


Přehledové schéma TS 22/0,4 kV - ŽST Plzeň - Koterov

= RK: KOMPENZACE 0,4 kV

RK	RK	RK	RK
1	2	3	4
800 x 600 x 2000	800 x 600 x 2000	800 x 600 x 2000	800 x 600 x 2000
Kondenzátory	Turnusky	Turnusky	Přítok T1

=RH: ROZVODNA 0,4 kV



stavební oddělení

ROZVODNA 22 kV - ČEZ DISTRIBUCE
PM 1129 - Zásobárna Koterov
ROZVADĚČ 22 kV - ČEZ DISTRIBUCE 8DJH - KKK

Číslo pole	1	2	3
Název	PM 0005	PM 0002	PM 0003
Typ	PM 0005	PM 0002	PM 0003
Typ	PM 0005	PM 0002	PM 0003
Typ	PM 0005	PM 0002	PM 0003

Typ	Typ	Typ	Typ
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004

Typ	Typ	Typ	Typ
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004

Typ	Typ	Typ	Typ
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004

Typ	Typ	Typ	Typ
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004

Typ	Typ	Typ	Typ
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004

Typ	Typ	Typ	Typ
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004

Typ	Typ	Typ	Typ
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004

Typ	Typ	Typ	Typ
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004

Typ	Typ	Typ	Typ
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004

Typ	Typ	Typ	Typ
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004

Typ	Typ	Typ	Typ
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004


Typ	Typ	Typ	Typ
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004

Typ	Typ	Typ	Typ
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004


Typ	Typ	Typ	Typ
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004

Typ	Typ	Typ	Typ
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004
PM 0005	PM 0002	PM 0003	PM 0004


Vlastní spotřeba (PS 94-23-03)

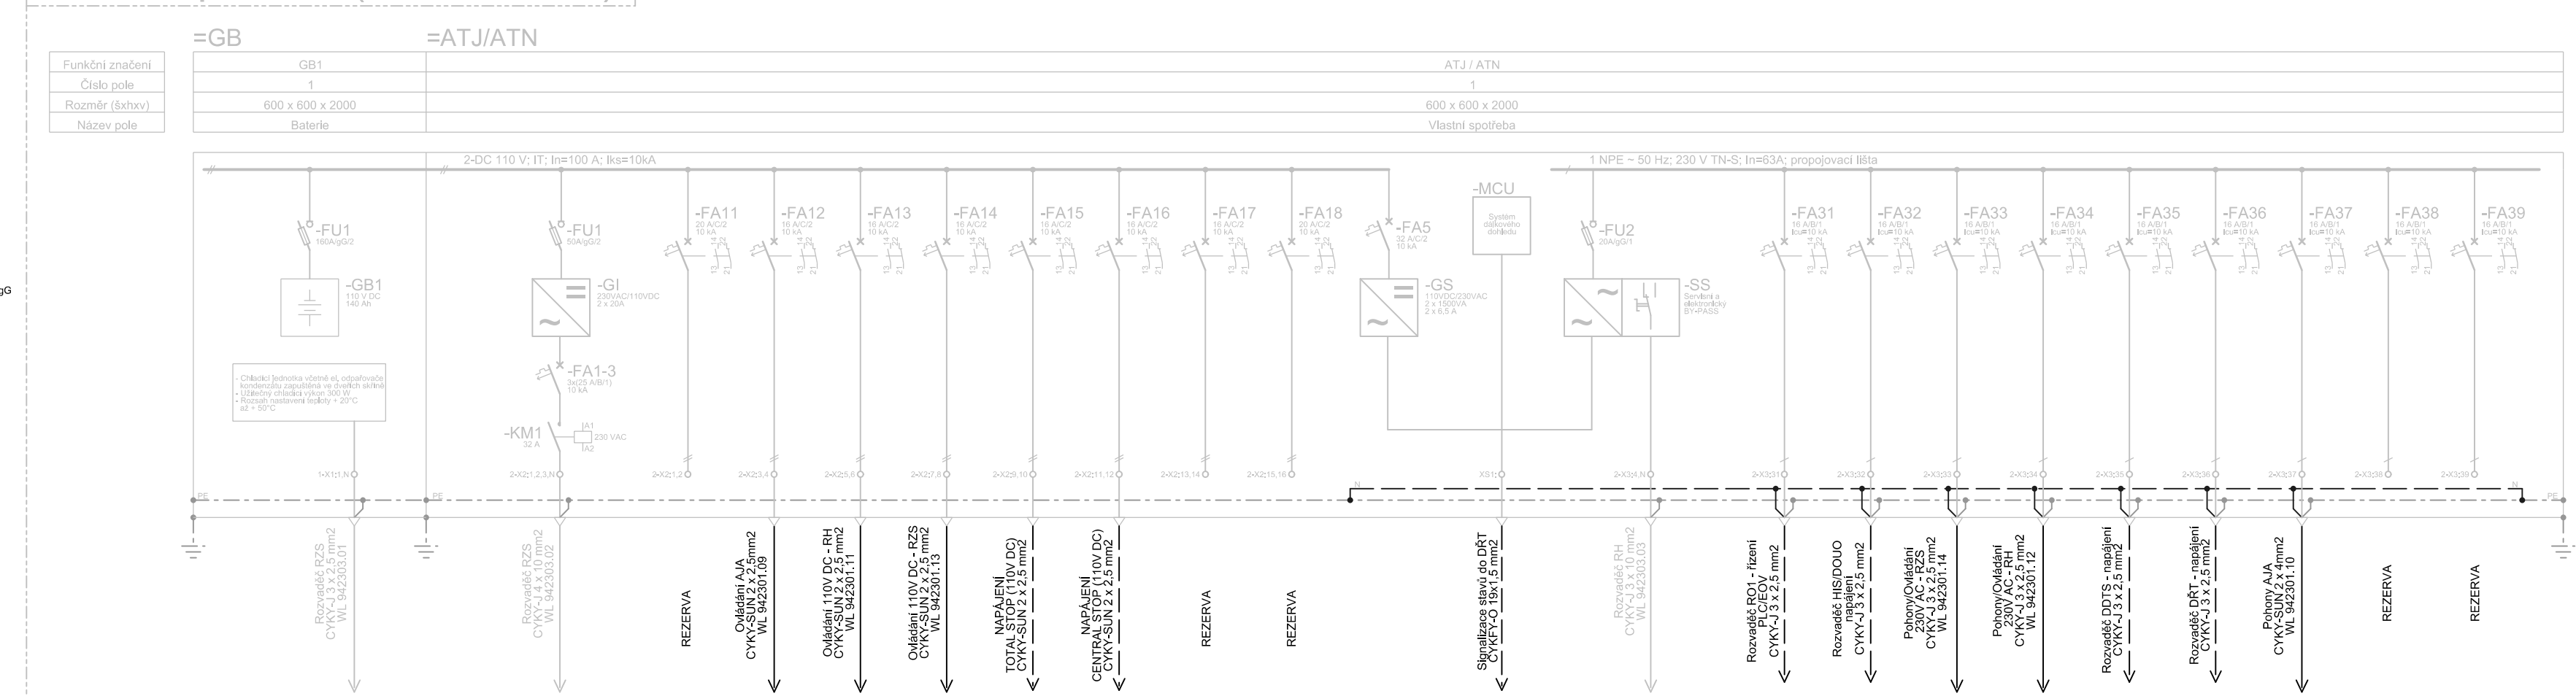

=RZS: ROZVODNA 0,4 kV

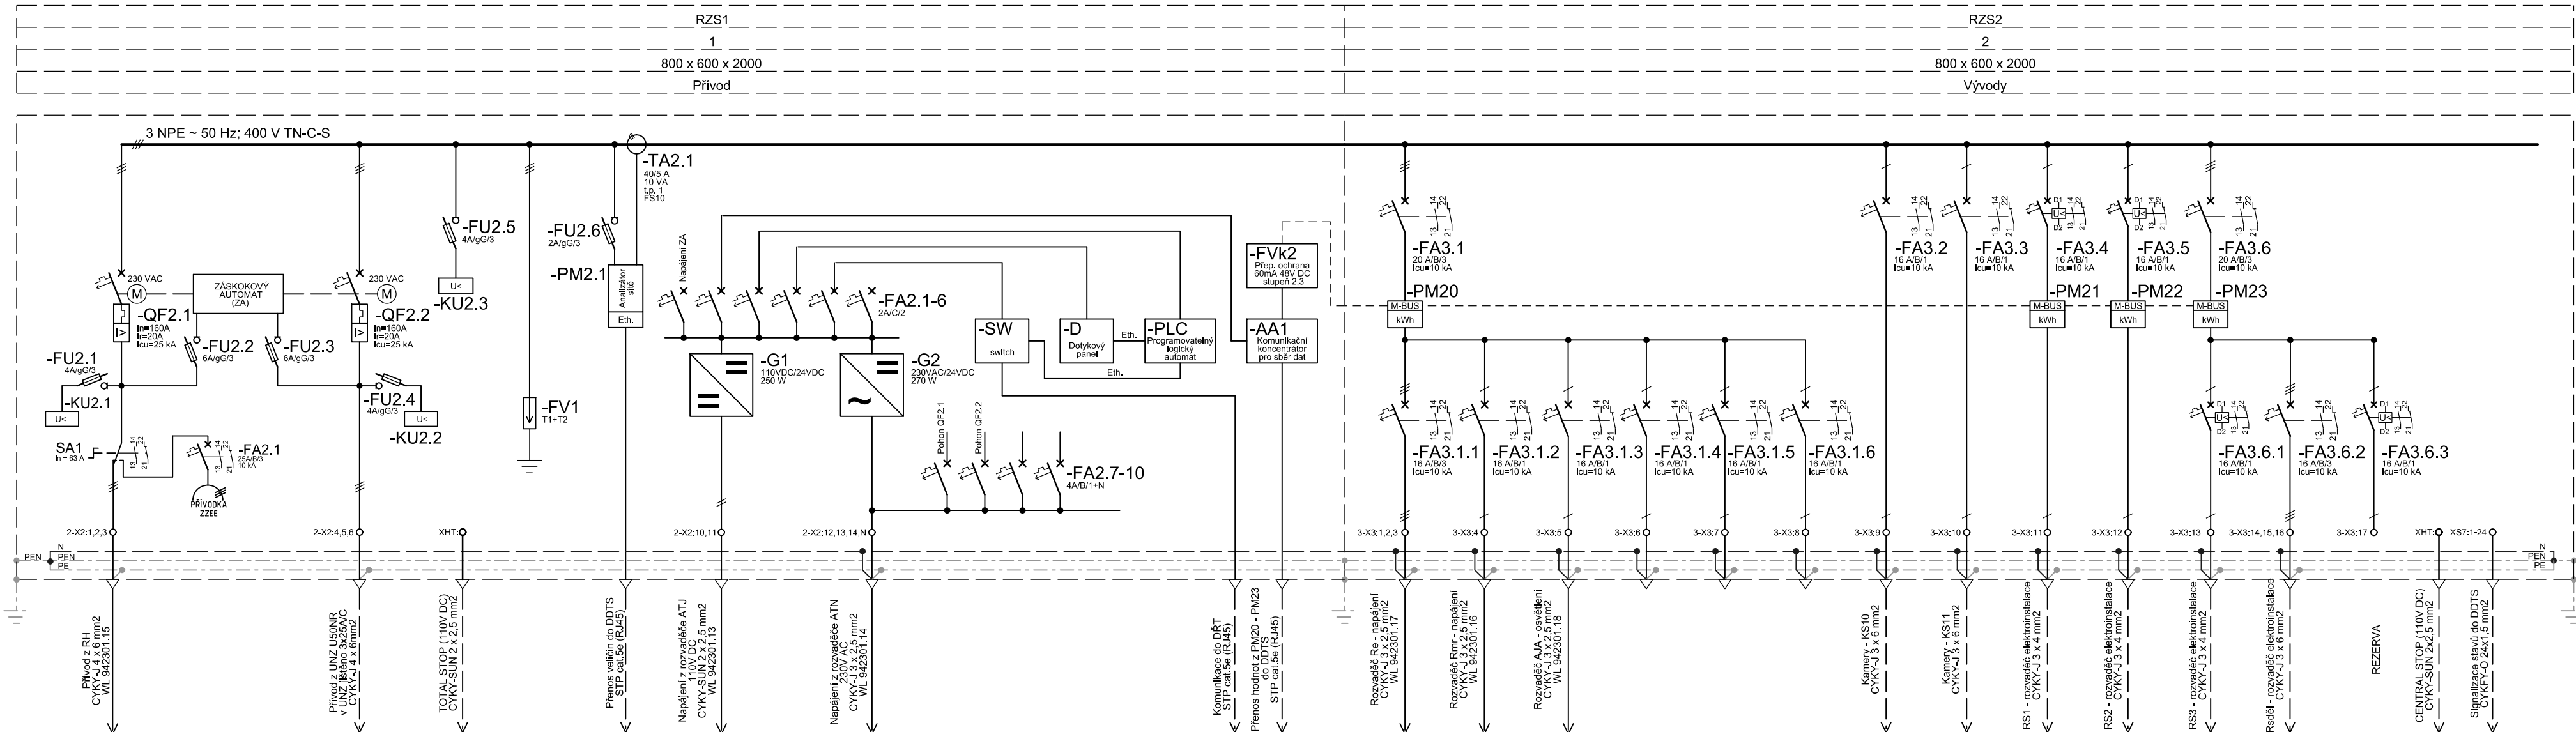

A) PŘÍSTROJE NN

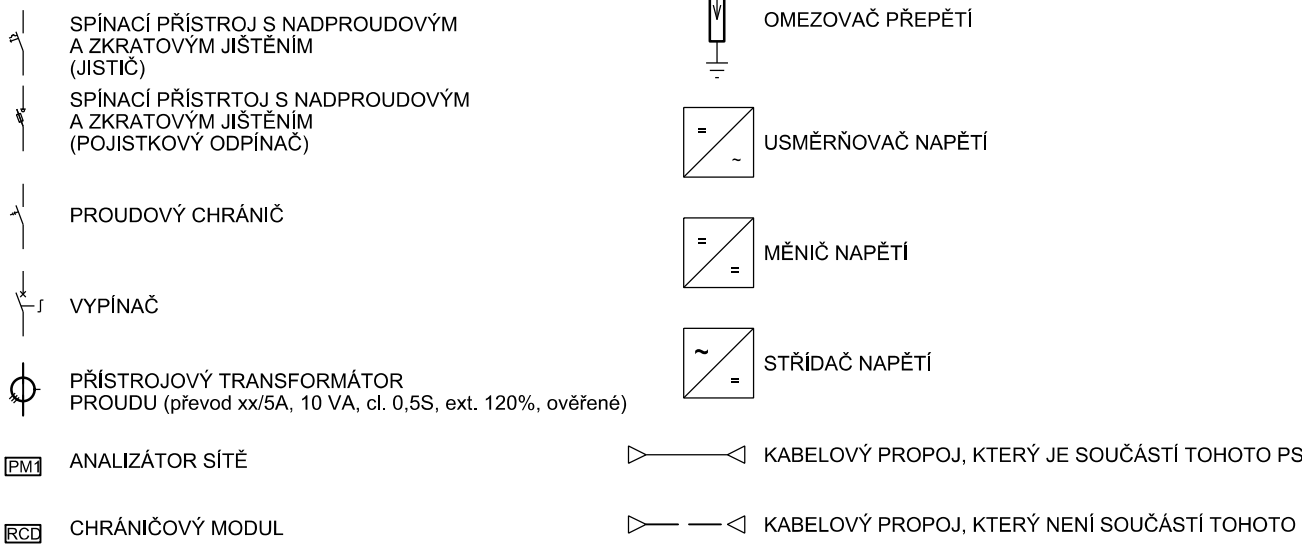

Číslo změny	Obsah změny	Datum změny
01	Úprava v rámci soutěže	14.5.2020
02	-	-
03	-	-

Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	Stavba	Stavba

Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	Stavba	Stavba

Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	Stavba	Stavba

Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	Stavba	Stavba

Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	Stavba	Stavba

Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	Stavba	Stavba

Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	Stavba	Stavba