


Stávající kabelová skříň  
na lázeňském objektu vila Vlasta

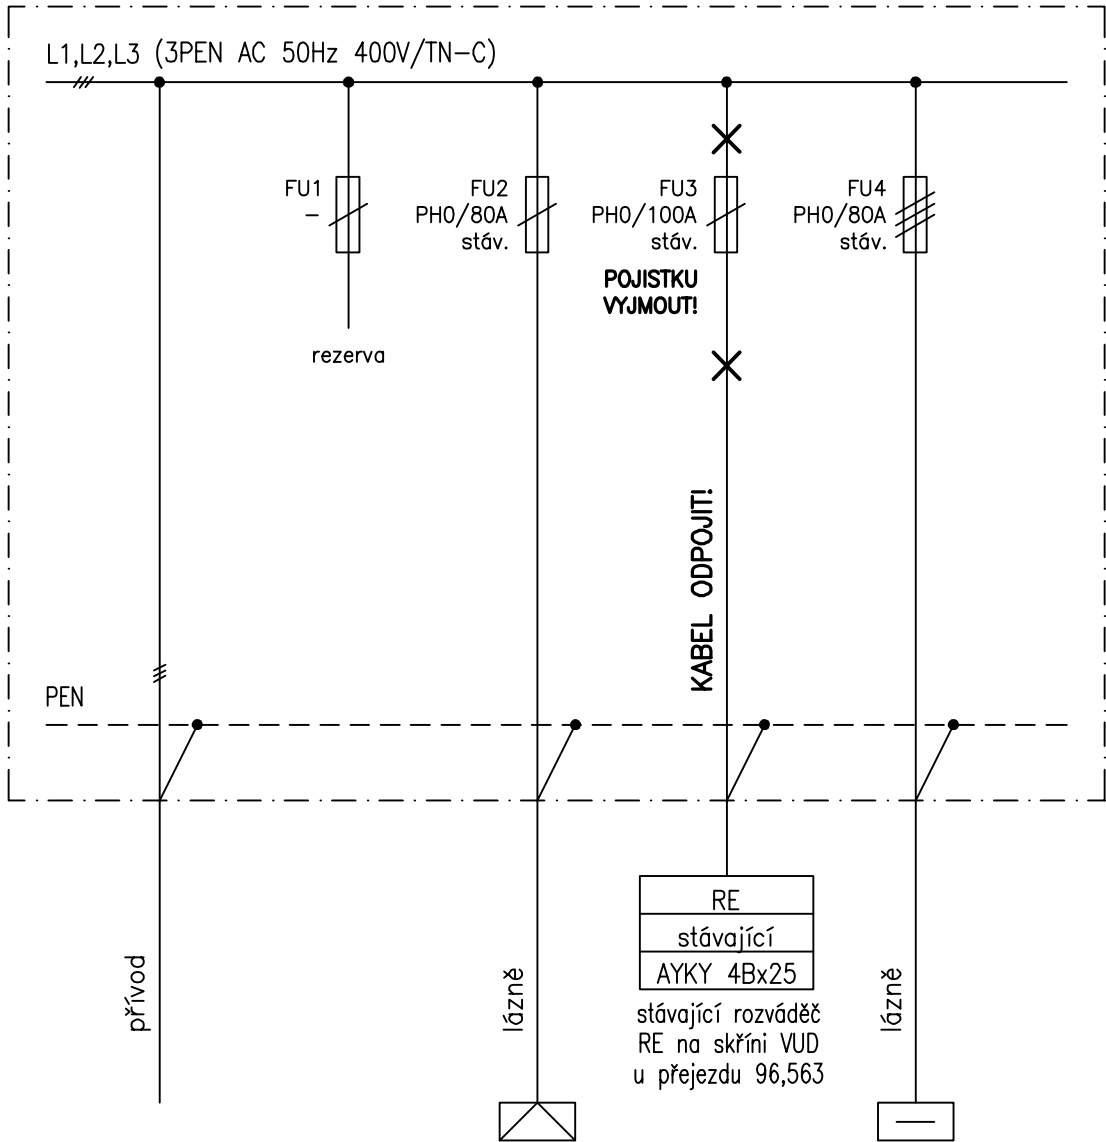

POZNÁMKA:

- Vzhledem k projektovanému zrušení přejezdu v km 96,563 (P7955) bude stávající napájecí kabel AYKY 4Bx25 přípojky NN pro tento přejezd v kabelové skříni na lázeňském objektu vila Vlasta odpojen a stávající nožová pojistka PH0/100A na tomto vývodu vyjmuta.
- Po odpojení napájecího kabelu v této kabelové skříni bude následně zdemontován elektroměrový rozváděč RE instalovaný na vnější straně skříně VUD u přejezdu v km 96,563.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SB projekt s.r.o.**  
Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

Investor	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	Externí subdodavatel			
	Ing. Jan Slivka	Ing. Jan Slivka	Ing. Petr Szabo				
stavba:  Rekonstrukce PZZ v km 95,875 a zrušení PZZ v km 96,563 trati Brno – Vlárský průsmyk  S0 08 Elektrická přípojka PZZ				Archivní číslo		1503114-11_E_S008_0802.dwg	
				Stupeň dokumentace		Projekt	
				Formát	2xA4	Datum	04/2016
				Část	Výtisk číslo	Měřítko	-
						Výkres číslo	
Zrušení napájení přejezdu P7955				<b>E3.6</b>		<b>0802</b>	