


1:20

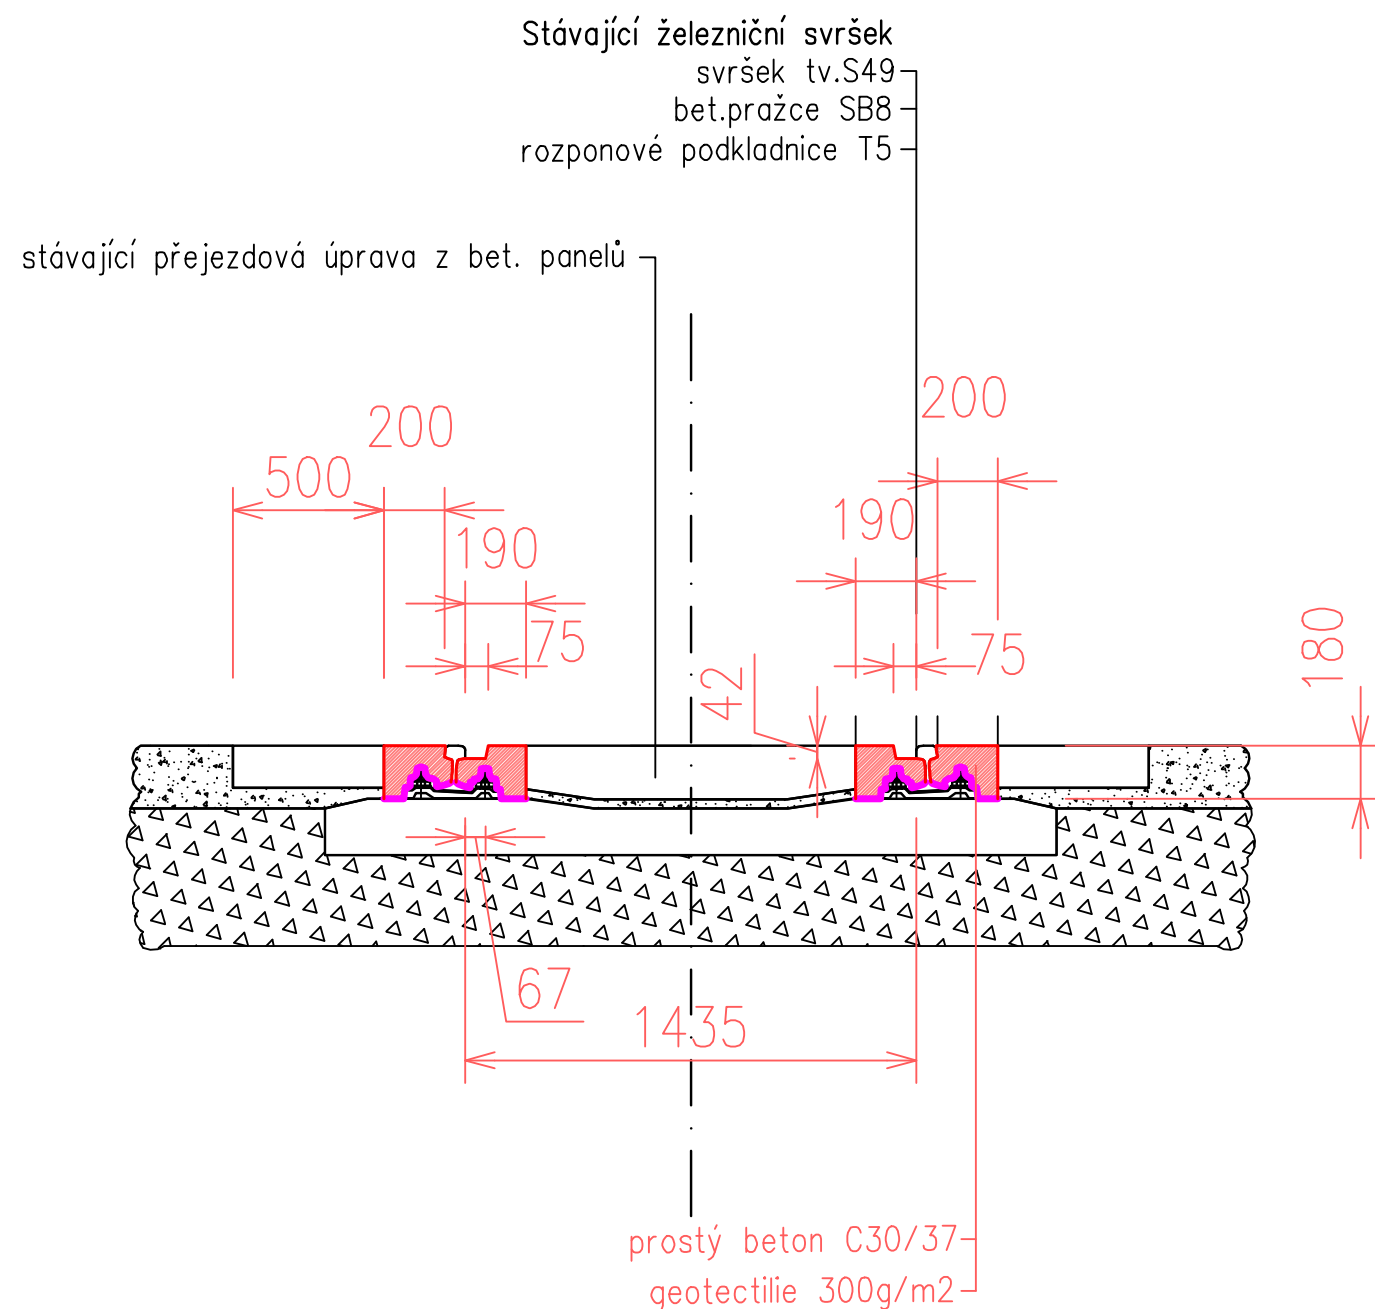

Parametry žlábků s dovolenými odchylkami dle S3/VIII:

šířka žlábků v úrovni 14mm pod temenem
pojížděné kolejnice 75 + 10, -0 mm

šířka ve spodní části žlábků 67 + 5, -0 mm

hloubka žlábků min.38 mm

Před zakrytím upevňovadel musí být zajištěna jejich dobrá držečnost.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)	tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	11 KOLEJOVÉ STAVBY	VEDOUcí PROF. SKUPINY
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Vítězslav Šimáček	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Dle příloh	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Luděk Smolka
KRAJ: Pardubický	POVĚŘENÝ SÚ: Pardubice	KONTROLOVAL Ing. Petr Rotschein
Rekonstrukce transformátorů 22/3kV na TNS Rudoltice SO 54-17-01 TNS Rudoltice, oprava kolejové vlečky		STUPEŇ: DSP
		ZAK. ČÍSLO 19010-01-0220
		ARCH. ČÍSLO 2019310009
		MĚŘITKO POČET FORMÁTŮ 7A4
		DATUM: 01/2020
Příčný řez		ČÁST DOKUM. D.2.1
		PŘÍLOHA 3