

Sředitisko	Ústí n. L.
Došlo dne:	26. 03. 2019
<i>E. J. Lou</i>	

Vaše značka: SEU-100/19-9t

Naše značka: 087/19

Vyřizuje: Miloslav Houdek

Telefon: 724303244

Fax: 467043854

E-mail: mhoudek@eop.cz

Datum: 20.3.2019

SUDOP EU, a.s.
Špitálské náměstí 3517/1a
400 01 Ústí nad Labem

vyjádření k existenci sítí

Název stavby	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice
Projektant	
Předložená část PD (SO)	zájmové území
Číslo projektu	
Datum zpracování PD	
Stupeň projektu	
Investor	SŽDC, s.o.
Číslo vyjádření EOP:	087/19

K výše uvedené projektové dokumentaci uvádíme:

V zájmovém území **dojde ke styku** se zařízením v majetku Elektrárny Opatovice, a.s. (dále jen EOP)

Do předložené situace bylo orientačně zakresleno:

- **primární potrubí předizolované v zemi**

EOP, a.s. neposkytuje digitální údaje o průběhu svých sítí pro přípravu projektových dokumentací cizích subjektů. Pro tyto účely slouží v Pardubicích Sdružení k vytvoření a využívání digitální technické mapy města Pardubic (zkráceně Sdružení DTMM), jehož je EOP členem. Pro získání digitálních průběhů sítí ve Vámi požadovaném rozsahu proto prosím kontaktujete předsedu zmiňovaného sdružení, jehož kontaktní údaje jsou:

Lubomír Pecka

odbor hlavního architekta

Magistrát města Pardubic


lubomir.pecka@mmp.cz

telefon: 466 859 168

www.pardubice.eu

Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od data jeho vydání. Podmínky tohoto vyjádření požadujeme zpracovat do stavebního povolení.

[Signature]
Elektrárny Opatovice a.s.
distribuce tepla (3)
Opatovice nad Labem
532 13 Pardubice 2

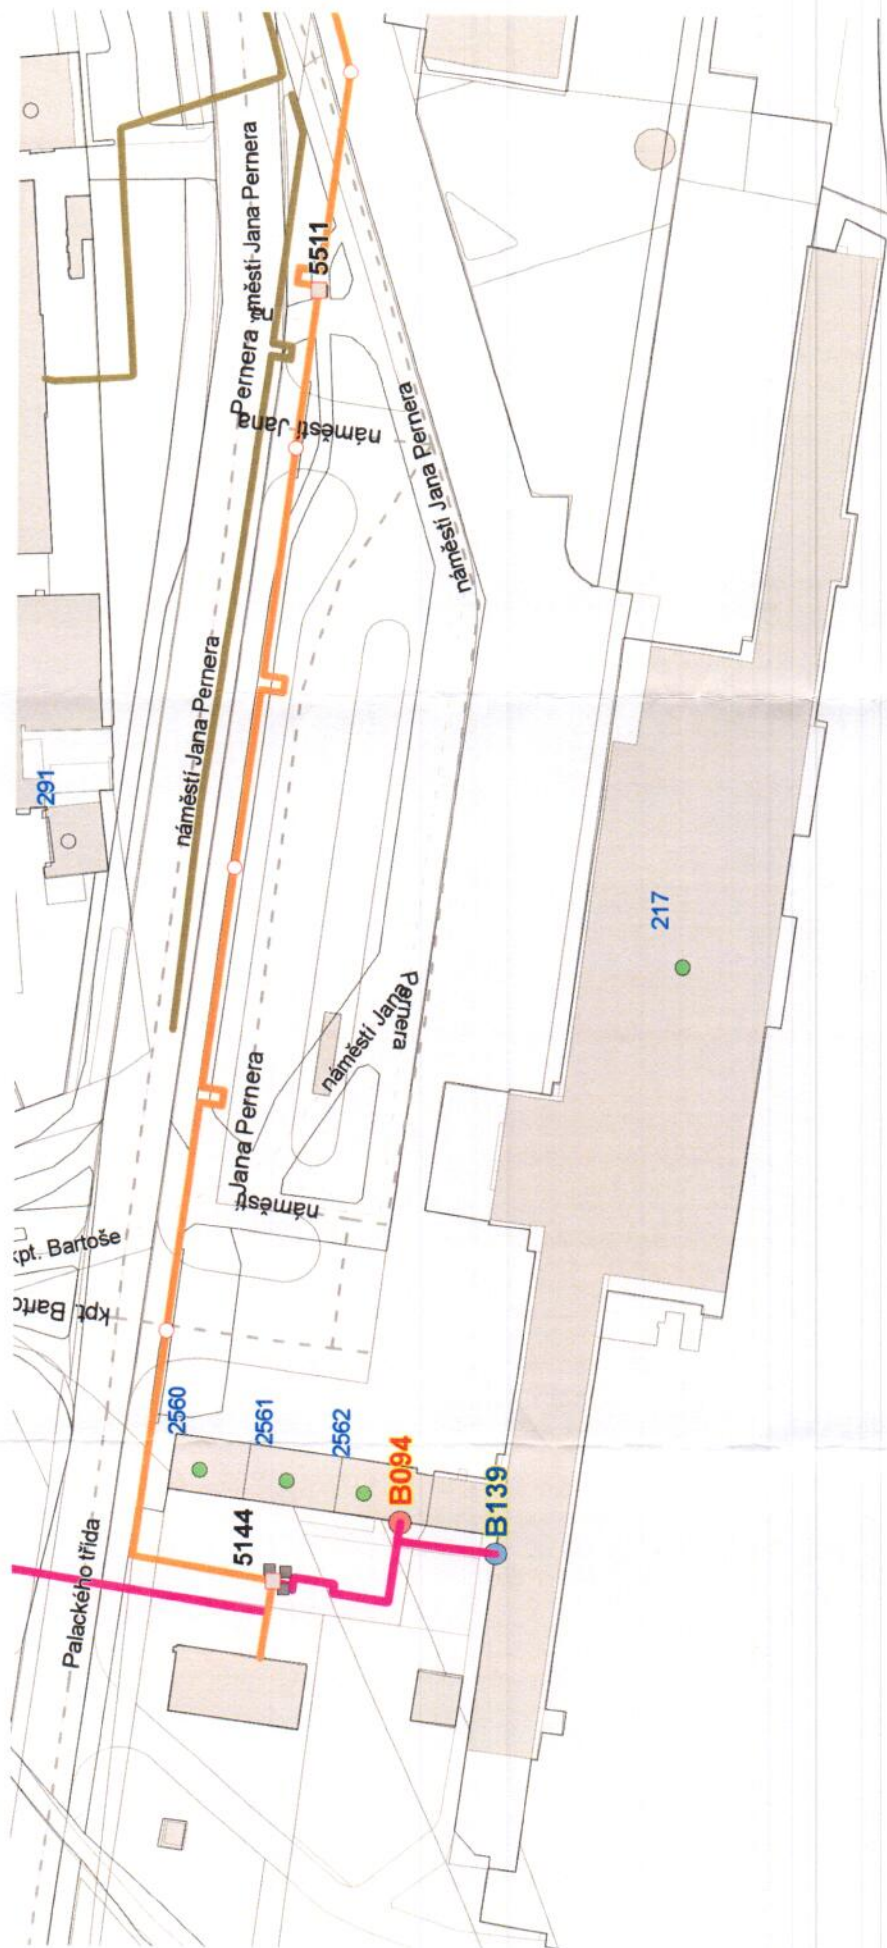

LEGENDA:

horkovod - kanálové uložení	horkovod - předizolovaný v zemi	horkovod - nadzemní uložení	teplovod - kanálové uložení	teplovod - předizolovaný v zemi	teplovod - nadzemní uložení	sdělovací kabel	silový kabel	kabelová chránička	vodovodní přípojka	kanalizační přípojka
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------	--------------------	--------------------	----------------------

EOP

Príloha k vyjádření č.: 087 - 19
 Tato situace obsahuje orientační zakres osy vedení
 ve vlastnictví nebo správě Elektrárny Opatovice, a.s.
 Měřítko: podpis
 Vytvářeno: 20.03.2019

