



**STANOVISKO č. VS/2019/35/Šla**

informaci o existenci sítí (zákres sítí a zařízení), obecná informace, předprojektová příprava

**Žadatel:**

SUDOP EU a.s.  
Irena Zadinová  
Olšanská 2643/1a  
13000 Praha

**Investor:**

**Název stavby - akce :**

**Pce, rekonstrukce výpravní budov z žst.**

Místo stavby : Pardubice 1778/67 (Pardubice)

Katastr :

V příloze přikládáme orientační zákres stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAK Pardubice, a.s. v zájmovém území. Mimo toto potrubí se mohou v území nacházet vodovodní/kanalizační rozvody a přípojky v majetku jiných subjektů.

**Obecné připomínky:**

1. Před zahájením prací požádejte středisko vodovodů o vytyčení trasy vodovodního potrubí.
2. Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Umísťování konstrukcí (sloupy, základy apod.) bude omezeno a dohodne se způsob provedení.
3. Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
4. Na hydranty a traťová šoupata nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
5. V rámci stavby zajistí investor (zhotovitel) přístup k vodovodnímu zařízení (šoupata, hydranty) a umožní přístup k řadu v případě havarijního zásahu.

Toto stanovisko neslouží pro potřeby územního a stavebního

**Toto vyjádření pozbývá platnosti:**

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

**Přílohy**

počet grafických příloh: 1  
souborové přílohy:



# VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

**Vyřizuje:** Romana Šlaisová (romana.slaisova@vakpce.cz)

**Telefon:** +420 466 798 447

**Datum:** 04.03.2019

**VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.**

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999


  
Romana Šlaisová



# VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

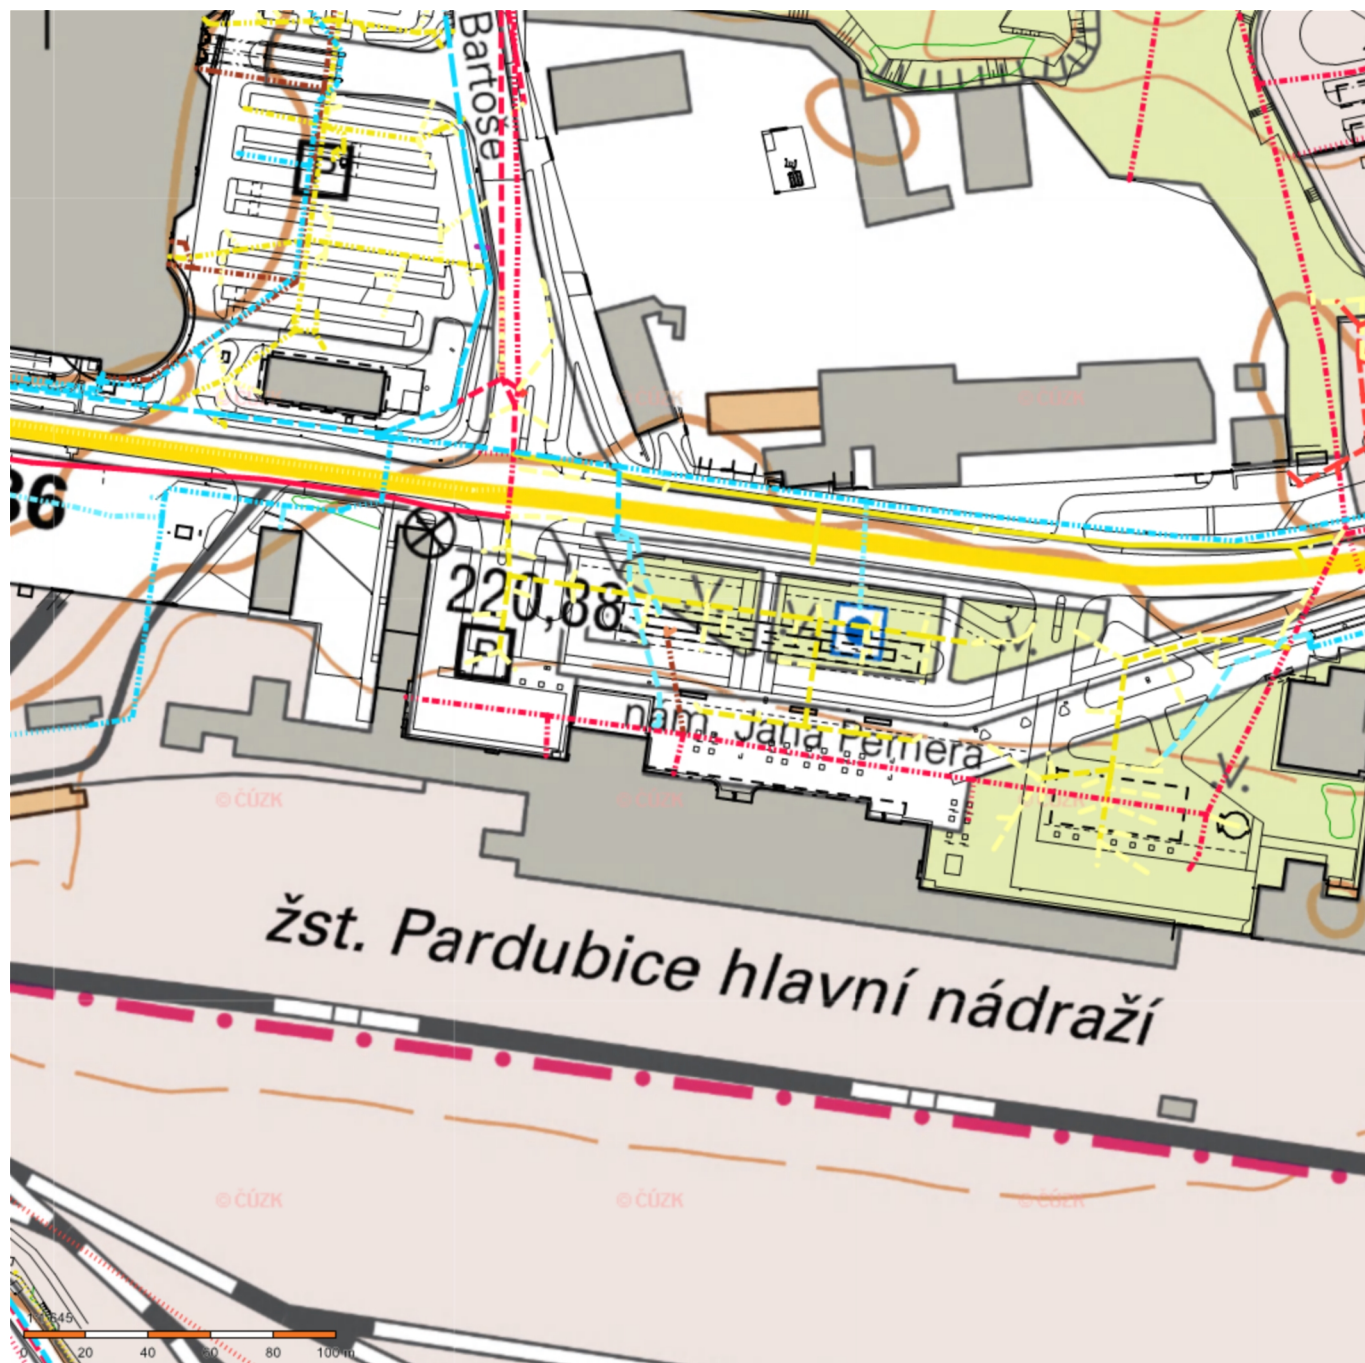

TEL. 466 798 447  
[www.vakpce.cz](http://www.vakpce.cz)  
[vportal.vakpce.cz](http://vportal.vakpce.cz)

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
ČSOB, a.s.  
17699313/0300

IČO  
60108631

DIČ  
CZ60108631