





ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TV

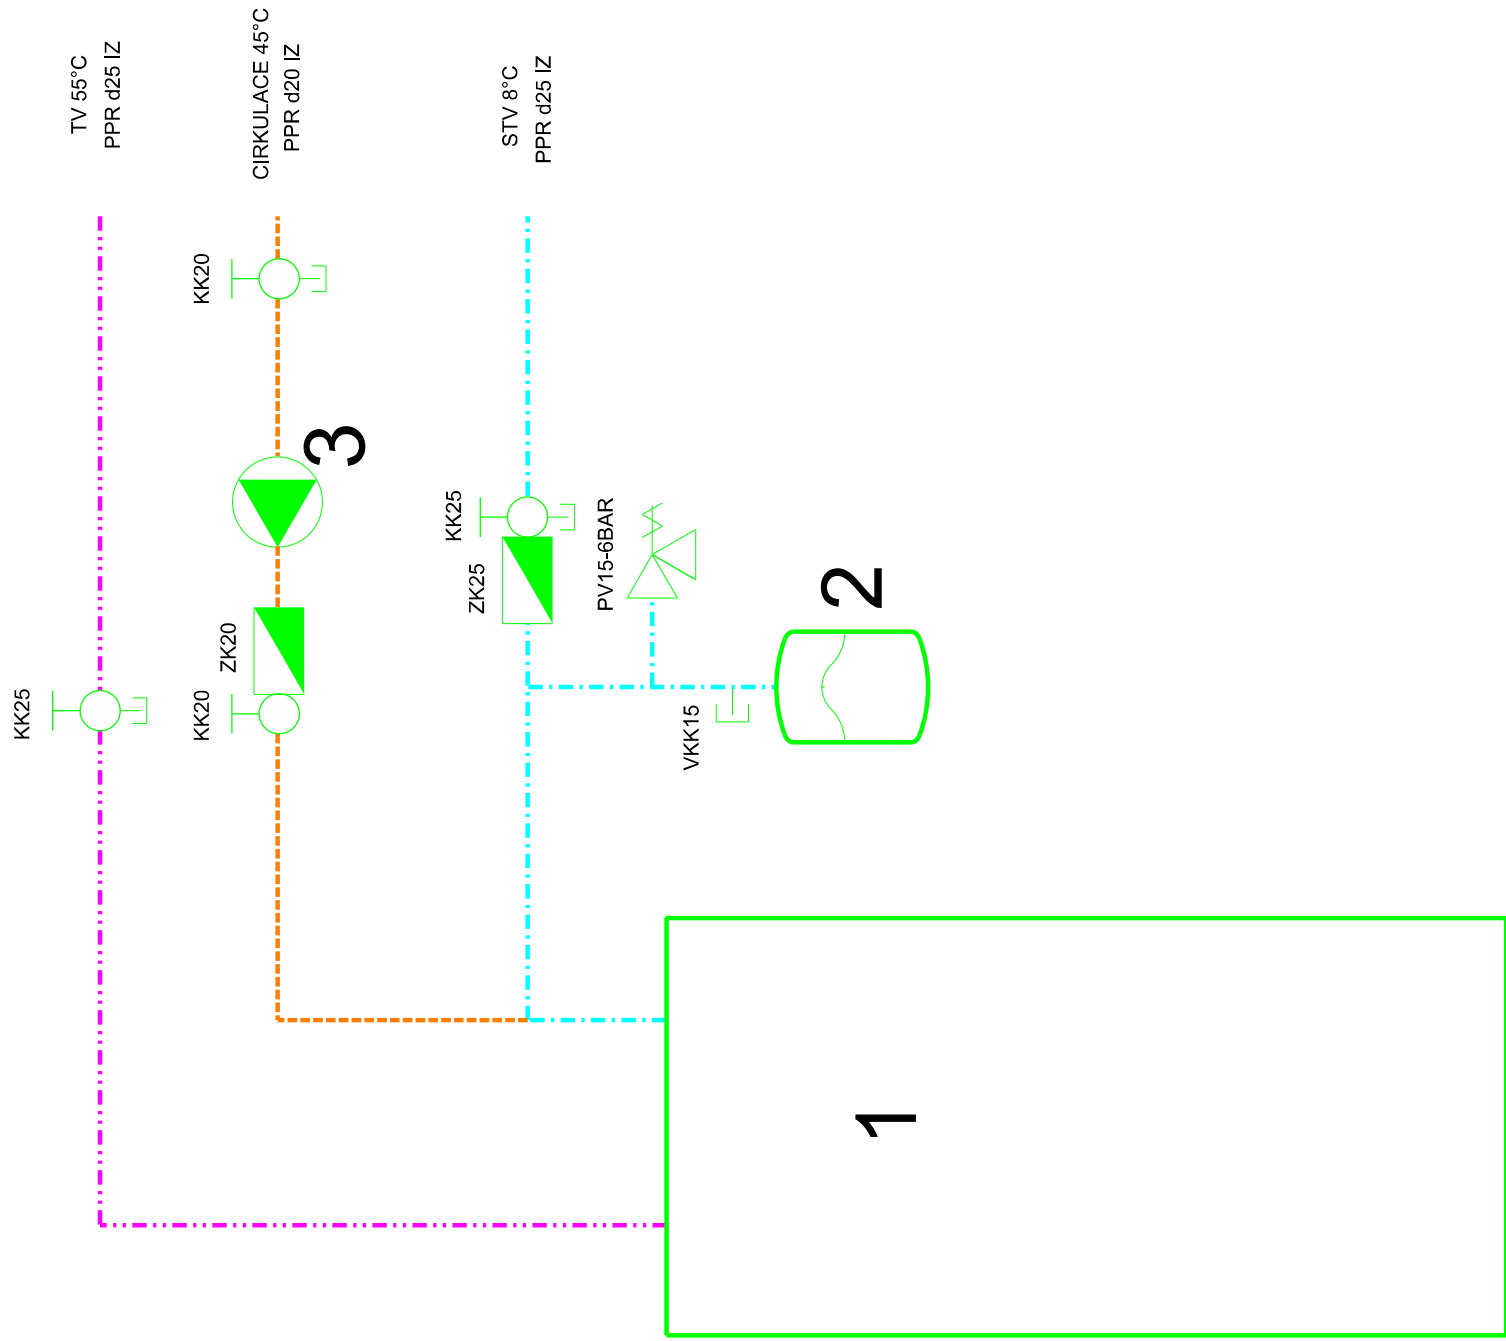

LEGENDA

- 1 VNITŘNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA
např. AIR MODUL E 15
ZÁSOBNÍK 185l
ELEKTROKOTEL 15kW
NAPĚTÍ 400V
OBĚHOVÉ ČERPADLO
 - 2 EXPANZNÍ NÁDOBA S VAKEM
např. REFLEX DD 8/10
OBJEM 8 L
 - 3 CÍRKULAČNÍ ČERPADLO
např. STAR Z NOVA 230V
- 
- POTRUBÍ STV 8°C

POTRUBÍ TV 55°C

POTRUBÍ CÍRKULACE 45°C

VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN	
INVESTOR	SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace DLAŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1	
AKCE	CHŘÍBSKÁ ON - OPRAVA OBJEKTU RYBNÍŠTĚ 152, 407 51 RYBNÍŠTĚ	
PROFESE	D. 1. 4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
NÁZEV	SCHEMA ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TV	