


SCHÉMA ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ VE VOLNÉM TERÉNU

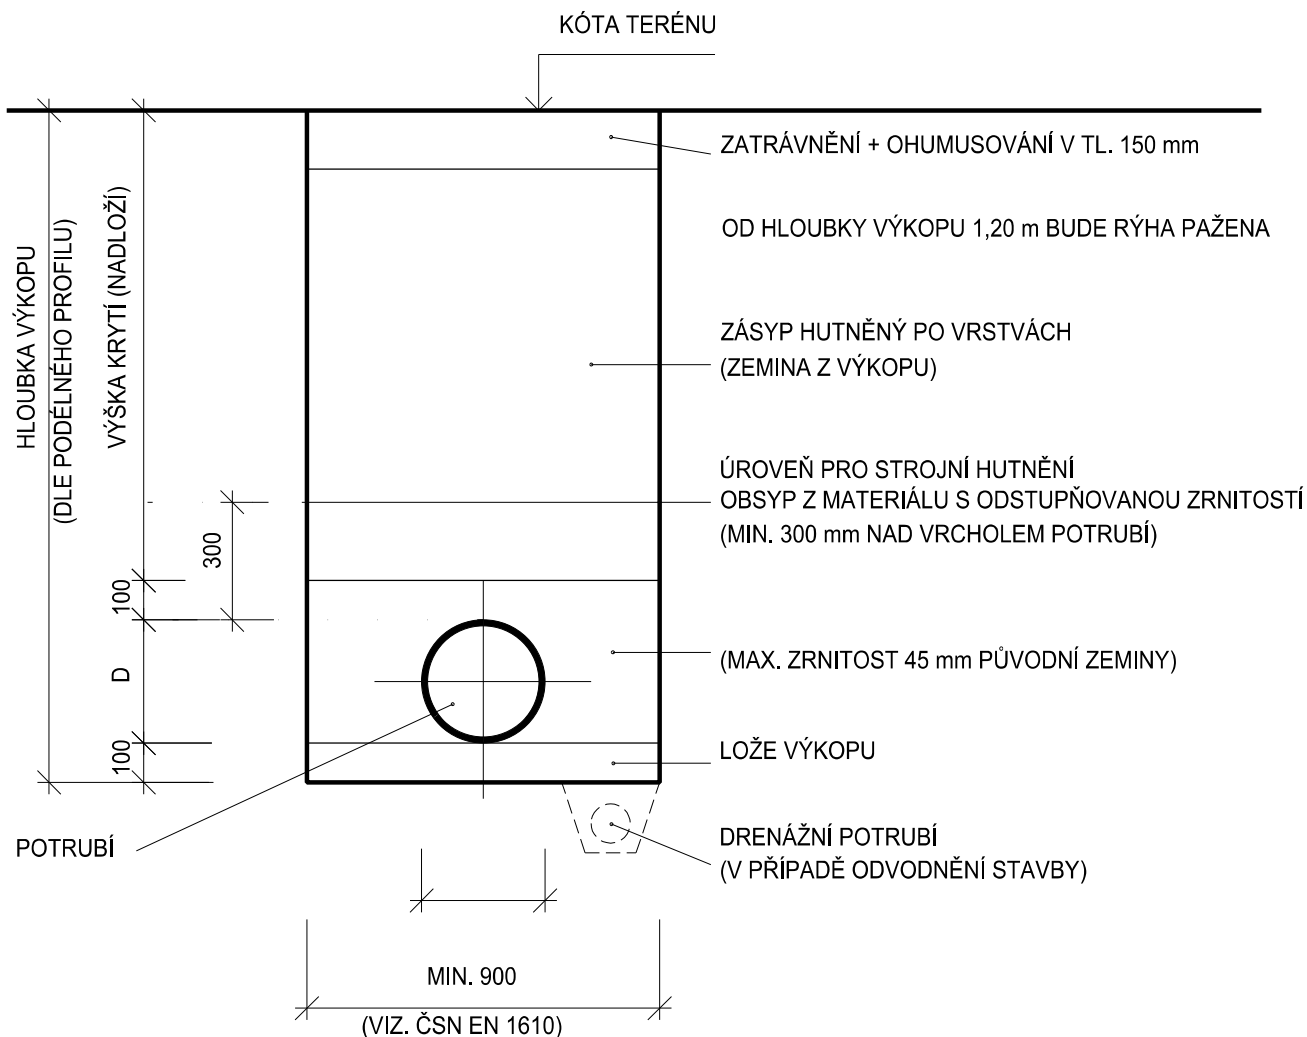

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz		
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN				
INVESTOR	SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1			DATUM 4. 2020	MĚŘITKO -	STUPEŇ DSP
AKCE	CHŘIBSKÁ ON - OPRAVA OBJEKTU RYBNÍŠTĚ 152, 407 51 RYBNÍŠTĚ			ZAK. ČÍSLO P2535-20	FORMÁT 1A4	
PROFESE D. 1. 4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				ČÍSLO VÝKRESU P2535 014 - 20		PARÉ
NÁZEV ULOŽENÍ KANALIZACE V ZEMI						