



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUcí PROF. SKUPINY ING. JAN ZÁŘECKÝ	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Jalůch</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Jalůch</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. VOJTĚCH POPELÁŘ <i>Popelc</i>	KONTROLOVAL ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Jalůch</i>	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	OBEC: OSTRAVA		STUPEŇ: PDPS	
OPRAVA ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ ŽST. OSTRAVA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - OPRAVA OSVĚTLENÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPOVÝCH PROSTOR SO 02 OPRAVA OSVĚTLENÍ			ZAK. ČÍSLO 20041-01-0620	ARCH. ČÍSLO 2020240011
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ 4x A4
			DATUM: 06/2020	
			ČÁST DOKUM. D.2	PŘÍLOHA 16
			Úprava rozvaděče RV1p4	

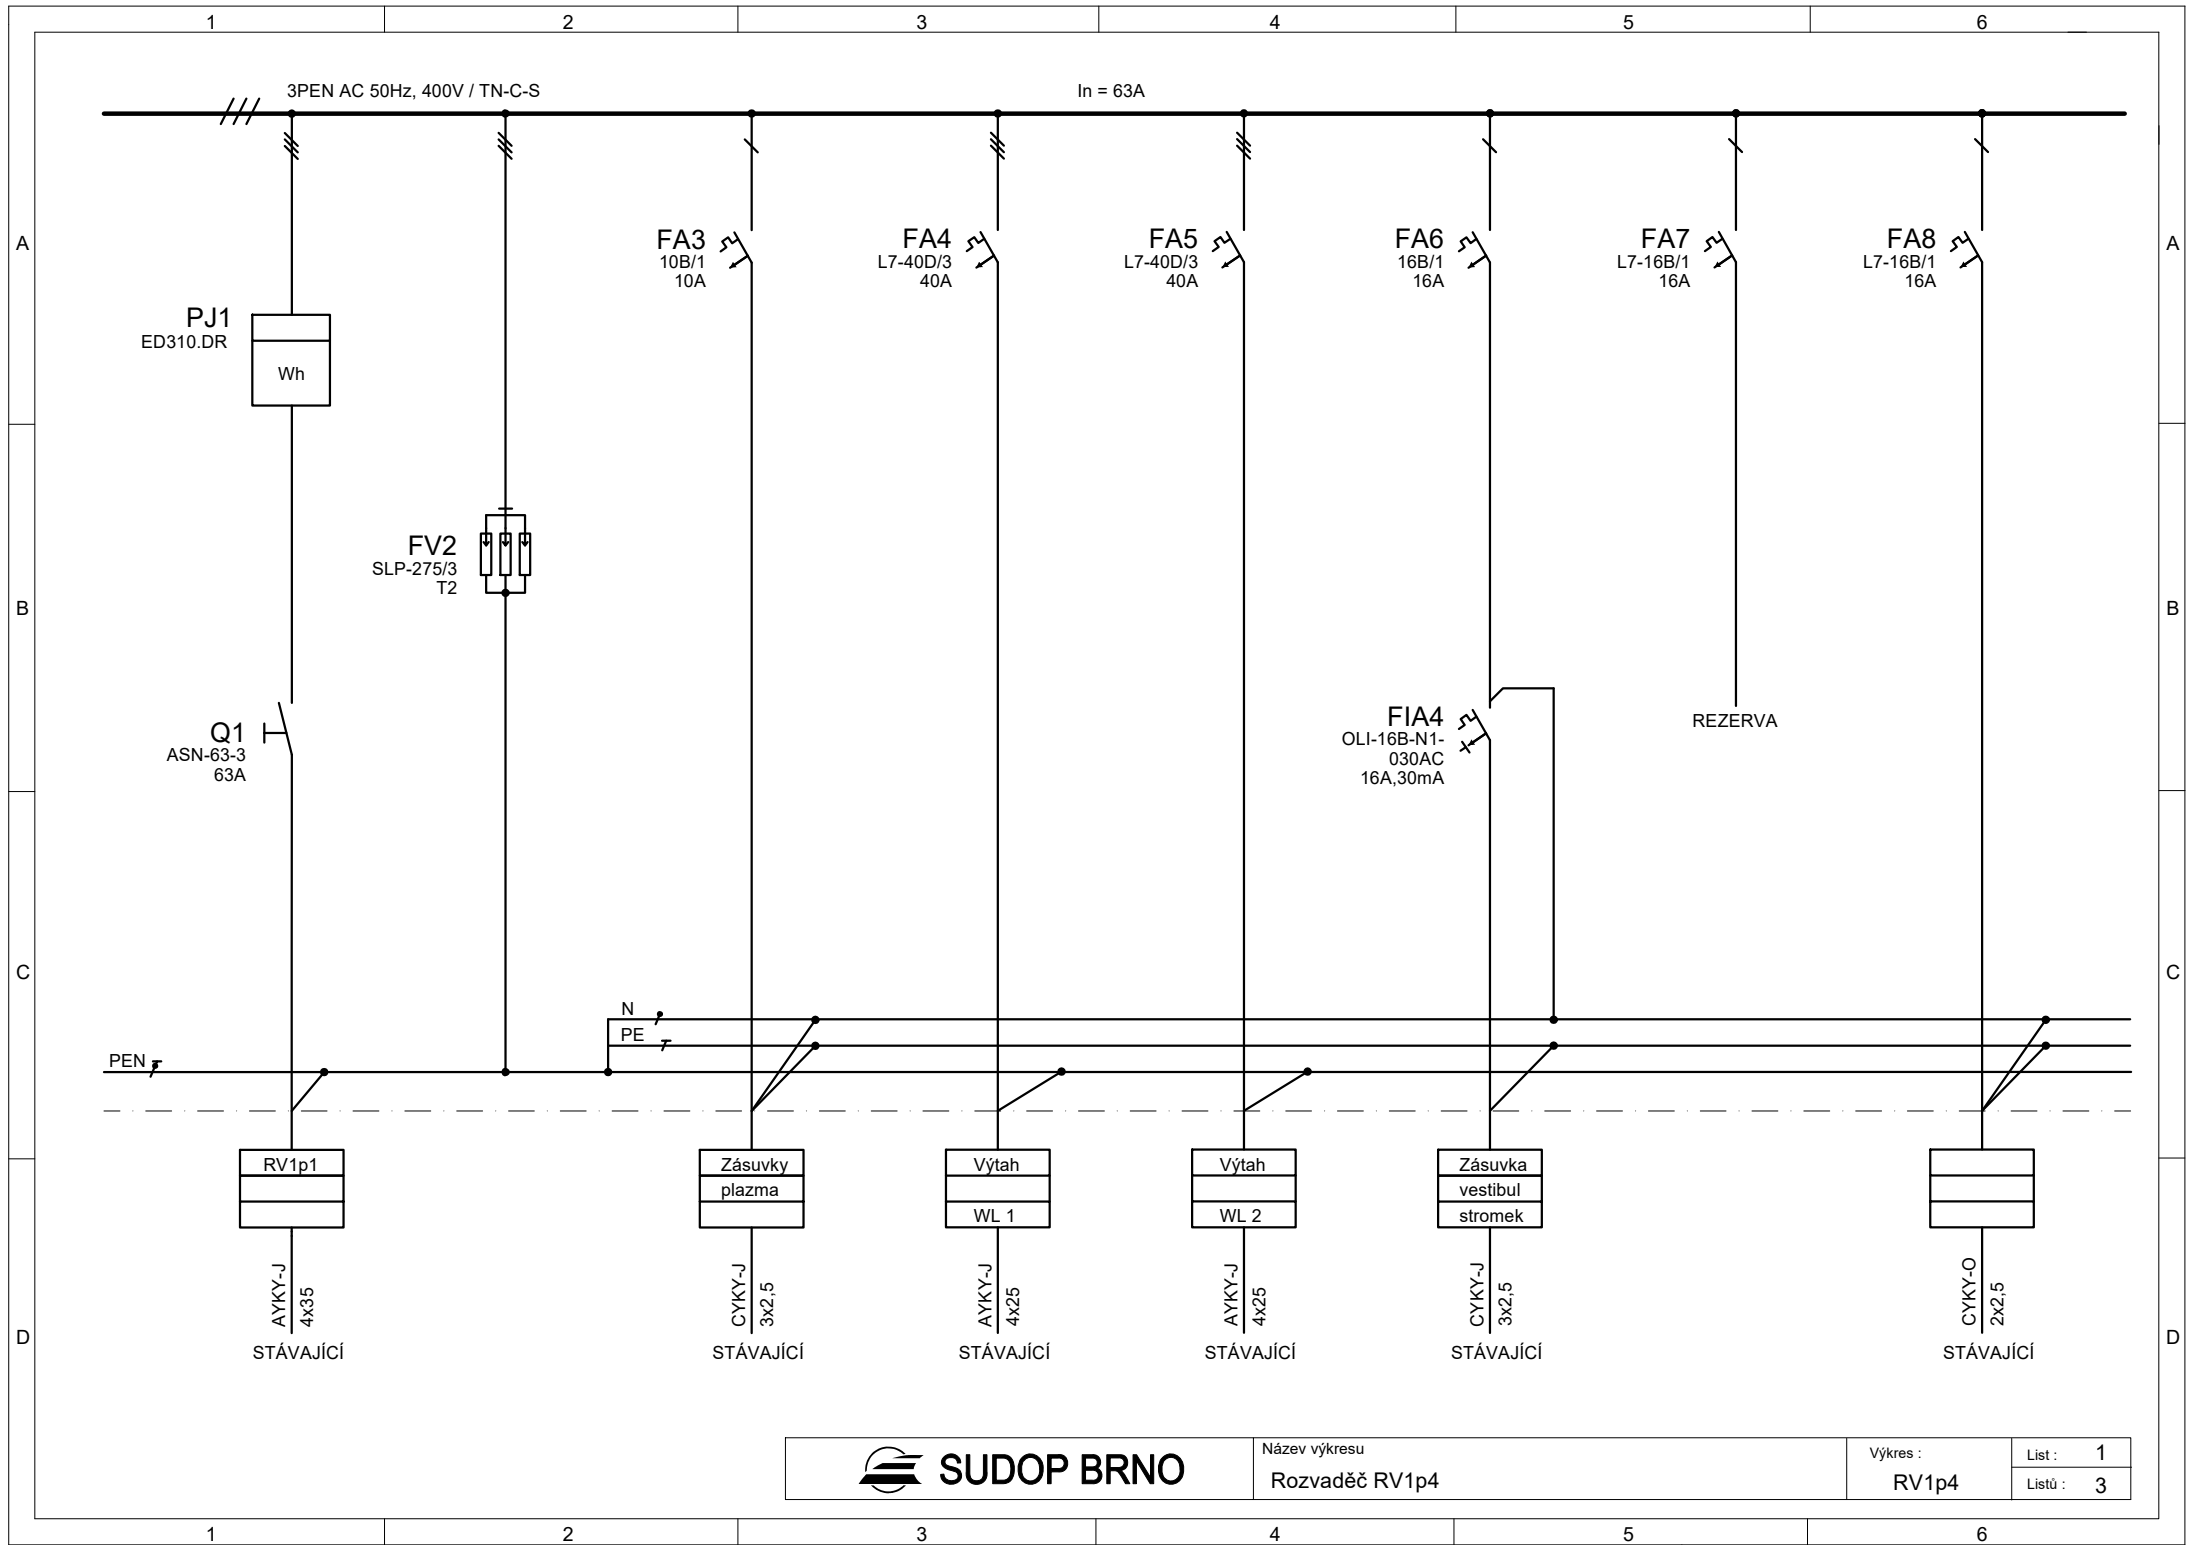

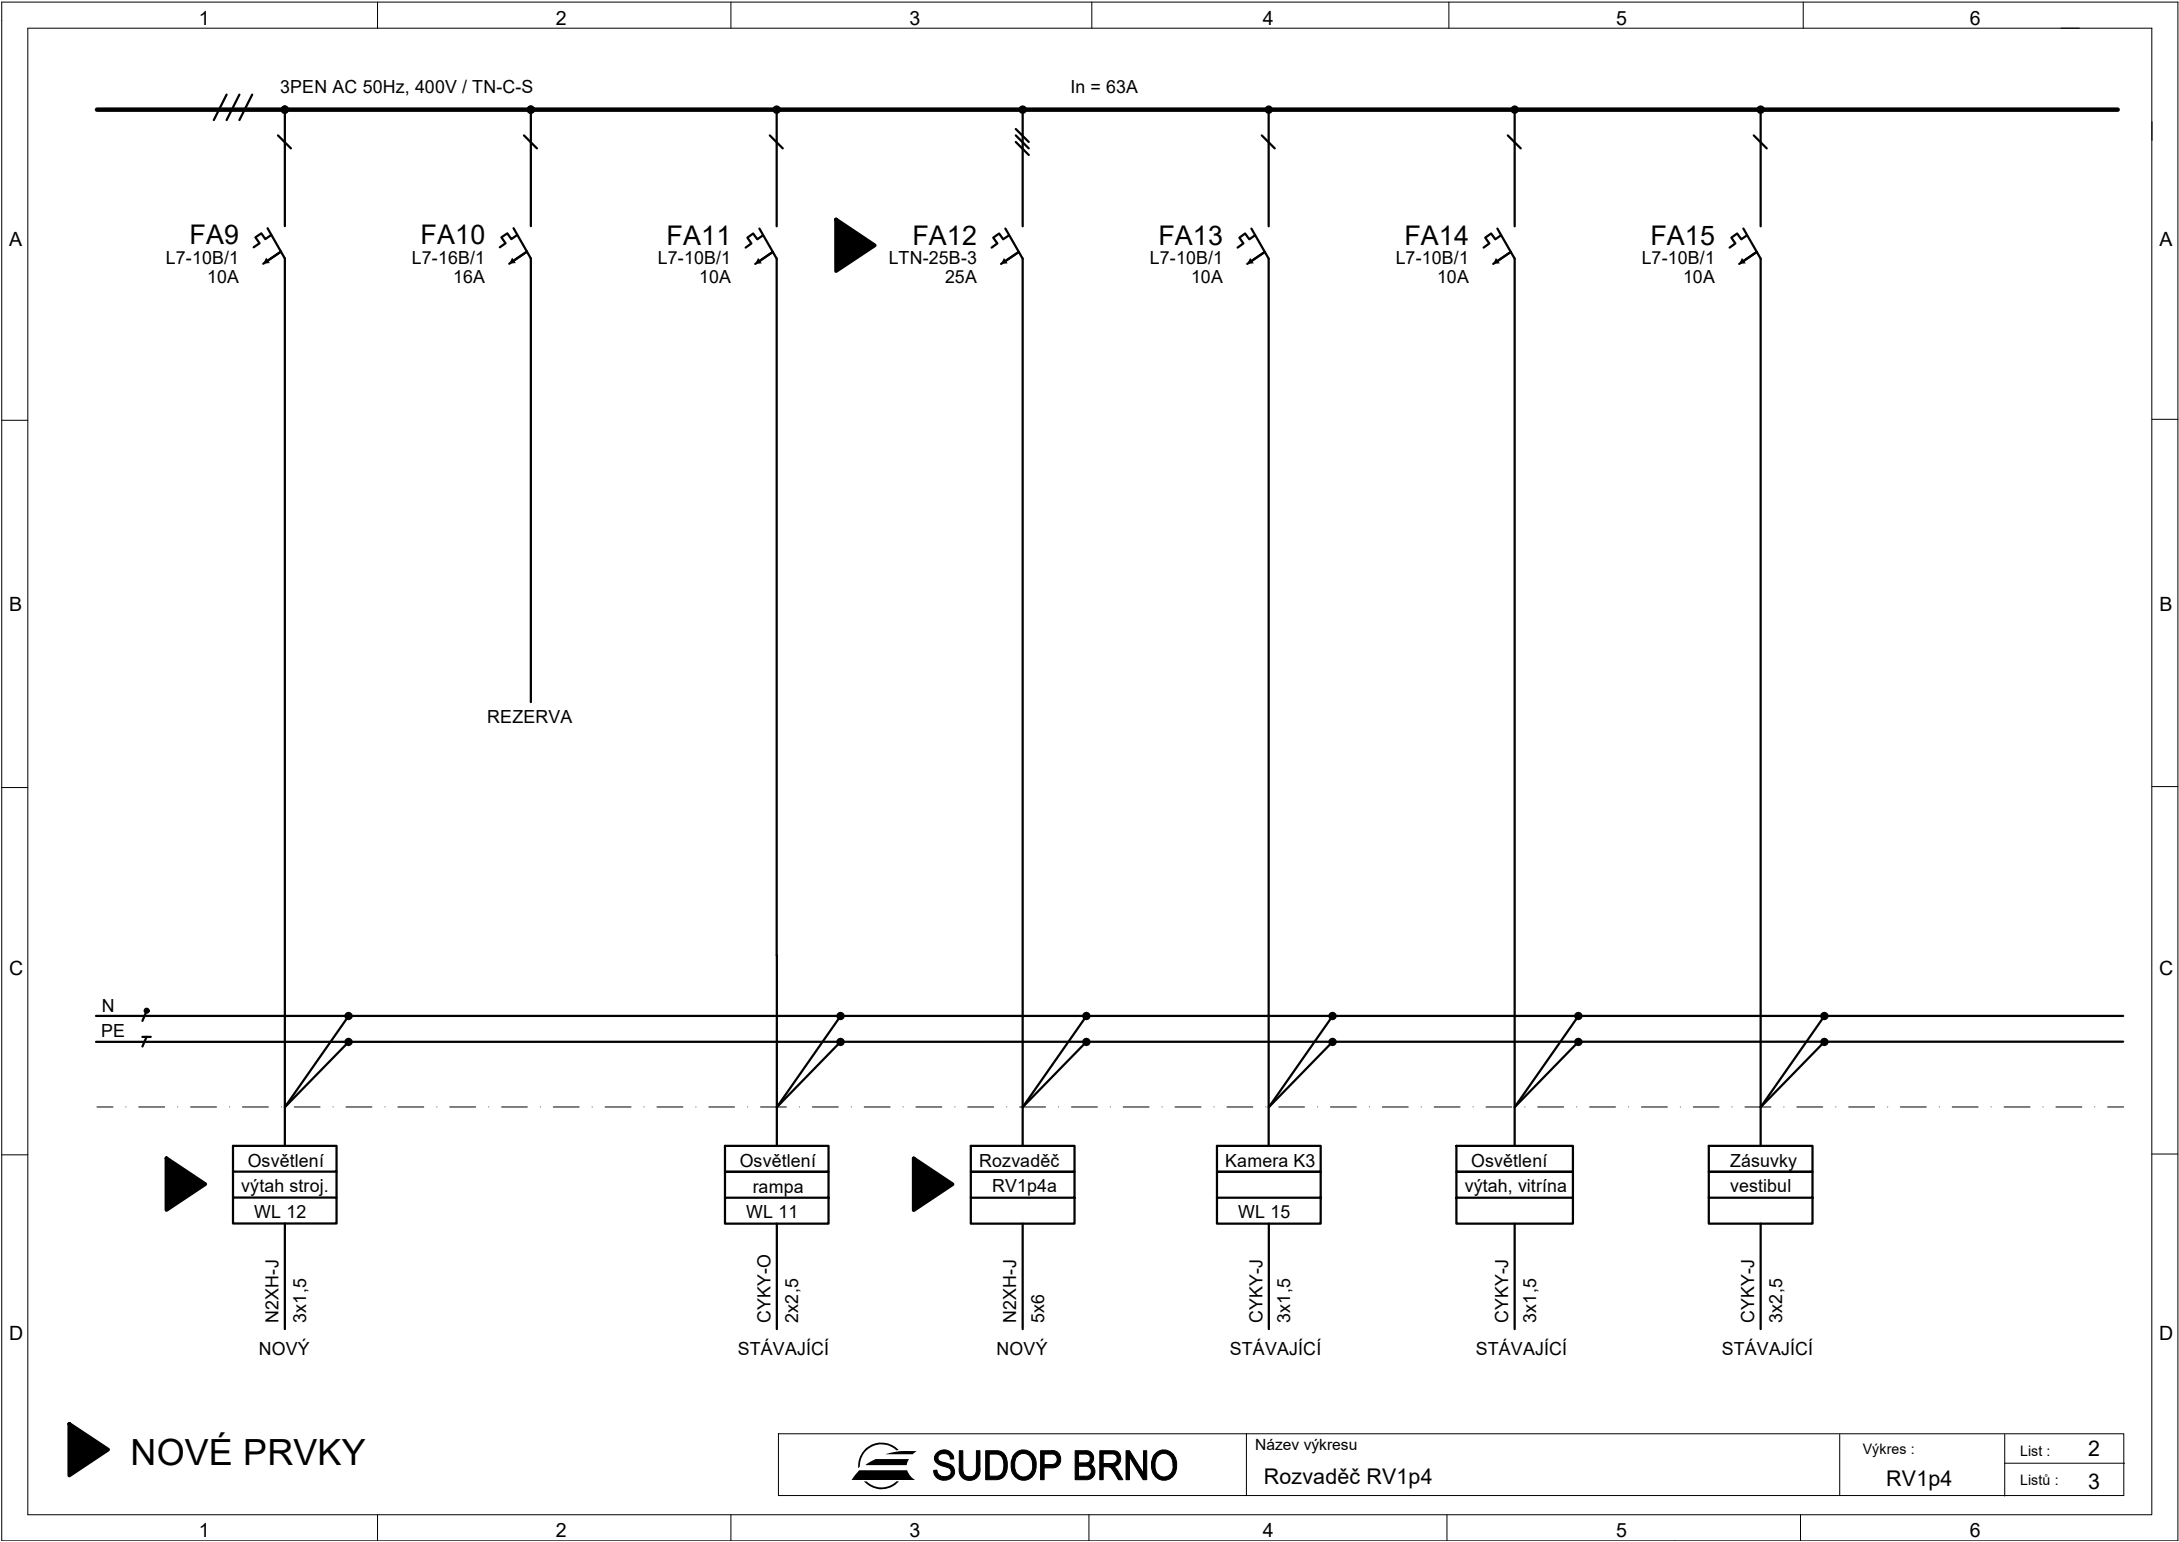

NOVÉ PRVKY



SUDOP BRNO

Název výkresu
Rozvaděč RV1p4

Výkres :
RV1p4

List : 2
Listů : 3

1

2

3

4

5

6

3PEN AC 50Hz, 400V / TN-C-S

In = 63A



A

POZNÁMKA 1:

V rámci tohoto SO dojde k demontáži 4ks vývodů. Jedná se o vývody na jističích F3 (nově FA7), F13, F14, F15. Jistič F3 (nově FA7) bude v rozvaděči ponechán jako rezerva. Jističe F13, F14, F15 budou demontovány, na jejich místo bude přidán 3-pólový jistič FA12.

POZNÁMKA 2:

V rámci tohoto SO dojde k přejmenování vývodů. Nově budou vývody pojmenovány podle jejich pořadí na liště.

B

C

N
PE

D

**SUDOP BRNO**

Název výkresu

Rozvaděč RV1p4

Výkres :

RV1p4

List :

3

Listů :

3

1

2

3

4

5

6