


PŮDORYS - PŘIPOJENÍ ZE STRANY 2,5 kV



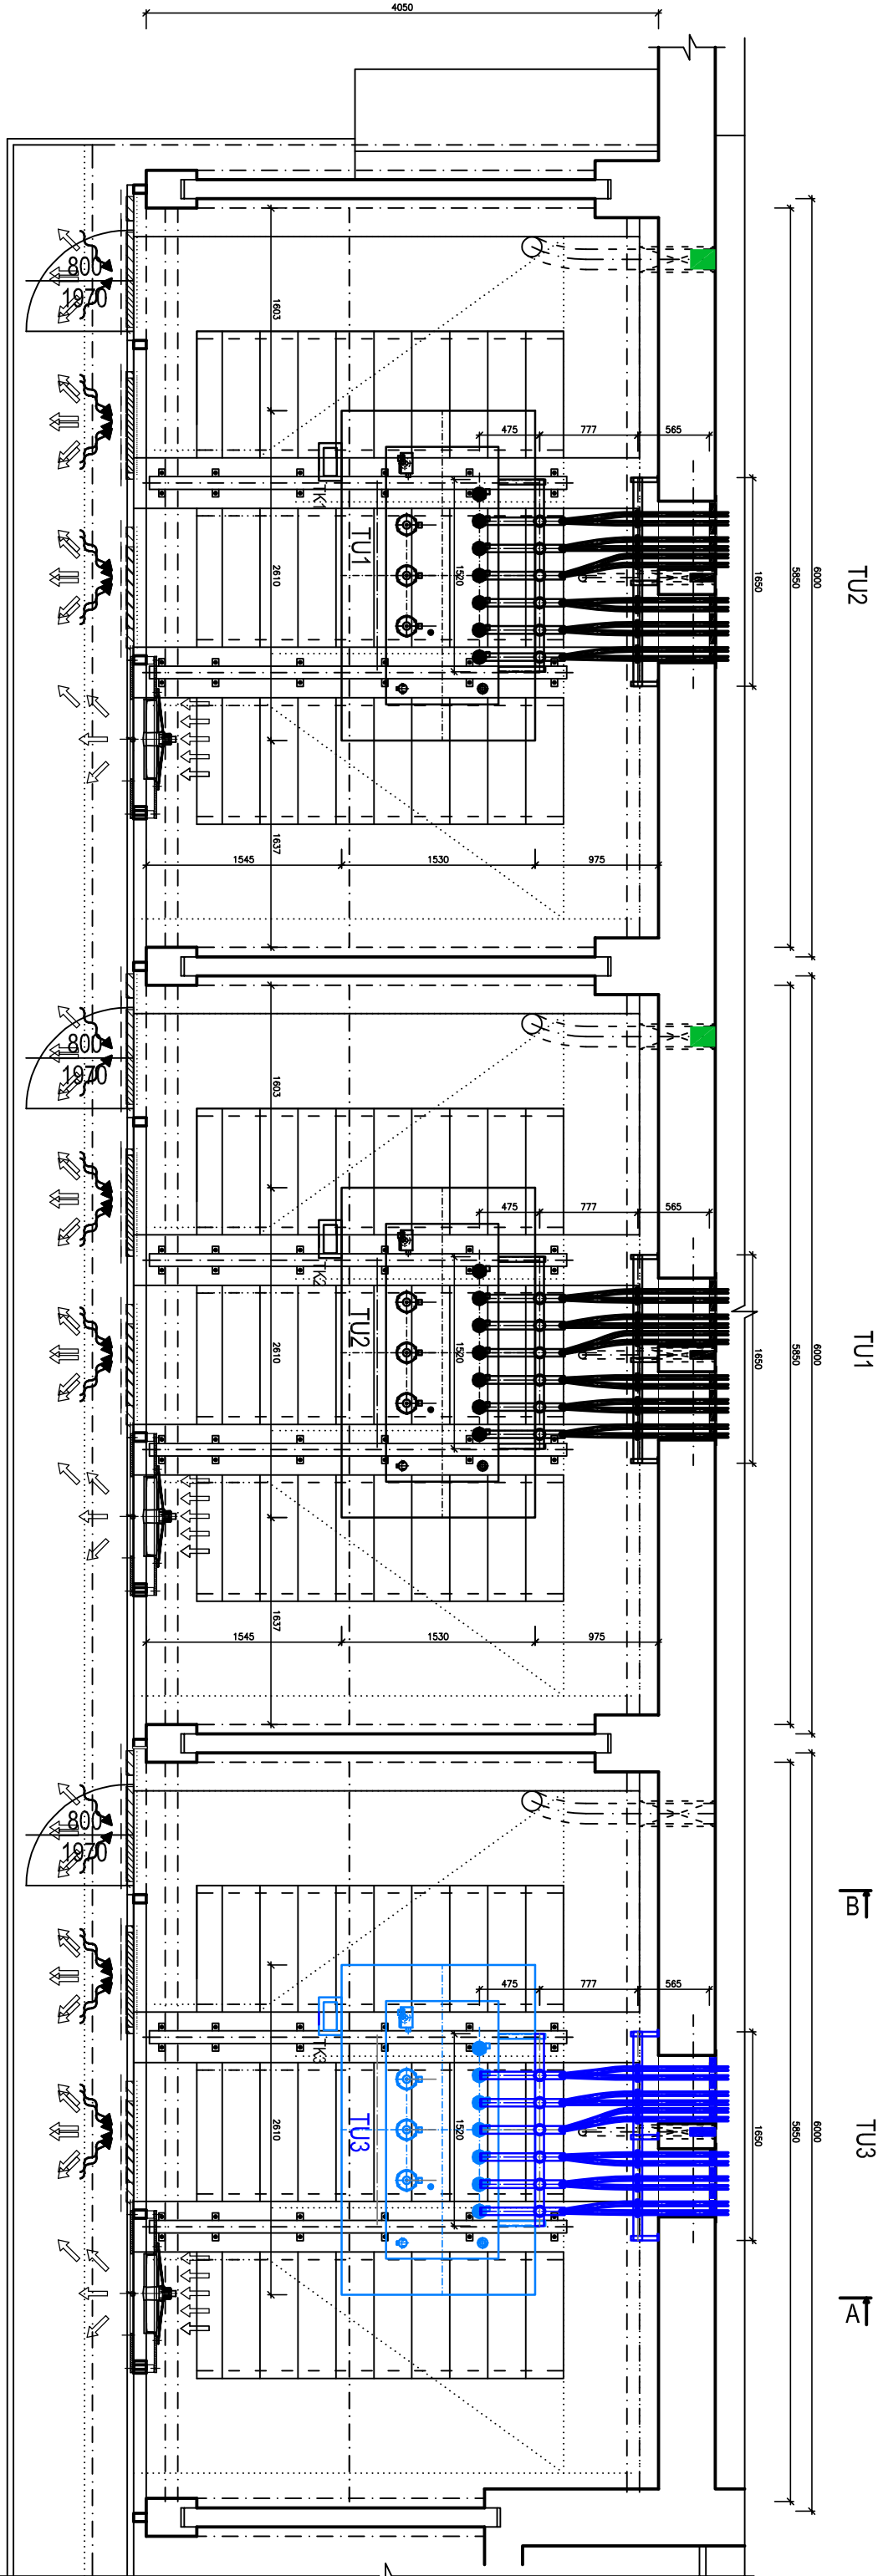

B

A

Číslo paré:

Instalovaná technologie v rámci PS 580 134

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT SO, PS:		Ing. Svoboda Jiří			
NAVRHL, VYPRACOVAL:		Ing. Svoboda Jiří			
INVESTOR:		Správa železnic, státní organizace			
KRAJ, OÚ:		Pardubický, ÚSTÍ NAD ORLICÍ			
NÁZEV AKCE:		Oprava TNS Rudoltice			
ČÁST: PS 580 134 TNS Rudoltice,		<div>Projektování elektrických zařízení</div> <div>Ing. JIŘÍ SVOBODA</div> <div>Příčná 422, 784 01 Červenka</div> <div>R.Č. ČKAIT: 0011367</div> <div>IČ:01394223</div>			
U3 rekonstrukce usměrňovacího soustrojí					
Stanoviště transformátorů TU3 - Půdorys - Připojení 2,5 kV					
ÚČEL: PDPS		MĚŘÍTKO:			
DATUM: 11/2017		FORMÁT: 2xA4			
Č. VÝKRESU: PS580134-10		POČET DLÚ:			
ČÁST:		PŘÍLOHA Č.:			
D3.3		10			

PS: Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení.