







Odpovědný projektant:	Vypracoval/Kreslil:	Kontroloval:	 STOSMOL, s.r.o. Mařákova 3079/2 400 01 Ústí nad Labem	
ING. JIŘÍ ŠTOLBA	MICHAL BLÁHA	ING. JIŘÍ ŠTOLBA		
				
Správce zařízení:	SŽ s.o., OŘ Praha			
Objednatel:	SŽ s.o., OŘ Praha		IČ : 28695097	tel. : +420 702093913
Místo stavby:	Kraj Středočeský		www.stosmol.cz	email : info@stosmol.cz
Akce a SO,PS:			Zakázkové číslo:	20042-P
SEDLČANY ON - PD OPRAVA OBJEKTU Elektroinstalace			Stupeň:	DPS
			Datum:	07 / 2020
			Měřítko:	-
Název přílohy:	Schéma rozvaděče RS7		Část :	Příloha :
			D.1.4.3	EL16

L1,L2,L3 3NPE, 400V ~ 50Hz, TN-S, I_k<10kA



Č.VÝVODU:
NÁZEV ZAR.:
UKONČENÍ:
TYP KABELU:
OZN.KABELU:
PI [kW]:
DĚLKA [m]:
UMÍSTĚNÍ:

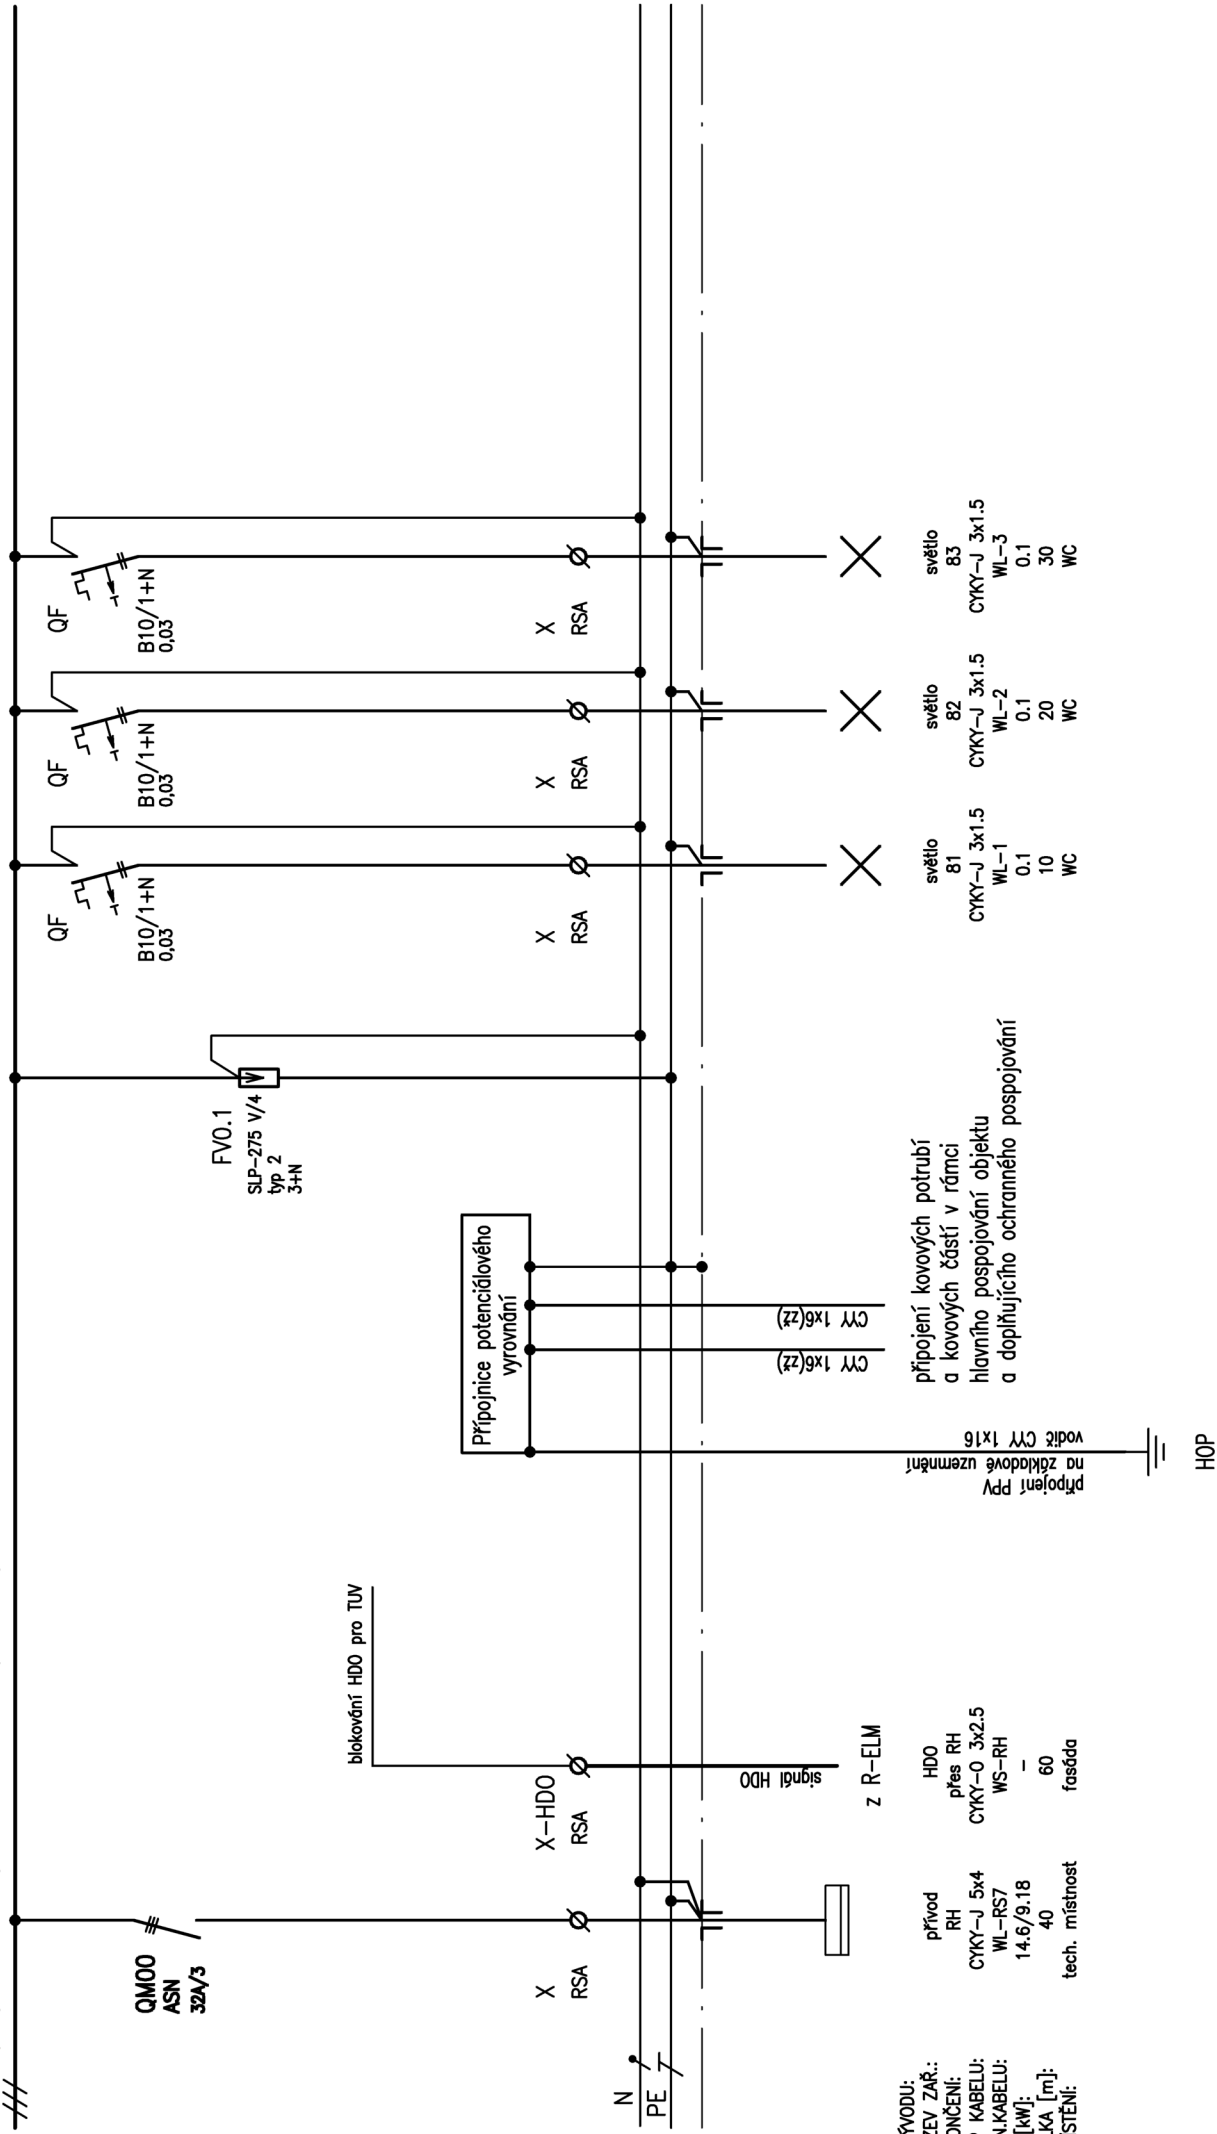POHLED

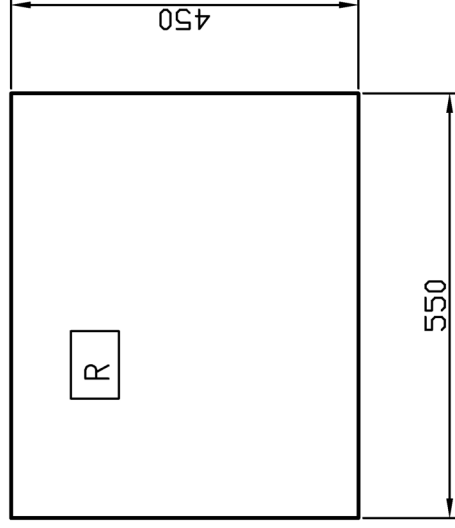

PROVEDENÍ

krytí IP40 (po otevření IP20–zákrýtový panel)
v provedení nástěnném
materiál : tvrzený plast; oceloplechový
barevné provedení : dle požadavku investora
48 modulů švxh : 550x450x182mm
In = 160 A

ochr.před nebezpečným dotykem dle ČSN33 2000–4–41

- odpojením od zdroje
- zásuvkové a světelné rozvody proudovým chráničem (I_n=30mA)

Jako součást výrobní dokumentace požadujeme dodat potvrzení , že dodávané zařízení splňuje požadavky elektromagnetické kompatibility dle zák.č.22/97 Sb.
Navržené rozměry rozváděčů jsou závazné včetně směrů vývodů a přívodů kabelů.
Veškeré změny musí být řešeny za účasti projektanta , případně zodpovědného pracovníka určeného GP.
Dodávka rozváděčů je včetně kompletního vydrátování , svazkového materiálu , popisů a štítků , včetně průchodek a ucpávek.
Přístrojová náplň bude vybrána dodavatelem zařízení tak aby vyhověla :
– uvedeným jmenovitým hodnotám proudů a napětí , nastavení spouští
a aby byla zachována selektivita
– uvedeným zkratovým proudům v daném místě osazení
– dalším technickým parametřům uvedených v dokumentaci