






Stávající kabelová skříň KS na fasádě,
není předmětem tohoto projektu.

ELM rozvaděč ve standardu ČEZ

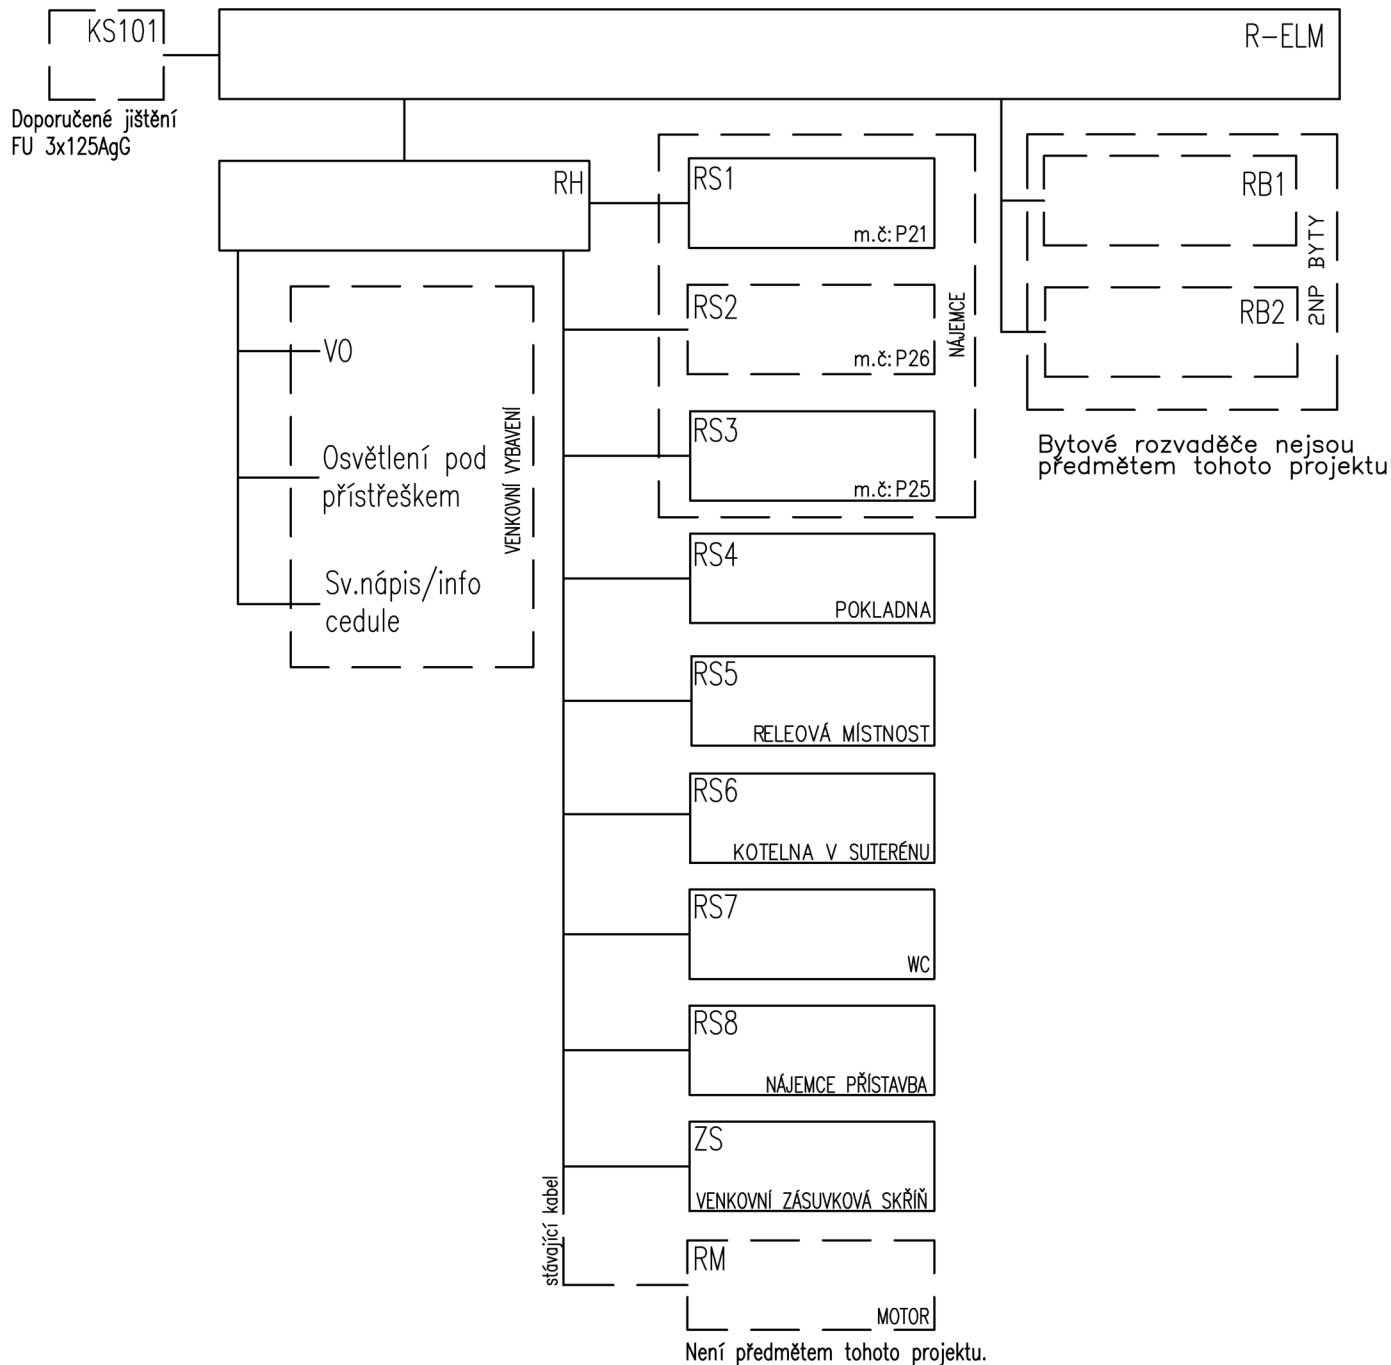

Odpovědný projektant:	Vypracoval/Kreslil:	Kontroloval:	 <p>STOSMOL, s.r.o. Mařákova 3079/2 400 01 Ústí nad Labem</p>	
ING. JIŘÍ ŠTOLBA	MICHAL BLÁHA	ING. JIŘÍ ŠTOLBA		
				
Správce zařízení:	SŽ s.o., OŘ Praha			
Objednatel:	SŽ s.o., OŘ Praha		IČ : 28695097	tel. : +420 702093913
Místo stavby:	Kraj Středočeský		www.stosmol.cz	email : info@stosmol.cz
Akce a SO,PS:			Zakázkové číslo:	20042-P
SEDLČANY ON - PD OPRAVA OBJEKTU Elektroinstalace			Stupeň:	DPS
			Datum:	07 / 2020
Název přílohy:			Měřítko:	-
			Část :	Příloha :
Přehledové schéma napájení			D.1.4.3	EL 07