

- PJ

●

Pomocný jímec hromosvodu l=30cm
tvarovaný z drátu AlMgSi
- JT


⊙

Jímací tyč hromosvodu v=0.7m nad komín nebo anténu
- +DIT


Distanční izolované tyče – oddělený jímec
- ZS

⊙

Zkušební svorka hromosvodu
- Trasa hromosvodu drát AlMgSi ø8mm
- Trasa uzemnění páspek FeZn 30/4mm a drát FeZn ø10mm

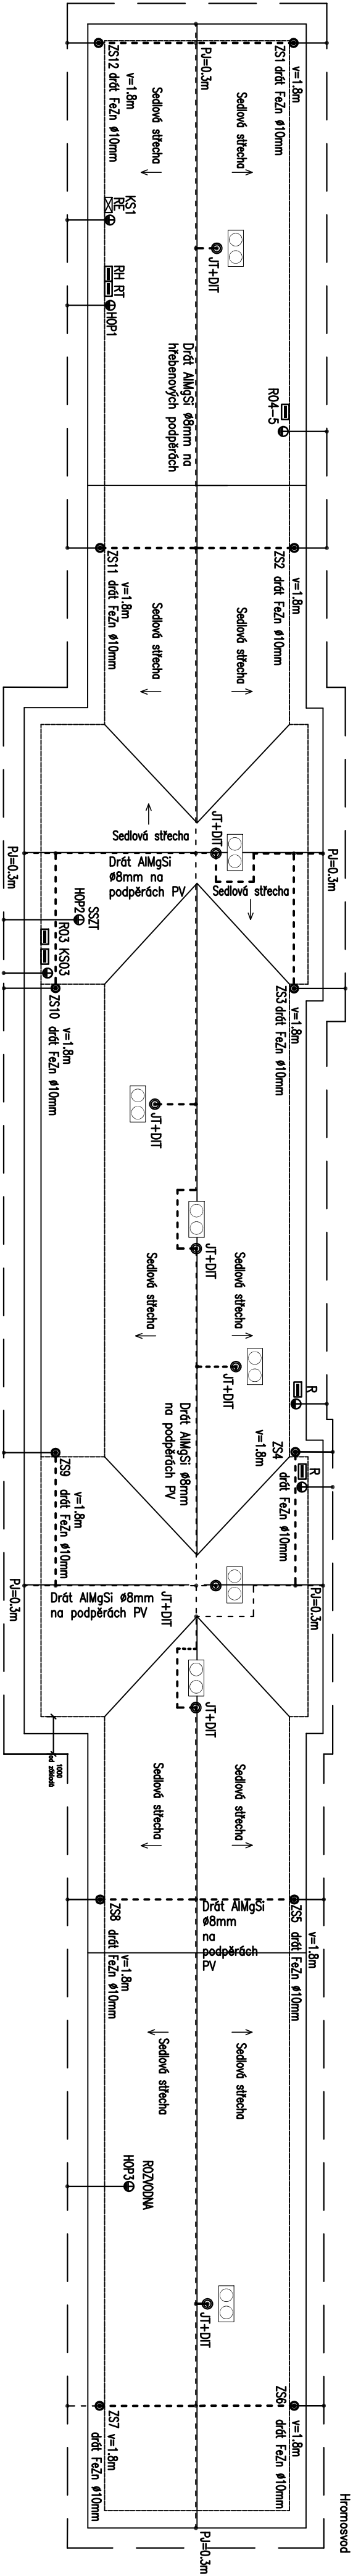

Odpovědný projektant:		Vypracoval/Kreštil:	Kontroloval:
ING. JIŘÍ ŠTOUBA		MICHAL BLÁHA	ING. JIŘÍ ŠTOUBA
Správce zařízení:		SŽ s.o., ČR Praha	
Objednatel:		SŽ s.o., ČR Praha	
Město stavby:		Kraj Středočeský	
Adresa SO,PS:		VÝPRAVNÍ BUDOVA BEROUN ZÁVODÍ ON - PD OPRAVA OBJEKTU	
Zařízení silnoproudé elektroinstalace			
Název přílohy:		Dispozice Hromosvod a uzemnění	



STOSMOL s.r.o.
Městecká 303/2
410 01 Štáhlův Lázem
IČ : 2659597
410 01 Štáhlův Lázem
tel. : +420 70263813
e-mail : info@stosmol.cz

www.stosmol.cz

20042-P

DPS

07/2020

1:100

Průběh :

D.1.4.3

EL.02