

VEŘEJNÝ PROSTOR

RE – TYPIZOVANÁ, IP44/20
V PILÍŘI U OPLOČENÍ


MIMO AREÁL

OPLOČENÍ

MDRAVSKÉ ŽELEZÁRNY a.s.

SS200

V PILÍŘI U OPLOČENÍ
V AREÁLU

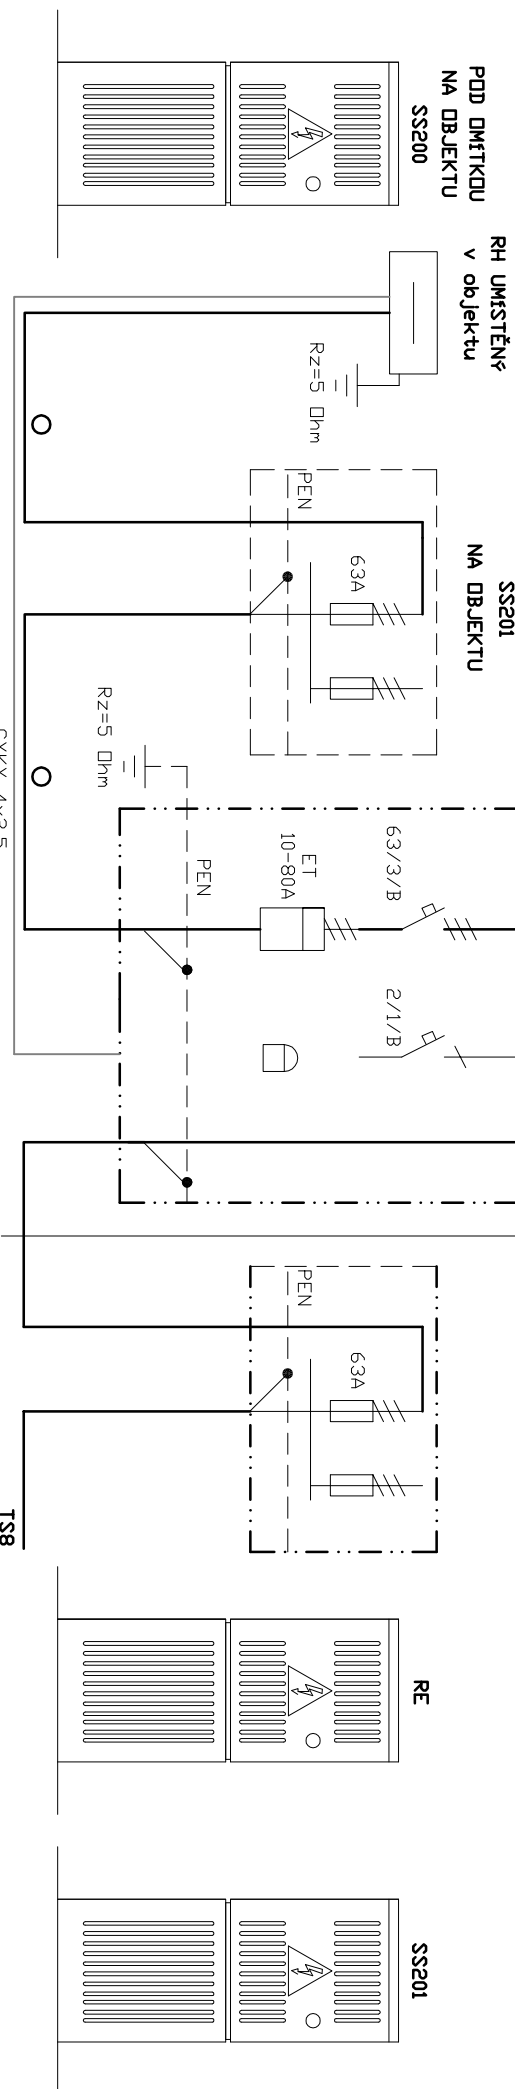

+ cca 20 m FeZn 30x4

+ cca 20 m FeZn 30x4

HL. JISTIČI PRVEK 63A 3.f.

HODNOTU JISTIČE UPŘESNIT DLE SMLOUVY S ČEZ Distribuce a.s.

ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ UMÍSTĚNÝ V PILÍŘI

VYROBENÝ DLE " PODMÍNEK ENERGETIKY "

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3PEN 50Hz, 400/230V, TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
automatickým odpojením od zdroje

Dokumentace pro společné užití rozvodů a stavební povolení	
Správa zařízení elektrických sítí státní organizace, IČO 7094324	
Správa osobních nákladů Olomouc, Jeremenkova 103/23, 779 00 Olomouc	
Stavba:	
125 Rekonstrukce VB Olomouc – Řepčín	
na parcelách č. 404/3, st. 304, 300/2 a 104/1, ka. řepčín	
První	
SCHEMA MĚŘENÍ	
S006 - Oprava p. řepčín MN	
Město: Olomouc	
Industriální park: Město: Olomouc	
S006.303	
A3	
LST09AD 2007	
http://www.vses.cz	
VŠE MĚS ARCH TĚKTI	