


PŮDORYS - SUTERÉN

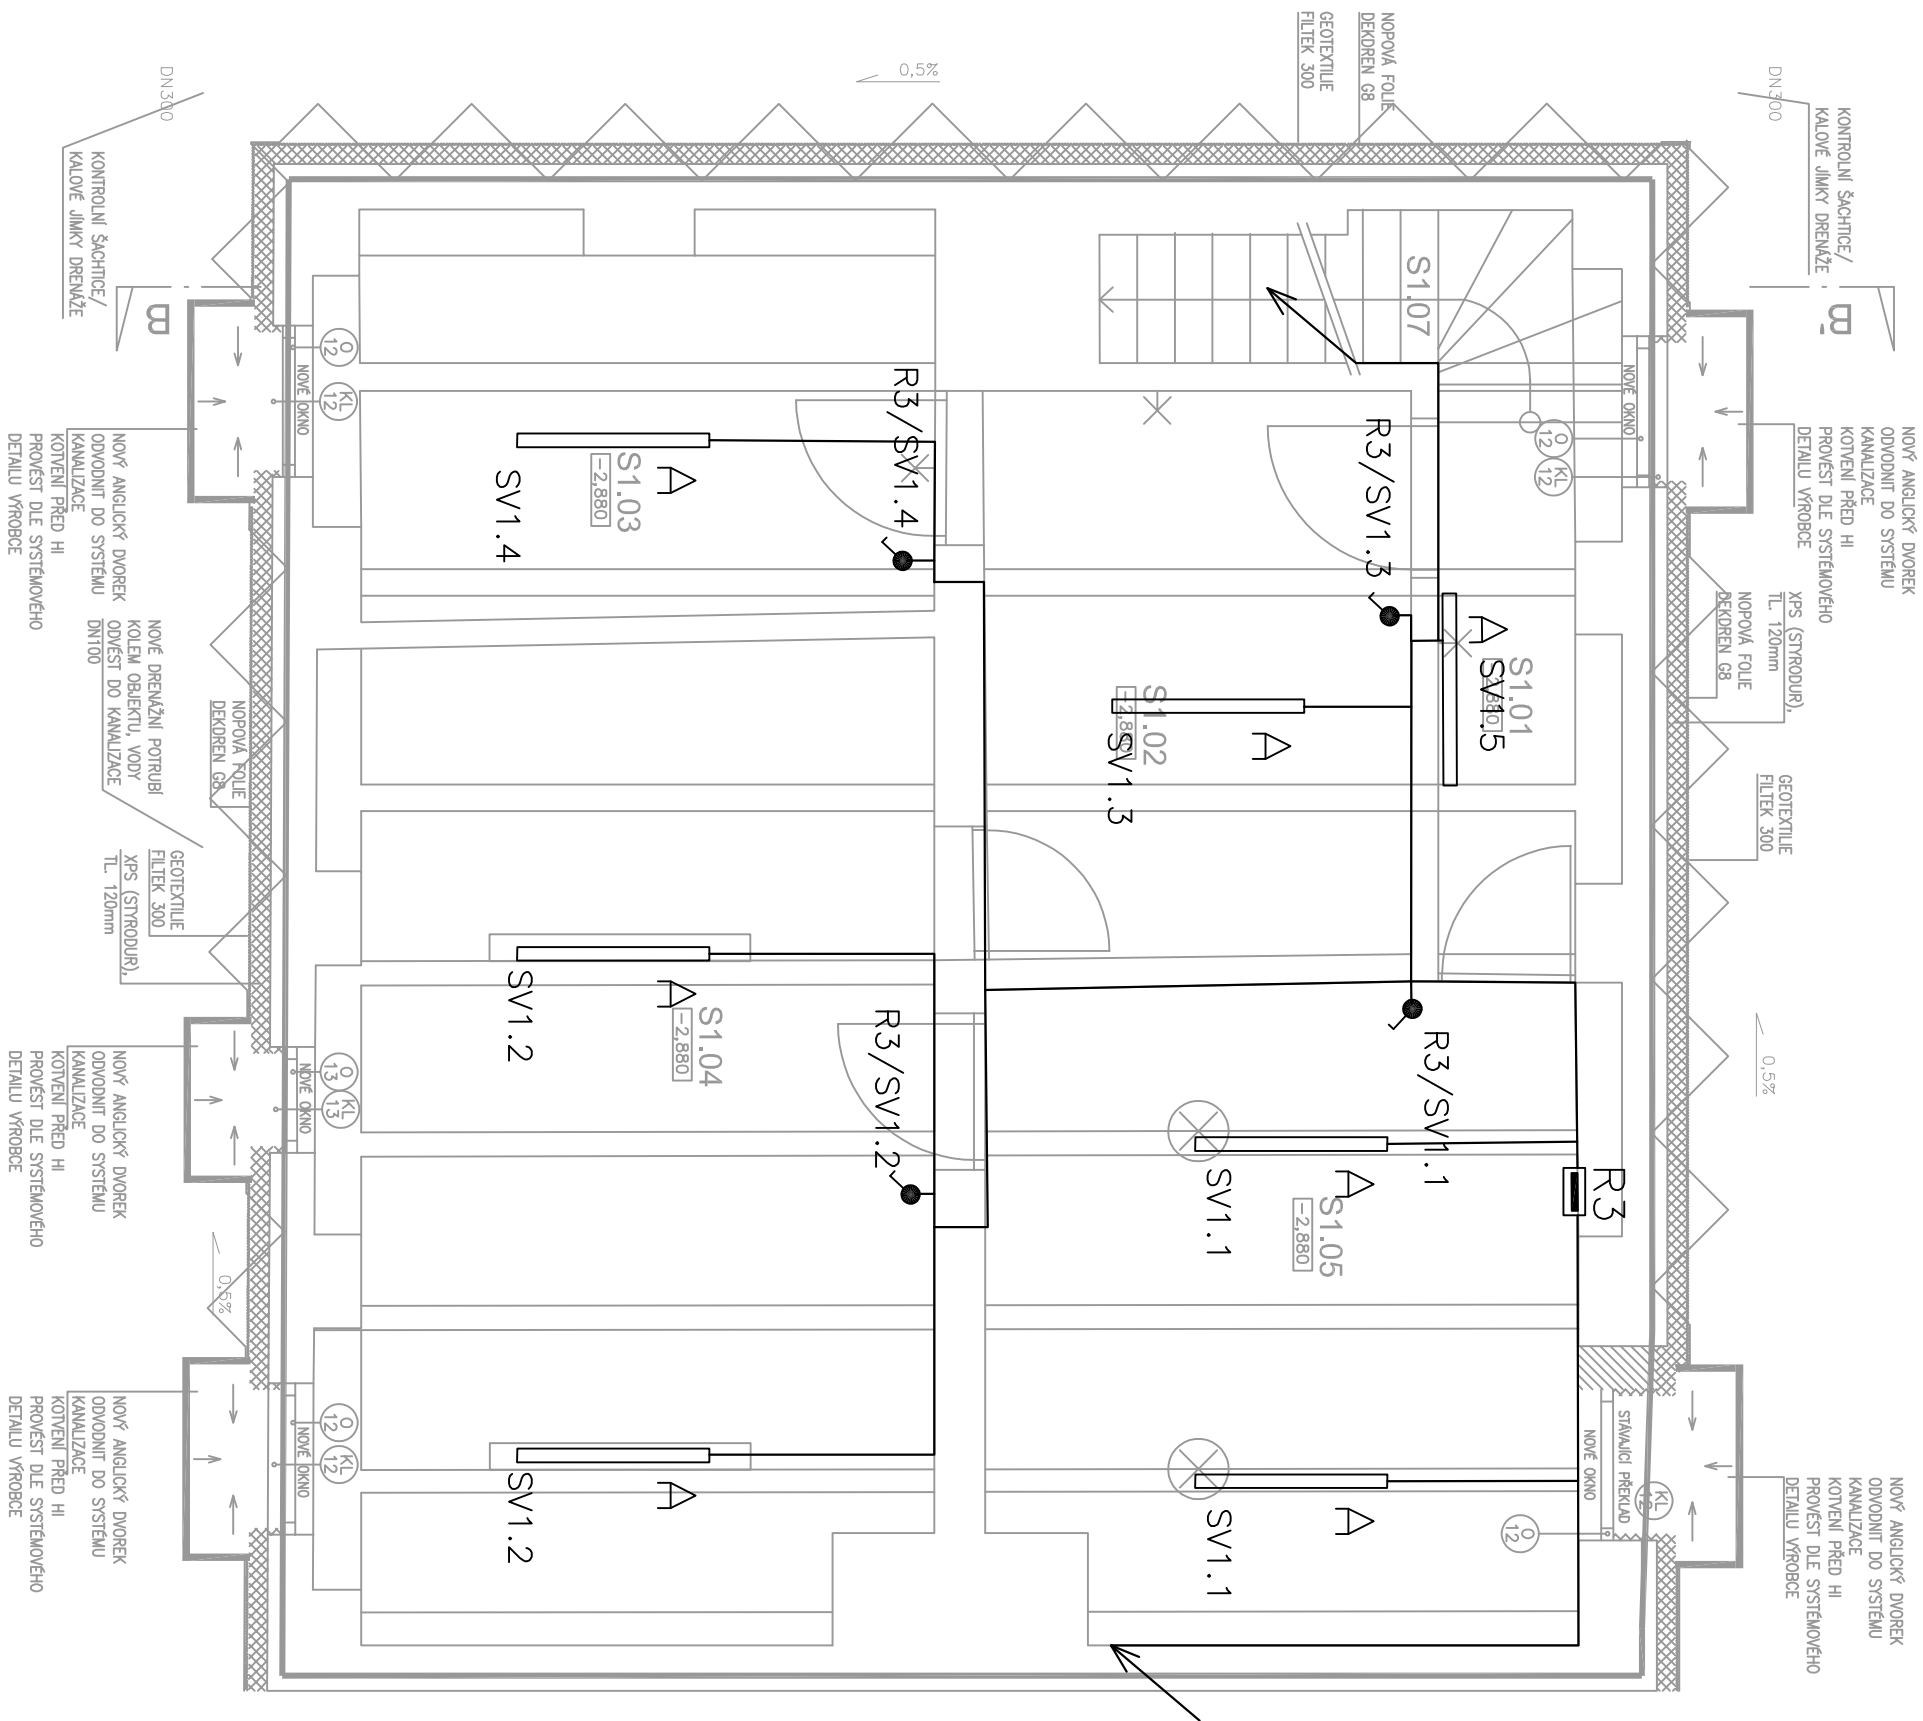

Legenda :

Vypínač ř.č.1

Vypínač ř.č.1, IP44

Vypínač ř.č.6

Vypínač ř.č.5

Vypínač ř.č.7

Čidlo 180°

1f vývod pro svítidlo s vl. vypínačem

Rozvůdčč

- LEGENDA:
- A MODUS VLI1XM MODUS VL 1 XM,LED 38W,4800lm, IP65
  - A1 MODUS ZAVĚSNÉ VLI1XM MODUS VL 1 XM,LED 38W,4800lm, IP65
  - B MODUS, SPM1500KD\_V2DB MODUS SPM1 1500 KD V2 DB,LED 15W
  - C MODUS, SPM12000KD\_V2DB MODUS SPM1 2100 KD V2 DB,LED 20W
  - D MODUS, US4000A\_KN MODUS US 4000 A KN, LED 38W
  - E MODUS, BRSB\_KD37SV2 2000 MODUS BRSB KD 37S V2 2000,LED 18W
  - F PHILIPS 17297/30/P3 MYGARDEN VARRDOW, 1xLED/6W/230V, S POUYB. ČIDLEM, IP44
  - F1 PHILIPS 17297/30/P3 MYGARDEN VARRDOW, 1xLED/6W/230V, IP44

El. instalace v suterénu bude provedena v lištách.

Investor

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Projektant

Projekt Installation Partners s.r.o.

Adresa: Vinická 3067/240, 615 00 Brno - Židenice

E-mail: chladkova@ipp-cz.cz

|                  |   |                |           |
|------------------|---|----------------|-----------|
| KRESLIL          | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT   | FAZE:          | RDS       |
| Romana Chládková | Bc. Petr Mana   | MĚŘÍTKO:       | 1:50      |
| VÝKRES:          | Půdorys 1.p. - osvětlení  | DATUM:         | 05/2020   |
| PROJEKT:         | Břeclav elektrořídna - celková oprava budovy parc. st. 213/4, k.ú. Břeclav (612584) | PARÉ:          |           |
|                  |   | ČÍSLO VÝKRESU: | D.1.4.7.4 |