

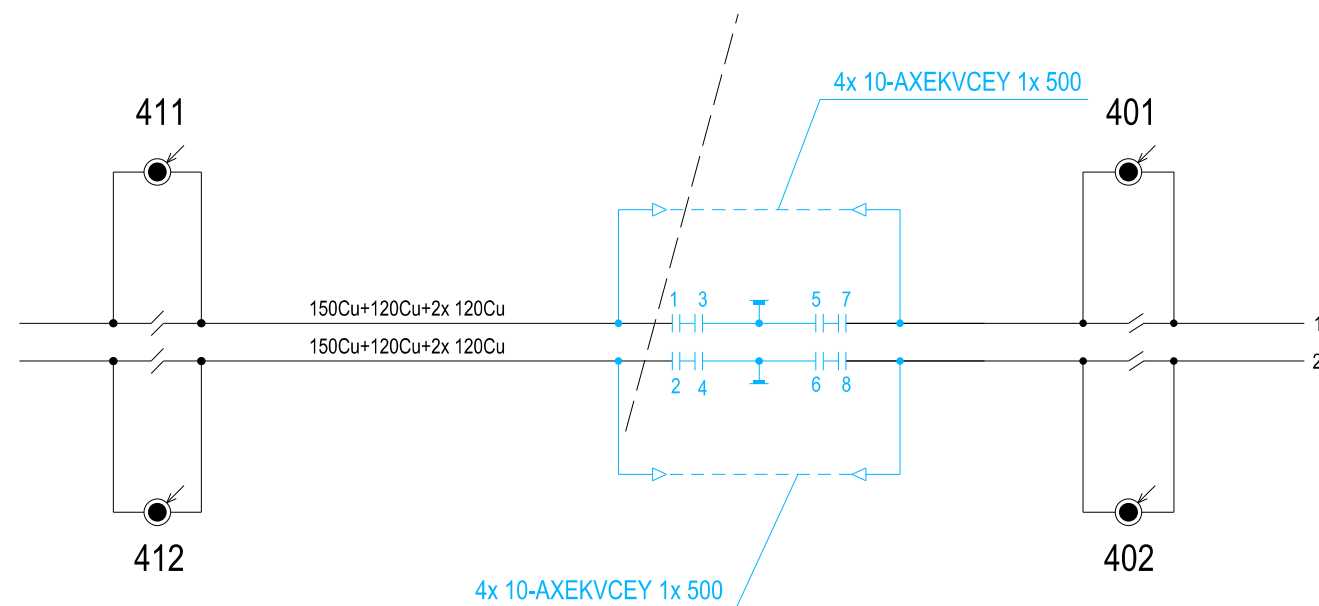




ŽST GRYGOV

ŽST OLOMOUC



LEGENDA






-  Trakční odpojovač s motorovým pohonem, sjezdná izolační tyč, ukolejnění
-  Elektrifikována kolej s elektrickým dělením
-  Kabelové obcházení vedení s kabelovou koncovkou
-  Montáž beznapětového pole

POZNÁMKY

Návrh předpokládá zrušení beznapětových polí v objektu 672 až po výstavbě nového nadjezdu.
Po ukončení realizace nadjezdu se schéma napájení a dělení uvede demontáží dočasných izolačních prvků do původního stavu.



SO 671

VEDOUCÍ PROJEKTANT - HIP	ING. KOTAS ROMAN			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PAVOL BEŇO			
VYPRACOVAL	ING. MYKOLA DATSIUK			
KONTROLOVAL	ING. PAVOL BEŇO			
KRAJ, MěÚ, ObÚ	OLOMOUCKÝ			
OBJEDNATEL, INVESTOR	SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE			
NÁZEV AKCE:	NÁHRADA PŘEJEZDU P6532 V KM 204,392 TRATI PŘEROV - OLOMOUC		DATUM	12/2018
NÁZEV OBJEKTU:	DOČASNÁ ÚPRAVA TRAKČNÍHO VEDENÍ		FORMÁT	2A4
NÁZEV VÝKRESU:	SCHÉMA NAPÁJENÍ A DĚLENÍ		MĚŘITKO	
			STUPEŇ	DŮR
			ZAK. ČÍSLO	170228
			Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU
				02