
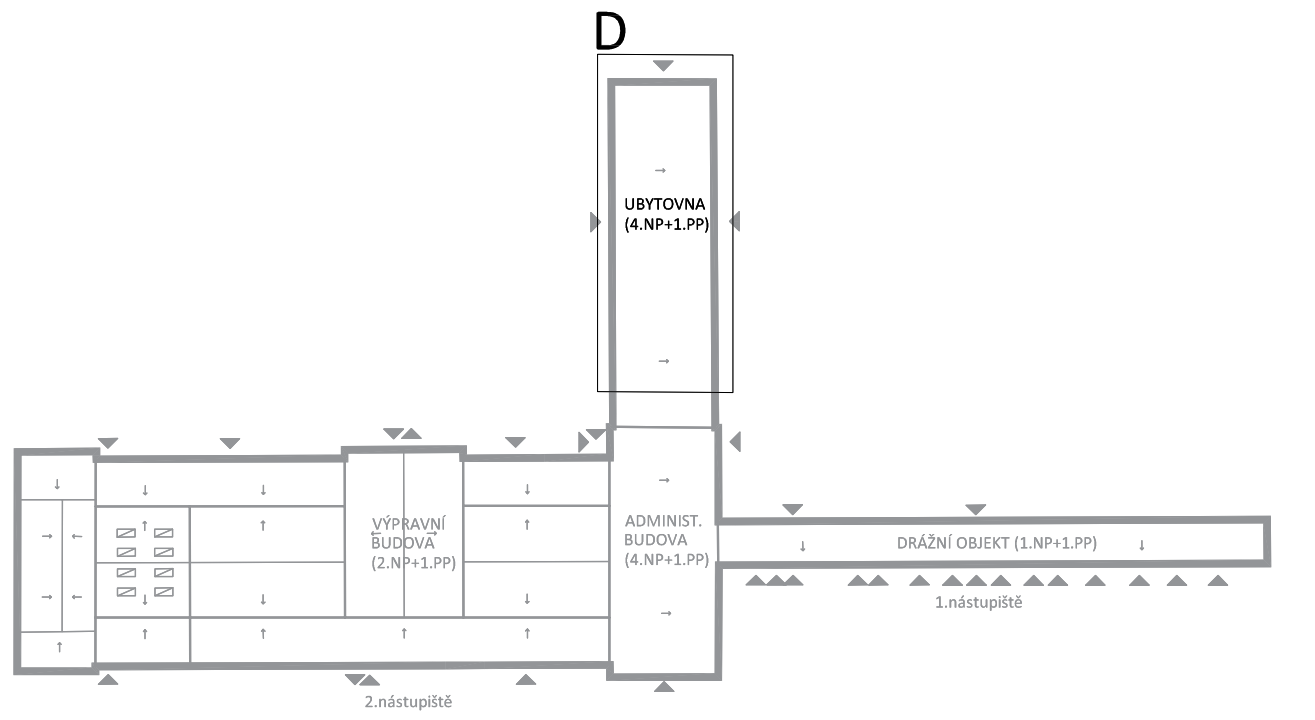


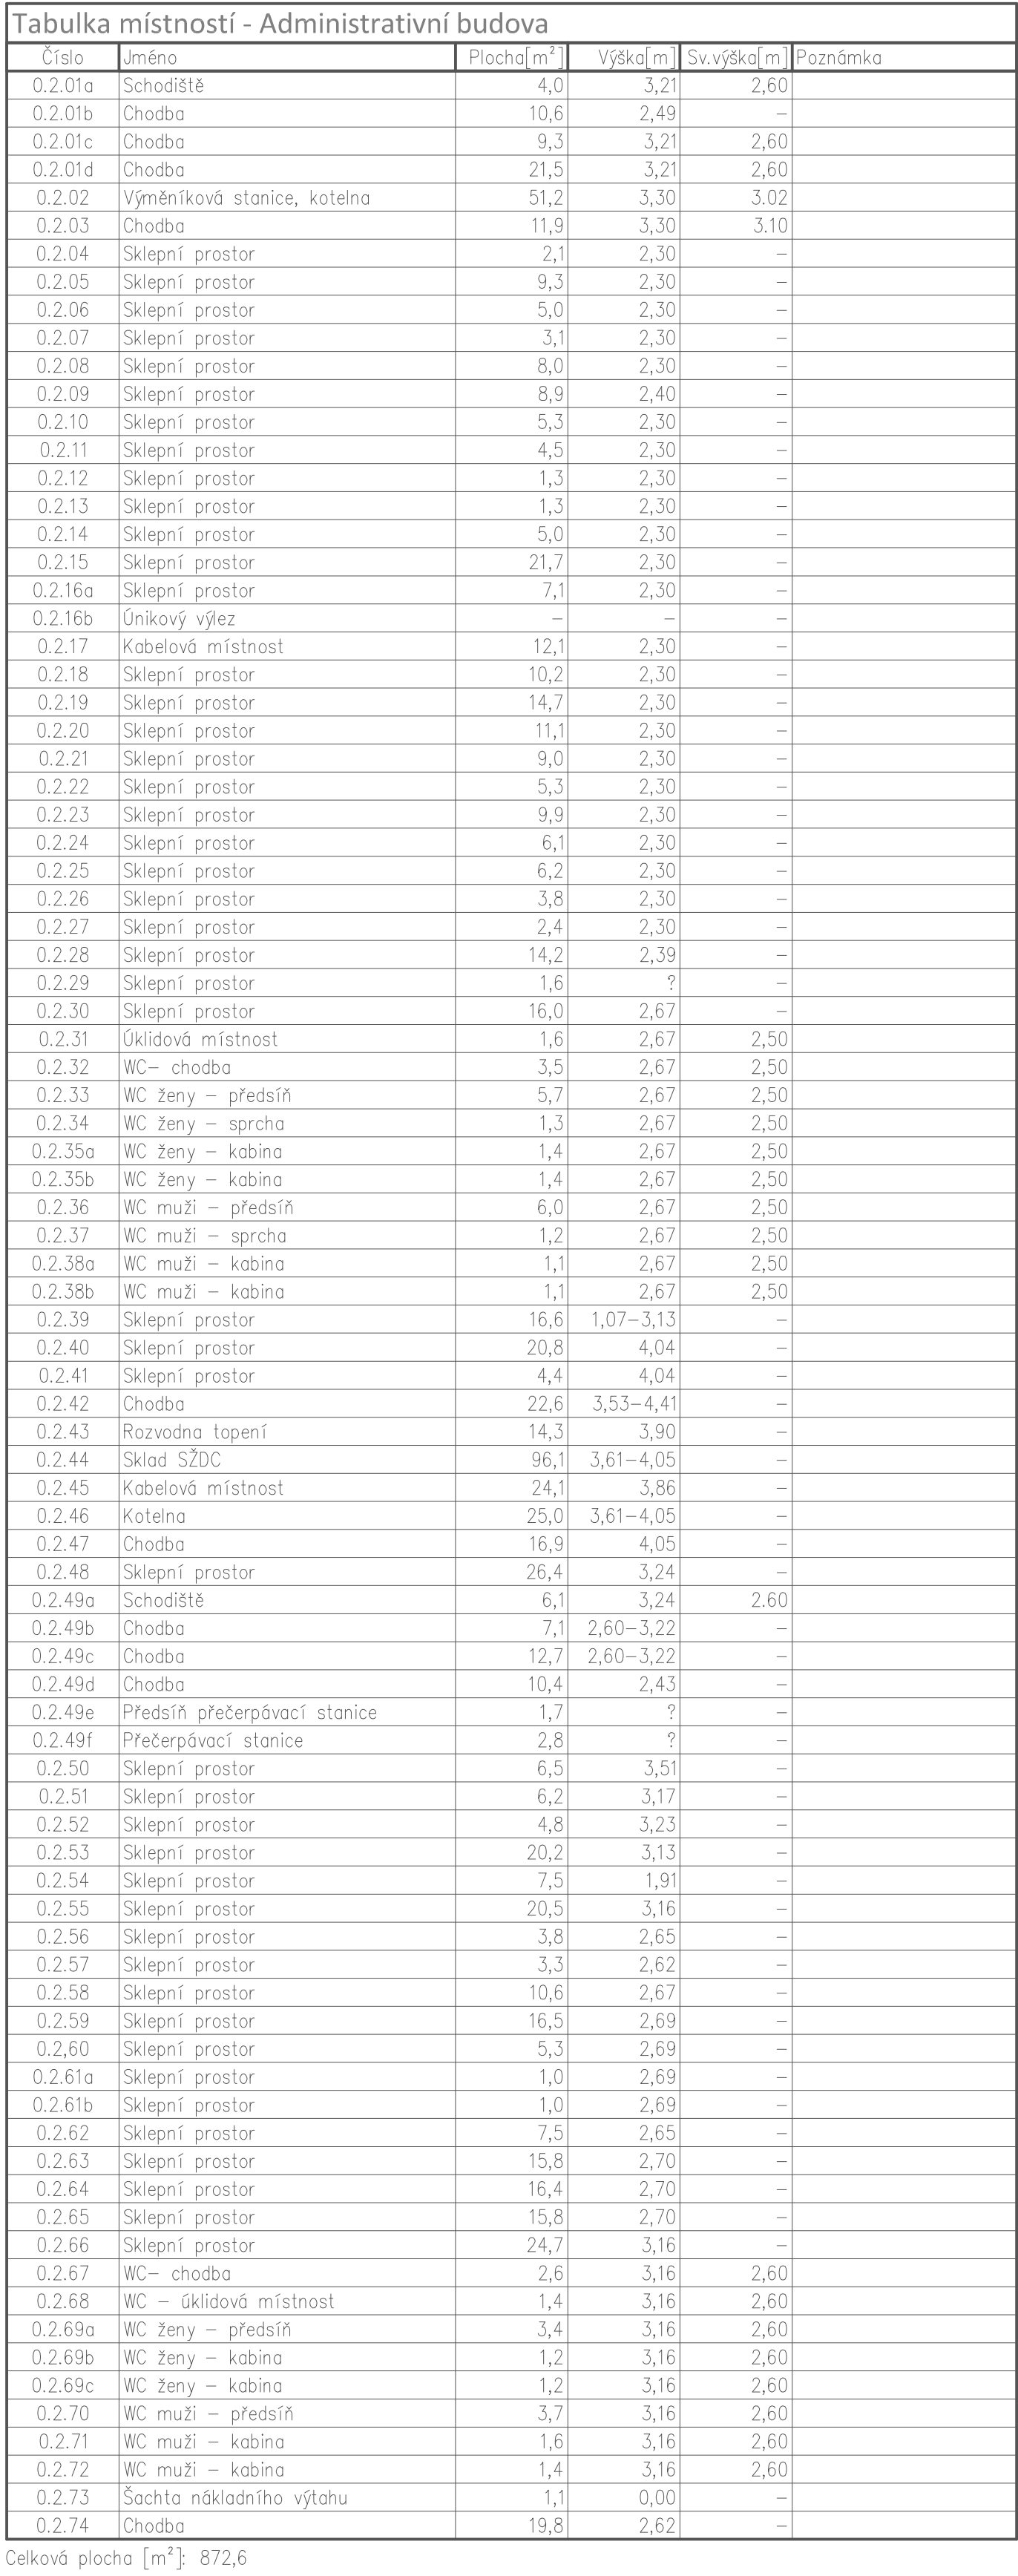

	KANALIZACE V ZEMI PVC
	KANALIZACE PODVĚŠENÁ POD STROPEM
	KONDENZAČNÍ POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH PP3-HT
	VÝTLAK KANALIZACE Z TLAKOVÝCH TRUB PE
	PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB PP3-HT

1 110 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ODPADNÍ POTRUBÍ
STOUPAČKA 1 Z HRDLOVÝCH TRUB PLASTOVÝCH PPs-HT

POZNÁMKA :

BUDEDOU DOTČENÝY PODLE POŽADAVKŮ POŽÁRNÍHO SPECIALISTY

NA LOMECH PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ POD ÚHLEM 90° BUDE STANDARDNĚ POUŽITO 2 X KOLENO 45°

OKOSKY A PŘECHODY SVISLÉHO ODPAVNÍHO POTRUBÍ DO LEŽATÝCH SVODŮ BUDEDOU PROVEDENY POMOCÍ DVOU KOLEN 45°.

PŘÍPOJKY NEDEBE ZVĚŠOVÁN PROFIL, BUDE MEZI OBĚ KOLENA VRAZEN ROVNÝ ÚSEK 250MM

DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ ODPADNÍ POTRUBÍ BUDOU V CELÉ DÉLCE OPATŘENA TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ
Z PE TL. 20 MM

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Oblastní ředitelství Praha Praha 7, Partyzánská 24, PSČ 170 00		+0 200=222.020.M.M. BPR
+-----JTSK-----		
PROJEKTY ZDRAVOTNÉ TECHNIČKÝCH INSTALACÍ NA KAVČÍ SKALĚ 1696/8, ŘIČANY		
Ing. RADOŠOV PAVEL Ing. R. PROVAZNIK	Ing. R. PROVAZNIK Ing. R. PROVAZNIK	Ing. RADOŠOV PAVEL Na Kavčí skale 1696/8 251 01 Říčany Tel.: 606 561 283 e-mail: atera.term@seznam.cz
PROJEKT VÝKRES KONTROLA	VÝKRES VÝKRES KONTROLA	ČÍSLO DOKUMENTACE MĚŘITKO POČET FORMÁTŮ D11
REKONSTRUKCE VÝPRVNÝ BUDOVY V ŽST BEROUN Nádraží 129, 266 01 Beroun SO 110 Rekonstrukce objektu		
D11 - Kanalizace		
ÚROVEŇ PROJEKTU : ZDRAVOTNÁ – KANALIZACE Podmínky 1.PP D – ÚROVEŇ POD PODLAHOU ⁰⁰⁰		
PŘEDLOŽENÍ D11 - Kanalizace		
D11 - Kanalizace	D11 - Kanalizace	D11 - Kanalizace