


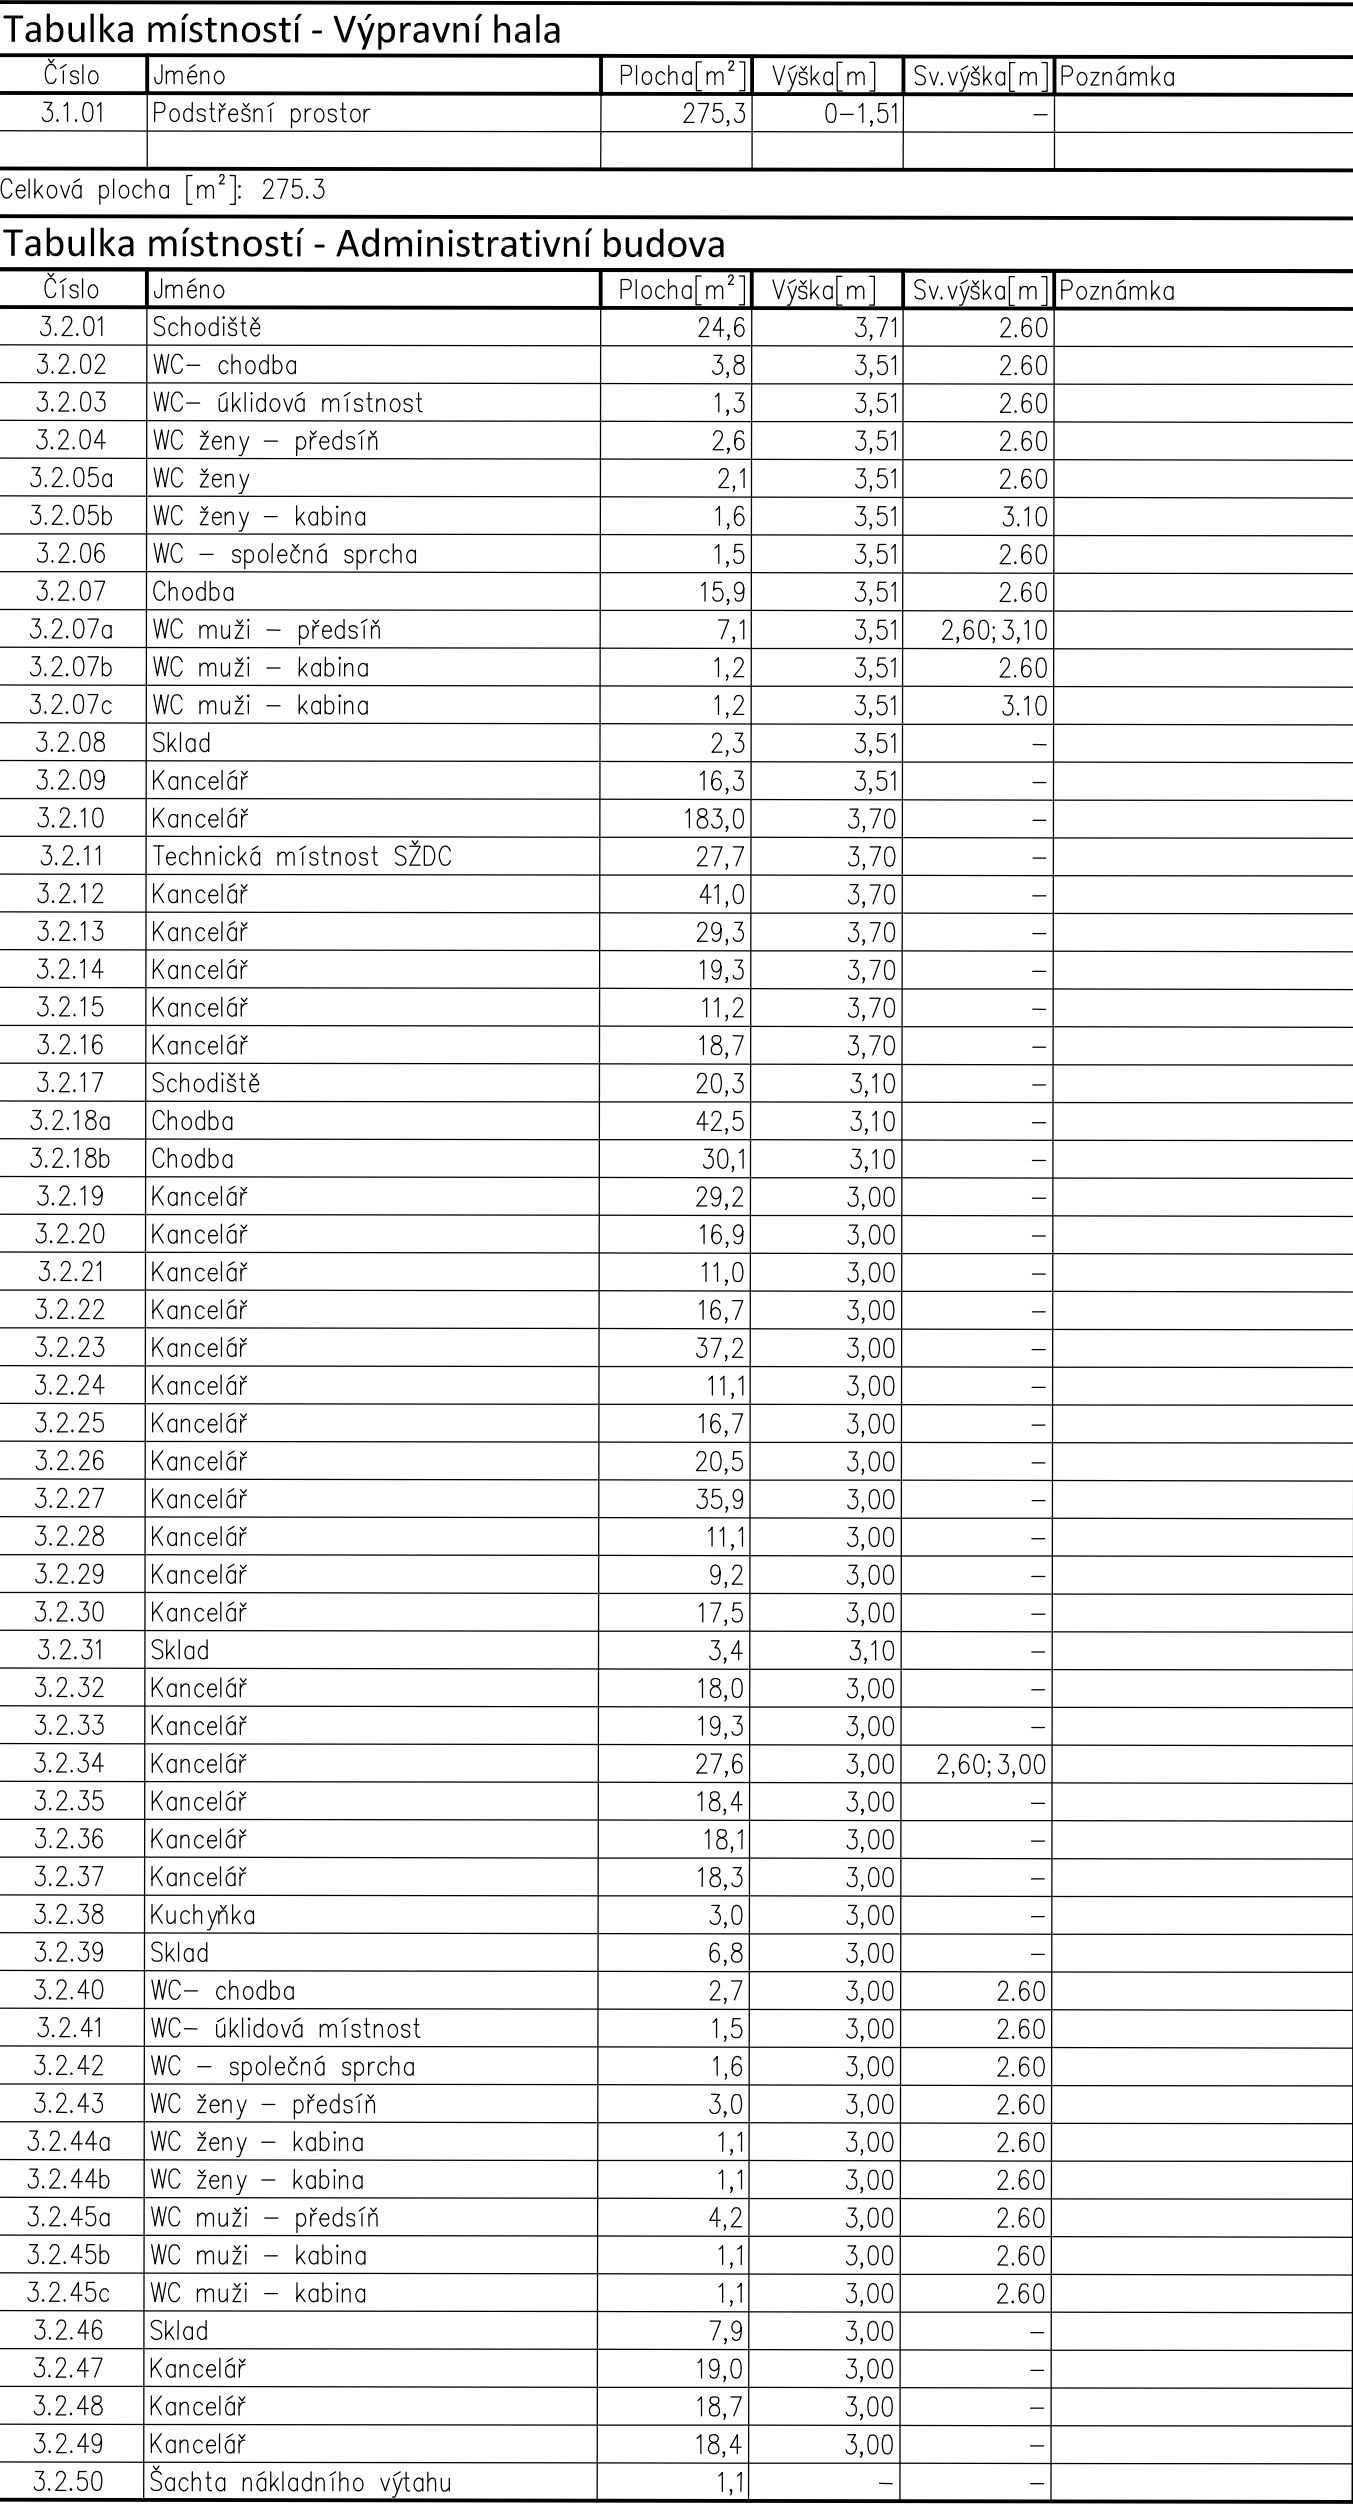

	POŽÁRNÍ VODOVOD rozvedby z ocelových trubek závitových pozinkovaných Iř A
	STUDENÁ VODA - ležatý rozvod rozvedby z plastového potrubí PP-RCT, S4
	TEPLÁ VODA (TV) - ležatý rozvod rozvedby z plastového potrubí PP-RCT, S4
	OKRUŽNICE - ležatý rozvod rozvedby z plastového potrubí PP-RCT, S4
	STUDENÁ VODA - připojovací potrubí rozvedby z plastového potrubí PP-RCT, S4
	TEPLÁ VODA (TV) - připojovací potrubí rozvedby z plastového potrubí PP-RCT, S4
	HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ Ø25mm, dl. 30m
	BYTOVÉ ÚZÁVEŘY S VODOMĚRY S DÁLKOVÝMI ODEČTI (ve svázi stupační kolou podzemí V NICE S DÍVKY S H SV KK-DN25, VODOMĚR 03-25 TV KK-DN20, VODOMĚR 03-25
	KULOVÝ KOHOUT S FILTREM (FILTERBALL) SV -DN
	SKUPINA ÚZÁVEŘŮ NA PÁTEŠ STUPOVÁČK KULOVÝ KOHOUT (VYPUŠTĚNÍ DN) v pořadí SV, TV, C NA OKRUŽNICÍ NAVÍC TERMOSTATICKÝ REGULÁČNÍ VENTIL
	SESTAVA ARMATUR NA PŘIPOJENÍ HYDRANTOVÝCH SYSTÉMŮ, S VYPUŠTĚNÍM DN, ZPĚTNÝ VENTIL DN, VYPUŠTĚČ KULOVÝ
	STUDENÁ VODA, TEPLÁ VODA, OKRUŽNICE
	STUDENÁ VODA - ležatý rozvod z plastového potrubí PP-R TEPLÁ VODA A OKRUŽNICE - ležatý rozvod z plastového potrubí PP-R
	POŽÁRNÍ VODOVOD - HYDRANTOVÁ STUPOVÁČKA rozvedby z ocelových trubek závitových pozinkovaných Iř A

V CHRÁNĚNÝCH ÚKONOVÝCH ČESTÁCH BUDE POUŽITA TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY


PROSTUPY KÚVOKOVÝCH POTRUBÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCMI KONSTRUKCEM BUDOU UTĚŠENÝ POŽÁRNÍM TEPELEM PLOŠNÉ MONTÁŽNÍ NÁVODU ODVODATELE ÚPAVKŮ

VŠECHNY PROSTUPY PLOŠTOVÝCH POTRUBÍ KANALIZACE A VODOVODU POŽÁRNĚ DĚLÍCMI KONSTRUKCEM BUDOU OPATŘENY POŽÁRNÍM MANŽETAM, RESPEKTE TEPELNÉ MONTÁŽNÍ NÁVODU ODVODATELE ÚPAVKŮ

PŘESNÉ PLOŠNÉ POTRUBÍ V JÁDRECH PRŮJÍZDČÍKŮ POUŽÍVÁJÍCÍM SÍ ŤEPELNÉ IZOLACE JE SOUČÁSTÍ STAVĚNÍ ČÁSTÍ

POD SYSTÉM VENTILÁČNÍHO SPOTŘEBNÍHO I POŽÁRNÍHO VODOVODU MUSÍ BÝT POUŽITY VŠECHNY PRVKY VČETNĚ VENTILÁČNÍHO VENTILÁČNÍHO A BATERIE URČENÉ PRO PŘEDVOTNÝ PŘETLAK DO BARO

POTRUBÍ STUDENÉ VODY	
PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ	NÁVLEKOVÁ IZOLACE - PĚNOVÉ PE, TL 9MM
STOUPÁČKY	NÁVLEKOVÁ IZOLACE - PĚNOVÉ PE, TL 20MM
LEŽATÝ ROZVOD SV-POŽ V	IZOLAČNÍ POUZDRA - MINERÁLNÍ VLNA, TL 30MM
POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CÍRKULACE	
PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ TV	NÁVLEKOVÁ IZOLACE - PĚNOVÉ PE, TL 9MM
STOUPÁČKY, LEŽATÝ ROZVOD	PP-RCT D20-025 IZOLAČNÍ POUZDRA - MINERÁLNÍ VLNA, TL 30MM
	PP-RCT D32-050 IZOLAČNÍ POUZDRA - MINERÁLNÍ VLNA, TL 40MM
	PP-RCT D63-110 IZOLAČNÍ POUZDRA - MINERÁLNÍ VLNA, TL 50MM

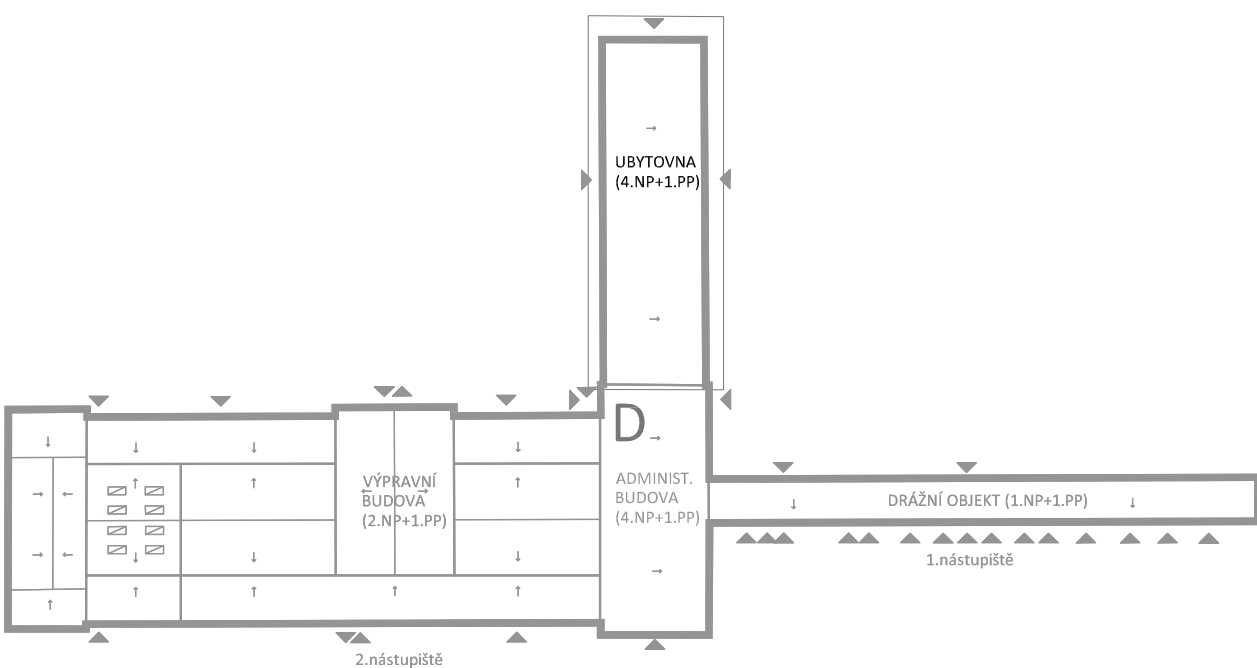

ZMENA	DATUM	PÓDPIS	

OBJEDNATEL  Správa železniční dopravní cesty	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Oblastní ředitelství Praha Praha 7, Partyzánská 24, PSČ 170 00
---	---

S-JTSK $\pm 0,000 = 222,06 \text{ MN.M.}$ 8PV

PROJEKTY ZDRAVOTNÉ TECHNICKÝCH INSTALACÍ			Ing. Pavel Váiner Chorulská 464/15 Praha 8 – Víckovice Tel.: 60331 e-mail: pvainer@Vavine.cz	
CHORULSKÁ 464/15, 1. ÚP. PRAHA 8 ČÍSLO ÚČASTI: 02 625440				
PROJEKTANT	VYPRACOVATEL	HIP		
ING. P. VÁINER	ING. P. VÁINER	ING. R. PROVAZNIK	M. PRAŽSKÝ	
REKONSTRUKCE VÝPRAVNÉ BUDOVY V ŽST BEROUN Nádraží 129, 266 01 Beroun SO 110–Rekonstrukce objektu			ČÍSLO ZAKÁZKY 2-0478-00/20 DOUMENTACE DSP+DPS MĚŘITKO 1:50 DATA 12. 2018 PŮET FORMÁTO 12x24x DES 82D DESLO HOPO KSO	
ZDRAVOTNÍ TECHNIKA – VODOVOD PODMOČNÝ 3.NP D				
Podmínky účasti projektantů na soutěži: Projektantů, kteří se účastní soutěže, musí být minimálně dva. Projektant, který se účastní soutěže, musí být v souladu s podmínkami soutěže. Projektant, který se účastní soutěže, musí být v souladu s podmínkami soutěže.				