

Bc.PAVEL PRUSKÝ
PROJEKTY ELEKTRO

IČ : 05124166
STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007
MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz

Číslo paré :

Autorizace :

HIP :

Zodpovědný projektant : Bc.PAVEL PRUSKÝ

Podpis :

Kreslil : Bc.PAVEL PRUSKÝ

Podpis :

Investor :

SŽDC OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ ÚSTÍ NAD LABEM, ŽELEZNIČÁŘSKÁ 1386/31, ÚSTÍ NAD LABEM 40003

Stupeň dokumentace :

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Název akce :

ŽLUTICE, TO
OPRAVA ELEKTROINSTALACE

Zakázkové číslo : 2019.060

Měřítko :

Formát : 3 A4

Objekt :

D.1.4.1 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

Datum : 11/2019


Název přílohy :

ROZVADĚČ RB1


Číslo přílohy :
D.1.4.1-11

Bc.PAVEL PRUSKÝ PROJEKTY ELEKTRO IČ : 05124166 STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007 MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz	Odpověd.projektant :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Název akce :		ŽLUTICE, TO – OPRAVA ELEKTROINSTALACE		Číslo přílohy :		D.1.4.1–11	
	Vypracoval :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Název přílohy :		ROZVADĚČ RB1		Obsah listů :		SCHÉMA ZAPOJENÍ	
	Datum :	11/2019					Strana :		1	
	Zak.č. :	2019.060					Suma :		3	

RB1

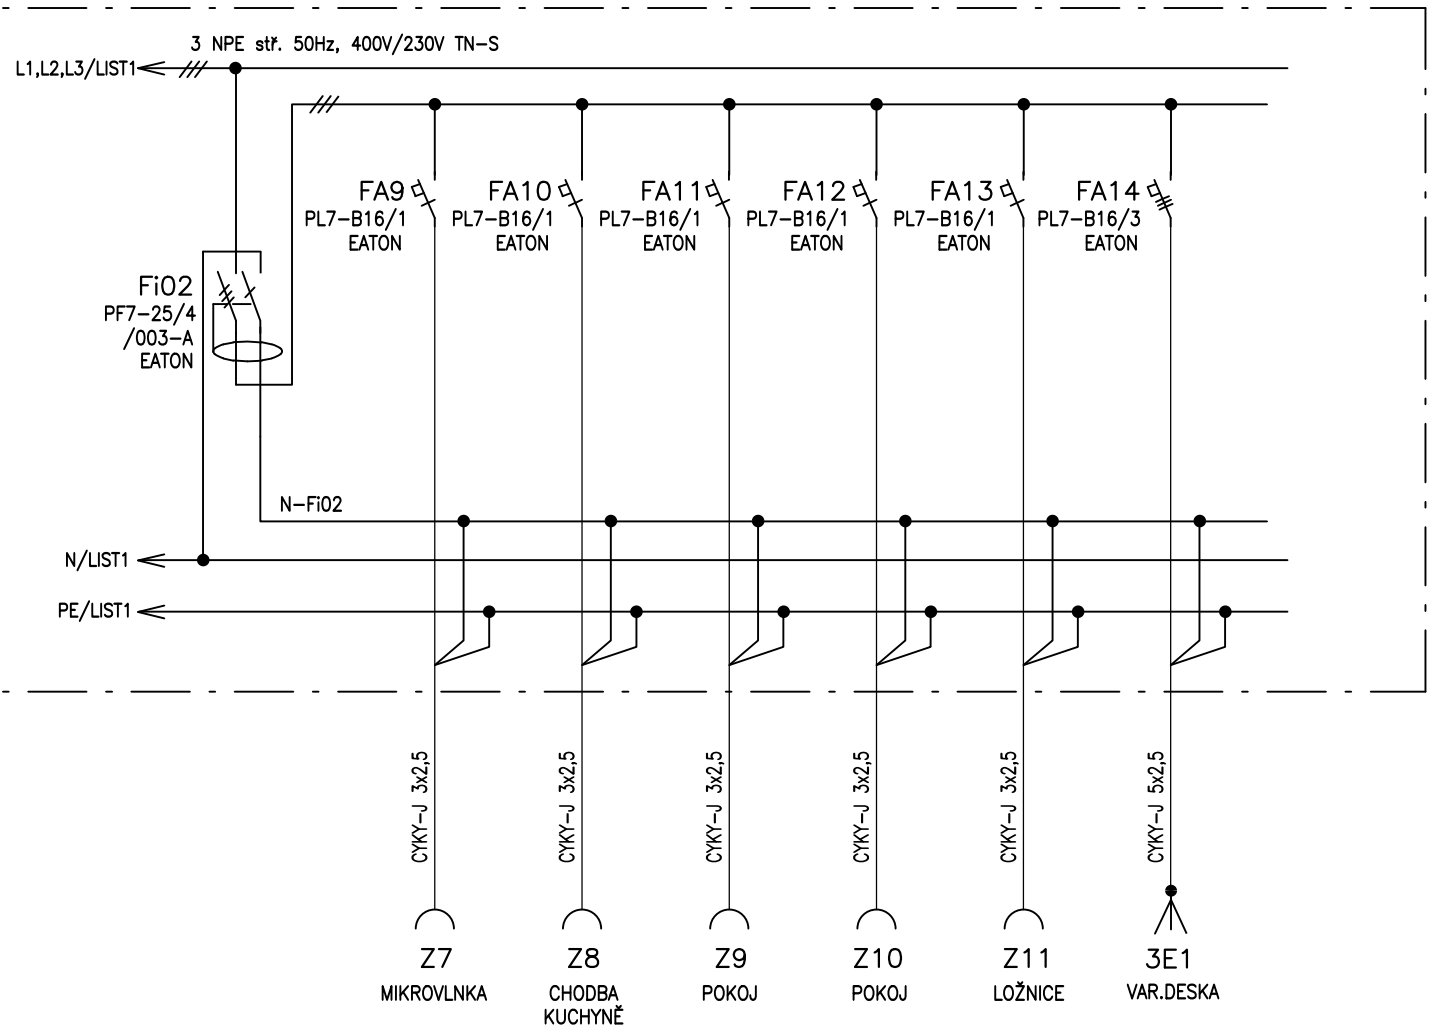

Bc.PAVEL PRUSKÝ PROJEKTY ELEKTRO IČ : 05124166 STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007 MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz	Odpověd.projektant :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Název akce : ŽLUTICE, TO - OPRAVA ELEKTROINSTALACE		Číslo přílohy : D.1.4.1-11	
	Vypracoval :	Bc.PAVEL PRUSKÝ				
	Datum :	11/2019	Název přílohy : ROZVADĚČ RB1	Obsah listu : SCHÉMA ZAPOJENÍ	Strana : 2	Suma : 3
	Zak.č. :	2019.060				

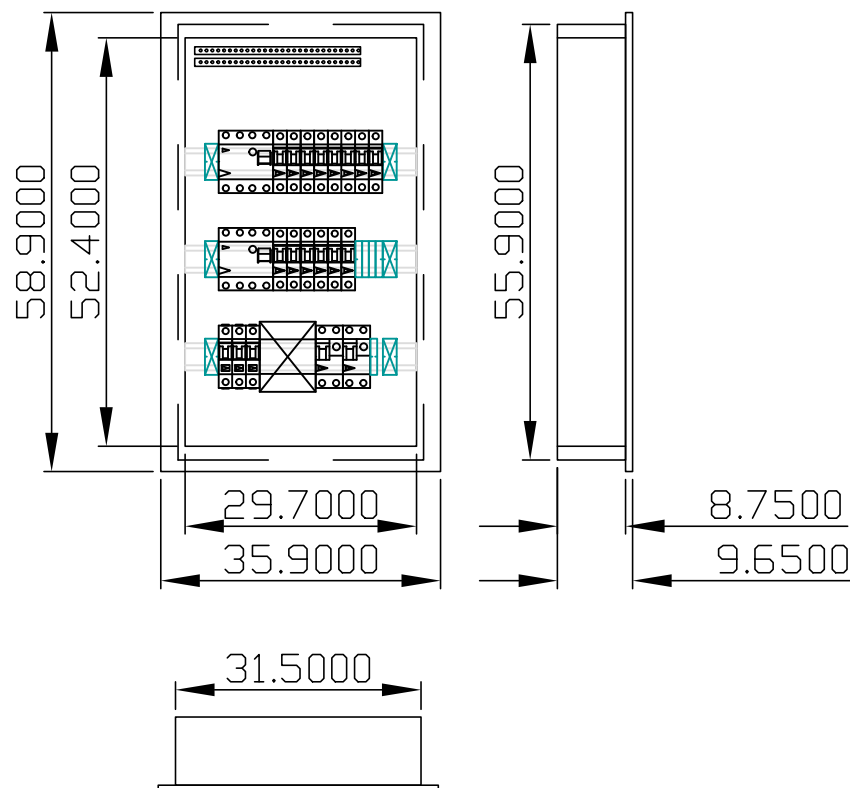

ROZVADĚČ EL. INSTALACE BYTU - RB1

Rozvodnice	Domovní rozvodnice, řada KLV-.UP.-F (montáž pod omítku).
Rozvodnice	Plastové domovní rozvodnice. Stupeň krytí IP30. Včetně N/PE svorkovnice.
Poloha:	POD omítkou
Barva:	Bílá
Dveře:	Plechové plné
Zadní kryt:	Součást rozváděčové skříně
Konstrukce:	S DIN lžtani, šroubová svorkovnice N/PE
Počet řad, modulů:	Počet řad 3. Počet modulů 42.
Vnější rozměry:	359 x 589 x 96,5 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	297 x 524 (Šířka x Výška)
Výklenek:	315 x 559 x 87,5 (Šířka x Výška x Hloubka)

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 NPE stř.50Hz, 400V/TN-S
1 NPE stř.50Hz, 230V/TN-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :

STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
– DOPLNĚNÁ : PROUDOVÝ CHRÁNIČ
DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

Bc.PAVEL PRUSKÝ PROJEKTY ELEKTRO IČ : 05124166 STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007 MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz	Odpověd.projektant :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Název akce : ŽLUTICE, TO – OPRAVA ELEKTROINSTALACE		Číslo přílohy : D.1.4.1-11	
	Vypracoval :	Bc.PAVEL PRUSKÝ				
	Datum :	11/2019	Název přílohy : ROZVADĚČ RB1	Obsah listů : SESTAVA, TECHNICKÉ ÚDAJE	Strana : 3	Suma : 3
	Zak.č. :	2019.060				