


PŮDORYS 1NP- STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE
M1:100



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV

OZN.	NÁZEV	PLOCHA [m ²]	SV. [m]	PODLAHA	STĚNY
OP01	SCHODIŠTĚ	12,30	-	-	malba
OP02	CHODBA	12,30	2,77	dlažba	malba
OP03	SKLAD	107,90	3,93	betonizace	malba
OP04	DENNÍ MÍSTNOST	21,73	3,51	dlažba	malba
OP05	DENNÍ MÍSTNOST	12,69	-	-	malba
OP06	ŠATNA	20,28	-	-	malba
OP07	SKLAD	34,46	-	-	malba
OP08	ŠATNA	4,84	-	-	malba
OP09	WC	2,04	-	dlažba	malba+ker obklad
OP11	UMÝVÁRNA	5,68	3,50	dlažba	malba+ker obklad
OP12	ŠATNA	10,85	3,52	PVC	malba

OP13	SKLAD	51.00	3,97	dlažba	malba
OP14	CHODBA	12,70	2,77	dlažba	malba
OP15	CHODBA	72,78	4,02	dlažba	malba
OP16	WC MUŽI	12,71	3,28	dlažba	malba/ker obklad
OP17	PŘEDSÍŇ	3,39	-	dlažba	malba
OP18	CHODBA	8,08	3,27	dlažba	malba
OP19	WC ŽENY	8,99	3,28	dlažba	malba/ker obklad
OP21	VRÁTNICE	11,60	-	-	malba
OP22	SCHODIŠTĚ	13,38	-	-	malba
OP23	KIOSEK	9,00	-	-	malba
OP24	VESTIBUL	208,68	-	-	malba
OP25	STÁNEK	10,25	-	-	malba
OP26	SCHODIŠTĚ	20,60	-	-	malba
OP27	DENNÍ MÍSTNOST	8,92	-	-	malba
OP28	ÚSCHOVNA ZAVAZADEL	31,22	-	-	malba
OP29	ČEKÁRNA	50,60	-	-	malba
OP31	RESTAURACE	117,95	-	-	malba
OP32	KUCHYŇ	35,91	3,05	dlažba	malba/ker obklad
OP33	ZÁDVEŘÍ	4,80	-	-	malba
OP34	SKLAD	4,47	-	-	malba
OP35	SKLAD	1,21	-	-	malba
OP36	POKLADNA	41,92	-	-	malba
OP37	KANCELÁŘ	15,99	-	-	malba
OP38	KANCELÁŘ	6,37	-	-	malba
OP39	DENNÍ MÍSTNOST	6,16	-	-	malba
OP41	SCHODIŠTĚ	18,00	-	-	malba
OP42	ÚSTŘEDNA	43,38	-	-	malba
OP43	ZÁDVEŘÍ	8,40	-	-	malba
OP44	KANCELÁŘ	9,30	-	-	malba
OP45	ÚSTŘEDNA	29,70	-	-	malba
OP46	UČEBNA	18,60	-	-	malba
OP47	KANCELÁŘ	35,39	-	-	malba
OP48	KANCELÁŘ	12,35	-	-	malba
OP49	SKLAD	9,88	-	-	malba
OP51	SCHODIŠTĚ	25,21	-	-	malba
OP52	UMÝVÁRNA	5,64	-	dlažba	malba/ker obklad
OP53	WC	4,62	-	dlažba	malba/ker obklad
OP54	DENNÍ MÍSTNOST	20,63	-	-	malba
OP55	DENNÍ MÍSTNOST	28,44	-	-	malba
OP56	SPRCHY	1,13	-	dlažba	malba/ker obklad
OP57	DENNÍ MÍSTNOST	21,50	-	-	malba
OP58	SKLAD	6,30	-	-	malba
OP61	WC BEZBARIÉROVÉ	3,28	-	dlažba	malba/ker obklad
OP62	CHODBA	12,20	-	-	malba
OP63	KANCELÁŘ	23,37	-	-	malba
OP64	CHODBA	9,38	-	-	malba
OP65	KANCELÁŘ	26,02	-	-	malba
OP66	ZÁDVEŘÍ	12,69	-	-	malba
OP67	CHODBA	17,18	-	-	malba
OP68	DENNÍ MÍSTNOST	22,79	-	-	malba
OP69	KUCHYŇ	10,11	-	dlažba	malba/ker obklad

Poznámky k bouracím pracem:

- | | |
|----|---|
| 4 | Zasypání prvním 1PP pod bouráním 1-podstávkami překladky (kabely v suterénu musí zůstat v rámci prvním narušení/konstrukce! Budovy budou zohledněny a jejich poloha podle zprávy vypracované reflektací zemní vrstvy. Budovy užšími min. 1,5m. Bude použito upravených terénních - zvláštního provedení - konstrukcí, které budou zohledněny vzhledem k jejich polohě a šířce (viz příloha 1 - výkresy). |
| 5 | Bourání výplní otvorů - Je třeba postupovat opatrně, aby netyčily při odtahování výplní poklopenou novou konstrukci (chvěné stěny, stávající překladky, klenby atp.). Je vhodné mít nad budovami otvorů po odtahování konstrukce budovy zplyny nad novou konstrukci překladky. V případě, že se okolí konstrukce začne deformovat vlivem zasypávání suterénu, je neprodlné nutí stávající prkna přerušit, do přehrádek konstrukce vložit nové prkna a pokračovat v zasypávání suterénu. |
| 6 | Dopke k mechanickému odtěžení ZB konstrukce stávajícího exteriérového schodiště, zachování anglických dvířek před aplikovanou nově navrženou první výtahy. |
| 5 | Při provádění nových otvorů ve stávajících nových slábnech bude nejine dodržována předepsaná přehrádky střeš. poté budou na rozpisu nové podlahy. Všechny nové konstrukce budou provedeny podle přílohy druhé a zůstanou v rámci prvních požadavků. |
| 6 | Všechno bourání musí být prováděno s vysokou opatrností při zasypávání zbyvajících konstrukcí. |
| 7 | Všechno bourání musí být prováděno postupem shora dolů. Při zasypávání elementární opatření! Mohou být odstraněny pouze nezářezané části. |
| 8 | Stávající stěny, je třeba ověřit funkčnost stávajících stěn v jejich seřazenosti, veškeré konstrukční a nevyužívané stěny odstranit. Připadné výskoky či jiné problémy je třeba řešit předem, aby nebyly nutné pro provedení nádrží v 1. Všechny funkční stěny musí být identifikovány při stavbě a bude k nim rozchodů za projekční a projektanta. |
| 9 | Povrchové úpravy střeš. a bez - střeš. je pouze plánování nové vymalovat vzhledem k výskytům v 1PP a N 2PP. |
| 10 | Podlahy - bez záslu. |
| 11 | U stávajících prvků podle těchto projektů je dodávatel povinen postupovat v souladu s přílohou 3.362/2005 č. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečnými plynovými látkami, 591/2006 č. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. č.361/2007 č.2, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. |

Poznámky:


Tato projektová dokumentace není výrobní ani dílenskou dokumentací. Pro výrobky, které takovou dokumentaci vyžadují, bude tato před zahájením prací zpracována dodatelem stavby a odsouhlasena s architektem, projektantem i investorem.

Zaměření objektu bylo zpracováno pouze stavebními prostředky, nikoli v plném rozsahu geodeticky. Skutečné rozměry kří se tedy mohou od rozměrů uvedených ve výkresích lišit. Před zahájením prací je nutné rozměry prověřit opět na stavbě. V případě výraznějšího rozdílu mezi skutečností a projektem je nutné tento stav konzultovat s projektantem a návrh po vzájemném dohodě upravit.



Všechny změny navrhované oproti projektu je nutné v předstihu konzultovat s projektantem i investorem.

Všechny stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými zákony a normami a dle typových detailů či technologických postupů výroby jednotlivých prvků. Výkopy v přednádrži jsou zakresleny v situaci ZOV.

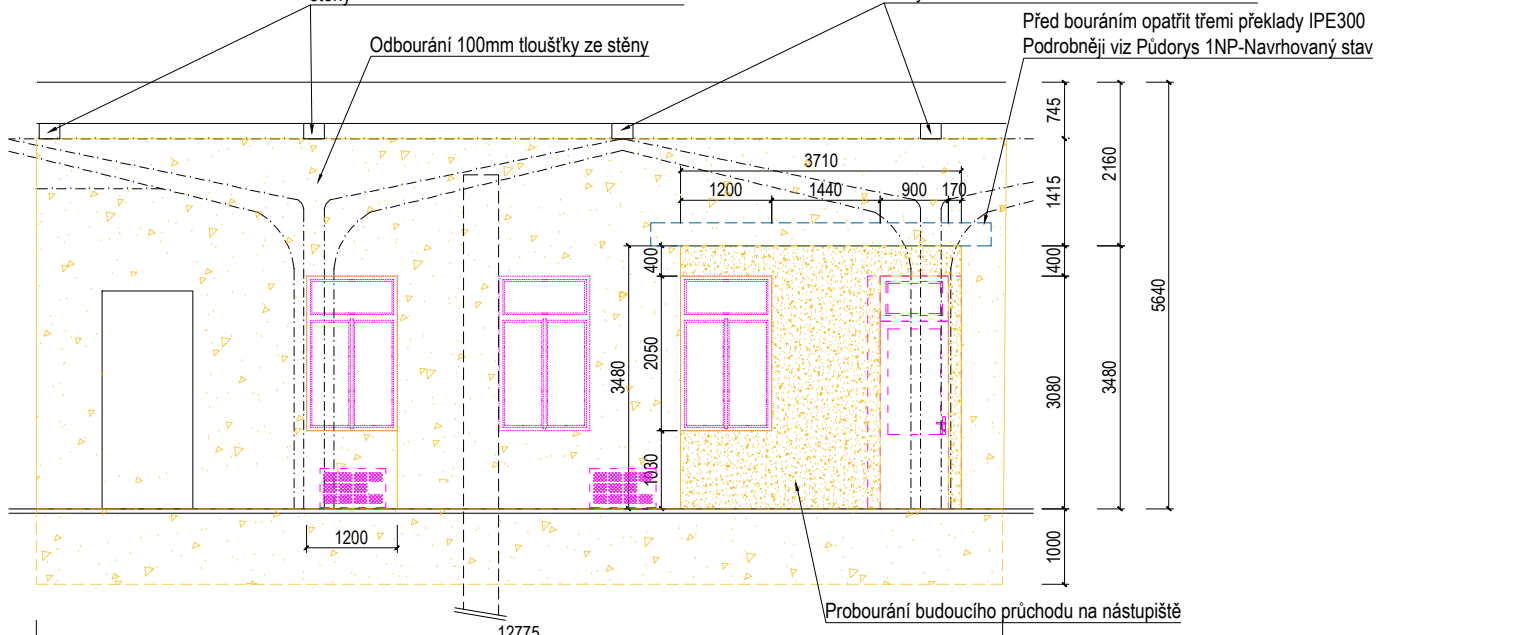




POHLED 1 - BOURÁNÍ PRŮCHODU



LEGENDA ŠRAF:

-  bourací práce
-  mechanické očištění/zdrsnění povrchu

LEGENDA ČAR:

-  oblast SO1
-  rozsah injektáže SO6
-  bourací práce
-  odstranění stávajícího ocelového zabetonu
-  demontáž, úprava, zpětná montáž

LEGENDA POPISŮ:

- | | |
|-----|---|
| B1a | bourání CPP nových stěn/příchek |
| B2 | bourání stávajících nových konstrukcí stropů/střešy |
| B3 | demontáž stávajících dřevních křidel včetně zárubní |
| B4 | odstranění okenních výplní včetně vnějších a vnitřních parapetů |
| B5 | odstranění konstrukce vchodových schůdků |
| B6 | odstranění přístřešku na kola |
| B7 | odstranění vykořizbovaného zastřešení |
| B8 | odstranění zábradlí |
| B9 | odstranění venkovní Zb desky tj cca 100 mm |
| B10 | mechanické očištění stávajícího exteriérového schodiště |
| B11 | mechanické očištění betonové koe ostění a bet. podlahy světlíků |
| B12 | demontáž stávající dlažby pod hlavním vstupem |
| B16 | odstraní okapy, dešťových svodů |
| D2 | Odvozlava rampy po OSSPO včetně zábradlí
demontovat, zbourat, protiklizní náter, barevný náter, zpevně |

LEGENDA SYMBOLŮ:

geodetické zaměření

