



1. NP








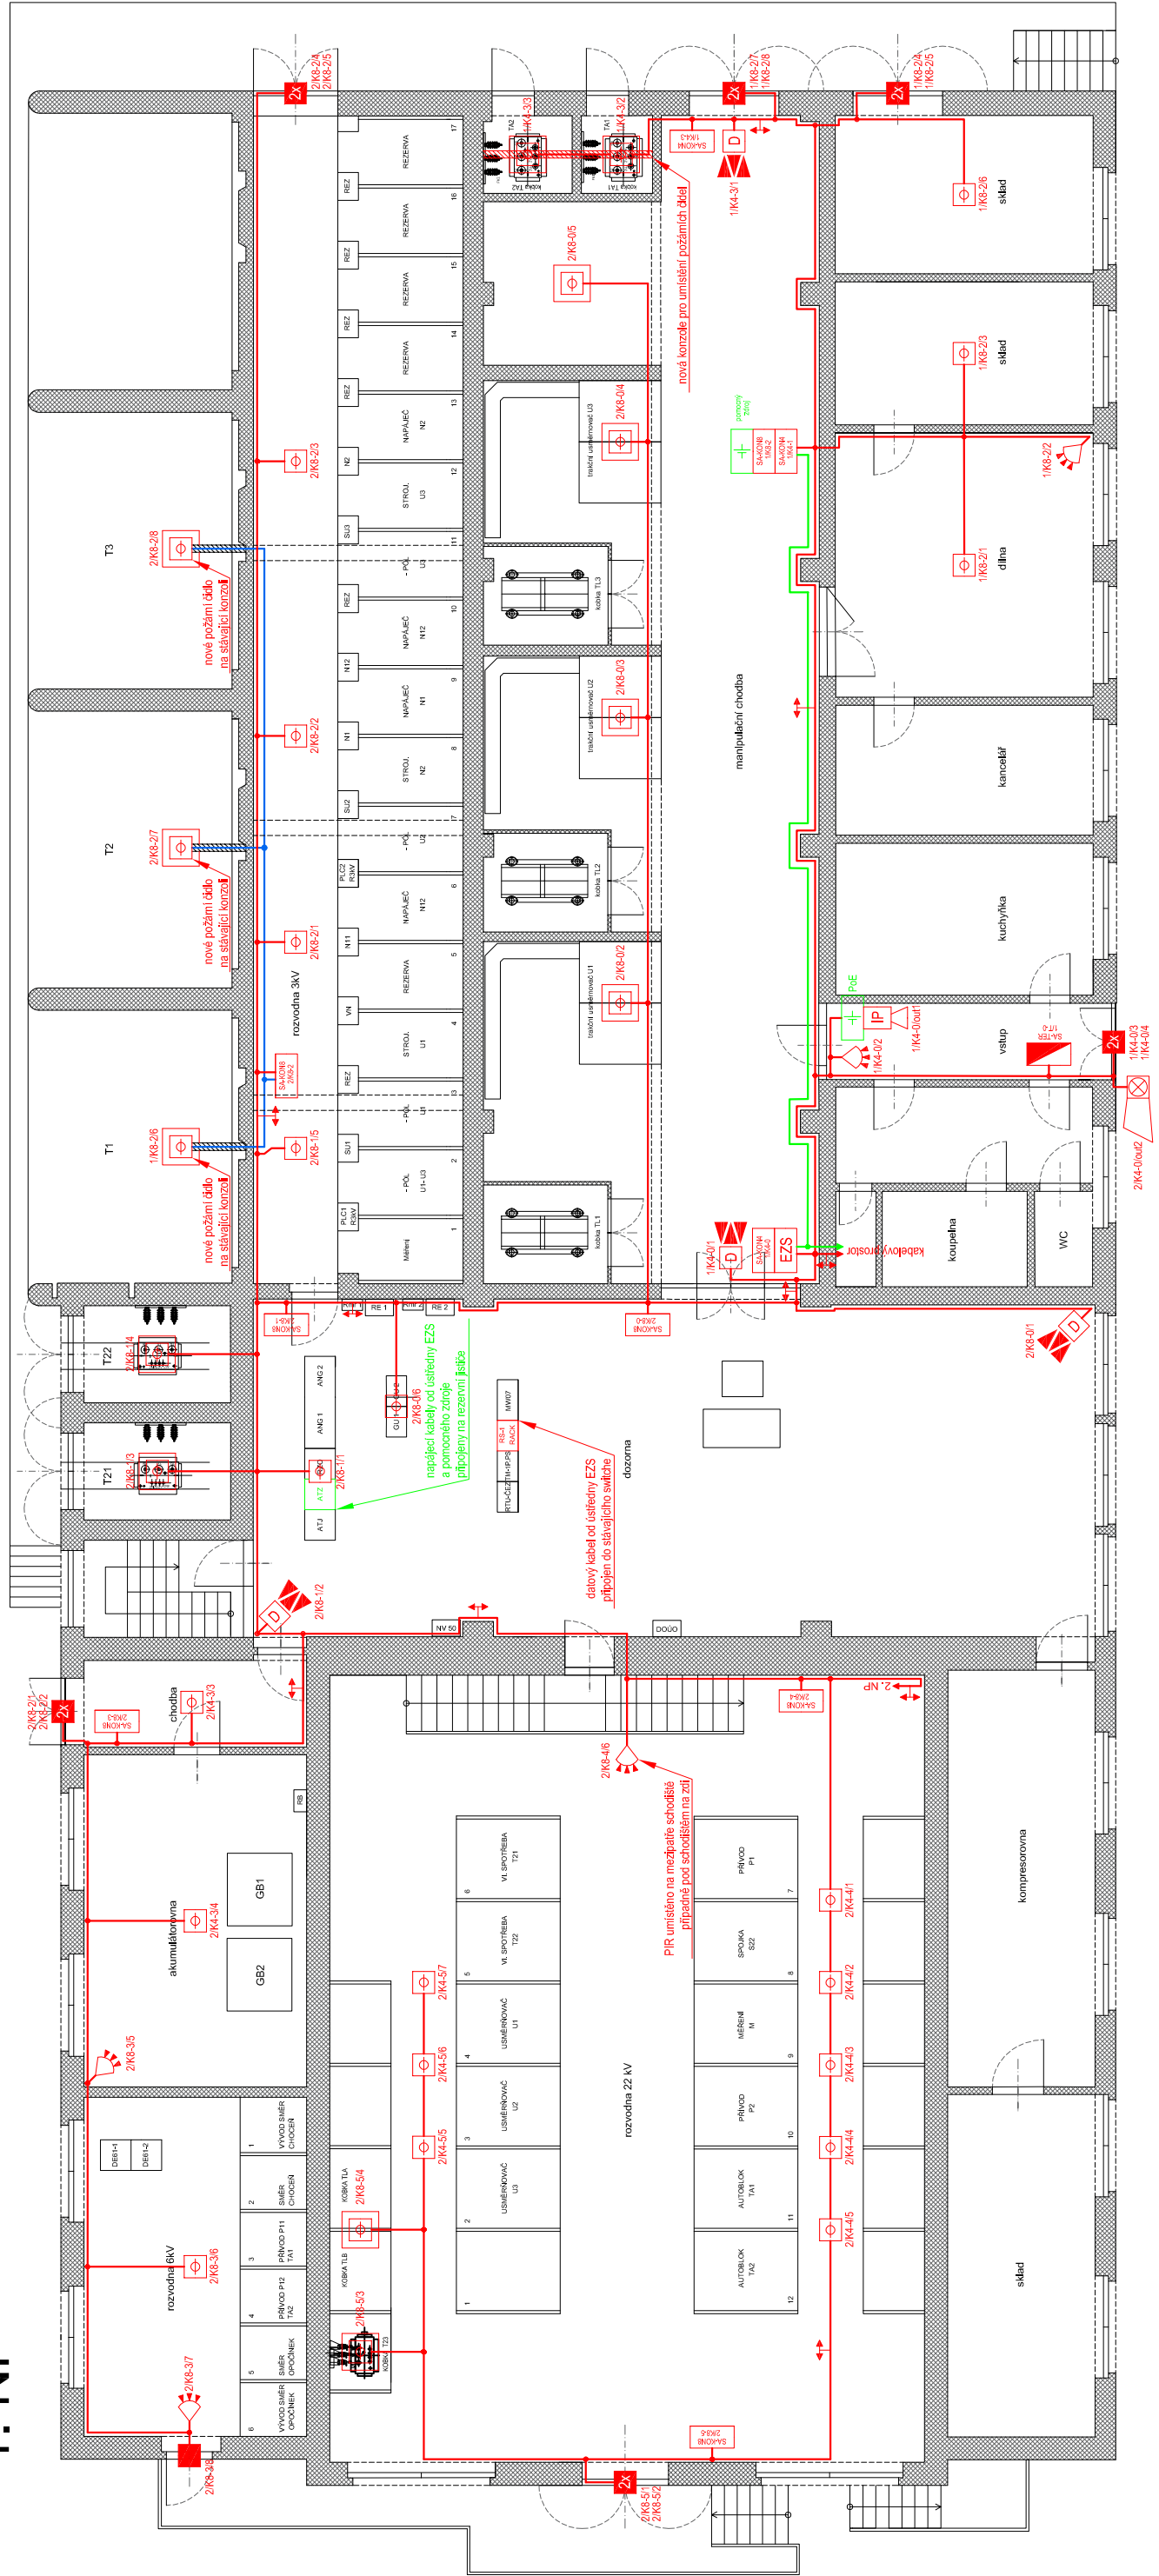

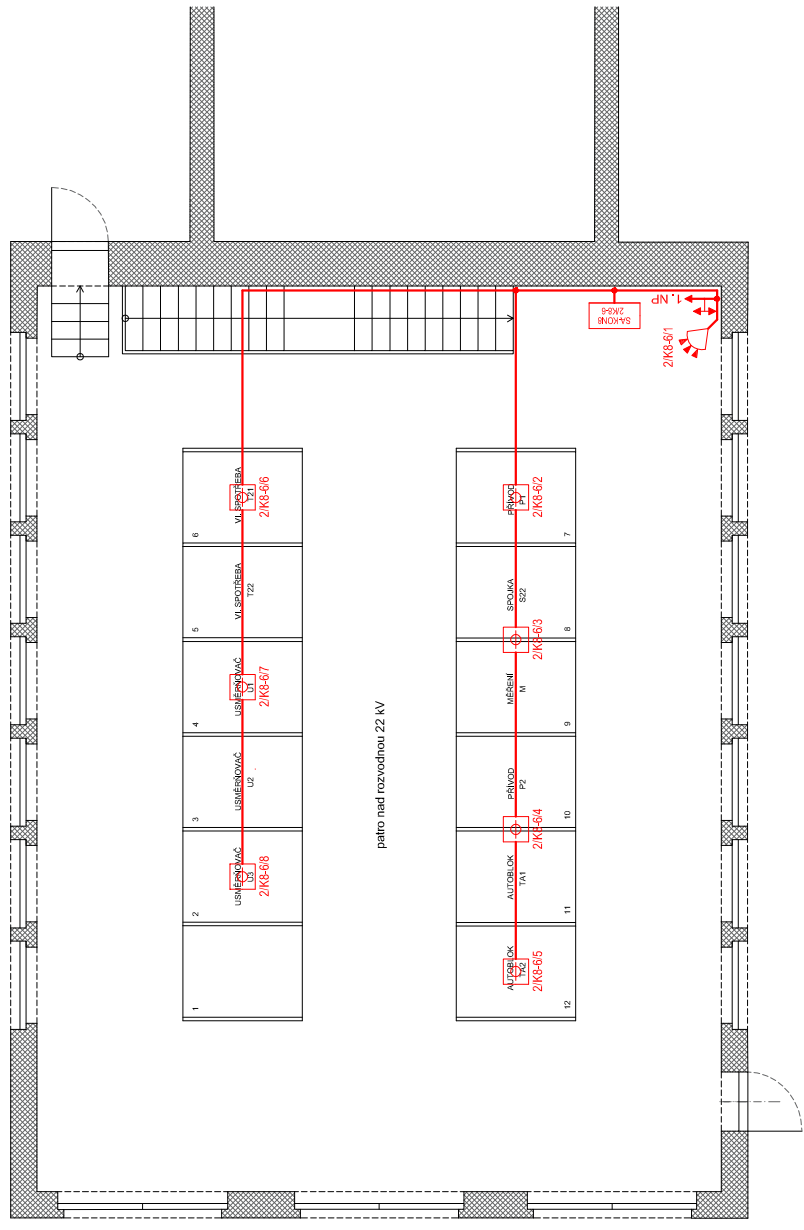





2. NP



LEGENDA:

-  zařízení EZS instalovaná nebo upravená v rámci tohoto PS
-  stávající zařízení EZS
-  napájení zařízení EZS instalované nebo upravené v rámci tohoto PS
-  ostatní zařízení

	ústředna EZS
	koncentrátor KON8
	koncentrátor KON4
	termínál EZS TERM
	nápaděcí zdroj, rozvaděč
	duální čídló PIR/MW
	čídló PIR
	silěná vnější silkačėm
	vnitřní kamera (IP)
	magnetické čídló otvěření
	teplotné/kouřový detektor
	teplotné/kouřový detektor s plechem (400x400mm)
	hranice oblasti koncentrátorů

NAVRHL:	Ing. Petr PATOČKA	<i>Patočka</i>
KONTROLOVAL:	Lukáš KREJŠAR, BA	<i>LK</i>
KRESLIL, PSAL:	Ing. Petr PATOČKA	<i>Patočka</i>
PS 580 133 TNS Moravany, oprava systému zabezpečení objektu		
Umístění zařízení EZS v 1. a 2. NP		