


3PEN AC 50Hz, 400V / TN-C-S

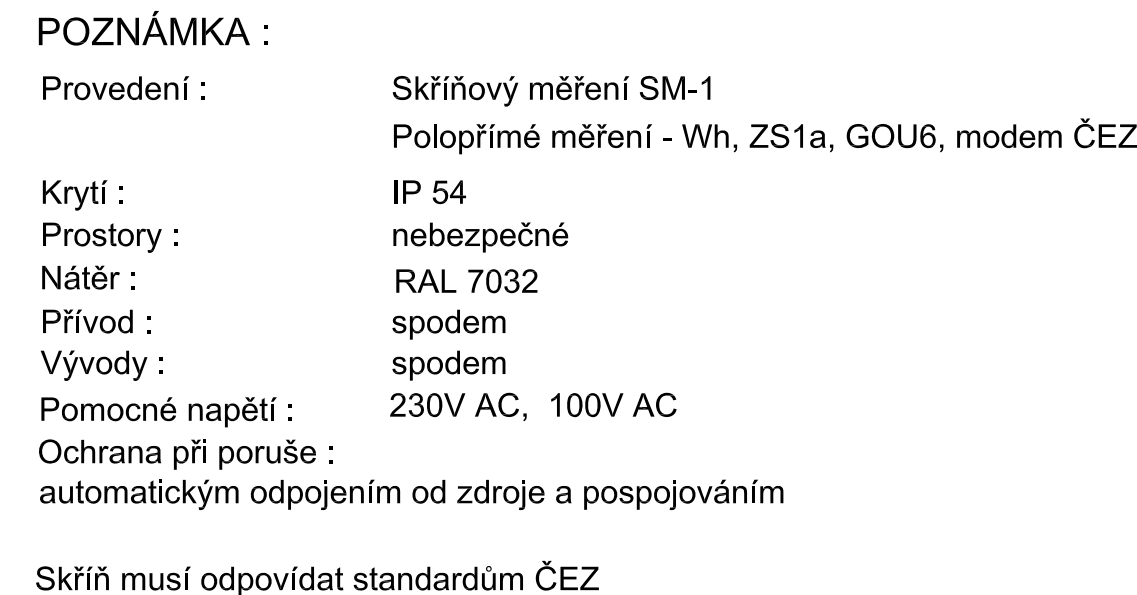

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKÁCH	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

 <b>SUDOP BRNO</b> Kounicova 26 611 36 Brno		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Stavební správa východ se sídlem v Olomouci, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUcí PROF. SKUPINY ING. JAN ZÁŘECKÝ
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>J. Zářecký</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. VITĚZSLAV ŠIMÁČEK <i>V. Šimáček</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. VITĚZSLAV ŠIMÁČEK
KRAJ :	Pardubický, Středočeský, Vyšehradský – Svitavy – Žďarští nad Labem	KONTROLOVAL ING. PETR KORTÝŠ <i>P. Kortýš</i>
Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Žádulka a Svitavy - 2.část PS 09-13-01.1 Žst. Zámorsk, trafostanice 35/0,4kV		STUPEŇ: P – projekt ZAK. ČÍSLO ARCH. ČÍSLO 16002-01-0716 2016240011 MĚŘÍTKO POČET FORMÁTŮ DATUM: 07/2016 ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA D.3.5 9