



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKÁCH	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno


OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Stavební správa východ se sídlem v Olomouci, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUcí PROF. SKUPINY ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galuch</i>	ŘEDITEL ING. JIŘÍ MOLÁK	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galuch</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. VOJTĚCH POPELÁŘ <i>Popelec</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. VOJTĚCH POPELÁŘ <i>Popelec</i>	KONTROLOVAL ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galuch</i>	
KRAJ : Pardubický	POVĚŘENÝ OÚ : Vysoké Mýto		STUPEŇ: P – projekt	
Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2.část PS 09-13-01.7 Žst. Zámorsk, trafostanice 35/0,4kV - úprava rozvodů nn			ZAK. ČÍSLO 16002-01-0716	ARCH. ČÍSLO 2016240011
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 07/2016	
			ČÁST DOKUM. D.3.5	PŘÍLOHA 5
Kabelová skříň KS01				


POZNÁMKA :

1. Provedení KS01 : Typová plastová skříň do výklenku s kabelovým prostorem - SR301 / NVV 2W (660 x 600 x 240) - 3x PN1

Krytí :	IP 44, po otevření dveří IP 00
Prostředí :	Nebezpečné
Nátěr :	Typový
Přívod :	Spodem
Vývody :	Vrchem
Ovládací napětí :	
Ochr. při poruše :	Automatickým odpojením od zdroje a izolací
Napěťové soustavy :	3PEN AC 50 Hz 400V / TN-C

2. Kabelová skříň KS01 bude osazena na místě stávající KS01 ve fasádě výpravní budovy

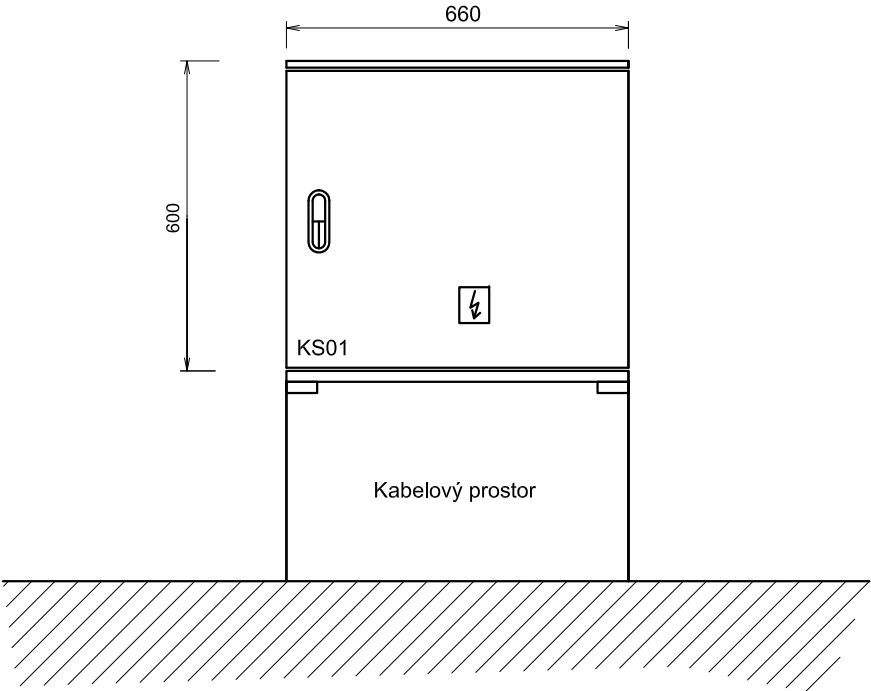

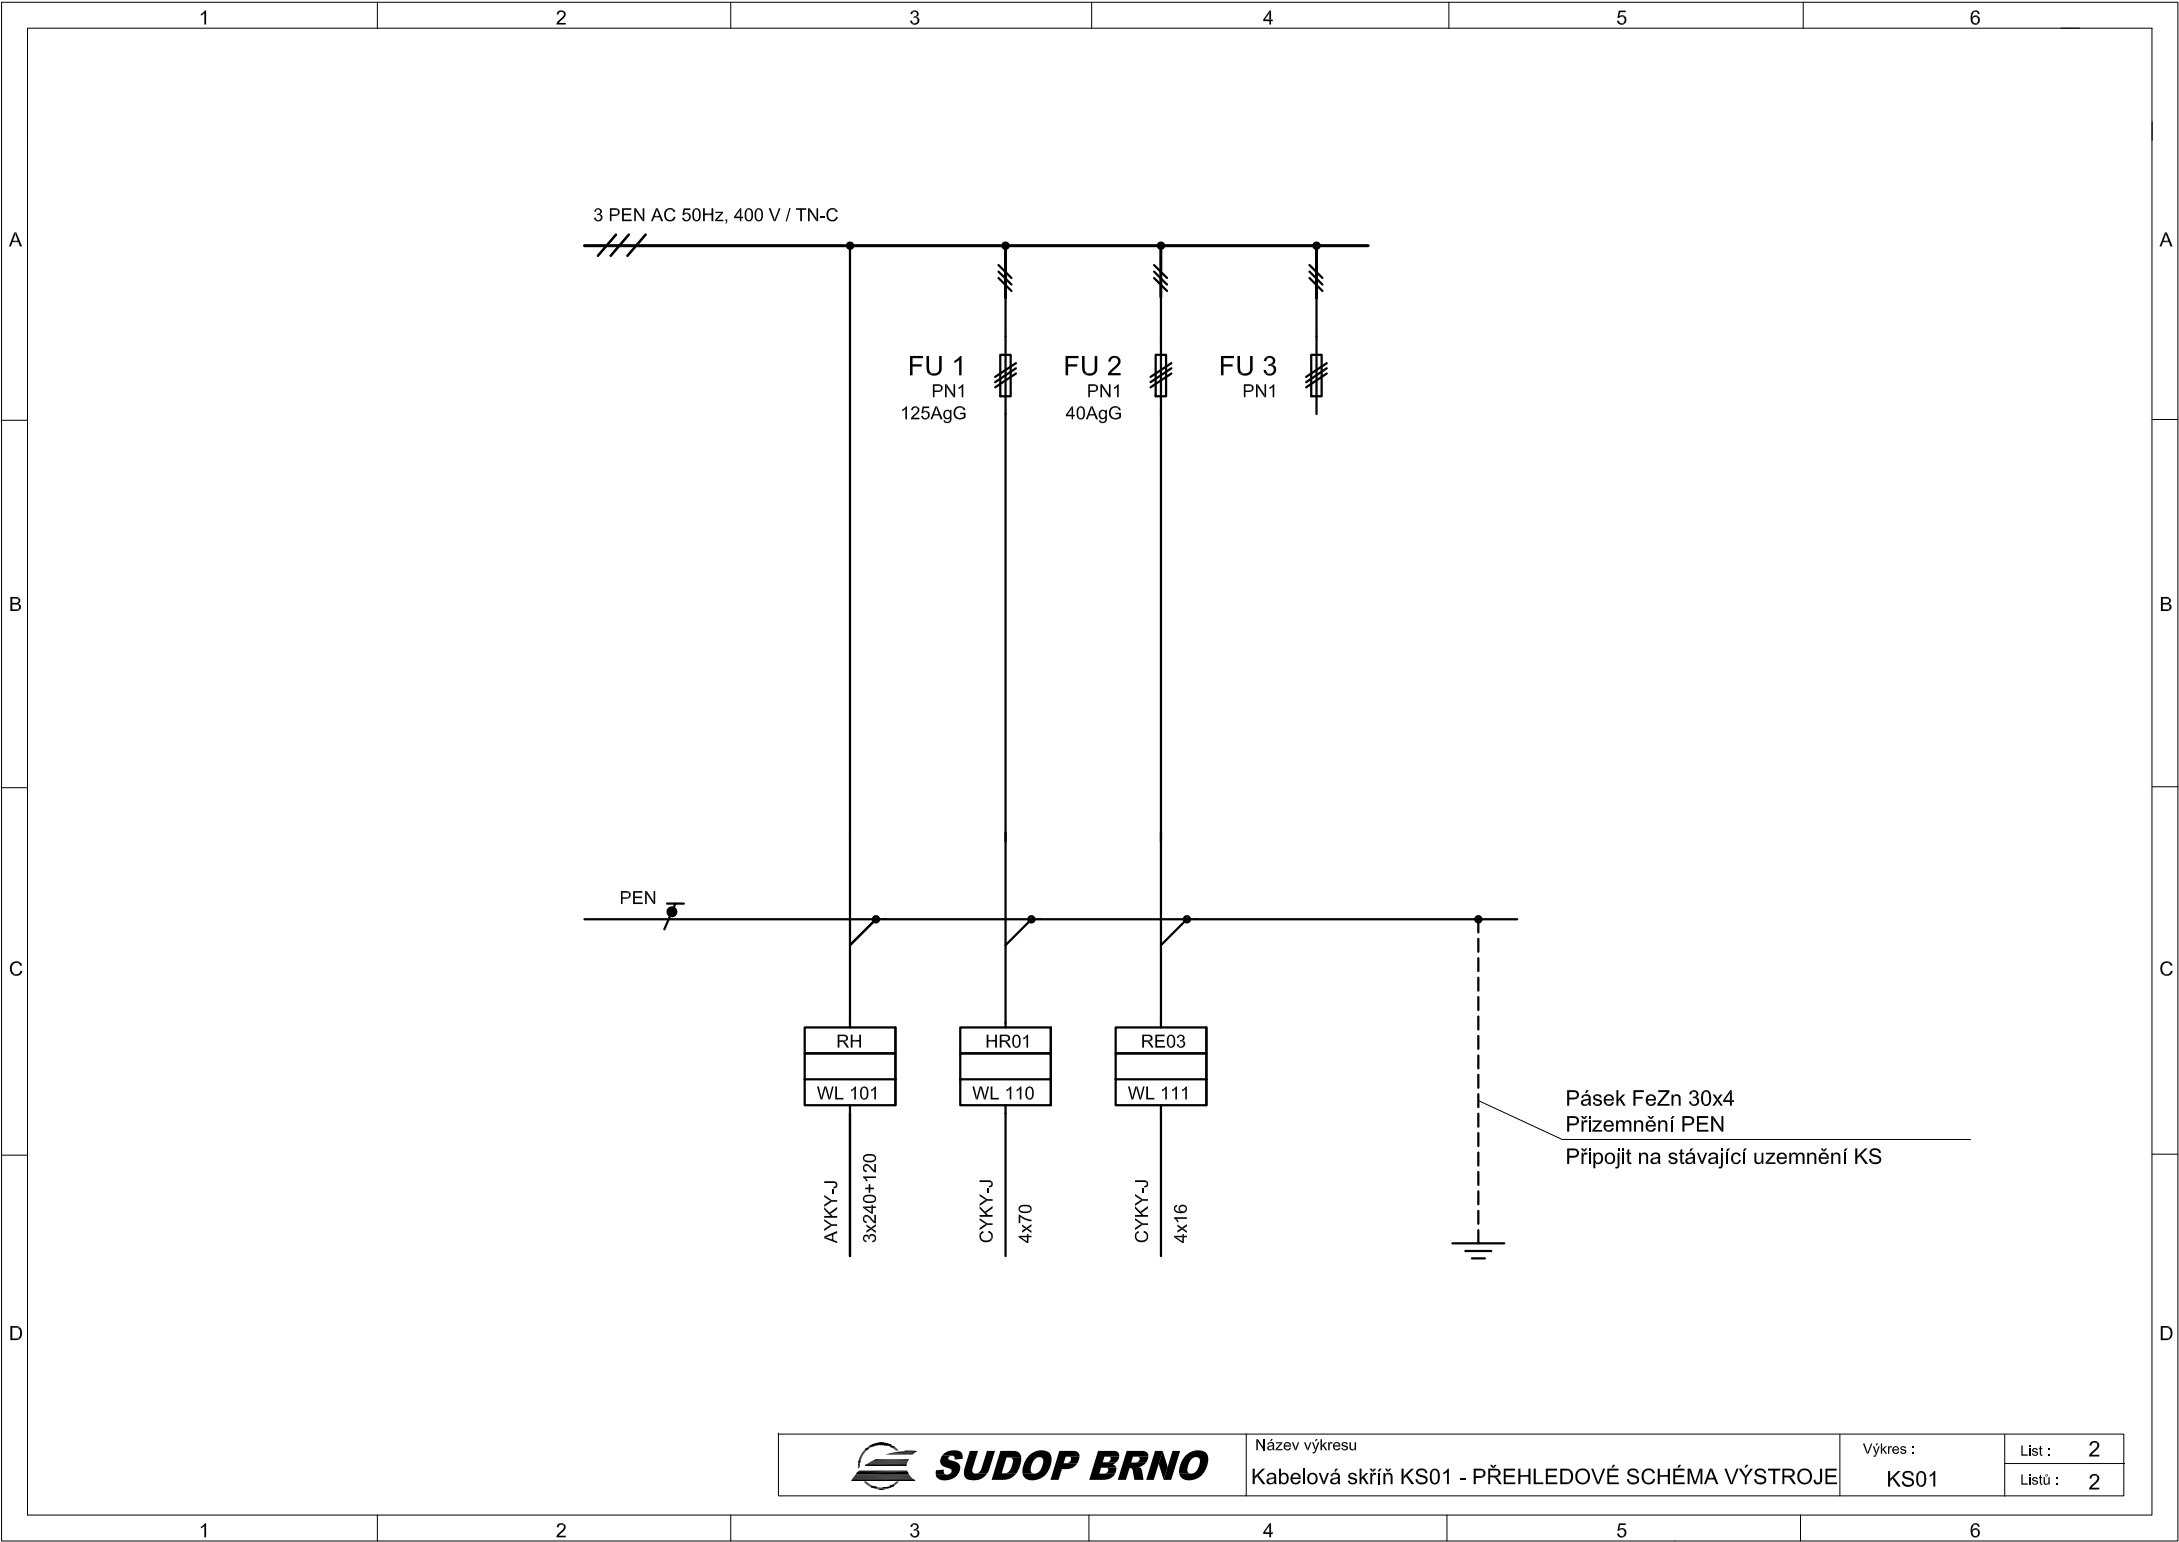

SUDOP BRNO

Název výkresu

Kabelová skříň KS01 - PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA VÝSTROJE

Výkres :

KS01

List : 2

Listů : 2