


Rozvaděč R38

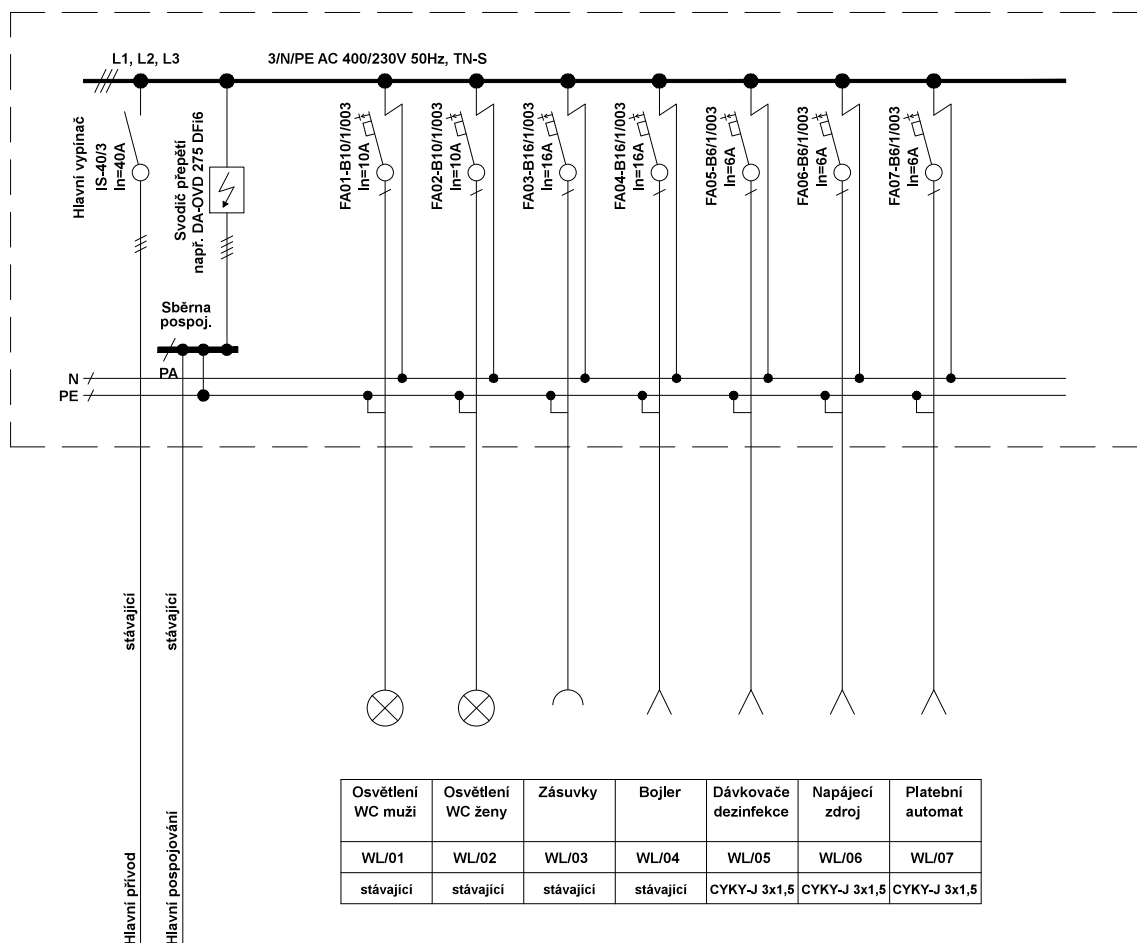

POZNÁMKA:

Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-S.

Ochrana před úrazem el.proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu. Dalším ochranným opatřením je použití proudového chrániče pro všechny okruhy. Rozvaděč bude celoplastový, zapuštěný. Rozvodnice pro 36 modulů.

	Kontroloval	Vypracoval		
	Tomáš Klos	David Krayzel		
Místo stavby	Výpravní budova Frýdek-Místek			
Investor	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha			
Název stavby	<div>Instalace zařízení pro výběr poplatků za použití WC</div> <div>Výpravní budova Frýdek-Místek</div> <div>D.1.4.g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</div> <div>Část</div>		Formát	1xA4
			Datum	06/2020
			Stupeň	DPS
			Zakázkové číslo	59-2020-DPS
			Měřítko	
Obsah výkresu	Schéma rozvaděče R38		Číslo výkresu	Poradové číslo
			D.1.4.g.3	