




PŮDORYS

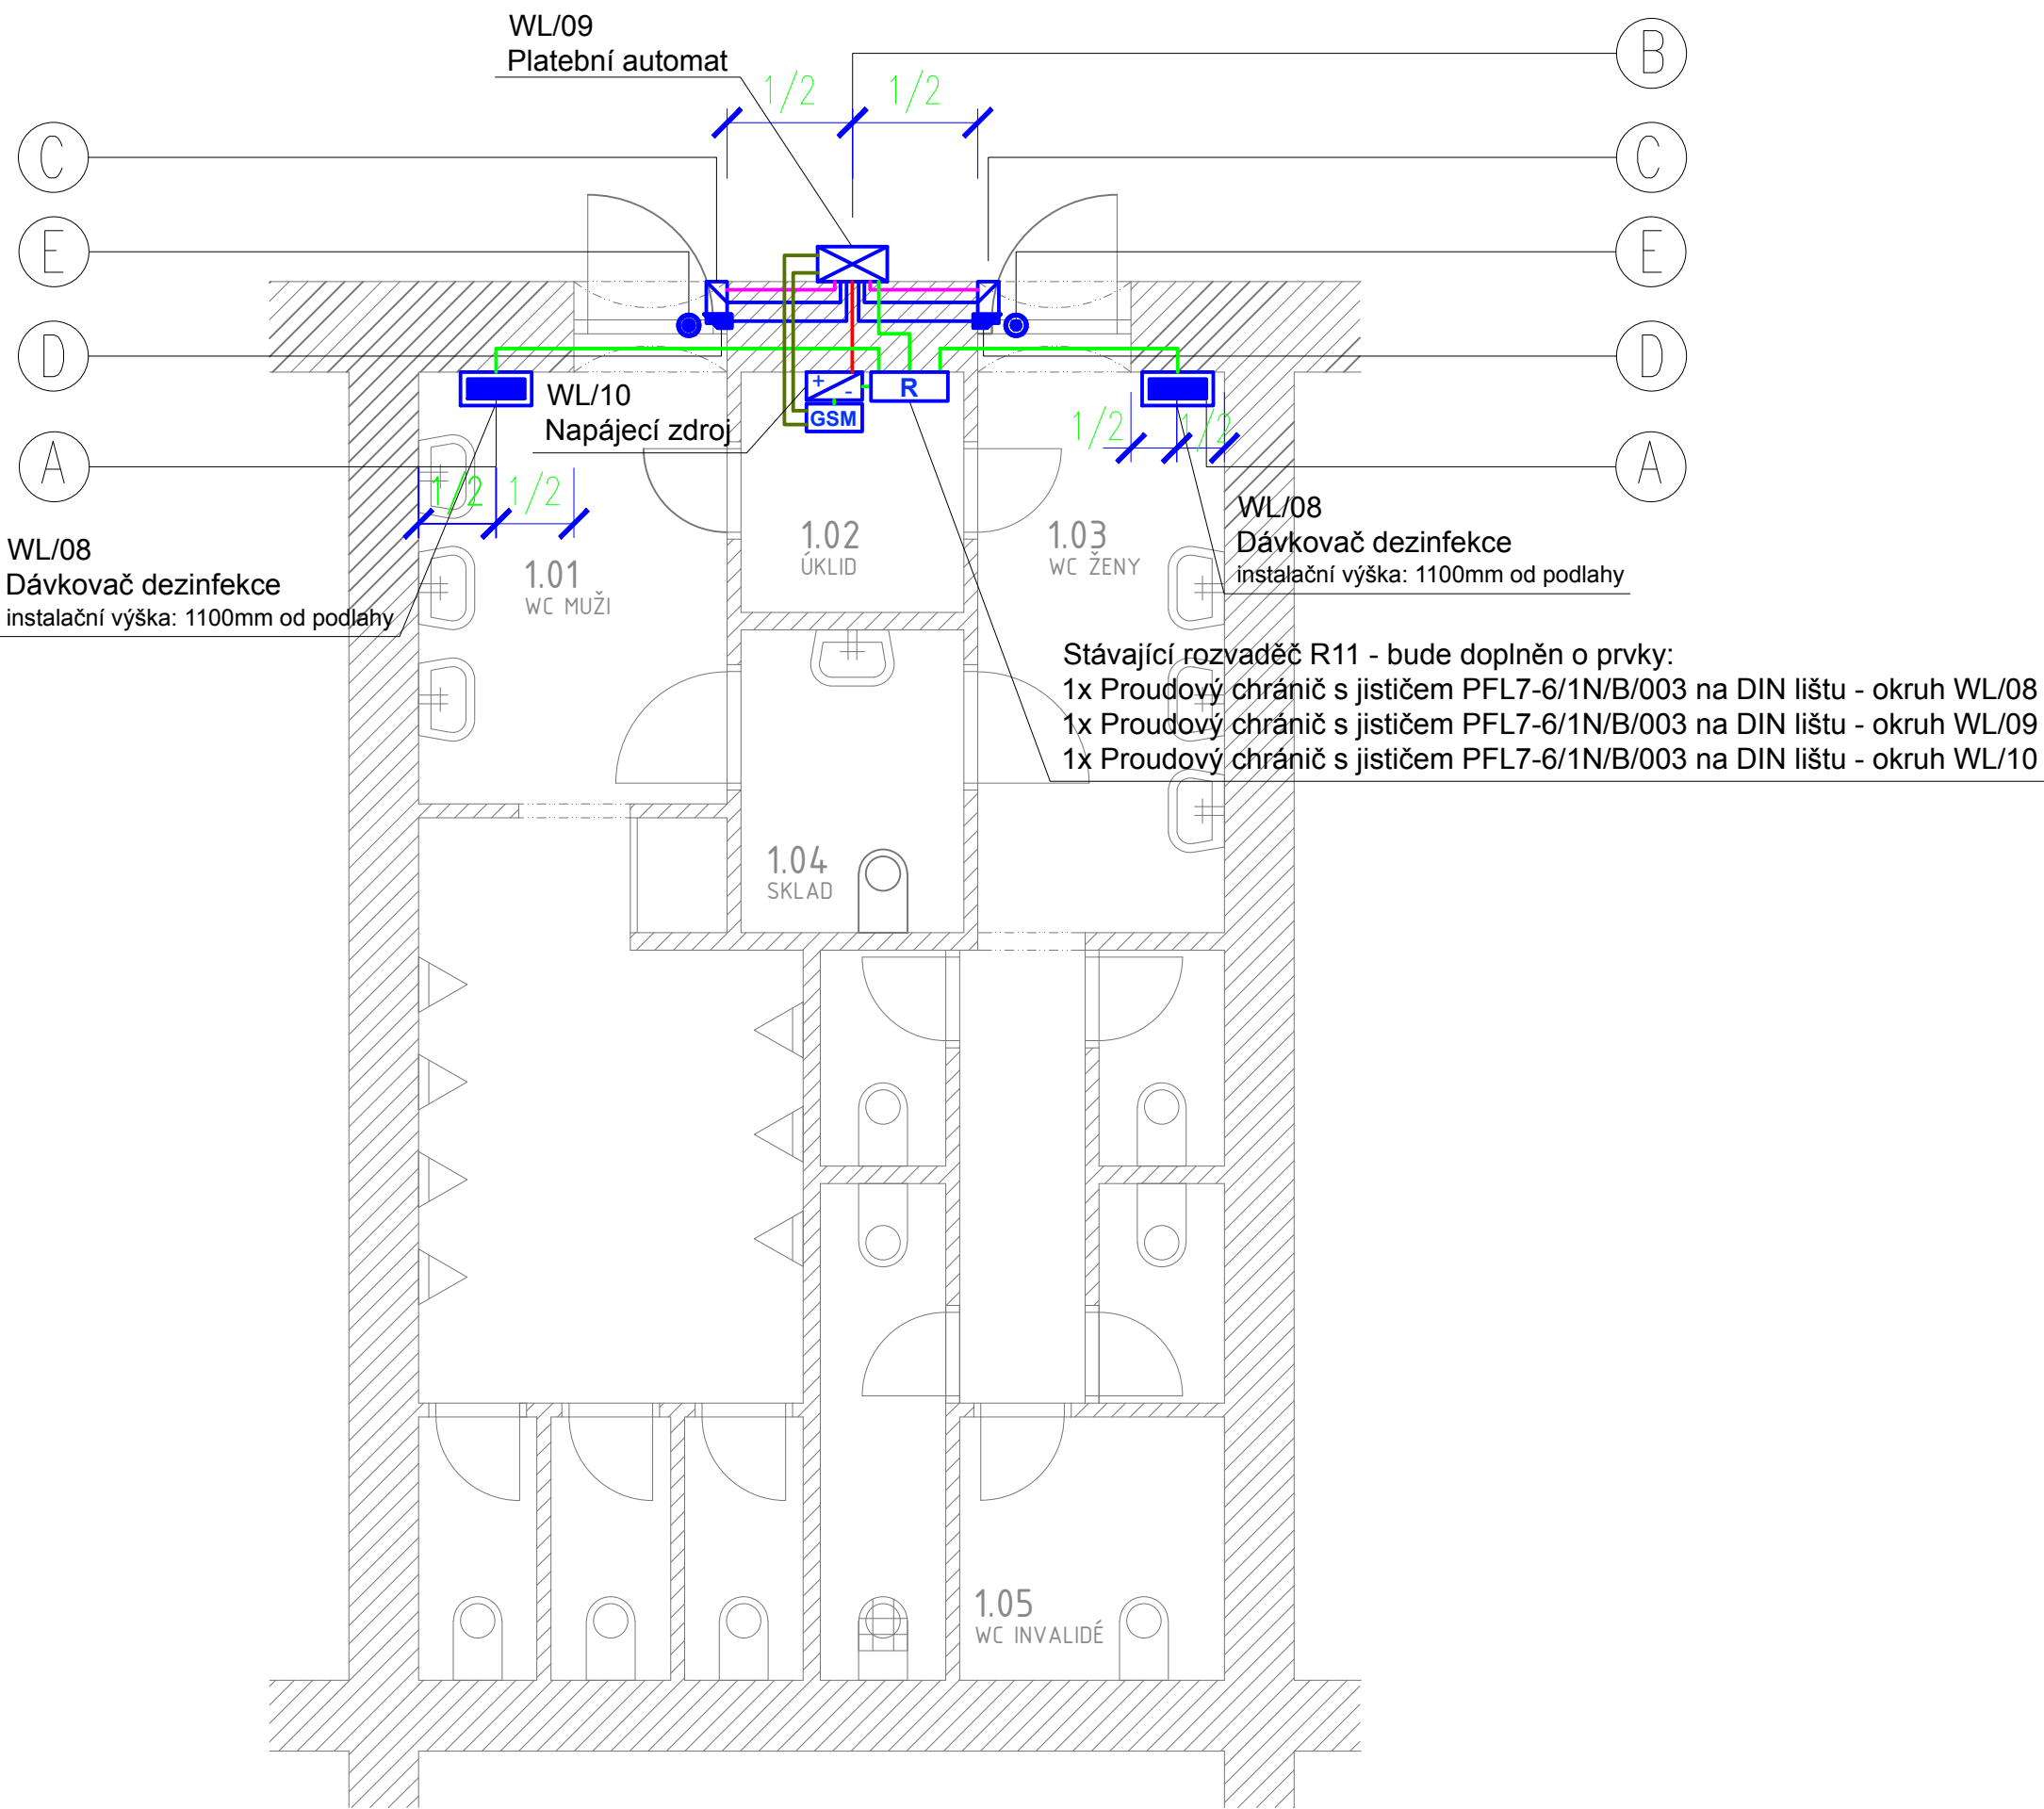

POHLEDY

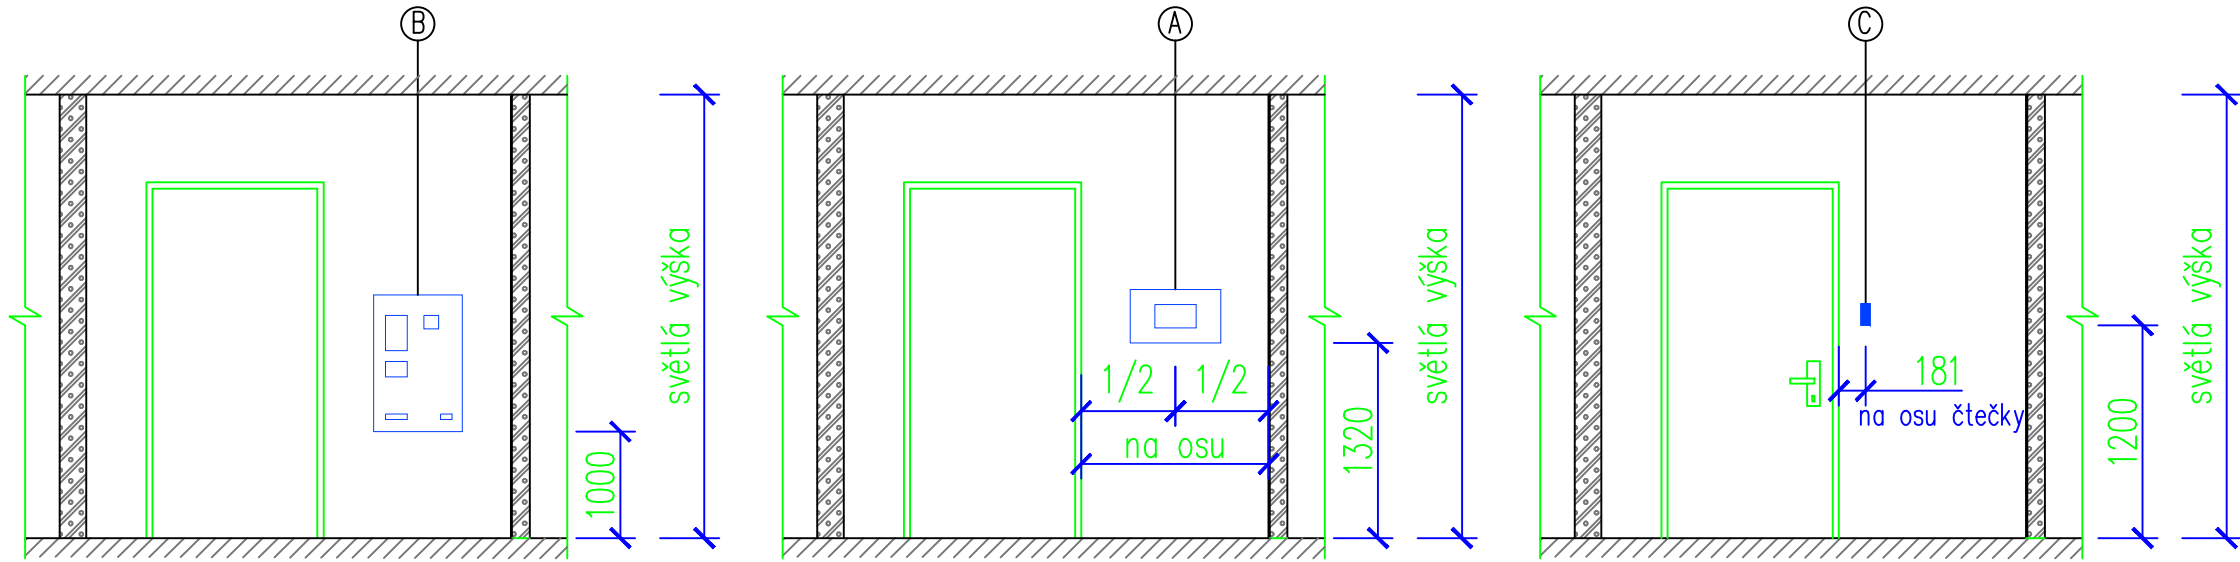

BLOKOVÉ SCHÉMA

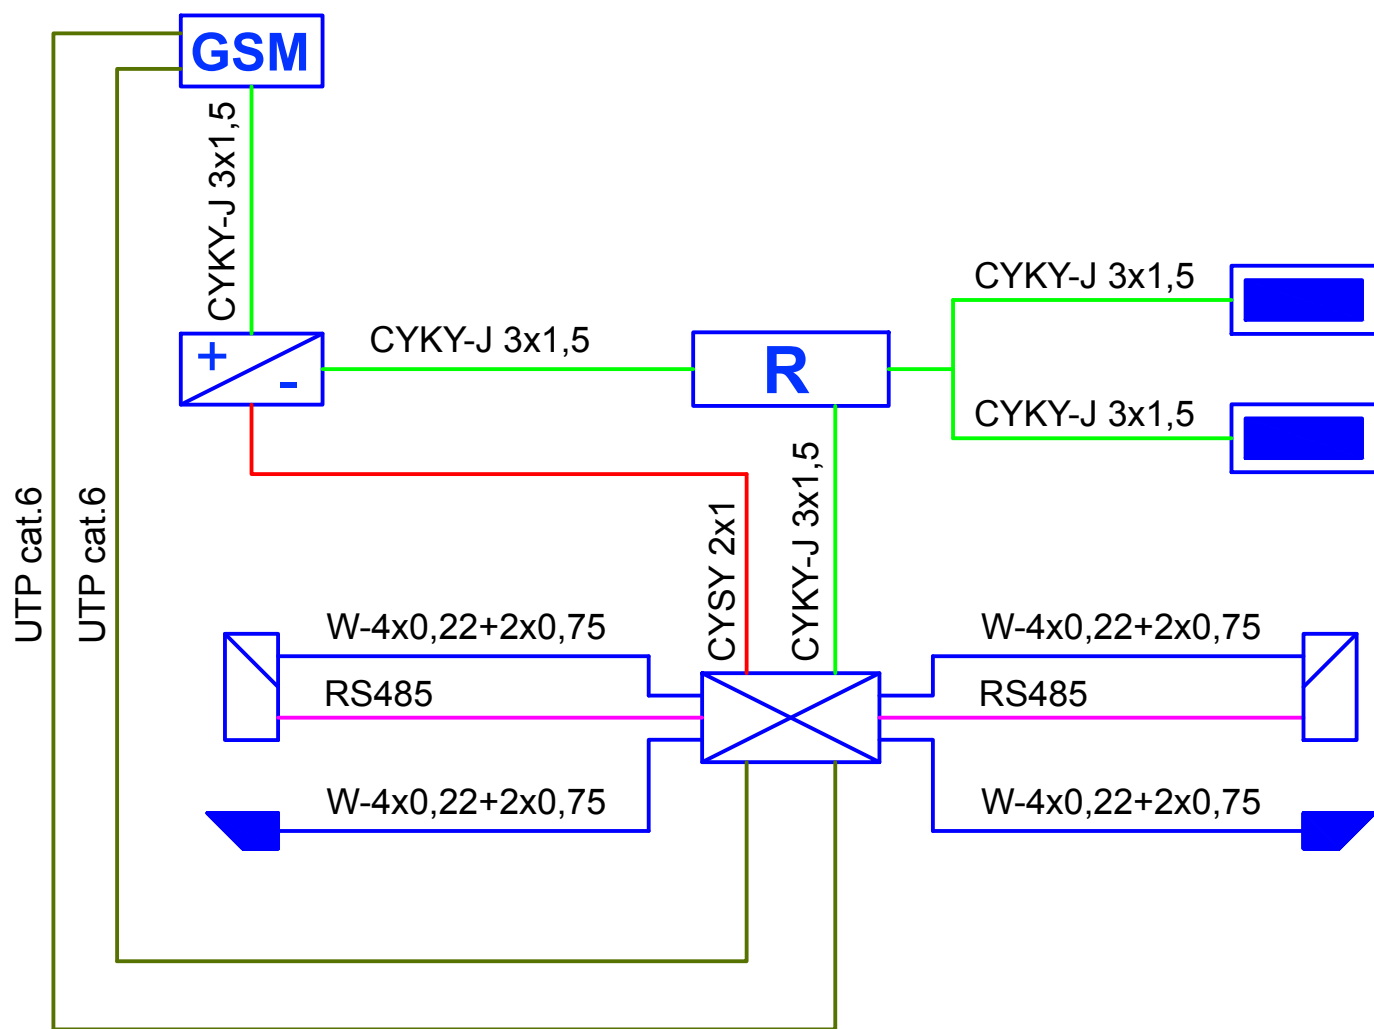

LEGENDA

A		Dávkoč dezinfekce instalační výška: 1100mm od podlahy
B		Platební automat s tiskem lístků s čárovým kódem a on-line platebním terminálem
C		Externí snímací hlava s integrovaným skenerem čárových kódů
D		Elektrický veňní otvirač + úprava stávajícího křídla dveří a zárubně
E		Zámek na Euro klíč
F		Branka s nerezovým trubkovým křídlem
G		Nerezový sloupek s tlačítkem OUT
H		Nerezová zábrana
		Stávající rozvaděč - silnoproud
		Externí napájecí zdroj 230VAC/12VDC, 7A + zálohový akumulátor AKU 12V 17Ah
		GSM brána umožňující vzdálený servis a komunikaci s platební bránou
		Kabel CYKY-J 3x1,5
		Kabel CYSY 2x1
		Kabel W-4x0,22+2x0,75
		Kabel RS485
		Kabel UTP cat.6

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

- 1.01 WC MUŽI  
1.02 ÚKLID  
1.03 WC ŽENY  
1.04 SKLAD  
1.05 WC INVALIDÉ

**POZNÁMKA:**  
3+N+PE, AC 50Hz, 230V/400V, TN-S

Průřezy napájecích vodičů 12VDC volit dle návodu k instalaci v závislosti na délce vedení a vybavení

Ochrana před nebezpečným dotykem:  
Základní - automatickým odpojením od zdroje  
Doplňková - proudovým chráničem, dopl. pospojováním  
Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí malým napětím SELV dleČSN 33-2000-4.41ed.3  
Veškeré kovové zařízení musí být pospojováno CYA6 (popř. vyšší)!

ROZVODY:

- zasekány pod omítkou
- v podlaze v ochranných trubkách
- nad SDK stropy
- v elektroinstalačních lištách na povrchu
- hlavní vedení provedeno kabely CYKY
- elektroinstalace bude provedena s ohledem na ČSN 33-2000-3
- ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33-2000-4.41ed.3

	Kontroloval	Vypracoval		
	Tomáš Klos	David Krayzel		
Místo stavby	Výpravní budova Opava - Východ			
Investor	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha			
Název stavby  Instalace zařízení pro výběr poplatků za použití WC Výpravní budova Opava - Východ  D.1.4.g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA  Část			Formát	2xA4
			Datum	06/2020
			Stupeň	DPS
			Zakázkové číslo	57-2020-DPS
			Měřítko	1:100
Obsah výkresu  Elektroinstalace			Číslo výkresu  D.1.4.g.2	Pořadové číslo