



el. zásob. ohříváč vody závěsný o objemu 120 l, např. OKHE ONE/E 120
P = 2,0 kW, 230 V/50 Hz
+ na přívodu studené vody osadit pojistnou skupinu viz schema
+ kapkový sifon DN32 s mechan. zápach. uzávěrkou, q=0,15 l/s
– kapkový sifon napojit na kanalizaci

malý el. zásob. tlakový ohříváč o objemu 5 l, např. TO 5.1 IN
s dolní montáží, P=1,5 kW
+ na přívodu studené vody osadit pojistnou skupinu viz schema
+ kapkový sifon DN32 s mechan. zápach. uzávěrkou, q=0,15 l/s
– kapkový sifon napojit na přípojovací kanalizaci DN40

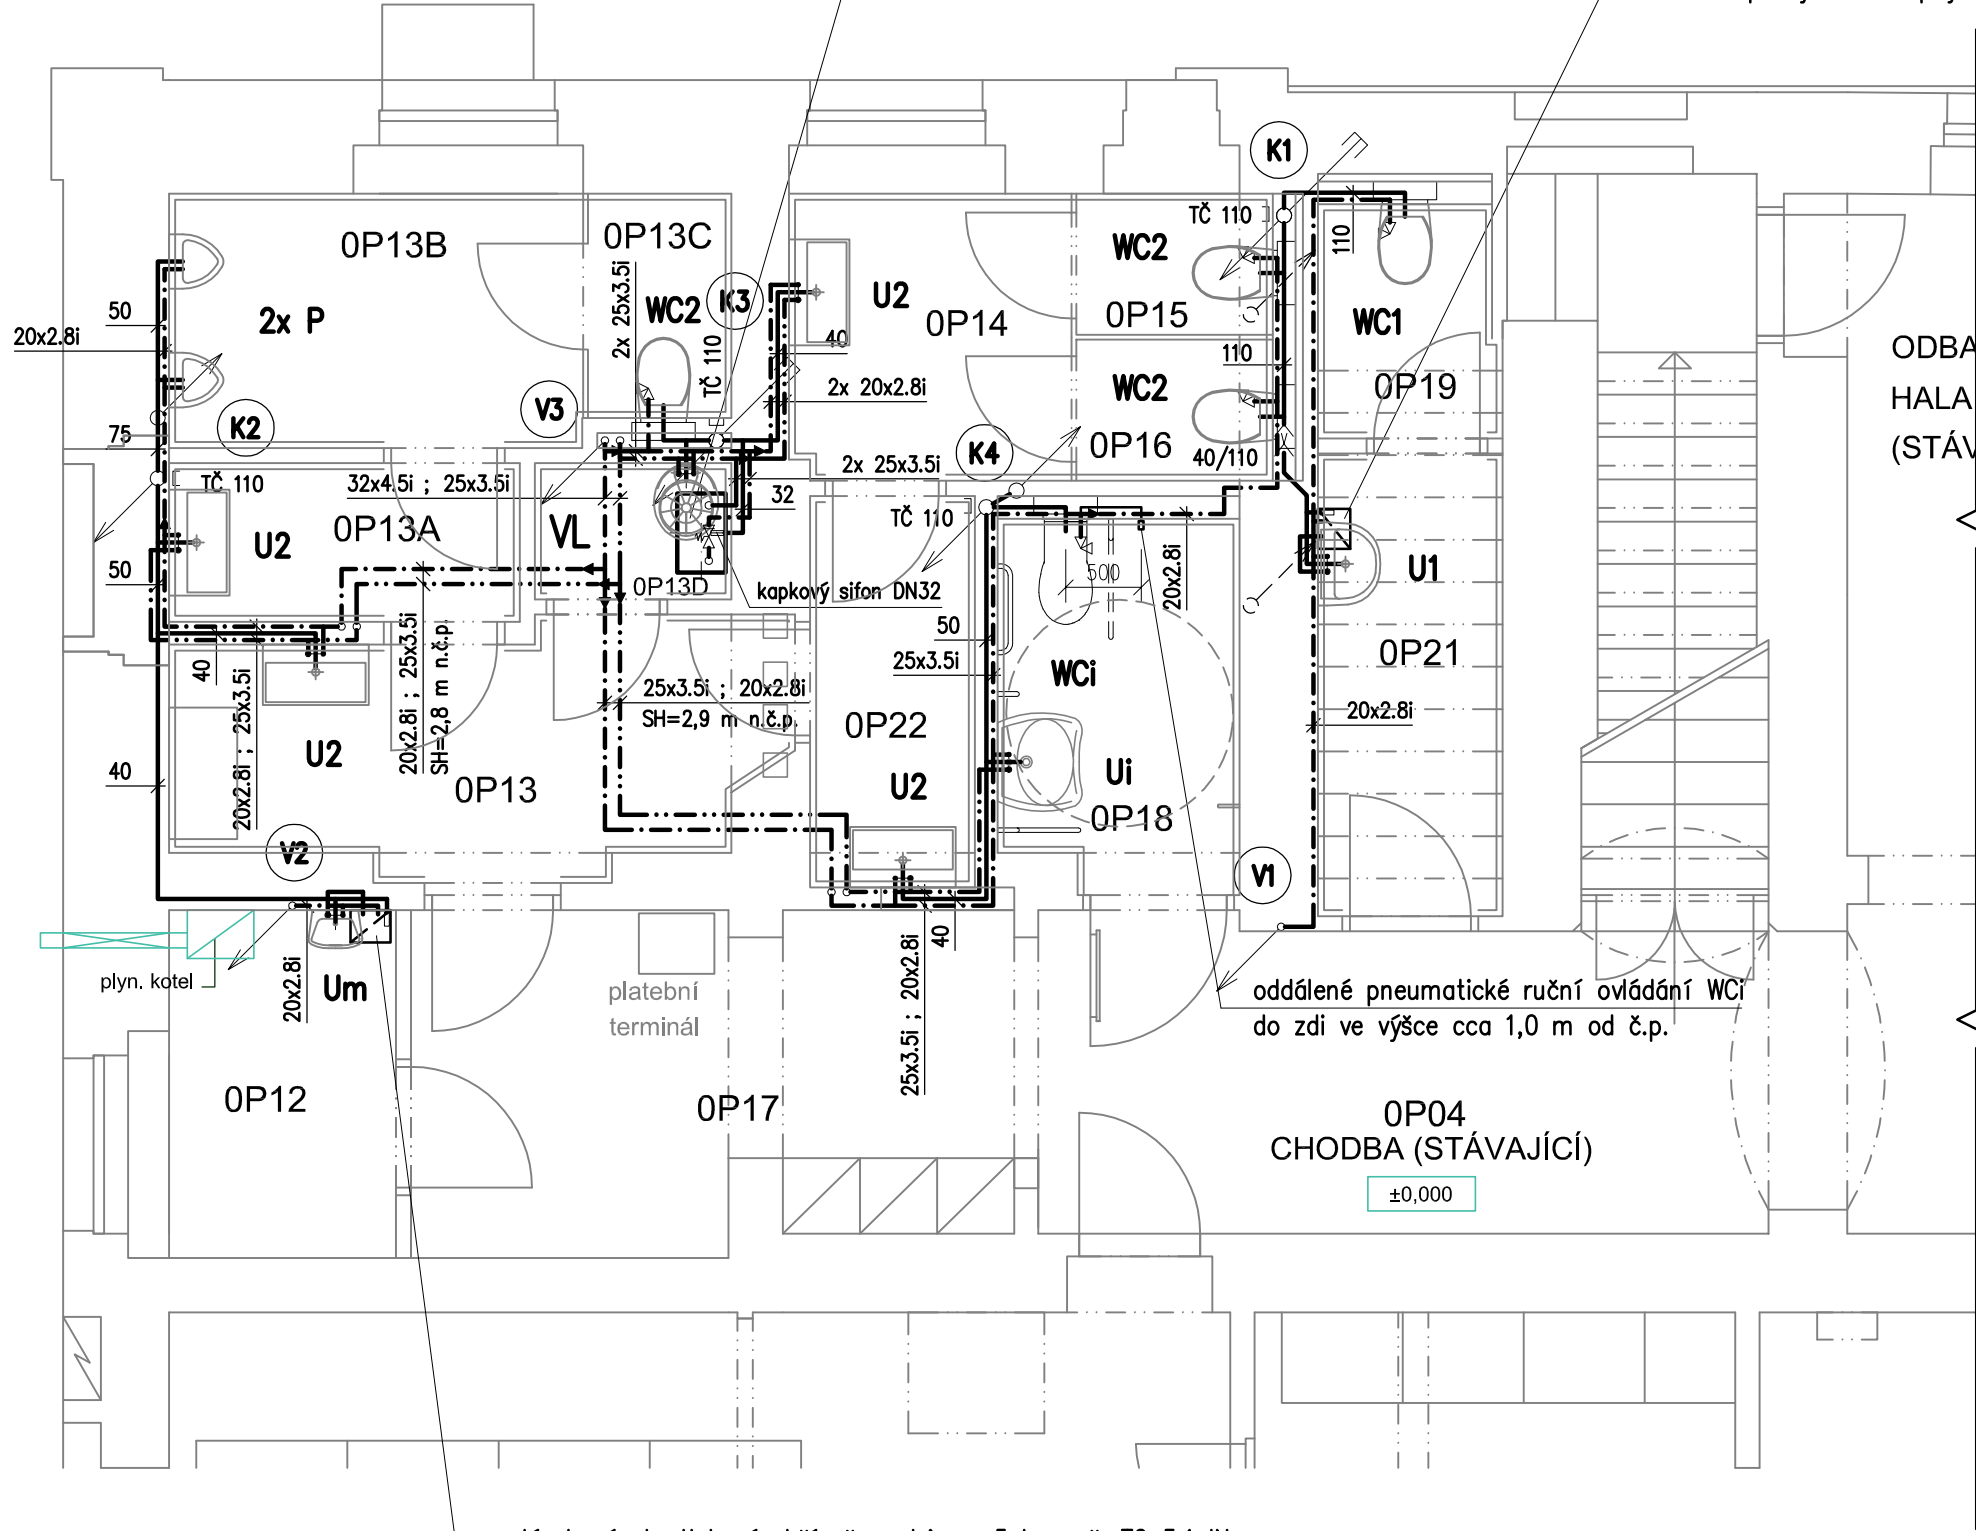


malý el. zásob. tlakový ohříváč o objemu 5 l, např. TO 5.1 IN
s dolní montáží, P=1,5 kW
+ na přívodu studené vody osadit pojistnou skupinu viz schema
+ kapkový sifon DN32 s mechan. zápach. uzávěrkou, q=0,15 l/s
– kapkový sifon napojit na přípojovací kanalizaci DN40

Schema zapojení malého tlakového ohříváče vody spodní montáž

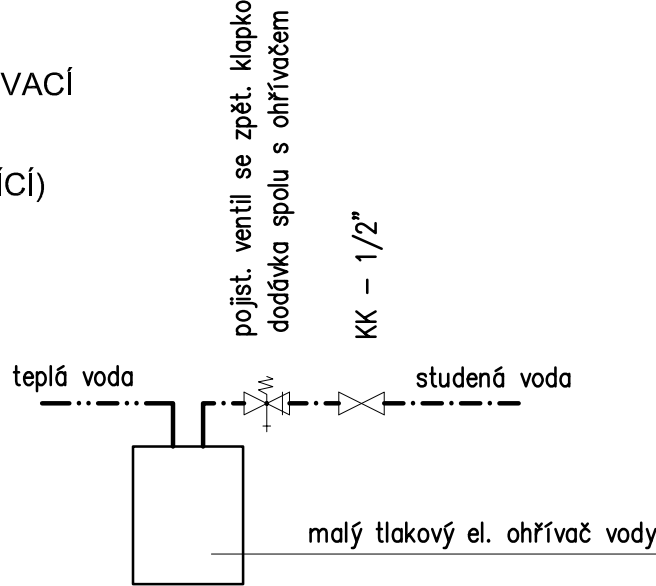

Schema zapojení zásobníku teplé vody

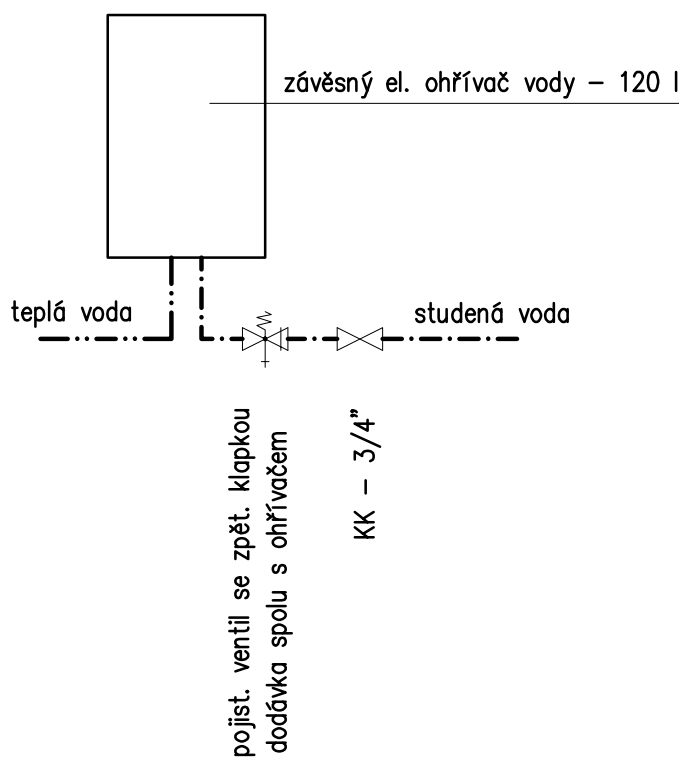

LEGENDA :


- přípojovací a odpadní potrubí kanalizace PP–HT
- - - studená voda – potrubí PPR S 3,2 (PN 16)
- . - . - . teplá voda – potrubí PPR třívrstvé s vnitřní vrstvou čedičových vláken (PN 16)

Kx


odpady splašková kanalizace

Vx


stoupačky vody




průběžné potrubí




odpadní potrubí ukončené zátkou




stoupající potrubí




klesající potrubí



čistící kus na odpadním potrubí



rušené stáv. potrubí



TABULKA MÍSTNOSTÍ

č.m.	název místnosti	užitná plocha [m2]	světlá výška [m]
OP02	odbavovací hala	36.49	3.96
OP04	chodba	32.85	3.96
OP08	chodba	14.67	3.98
OP12	obsluha WC	3.5	3.90
OP13	chodba	5.8	2.70 (podhled)
OP13A	předsíňka WC M	2.4	2.70 (podhled)
OP13B	WC muži	4.6	2.80 (podhled)
OP13C	WC muži	1.4	2.80 (podhled)
OP13D	úklidová místnost	1.2	2.80 (podhled)
OP14	WC ženy	3.5	2.80 (podhled)
OP15	WC ženy	1.2	2.80 (podhled)
OP16	WC ženy	1.2	2.80 (podhled)
OP17	chodba	8.6	3.90
OP18	WC bezbariérové	3.5	2.60 (podhled)
OP19	WC	1.8	2.12
OP21	předsíňka WC	3.7	cca 2.30 (podhled)
OP22	předsíňka WC Ž	2.8	2.70 (podhled)
plocha celkem [m2]		45.2	

madlo toaletní 834 mm, sklopné s držákem
toaletního papíru, nerez

madlo univerzální 600 mm, nerez
horní hrana v=800 mm nad č.p.

madlo univerzální 600 mm
nerez, svislé osazení

zrcadlo bez páčky 600x450 mm
nastavitelné, nerez

madlo toaletní 550 mm, sklopné, nerez
horní hrana v=800 mm nad č.p.

navrhl:	odp. projektant:	HIP :	Ing. Michaela PELIKÁNOVÁ projektová kancelář Botanická 256, Dalovice u Karlovy Varů tel 604 207 652
Ing. M. Pelikánová	Ing. M. Pelikánová	Ing. Miloš TRNKA Vrchlického 16 Karlovy Vary	
Kraj:	KARLOVARSKÝ		
Obec:	OSTROV		
Investor:	SŽDC stát. or., Dílážďená 1003/7, Praha 1—Nové Město		Autorizace:
Datum:	Stupeň:	Zakázkové číslo:	
8/2020	DZS	31—P—20	
<div>Ostrov nad Ohří ON – – Oprava (plášř, střecha, VPP) – projekt D1.4.A ZDRAVOTNĚ TECHNICKE INSTALACE</div>			
Přiloha:	Pádorys 1.NP		Měřitko: 1:50
			Formát: 4x A4
			Číslo přílohy: D1.4.A.4