


Obsah: Rozvaděč R2 (úklid)

Akce: ”Ostrov nad Ohří ON
oprava (plášť, střecha, VPP) – projekt”
D.1.4.C. Zařízení silnoproudé elektrotechniky

TYP PROVEDENÍ: EATON TYP KLV–36 VPP–F
KRYTÍ: IP30/20
ROZMĚRY: š/v/hl 359/589/97mm (výklenek 315/559/88mm)
DĚLENÍ: ne
NÁTĚR: typový
OBSLUHA: prac. poučenými
PRAC. PODMINKY: normální
ZKRAT. ODOLNOST 10kA
REZ. PROSTOR: ano
PŘÍVOD(Y), VÝVODY: horem, horem
OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ: v rozvaděči
OSAZENÍ SKŘÍNĚ: pod omítku
INSTAL. PŘÍKON: Pi – 3,0 kW
VÝPOČ. ZATÍŽENÍ: Pv – 3,0 kW

Napěťová soustava: 3+NPE stř. 50Hz,230/400V, TN–C–S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3
– ochrana před nebezpečným dotykem
– ochrana izolací živých částí
– ochrana kryty nebo přepážkami
neživých částí – automatickým odpojením od zdroje v síti TN
– použitím zařízení třídy ochrany II
– proudovým chráničem

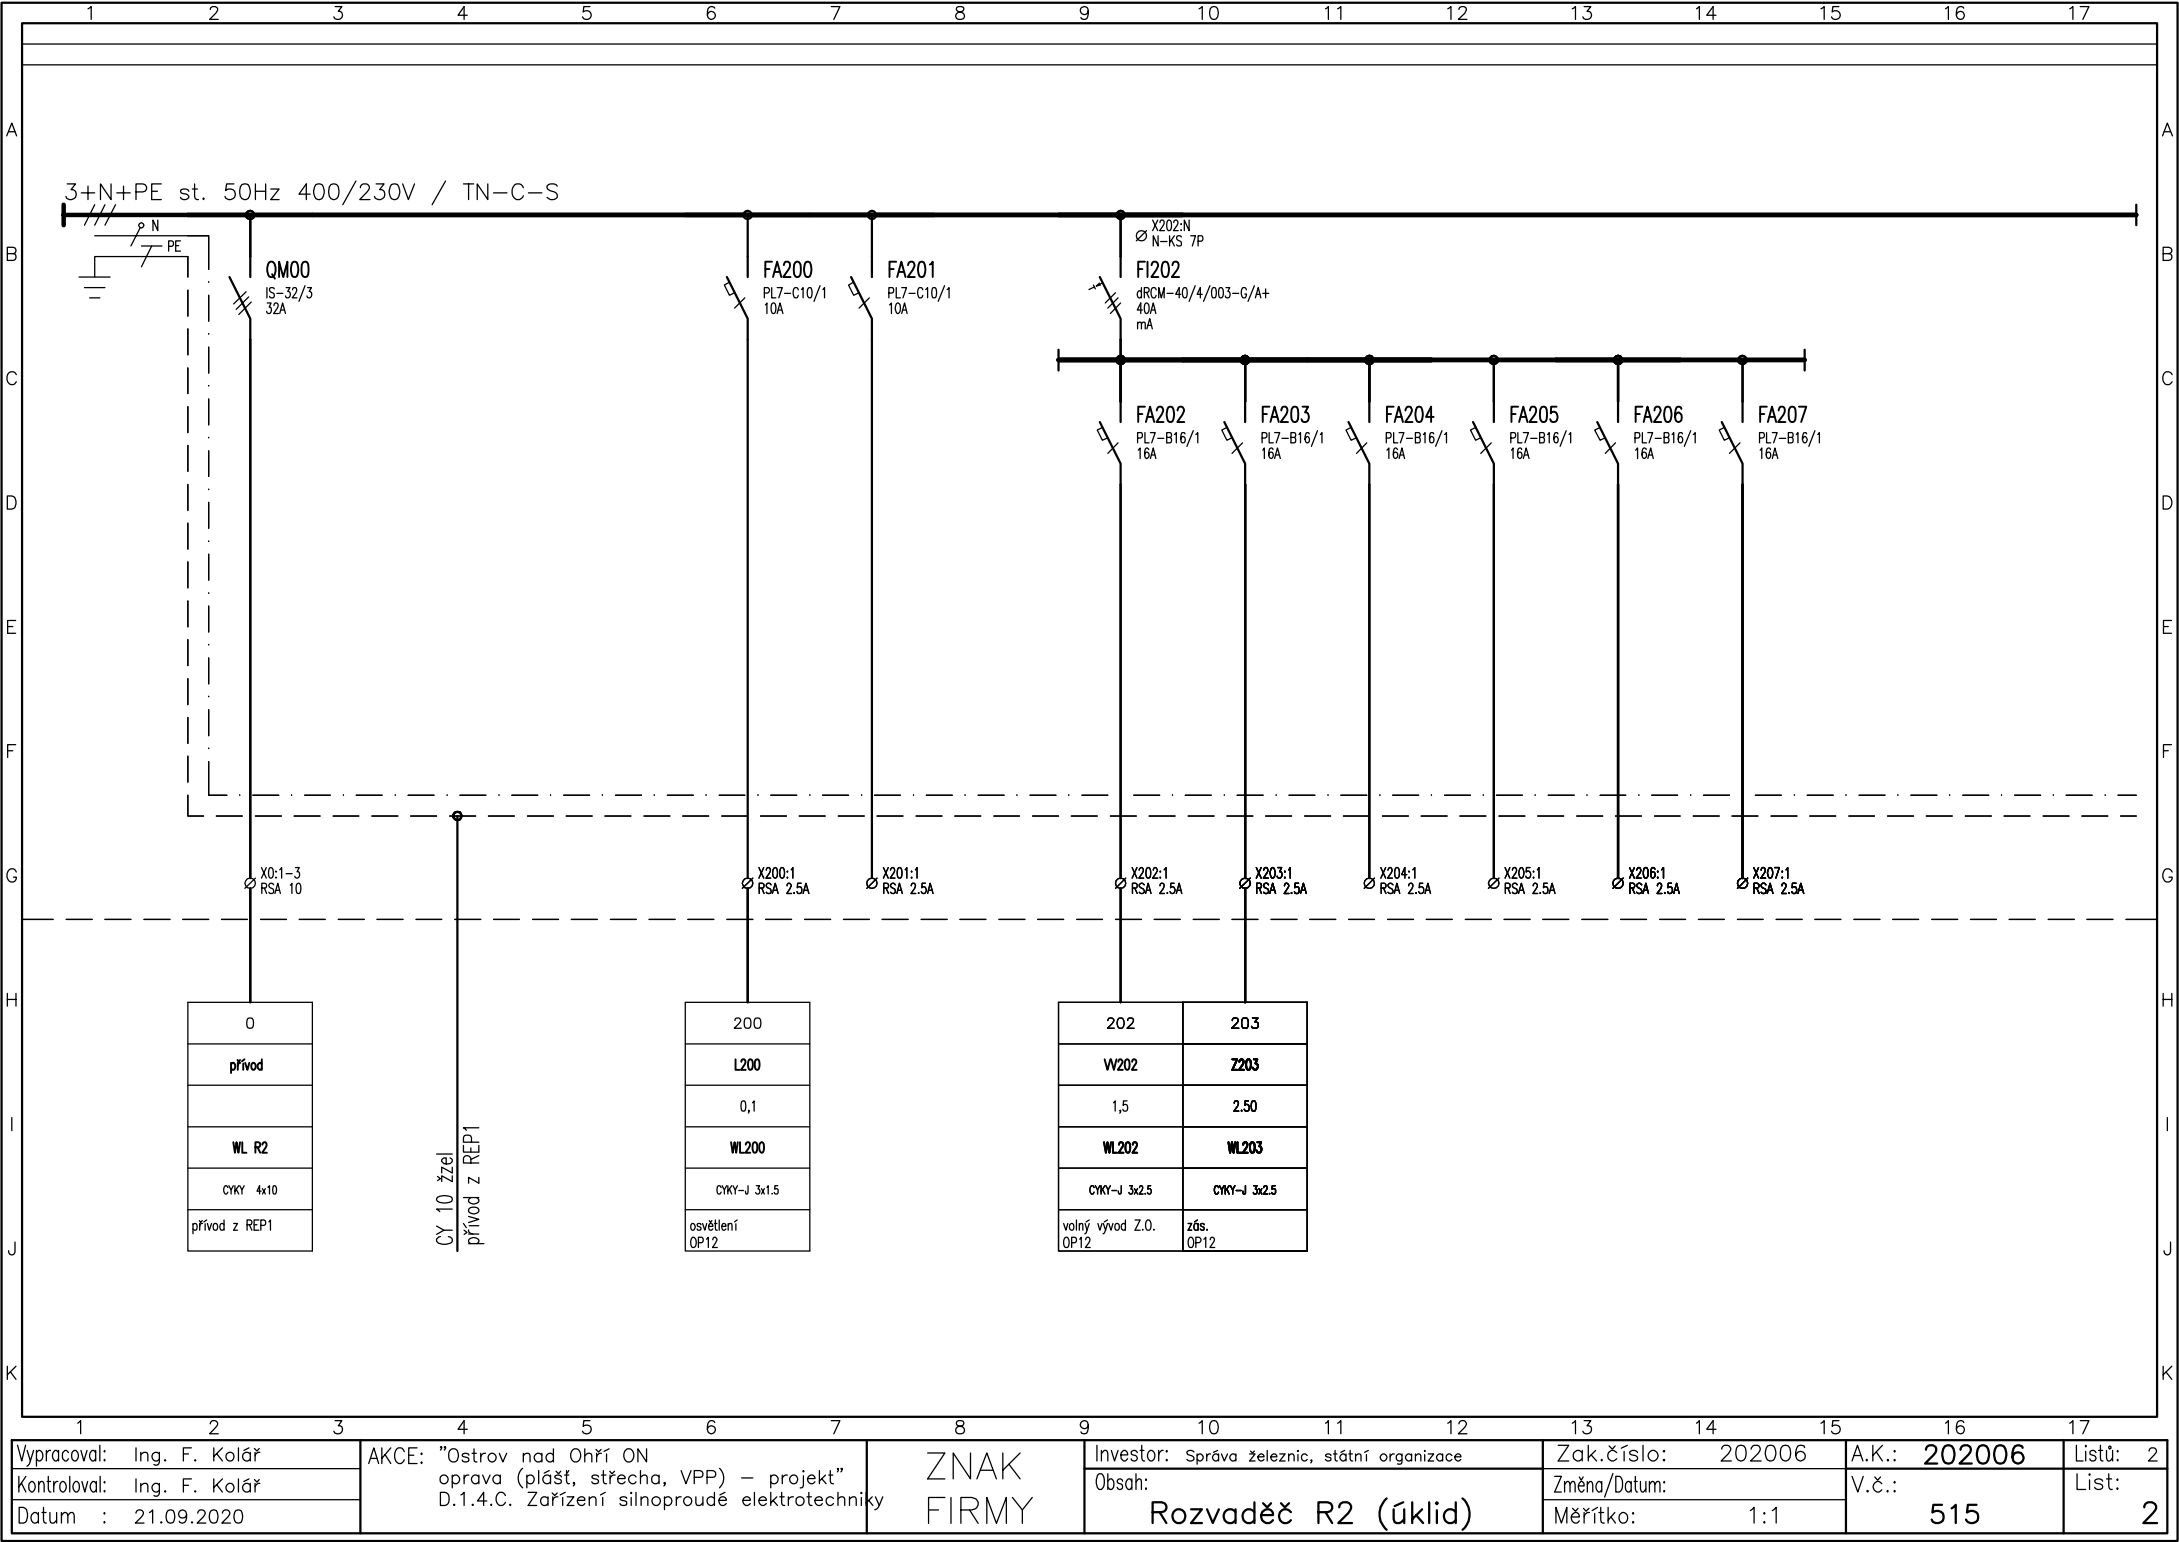

Vypracoval: Ing. F. Kolář		AKCE: "Ostrov nad Ohří ON oprava (plášť, střecha, VPP) – projekt" D.1.4.C. Zařízení silnoproudé elektrotechniky	ZNAK FIRMY	Investor: Správa železnic, státní organizace		Zak.číslo: 202006		A.K.: 202006		Listů: 2	
Kontroloval: Ing. F. Kolář				Obsah:		Změna/Datum:		V.č.:		List:	
Datum : 21.09.2020				Rozvaděč R2 (úklid)		Měřítko: 1:1		515		2	