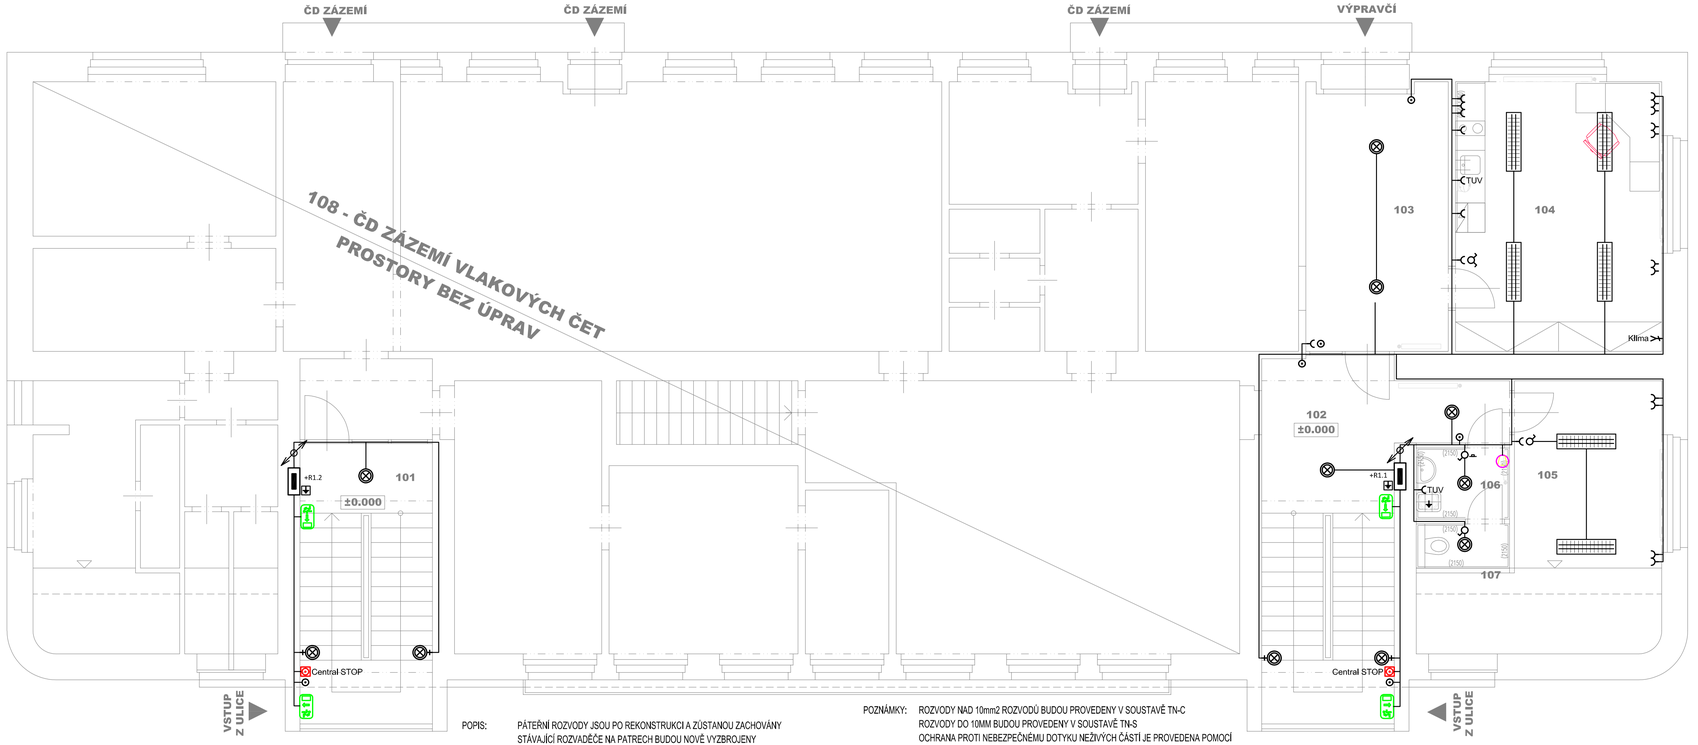

POPIS:
PÁTEŘNÍ ROZVODY JSOU PO REKONSTRUKCI A ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČE NA PATRECH BUDOU NOVĚ VYZBROJENY
V KAŽDÉM PATROVÉM ROZVADĚČI BUDE OSAZENO PODRUŽNÉ MĚŘENÍ
STAVBU LZE ETAPIZOVAT PO JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍCH
OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ NA CHODBÁCH JE ŘEŠENO IMPULSNÍMI SPÍNAČI SE ZPOŽDĚNÝM VYPNUTÍM
ROZVADĚČE BUDOU OSAZENY PŘEPĚŤOVÝMI OCHRANAMI
NOUZOVÁ SVÍTIDLA BUDOU VYBAVENA AKUMULÁROTY S DOBOU PROVOZU 60MIN
PRO OSVĚTLENÍ BUDOU POUŽITA LED SVÍTIDLA
VENTILÁTORY BUDOU SPOUŠTĚNY SE SVĚTLEM SE ZPOŽDĚNÝM DOBĚHEM

POZNÁMKY:
ROZVODY NAD 10mm2 ROZVODŮ BUDOU PROVEDENY V SOUSTAVĚ TN-C
ROZVODY DO 10MM BUDOU PROVEDENY V SOUSTAVĚ TN-S
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ
OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.
VODOROVNÉ ROZVODY BUDOU VEDENY NAD SDK STROPEM NEBO V PODLAHÁCH
VE STĚNÁCH BUDOU ZASEKÁNY PŘEVÁŽNĚ SVISLÉ ROZVODY
V MÍSTECH SPOLEČNÝCH RÁMEČKŮ BUDOU PRVKY UMÍSTĚNY VODOROVNĚ VEDLE SEBE
ZÁSUVKY V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH A SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH INSTALOVAT VE VÝŠCE 110CM
V OSTATNÍCH PROSTORECH VE VÝŠCE 30CM POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
VYPÍNAČE INSTALOVAT VE VÝŠCE 110CM POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
TLAČÍTKA CENTRAL STOP NAPOJIT KABELEM S FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
ROZVODY V MÍSTNOSTI TELEMATIKY BUDOU PROVÁDĚNY ZA PROVOZU A BUDOU V PROVEDENÍ PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHY		POZNÁMKY
101	SCHODIŠTĚ	15.4	P1,P5	SKOD.-OPRAVA STÁV. CHODBA-KER. DLAŽBA	
102	SCHODIŠTĚ	23.2	P1,P5	SKOD.-OPRAVA STÁV. CHODBA-KER. DLAŽBA	
103	CHODBA	15.5	P1	KER. DLAŽBA	
104	KANCELÁŘ-VÝPRAVČÍ	23.1	P1	KER. DLAŽBA	
105	SKLAD	19.8	P1	KER. DLAŽBA	
106	PŘEDSÍŇ	2.8	P2	KER. DLAŽBA	
107	WC	1.6	P2	KER. DLAŽBA	
108	ČD-ZÁZEMÍ VLAK. ČET	249.9	-	-	BEZ ÚPRAV
CELKEM		351.3			

LEGENDA:
- Zásuvka 230V
- Kabelový vývod
- Tlačítko řazení 1/0
- Vypínač řazení 1
- Vypínač řazení 5
- Vypínač řazení 6
- Stropní LED svítidlo
- Stropní LED svítidlo
- Nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem
- Stropní nouzové svítidlo
- Rozvaděč
- Ochranná přípojnice
- Pospojení
- Parapetní kanál
- Bezpečnostní tlačítko
- Zpožďovací relé pro ventilátor
- Ventilátor

stavebník:
SPRÁVA ŽELEZNIC STÁTNÍ ORGANIZACE
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

název akce:
DISLOKACE SLOŽEK SŽ, s.o. DO ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY č.p.573, ŽELEZNIČNÍ STANICE KOLÍN
DISPOZIČNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

místo stavby: KOLÍN, K.Ú. KOLÍN

stupeň dokumentace:

číslo paré:

generální projektant: ANTA-AG SPOL. S R.O.
Štefánikovo nám. 779/6, LIBEREC 1, 460 01
TEL.:485103798, e-mail:balatka@anta-ag.cz

hlavní inženýr projektu: Ing. JAROSLAV BALATKA
zodpovědný projektant: Ing. MICHAL PROKOP

projektant profese/části: PROJEKCE A REALIZACE ELEKTROINSTALACÍ
VÝCHODNÍ 1448,LIBEREC-VRATISLAVICE 463 11
TEL.:602145061,e-mail:martin@martinmuller.cz

zodpovědný projektant: MARTIN MÜLLER
vypracoval: MARTIN MÜLLER

objekt: **ELEKTROINSTALACE**
část dokumentace: DOKUMENTACE OBJEKTŮ
výkres (dokument): **SILNOPROUDÉ ROZVODY 1.NP**

formát:
zakázkové číslo: Ba 07256
datum: 02/2020
měřítko: 1:50
revize:
č.výkresu: **D.E.4**