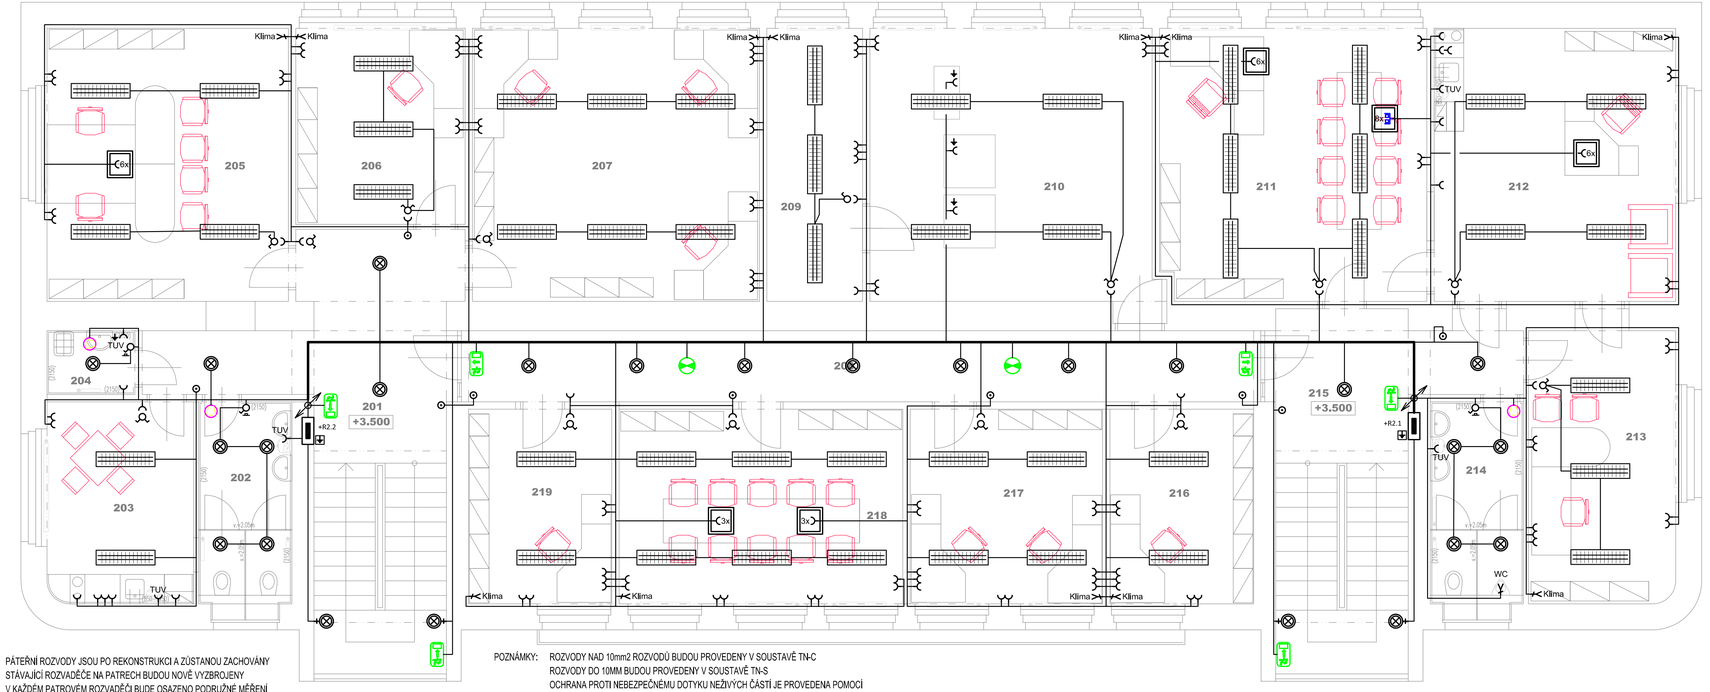

POPIS:
PÁTEŘNÍ ROZVODY JSOU PO REKONSTRUKCI A ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČE NA PATRECH BUDOU NOVĚ VYZBROJENY
V KAŽDÉM PATROVÉM ROZVADĚČI BUDE OSAZENO PODRUŽNÉ MĚŘENÍ
STAVBU LZE ETAPIZOVAT PO JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍCH
OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ NA CHODBÁCH JE ŘEŠENO IMPULSNÍMI SPÍNAČI SE ZPOŽDĚNÝM VYPNUTÍM
ROZVADĚČE BUDOU OSAZENY PŘEPĚŤOVÝMI OCHRANAMI
NOUZOVÁ SVÍTIDLA BUDOU VYBAVENA AKUMULÁROTY S DOBOU PROVOZU 60MIN
PRO OSVĚTLENÍ BUDOU POUŽITA LED SVÍTIDLA
VENTILÁTORY BUDOU SPOUŠTĚNY SE SVĚTLEM SE ZPOŽDĚNÝM DOBĚHEM

POZNÁMKY:
ROZVODY NAD 10mm2 ROZVODŮ BUDOU PROVEDENY V SOUSTAVĚ TN-C
ROZVODY DO 10MM BUDOU PROVEDENY V SOUSTAVĚ TN-S
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ
OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.
VODOROVNÉ ROZVODY BUDOU VEDENY NAD SDK STROPEM NEBO V PODLAHÁCH
VE STĚNÁCH BUDOU ZASEKÁNY PŘEVÁŽNĚ SVISLÉ ROZVODY
V MÍSTECH SPOLEČNÝCH RÁMEČKŮ BUDOU PRVKY UMÍSTĚNY VODOROVNĚ VEDLE SEBE
ZÁSUVKY V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH A SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH INSTALOVAT VE VÝŠCE 110CM
V OSTATNÍCH PROSTORECH VE VÝŠCE 30CM POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
VYPÍNAČE INSTALOVAT VE VÝŠCE 110CM POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
TLAČÍTKA CENTRAL STOP NAPOJIT KABELEM S FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
ROZVODY V MÍSTNOSTI TELEMATIKY BUDOU PROVÁDĚNY ZA PROVOZU A BUDOU V PROVEDENÍ PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHY		POZNÁMKY
201	SCHODIŠTĚ	30.6	P1,P5	SHOD.-OPRAVA STÁV. CHODBA-KER. DLAŽBA	
202	WC ŽENY	7.4	P2	KER. DLAŽBA	
203	KUCHYŇKA	12.2	P2	KER. DLAŽBA	
204	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2.3	P2	KER. DLAŽBA	
205	KANCELÁŘ	27.4	P3	MARMOLEUM	
206	KANCELÁŘ	13.8	P3	MARMOLEUM	
207	KANCELÁŘ	32.6	P3	MARMOLEUM	
208	CHODBA	23.6	P1	KER. DLAŽBA	
209	TELEMATIKA-KANCELÁŘ	10.9	P4	ANTISTAT. LINOLEUM	
210	TELEMATIKA-TECHNOLOG.	32.7	P4	ANTISTAT. LINOLEUM	
211	ŘEDITEL	30.4	P3	MARMOLEUM	
212	SEKRETÁŘKA	27.4	P3	MARMOLEUM	
213	KANCELÁŘ	17.1	P3	MARMOLEUM	
214	WC MUŽI	7.4	P2	KER. DLAŽBA	
215	SCHODIŠTĚ	24.0	P1,P5	SHOD.-OPRAVA STÁV. CHODBA-KER. DLAŽBA	
216	KANCELÁŘ	11.6	P3	MARMOLEUM	
217	KANCELÁŘ	15.6	P3	MARMOLEUM	
218	ZASEDACÍ MÍSTNOST	22.9	P3	MARMOLEUM	
219	KANCELÁŘ	11.5	P3	MARMOLEUM	
CELKEM		361.4			

LEGENDA:
- Zásuvka 230V
- Kabelový vývod
- Tlačítko řazení 1/0
- Vypínač řazení 1
- Vypínač řazení 5
- Vypínač řazení 6
- Stropní LED svítidlo
- Stropní LED svítidlo
- Nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem
- Stropní nouzové svítidlo
- Rozvaděč
- Ochranná přípojnice
- Pospojení
- Parapetní kanál
- Bezpečnostní tlačítko
- Podlahová zásuvková krabice
- Zpožďovací relé pro ventilátor
- Ventilátor

stavebník:
SPRÁVA ŽELEZNIC STÁTNÍ ORGANIZACE
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

název akce:
DISLOKACE SLOŽEK SŽ, s.o. DO ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY č.p.573, ŽELEZNIČNÍ STANICE KOLÍN
DISPOZIČNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

místo stavby:
KOLÍN
K.Ú. KOLÍN

stupeň dokumentace:

číslo paré:

generální projektant:
ANTA-AG SPOL. S R.O.
Štefánikovo nám. 779/6, LIBEREC 1, 460 01
TEL.:485103798, e-mail:balatka@anta-ag.cz
ANTA - AG SPOLEČNOST s r.o.
Štefánikovo náměstí 779/6
460 01 Liberec 1
Tel.: 485103798
E-mail: balatka@anta-ag.cz

hlavní inženýr projektu: Ing. JAROSLAV BALATKA
zodpovědný projektant: Ing. MICHAL PROKOP

projektant profese/část: PROJEKCE A REALIZACE ELEKTROINSTALACÍ
VÝCHODNÍ 1448,LIBEREC-VRATISLAVICE 463 11
TEL.:602145061,e-mail:martin@martinmuller.cz
MARTIN MÖLLER
projekce a realizace elektroinstalací
tel.: 602 145 061
e-mail: martin@martinmuller.cz
www.martinmuller.cz

zodpovědný projektant: MARTIN MÜLLER
vypracoval: MARTIN MÜLLER

objekt:
ELEKTROINSTALACE

část dokumentace:
DOKUMENTACE OBJEKTŮ

výkres (dokument):
SILNOPROUDÉ ROZVODY 2.NP

formát:
zakázkové číslo: Ba 07256
datum: 02/2020
měřítko: 1:50
revize:
č.výkresu: **D.E.5**