



DOKLAD č. 215.01

SUDOP Brno, spol. s r.o.
Ing. Hana Lysoňková
Kounicova 26
611 36 Brno

V Brně, 31. srpna 2015

Vaše značka

Naše značka
V-598/2015/MJ

Vyřizuje
Ing. Martin Jeřábek

Telefon E-mail
544 423 415 martin.jerabek@netbox.cz

**Vyjádření k akci: Rekonstrukce zab. zař. v žst. Brno hl. n.
Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl. n.
Vybudování EPZ v žst. Brno hl. n., kolej 603
Vybudování EPZ v žst. Brno hl. n., odstavné nádraží B
Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. hl. n.**

Na základě vámi zaslané dokumentace k výše uvedené stavbě vám sdělujeme, že při realizaci výše uvedených staveb dojde v k.ú. Černovice k dotčení telekomunikační sítě společnosti SMART Comp. a.s. a to optické distribuční trasy, kde chráničky jsou uloženy v hloubce cca 60cm.
V příloze vám zasíláme zaměření naší trasy v úseku dotčení.

Pro úsek kde dojde k dotčení naší sítě platí tyto podmínky:

S vydáním potřebných rozhodnutí a s realizací stavby souhlasíme s tím, že investor je povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačního vedení, v místech kde dojde k jeho dotčení. Dále musí být respektovány tyto podmínky:

- vyznačení inženýrských sítí musí být v souladu s § 18 vyhl. č. 324/90 Sb. **Pro vytyčení našich sítí nás prosím kontaktujte na tel: 544 423 415 nebo na adrese vyjadreni@netbox.cz.**
- upozornění právnické či fyzické osoby, provádějící zemní práce, na možnou odchylku ± 30 cm uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci a na povinnosti dodržení normy ČSN 733050 při provádění zemních prací
- pracovníci provádějící tyto práce budou prokazatelně seznámeni s polohou vedení (zařízení) telekomunikační sítě
- s ohledem na to, že společnost SMART Comp. neodpovídá za změny jeho prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit výškové umístění telekomunikační sítě sondami
- zahájení prací musí být prokazatelně písemně oznámeno nejméně 14 dní před započatím prací na oddělení projekce společnosti Smart Comp a.s., Kubičkova 8, Brno
- výkopy v ochranném pásmu 1m od našich sítí musí být prováděné zásadně ručně s největší opatrností a odkryté telekomunikační vedení musí být řádně zabezpečeno proti poškození, a to i třetí osobou
- při provádění stavby musí být dodrženy podmínky ČSN 736005 a to jak v souběhu, tak při křížení s vedením jiných sítí, kde musí být naše rozvody uloženy do betonových korýtek

- pod vedením telekomunikační sítě bude zhutněna zemina, následně uloženo před záhozem do pískového lože, vedení bude označeno výstražnou folií oranžové barvy umístěnou cca 30cm pod definitivním povrchem
- trasy kabelů vedoucích v komunikacích, parkovacích stáních, vjezdech k domům apod., nutno uložit do betonových korýtek na betonovém podkladu, s ochrannou folií oranžové barvy nad trasou; v chodníku, pokud není řešen jako pojezdový, postačí pískové lože s ochrannou folií oranžové barvy nad vedením
- neprodlené oznámení každého poškození vedení (zařízení), jenž je majetkem společnosti SMART Comp. a.s.; případné opravy budou odstraněny na náklad investora na základě jeho objednávky, a to dle možností výměnou celého kabelu, nikoliv provedení kabelovou spojkou
- uhradit společnosti SMART Comp. a. s. veškeré škody přímé i nepřímé vzniklé v souvislosti s porušením telekomunikační sítě
- před záhozem musí být pozván k prohlídce stavu telekomunikačního vedení zástupce společnosti SMART Comp. a.s. ke kontrole, zda vedení není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky; zástupce společnosti SMART Comp. a.s. podpisem protokolu potvrdí souhlas se záhozem; bez tohoto souhlasu nelze zához provést.
- **Kontrolu telekomunikační sítě v terénu před záhozem, dle shora uvedených podmínek, provede stejná společnost, která naše síť vytyčí.**
- toto vyjádření platí jen pro území a rozsah prací vyznačených v dokumentaci předložené žadatelem k tomuto vyjádření.

Nedodržení výše uvedených podmínek je hrubým porušením právních povinností podle § 102, ods. 3, 4 zák.č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Takové porušení je správním deliktem, za který může být příslušným správním úřadem uložena pokuta v zákonné výši.


Ve zbytku vašeho zájmového území se nenachází telekomunikační síť a zařízení v naší správě. S vydáním potřebných rozhodnutí a s realizací staveb souhlasíme.


Toto vyjádření má platnost 1 rok od svého vydání.

Podrobnější údaje o uložení našich kabelů a případné další informace poskytne společnost SMART Comp a.s. na výše uvedeném telefonním čísle nebo písemně na uvedené adrese.

S pozdravem

Ing. Martin Jeřábek
projektant
SMART Comp. a.s.

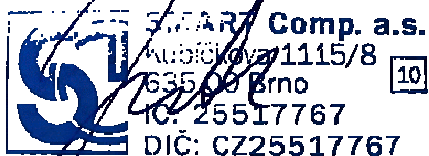

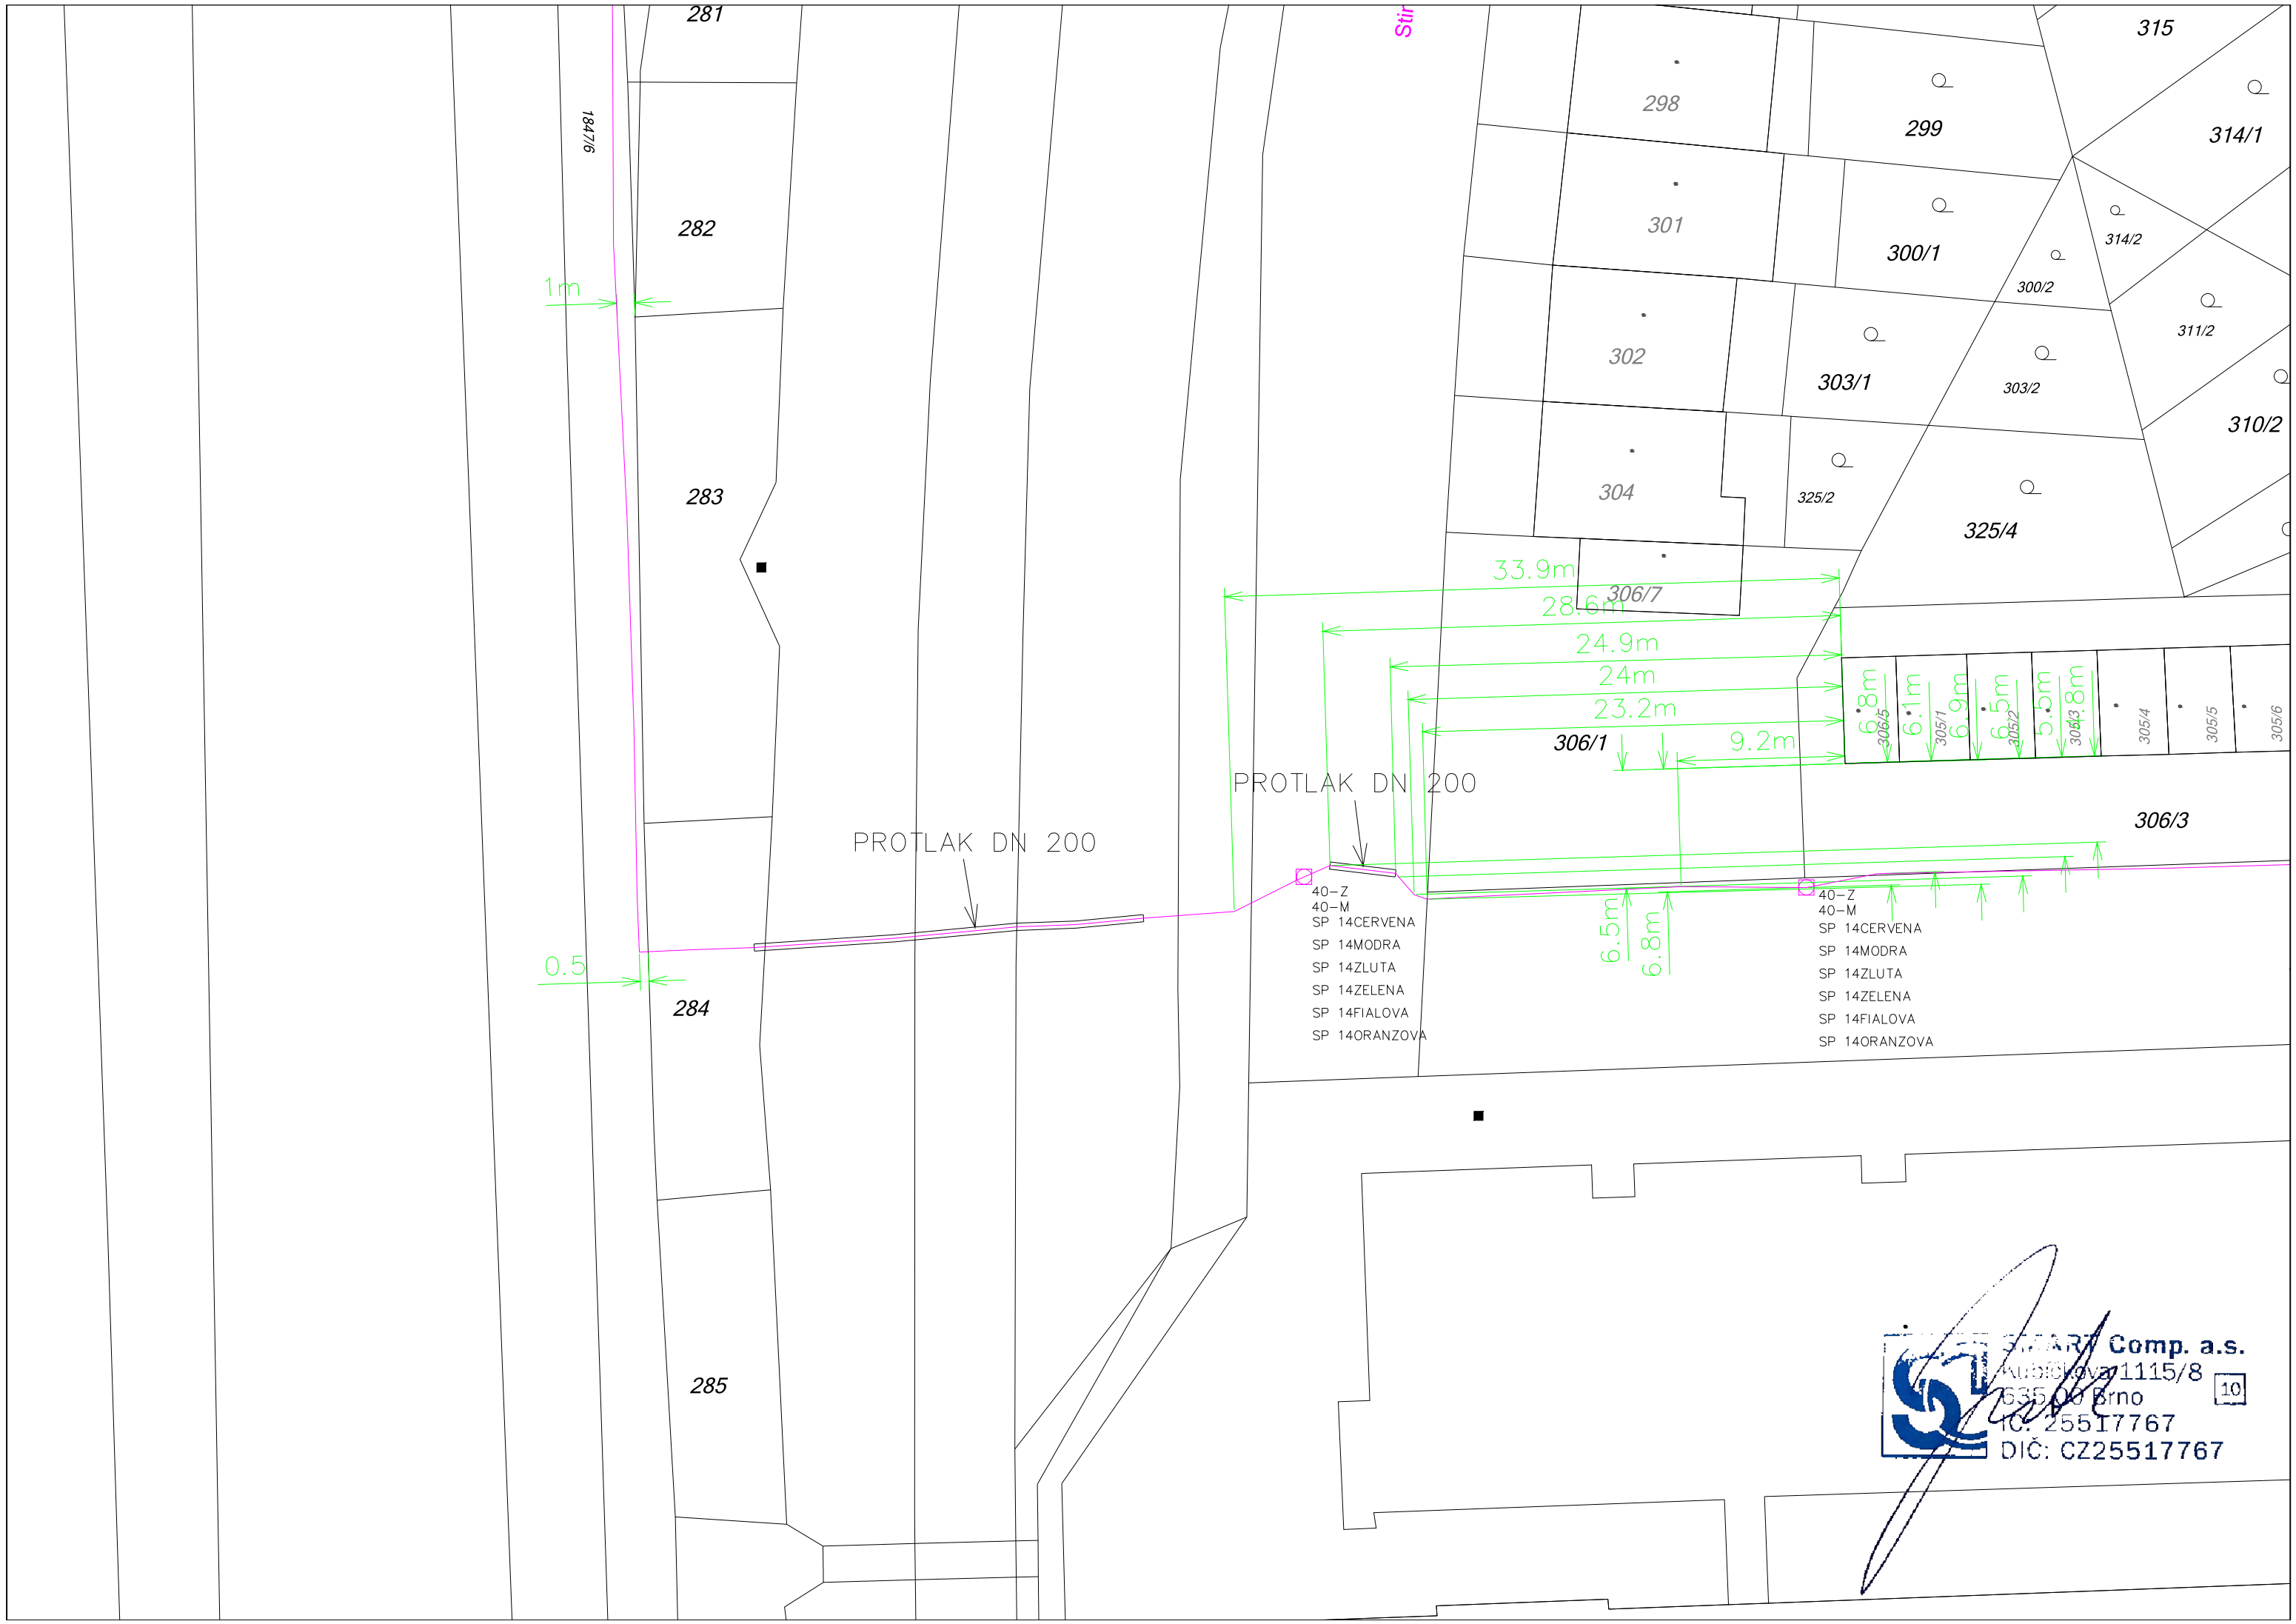

281

282

283

284

285

Stir

298

301

302

304

306/7

299

300/1

303/1

325/2

325/4

315

314/1

314/2

311/2

310/2

33.9m

28.6m

24.9m

24m

23.2m

306/1

6.8m

6.1m

6.9m

6.5m

5.5m

3.8m

306/3

PROTLAK DN 200

PROTLAK DN 200

40-Z
40-M
SP 14CERVENA
SP 14MODRA
SP 14ZLUTA
SP 14ZELENA
SP 14FIALOVA
SP 14ORANZOVA

40-Z
40-M
SP 14CERVENA
SP 14MODRA
SP 14ZLUTA
SP 14ZELENA
SP 14FIALOVA
SP 14ORANZOVA

SEAR Comp. a.s.
Kubšova 1115/8
635 00 Brno
IČ: 25517767
DIČ: CZ25517767

10