






Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Úpravy ze soutěže - Specifikace plných kazet histor. dveří	24.11.2020
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Zhotovitel: účastníci společnosti "SP+SEU_Plzeň hl. n."
 

Správce:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: JAROSLAV SOUMAR
		Garant profese: ING. ARCH. JIŘÍ MAŠEK

Středisko: PROJEKTOVÉ STŘEDISKO PLZEŇ			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
 ING. OTA HELLER	 ING. ARCH. JIŘÍ MAŠEK	 ING. ARCH. JIŘÍ MAŠEK	 JAROSLAV SOUMAR

Název akce: <b>REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. PLZEŇ HL. N.</b>	Číslo smlouvy: 18-144.230	
	Projektový stupeň: PDPS	
Část: SO 201 - VÝPRAVNÍ BUDOVA  ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Datum: 07/2020	
	Číslo části: D.2.2.1.1	
Název přílohy: <b>VI d VÝPIS VÝPLNÍ INTÉRIÉROVÝCH</b>	Měřítko: -	Počet formátů: 122x A4
	Číslo přílohy: 98.10	



## VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld

### POZNÁMKY:

DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!!!

V RÁMCI ZAMĚŘENÍ BUDE OVĚŘENA I SKUTEČNÁ REALIZOVANÁ ŠÍŘKA ÚSTÍ, KTERÁ SE MŮŽE LIŠIT OD PROJEKTOVANÝCH HODNOT V DŮSLEDKU STAVEBNÍCH NEPŘESNOSTÍ.

DODAVATEL ZPRACUJE IV. STUPEŇ VÝROBNÍ DOKUMENTACE A PŘEDÁ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVİ A PRACOVNÍKŮM PAMÁTKOVÉ PÉČE (U REPLIK A REPASOVANÝCH PRVKŮ).

PRÁCI NA REPASOVANÝCH PRVCÍCH MŮŽE PROVÁDĚT JEN OSOBA SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY DLE KAPITOLY „8.6.19 RESTAURÁTORSKÉ PRVKY - VÝTVARNÉ A UMĚLECKO-ŘEMESLNÉ PRVKY“ TECHNICKÉ ZPRÁVY VŠECHNY PRVKY JSOU VYKÁZÁNY JAKO VÝROBEK VČ. MONTÁŽE A ZAČIŠTĚNÍ.

POLOHA JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE VYZNAČENA NA STAVEBNÍCH VÝKRESECH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

PŘÍPADNÉ ZMĚNY NEBO NEJASNOSTI V PD JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

OZNAČENÍ DVEŘÍ ODPOVÍDÁ ZNAČENÍ PODLE SGHK. (PŘÍKLAD: AP1XX-Y = DVEŘE V OBJEKTU „A“, V 1. PODZEMNÍM PODLAŽÍ, NÁLEŽÍCÍ K MÍSTNOSTI XX S POŘADOVÝM ČÍSLEM DVEŘÍ „Y“ V RÁMCI MÍSTNOSTI.)

**KAŽDÉ OZNAČENÍ ODPOVÍDÁ VŽDY 1KS.**

VE VÝPISU NEJSOU ZAHRNUTY DVEŘE, KTERÉ NEJSOU DODAVKOU V SOULADU S „KONCEPCÍ PŘI NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI OSOBNÍCH NÁDRAŽÍ“. (VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH ZELENĚ.)

TENTO VÝPIS OBSAHUJE VNITŘNÍ VÝPLNĚ DŘEVĚNÉ, STANDARDNÍ S KOMBINOVANÝM MATERIÁLOVÝM SLOŽENÍM A OSTATNÍ. VÝKLADCE A PROSKLENÉ STĚNY V HLINÍKOVÉM RÁMU JSOU ZAHRNUTY VE VÝPISU „Vik“.

**VYBRANÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ BUDOU UPRAVENY PRO MOŽNOST OSAZENÍ MAGNETICKÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU (MAGNETICKÝ KONTAKT) – VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST PD - D.1.2.03 PS 213 PZTS A EKV**

### POŽADAVKY DLE ČSN EN 1906:

Klasifikace: 26-0033A PRO BEZP. TŘÍDU RC3

Klasifikace: 26-0030A PRO DVEŘE BEZ POŽADAVKU NA BEZP. TŘÍDU

### TYP KOVÁNÍ:

PŘESNÝ VZOR KOVÁNÍ, MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.

Zvolený typ bude vycházet také ze stávajícího zachovalého funkčního kování, které bude určeno jako vhodné pro ponechání – je nutné, aby nové prvky byly shodné se stávajícími.

Předpokládané varianty nového kování:

### REPLIKY A REPASE DVEŘNÍCH VÝPLNÍ

PANT

KLIKA




### NOVODOBÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ

RC3 / BEZ POŽ. NA ODOLNOST

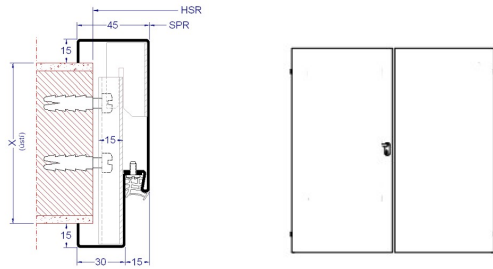
WC ZÁMEK



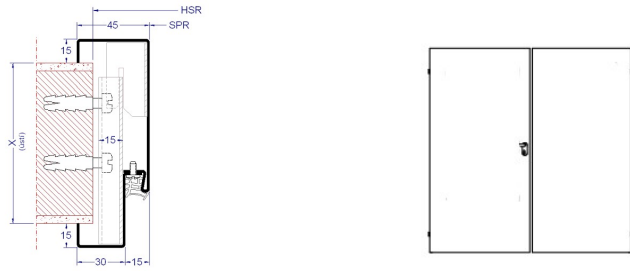
**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/1	
Schéma		
Rozměr	900 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídlé plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké s ochranou proti korozi, výplň křídla nesmí obsahovat materiály na bázi dřeva</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- hliníkový práh 20 mm vysoký</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- knoflík – klíka</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- magnetický kontakt</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- celokovové dveře odolávající smáčení vodou (prostor zaplavován spodní vodou je trvale odčerpáván, nelze však výjimečně vyloučit částečné ponoření ve vodě)</li></ul>		
Poznámky	<b>Označení dveří (pravé/levé)</b> AP201-1 (L)  Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.	

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	Vld/2	
Schéma		
Rozměr	1600 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- dvoukřídle plné dveře hladké, symetrické</li><li>- s polodrážkou, samozavírač</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- knoflík – klíka</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- elektro-mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EW30 DP3-C3</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- magnetický kontakt, elektro-mechanický zámek</li><li>- 1x čtečka + klávesnice na zdi</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AP103-1 (L)  Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.	


**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ		
Kód	Vld/3		
Schéma	<div></div>		
Rozměr	1600 / 1970 mm		
<p><b>Křídlo</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dvoukřídle plné dveře hladké, symetrické</li><li>- s polodrážkou, samozavírač</li></ul> <p><b>Materiál křídla</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vyliisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li></ul> <p><b>Zárubeň</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <p><b>Práh</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <p><b>Kování</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- knoflík – klíka</li><li>- matný nerez</li></ul> <p><b>Zámek</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <p><b>Panty</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <p><b>Vložka</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <p><b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <p><b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- EW45 DP1-C</li></ul> <p><b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- magnetický kontakt, elektrický otvírač</li><li>- 1x čtečka na zdi</li></ul> <p><b>Ostatní požadavky</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>			
<p><b>Poznámky</b></p> <p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>		<p><b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b></p> <p>AP104-1 (L)</p>	

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

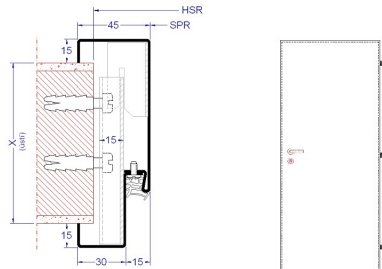
Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/4	
Schéma		
Rozměr	900 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídlé plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou, samozavírač</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- knoflík – klíka</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- elektro-mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EI30 DP3-C3</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- magnetický kontakt</li><li>- 1x čtečka + klávesnice na zdi</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AP108-1 (P)  Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.	

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**


Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/5	
Schéma		
Rozměr	1000 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídle plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou, samozavírač</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika-klika</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EW30 DP3-C3</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AP108-2 (P); AP107-2 (P)	




**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/6	
Schéma		
Rozměr	1000 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídle plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou, samozavírač</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika-knoflík</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- elektro-mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EW30 DP3-C3</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- magnetický kontakt</li><li>- čtečka + klávesnice na zdi</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AP106-1 (L); AP107-1 (P)	
Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.		


**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ		
Kód	Vld/7		
Schéma			
Rozměr	900 / 1970 mm		
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídle plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou, samozavírač</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- knoflík-knoflík</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- elektro-mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EI45 DP1-C</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2x čtečka na zdi</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>			
<b>Poznámky</b> <p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>		<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> <p>AP111-1 (L)</p>	

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/8	
Schéma		
Rozměr	800 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídlé plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou, samozavírač</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika-knoflík</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EI45 DP1-C</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AP130-1 (P); AP110-1 (L); AP132-1 (P)	
Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.		

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/9	
Schéma		
Rozměr	900 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídlé plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou, samozavírač</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika-klika</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EW45 DP1-C</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AP123-1 (P); AP138-1 (P)	

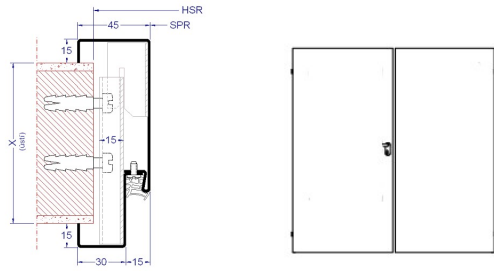
Nutno zaměřit před realizací!

Nutná konzultace s výrobcem před realizací.


Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí!

Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.

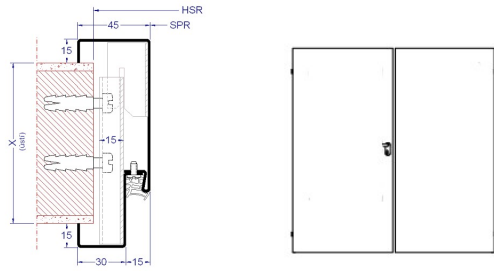
**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/10	
Schéma		
Rozměr	990 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- dvoukřídle plné dveře hladké</li><li>- bez polodrážky</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pouze rozeta pro vložku</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, jednostranná</li><li>- <b>NENÍ ZAHRNUTA</b> do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EI30 DP1</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AP109-nika (L)	
Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.		


# VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/11	
Schéma		
Rozměr	700 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídle plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou, samozavírač</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm + obklad</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika-knoflík</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EI45 DP1-C</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AP131-1 (L)  Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.	

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**


Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/12	
Schéma		
Rozměr	990 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- dvoukřídle plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou, samozavírač</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika - knoflík</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AP148-1 (P)  Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.	

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

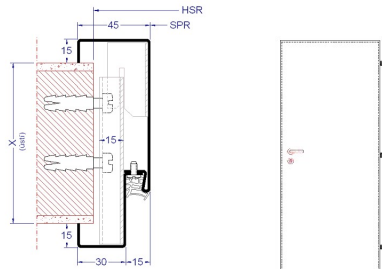
Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ		
Kód	VId/13		
Schéma			
Rozměr	900 / 1970 mm		
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídlé plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou, samozavírač</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vyliované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika-knoflík</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EW45 DP1-C</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- tepelně izolační dveře (vstup do chladírny piva)</li></ul>			
<b>Poznámky</b> <p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>		<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> <p>AP1K1308-2 (P)</p>	



**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/14	
Schéma		
Rozměr	800 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídlé plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou, samozavírač</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika-knoflík</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EI45 DP1-C</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AP1K1301-1 (L)  Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.	

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**


Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
Kód	VId/15
Schéma	
Rozměr	800 / 1970 mm
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídle plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou, samozavírač</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika-knoflík</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- elektro-mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EI30 DP3-C3</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- magnetický kontakt,</li><li>- čtečka +klávesnice. na zdi</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>	
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AP128-1 (L); AP157-1 (P)

Nutno zaměřit před realizací!  
Nutná konzultace s výrobcem před realizací.  
Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí!  
Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/16	
Schéma		
Rozměr	800 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídle plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou, samozavírač</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika-knoflík</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EI30 DP3-C3</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- magnetický kontakt, elektrický otvírač</li><li>- čtečka na zdi</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AP159-1 (L)  Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.	


**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/17	
Schéma		
Rozměr	800 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídlé plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou, samozavírač</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm + obklad</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika-klika</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EI30 DP3-C3</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AP161-1 (P); AP162-1 (L)	
Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.		


**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/18	
Schéma		
Rozměr	800 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídle plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou, samozavírač</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika-knoflík</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EW30 DP3-C3</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AP166-1 (P)  Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.	

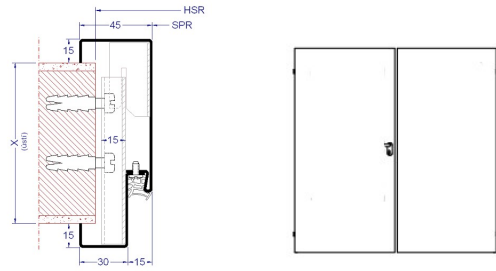
**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/19	
Schéma		
Rozměr	900 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídle plné dveře hladké,</li><li>- s polodrážkou, samozavírač</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vyhlisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika-knoflík</li><li>- matný nerez</li><li>- třída RC3</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- elektro-mechanický, samozamykací, odolnost RC3</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EI30 DP3-C3</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- magnetický kontakt</li><li>- čtečka + kláv. na zdi</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- dveře min. RC2</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AP154-1 (L)  Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.	

# VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId

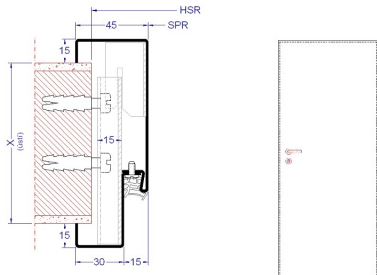
Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
Kód	VId/20
Schéma	
Rozměr	900 / 1970 mm
<p><b>Křídlo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídlé plné dveře hladké</li> <li>- s polodrážkou</li> </ul> <p><b>Materiál křídla</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li> <li>- organická výplň mezi korpusy možná</li> </ul> <p><b>Zárubeň</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li> <li>- pohledová šířka 45 mm</li> <li>- šířka ústí 125 mm</li> </ul> <p><b>Práh</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bez prahu</li> </ul> <p><b>Kování</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- klika-knoflík</li> <li>- matný nerez</li> </ul> <p><b>Zámek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elektro-mechanický</li> </ul> <p><b>Panty</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bez požadavků</li> </ul> <p><b>Vložka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cylindrická, oboustranná</li> <li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li> </ul> <p><b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li> <li>- polomatné, práškový lak</li> </ul> <p><b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bez požadavků</li> </ul> <p><b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- magnet.kontakt</li> <li>- čtečka + klávesnice na zdi</li> </ul> <p><b>Ostatní požadavky</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	
<p><b>Poznámky</b></p> <p>Nutno zaměřit před realizací!</p> <p>Nutná konzultace s výrobcem před realizací.</p> <p>Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí!</p> <p>Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>	<p><b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b></p> <p>AP155-1 (P); AP156-1 (P); AP1K01-1 (P)</p>

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**


Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/21	
Schéma		
Rozměr	1000 / 160 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- dvoukřídlové plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vyliisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pouze rozeta pro vložku</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, jednostranná</li><li>- <b>NENÍ ZAHRNUTA</b> do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AP151-nika (L)	
Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.		



**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/22	
Schéma		
Rozměr	800 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídle plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika-knoflík</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AP116-1 (P); AP118-1 (P); AP120-1 (P)	
Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.		

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/23	
Schéma		
Rozměr	800 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídle plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika-knoflík</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AP135-1 (L); AP136-1 (P)	


Nutno zaměřit před realizací!

Nutná konzultace s výrobcem před realizací.

Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí!

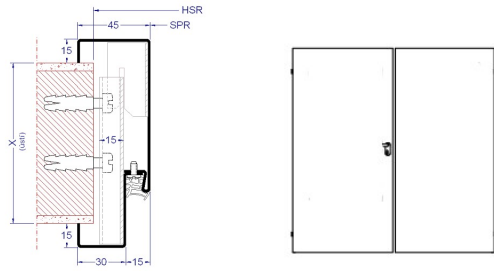
Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

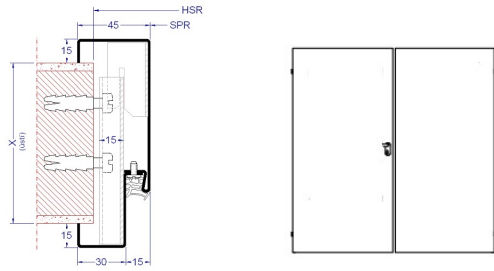
Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/24	
Schéma		
Rozměr	700 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídlé plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm + obklad</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika-klika</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AP112-1 (P); AP114-1 (P); AP133-1 (P); AP134-1 (L); AP139-1 (L); AP140-1 (L); AP141-1 (P); AP142-1 (P); AP145-1 (L)	



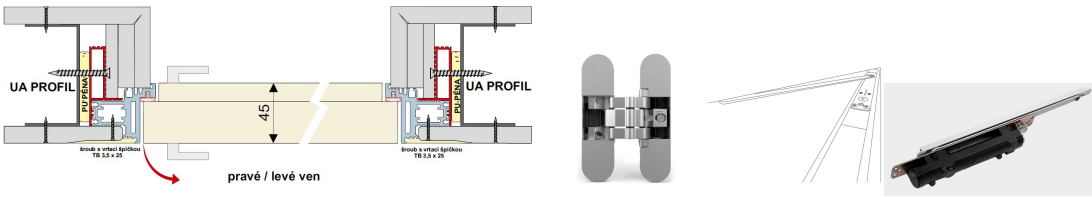

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/26	
Schéma		
Rozměr	1600 / 2100 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- dvoukřídle plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou, samozavírač, nerez zarážka obou křidel</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vyliisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika - knoflík</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EW30 DP3-C3</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BP165-1 (P); BP165-2 (P), BP165-3 (P)	

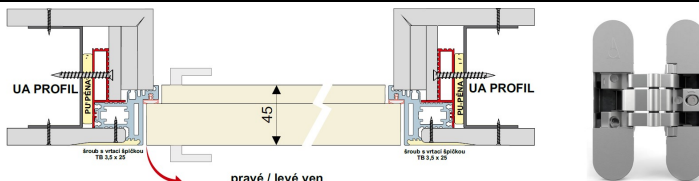
**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/27	
Schéma		
Rozměr	1600 / 2100 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- dvoukřídle plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou, samozavírač, nerez zarážka obou křidel</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vyliisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika - knoflík</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EW30 DP3-C3</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- elektrický otvírač, čtečka na zdi,</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BP167-1 (P)	
Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.		

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	<b>NOVÉ PLNÉ DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ</b>	
Kód	<b>VId/28</b>	
Schéma		
Rozměr	700 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídle plné dveře hladké, tl. 45mm</li> <li>- s polodrážkou, slícované se zárubní, skrytý samozavírač</li> </ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hladké lamino bílé lamino, struktura SM (Semi Matt), provedení HPL tl. 0,8mm</li> </ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skrytá hliníková s těsněním</li> <li>- montáž s otevíráním „vně“ otvoru</li> </ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bez prahu</li> </ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- klika-knoflík</li> <li>- matný nerez</li> </ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mechanický</li> </ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skryté</li> </ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cylindrická, oboustranná</li> <li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li> </ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hliník stříbrný elox nebo RAL 9006 / bílá</li> <li>- polomatné,</li> </ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EI30 DP3-C3</li> </ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bez požadavku</li> </ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>		
<b>Poznámky</b> <p>Nutno zaměřit před realizací!  Nutná konzultace s výrobcem před realizací.  Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí!  Součástí dodávky je kotvící materiál a montáž prvku.</p>	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (právé/levé)</b> BP119-1 (P); AP109-1 (L)	

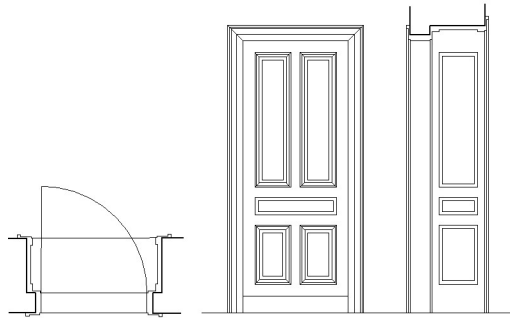
**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld**

Název	<b>NOVÉ PLNÉ DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ</b>	
Kód	<b>Vld/29</b>	
Schéma		
Rozměr	600 / 1150 mm	
<b>Křídlo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídle plné dveře hladké, tl. 45mm</li> <li>- s polodrážkou, slícované se zárubní</li> </ul>	
<b>Materiál křídla</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hladké lamino bílé lamino, struktura SM (Semi Matt) , provedení HPL tl. 0,8mm</li> </ul>	
<b>Zárubeň</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- skrytá hliníková s těsněním</li> <li>- montáž s otevíráním „vně“ otvoru</li> </ul>	
<b>Práh</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bez prahu</li> </ul>	
<b>Kování</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- klika-knoflík</li> <li>- matný nerez</li> <li>- třída RC3</li> </ul>	
<b>Zámek</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- el. otvírač</li> </ul>	
<b>Panty</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- skryté</li> </ul>	
<b>Vložka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cylindrická, oboustranná, odolnost RC3</li> <li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li> </ul>	
<b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hliník stříbrný elox nebo RAL 9006 / bílá</li> <li>- polomatné,</li> </ul>	
<b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EI30 DP3-C3</li> </ul>	
<b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- magnet. kontakt</li> <li>- čtečka na zdi</li> <li>- elektrický otvírač</li> </ul>	
<b>Ostatní požadavky</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	
<b>Poznámky</b>	<p>Nutno zaměřit před realizací!  Nutná konzultace s výrobcem před realizací.  Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí!  Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>	
	<p><b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b>  BP118-1 (P); AP108-1 (L)</p>	









## VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld

Název	REPLIKA KAZETOVÝCH DVEŘÍ S OBKLADEM OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ	
Kód	Vld/30	
Schéma		
Rozměr	900 / 2300 mm, š. ústí 150 mm, tl. zdiva 635 mm	
<p><b>Křídlo</b> Křídlo bude vertikálně rozděleno na tři, výškově rozdílné kazety horizontálně pak vrchní a spodní kazeta bude ve dvojm vyhotovení – celkový počet kazet tedy bude 5 – vrchní dvě kazety budou plně lemované profilovanou lištou (typ A). Střední vpadlá kazeta je lemovaná lištou jednoduší profilace (typ C), spodní dvě vpadlé kazety jsou lemovány profilovanou lištou shodnou s lištou lemující horní pole (typ A). Skrytý samozavírač</p> <p><b>Materiál křídla</b> - masivní dřevo – dub, atypický profil, vč. atypických profilací lišt</p> <p><b>Zárubeň</b> - dřevěná – dub s profilací (typ C), vč. obkladu ostění a nadpraží</p> <p><b>Práh</b> - dubový práh</p> <p><b>Kování</b> - knoflík-knoflík - žlutý kov, vzhled koordinován s kovááním pro venkovní výplně</p> <p><b>Zámek</b> -elektro-mechanický</p> <p><b>Panty</b> - historizující, vzhled koordinován s kovááním pro venkovní výplně</p> <p><b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</p> <p><b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - 1x základní nátěr + 3x konečný krycí nátěr - odstín slonová kost. Vzorčky barev budou předloženy k odsouhlasení architektem a pracovníkem památkové péče</p> <p><b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - EI30 DP3-C3</p> <p><b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - magnet. kontakt - 2x čtečka na zdi</p> <p><b>Ostatní požadavky</b> Jedná se o historický objekt, proto je kladen důraz na to, aby při výrobě nového prvku bylo docíleno co nejsbližnějšího vzhledu rámu i křídla!! V rámci 4. stupně výrobně technické dokumentace, budou předloženy výkresy detailů profilace a vytvořeny vzorové modely 1:1 průřezu oken/dveří - odsouhlaseno architektem a pracovníky památkové péče!</p>		
Poznámky	<p><b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BP110-2 (L); AP114-1 (P)</p> <p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>	

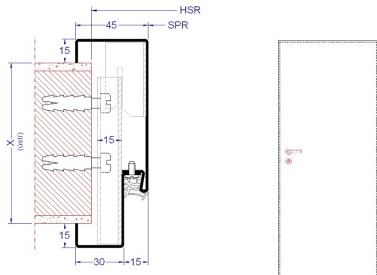
**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	<b>NOVÉ PLNÉ DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ</b>	
Kód	<b>VId/31</b>	
Schéma		
Rozměr	800 / 2300 mm	
<b>Křídlo</b> - jednokřídlé plné dveře hladké, tl. 45mm - s polodrážkou, slícované se zárubní <b>Materiál křídla</b> - hladké lamino bílé lamino, struktura SM (Semi Matt) , provedení HPL tl. 0,8mm <b>Zárubeň</b> - skrytá hliníková s těsněním - montáž s otevíráním „dovnitř“ otvoru <b>Prah</b> - bez prahu <b>Kování</b> - klika-knoflík - matný nerez <b>Zámek</b> - mechanický <b>Panty</b> - skryté <b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - hliník stříbrný elox nebo RAL 9006 / bílá - polomatné, <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - bez požadavku <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - bez požadavku <b>Ostatní požadavky</b> -		
<b>Poznámky</b> Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvící materiál a montáž prvku.	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (právé/levé)</b> BP110-1 (L); AP115-2 (L)	


**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	<b>NOVÉ PLNÉ DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ</b>	
Kód	<b>VId/32</b>	
Schéma		
Rozměr	800 / 2300 mm	
<b>Křídlo</b> - jednokřídle plné dveře hladké, tl. 45mm - s polodrážkou, slícované se zárubní <b>Materiál křídla</b> - hladké lamino bílé lamino, struktura SM (Semi Matt), provedení HPL tl. 0,8mm <b>Zárubeň</b> - skrytá hliníková s těsněním - montáž s otevíráním „vně“ otvoru <b>Práh</b> - bez prahu <b>Kování</b> - klika-knoflík - matný nerez <b>Zámek</b> - mechanický <b>Panty</b> - skryté <b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - hliník stříbrný elox nebo RAL 9006 / bílá - polomatné, <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - bez požadavku <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - bez požadavku <b>Ostatní požadavky</b> -		
<b>Poznámky</b> Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvící materiál a montáž prvku.	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BP115-1 (L)	


**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/33	
Schéma		
Rozměr	800 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídlé plné dveře hladké</li><li>- bez polodrážky</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm + obklad</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika-klika</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / bílá</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pozn.: dveře osazeny v komerčních prostorách síť. operátorů</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BP1K0105-1 (P); BP1K0302-1 (L); BP1K0303-1 (P); BP1K0402-1 (L); BP1K0404-1 (P)	
Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.		


**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	<b>NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</b>		
Kód	<b>VId/34</b>		
Schéma			
Rozměr	900 / 1970 mm		
<b>Křídlo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídle plné dveře hladké</li> <li>- bez polodrážky</li> </ul>		
<b>Materiál křídla</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li> <li>- organická výplň mezi korpusy možná</li> </ul>		
<b>Zárubeň</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li> <li>- pohledová šířka 45 mm</li> <li>- šířka ústí 100 mm</li> </ul>		
<b>Práh</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bez prahu</li> </ul>		
<b>Kování</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- klika-klika</li> <li>- matný nerez</li> </ul>		
<b>Zámek</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mechanický</li> </ul>		
<b>Panty</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bez požadavků</li> </ul>		
<b>Vložka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cylindrická, oboustranná</li> <li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li> </ul>		
<b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / bílá</li> <li>- polomatné, práškový lak</li> </ul>		
<b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bez požadavků</li> </ul>		
<b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bez požadavku</li> </ul>		
<b>Ostatní požadavky</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pozn.: dveře osazeny v komerčních prostorách síť. operátorů</li> </ul>		
<b>Poznámky</b>	<p>Nutno zaměřit před realizací!  Nutná konzultace s výrobcem před realizací.  Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí!  Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>		
	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BP1K0102-1 (L)		



**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ		
Kód	VId/35		
Schéma			
Rozměr	900 / 1970 mm		
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídlé plné dveře hladké</li><li>- bez polodrážky</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 100 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika-klika</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / bílá</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pozn.: dveře osazeny v komerčních prostorách síť. operátorů; izolační dveře</li></ul>			
<b>Poznámky</b> <p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>		<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BP1K0104-1 (L)	

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

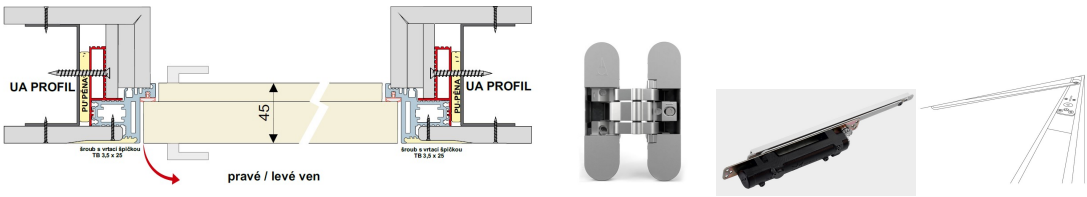

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ		
Kód	VId/36		
Schéma			
Rozměr	700 / 1970 mm		
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídlé plné dveře hladké</li><li>- bez polodrážky</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm + obklad</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika-klika</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / bílá</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pozn.: dveře osazeny v komerčních prostorách síť. operátorů</li></ul>			
<b>Poznámky</b> <p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>		<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BP1K0103-1 (P); BP1K0202-1 (P)	

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld**

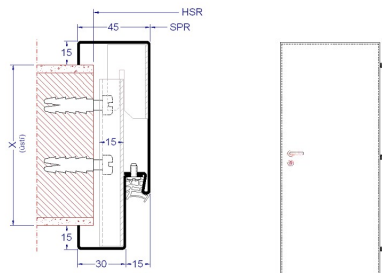
Název	<b>NOVÉ PLNÉ DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ</b>	
Kód	<b>Vld/37</b>	
Schéma		
Rozměr	900 / 2300 mm	
<b>Křídlo</b> - jednokřídle plné dveře hladké, tl. 45mm - s polodrážkou, slícované se zárubní <b>Materiál křídla</b> - hladké lamino bílé lamino, struktura SM (Semi Matt), provedení HPL tl. 0,8mm <b>Zárubeň</b> - skrytá hliníková s těsněním - montáž s otevíráním „vně“ otvoru <b>Práh</b> - bez prahu <b>Kování</b> - klika-knoflík - matný nerez <b>Zámek</b> - mechanický <b>Panty</b> - skryté <b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - hliník stříbrný elox nebo RAL 9006 / bílá - polomatné, <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - EW45 DP1-C <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - bez požadavku <b>Ostatní požadavky</b> -		
<b>Poznámky</b> Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvící materiál a montáž prvku.	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BP126-1 (L)	




**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld**

Název	<b>NOVÉ PLNÉ DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ</b>	
Kód	<b>Vld/38</b>	
Schéma		
Rozměr	900 / 2300 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídlé plné dveře hladké, tl. 45mm</li> <li>- s polodrážkou, slícované se zárubní, skrytý samozavírač</li> </ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hladké lamino bílé lamino, struktura SM (Semi Matt), provedení HPL tl. 0,8mm</li> </ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skrytá hliníková s těsněním</li> <li>- montáž s otevíráním „vně“ otvoru</li> </ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bez prahu</li> </ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- klika-knoflík</li> <li>- matný nerez</li> </ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mechanický</li> </ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skryté</li> </ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cylindrická, oboustranná</li> <li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li> </ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hliník stříbrný elox nebo RAL 9006 / bílá</li> <li>- polomatné,</li> </ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EW30 DP3-C3</li> </ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bez požadavku</li> </ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>		
<b>Poznámky</b> <p>Nutno zaměřit před realizací!  Nutná konzultace s výrobcem před realizací.  Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí!  Součástí dodávky je kotvící materiál a montáž prvku.</p>	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BP132-2 (L); BP131-1 (L)	

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**


Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/39	
Schéma		
Rozměr	800 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídlé plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou, samozavírač</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- knoflík-knoflík</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- elektro-mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EI30 DP3-C3</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- magnetický kontakt,</li><li>- 2x čtečka na zdi, únikový terminál</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AP152-1 (P);	
<p>Nutno zaměřit před realizací!</p> <p>Nutná konzultace s výrobcem před realizací.</p> <p>Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí!</p> <p>Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>		

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

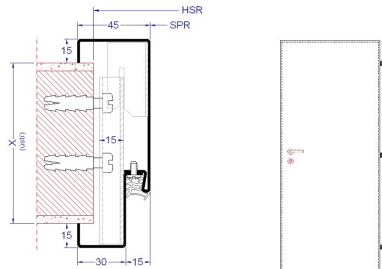
Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/40	
Schéma		
Rozměr	800 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídle plné dveře hladké</li><li>- bez polodrážky</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika-knoflík</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / bílá</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BP133-1 (L); BP134-1 (L)	

Nutno zaměřit před realizací!  
Nutná konzultace s výrobcem před realizací.  
Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude  
odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a  
pracovníky památkové péče u replik a repasí!  
Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.


**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/41	
Schéma		
Rozměr	700 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídlé plné dveře hladké</li><li>- bez polodrážky</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm + obklad</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika-klika</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / bílá</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BP135-1 (P); BP139-1 (P); BP140-1 (L); BP129-1 (P)	
Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.		


**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/42	
Schéma		
Rozměr	800 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídlé plné dveře hladké, odolnost RC3</li><li>- bez polodrážky, se samozavíračem</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vyliované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika-knoflík</li><li>- matný nerez</li><li>- třída RC3</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický, odolnost RC3</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / bílá</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pozn.: dveře výběrčího v ČD; před objednávkou ověřit aktuální požadavky ČD na zabezpečení</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BP136-1 (P)  Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.	


**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/43	
Schéma		
Rozměr	800 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b>		
- jednokřídlé plné dveře hladké		
- bez polodrážky		
<b>Materiál křídla</b>		
- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.		
- organická výplň mezi korpusy možná		
<b>Zárubeň</b>		
- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním		
- pohledová šířka 45 mm		
- šířka ústí 125 mm + obklad		
<b>Práh</b>		
- bez prahu		
<b>Kování</b>		
- klika-klika		
- matný nerez		
<b>Zámek</b>		
- mechanický		
<b>Panty</b>		
- bez požadavků		
<b>Vložka</b>		
- cylindrická, oboustranná		
- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče		
<b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b>		
- RAL7012 (NCS S6500-N) / bílá		
- polomatné, práškový lak		
<b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b>		
- bez požadavků		
<b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b>		
- bez požadavku		
<b>Ostatní požadavky</b>		
-		
<b>Poznámky</b>	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b>	
Nutno zaměřit před realizací!	BP146-1 (P)	
Nutná konzultace s výrobcem před realizací.		
Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude		
odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a		
pracovníky památkové péče u replik a repasí!		
Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.		

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**


Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/44	
Schéma		
Rozměr	700 / 1810 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídlé plné dveře hladké</li><li>- bez polodrážky</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylišované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika-knoflík</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BP141-1 (P)  Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.	

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/45	
Schéma		
Rozměr	1000 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídle plné dveře hladké</li><li>- bez polodrážky</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika-knoflík</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / bílá</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BP125-1 (P); BP123-1 (L)	



**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/46	
Schéma		
Rozměr	900 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídlé plné dveře hladké</li><li>- bez polodrážky</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika-klika</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / bílá</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BP127-1 (L); BP128-1 (P)	

Nutno zaměřit před realizací!

Nutná konzultace s výrobcem před realizací.

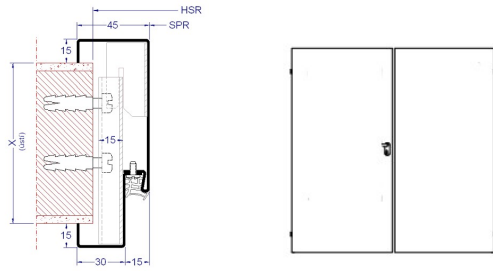
Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí!

Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.


**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/47	
Schéma		
Rozměr	1100 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídlé plné dveře hladké, odolnost RC3</li><li>- s polodrážkou, se samozavíračem</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vyliované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- knoflík - knoflík</li><li>- matný nerez</li><li>- třída RC3</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- elektro-mechanický, samozamykací, odolnost RC3</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EW30 DP3-C3</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- magnetický kontakt</li><li>- elektrický otvírač</li><li>- 2x čtečka + klávesnice na zdi</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>dveře do sdělovací místnosti, před objednávkou ověřit aktuální požadavky na zabezpečení</u></li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BP142-1 (P)	
Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.		


**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/48	
Schéma		
Rozměr	1600 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- dvoukřídlové plné dveře hladké, symetrické</li><li>- s polodrážkou, samozavírač</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vyliisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- knoflík - knoflík</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- elektro- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EW45 DP1-C</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- magnetický kontakt</li><li>- 2x čtečka na zdi</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BP125-2 (P)  Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.	


**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ		
Kód	VId/49		
Schéma			
Rozměr	900 / 1970 mm		
Křídlo	<ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídle plné dveře hladké,</li><li>- bez polodrážky</li></ul>		
Materiál křídla	<ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vyliisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná, z vnitřní strany okop. plech v. 400 mm</li></ul>		
Zárubeň	<ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul>		
Práh	<ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul>		
Kování	<ul style="list-style-type: none"><li>- knoflík – knoflík; z vnitřní strany vodorovné madlo ve v. 800 – 900 mm dle Vyhl. 398/2009 Sb.</li><li>- matný nerez</li></ul>		
Zámek	<ul style="list-style-type: none"><li>- EURO zámek mechanický, s možností odblokování zvenčí</li></ul>		
Panty	<ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul>		
Vložka	<ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- kvůli EURO zámku není zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče (EURO zámek nelze začlenit do SGHK)</li></ul>		
Barevnost (zárubeň / křídlo)	<ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / bílá</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul>		
Požadavky požárně bezpečnostního řešení	<ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul>		
Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu	<ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul>		
Ostatní požadavky	<ul style="list-style-type: none"><li>- WC pro handicapované, platí požadavky Vyhl. 398/2009 Sb.</li></ul>		
Poznámky	<p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>		
Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)		BP151-1 (P)	


**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/50	
Schéma		
Rozměr	700 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídle plné dveře hladké</li><li>- bez polodrážky</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm + obklad</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- knoflík - klika</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / bílá</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BP150-1 (P); BP152-1 (P); BP152-2 (P)	

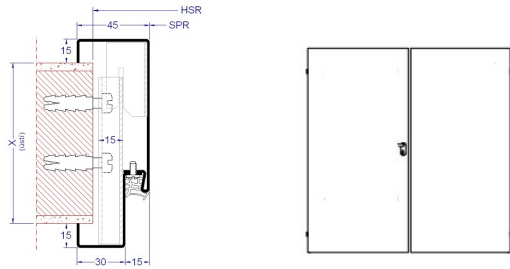
**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/51	
Schéma		
Rozměr	800 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b>		
- jednokřídlé plné dveře hladké		
- bez polodrážky		
<b>Materiál křídla</b>		
- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.		
- organická výplň mezi korpusy možná		
<b>Zárubeň</b>		
- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním		
- pohledová šířka 45 mm		
- šířka ústí 125 mm + obklad		
<b>Práh</b>		
- bez prahu		
<b>Kování</b>		
- knoflík - klika		
- matný nerez		
<b>Zámek</b>		
- mechanický, s možností odblokování zvenčí		
<b>Panty</b>		
- bez požadavků		
<b>Vložka</b>		
- cylindrická, oboustranná		
- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče		
<b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b>		
- RAL7012 (NCS S6500-N) / bílá		
- polomatné, práškový lak		
<b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b>		
- bez požadavku		
<b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b>		
- bez požadavku		
<b>Ostatní požadavky</b>		
-		
<b>Poznámky</b>	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b>	
Nutno zaměřit před realizací!	BP155-1 (P); BP159-1 (P)	
Nutná konzultace s výrobcem před realizací.		
Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude		
odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a		
pracovníky památkové péče u replik a repasí!		
Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.		

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**



Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/52	
Schéma		
Rozměr	900 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídlé plné dveře hladké</li><li>- bez polodrážky, se samozavíračem</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm + obklad</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- knoflík - klika</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / bílá</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BP156-1 (L)  Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.	

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/53	
Schéma		
Rozměr	1600 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- dvoukřídle plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou, samozavírač</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika - knoflík</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- elektro-mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- magnetický kontakt</li><li>- čtečka + klávesnice na zdi</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AP164-1 (P)	
Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.		



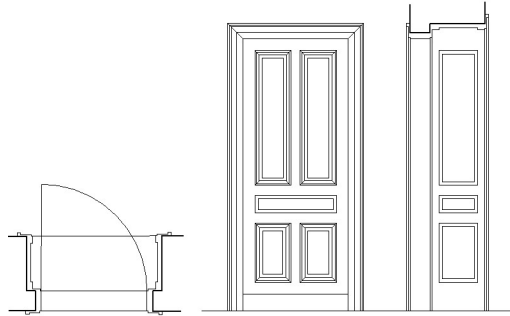
## VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId

Název	VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH PLNÝCH DVEŘÍ	
Kód	VId/54	
Schéma		
Rozměr	700 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> - jednokřídlé plné dveře hladké, nerezové - doplněn samozavírač <b>Materiál křídla</b> - nerezové plné <b>Zárubeň</b> - nerezová rámová dle stávající <b>Práh</b> - bez prahu <b>Kování</b> - knoflík - klika - matný nerez <b>Zámek</b> - mechanický <b>Panty</b> - nerez <b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - nerez / nerez (dle stávajícího) - polomatné, práškový lak <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - EW30DP3-C3 <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - magnetický kontakt, <b>Ostatní požadavky</b> -		
<b>Poznámky</b>  Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BPK0304-1 (P)	

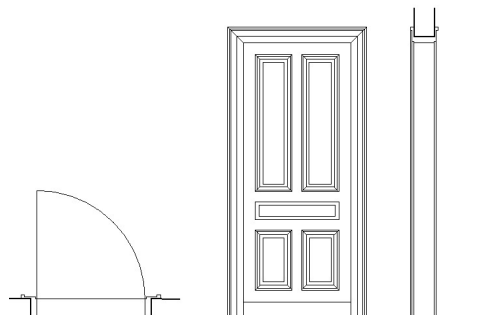
**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/55	
Schéma		
Rozměr	700 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídlé plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm + obklad</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika - klika</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický, WC zámek, s možností odblokování zvenčí</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / bílá</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AP117-1 (L); AP119-1 (L); AP158-1 (L); AP160-1 (L)	

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	REPLIKA KAZETOVÝCH DVEŘÍ S OBKLADEM OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ	
Kód	VId/56	
Schéma		
Rozměr	900 / 2300 mm, š. ústí 150 mm, tl. zdiva 480 mm	
<p><b>Křídlo</b> Křídlo bude vertikálně rozděleno na tři, výškově rozdílné kazety horizontálně pak vrchní a spodní kazeta bude ve dvojm vyhotovení – celkový počet kazet tedy bude 5 – vrchní dvě kazety budou plně lemované profilovanou lištou (typ A). Střední vpadlá kazeta je lemovaná lištou jednoduší profilace (typ C), spodní dvě vpadlé kazety jsou lemovány profilovanou lištou shodnou s lištou lemující horní pole (typ A). Skrytý samozavírač</p> <p><b>Materiál křídla</b> - masivní dřevo – dub, atypický profil, vč. atypických profilací lišt</p> <p><b>Zárubeň</b> - dřevěná – dub s profilací (typ C), vč. obkladu ostění a nadpraží</p> <p><b>Práh</b> - dubový práh</p> <p><b>Kování</b> - klika-knoflík - žlutý kov, vzhled koordinován s kovááním pro venkovní výplně</p> <p><b>Zámek</b> - elektro - mechanický</p> <p><b>Panty</b> - historizující, vzhled koordinován s kovááním pro venkovní výplně</p> <p><b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</p> <p><b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - 1x základní nátěr + 3x konečný krycí nátěr - odstín slonová kost. Vzorčky barev budou předloženy k odsouhlasení architektem a pracovníkem památkové péče</p> <p><b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - EI30 DP3-C3</p> <p><b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - magnetický kontakt, čtečka oboustranně na zeď</p> <p><b>Ostatní požadavky</b> Jedná se o historický objekt, proto je kladen důraz na to, aby při výrobě nového prvku bylo docíleno co nejsbližnějšího vzhledu rámu i křídla!! V rámci 4. stupně výrobně technické dokumentace, budou předloženy výkresy detailů profilace a vytvořeny vzorové modely 1:1 průřezu oken/dveří - odsouhlaseno architektem a pracovníky památkové péče!</p>		
Poznámky	<p><b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AN1K1203-1 (L)</p> <p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>	

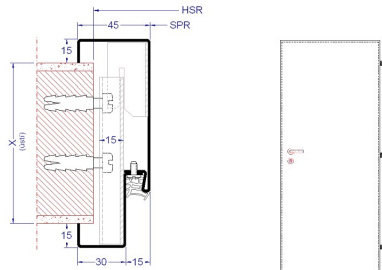
## VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld

Název	REPLIKA KAZETOVÝCH DVEŘÍ
Kód	Vld/57
Schéma	
Rozměr	800 / 2300 mm, š. ústí 125 mm
<p><b>Křídlo</b> Křídlo bude vertikálně rozděleno na tři, výškově rozdílné kazety horizontálně pak vrchní a spodní kazeta bude ve dvojnásobném vyhotovení – celkový počet kazet tedy bude 5 – vrchní dvě kazety budou plně lemované profilovanou lištou (typ A). Střední vpadlá kazeta je lemovaná lištou jednodušší profilace (typ C), spodní dvě vpadlé kazety jsou lemovány profilovanou lištou shodnou s lištou lemující horní pole (typ A). Skrutý samozavírač</p> <p><b>Materiál křídla</b> - masivní dřevo – dub, atypický profil, vč. atypických profilací lišt</p> <p><b>Zárubeň</b> - dřevěná – dub s profilací</p> <p><b>Práh</b> - bez prahu</p> <p><b>Kování</b> - klika-knoflík - žlutý kov, vzhled koordinován s kovááním pro venkovní výplně</p> <p><b>Zámek</b> - mechanický</p> <p><b>Panty</b> - historizující, vzhled koordinován s kovááním pro venkovní výplně</p> <p><b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</p> <p><b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - 1x základní nátěr + 3x konečný krycí nátěr - odstín slonová kost. Vzorčky barev budou předloženy k odsouhlasení architektem a pracovníkem památkové péče</p> <p><b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - EI30 DP3-C3</p> <p><b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - magnetický kontakt - eletrický otvírač - čtečka na zdi</p> <p><b>Ostatní požadavky</b> Jedná se o historický objekt, proto je kladen důraz na to, aby při výrobě nového prvku bylo docíleno co nejsubtilnějšího vzhledu rámu i křídla!!! V rámci 4. stupně výrobně technické dokumentace, budou předloženy výkresy detailů profilace a vytvořeny vzorové modely 1:1 průřezu oken/dveří - odsouhlaseno architektem a pracovníky památkové péče!</p>	
Poznámky	<p><b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AN107-1 (P);</p>
<p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>	

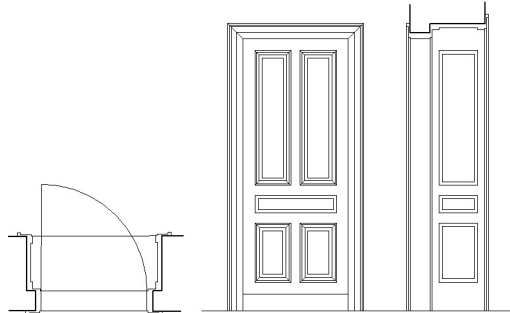
## VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld

Název	REPLIKA KAZETOVÝCH DVEŘÍ	
Kód	Vld/58	
Schéma		
Rozměr	900 / 2300 mm, š. ústí 125 mm	
<p><b>Křídlo</b> Křídlo bude vertikálně rozděleno na tři, výškově rozdílné kazety horizontálně pak vrchní a spodní kazeta bude ve dvojm vyhotovení – celkový počet kazet tedy bude 5 – vrchní dvě kazety budou plně lemované profilovanou lištou (typ A). Střední vpadlá kazeta je lemovaná lištou jednoduší profilace (typ C), spodní dvě vpadlé kazety jsou lemovány profilovanou lištou shodnou s lištou lemující horní pole (typ A). Skrytý samozavírač</p> <p><b>Materiál křídla</b> - masivní dřevo – dub, atypický profil, vč. atypických profilací lišt</p> <p><b>Zárubeň</b> - dřevěná – dub s profilací</p> <p><b>Práh</b> - bez prahu</p> <p><b>Kování</b> - klika-klika - žlutý kov, vzhled koordinován s kováním pro venkovní výplně</p> <p><b>Zámek</b> - mechanický</p> <p><b>Panty</b> - historizující, vzhled koordinován s kováním pro venkovní výplně</p> <p><b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</p> <p><b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - 1x základní nátěr + 3x konečný krycí nátěr - odstín slonová kost. Vzorčky barev budou předloženy k odsouhlasení architektem a pracovníkem památkové péče</p> <p><b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - EI30 DP3-C3</p> <p><b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> -bez požadavku</p> <p><b>Ostatní požadavky</b> Jedná se o historický objekt, proto je kladen důraz na to, aby při výrobě nového prvku bylo docíleno co nejsubtilnějšího vzhledu rámu i křidel!! V rámci 4. stupně výrobné technické dokumentace, budou předloženy výkresy detailů profilace a vytvořeny vzorové modely 1:1 průřezu oken/dveří - odsouhlaseno architektem a pracovníky památkové péče!</p>		
Poznámky	<p><b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AN105-1 (L)</p>	
<p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>		

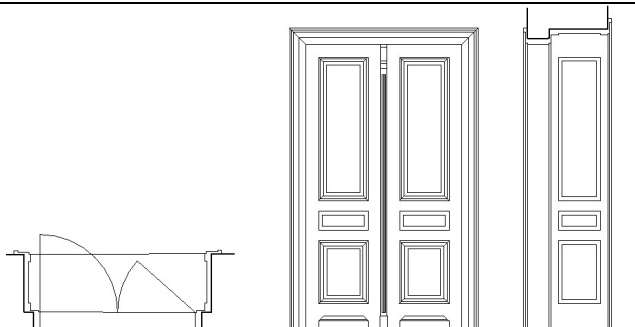

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/59	
Schéma		
Rozměr	700 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídle plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika - knoflík</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EI30 DP1</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mezi zárubeň rozepřeno dvoutyčové zábradlí proti přepadnutí do šachty</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AN108-1 (P); AN217-1 (P)	
Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.		

## VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId

Název	REPLIKA KAZETOVÝCH DVEŘÍ S OBKLADEM OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ	
Kód	VId/60	
Schéma		
Rozměr	900 / 2300 mm, š. ústí 150 mm, tl. zdiva 470 mm	
<p><b>Křídlo</b> Křídlo bude vertikálně rozděleno na tři, výškově rozdílné kazety horizontálně pak vrchní a spodní kazeta bude ve dvojm vyhotovení – celkový počet kazet tedy bude 5 – vrchní dvě kazety budou plně lemované profilovanou lištou (typ A). Střední vpadlá kazeta je lemovaná lištou jednoduší profilace (typ C), spodní dvě vpadlé kazety jsou lemovány profilovanou lištou shodnou s lištou lemující horní pole (typ A). Skrytý samozavírač</p> <p><b>Materiál křídla</b> - masivní dřevo – dub, atypický profil, vč. atypických profilací lišt</p> <p><b>Zárubeň</b> - dřevěná – dub s profilací (typ C), vč. obkladu ostění a nadpraží</p> <p><b>Práh</b> - dubový práh</p> <p><b>Kování</b> - klika-knoflík - žlutý kov, vzhled koordinován s kováním pro venkovní výplně</p> <p><b>Zámek</b> - elektro - mechanický</p> <p><b>Panty</b> - historizující, vzhled koordinován s kováním pro venkovní výplně</p> <p><b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</p> <p><b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - 1x základní nátěr + 3x konečný krycí nátěr - odstín slonová kost. Vzorčky barev budou předloženy k odsouhlasení architektem a pracovníkem památkové péče</p> <p><b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - EI30 DP3-C3</p> <p><b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - magnetický kontakt, čtečka oboustranně na zdi,</p> <p><b>Ostatní požadavky</b> Jedná se o historický objekt, proto je kladen důraz na to, aby při výrobě nového prvku bylo docíleno co nejsbližnějšího vzhledu rámu i křídla!! V rámci 4. stupně výrobně technické dokumentace, budou předloženy výkresy detailů profilace a vytvořeny vzorové modely 1:1 průřezu oken/dveří - odsouhlaseno architektem a pracovníky památkové péče!</p>		
Poznámky	<p><b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AN1K1311-1 (P)</p>	
<p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>		

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld**

Název	REPASE DVOUKŘ. KAZETOVÝCH DVEŘÍ S OBKLADEM OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ		
Kód	Vld/61	PASPORT: D36	
Schéma			
Rozměr	1240 / 2490 mm, š. ústí 150 mm, tl. zdiva 640 mm		
<b>Křídlo</b> Křídlo bude vertikálně rozděleno na tři, výškově rozdílné kazety horizontálně pak vrchní a spodní kazeta bude ve dvojitě vyhotovení – celkový počet kazet tedy bude 5 – vrchní dvě kazety budou plně lemované profilovanou lištou (typ A). Střední vpadlá kazeta je lemovaná lištou jednodušší profilace (typ C), spodní dvě vpadlé kazety jsou lemovány profilovanou lištou shodnou s lištou lemující horní pole (typ A). Skrytý samozavírač			
<b>Materiál křídla</b> - masivní dřevo – dub, atypický profil, vč. atypických profilací lišt			
<b>Zárubeň</b> - dřevěná – dub s profilací (typ C), vč. obkladu ostění a nadpraží			
<b>Práh</b> - dubový práh			
<b>Kování</b> - klika-klika - žlutý kov, vzhled koordinován s kovářím pro venkovní výplně			
<b>Zámek</b> - mechanický			
<b>Panty</b> - historizující, vzhled koordinován s kovářím pro venkovní výplně			
<b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče			
<b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - 1x základní nátěr + 3x konečný krycí nátěr - odstín slonová kost. Vzorčky barev budou předloženy k odsouhlasení architektem a pracovníkem památkové péče			
<b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - EI30 DP3-C3			
<b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - magnetický kontakt			
<b>Ostatní požadavky</b> Jedná se o historický objekt, proto je kladen důraz na to, aby při výrobě nového prvku bylo docíleno co nejsbližnějšího vzhledu rámu i křídla!! V rámci 4. stupně výrobně technické dokumentace, budou předloženy výkresy detailů profilace a vytvořeny vzorové modely 1:1 průřezu oken/dveří - odsouhlaseno architektem a pracovníky památkové péče!			
<b>Poznámky</b>  Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BN117-1 (P)		





**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld**

Název	<b>REPASE DVOUKŘ. KAZETOVÝCH DVEŘÍ S OBKLADEM OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ</b>	
Kód	<b>Vld/62</b>	<b>PASPORT: D35</b>
Schéma		
Rozměr	1230 / 2460 mm, š. ústí 150 mm, tl. zdiva 480 mm	
<b>Křídlo</b> Křídlo bude vertikálně rozděleno na tři, výškově rozdílné kazety horizontálně pak vrchní a spodní kazeta bude ve dvojitým vyhotovení – celkový počet kazet tedy bude 5 – vrchní dvě kazety budou plné lemované profilovanou lemovaná lištou jednodušší profilace (typ C), spodní dvě vpádlé kazety jsou lemovány profi pole (typ A). <b>Materiál křídla</b> - masivní dřevo – dub, atypický profil, vč. atypických profilací lišt <b>Zárubeň</b> - dřevěná – dub s profilací (typ C), vč. obkladu ostění a nadpraží <b>Práh</b> - dubový práh <b>Kování</b> - klika-klika - žlutý kov, vzhled koordinován s kovářím pro venkovní výplně <b>Zámek</b> - mechanický <b>Panty</b> - historizující, vzhled koordinován s kovářím pro venkovní výplně <b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - 1x základní nátěr + 3x konečný krycí nátěr - odstín slonová kost. Vzorové barev budou předloženy k odsouhlasení architektem a pracovníkem památkové péče <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - bez požadavku <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - bez požadavku <b>Ostatní požadavky</b> Jedná se o historický objekt, proto je kladen důraz na to, aby při výrobě nového prvku bylo docíleno co nejsubtilnějšího vzhledu rámu i křídla!! V rámci 4. stupně výrobní technické dokumentace, budou předloženy výkresy detailů profilace a vytvořeny vzorové modely 1:1 průřezu oken/dveří - odsouhlaseno architektem a pracovníky památkové péče!		
<b>Poznámky</b>  Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BN116-1 (P)	

## VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld

Název	REPASE DVOUKŘ. KAZETOVÝCH DVEŘÍ S OBKLADEM OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ		
Kód	Vld/63	PASPORT: D33	
Schéma			
Rozměr	1290 / 2640 mm, š. ústí 150 mm, tl. zdiva 500 mm		
<p><b>Křídlo</b> Křídlo bude vertikálně rozděleno na tři, výškově rozdílné kazety horizontálně pak vrchní a spodní kazeta bude ve dvojm vyhotovení – celkový počet kazet tedy bude 5 – vrchní dvě kazety budou plně lemované profilovanou lištou (typ A). Střední vpadlá kazeta je lemovaná lištou jednodušší profilace (typ C), spodní dvě vpadlé kazety jsou lemovány profilovanou lištou shodnou s lištou lemující horní pole (typ A).</p> <p><b>Materiál křídla</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- masivní dřevo – dub, atypický profil, vč. atypických profilací lišt</li></ul> <p><b>Zárubeň</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dřevěná – dub s profilací (typ C), vč. obkladu ostění a nadpraží</li></ul> <p><b>Práh</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dubový práh</li></ul> <p><b>Kování</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika-klika</li><li>- žlutý kov, vzhled koordinován s kovááním pro venkovní výplně</li></ul> <p><b>Zámek</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <p><b>Panty</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- historizující, vzhled koordinován s kovááním pro venkovní výplně</li></ul> <p><b>Vložka</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <p><b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1x základní nátěr + 3x konečný krycí nátěr</li><li>- odstín slonová kost. Vzorčky barev budou předloženy k odsouhlasení architektem a pracovníkem památkové péče</li></ul> <p><b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <p><b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <p><b>Ostatní požadavky</b> Jedná se o historický objekt, proto je kladen důraz na to, aby při výrobě nového prvku bylo docíleno co nejsbližnějšího vzhledu rámu i křidel!! V rámci 4. stupně výrobně technické dokumentace, budou předloženy výkresy detailů profilace a vytvořeny vzorové modely 1:1 průřezu oken/dveří - odsouhlaseno architektem a pracovníky památkové péče!</p>			
Poznámky	<p><b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BN115-1 (L)</p>		
<p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>			

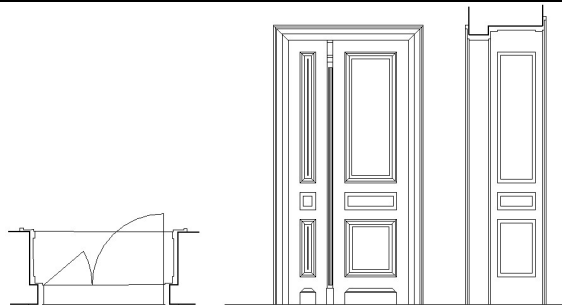


**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld**

Název	REPASE DVOUKŘ. KAZETOVÝCH DVEŘÍ S OBKLADEM OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ		
Kód	Vld/64	PASPORT: D32	
Schéma			
Rozměr	1350 / 2590 mm, š. ústí 150 mm, tl. zdiva 655 mm		
<p><b>Křídlo</b> Křídlo bude vertikálně rozděleno na tři, výškově rozdílné kazety horizontálně pak vrchní a spodní kazeta bude ve dvojím vyhotovení – celkový počet kazet tedy bude 5 – vrchní dvě kazety budou plně lemované profilovanou lištou (typ A). Střední vpádlá kazeta je lemovaná lištou jednoduší profilace (typ C), spodní dvě vpádlé kazety jsou lemovány profilovanou lištou shodnou s lištou lemující horní pole (typ A). Skrutý samozavírač</p> <p><b>Materiál křídla</b> - masivní dřevo – dub, atypický profil, vč. atypických profilací lišt</p> <p><b>Zárubeň</b> - dřevěná – dub s profilací (typ C), vč. obkladu ostění a nadpraží</p> <p><b>Práh</b> - dubový práh</p> <p><b>Kování</b> - klika-klika - žlutý kov, vzhled koordinován s kovářím pro venkovní výplně</p> <p><b>Zámek</b> - mechanický</p> <p><b>Panty</b> - historizující, vzhled koordinován s kovářím pro venkovní výplně</p> <p><b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</p> <p><b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - 1x základní nátěr + 3x konečný krycí nátěr - odstín slonová kost. Vzorčky barev budou předloženy k odsouhlasení architektem a pracovníkem památkové péče</p> <p><b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - EI30 DP3-C3</p> <p><b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - magnetický kontakt</p> <p><b>Ostatní požadavky</b> Jedná se o historický objekt, proto je kladen důraz na to, aby při výrobě nového prvku bylo docíleno co nejsbližnějšího vzhledu rámu i křídla!! V rámci 4. stupně výrobně technické dokumentace, budou předloženy výkresy detailů profilace a vytvořeny vzorové modely 1:1 průřezu oken/dveří - odsouhlaseno architektem a pracovníky památkové péče!</p>			
Poznámky		Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé) BN115-2 (L)	
Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.			



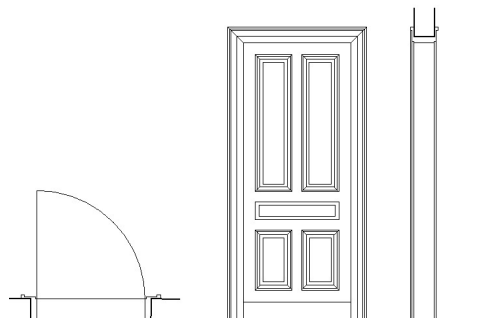
**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld**

Název	REPLIKA DVOUKŘ. KAZETOVÝCH DVEŘÍ S OBKLADEM OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ	
Kód	Vld/65	
Schéma		
Rozměr	1050 / 2300 mm, š. ústí 150 mm, tl. zdiva 635 mm	
<p><b>Křídlo</b> Křídlo bude vertikálně rozděleno na tři, výškově rozdílné kazety horizontálně pak vrchní a spodní kazeta bude ve dvojím vyhotovení – celkový počet kazet tedy bude 5 – vrchní dvě kazety budou plně lemované profilovanou lištou (typ A). Střední vpadlá kazeta je lemovaná lištou jednodušší profilace (typ C), spodní dvě vpadlé kazety jsou lemovány profilovanou lištou shodnou s lištou lemující horní pole (typ A). Hl. křídlo š.675 mm Skrytý samozavírač</p> <p><b>Materiál křídla</b> - masivní dřevo – dub, atypický profil, vč. atypických profilací lišt</p> <p><b>Zárubeň</b> - dřevěná – dub s profilací (typ C), vč. obkladu ostění a nadpraží</p> <p><b>Práh</b> - bez prahu</p> <p><b>Kování</b> - klika-klika - žlutý kov, vzhled koordinován s kovářím pro venkovní výplně</p> <p><b>Zámek</b> - mechanický</p> <p><b>Panty</b> - historizující, vzhled koordinován s kovářím pro venkovní výplně</p> <p><b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</p> <p><b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - 1x základní nátěr + 3x konečný krycí nátěr - odstín slonová kost. Vzorové barev budou předloženy k odsouhlasení architektem a pracovníkem památkové péče</p> <p><b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - EI30 DP3-C3</p> <p><b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - bez požadavků</p> <p><b>Ostatní požadavky</b> Jedná se o historický objekt, proto je kladen důraz na to, aby při výrobě nového prvku bylo docíleno co nejsbližnějšího vzhledu rámu i křidel!! V rámci 4. stupně výrobní technické dokumentace, budou předloženy výkresy detailů profilace a vytvořeny vzorové modely 1:1 průřezu oken/dveří - odsouhlaseno architektem a pracovníky památkové péče!</p>		
Poznámky	<p><b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BN114-1 (P)</p>	
<p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>		

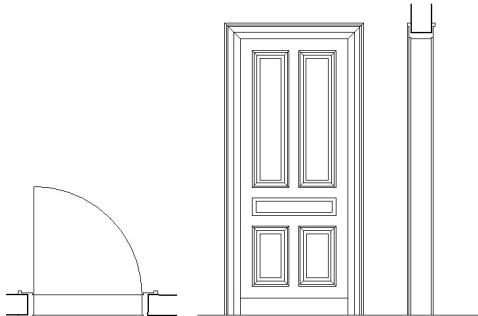
## VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld

Název	REPLIKA KAZETOVÝCH DVEŘÍ	
Kód	Vld/66	
Schéma		
Rozměr	800 / 2300 mm, š. ústí 125 mm	
<p><b>Křídlo</b> Křídlo bude vertikálně rozděleno na tři, výškově rozdílné kazety horizontálně pak vrchní a spodní kazeta bude ve dvojnásobném vyhotovení – celkový počet kazet tedy bude 5 – vrchní dvě kazety budou plně lemované profilovanou lištou (typ A). Střední vpadlá kazeta je lemovaná lištou jednodušší profilace (typ C), spodní dvě vpadlé kazety jsou lemovány profilovanou lištou shodnou s lištou lemující horní pole (typ A).</p> <p><b>Materiál křídla</b> - masivní dřevo – dub, atypický profil, vč. atypických profilací lišt</p> <p><b>Zárubeň</b> - dřevěná – dub s profilací</p> <p><b>Práh</b> - bez prahu</p> <p><b>Kování</b> - klika-klika - žlutý kov, vzhled koordinován s kovářím pro venkovní výplně</p> <p><b>Zámek</b> - mechanický</p> <p><b>Panty</b> - historizující, vzhled koordinován s kovářím pro venkovní výplně</p> <p><b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</p> <p><b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - 1x základní nátěr + 3x konečný krycí nátěr - odstín slonová kost. Vzorové barevné předlohy budou předloženy k odsouhlasení architektem a pracovníkem památkové péče</p> <p><b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - bez požadavku</p> <p><b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> -bez požadavku</p> <p><b>Ostatní požadavky</b> Jedná se o historický objekt, proto je kladen důraz na to, aby při výrobě nového prvku bylo docíleno co nejsbližnějšího vzhledu rámu i křídla!! V rámci 4. stupně výrobní technické dokumentace, budou předloženy výkresy detailů profilace a vytvořeny vzorové modely 1:1 průřezu oken/dveří - odsouhlaseno architektem a pracovníky památkové péče!</p>		
Poznámky	<p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p> <p><b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BN108-1 (P); BN110-1 (L); BN122-1 (P)</p>	


## VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld

Název	REPLIKA KAZETOVÝCH DVEŘÍ	
Kód	Vld/67	
Schéma		
Rozměr	900 / 2300 mm, š. ústí 125 mm	
<p><b>Křídlo</b> Křídlo bude vertikálně rozděleno na tři, výškově rozdílné kazety horizontálně pak vrchní a spodní kazeta bude ve dvojnásobném vyhotovení – celkový počet kazet tedy bude 5 – vrchní dvě kazety budou plně lemované profilovanou lištou (typ A). Střední vpadlá kazeta je lemovaná lištou jednodušší profilace (typ C), spodní dvě vpadlé kazety jsou lemovány profilovanou lištou shodnou s lištou lemující horní pole (typ A).</p> <p><b>Materiál křídla</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- masivní dřevo – dub, atypický profil, vč. atypických profilací lišt</li></ul> <p><b>Zárubeň</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dřevěná – dub s profilací</li></ul> <p><b>Práh</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <p><b>Kování</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika-klika, z vnitřní strany vodorovné madlo ve v. 800 – 900 mm dle Vyhl. 398/2009 Sb.</li><li>- žlutý kov, vzhled koordinován s kovářím pro venkovní výplně</li></ul> <p><b>Zámek</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <p><b>Panty</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- historizující, vzhled koordinován s kovářím pro venkovní výplně</li></ul> <p><b>Vložka</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <p><b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1x základní nátěr + 3x konečný krycí nátěr</li><li>- odstín slonová kost. Vzorčky barev budou předloženy k odsouhlasení architektem a pracovníkem památkové péče</li></ul> <p><b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <p><b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-bez požadavku</li></ul> <p><b>Ostatní požadavky</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- WC pro handicapované, platí požadavky Vyhl. 398/2009 Sb.</li></ul> <p>Jedná se o historický objekt, proto je kladen důraz na to, aby při výrobě nového prvku bylo docíleno co nejsubtilnějšího vzhledu rámu i křidel!! V rámci 4. stupně výrobně technické dokumentace, budou předloženy výkresy detailů profilace a vytvořeny vzorové modely 1:1 průřezu oken/dveří - odsouhlaseno architektem a pracovníky památkové péče!</p>		
Poznámky	<p><b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BN107-1 (P)</p>	
<p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>		

## VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld


Název	REPLIKA KAZETOVÝCH DVEŘÍ
Kód	Vld/68
Schéma	
Rozměr	800 / 2300 mm, š. ústí 125 mm
<p><b>Křídlo</b> Křídlo bude vertikálně rozděleno na tři, výškově rozdílné kazety horizontálně pak vrchní a spodní kazeta bude ve dvojnásobném vyhotovení – celkový počet kazet tedy bude 5 – vrchní dvě kazety budou plně lemované profilovanou lištou (typ A). Střední vpadlá kazeta je lemovaná lištou jednodušší profilace (typ C), spodní dvě vpadlé kazety jsou lemovány profilovanou lištou shodnou s lištou lemující horní pole (typ A).</p> <p><b>Materiál křídla</b> - masivní dřevo – dub, atypický profil, vč. atypických profilací lišt</p> <p><b>Zárubeň</b> - dřevěná – dub s profilací</p> <p><b>Práh</b> - bez prahu</p> <p><b>Kování</b> - klika-knoflík - žlutý kov, vzhled koordinován s kovářím pro venkovní výplně</p> <p><b>Zámek</b> - mechanický</p> <p><b>Panty</b> - historizující, vzhled koordinován s kovářím pro venkovní výplně</p> <p><b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</p> <p><b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - 1x základní nátěr + 3x konečný krycí nátěr - odstín slonová kost. Vzorové barevné předlohy budou předloženy k odsouhlasení architektem a pracovníkem památkové péče</p> <p><b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - bez požadavku</p> <p><b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> -magnet, elektrický otvírač, čtečka na zdi</p> <p><b>Ostatní požadavky</b> Jedná se o historický objekt, proto je kladen důraz na to, aby při výrobě nového prvku bylo docíleno co nejsbližnějšího vzhledu rámu i křídla!! V rámci 4. stupně výrobní technické dokumentace, budou předloženy výkresy detailů profilace a vytvořeny vzorové modely 1:1 průřezu oken/dveří - odsouhlaseno architektem a pracovníky památkové péče!</p>	
Poznámky	<p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p> <p>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé) BN106-1 (P)</p>

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	REPASE A PŘEMÍSTĚNÍ PANCĚŘOVANÝCH DVEŘÍ	
Kód	VId/69	PASPORT: D40
Schéma		
Rozměr	1190 / 2300 mm, š. ústí 125 mm	
<p><b>Křídlo</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dvoukřídle pancéřové (trezorové) dveře</li><li>- těžká ocelová křídla s litym dekorem</li></ul> <p><b>Materiál křídla</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocel</li></ul> <p><b>Zárubeň</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vestavěná čepová</li></ul> <p><b>Práh</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <p><b>Kování</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- knoflík - knoflík</li><li>- žlutý kov, vzhled koordinován s kováním pro venkovní výplně</li></ul> <p><b>Zámek</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <p><b>Panty</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- historizující, vzhled koordinován s kováním pro venkovní výplně</li></ul> <p><b>Vložka</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <p><b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- oprava nátěru</li><li>- odstín dle průzkumu pův. barevnosti. Vzorčky barev budou předloženy k odsouhlasení architektem a pracovníkem památkové péče</li></ul> <p><b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <p><b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-magnet, elektrický otvírač, čtečky na zdi</li></ul> <p><b>Ostatní požadavky</b></p> <p>Jedná se o historický objekt, proto je kladen důraz na to, aby při výrobě nového prvku bylo docíleno co nejsubtilnějšího vzhledu rámu i křídla!! V rámci 4. stupně výrobně technické dokumentace, budou předloženy výkresy detailů profilace a vytvořeny vzorové modely 1:1 průřezu oken/dveří - odsouhlaseno architektem a pracovníky památkové péče!</p>		
Poznámky	<p>Nutno zaměřit před realizací!</p> <p>Nutná konzultace s výrobcem před realizací.</p> <p>Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí!</p> <p>Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>	
	<p>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</p> <p>BN124-1 (P)</p>	



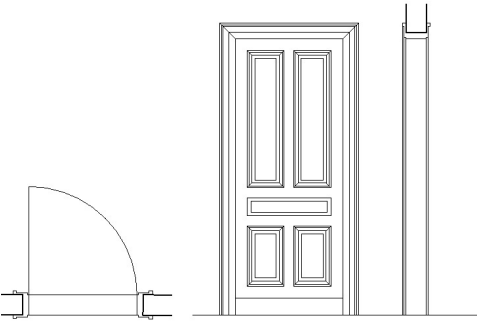
**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/70	
Schéma		
Rozměr	700 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídle plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm + obklad</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika - klika</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / bílá</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BN125-1 (L)	
Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.		

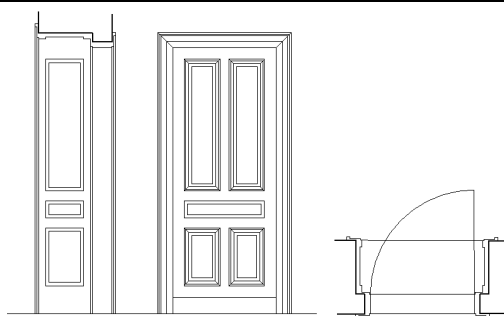
**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld**

Název	<b>NOVÉ PLNÉ DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ</b>	
Kód	<b>Vld/71</b>	
Schéma		
Rozměr	600 / 2300 mm	
<b>Křídlo</b> - jednokřídle plné dveře hladké, tl. 45mm - s polodrážkou, slícované se zárubní <b>Materiál křídla</b> - hladké lamino bílé lamino, struktura SM (Semi Matt), provedení HPL tl. 0,8mm <b>Zárubeň</b> - skrytá hliníková s těsněním - montáž s otevíráním „vně“ otvoru <b>Práh</b> - bez prahu <b>Kování</b> - jen rozeta na vložku - matný nerez <b>Zámek</b> - elektro-mechanický <b>Panty</b> - skryté <b>Vložka</b> - cylindrická, jednostranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - hliník stříbrný elox nebo RAL 9006 / bílá - polomatné, <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - EI30 DP1 <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - magnet. Kontakt, klávesnice + čtečka na zeď <b>Ostatní požadavky</b> - dveře k instal. šachtě		
<b>Poznámky</b> Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BN102-1 (P); BN102-2 (P)	



## VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld

Název	REPLIKA KAZETOVÝCH DVEŘÍ
Kód	Vld/72
Schéma	
Rozměr	900 / 2300 mm, š. ústí 125 mm
<p><b>Křídlo</b> Křídlo bude vertikálně rozděleno na tři, výškově rozdílné kazety horizontálně pak vrchní a spodní kazeta bude ve dvojnásobném vyhotovení – celkový počet kazet tedy bude 5 – vrchní dvě kazety budou prosklené lemované profilovanou lištou (typ A). Střední vpadlá kazeta je lemovaná lištou jednodušší profilace (typ C), spodní dvě vpadlé kazety jsou lemovány profilovanou lištou shodnou s lištou lemující horní pole (typ A).</p> <p><b>Materiál křídla</b> - masivní dřevo – dub, atypický profil, vč. atypických profilací lišt</p> <p><b>Zárubeň</b> - dřevěná – dub s profilací</p> <p><b>Práh</b> - bez prahu</p> <p><b>Kování</b> - klika-knoflík - žlutý kov, vzhled koordinován s kovářím pro venkovní výplně</p> <p><b>Zámek</b> - mechanický</p> <p><b>Panty</b> - historizující, vzhled koordinován s kovářím pro venkovní výplně</p> <p><b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</p> <p><b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - 1x základní nátěr + 3x konečný krycí nátěr - odstín slonová kost. Vzorové barevné předlohy budou předloženy k odsouhlasení architektem a pracovníkem památkové péče</p> <p><b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - bez požadavku</p> <p><b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - bez požadavku</p> <p><b>Ostatní požadavky</b> Jedná se o historický objekt, proto je kladen důraz na to, aby při výrobě nového prvku bylo docíleno co nejsbližnějšího vzhledu rámu i křídla!! V rámci 4. stupně výrobní technické dokumentace, budou předloženy výkresy detailů profilace a vytvořeny vzorové modely 1:1 průřezu oken/dveří - odsouhlaseno architektem a pracovníky památkové péče!</p>	
Poznámky	<p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p> <p>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé) BN121-1 (P)</p>



**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld**

Název	REPLIKA KAZETOVÝCH DVEŘÍ S OBKLADEM OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ		
Kód	Vld/73		
Schéma			
Rozměr	900 / 2300 mm, š. ústí 150 mm, tl. zdiva 485 mm		
<p><b>Křídlo</b> Křídlo bude vertikálně rozděleno na tři, výškově rozdílné kazety horizontálně pak vrchní a spodní kazeta bude ve dvojím vyhotovení – celkový počet kazet tedy bude 5 – vrchní dvě kazety budou plně lemované profilovanou lištou (typ A). Střední vpadlá kazeta je lemovaná lištou jednoduší profilace (typ C), spodní dvě vpadlé kazety jsou lemovány profilovanou lištou shodnou s lištou lemující horní pole (typ A). Skrutý samozavírač</p> <p><b>Materiál křídla</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- masivní dřevo – dub, atypický profil, vč. atypických profilací lišt</li></ul> <p><b>Zárubeň</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dřevěná – dub s profilací (typ C), vč. obkladu ostění a nadpraží</li></ul> <p><b>Práh</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dubový práh</li></ul> <p><b>Kování</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- knoflík-knoflík</li><li>- žlutý kov, vzhled koordinován s kovářím pro venkovní výplně</li></ul> <p><b>Zámek</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- elektro - mechanický</li></ul> <p><b>Panty</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- historizující, vzhled koordinován s kovářím pro venkovní výplně</li></ul> <p><b>Vložka</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <p><b>Barevnost (zároveň / křídlo)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1x základní nátěr + 3x konečný krycí nátěr</li><li>- odstín slonová kost. Vzorové barev budou předloženy k odsouhlasení architektem a pracovníkem památkové péče</li></ul> <p><b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- EI30 DP3-C3</li></ul> <p><b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- magnetický kontakt, 2x čtečka na zdi</li></ul> <p><b>Ostatní požadavky</b> Jedná se o historický objekt, proto je kladen důraz na to, aby při výrobě nového prvku bylo docíleno co nejsubtilnějšího vzhledu rámu i křídla!! V rámci 4. stupně výrobně technické dokumentace, budou předloženy výkresy detailů profilace a vytvořeny vzorové modely 1:1 průřezu oken/dveří - odsouhlaseno architektem a pracovníky památkové péče!</p>			
Poznámky	<p><b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AN201-1 (P)</p>		
<p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>			



**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	<b>NOVÉ PLNÉ DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ</b>	
Kód	<b>VId/74</b>	
Schéma		
Rozměr	900 / 2300 mm	
<b>Křídlo</b> - jednokřídle plné dveře hladké, tl. 45mm - s polodrážkou, slícované se zárubní <b>Materiál křídla</b> - hladké lamino bílé lamino, struktura SM (Semi Matt), provedení HPL tl. 0,8mm <b>Zárubeň</b> - skrytá hliníková s těsněním - montáž s otevíráním „dovnitř“ otvoru <b>Prah</b> - bez prahu <b>Kování</b> - klika-knoflík - matný nerez <b>Zámek</b> - mechanický <b>Panty</b> - skryté <b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - hliník stříbrný elox nebo RAL 9006 / bílá - polomatné, <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - bez požadavku <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - el. otevírač, čtečka na zdi, <b>Ostatní požadavky</b> -		
<b>Poznámky</b> Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvící materiál a montáž prvku.	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (právé/levé)</b> AN202-1 (P); AN203-1 (P); AN204-1 (P); AN205-1 (P); AN206-1 (P); AN227-1 (L); AN229-1 (L); AN230-1 (L); AN231-1 (P); AN232-1 (P);	



**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	<b>NOVÉ PLNÉ DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ</b>	
Kód	<b>VId/75</b>	
Schéma		
Rozměr	800 / 2300 mm	
<b>Křídlo</b> - jednokřídle plné dveře hladké, tl. 45mm - s polodrážkou, slícované se zárubní <b>Materiál křídla</b> - hladké lamino bílé lamino, struktura SM (Semi Matt), provedení HPL tl. 0,8mm <b>Zárubeň</b> - skrytá hliníková s těsněním - montáž s otevíráním „dovnitř“ otvoru <b>Práh</b> - bez prahu <b>Kování</b> - klika-knoflík - matný nerez <b>Zámek</b> - mechanický <b>Panty</b> - skryté <b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - hliník stříbrný elox nebo RAL 9006 / bílá - polomatné, <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - bez požadavku <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - el. otevírač, čtečka na zdi <b>Ostatní požadavky</b> -		
<b>Poznámky</b> Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvící materiál a montáž prvku.	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AN208-1 (P); AN209-1 (P); AN210-1 (P); AN211-1 (P)	

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld**

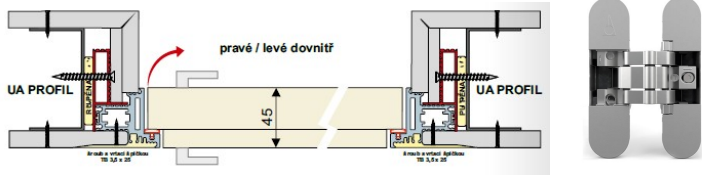

Název	<b>NOVÉ PLNÉ DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ</b>	
Kód	<b>Vld/76</b>	
Schéma		
Rozměr	800 / 2300 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídle plné dveře hladké, tl. 45mm</li> <li>- s polodrážkou, slícované se zárubní</li> </ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hladké lamino bílé lamino, struktura SM (Semi Matt), provedení HPL tl. 0,8mm</li> </ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skrytá hliníková s těsněním</li> <li>- montáž s otevíráním „dovnitř“ otvoru</li> </ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bez prahu</li> </ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- klika-knoflík</li> <li>- matný nerez</li> </ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mechanický</li> </ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skryté</li> </ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cylindrická, oboustranná</li> <li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li> </ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hliník stříbrný elox nebo RAL 9006 / bílá</li> <li>- polomatné,</li> </ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bez požadavku</li> </ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- el. otevírač, čtečka</li> </ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>		
<b>Poznámky</b> <p>Nutno zaměřit před realizací!  Nutná konzultace s výrobcem před realizací.  Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí!  Součástí dodávky je kotvící materiál a montáž prvku.</p>	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (právé/levé)</b> AN212-1 (P)	

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**


Název	<b>NOVÉ PLNÉ DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ</b>	
Kód	<b>VId/77</b>	
Schéma		
Rozměr	800 / 2300 mm	
<b>Křídlo</b> - jednokřídlé plné dveře hladké, tl. 45mm - s polodrážkou, slícované se zárubní <b>Materiál křídla</b> - hladké lamino bílé lamino, struktura SM (Semi Matt), provedení HPL tl. 0,8mm <b>Zárubeň</b> - skrytá hliníková s těsněním - montáž s otevíráním „dovnitř“ otvoru <b>Prah</b> - bez prahu <b>Kování</b> - klika-klika - matný nerez <b>Zámek</b> - mechanický <b>Panty</b> - skryté <b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - hliník stříbrný elox nebo RAL 9006 / bílá - polomatné, <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - bez požadavku <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - bez požadavku <b>Ostatní požadavky</b> -		
<b>Poznámky</b> Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvící materiál a montáž prvku.	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AN213-1 (L); AN214-1 (L); AN222-1 (L); AN223-1 (P); AN311-1 (L); AN312-1 (L); AN313-1 (P)	



**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	<b>NOVÉ PLNÉ DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ</b>	
Kód	<b>VId/78</b>	
Schéma		
Rozměr	900 / 2300 mm	
<b>Křídlo</b> - jednokřídle plné dveře hladké, tl. 45mm - s polodrážkou, slícované se zárubní <b>Materiál křídla</b> - hladké lamino bílé lamino, struktura SM (Semi Matt), provedení HPL tl. 0,8mm <b>Zárubeň</b> - skrytá hliníková s těsněním - montáž s otevíráním „dovnitř“ otvoru <b>Práh</b> - bez prahu <b>Kování</b> - klika - knoflík - matný nerez <b>Zámek</b> - mechanický <b>Panty</b> - skryté <b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - hliník stříbrný elox nebo RAL 9006 / bílá - polomatné, <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - bez požadavku <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - magnet. kontakt, el. otevírač, čtečka na zdi <b>Ostatní požadavky</b> -		
<b>Poznámky</b> Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AN226-1 (P)	

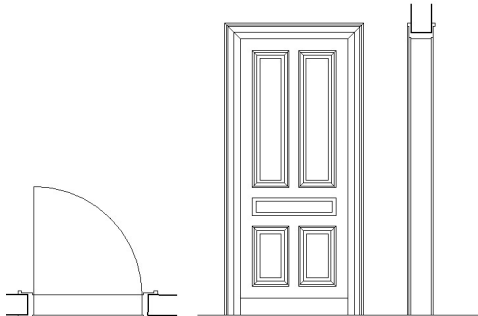
**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/79	
Schéma		
Rozměr	700 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídle plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika - knoflík</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / bílá</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AN219-1 (P)	
Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.		

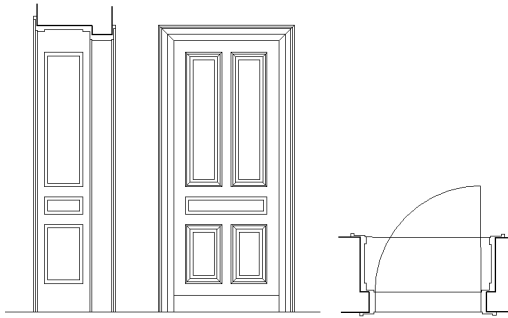
## VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId

Název	REPLIKA KAZETOVÝCH DVEŘÍ
Kód	VId/80
Schéma	
Rozměr	900 / 2190 mm, š. ústí 150 mm
<p><b>Křídlo</b> Křídlo bude vertikálně rozděleno na tři, výškově rozdílné kazety horizontálně pak vrchní a spodní kazeta bude ve dvojnásobném vyhotovení – celkový počet kazet tedy bude 5 – vrchní dvě kazety budou plně lemované profilovanou lištou (typ A). Střední vpadlá kazeta je lemovaná lištou jednodušší profilace (typ C), spodní dvě vpadlé kazety jsou lemovány profilovanou lištou shodnou s lištou lemující horní pole (typ A). Samoavírač.</p> <p><b>Materiál křídla</b> - masivní dřevo – dub, atypický profil, vč. atypických profilací lišt</p> <p><b>Zárubeň</b> - dřevěná – dub s profilací</p> <p><b>Práh</b> - bez prahu</p> <p><b>Kování</b> - klika-knoflík - žlutý kov, vzhled koordinován s kovááním pro venkovní výplně</p> <p><b>Zámek</b> - mechanický</p> <p><b>Panty</b> - historizující, vzhled koordinován s kovááním pro venkovní výplně</p> <p><b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</p> <p><b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - 1x základní nátěr + 3x konečný krycí nátěr - odstín slonová kost. Vzorčky barev budou předloženy k odsouhlasení architektem a pracovníkem památkové péče</p> <p><b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - EI30 DP3-C3</p> <p><b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> -bez požadavku</p> <p><b>Ostatní požadavky</b> Jedná se o historický objekt, proto je kladen důraz na to, aby při výrobě nového prvku bylo docíleno co nejsbližnějšího vzhledu rámu i křídla!!! V rámci 4. stupně výrobně technické dokumentace, budou předloženy výkresy detailů profilace a vytvořeny vzorové modely 1:1 průřezu oken/dveří - odsouhlaseno architektem a pracovníky památkové péče!</p>	
Poznámky	<p><b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AN218-1 (P)</p>

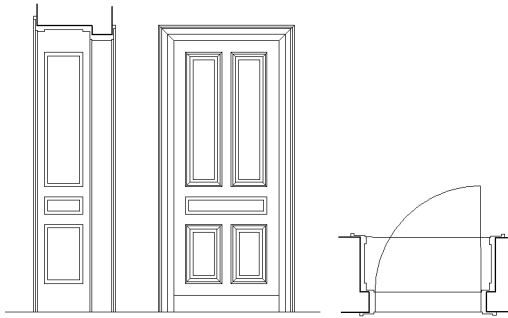
**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld**

Název	<b>REPLIKA KAZETOVÝCH DVEŘÍ</b>
Kód	<b>Vld/81</b>
Schéma	
Rozměr	900 / 2190 mm, š. ústí 150 mm
<p><b>Křídlo</b> Křídlo bude vertikálně rozděleno na tři, výškově rozdílné kazety horizontálně pak vrchní a spodní kazeta bude ve dvojím vyhotovení – celkový počet kazet tedy bude 5 – vrchní dvě kazety budou plně lemované profilovanou lištou (typ A). Střední vpadlá kazeta je lemovaná lištou jednodušší profilace (typ C), spodní dvě vpadlé kazety jsou lemovány profilovanou lištou shodnou s lištou lemující horní pole (typ A). Samoavírač.</p> <p><b>Materiál křídla</b> - masivní dřevo – dub, atypický profil, vč. atypických profilací lišt</p> <p><b>Zárubeň</b> - dřevěná – dub s profilací</p> <p><b>Práh</b> - bez prahu</p> <p><b>Kování</b> - klika-knoflík - žlutý kov, vzhled koordinován s kováním pro venkovní výplně</p> <p><b>Zámek</b> - mechanický</p> <p><b>Panty</b> - historizující, vzhled koordinován s kováním pro venkovní výplně</p> <p><b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</p> <p><b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - 1x základní nátěr + 3x konečný krycí nátěr - odstín slonová kost. Vzorčky barev budou předloženy k odsouhlasení architektem a pracovníkem památkové péče</p> <p><b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - EI30 DP3-C3</p> <p><b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - magnet, el. otvírač, čtečka</p> <p><b>Ostatní požadavky</b> Jedná se o historický objekt, proto je kladen důraz na to, aby při výrobě nového prvku bylo docíleno co nejsubtilnějšího vzhledu rámu i křídla!!! V rámci 4. stupně výrobně technické dokumentace, budou předloženy výkresy detailů profilace a vytvořeny vzorové modely 1:1 průřezu oken/dveří - odsouhlaseno architektem a pracovníky památkové péče!</p>	
<b>Poznámky</b>  Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b>  AN216-1 (L)

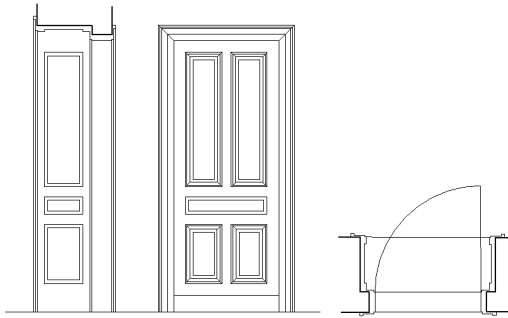
**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld**

Název	REPLIKA KAZETOVÝCH DVEŘÍ S OBKLADEM OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ	
Kód	Vld/82	
Schéma		
Rozměr	900 / 2020 mm, š. ústí 150 mm, tl. zdiva 500 mm	
<p><b>Křídlo</b> Křídlo bude vertikálně rozděleno na tři, výškově rozdílné kazety horizontálně pak vrchní a spodní kazeta bude ve dvojím vyhotovení – celkový počet kazet tedy bude 5 – vrchní dvě kazety budou plně lemované profilovanou lištou (typ A). Střední vpadlá kazeta je lemovaná lištou jednoduší profilace (typ C), spodní dvě vpadlé kazety jsou lemovány profilovanou lištou shodnou s lištou lemující horní pole (typ A). Skrytý samozavírač</p> <p><b>Materiál křídla</b> - masivní dřevo – dub, atypický profil, vč. atypických profilací lišt</p> <p><b>Zárubeň</b> - dřevěná – dub s profilací (typ C), vč. obkladu ostění a nadpraží</p> <p><b>Práh</b> - bez prahu</p> <p><b>Kování</b> - knoflík-klika - žlutý kov, vzhled koordinován s kovááním pro venkovní výplně</p> <p><b>Zámek</b> - elektro - mechanický</p> <p><b>Panty</b> - historizující, vzhled koordinován s kovááním pro venkovní výplně</p> <p><b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</p> <p><b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - 1x základní nátěr + 3x konečný krycí nátěr - odstín slonová kost. Vzorčky barev budou předloženy k odsouhlasení architektem a pracovníkem památkové péče</p> <p><b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - EI30 DP3-C3</p> <p><b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - magnetický kontakt</p> <p><b>Ostatní požadavky</b> Jedná se o historický objekt, proto je kladen důraz na to, aby při výrobě nového prvku bylo docíleno co nejsubtilnějšího vzhledu rámu i křidel!! V rámci 4. stupně výrobně technické dokumentace, budou předloženy výkresy detailů profilace a vytvořeny vzorové modely 1:1 průřezu oken/dveří - odsouhlaseno architektem a pracovníky památkové péče!</p>		
Poznámky	<p><b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AN220-1 (L)</p>	
<p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>		

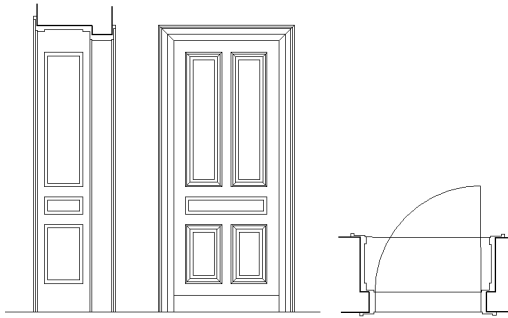
**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	REPLIKA KAZETOVÝCH DVEŘÍ S OBKLADEM OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ	
Kód	VId/83	
Schéma		
Rozměr	900 / 2300 mm, š. ústí 150 mm, tl. zdiva 485 mm	
<p><b>Křídlo</b> Křídlo bude vertikálně rozděleno na tři, výškově rozdílné kazety horizontálně pak vrchní a spodní kazeta bude ve dvojím vyhotovení – celkový počet kazet tedy bude 5 – vrchní dvě kazety budou plně lemované profilovanou lištou (typ A). Střední vpadlá kazeta je lemovaná lištou jednoduší profilace (typ C), spodní dvě vpadlé kazety jsou lemovány profilovanou lištou shodnou s lištou lemující horní pole (typ A). Skrutý samozavírač</p> <p><b>Materiál křídla</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- masivní dřevo – dub, atypický profil, vč. atypických profilací lišt</li></ul> <p><b>Zárubeň</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dřevěná – dub s profilací (typ C), vč. obkladu ostění a nadpraží</li></ul> <p><b>Práh</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <p><b>Kování</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- knoflík-klika</li><li>- žlutý kov, vzhled koordinován s kovááním pro venkovní výplně</li></ul> <p><b>Zámek</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- elektro - mechanický</li></ul> <p><b>Panty</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- historizující, vzhled koordinován s kovááním pro venkovní výplně</li></ul> <p><b>Vložka</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <p><b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1x základní nátěr + 3x konečný krycí nátěr</li><li>- odstín slonová kost. Vzorčky barev budou předloženy k odsouhlasení architektem a pracovníkem památkové péče</li></ul> <p><b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- EI30 DP3-C3</li></ul> <p><b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- magnetický kontakt, oboustr. čtečka</li></ul> <p><b>Ostatní požadavky</b> Jedná se o historický objekt, proto je kladen důraz na to, aby při výrobě nového prvku bylo docíleno co nejsubtilnějšího vzhledu rámu i křídla!! V rámci 4. stupně výrobně technické dokumentace, budou předloženy výkresy detailů profilace a vytvořeny vzorové modely 1:1 průřezu oken/dveří - odsouhlaseno architektem a pracovníky památkové péče!</p>		
Poznámky	<p><b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AN233-1 (P)</p>	
<p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>		

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld**



Název	REPLIKA KAZETOVÝCH DVEŘÍ S OBKLADEM OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ	
Kód	Vld/84	
Schéma		
Rozměr	900 / 2300 mm, š. ústí 150 mm, tl. zdiva 620 mm	
<p><b>Křídlo</b> Křídlo bude vertikálně rozděleno na tři, výškově rozdílné kazety horizontálně pak vrchní a spodní kazeta bude ve dvojím vyhotovení – celkový počet kazet tedy bude 5 – vrchní dvě kazety budou plně lemované profilovanou lištou (typ A). Střední vpadlá kazeta je lemovaná lištou jednoduší profilace (typ C), spodní dvě vpadlé kazety jsou lemovány profilovanou lištou shodnou s lištou lemující horní pole (typ A). Skrytý samozavírač</p> <p><b>Materiál křídla</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- masivní dřevo – dub, atypický profil, vč. atypických profilací lišt</li></ul> <p><b>Zárubeň</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dřevěná – dub s profilací (typ C), vč. obkladu ostění a nadpraží</li></ul> <p><b>Práh</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <p><b>Kování</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- knoflík-klika</li><li>- žlutý kov, vzhled koordinován s kovááním pro venkovní výplně</li></ul> <p><b>Zámek</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <p><b>Panty</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- historizující, vzhled koordinován s kovááním pro venkovní výplně</li></ul> <p><b>Vložka</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <p><b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1x základní nátěr + 3x konečný krycí nátěr</li><li>- odstín slonová kost. Vzorčky barev budou předloženy k odsouhlasení architektem a pracovníkem památkové péče</li></ul> <p><b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- EI30 DP3-C3</li></ul> <p><b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <p><b>Ostatní požadavky</b> Jedná se o historický objekt, proto je kladen důraz na to, aby při výrobě nového prvku bylo docíleno co nejsubtilnějšího vzhledu rámu i křídla!!! V rámci 4. stupně výrobně technické dokumentace, budou předloženy výkresy detailů profilace a vytvořeny vzorové modely 1:1 průřezu oken/dveří - odsouhlaseno architektem a pracovníky památkové péče!</p>		
Poznámky	<p><b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BN204-1 (L)</p>	
<p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>		

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**



Název	REPLIKA KAZETOVÝCH DVEŘÍ S OBKLADEM OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ		
Kód	VId/85		
Schéma			
Rozměr	900 / 2300 mm, š. ústí 150 mm, tl. zdiva 650 mm		
<p><b>Křídlo</b> Křídlo bude vertikálně rozděleno na tři, výškově rozdílné kazety horizontálně pak vrchní a spodní kazeta bude ve dvojím vyhotovení – celkový počet kazet tedy bude 5 – vrchní dvě kazety budou plně lemované profilovanou lištou (typ A). Střední vpadlá kazeta je lemovaná lištou jednoduší profilace (typ C), spodní dvě vpadlé kazety jsou lemovány profilovanou lištou shodnou s lištou lemující horní pole (typ A). Skrytý samozavírač</p> <p><b>Materiál křídla</b> - masivní dřevo – dub, atypický profil, vč. atypických profilací lišt</p> <p><b>Zárubeň</b> - dřevěná – dub s profilací (typ C), vč. obkladu ostění a nadpraží</p> <p><b>Práh</b> - bez prahu</p> <p><b>Kování</b> - knoflík-klika - žlutý kov, vzhled koordinován s kovááním pro venkovní výplně</p> <p><b>Zámek</b> - mechanický</p> <p><b>Panty</b> - historizující, vzhled koordinován s kovááním pro venkovní výplně</p> <p><b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</p> <p><b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - 1x základní nátěr + 3x konečný krycí nátěr - odstín slonová kost. Vzorčky barev budou předloženy k odsouhlasení architektem a pracovníkem památkové péče</p> <p><b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - EI30 DP3-C3</p> <p><b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - bez požadavků</p> <p><b>Ostatní požadavky</b> Jedná se o historický objekt, proto je kladen důraz na to, aby při výrobě nového prvku bylo docíleno co nejsubtilnějšího vzhledu rámu i křídla!! V rámci 4. stupně výrobně technické dokumentace, budou předloženy výkresy detailů profilace a vytvořeny vzorové modely 1:1 průřezu oken/dveří - odsouhlaseno architektem a pracovníky památkové péče!</p>			
Poznámky	<p><b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BN224-2 (P)</p>		
<p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>			





**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	<b>NOVÉ PLNÉ DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ</b>	
Kód	<b>VId/86</b>	
Schéma		
Rozměr	900 / 2300 mm	
<b>Křídlo</b> - jednokřídle plné dveře hladké, tl. 45mm - s polodrážkou, slícované se zárubní <b>Materiál křídla</b> - hladké lamino bílé lamino, struktura SM (Semi Matt), provedení HPL tl. 0,8mm <b>Zárubeň</b> - skrytá hliníková s těsněním - montáž s otevíráním „dovnitř“ otvoru <b>Prah</b> - bez prahu <b>Kování</b> - klika-knoflík - matný nerez <b>Zámek</b> - mechanický <b>Panty</b> - skryté <b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - hliník stříbrný elox nebo RAL 9006 / bílá - polomatné, <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - bez požadavku <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - bez požadavku <b>Ostatní požadavky</b> -		
<b>Poznámky</b> Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvící materiál a montáž prvku.	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (právé/levé)</b> BN206-1 (P); BN206-2 (P); BN208-1 (P); BN209-1 (P); BN210-1 (P)	



**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld**

Název	<b>NOVÉ PLNÉ DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ</b>	
Kód	<b>Vld/87</b>	
Schéma		
Rozměr	800 / 2300 mm	
<b>Křídlo</b> - jednokřídle plné dveře hladké, tl. 45mm - s polodrážkou, slícované se zárubní <b>Materiál křídla</b> - hladké lamino bílé lamino, struktura SM (Semi Matt), provedení HPL tl. 0,8mm <b>Zárubeň</b> - skrytá hliníková s těsněním - montáž s otevíráním „vně“ otvoru <b>Práh</b> - bez prahu <b>Kování</b> - klika-klika - matný nerez <b>Zámek</b> - mechanický <b>Panty</b> - skryté <b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - hliník stříbrný elox nebo RAL 9006 / bílá - polomatné, <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - bez požadavku <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - bez požadavku <b>Ostatní požadavky</b> -		
<b>Poznámky</b> Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvící materiál a montáž prvku.	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BN212-1 (P); BN214-1 (P); BN220-1 (L); BN222-1 (L); BN313-1 (P); BN315-1 (P); BN325-1 (P); BN327-1 (L)	



**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld**

Název	<b>NOVÉ PLNÉ DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ</b>	
Kód	<b>Vld/88</b>	
Schéma		
Rozměr	900 / 2300 mm	
<b>Křídlo</b> - jednokřídle plné dveře hladké, tl. 45mm - s polodrážkou, slícované se zárubní <b>Materiál křídla</b> - hladké lamino bílé lamino, struktura SM (Semi Matt), provedení HPL tl. 0,8mm <b>Zárubeň</b> - skrytá hliníková s těsněním - montáž s otevíráním „vně“ otvoru <b>Práh</b> - bez prahu <b>Kování</b> - klika-klika - matný nerez <b>Zámek</b> - mechanický <b>Panty</b> - skryté <b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - hliník stříbrný elox nebo RAL 9006 / bílá - polomatné, <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - EW30DP3-C3 <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - bez požadavku <b>Ostatní požadavky</b> -		
<b>Poznámky</b> Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvící materiál a montáž prvku.	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BN225-1 (P); BN225-2 (P)	

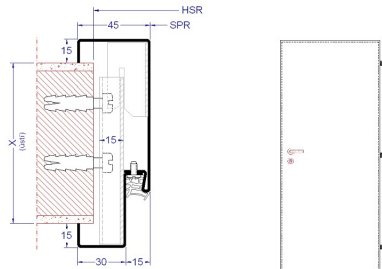
**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld**

Název	<b>NOVÉ PLNÉ DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ</b>	
Kód	<b>Vld/89</b>	
Schéma		
Rozměr	800 / 2300 mm	
<b>Křídlo</b> - jednokřídlé plné dveře hladké, tl. 45mm - s polodrážkou, slícované se zárubní <b>Materiál křídla</b> - hladké lamino bílé lamino, struktura SM (Semi Matt) provedení HPL tl. 0,8mm <b>Zárubeň</b> - skrytá hliníková s těsněním - montáž s otevíráním „vně“ otvoru <b>Práh</b> - bez prahu <b>Kování</b> - klika-knoflík - matný nerez <b>Zámek</b> - mechanický <b>Panty</b> - skryté <b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - hliník stříbrný elox nebo RAL 9006 / bílá - polomatné, <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - EW30DP3-C3 <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - bez požadavku <b>Ostatní požadavky</b> -		
<b>Poznámky</b> Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvící materiál a montáž prvku.	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BN239-1 (L)	

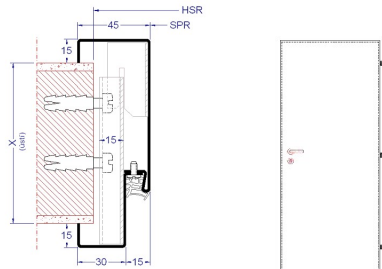
**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	<b>NOVÉ PLNÉ DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ</b>	
Kód	<b>VId/90</b>	
Schéma		
Rozměr	800 / 2300 mm	
<b>Křídlo</b> - jednokřídle plné dveře hladké, tl. 45mm - s polodrážkou, slícované se zárubní <b>Materiál křídla</b> - hladké lamino bílé lamino, struktura SM (Semi Matt), provedení HPL tl. 0,8mm <b>Zárubeň</b> - skrytá hliníková s těsněním - montáž s otevíráním „dovnitř“ otvoru <b>Práh</b> - bez prahu <b>Kování</b> - klika-knoflík - matný nerez <b>Zámek</b> - mechanický <b>Panty</b> - skryté <b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - hliník stříbrný elox nebo RAL 9006 / bílá - polomatné, <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - bez požadavku <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - bez požadavku <b>Ostatní požadavky</b> -		
<b>Poznámky</b> Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvící materiál a montáž prvku.	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (právé/levé)</b> BN226-1 (L); BN227-1 (L); BN228-1 (L); BN229-1 (L); BN230-1 (L); BN231-1 (L); BN232-1 (L); BN233-1 (L); BN234-1 (L); BN235-1 (L); BN236-1 (L); BN237-1 (L); BN238-1 (L)	

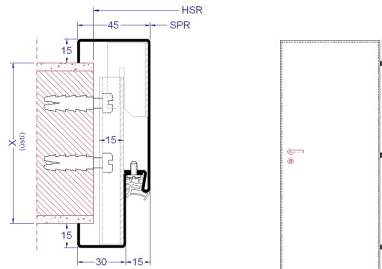
**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/91	
Schéma		
Rozměr	800 / 2300 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídlé plné dveře hladké</li><li>- bez polodrážky, se samozavíračem</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm + obklad</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika - klika</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / bílá</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BN215-1 (P); BN221-1 (L); BN316-1 (P); BN326-1 (L)	
Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.		

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**



Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/92	
Schéma		
Rozměr	800 / 2300 mm	
Křídlo	<ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídlé plné dveře hladké</li><li>- bez polodrážky, se samozavíračem</li></ul>	
Materiál křídla	<ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul>	
Zárubeň	<ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm + obklad</li></ul>	
Práh	<ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul>	
Kování	<ul style="list-style-type: none"><li>- klika - klika</li><li>- matný nerez</li></ul>	
Zámek	<ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul>	
Panty	<ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul>	
Vložka	<ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul>	
Barevnost (zárubeň / křídlo)	<ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / bílá</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul>	
Požadavky požárně bezpečnostního řešení	<ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul>	
Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu	<ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul>	
Ostatní požadavky	-	
Poznámky	<p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>	
	<p>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé) BN213-1 (P); BN223-1 (L); BN314-1 (P); BN328-1 (L)</p>	

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**



Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/93	
Schéma		
Rozměr	800 / 2300 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídlé plné dveře hladké</li><li>- bez polodrážky, se samozavíračem</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm + obklad</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika - klika</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický, WC zámek, s možností odblokování zvenčí</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / bílá</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<div><div>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</div><div>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé) BN212-2 (P); BN222-2 (L)</div></div>	



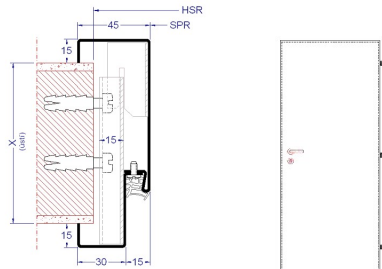
**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	<b>NOVÉ PLNÉ DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ</b>	
Kód	<b>VId/94</b>	
Schéma		
Rozměr	800 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> - jednokřídle plné dveře hladké, tl. 45mm - s polodrážkou, slícované se zárubní <b>Materiál křídla</b> - hladké lamino bílé lamino, struktura SM (Semi Matt), provedení HPL tl. 0,8mm <b>Zárubeň</b> - skrytá hliníková s těsněním - montáž s otevíráním „vně“ otvoru <b>Práh</b> - bez prahu <b>Kování</b> - knoflík - klika - matný nerez <b>Zámek</b> - mechanický <b>Panty</b> - skryté <b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - hliník stříbrný elox nebo RAL 9006 / bílá - polomatné, <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - bez požadavku <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - bez požadavku <b>Ostatní požadavky</b> -		
<b>Poznámky</b> Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvící materiál a montáž prvku.	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BN203-1 (L)	

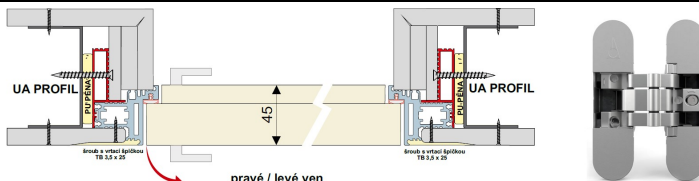

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	<b>NOVÉ PLNÉ DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ</b>	
Kód	<b>VId/95</b>	
Schéma		
Rozměr	600 / 2300 mm	
<b>Křídlo</b> - jednokřídle plné dveře hladké, tl. 45mm - s polodrážkou, slícované se zárubní <b>Materiál křídla</b> - hladké lamino bílé lamino, struktura SM (Semi Matt), provedení HPL tl. 0,8mm <b>Zárubeň</b> - skrytá hliníková s těsněním - montáž s otevíráním „vně“ otvoru <b>Práh</b> - bez prahu <b>Kování</b> - jen rozeta na vložku - matný nerez <b>Zámek</b> - elektro-mechanický <b>Panty</b> - skryté <b>Vložka</b> - cylindrická, jednostranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - hliník stříbrný elox nebo RAL 9006 / bílá - polomatné, <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - EI30 DP1 <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - magnetický kontakt - klávesnice + čtečka na zdi <b>Ostatní požadavky</b> - dveře k instal. šachtě		
<b>Poznámky</b> Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BN219C-1 (P); BN317C-1 (P)	


**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/96	
Schéma		
Rozměr	900 / 1740 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídle plné dveře hladké</li><li>- bez polodrážky, se samozavíračem</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika - knoflík</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ,mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / bílá</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EI30 DP3-C3</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- magnet, , 1xčtečka, el. Otvírač</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AN302-1 (L); AN319-1 (P)	
<p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>		



**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	<b>NOVÉ PLNÉ DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ</b>	
Kód	<b>VId/97</b>	
Schéma		
Rozměr	800 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> - jednokřídlé plné dveře hladké, tl. 45mm - s polodrážkou, slícované se zárubní <b>Materiál křídla</b> - hladké lamino bílé lamino, struktura SM (Semi Matt), provedení HPL tl. 0,8mm <b>Zárubeň</b> - skrytá hliníková s těsněním - montáž s otevíráním „vně“ otvoru <b>Práh</b> - bez prahu <b>Kování</b> - knoflík - klika - matný nerez <b>Zámek</b> - mechanický <b>Panty</b> - skryté <b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - hliník stříbrný elox nebo RAL 9006 / bílá - polomatné, <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - EW30 DP3-C3 <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - bez požadavků <b>Ostatní požadavky</b> -		
<b>Poznámky</b> Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvící materiál a montáž prvku.	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BN303-1 (L); BN338-1 (L)	

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	<b>NOVÉ PLNÉ DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ</b>	
Kód	<b>VId/98</b>	
Schéma		
Rozměr	900 / 2300 mm	
<b>Křídlo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídle plné dveře hladké, tl. 45mm</li> <li>- s polodrážkou, slícované se zárubní</li> </ul>	
<b>Materiál křídla</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hladké lamino bílé lamino, struktura SM (Semi Matt), provedení HPL tl. 0,8mm</li> </ul>	
<b>Zárubeň</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- skrytá hliníková s těsněním</li> <li>- montáž s otevíráním „dovnitř“ otvoru</li> </ul>	
<b>Prah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bez prahu</li> </ul>	
<b>Kování</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- klika-knoflík</li> <li>- matný nerez</li> </ul>	
<b>Zámek</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mechanický</li> </ul>	
<b>Panty</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- skryté</li> </ul>	
<b>Vložka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cylindrická, oboustranná</li> <li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li> </ul>	
<b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hliník stříbrný elox nebo RAL 9006 / bílá</li> <li>- polomatné,</li> </ul>	
<b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bez požadavku</li> </ul>	
<b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bez požadavku</li> </ul>	
<b>Ostatní požadavky</b>	-	
<b>Poznámky</b>	<p>Nutno zaměřit před realizací!  Nutná konzultace s výrobcem před realizací.  Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí!  Součástí dodávky je kotvící materiál a montáž prvku.</p>	
<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b>	<p>BN306-1 (P); BN306-2 (P); BN308-1 (P); BN309-1 (P);  BN310-1 (P); BN311-1 (P); BN312-1 (P); BN318-1 (L);  BN319-1 (L); BN320-1 (L); BN322-1 (P); BN323-1 (P);  BN324-1 (P)</p>	

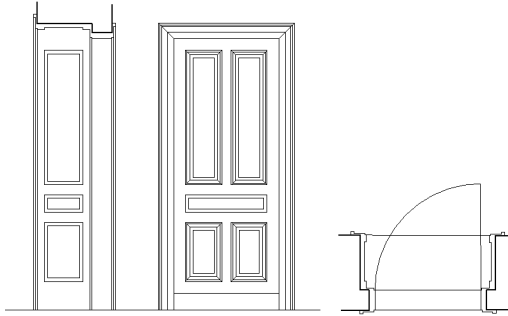
**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	<b>NOVÉ PLNÉ DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ</b>	
Kód	<b>VId/99</b>	
Schéma		
Rozměr	900 / 2300 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídle plné dveře hladké, tl. 45mm</li> <li>- s polodrážkou, slícované se zárubní</li> </ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hladké lamino bílé lamino, struktura SM (Semi Matt), provedení HPL tl. 0,8mm</li> </ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skrytá hliníková s těsněním</li> <li>- montáž s otevíráním „dovnitř“ otvoru</li> </ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bez prahu</li> </ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- klika-knoflík</li> <li>- matný nerez</li> </ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mechanický</li> </ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skryté</li> </ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cylindrická, oboustranná</li> <li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li> </ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hliník stříbrný elox nebo RAL 9006 / bílá</li> <li>- polomatné,</li> </ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bez požadavku</li> </ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- el. otvírač, čtečka na stěně</li> </ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>		
<b>Poznámky</b> <p>Nutno zaměřit před realizací!  Nutná konzultace s výrobcem před realizací.  Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí!  Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BN330-1 (L); BN331-1 (L); BN332-1 (L); BN333-1 (L); BN334-1 (L); BN335-1 (L); BN336-1 (L)	

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld**

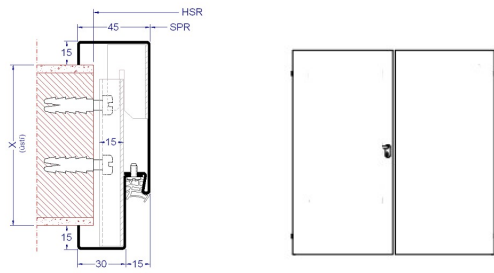
Název	REPLIKA KAZETOVÝCH DVEŘÍ S OBKLADEM OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ		
Kód	Vld/100		
Schéma			
Rozměr	900 / 2300 mm, š. ústí 150 mm, tl. zdiva 640 mm		
<p><b>Křídlo</b> Křídlo bude vertikálně rozděleno na tři, výškově rozdílné kazety horizontálně pak vrchní a spodní kazeta bude ve dvojnásobném vyhotovení – celkový počet kazet tedy bude 5 – vrchní dvě kazety budou plně lemované profilovanou lištou (typ A). Střední vpadlá kazeta je lemovaná lištou jednodušší profilace (typ C), spodní dvě vpadlé kazety jsou lemovány profilovanou lištou shodnou s lištou lemující horní pole (typ A). Skrutý samozavírač</p> <p><b>Materiál křídla</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- masivní dřevo – dub, atypický profil, vč. atypických profilací lišt</li></ul> <p><b>Zárubeň</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dřevěná – dub s profilací (typ C), vč. obkladu ostění a nadpraží</li></ul> <p><b>Práh</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <p><b>Kování</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- knoflík-knoflík</li><li>- žlutý kov, vzhled koordinován s kovááním pro venkovní výplně</li></ul> <p><b>Zámek</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- elektro - mechanický</li></ul> <p><b>Panty</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- historizující, vzhled koordinován s kovááním pro venkovní výplně</li></ul> <p><b>Vložka</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <p><b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1x základní nátěr + 3x konečný krycí nátěr</li><li>- odstín slonová kost. Vzorčky barev budou předloženy k odsouhlasení architektem a pracovníkem památkové péče</li></ul> <p><b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- EI30 DP3-C3</li></ul> <p><b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- magnetický kontakt</li><li>-2x čtečka na zdi</li></ul> <p><b>Ostatní požadavky</b> Jedná se o historický objekt, proto je kladen důraz na to, aby při výrobě nového prvku bylo docíleno co nejsubtilnějšího vzhledu rámu i křídla!!! V rámci 4. stupně výrobně technické dokumentace, budou předloženy výkresy detailů profilace a vytvořeny vzorové modely 1:1 průřezu oken/dveří - odsouhlaseno architektem a pracovníky památkové péče!</p>			
Poznámky	<p><b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BN305-1 (L)</p>		
<p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>			

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

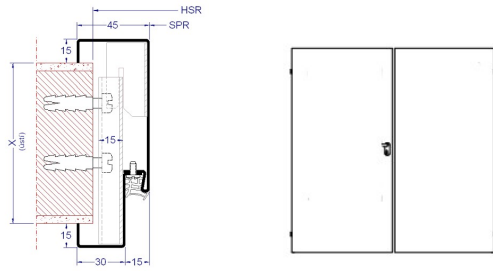
Název	REPLIKA KAZETOVÝCH DVEŘÍ S OBKLADEM OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ	
Kód	VId/101	
Schéma		
Rozměr	900 / 2300 mm, š. ústí 150 mm, tl. zdiva 650 mm	
<p><b>Křídlo</b> Křídlo bude vertikálně rozděleno na tři, výškově rozdílné kazety horizontálně pak vrchní a spodní kazeta bude ve dvojnásobném vyhotovení – celkový počet kazet tedy bude 5 – vrchní dvě kazety budou plně lemované profilovanou lištou (typ A). Střední vpadlá kazeta je lemovaná lištou jednodušší profilace (typ C), spodní dvě vpadlé kazety jsou lemovány profilovanou lištou shodnou s lištou lemující horní pole (typ A). Skrutý samozavírač</p> <p><b>Materiál křídla</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- masivní dřevo – dub, atypický profil, vč. atypických profilací lišt</li></ul> <p><b>Zárubeň</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dřevěná – dub s profilací (typ C), vč. obkladu ostění a nadpraží</li></ul> <p><b>Práh</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <p><b>Kování</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- knoflík-knoflík</li><li>- žlutý kov, vzhled koordinován s kovááním pro venkovní výplně</li></ul> <p><b>Zámek</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- elektro - mechanický</li></ul> <p><b>Panty</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- historizující, vzhled koordinován s kovááním pro venkovní výplně</li></ul> <p><b>Vložka</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <p><b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1x základní nátěr + 3x konečný krycí nátěr</li><li>- odstín slonová kost. Vzorčky barev budou předloženy k odsouhlasení architektem a pracovníkem památkové péče</li></ul> <p><b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- EI30 DP3-C3</li></ul> <p><b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- magnetický kontakt</li><li>-2x čtečka na zdi</li></ul> <p><b>Ostatní požadavky</b> Jedná se o historický objekt, proto je kladen důraz na to, aby při výrobě nového prvku bylo docíleno co nejsubtilnějšího vzhledu rámu i křídla!!! V rámci 4. stupně výrobně technické dokumentace, budou předloženy výkresy detailů profilace a vytvořeny vzorové modely 1:1 průřezu oken/dveří - odsouhlaseno architektem a pracovníky památkové péče!</p>		
Poznámky	<p><b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BN329-1 (P)</p> <p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>	



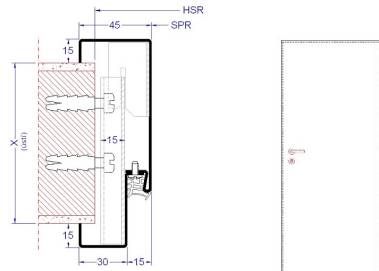
**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	Vld/102	
Schéma		
Rozměř	1600 / 2100 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- dvoukřídle plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou, samozavírač, nerez zarážka obou křidel</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika - knoflík</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- elektro-mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EW30 DP3-C3</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- magnetický kontakt</li><li>- čtečka na zdi</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
<b>Poznámky</b> <p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>		<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BP171-1 (P)

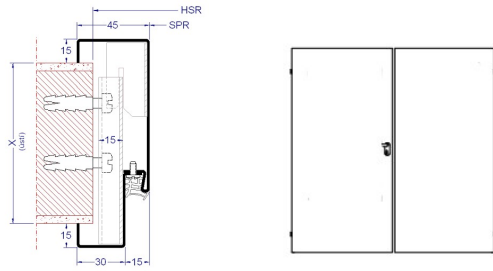
**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/103	
Schéma		
Rozměr	1600 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- dvoukřídlové plné dveře hladké, symetrické</li><li>- s polodrážkou, samozavírač</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika – klika</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EW30 DP3-C3</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AP165-1 (P)  Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.	

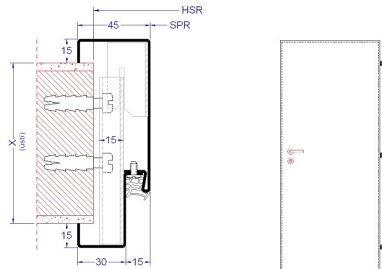
**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/104	
Schéma		
Rozměr	780 / 890 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídle plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vyliované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika – klika</li><li>- bez požadavku na vzhled</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez vložky</li><li>- není zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bílá / bílá</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EI30 DP3-C3</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- magnetický kontakt</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> A.N2.36 (P) bez vložky, není součástí SGHK A.N2.37 (P) bez vložky, není součástí SGHK	

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**


Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/105	
Schéma		
Rozměr	1600 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- dvoukřídle plné dveře hladké, symetrické</li><li>- s polodrážkou, samozavírač</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- knoflík – klíka</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EW30 DP3-C3</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AP102-1 (L)  Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.	

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**


Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
Kód	VId/106
Schéma	
Rozměr	900 / 1970 mm
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídle plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou, samozavírač</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- knoflík – knoflík</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- elektro-mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EI30 DP3-C3</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- magnetický kontakt</li><li>- 2x čtečka na zdi</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>	
Poznámky	Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé) AP109-1 (P)

Nutno zaměřit před realizací!  
Nutná konzultace s výrobcem před realizací.  
Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí!  
Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.


**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld**

Název	<b>NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</b>		
Kód	<b>Vld/107</b>		
Schéma			
Rozměr	900 / 1970 mm		
<b>Křídlo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídle plné dveře hladké</li> <li>- s polodrážkou, samozavírač</li> </ul>		
<b>Materiál křídla</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vyliisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li> </ul>		
<b>Zárubeň</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li> <li>- pohledová šířka 45 mm</li> <li>- šířka ústí 125 mm</li> </ul>		
<b>Práh</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bez prahu</li> </ul>		
<b>Kování</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- klika-knoflík</li> <li>- matný nerez</li> </ul>		
<b>Zámek</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- elektrický otvírač</li> </ul>		
<b>Panty</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bez požadavků</li> </ul>		
<b>Vložka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cylindrická, oboustranná</li> <li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li> </ul>		
<b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li> <li>- polomatné, práškový lak</li> </ul>		
<b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EI45 DP1-C</li> </ul>		
<b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- magnetický kontakt</li> <li>- čtečka na zdi</li> </ul>		
<b>Ostatní požadavky</b>	-		
<b>Poznámky</b>	<p>Nutno zaměřit před realizací!  Nutná konzultace s výrobcem před realizací.  Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí!  Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>		
	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AP143-1 (L)		

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**


Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/108	
Schéma		
Rozměr	900 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídlé plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou, samozavírač</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vyliisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika-knoflík</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EI45 DP1-C</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AP151-1 (L); AP149-1 (L) ; AP124-1 (P)	
Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.		

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**


Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/109	
Schéma		
Rozměr	900 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídle plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika-knoflík</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AP122A-1 (L)	
<p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>		




**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/110	
Schéma		
Rozměr	900 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídle plné dveře hladké</li><li>- bez polodrážky, se samozavíračem</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm + obklad</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- knoflík -knoflík</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- elektro-mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / bílá</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EW30 DP3-C3</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- magnet</li><li>- oboustr. čtečka na stěně</li><li>- únikový terminál</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pozn.: dveře osazeny v komerčních prostorách síť. operátorů</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BP132-1 (P)  Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.	

## VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld



Název	REPLIKA KAZETOVÝCH DVEŘÍ – HISTORICKÉ SÁLY	
Kód	Vld/111	
Schéma		
Rozměr	1300 / 2520+560 mm, š. ústí 150 mm	
<p><b>Křídlo</b> Křídlo bude vertikálně rozděleno na tři, výškově rozdílné kazety – vrchní dvě kazety budou prosklené lemované profilovanou lištou (typ A). Střední vpadlá kazeta je lemovaná lištou jednodušší profilace (typ C), spodní dvě vpadlé kazety jsou lemovány profilovanou lištou shodnou s lištou lemující horní pole (typ A). Skrytý samozavírač</p> <p><b>Materiál křídla</b> - masivní dřevo – dub, atypický profil, vč. atypických profilací lišt</p> <p><b>Zárubeň</b> - dřevěná – dub s profilací</p> <p><b>Práh</b> - bez prahu</p> <p><b>Kování</b> - klika-klika - žlutý kov, vzhled koordinován s kováním pro venkovní výplně</p> <p><b>Zámek</b> - mechanický</p> <p><b>Panty</b> - historizující, vzhled koordinován s kováním pro venkovní výplně</p> <p><b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</p> <p><b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - 1x základní nátěr + 3x konečný krycí nátěr - odstín slonová kost. Vzorčky barev budou předloženy k odsouhlasení architektem a pracovníkem památkové péče</p> <p><b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - bez požadavku</p> <p><b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> -bez požadavku</p> <p><b>Ostatní požadavky</b> Jedná se o historický objekt, proto je kladen důraz na to, aby při výrobě nového prvku bylo docíleno co nejsubtilnějšího vzhledu rámu i křídla!! V rámci 4. stupně výrobně technické dokumentace, budou předloženy výkresy detailů profilace a vytvořeny vzorové modely 1:1 průřezu oken/dveří - odsouhlaseno architektem a pracovníky památkové péče!</p>		
Poznámky	<p><b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AN1K1202-1 (L); AN1K1302-1 (L)</p>	
<p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>		

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld**

pNázev	<b>NOVÉ PLNÉ DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ</b>	
Kód	<b>Vld/112</b>	
Schéma		
Rozměr	800 / 2300 mm	
<b>Křídlo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídle plné dveře hladké, tl. 45mm</li> <li>- s polodrážkou, slícované se zárubní</li> </ul>	
<b>Materiál křídla</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hladké lamino bílé lamino, struktura SM (Semi Matt), provedení HPL tl. 0,8mm</li> </ul>	
<b>Zárubeň</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- skrytá hliníková s těsněním</li> <li>- montáž s otevíráním „vně“ otvoru</li> </ul>	
<b>Práh</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bez prahu</li> </ul>	
<b>Kování</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- klika-knoflík</li> <li>- matný nerez</li> <li>-třída RC3</li> </ul>	
<b>Zámek</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mechanický</li> </ul>	
<b>Panty</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- skryté</li> </ul>	
<b>Vložka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cylindrická, oboustranná, odolnost RC3</li> <li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li> </ul>	
<b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hliník stříbrný elox nebo RAL 9006 / bílá</li> <li>- polomatné,</li> </ul>	
<b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bez požadavku</li> </ul>	
<b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- magnet, el. otvírač, čtečka na zdi</li> </ul>	
<b>Ostatní požadavky</b>	-	
<b>Poznámky</b>	<p>Nutno zaměřit před realizací!  Nutná konzultace s výrobcem před realizací.  Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí!  Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>	
	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AN224-1 (P); AN316-1 (P)	




**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld**

Název	<b>NOVÉ PLNÉ DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ</b>	
Kód	<b>Vld/113</b>	
Schéma		
Rozměr	780 / 970 mm	
<b>Křídlo</b> - jednokřídle plné dveře hladké, tl. 45mm - s polodrážkou, slícované se zárubní <b>Materiál křídla</b> - hladké lamino bílé lamino, struktura SM (Semi Matt), provedení HPL tl. 0,8mm <b>Zárubeň</b> - skrytá hliníková s těsněním - montáž s otevíráním „vně“ otvoru <b>Práh</b> - bez prahu <b>Kování</b> - pouze rozeta na vložku <b>Zámek</b> - mechanický <b>Panty</b> - skryté <b>Vložka</b> - cylindrická, jednostranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - hliník stříbrný elox nebo RAL 9006 / bílá - polomatné, <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - EI30 DP3-C3 <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - bez požadavku <b>Ostatní požadavky</b> -		
<b>Poznámky</b> Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AN238-1 (P); AN235-1 (L)	

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld**

Název	<b>NOVÉ PLNÉ DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ</b>	
Kód	<b>Vld/114</b>	
Schéma		
Rozměr	680 / 1150 mm	
<b>Křídlo</b> - jednokřídlé plné dveře hladké, tl. 45mm - s polodrážkou, slícované se zárubní <b>Materiál křídla</b> - hladké lamino bílé lamino, struktura SM (Semi Matt), provedení HPL tl. 0,8mm <b>Zárubeň</b> - skrytá hliníková s těsněním - montáž s otevíráním „vně“ otvoru <b>Práh</b> - bez prahu <b>Kování</b> - pouze rozeta na vložku <b>Zámek</b> - mechanický <b>Panty</b> - skryté <b>Vložka</b> - cylindrická, jednostranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - hliník stříbrný elox nebo RAL 9006 / bílá - polomatné, <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - EI30 DP1 <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - bez požadavků <b>Ostatní požadavky</b> -		
<b>Poznámky</b> Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AN322A-2 (L); AN322A-1 (P)	

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – VId**

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	VId/115	
Schéma		
Rozměr	800 / 1970 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednokřídlé plné dveře hladké</li><li>- bez polodrážky</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylišované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li><li>- organická výplň mezi korpusy možná</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika-klika</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bílá / bílá</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EI30 DP3</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavku</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AN322B-1 (L); AN322C-1 (P)	



Nutno zaměřit před realizací!

Nutná konzultace s výrobcem před realizací.

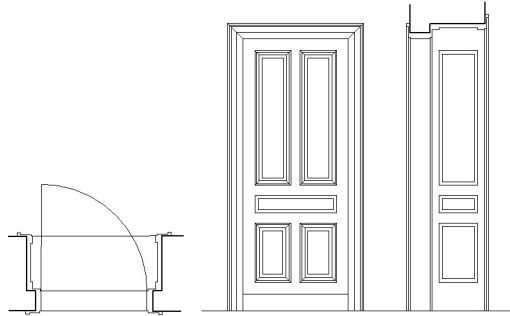
Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí!

Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld**

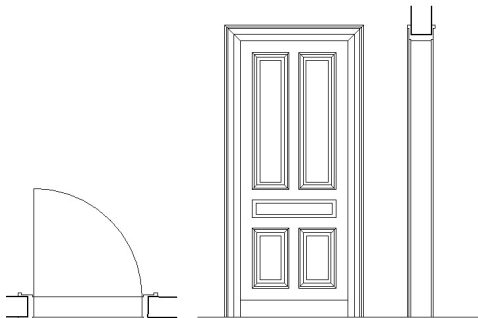
Název	<b>NOVÉ PLNÉ DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ</b>	
Kód	<b>Vld/116</b>	
Schéma		
Rozměr	900 / 2300 mm	
<b>Křídlo</b> - jednokřídle plné dveře hladké, tl. 45mm - s polodrážkou, slícované se zárubní <b>Materiál křídla</b> - hladké lamino bílé lamino, struktura SM (Semi Matt), provedení HPL tl. 0,8mm <b>Zárubeň</b> - skrytá hliníková s těsněním - montáž s otevíráním „vně“ otvoru <b>Práh</b> - bez prahu <b>Kování</b> - pouze rozeta na vložku - třída RC3 <b>Zámek</b> - elektro-mechanický <b>Panty</b> - skryté <b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná, odolnost RC3 - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - hliník stříbrný elox nebo RAL 9006 / bílá - polomatné, <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - bez požadavku <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - magnet, čtečka +klávesnice na zdi <b>Ostatní požadavky</b> -		
<b>Poznámky</b> Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BN219B-1 (L); BN317B-1 (L)	

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld**



Název	REPLIKA KAZETOVÝCH DVEŘÍ S OBKLADEM OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ		
Kód	Vld/117		
Schéma			
Rozměr	900 / 2300 mm, š. ústí 150 mm, tl. zdiva 480 mm		
<p><b>Křídlo</b> Křídlo bude vertikálně rozděleno na tři, výškově rozdílné kazety horizontálně pak vrchní a spodní kazeta bude ve dvojm vyhotovení – celkový počet kazet tedy bude 5 – vrchní dvě kazety budou plně lemované profilovanou lištou (typ A). Střední vpadlá kazeta je lemovaná lištou jednoduší profilace (typ C), spodní dvě vpadlé kazety jsou lemovány profilovanou lištou shodnou s lištou lemující horní pole (typ A). Skrytý samozavírač</p> <p><b>Materiál křídla</b> - masivní dřevo – dub, atypický profil, vč. atypických profilací lišt</p> <p><b>Zárubeň</b> - dřevěná – dub s profilací (typ C), vč. obkladu ostění a nadpraží</p> <p><b>Práh</b> - dubový práh</p> <p><b>Kování</b> - klika-knoflík - žlutý kov, vzhled koordinován s kováním pro venkovní výplně</p> <p><b>Zámek</b> - mechanický</p> <p><b>Panty</b> - historizující, vzhled koordinován s kováním pro venkovní výplně</p> <p><b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</p> <p><b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - 1x základní nátěr + 3x konečný krycí nátěr - odstín slonová kost. Vzorčky barev budou předloženy k odsouhlasení architektem a pracovníkem památkové péče</p> <p><b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - EI30 DP3-C3</p> <p><b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - bez požadavků</p> <p><b>Ostatní požadavky</b> Jedná se o historický objekt, proto je kladen důraz na to, aby při výrobě nového prvku bylo docíleno co nejsbližnějšího vzhledu rámu i křídla!! V rámci 4. stupně výrobně technické dokumentace, budou předloženy výkresy detailů profilace a vytvořeny vzorové modely 1:1 průřezu oken/dveří - odsouhlaseno architektem a pracovníky památkové péče!</p>			
Poznámky	<p><b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BN118-1 (L)</p>		
<p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>			



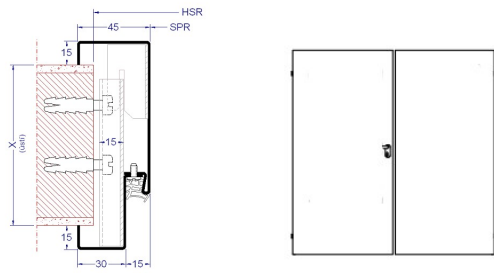
## VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld

Název	REPLIKA KAZETOVÝCH DVEŘÍ
Kód	Vld/118
Schéma	
Rozměr	800 / 2300 mm, š. ústí 125 mm
<p><b>Křídlo</b> Křídlo bude vertikálně rozděleno na tři, výškově rozdílné kazety horizontálně pak vrchní a spodní kazeta bude ve dvojnásobném vyhotovení – celkový počet kazet tedy bude 5 – vrchní dvě kazety budou prosklené lemované profilovanou lištou (typ A). Střední vpadlá kazeta je lemovaná lištou jednodušší profilace (typ C), spodní dvě vpadlé kazety jsou lemovány profilovanou lištou shodnou s lištou lemující horní pole (typ A). Skrytý samozavírač</p> <p><b>Materiál křídla</b> - masivní dřevo – dub, atypický profil, vč. atypických profilací lišt</p> <p><b>Zárubeň</b> - dřevěná – dub s profilací</p> <p><b>Práh</b> - bez prahu</p> <p><b>Kování</b> - klika-knoflík - žlutý kov, vzhled koordinován s kovááním pro venkovní výplně</p> <p><b>Zámek</b> - mechanický</p> <p><b>Panty</b> - historizující, vzhled koordinován s kovááním pro venkovní výplně</p> <p><b>Vložka</b> - cylindrická, oboustranná - zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</p> <p><b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> - 1x základní nátěr + 3x konečný krycí nátěr - odstín slonová kost. Vzorčky barev budou předloženy k odsouhlasení architektem a pracovníkem památkové péče</p> <p><b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> - EI30 DP3-C3</p> <p><b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> - bez požadavků</p> <p><b>Ostatní požadavky</b> Jedná se o historický objekt, proto je kladen důraz na to, aby při výrobě nového prvku bylo docíleno co nejsubtilnějšího vzhledu rámu i křídla!! V rámci 4. stupně výrobně technické dokumentace, budou předloženy výkresy detailů profilace a vytvořeny vzorové modely 1:1 průřezu oken/dveří - odsouhlaseno architektem a pracovníky památkové péče!</p>	
Poznámky	<p><b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> AN109-1 (L)</p>
<p>Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>	

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vid**

Název	<b>NOVÉ PLNÉ DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ</b>	
Kód	<b>Vid/119</b>	
Schéma		
Rozměr	900 / 2300 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídle plné dveře hladké, tl. 45mm</li> <li>- s polodrážkou, slícované se zárubní</li> </ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hladké lamino bílé lamino, struktura SM (Semi Matt), provedení HPL tl. 0,8mm</li> </ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skrytá hliníková s těsněním</li> <li>- montáž s otevíráním „dovnitř“ otvoru</li> </ul> <b>Prah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bez prahu</li> </ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- klika-knoflík</li> <li>- matný nerez</li> </ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mechanický</li> </ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skryté</li> </ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cylindrická, oboustranná</li> <li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li> </ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hliník stříbrný elox nebo RAL 9006 / bílá</li> <li>- polomatné,</li> </ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EW30DP3-C3</li> </ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bez požadavku</li> </ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>		
<b>Poznámky</b> <p>Nutno zaměřit před realizací!  Nutná konzultace s výrobcem před realizací.  Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a pracovníky památkové péče u replik a repasí!  Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.</p>	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (právé/levé)</b> BN216-1 (P); BN218-1 (P)	

## VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH (DŘEVĚNÉ A KOMBINOVANÉ PRVKY) – Vld

Název	NOVÉ PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Kód	Vld/120	
Schéma		
Rozměr	1600 / 2100 mm	
<b>Křídlo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- dvoukřídle plné dveře hladké</li><li>- s polodrážkou, samozavírač, nerez zarážka obou křídel</li></ul> <b>Materiál křídla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovové křídlo hladké tvoří ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle min 0,6 mm.</li></ul> <b>Zárubeň</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž s těsněním</li><li>- pohledová šířka 45 mm</li><li>- šířka ústí 125 mm</li></ul> <b>Práh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez prahu</li></ul> <b>Kování</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- klika - knoflík</li><li>- matný nerez</li></ul> <b>Zámek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanický</li></ul> <b>Panty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- bez požadavků</li></ul> <b>Vložka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cylindrická, oboustranná</li><li>- zahrnuta do systému generálního a hlavního klíče</li></ul> <b>Barevnost (zárubeň / křídlo)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAL7012 (NCS S6500-N) / RAL7012 (NCS S6500-N)</li><li>- polomatné, práškový lak</li></ul> <b>Požadavky požárně bezpečnostního řešení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EW30 DP3-C3</li></ul> <b>Požadavky na vybavení prvky elektronické kontroly přístupu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- magnetický kontakt</li><li>- klávesnice na zdi</li></ul> <b>Ostatní požadavky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>		
Poznámky	<b>Výpis dveří dle označení SGHK (pravé/levé)</b> BP166-1 (P); BP166-2 (P); BP166-3 (P)	

Nutno zaměřit před realizací!  
Nutná konzultace s výrobcem před realizací.  
Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude  
odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích architektem a  
pracovníky památkové péče u replik a repasí!  
Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.