

Číslo vyjádření: **VYJ-2019-178**
Vyřizuje: Radek Winiarski
Datum: 18.06.2019

Čj. žadatele:

EXprojekt s.r.o.
Heršpická č.p. 758/13
Štýřice

perinova@exprojekt.cz

VYJÁDŘENÍ K ULOŽENÍ SÍTÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY

Účel vyjádření: vyjádření z hlediska existence sítí VAK (Platnost vyjádření je 2 roky)
Stavba/akce: **Rekonstrukce zastávek Lipová-lázně**
Katastrální území: Dolní Lipová
Parcely: Dolní Lipová, parc. č. 1318
Stavebník: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha, Nové Město, Dílžďená, č.p. 1003/7, 11000**

DOJDE K DOTČENÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY, PŘÍPADNĚ ZÁJMŮ VAK

Ve vymezeném staveništi, případně v jeho blízkosti, se **NACHÁZÍ** vedení vodohospodářské infrastruktury (VHI) pro veřejnou potřebu v majetku společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (VAK).

Sítě jsou zakresleny v situaci VHI. SÍTĚ VHI JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ. Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok je vymezeno podle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Znění § 23 je uvedeno v příloze tohoto vyjádření.

- Upozorňujeme na uložení domovních přípojek VHI v zájmovém území. Domovní vodovodní a kanalizační přípojky nejsou v majetku ani ve správě a v evidenci VAK. Vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci.
- Upozorňujeme na možné uložení dešťové kanalizace v zájmovém území. Dešťová kanalizace není v majetku ani ve správě a v evidenci VAK.

PROJEKTOVOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽTE K VYJÁDŘENÍ.

TOTO VYJÁDŘENÍ NELZE POUŽÍT PRO REALIZACI NOVÉ STAVBY, REKONSTRUKCI STAVBY NEBO ZMĚNY POLOHY STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ. ROVNĚŽ NENAHRAZUJE VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. TOTO VYJÁDŘENÍ NENÍ TAKÉ MOŽNÉ POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU DLE ZÁKONA Č. 183/2006 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ A NELZE HO POUŽÍT NAPŘ. PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O PROVEDENÍ STAVBY ATD.

Při dalším jednání v této věci používejte naše číslo vyjádření VYJ-2019-178.

Přílohy:

1. Situace VHI
2. Všeobecné podmínky pro provádění stavebních činností v ochranném pásmu VHI (VseobecnePodminky.pdf)
3. Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (OchrannaPasma.pdf)



Robert Černý
technický ředitel

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY NEBO V JEHO BLÍZKOSTI

- Za stavební činnost se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu vodohospodářské infrastruktury (VHI) nebo ve vymezeném staveništi (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a dále také činnosti prováděné mimo ochranné pásmo VHI nebo mimo vymezené staveniště, pokud by takové činnosti mohli ohrozit bezpečnost a spolehlivost zařízení VHI.
- PD předkládaná stavebnímu úřadu musí být v souladu s platným vyjádřením společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
- Veškeré manipulace na vodovodní a kanalizační síti pro veřejnou potřebu, provádí pouze a výhradně společnost Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., která je zodpovědná za dodávku a kvalitu pitné vody, a za odvádění a čištění odpadních vod, není-li v tomto vyjádření uvedeno jinak.
- Před zahájením stavební činnosti, nejméně 5 pracovních dnů předem, požádá stavebník o vytýčení podzemních vedení VHI včetně jejich ochranného pásma v obvodu staveniště. Dříve nesmí být započata stavební činnost.
Vodovod vytýčí - mistr vodovodu Václav Heralt (tel.: +420 734 111 893, e-mail: heralt@vakjes.cz).
Kanalizaci vytýčí - mistr kanalizace Petr Hošek (tel.: +420 734 113 895, e-mail: hosek@vakjes.cz).
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou zařízení VHI v rámci staveniště a s podmínkami platného vyjádření.
- V případě dotčení, obnažení vodovodu, kanalizace, případně domovních přípojek VHI je třeba bezodkladně kontaktovat zástupce společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. k jejich kontrole.
- Při provádění stavební činnosti nesmí být do kanalizace v majetku společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. vypouštěny žádné dešťové vody, technologické vody, oplachy, atd.
- Kanalizační odváděná odpadní voda musí vyhovovat bez výhrad příslušným kanalizačním řádům.
- Při provádění stavební činnosti je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození zařízení VHI nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude používáno nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických a motorových nářadí.
- Vodovodní armatury a kanalizační poklopy vstupních šachet v obvodu staveniště nesmí být stavbou dotčeny a musí být po celou dobu výstavby přístupné pro provozní manipulaci.
- Uložení sítí technického vybavení musí odpovídat normě ČSN 73 6005, Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Stavebník předá protokolárně vlastníkovvi VHI překopy, které kříží vodovod a kanalizaci před jejich zasypáním. Při nedodržení této podmínky stavebník na vyzvání vlastníka VHI odkryje křížení a provede kamerovou prohlídku v potrubí na své náklady.
- Odkrytá zařízení VHI budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- Při provádění stavební činnosti pomocí bezvýkopových technologií bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení zařízení VHI v místě křížení na náklady stavebníka, pokud není v platném vyjádření uvedeno jinak. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být bezvýkopová technologie použita.
- Na základě § 23 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů je stavebník nově prováděných úprav terénu, včetně zásahu do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu, v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen na svůj náklad neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řádu a kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci, nebo jinou stavbu.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1211

tel.: +420 584 411 545

e-mail: info@vakjes.cz

www: www.vakjes.cz

bankovní spojení:

číslo účtu:

Komerční banka, a.s.

5939330267/0100

IČ: 651 38 066


DIČ: CZ65138066

ID DS: kncgujn

- Případné výškové úpravy zařízení VHI provede společnost Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka a. s. na základě objednávky stavebníka, na náklady stavebníka. Rozsah a způsob výškové úpravy šachet kanalizace a vodovodní armatury bude stanoven protokolárně před vlastním prováděním prací.
- V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace lze zřídit krátkodobé skládky stavebního materiálu pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka VHI.
- Upozorňujeme na možné uložení domovních přípojek VHI. Domovní a kanalizační přípojky nejsou v majetku ani ve správě (evidenci) společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
- STAVEBNÍ ČINNOSTI JE MOŽNÉ REALIZOVAT POUZE PŘI DODRŽENÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH V PLATNÉM VYJÁDŘENÍ. NEBUDOU-LI TYTO PODMÍNKY DODRŽENY, BUDOU STAVEBNÍ ČINNOSTI POVAŽOVÁNY ZA ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ BEZ NAŠEHO SOUHLASU. JAKÉKOLIV ZMĚNY ROZSAHU STAVBY, KTERÉ BY SE DOTÝKALY ZAŘÍZENÍ VHI, OCHRANNÉHO PÁSMU VODOVODU A KANALIZACE, MUSÍ BÝT PŘEDEM ZNOVU PROJEDNÁNY A PÍSEMNĚ ODSOUHLASENY.
- NEDODRŽENÍ PODMÍNEK UVEDENÝCH V PLATNÉM VYJÁDŘENÍ ZAKLÁDÁ ODPOVĚDNOST STAVEBNÍKA ZA VZNIKLÉ ŠKODY.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1211

tel.: +420 584 411 545	e-mail: info@vakjes.cz	bankovní spojení: Komerční banka, a.s.	IČ: 651 38 066	ID DS: kncgujn
	www: www.vakjes.cz	číslo účtu: 5939330267/0100	DIČ: CZ65138066	

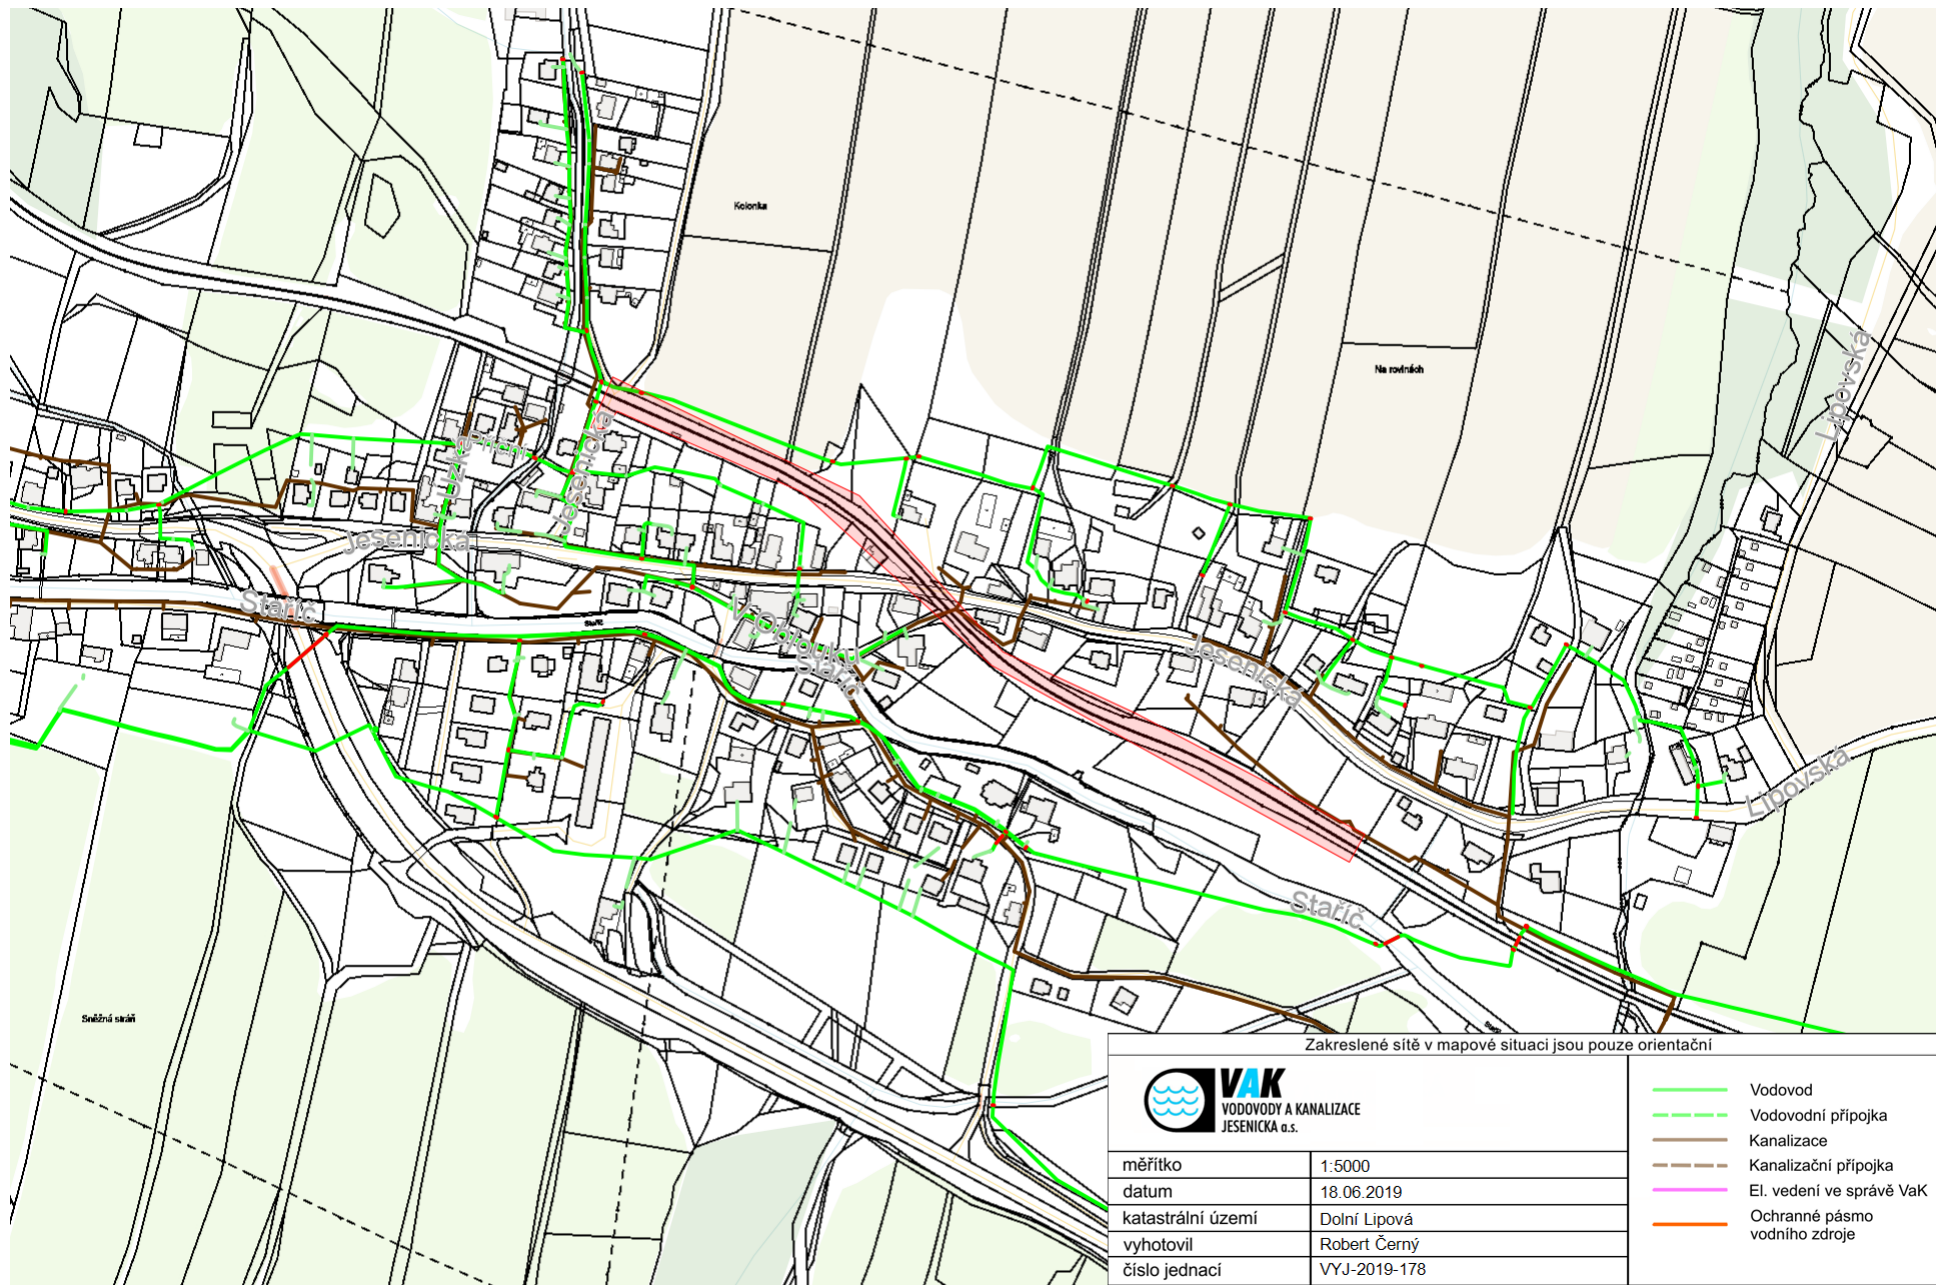

Číslo vyjádření: **VYJ-2019-173**
Vyřizuje: Robert Černý
Datum: 18.06.2019

EXprojekt s.r.o.
Heršpická č.p. 758/13
Štýřice

Čj. žadatele:

perinova@exprojekt.cz

VYJÁDŘENÍ K ULOŽENÍ SÍTÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY

Účel vyjádření: vyjádření z hlediska existence sítí VAK (Platnost vyjádření je 2 roky)
Stavba/akce: **Rekonstrukce zastávek Lipová-lázně a Potůčník**
Katastrální území: Hanušovice
Parcely: Hanušovice, parc. č. 494/2
Stavebník: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha, Nové Město, Dílžďená, č.p. 1003/7, 11000**

NEDOJDE K DOTČENÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY, PŘÍPADNĚ ZÁJMŮ VAK

Ve vymezeném staveništi, případně v jeho blízkosti, se **NENACHÁZÍ** vedení vodohospodářské infrastruktury (VHI) pro veřejnou potřebu v majetku společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (VAK).

- Upozorňujeme na uložení domovních přípojek VHI v zájmovém území. Domovní vodovodní a kanalizační přípojky nejsou v majetku ani ve správě a v evidenci VAK. Vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci.
- Upozorňujeme na možné uložení dešťové kanalizace v zájmovém území. Dešťová kanalizace není v majetku ani ve správě a v evidenci VAK.
- Upozorňujeme na možnou VHI v majetku jiných správců.

V PŘÍPADĚ ZMĚNY ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ PRO DANOU STAVBU/AKCI JE NUTNÉ POŽÁDAT O NOVÉ VYJÁDŘENÍ.

Při dalším jednání v této věci používejte naše číslo vyjádření VYJ-2019-173 .

Přílohy:

1. Situace zájmového území



VAK
VODOVODY A KANALIZACE
JESENICKA a.s.
790 01 JESENÍK, TYRŠOVA 248

Robert Černý
technický ředitel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1211

tel.: +420 584 411 545

e-mail: info@vakjes.cz
www: www.vakjes.cz

bankovní spojení:
číslo účtu:

Komerční banka, a.s.
5939330267/0100

IČ: 651 38 066
DIČ: CZ65138066

ID DS: knccgujn

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1211

tel.: +420 584 411 545

e-mail: info@vakjes.cz
www: www.vakjes.cz

bankovní spojení:
číslo účtu:

Komerční banka, a.s.
5939330267/0100

IČ: 651 38 066
DIČ: CZ65138066

ID DS: kncgujn