


zast. Potůčnick



žst. Hanušovice - RD v zast.Potůčnick 3,4km
vyfouknout DOK, zafouknout DOK, měření

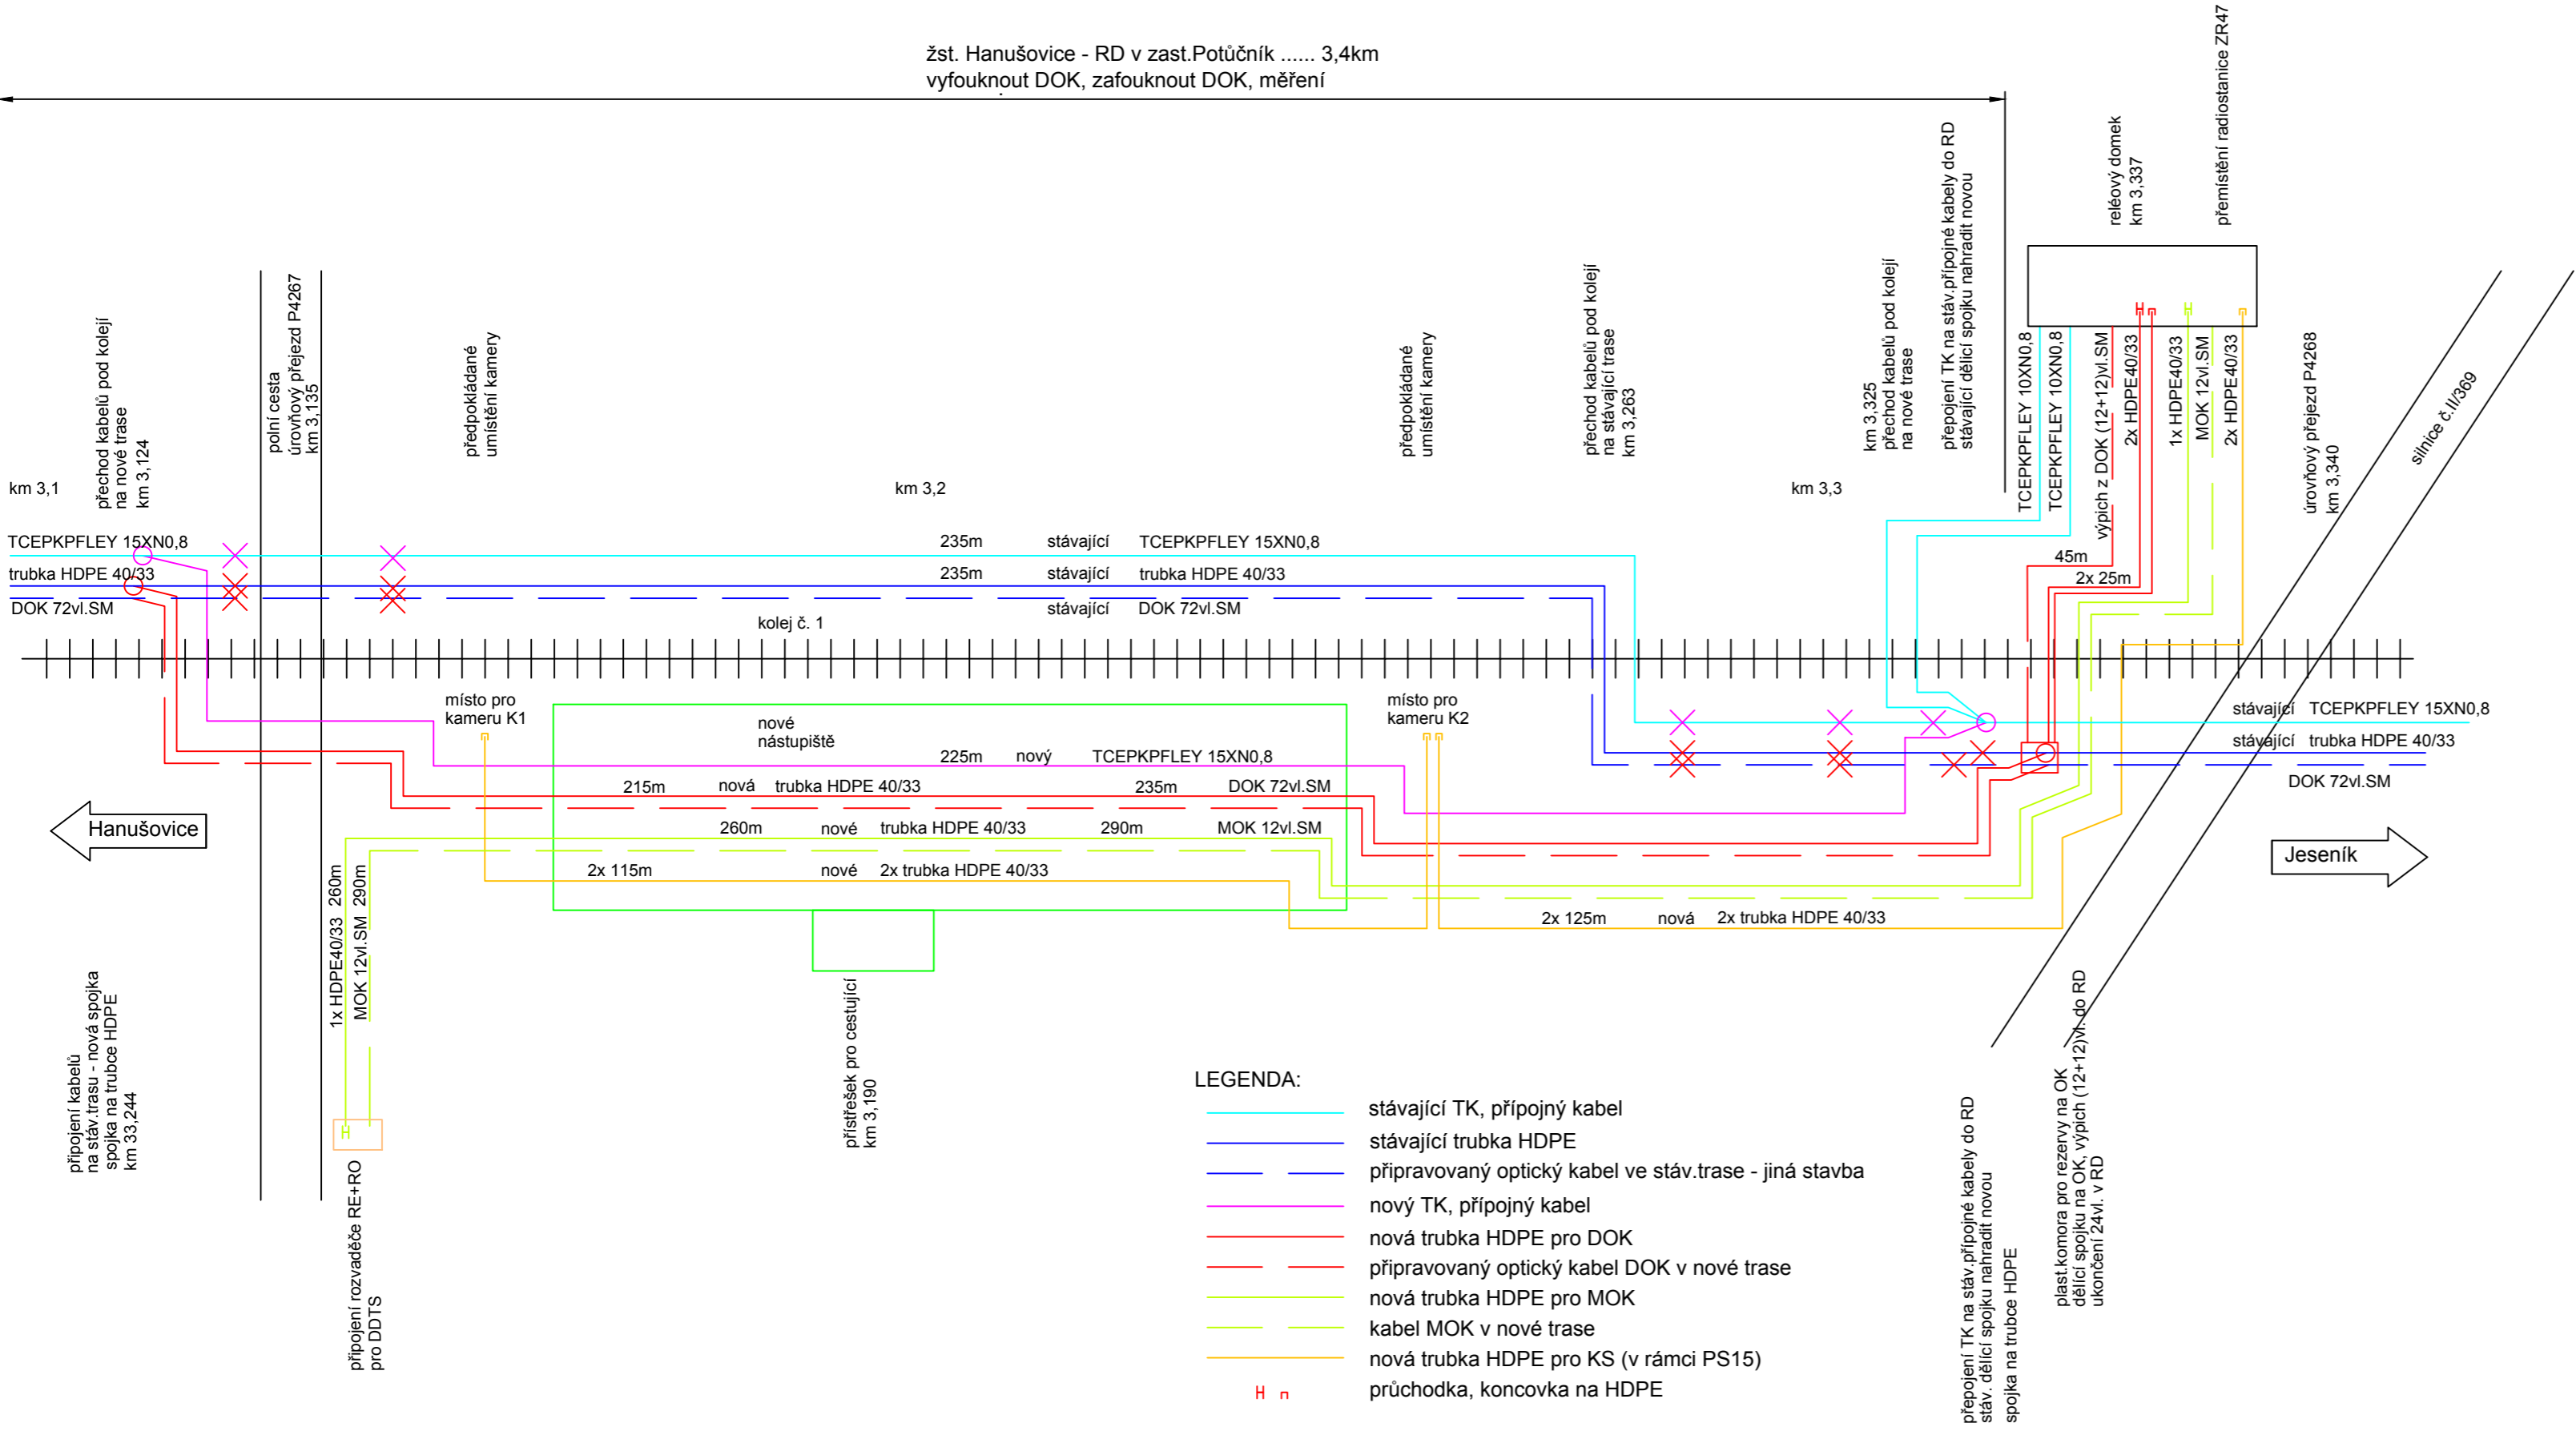

- LEGENDA:
- stávající TK, přípojný kabel
 - stávající trubka HDPE
 - připravovaný optický kabel ve stáv.trase - jiná stavba
 - nový TK, přípojný kabel
 - nová trubka HDPE pro DOK
 - připravovaný optický kabel DOK v nové trase
 - nová trubka HDPE pro MOK
 - kabel MOK v nové trase
 - nová trubka HDPE pro KS (v rámci PS15)
 - průchodka, koncovka na HDPE

		ČÍSLO SOUPRAVY:	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	
PROJEKTANT: IXPROJEKTA		GARANT PROFESÉ: Ing. Vít Říhošek	
IXPROJEKTA s.r.o. Heršpická 813/5 639 00 Brno – Štýřice e-mail: info@ixprojekta.com		<i>Říhošek</i>	
EXPROJEKT		EXPROJEKT s.r.o. Heršpická 758/13 619 00 Brno	
OBJEDNAVATEL: Správa Železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 533 312 000 E-mail: info@exprojekt.cz	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jaroslav Šmíd	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Václav Kusyn	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Václav Kusyn	KONTROLOVAL Ing. Jiří Šipr
KRAJ: Olomoucký	POVĚŘENÝ OÚ: Hanušovice; Lipová-lázně/k.u. Hanušovice; k.u. Dolní Lipová		STUPEŇ: DSP
Rekonstrukce zastávek Lipová Lázně zastávka a Potůčnick PS 11 Potůčnick, úprava sdělovací kabelizace SŽDC			ZAK. ČÍSLO 002-2019
zast. Potůčnick - schéma ochrany sdělovacích kabelů			POČET FORMÁTŮ 3A4
ČÁST DOKUM. D.2.1.1			PŘÍLOHA 02.02