PARÉ ČÍSLO :

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MAREK TYR		tms projekt s.r.o. Dubičné 106, Rudolfov 373 71 IČO: 48200891, DIČO: CZ48200891 **Projekční pracoviště PLZEŇ** Wenzigova 8, 301 00 PLZEŇ Tel.:378 229 850-55, Fax:378 229 870
NAVRHL, VYPRACOVAL	ANDREA DRNCOVÁ		
KRESLIL	ANDREA DRNCOVÁ		
KONTROLOVAL	ING. MAREK TYR		
OBJEDNATEL	**SPRÁVA ŽELEZNIC, s.o. Stavební správa západ**		

Název stavby :

"Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy - Odb. Jeneček "

DATUM	**06/2020**
ÚČEL	DUSP
ČÁST DOKUMENTACE	PŘÍLOHA ČÍSLO :
H.	

DOKLADY

Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 Rudná u Prahy - Odb. Jeneček

SEZNAM DOKLADŮ - 1. ČÁST

H.1.	**Vyjádření správních orgánů**	
H.1.1	**Krajské Ředitelství Policie středočeského kraje - Dopravní inspektorát Praha-západ**	*č.j.:KRPS-82781-1/ČJ-2020-011606-KI ze dne 7.4.2020*
	Souhlasí za podmínek - 1) předložení DIO k odsouhlasení, 2) řešení dopravního značení	
	Krajské Ředitelství Policie středočeského kraje - Dopravní inspektorát Praha-západ	*č.j.:KRPS-82781-2/ČJ-2020-011606-KI ze dne 10.8.2020*
	Souhlasí za podmínek - 1) předložení DIO k odsouhlasení, 2) podmínky použití odpovídajícího dopravního značení budou respektovány při realizaci stavby	
H.1.2.	**Krajská hygienická stanice středočeského kraje se sídlem v Praze**	*č.j.:KHSSC 16709/2020 ze dne 7.4. 2020*
	Souhlasí s předloženou dokumentací	
H.1.3.	**Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství EIA**	*č.j.:052780/2020/KUSK ze dne 23.4.2020*
	Nemá k předloženému záměru žádné připomínky, v místě záměru se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast	
H.1.4.	**Městský úřad Černošice - oddělení dopravy a správy komunikací**	*č.j.: MUCE 25896/2020 OSU ze dne 20.4.2020*
	Souhlasí s vydáním společného povolení a s realizací stavby, podmínky budou respektovány.	
H.1.5.	**Měto Hostivice**	*č.j: 03920/20/Spr/PSt. Ze dne 1.7.2020*
	Souhlasí s realizací stavby	
H.1.6.	**Městský úřad Černošice - Odbor životního prostředí**	*č.j.: MUCE 29869/2020 OŽP/Apr ze dne 12.5.2020*
	Souhlasí se stavbou	
H.1.7.	**Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství NATURA2000**	*č.j.: 052778/2020/KUSK ze dne 7.5.2020*
	Záměr není umístěn ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu, vliv soustavy NATURA2000 byl vyloučen	
H.1.8.	**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje**	*č.j.: 3119/20/KSUS/KLT/RAB 11.5.2020*
	Podmínky budou respektovány	
H.1.9.	**Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**	*č.j.: PCNP - 325 - 2/2020/PD ze dne 16.2020*
	Vydává souhlasné závazné stanovisko	
H.1.10.	**Obec Chýně**	*č.j.: 795/TSm/20/Ch ze dne 22.4.2020*
	Souhlasí se stavbou	
H.1.11.	**Městský úřad Černošice - Odbor územního plánování**	*č.j.: MUCE 49723/2020 OUP ze dne 3.8.2020*
	Vydal závazné stanovisko podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu § 96b odst.3 stavebního zákona :Orgán územního plánování po posouzení záměru z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územního plánovací dokumentací a hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování stanoví, že záměr je přípustný.	
H.1.12.	**Rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení žel. dráhy s pozemní komunikací**	*č.j.: DUCR-30676/20/Lj ze dne 29.5.2020*
H.1.A	**Souhlasy vlastníků pozemků**	
H.1.A.1	**Měto Hostivice**	*č.j.:05274/20/Spr ze dne 12.6.2020*
	Souhlasí se záměrem prodeje dotčených částí pozemků parc.č. 703 a 716 k.ú. Litovice	
H.2.	**Vyjádření správců sítí**	
H.2.1.	**GasNet, s.r.o. v zastoupení GridServices, s.r.o.**	*č.j.: 5002105465 ze dne 10.03.2020*
	V zájmovém území nejsou umístěná žádná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve správě GasNet, s.r.o.	
H.2.2.	**ELDATA pražská s.r.o.**	*č.j: 2020_16 ze dne 10.3. 2020*
	V zájmovém území se nenachází žádná podzemní komunikační vedení ve správě ELDATA pražská s.r.o.	
H.2.3.	**Vodafone Czech Republic a.s.**	*č.j: MW9910146614155063 ze dne 13.3.2020*
	Souhlasí za podmínek: v zájmovém území se nachází HDPE chránička v majetku SupTel a.s., část v pronájmu Vodafone Czech Republic a.s.	
H.2.4.	**KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.**	*č.j.: 200313 1-LK ze dne 13.3.2020*
	Souhlasí za podmínek: dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací	
H.2.5.	**Středočeské vodárny a.s.**	*č.j.:SVASZAD12168 ze dne 16.3.2020*
	V zájmovém území se nenachází sítě provozované společností Středočeské vodárny, a.s.	
H.2.6.	**Pražská plynárenská distribuce a.s.**	*č.j.:ES_2020_48537 ze dne 16.3.2020*
	V zájmovém území se nenachází plynárenská zařízení provozované společností Pražská plynárenská Distribce a.s.	
H.2.7.	**Telco Pro Service a.s.**	č.j.:0201043396 ze dne 16.3.2020
	V zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services a.s.	
H.2.8.	**ČEZ Distribuce a.s.**	*č.j:0101277242 ze dne 16.3.2020*
	V zájmovém území se nachází sítě NN, VN společnosti ČEZ Distribuce a.s.	
H.2.9.	**CETIN a.s.**	*č.j.:580308/20 ze dne 18.3.2020*
	Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.	
H.2.10	**České Radiokomunikace a.s.**	*č.j.:UPTS/OS/241098/2020 ze dne 18.3.2020*
	Dojde ke styku s podzemním telekomunikačním vedením a zařízením sítě České Radiokomunikace a.s.	
H.2.11	**Suptel a.s.**	*č.j.: 21900655 ze dne 18.3.2020*
	Dojde ke styku s podzemním telekomunikačním vedením a zařízením sítě Suptel a.s.	
H.2.12	**NET4GAS s.r.o.**	*č.j.:2580/20/OVP/N ze dne 16.3.2020*
	Nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochraného pásma telekomunikačního vedení NET4GAS s.r.o.	
H.2.13	**ČEZ ICT Services a.s.**	*č.j:0700183733 ze dne 16.3.2020*
	V zájmovém území se nenachází vedení společnosti ČEZ ICT Services a.s.	
H.2.14	**Družstvo Eurosignal**	*č.j.:2020990843 ze dne 19.3.2020*
	V zájmovém území se nenachází podzemní SEK společnosti Družstvo Eurosignal	
H.2.15	**UPC Česká republika spol.s.r.o v zastoupení InfoTel spol.s.r.o.**	*č.j.:636/2020 ze dne 31.3.2020*
	V zájmovém území se nachází veřejné komunikační sítě společnosti UPC Česká republika spol.s.r.o.	
H.2.16	**T-Mobile Czech Republic a.s.**	*č.j.:E11019/20 ze dne 9.3.2020*
	V zájmovém území se nachází optická trasa společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.	
H.2.17	**UCED Distribuce s.r.o.**	*ze dne 30.3.2020*
	V zájmovém území se nenachází žádná distribuční elektrická zařízení společnosti UCED Distribuce a.s.	
H.2.18	**Telia Carrier Czech Republic a.s.**	*č.j.:1312000779 ze dne 23.3.2020*
	V zájmovém území dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením společnosti Telia Carrier	
H.2.19	**OPTILINE a.s.**	*č.j.:1412000721 ze dne 20.3.2020*
	V zájmovém území se nenachází žádná podzemní komunikační síť společnosti OPTILINE a.s.	
H.2.20	**SITEL spol. s.r.o**	*č.j.:1112001373 ze dne 23.3.2020*
	V zájmovém území dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením společnosti SITEL spol. s.r.o.	
H.2.21	**1.Vodohospodářská společnost s.r.o.**	*č.j.:005V/2020/Ch ze dne 2.4.2020*
	Souhlasí za podmínky respektování sítí vodovodu a jejich ochranných pásem	
H.2.22	**Ministerstvo vnitra**	*ze dne 3.4.2020*
	V zájmovém území se nenachází žádný sdělovací kabel MV	
H.2.23	**Správa železnic, státní organizace OŘ Praha**	*č.j.:S 13284/IS-15841/2020-SŽ-OŘ ze dne 6.4.2020*
	V zájmovém území se nachází sítě SSZT a SEE	
H.2.24	**ČD-Telematika a.s.**	*č.j:1202009251 ze dne 22.5.2020*
	Dojde ke styku se sítí elektronických komunikací	

Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 Rudná u Prahy - Odb. Jeneček

SEZNAM DOKLADŮ - 2. ČÁST

H.3.	**Zápisy z jednání a místních šetření**	
H.3.1.	Záznam ze vstupní porady ke zpracování projektové dokumentace stavby konané dne 19.2.2020, místní šetření konané dne 25.2.2020	
H.3.2.	Záznam ze závěrečné porady ke zpracování projektové dokumentace stavby konané dne 19.8. 2020	
H.4.	**Vyjádření složek Správy železnic, s.o. a ČD, a.s.**	
H.4.1.	Správa železnic, s.o., GŘ O11, O12	*zn.: 34233/2020-SŽ-GŘ-O11 ze dne 28.05.2020*
H.4.2.	Správa železnic, s.o., GŘ O13	*zn.: 35636/2020 ze dne 03.06.2020*
H.4.3.	Správa železnic, s.o., GŘ O14	*zn.: 34210/2020-SŽ-GŘ-O14 ze dne 28.05.2020*
H.4.4.	Správa železnic, s.o., GŘ O15	*zn.: 30854/2020-SŽ-GŘ-O15 ze dne 29.05.2020*
H.4.5.	Správa železnic, s.o., GŘ O23	*zn.: 30662/2020-SŽ-GŘ-O23 ze dne 12.06.2020*
H.4.6.	Správa železnic, s.o., GŘ O24	*zn.: 33601/2020-SŽ-GŘ-O24 ze dne 11.05.2020*
H.4.7.	Správa železnic, s.o., GŘ O30	*zn.: 31535/2020-SŽ-GŘ-O30 ze dne 12.06.2020*

H.4.8.	Správa železnic, s.o., OŘ Praha	*zn.: S13284/DUSP-21300/2020-SŽ-OŘ PHA-OPS ze dne 12.06.2020*
H.4.9.	Správa železnic, s.o., SŽG	*zn.: 2200/2020-SŽ-SŽG-RP PHA ze dne 28.05.2020*
H.4.10.	Správa železnic, s.o., CDP Praha	*zn.: 356/2020-SŽ-CDP PHA-TECH ze dne 12.06.2020*
H.4.11.	Správa železnic, s.o., SSZ	*ze dne 22.05.2020*
H.4.12.	ČD-Telematika a.s.	*č.j.: 06955/2020-O ze dne 25.08.2020*
H.4.13.	Stanovisko projektanta k připomínkám	*ze dne 10.08.2020*
H.5.	**Podklady z Katastrálního úřadu**	
H.5.1	Informace o pozemcích dotčených stavbou z Katastru nemovitostí	
H.6.	**Posouzení shody navrhovaného technického řešení s podmínkami interoperability**	

H.1

Vyjádření správních orgánů

Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 Rudná u Prahy - Odb. Jeneček

Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Praha venkov - ZÁPAD
Dopravní inspektorát

H.1.1

Č. j. KRPS-82781-1/ČJ-2020-011606-KI

Praha 7. dubna 2020
Počet stran: 2

TMS Projekt s.r.o.
DUBIČNÉ 106
373 71 DUBIČNÉ

Závazné stanovisko k akci zvláštního užívání komunikací pro akci: „Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – odb. Jeneček“ - DSP, okr. Praha- západ
K č. j. 091/ŽAD/20

Policie České republiky, dopravní inspektorát Praha venkov-ZÁPAD jako příslušný orgán policie posoudil, na základě ustanovení § 25 odst. 1) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů posoudil předloženou projektovou dokumentaci na výše uvedenou akci a:

s o u h l a s í

se zvláštním užíváním komunikace III/0056, podle § 25 odst. 6) písm. d) při dodržení následujících podmínek:

- jestliže by stavbou došlo k omezení silničního provozu na pozemních komunikacích, požadujeme v dostatečném předstihu před zahájením prací předložení dopravně inženýrských opatření k odsouhlasení,

- v dalším stupni PD požadujeme zaslání řešení dopravního značení přejezdu P2236 k odsouhlasení,

- přechodné dopravní značení musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a musí být umístěno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 (III. vydání),

- při znečištění komunikace vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu.

Zborovská 13
15000 Praha 5

Tel.: 974882250
Fax:
Email: poz.di@pcr.cz
ID DS: 2dtai5u

Policie ČR, DI Praha venkov-ZÁPAD si vyhrazuje právo toto stanovisko změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, nebo důležitý veřejný zájem. Proti tomuto vyjádření nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Předloženou dokumentaci si ponecháváme.
Při dalším jednání prosím uvádějte čísla jednací předchozích stanovisek, název a IČO Vaší firmy.

Ve Vašich zaslaných žádostech vždy písemně uvádějte, zda-li dojde k omezení silničního provozu na pozemní komunikaci nebo omezení chodců. Pokud k omezení dojde, žádost musí být vždy doplněna o návrh přechodné úpravy dopravního značení formou dopravně inženýrského opatření k odsouhlasení.

Veškeré další budoucí žádosti zasílejte elektronicky datovou zprávou (na ISDS: 2dtai5u)

Zpracoval:
por. Bc. Jan Plešák
974 882 253

npor. Mgr. Radek Syrovátka
vedoucí DI Praha venkov - ZÁPAD

Jan Ple k, DiS.
07.04.2020 17:39:05
Digit ln podepsal:
Jan Ple k, DiS.
POLICIE ESK REPUBLIKY
D vod: Z rozkazu

Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Praha venkov - ZÁPAD
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPS-82781-2/ČJ-2020-011606-KI

Praha 10. srpna 2020
Počet stran: 2

TMS Projekt s.r.o.
Wenzigova 8
Plzeň 301 00

Stanovisko k akci: „Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – odb. Jeneček“ - DZ, okr. Praha- západ

Policie České republiky, dopravní inspektorát Praha venkov-ZÁPAD jako příslušný orgán policie podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů posoudil návrh místní úpravy k výše uvedené akci a zaujímá následující stanovisko:

s o u h l a s í m e

s úpravou ve výše uvedené lokalitě při dodržení následujících podmínek:

- použití odpovídajícího dopravního značení (dle návrhu tzn. výměna A30 za A29, doplnění B24b) se zapracováním veškerých zásad daných podle ČSN a TP 65 „Zásady pro dopravní značení“, (účelnost, srozumitelnost, výstižnost, viditelnost, údržba-čištění kontrola), tzn. bočně min. 0,5 a max. 2,0 m od okraje vozovky a současně výškově spodní hrana značky min. 2,2 a max. 2,7 m nad zemí (vozovkou, chodníkem), min. vzájemná vzdálenost značek je 30 m, výjimečně 10 m.

- osazení místní úpravy na pozemní komunikaci bude v souladu s § 78 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

- bude dodržena ČSN 73 6380.

- jestliže by stavbou došlo k omezení silničního provozu na pozemních komunikacích, požadujeme v dostatečném předstihu před zahájením prací předložení dopravně inženýrských opatření k odsouhlasení.

Změna místní úpravy na pozemní komunikaci musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat výše uvedeným požadavkům bezpečného užívání staveb, bezpečného

Zborovská 13
15000 Praha 5

Tel.: 974882250
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: 2dtai5u

a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Musí též splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky.

Policie ČR, DI Praha venkov-ZÁPAD si vyhrazuje právo toto stanovisko změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, nebo důležitý veřejný zájem. Proti tomuto vyjádření nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Předloženou projektovou dokumentaci si ponecháváme.
Při dalším jednání prosím uvádějte čísla jednací předchozích stanovisek, název a IČO Vaší firmy.

Veškeré další budoucí žádosti zasílejte elektronicky datovou zprávou (na ISDS: 2dtai5u)

Zpracoval:
por. Bc. Jan Plešák
974 882 253

npor. Mgr. Radek Syrovátka
vedoucí DI Praha venkov - ZÁPAD

Jan Ple k, DiS.
10.08.2020 16:25:28
Digit ln podepsal:
Jan Ple k, DiS.
POLICIE ESK REPUBLIKY
D vod: Z rozkazu

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

H.1.2

Váš dopis zn.: 087/ŽAD/20
Ze dne: 7.4.2020

Spis. zn.: S-KHSSC 16709/2020
Č. j.: KHSSC 16709/2020

Vyřizuje: Mgr. Kremeníková

Tel.: 234 118 203
E-mail: eva.kremenikova@khsstc.cz

Datum: 4.5.2020

TMS projekt s.r.o.
Ing. Marek Tyr
Dubičné 106
373 71 Rudolfov

Hostivice-Litovice – výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček – závazné stanovisko ke stavebnímu řízení

Na základě žádosti investora Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 na základě plné moci ze dne 10.3.2020 zastoupené TMS projekt s.r.o., Dubičné 106, 373 71 Rudolfov posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad ve smyslu § zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ust. 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení stavby „**Hostivice-Litovice – výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček“** v rozsahu právní úpravy provedené § 30 a §77 odst. 2, 4 zákona a dále dle §12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“) v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 149 odst. 1 správního řádu vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženou dokumentací pro stavební řízení stavby „**Hostivice-Litovice – výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček“**

s e s o u h l a s í.

Odůvodnění:

Na KHS byla předložena projektová dokumentace zpracovaná TMS projekt s.r.o., Dubičné 106, Rudolfov z března 2020.

Předmětem stavby je umístění přejezdového zabezpečovacího zařízení s celými závorami, které bude realizováno v místě křížení přejezdu P2236 v km 20,712 se silnicí III/0056-2. V blízkosti přejezdu bude umístěn nový technologický domek.

Stávající rozsah dopravy zůstane nezměněn a nedojde ke zvýšení rychlosti. Stavební činnost bude prováděna v době 7-21 hod. V době od 21 do 7 hod můžou probíhat pouze bezhlučné práce.

Předložená projektová dokumentace na výše uvedenou stavbu není v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví a byl shledán soulad se všemi požadovanými předpisy

Mgr. Eva Kremeníková
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
pro okresy Praha-východ a Praha-západ

Rozdělovník
Adresát, dat.schránkou
KHS, HOK aa..

Krajský úřad Středočeského kraje
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

V Praze dne:	23. 4. 2020	TMS Projekt s.r.o.
Číslo jednací:	052780/2020/KUSK	Dubičné 106
Spisová značka:	SZ-052780/2020/KUSK/2	373 71 Rudolfov
Vyřizuje:	Ing. Adam Šťasta, l. 910	
Značka:	OŽP/STA	

Věc: Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru: „Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček“

Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 7. 4. 2020 od TMS Projekt s.r.o. pod č.j. 052780/2020/KUSK žádost o stanovisko k záměru „Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček“. Obsahem záměru je stavba výstražného zařízení železničního přejezdu, spolu s rekonstrukcí přejezdové konstrukce včetně jejího odvodnění, technologickým domkem, pokládkou kabelů podél železniční trati a novou elektrickou přípojkou ze stávajícího rozvaděče umístěného na zastávce Hostivice-Litovice. Záměr se nachází na pozemcích par.č. 693, 666, 868, 866, 863 v k.ú. Chýně a par.č. 716, 715, 703, 296/3, 646/2 v k.ú. Hostivice.

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77a odst. 4 a následujících zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) konstatuje, že z hlediska zvláště chráněných území (přírodní rezervace, přírodní památky a jejich ochranná pásma) a z hlediska zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů nemá k předloženému záměru žádných připomínek.

Z hlediska regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability (ÚSES) se záměr částečně nachází v území, kde je vymezen prvek ÚSES regionální biokoridor RK1142 Břevská rákosina – Hostouň. Vzhledem k charakteru záměru v prostoru dotčeného prvku ÚSES vyhodnocujeme záměr jako nekolizní s funkcí ÚSES.

Krajský úřad jako orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 4, písm. n) zákona sděluje, že v souladu s ust. **§ 45i** zákona, **lze vyloučit** významný **vliv** předloženého záměru, samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi, na předměty ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v působnosti Krajského úřadu.

Zdůvodnění stanoviska: V místě záměru ani v jeho okolí se na území v působnosti Krajského úřadu nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast, která by mohla být záměrem významně ovlivněna.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

v.z. Mgr. Pavel Vaňhát
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny

ČERNOŠICE

Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací
Podskalská 19
120 00 Praha 2

Spis. ZN. **výst.: 24245/2020/Joch** V Praze dne 20.4.2020
Č.j.: MUCE 25896/2020 OSU
vyřizuje: Bc. Šárka Jochmanová, kancelář č. dv. 112
tel./e-mail: tel. 221982233
sarka.jochmanova@mestocernosice.cz

STANOVISKO

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, po posouzení žádosti, kterou podala dne 8.4.2020

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, IČO 70994234, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 - Libeň,
kterou zastupuje spol. TMS Projekt s.r.o. - Andrea Drncová, IČO 48200891, Dubičné 106, 373 71 Dubičné

(dále jen „žadatel“), ve věci stavby:

"Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy - Odb. Jeneček"

umístěná na pozemcích parc. č. 269/3, 703, 716 v katastrálním území Litovice

vydává podle ustanovení § 136 zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen „správní řád“), toto

stanovisko:

k předložené projektové dokumentaci.

Předložená projektová dokumentace vyhotovená odb. projektantem Ing. Markem Tyrem, reg. č.0201794, z 03/2020 řeší:

- přejezd P2236 v km 20,712 se silnicí III/0056-2 - nové zabezpečení přejezdovým zabezpečovacím zařízením třídy PZS 3ZBI s celými závorami ve čtyř-kvadrantovém provedení,
- umístění technologického domku o rozměru 2,5x3,6 m na pozemku parc. číslo 269/3 v katastrálním území Litovice,
- novou přípojku elektro ze stávajícího elektroměrového rozvaděče umístěného na pozemku parc. číslo 269/3 v katastrálním území Litovice, přípojka vedena ve stávající trase.

Odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací **souhlasí** s vydáním společného povolení a realizací uvedené stavby. Současně upozorňujeme, že stavba může být provedena pouze se souhlasem a dle technických podmínek správce komunikace sil. III/0056-2 KSÚS Středočeského kraje, p.o..

Investor /zhotovitel požádá OSÚ oddělení dopravy a správy komunikací o povolení zvláštního užívání a stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/0056-2 na základě smlouvy se správcem komunikace a situace dopravně inženýrského opatření odsouhlaseného PČR, DI Praha venkov – ZÁPAD, a to min. 30 dní před zahájením stavby.

Ing. Petra Pelešková
vedoucí odboru stavební úřad
Městský úřad Černošice
"otisk úředního razítka"

Obdrží:

účastníci (dodejky)
TMS Projekt s.r.o. - Andrea Drncová, IDDS: hhi7fhx
sídlo: Dubičné č.p. 106, 373 71 Rudolfov
zastoupení pro: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 - Libeň

MĚSTO HOSTIVICE
Odbor správní
Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice

Vyřizuje: P. Studničková
Tel: 220397161
E-mail: studnickova@hostivice.eu

Naše č.j: 06716/20/Spr/PSt.
Datum: 1.7.2020

TMS Projekt s.r.o.
Dubičné 106
Rudolfov
373 71

Výpis z jednání Rady města Hostivice č. 24/2020 konaného dne 29.6.2020

Na základě Vaší žádosti vydává rada města Hostivice následující usnesení č. RM-24/2020-4).

Zabezpečení přejezdu na trati Hostivice – Rudná u Prahy

RM souhlasí s realizací stavby ,,Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček" dle žádosti a projektové dokumentace doručené pod čj. 03920/20/Spr/PSt a dle žádosti doručené pod čj. 06716/20/Spr/PSt.
RM nesouhlasí se zrušením přejezdu P2236 bez náhrady.
Toto usnesení nahrazuje usnesení č. RM-17/2020-23.

Platnost tohoto dokumentu je omezena na dobu jednoho roku od jeho vydání.

S pozdravem

Petra Studničková
referent správního odboru

MĚSTO HOSTIVICE
Odbor správní
Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice

Vyřizuje: J. Lišková
Tel: 220 397 144
E-mail: liskova@hostivice.eu

Vaše č.j.:
Naše č.j.: 05274/20/Spr
05745/20/Spr
Datum: 12.6.2020

TMS Projekt s.r.o.
Projekční pracoviště Plzeň
Wenzigova 8
301 00 Plzeň

Výpis z jednání Rady města Hostivice č. 21/2020 konaného dne 1. 6. 2020

Rada města Hostivice projednala Vámi předloženou žádost o vyjádření ke stavbě a vydala toto usnesení č. RM-21/2020-8 :

„Rada města souhlasí s realizací stavby „Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 Rudná u Prahy – Odb. Jeneček" dle doplněného projektu doručeného pod čj. 05274/20/Spr s tím, že zábor pozemků v majetku města bude řešen prodejem dotčených částí pozemků, a schvaluje zveřejnění záměru prodat dotčené části pozemků parc. č. 703 a 716 k. ú. Litovice."

S pozdravem

Jana Lišková
správní odbor

ČERNOŠICE

Městský úřad Černošice – Odbor životního prostředí
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
zivotni@mestocernosice.cz
Telefon: 221 982 321

Dle rozdělovníku

V Praze dne 12. 5. 2020

Spis. zn.: S-MUCE 24393/2020 OŽP/Vei
Č. j.: MUCE 29869/2020 OŽP/Apr

Stanovisko dotčených orgánů v oblasti ochrany životního prostředí

Věc: „Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček“**.**

Městský úřad Černošice jako dotčený orgán ochrany přírody, vodoprávní úřad, orgán státní správy lesa, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, orgán ochrany ovzduší a orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství shledal po zhodnocení předloženého záměru, že podléhá vydání následujících závazných stanovisek v souladu s §4 odst. 2 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:

Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství:

Městský úřad Černošice, jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství věcně příslušný dle §79 odst. 6 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), a místně příslušný podle § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě žádosti, kterou podala Správa železnic, státní organizace, IČO: 709 94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, kterou zastupuje na základě plné moci společnost TMS Projekt s.r.o., se sídlem Dubičné 106, 373 71 Dubičné, dne 8. 4. 2020 dle § 79 odst. 4 zákona o odpadech a § 149 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

závazné stanovisko, kterým souhlasí

se stavbou PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček z hlediska nakládání s odpady a s vydáním rozhodnutí podle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění

Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, obdržel shora uvedenou žádost, o vydání závazného stanoviska dle § 79 odst. 4 zákona o odpadech. K žádosti byla předložena plná moc a projektová dokumentace stavby. Z hlediska nakládání s odpady lze předpokládat vznik stavebních odpadů, odpadů uvedených v projektové dokumentaci (železniční pražce, štěrkový svršek) a výkopové zeminy.

Dle § 79 odst. 4 a odst. 6 zákona o odpadech obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením podle zvláštního právního předpisu z hlediska nakládání s odpady.

Při realizaci předmětného záměru jsou všechny subjekty povinny dodržovat povinnosti stanovené zák. č. 185/2001 Sb. a souvisejícími předpisy a zdejší úřad neshledal za nutné stanovovat zpřesňující podmínky v tomto souhlase. Po vyhodnocení žádosti a projektové dokumentace dospěl správní orgán k závěru, že záměr je v souladu s povinnostmi vyplývajícími z odpadové legislativy, a proto se vydává toto souhlasné závazné stanovisko.

Poučení

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé.

Vyřizuje: Ing. Jansa

Ostatní orgány ochrany životního prostředí neshledaly, že by předložený záměr podléhal vydání jiného závazného stanoviska podle předpisů na ochranu jednotlivých složek životního prostředí v kompetenci zdejšího úřadu. Při jeho realizaci je nutno dodržet všechny povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.

JUDr. Markéta Fialová

vedoucí odboru životního prostředí

Na dodejku:
TMS Projekt s.r.o., Dubičné 106, 373 71 Rudolfov (datovou schránkou)
Na vědomí:
Stavební úřad Hostivice (datovou schránkou)

Krajský úřad Středočeského kraje
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Praha: 07.05.2020
Číslo jednací: 052778/2020/KUSK
Spisová značka: SZ_ 052778/2020/KUSK
Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691
Značka: OŽP/Če

TMS Projekt s.r.o.,
Dubičné 106
373 71 Rudolfov

Vyjádření k záměru „Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček" z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále KÚSK-OŽPaZ) obdržel žádost o vyjádření k záměru „Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček“ z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Jedná se o výstavbu přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného (s celými závorami ve čtyř-kvadrantovém provedení) s pozitivní signalizací (přerušované bílé světlo) na přejezdu P2236 v km 20,712 se silnicí III/0056-2 (Hostivice-Hájek) na železniční trati Rudná u Prahy – Hostivice. V blízkosti přejezdu bude na pozemku p.č. 269/3 kú Litovice umístěn nový technologický domek z lehčeného betonu o max. rozměru 2,5 x 3,6 m. Přejezd je ve stávajícím stavu zabezpečen dopravní značkou A32a „Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný“ doplněnou o značku P6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“.
Bude provedena rekonstrukce přejezdové konstrukce včetně jejího odvodnění. V blízkosti přejezdu budou na pozemku p.č. 716 a p.č. 703 v k.ú. Litovice umístěny stojany závor. Pro přejezdové zabezpečovací zařízení bude zřízena nová elektrická přípojka ze stávajícího rozvodu z železniční zastávky Hostivice-Litovice.
V rámci této stavby bude provedena pokládka kabelů podél železniční trati. Kabelová trasa bude realizována s využitím mechanizace. Křížení s ostatními podzemními řády bude provedeno dle TNŽ 34 2609, TNŽ 37 5711 a platných ČSN. Cílový stav po realizaci, tj. traťová rychlost, druh trakce a kategorie trati zůstává shodný s počátečním stavem před provedením rekonstrukce.

Oznamovatel: TMS Projekt s.r.o., Dubičné 106, 373 71 Rudolfov, IČO: 48200891.
Investorem je Správa železnic, státní organizace, Praha 1, Dlážděná 1003/7, 110 00 IČO: 70994234.

K předloženému záměru sděluje KÚSK OŽPaZ následující:

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

Na základě předložených podkladů Vám KÚSK jakožto příslušný dle § 22 a § 23 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon) sděluje, že při dodržení výše uvedené charakteristiky navrhovaný záměr „Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček“, není předmětem posuzování dle § 4 odst. 1) zákona a nebude vyžadovat provedení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona ani předložení oznámení podlimitního záměru dle § 6 odst. 2 zákona.

Odůvodnění

Záměr není významnou změnou z hlediska bodů II/44 a II/45 přílohy č. 1 zákona. Záměr není dle mapových podkladů KÚSK - OŽPaZ umístěn ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Vliv na soustavy NATURA 2000 byl vyloučen.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

v.z. Ing. Hana Švingrová
vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

H.1.8

TMS Projekt s.r.o.
Wenzigova 8
301 00 Plzeň

Váš dopis značky/ze dne	*Naše značka*	*Vyřizuje/telefon*	*Praha*
	3119/20/KSUS/KLT/RAB	J. Raboch / 602489632	11. 5. 2020

Věc: Vyjádření ke stavbě „Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček"

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (*dále jen KSÚS*), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje, vlastníka stavby silnice III/0056 na pozemku parc. č. 716 a703 v k . ú. Litovice a obci Hostivice (poz. parc. č. 716 a 703 nejsou v majetku Středočeského kraje), předkládá následující stanovisko k výše uvedené stavbě:

- Kabelové rozvody nebudou umísťovány do tělesa silnice III/0056.
- Nově rekonstruovaný přejezd bude plynule navazovat na stávající niveletu vozovky sil. III/0056, spára napojení vozovkového krytu a nového přejezdu bude utěsněna zálivkovou hmotou.
- Výkopy podél silnice musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení stability tělesa přilehlé silnice III. třídy tj. pažení, řádné zhutnění, vedení dopravy v dostatečné vzdálenosti od hrany výkopu.
- Po dobu stavby nebude ukládán žádný stavební ani výkopový materiál na tělese silnice a vozovka bude udržována v čistotě, případné znečištění a poškození bude neprodleně stavebníkem odstraňováno.
- V případě nutnosti omezení provozu na silnici III. třídy na provádění prací si musí stavebník vyžádat rozhodnutí o zvláštním užívání silnice od věcně příslušného silničního správního úřadu, tj. Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací.

Toto vyjádření má platnost dva roky.

S přáním pohodového dne

Karel Motal
vedoucí TSÚ-oblast Kladno

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
50 21 Praha 5
IČO: [illegible] DIČ: [illegible]

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
krajské ředitelství
Adresa: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Tel.: 950 870 011 Fax: 950 870 148 E-mail: podatelna@sck.izscr.cz

H.1.9

Ev. č. PCNP – 325 - 2/2020/PD

Kladno, 16. 4. 2020
Počet listů: 1
Počet příloh: 0

TMS Projekt s.r.o.
Wenzigova 8
301 00 Plzeň

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: mjr. Bc. Zdeněk Bezděkovský, tel.: 950 870 133, e-mail: zdenek.bezdekovsky@sck.izscr.cz)

Místo stavby	:	**Chýně, k. ú. Chýně, parc. č. 693, 666, 868, 866, 863 Hostivice, k. ú. Litovice, parc. č. 716, 715, 703, 269/3, 646/2**
Název stavby	:	**Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček**
Stavebník	:	**Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**
Předložená dokumentace	:	**Ke stavebnímu řízení (Ing. Marek Tyr, ČKAIT 0201794, 03/2020)**

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 8. 4. 2020** a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:
HZS Středočeského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:
- Souhrnná technická zpráva (Ing. Marek Tyr, ČKAIT 0201794, 03/2020).
- Přehledná situace v oblasti stavby, schéma křížení (Andrea Drncová, kontrola Ing. Marek Tyr, ČKAIT 0201794, 03/2020).

Posouzením předložené projektové dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů dospěl HZS Středočeského kraje k závěru, že dokumentace splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Upozornění:
Uzavírku komunikace požadujeme v předstihu alespoň 2 týmů oznámit na krajské operační a informační středisko HZS Středočeského kraje.

Každá změna oproti schválené projektové dokumentaci musí být projednána s příslušným orgánem vykonávajícím státní požární dozor.

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
8

plk. Ing. Jan Ryšavý
náměstek krajského ředitele
pro prevenci a civilní nouzovou připravenost
vrchní rada

OBEC CHÝNĚ

Hlavní 200, Chýně, 253 03 Chýně

tel. 311 670 595, e-mail: ou@chyne.cz, www.chyne.cz

Vaše značka:
Spisová značka:
Číslo jednací: 795/TSm/20/Ch
Vyřizuje: Tomáš Smolka
Telefon: 311 670 595
E-mail: smolka@chyne.cz
V Chýni dne 22.04.2020

TSM Projekt s.r.o.

Dubčiné 106

373 71 Rudolfov

Věc : Vyjádření obce Chýně ke stavbě : „ Výstavba PSZ na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček „

Na základě vaší žádosti ze dne 07. 04. 2020 pod č.j. 084/ŽAD/20, Vám sdělujeme :

Obec Chýně **souhlasí** se stavbou „ Výstavba PSZ na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček „

Dále Vám sdělujeme, že ve stavbou dotčené lokalitě se **nenachází** žádné podzemní sítě v majetku obce Chýně.

S pozdravem

Smolka Tomáš

Obec Chýně
ní 200, 253 03 Chýně
IČ: 00241296
DIČ: CZ00241296

Tomáš Smolka
2020.04.22 15:14:06
Signer:
CN=Tomáš Smolka
C=CZ
O=OBEC CHÝNĚ
2.5.4.97=NTRCZ-00241296
Public key:
RSA/2048 bits

ČERNOŠICE

Městský úřad Černošice
odbor územního plánování
Karlštejnská 259
252 28 Černošice

Spis. ZN. **uup:49700/2020/Zi/Chyne** V Černošicích dne 3.8.2020
Naše č.j./Vaše č.j. MUCE 49723/2020 OUP
vyřizuje: Ing. Zimová Machová, kancelář č. 3.07,
tel./e-mail: 221 982 543/katerina.zimovamachova@mestocernosice.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Černošice, odbor územního plánování (dále jen „orgán územního plánování“) jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona záměr:
umístění RD – reléového domku, PSZ na přejezdu P2236 V KM 20,712 Rudná u Prahy – Odb. Jeneček stavby, na pozemcích parc. č. 716, 715, 703, 269/3 v k. ú. Litovice, obec Hostivice a na pozemcích parc. č. 863 a 868 v k.ú. Chýně.
Orgán územního plánování po posouzení záměru z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování stanoví, že **záměr je přípustný.**

Odůvodnění:
Žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedenému záměru podala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, sídlo Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město, zastoupená společnost TMS Projekt s.r.o., IČO 48200891, sídlo Dubičné č.p. 106, 373 71 Rudolfov, stavebníkem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.
Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- projektová dokumentace zpracovaná 3/2020, zodpovědný projektant Ing. Marek Tyr
- Politika územního rozvoje České republiky (dále jen „PÚR“), ve znění účinných aktualizací.
- Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „ZÚR“), vydané usnesením č. 4-20/2011/ZK, které nabyly účinnosti dne 22. února 2012, ve znění účinných aktualizací.
- Územní plán obce Hostivice, vydaný zastupitelstvem města dne 30. 6. 2005 a změnu č. 2 ÚPO vydanou opatřením obecné povahy č.1/2011 ze dne 20. 4. 2011. Změna č.1 ÚPO nebyla vydána (dále jen „územní plán“)
- Územní plán obce Chýně (dále jen „územní plán“) vydaný obecně závaznou vyhláškou obce č. 3/2004 ze dne 12. 8. 2004, Změna č. 1 vydaná opatřením obecné povahy č. 1/2010 ze dne 20. 5. 2010, Změna č. 2 vydaná opatřením obecné povahy č. 1/2014 ze dne 20. 11. 2014, Změna č. 3 vydaná opatřením obecné povahy č. 1/2018/OOP nabytí účinnosti 29.1.2019
- územně analytické podklady ORP Černošice aktualizované k 31. 12. 2016

Záměrem je umístění RD – reléového domku, PSZ na přejezdu P2236 V KM 20,712 Rudná u Prahy – Odb. Jeneček stavby, na pozemcích parc. č. 716, 715, 703, 269/3, v k. ú. Litovice a na pozemcích parc. č. 863 a 868 v k.ú. Chýně. Přejezd P2236 v km 20,712 se silnicí III/0056-2 bude nově zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením třídy PZS 3ZBI s celými závorami ve čtyřkvadrantovém provedení. V blízkosti přejezdu bude na pozemku parc. č. 269/3 umístěn nový technologický domek (RD – reléový domek) z lehčeného betonu o max. rozměru 2,5 x 3,6m. Pro přejezd bude zřízena nová elektrická přípojka ze stávajícího elektroměrového

rozvaděče umístěného na zastávce Hostivice – Litovice pozemek parc. č. 269/3. Přípojka bude vedena ve stávající kabelové trase.
Orgán územního plánování přezkoumal výše uvedený záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.
Politika územního rozvoje České republiky ani nadřazená územně plánovací dokumentace, ZÚR nevymezují na dotčených pozemcích žádný záměr, který by byl s navrhovaným záměrem v rozporu.
Úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Černošice, která proběhla k 31. 12. 2016, nevymezuje na dotčených pozemcích žádné záměry. Na pozemky zasahují ochranná pásma letiště, ochranné pásmo vedení elektrizační soustavy, ochranné pásmo komunikačního vedení.
Pozemky parc. č. 716, 715, 703, 269/3 v k. ú. Litovice se podle územního plánu nachází v ploše ŽELEZNICE. Předložený záměr předpokládá umístění RD – reléového domku, PSZ na přejezdu P2236 V KM 20,712 Rudná u Prahy – Odb. Jeneček stavby, na pozemcích parc. č. 716, 703, 269/3 v k. ú. Litovice. Pozemky se nacházejí v ploše Železnice, pro kterou nejsou stanoveny prostorové podmínky.
Pozemky parc. č. 863 a 868 v k.ú. Chýně se podle územního plánu nachází v ploše Železnice, pro kterou nejsou stanoveny prostorové podmínky.
Záměr souvisí s využitím železnice. Záměr je v souladu s územním plánem obce Hostivice a s územním plánem obce Chýně.
Orgán územního plánování zároveň přezkoumal výše uvedený záměr z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování daných § 18 a 19 stavebního zákona a zjistil, že záměr respektuje urbanistické požadavky na využívání území se zohledněním charakteru a hodnot území a je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.
Z výše uvedených důvodů je záměr přípustný.

Orgán územního plánování upozorňuje:
Vydání závazného stanoviska není podle § 96b stavebního zákona překážkou vydání závazného stanoviska týkajícího se jiného záměru v daném území.
Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.
Platnost závazného stanoviska nelze prodloužit, pokud se změnily podmínky v území.
Závazné stanovisko nepozbývá platnosti, bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci, byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.
Závazné stanovisko neobsahuje posouzení souladu s platnými územními rozhodnutími.

Ing. Helena Ušiaková
vedoucí odboru územního plánování MÚ Černošice
"otisk úředního razítka"

Obdrží:
TMS Projekt s.r.o., IDDS: hhi7fhx
Na vědomí:
Městský úřad Hostivice, stavební úřad, IDDS: cdrb236

Ing. Jan Březný

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

TMS Projekt s.r.o.
Dubičné 106
373 71 Rudolfov

H.2.26

Č.j.: 007481-20-701	Vaše č.j.: 146/ŽAD/20	Vyřizuje: Březný Jan	Tel.: +420 225 422 279
		Email: brezny@caa.cz	

13.07.2020

Úřad pro civilní letectví jako věcně a místně příslušný orgán podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o civilním letectví), na základě žádosti č.j. 146/ŽAD/20 ze dne 03.07.2020 žadatele TMS Projekt s.r.o. , IČ 48200891 , se sídlem Dubičné 106 , 373 71 Rudolfov , vydává dle § 40 (zřizování staveb a provádění činnosti v OP) a § 95 zákona o civilním letectví a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující závazné stanovisko k akci

Žádost o souhlas s činností v ochranném pásmu letiště ke stavbě - „Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy - Odb. Jeneček"p.č. 269/3, k.ú. Litovice

Předmětnou stavbou nejsou dotčeny zájmy civilního letectví a ÚCL nemá námitek proti její realizaci. Realizace předmětné akce se povoluje za předpokladu dodržení projektové dokumentace (situování, výška, rozsah atd.).

Použití výškových mechanizmů (např. jeřábů, vrtných plošin apod.) v průběhu realizace stavebních pracípodléhá samostatnému povolení ÚCL. Formulář žádosti, včetně pokynů pro jeho vyplnění naleznete na adrese http://www.caa.cz ve formulářích sekce provozní. Dokument vyplněný všemi dotčenými stranami doručteÚCL v předstihu alespoň 30 dní před plánovaným nasazením mechanizace.

Stanovisko je platné i pro další stupně projektu i pro další řízení. Žadatel je oprávněn pořizovat kopie tohoto stanoviska za účelem jeho dalšího šíření dotčeným subjektům v rámci správní ekonomie, tak aby se zamezilo duplicitnímu projednávání. Stanovisko je konečné a platné dva roky.

Odůvodnění

Odůvodnění není potřeba, jestliže bylo správním orgánem žadateli v plném rozsahu vyhověno.

"otisk úředního razítka"

Ing. Jan Březný
Inspektor oddělení letišť

Příloha:

Na vědomí:

CRDUX00FXBE8
CRDUX00FXBE8

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2, 121 06 PRAHA

sekce infrastruktury - územní odbor Praha

Sp. zn.: MP-SDP0319/20-2/Lj
Č. j.: DUCR-30876/20/Lj
Oprávněná úřední osoba: Lachová Jaroslava Ing.

V Praze dne 29. května 2020
Telefon: +420 972 241 843 (linka 210)
E-mail: lachova@ducr.cz

R O Z H O D N U T Í

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

r o z h o d l

ve věci stávajícího křížení **P2236** jednokolejné neelektrifikované trati Praha – Středokluky, TÚ Rudná u Prahy - Jeneček v km 20,712 na pozemku p.č. 715 a 269/3 křížícího komunikaci III třídy č. 0056 na pozemku p.č. 703 a 716 ostatní plocha, vše v k.ú. Litovice, obci Hostivice, podle § 6 odst. 2 zákona na základě provedeného řízení

o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí takto:

1. Křížení bude označeno dopravní značkou (dopravní značka A32a - Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný).
2. Křížení bude zabezpečeno dle ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody a ČSN 34 2650 Železniční zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací zařízení přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným (kategorie PZS 3ZBI), 4 stožáry, 5 výstražníků (A, B1, B2, C, D) s doplněním o celé závory (4 ks, čtyř-kvadrantové provedení).
3. Stožáry výstražníků budou umístěny takto:
   - vpravo trati vpravo komunikace 1 výstražník (A)
   - vpravo trati vlevo komunikace 1 výstražník (D)
   - vlevo trati vpravo komunikace 2 výstražníky (B1, B2)
   - vlevo trati vlevo komunikace 1 výstražník (C)

Účastníci řízení:
(§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“)

- TMS Projekt s.r.o., Wenzigova /8, 30100 Plzeň, IČ:48200891

O d ů v o d n ě n í

Žádost o vydání rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí podal žadatel TMS Projekt s.r.o., Wenzigova /8, 30100 Plzeň, IČ:48200891 dne 12. května 2020. Dnem podání žádosti bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení.

K žádosti o vydání tohoto rozhodnutí žadatel Drážnímu úřadu předložil:

- plná moc,
- vyjádření PČR SČK, ÚO Praha venkov - západ, č.j.: KRPS-82781-1/ČJ-2020-011606 ze dne 07.04.2020,

Elektronický podpis - 2.6.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Miroslav Hron
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 22.10.2020 11:04:32-000 +02:0

- stanovisko MÚ Černošice, odboru stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, č.j.: MUCE25896/2020 OSU ze dne 16.08.2018,
- vyjádření obce Zeleneč, č.j.: 00539/18/OÚ ze dne 20.04.2020,
- projektová dokumentace, Ing. Marek Tyr, ČKAIT 0201794.

Traťová rychlost v daném úseku trati je 40 km/h, dopravní moment 2250.

O změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí bylo rozhodnuto v souladu s § 6 odst. 2 zákona a § 4 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.

Označení přejezdu bylo stanoveno v souladu s § 6 odst. 1 zákona a § 77 odst. 1 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci řízení byli při ústním jednání seznámeni s podklady pro vydání rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, a na základě těchto podkladů souhlasili s vydáním rozhodnutí, což potvrdili podpisem protokolu z ústního jednání.

Na základě předložených dokladů, vyjádření účastníků řízení, dotčených orgánů a na základě výsledku ústního jednání Drážní úřad rozhodl o změně rozsahu a způsobu zabezpečení přejezdu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, podle § 81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy České republiky, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, Praha 2, 121 06 Praha. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Žadatel uhradil správní poplatek za vydání rozhodnutí o rozsahu a způsobu zabezpečení železničního přejezdu stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 58 písm. i), kolkovou známkou ve výši **500,-,- Kč**.

Upozornění: Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- TMS Projekt s.r.o., Wenzigova /8, 30100 Plzeň, IČ:48200891

Dotčené orgány:

- Městský úřad Černošice, Riegrova 1209/, 25228 Černošice, podatelna@mestocernosice.cz
- Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - ZÁPAD, dopravní inspektorát, Zborovská 13/, 15000 Praha 5

Na vědomí:

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČ:70994234
  - Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha, IČ:70994234
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11/, 15021 Praha 5, IČ:00066001

Spis

Drážní úřad, sekce infrastruktury
MP-SDP0319/20

H.1.A

Souhlasy vlastníků pozemků

Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 Rudná u Prahy - Odb. Jeneček

MĚSTO HOSTIVICE
Odbor správní
Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice

Vyřizuje: J. Lišková
Tel: 220 397 144
E-mail: liskova@hostivice.eu
Vaše č.j.:
Naše č.j.: 05274/20/Spr
05745/20/Spr
Datum: 12.6.2020

TMS Projekt s.r.o.
Projekční pracoviště Plzeň
Wenzigova 8
301 00 Plzeň

Výpis z jednání Rady města Hostivice č. 21/2020 konaného dne 1. 6. 2020

Rada města Hostivice projednala Vámi předloženou žádost o vyjádření ke stavbě a vydala toto usnesení č. RM-21/2020-8 :

„Rada města souhlasí s realizací stavby „Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 Rudná u Prahy – Odb. Jeneček" dle doplněného projektu doručeného pod čj. 05274/20/Spr s tím, že zábor pozemků v majetku města bude řešen prodejem dotčených částí pozemků, a schvaluje zveřejnění záměru prodat dotčené části pozemků parc. č. 703 a 716 k. ú. Litovice."

S pozdravem

Jana Lišková
správní odbor

H.2

Vyjádření správců sítí

Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 Rudná u Prahy - Odb. Jeneček

H.2.1

TMS Projekt s.r.o.
Wenzigova 79/8
30100 Plzeň

naše značka	vyřizuje	datum
5002105465	Renáta Korandová	10.03.2020

Věc:
Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 Rudná u Prahy - Odb. Jeneček

K.ú. - p.č.: Litovice , Chýně

Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace , Dlážděná 1003/7 , 11000 Praha

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r. o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.
Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002105465 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Renáta Korandová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
+420377097732
renata.korandova@gasnet.cz

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002105465 ze dne 10.03.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace , Dlážděná 1003/7 , 11000 Praha. K.ú.: Litovice , Chýně.

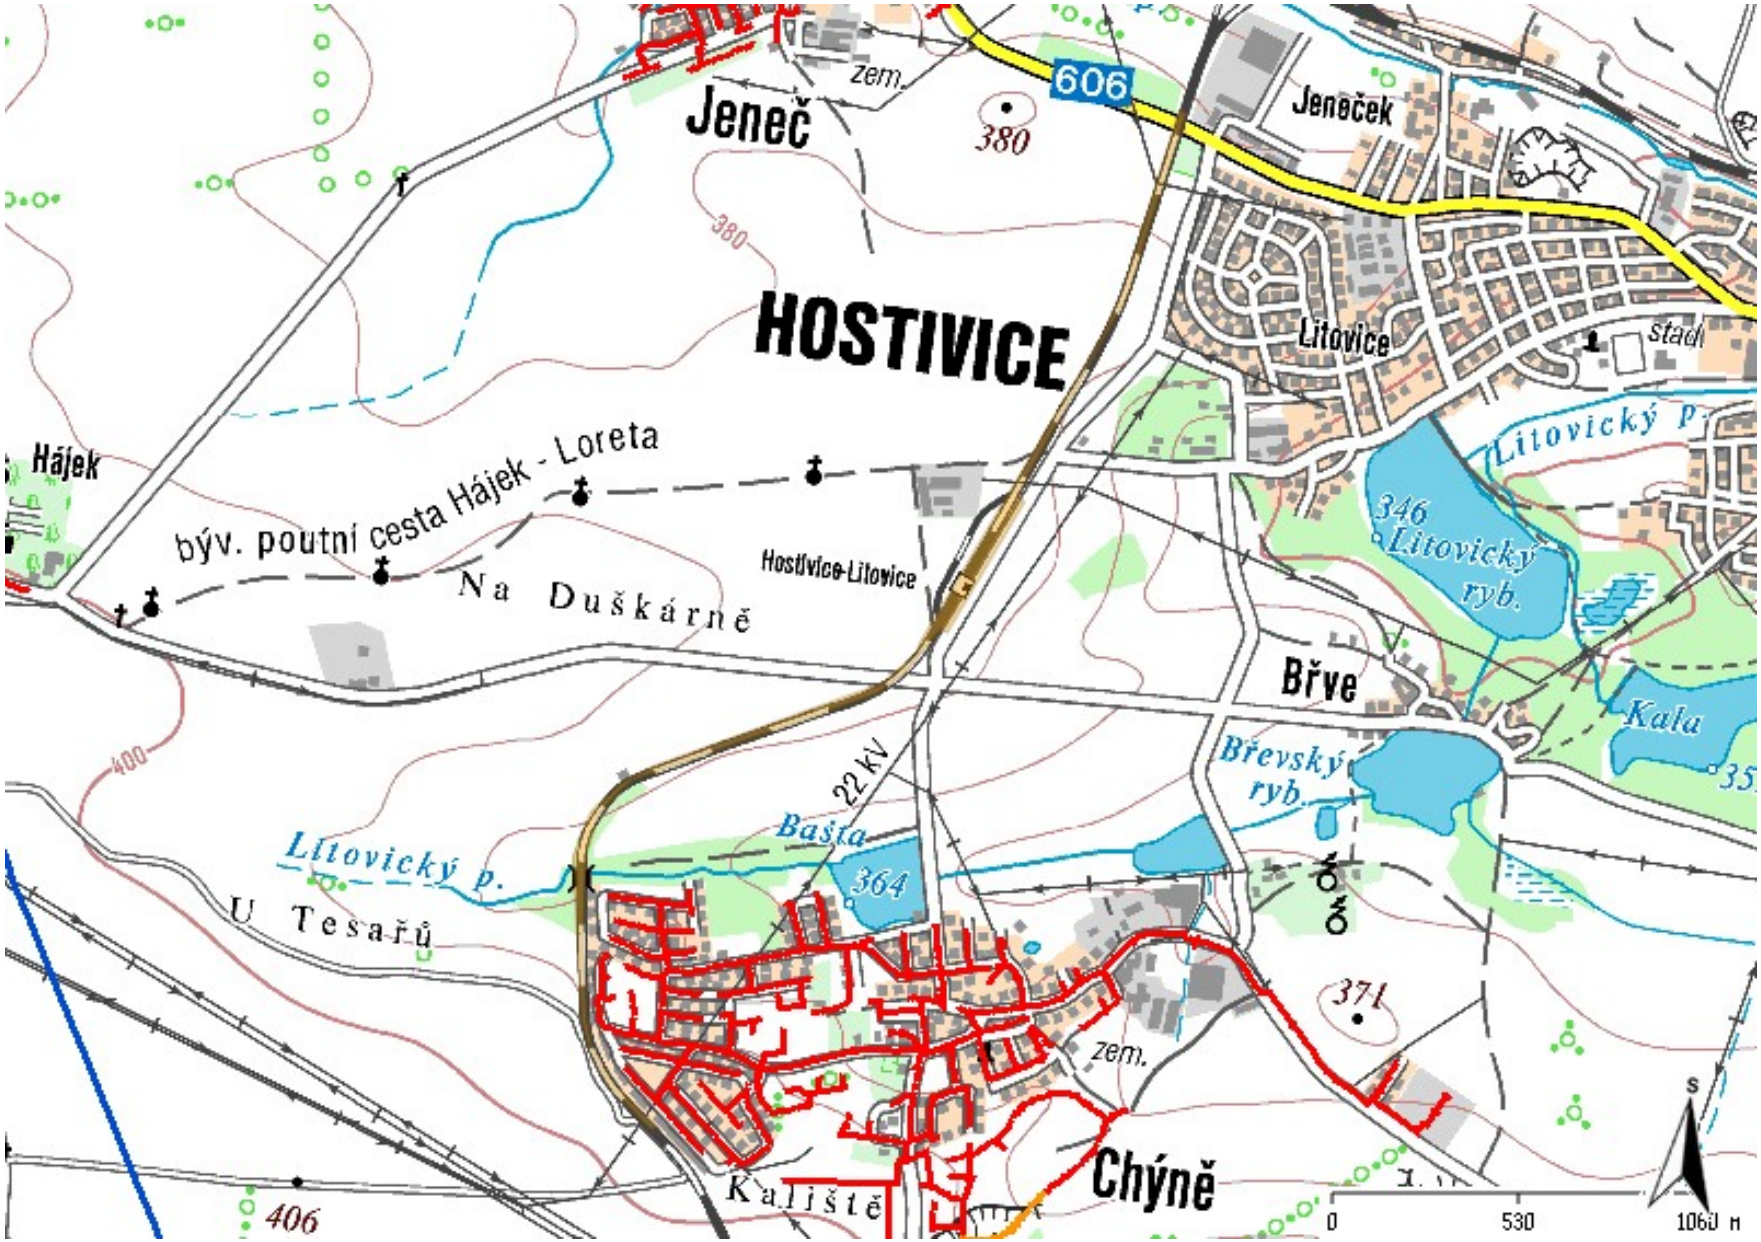

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
SKAO	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002105465 ze dne 10.03.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace , Dlážděná 1003/7 , 11000 Praha. K.ú.: Litovice , Chýně.

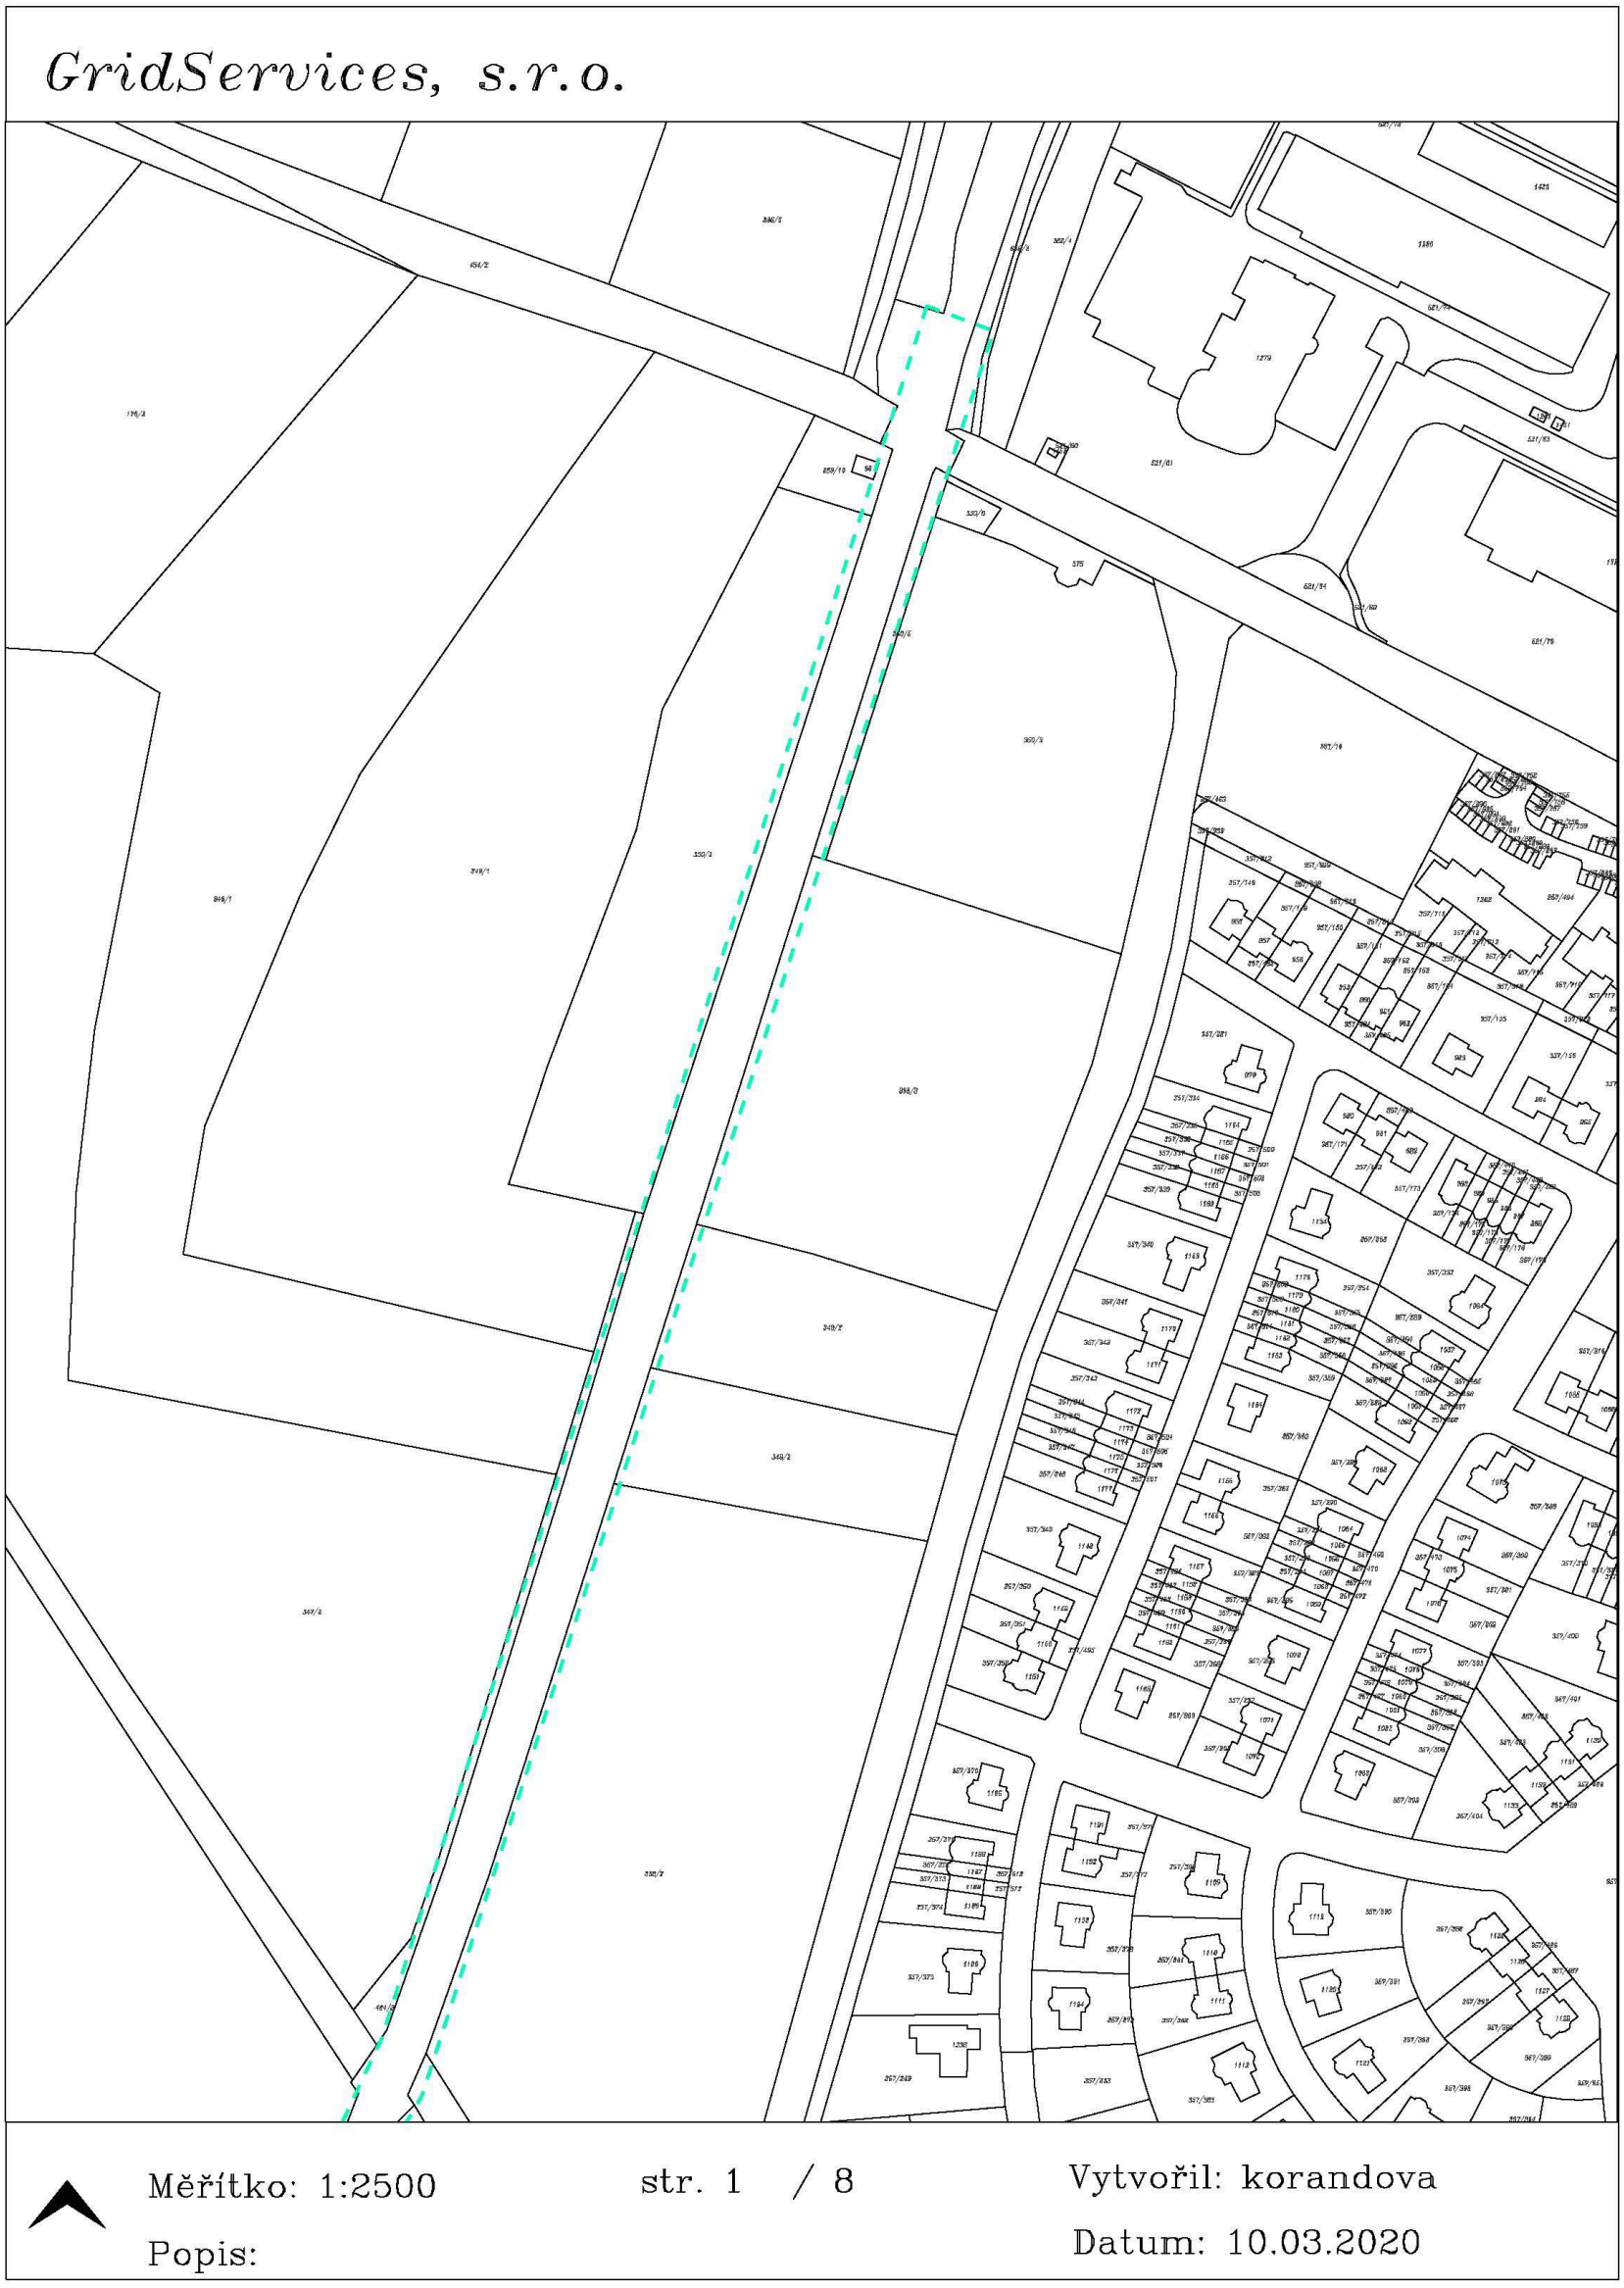

Legenda:

	linie		ochranné zařízení		neplynovodní zařízení (linie/bod)
	NTL/ STL/ VTL/		kabel protikorozní ochrany		
	VVTL		kabel		
	plynovodu				
	nefunkční		elektropřípojka		anodové uzemnění
	plánovaná stavba před realizací				stanice katodové ochrany
	výstavba		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002105465 ze dne 10.03.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace , Dlážděná 1003/7 , 11000 Praha. K.ú.: Litovice , Chýně.

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení kabel protikorozní ochrany		neplynovodní zařízení (linie/bod)
			kabel		
	nefunkční		elektropřípojka		anodové uzemnění
	plánovaná stavba před realizací				stanice katodové ochrany
	výstavba		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002105465 ze dne 10.03.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace , Dlážděná 1003/7 , 11000 Praha. K.ú.: Litovice , Chýně.

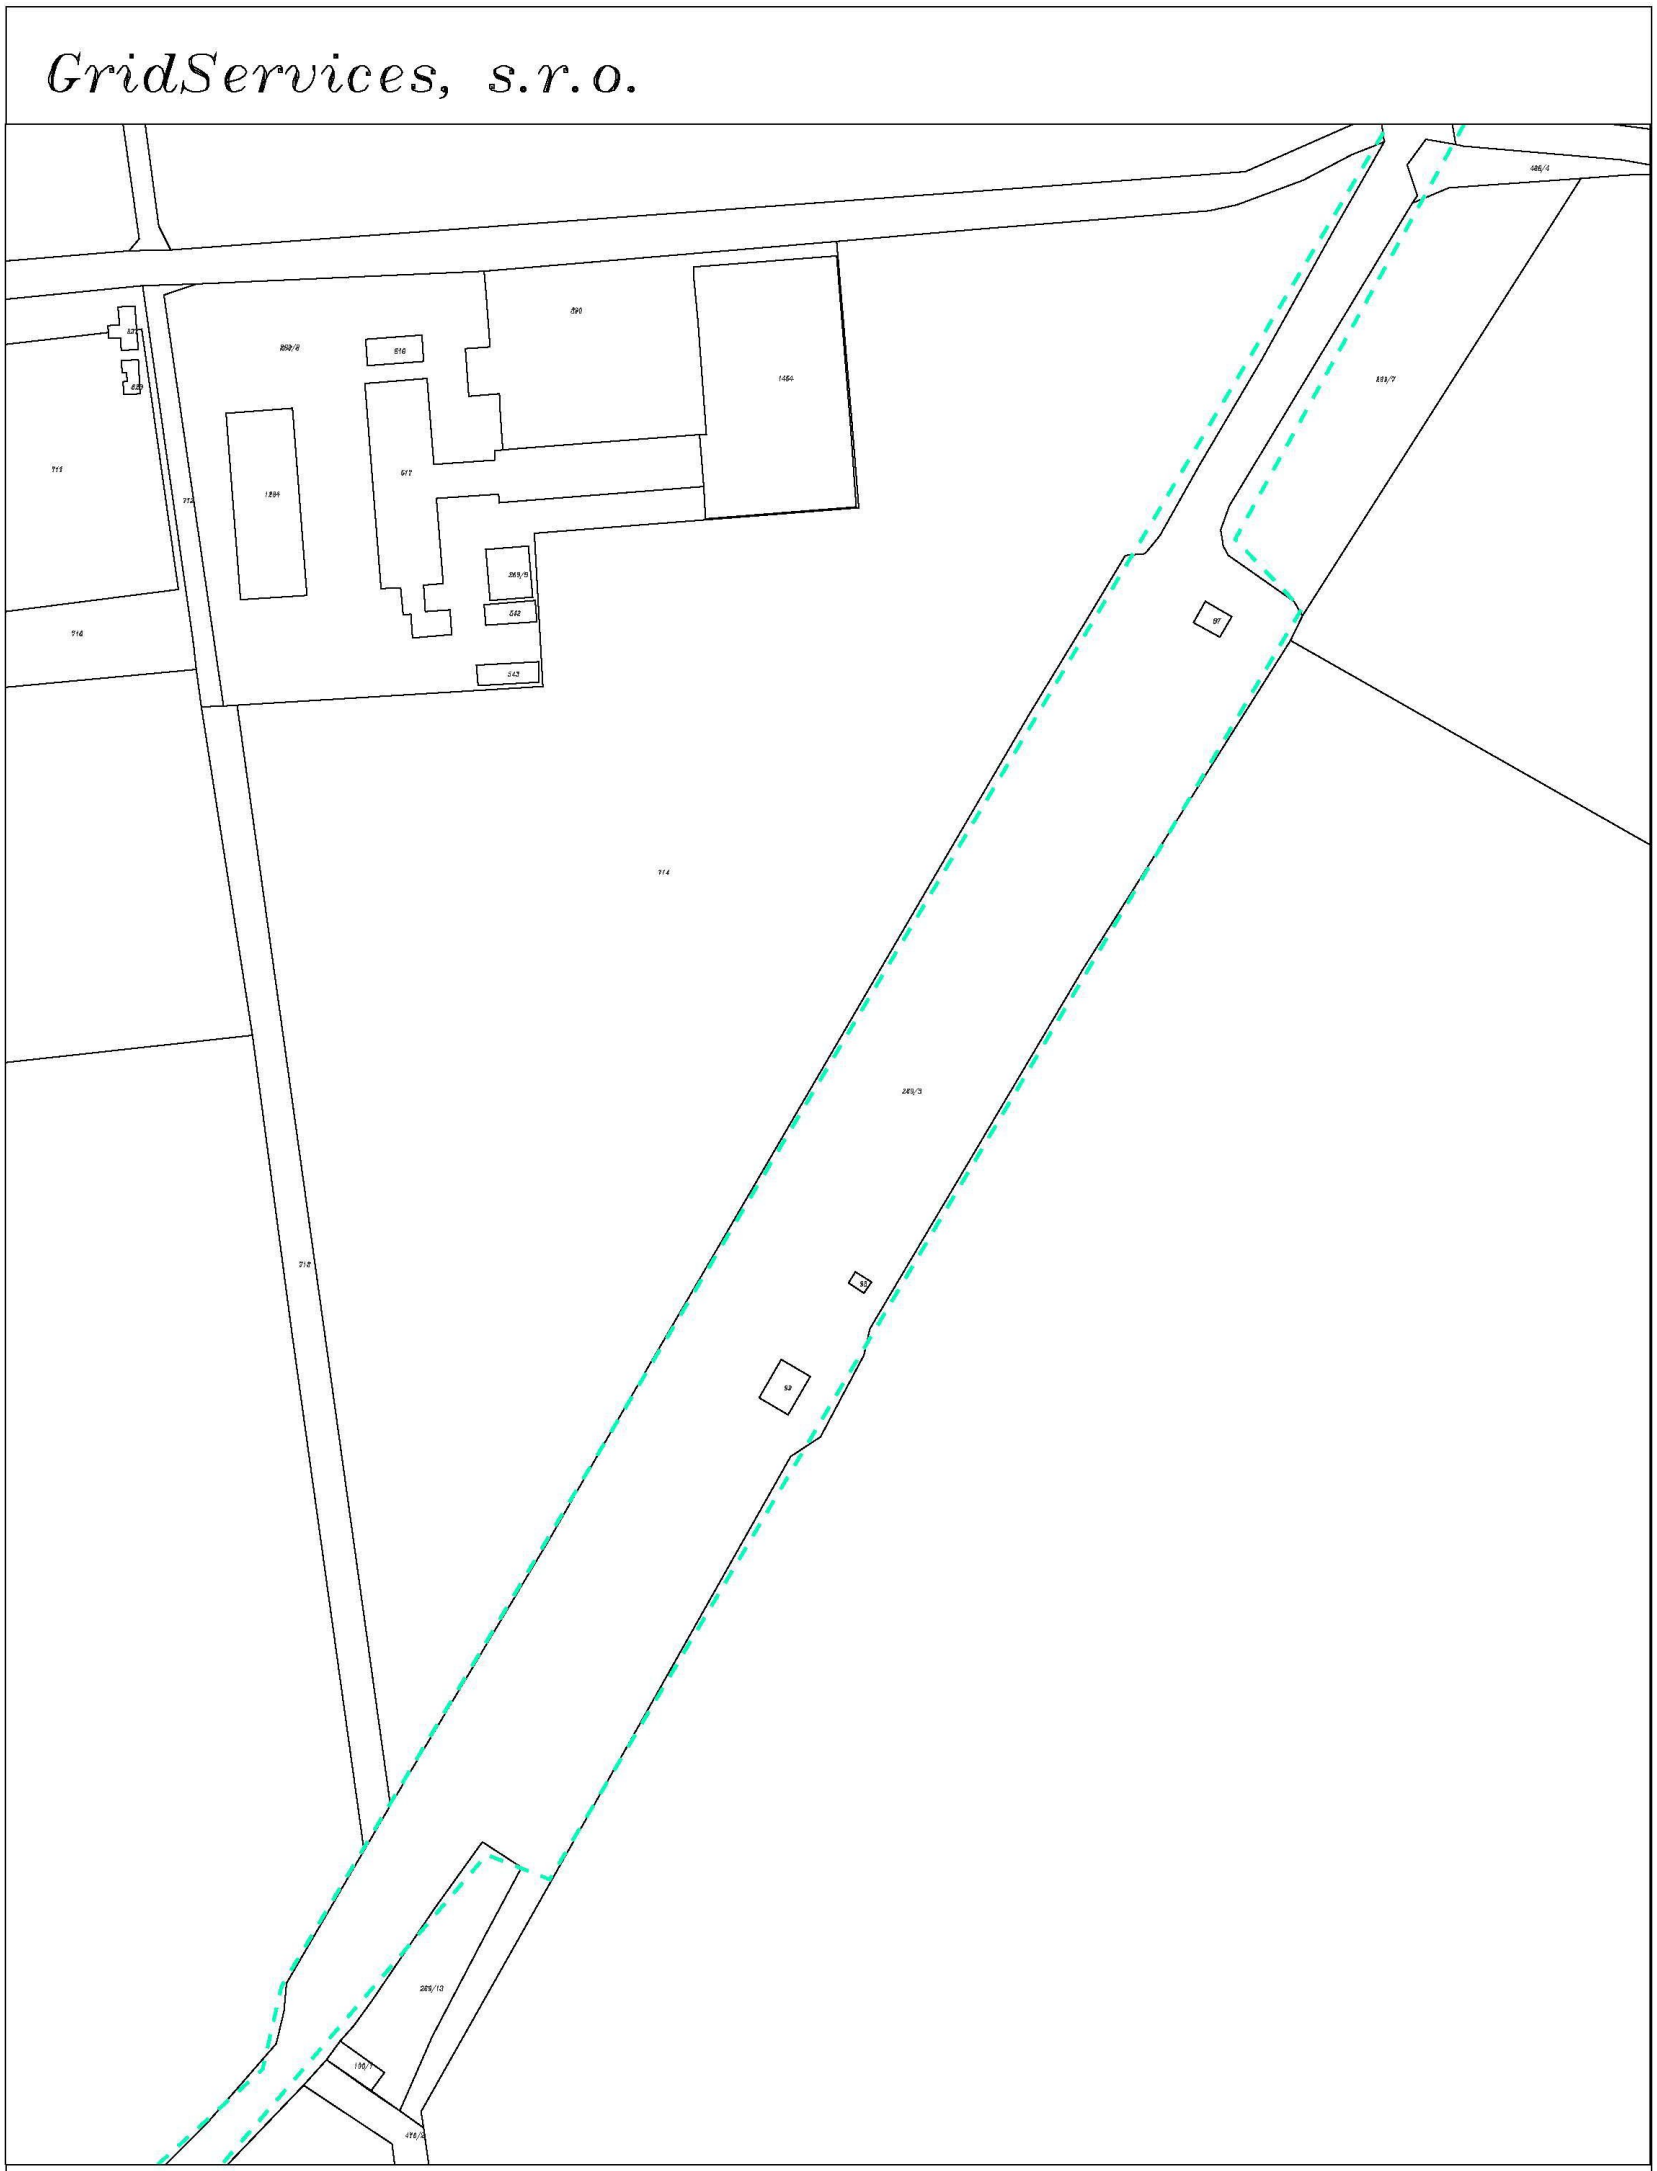

Legenda:

	linie		ochranné zařízení		neplynovodní zařízení (linie/bod)
	NTL/ STL/ VTL/		kabel protikorozní ochrany		
	VVTL		kabel		
	plynovodu				
	nefunkční		elektropřípojka		anodové uzemnění
	plánovaná stavba před realizací				stanice katodové ochrany
	výstavba		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002105465 ze dne 10.03.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace , Dlážděná 1003/7 , 11000 Praha. K.ú.: Litovice , Chýně.

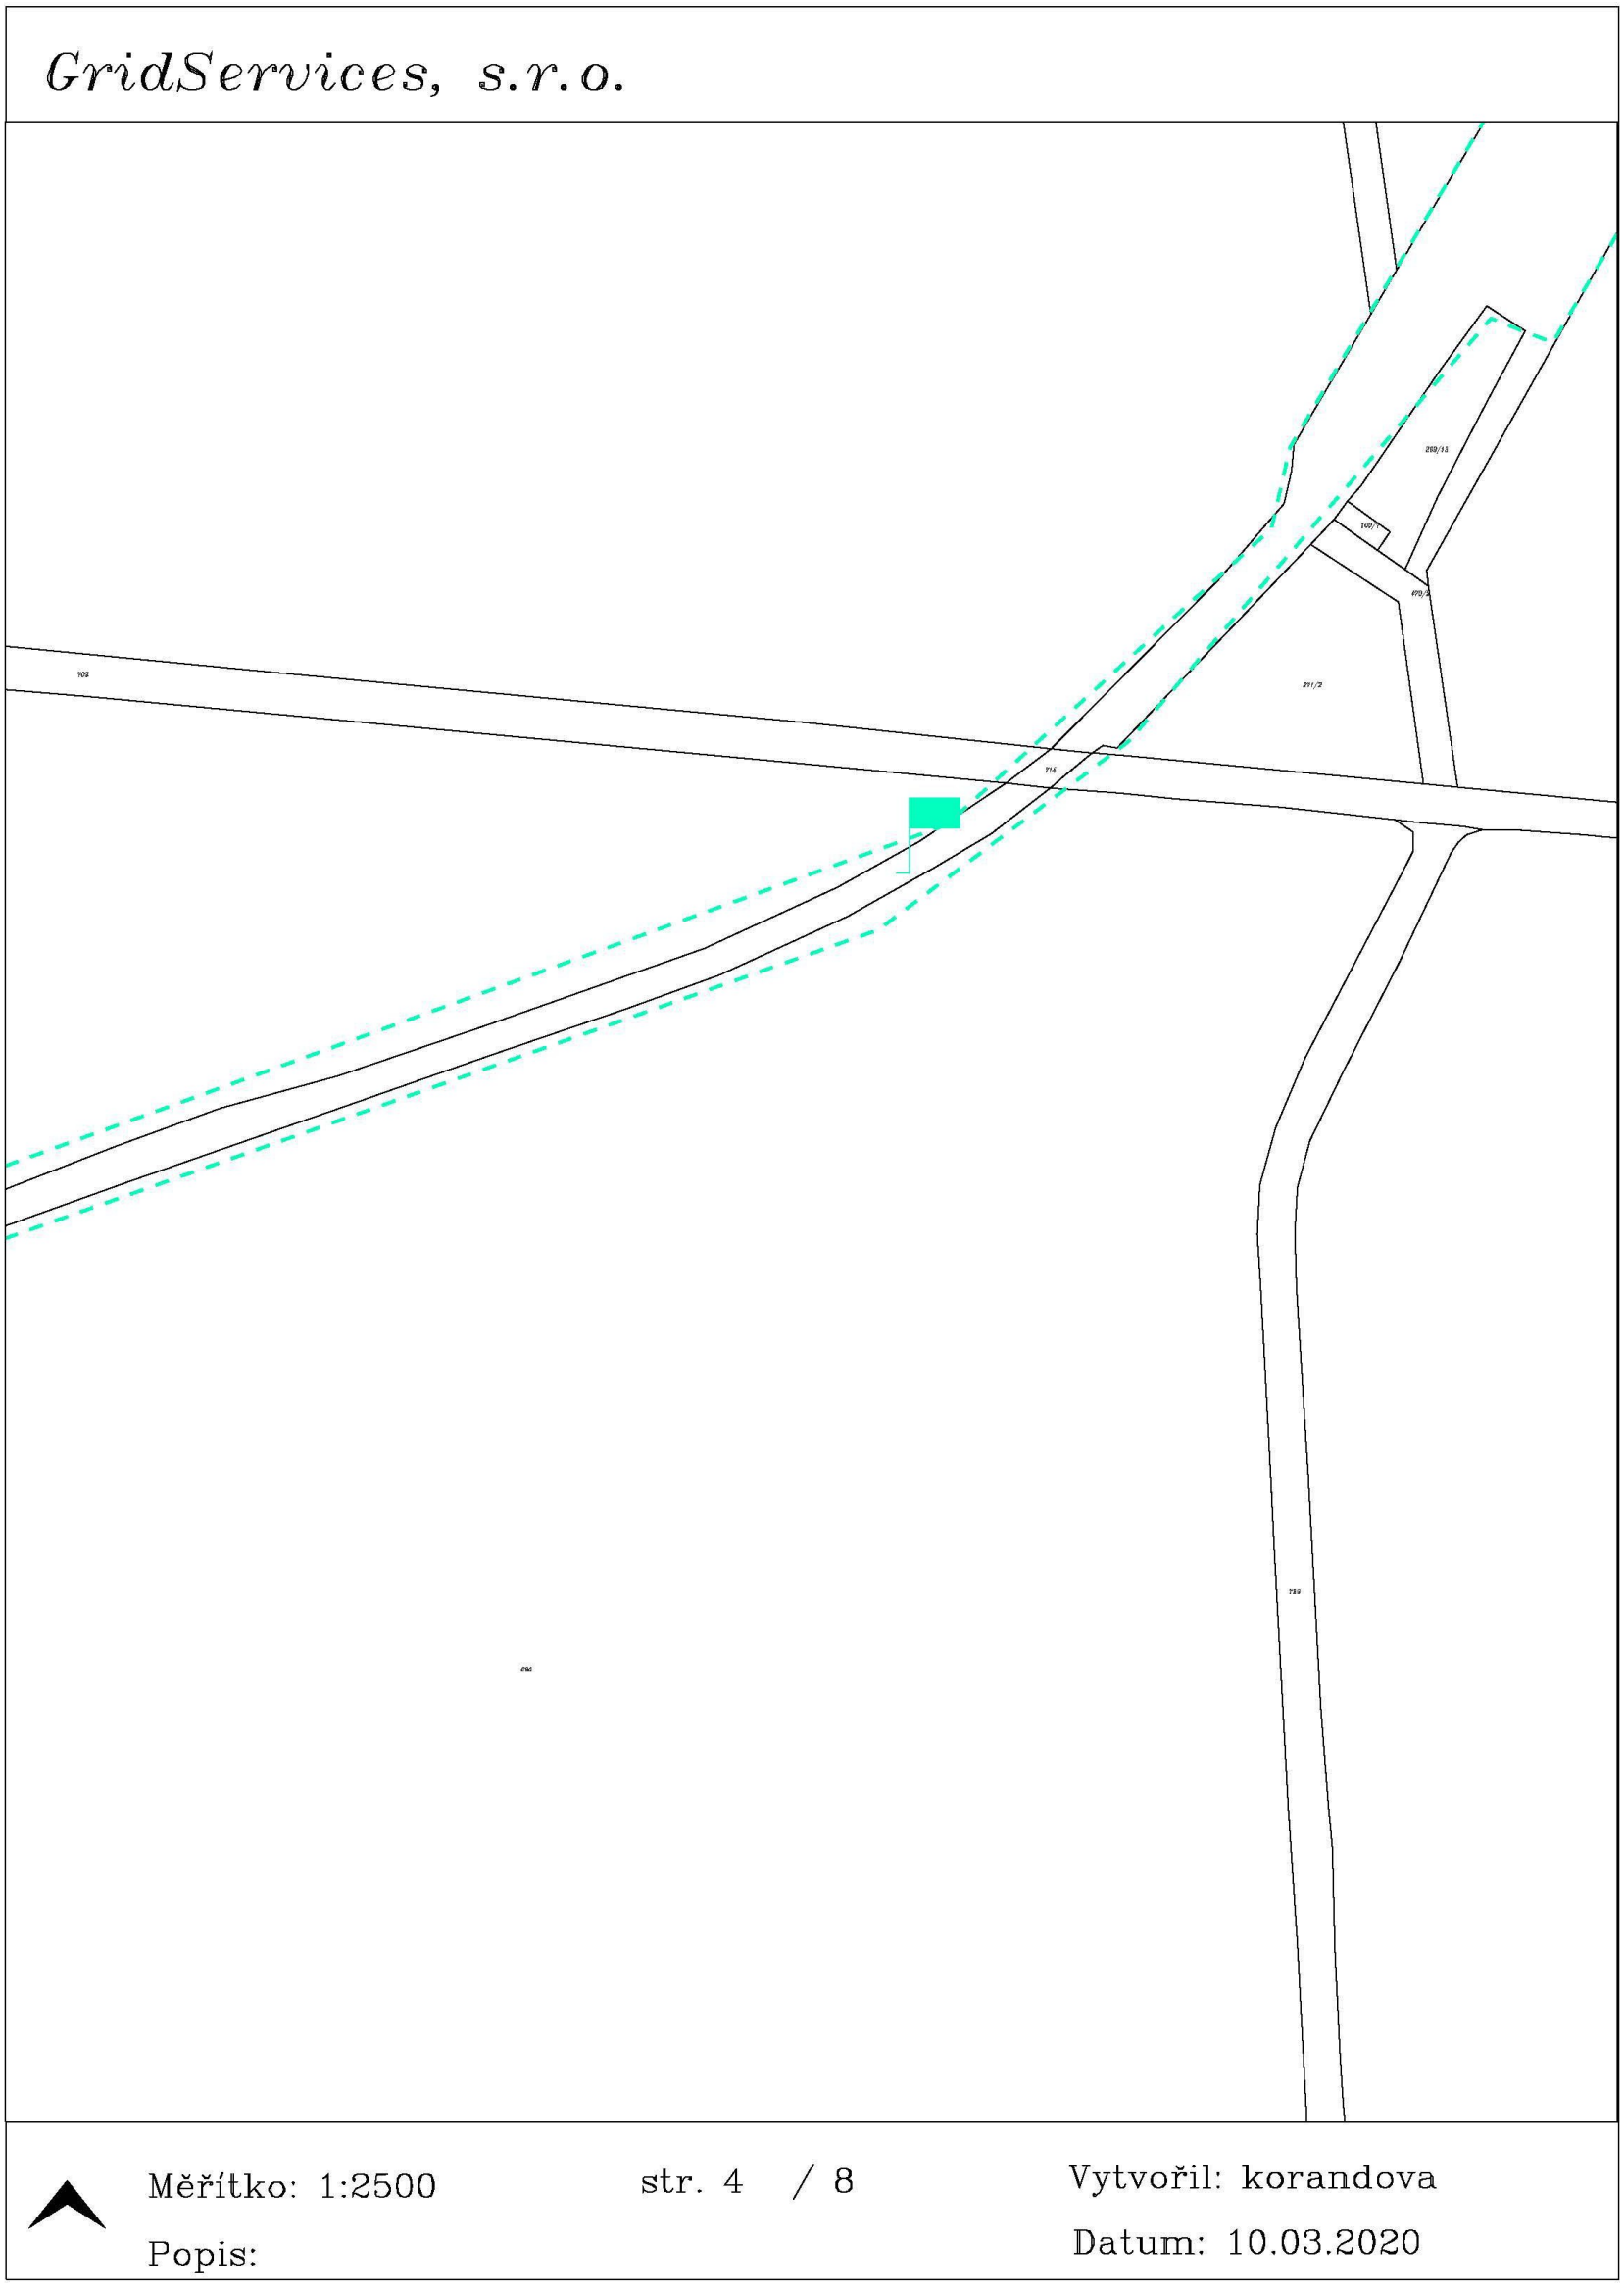

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení kabel protikorozní ochrany kabel		neplynovodní zařízení (linie/bod)
	nefunkční		elektropřípojka		anodové uzemnění
	plánovaná stavba před realizací				stanice katodové ochrany
	výstavba		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002105465 ze dne 10.03.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace , Dlážděná 1003/7 , 11000 Praha. K.ú.: Litovice , Chýně.

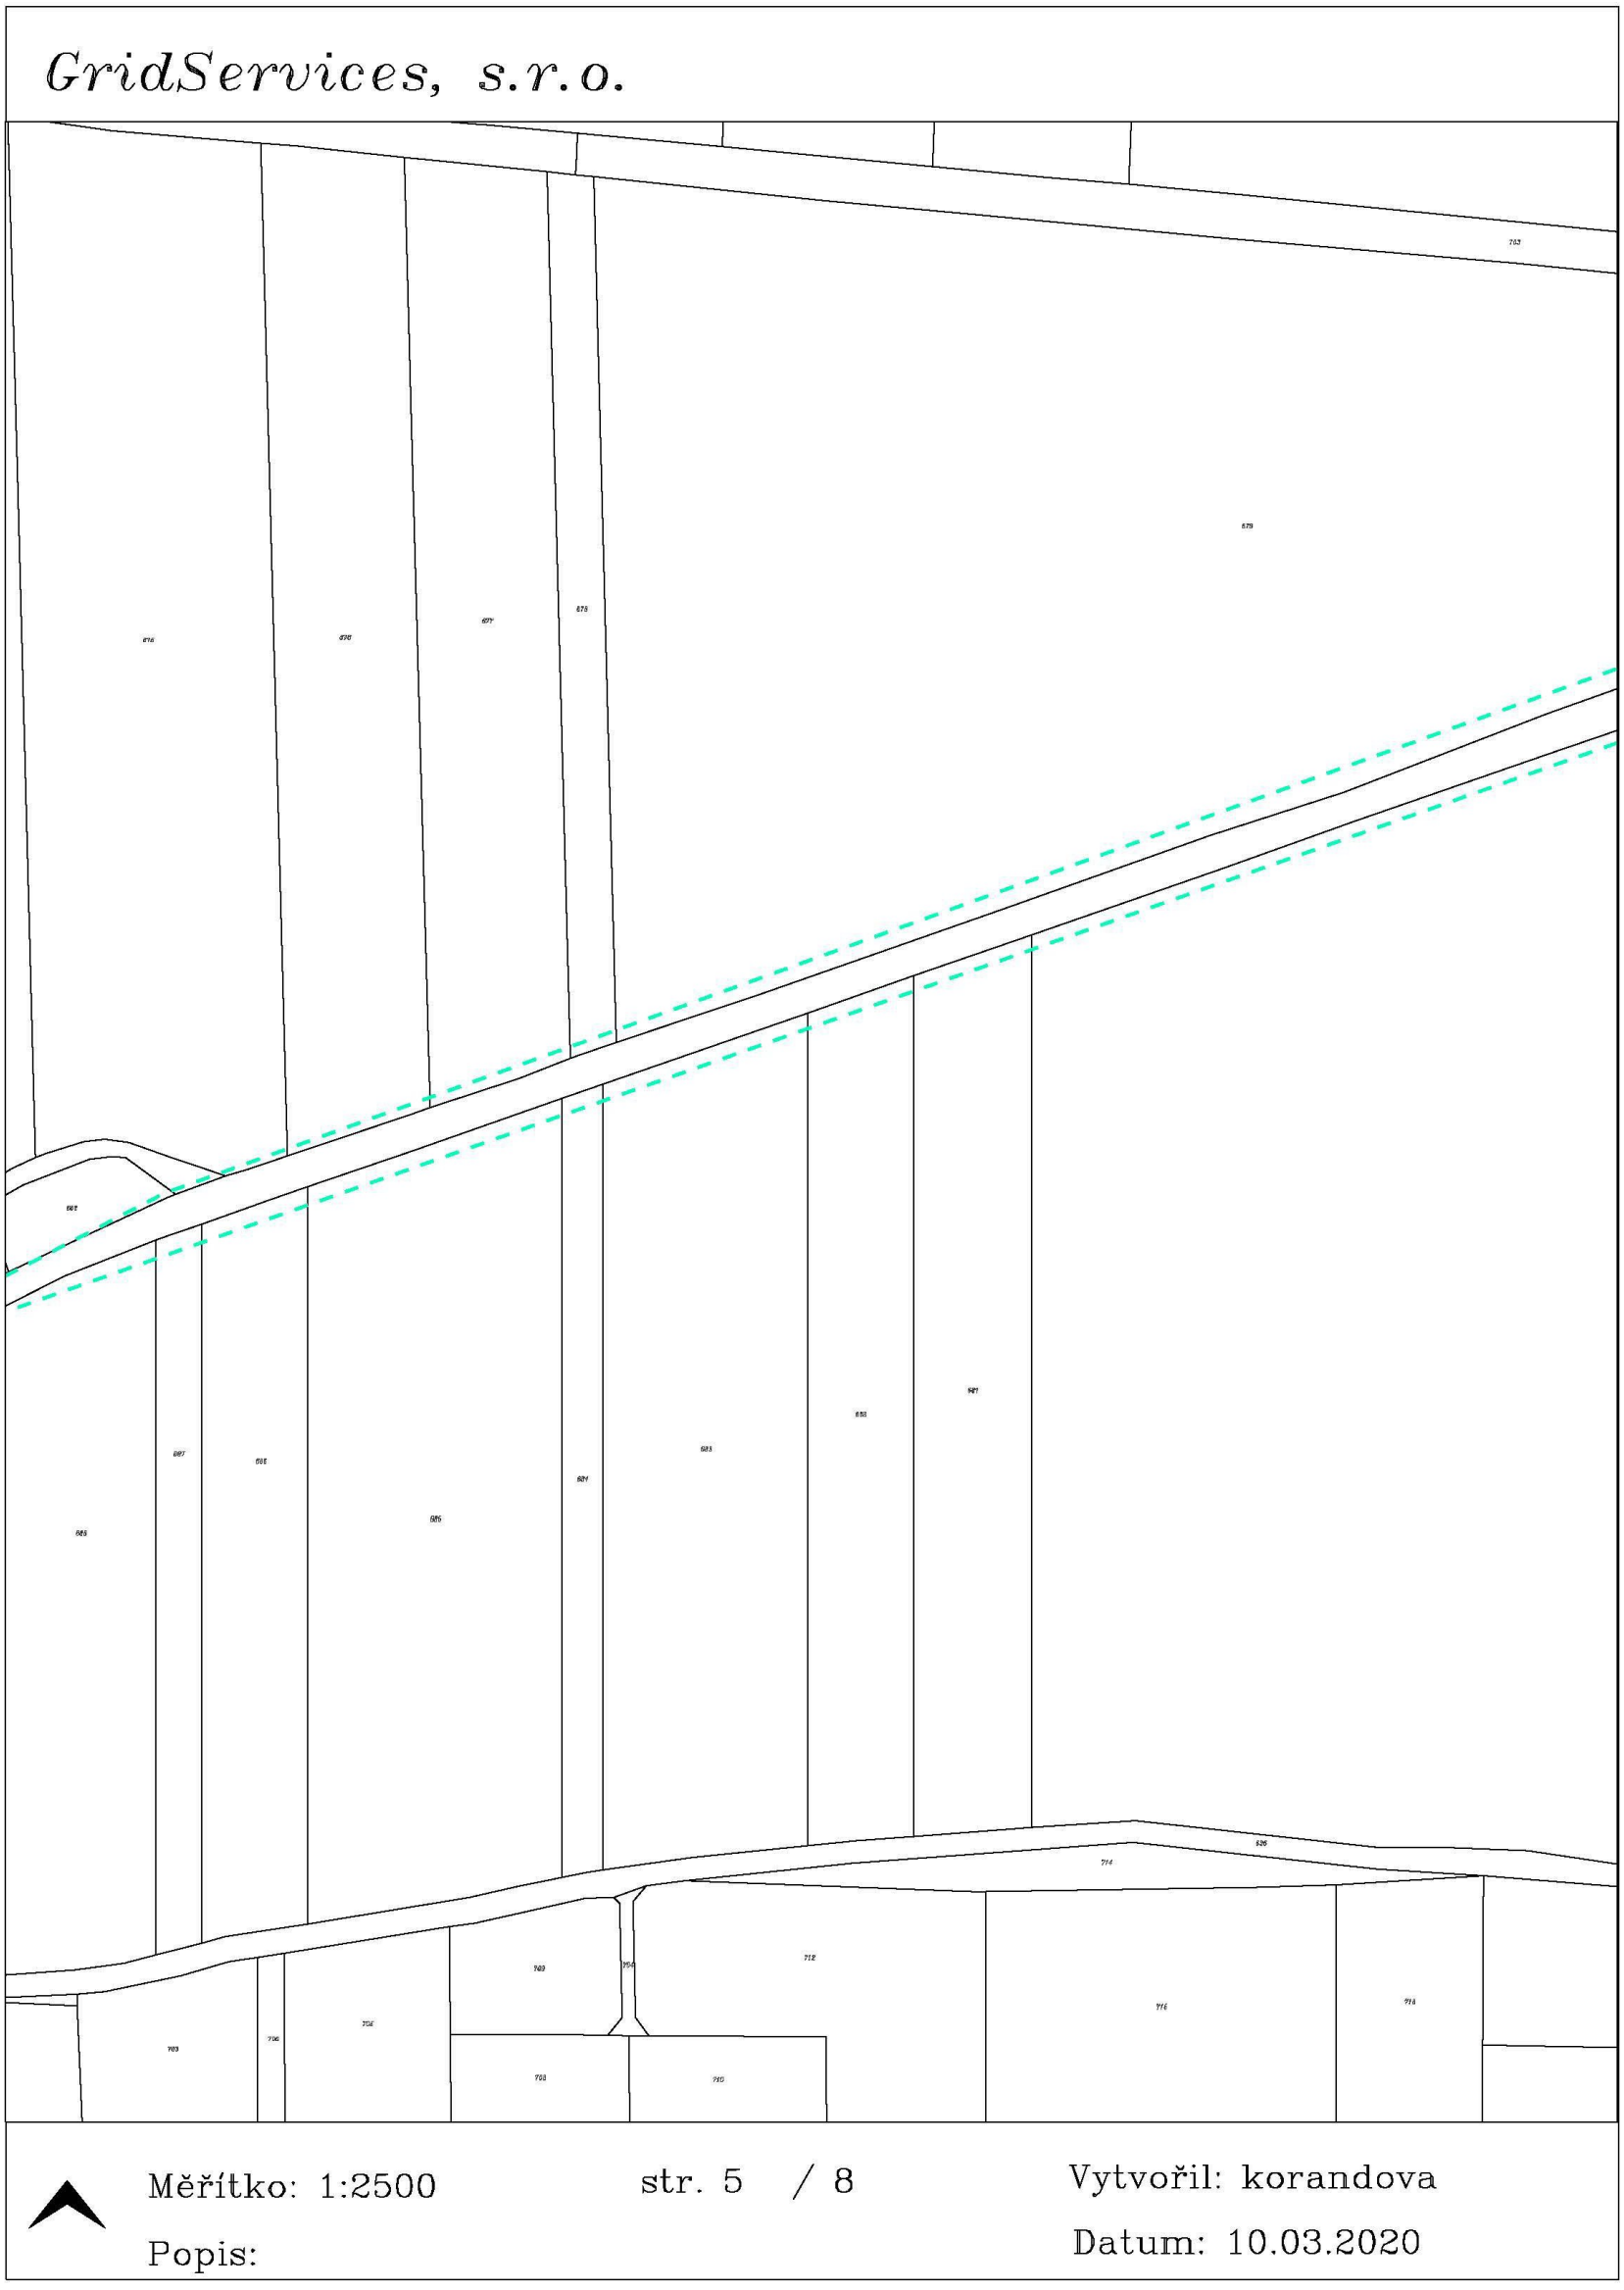

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení kabel protikorozní ochrany kabel		neplynovodní zařízení (linie/bod)
	nefunkční		elektropřípojka		anodové uzemnění
	plánovaná stavba před realizací				stanice katodové ochrany
	výstavba		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002105465 ze dne 10.03.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace , Dlážděná 1003/7 , 11000 Praha. K.ú.: Litovice , Chýně.

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení kabel protikorozní ochrany		neplynovodní zařízení (linie/bod)
			kabel		
	nefunkční		elektropřípojka		anodové uzemnění
	plánovaná stavba před realizací				stanice katodové ochrany
	výstavba		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002105465 ze dne 10.03.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace , Dlážděná 1003/7 , 11000 Praha. K.ú.: Litovice , Chýně.

Legenda:

	linie		ochranné zařízení		neplynovodní zařízení (linie/bod)
	NTL/ STL/ VTL/		kabel protikorozní ochrany		
	VVTL				
	plynovodu		kabel		
	nefunkční		elektropřípojka		anodové uzemnění
	plánovaná stavba před realizací				stanice katodové ochrany
	výstavba		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002105465 ze dne 10.03.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace , Dlážděná 1003/7 , 11000 Praha. K.ú.: Litovice , Chýně.

Legenda:

	linie		ochranné zařízení		neplynovodní zařízení (linie/bod)
	NTL/ STL/ VTL/		kabel protikorozní ochrany		
	VVTL				
	plynovodu		kabel		
	nefunkční		elektropřípojka		anodové uzemnění
	plánovaná stavba před realizací				stanice katodové ochrany
	výstavba		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002105465 ze dne 10.03.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace , Dlážděná 1003/7 , 11000 Praha. K.ú.: Litovice , Chýně.

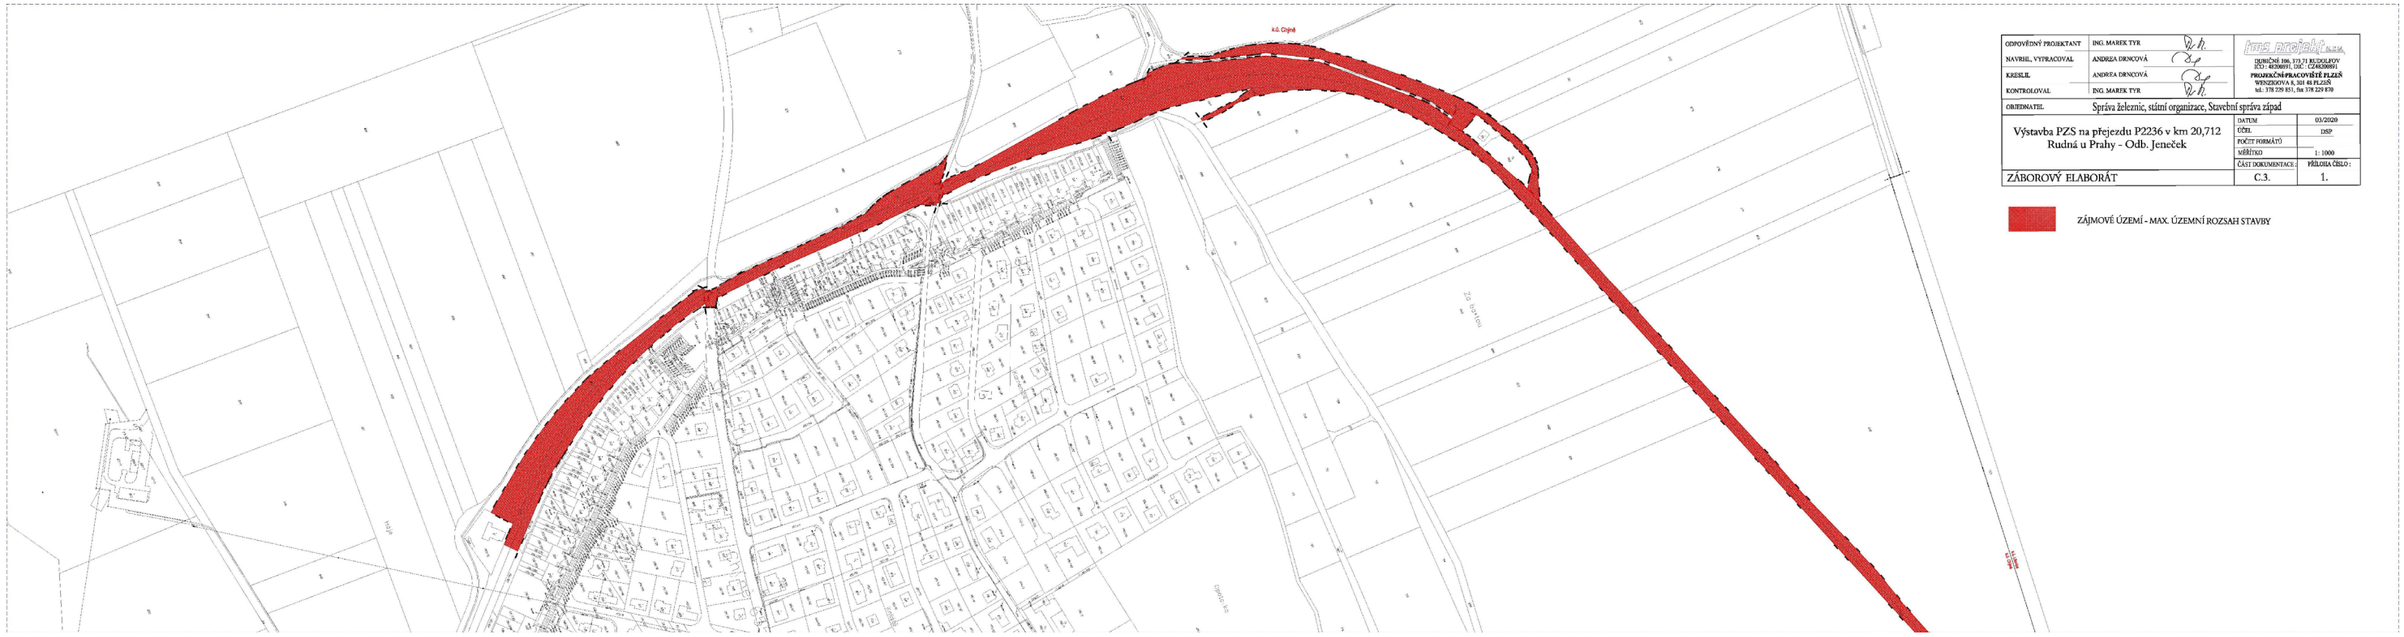

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002105465 ze dne 10.03.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace , Dlážděná 1003/7 , 11000 Praha. K.ú.: Litovice , Chýně.

H.2.2

TMS Projekt s.r.o.
Plzeň Pracoviště
Wenzigova 79/8
301 00 Plzeň
drncova@tmsplzen.cz

Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje	V Nučicích dne:
	2020_16	František Turek	2020-03-10

Věc: Vyjádření k existenci technické infrastruktury
- Podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě

Stavba „Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 Rudná u Prahy – Odb. Jeneček"
Zájmové území stavby vyznačeno na předložených situacích ve Vaší žádosti.

Společnost ELDATA pražská s.r.o.; se sídlem Pražská 56, Nučice, PSČ 252 16, Vám sděluje, že v předložené dokumentaci s vyznačeným zájmovým územím se nenachází žádná podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví či správě společnosti ELDATA pražská s.r.o .

Souhlasíme s vydáním Územního souhlasu, Rozhodnutí o umístění stavby, se Zjednodušeným územním řízením, s Ohlášením stavby, s vydáním Stavebního povolení.

Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání.
V případě další korespondence uvádějte naše číslo jednací

S pozdravem

ELDATA pražská s.r.o.
Pražská 56, 252 16 Nučice
IČ: 27447995, DIČ: CZ27447995
Tel.: 775 123 198, 775 123 199
E-mail: eldata@eldata.cz

ELDATA pražská s.r.o.
Pražská 56
Nučice
252 16

H.2.3

TMS Projekt s.r.o.
Pracoviště Plzeň
Wenzigova 79/8
301 00 Plzeň

V Praze, 13.3.2020

Naše zn.: **MW9910146614155063**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 Rudná u Prahy - Odb. Jeneček"**

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **9.3.2020**

souhlasí s realizací projektu za následujících podmínek.

Ve Vámi zadaném zájmovém území nachází infrastruktura základnové stanice naší společnosti uvedená níže. Během realizace uvedené akce Vaší společnosti nesmí dojít k jejímu porušení a k omezení funkčnosti naší základnové stanice či jinému zásahu do zařízení základnové stanice.

Optický spoj:
- spoj č. DF0100
V zájmovém území se nachází HDPE chránička v majetku společnosti SupTel a.s. (IČ 25229397, Hřbitovní 1322/15, Plzeň), jejíž část si pronajímá společnost Vodafone Czech Republic a.s. pro umístění optického vedení.

V přiložených podkladech zasíláme dokumentaci k přípojce NN, případně optického vedení a poloze základnové stanice.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Ing. Kateřina Rendeková
Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Tel.: 607 105 305
E-mail: west@vodafone.cz

Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 92
-60-

Seznam příloh/přiložených souborů:

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Zadost_MW9910146614155063.pdf
mapa.png

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

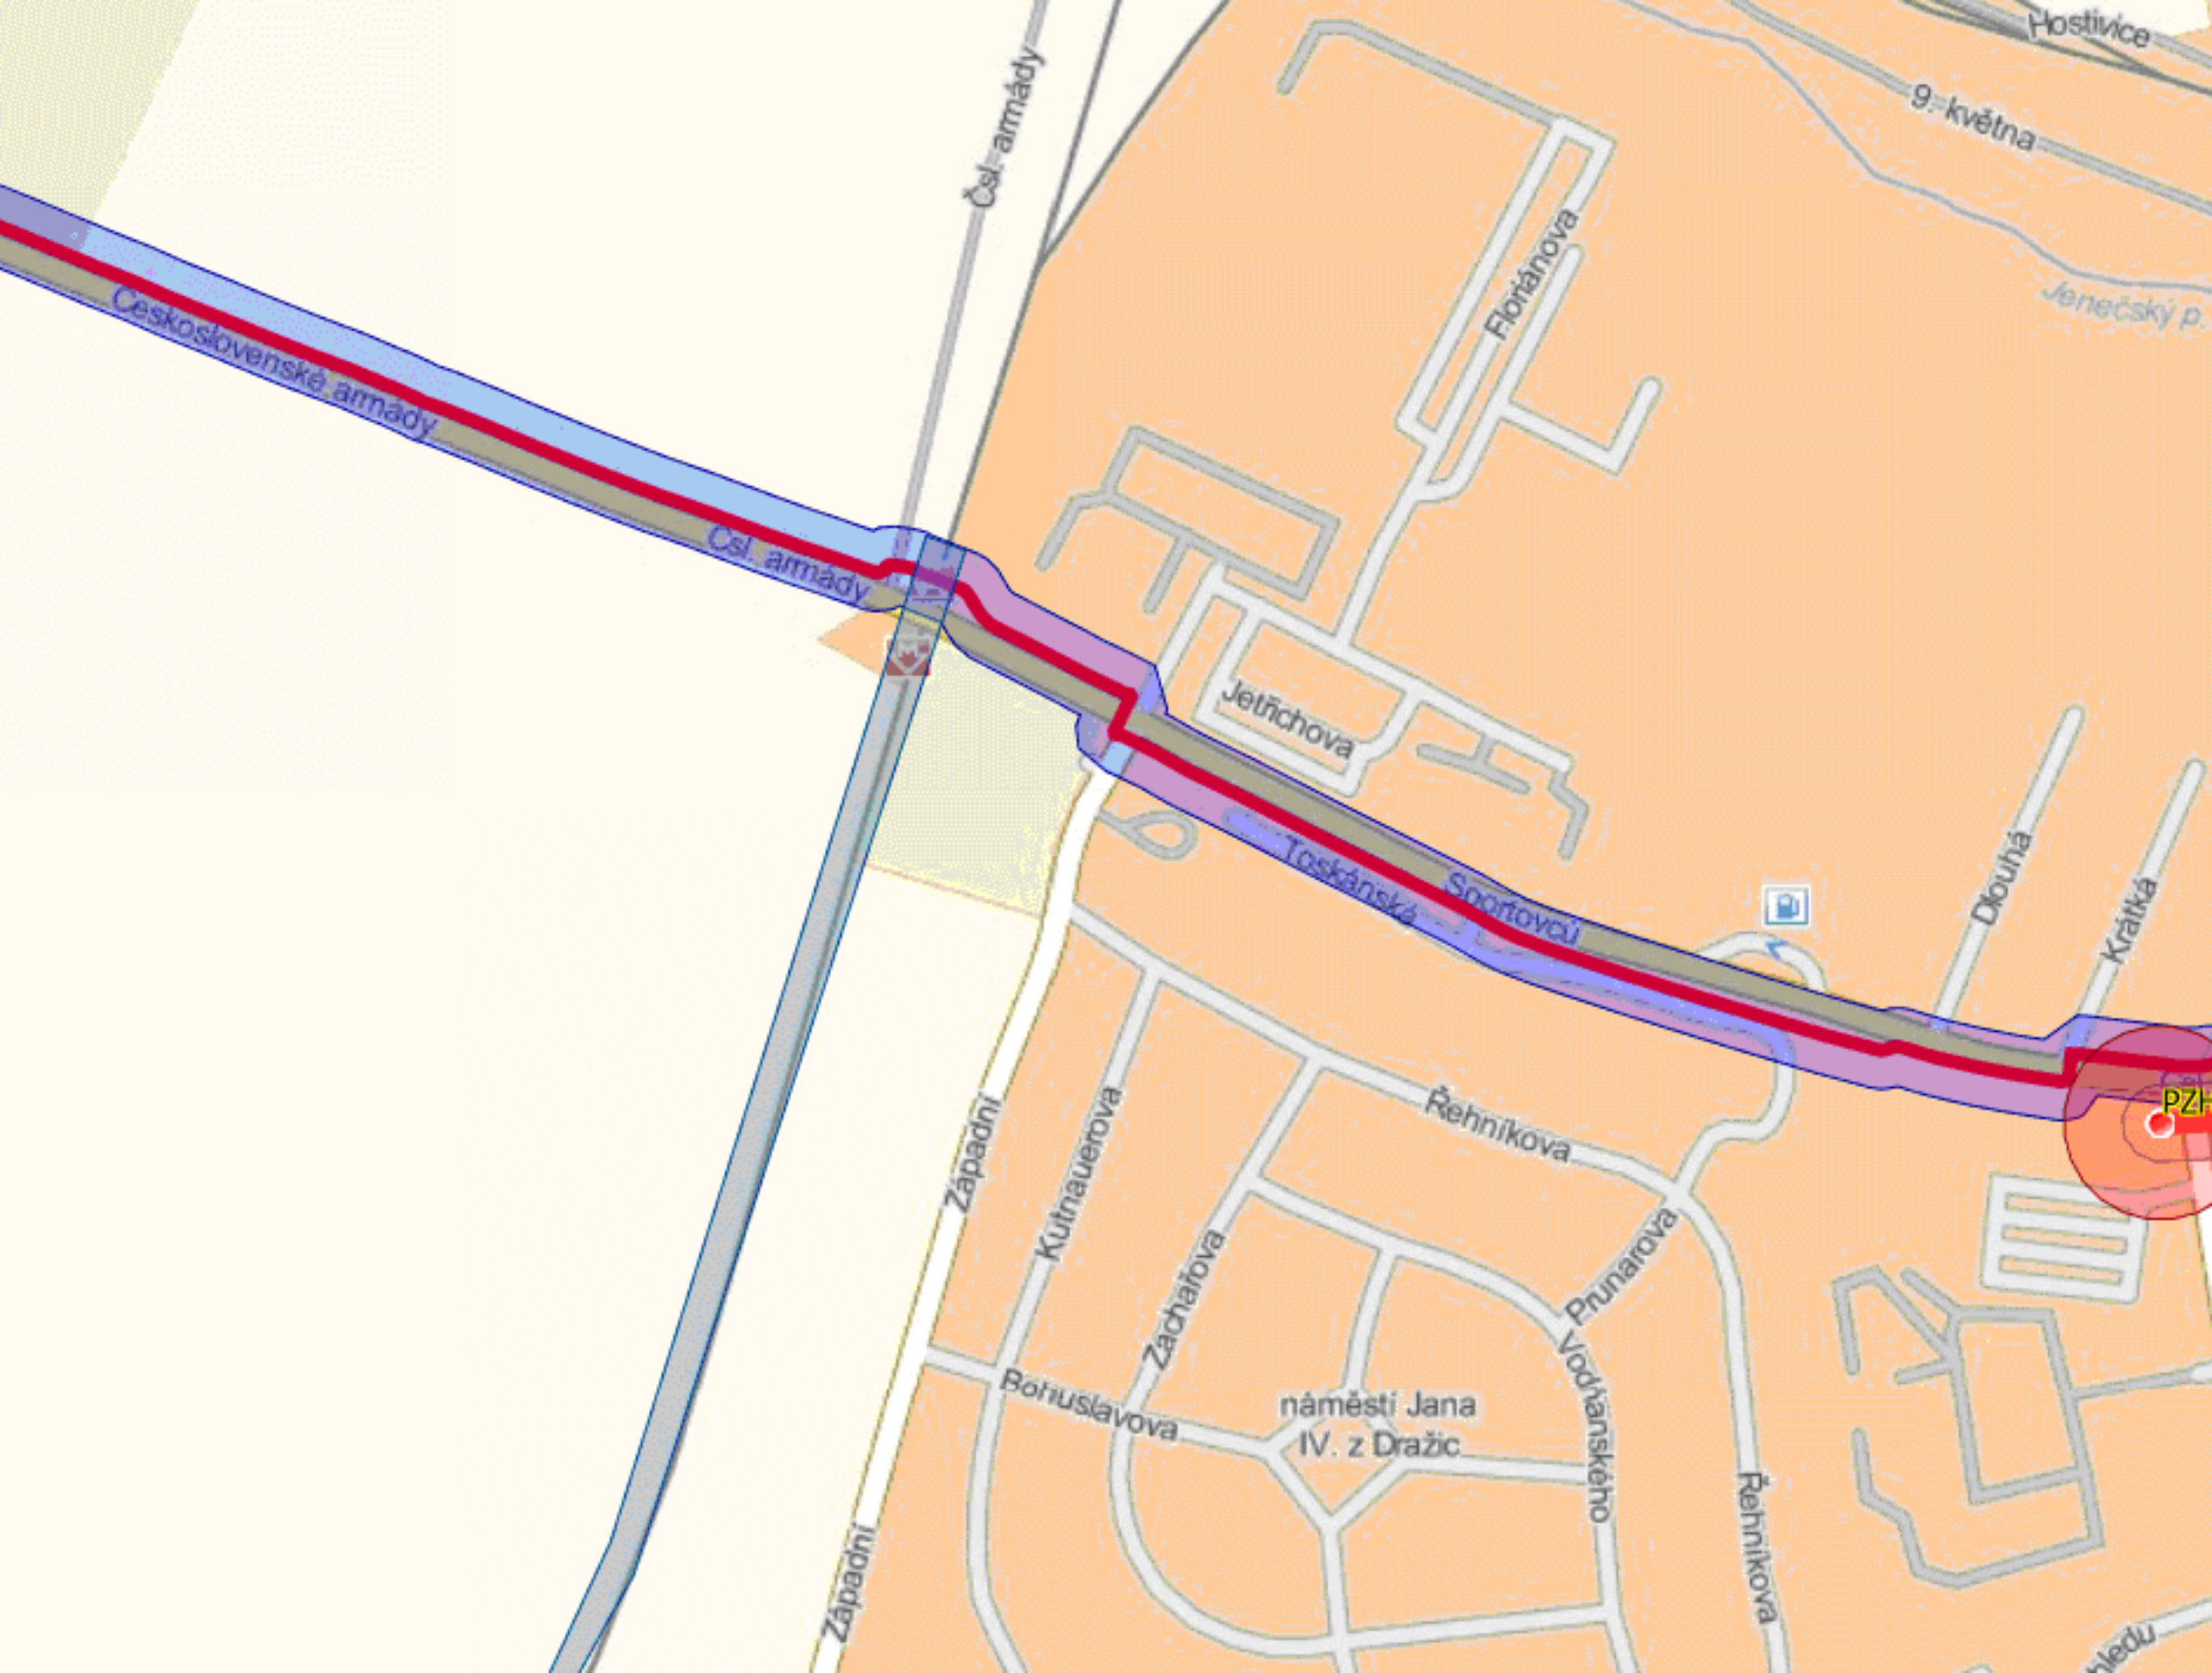
Hostivice
9. května
Jeneček
Čsl. armády
Florianova
Československé armády
Čsl. armády
Jetřichova
Toskánská
Sportovců
Dlouhá
Krátká
PZ
Řehníkova
Západní
Kutnauerova
Zachatova
Prunarova
Bohuslavova
náměstí Jana
IV. z Dražic
Vodňanského
Řehníkova
Západní

TMS Projekt s.r.o.
Pracoviště Plzeň
Wenzigova 79/8
301 00 Plzeň

V Praze, 18.5.2020

Naše zn.: **MW9910150111169093**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy - Odb. Jeneček"**

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., (dále jen „ Vodafone") se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 **zastoupená společností InfoTel, spol. s r.o. (dále jen „InfoTel")** na základě Vámi podané žádosti a předložené dokumentace ze dne **7.5.2020**, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu za následujících podmínek.

Ve Vámi zadaném zájmovém území se nachází **vedení veřejné komunikační sítě (dále jen „VVKS")** a její ochranné pásmo, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloze tohoto vyjádření. Ochranné pásmo VVKS je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po stranách krajní hrany vedení VVKS (dále jen „Ochranné pásmo").

Během realizace uvedené akce Vaší společnosti nesmí dojít k jejímu porušení a k omezení funkčnosti naší VVKS či jinému zásahu do VVKS. V případě, že zjistíte kolizi VVKS s Vaší akcí nebo zasahujete s Vaší akcí do ochranného pásma VVKS kontaktujte bezodkladně naší společnost, abychom mohli stanovit konkrétní podmínky ochrany VVKS, případně stanovili podmínky přeložení VVKS. Vyzvěte naší společnost nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, a to prostřednictvím níže uvedené kontaktní osoby.

V případě nutnosti přeložení VVKS je nutné s naší společností uzavřít Dohodu o překládce, a to v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby (nejlépe před zahájením stavebně správního řízení na příslušném stavebním úřadě). Veškeré náklady spojené s přeložením VVKS budou hrazeny investorem stavby.

Před zahájením stavby si také zajistěte vytýčení VVKS přímo na místě stavby (kontaktní osoba je uvedena níže).

Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je Vaše společnost, nebo Vámi pověřená třetí osoba povinna se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti Vodafone, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Vedení veřejné komunikační sítě:
- optický spoj č. DF0100
- výkopy (11)

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

- podvrty (3)

Kontaktní osoba pro vytyčení: Sitel spol. s r.o , Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, vytyceni@sitel.cz, tel. 267 198 235, nutno kontaktovat s 14-ti denním předstihem
Kontaktní osoba pro překládky:InfoTel, s.r.o., Jaroslav Syřiště, jaroslav_syriste@infotel.cz, tel. 606 776 154
Kontaktní osoba pro případné dotazy k sítím VVKS:InfoTel, s.r.o., Jaroslav Syřiště, jaroslav_syriste@infotel.cz, tel. 606 776 154

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním Vašich povinností dle tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/.

S pozdravem

v.z. Ing. Kateřina Rendeková
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 607105305
E-mail: katerina.rendekova@vodafone.com

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_MW9910150111169093.pdf
ZajmoveUzemi_MW9910150111169093.txt
ZajmoveUzemi_MW9910150111169093.dxf
Mapa1_MW9910150111169093.dxf
Mapa1_MW9910150111169093.jpg
Všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti Vodafone

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti Vodafone

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení VVKS ve vlastnictví společnosti Vodafone a je výslovně srozuměn s tím, že VVKS jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo VVKS tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k VVKS. Při křížení nebo souběhu činností s VVKS je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od krajního vedení vyznačené trasy VVKS se musí pracovat s nejvyšší opatrností a jen s ručním nářadím bez použití mechanizace.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti Vodafone je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Vodafone vzniknou porušením jeho povinnosti.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti příslušného vyjádření, musí být takto neplatné vyjádření aktualizováno. Je třeba požádat o vydání nového vyjádření, které bude podkladem pro následné vytýčení nebo určení polohy VVKS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti VVKS

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit Vodafone, a to v dostatečném časovém předstihu (alespoň 10 pracovních dní před zahájením stavebních prací). Oznámení musí obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras VVKS na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou VVKS prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou činnosti provádět.

3. Při provádění zemních prací v blízkosti VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání VVKS. Odkryté VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

4. Při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze VVKS a skutečností či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje Vodafone, tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

5. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí VVKS, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím VVKS vyzvat Vodafone ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas Vodafone. Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod VVKS, a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy.

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Vodafone.

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu VVKS mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než VVKS řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s Vodafone způsob mechanické ochrany trasy VVKS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase VVKS (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah chodníků, parkovišť, komunikací, zpevněných ploch, apod.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky VVKS.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s Vodafone jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky VVKS, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením VVKS.

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež VVKS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit Vodafone.

12. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od VVKS, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od VVKS.

13. Při přepravě nebo manipulaci vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s Vodafone.

III. Práce v budovách a odstraňování budov

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách, kterými by mohl ohrozit stávající VVKS, prokazatelně kontaktovat Vodafone a zajistit u společnosti Vodafone bezpečné odpojení VVKS.

2. Při provádění činností v budovách je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení VVKS na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení VVKS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat Vodafone a předložit zakreslení VVKS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy VVKS i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení VVKS.

3. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení VVKS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy VVKS, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

Vydáno spol., Vodafone Czech Republic a.s.

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.

TMS Projekt s.r.o.
Plzeň Pracoviště
Wenzigova 79/8
30100 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY /ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	V ČESKÉ TŘEBOVÉ DNE
Dopis z 9.3.2020	200313_1-LK	Lukáš Kubíček	13.3.2020

Při realizaci stavby **„Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 Rudná u Prahy - Odb. Jeneček**“, dle Vaší žádosti dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (koaxiální kabely, ochranné trubky HDPE, optické kabely, rozvaděče) ve správě společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. Ochranné pásmo podzemního vedení SEK činí 1 m po stranách krajního vedení. Nadzemní vedení SEK (NVSEK) požívá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK. Veškeré náklady spojené s případnou přeložkou kabelů uhradí investor stavby, který je vyvolává, majetkové vztahy k síti TKR se realizací přeložky nemění. **Poloha SEK je vyznačena v přiloženém výkresu M 1:1300.**

Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení *SEK:*

Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK:

1. Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížem, nebo souběhu zemních prací se SEK je nutné dodržet ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemněni a ochranné vodiče".
2. Před započetím zemních prací zajistit vytyčení trasy SEK (vytyčení zajišťuje spol. AB one s.r.o., Karel Šlapák, mob.: 602 744 787, karel.slapak@ab-one.cz, servis@ab-one.cz). S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
3. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení SEK příčnými sondami. Upozornit pracovníky na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením SEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Upozornit pracovníky, aby ve vzdálenosti nejméně 1 m od krajních vedení vyznačené trasy SEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí (např. sbíječky, hloubící stroje) a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
4. V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
5. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability
6. Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
7. Při zjištěni zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit na Ing. Gloser František, mob.: 731 517 542.
8. Při provádění zemních prací v blízkosti SEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně uložení SEK. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení. **. UPOZORŇUJEME NA NUTNOST DODRŽET HLOUBKU ULOŽENÍ PŘI EVENT. ZMĚNĚ NIVELITY TERENU!**
9. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí SEK, vyzvat pracovníka KABELOVÉ TELEVIZE CZ s.r.o. (dispečink KTCZ tel: 702 001 373) ke kontrole SEK před zakrytím. Pracovník KABELOVÉ TELEVIZE CZ s.r.o. provede zápis o kontrole uložení SEK do stavebního deníku dodavatelské organizace. Zához je možné provést až po odsouhlasení pracovníkem KABELOVÉ TELEVIZE CZ s.r.o.
10. Mimo vozovku není dovoleno trasu SEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození.
11. Nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožňovala přístup ke kabelům.
12. Na trase SEK se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch.
13. **Případné poškození zařízení okamžitě hlásit dispečink KTCZ tel: 702 001 373.**

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., souhlasí s provedením výše uvedené stavby za předpokladu dodržení projektové dokumentace, která sloužila jako podklad pro toto vyjádření a za předpokladu splněni podmínek uvedených v tomto vyjádření. Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců.

Těšíme se další spolupráci
S pozdravem

Ing. František Gloser
tel. 731 517 542

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
Ruská 8
101 00 Praha 10
DIČ: CZ48150029

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
Ruská 2
101 00 Praha 10
DIČ: CZ48150029
M 1:500
Smrková
Jedlová
Javorová
Buková
Modřínová
Borová
Na Kališti
Slunečnicová

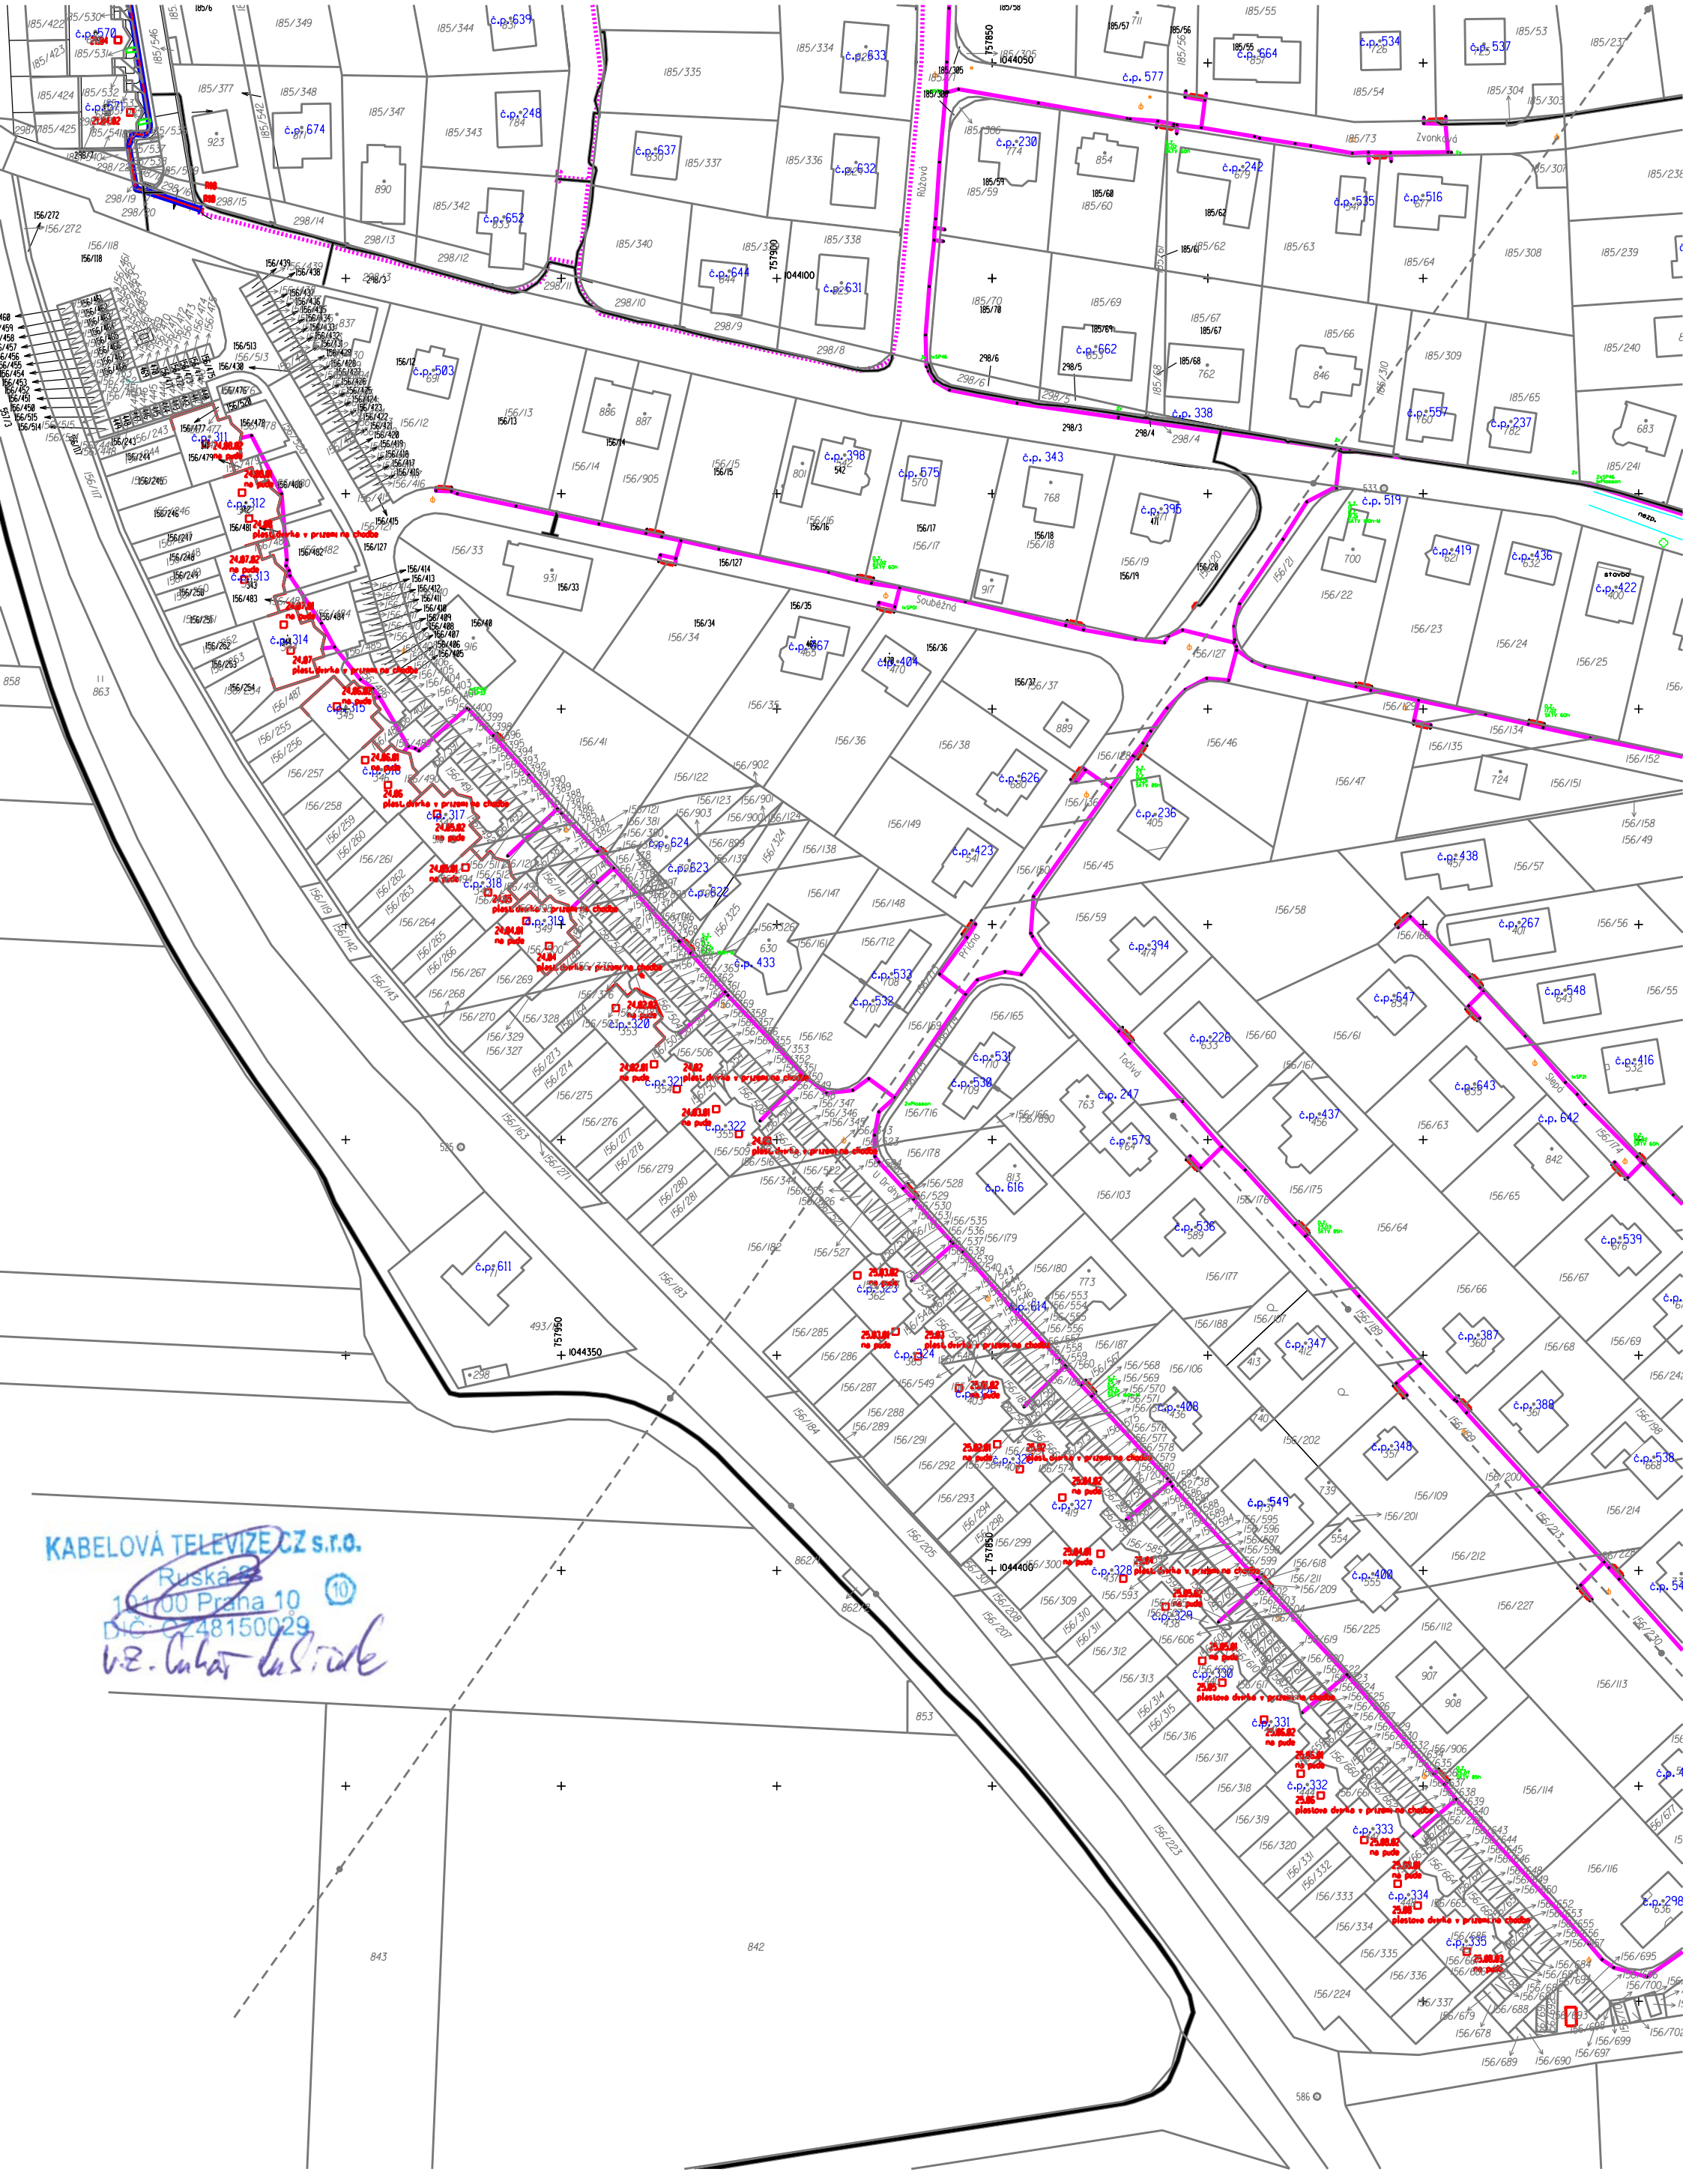
KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
Ruská 85
10 100 Praha 10
DIČ: CZ48150029

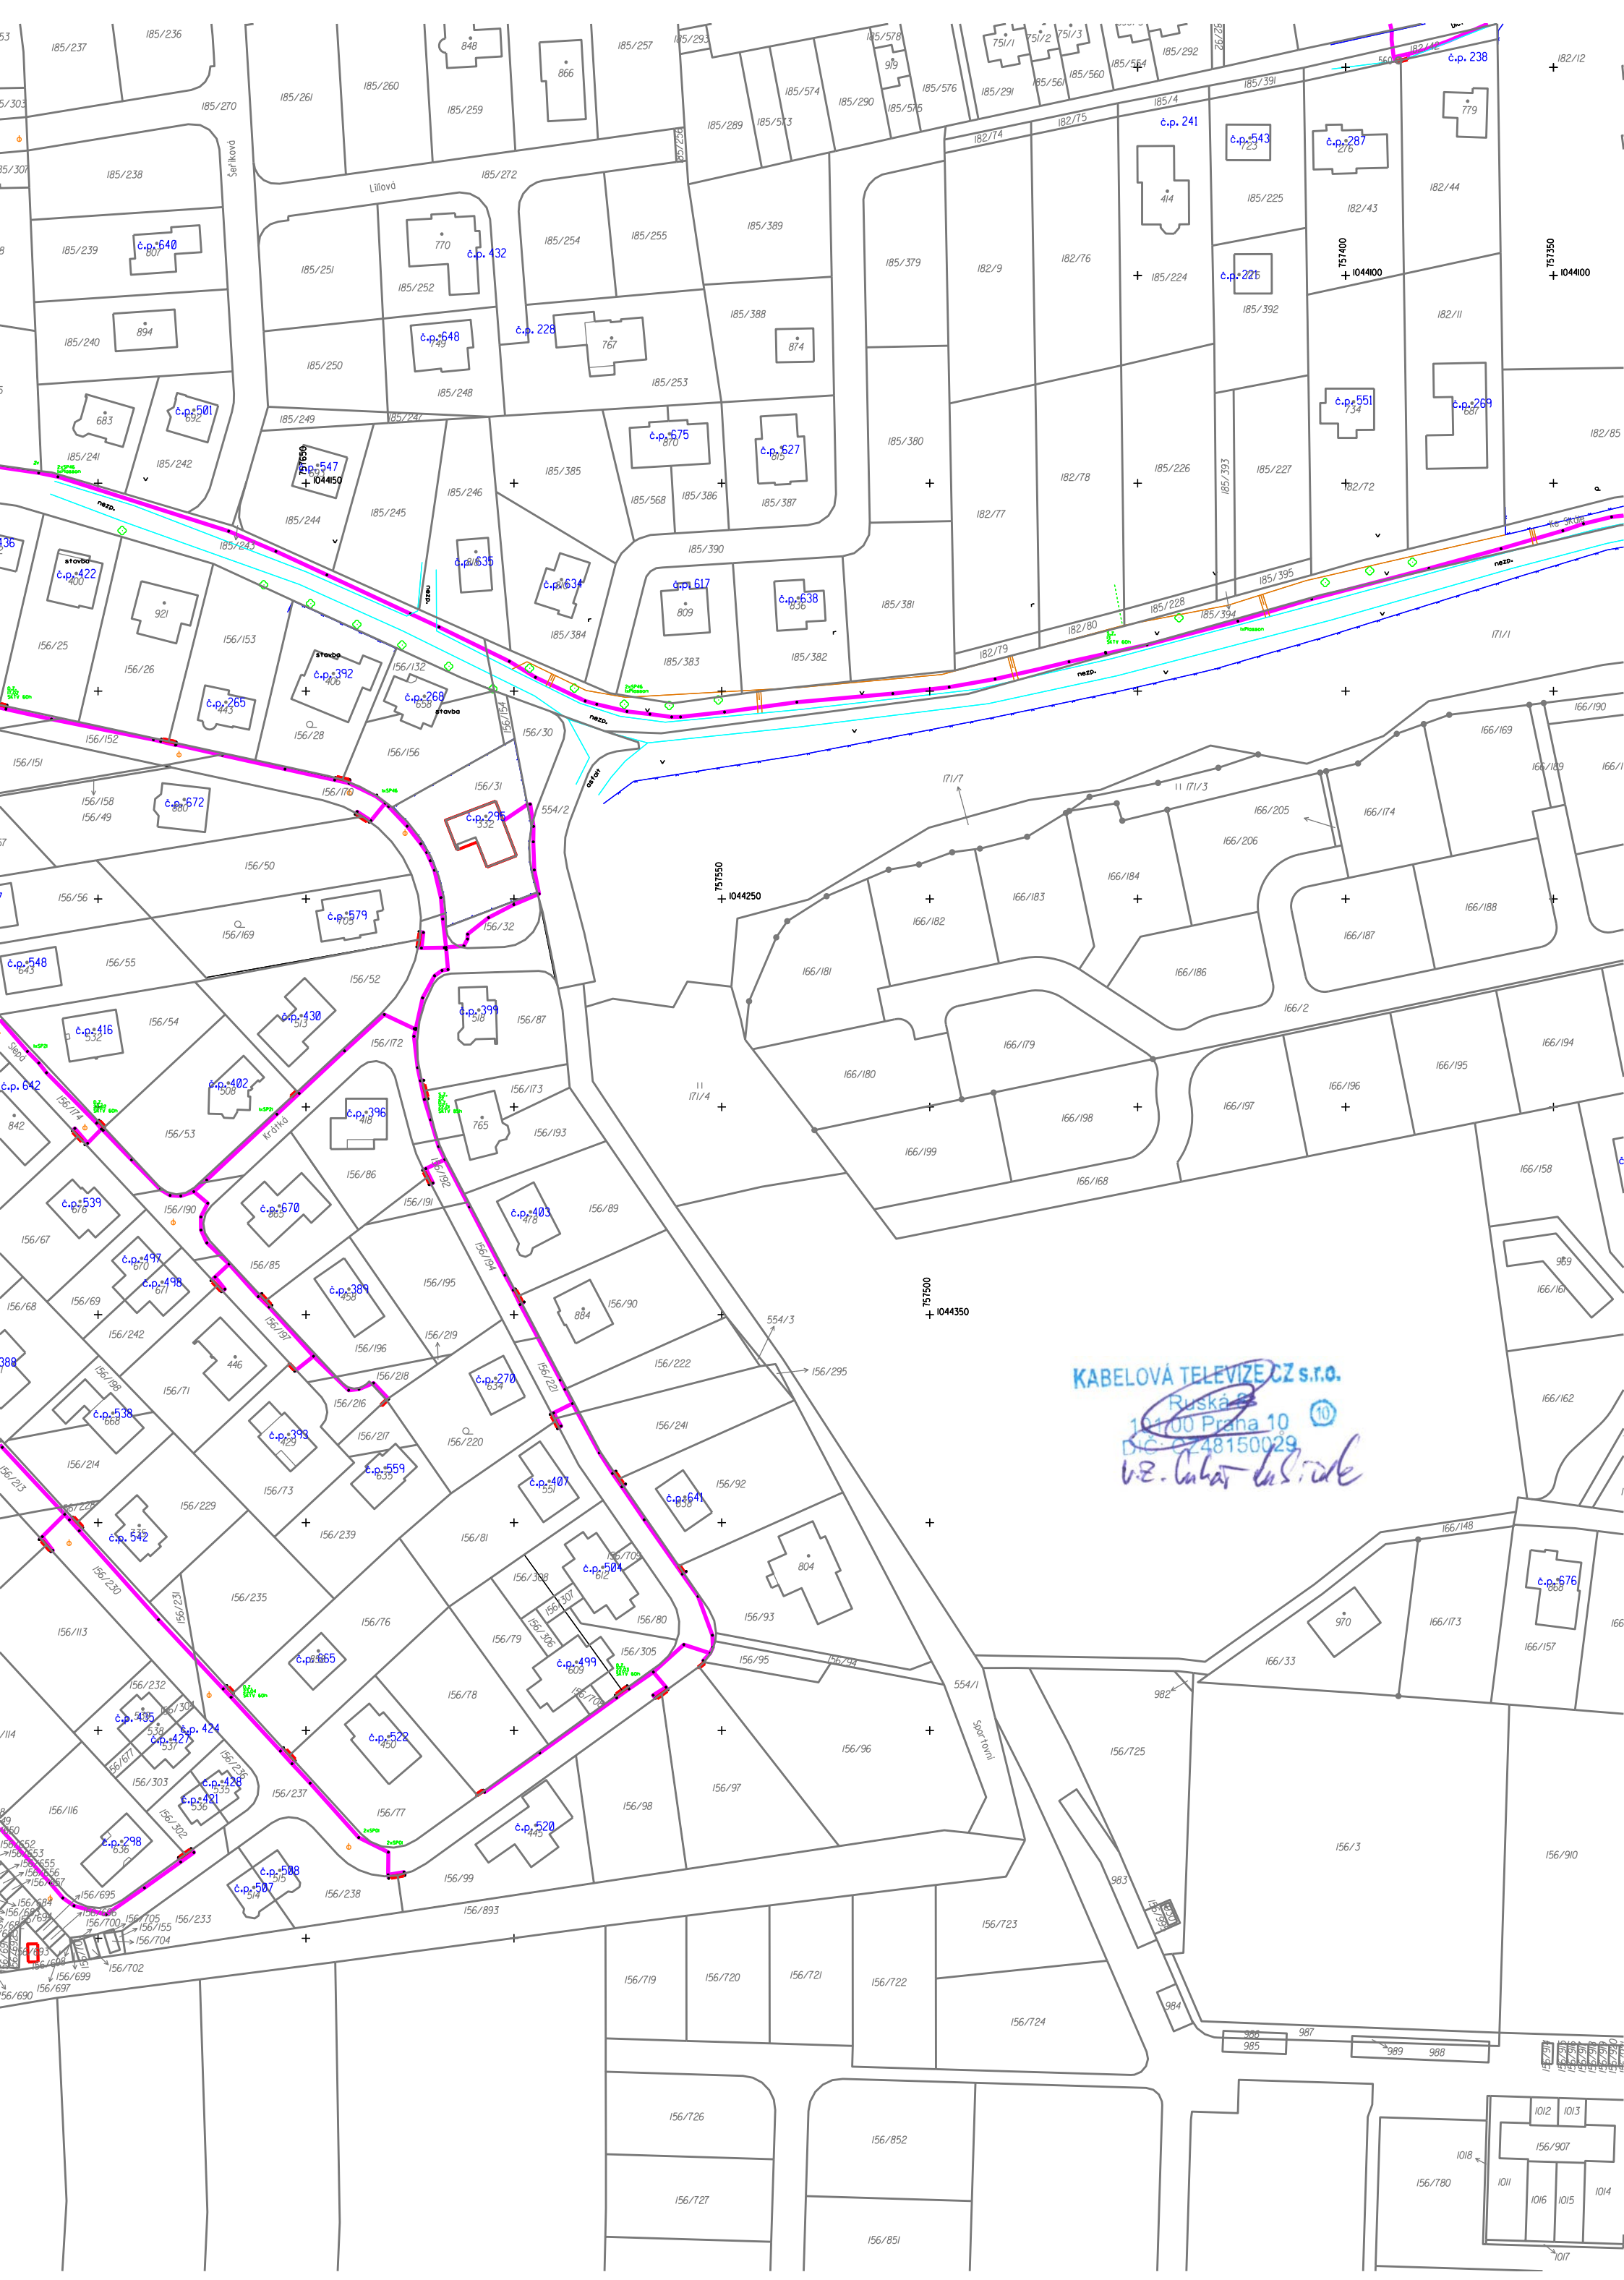
Lilliová
Šeříková
Krátká
Sportovní
nezp.
stavba
757650
1044150
757400
1044100
757350
1044100
757550
1044250
757500
1044350
KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
Ruská
101 00 Praha 10
DIČ: CZ48150029

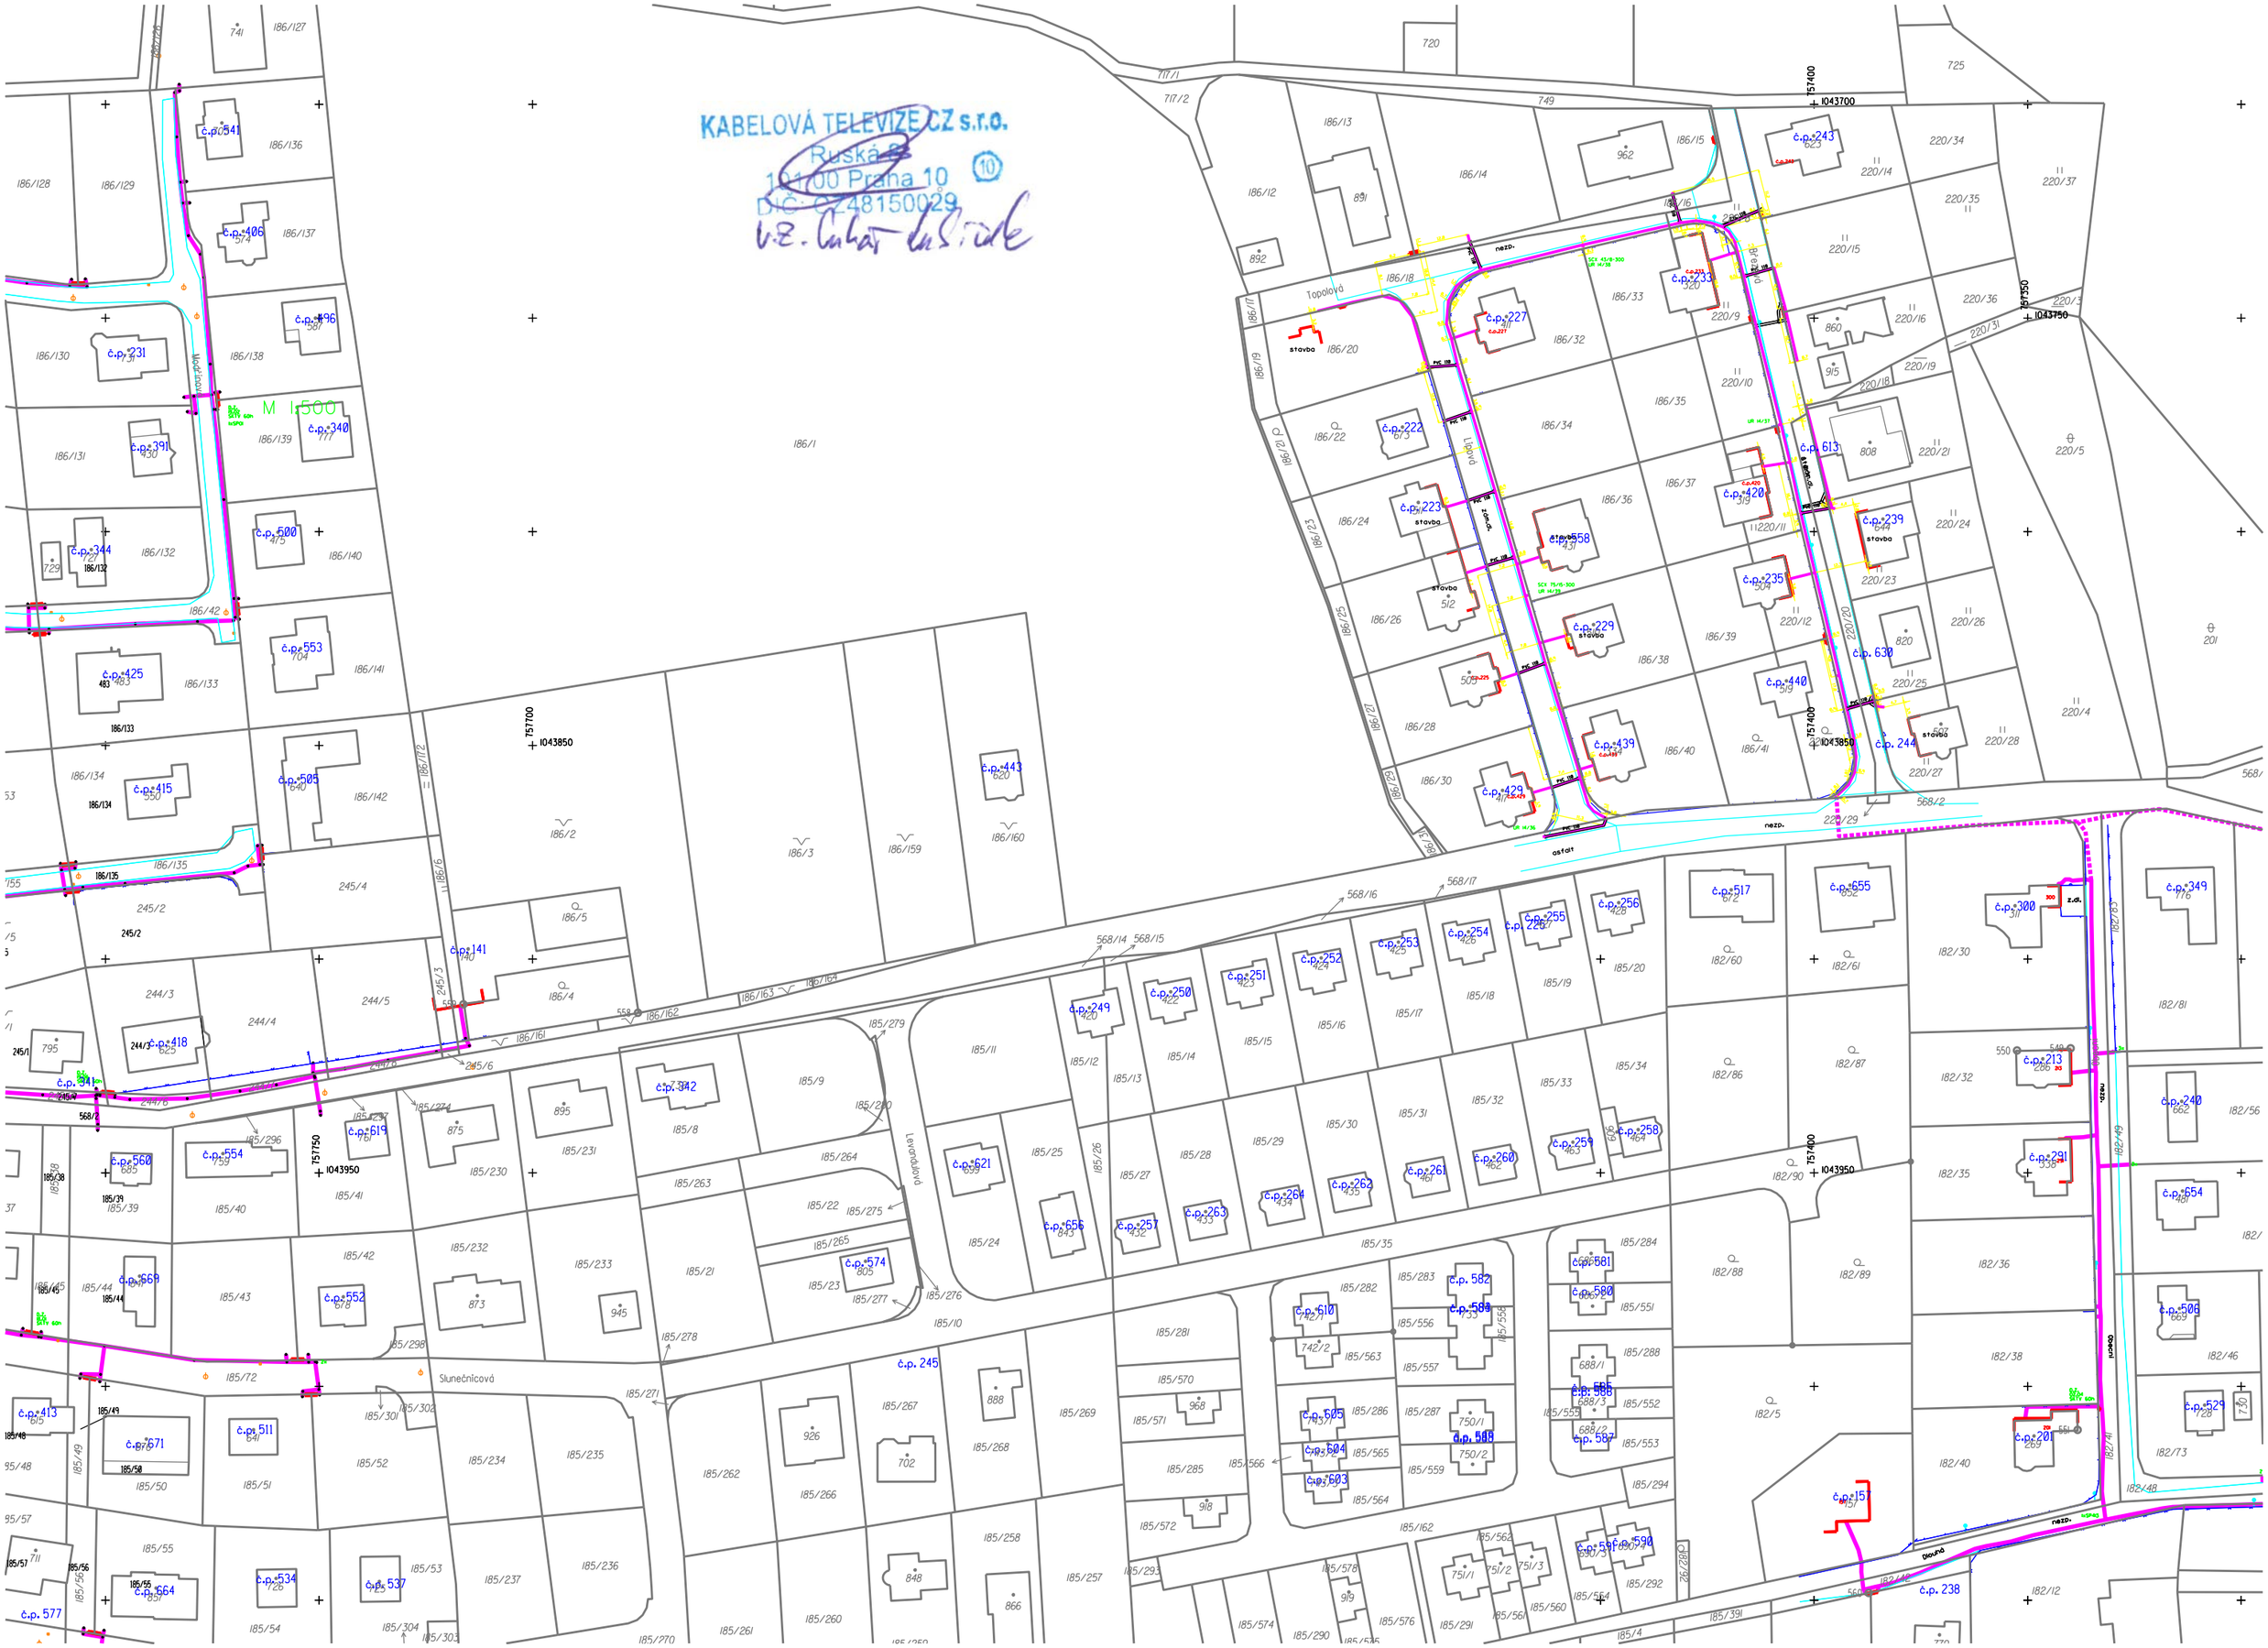
KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
Ruská 8
101 00 Praha 10
DIČ: CZ48150029
10
M 1:500
Topolová
Lipová
Slunečnicová
Levandulová
Modřínová
Březová
Dlouhá
nezp.
asfalt
stavba

Středočeské vodárny

H.2.5

Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **16.03.2020**
Naše značka: **SVASZAD12168**
Vyřizuje: **Ing. Josef Kyncl**
Telefon: **724 933 921**
E-mail: **josef.kyncl@svas.cz**
Datum: **16.03.2020**

Adresa žadatele:
TMS Projekt s.r.o.
Wenzigova 79/8
30100 Plzeň

Informace o existenci sítí
provozovaných společností
Středočeské vodárny, a.s.

Poskytnutá data mají informativní charakter a nenahrazují vyjádření k projektové dokumentaci.

Účel informace:	Existence sítí	
Lokalizační údaje:	Okres:	Praha-západ
	Obec:	Hostivice
	Katastrální území, parcelní číslo:	Litovice, 269/3 pozemková
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze*	
Kontaktní osoba:	Andrea Drncová	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	720047681, drncova@tmsplzen.cz	
Platnost:	Jeden rok ode dne vyhotovení	

Ve Vámi vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace

nenachází

sítě (případně ochranná pásma vodních zdrojů) **provozované společností Středočeské vodárny, a. s.**

Žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci resp. ke stavbě, k možnosti napojení na vodovod/kanalizaci posílejte ve formátu pdf, na útvar technického vyjadřování - vodorozvoj (kontakt info@svas.cz) nebo písemně na adresu: **Středočeské vodárny, a.s.,** U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Informace o zpracování osobních údajů společností Středočeské vodárny, a.s. naleznete na adrese www.svas.cz/o-spolecnosti/zpracovani-osobnich-udaju/

Středočeské vodárny, a.s.
útvar technického vyjadřování
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
(1)

Ing. Lenka Kozlová
manažer útvaru technického vyjadřování - vodorozvoj

Středočeské vodárny, a.s.
U Vodojemu 3085|272 80 Kladno
zákaznická linka: 840 121 121
E:info@svas.cz|www.svas.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze|oddíl B|vložka 6699.
IČ: 26196620|**DIČ:** CZ26196620
Člen skupiny Veolia Voda.

by VEOLIA

Středočeské vodárny

*Příloha: situace zájmového území

Příloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne: **16.03.2020**

Naše značka: **SVASZAD12168**

Situace zájmového území

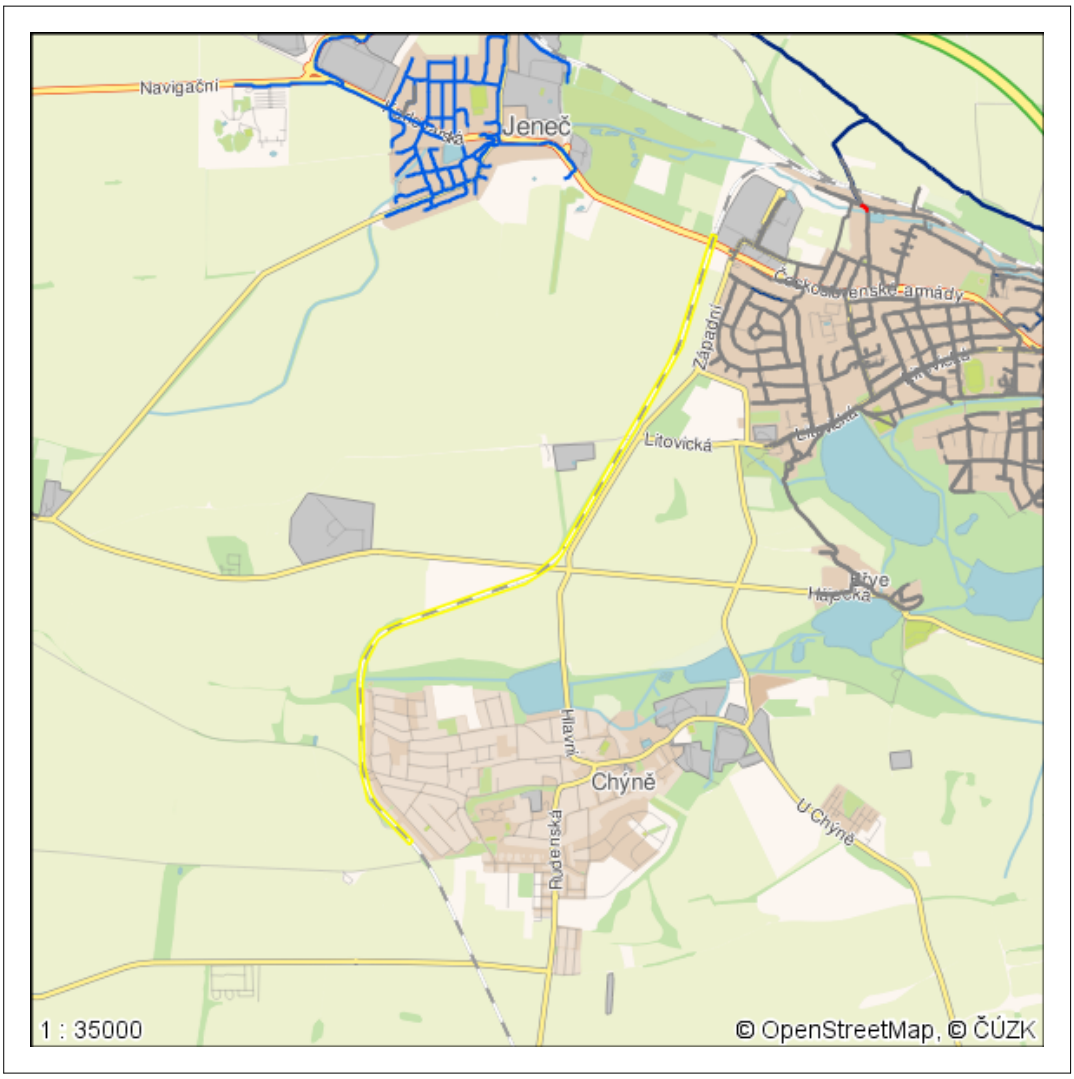

VODOVOD	KANALIZACE	ELEKTRO
Dálkovod	Kanalizace gravitační	Elektro - silové vedení
Vodovod provozováno	Kanalizace tlaková	Elektro - sdělovací kabel
Vodovod mimo provoz	Kanalizace podtlaková	Elektro - optický kabel
Vodovod neprovozováno	Kanalizace mimo provoz	Elektro - ostatní
Vodovodní přípojka	Kanalizace neprovozováno	
I. stupeň OP vodního zdroje	Kanalizační přípojka	
II. stupeň OP vodního zdroje		
III. stupeň OP vodního zdroje		

Vymezené zájmové území

Středočeské vodárny, a.s.
U Vodojemu 3085|272 80 Kladno
zákaznická linka: 840 121 121
E:info@svas.cz|www.svas.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze|oddíl B|vložka 6699.
IČ: 26196620|**DIČ:** CZ26196620
Člen skupiny Veolia Voda.

by VEOLIA

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ DISTRIBUCE, A. S.
ČLEN KONCERNU PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.

TMS Projekt
Wenzigova 79/8
301 00 Plzeň

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/LINKA	DATUM
ES_2020_48537	Dana Bohuslavická/+420267175497	16.03.2020

Stanovisko k existenci plynárenských zařízení pro akci:

Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy - Odb. Jeneček

Stavebník: Správa železnic, státní organizace, Praha, Dlážděná 1003/7, 11000

V zájmovém území, které je přílohou tohoto stanoviska se **nenacházejí** plynárenská zařízení provozovaná společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Upozorňujeme, že na daném území se mohou nacházet nacházet plynárenská zařízení ve výstavbě a zařízení jiných vlastníků či správců a zařízení nefunkční/neprovozovaná.

Vzhledem k tomu, že se plynárenská síť neustále modernizuje a rozšiřuje, tak vás žádáme, abyste si bezprostředně před zahájením jakýchkoliv stavebních činností spojených s výkopovými pracemi vždy zažádali o aktuální stanovisko k existenci plynárenských zařízení. Vyhnete se tak nejen případným škodám na nově instalovaných plynárenských zařízeních, ale zejména ochráníte sebe a svůj majetek.

Stanovisko bylo vygenerováno automaticky na základě Vaší žádosti.

Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08
(13)

Mgr. Jindřich Zenger
vedoucí odboru
správy distribuční soustavy

Přílohy:

Situační výkres požadovaného zájmového území ke dni 16.03.2020

Souřadnice zakresleného zájmového území:
-756390.3721,-1041432.8336, -756326.0127,-1041460.4127, -756485.0442,-1042019.5579, -757062.3984,-1043039.7877, -757205.3768,-1043174.4096, -757985.7122,-1043473.247, -758053.8804,-1043649.3151, -758018.6172,-1044149.3471, -757736.9607,-1044485.9638, -757511.5037,-1044913.7206, -757604.3857,-1044956.391, -757782.7301,-1044590.9423, -757887.4132,-1044452.4621, -758114.1682,-1044166.8703, -758152.0981,-1043641.7059, -758062.3795,-1043400.598, -757290.6877,-1043119.1262, -757144.1776,-1043003.5649, -756573.7438,-1041988.5624, -756390.3721,-1041432.8336

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

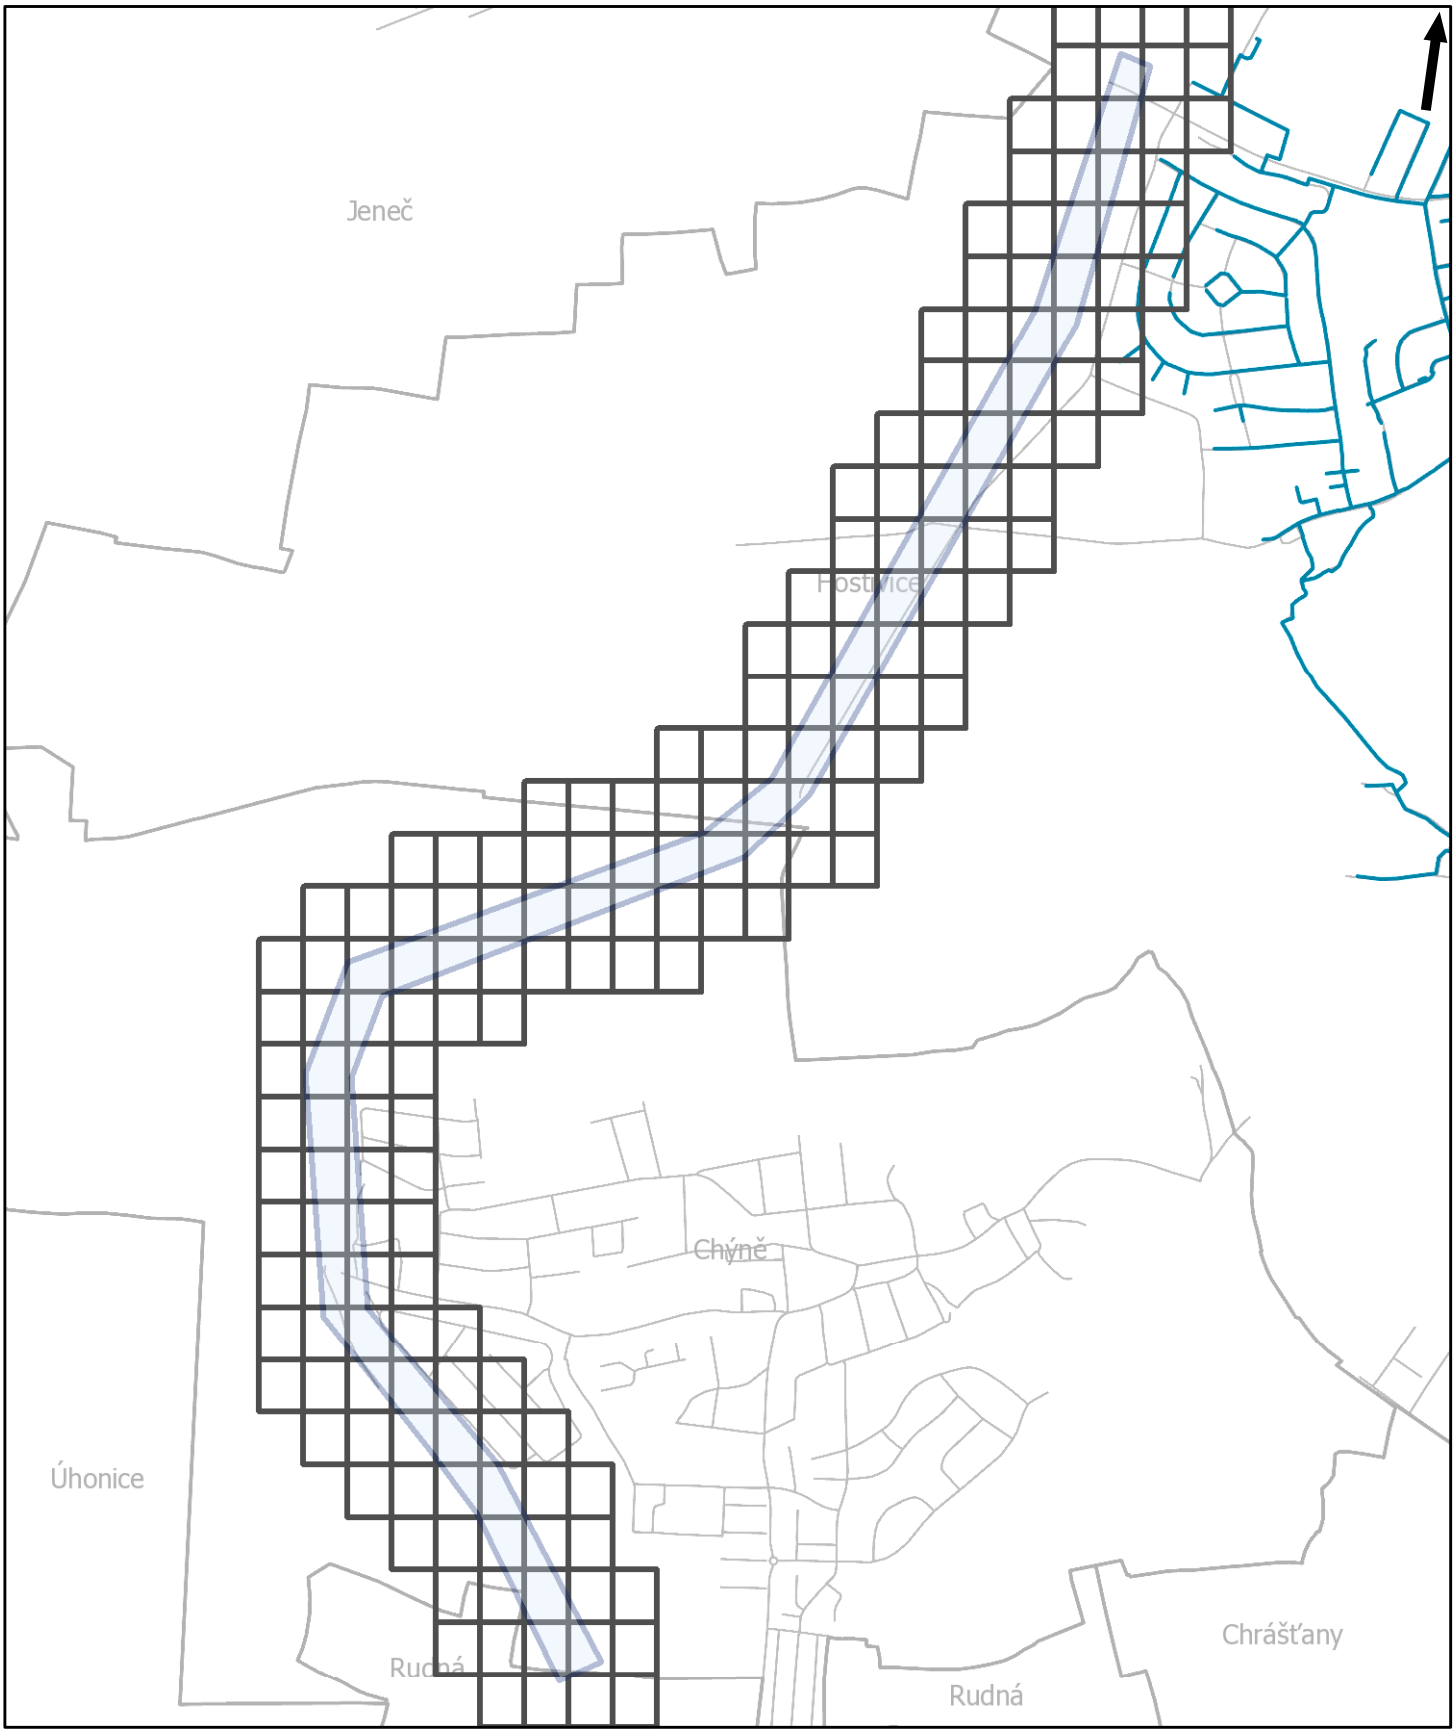

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 390 780 m

Přehledka

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

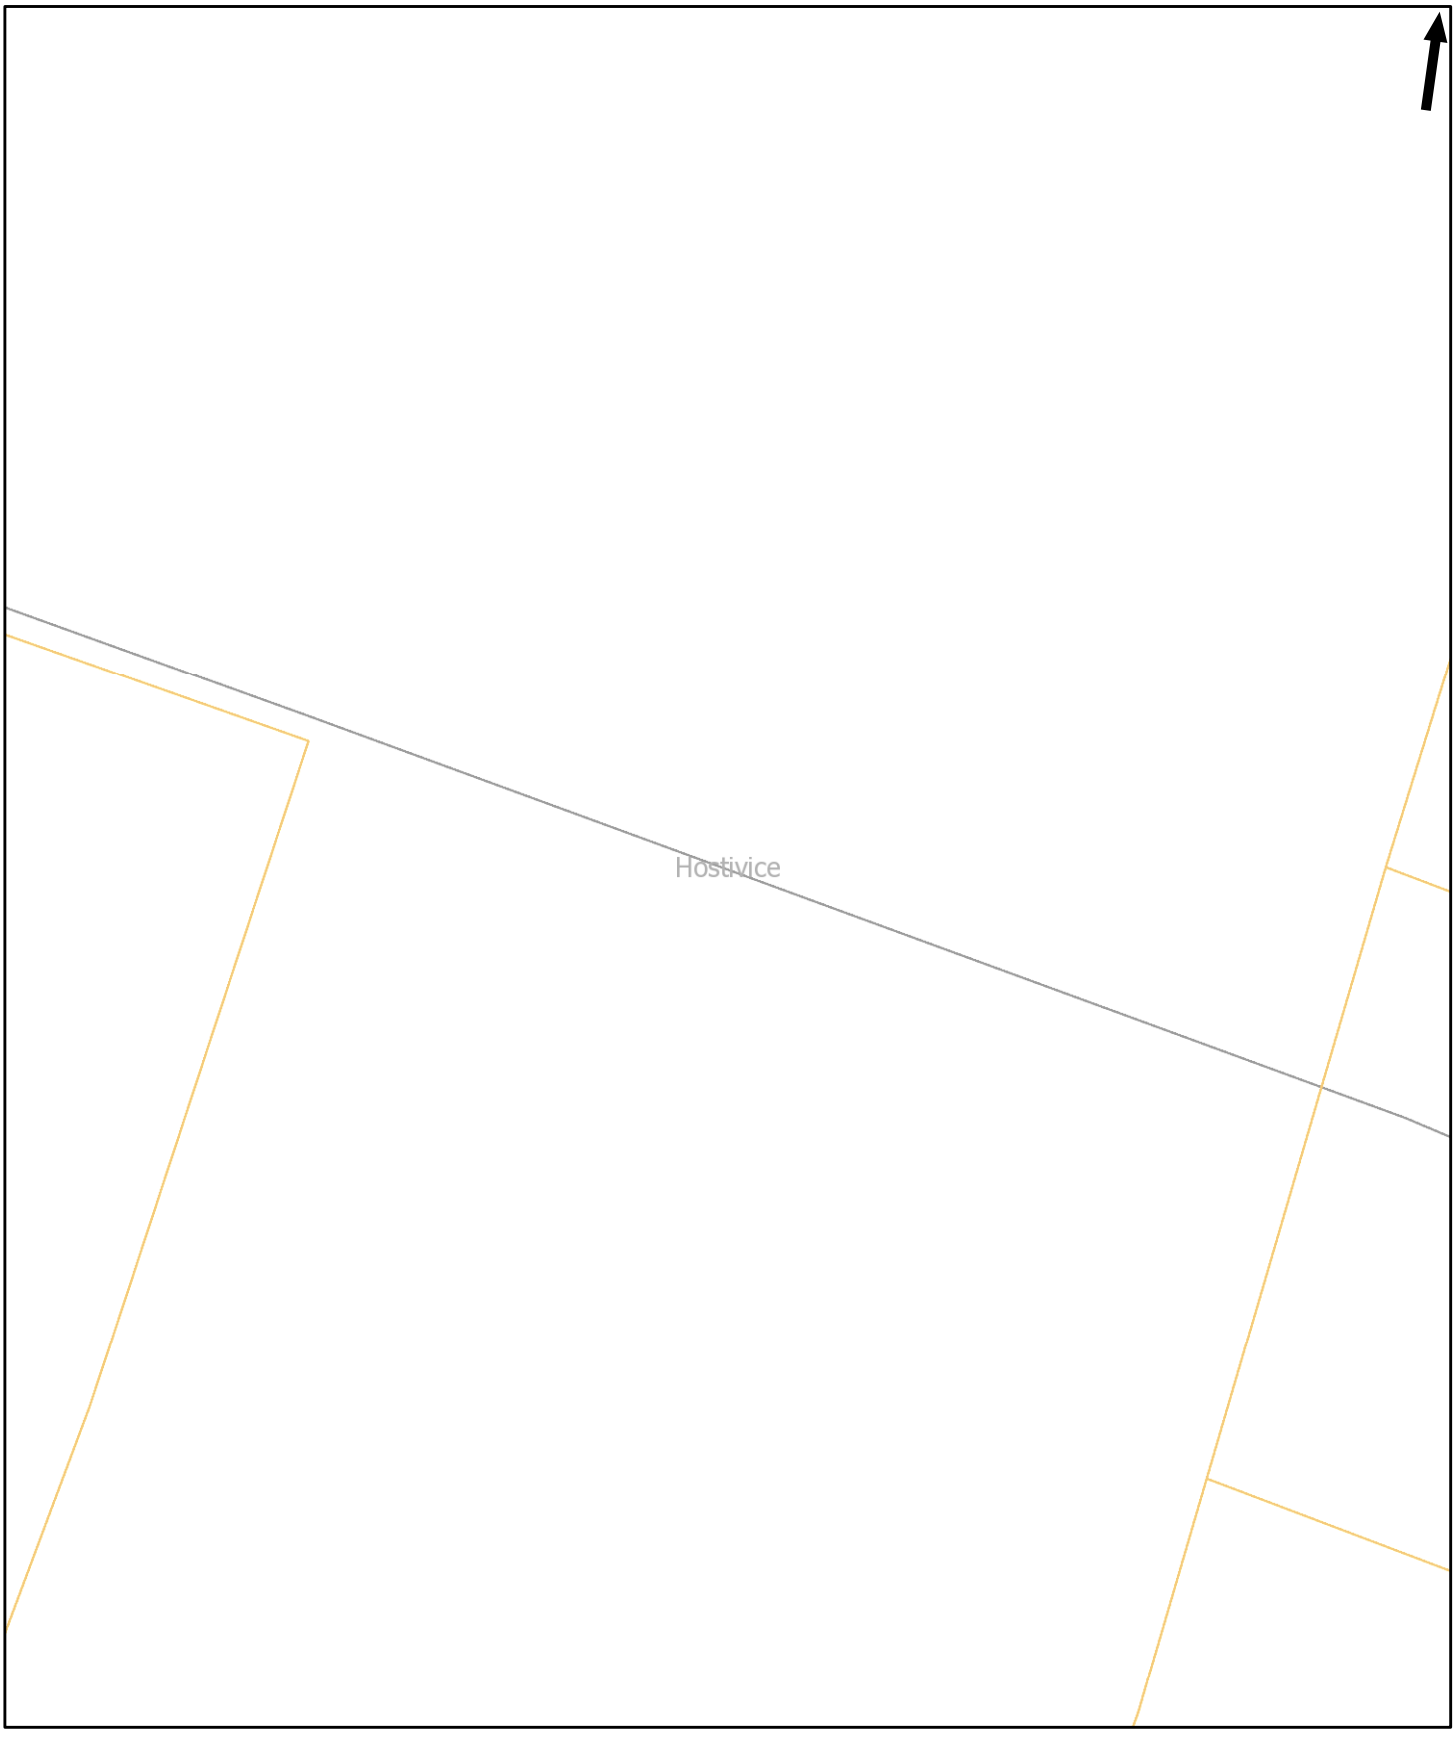

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

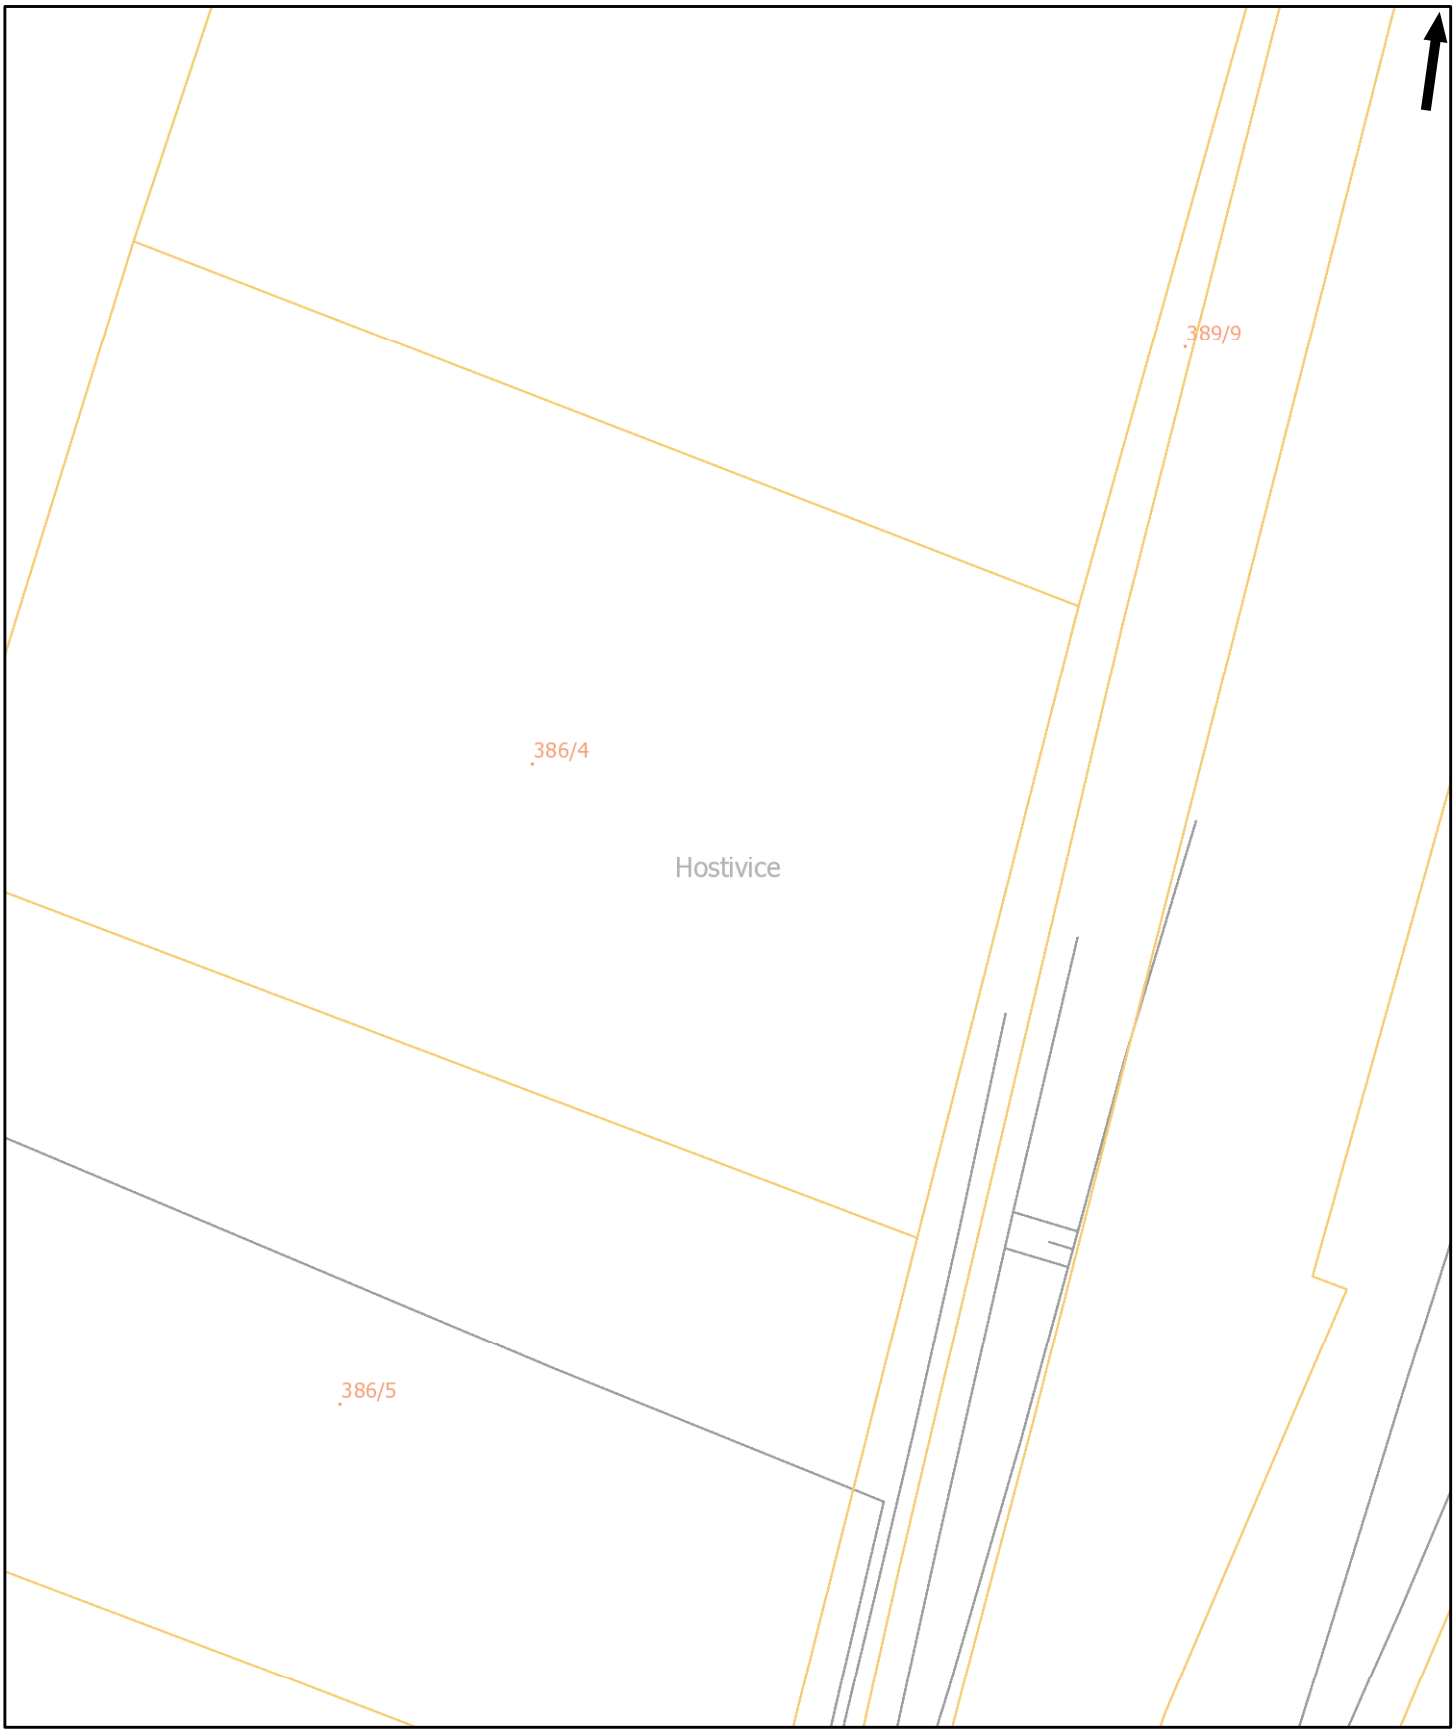

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

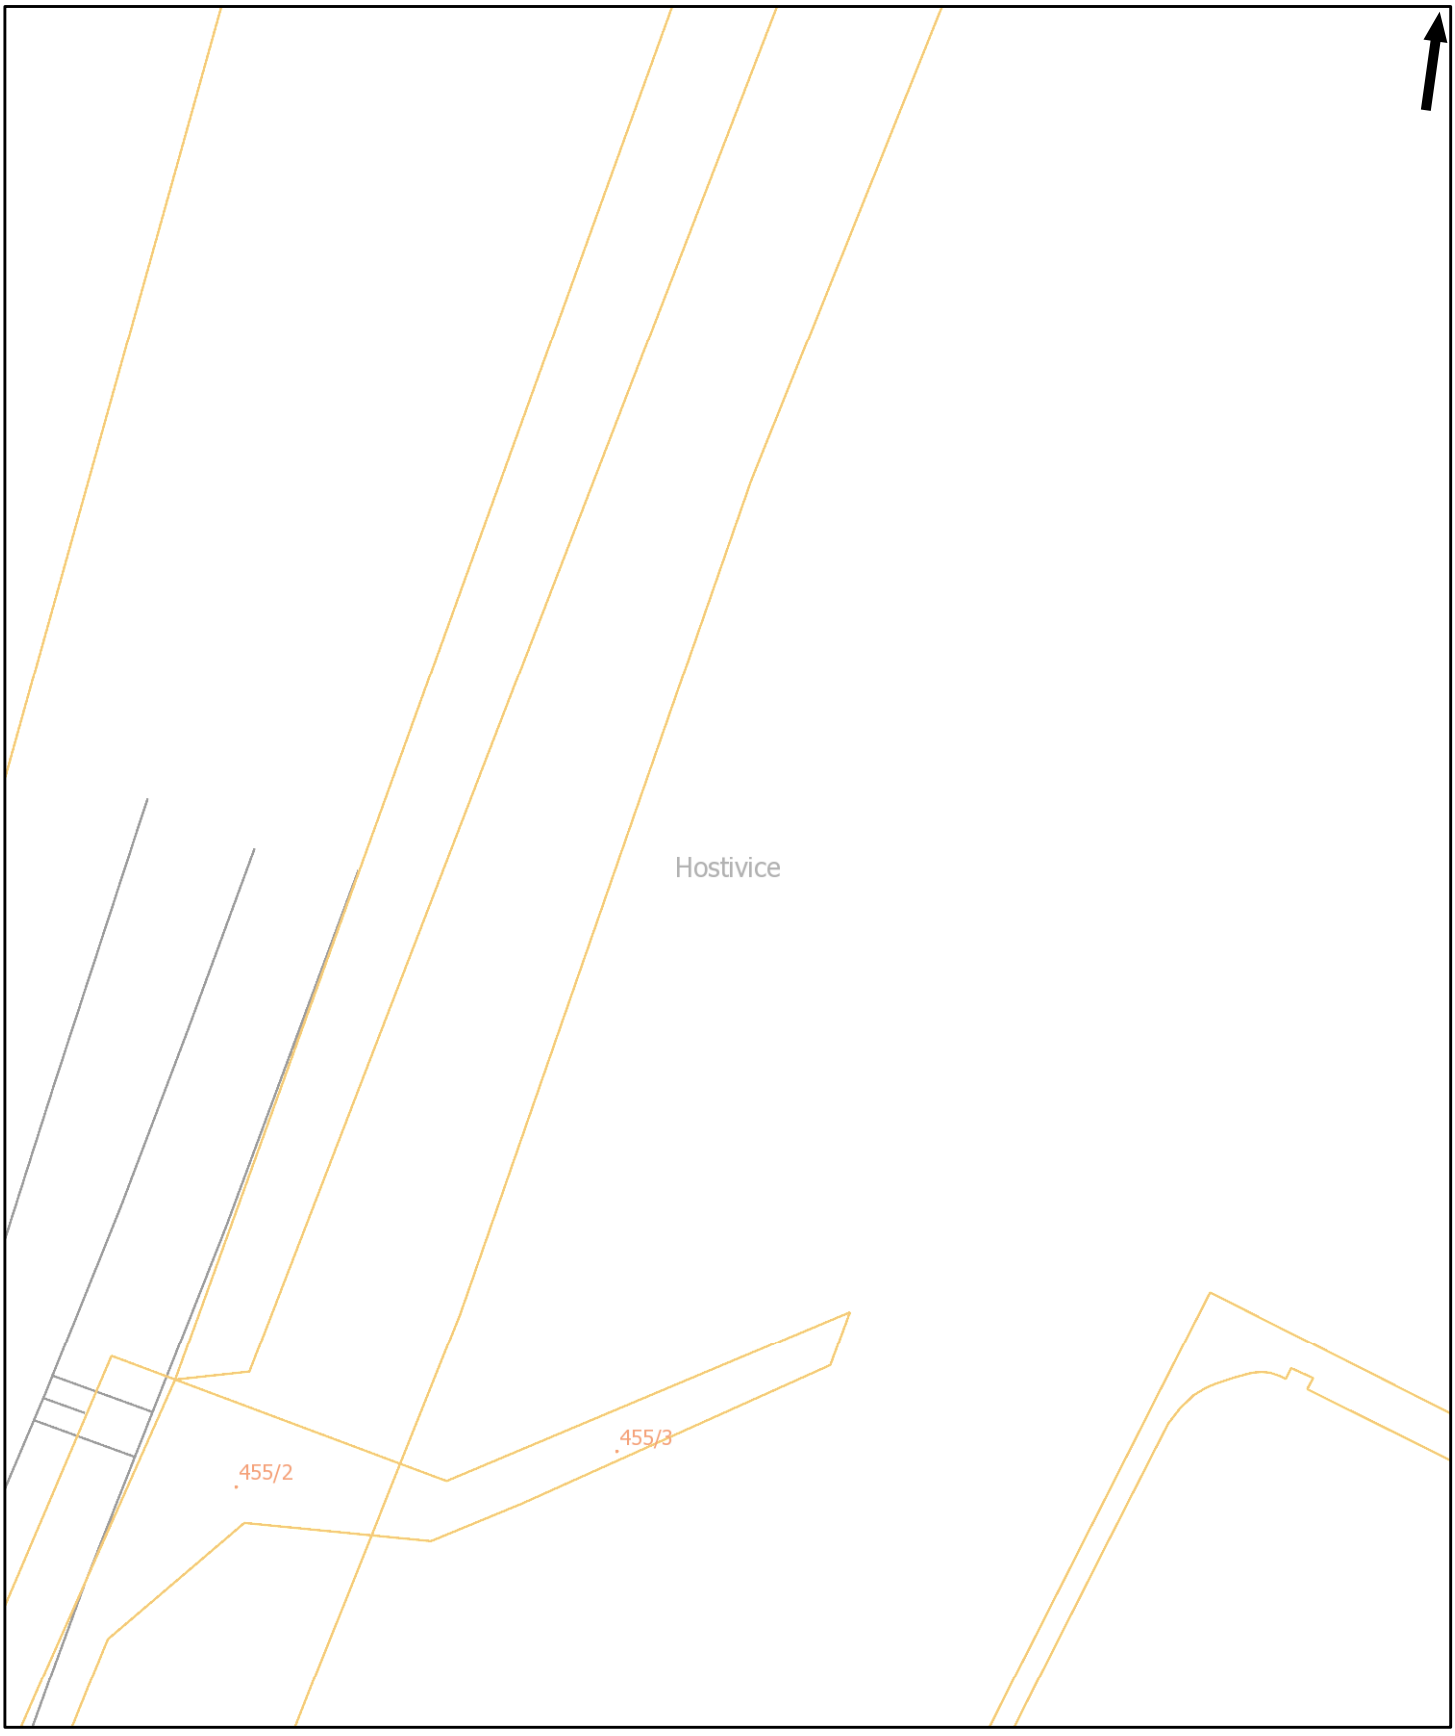

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

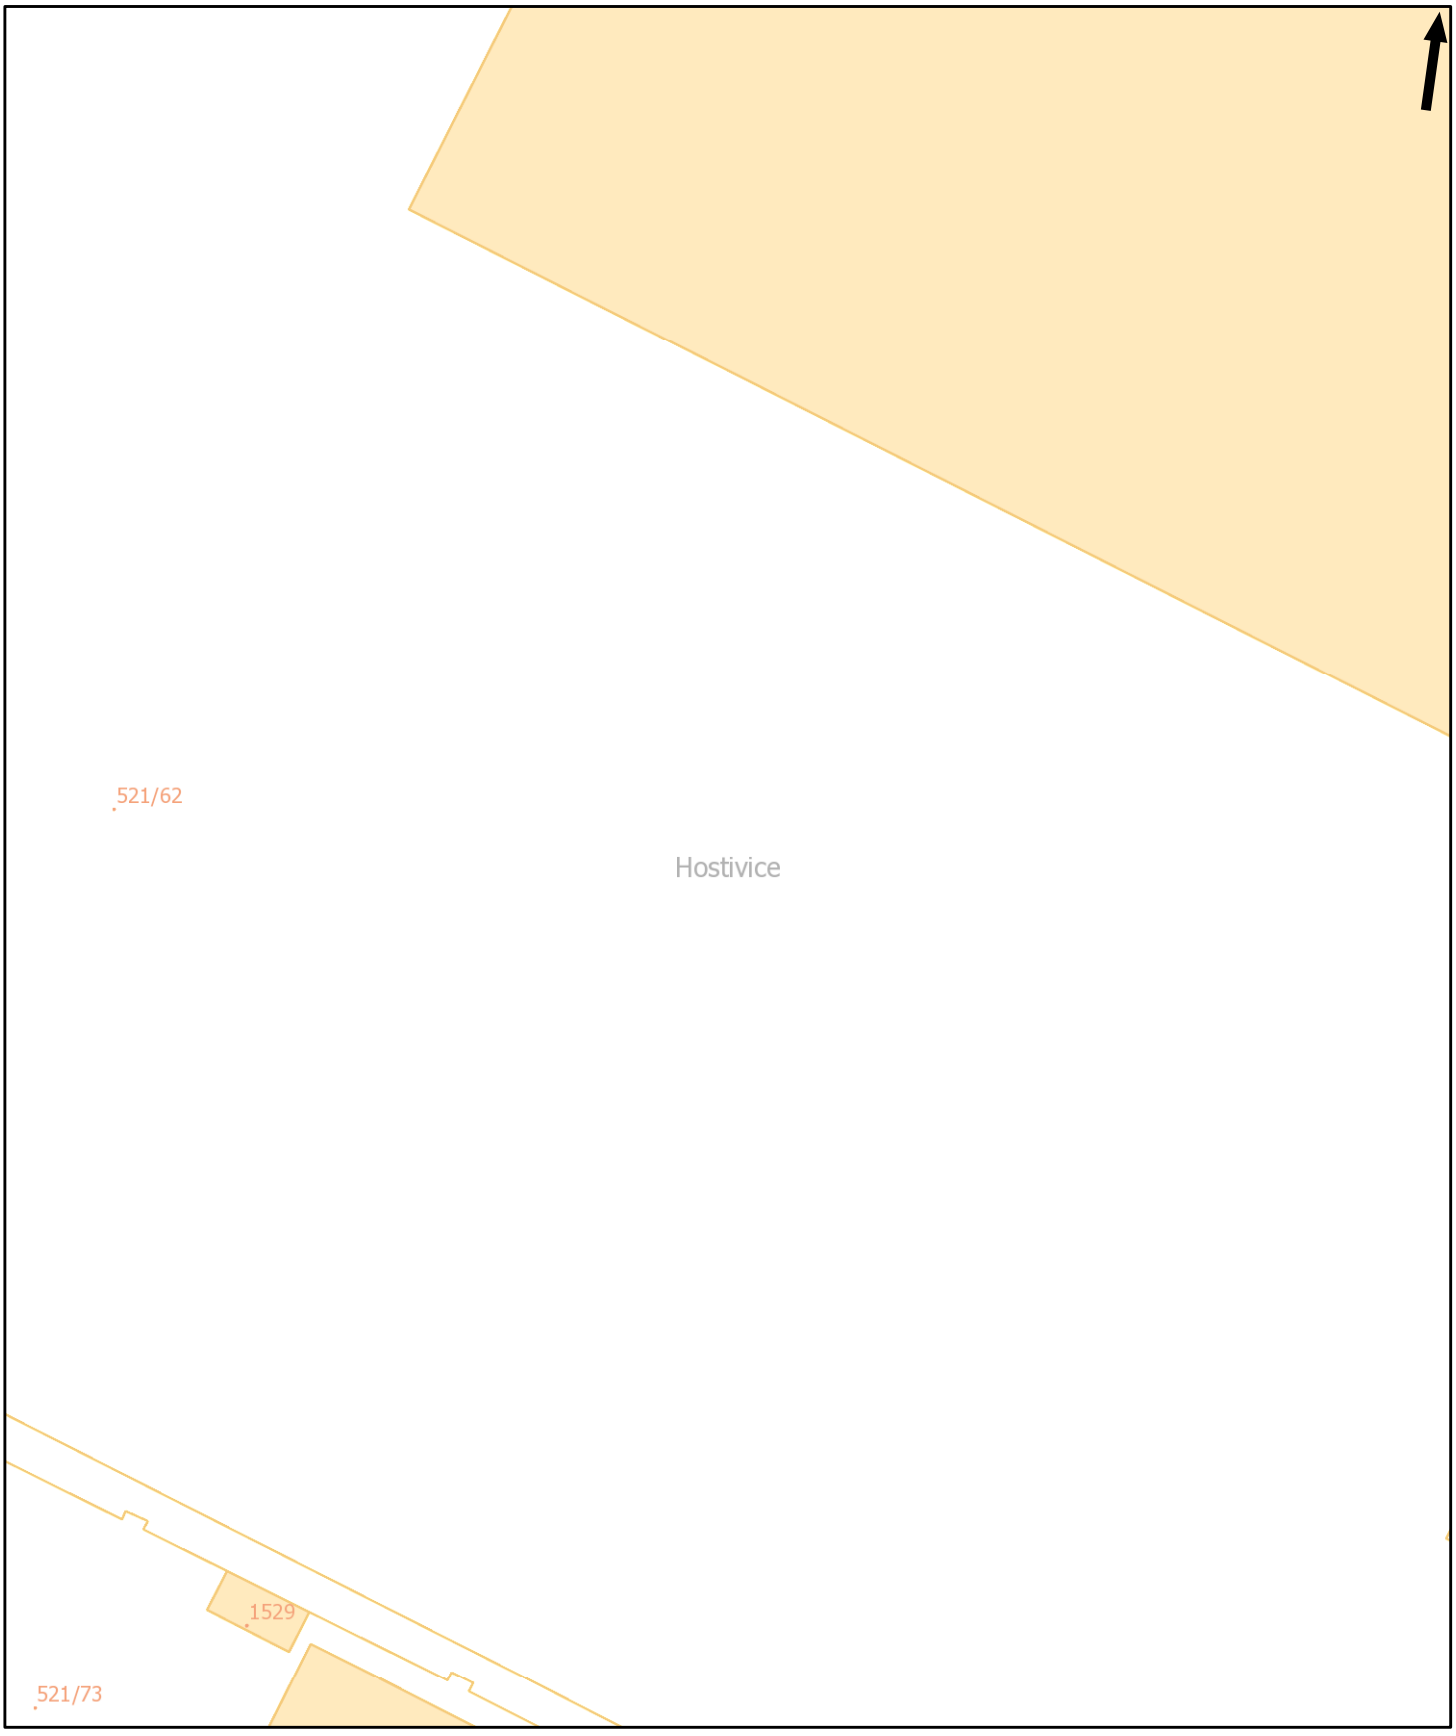

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

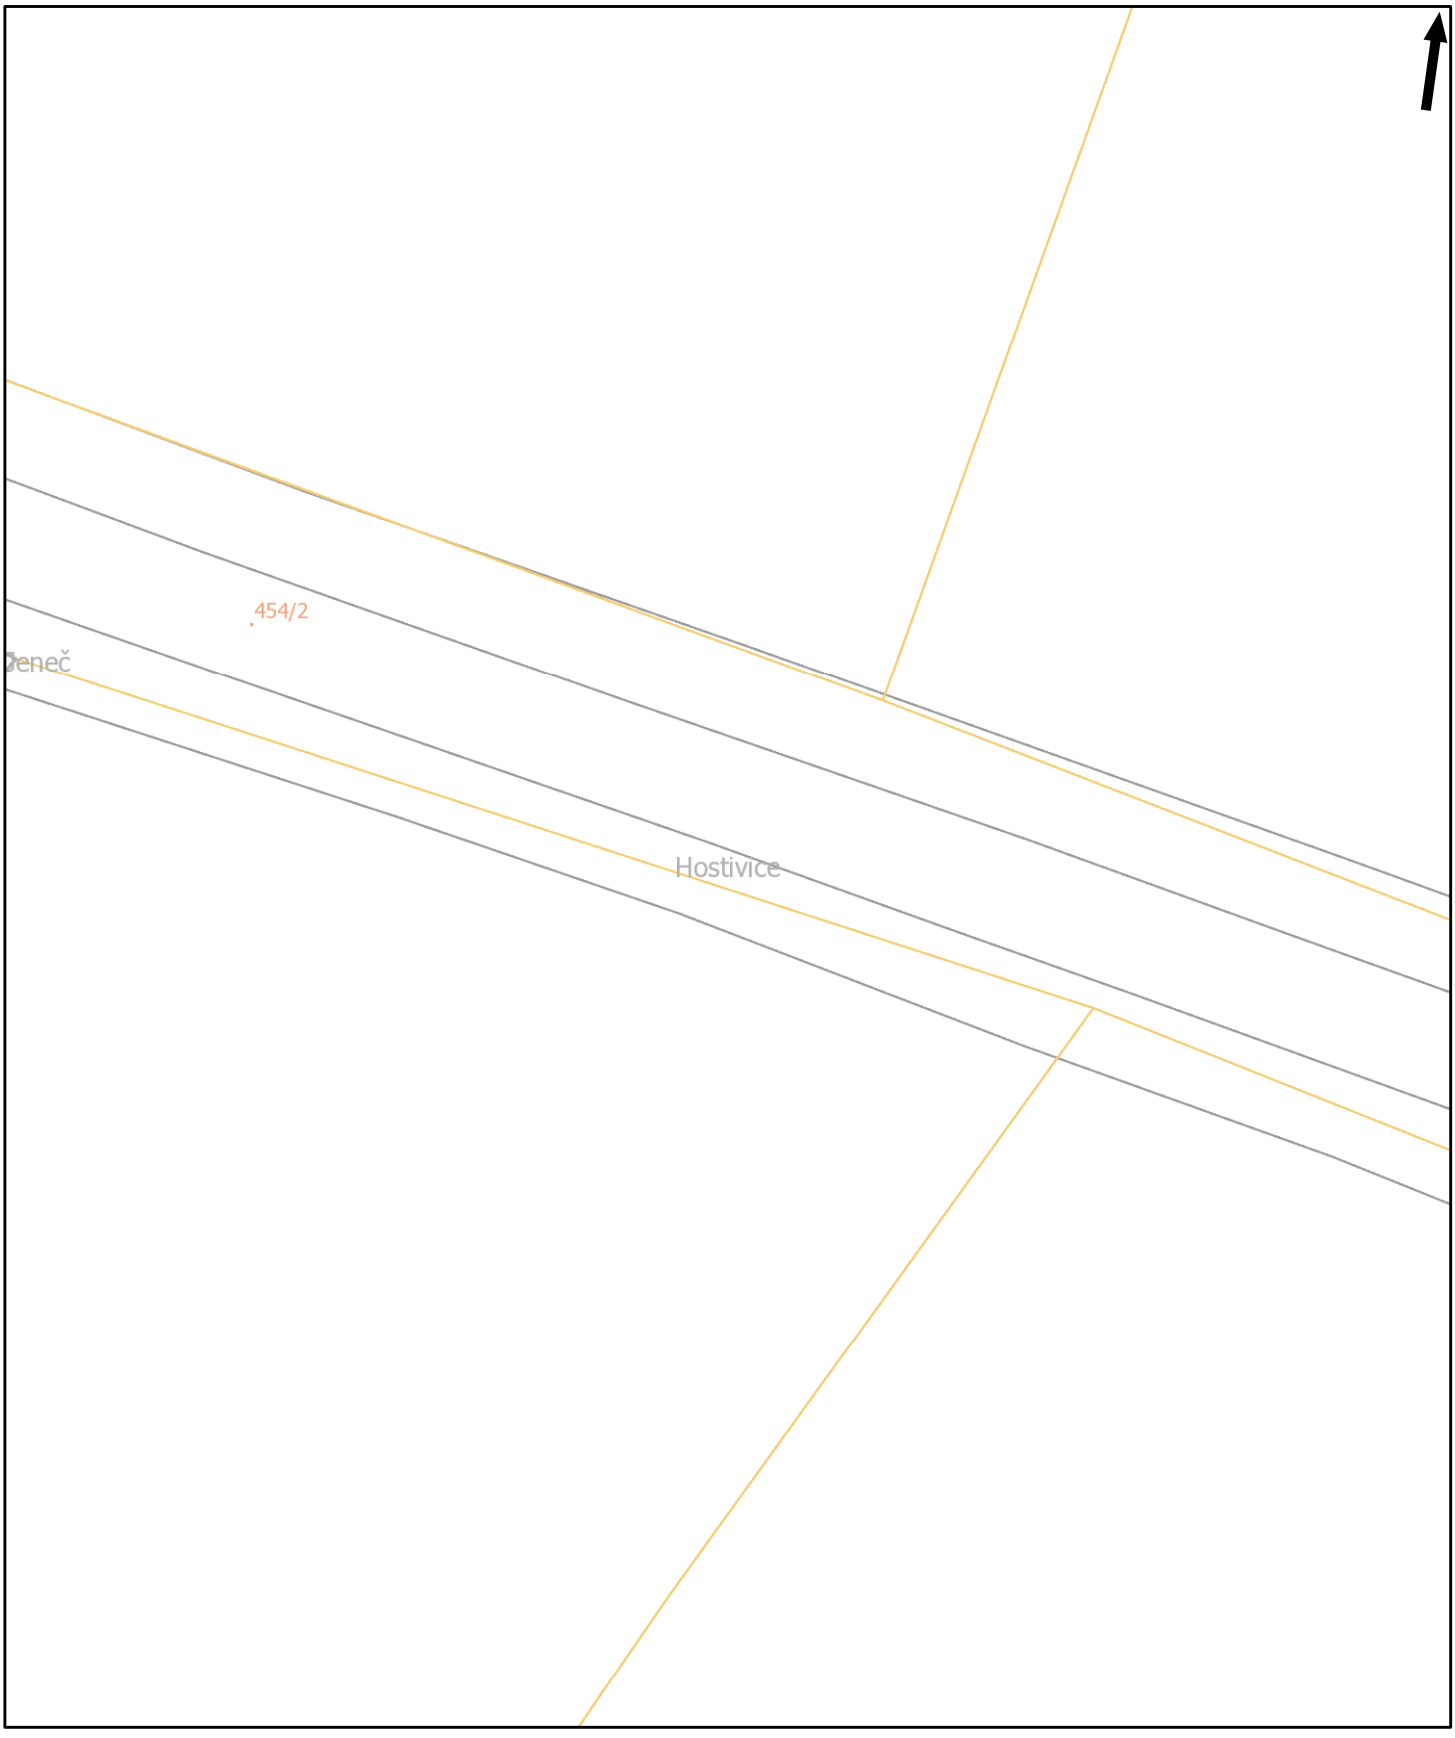

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

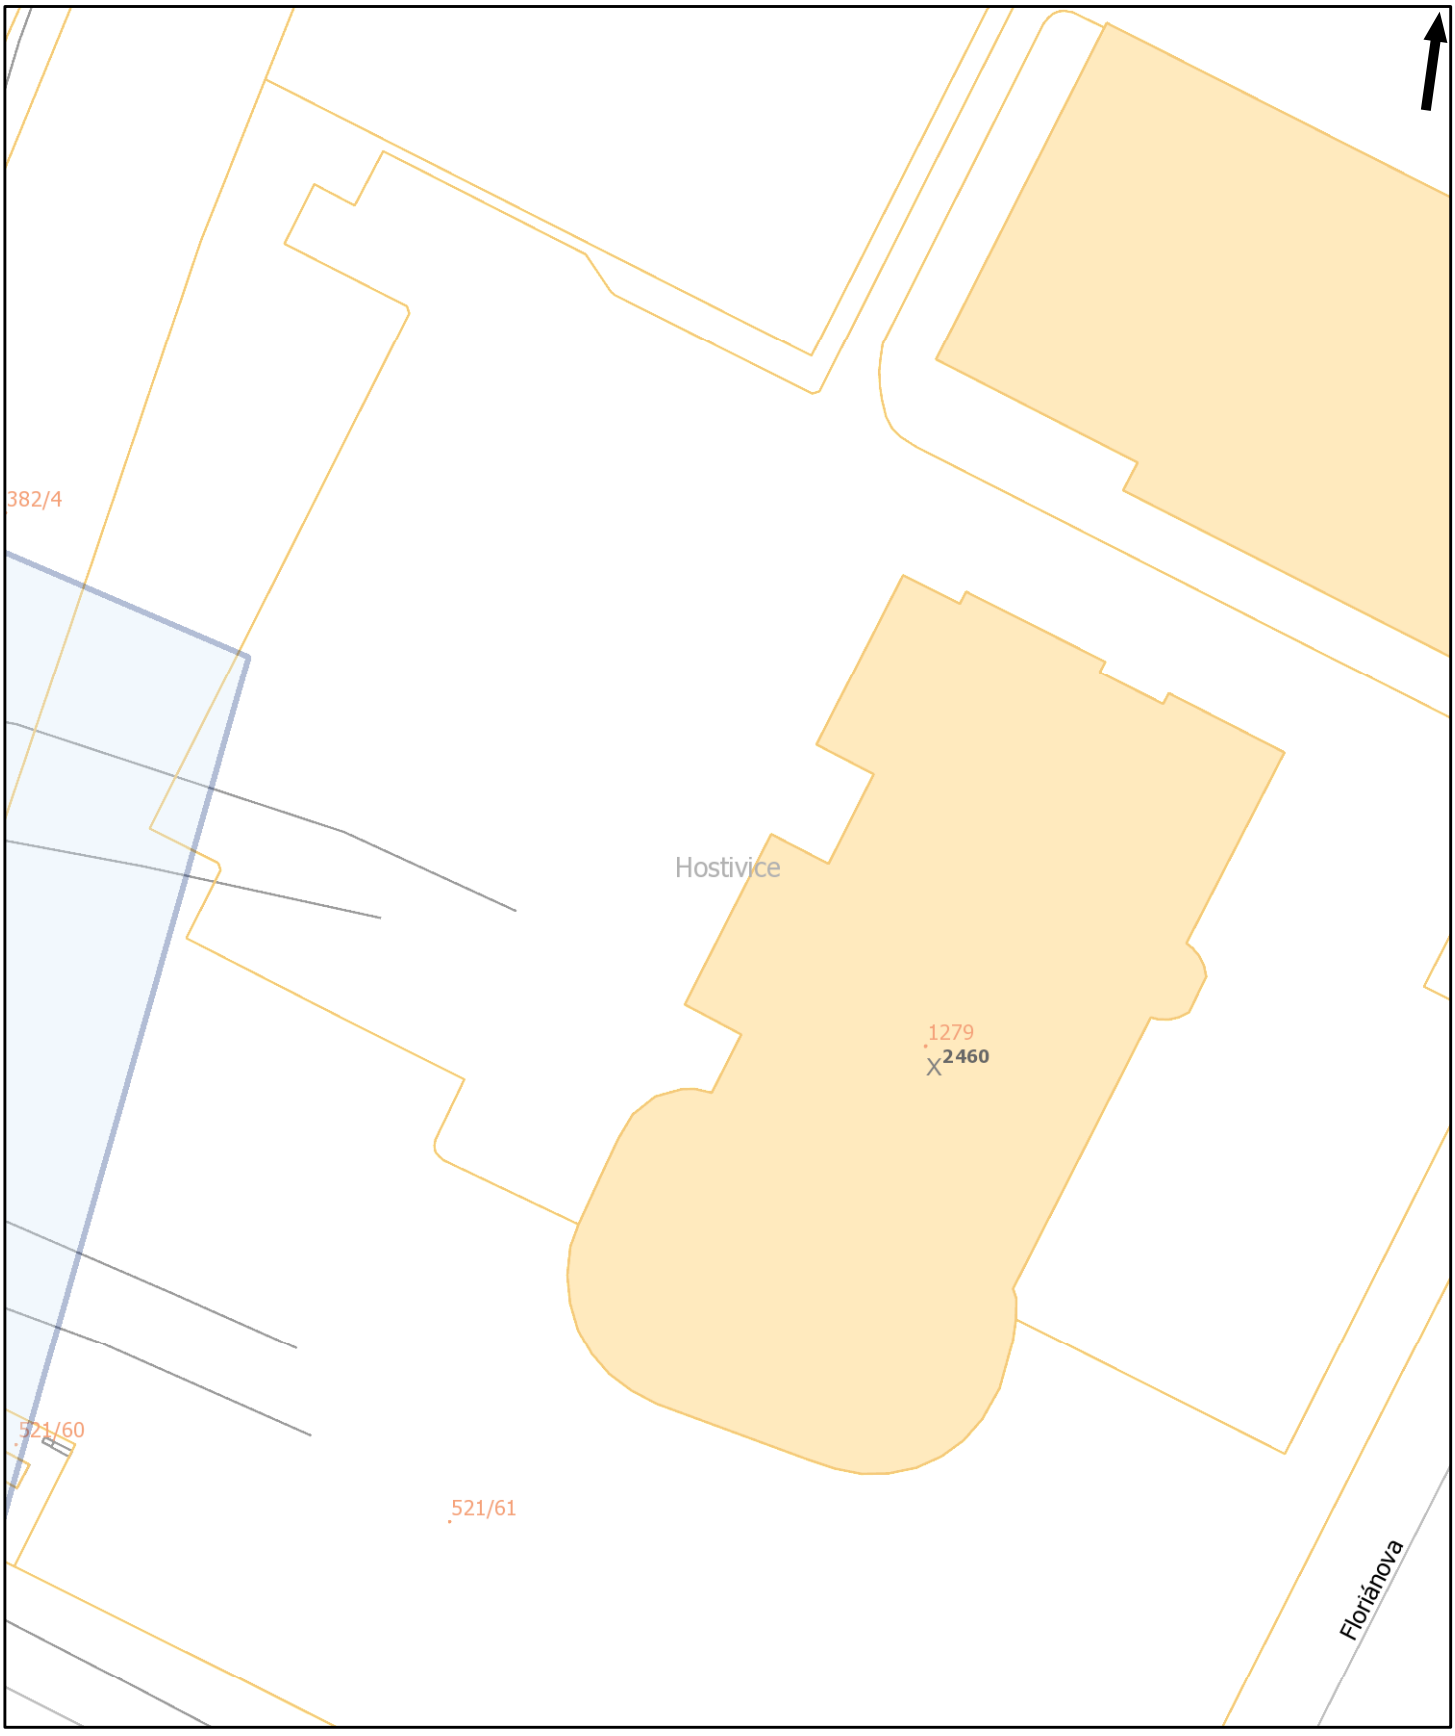

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

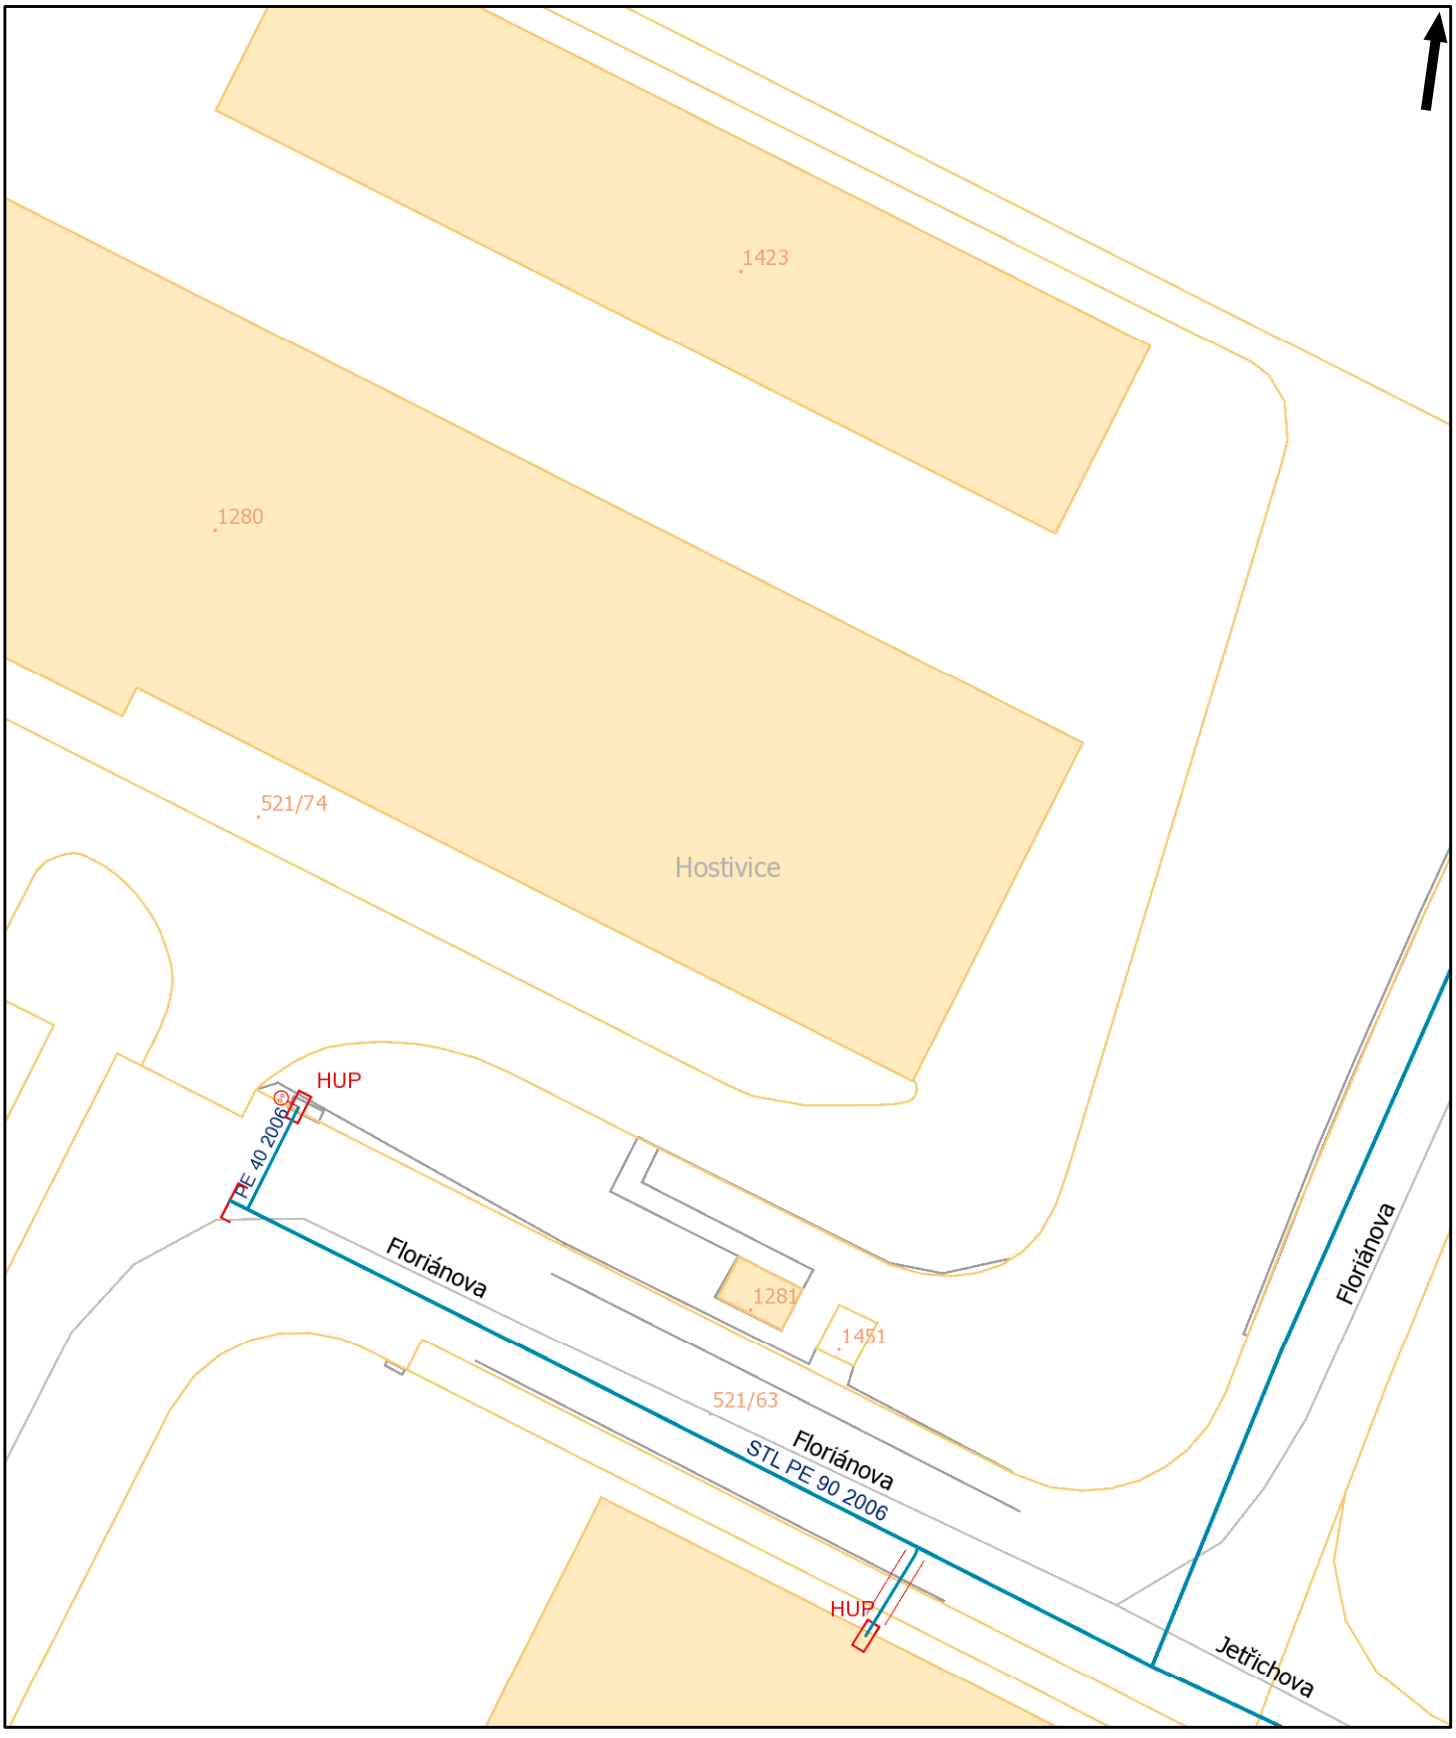

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

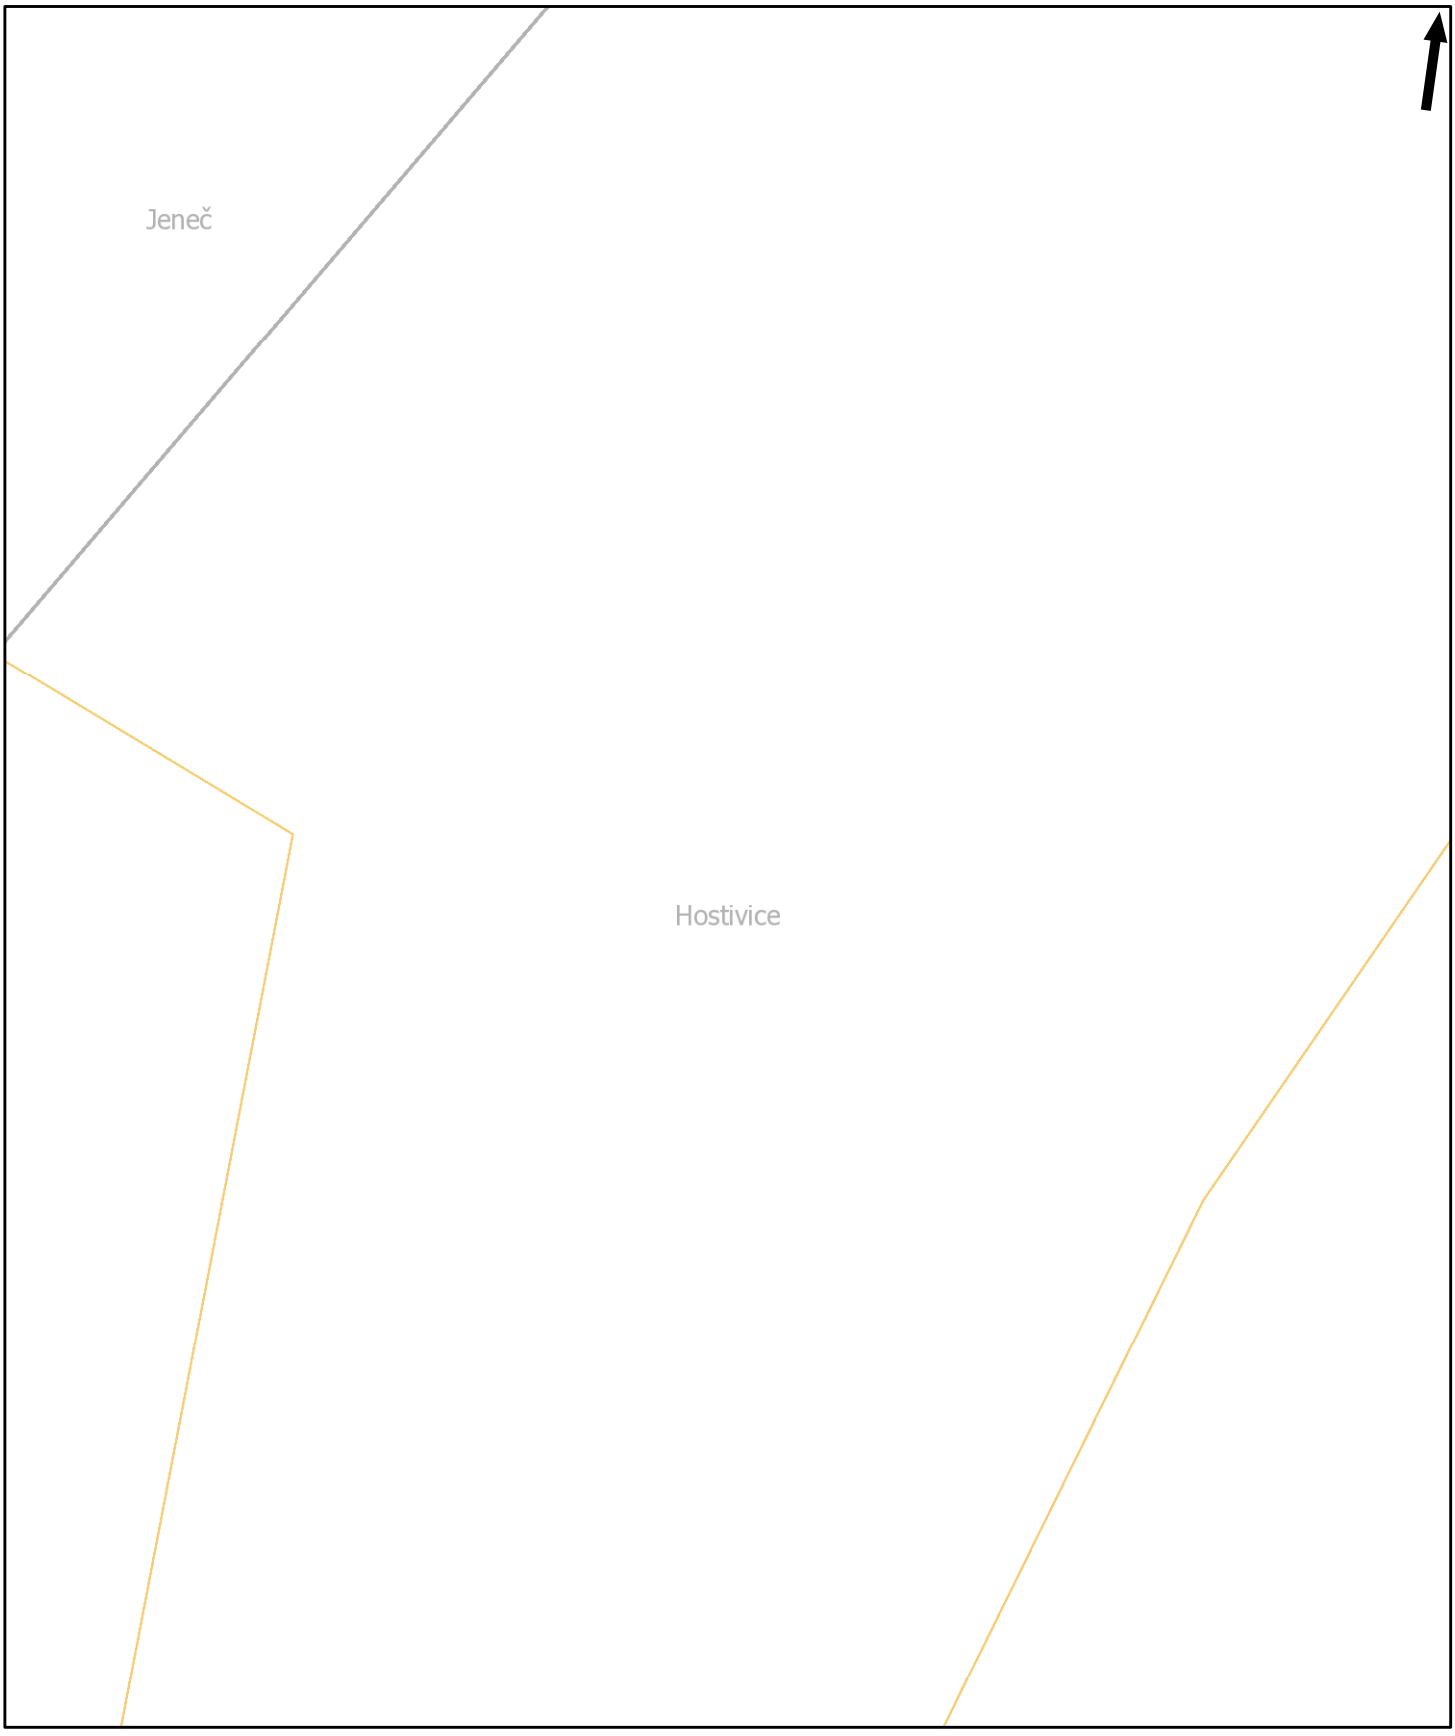

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

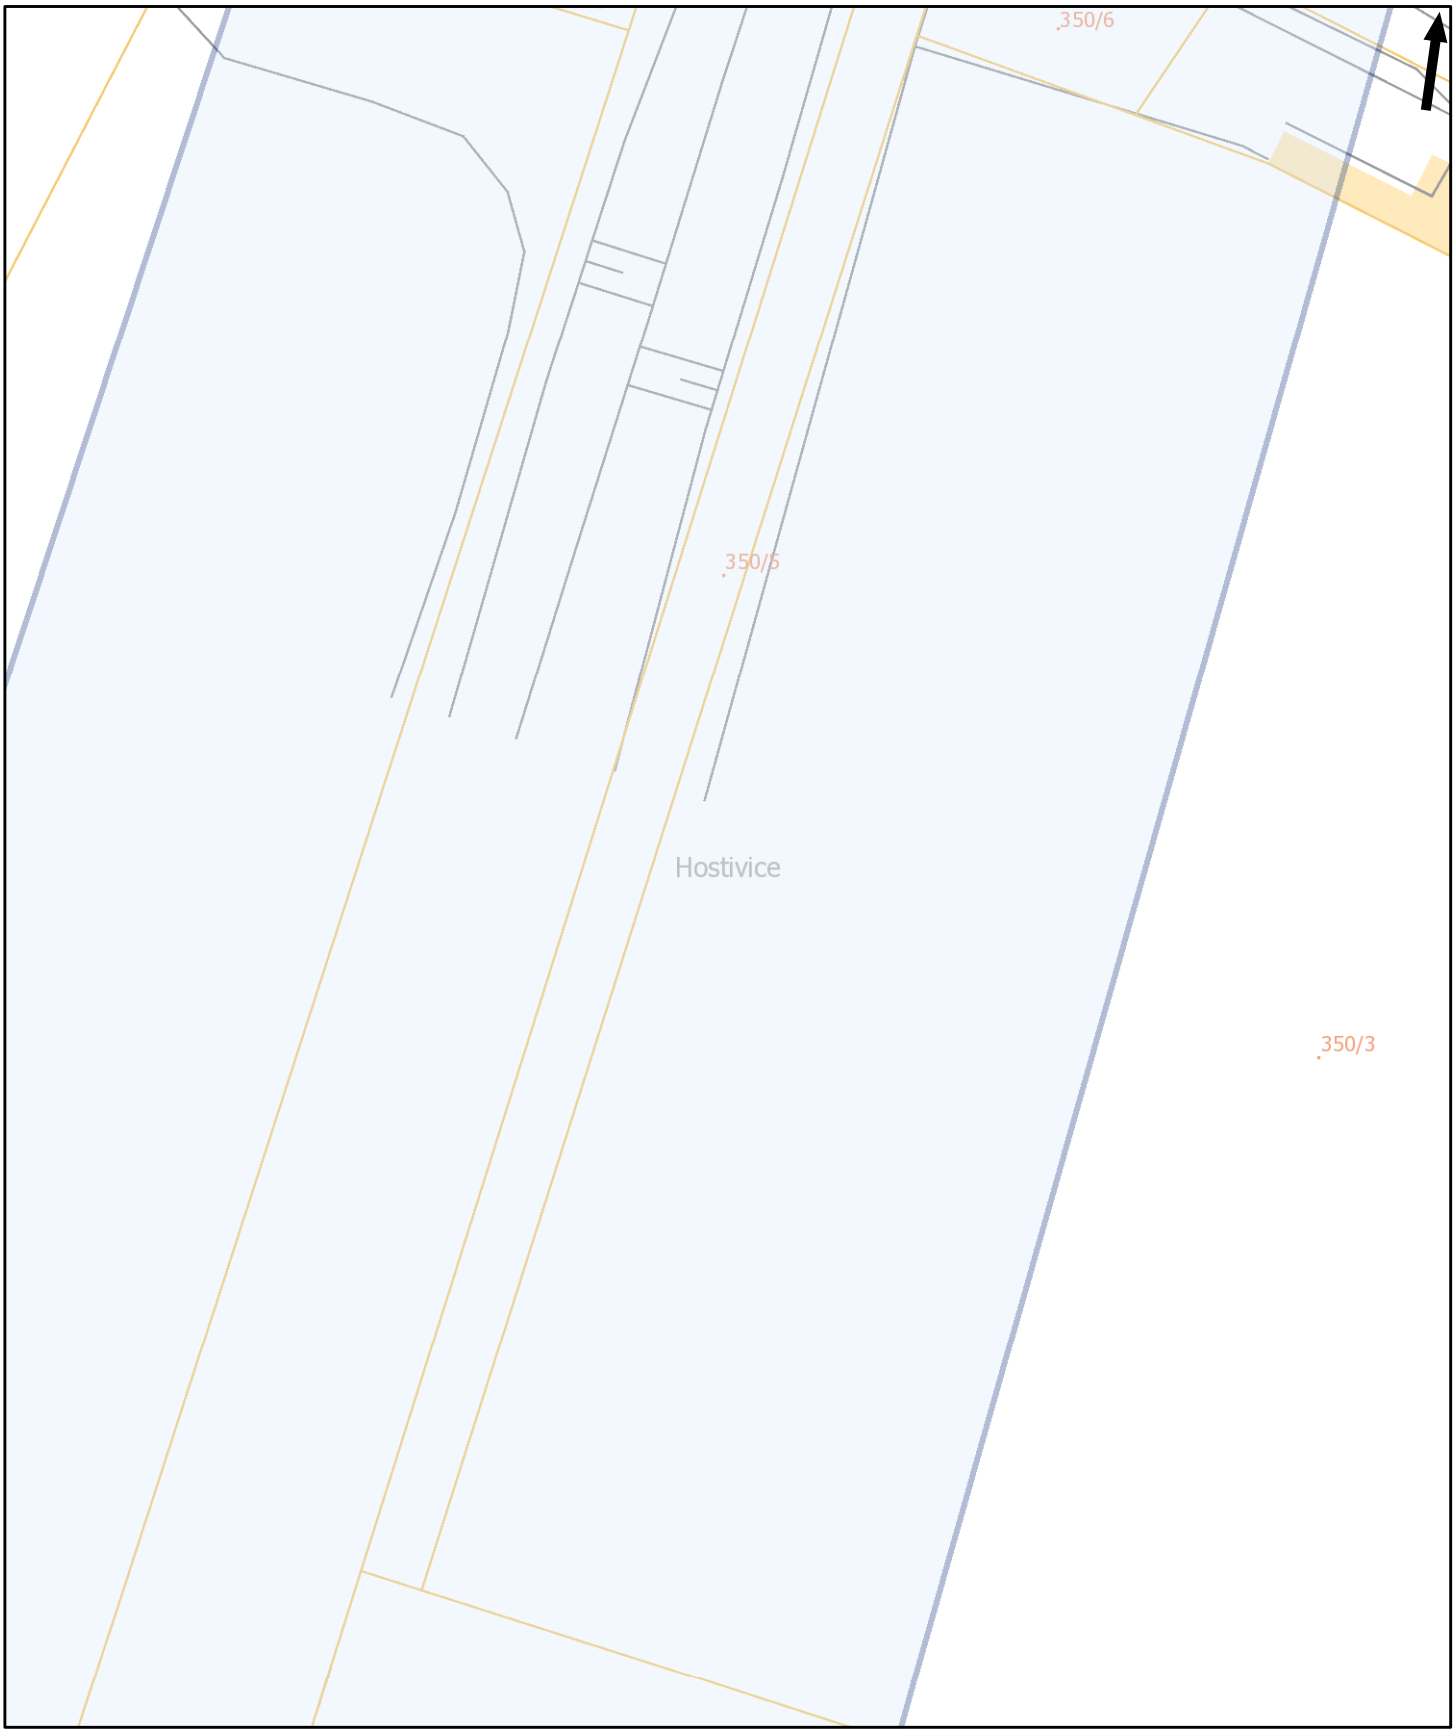

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

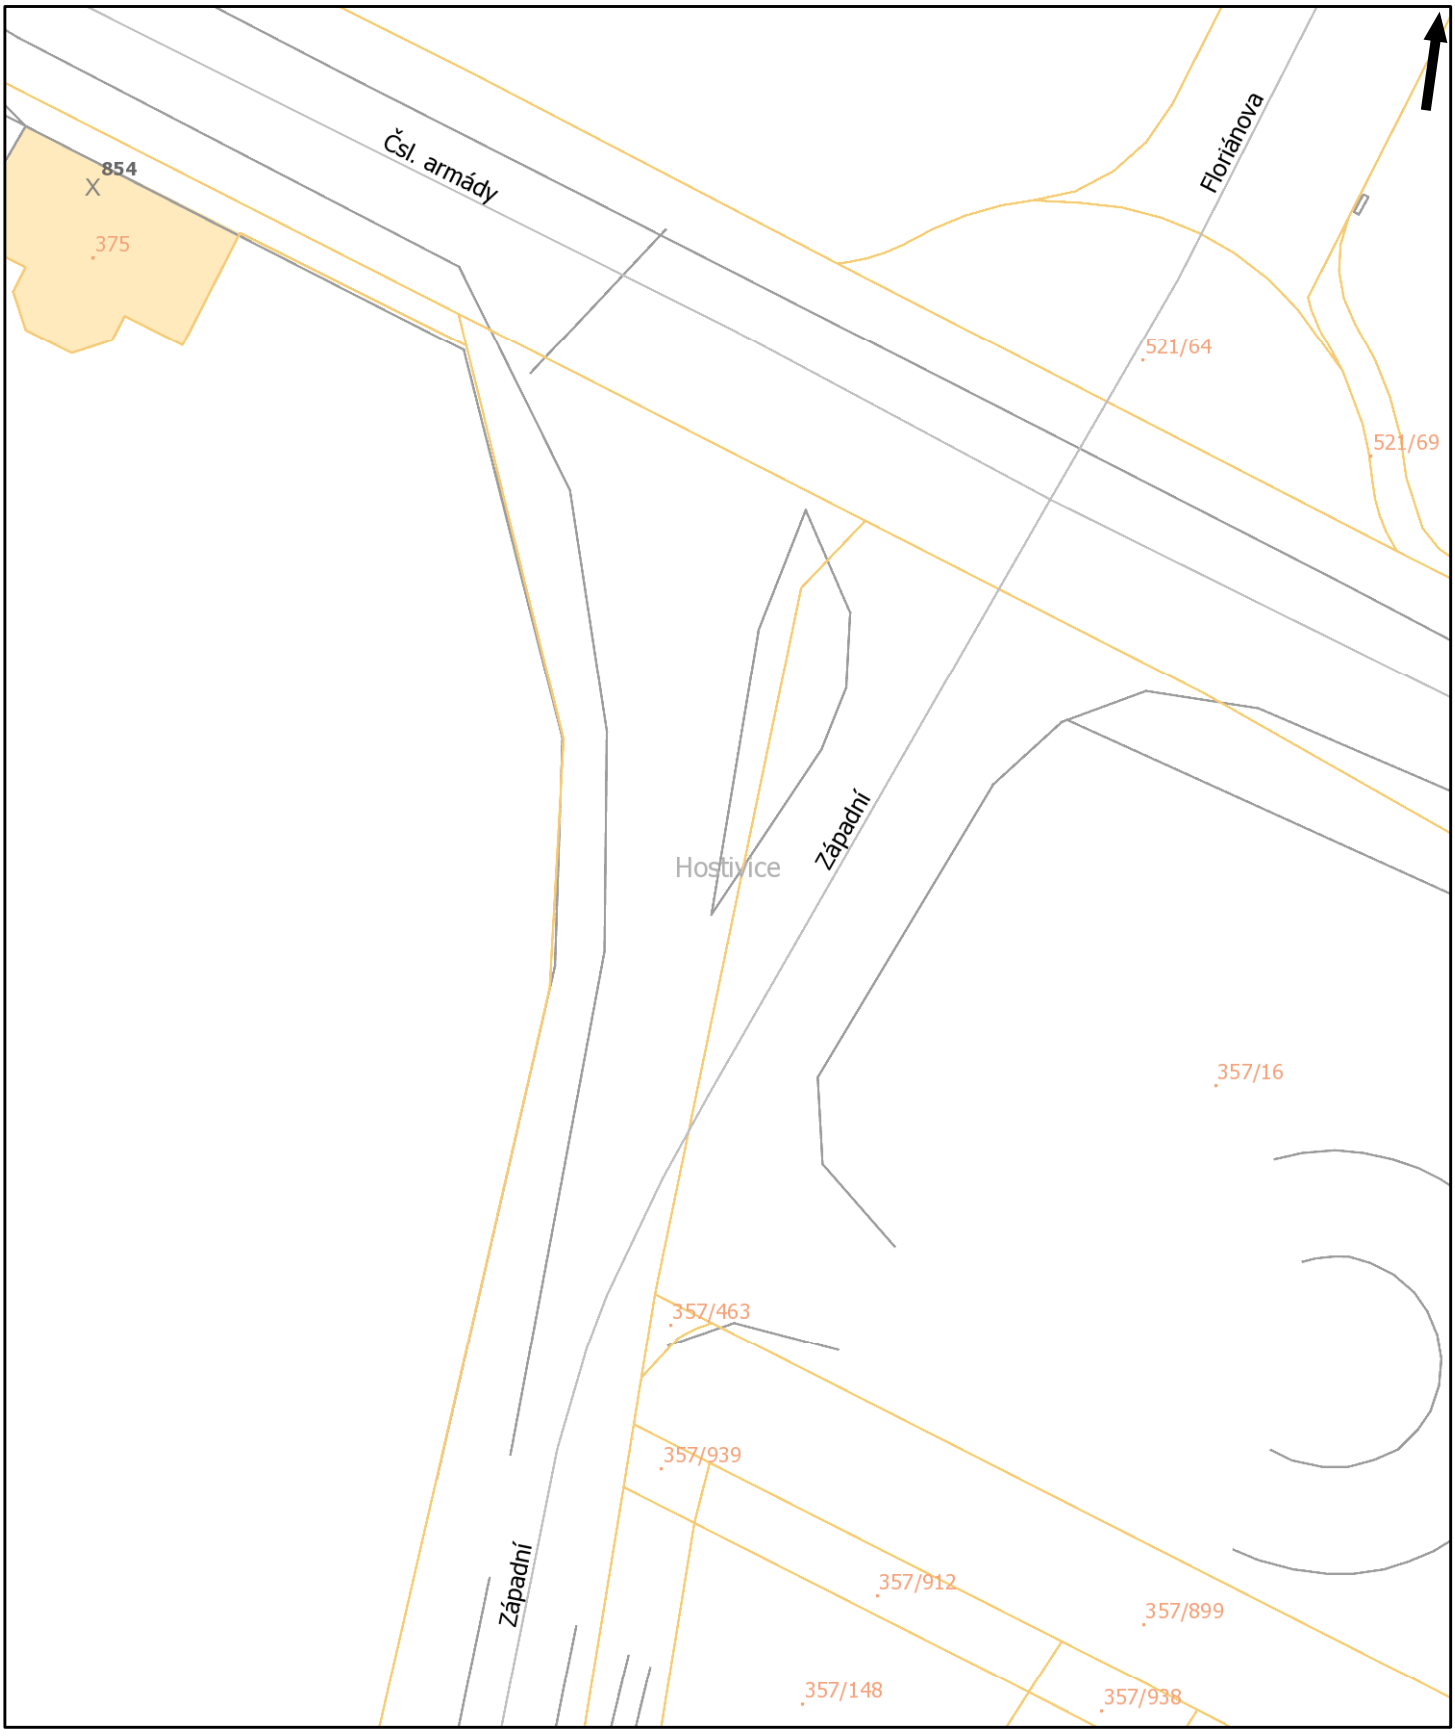

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

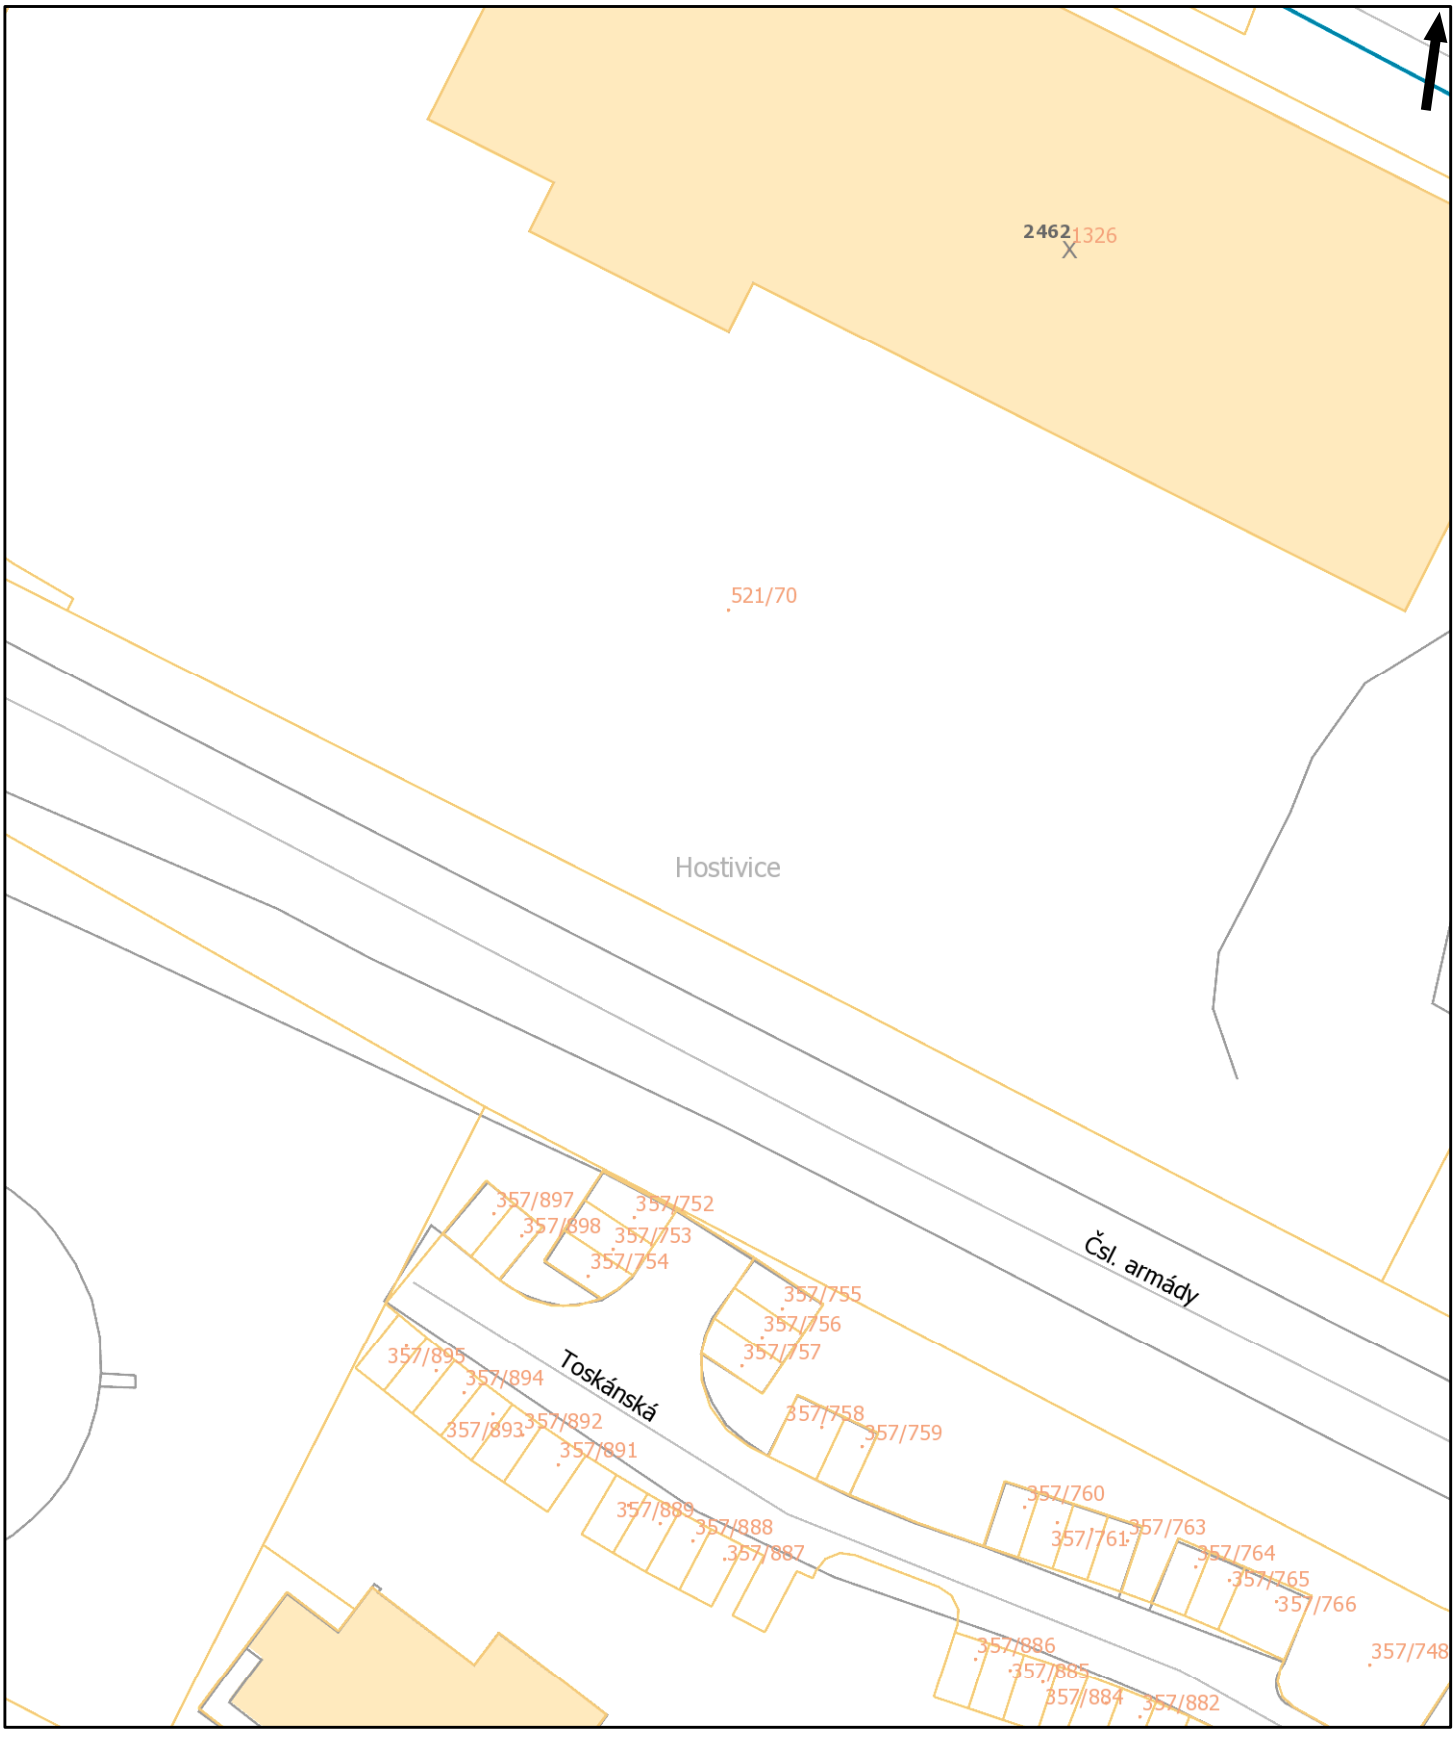

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

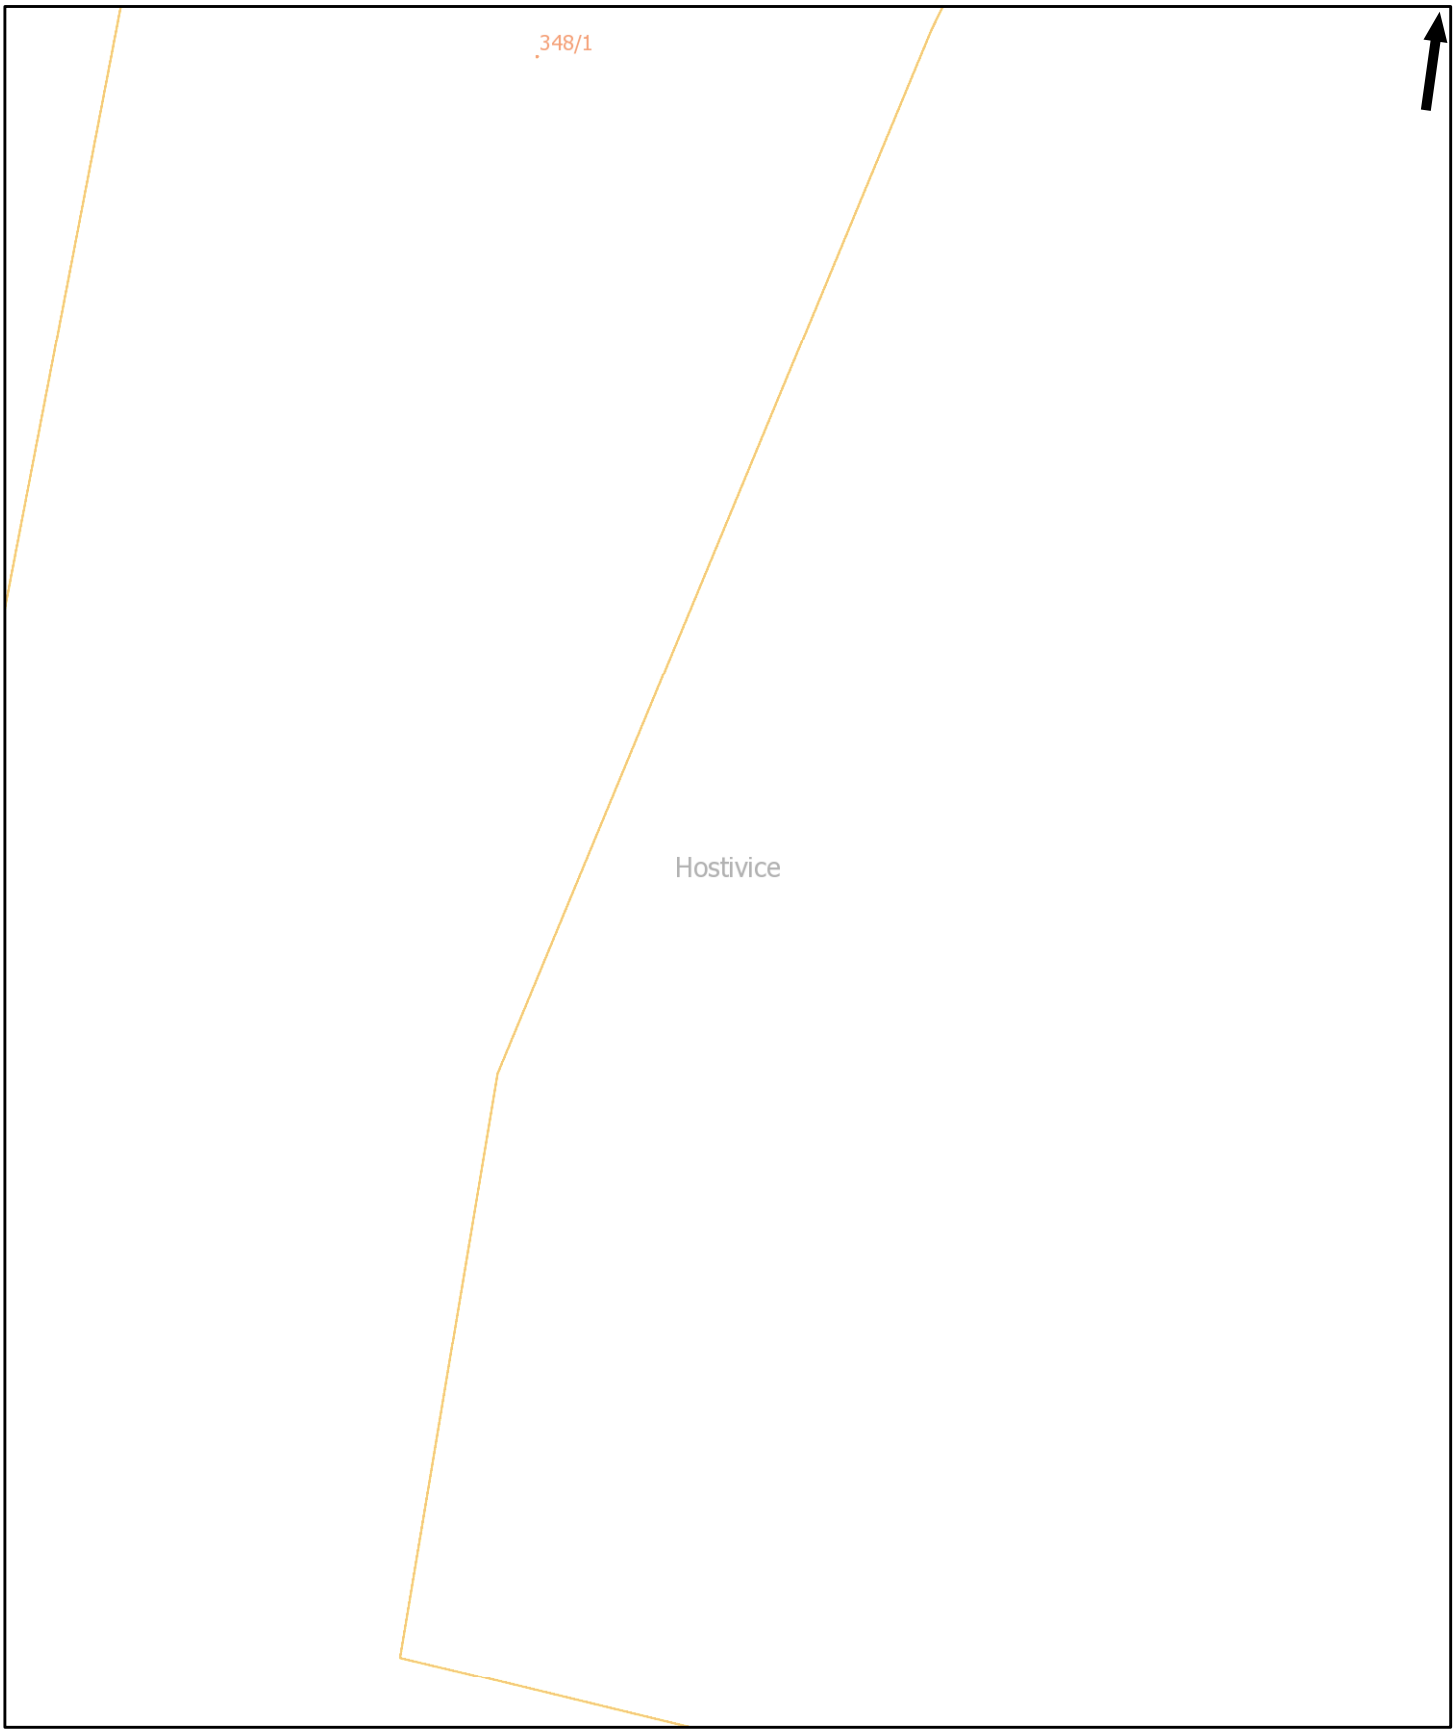

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

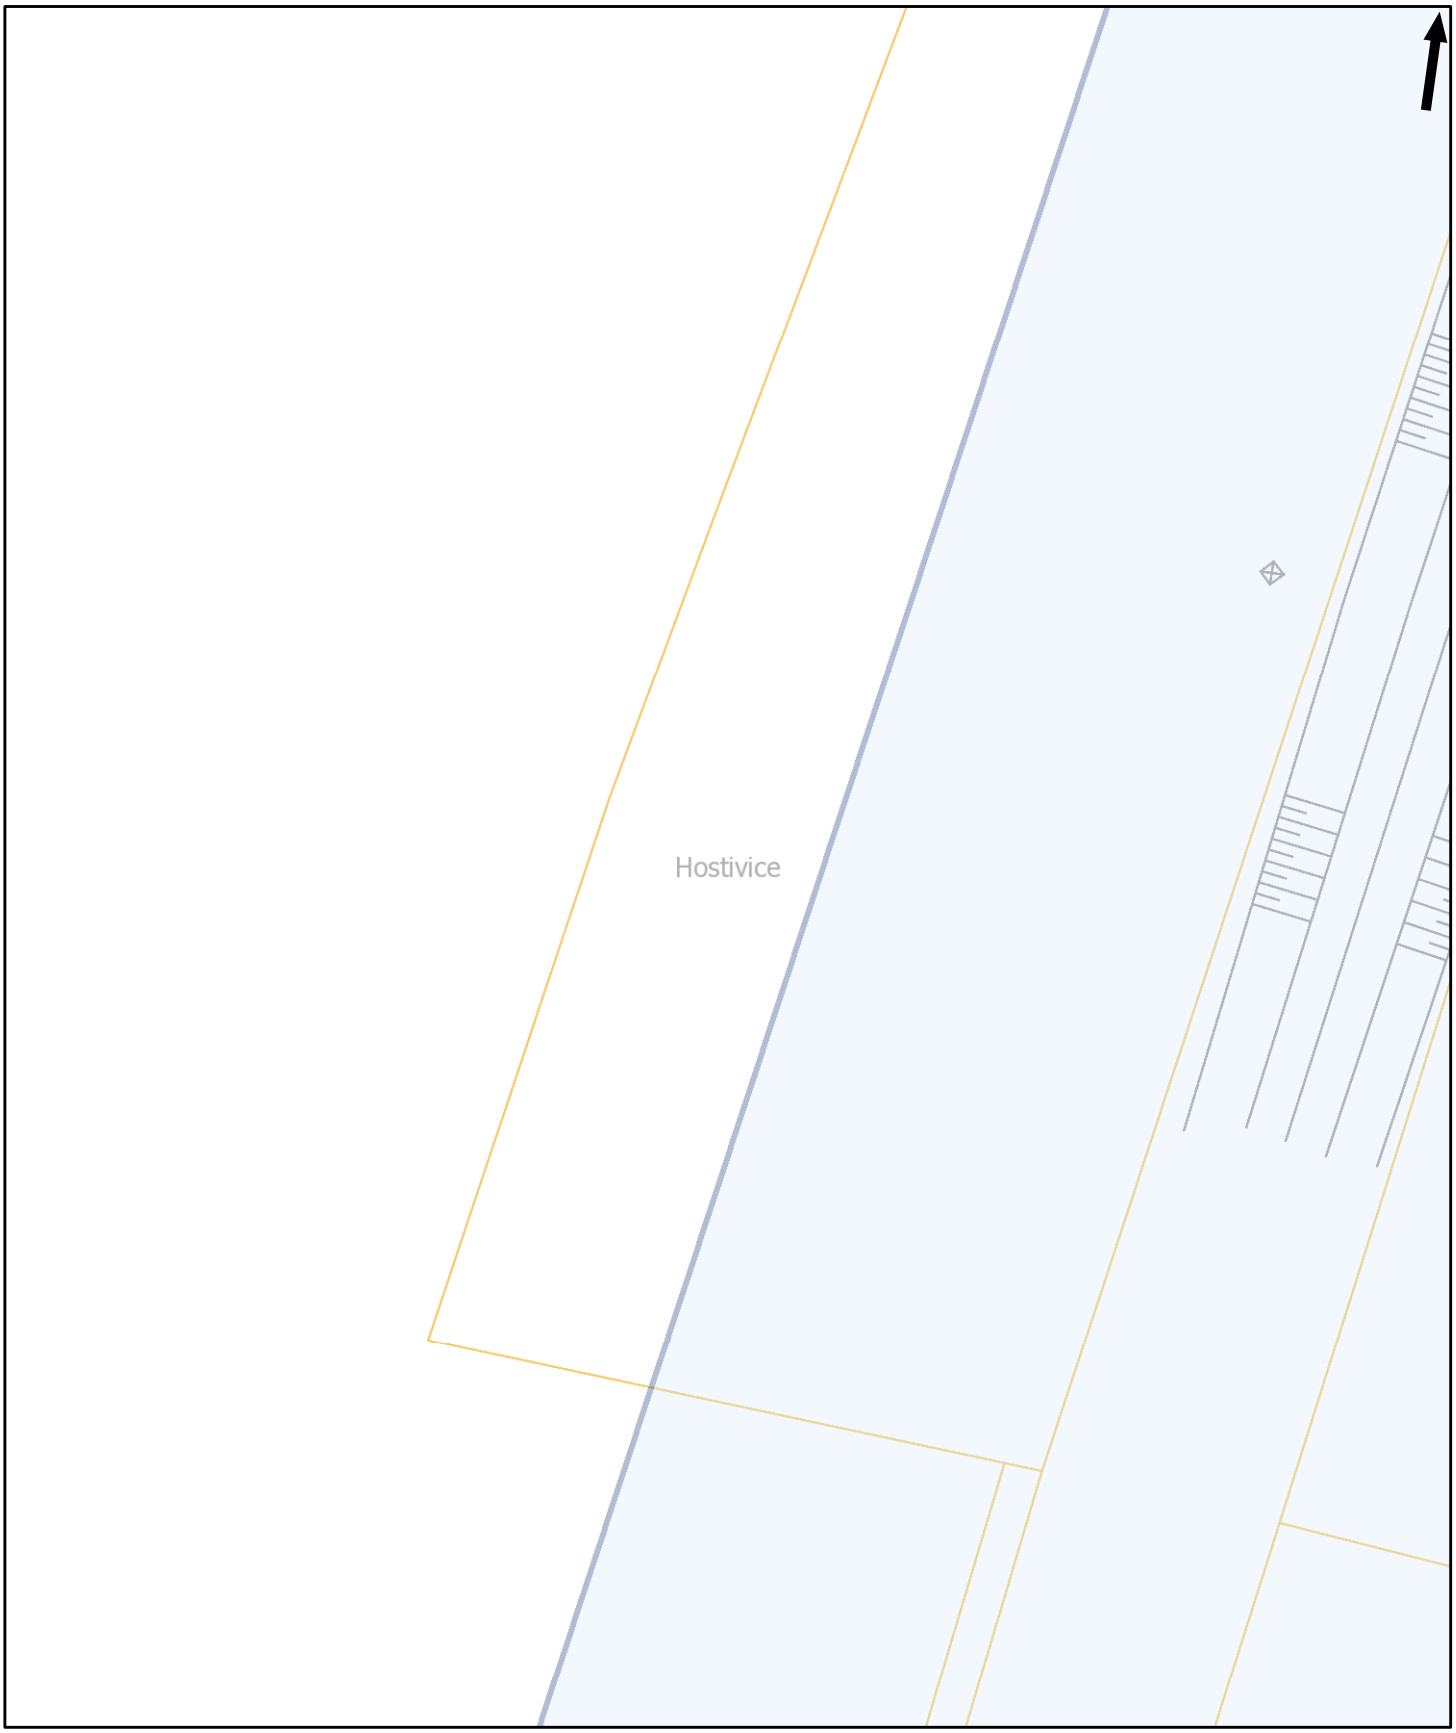

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

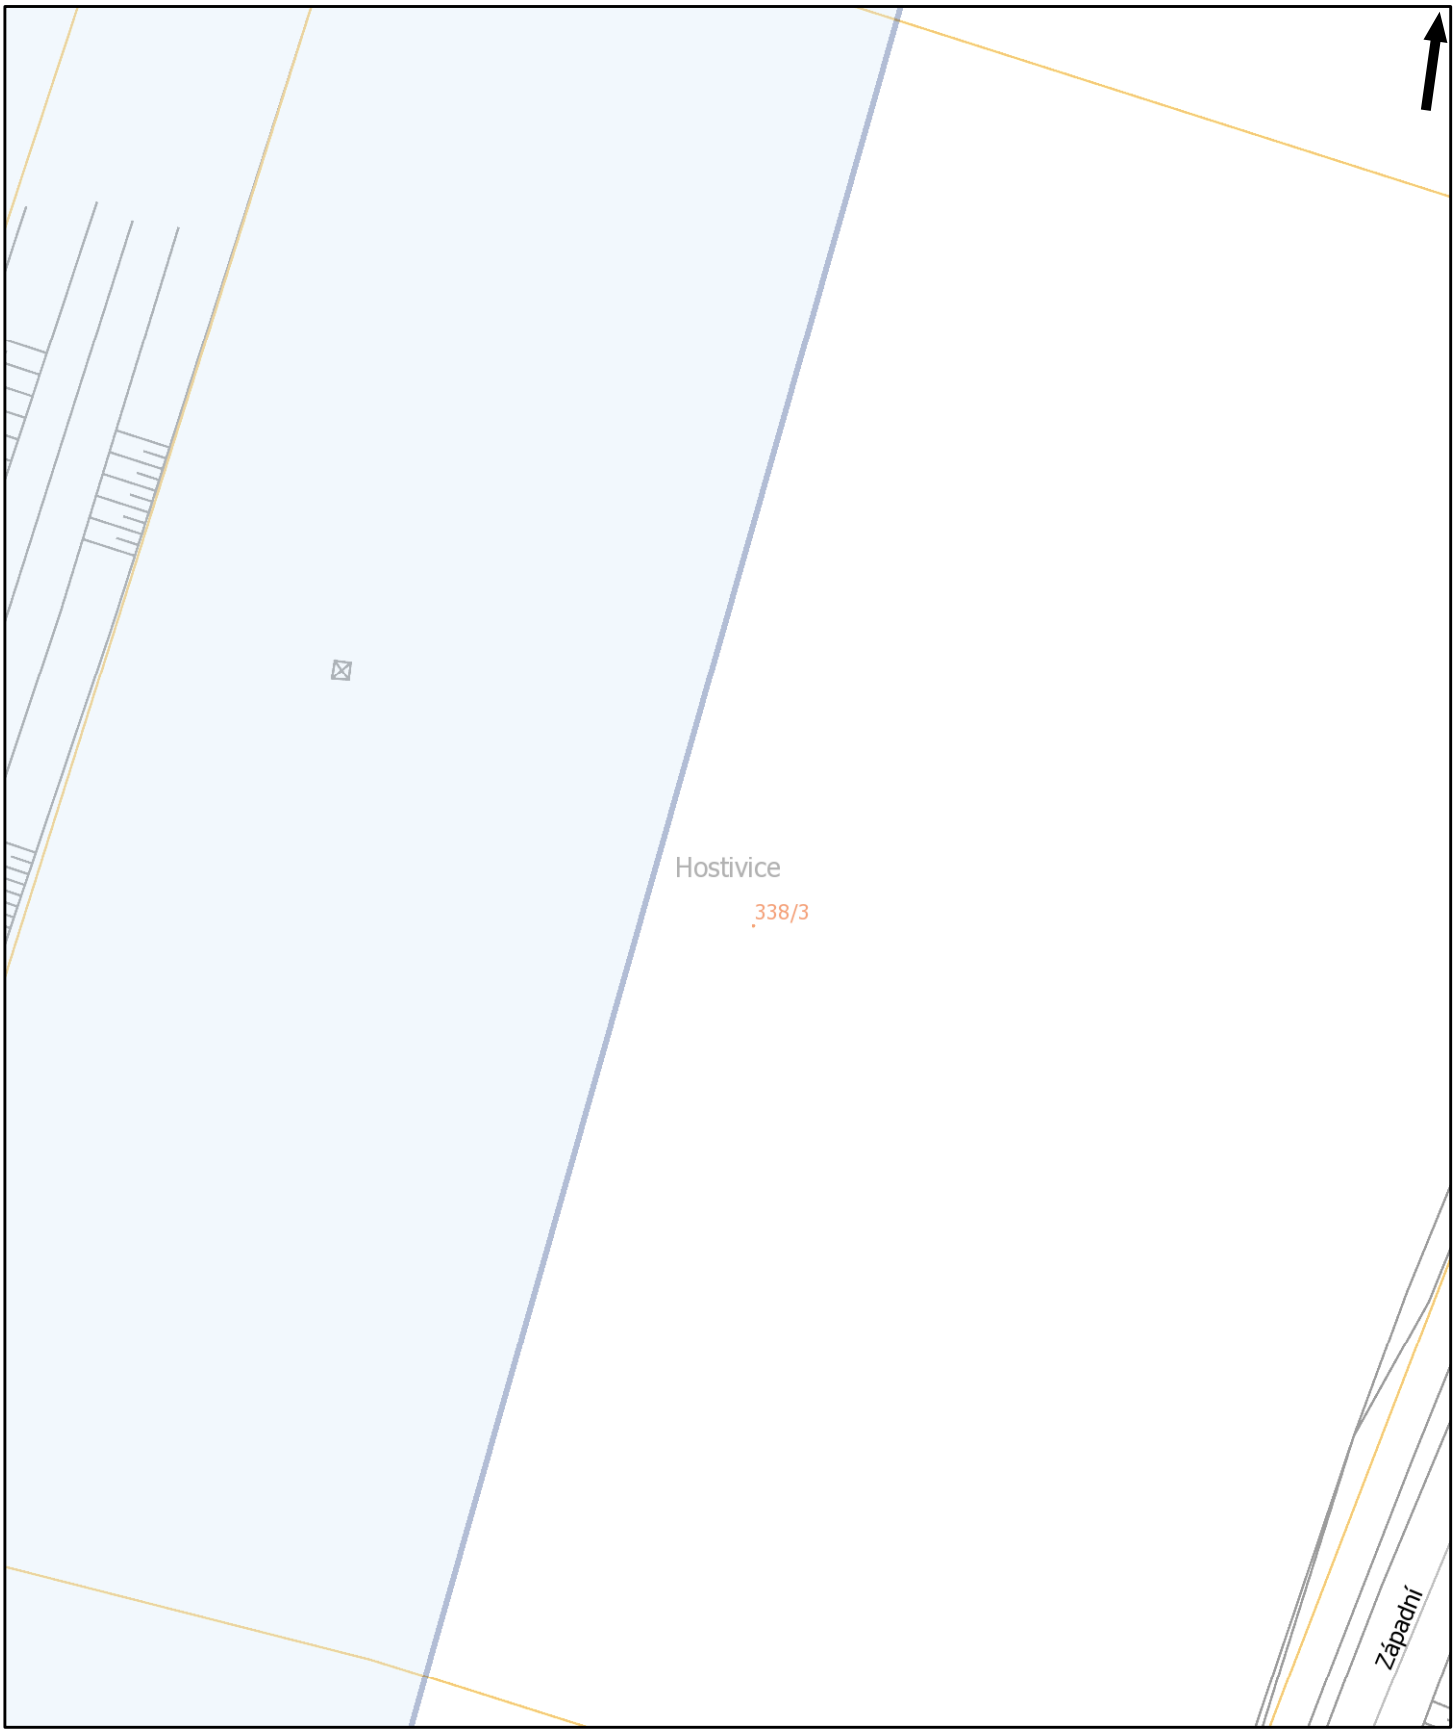

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

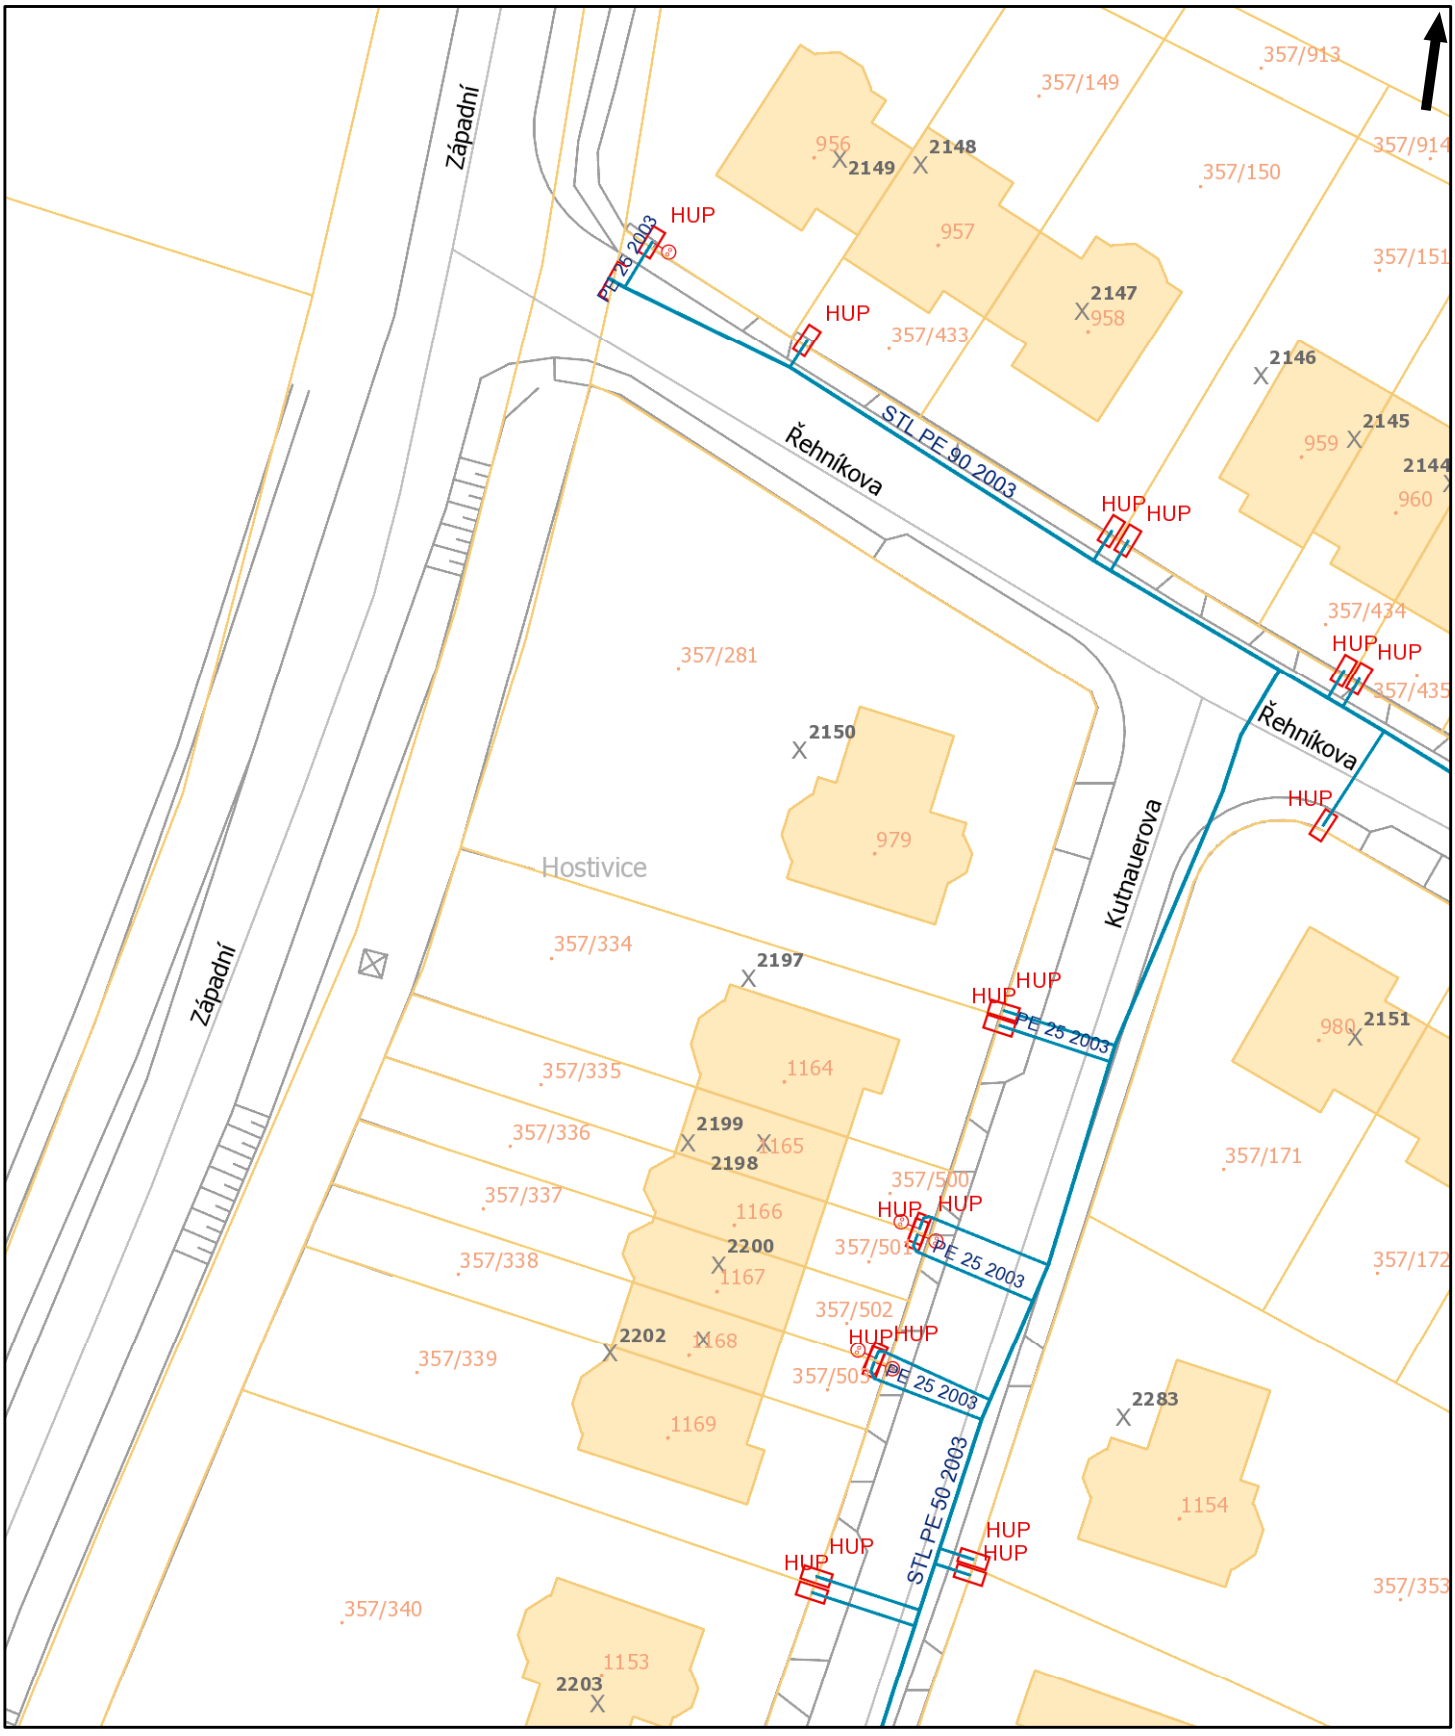

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

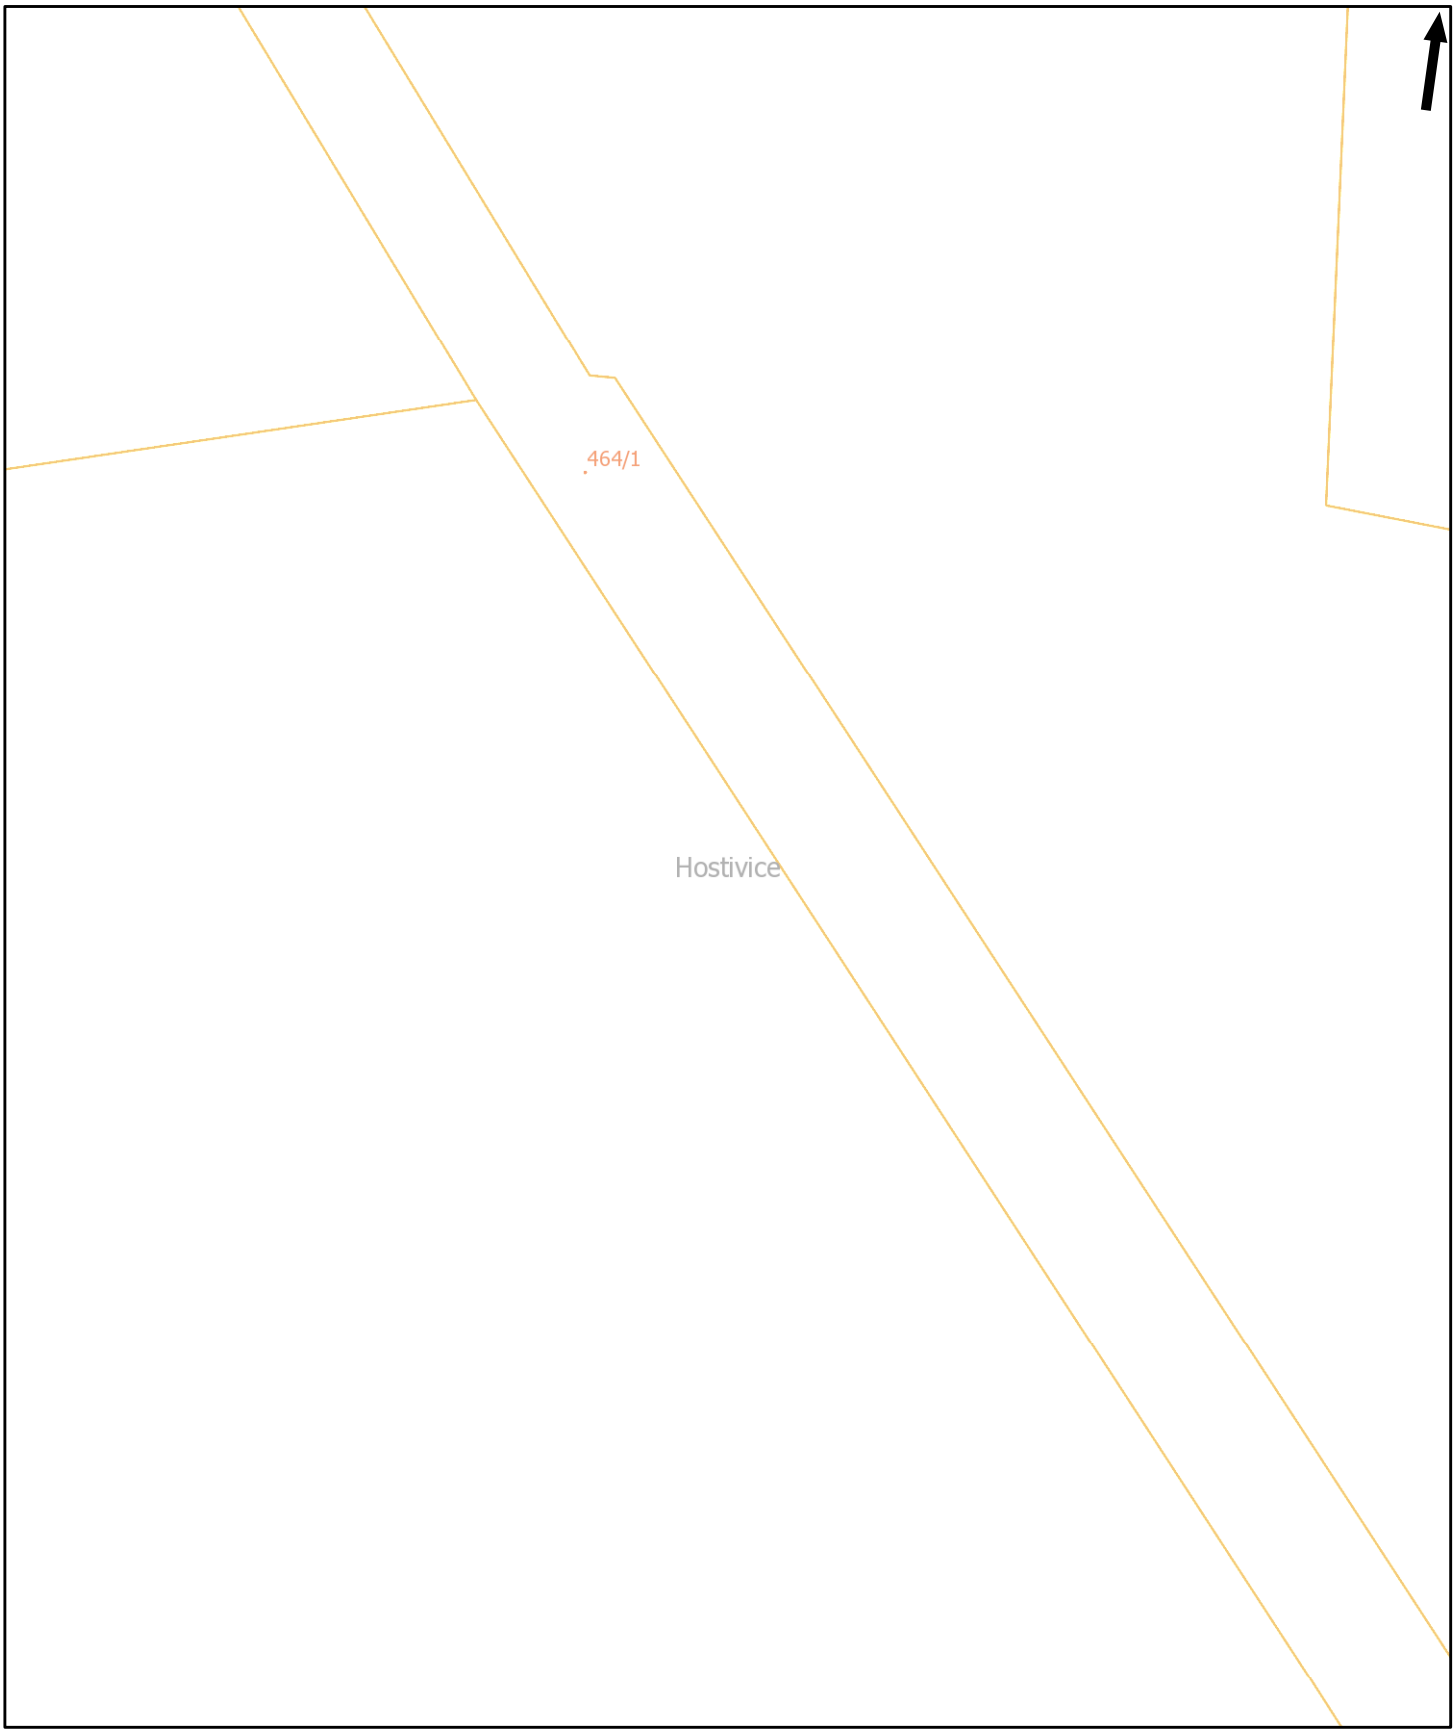

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

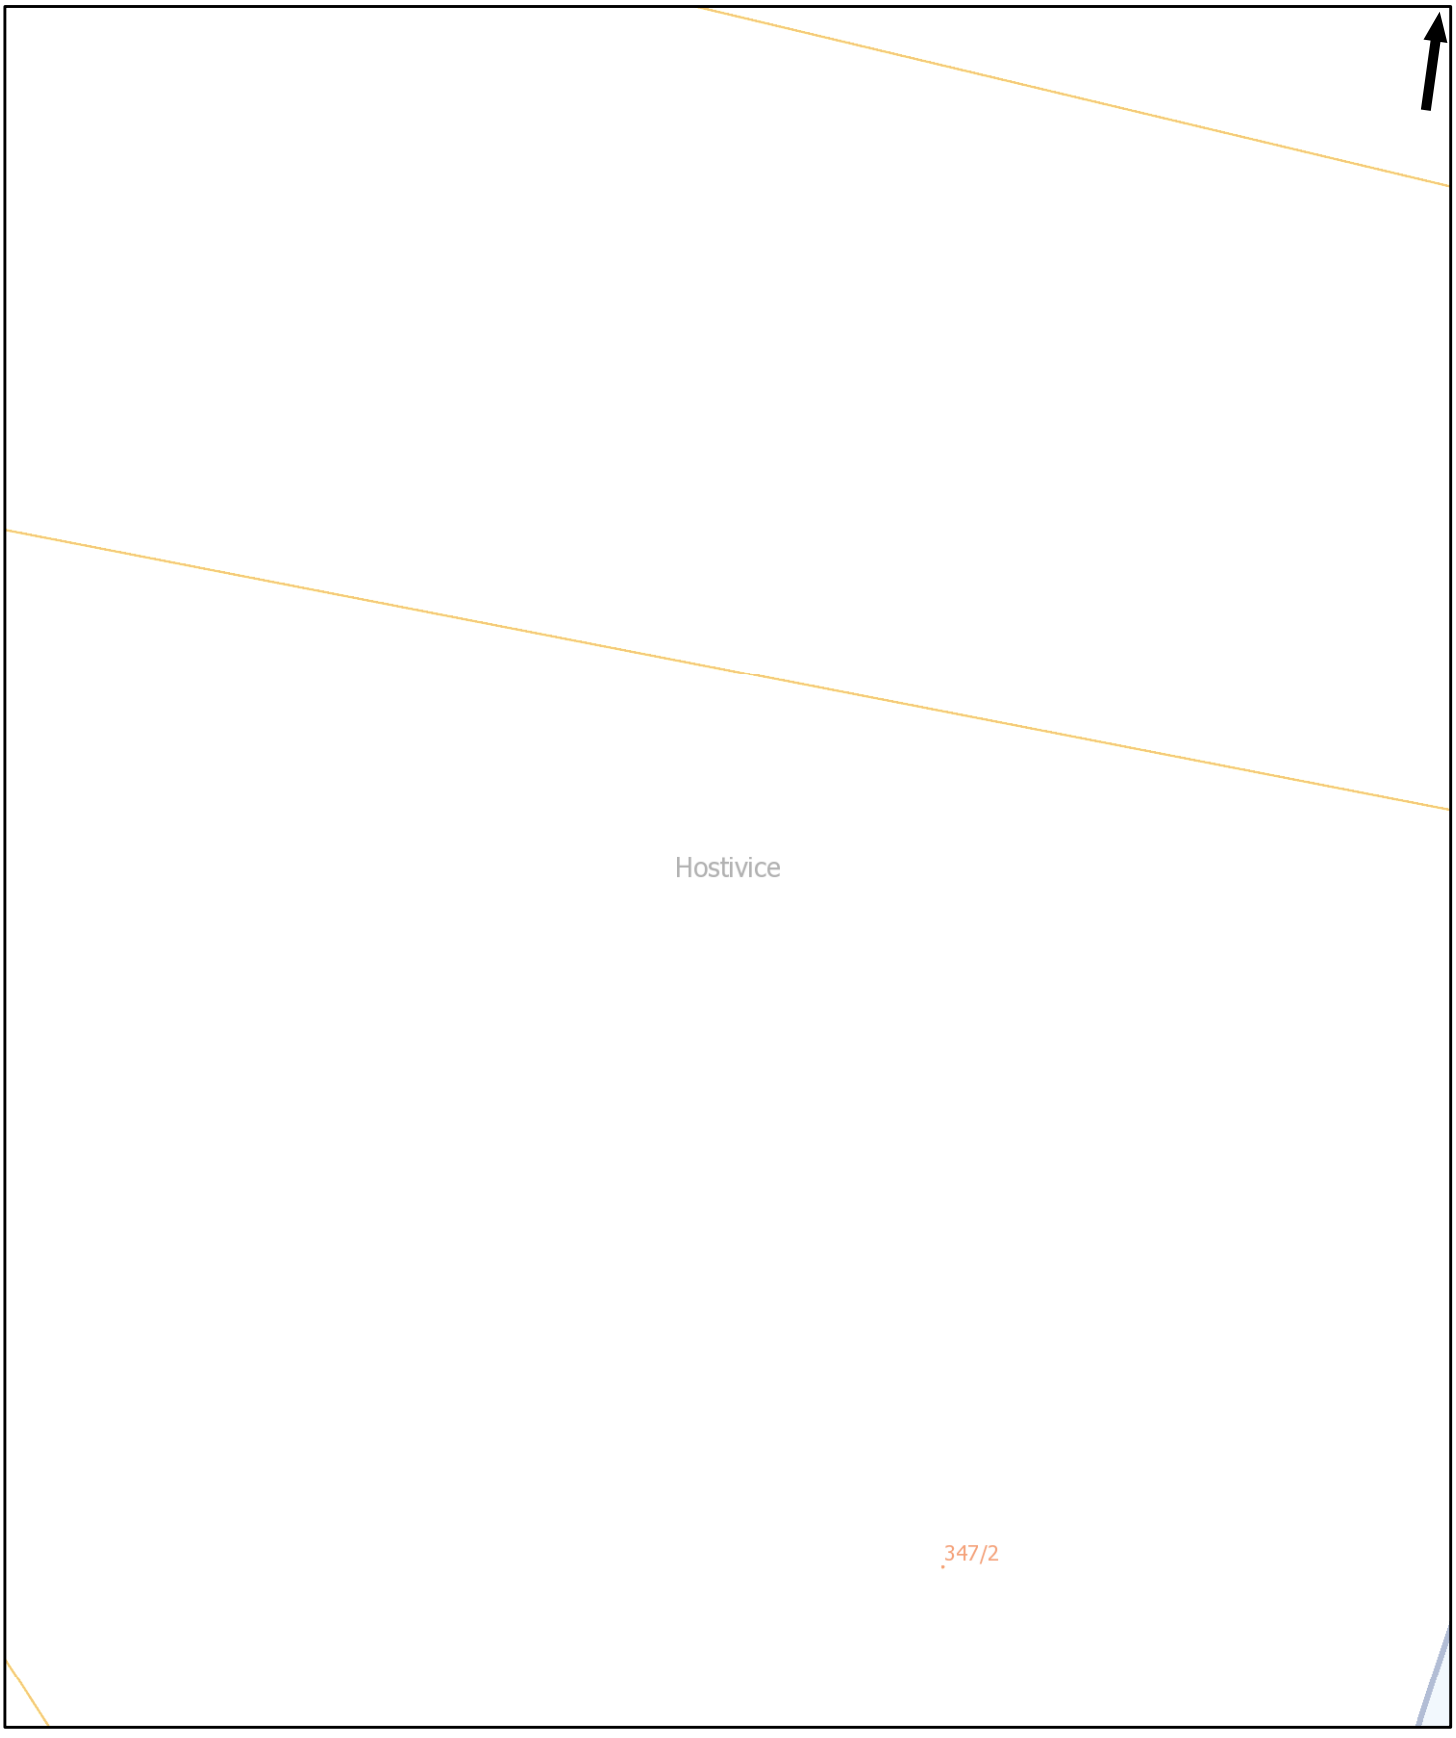

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

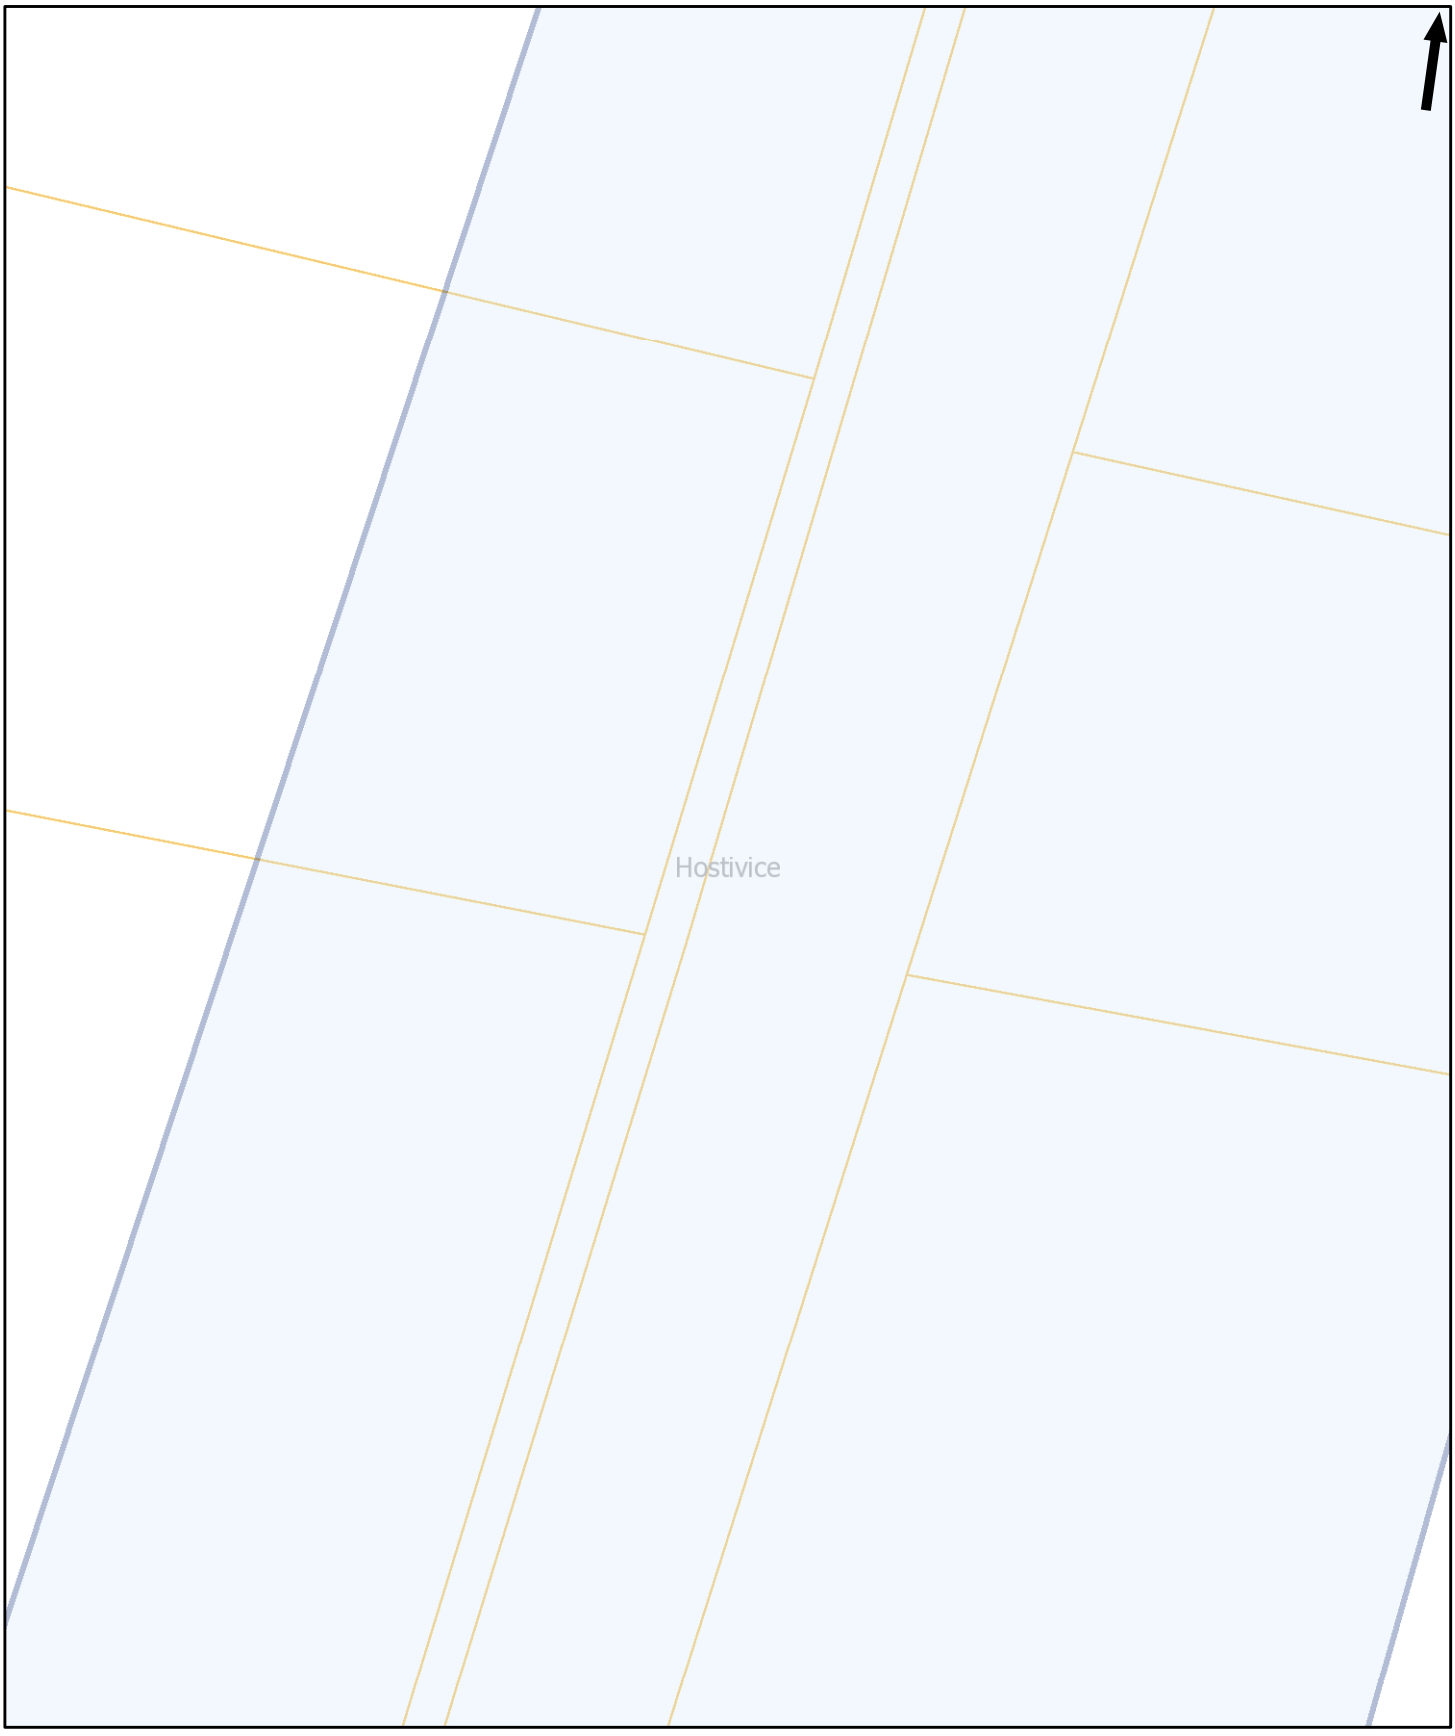

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

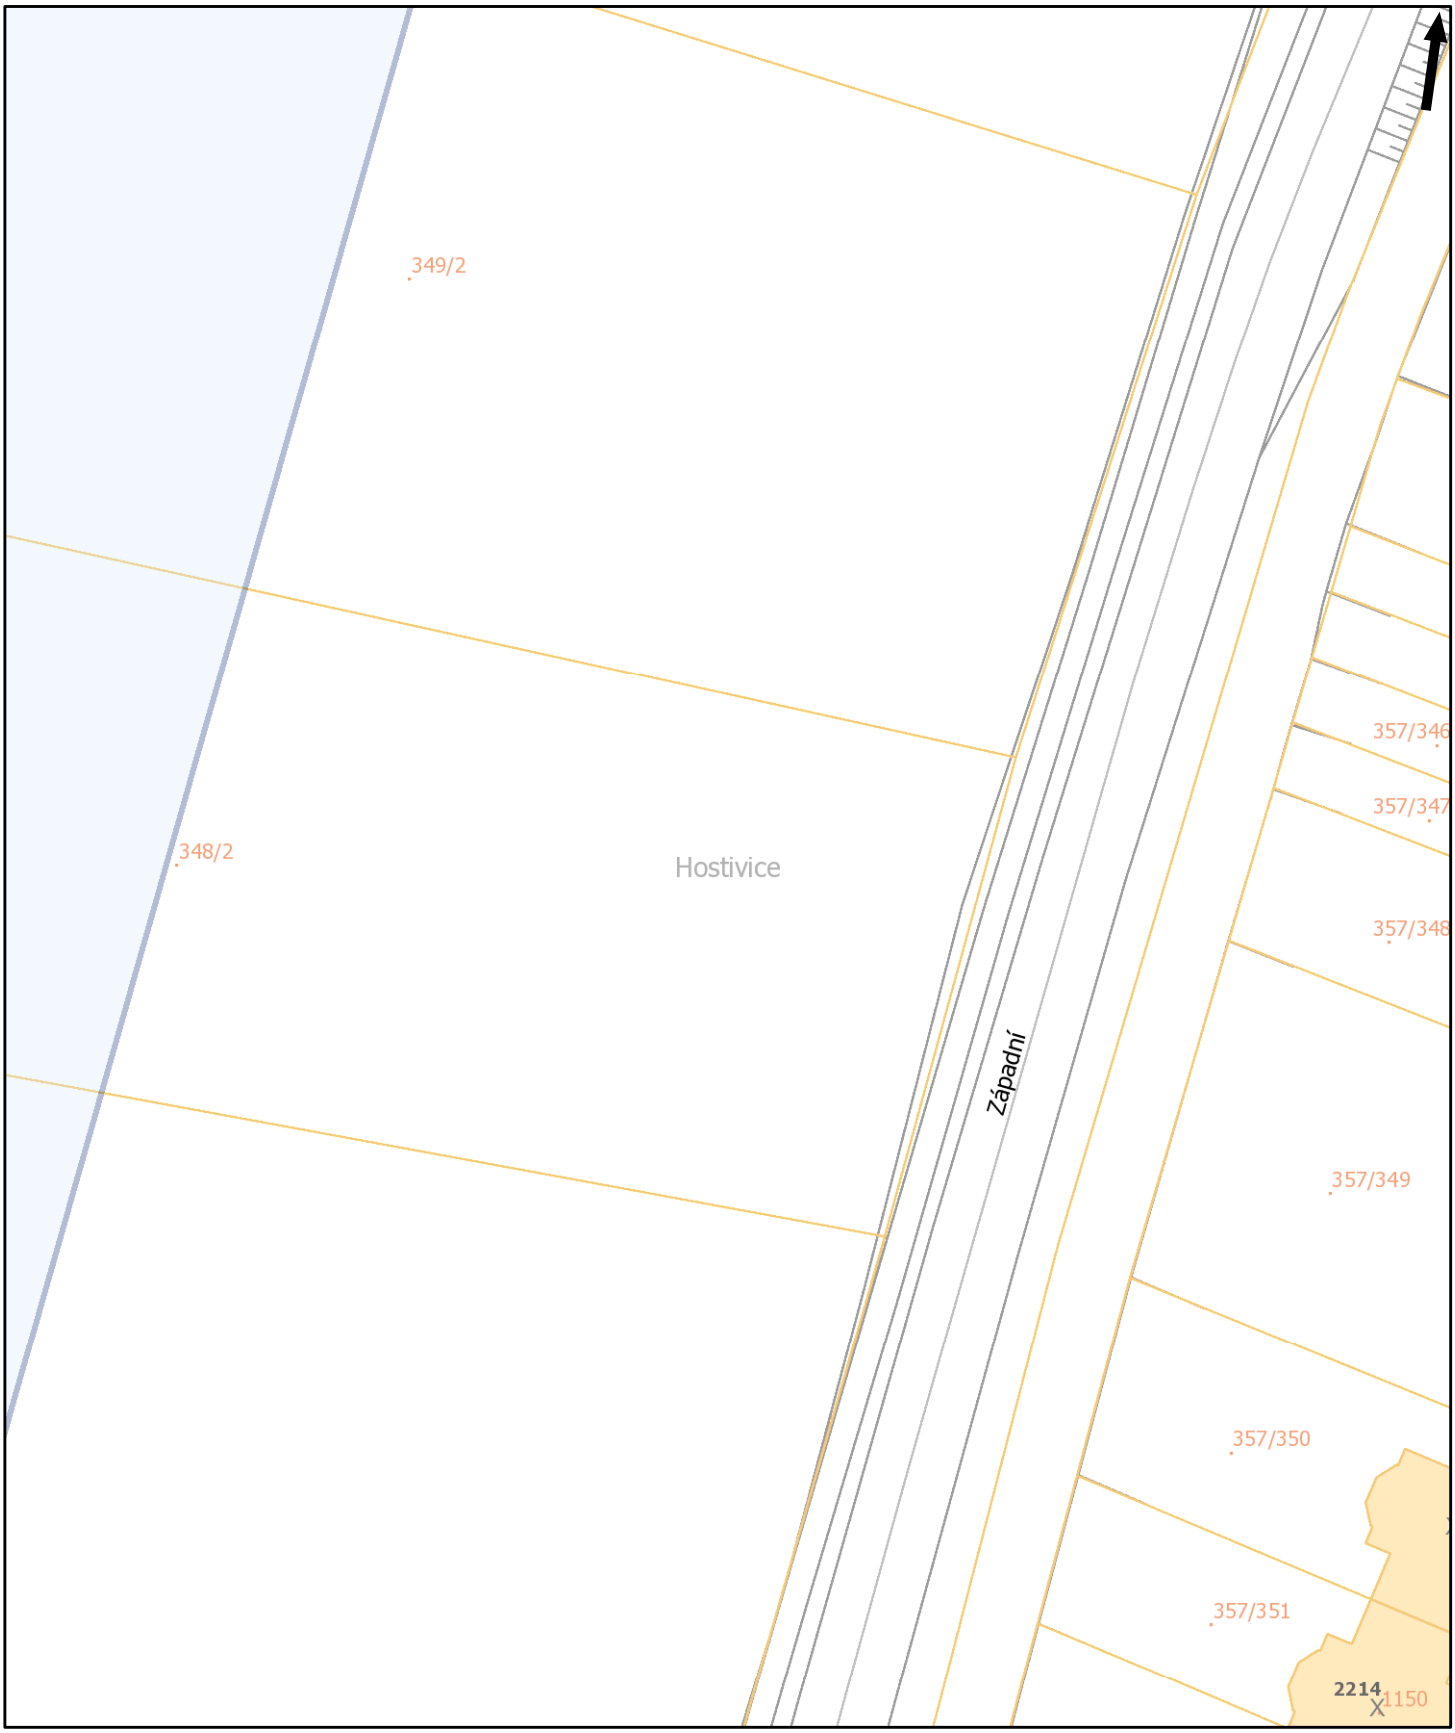

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

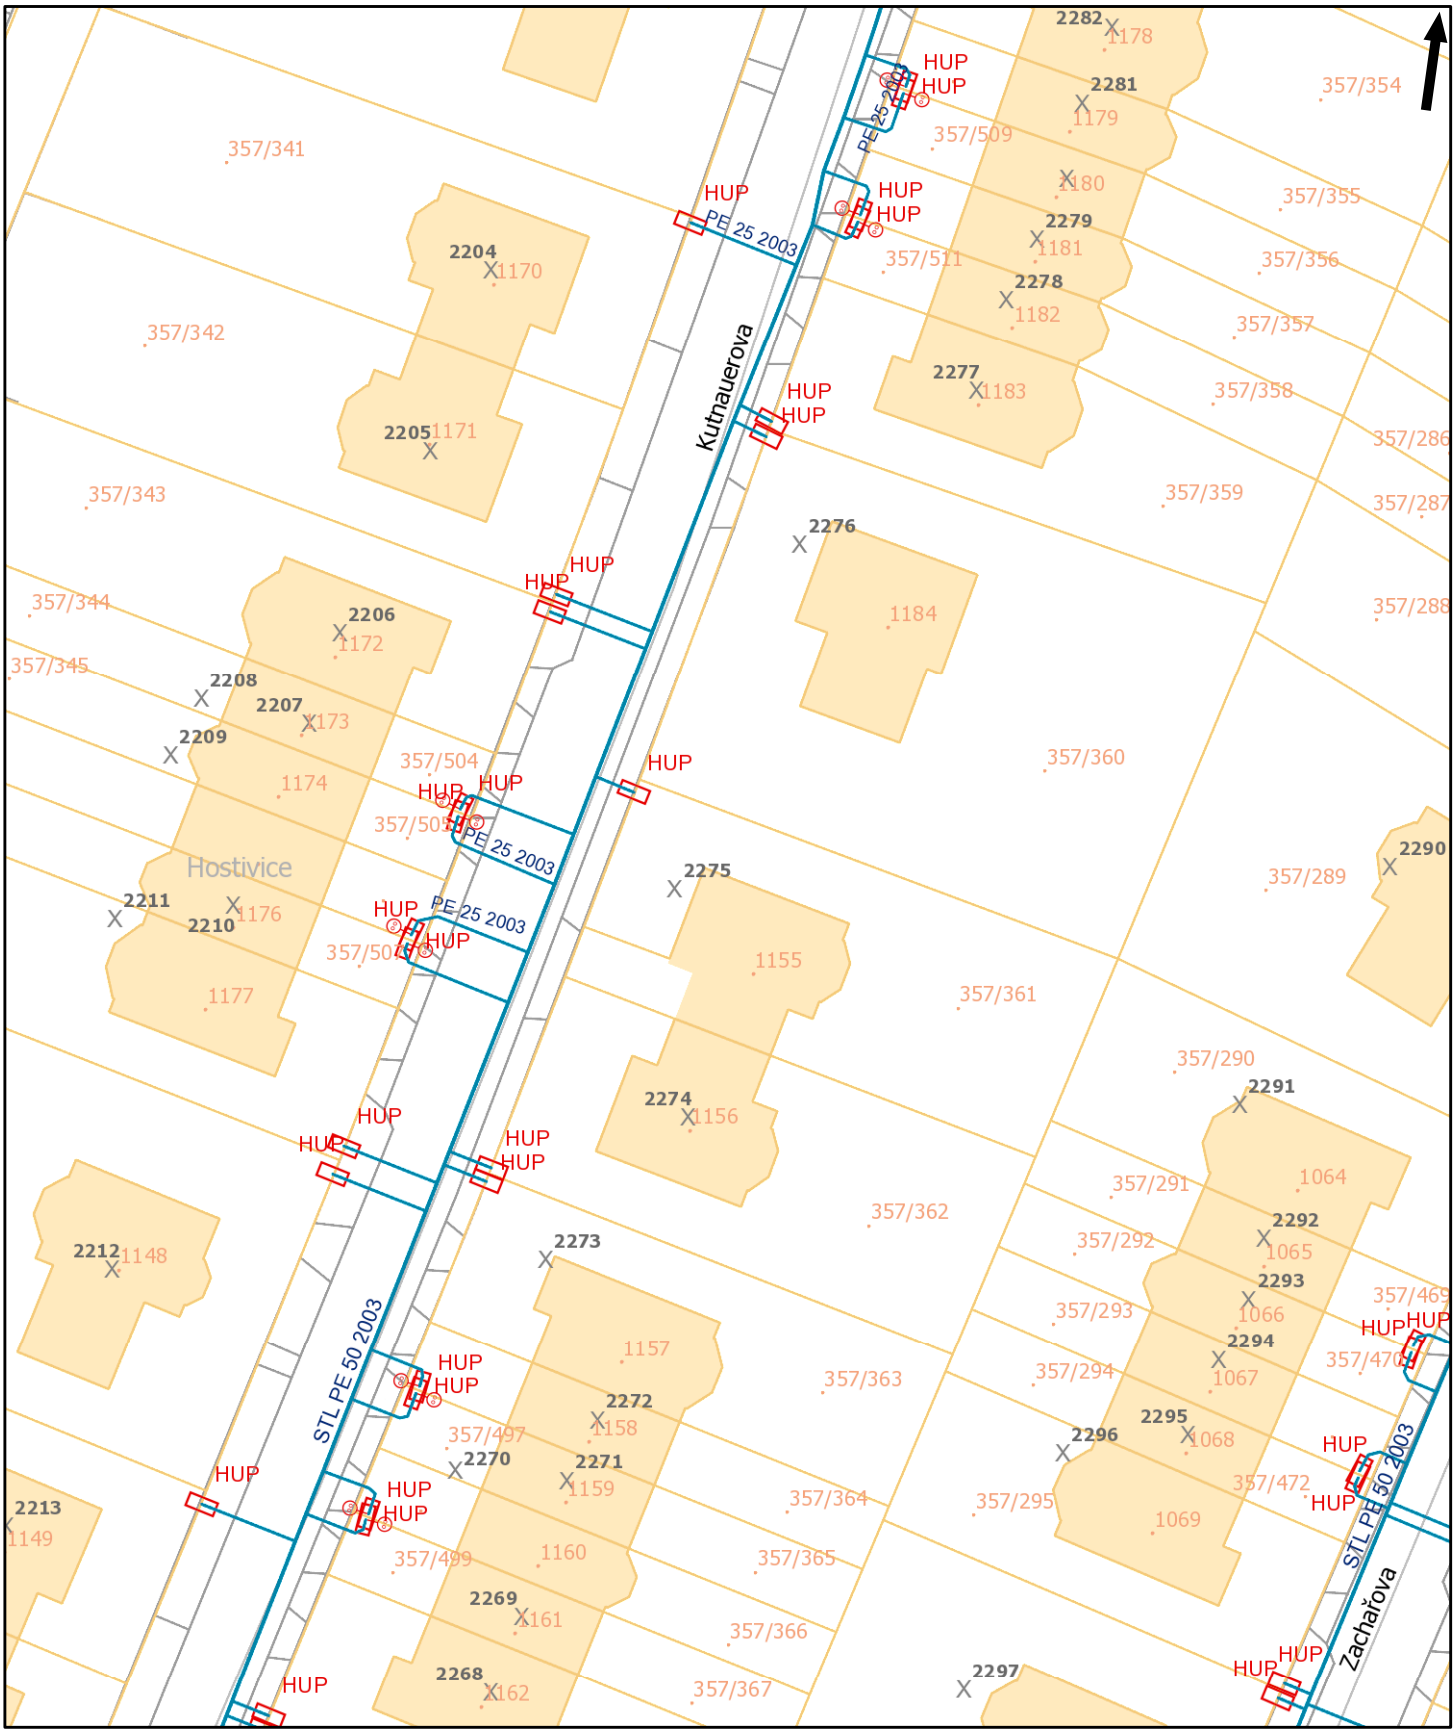

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

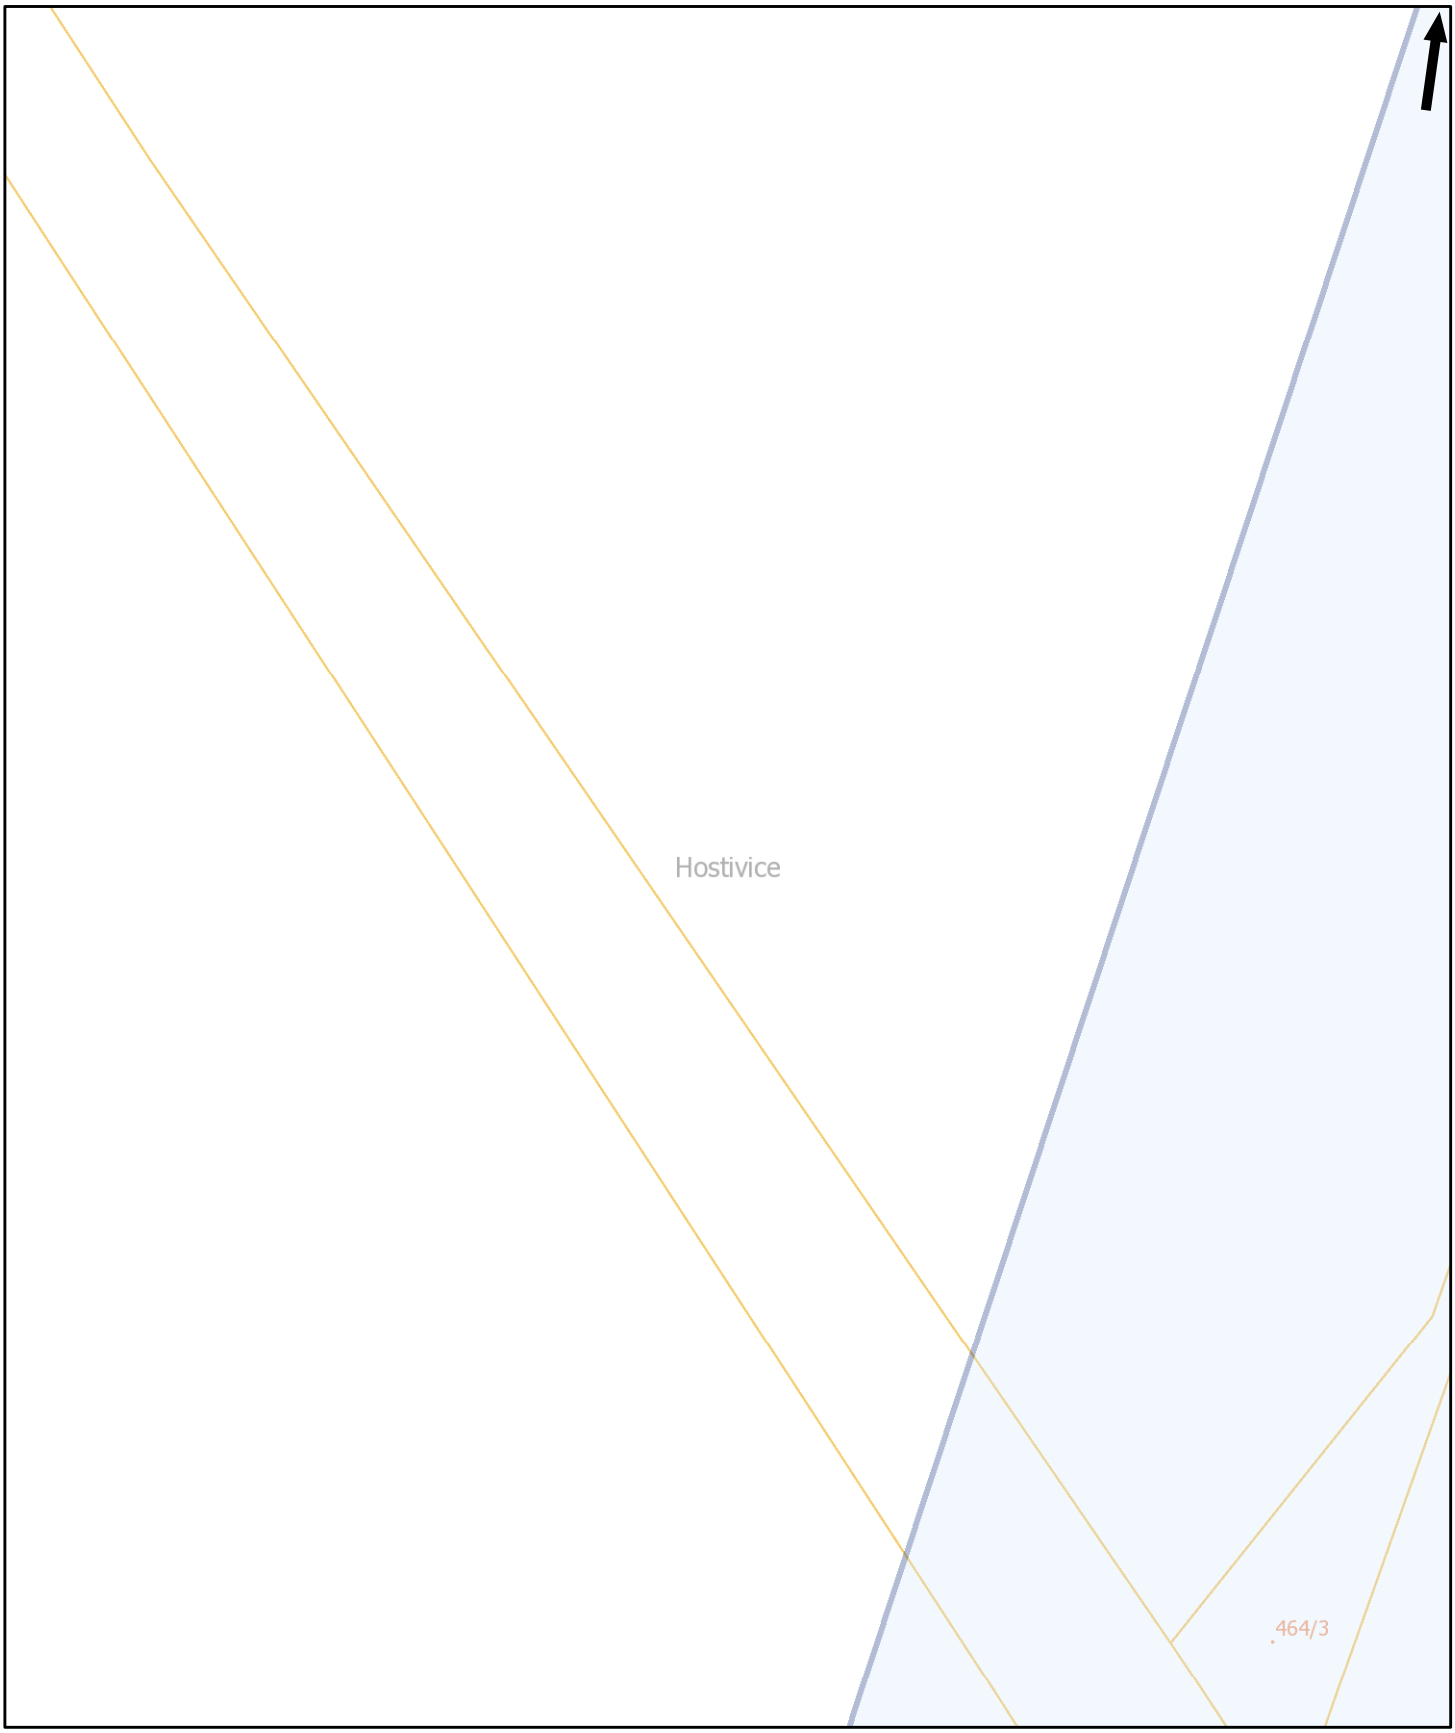

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

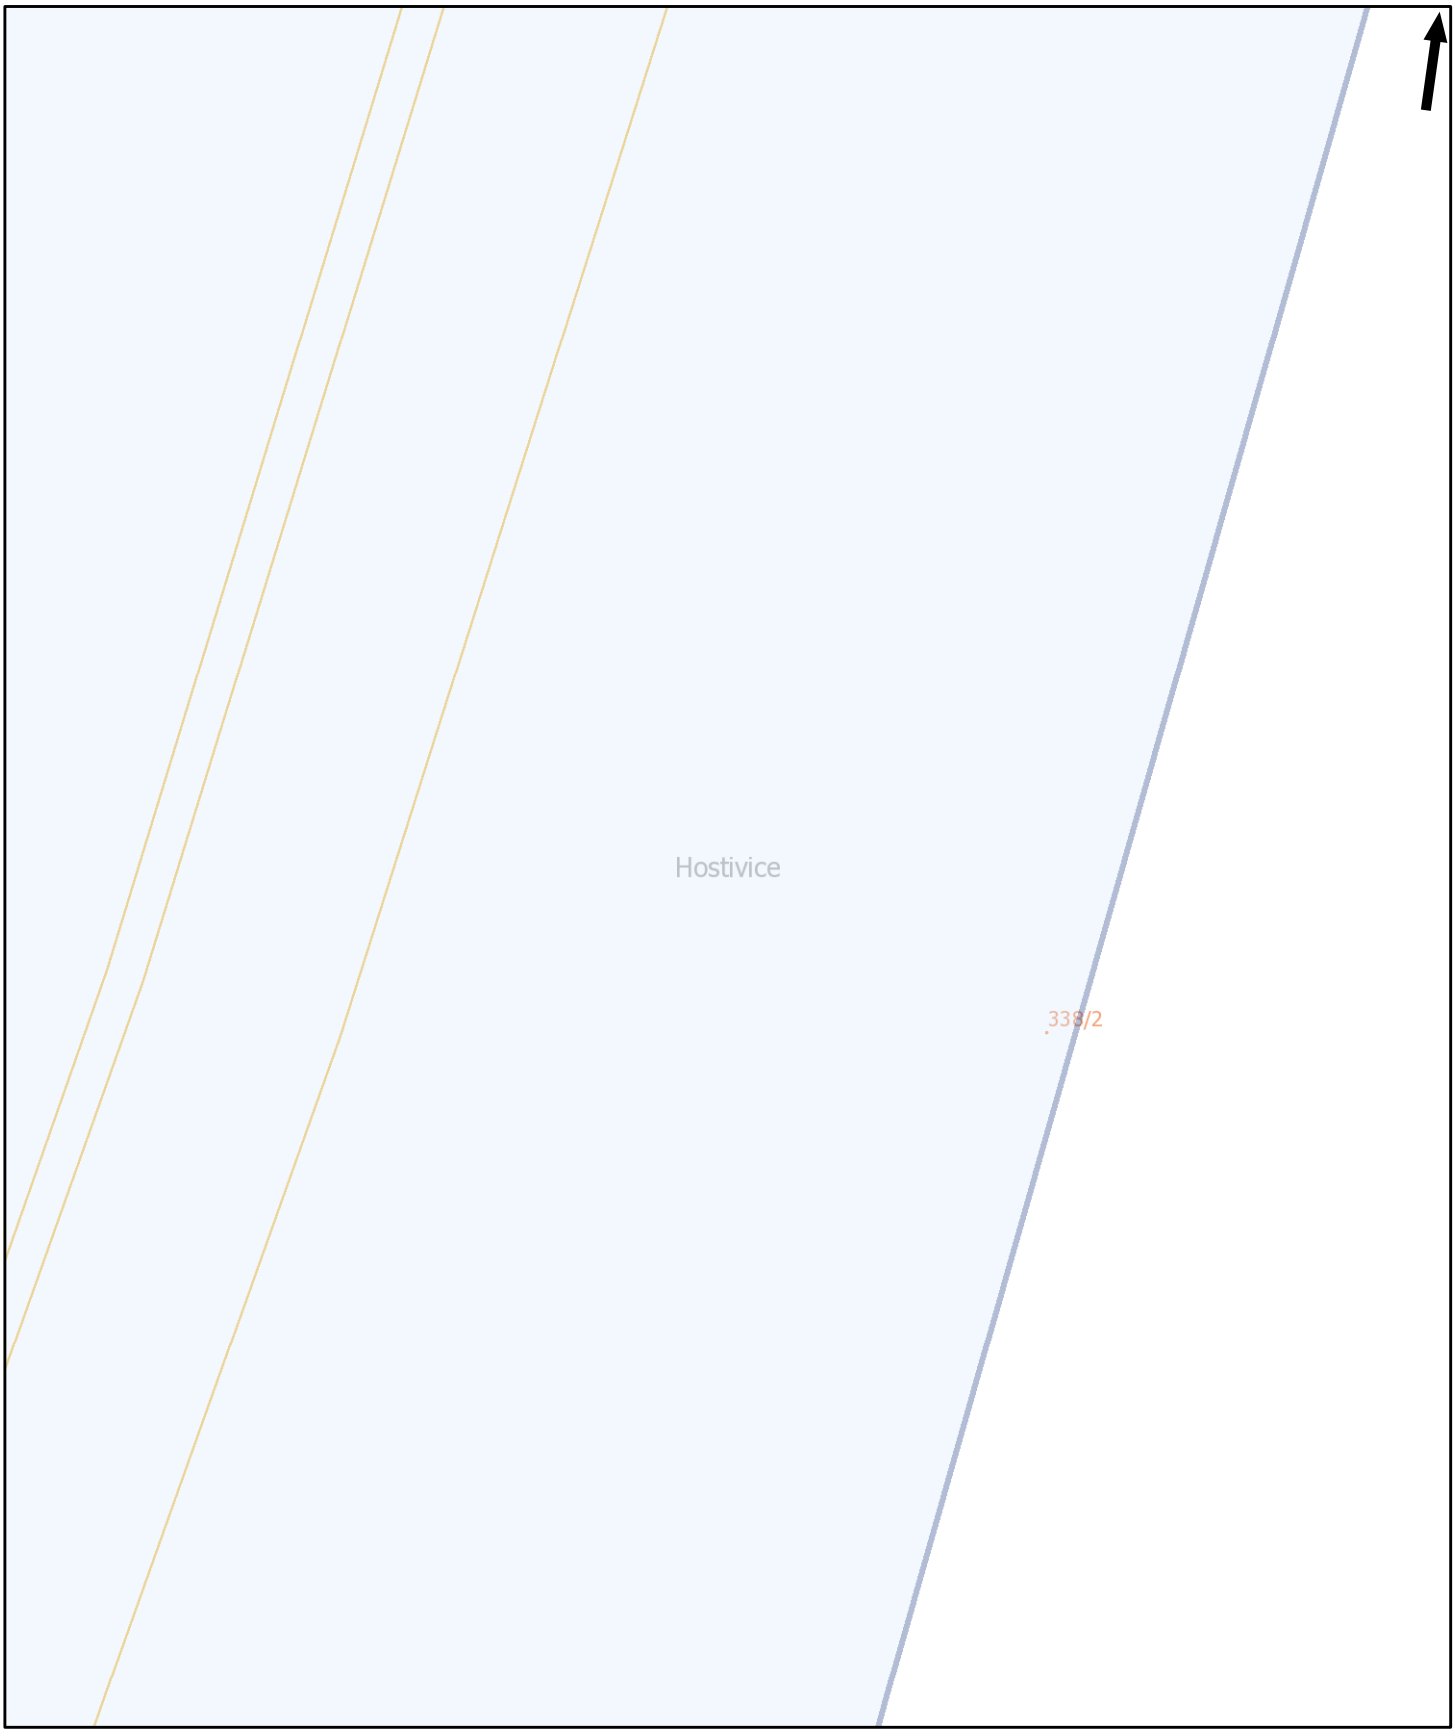

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

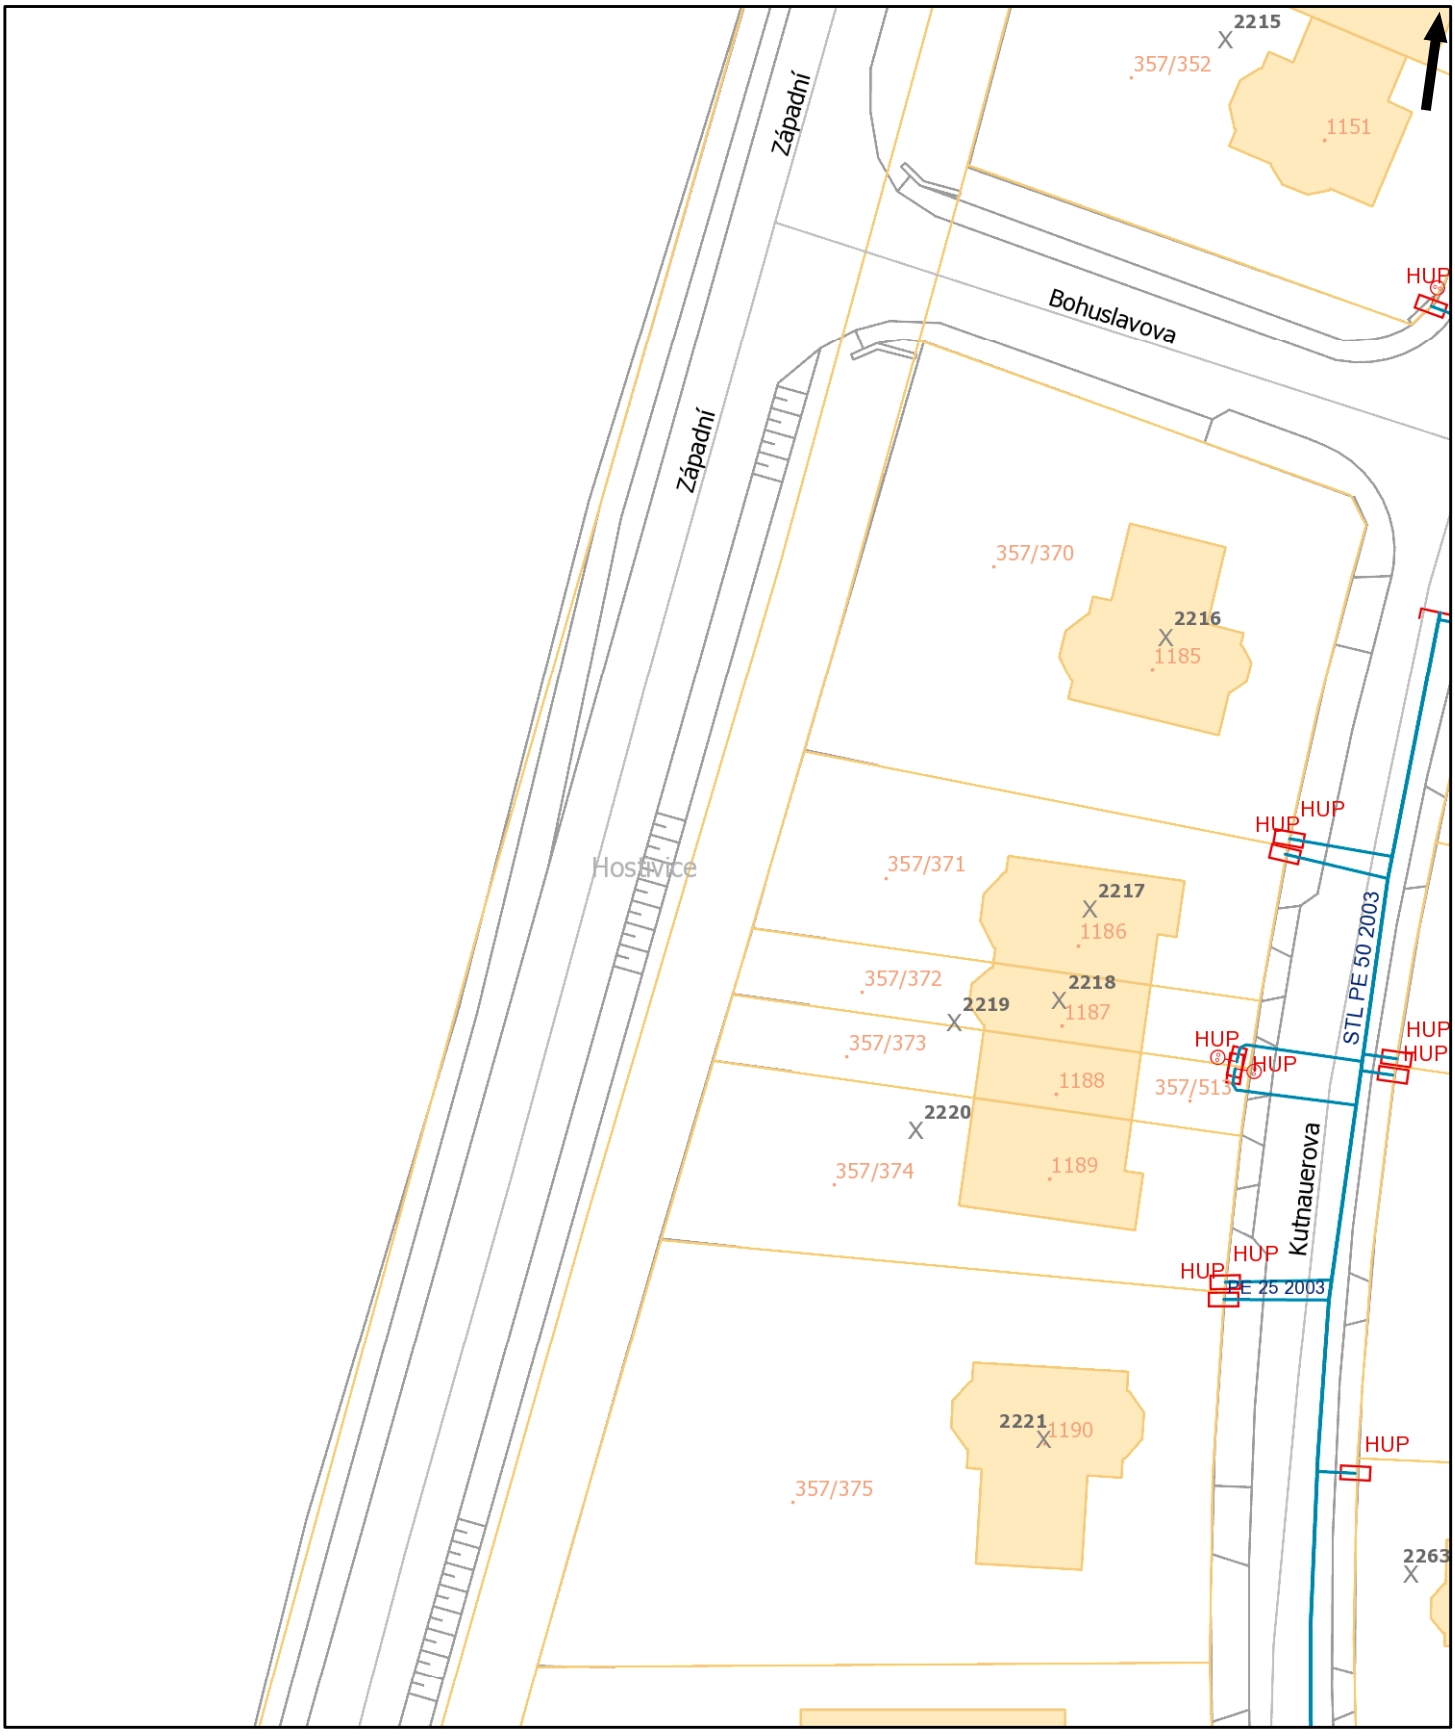

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

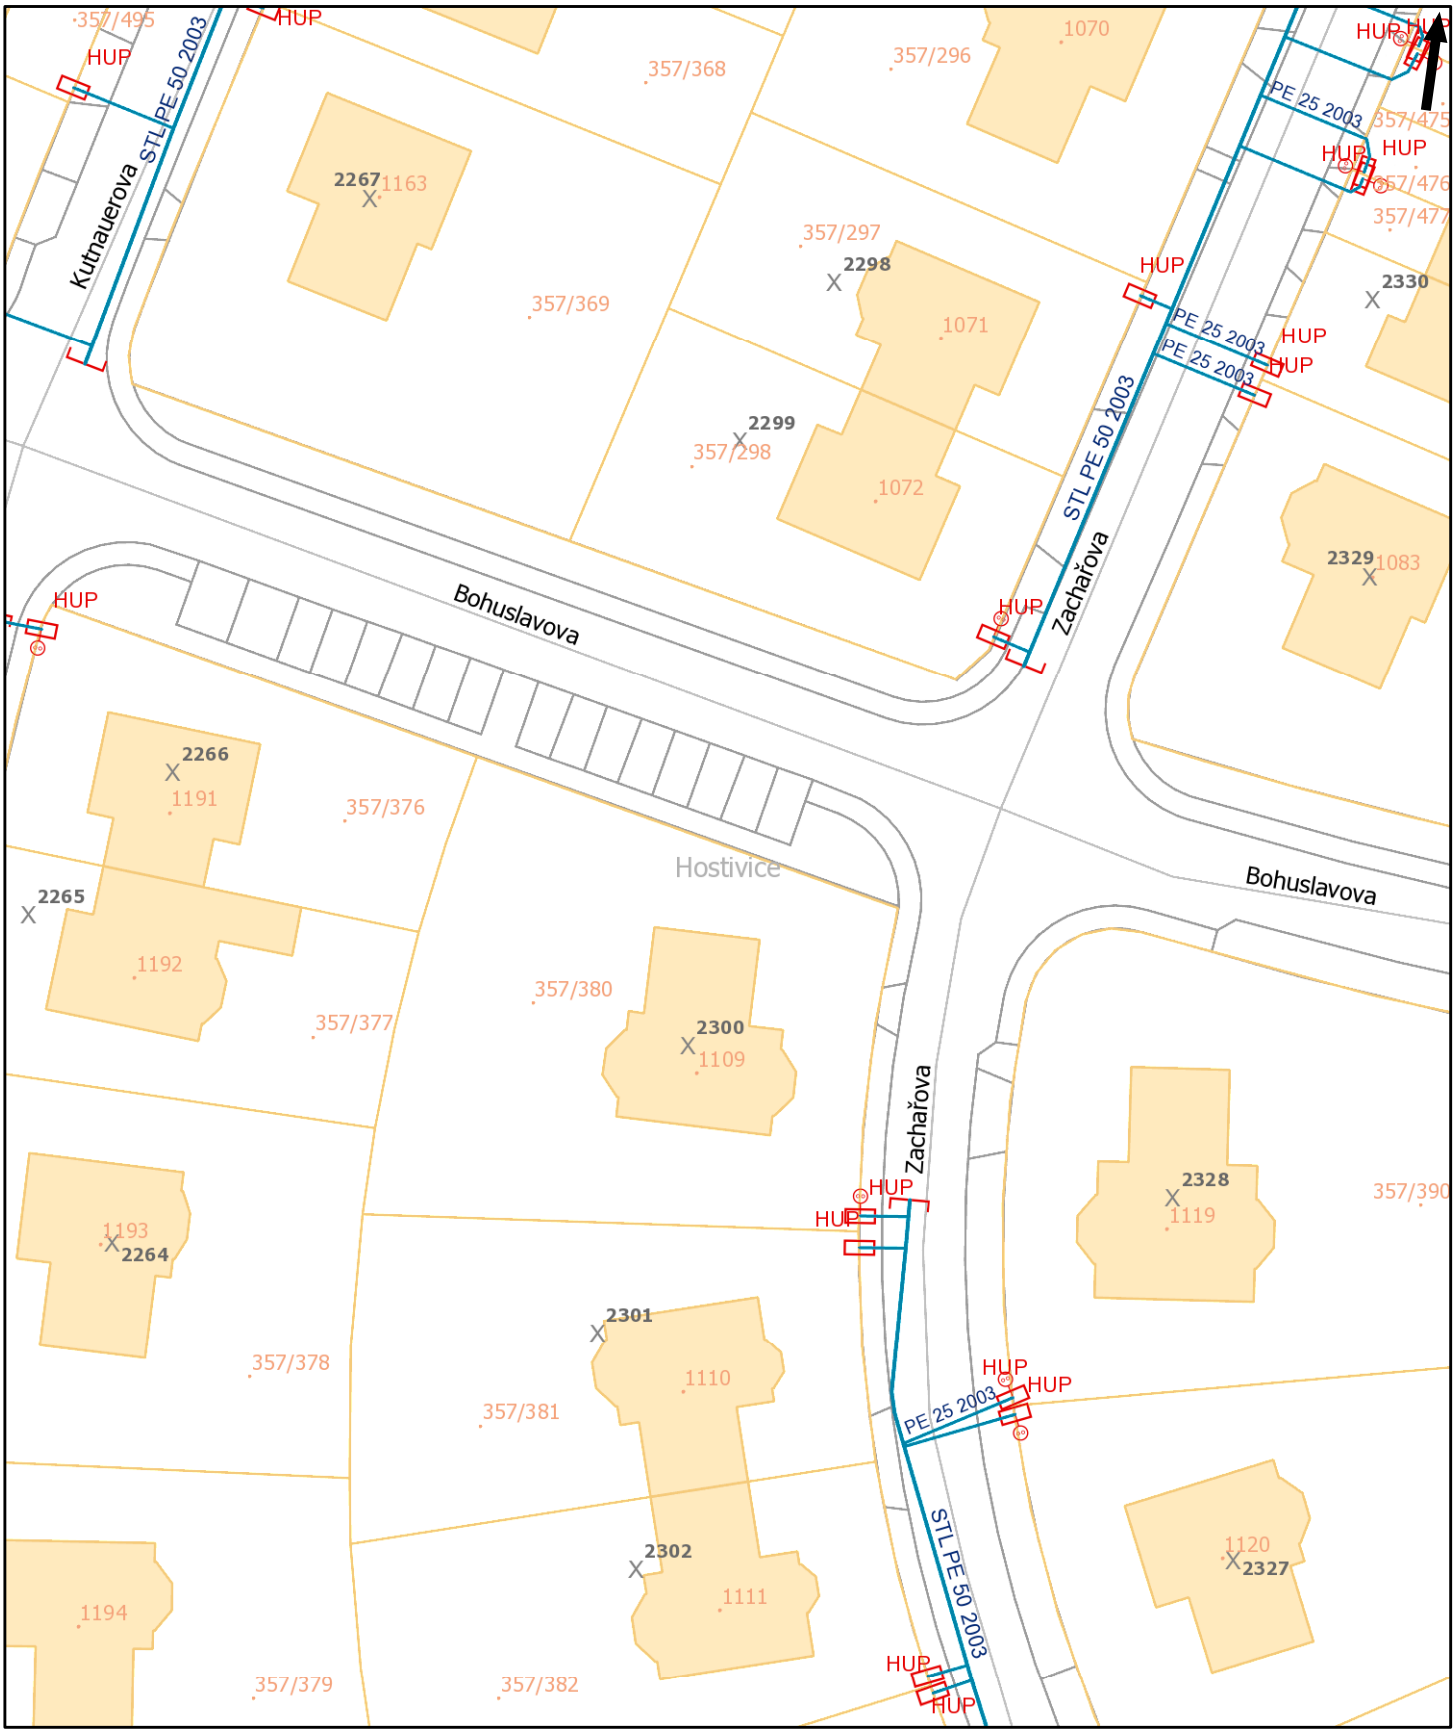

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

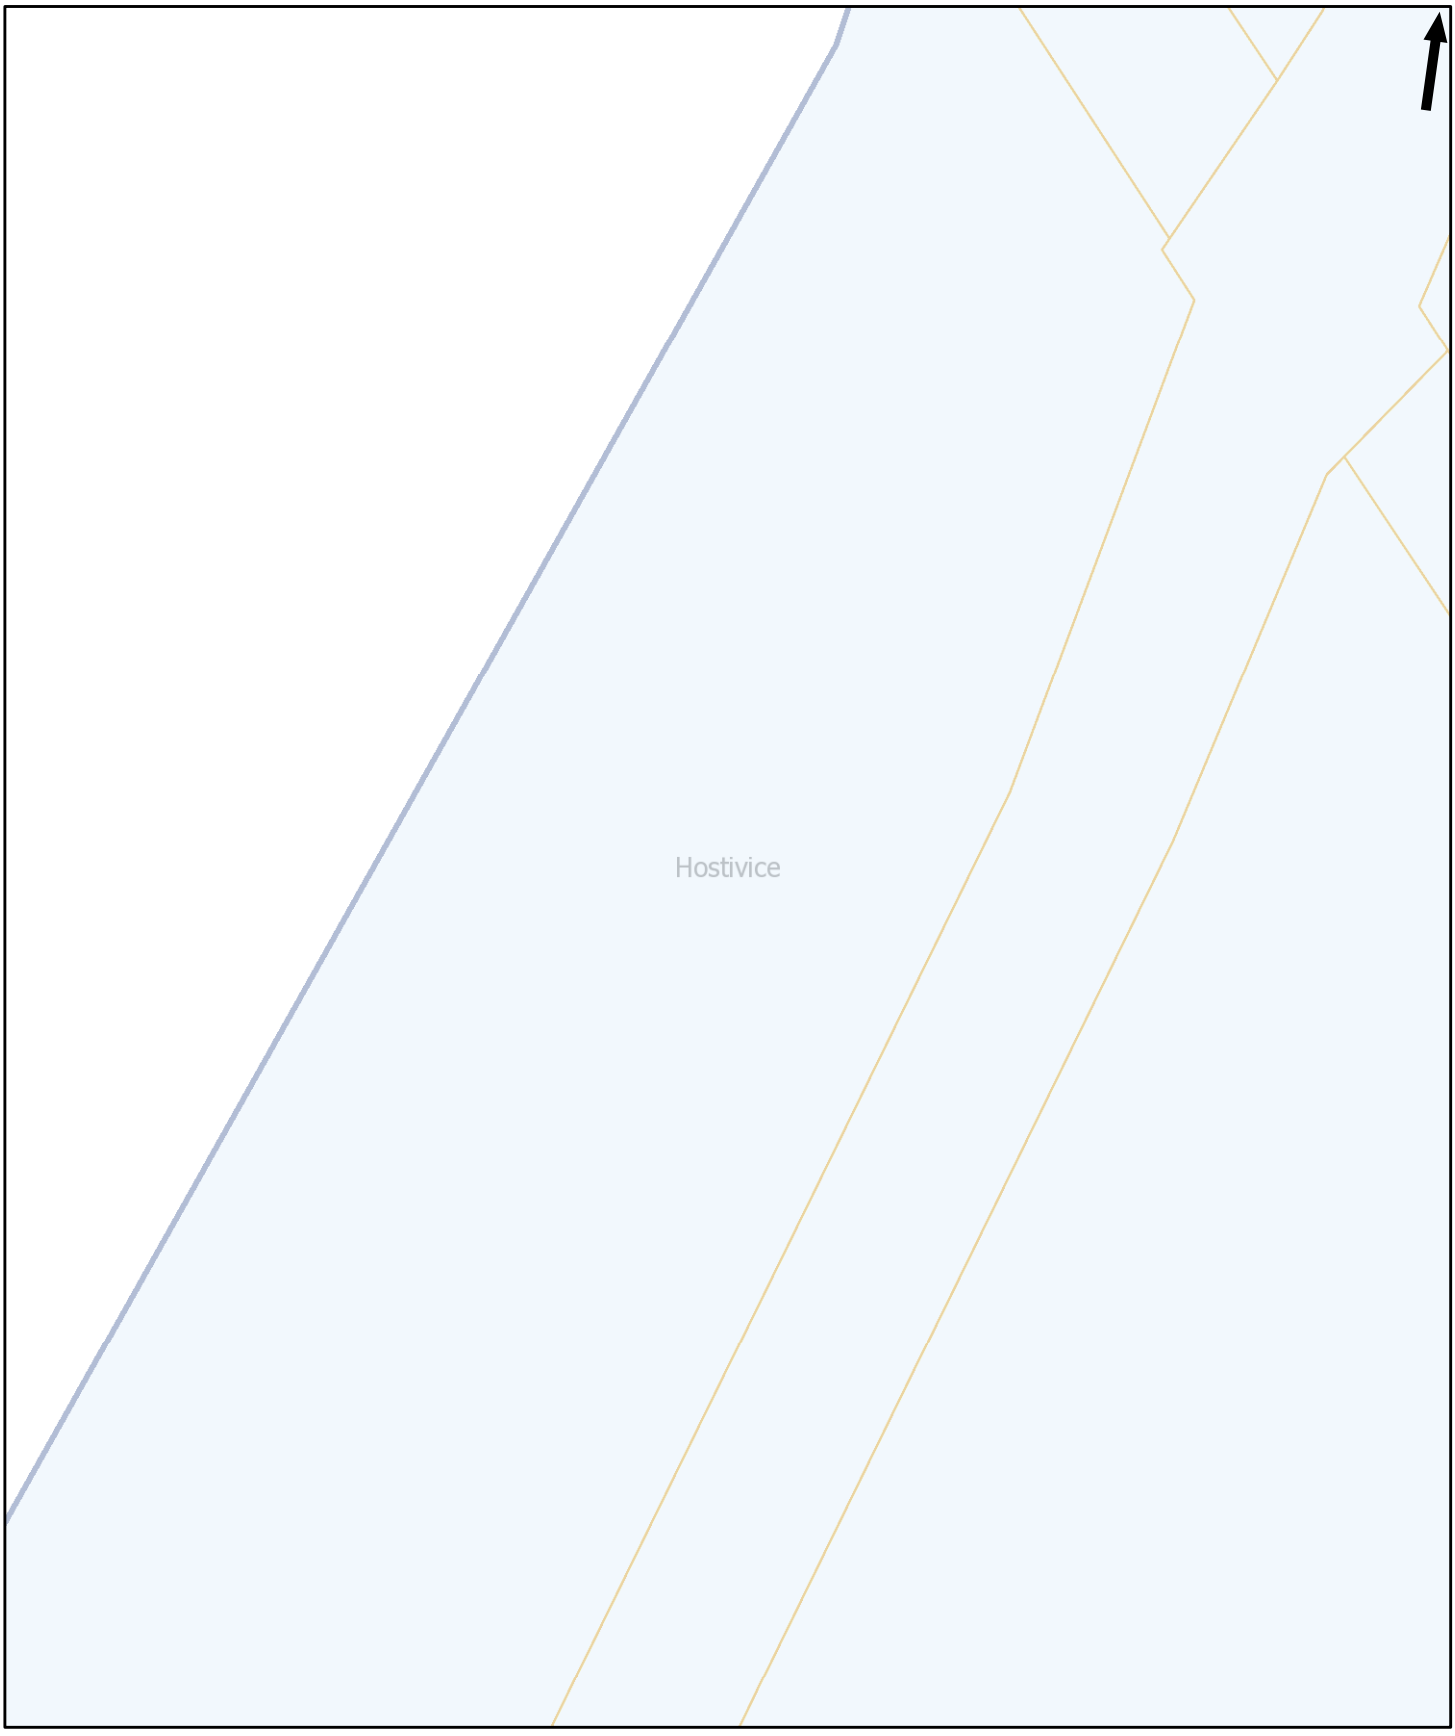

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

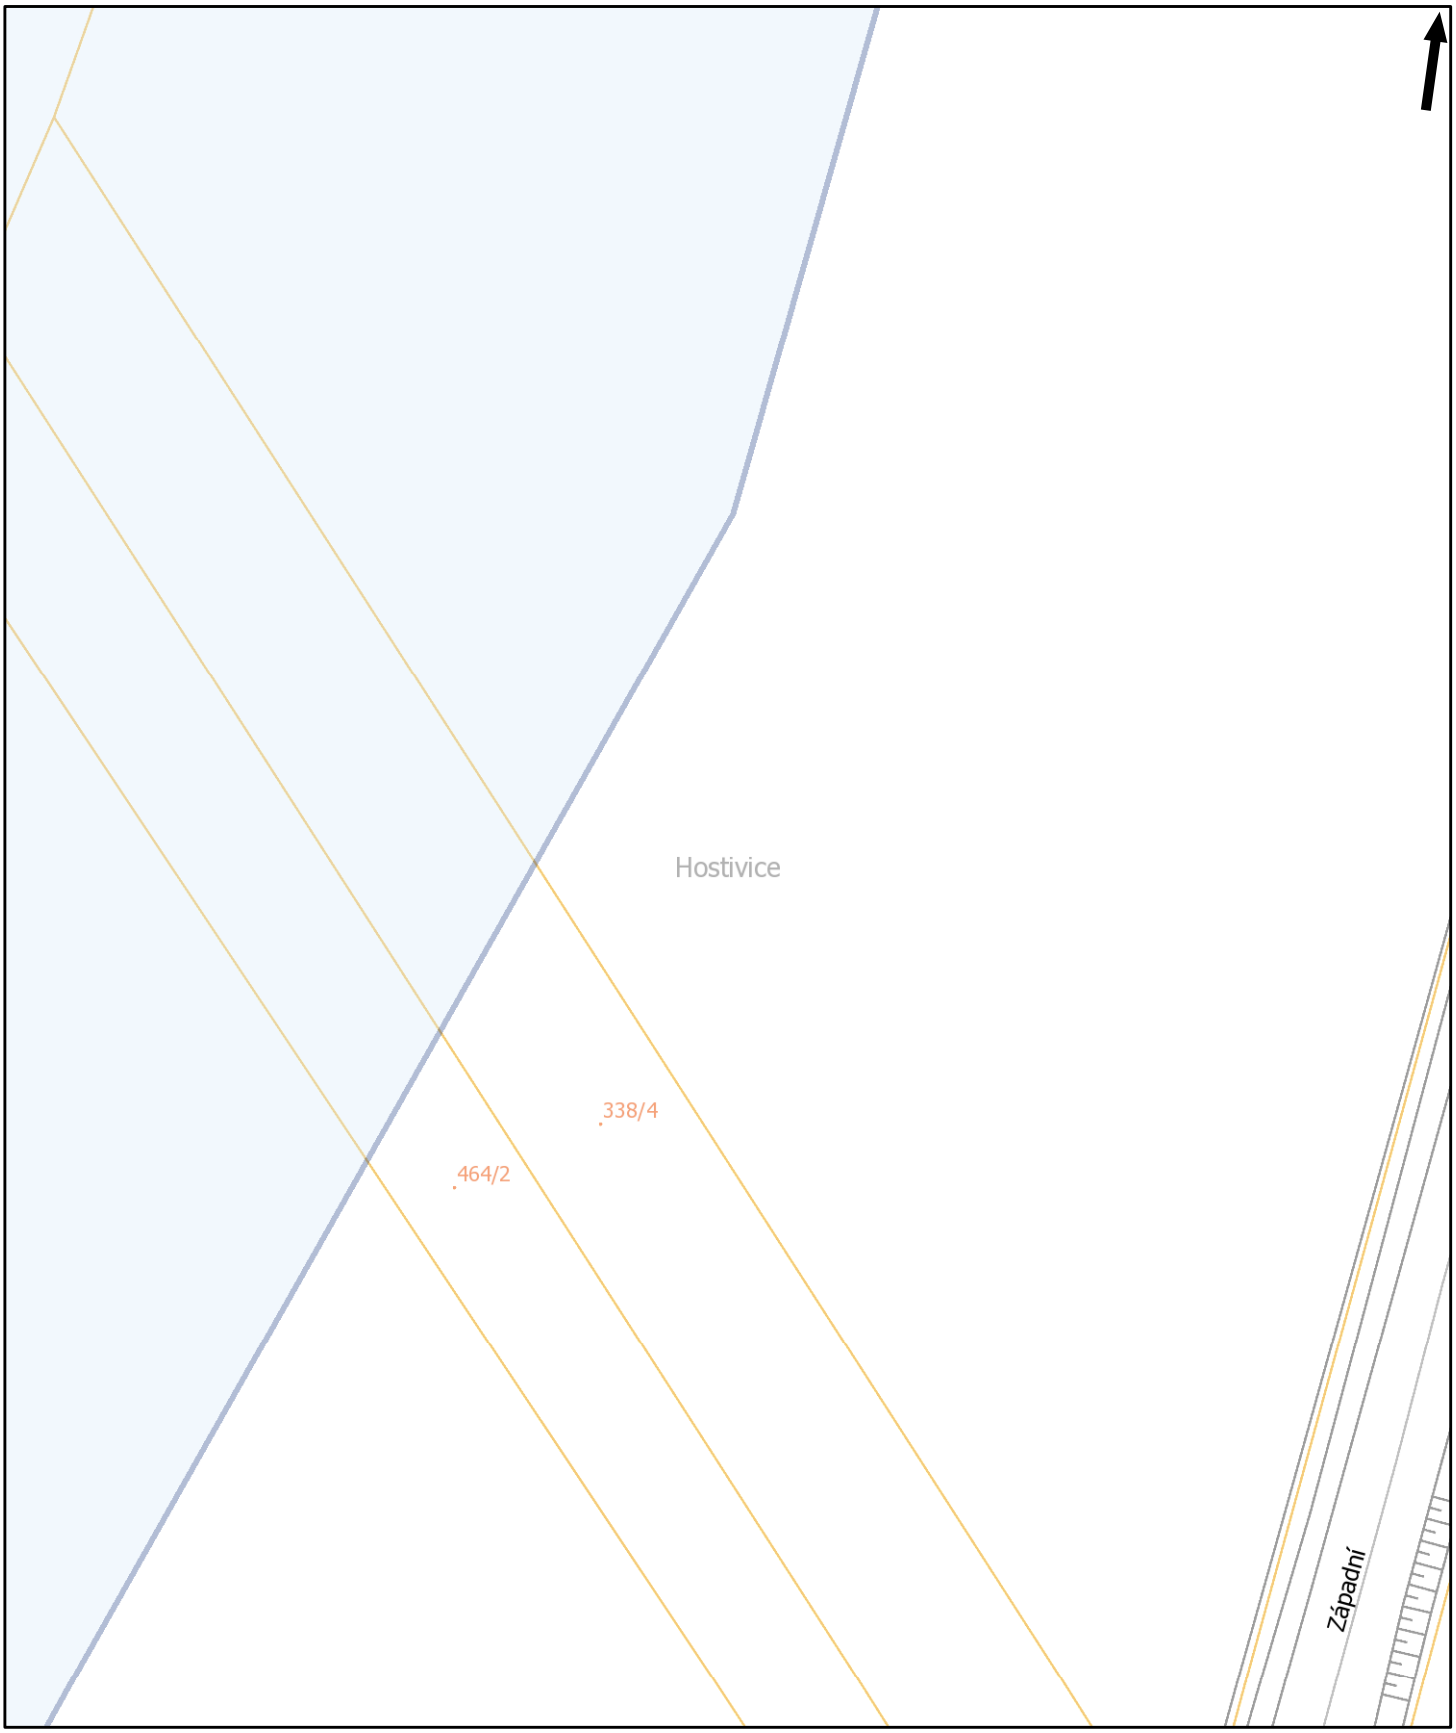

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

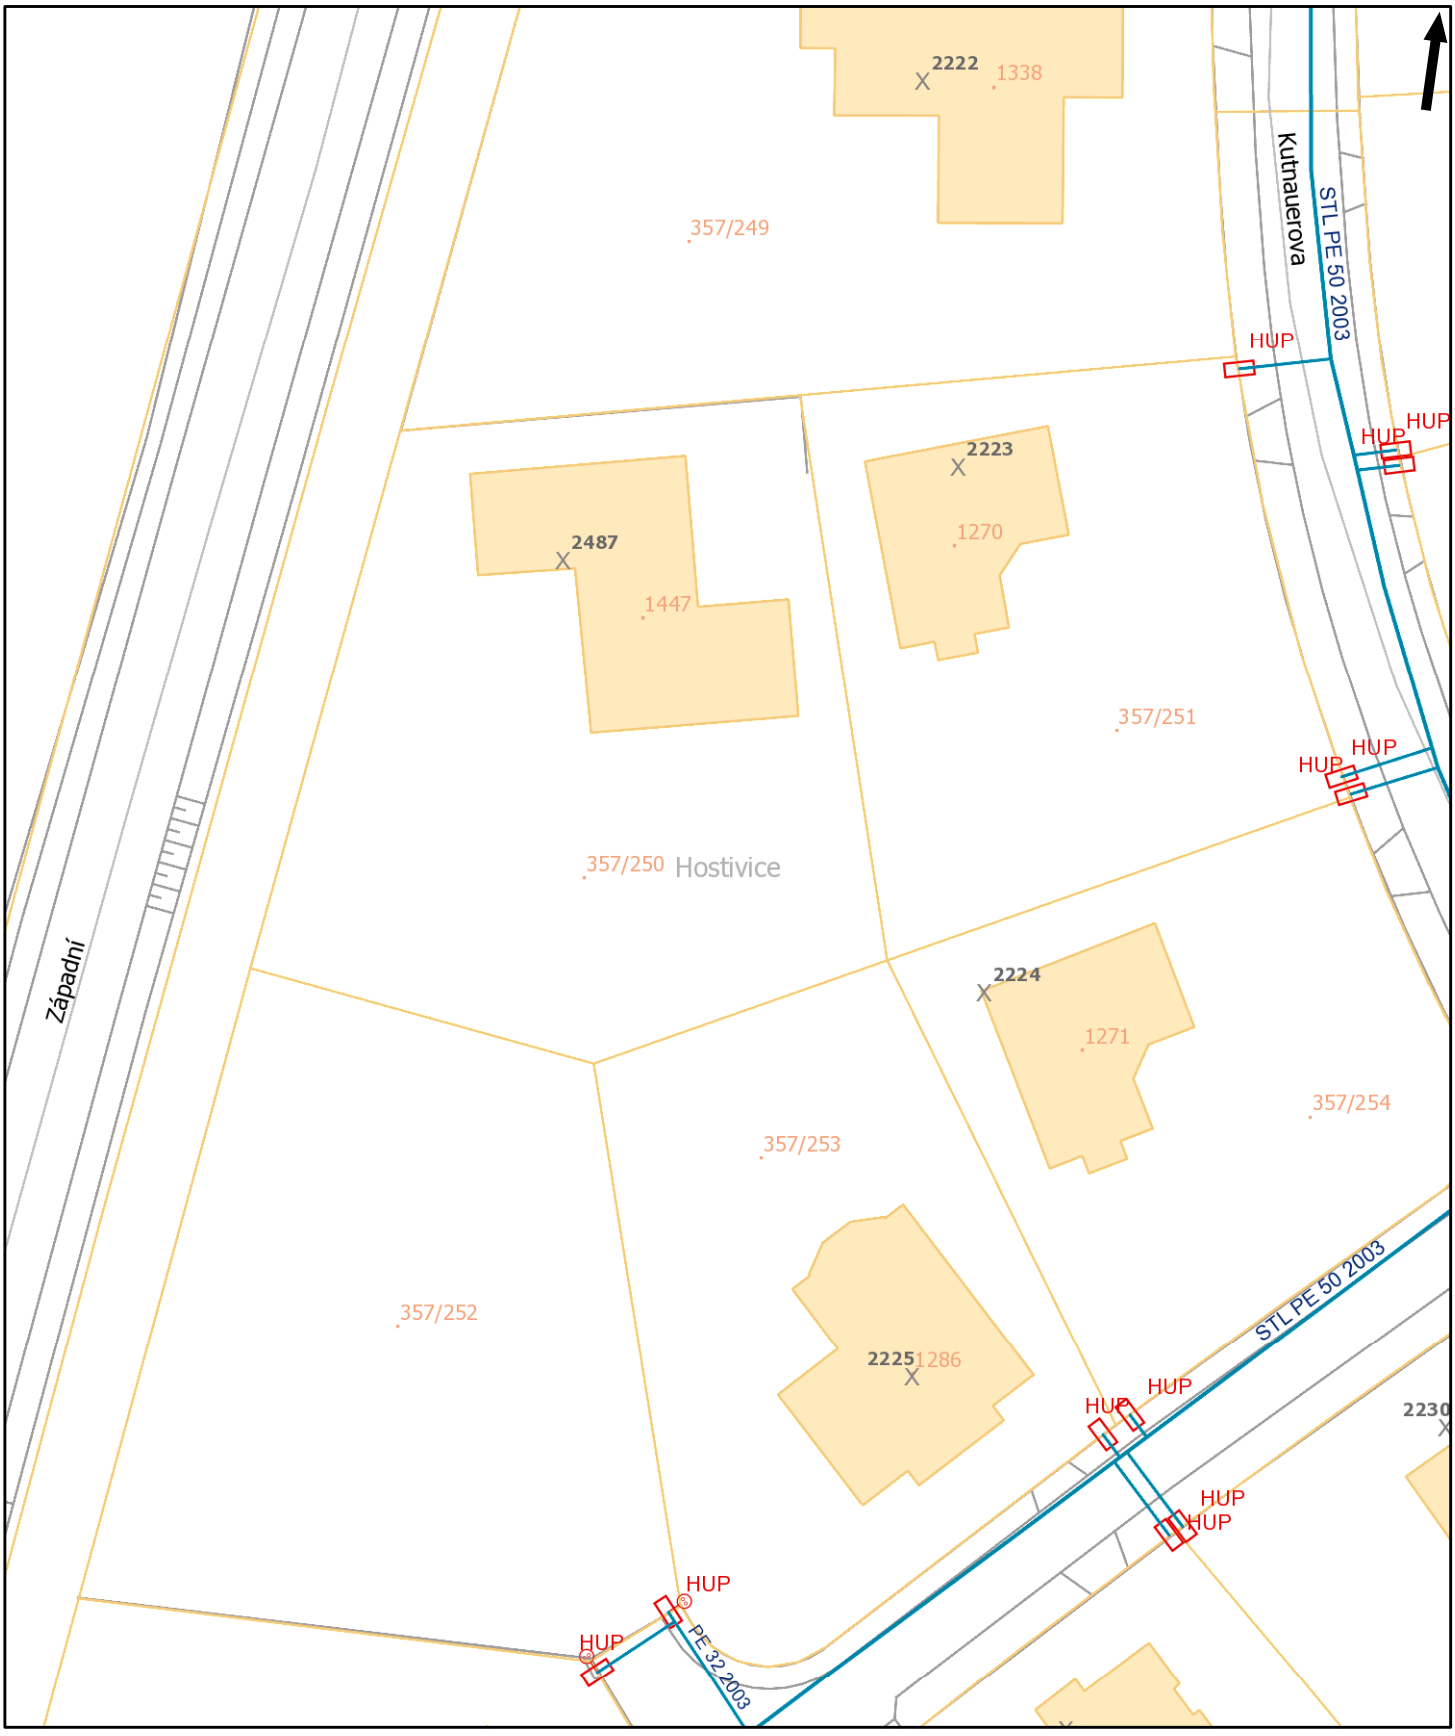

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

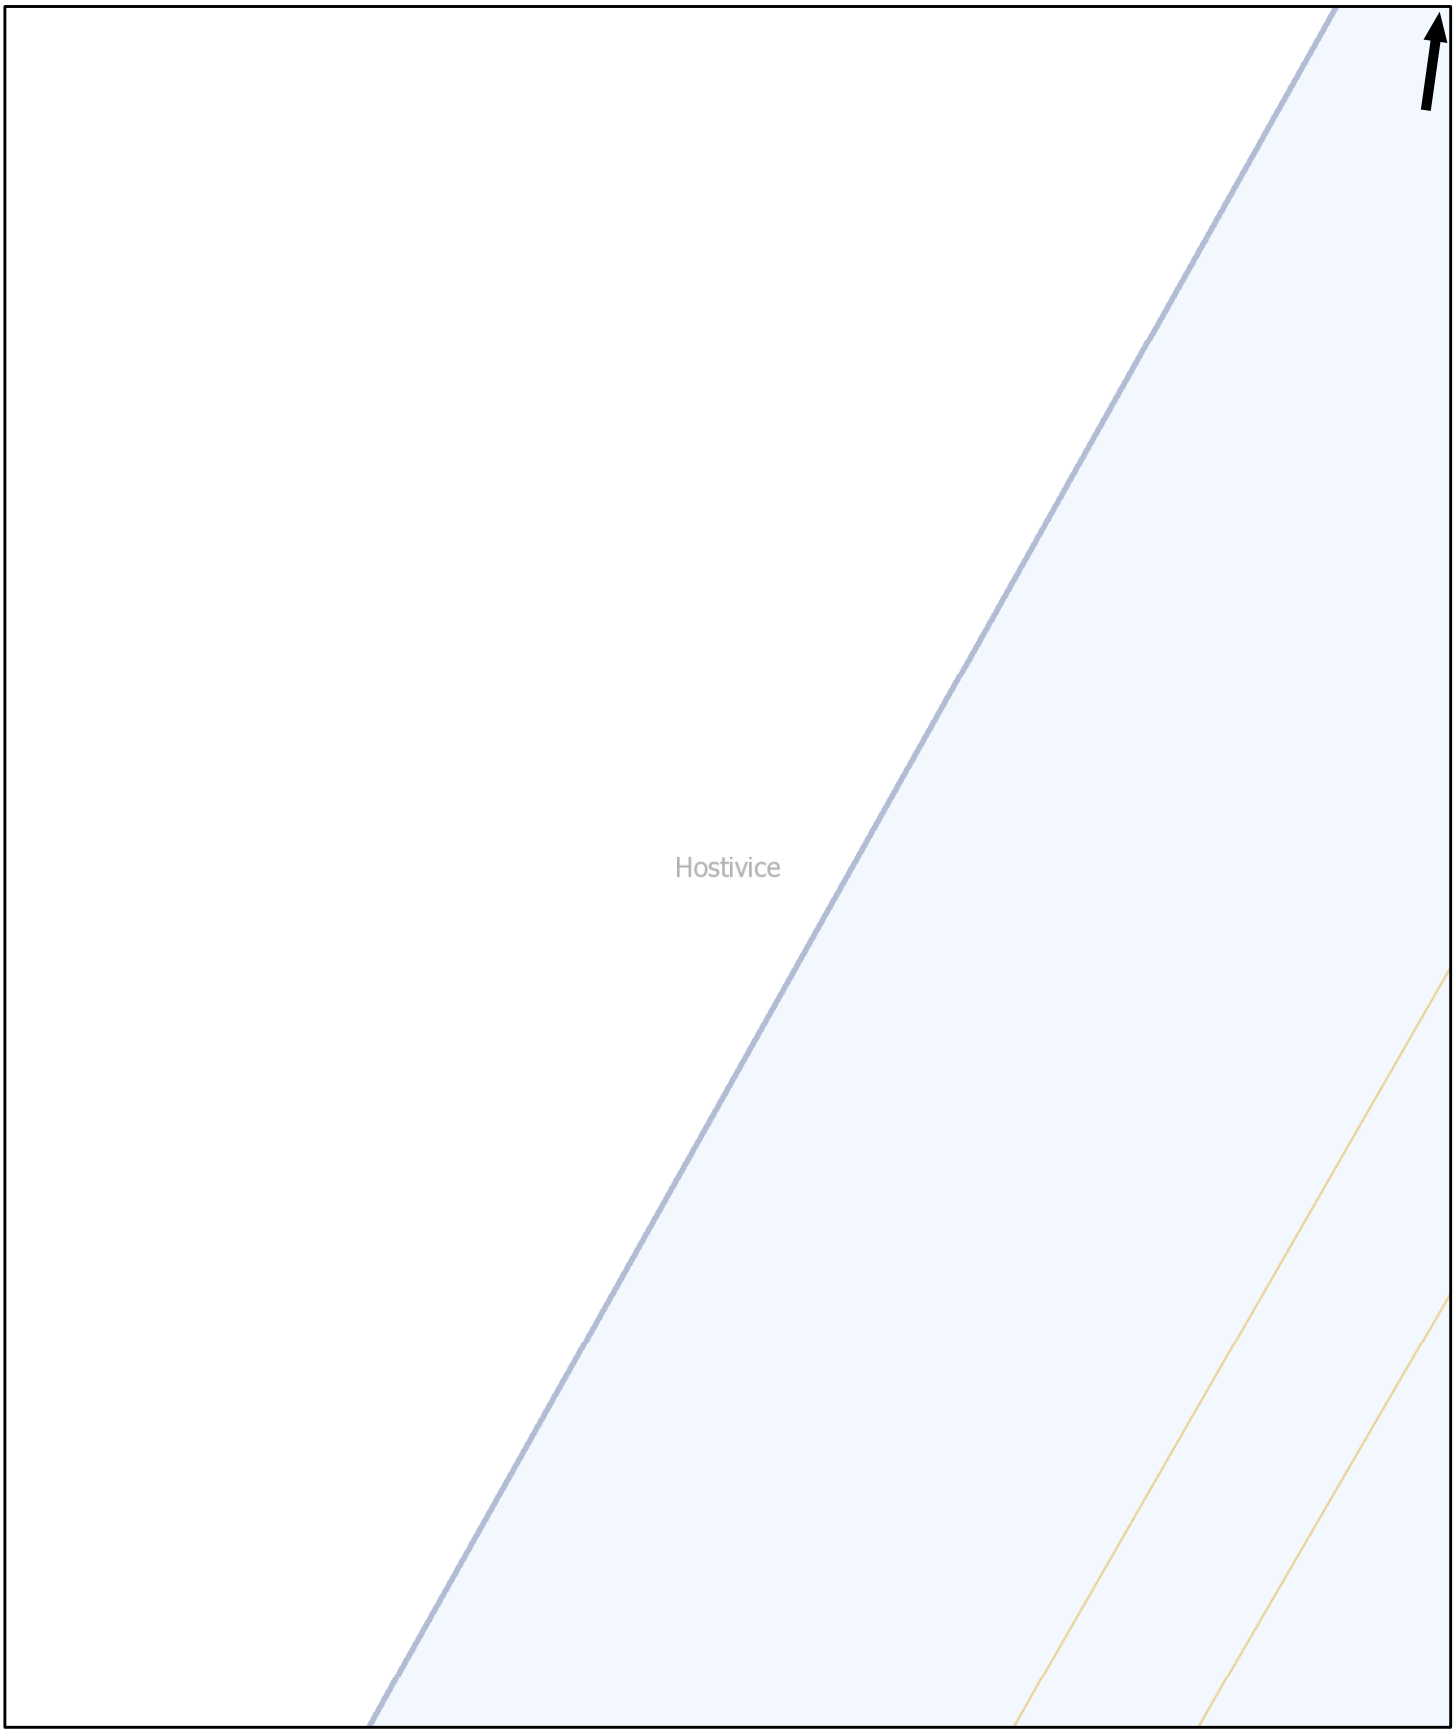

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

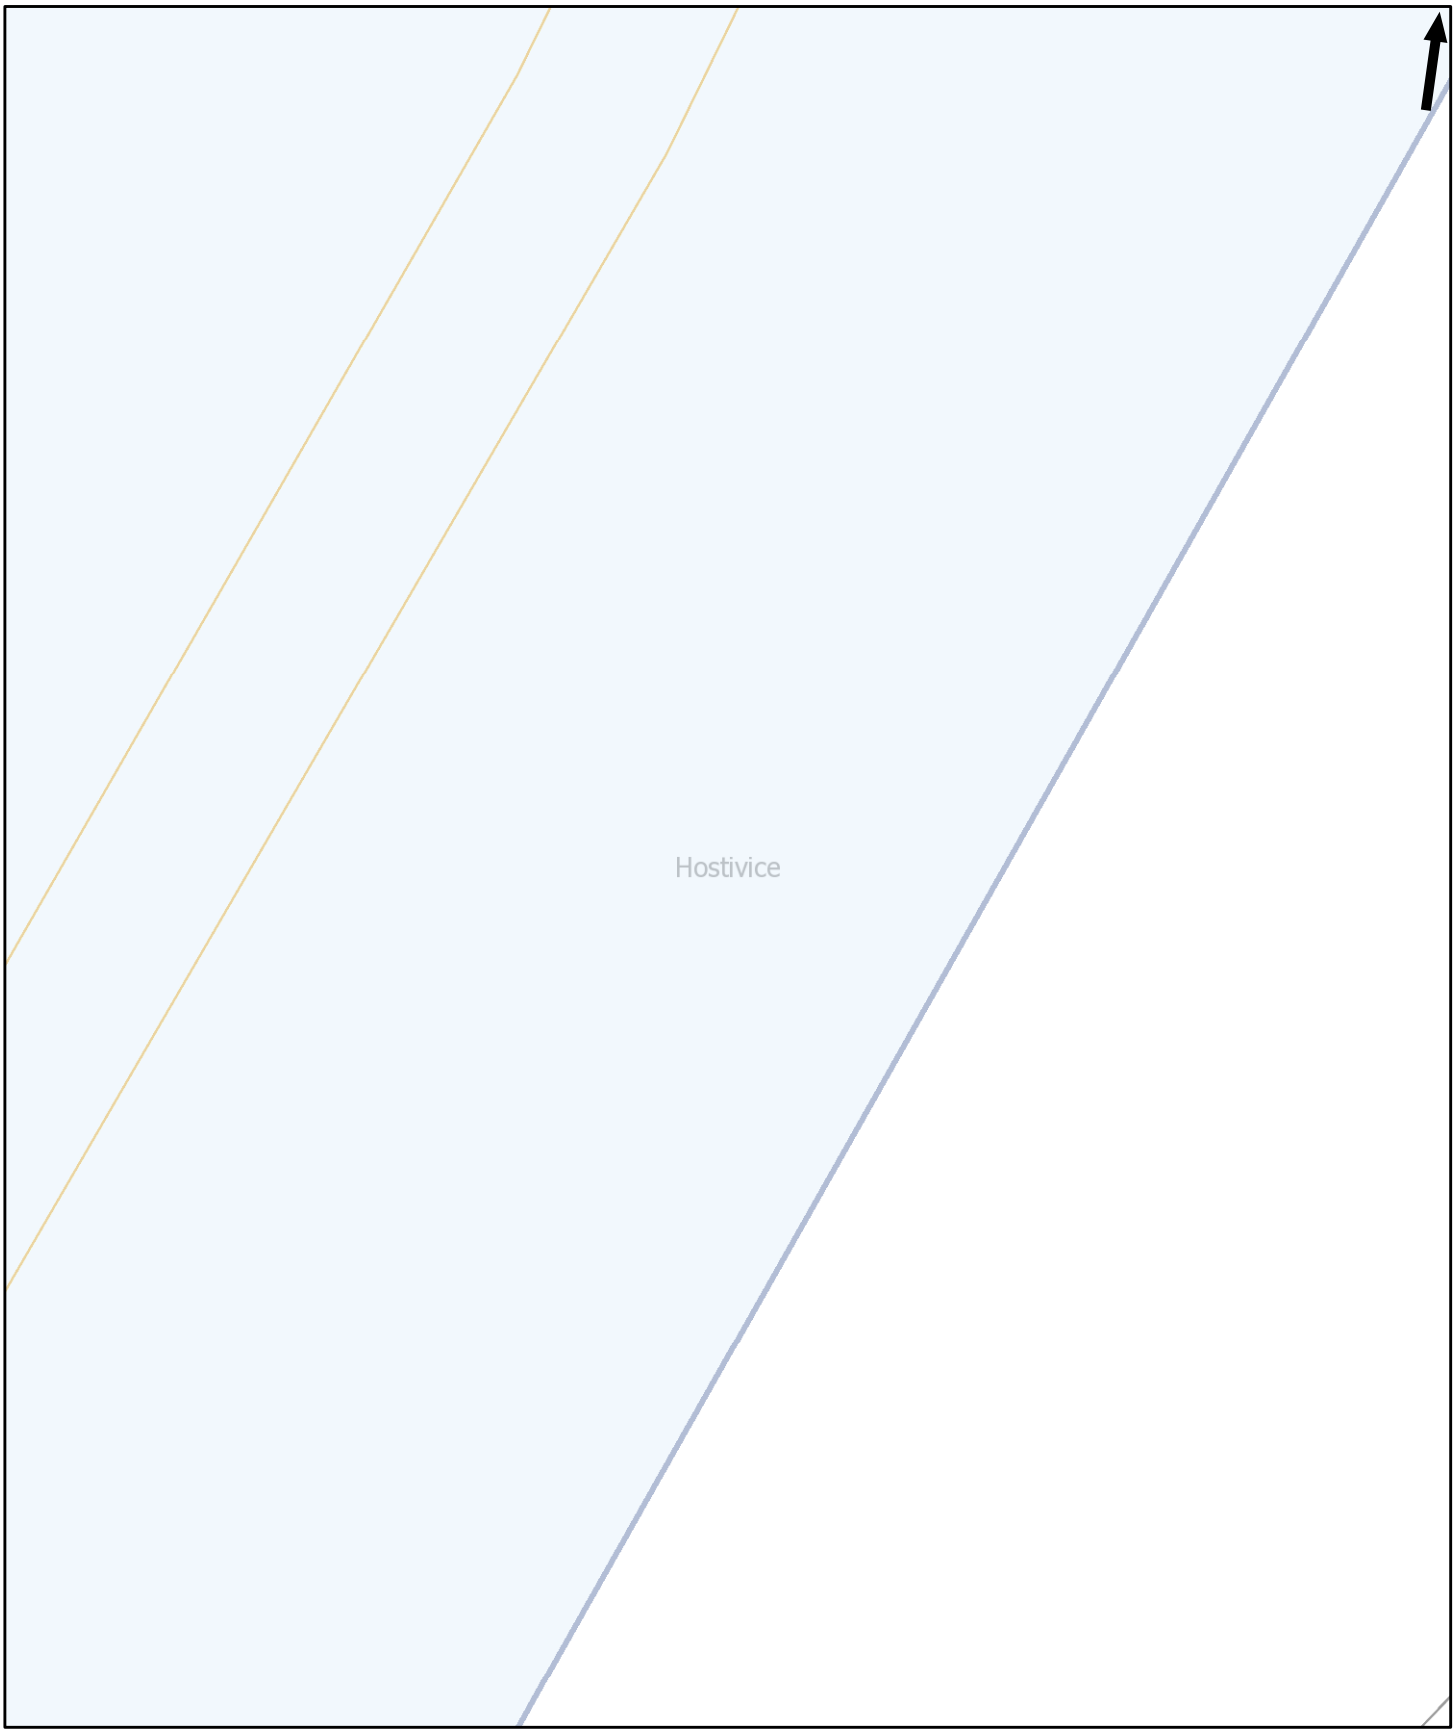

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

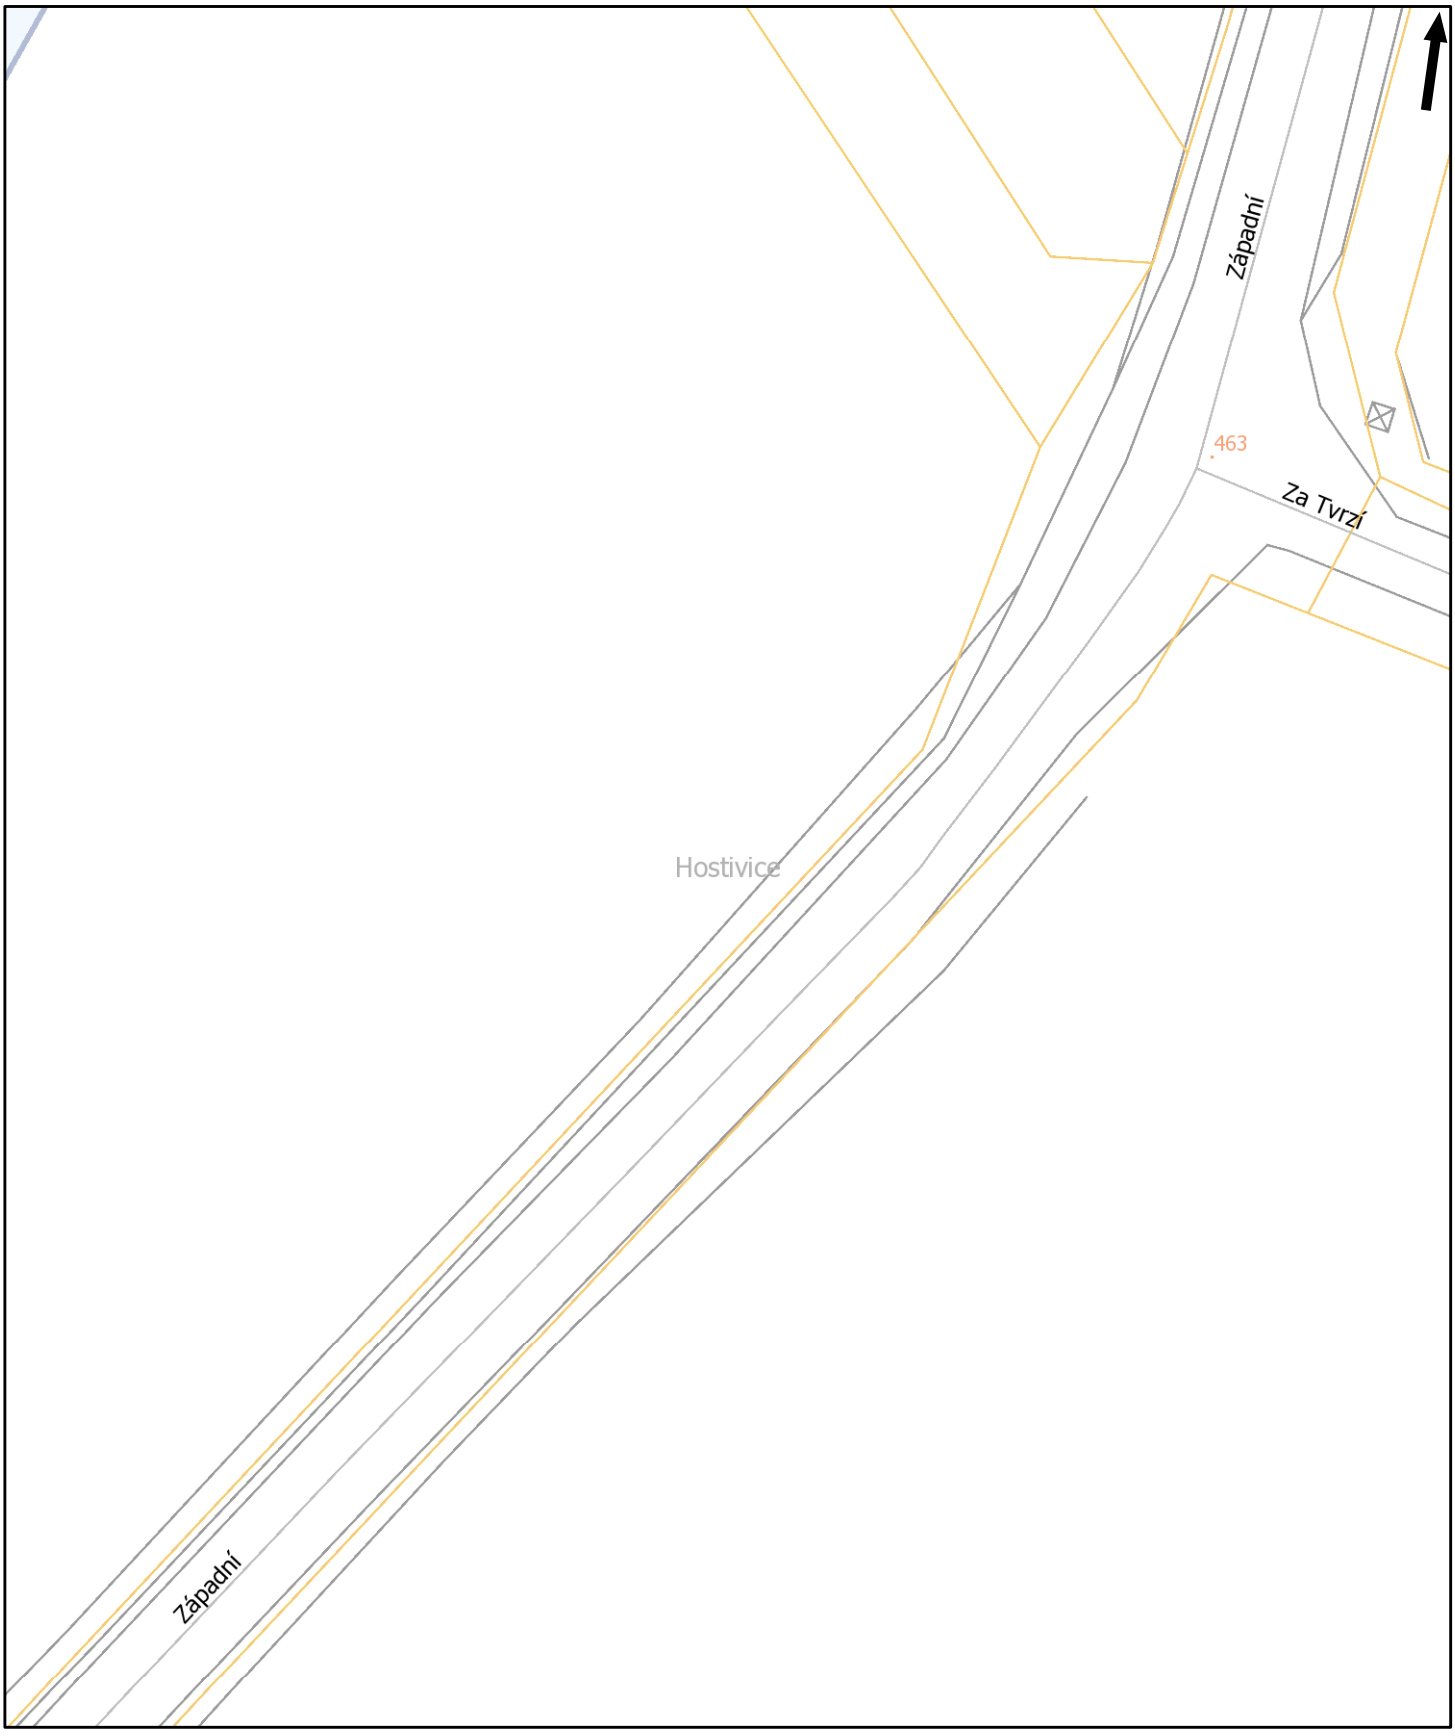

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

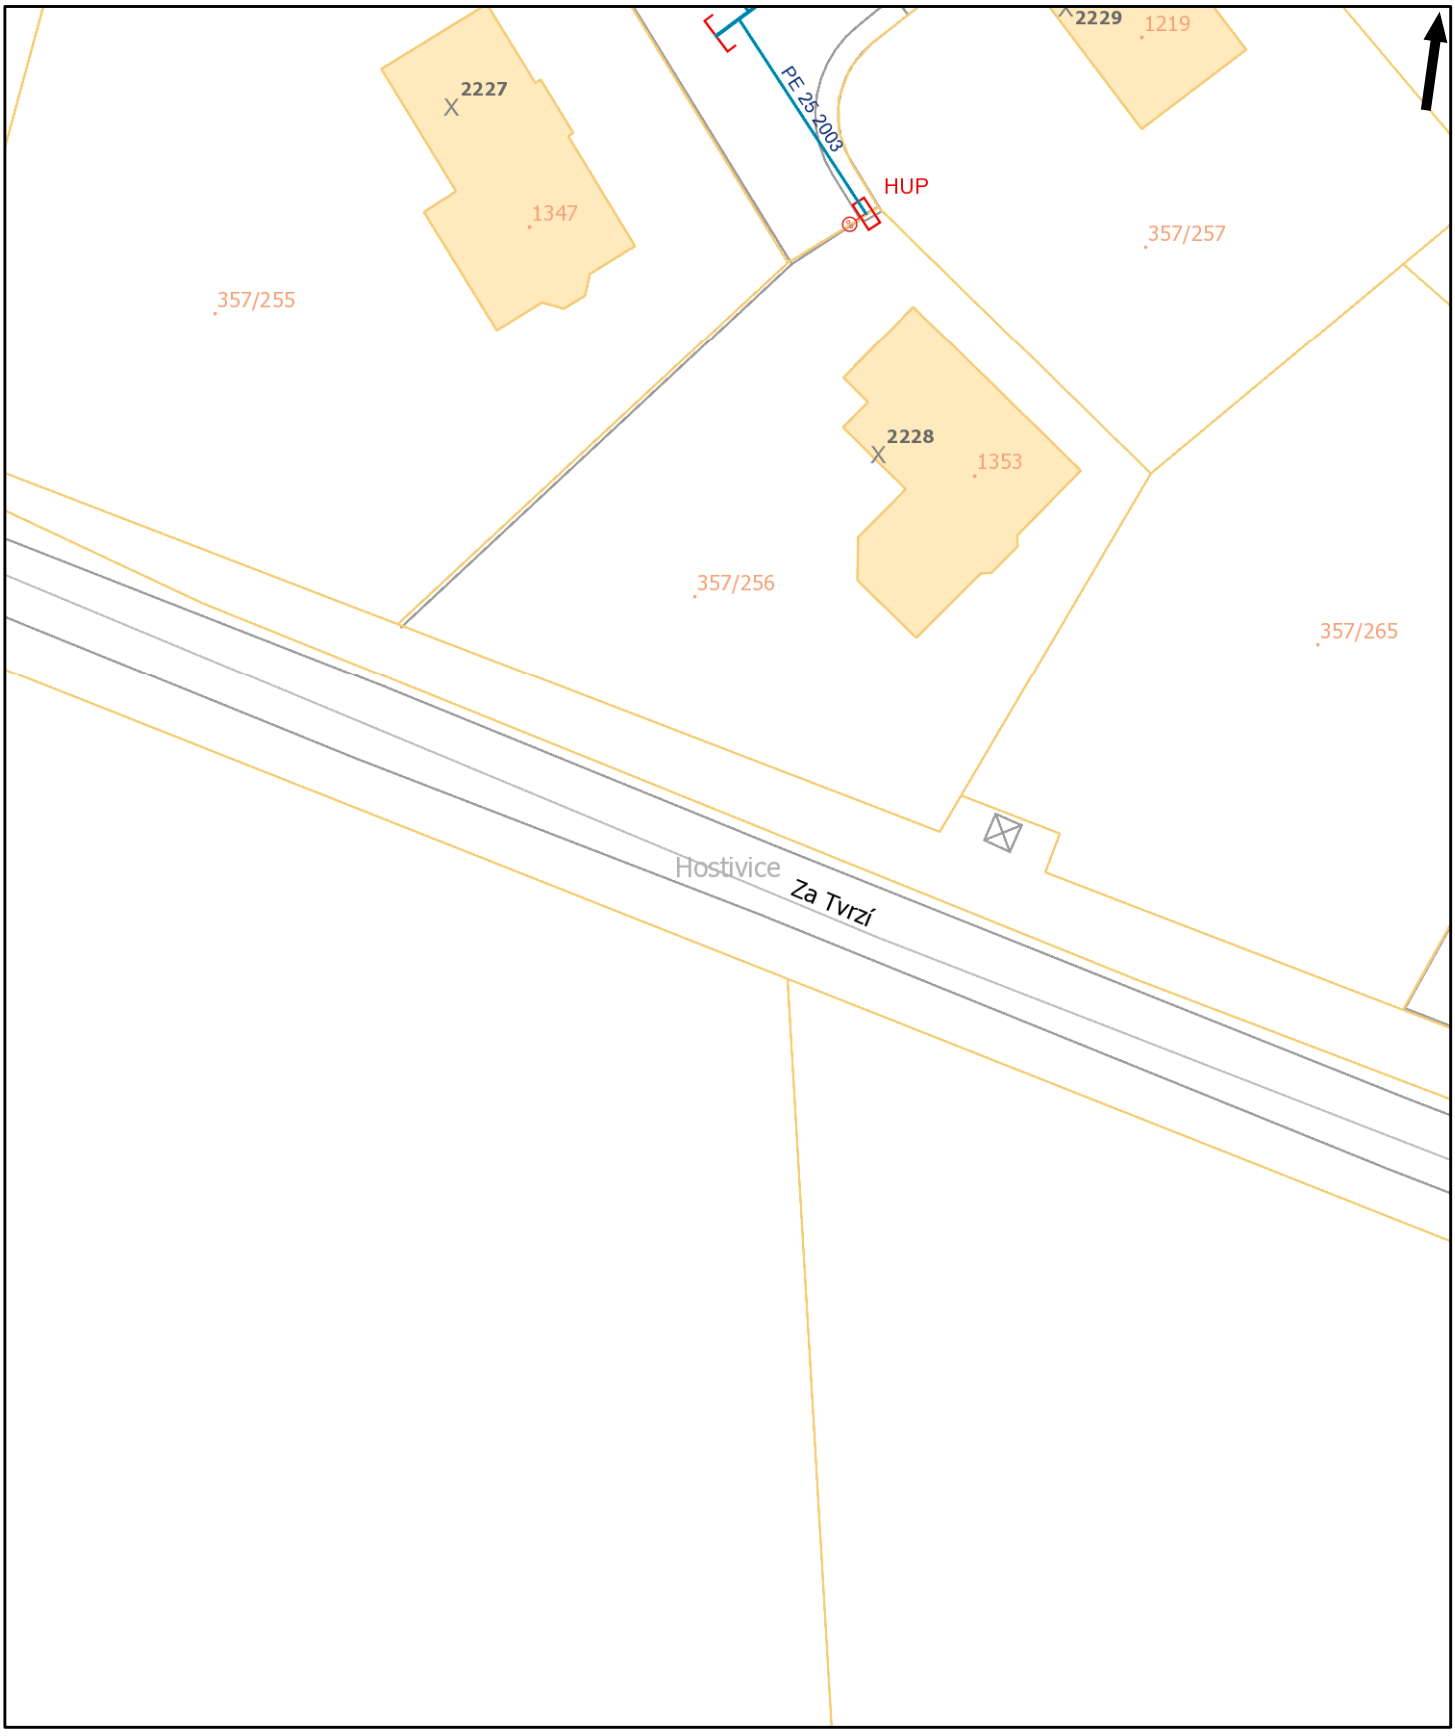

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

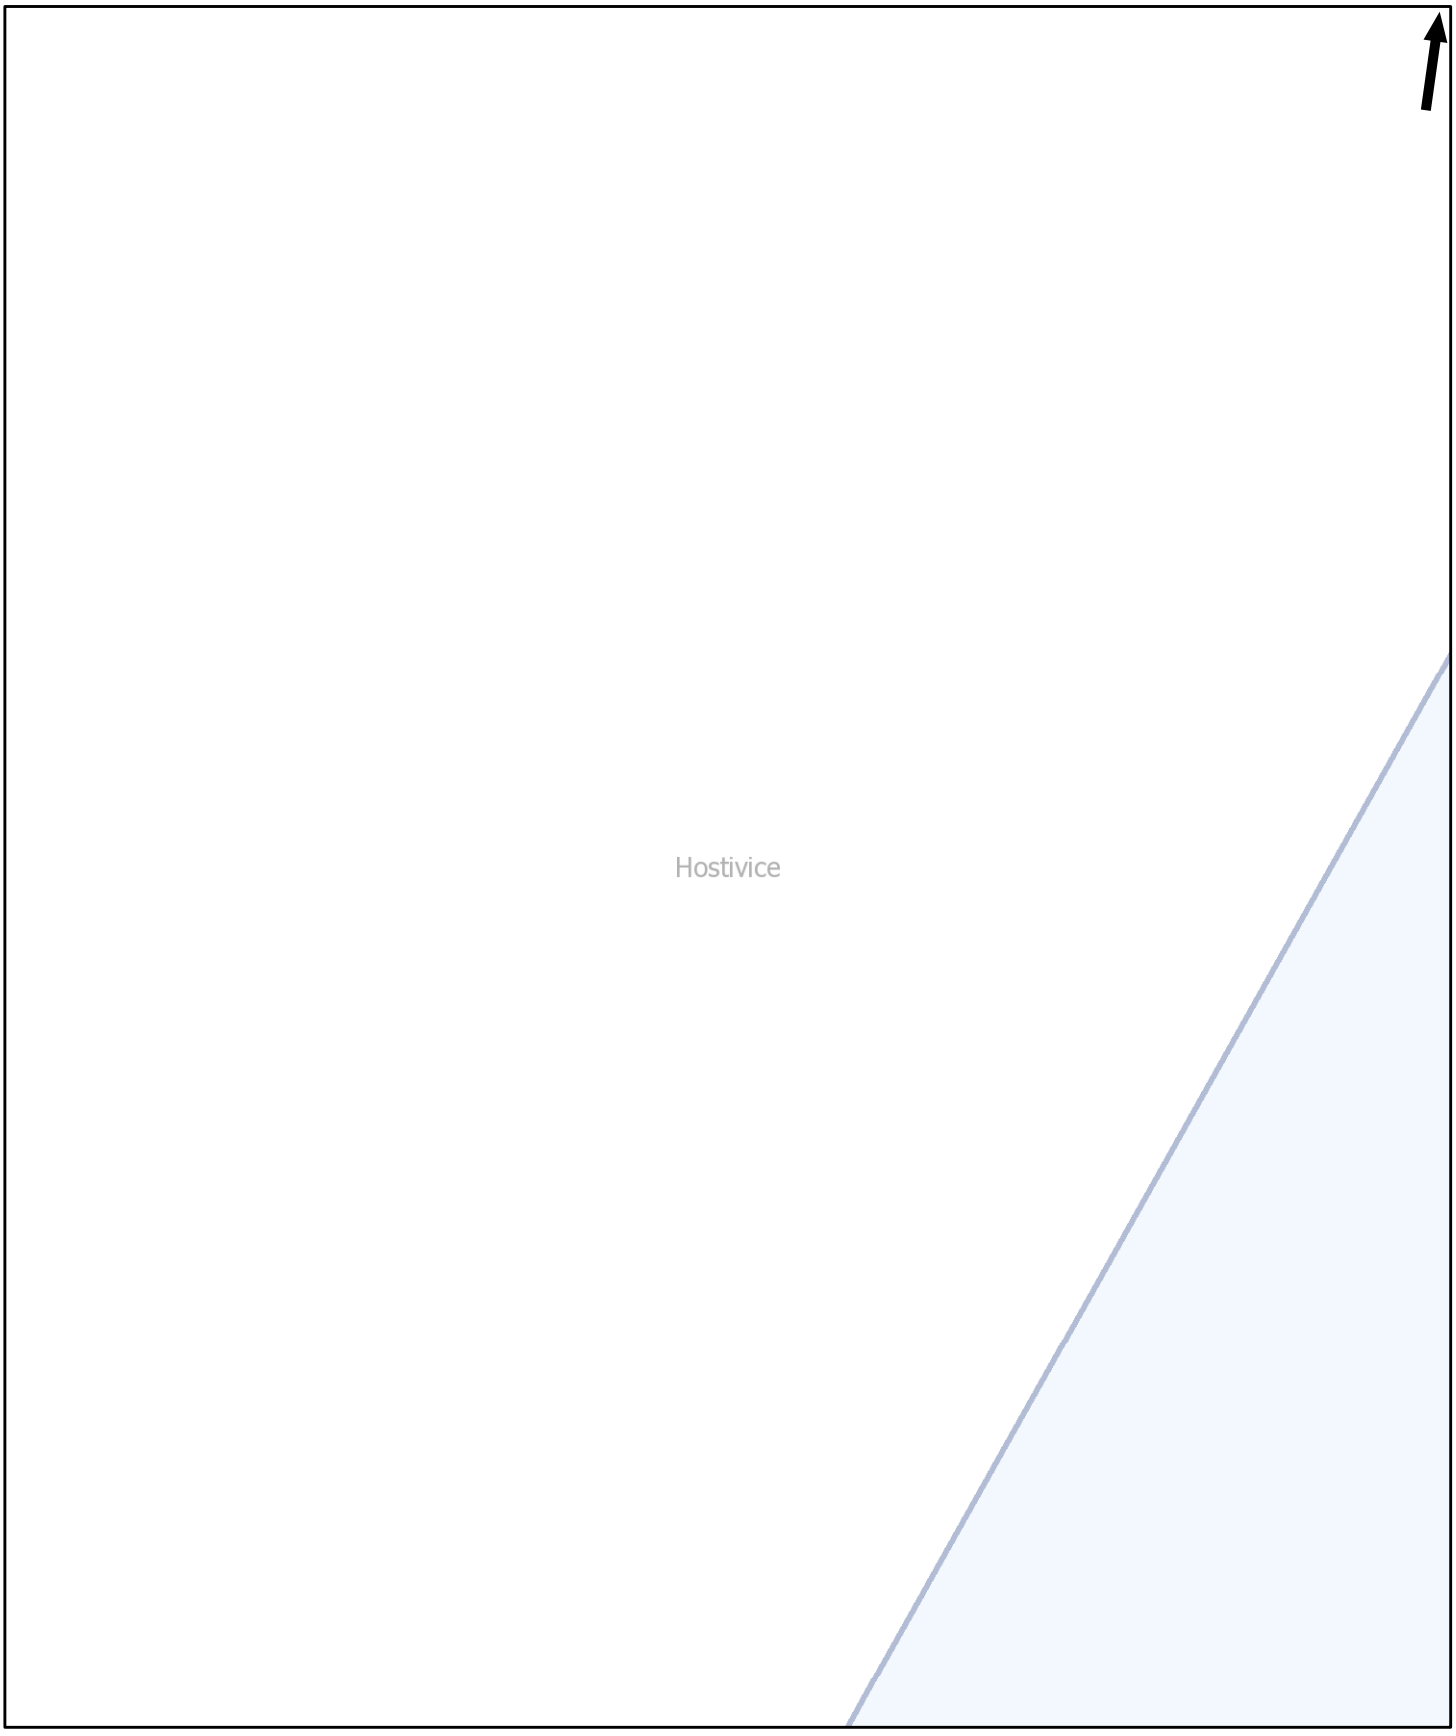

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

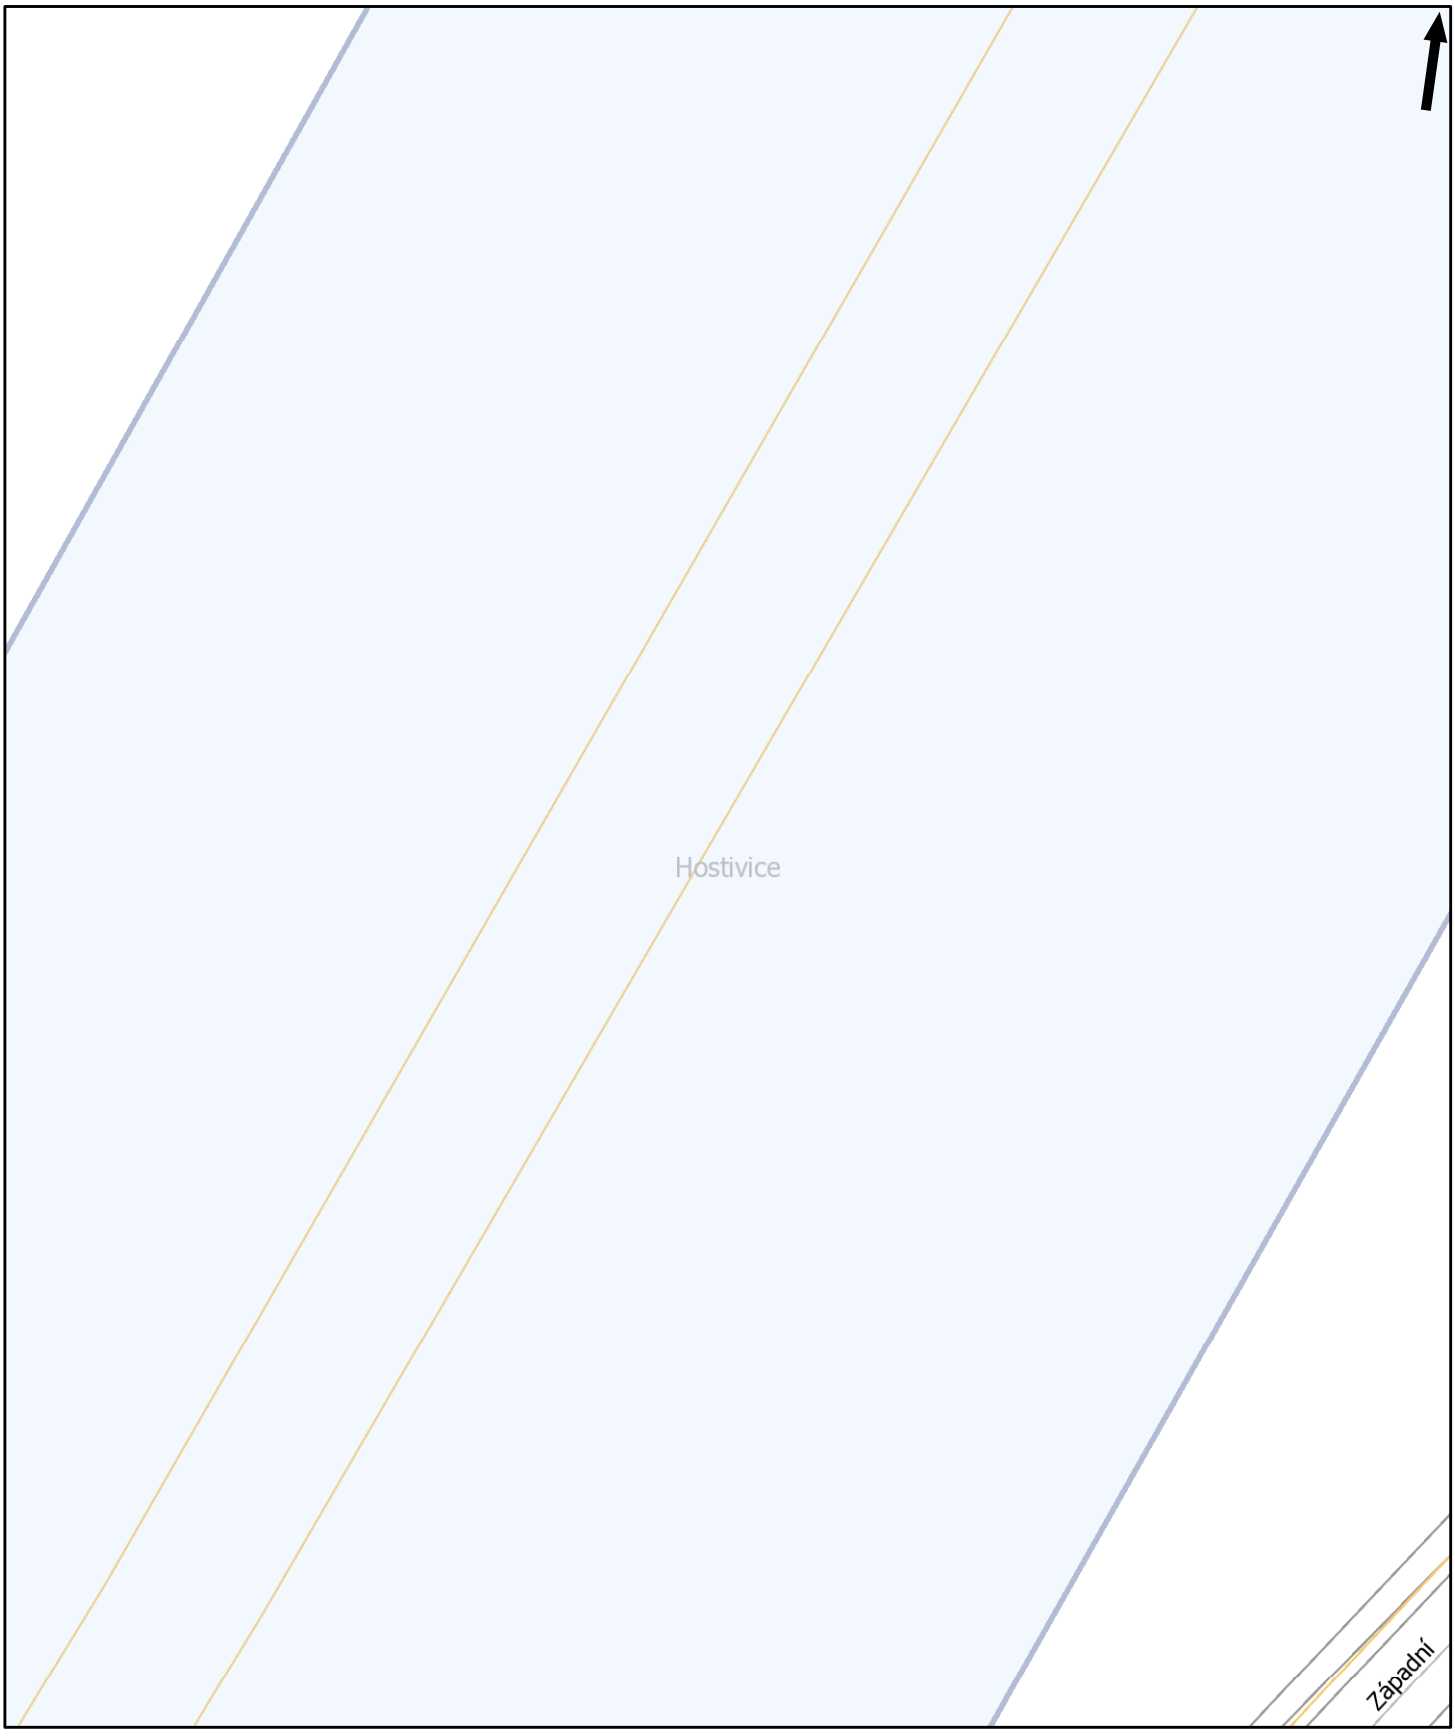

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

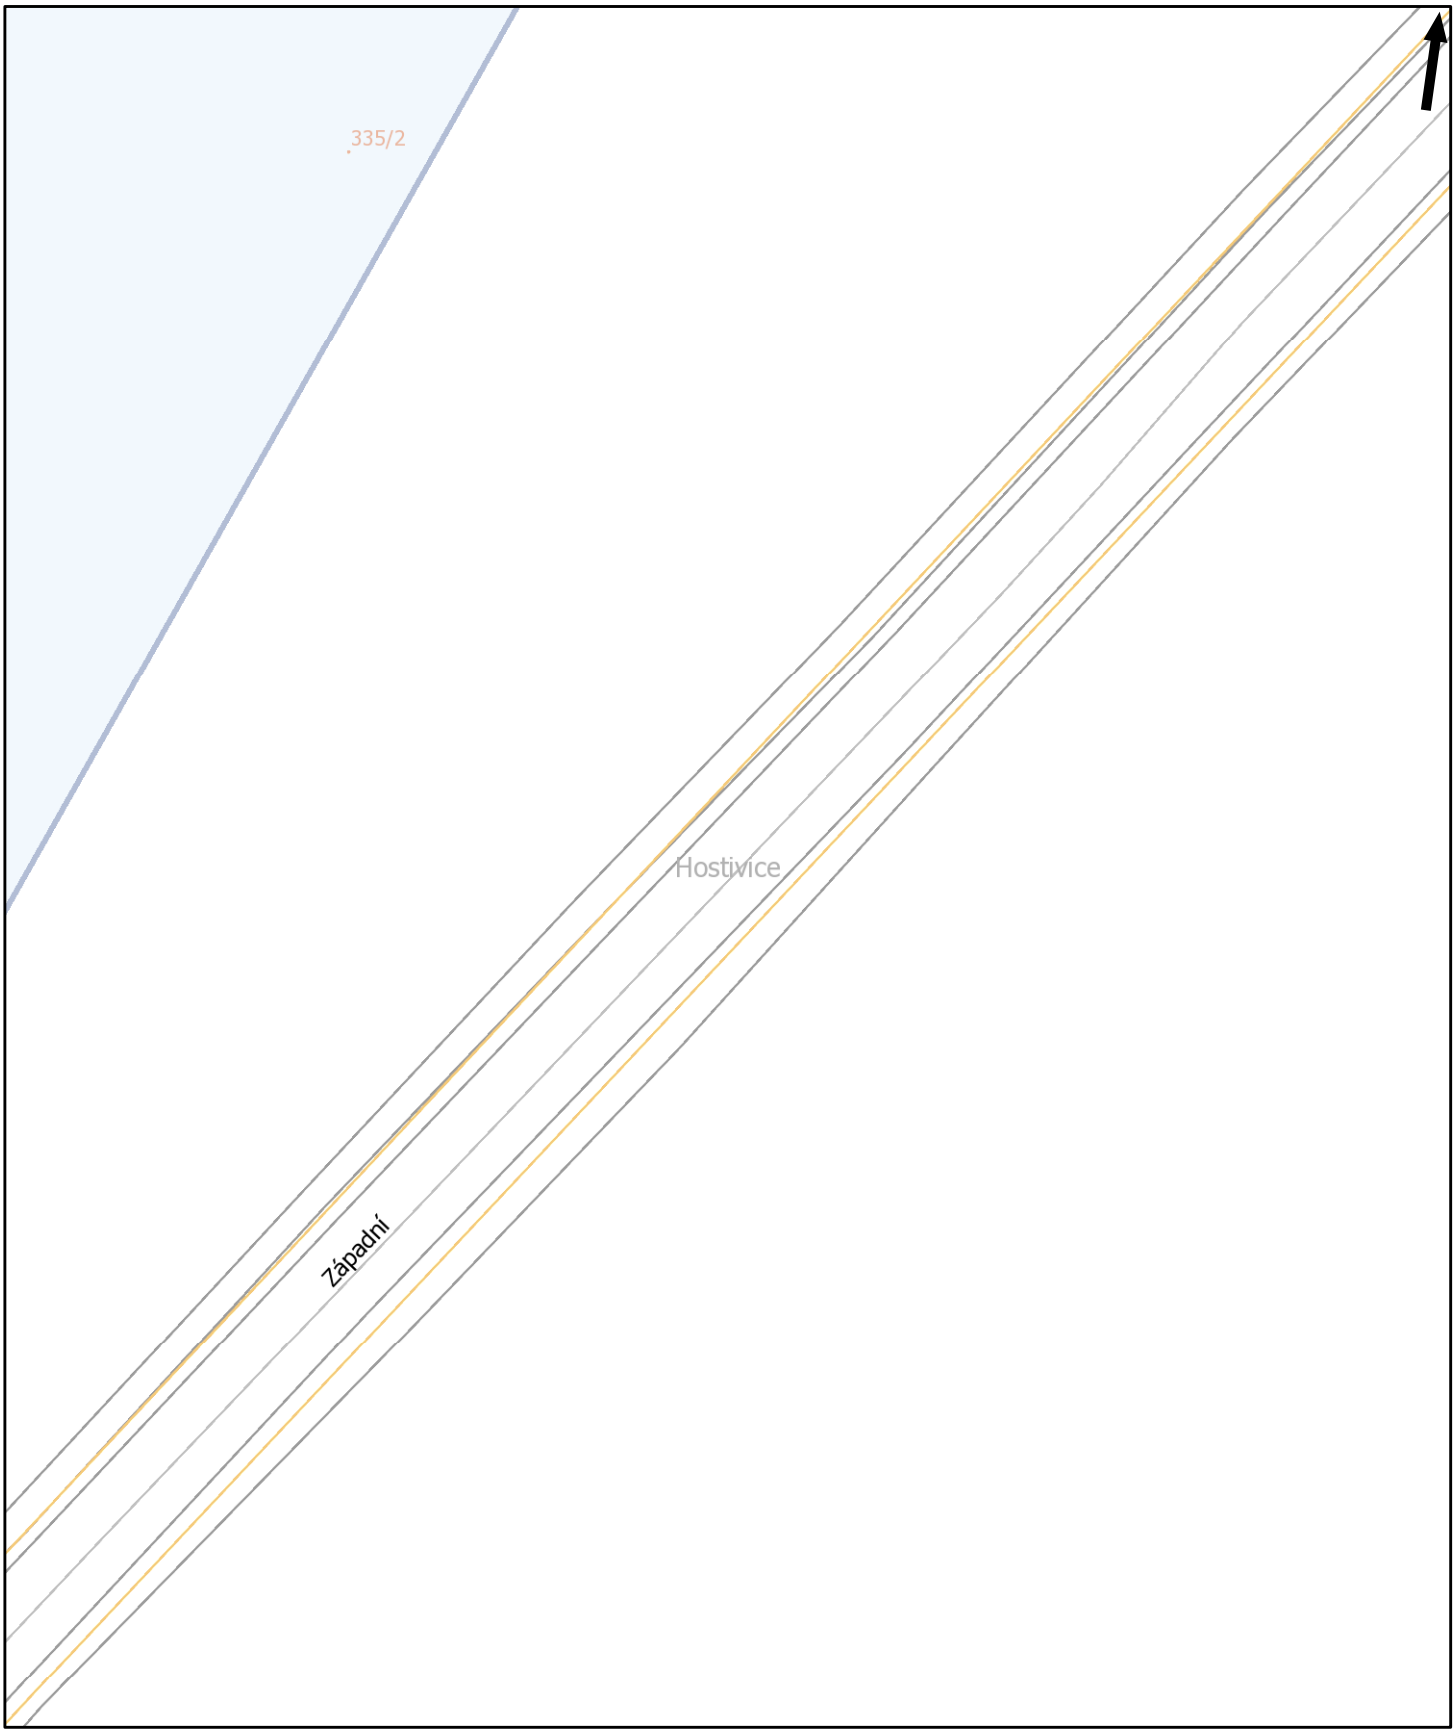

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

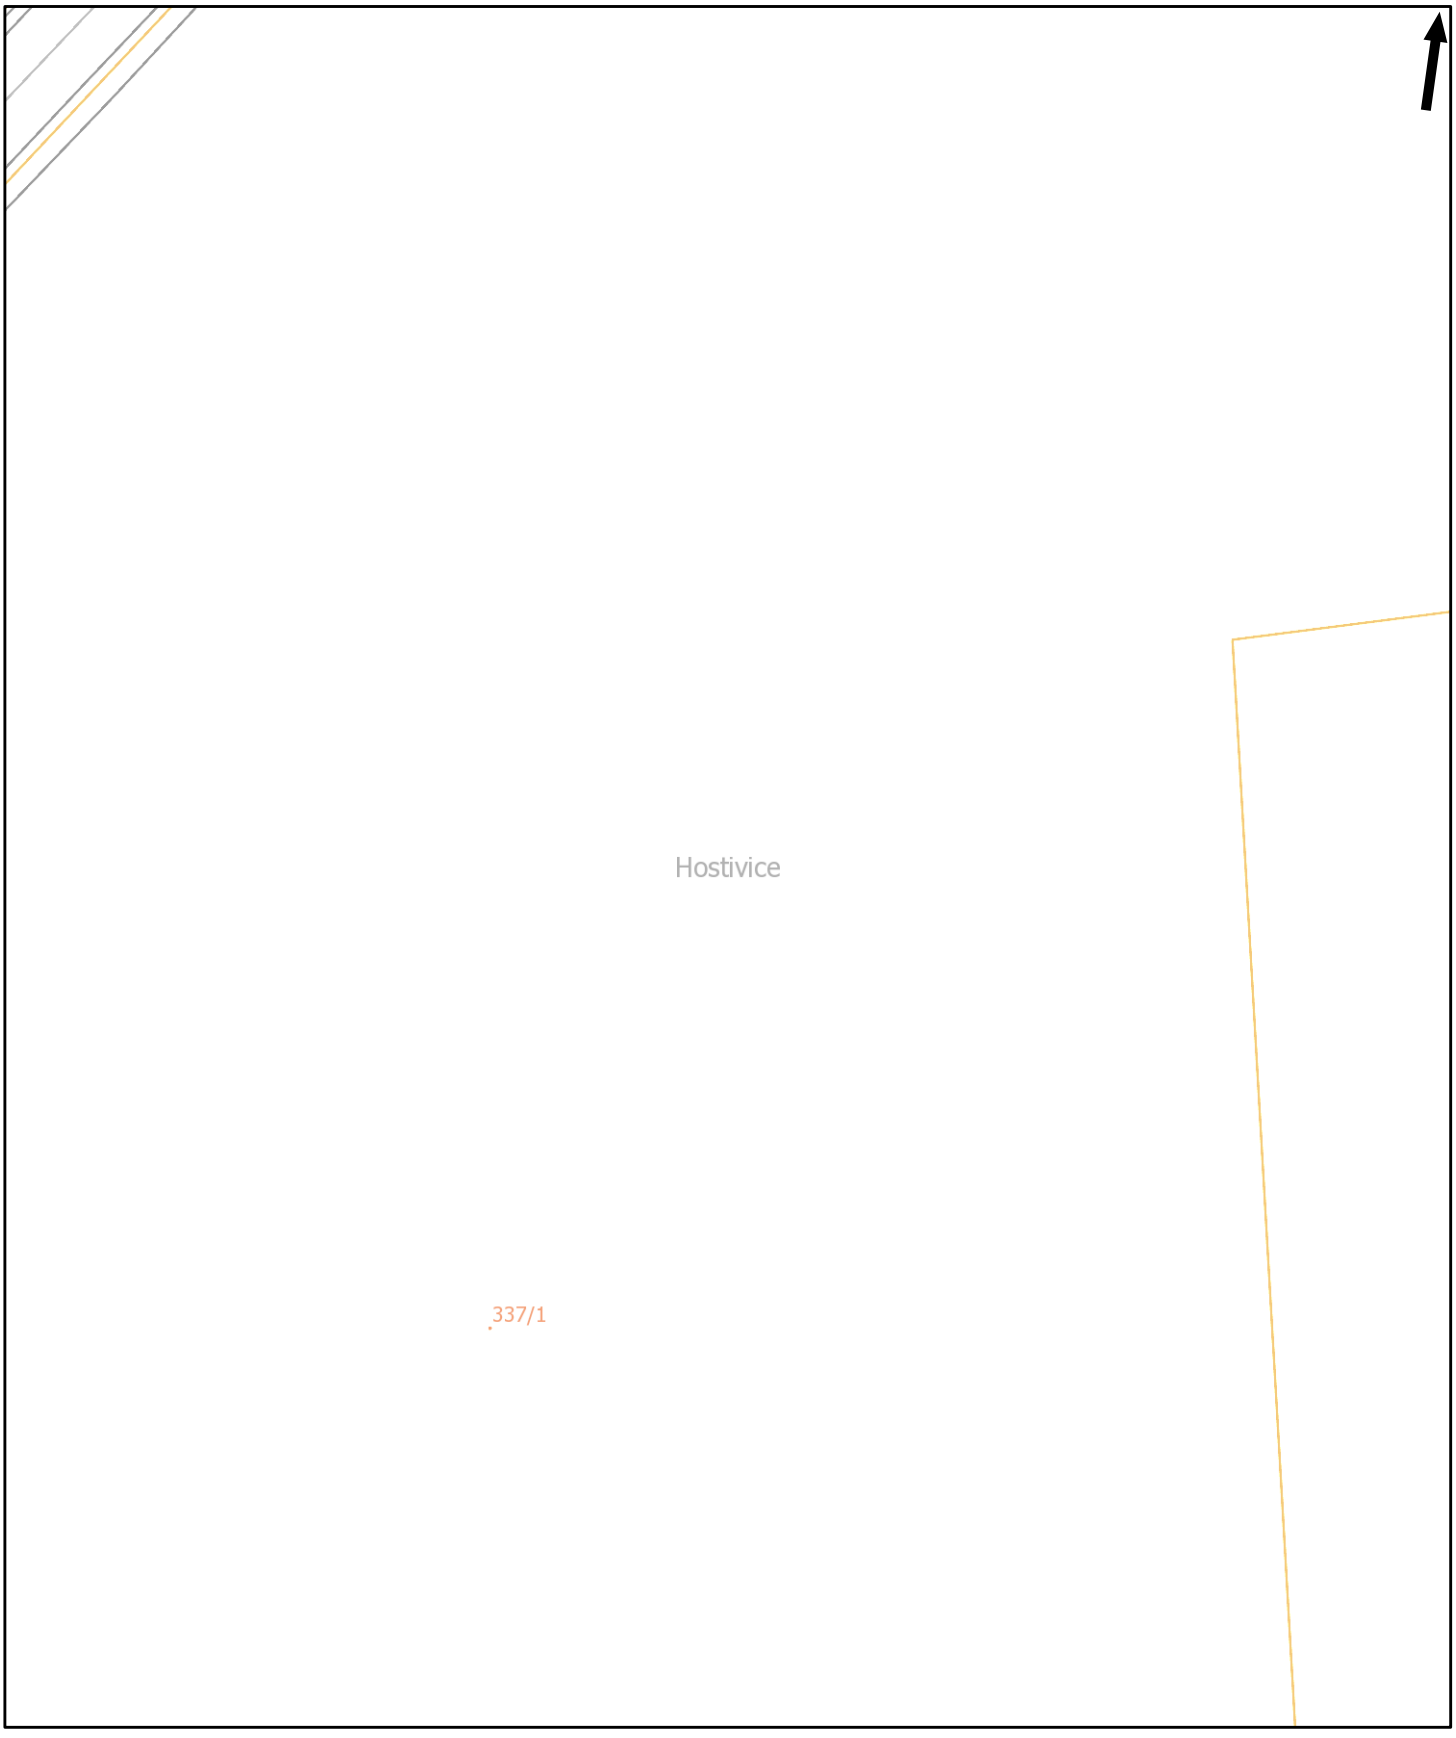

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

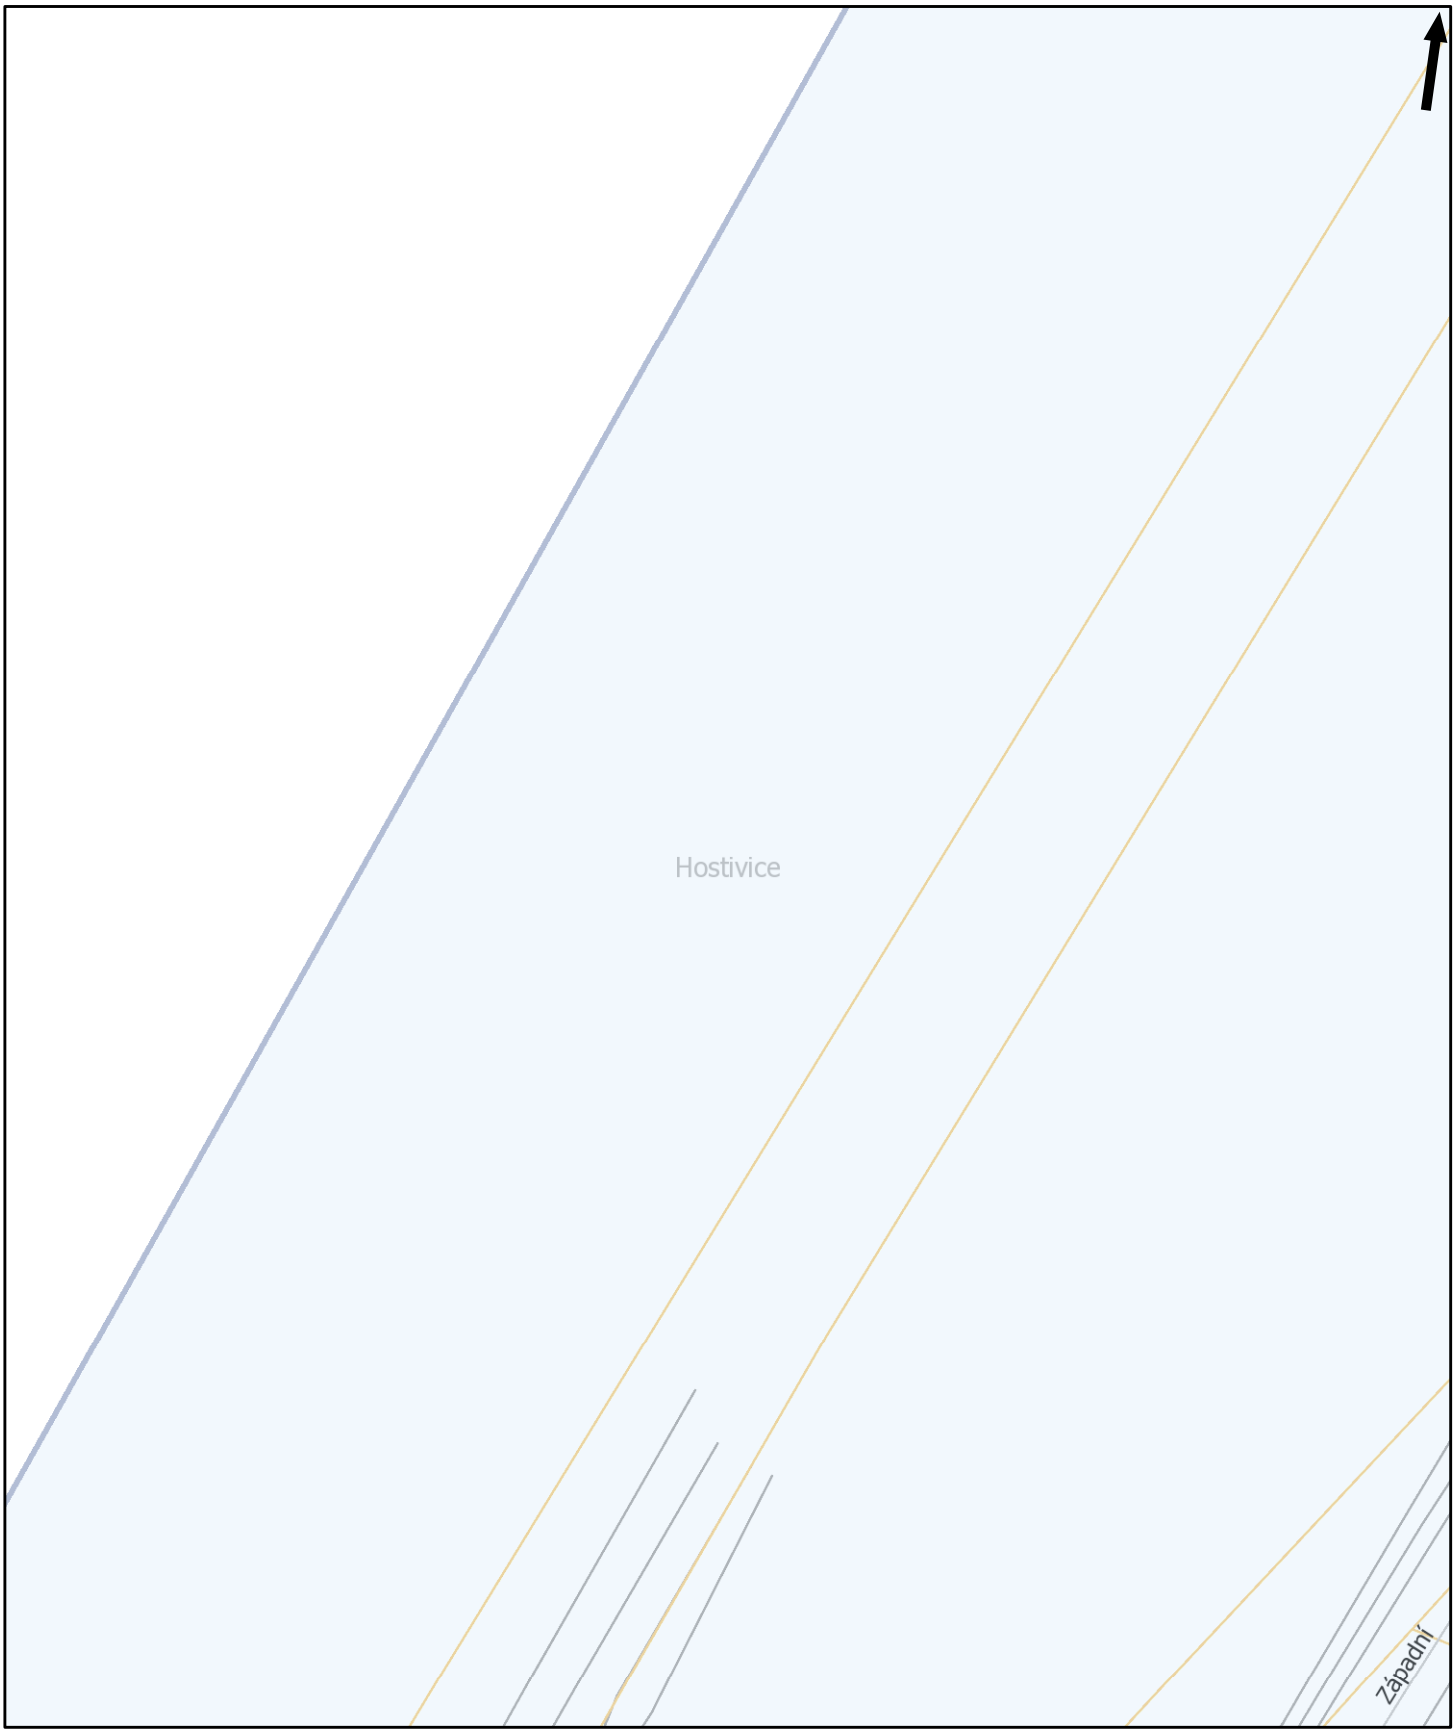

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

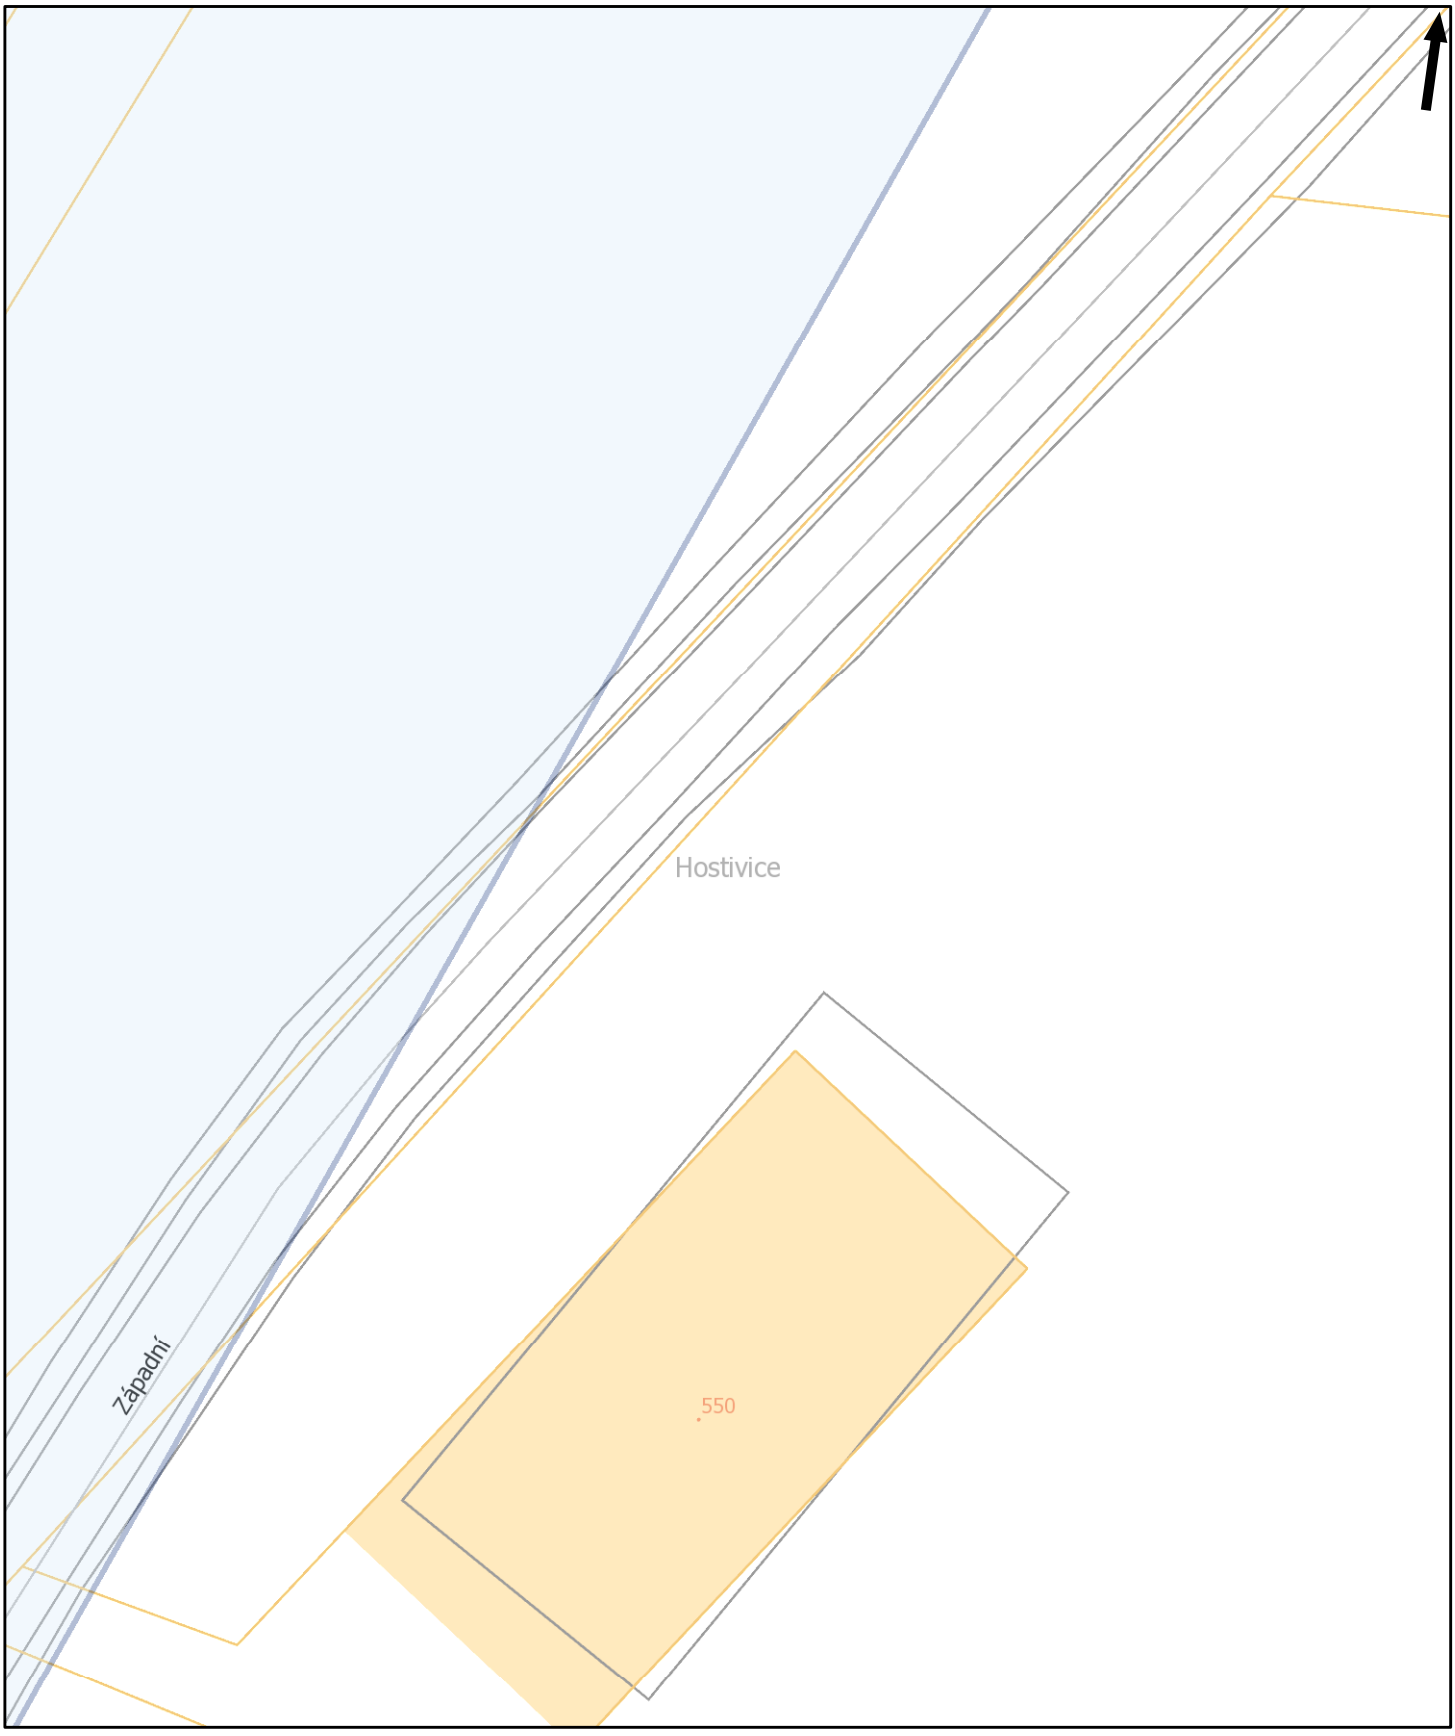

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

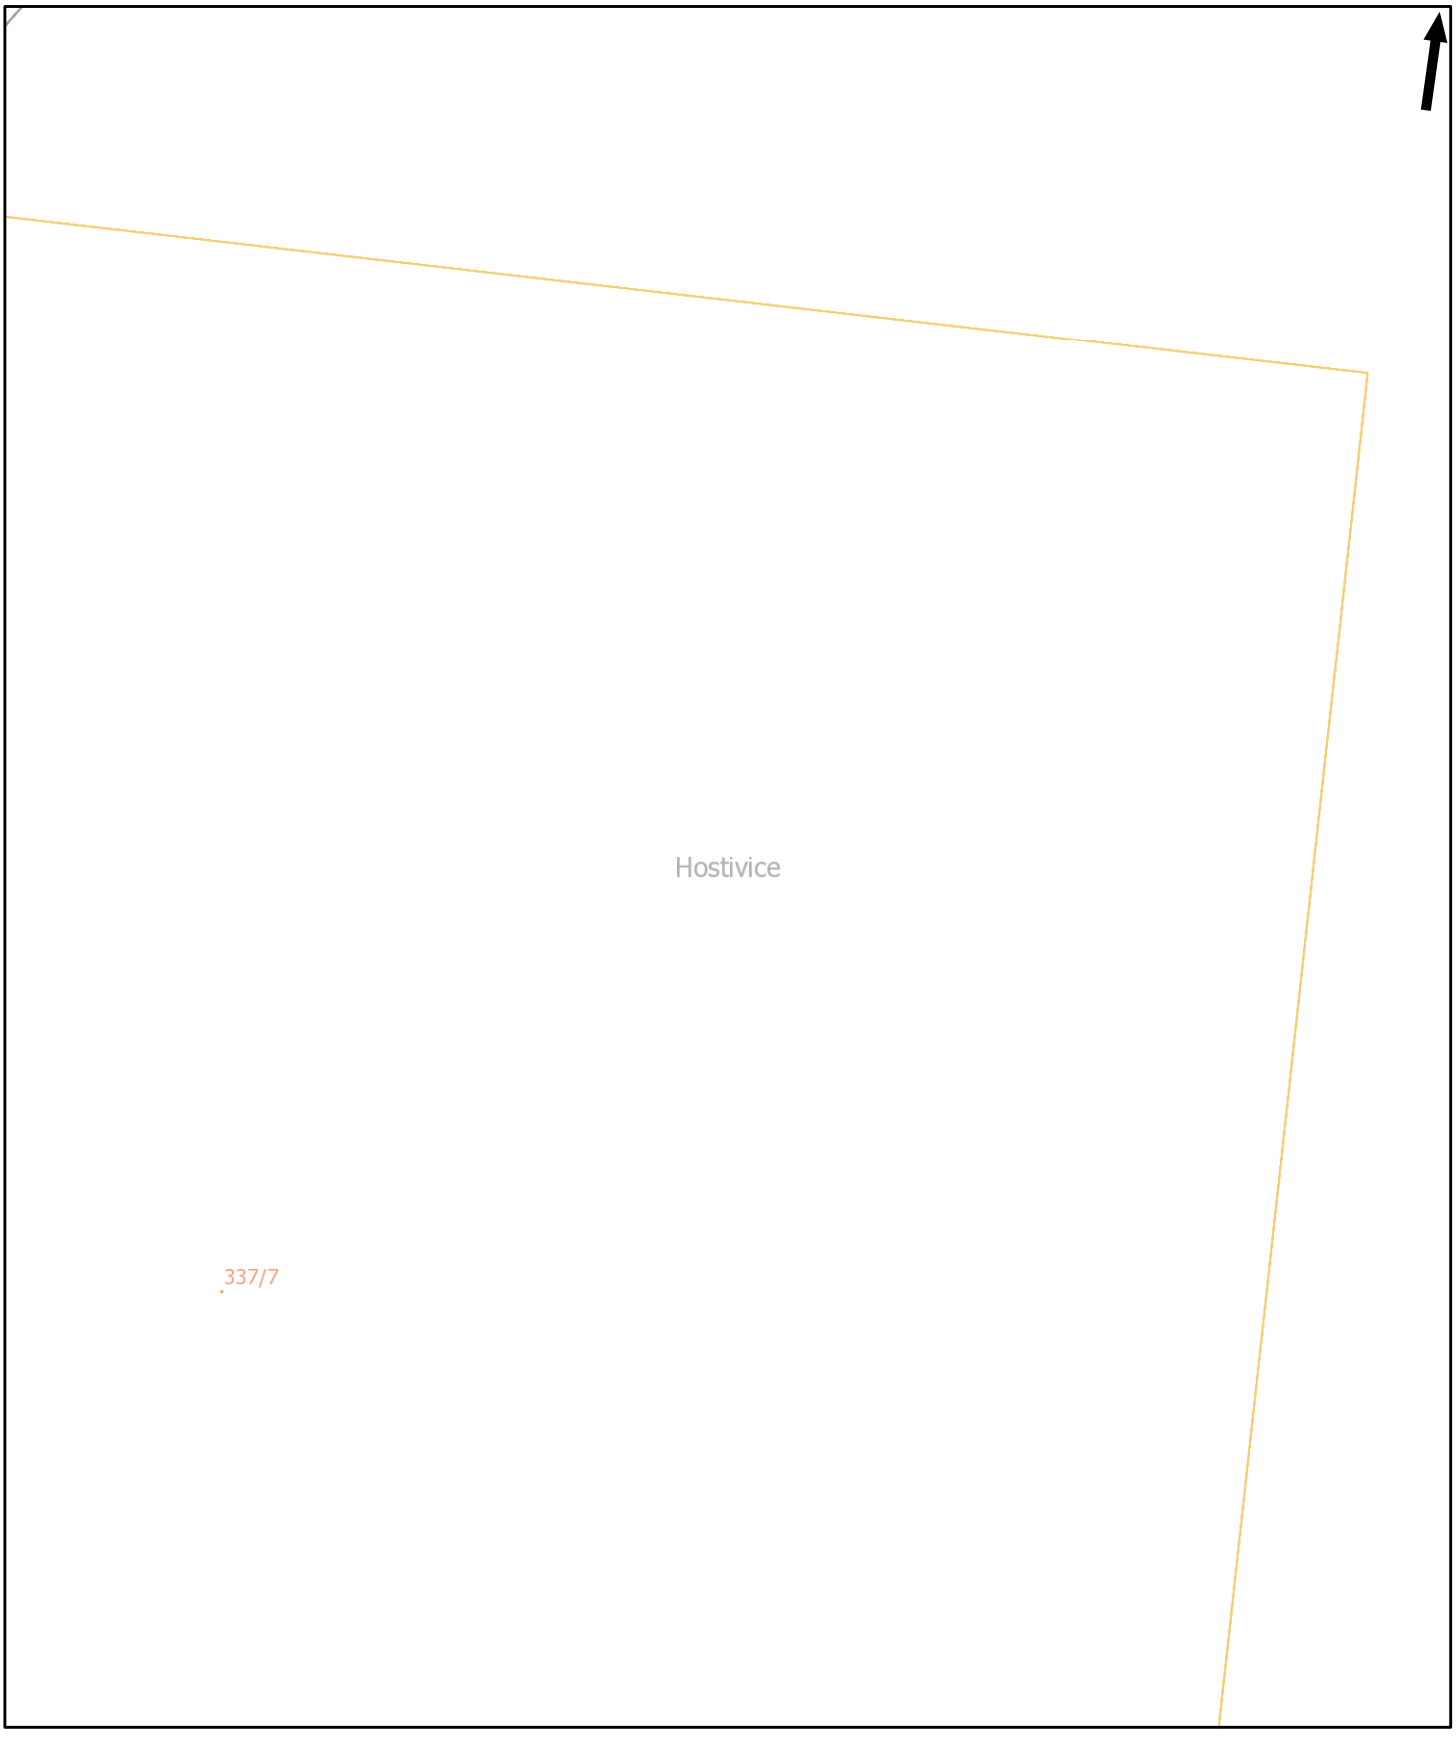

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

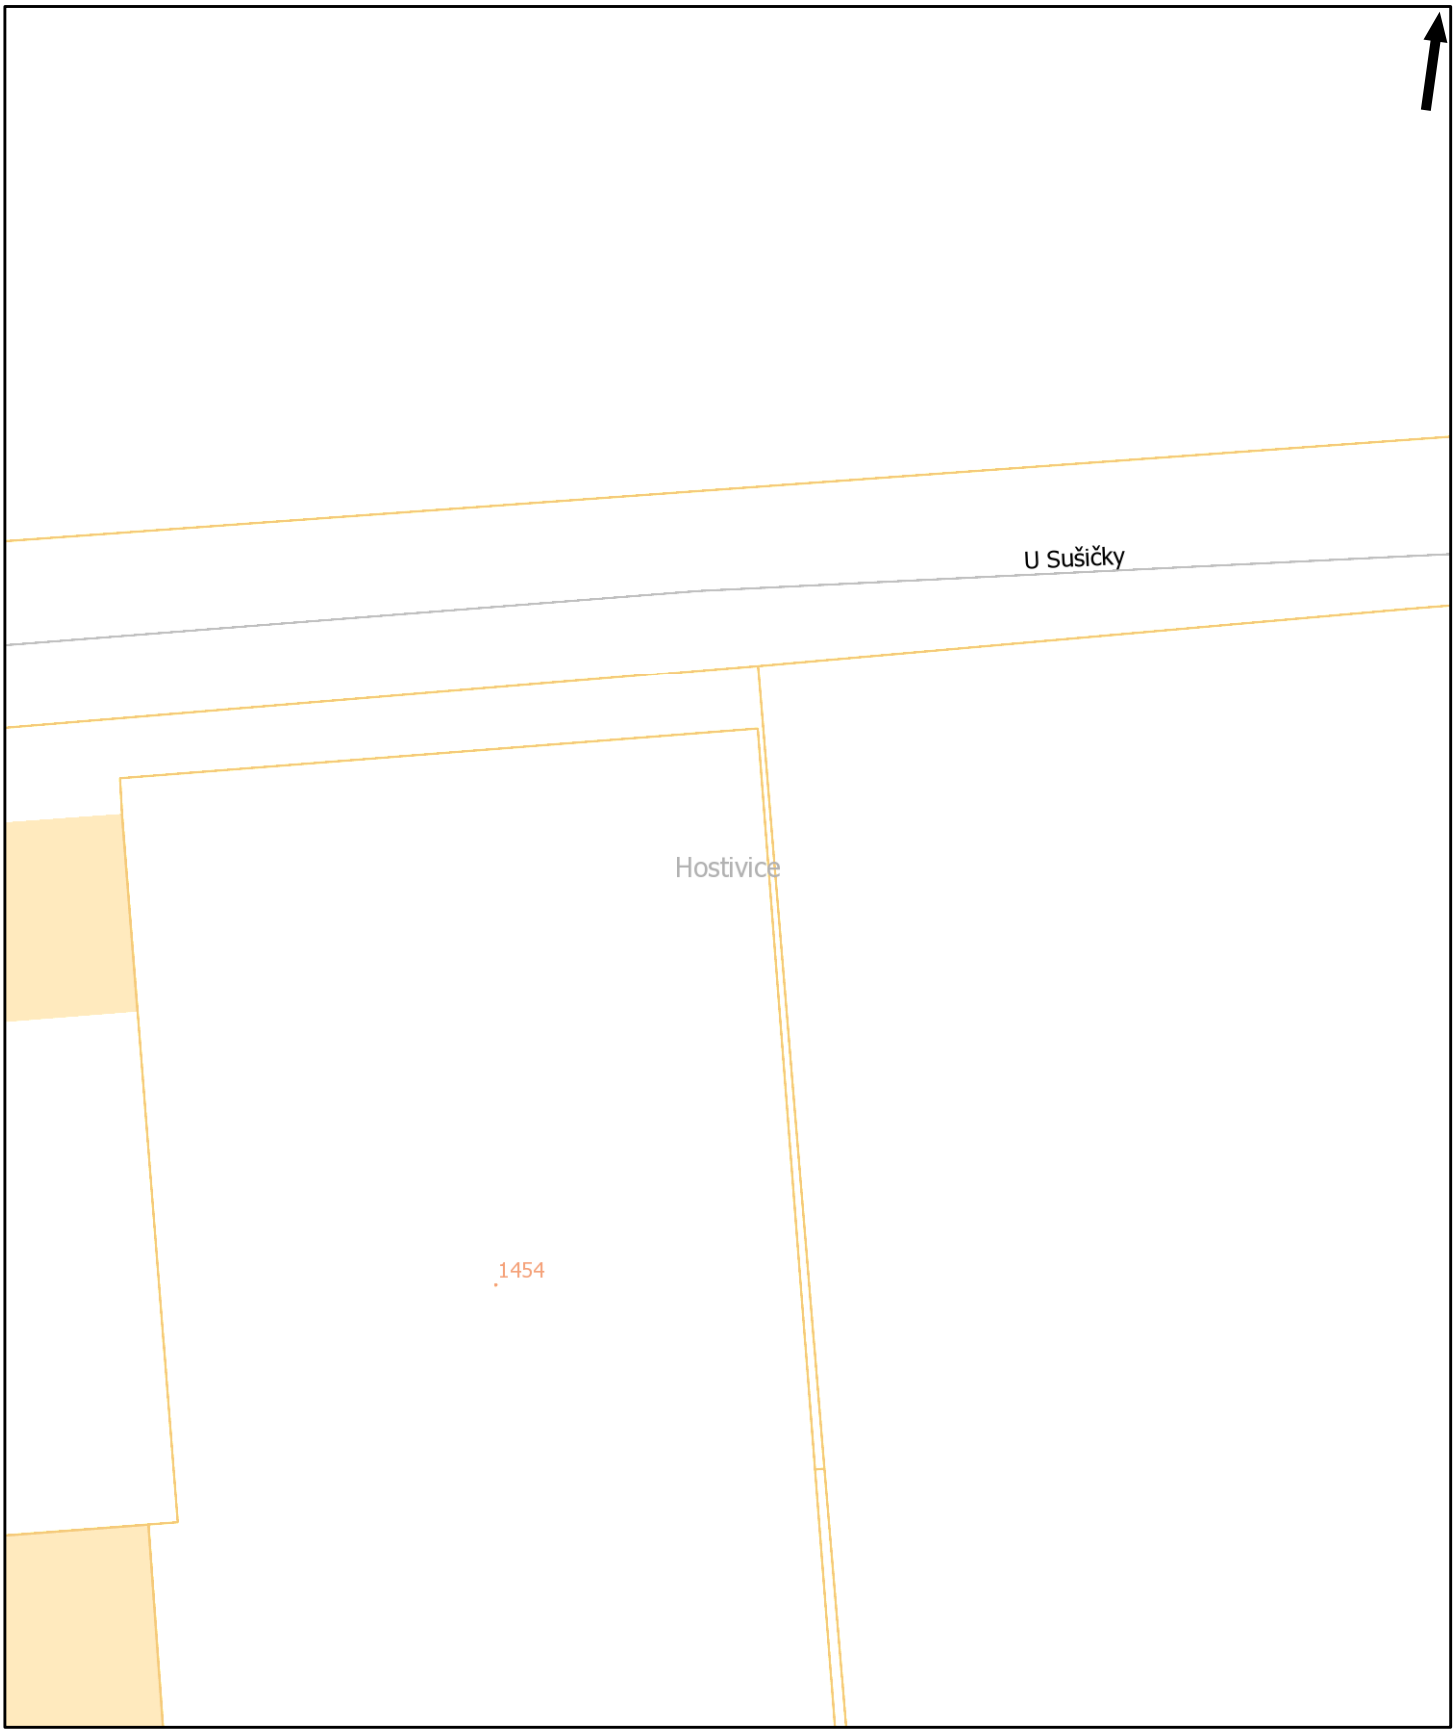

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

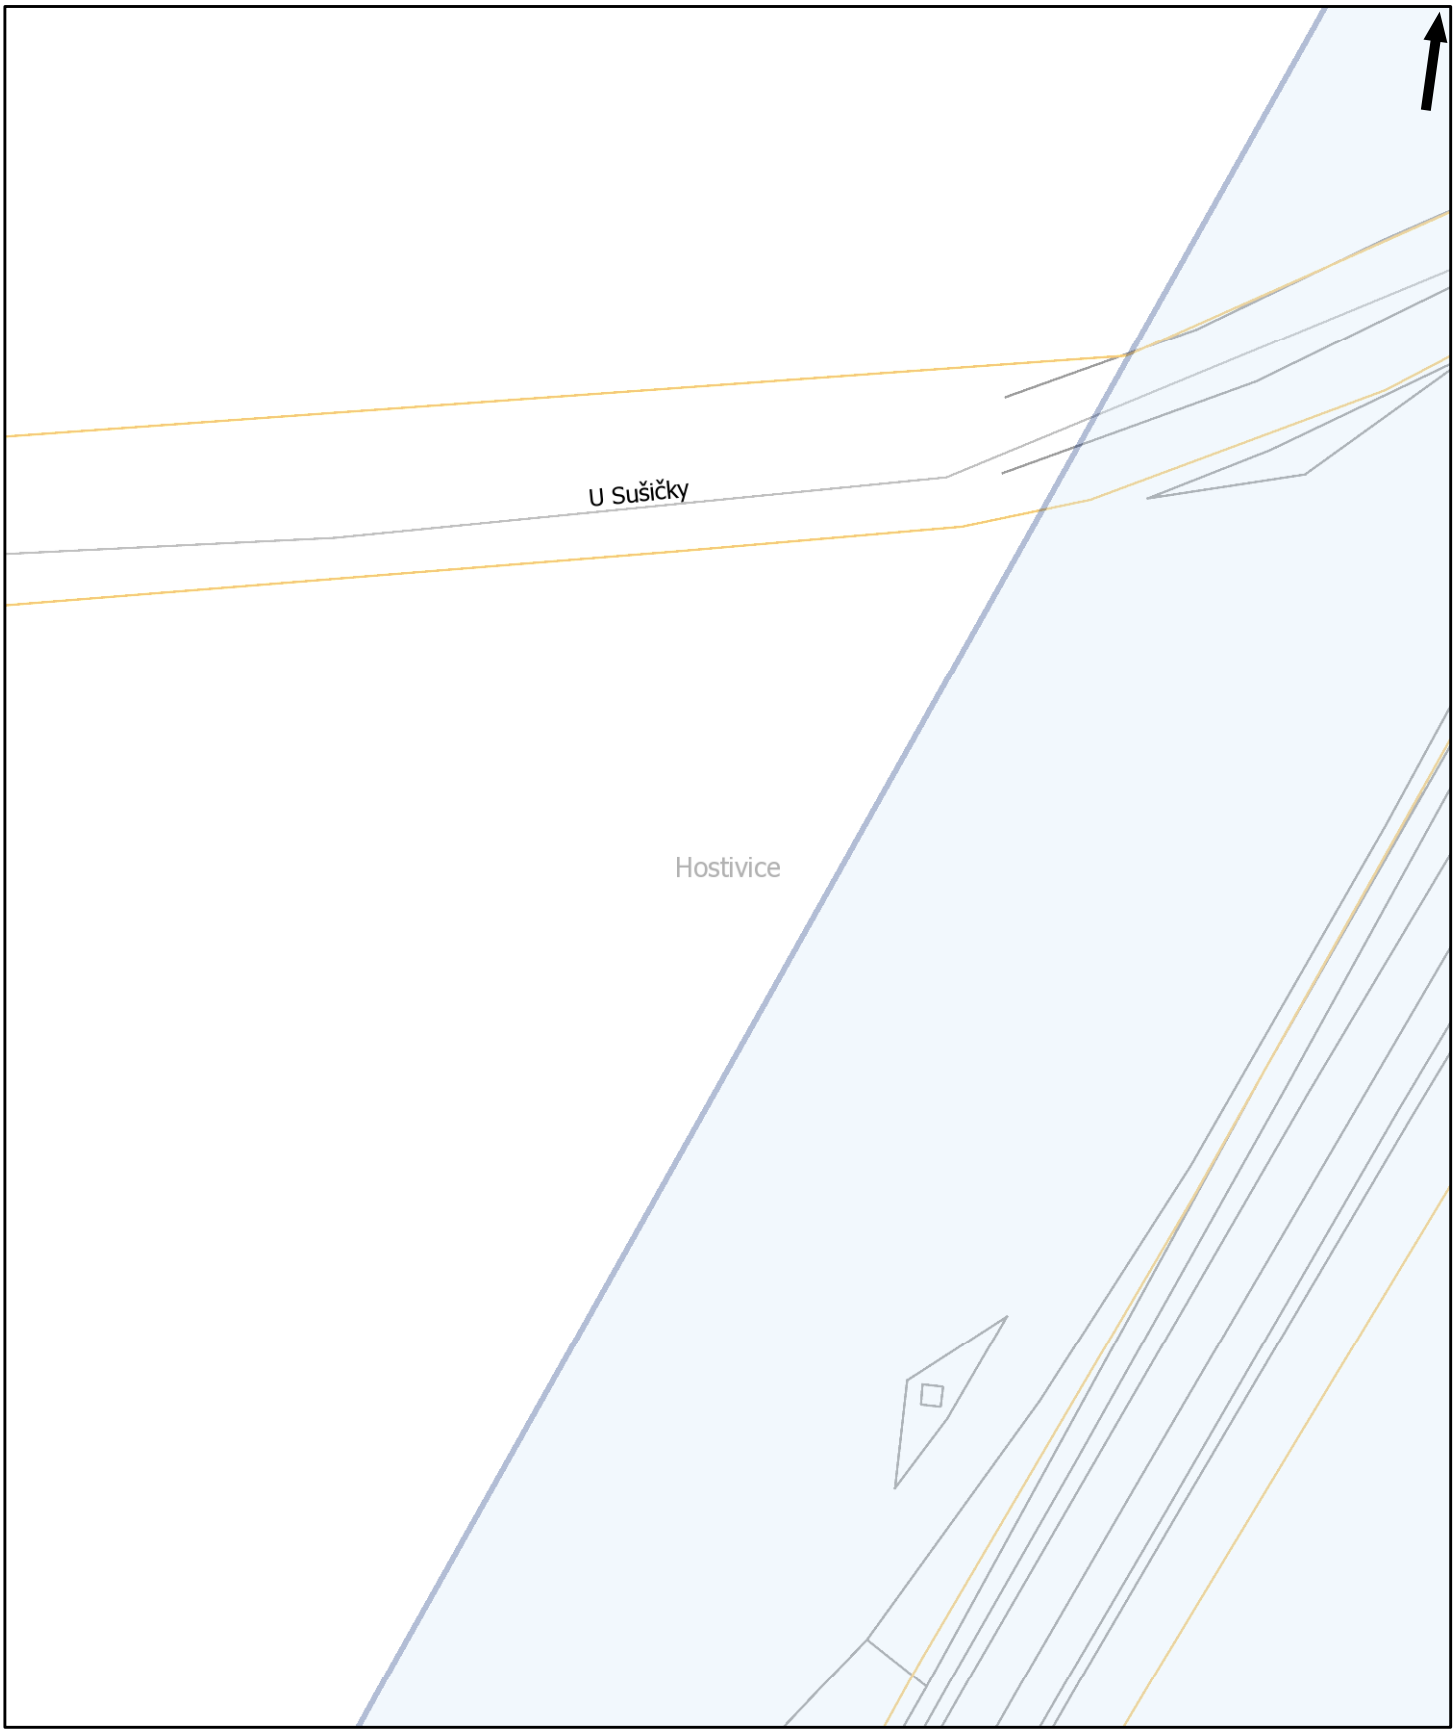

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

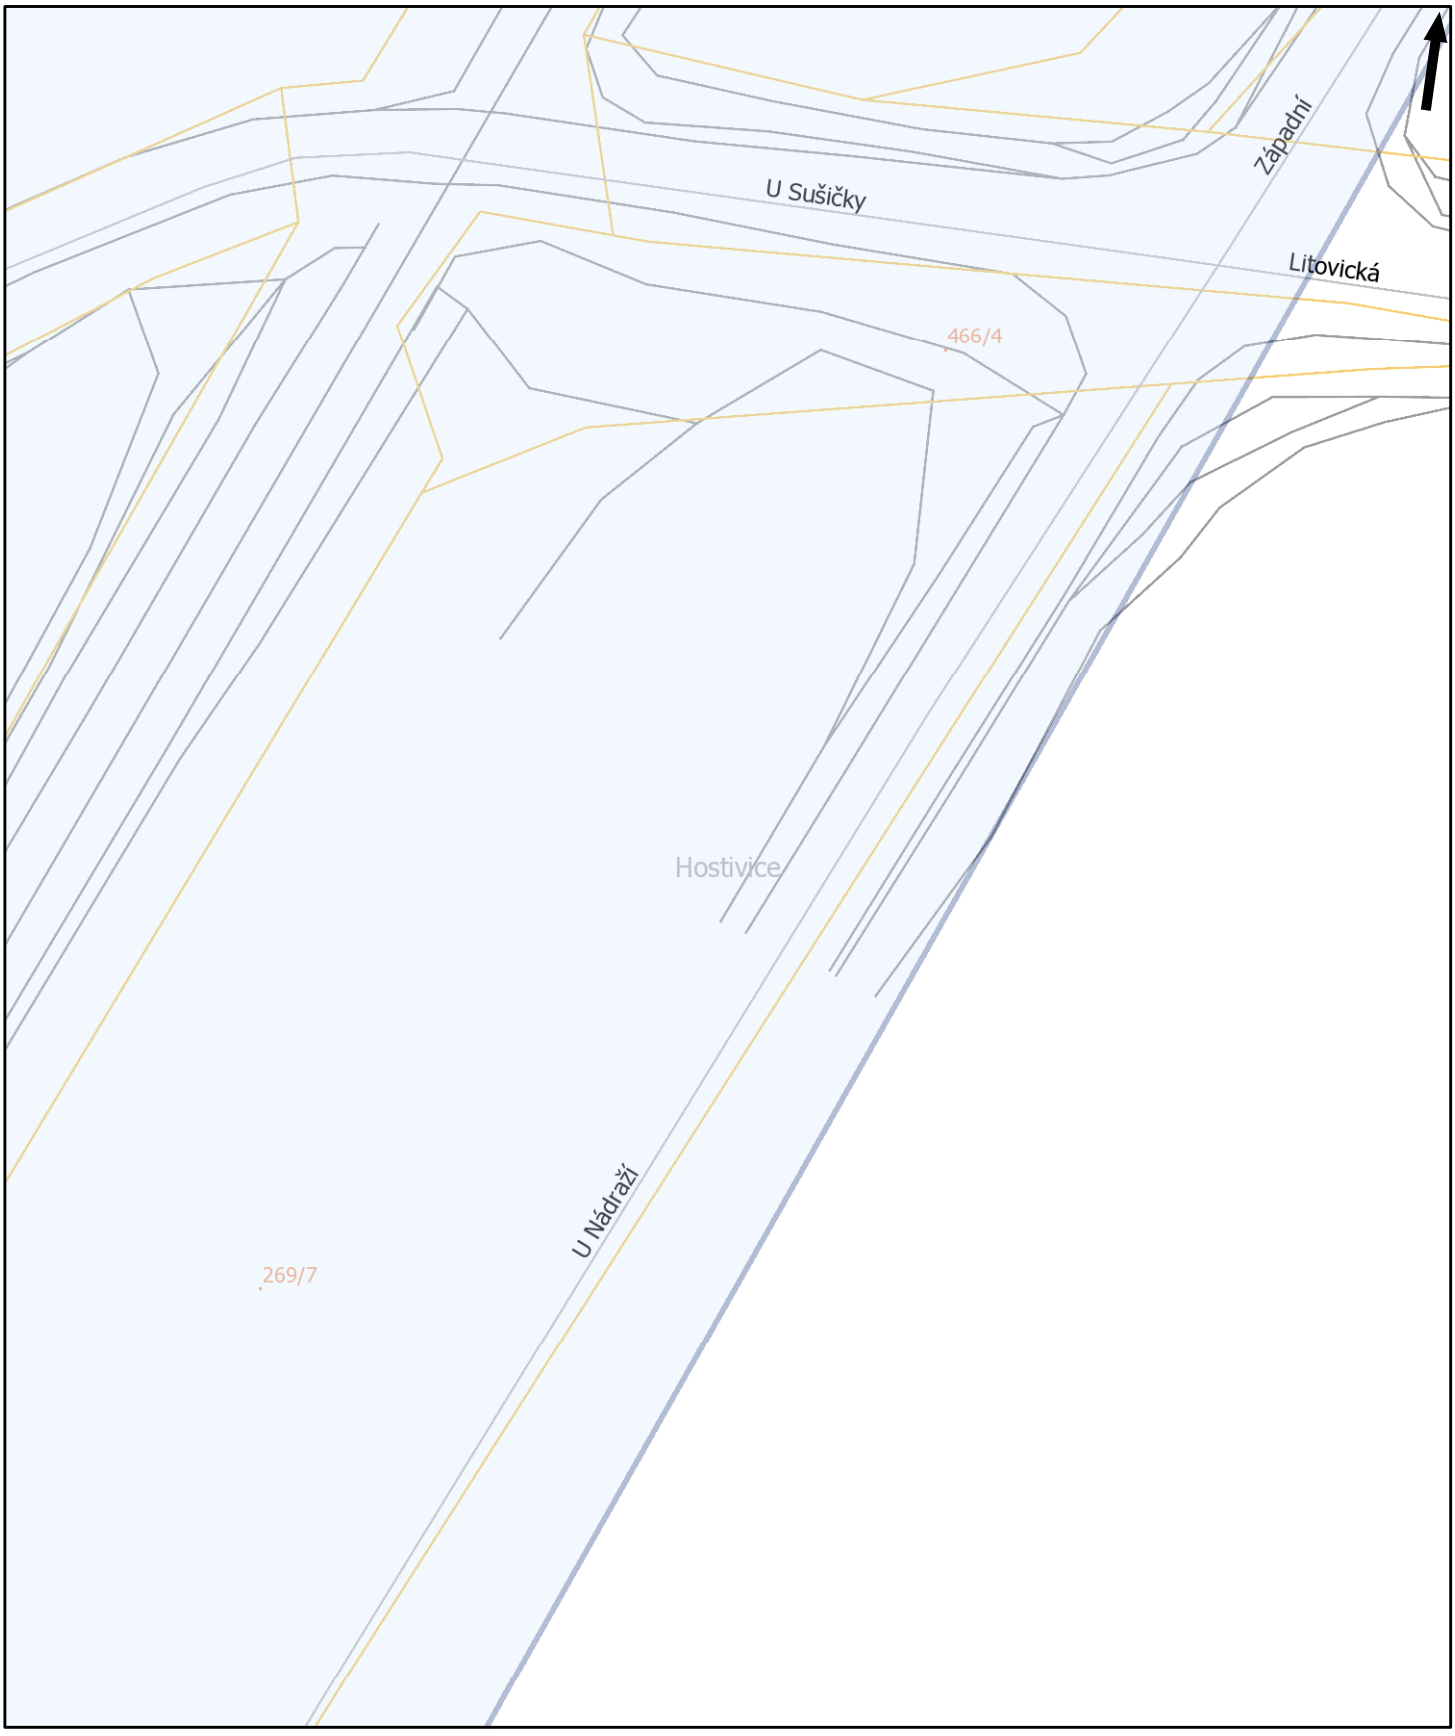

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

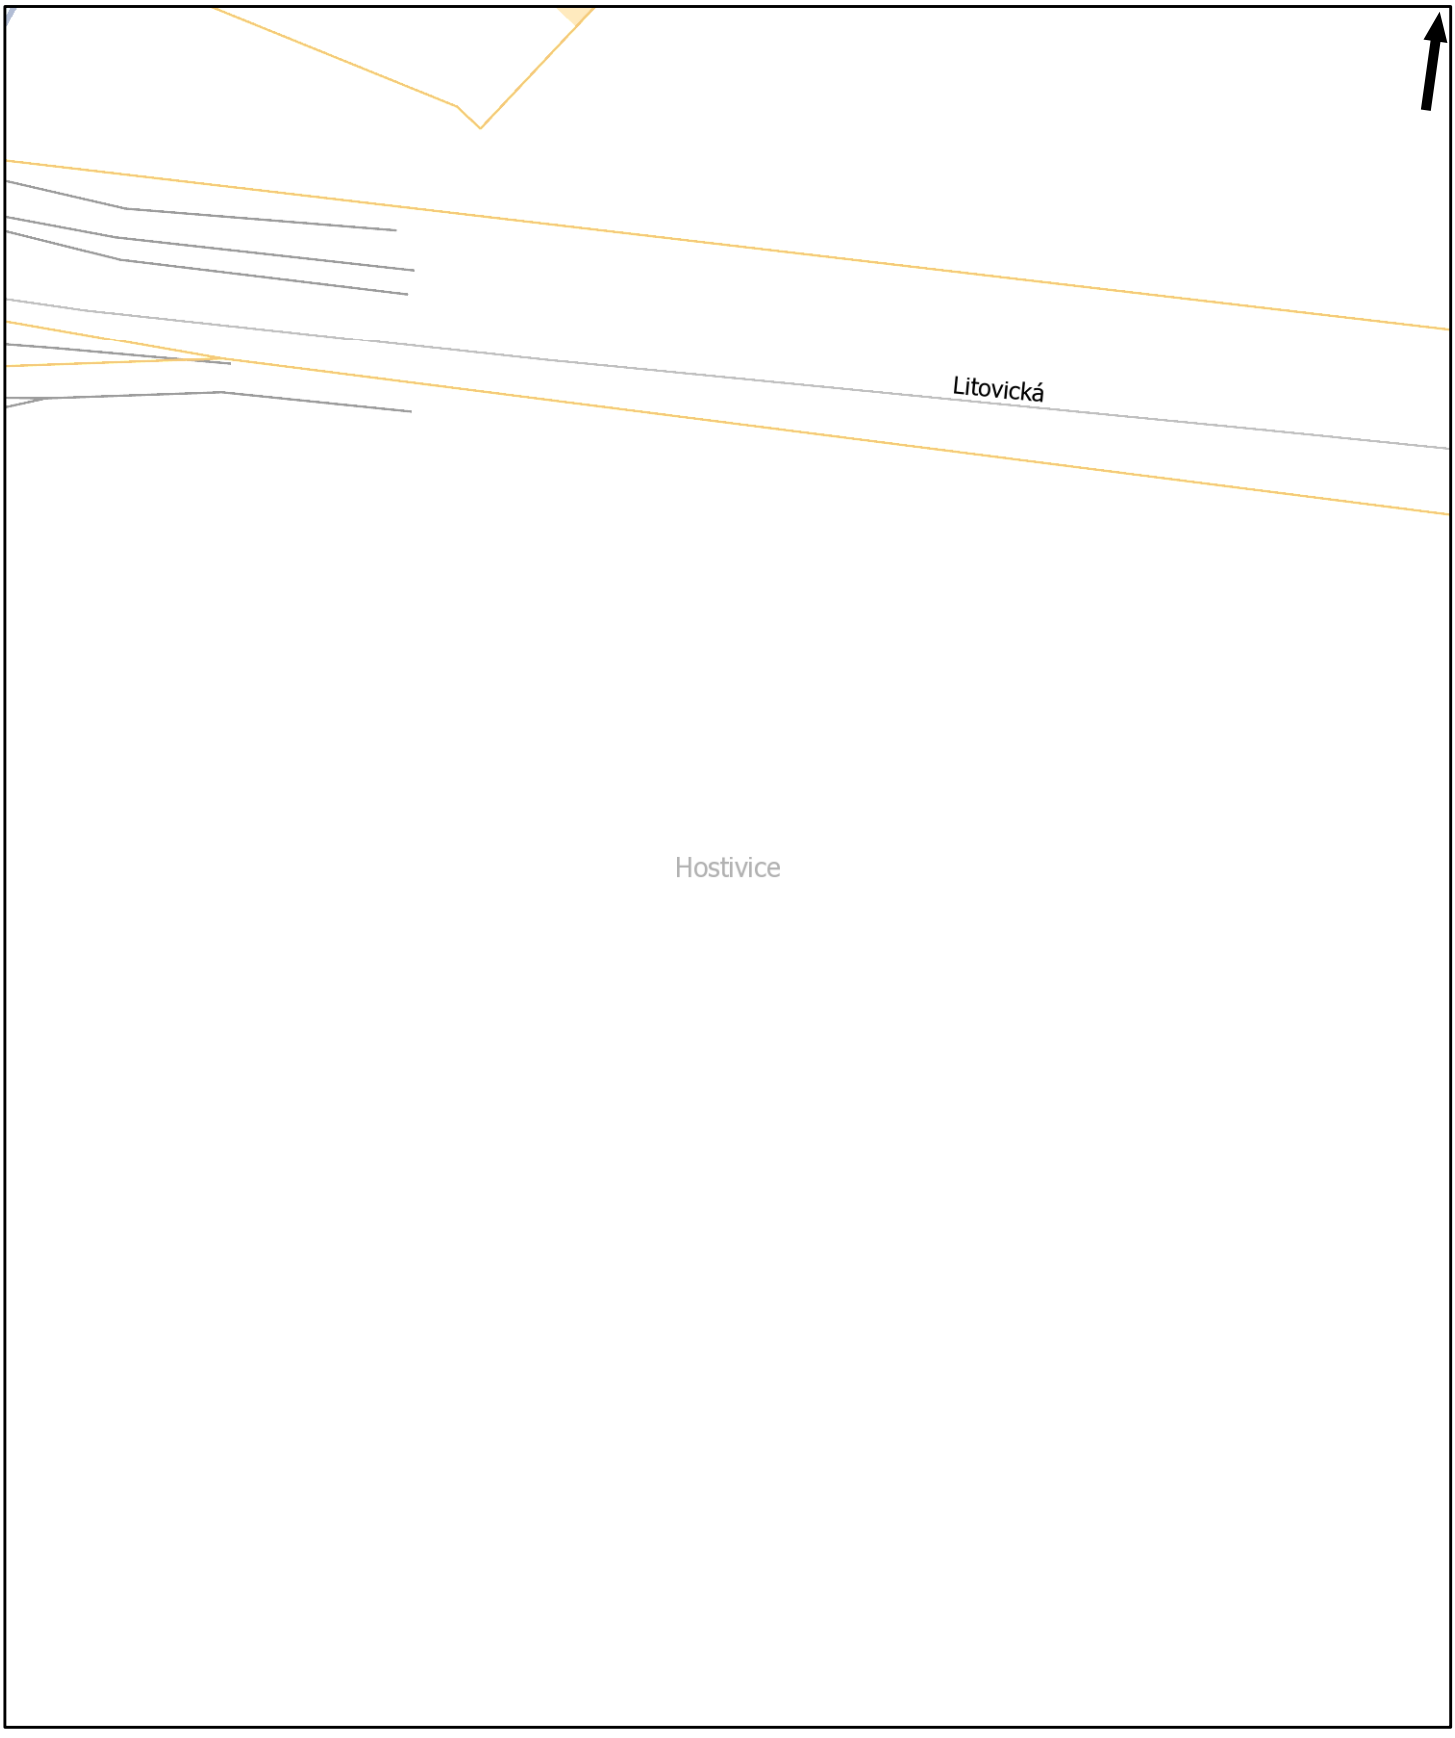

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

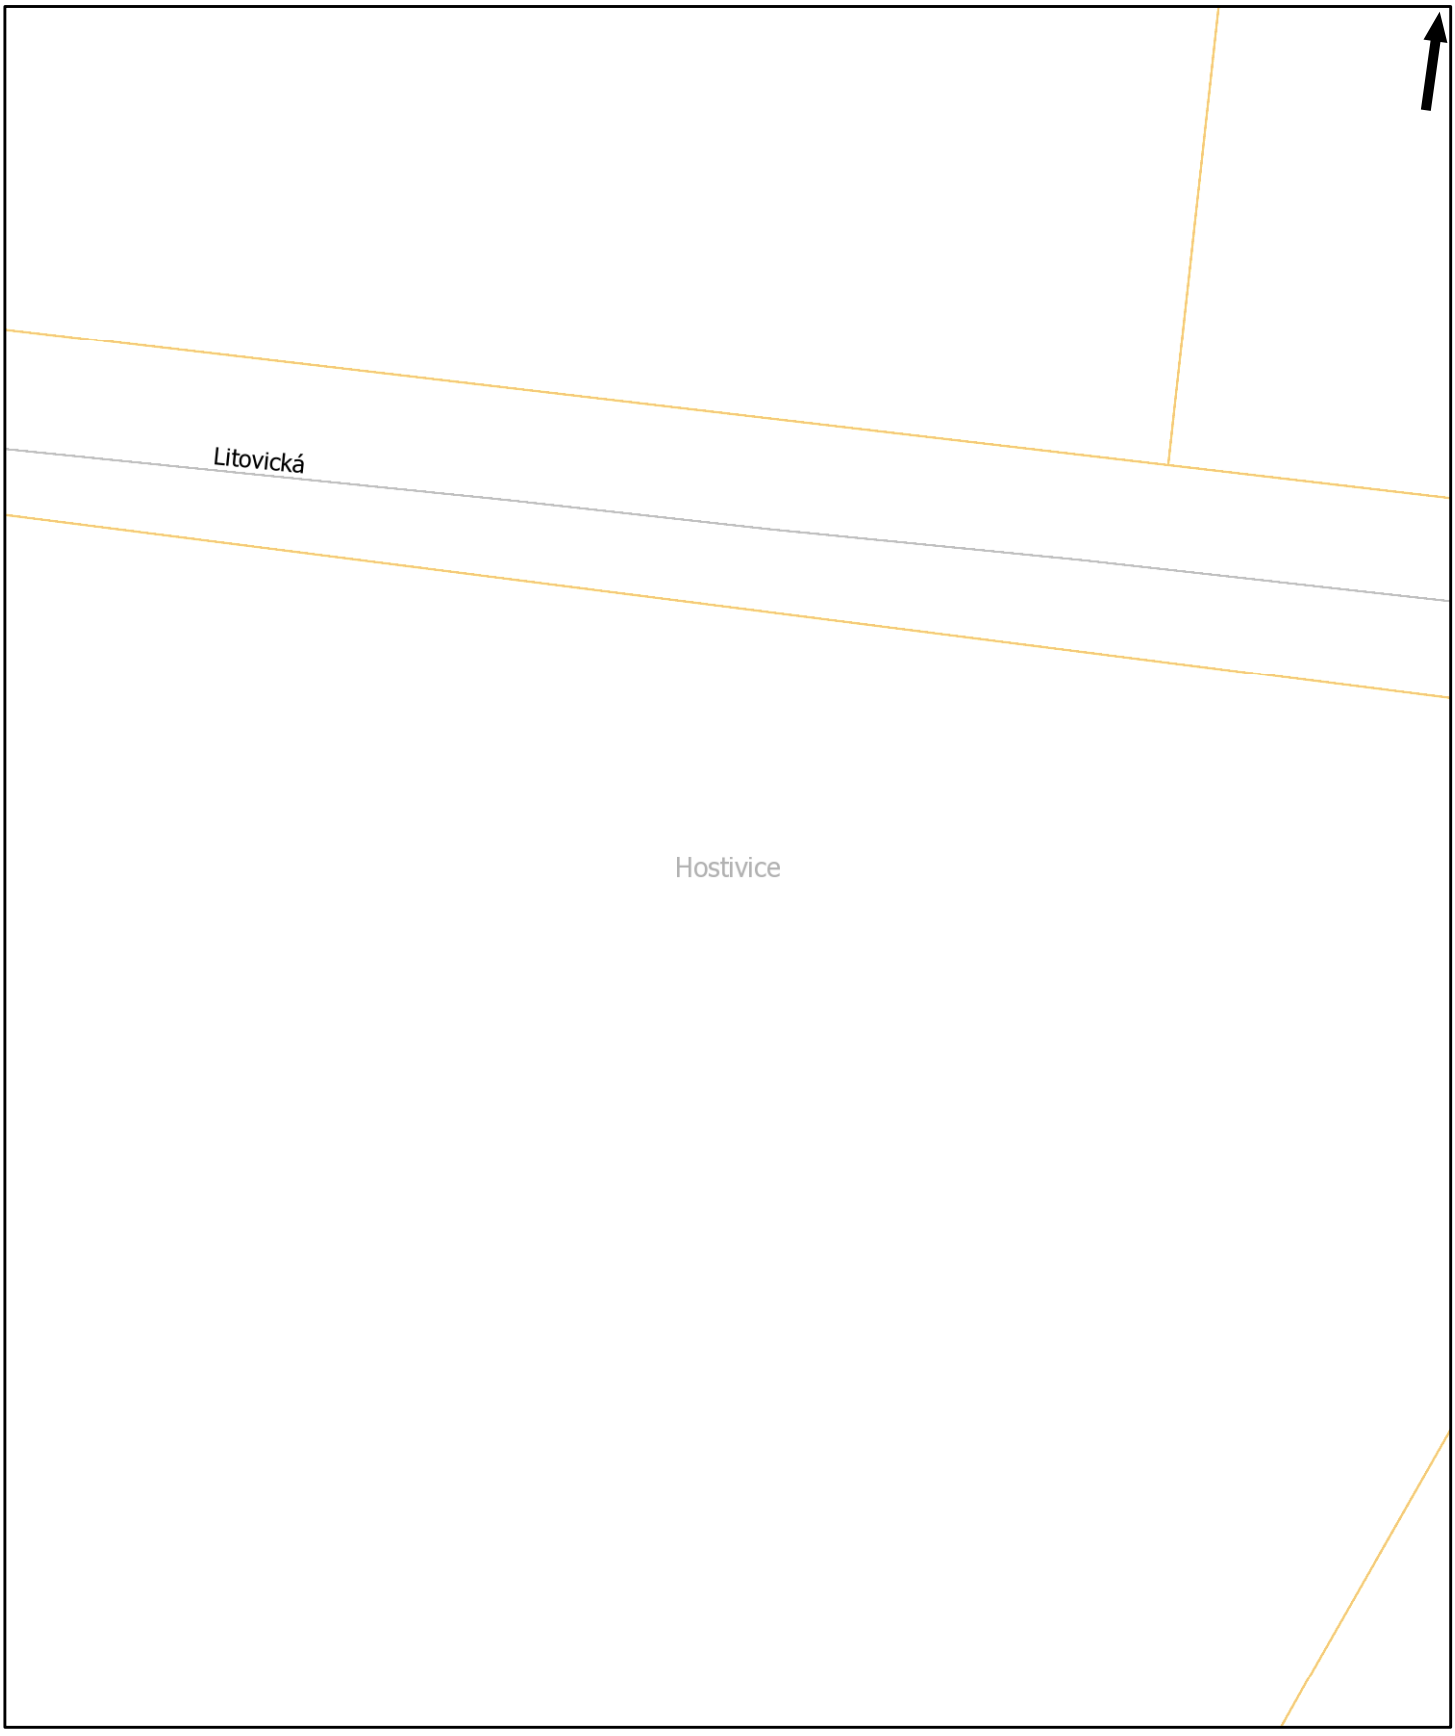

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

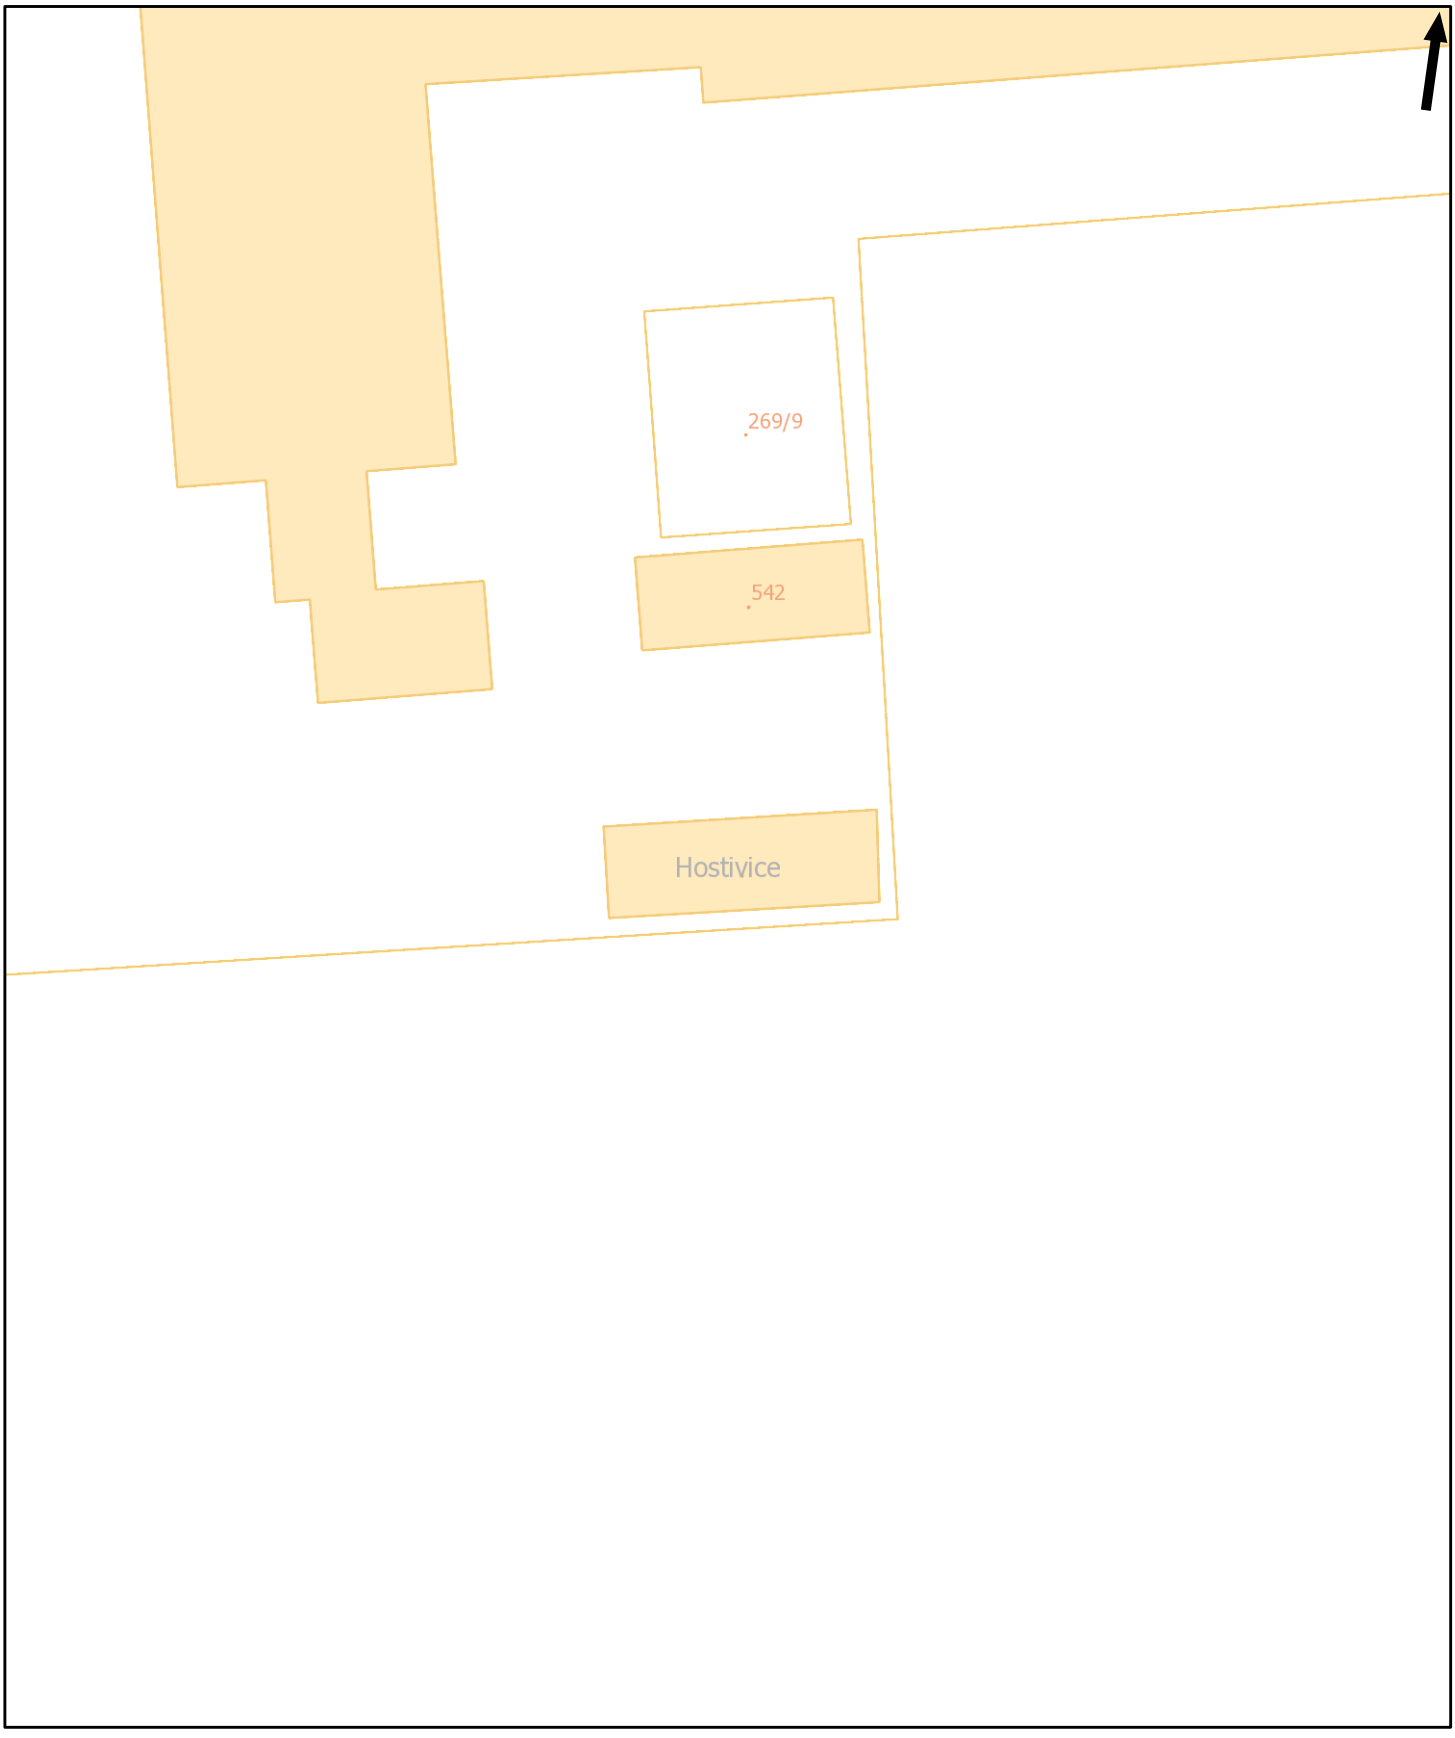

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

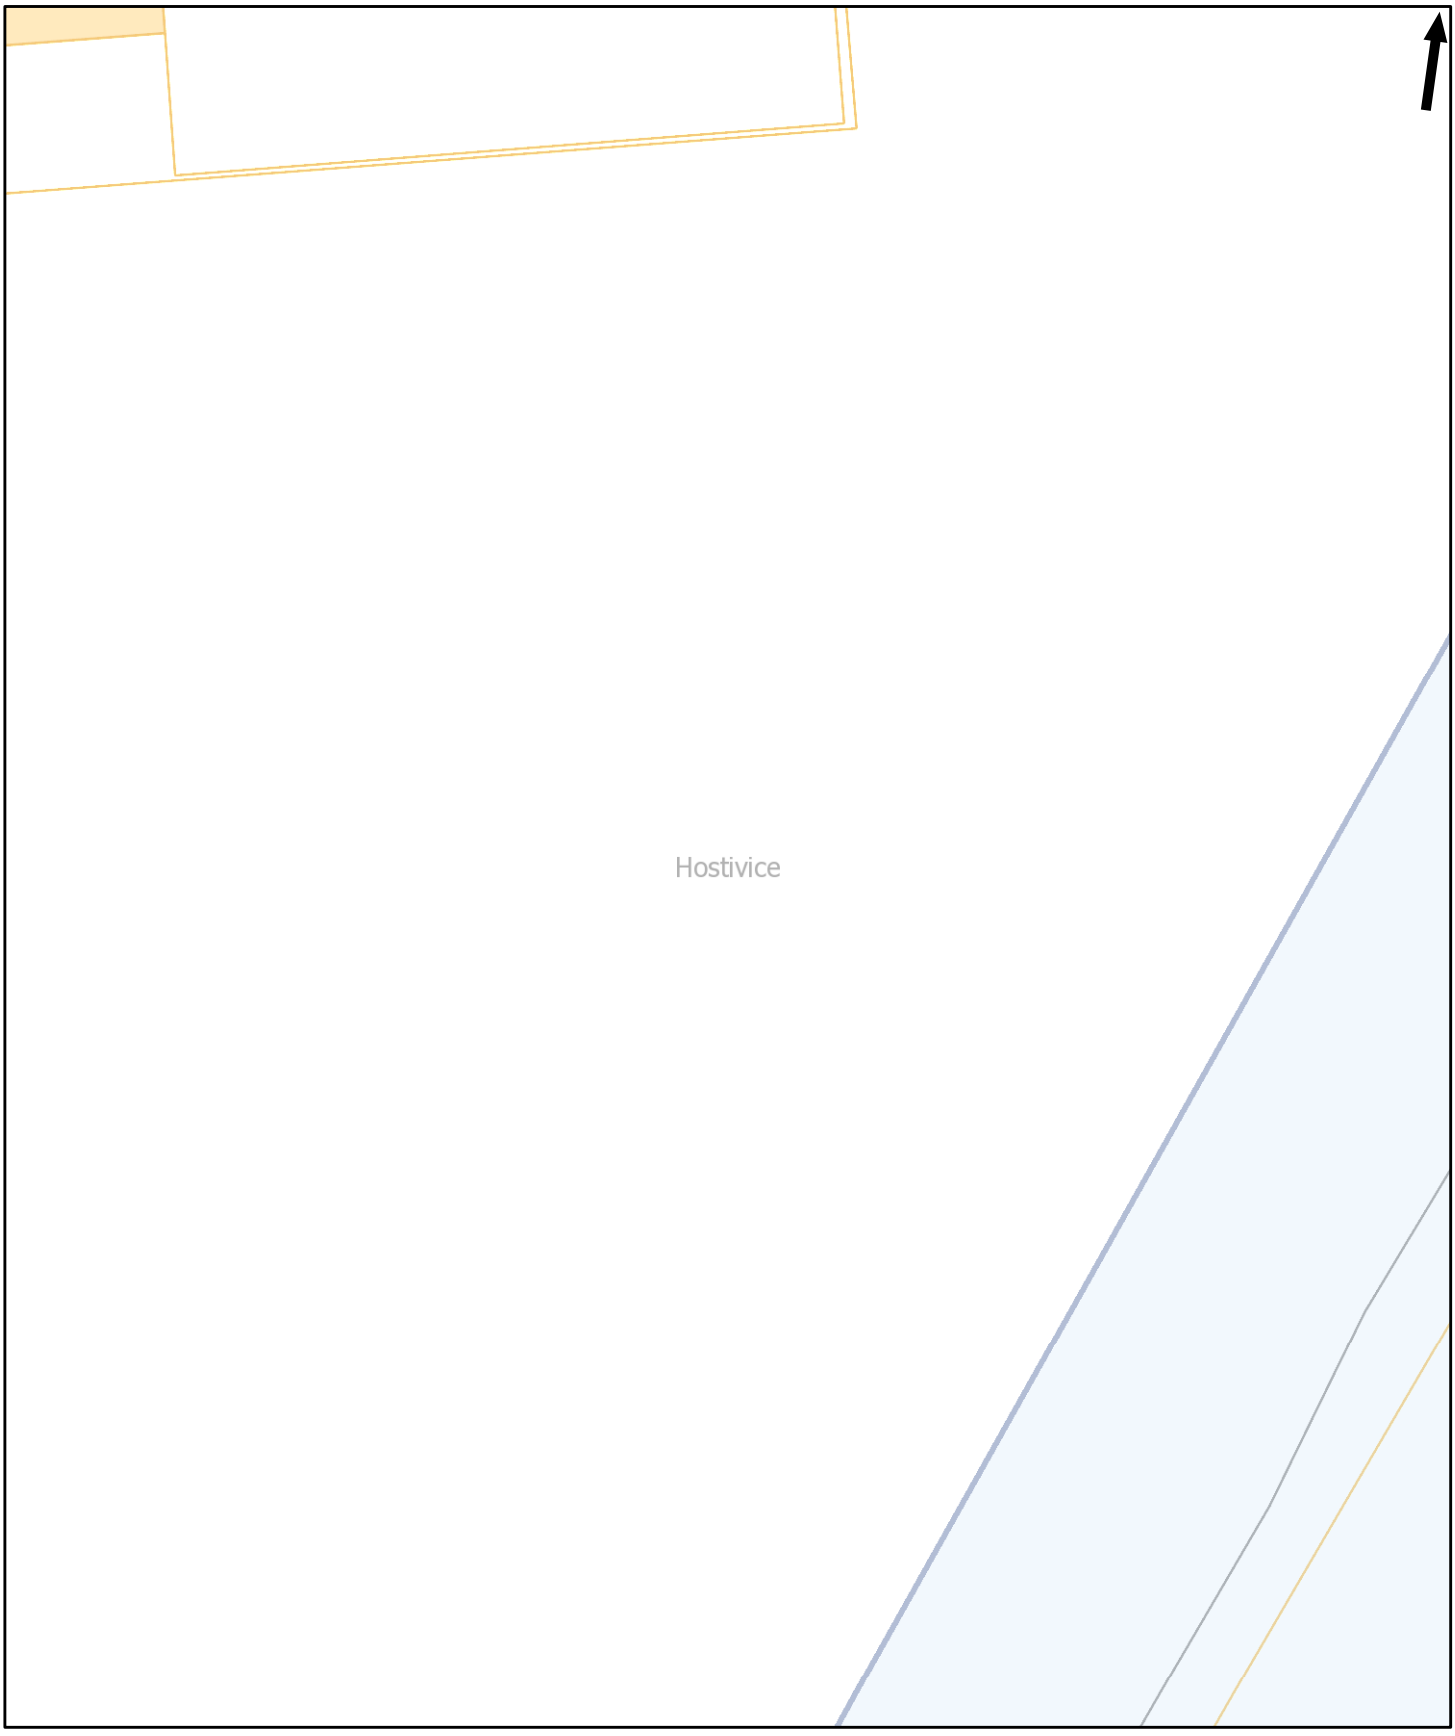

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

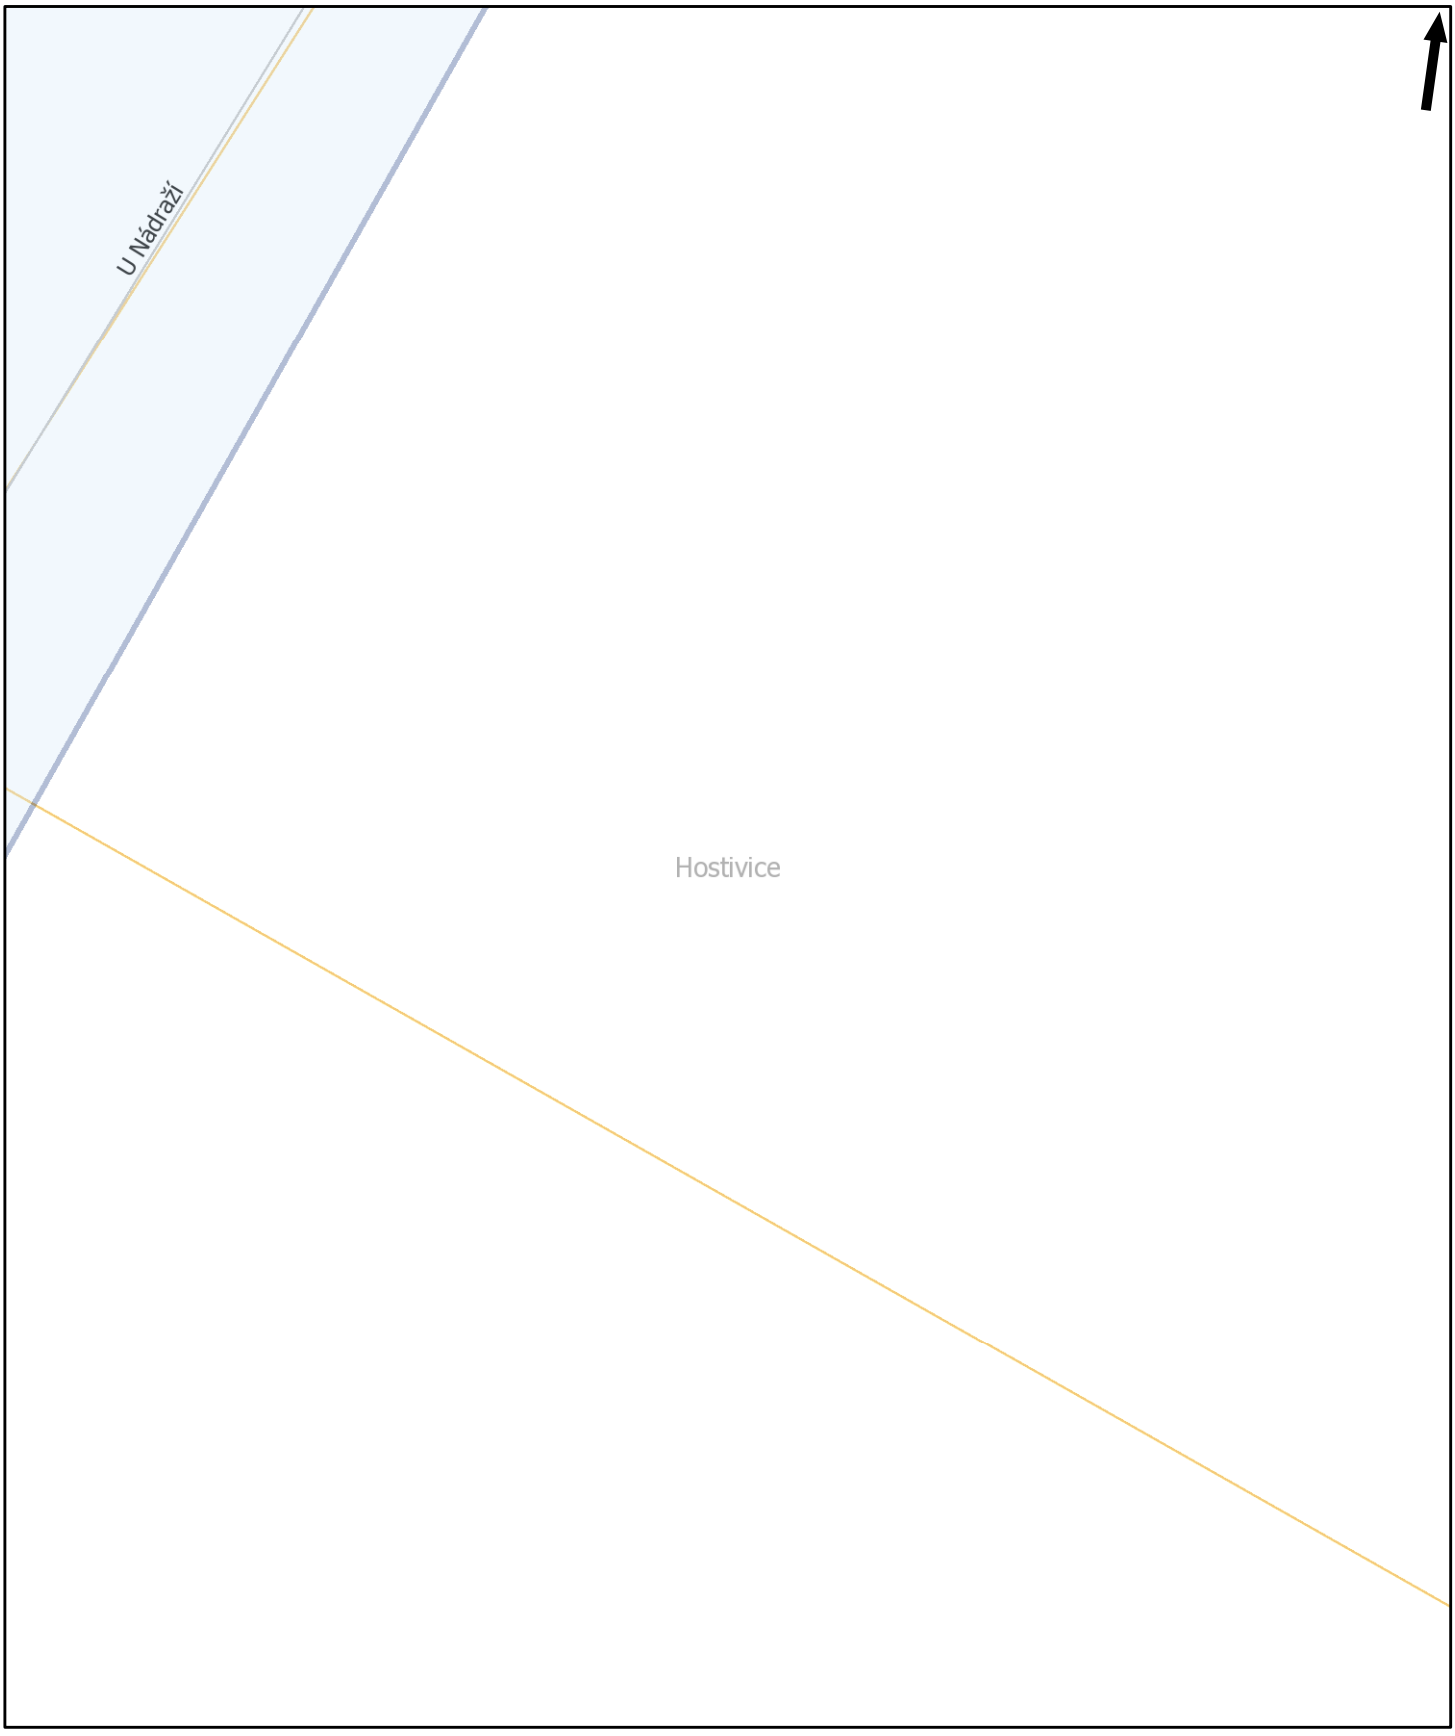

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

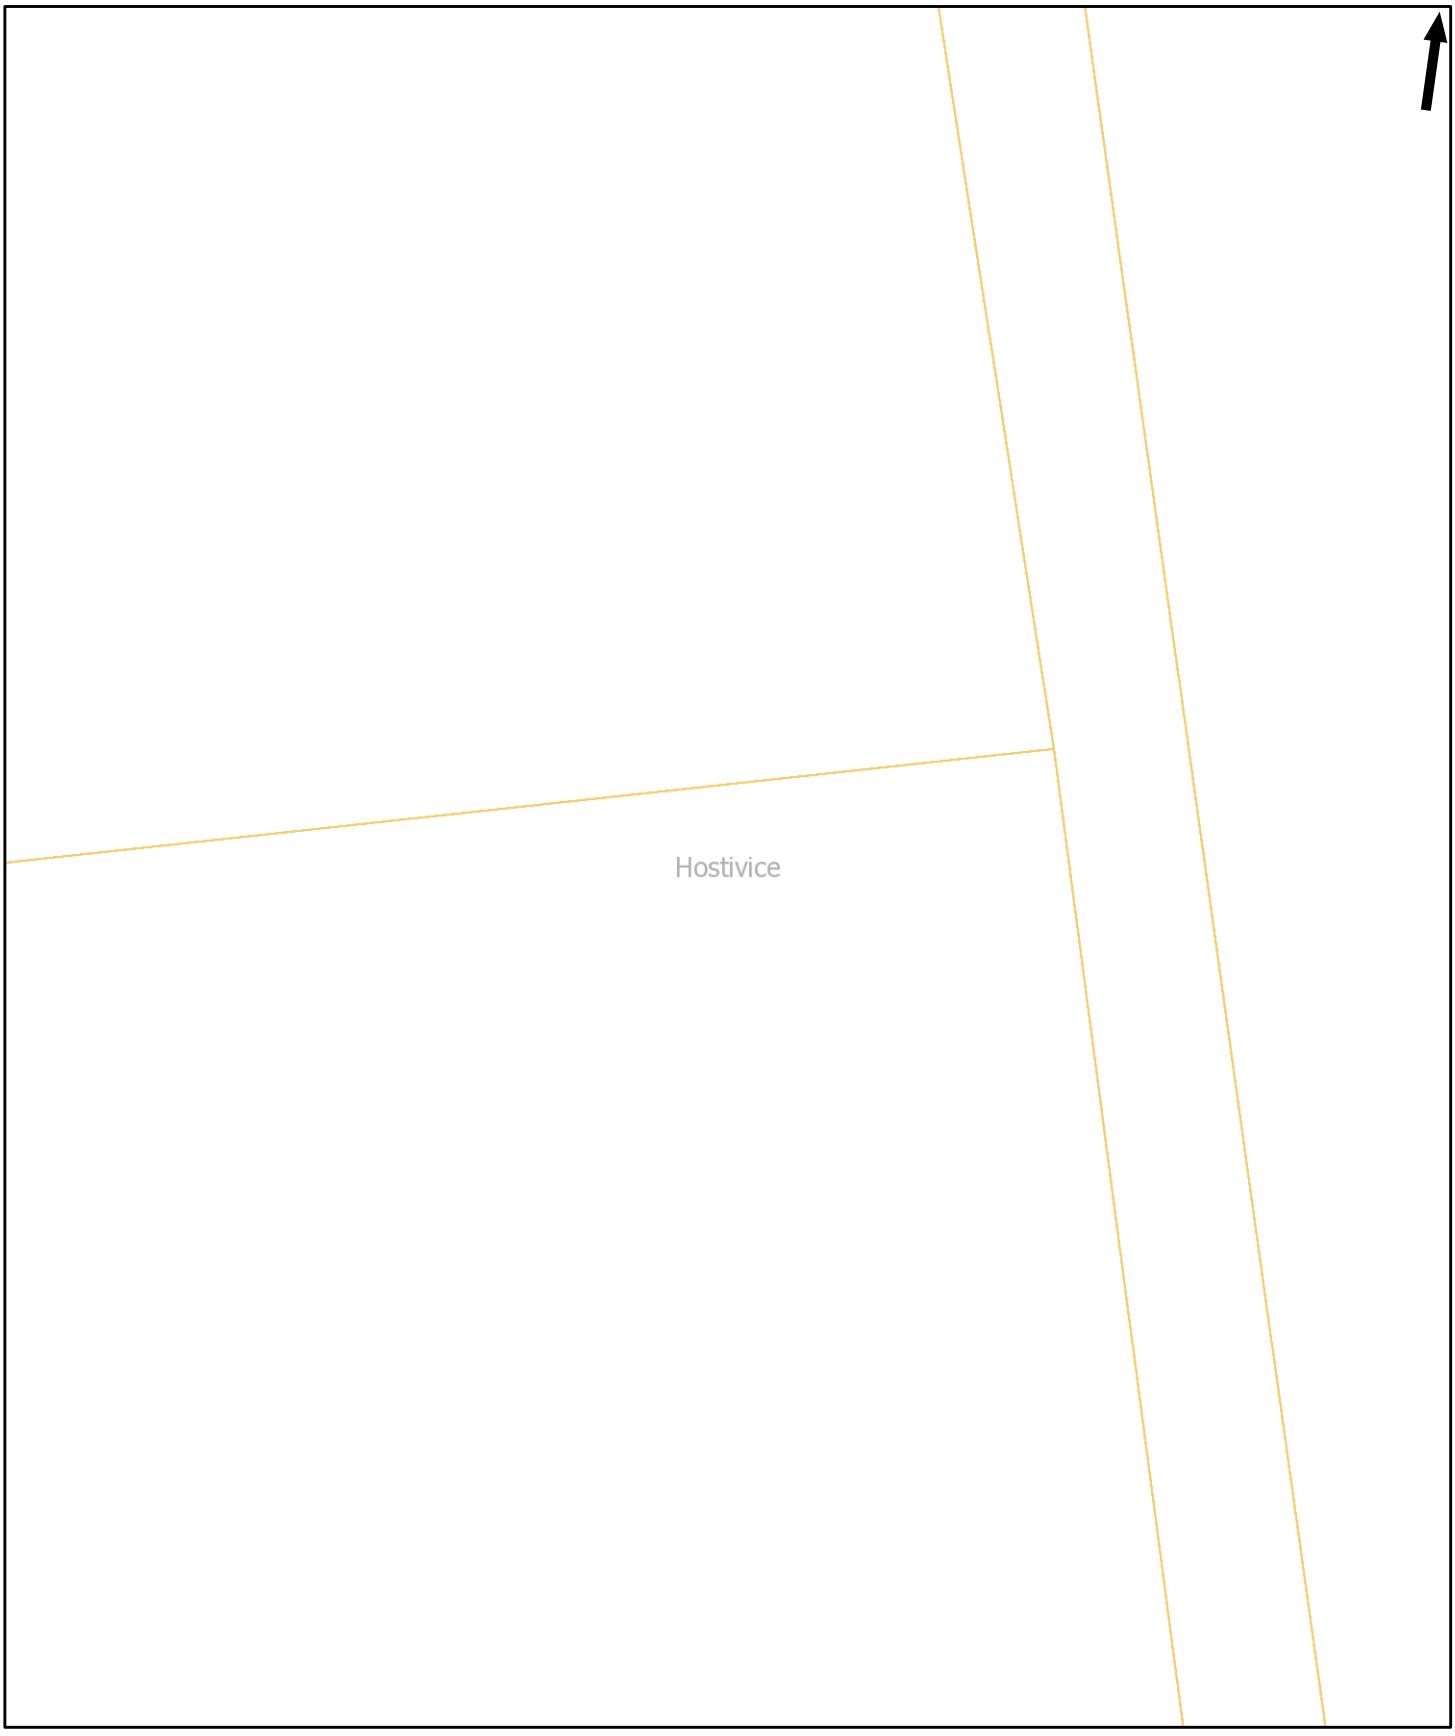

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

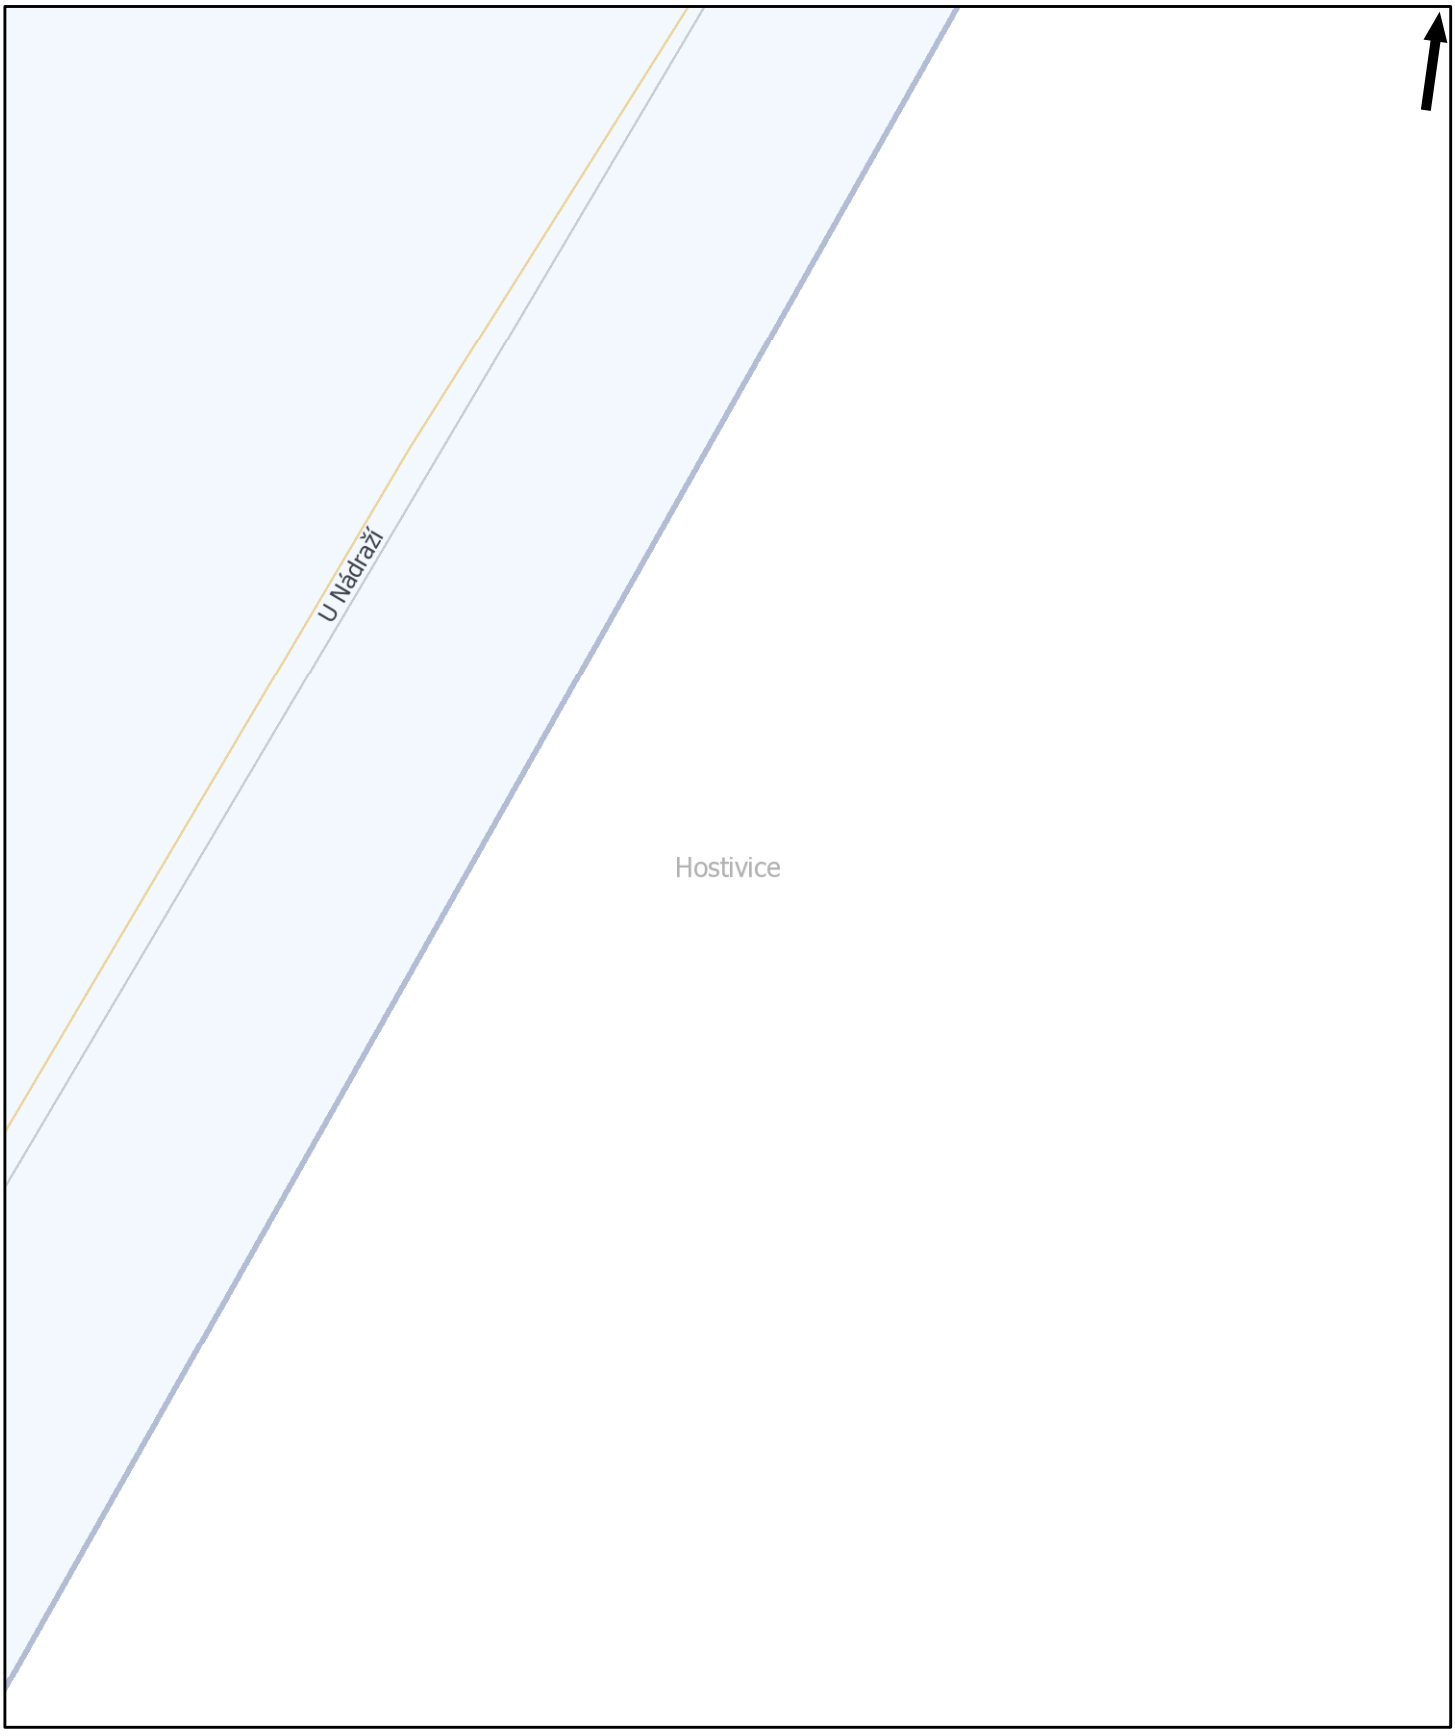

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

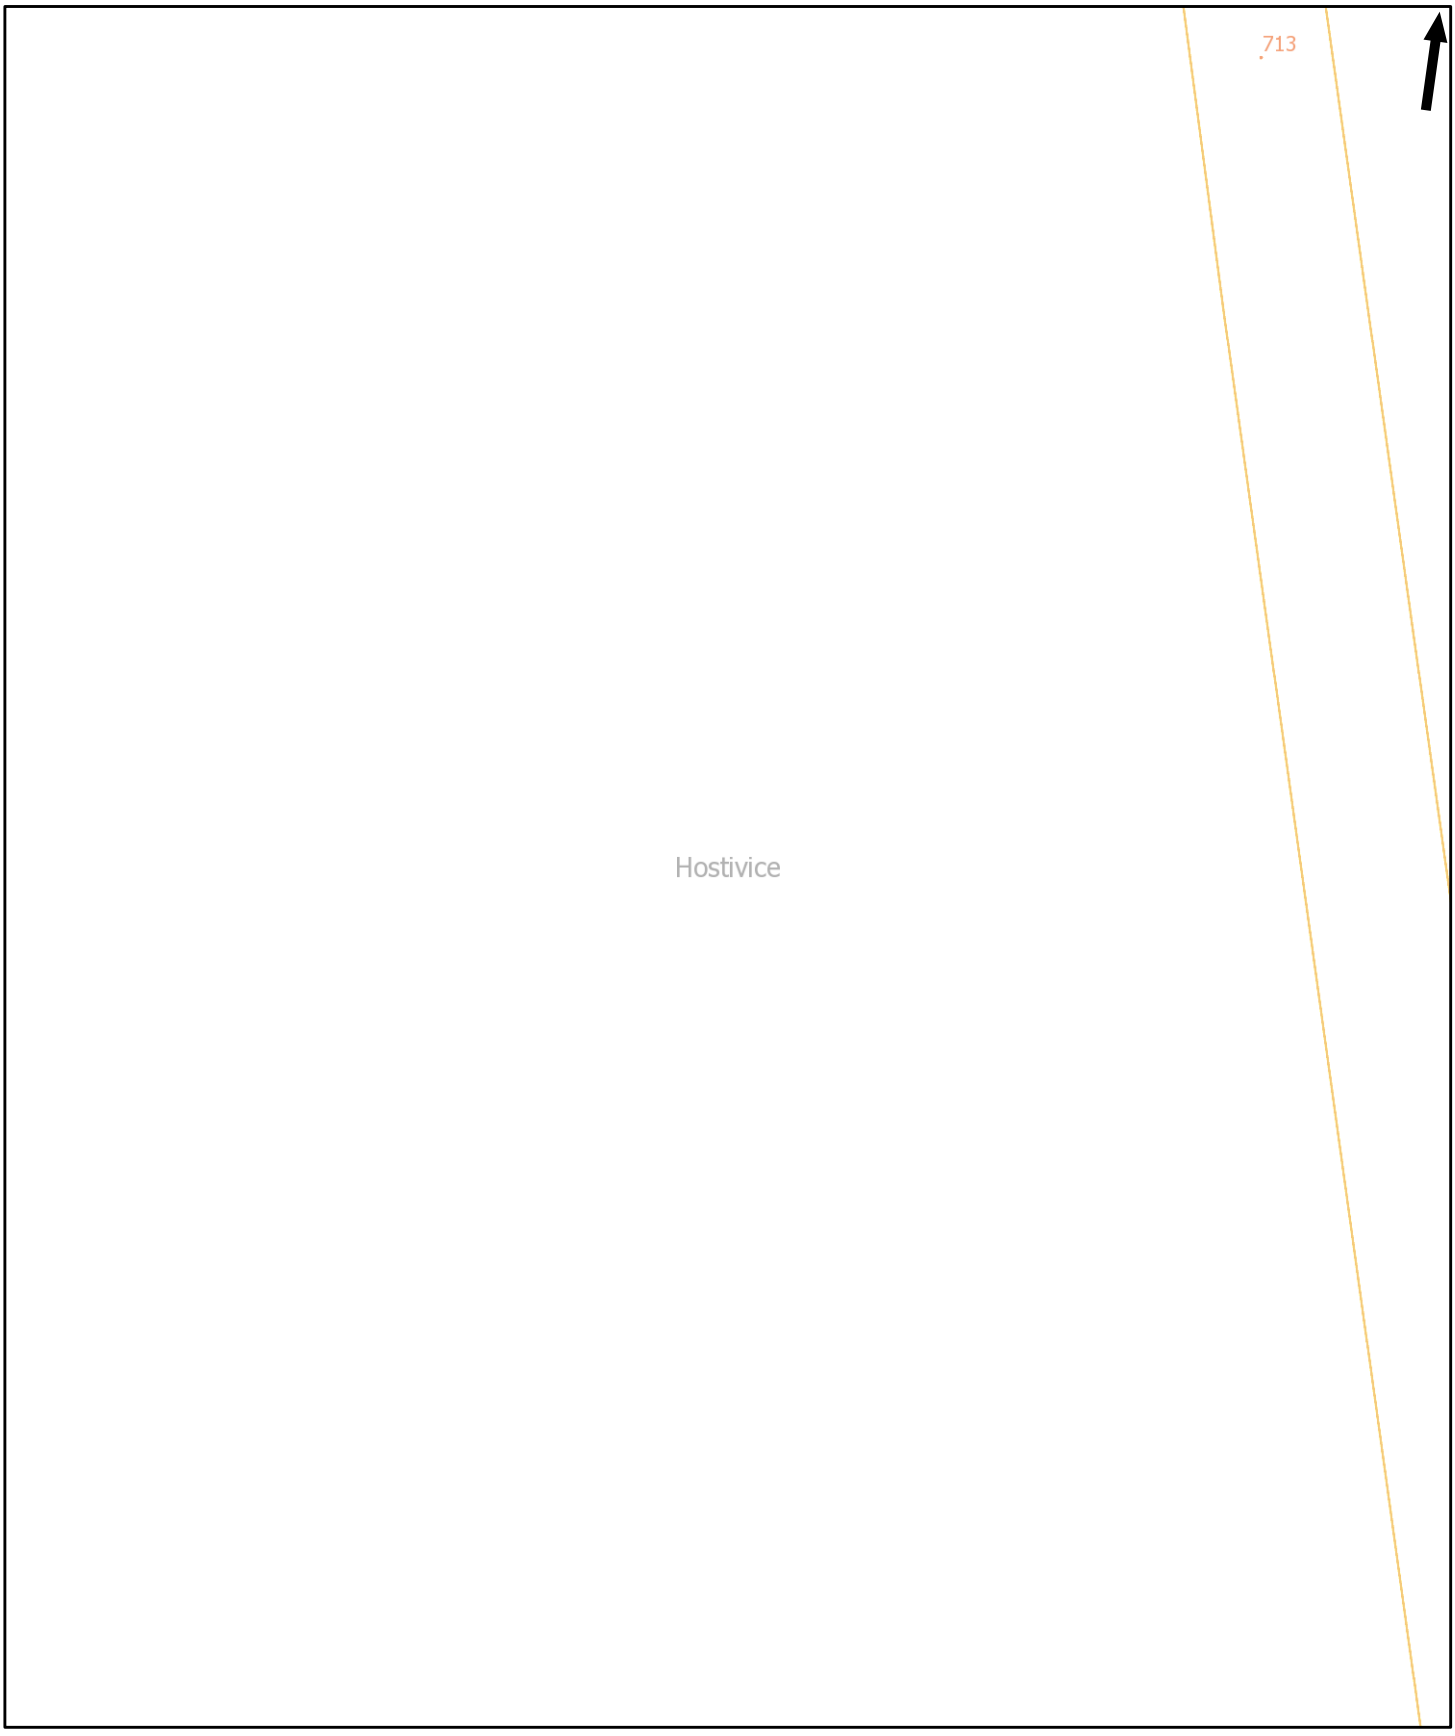

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

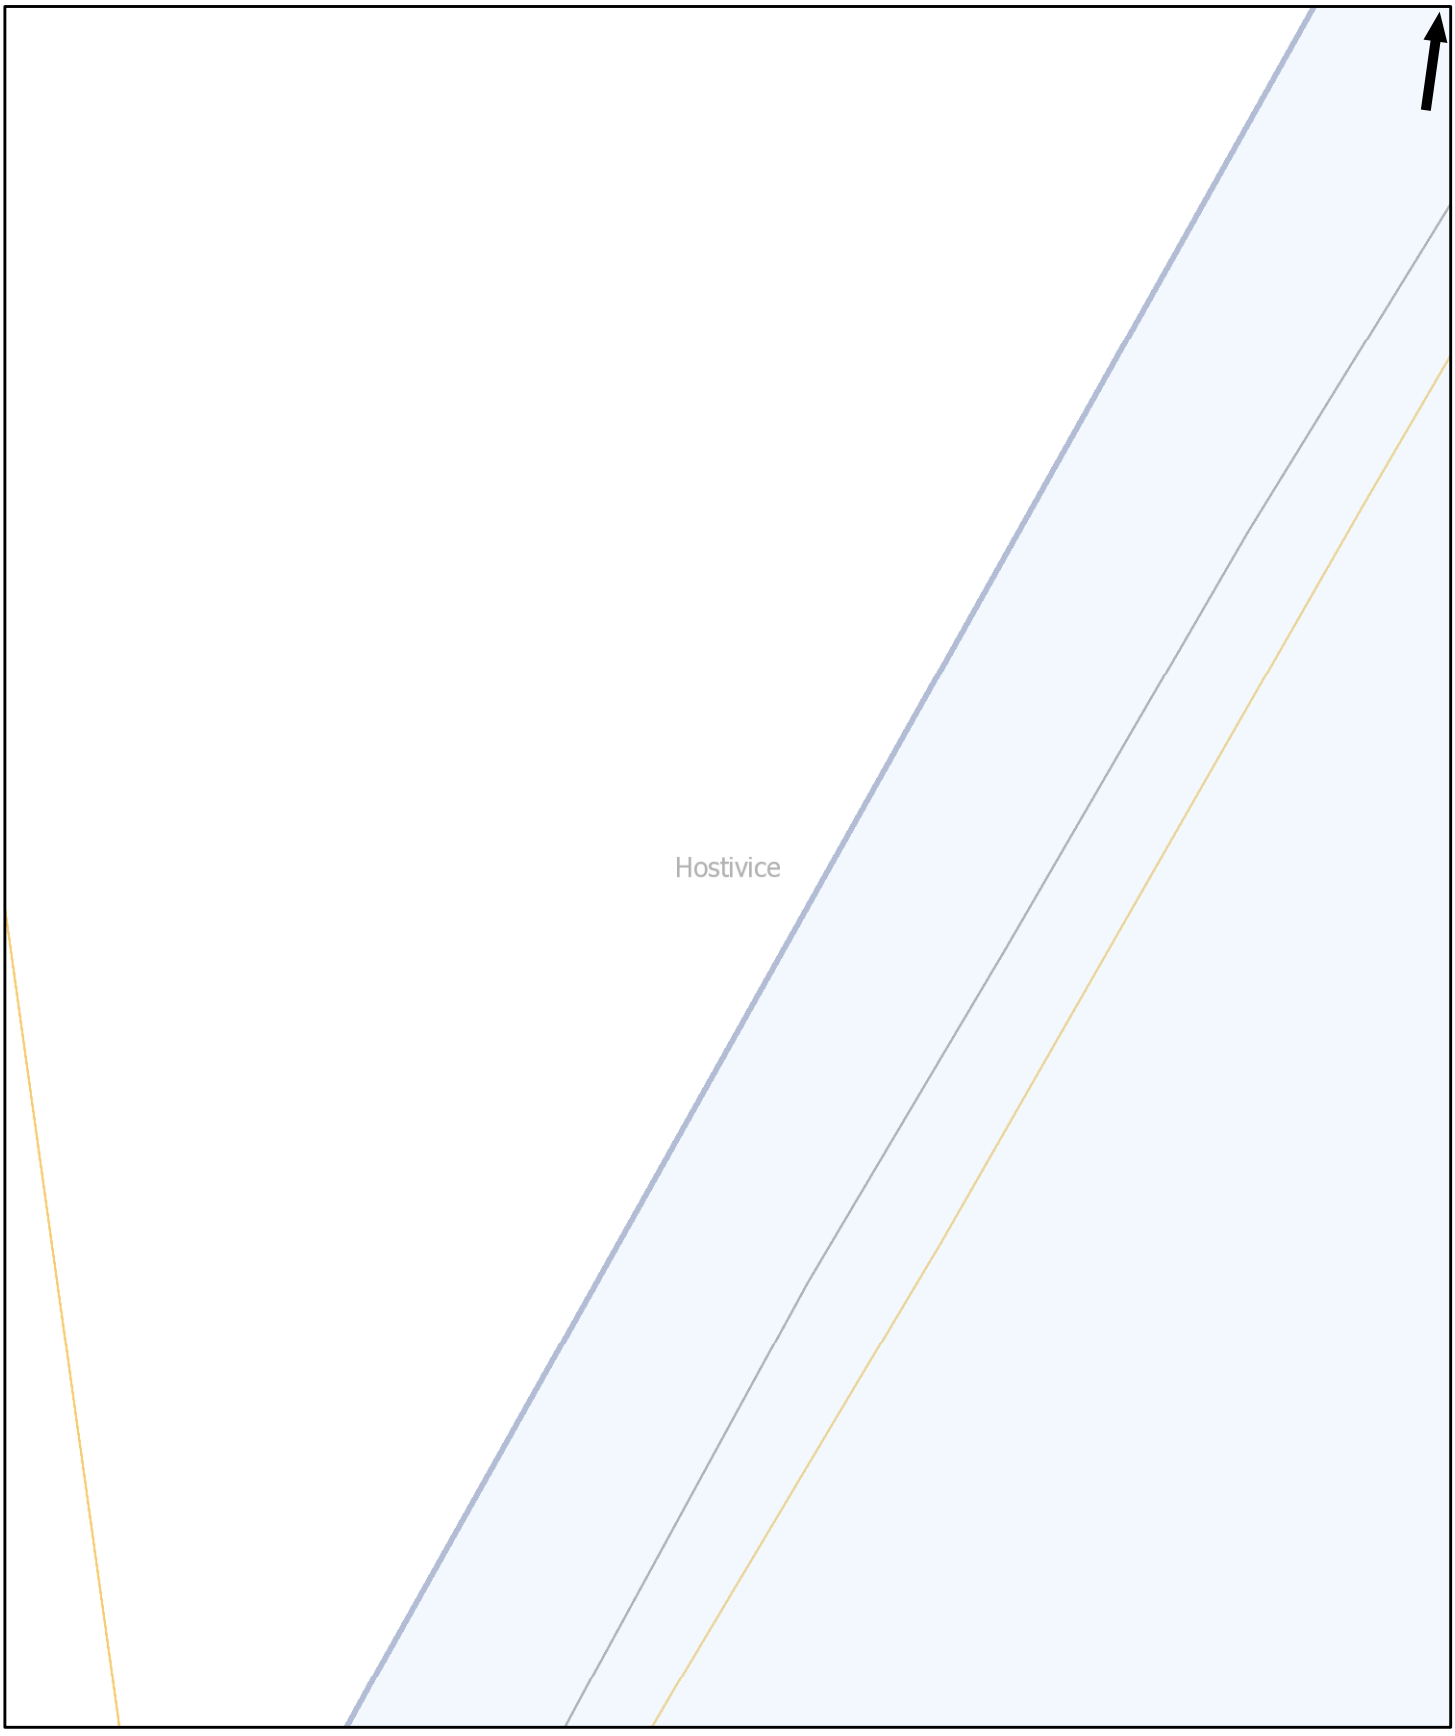

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

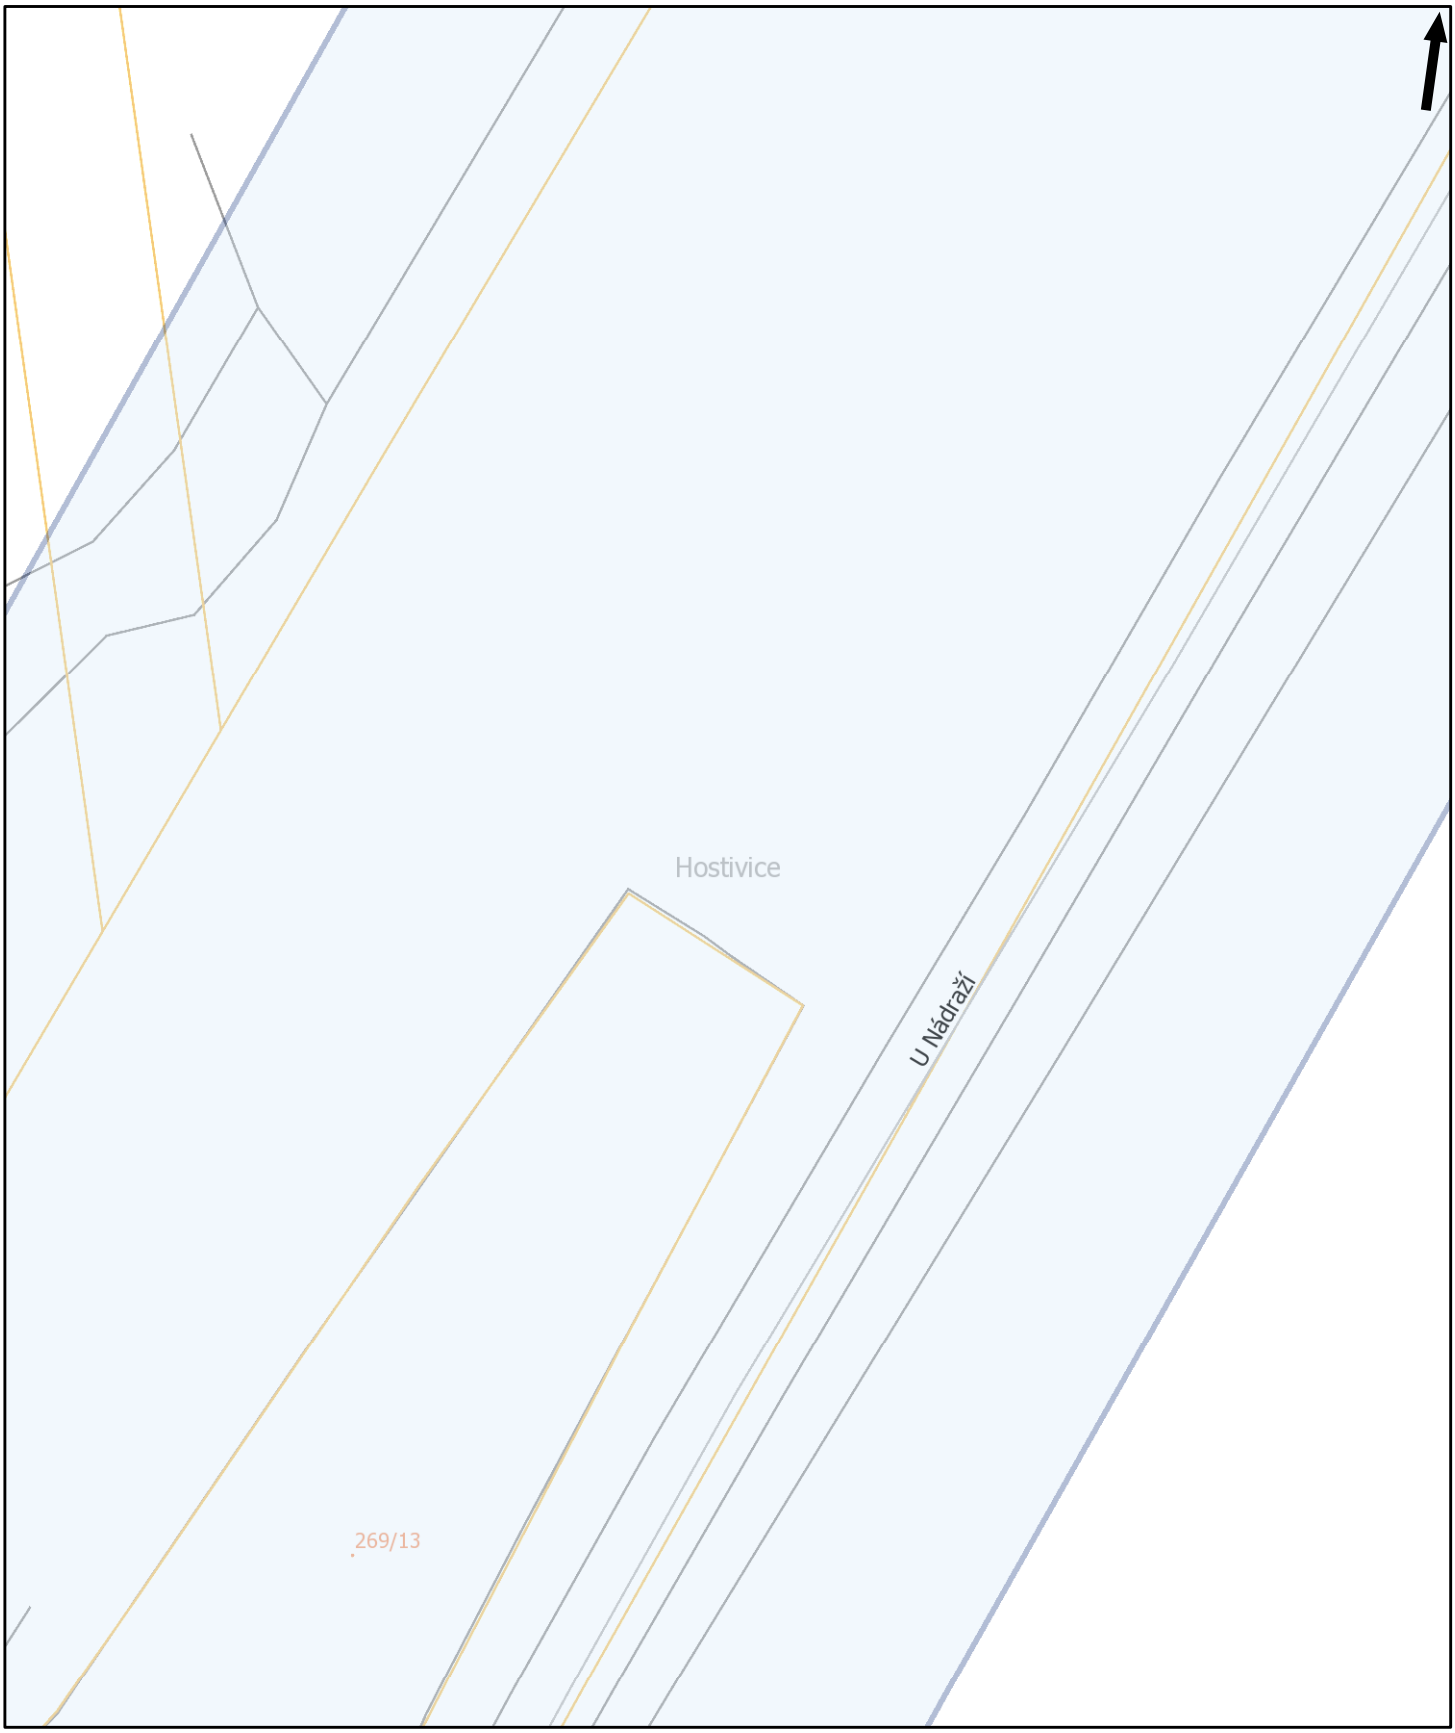

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

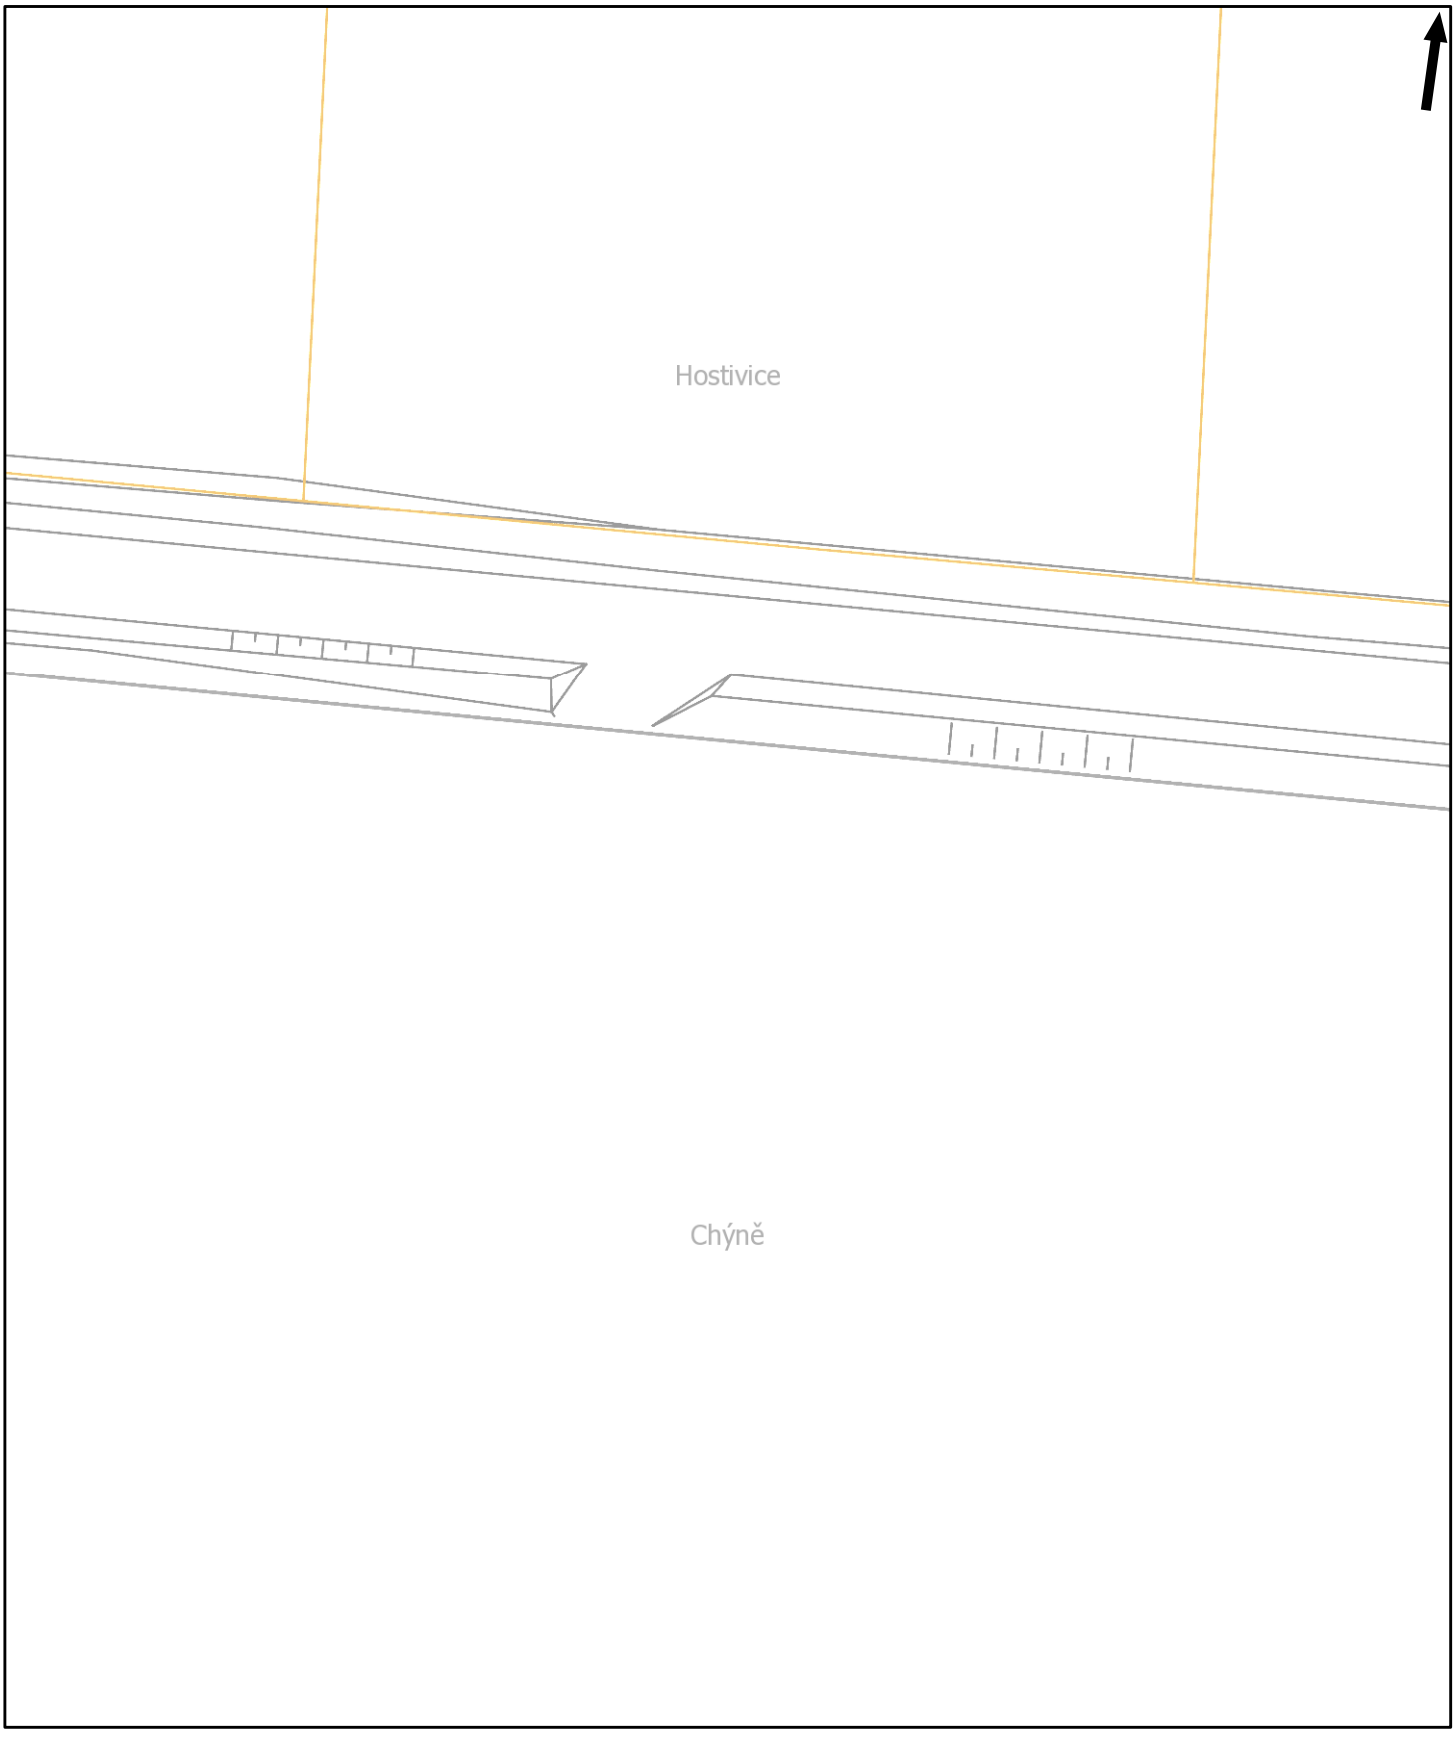

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

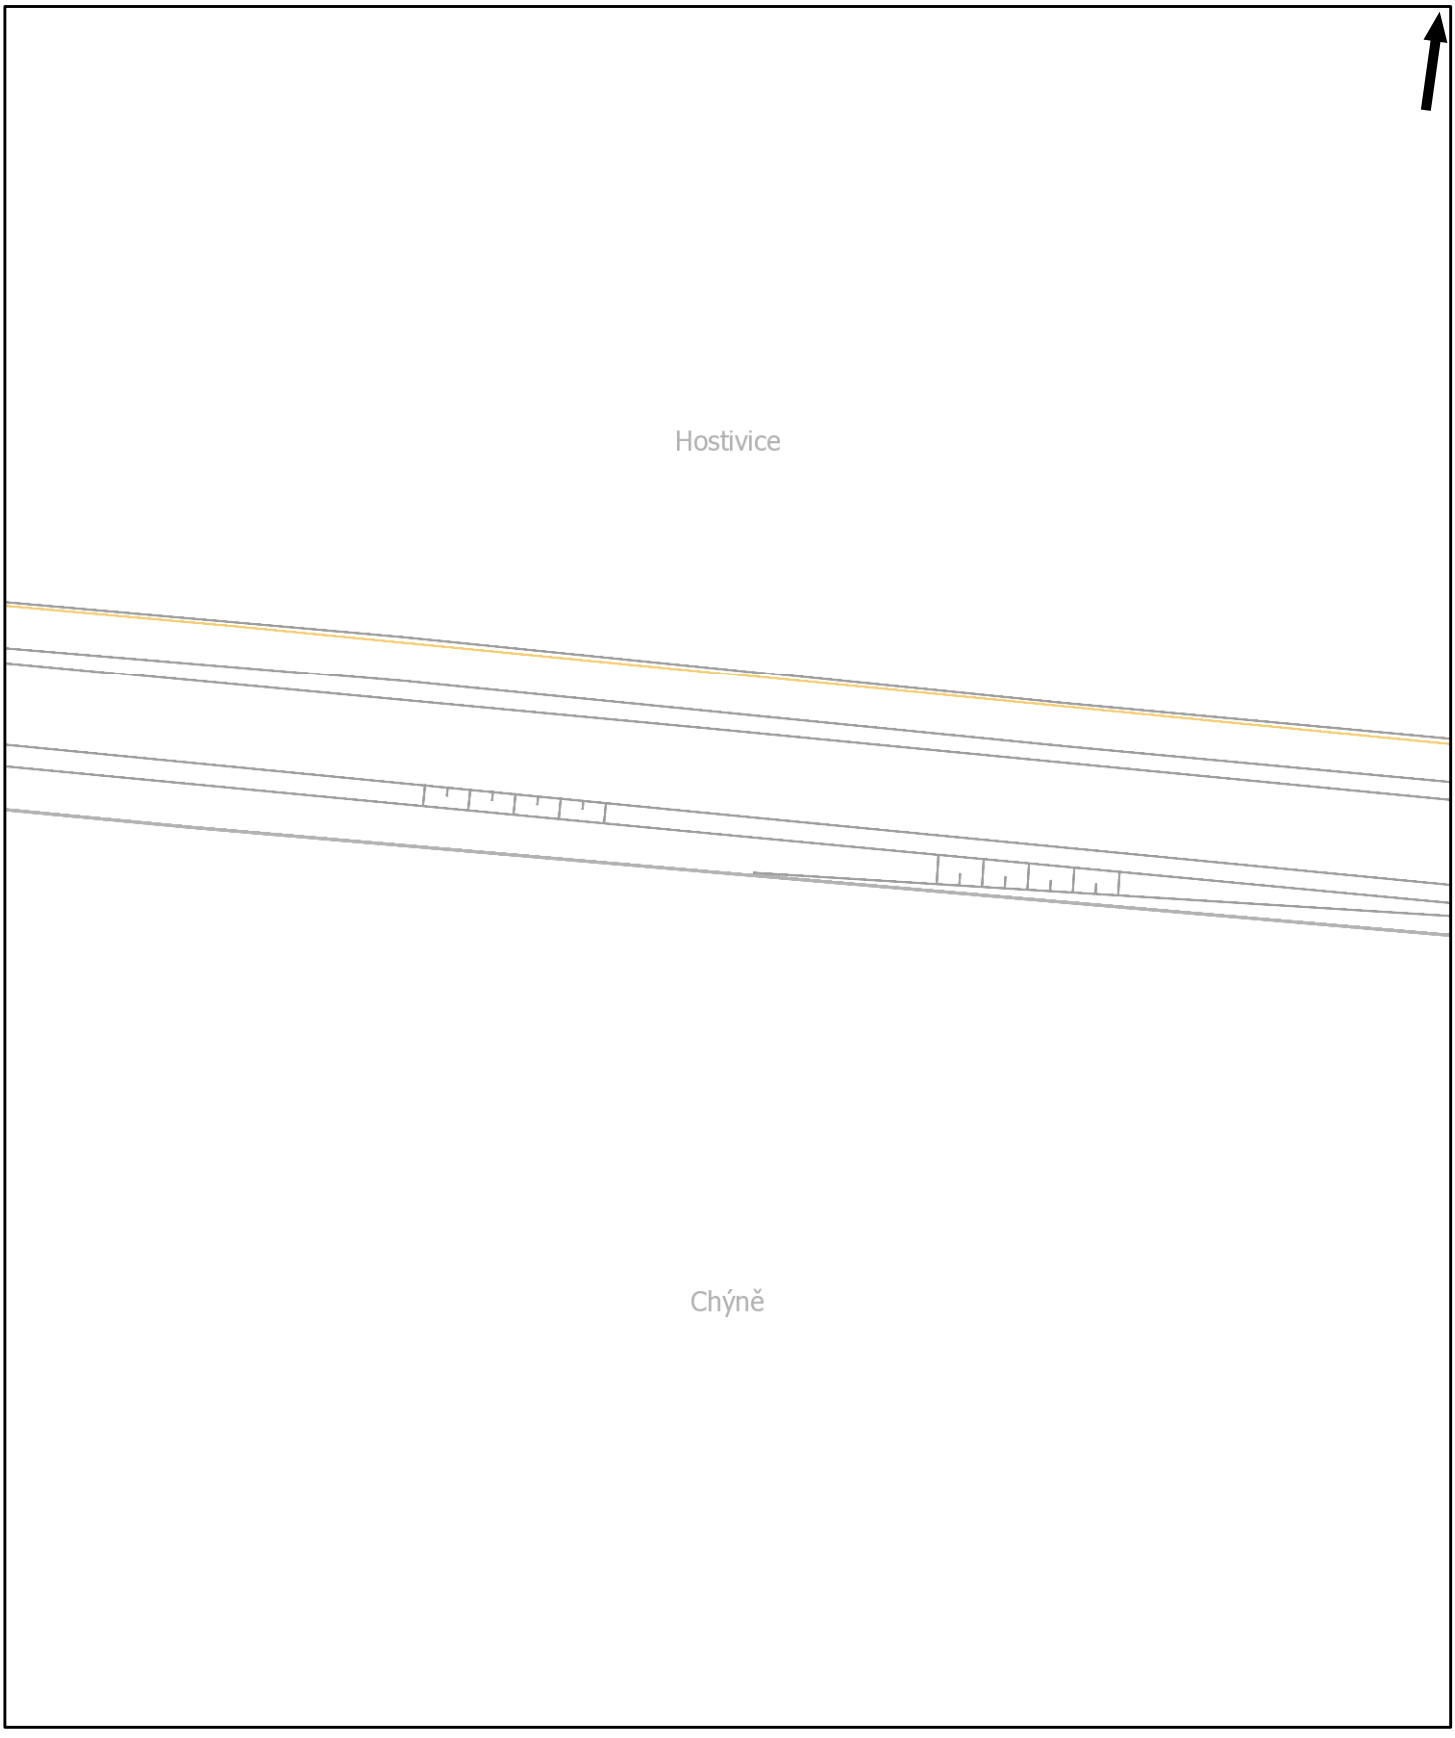

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

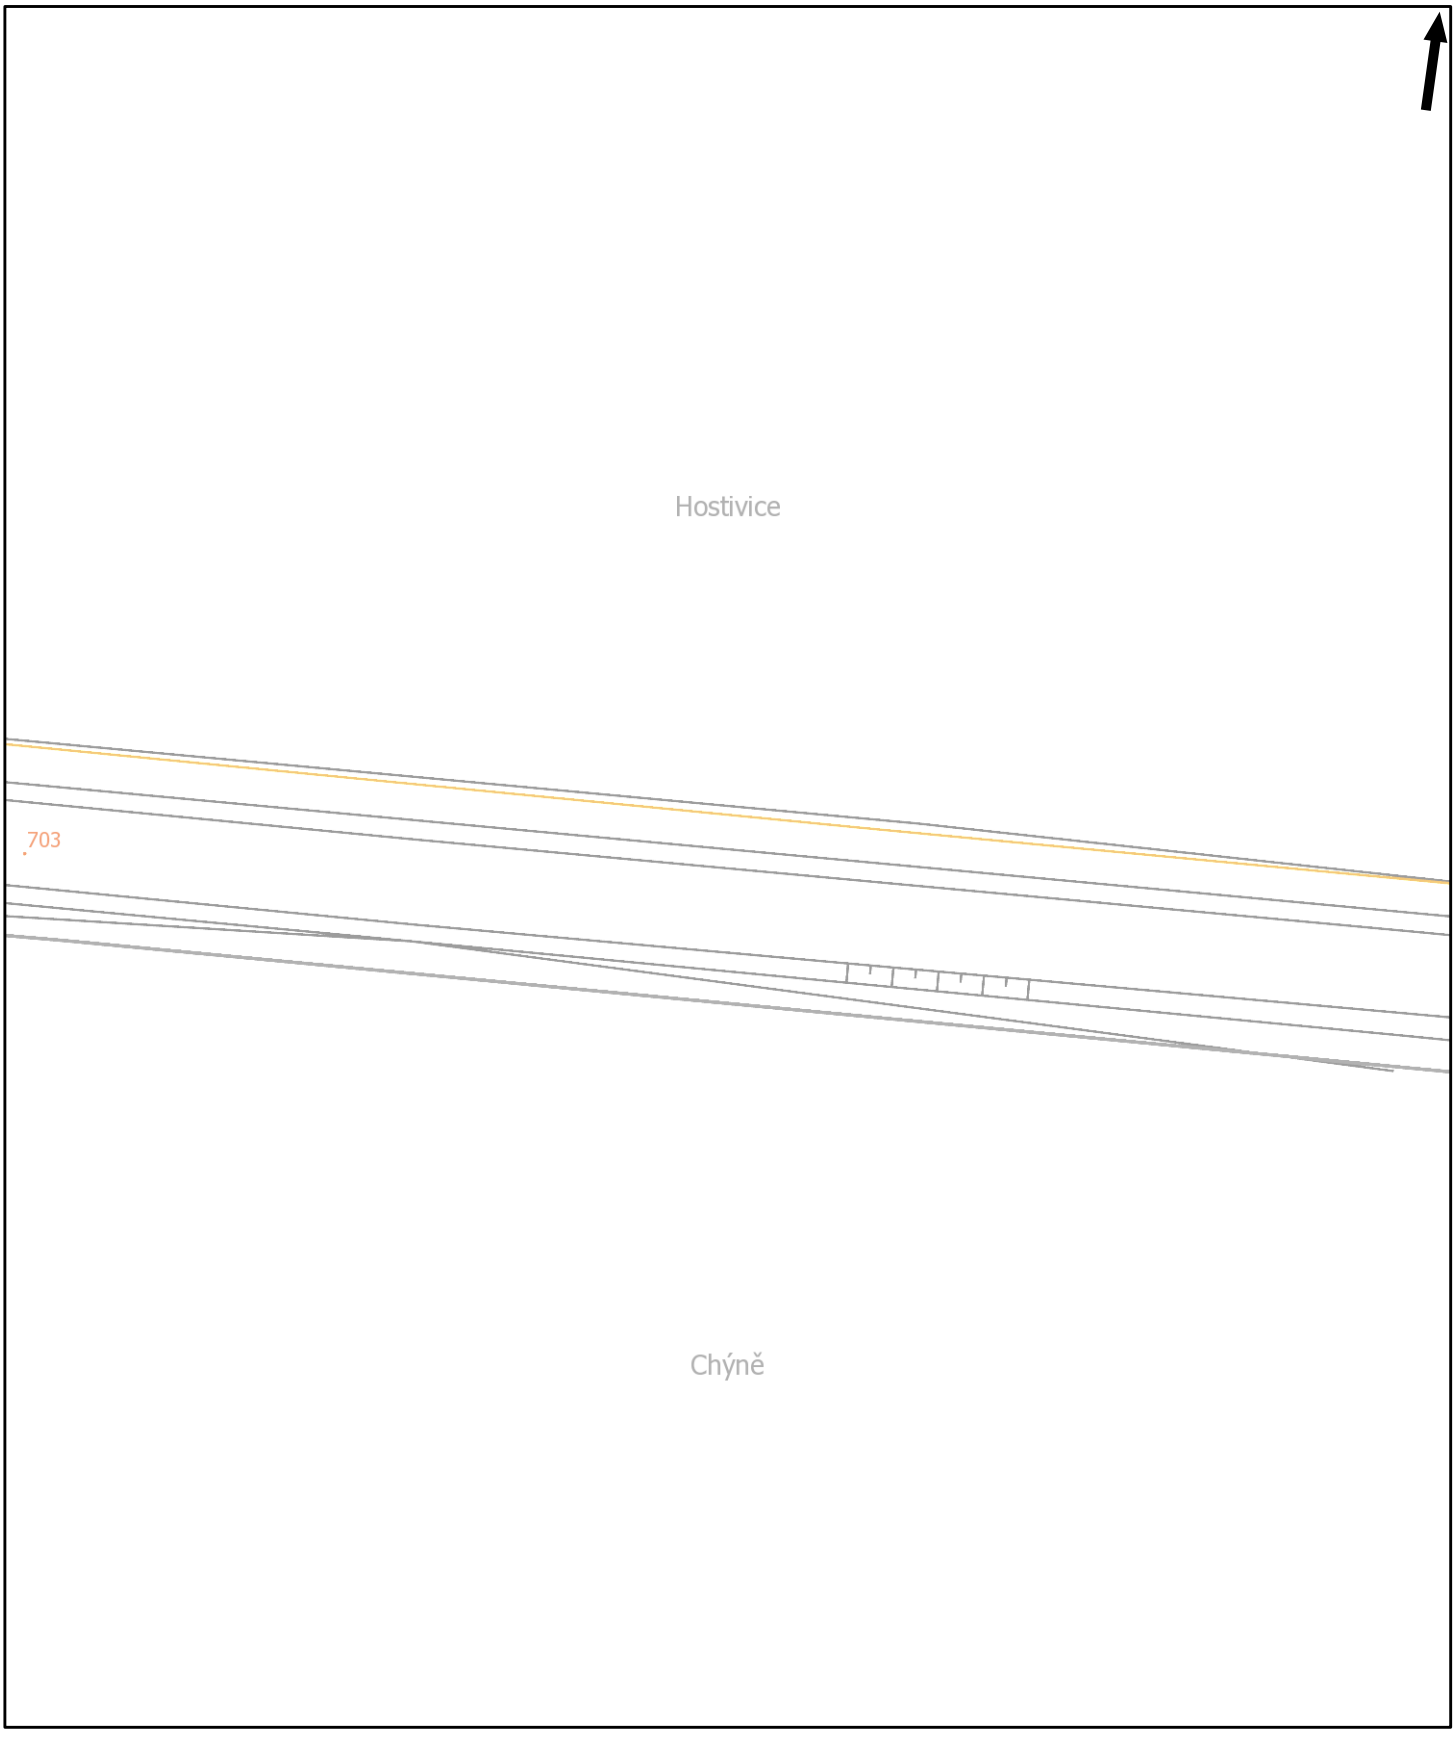

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

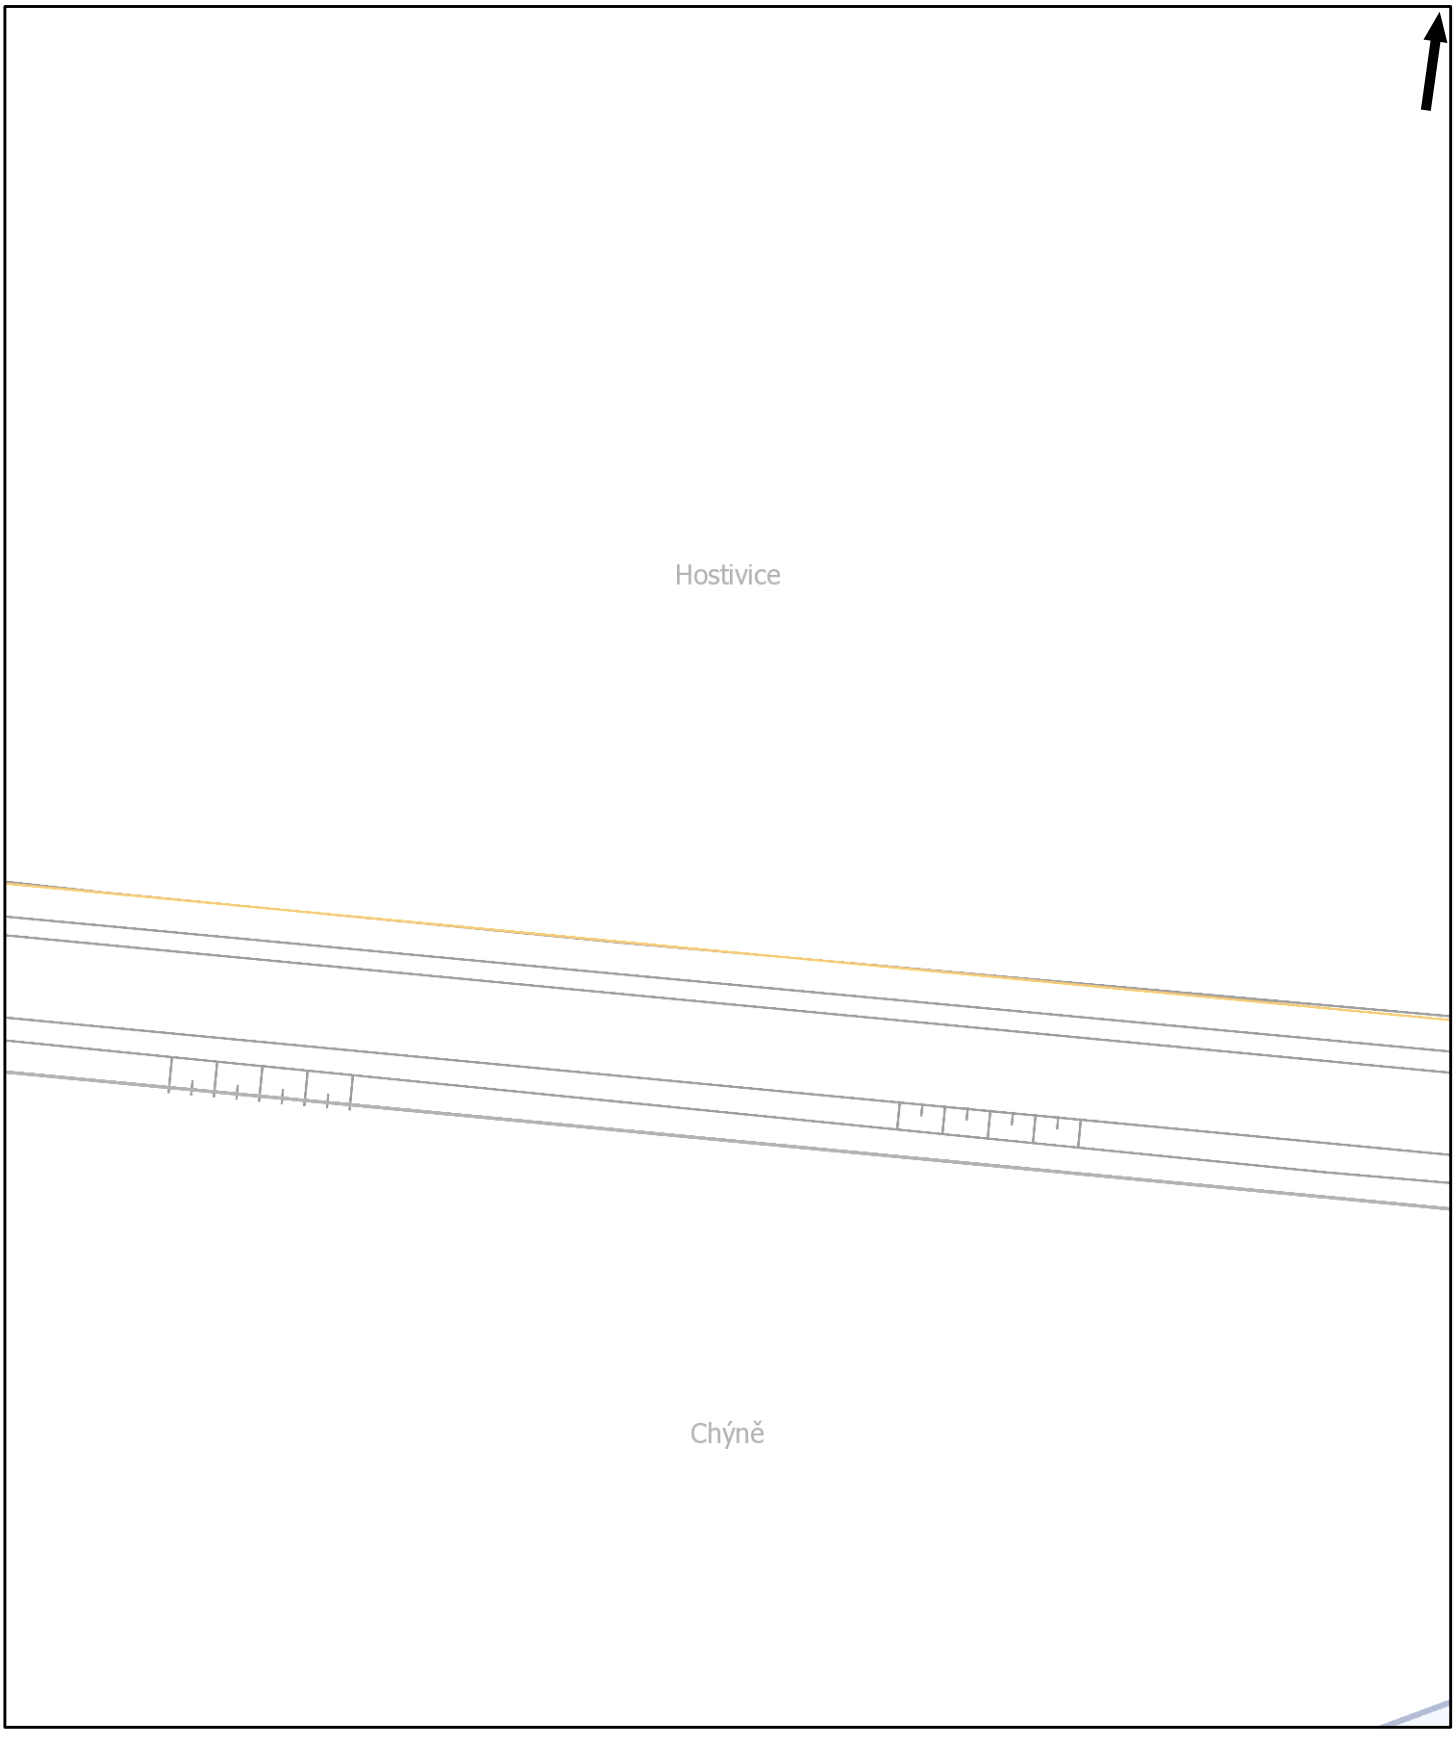

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

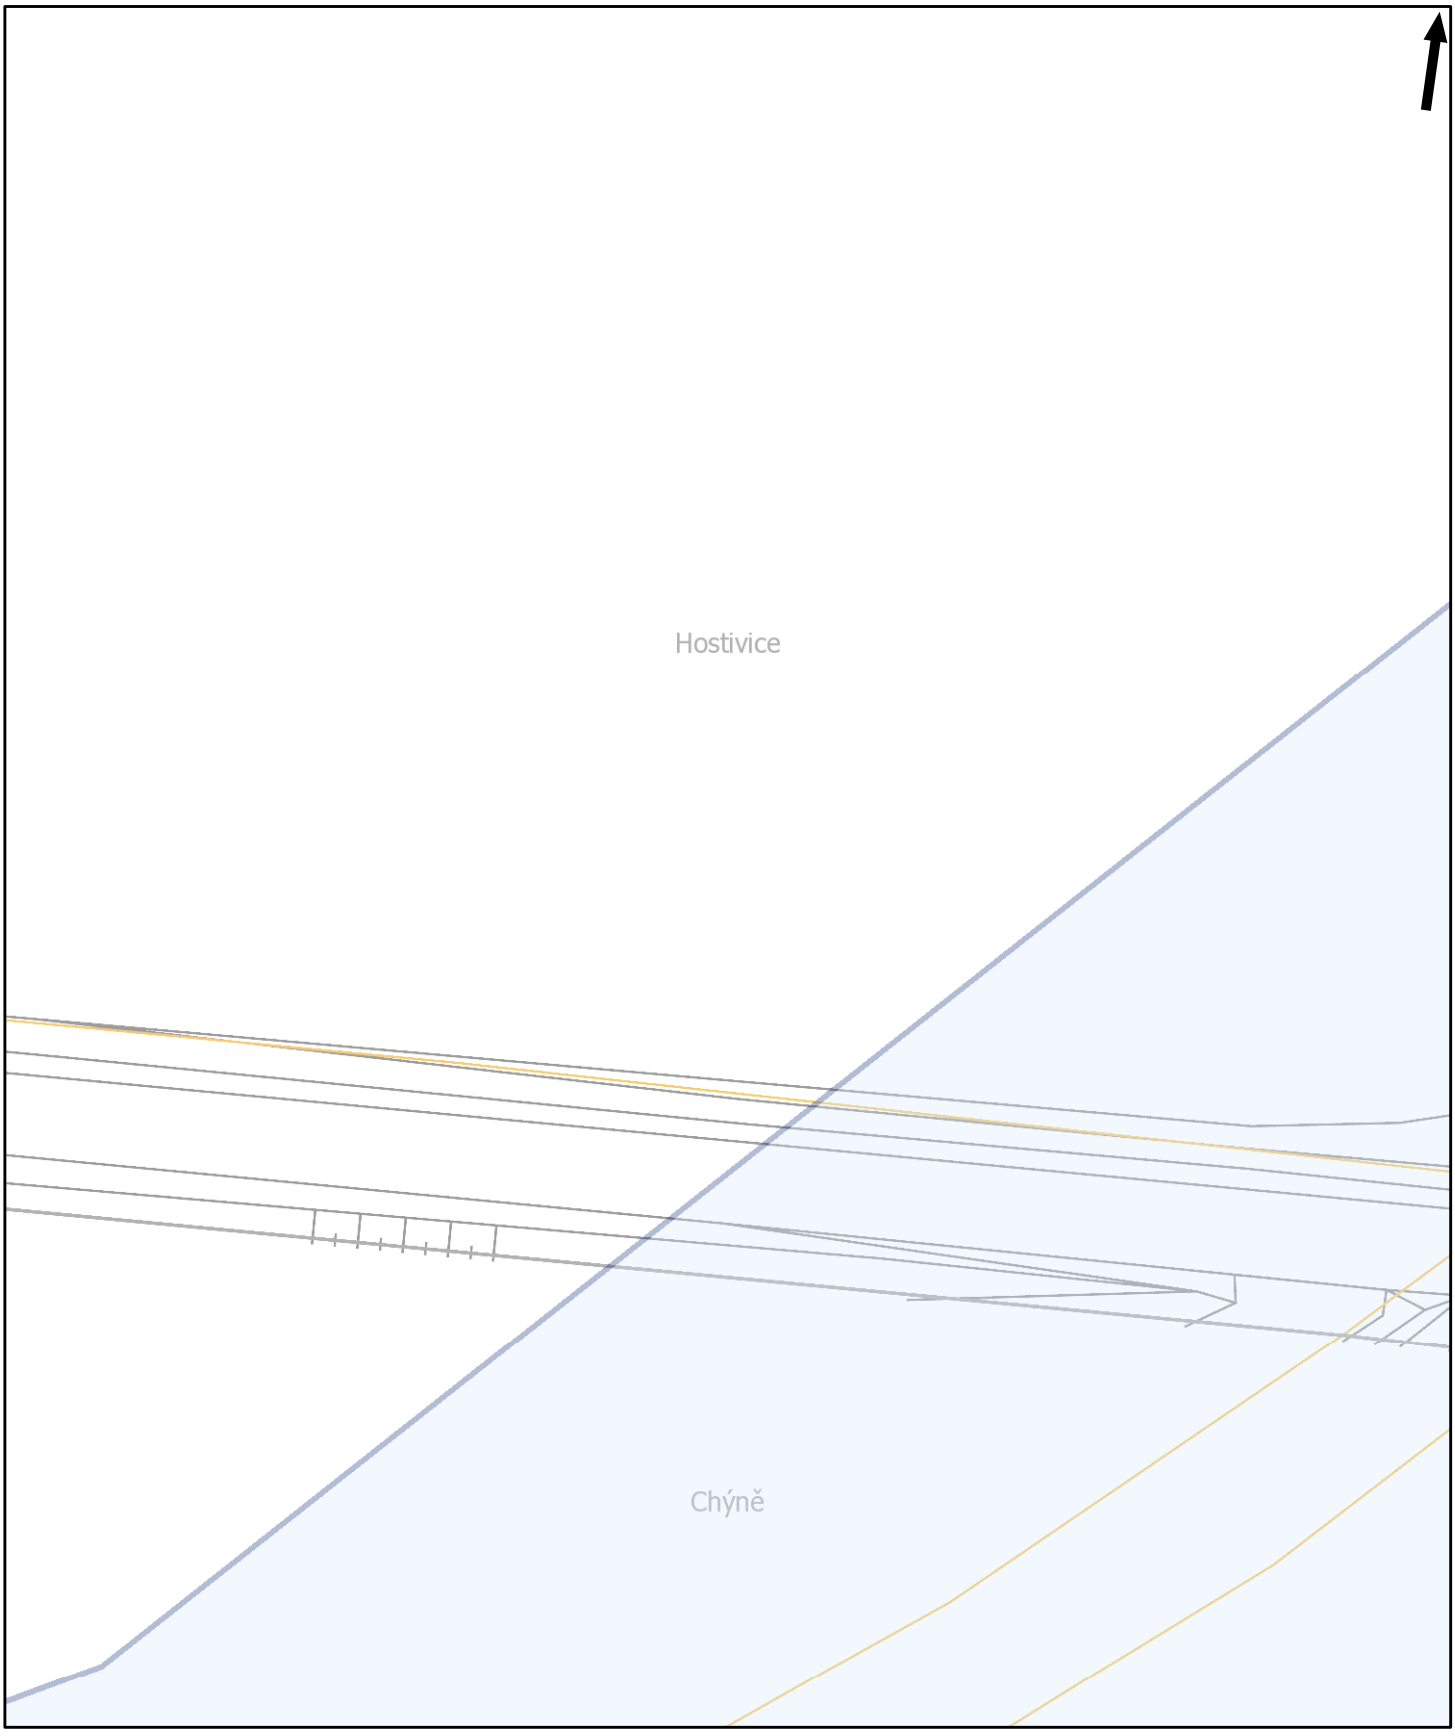

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

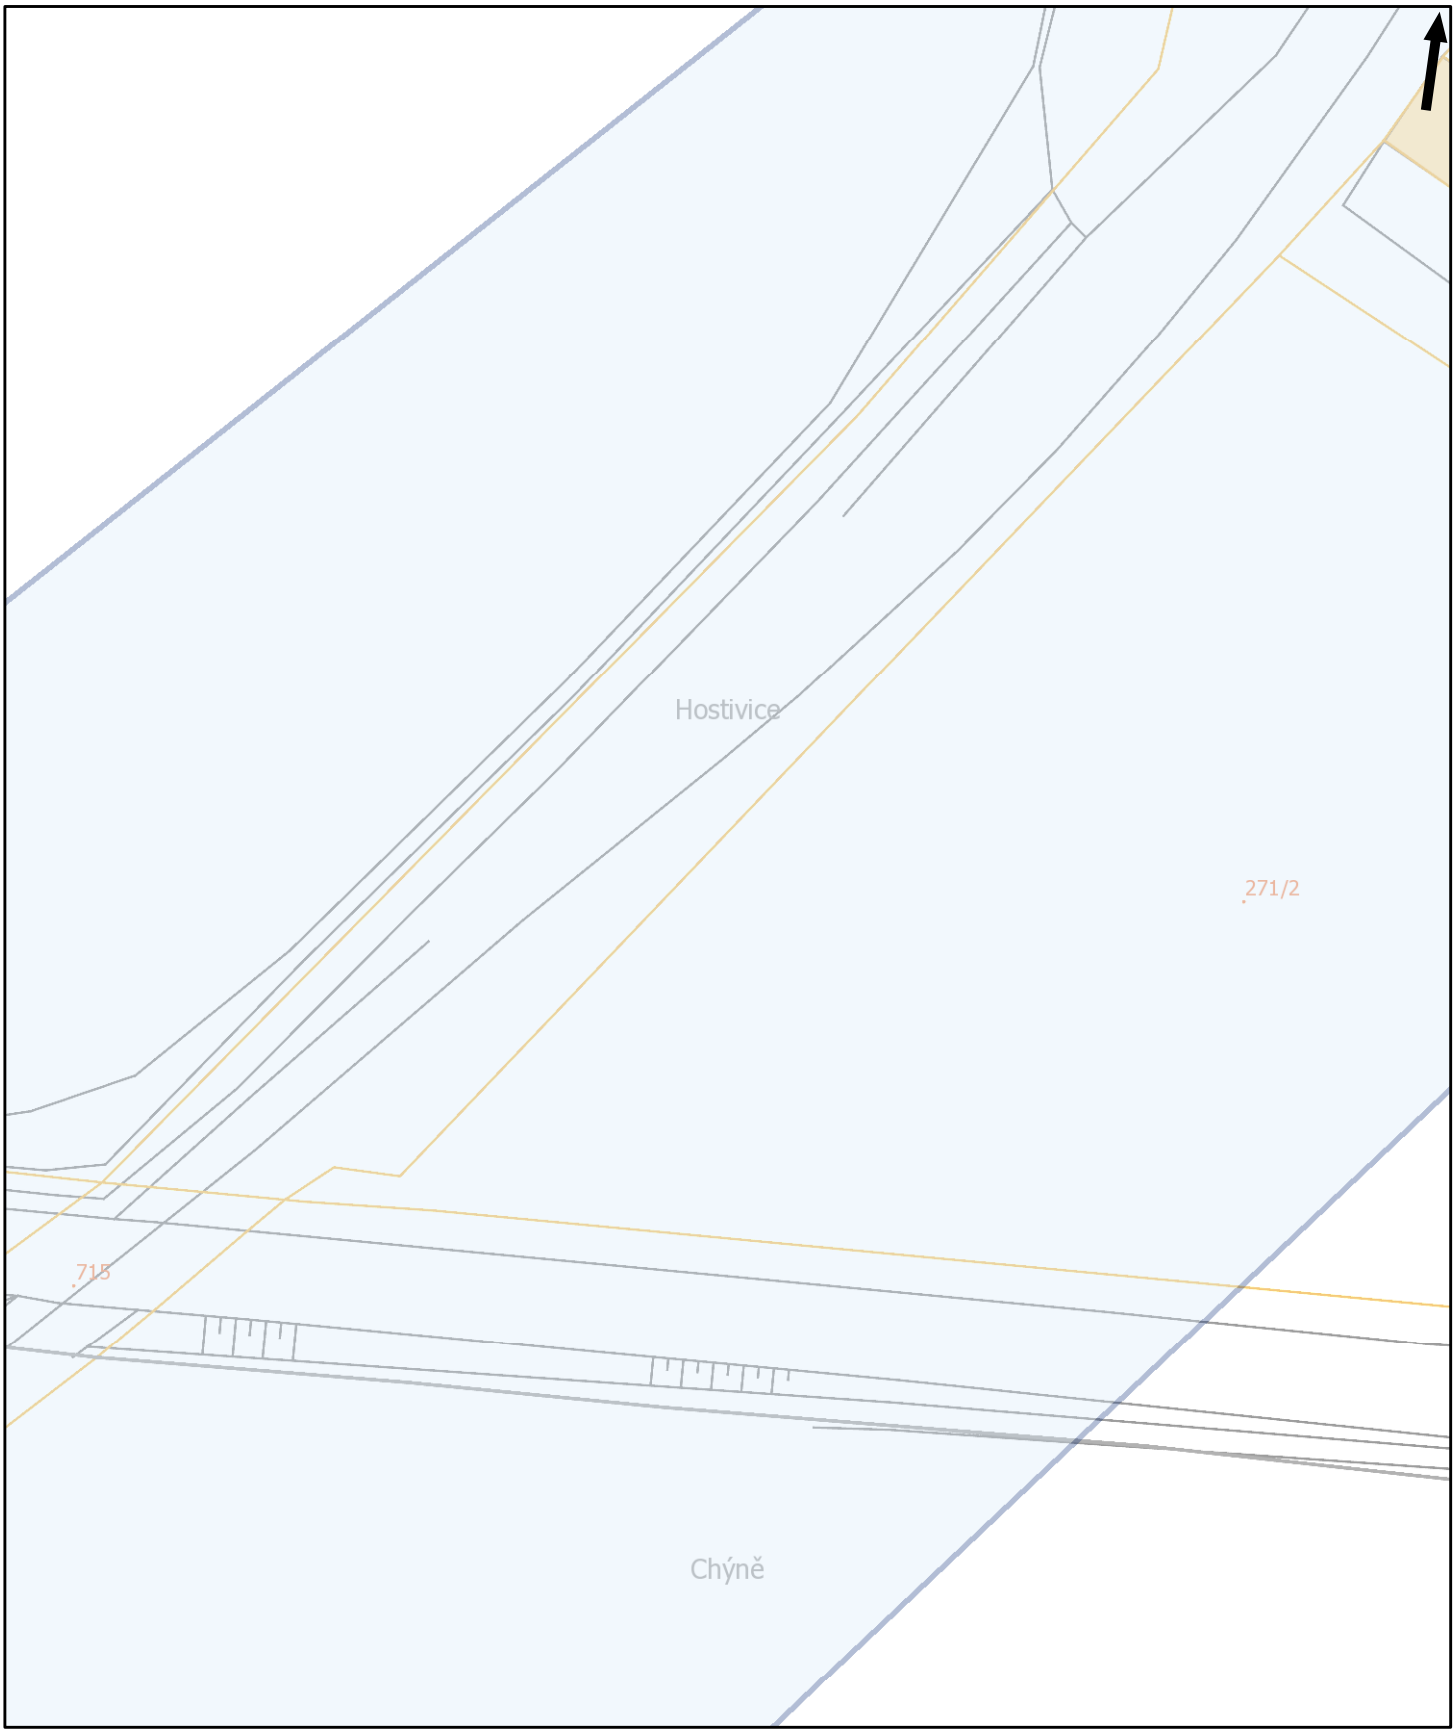

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

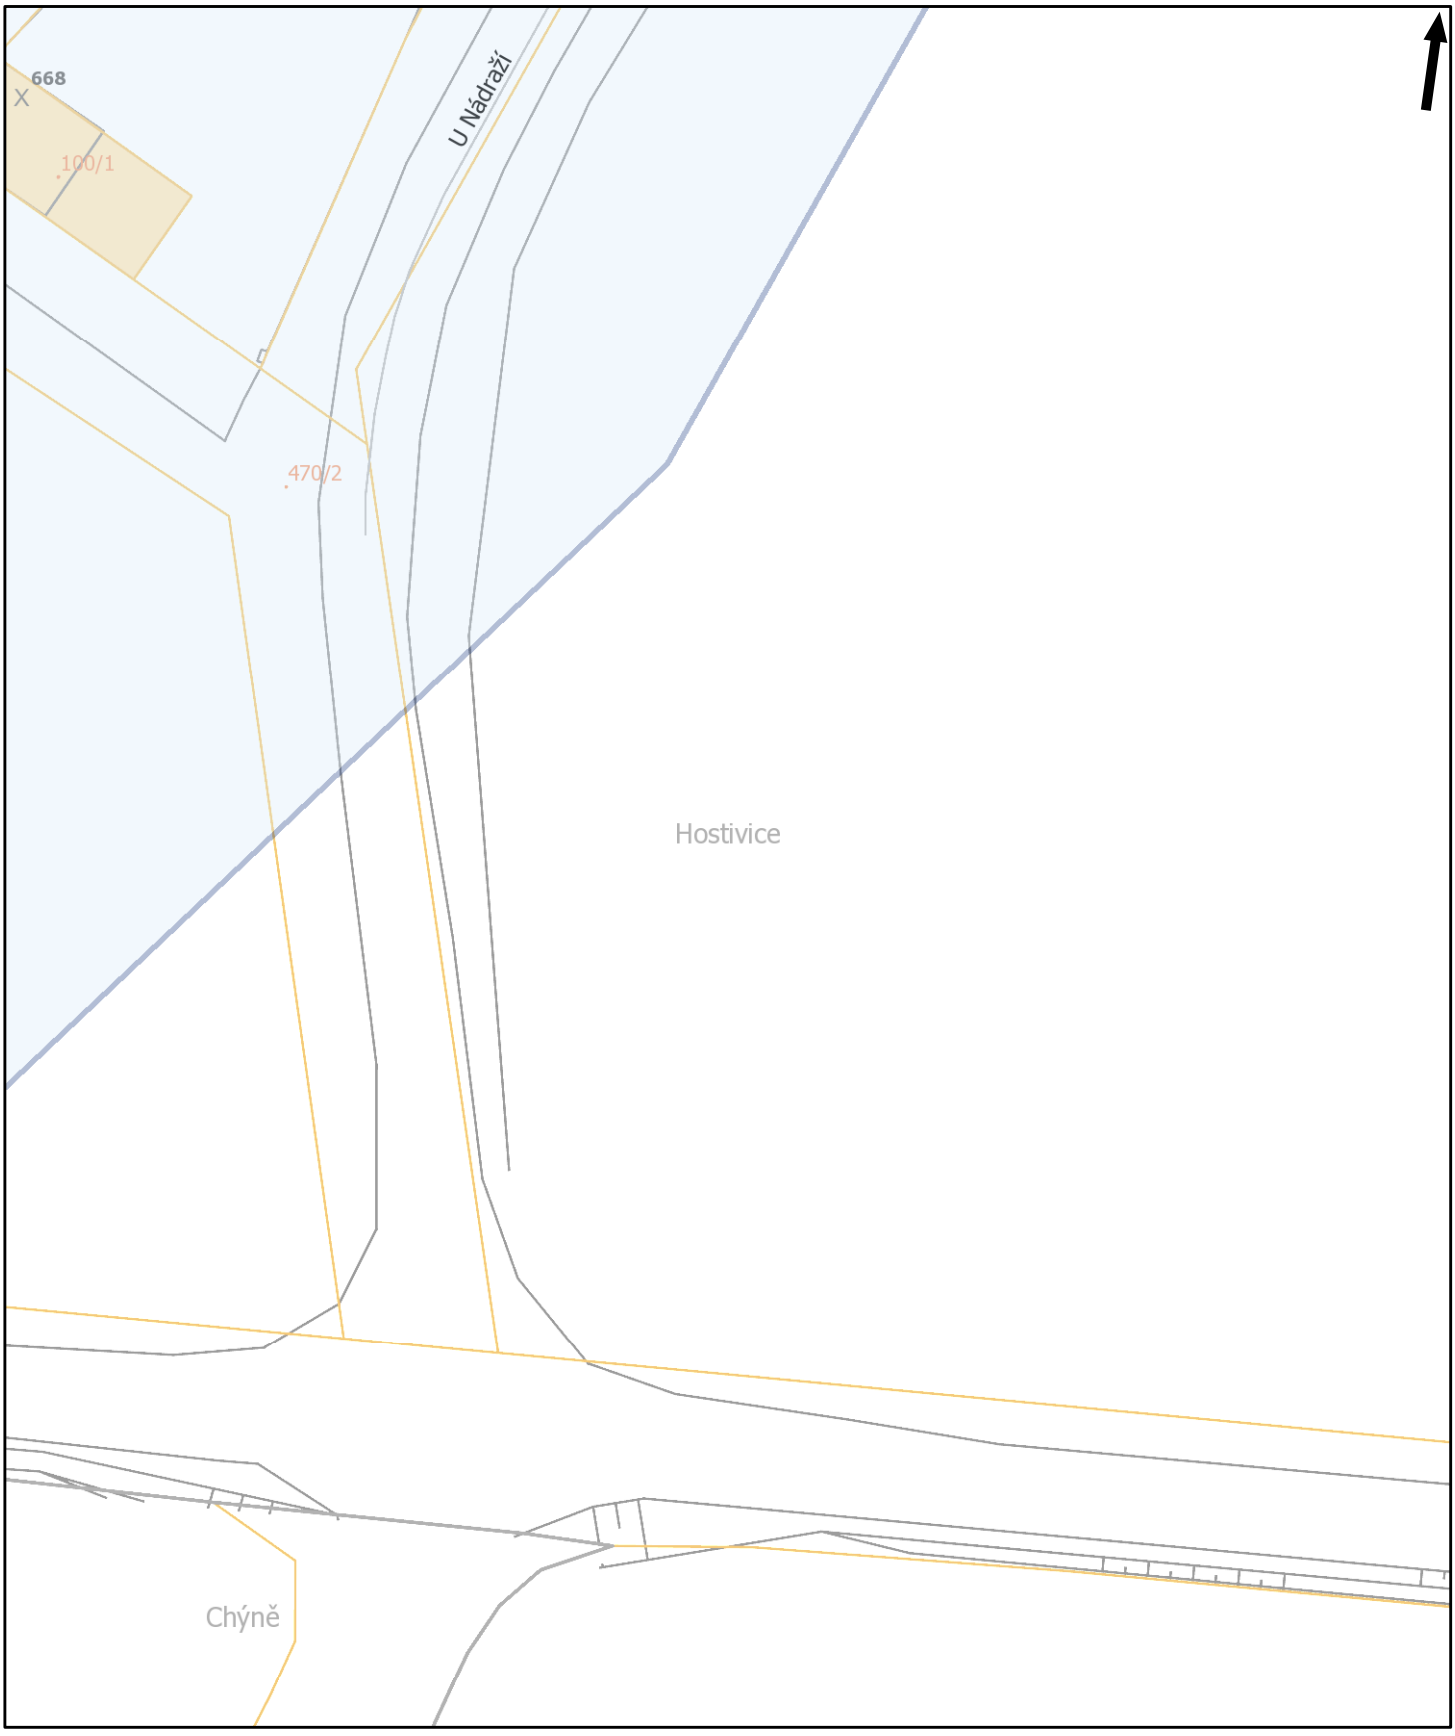

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

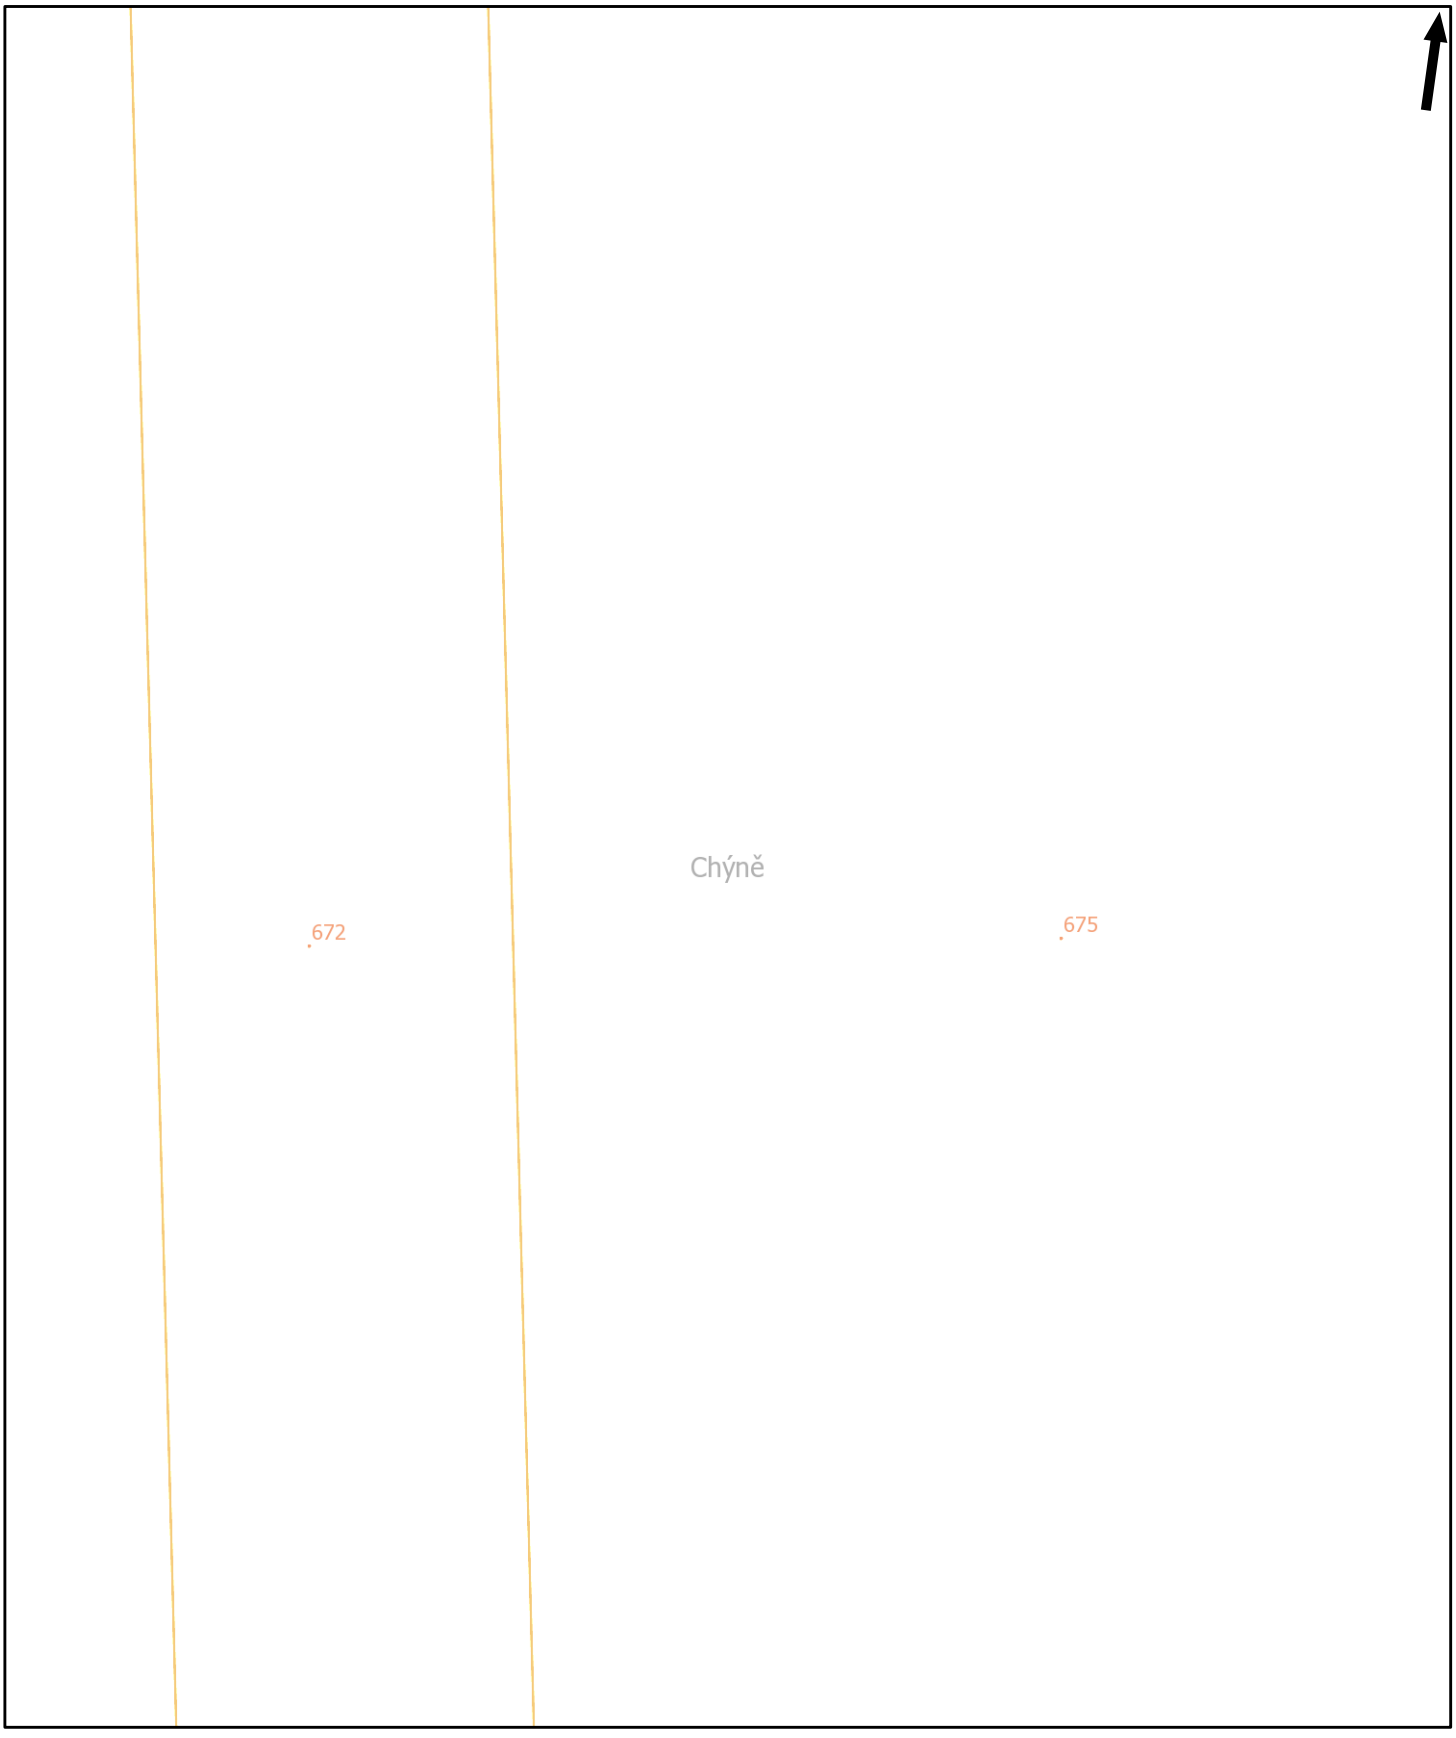

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

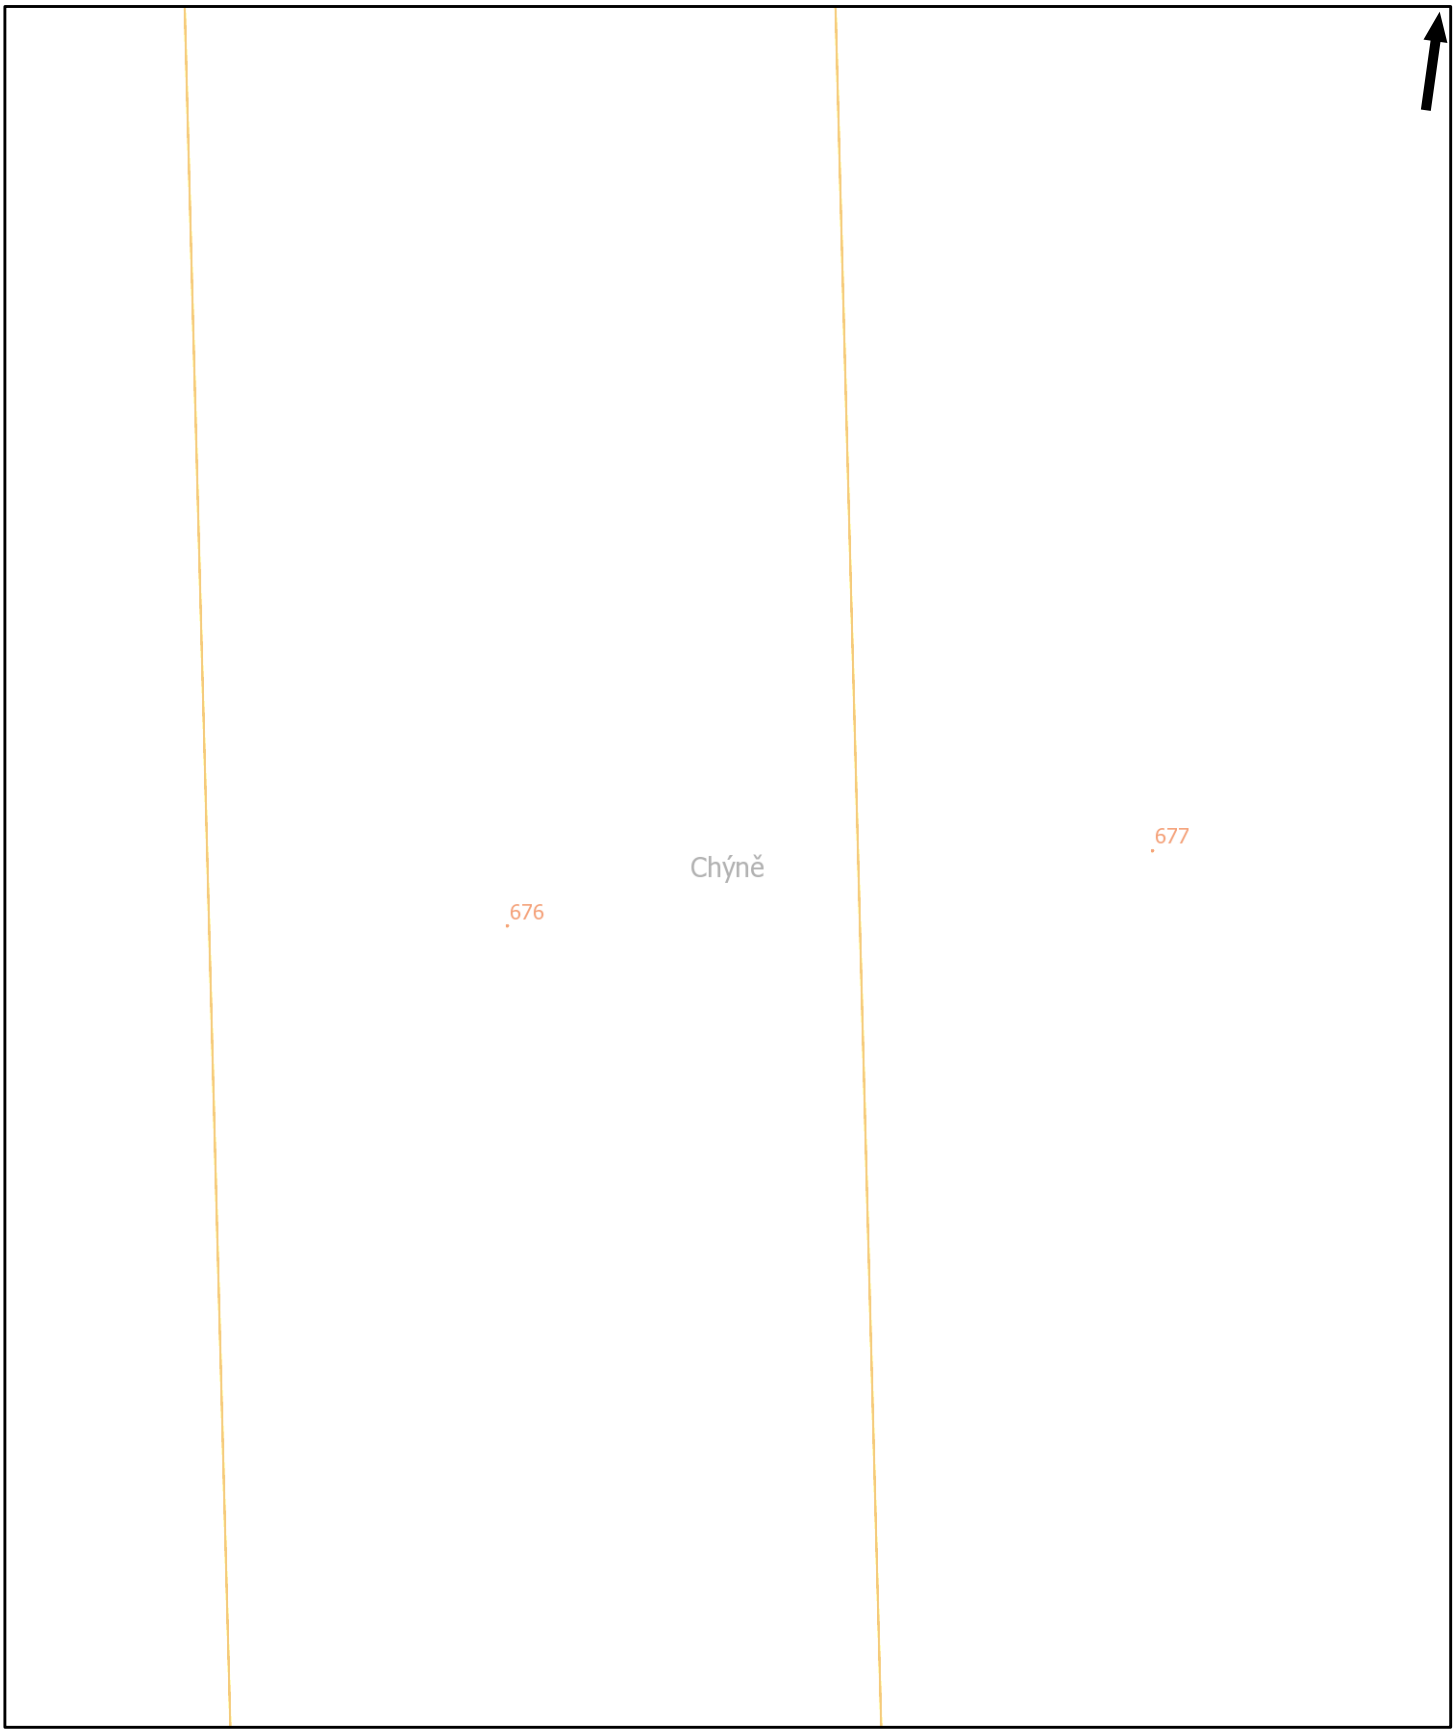

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

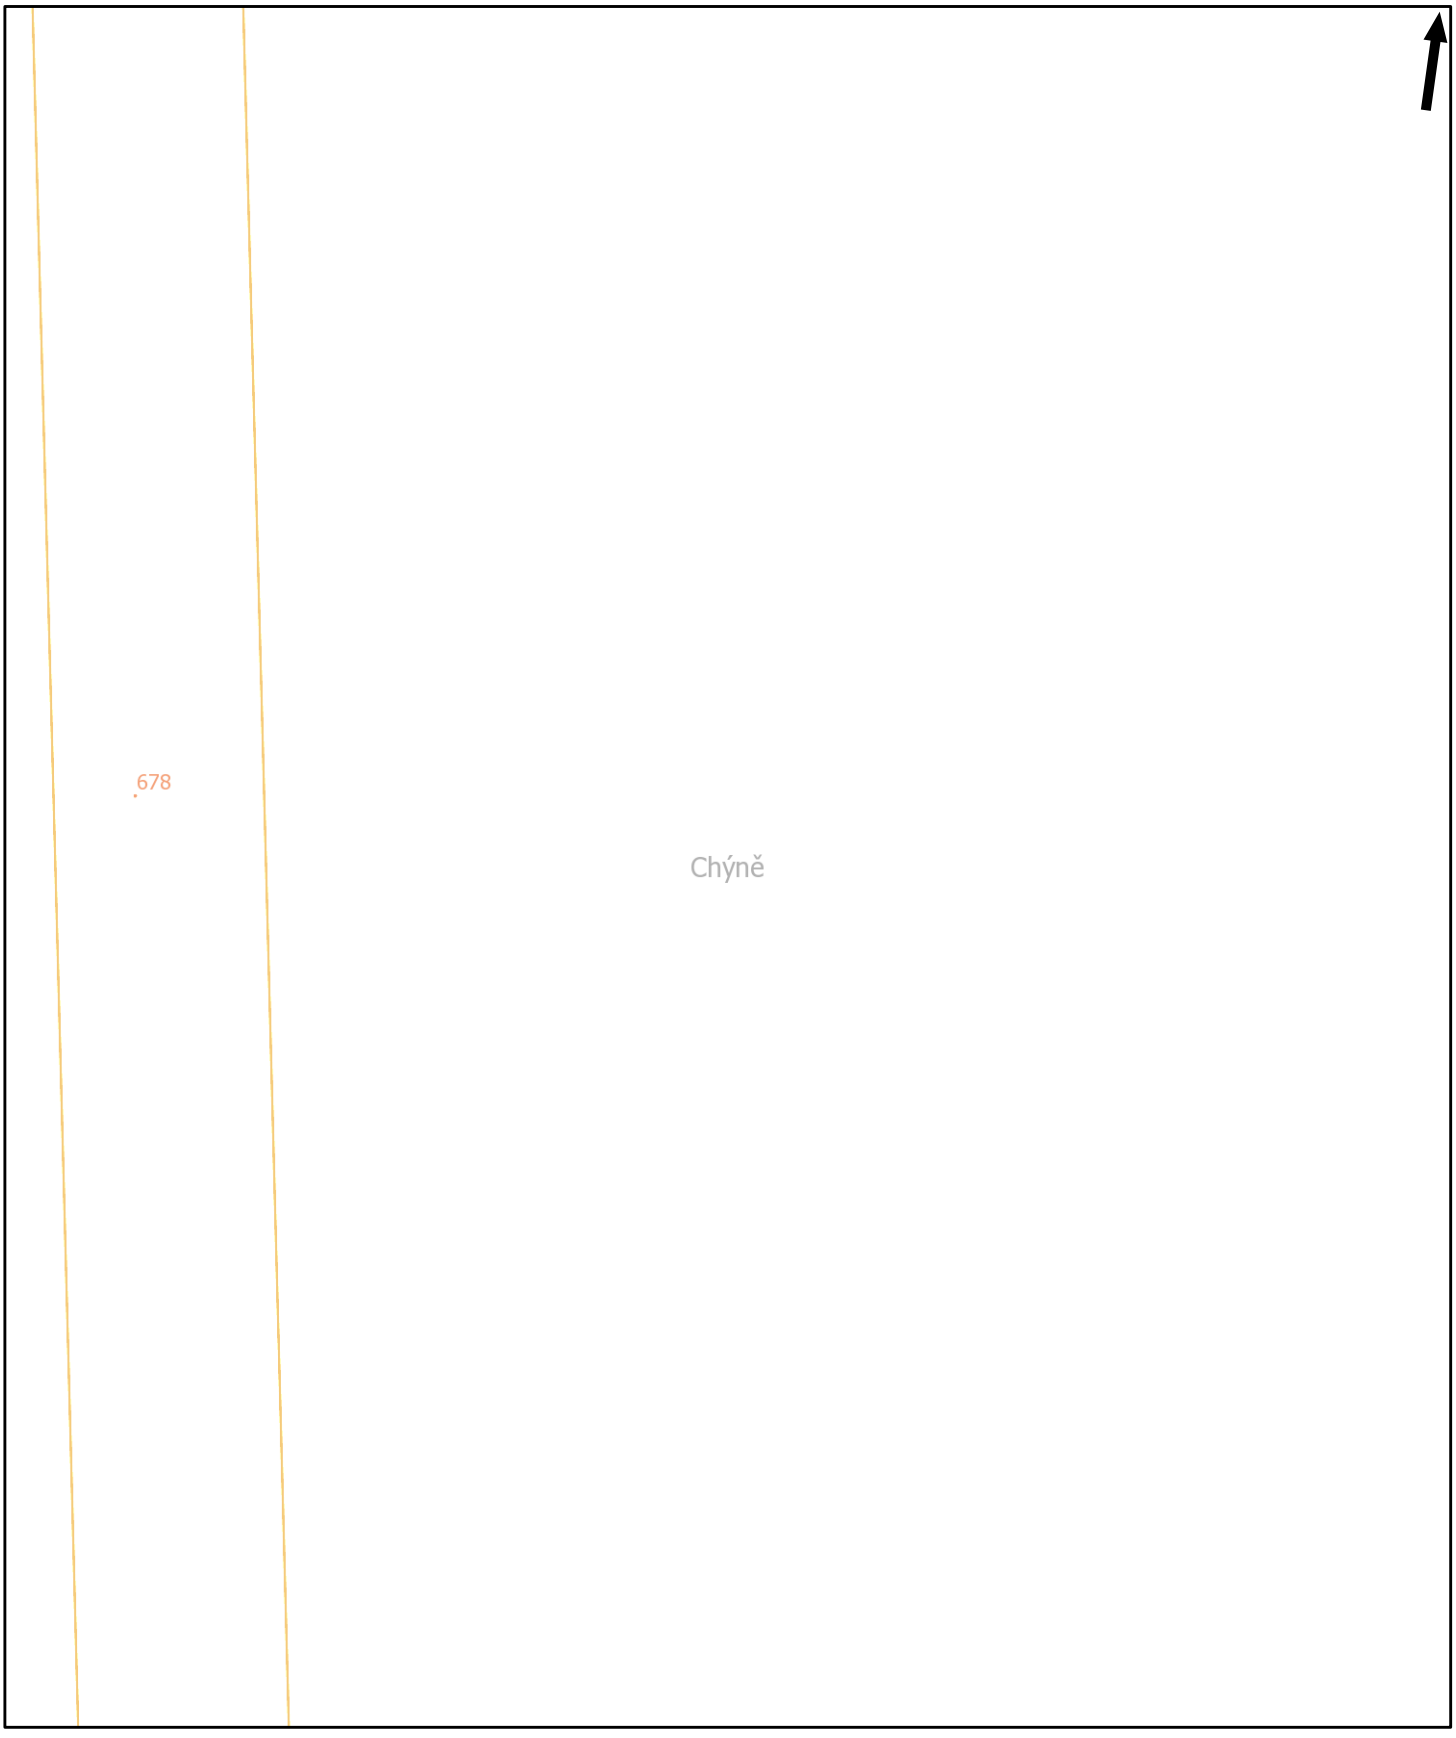

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

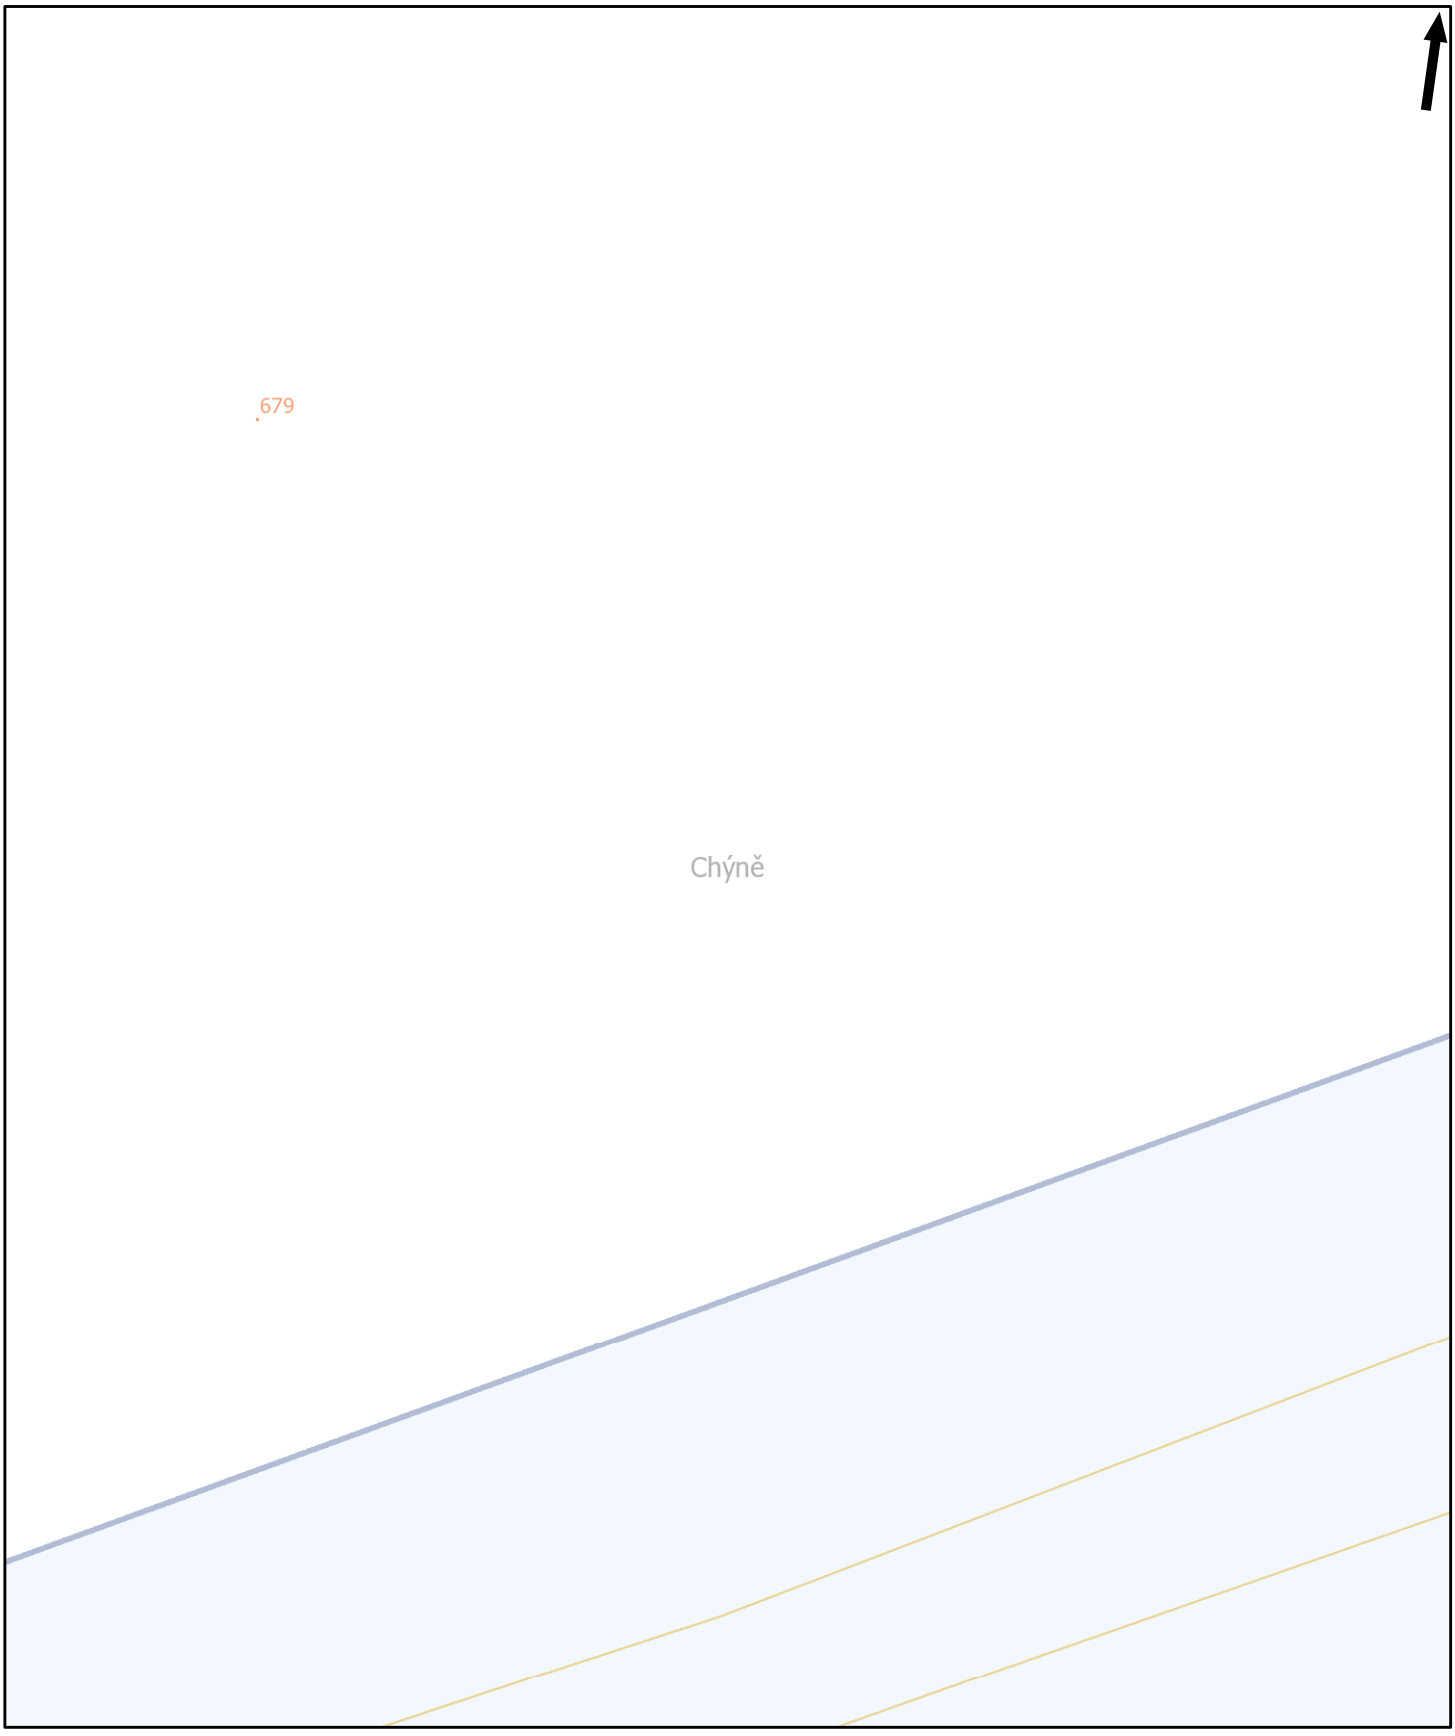

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

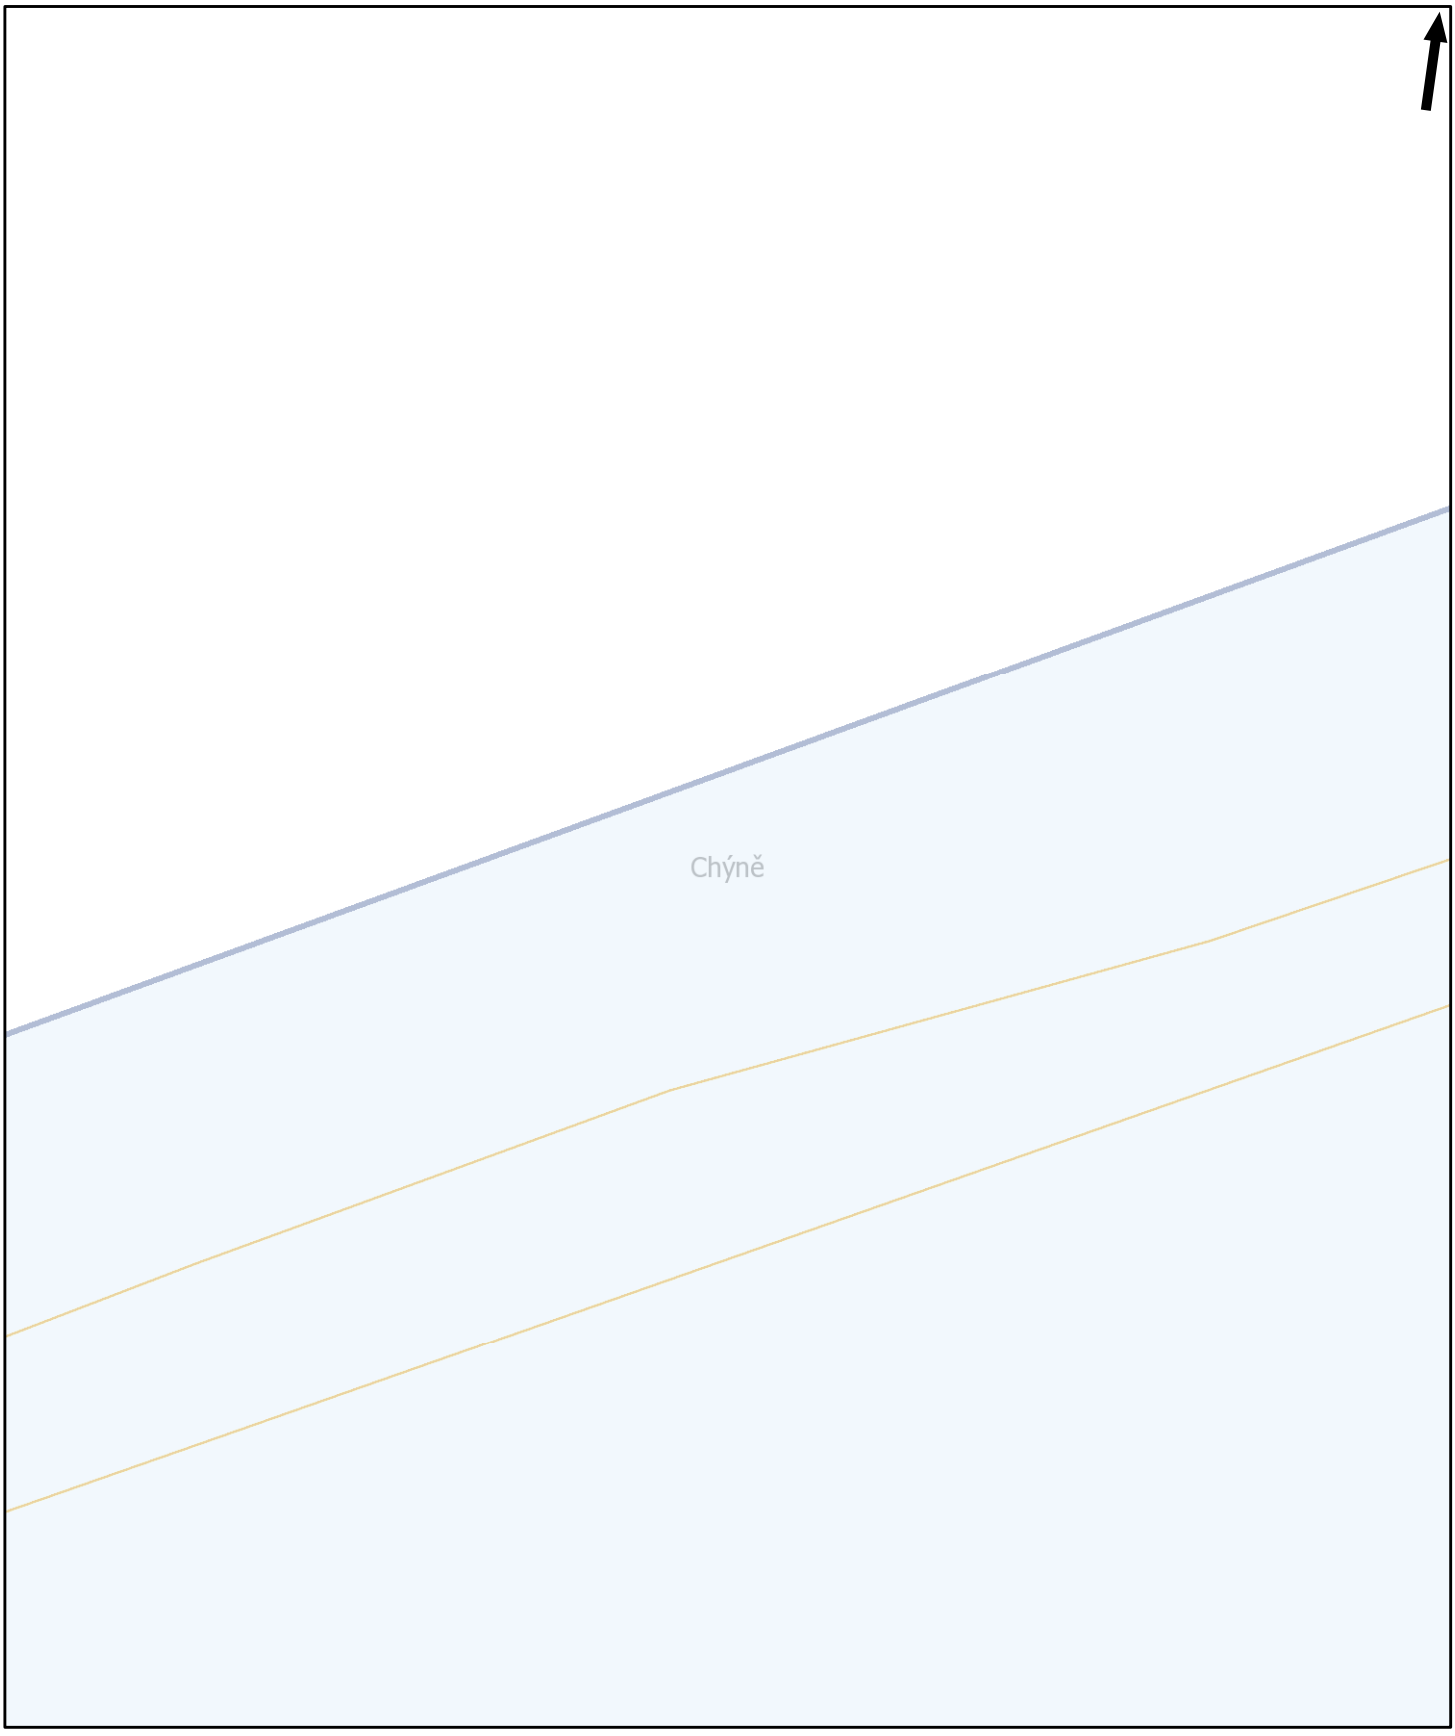

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

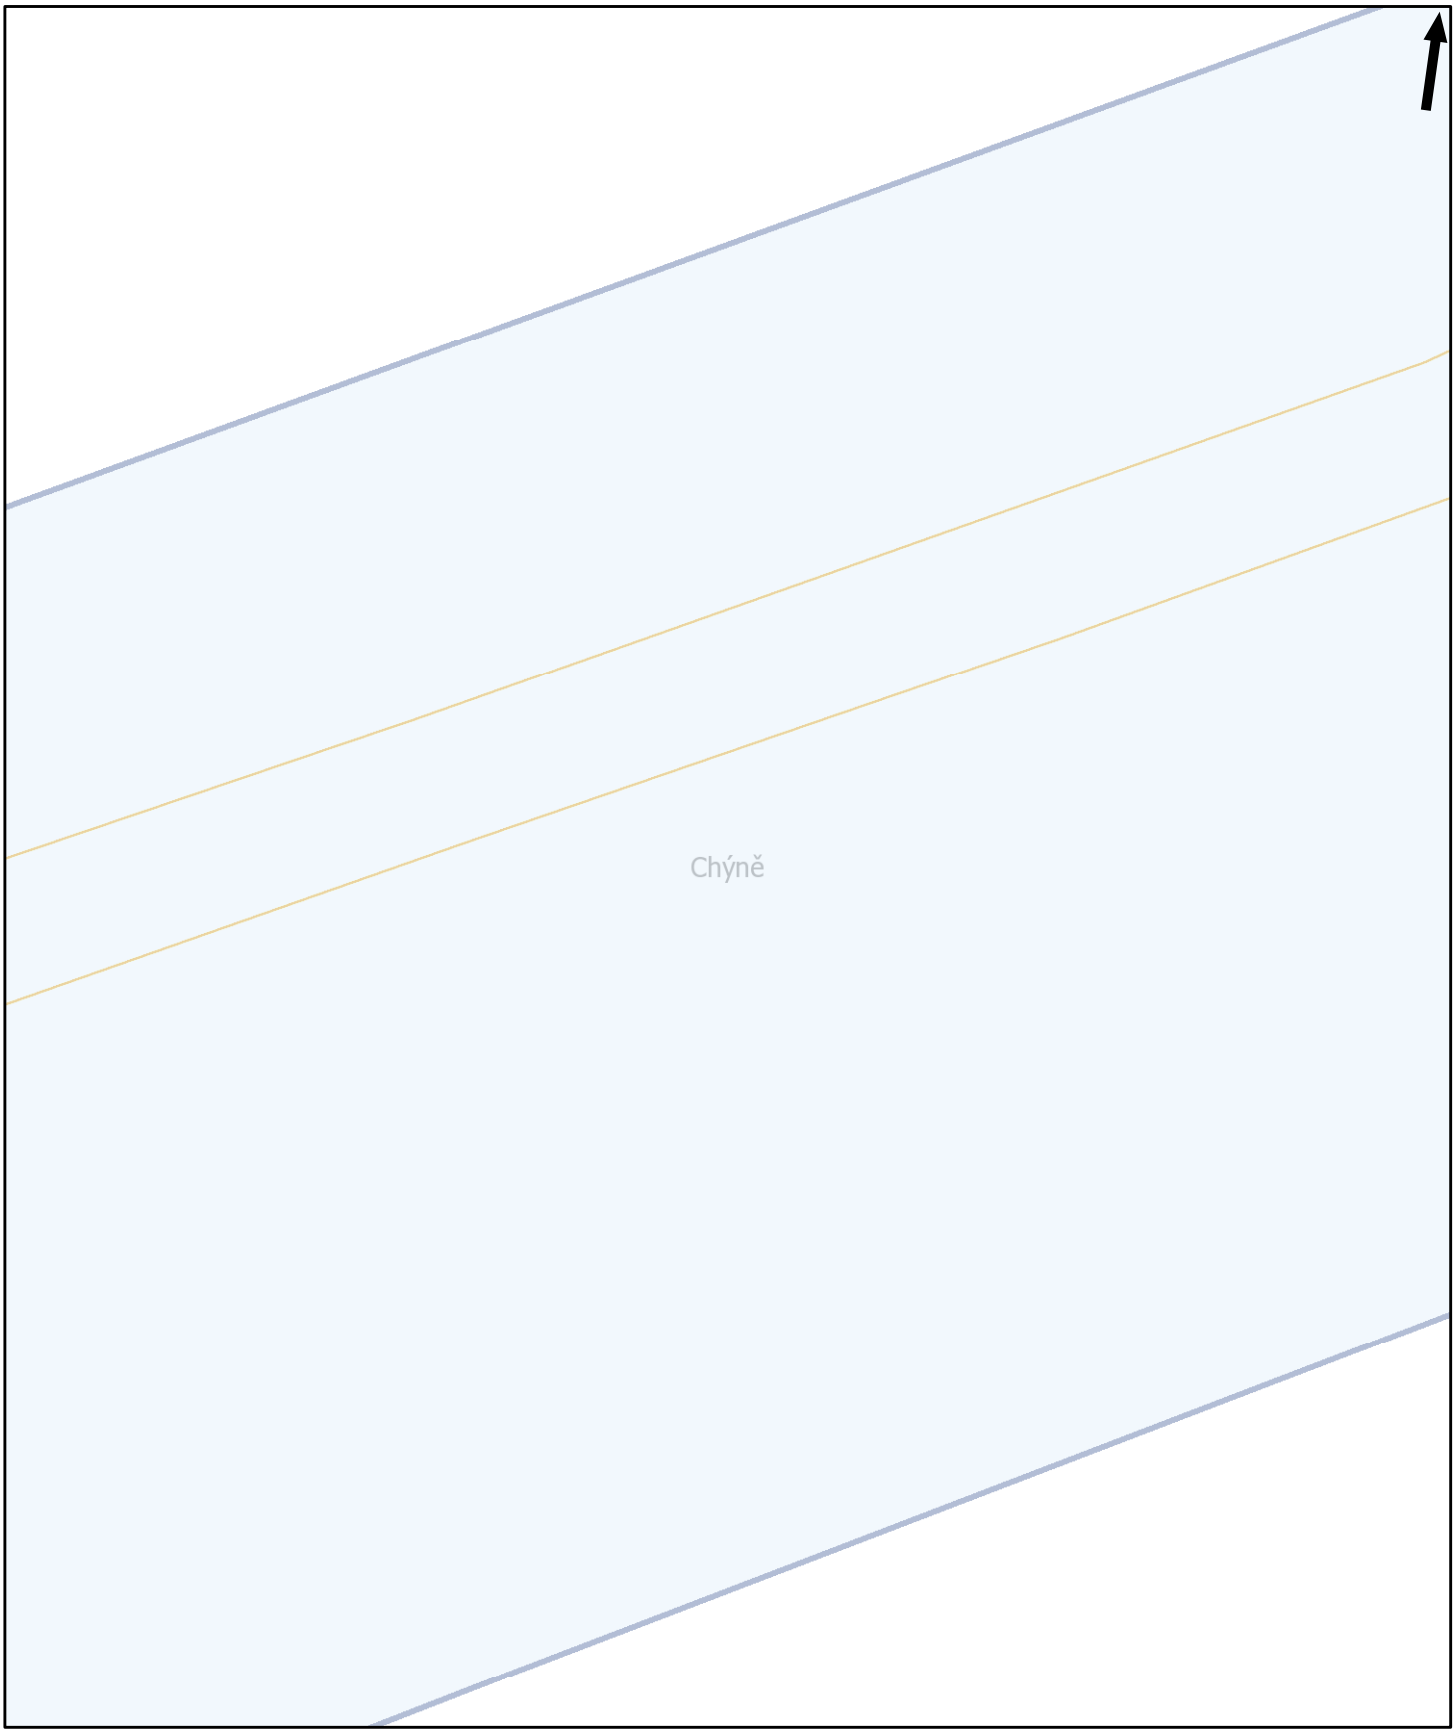

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

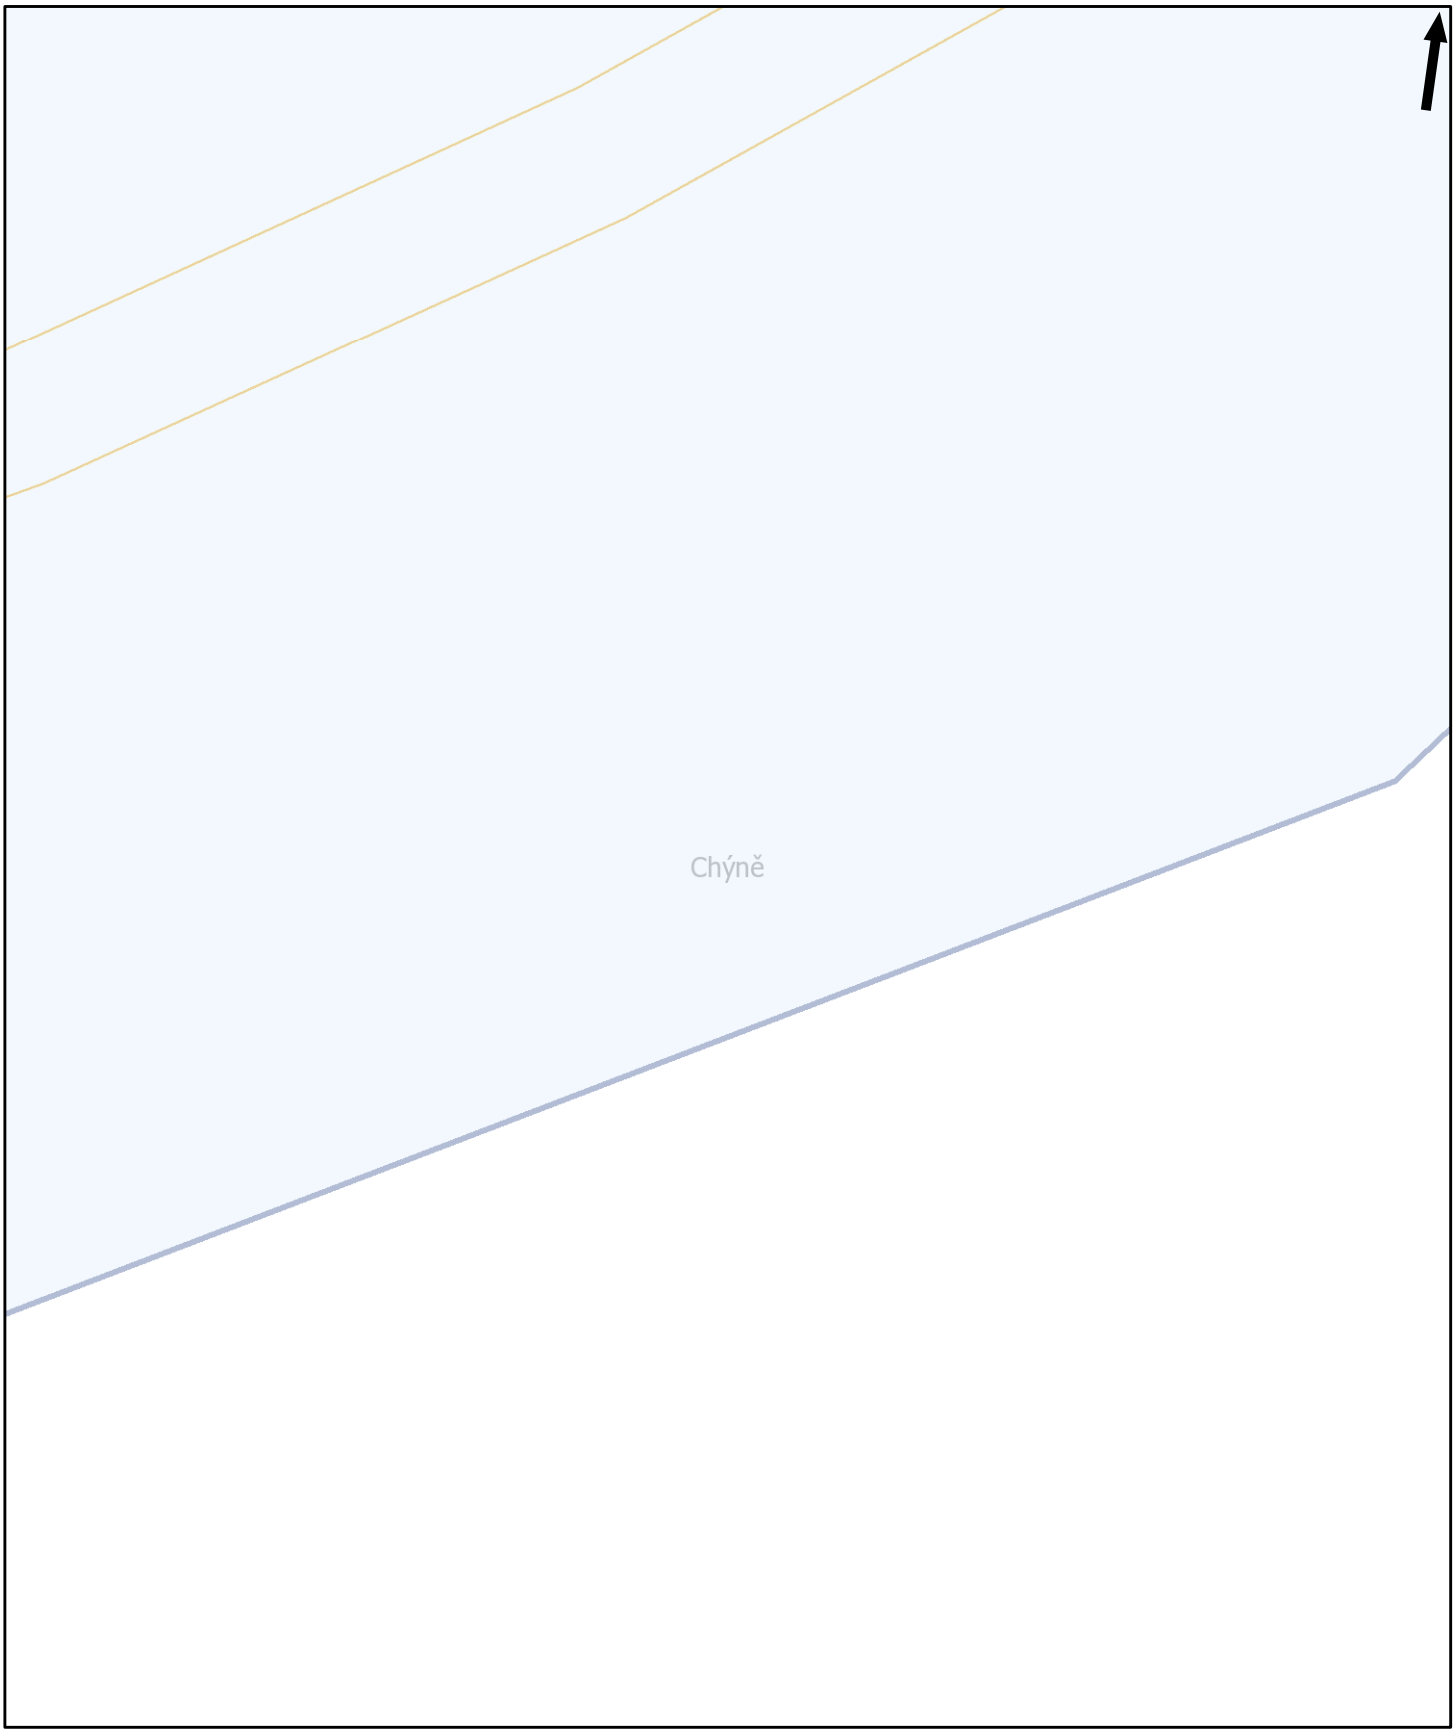

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

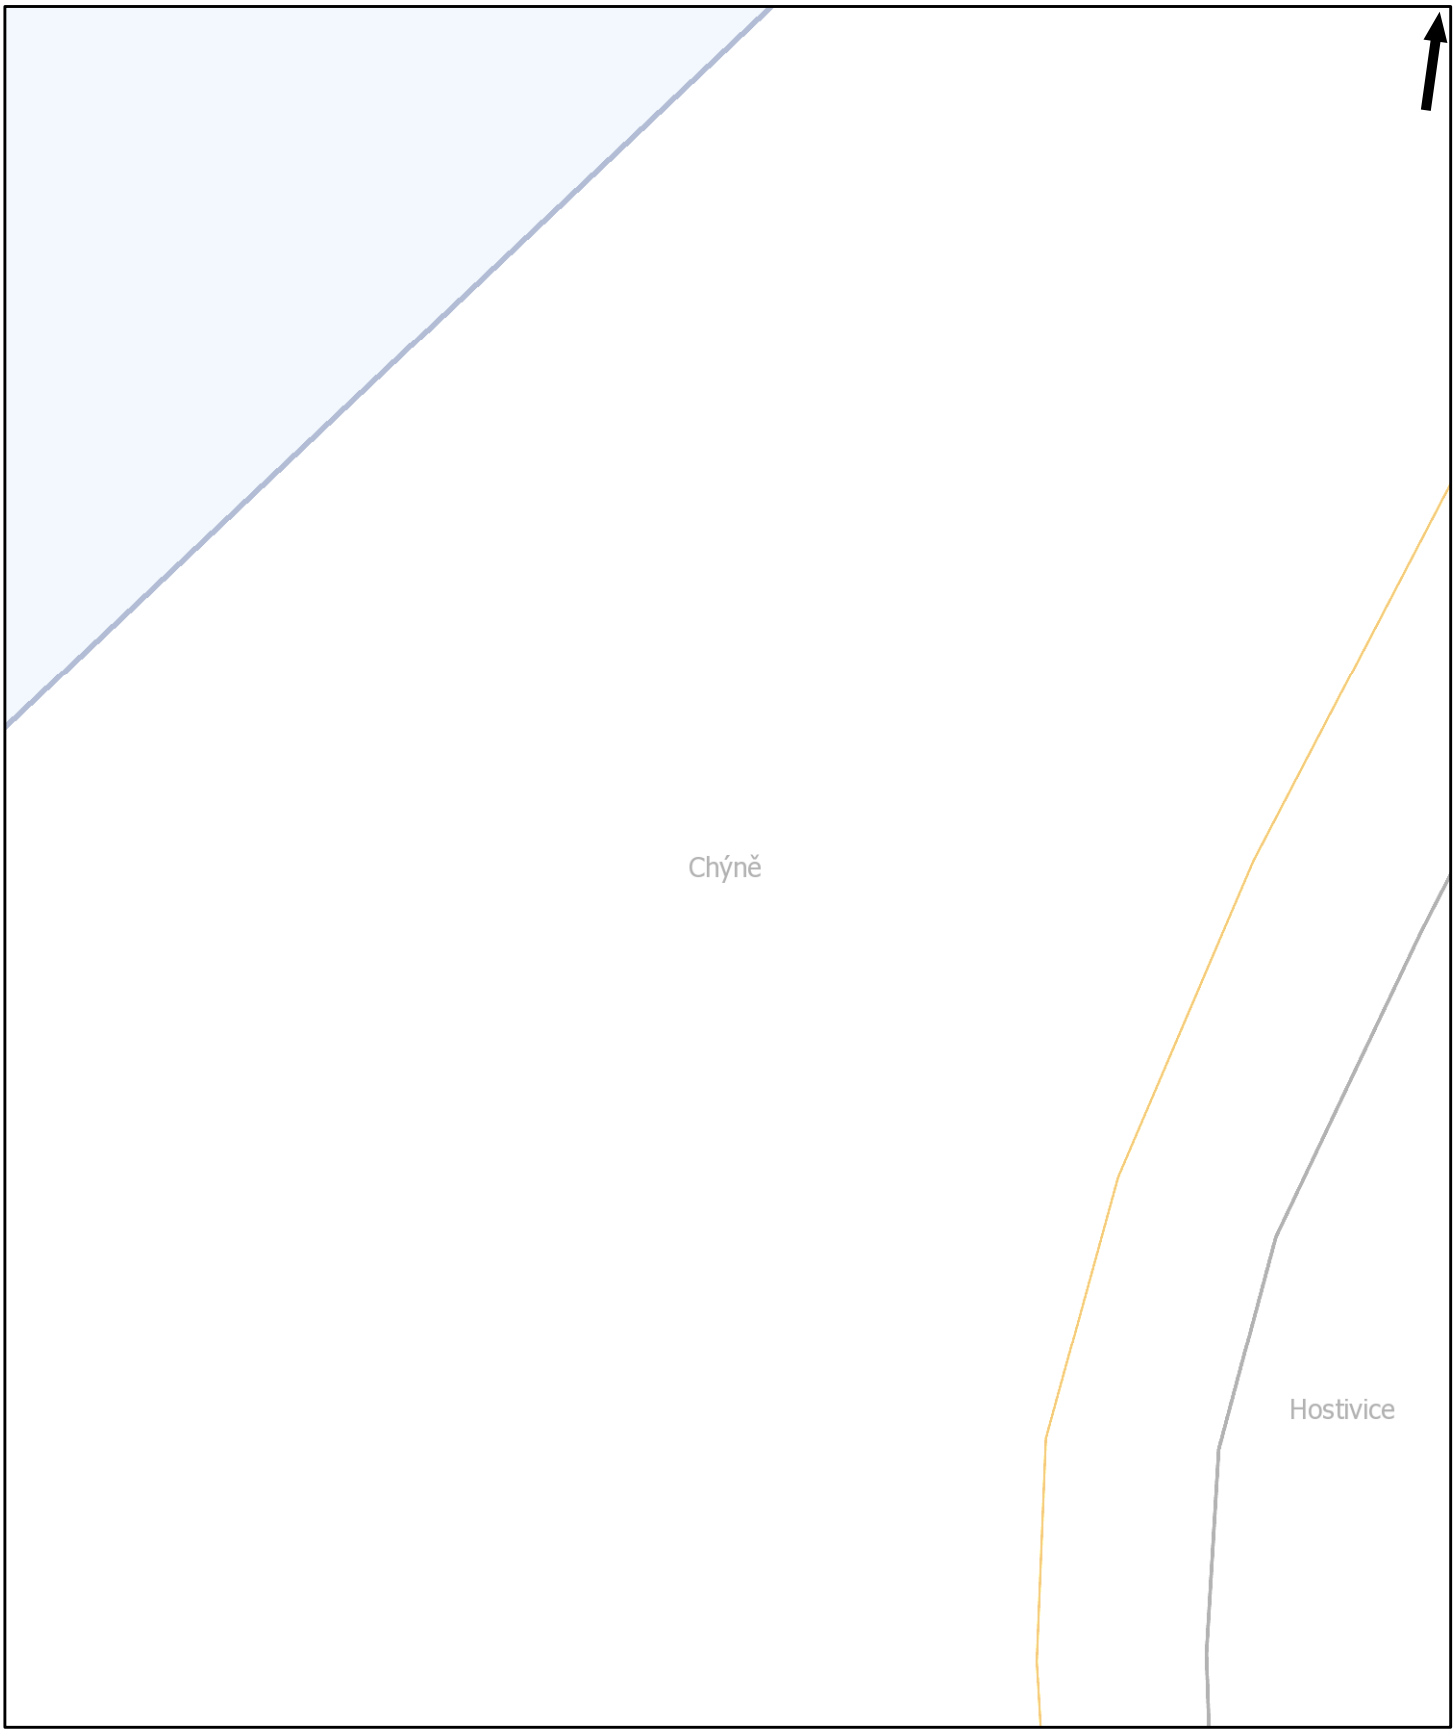

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

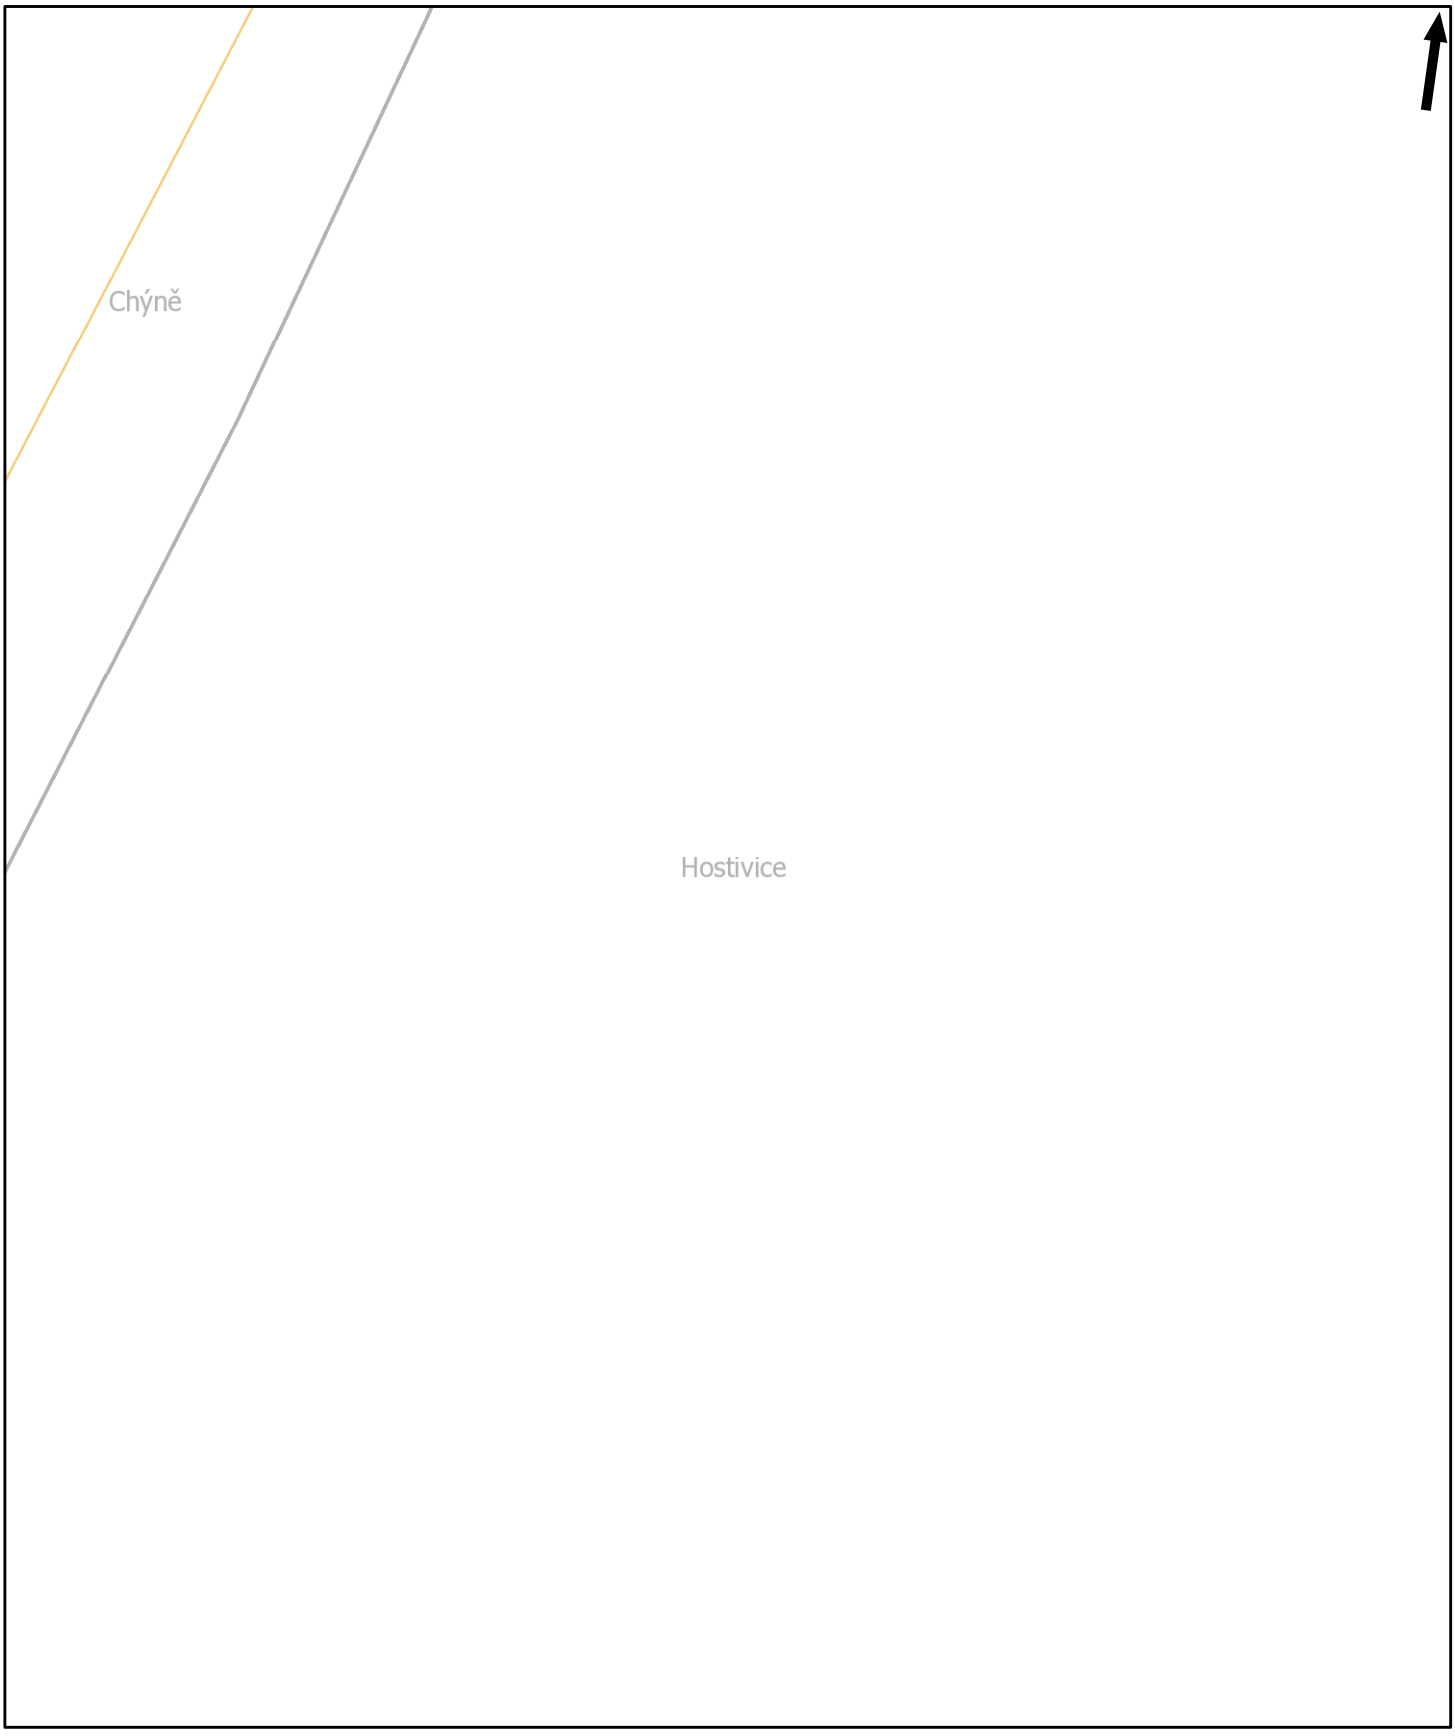

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

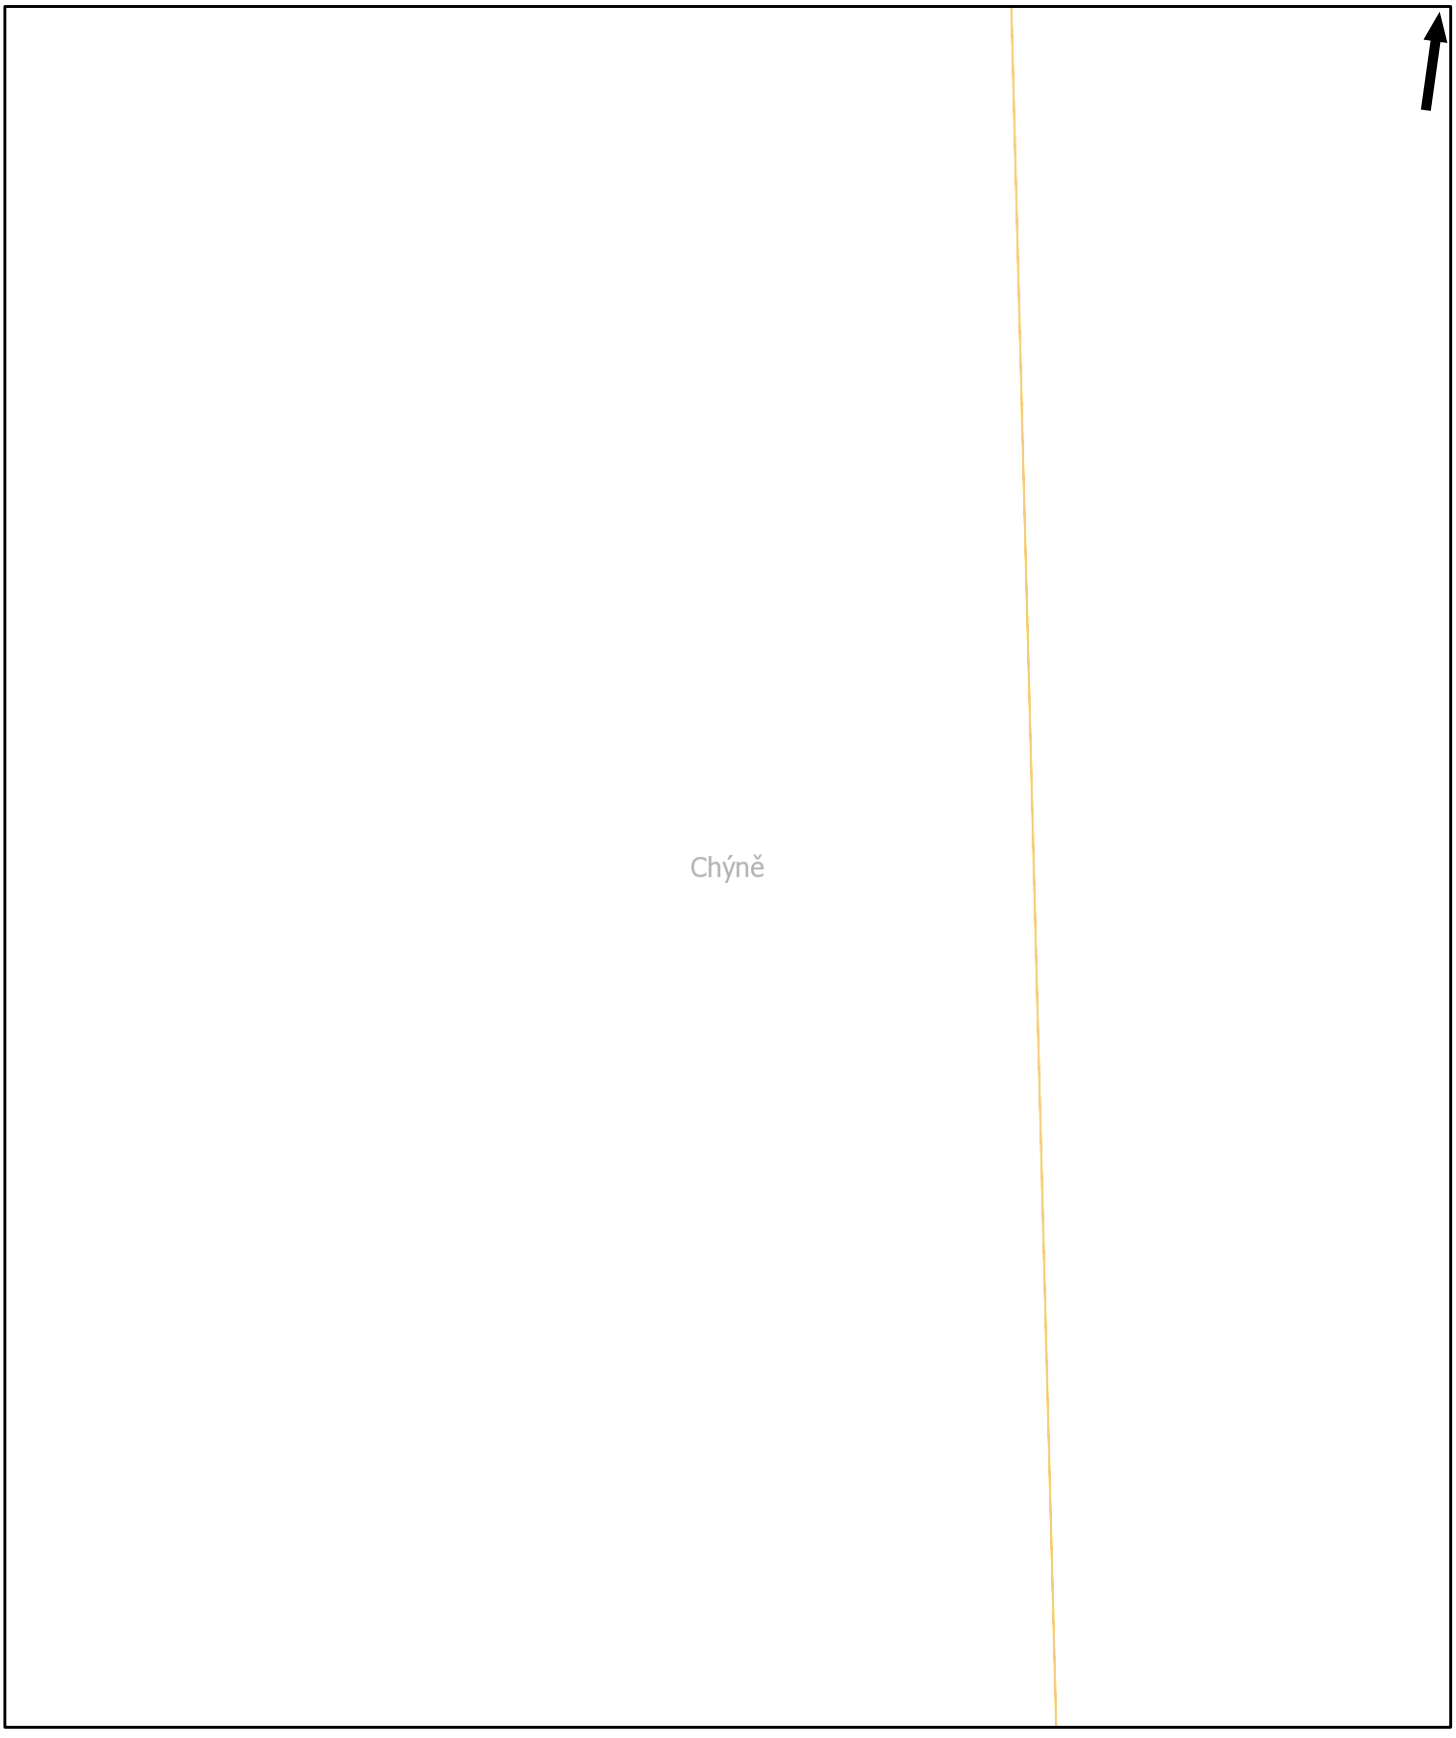

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

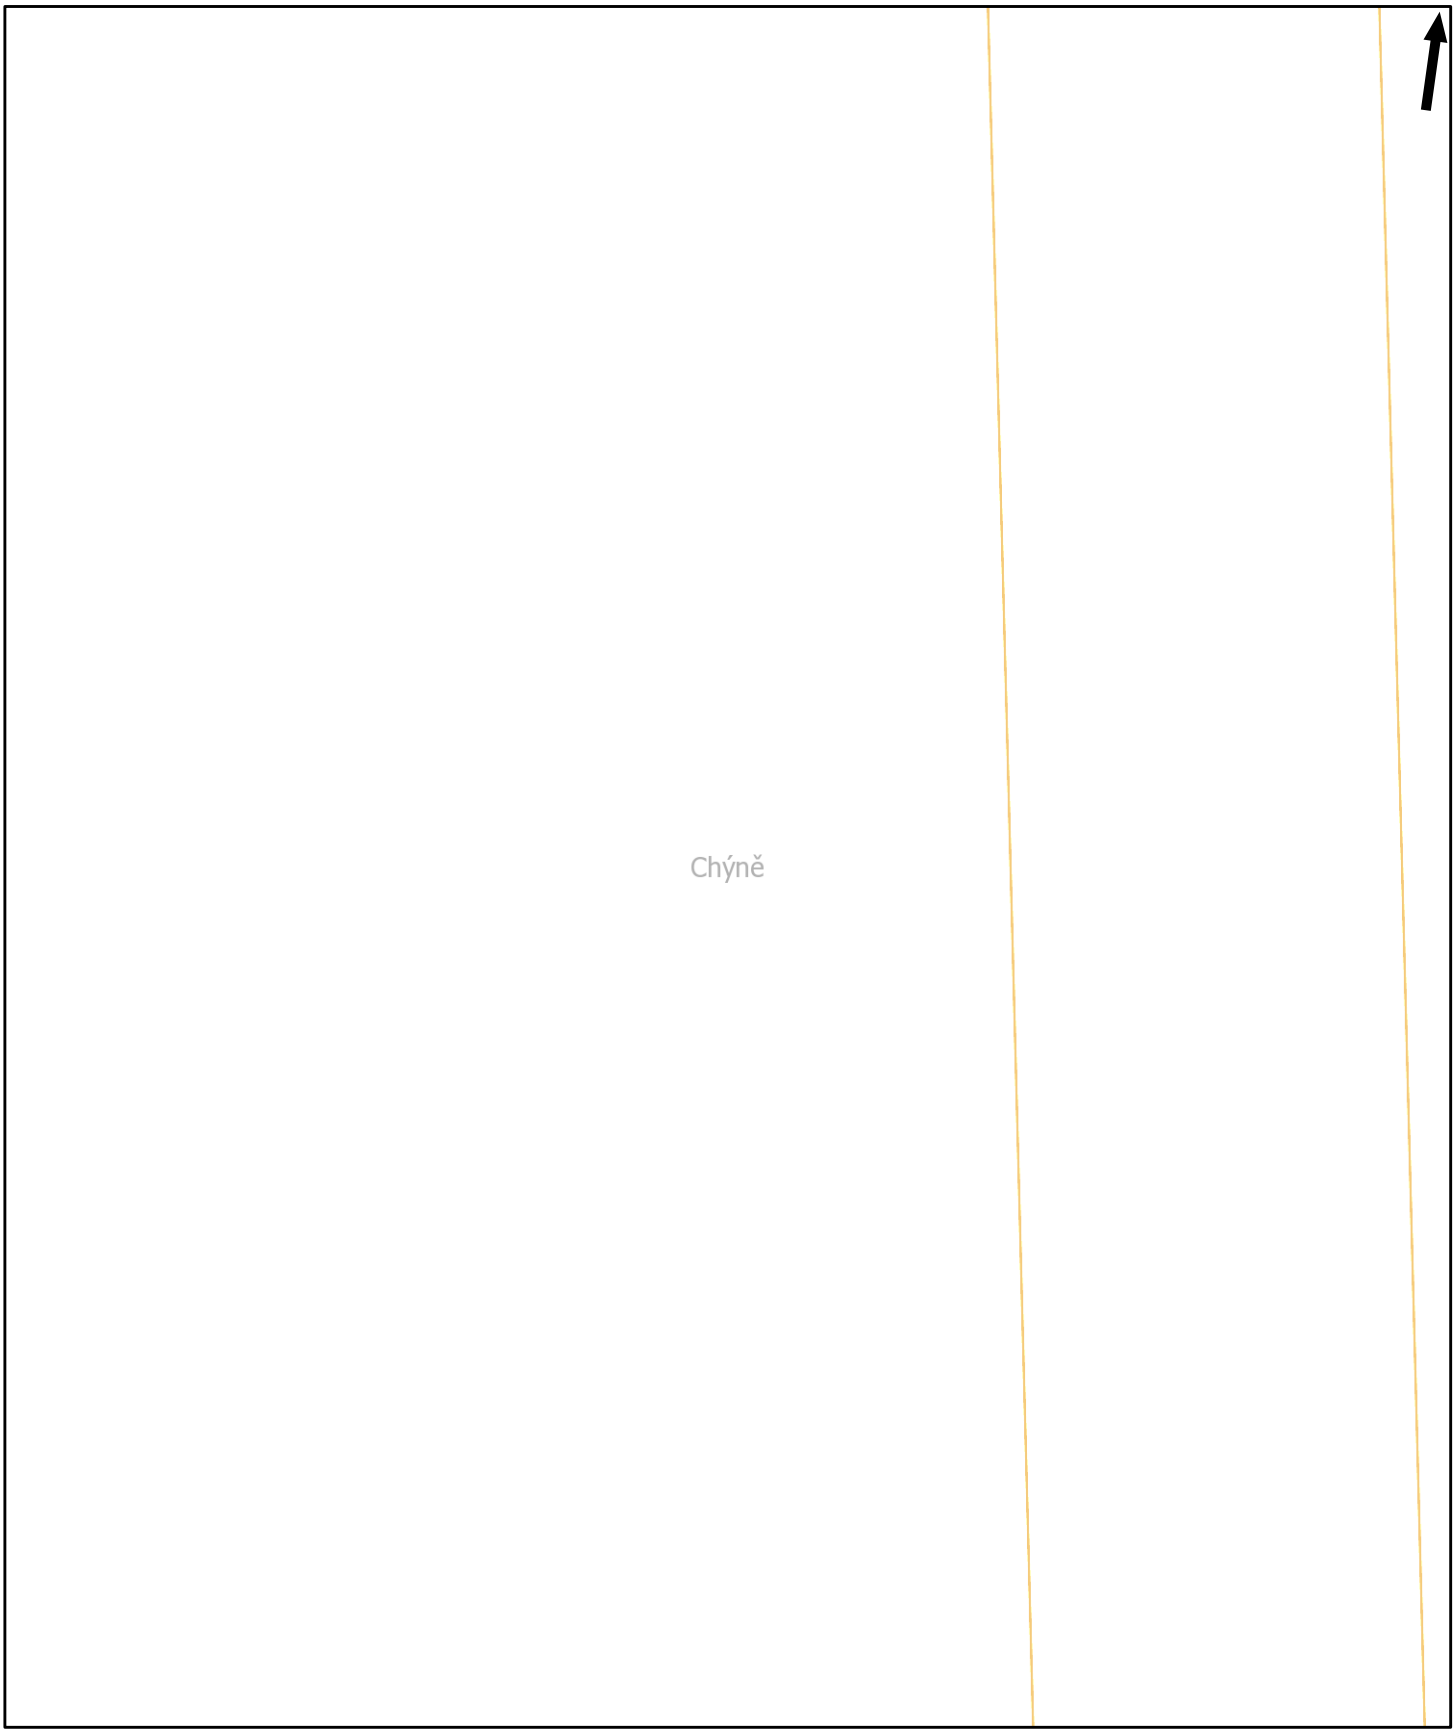

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

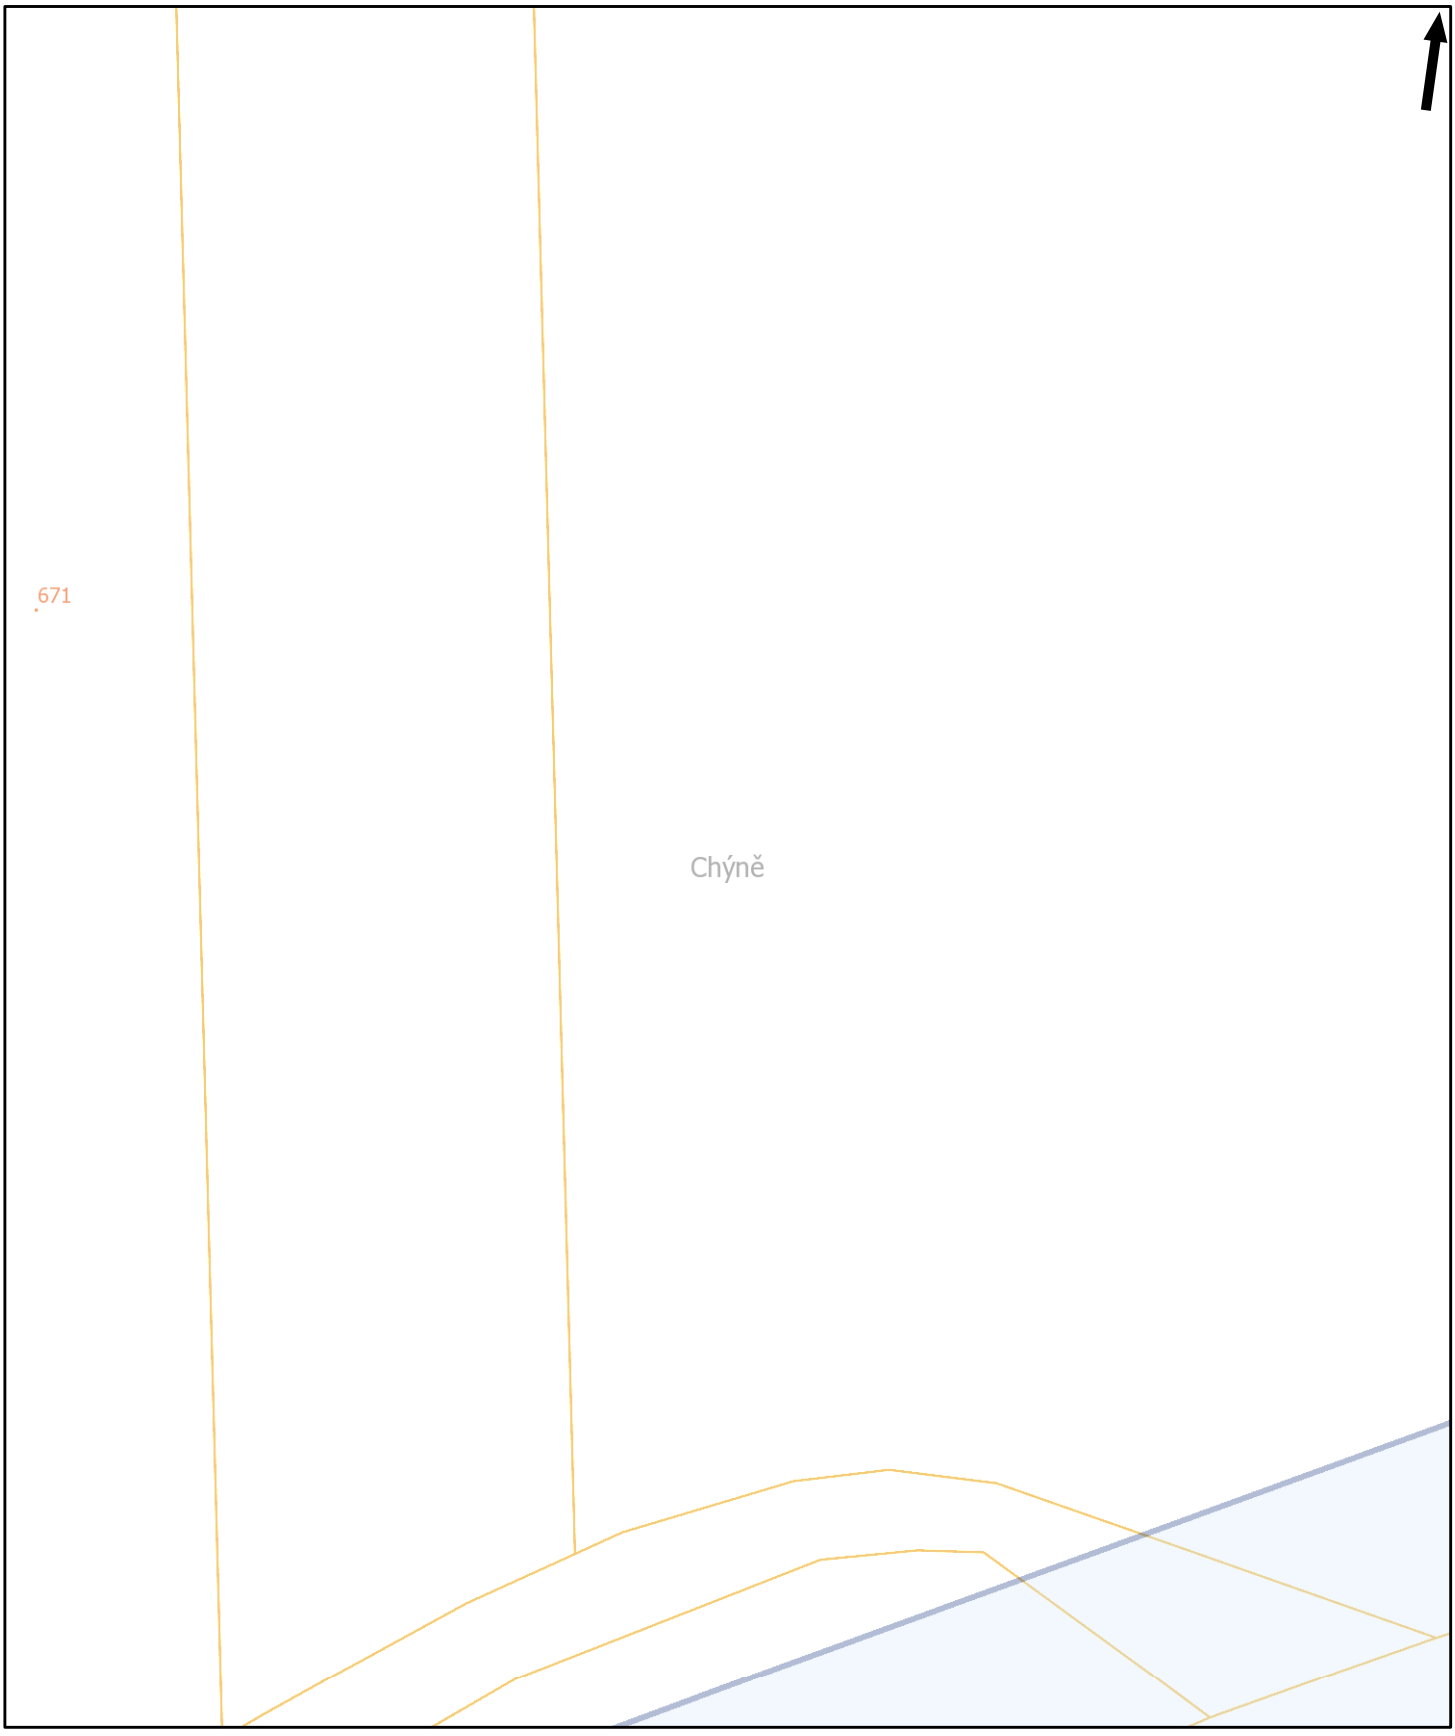

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

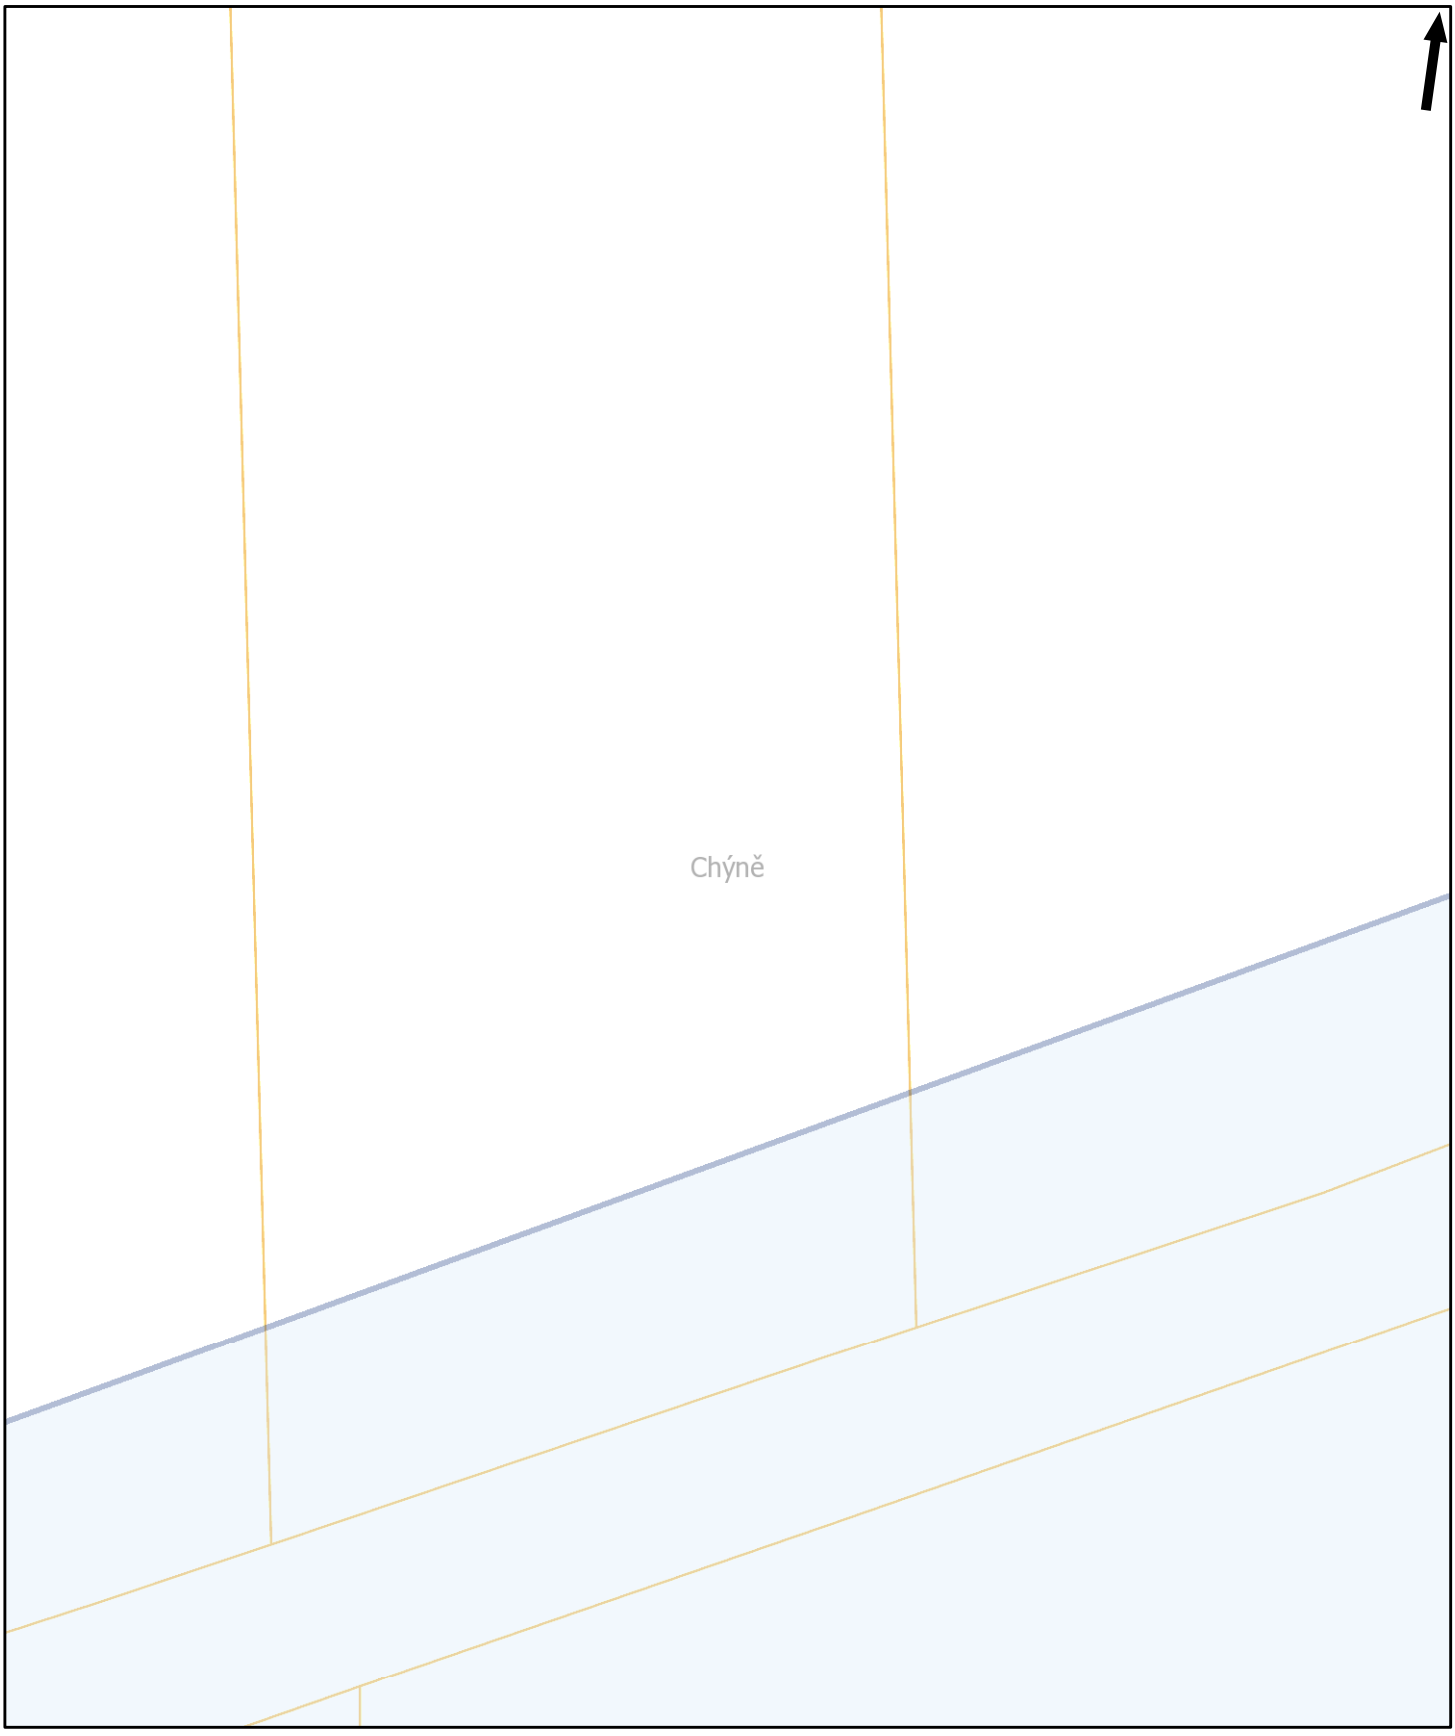

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

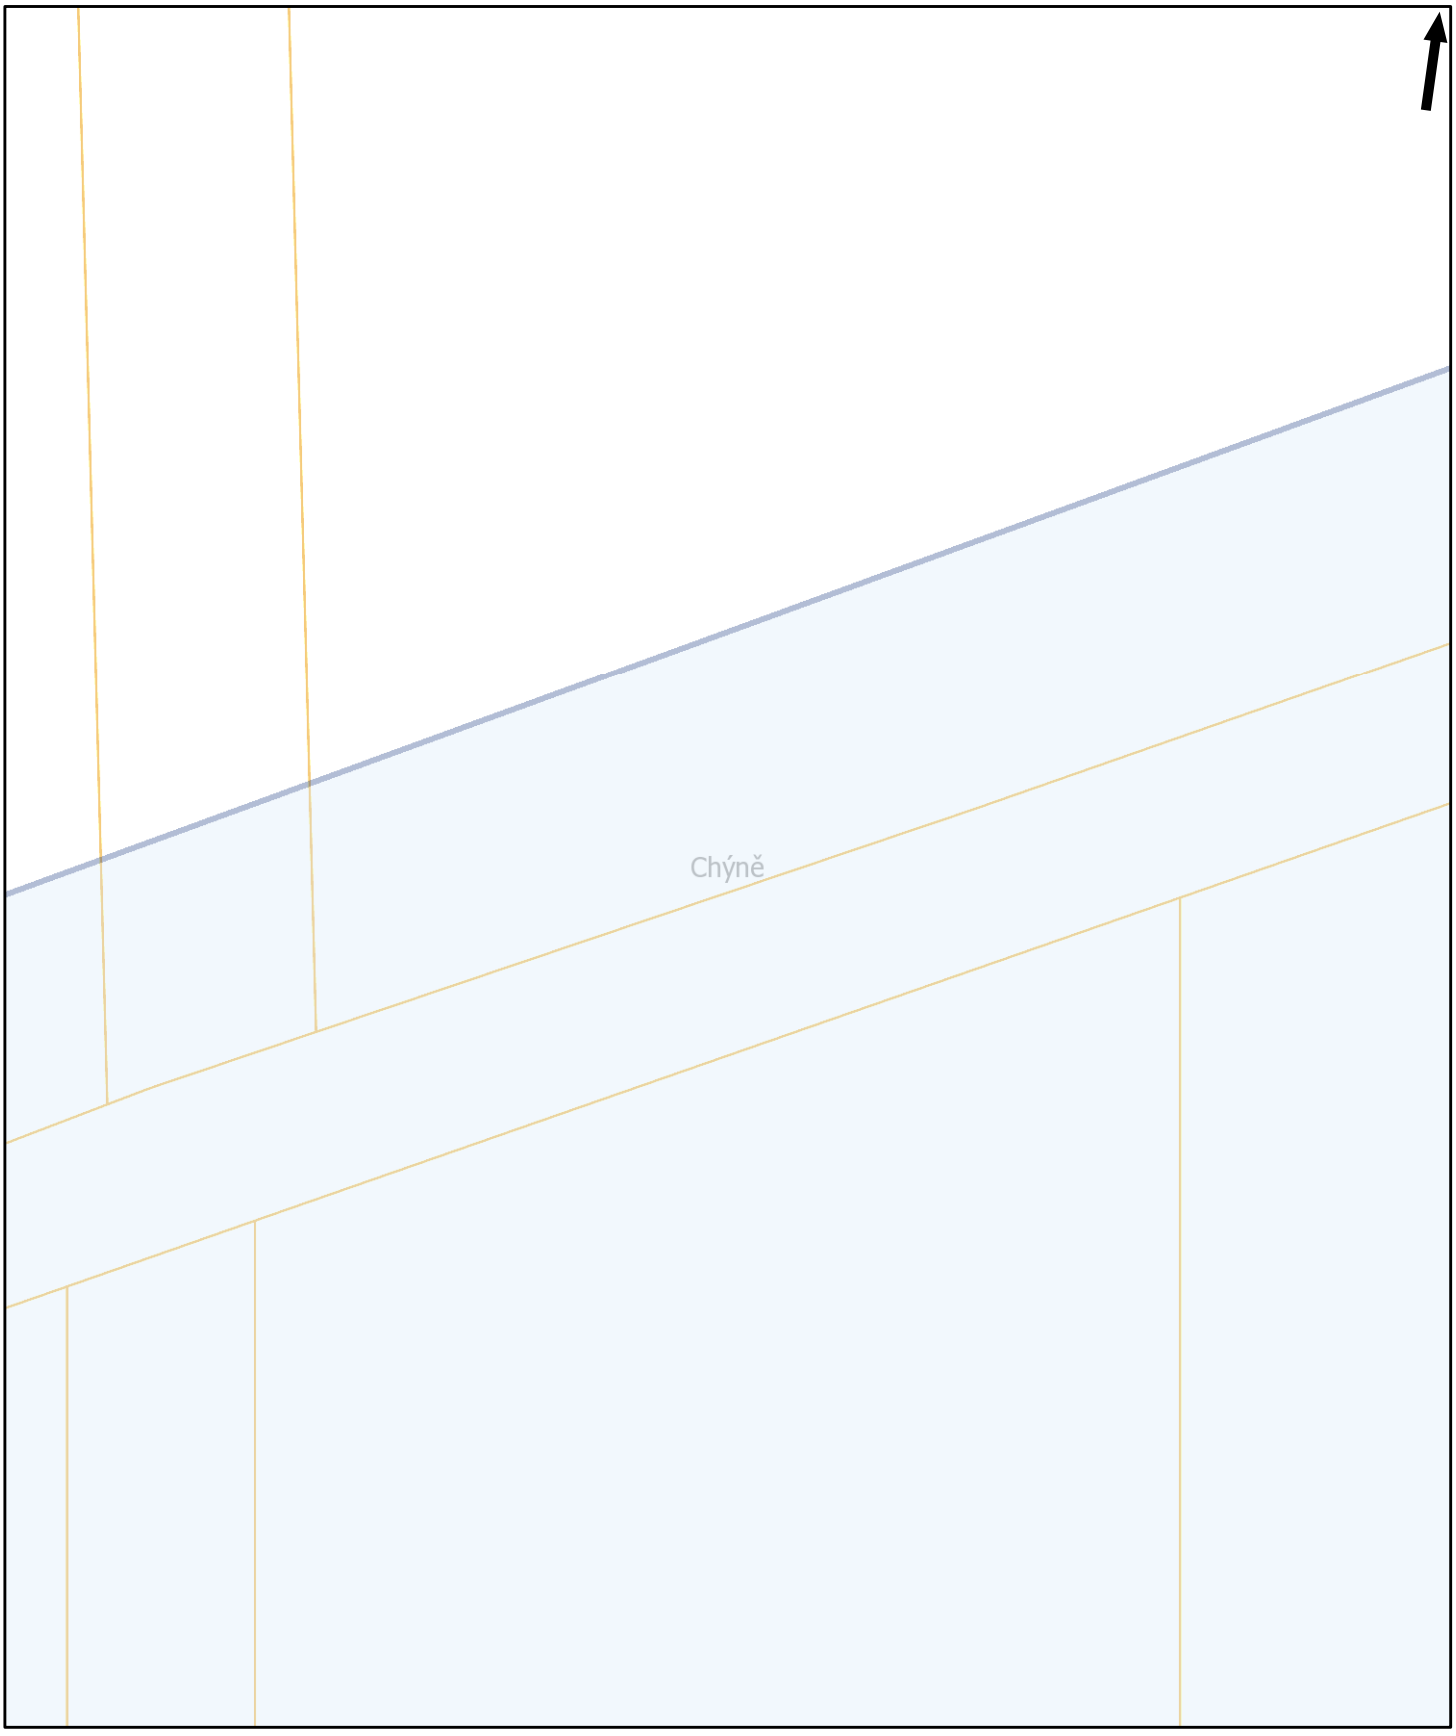

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

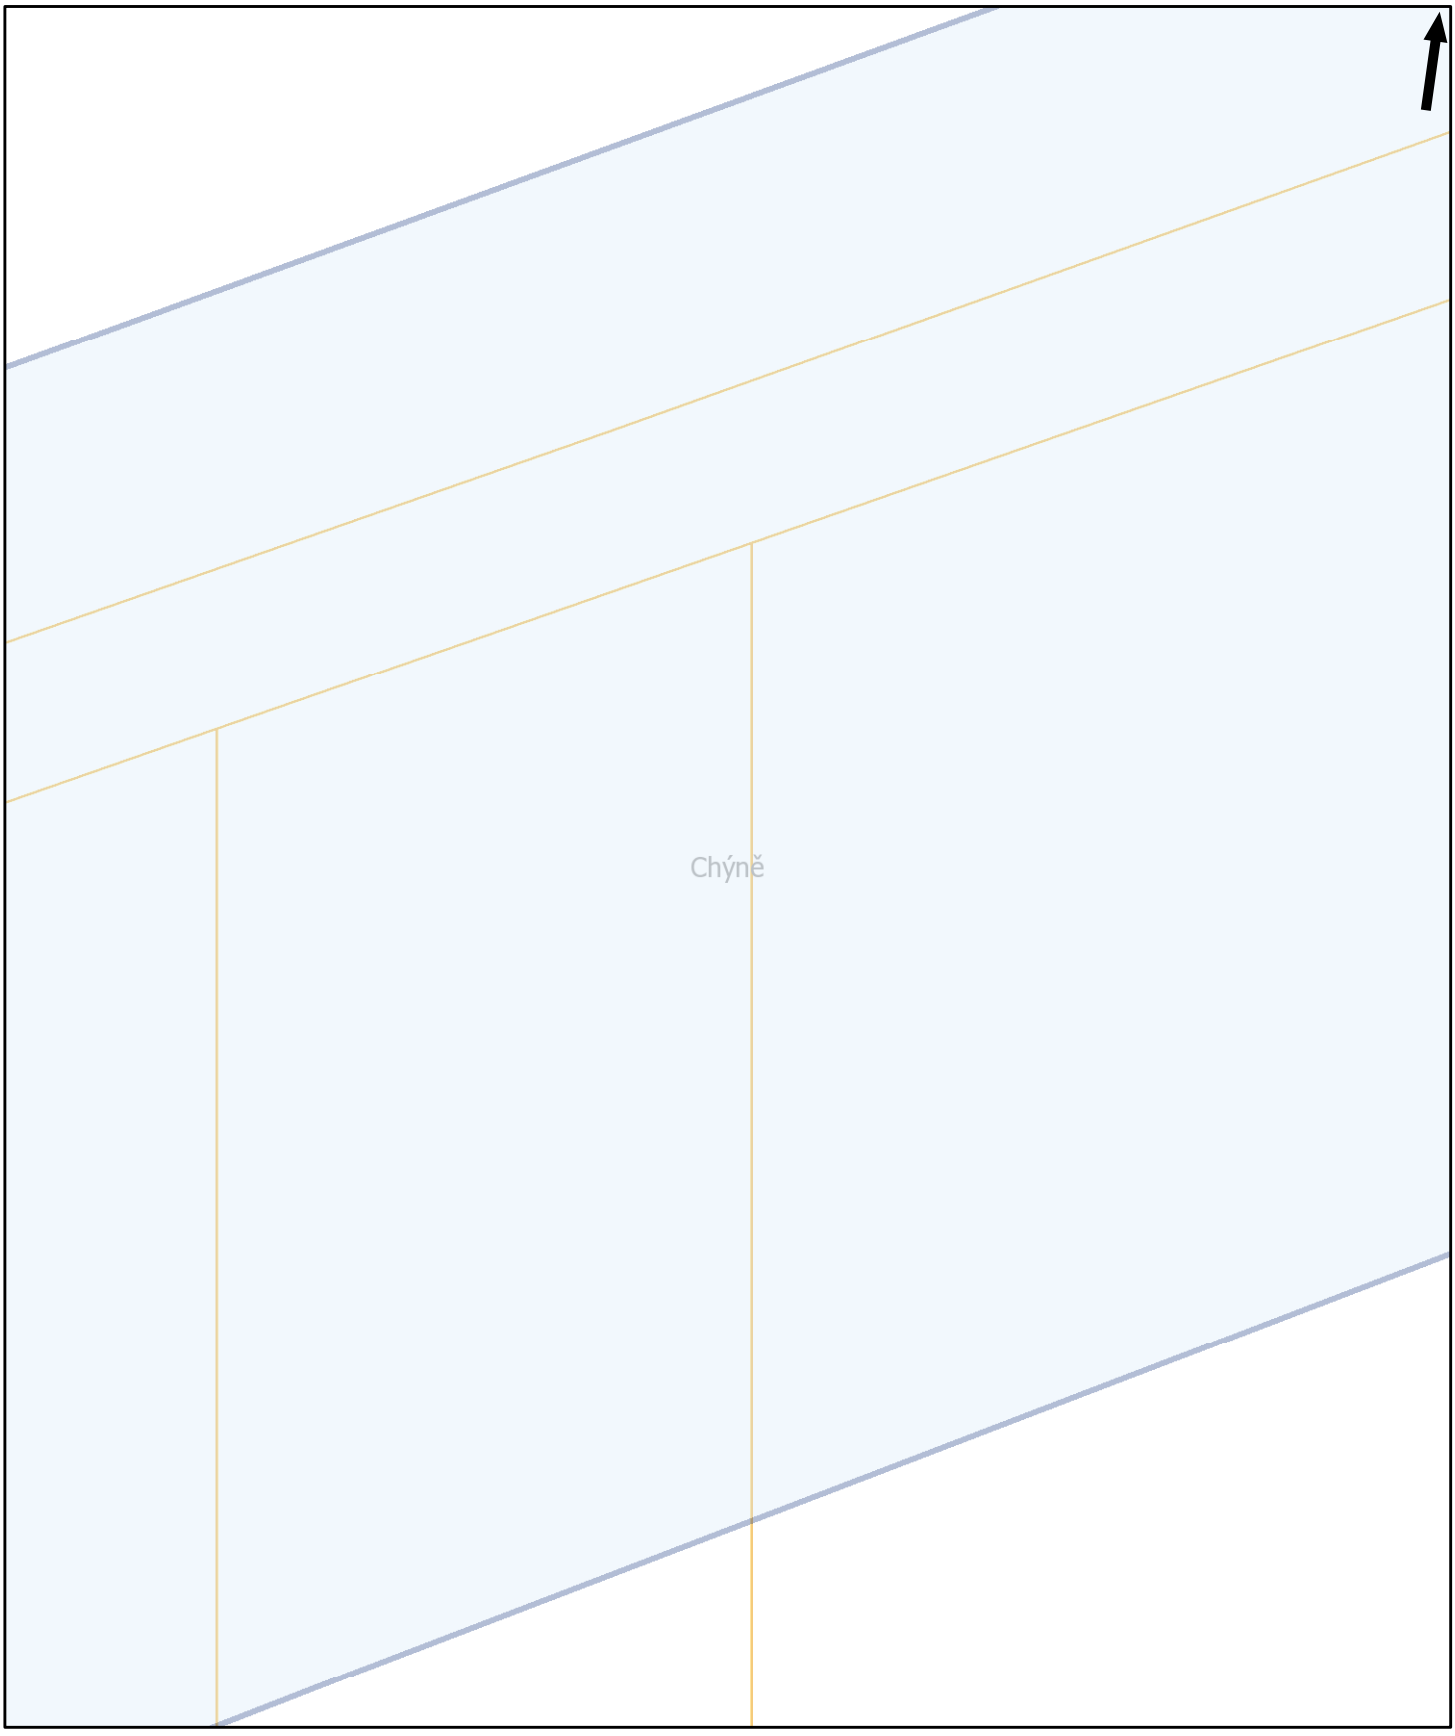

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

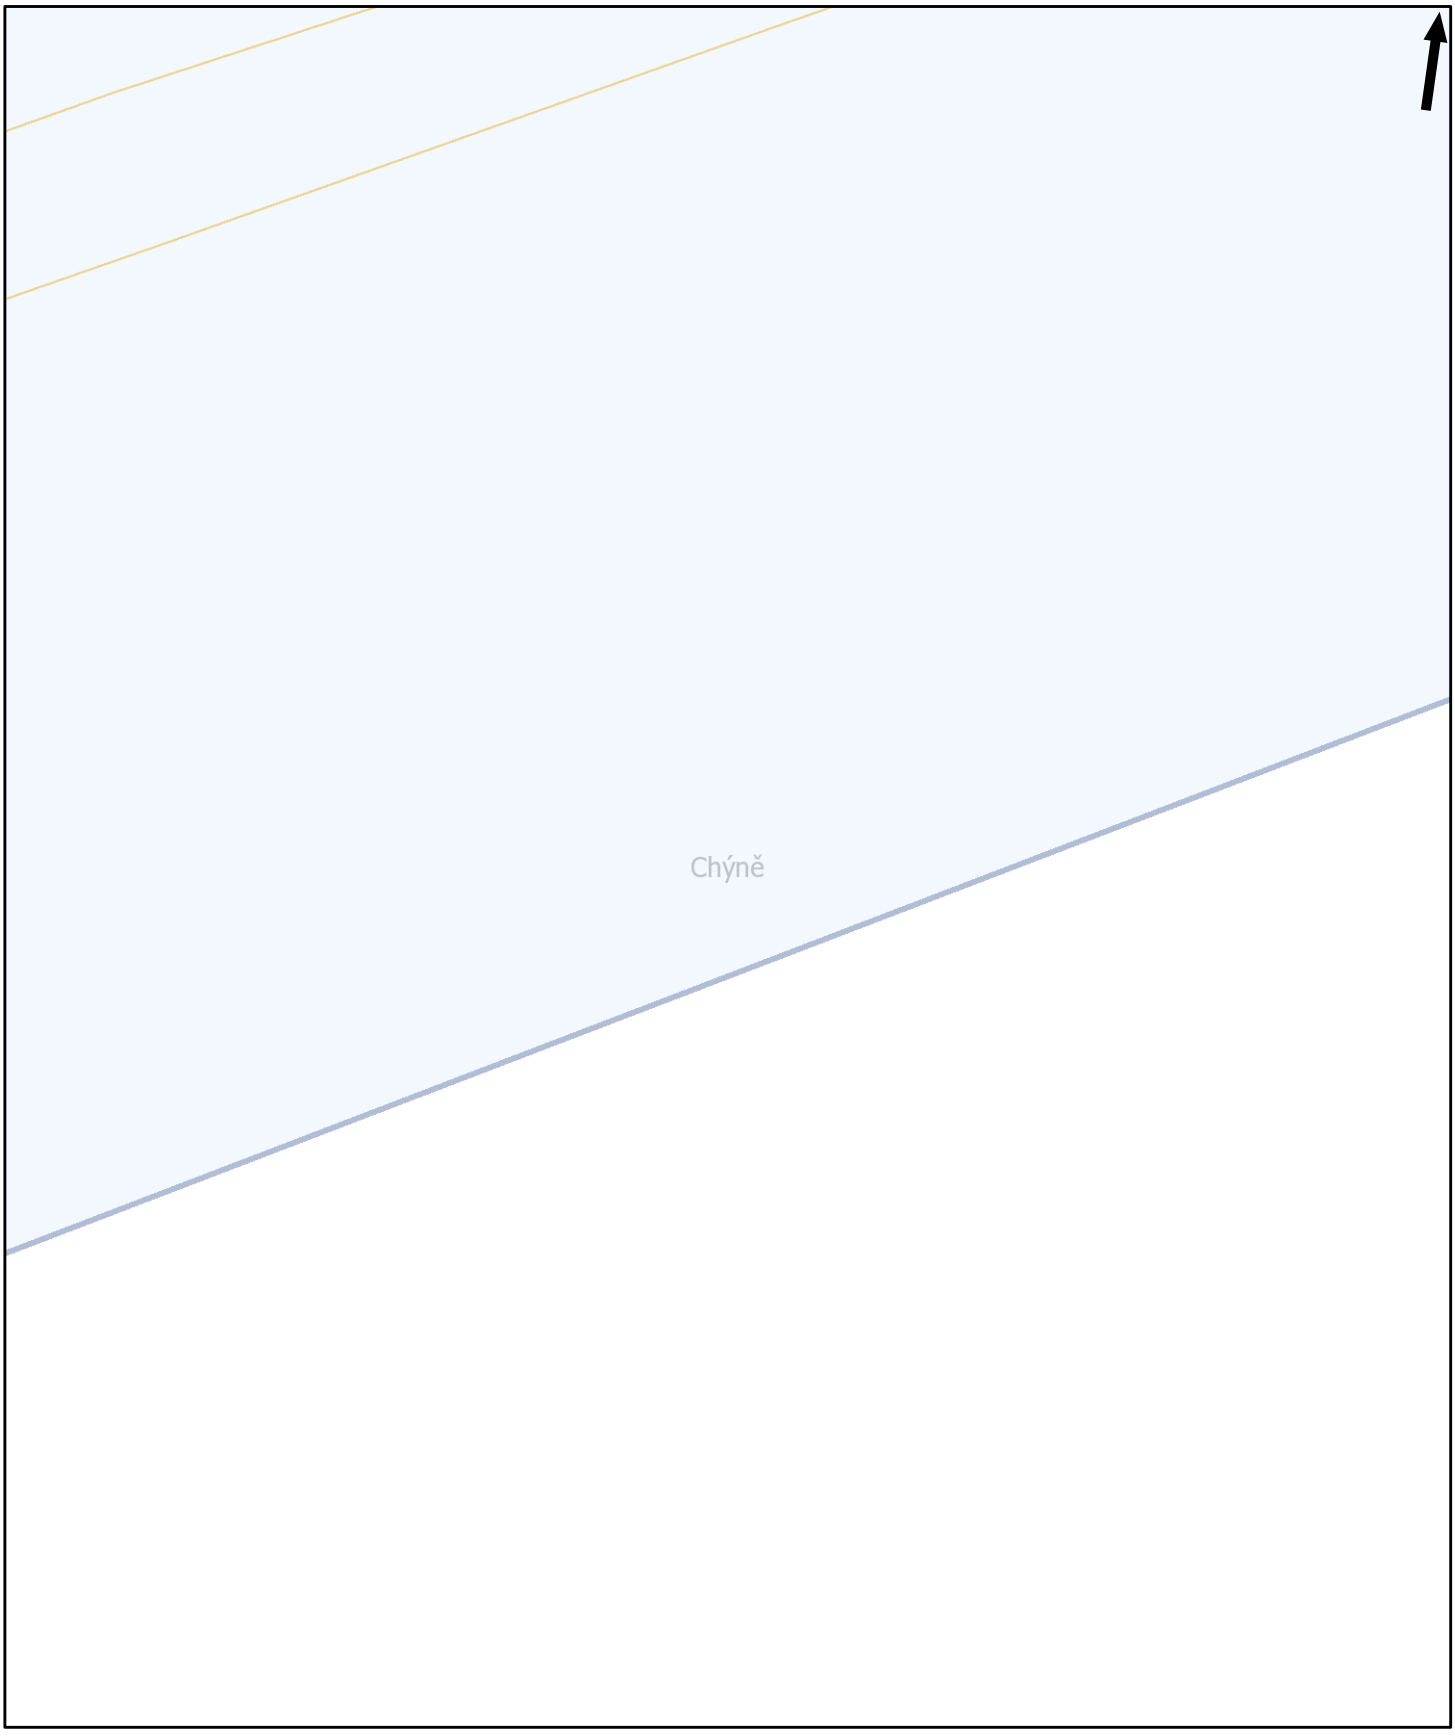

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

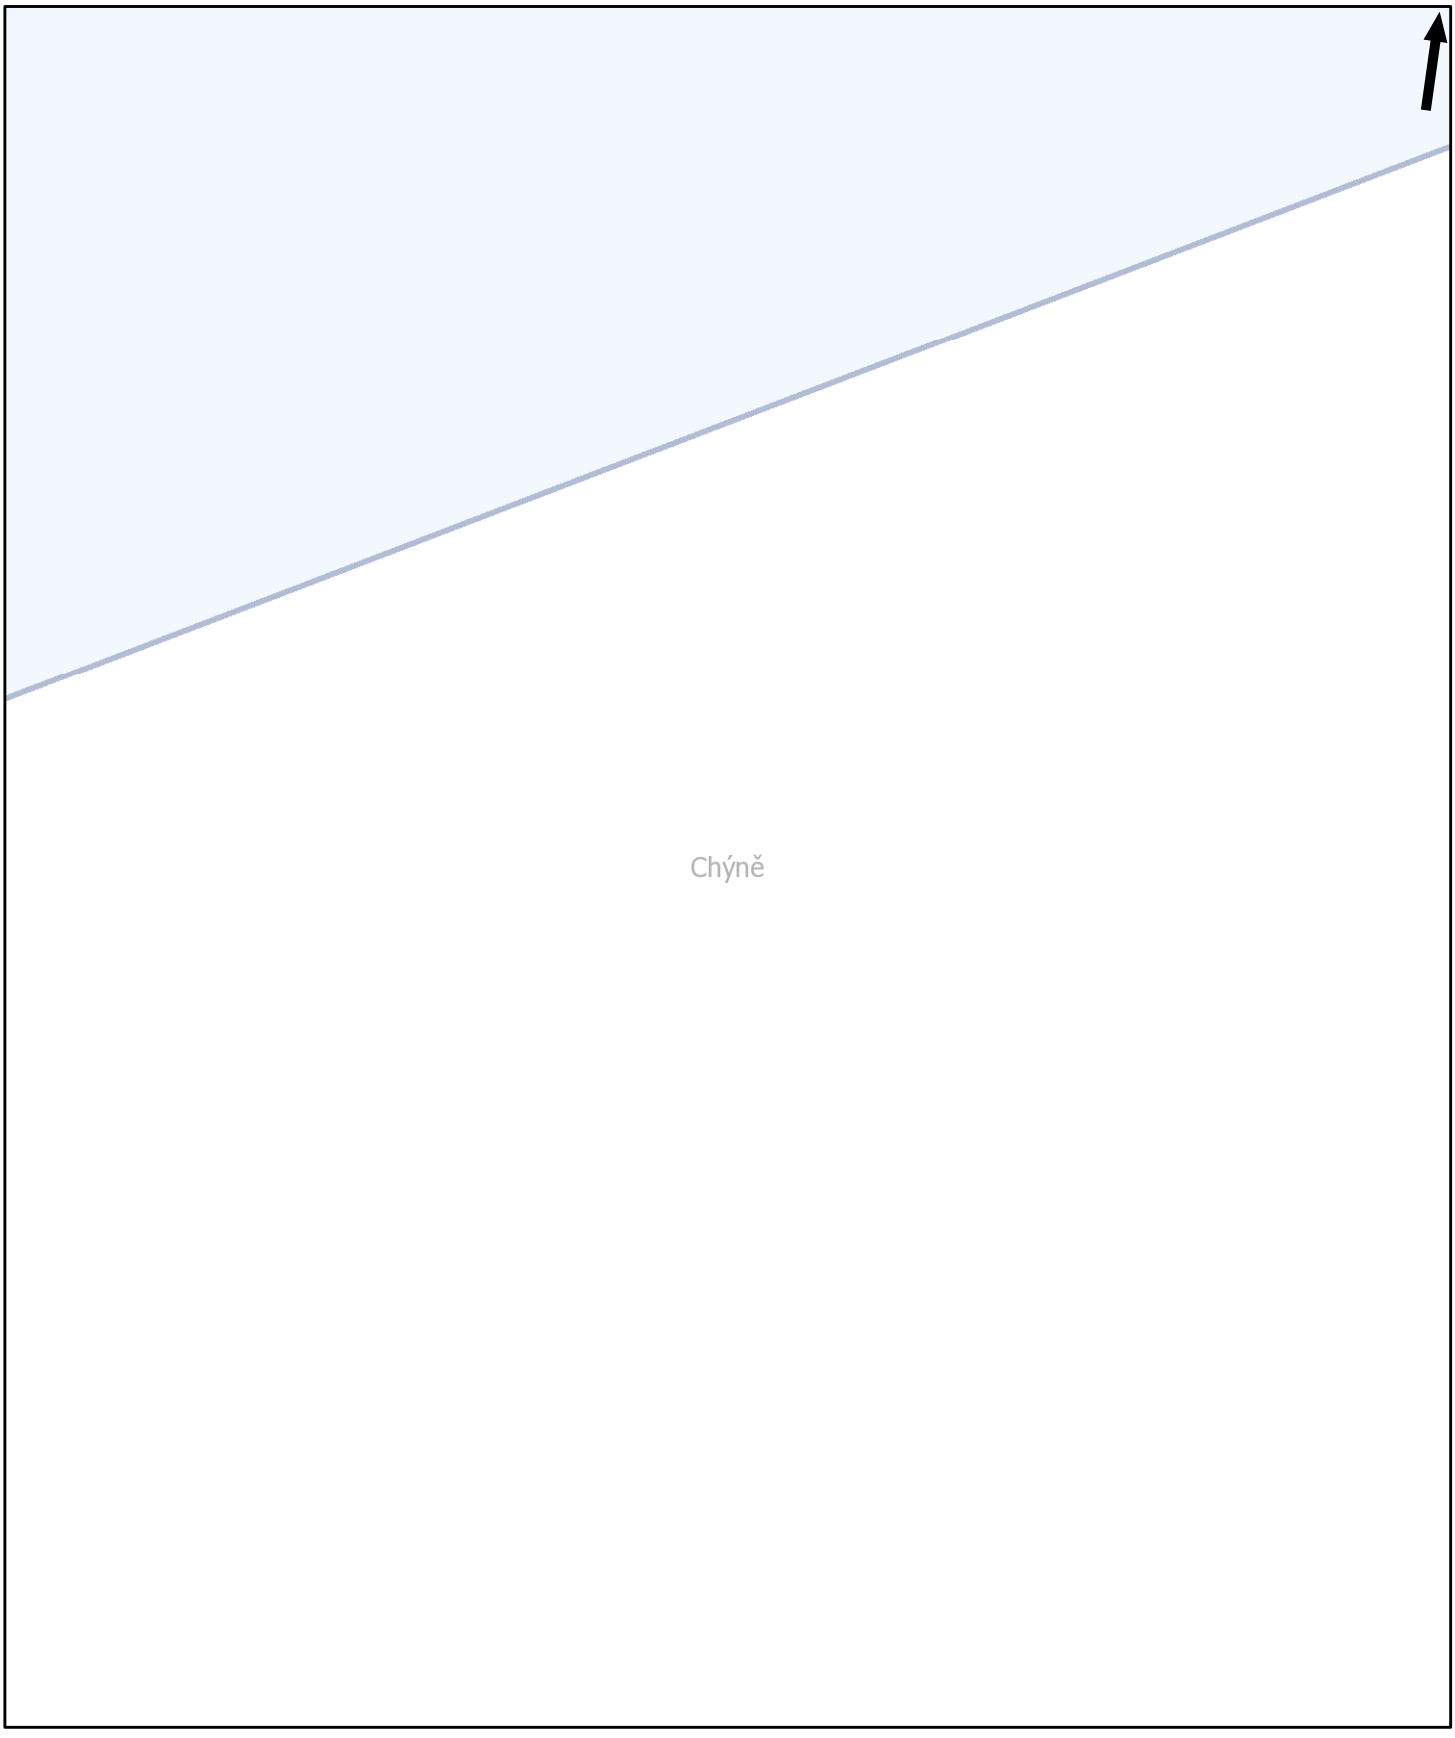

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

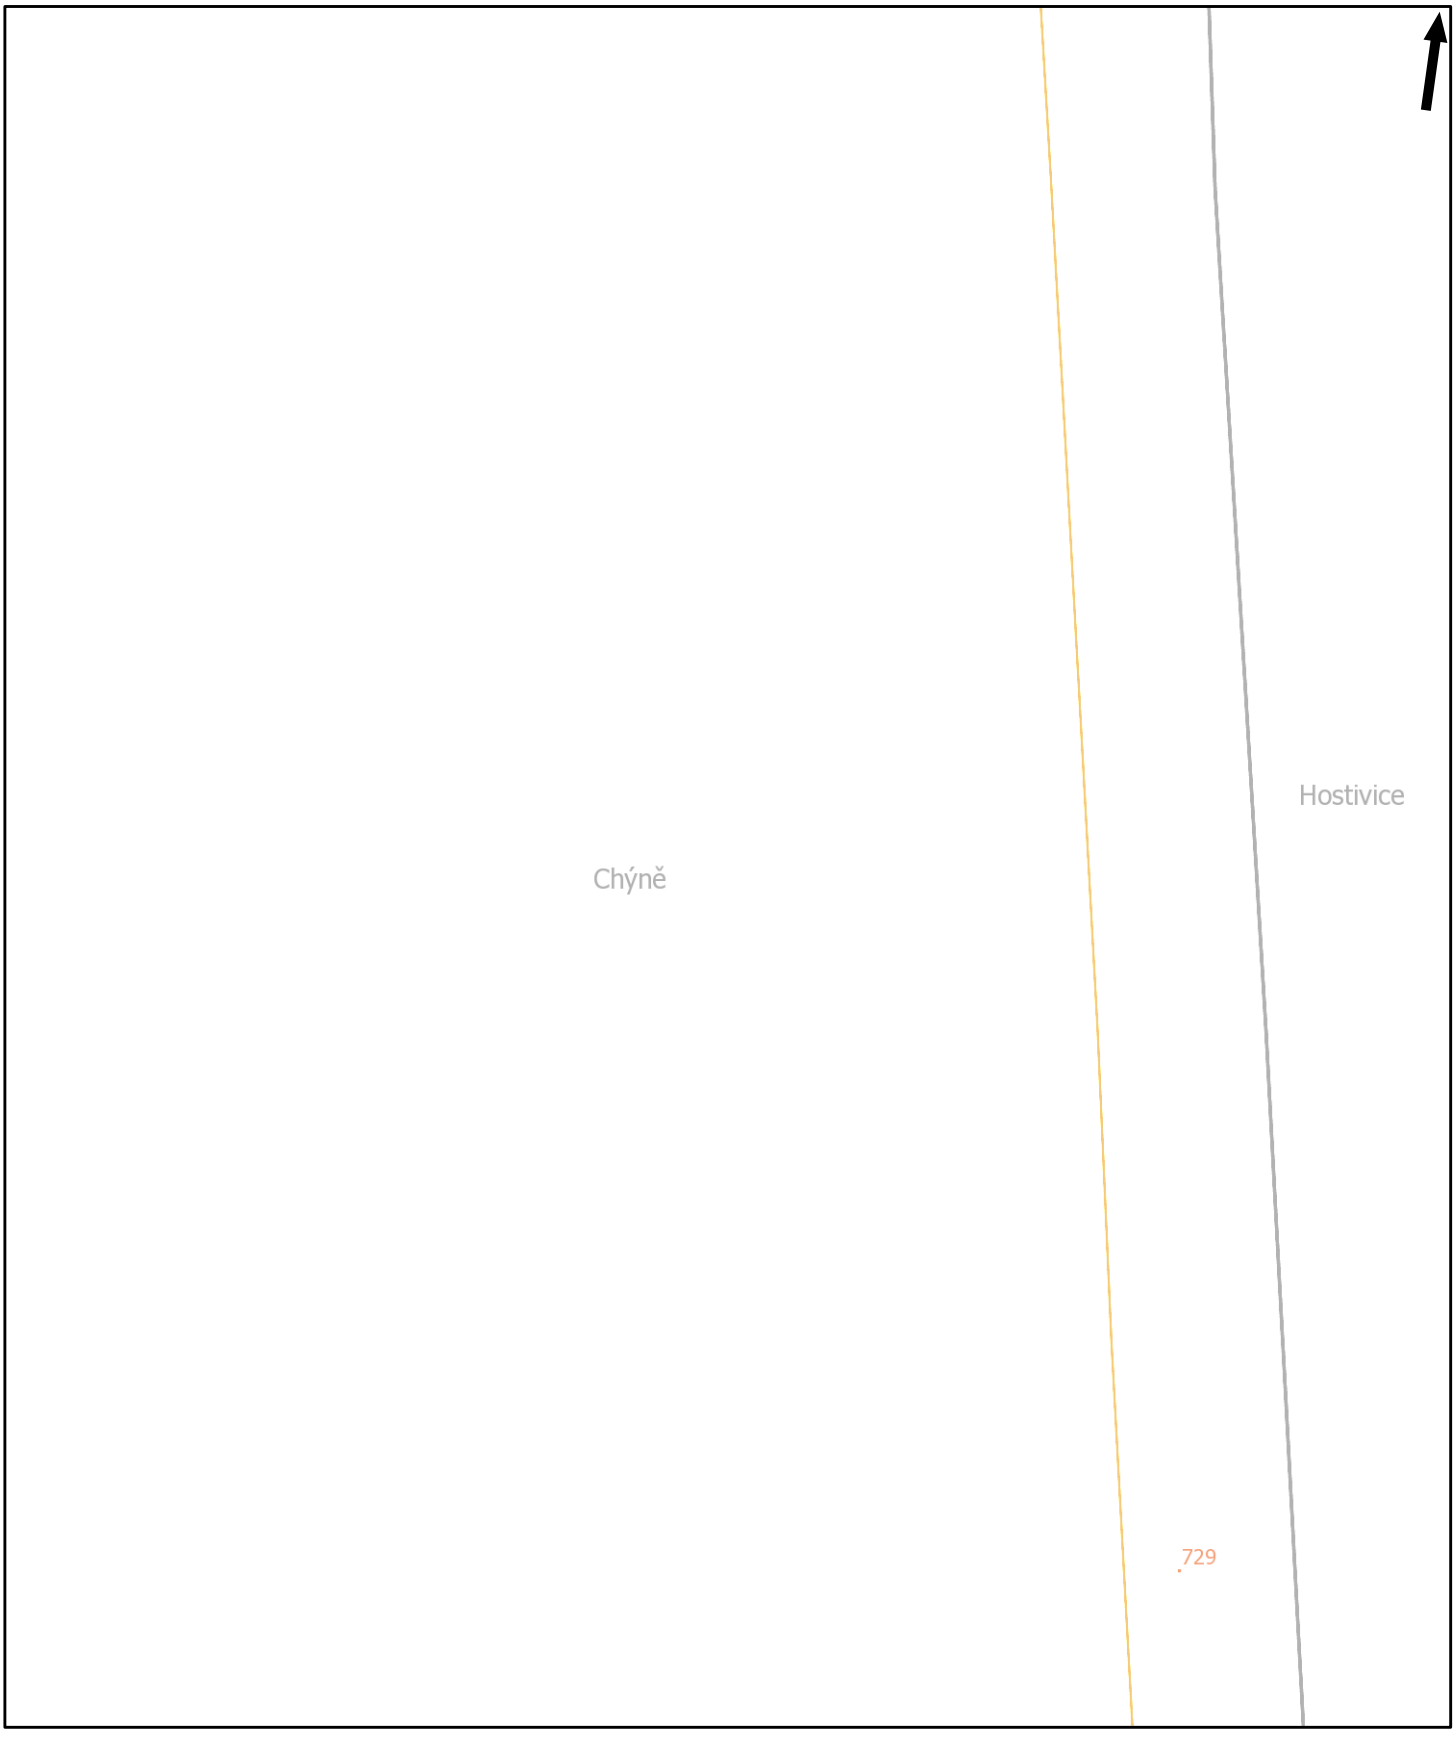

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

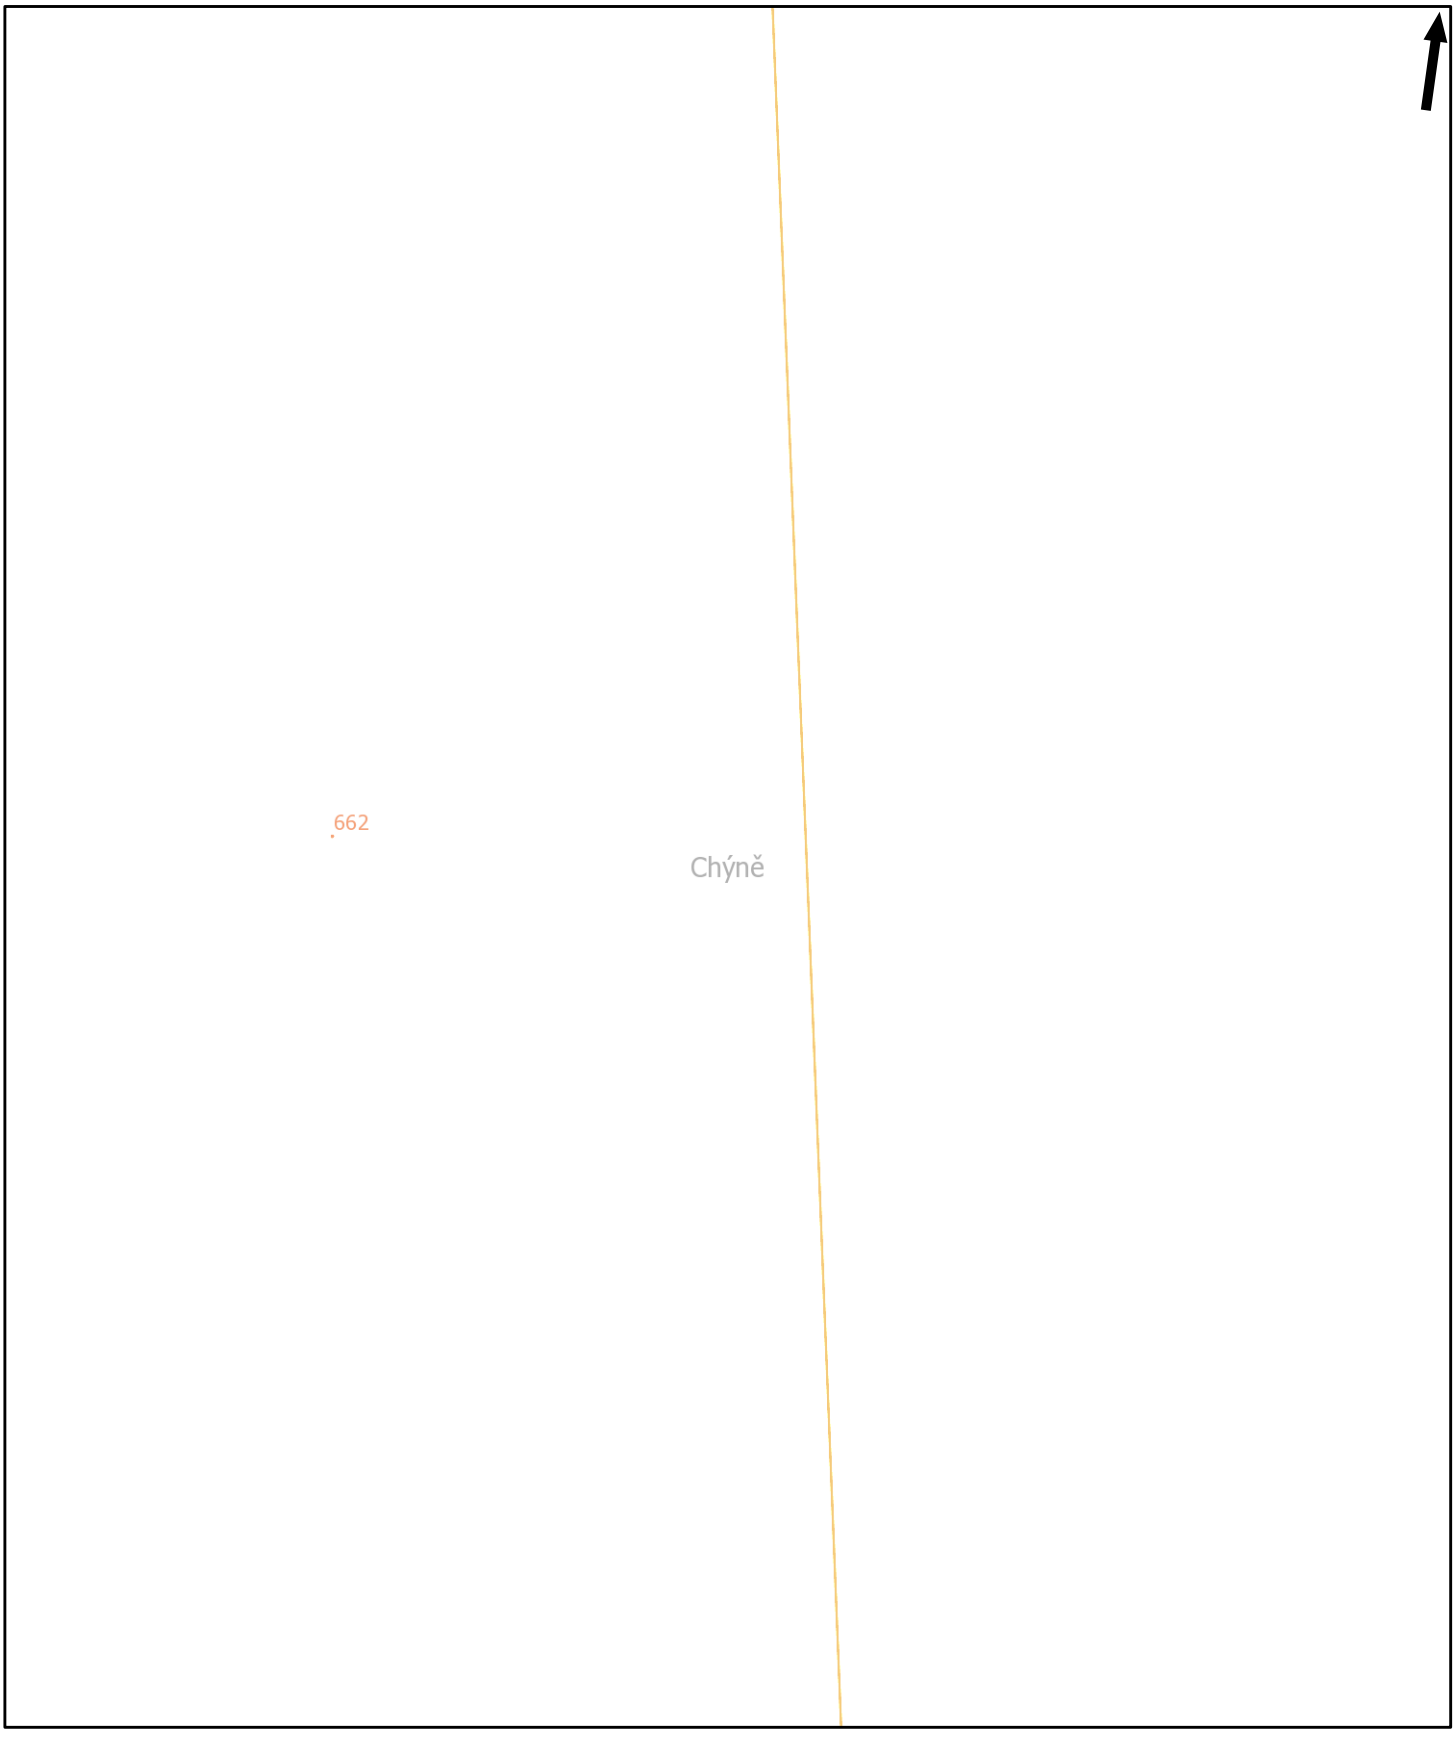

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

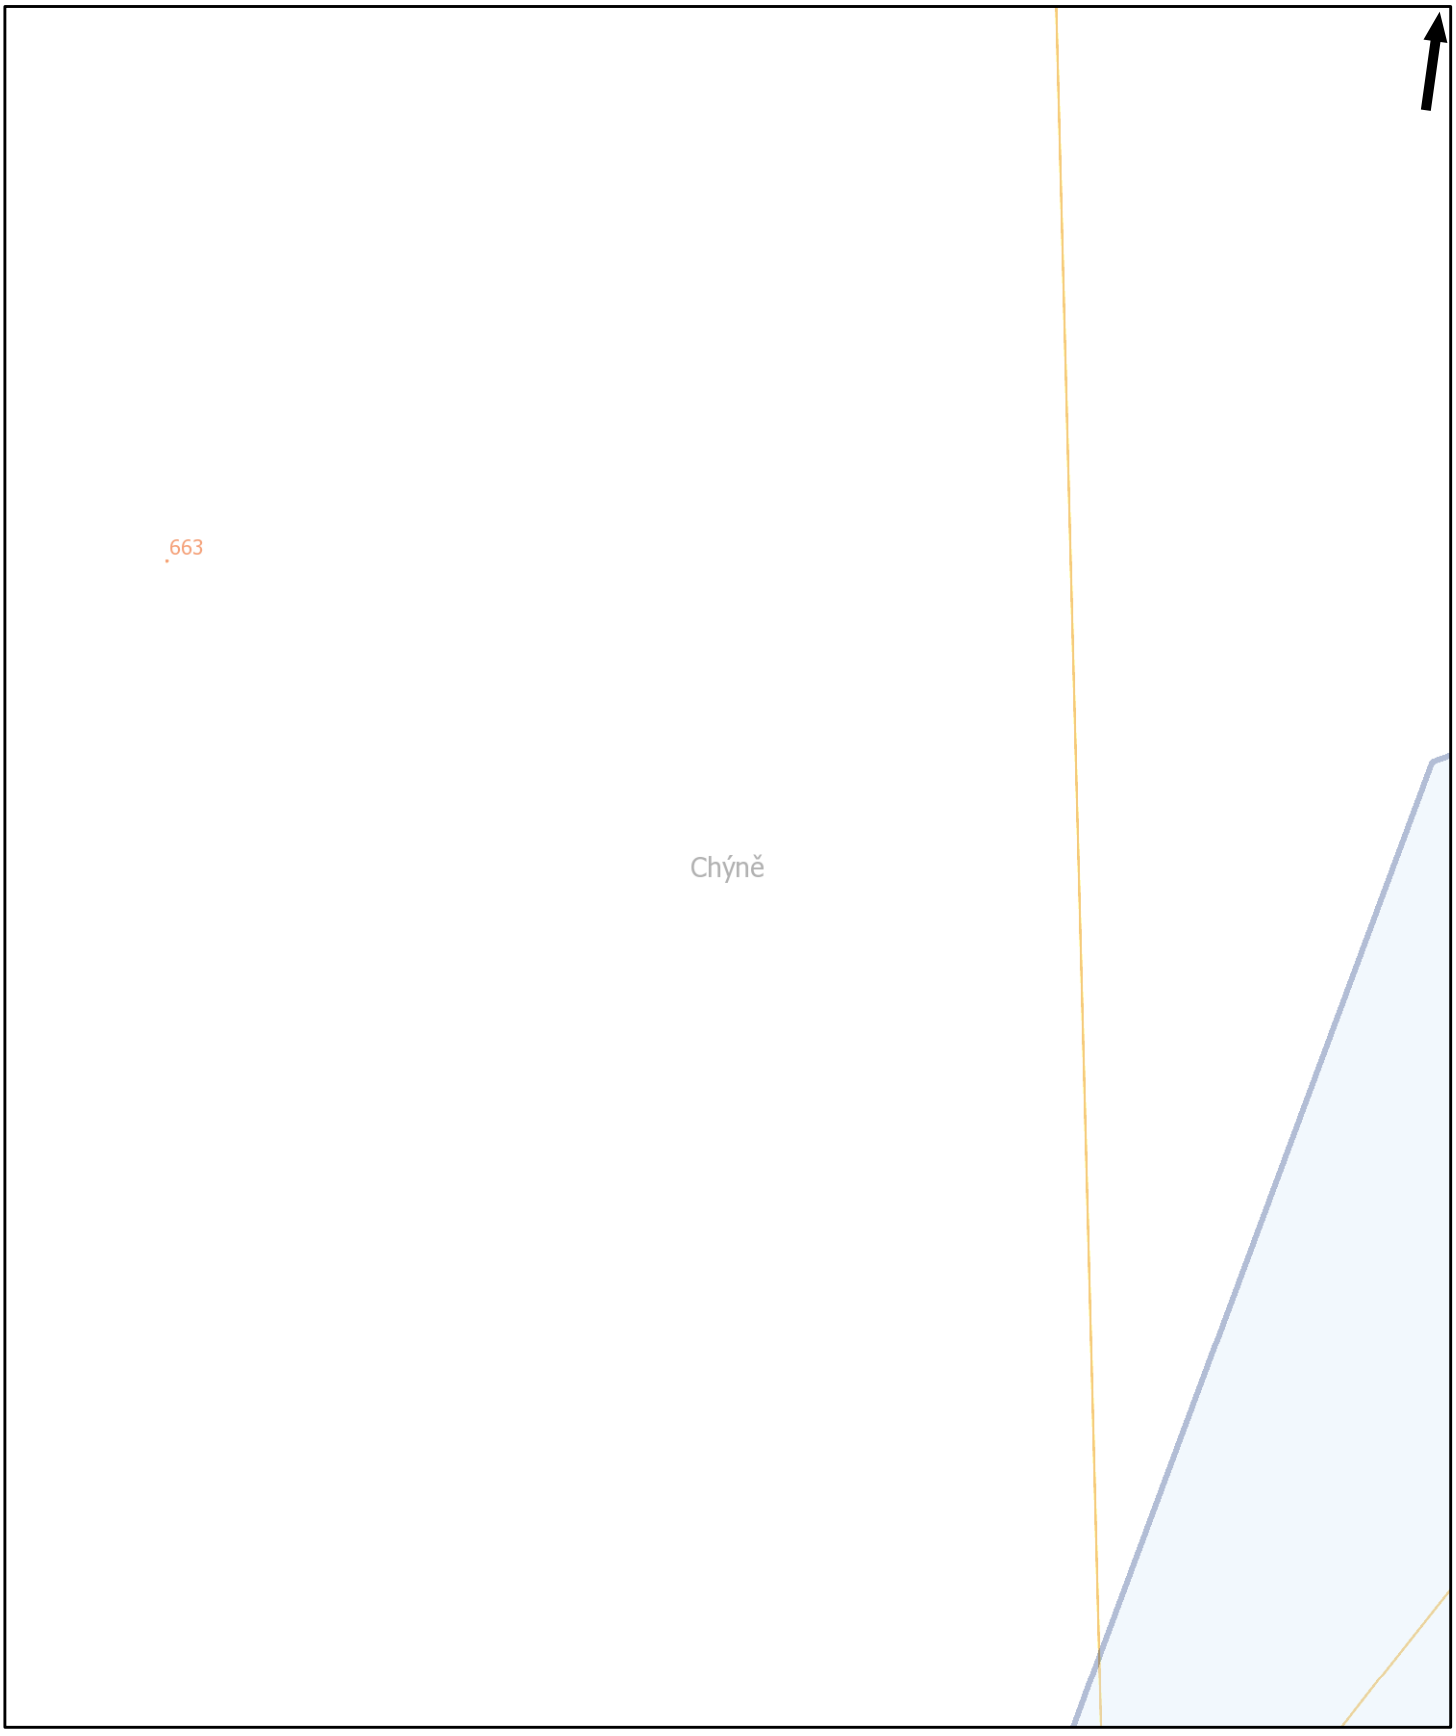

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

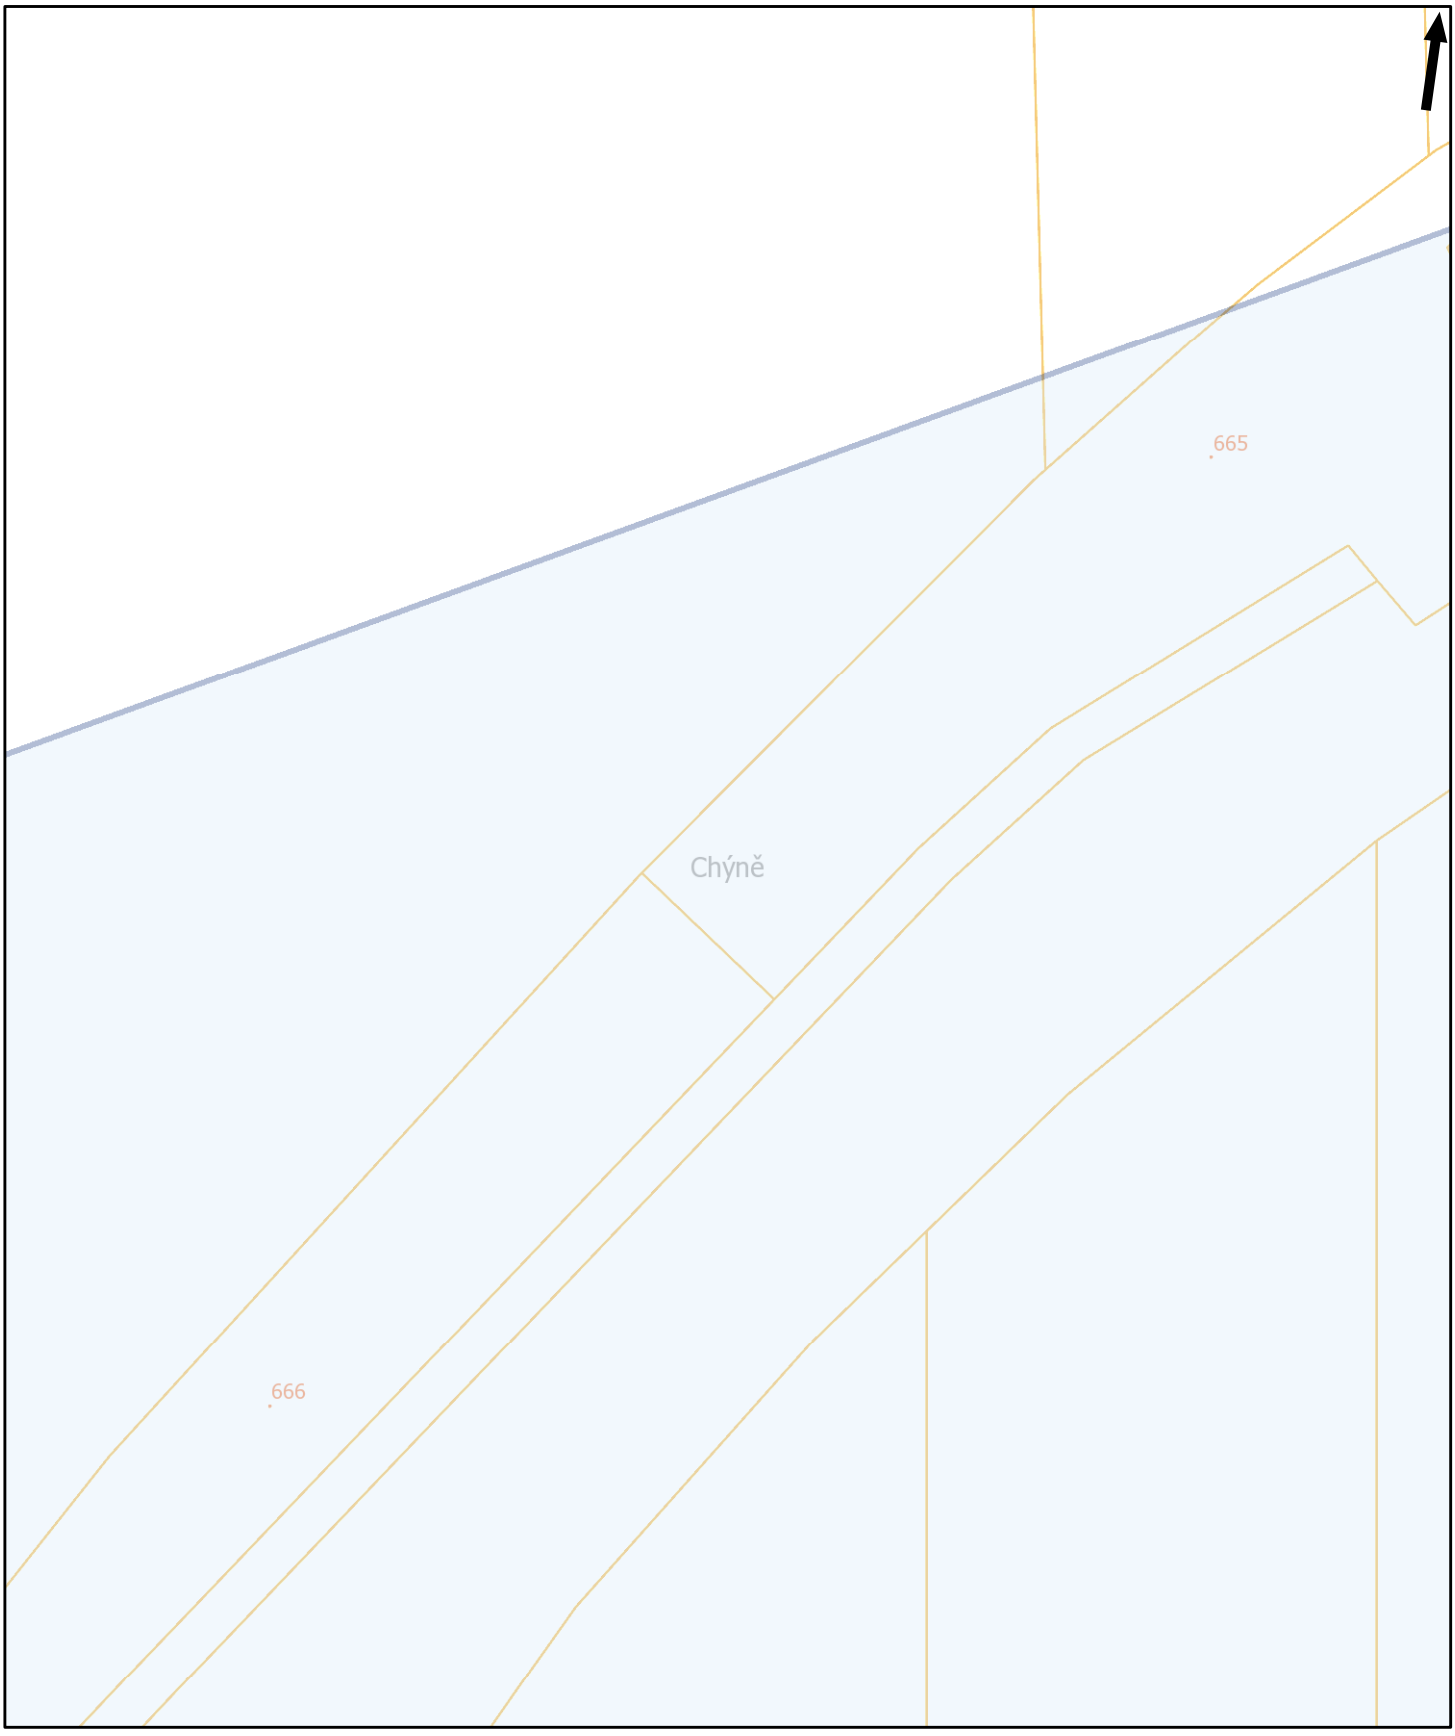

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

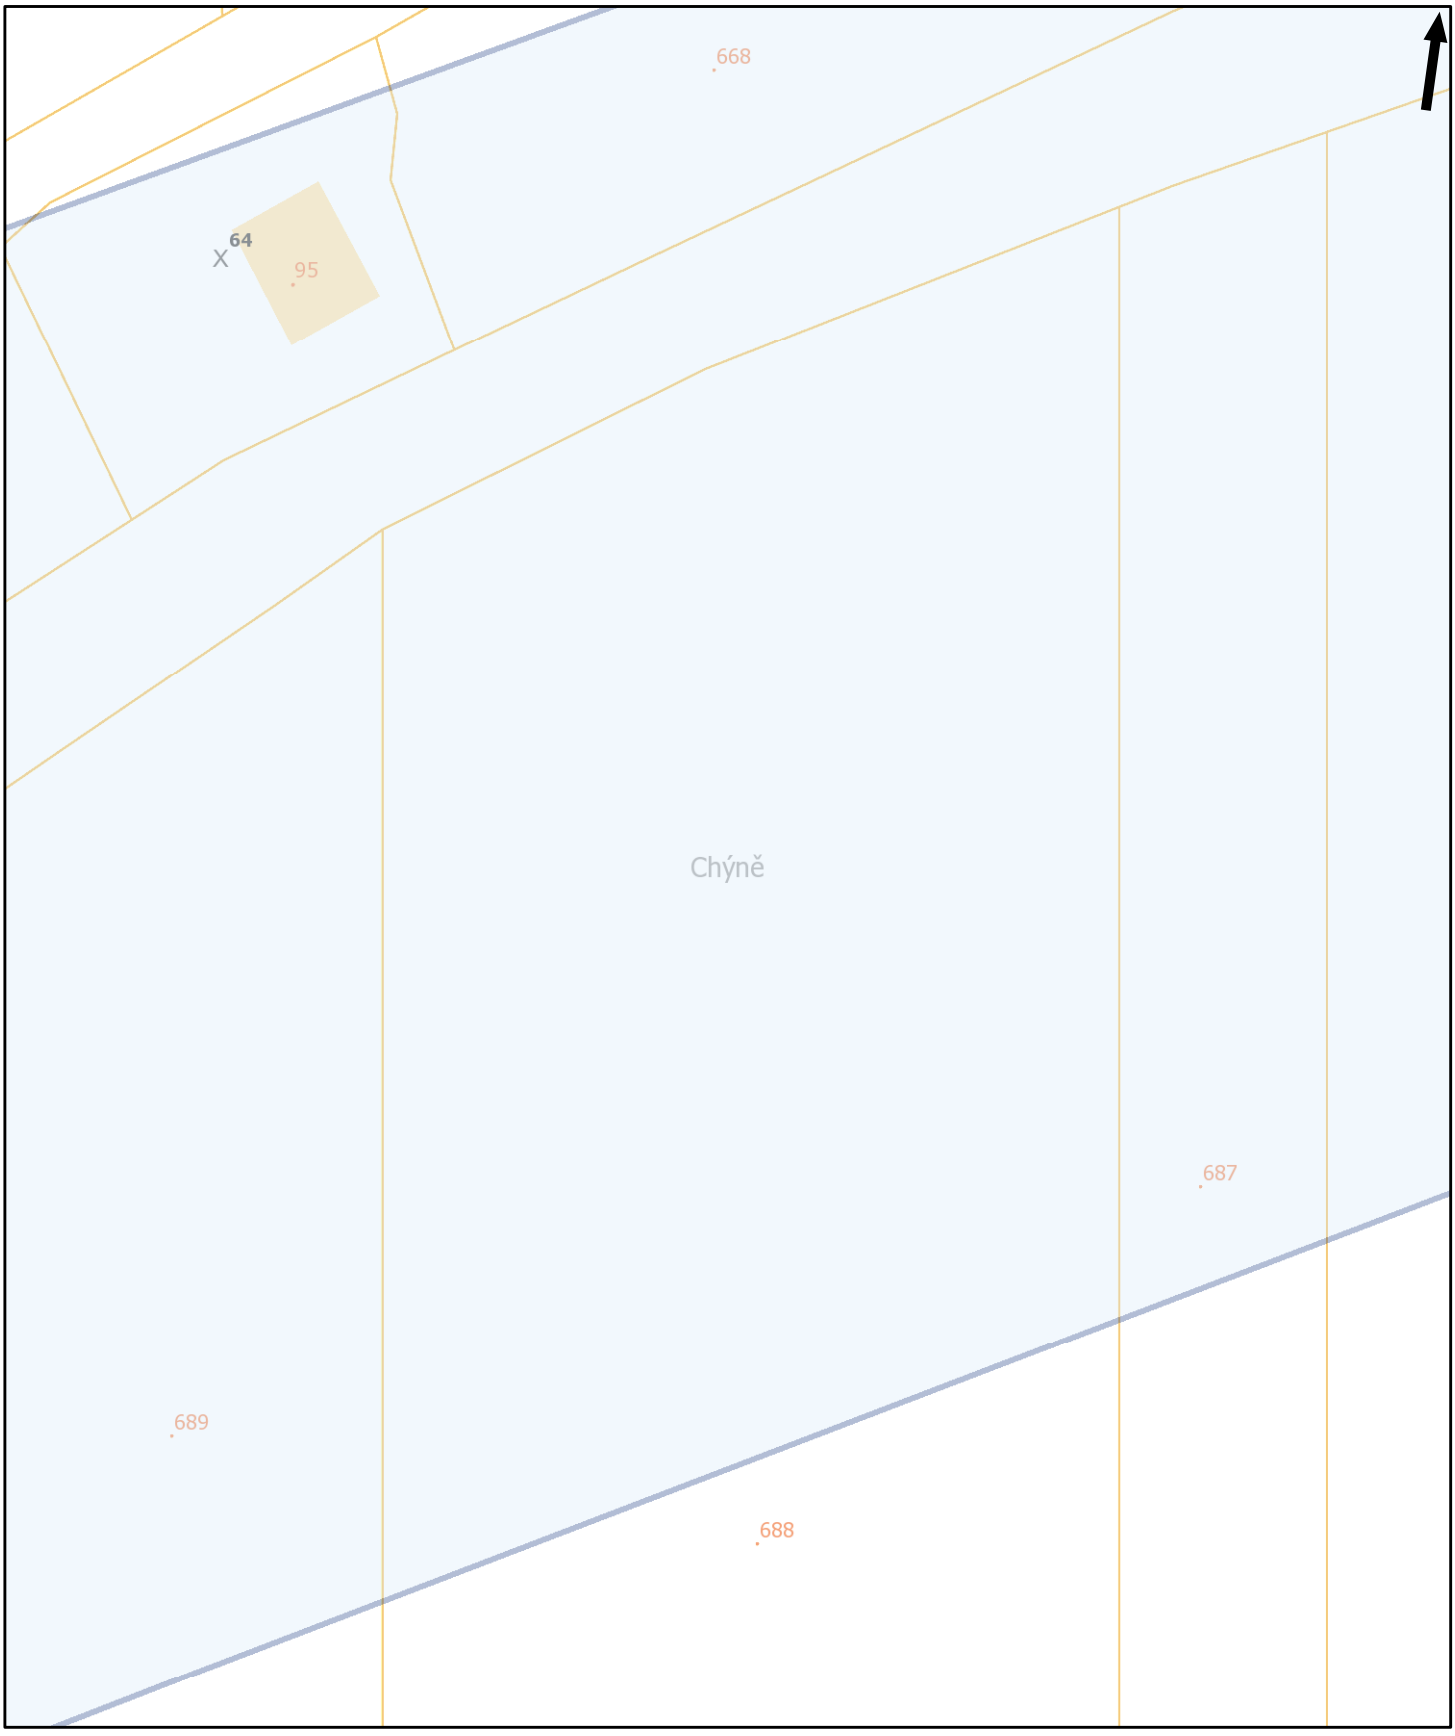

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

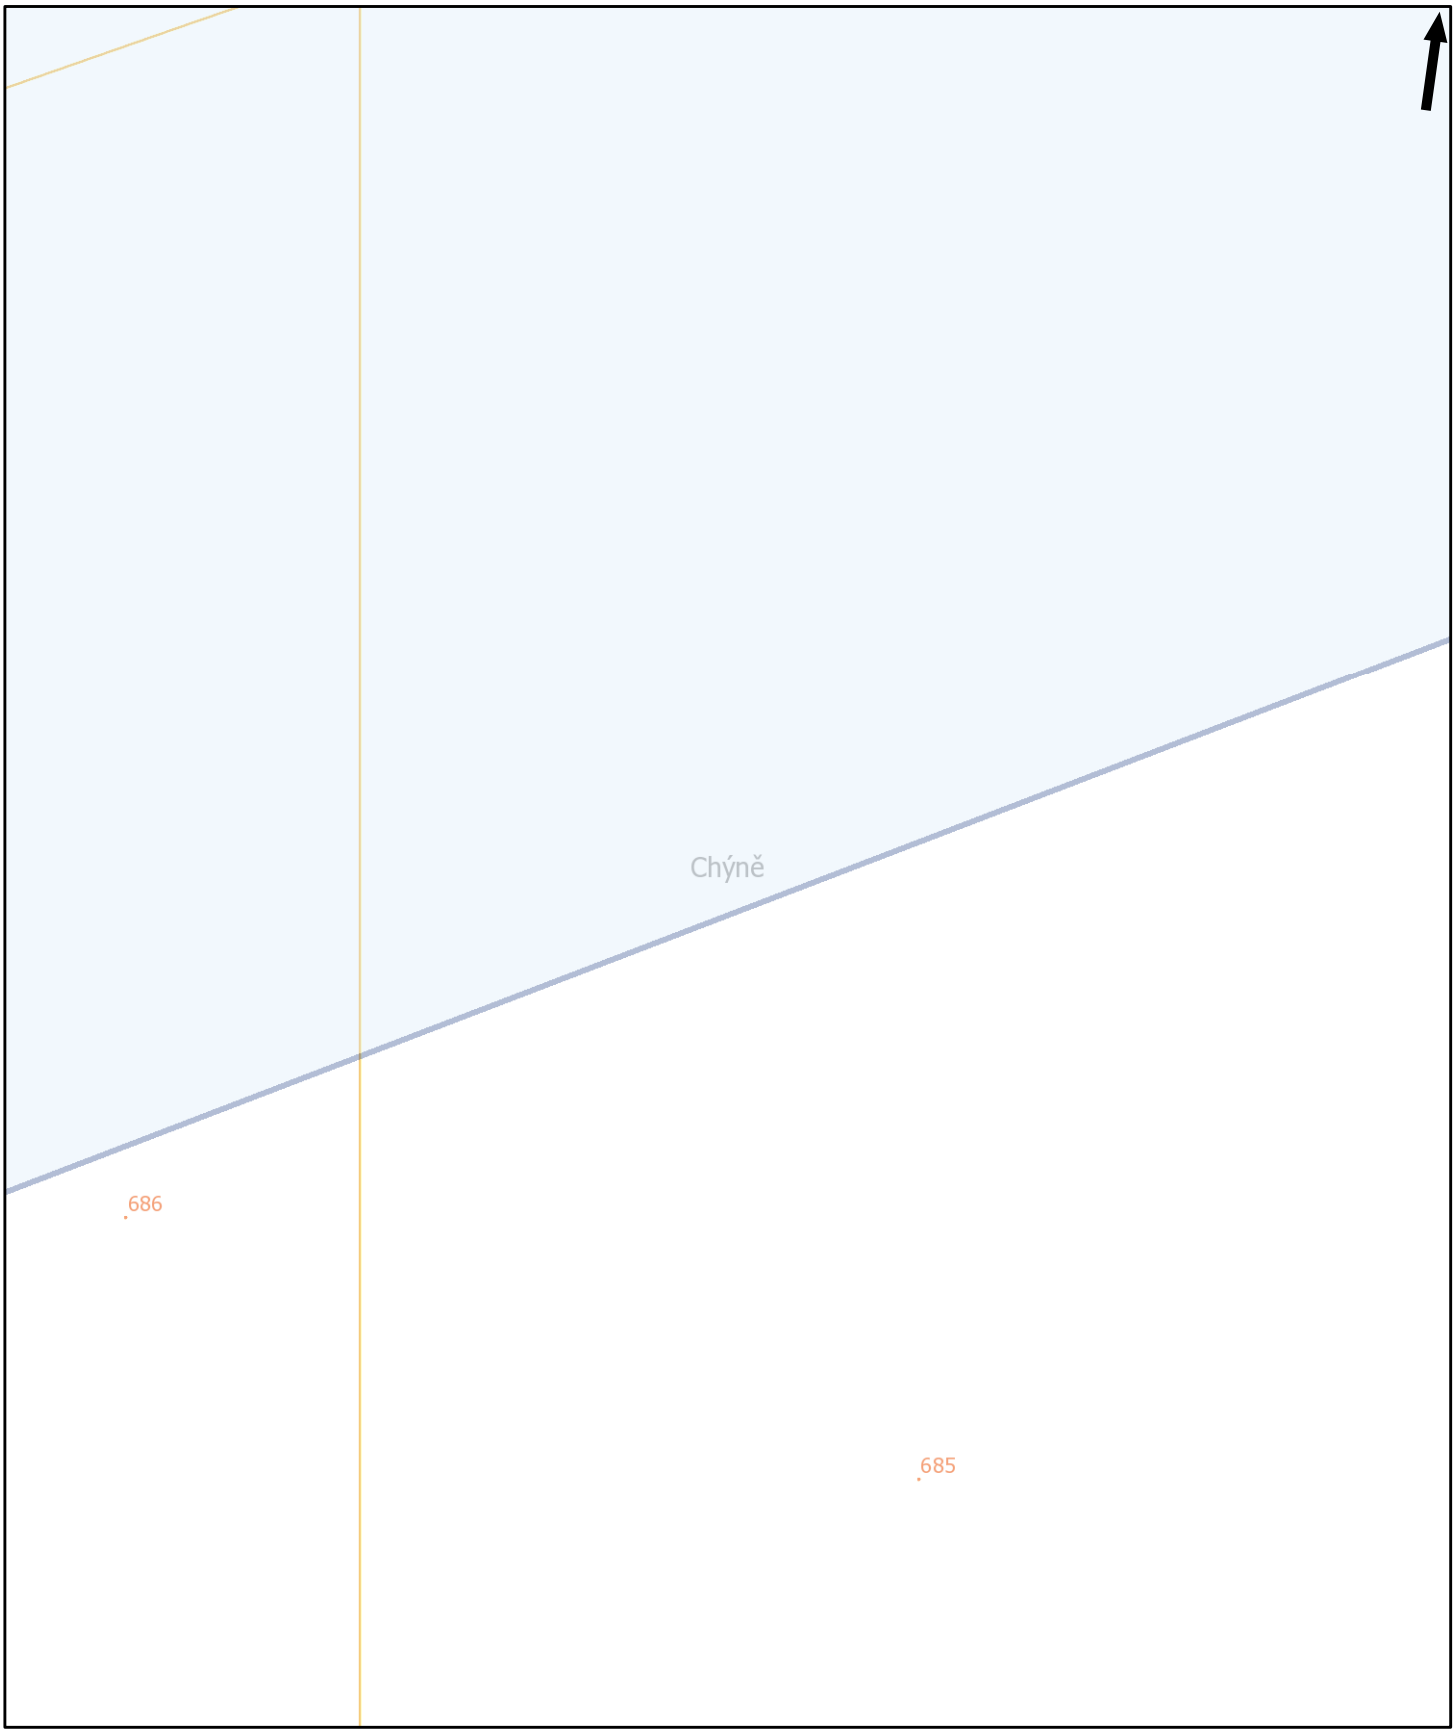

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

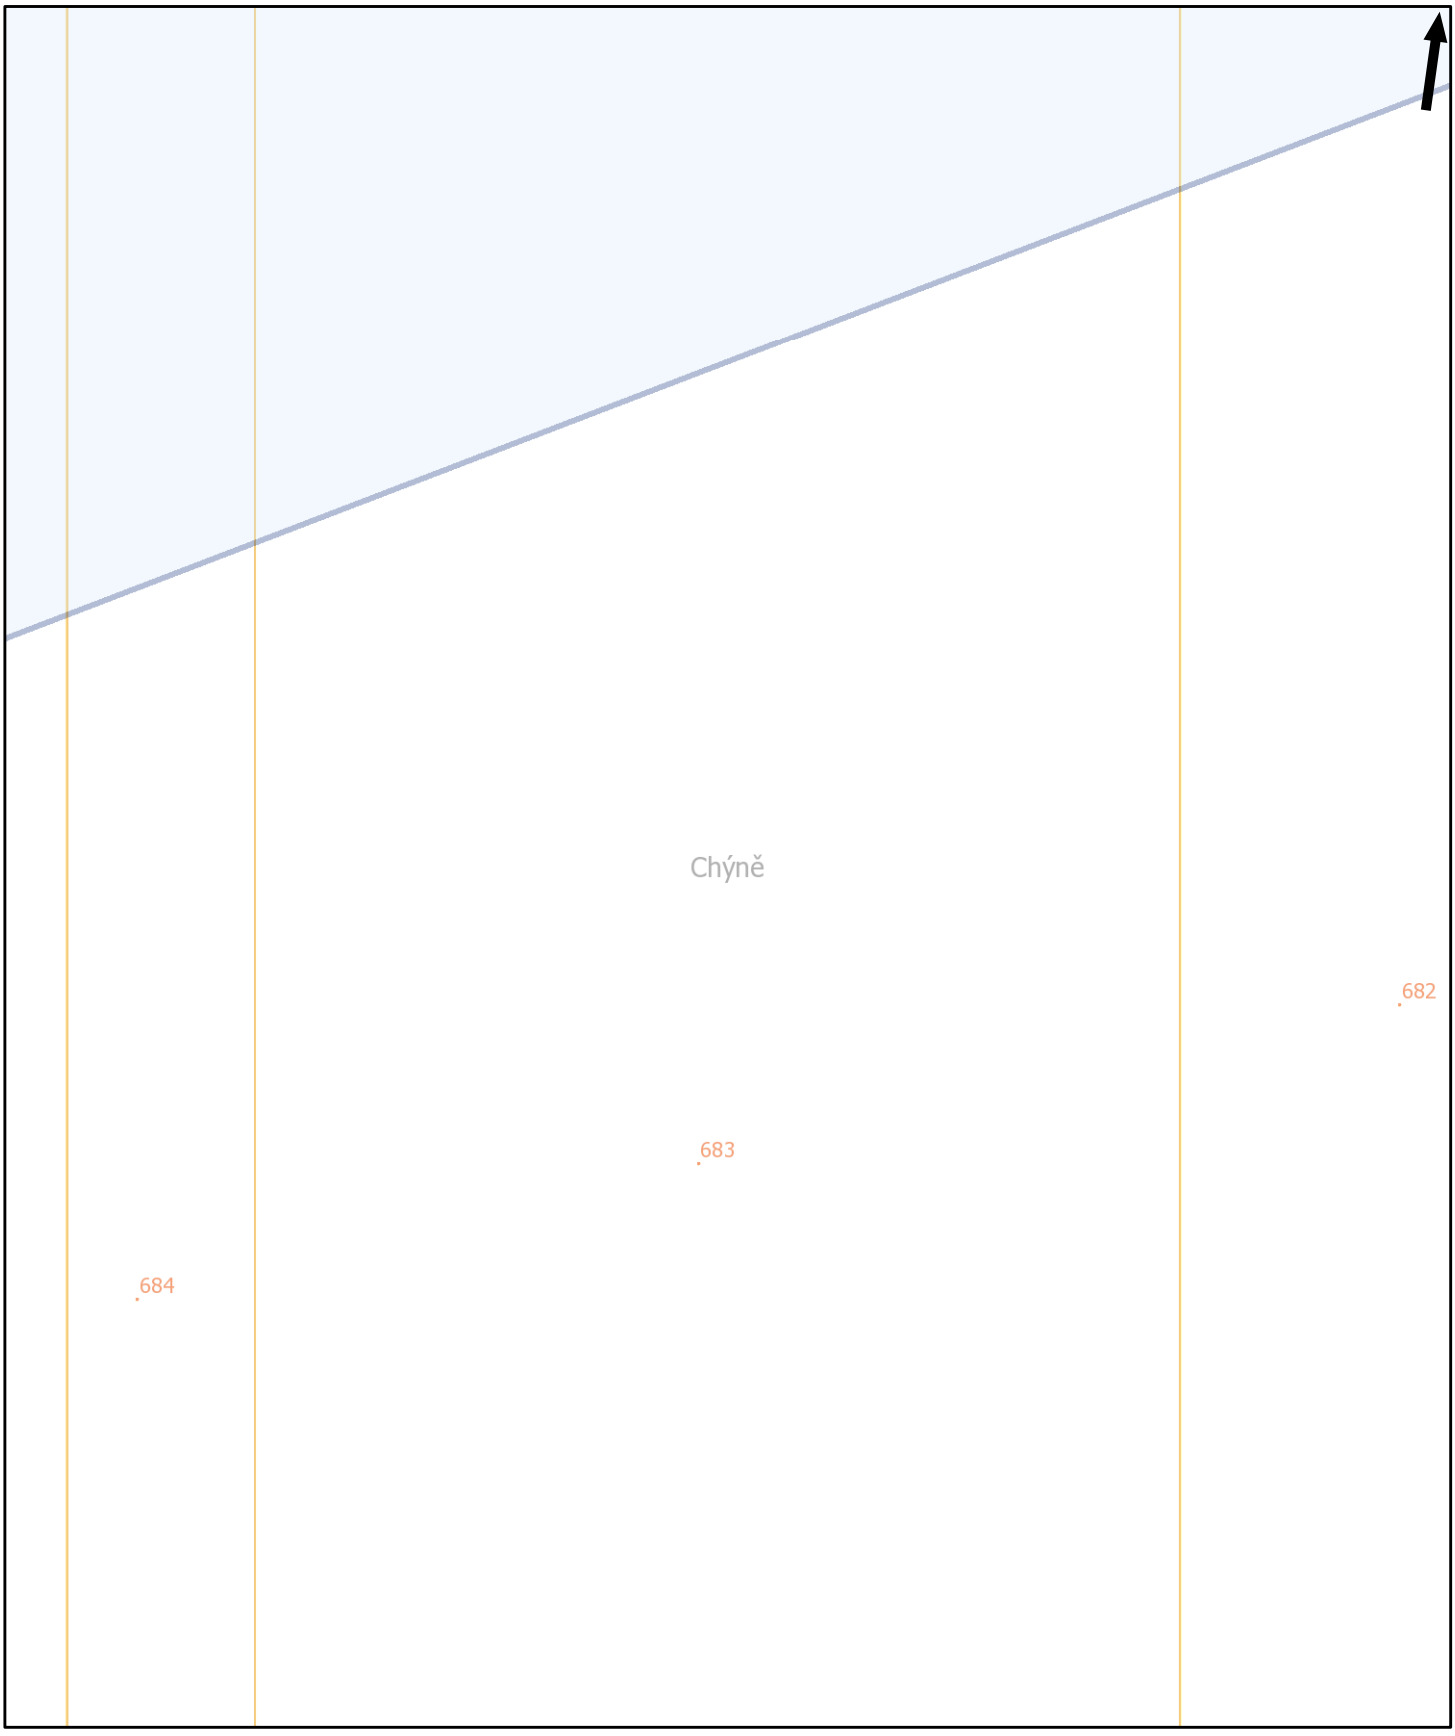

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

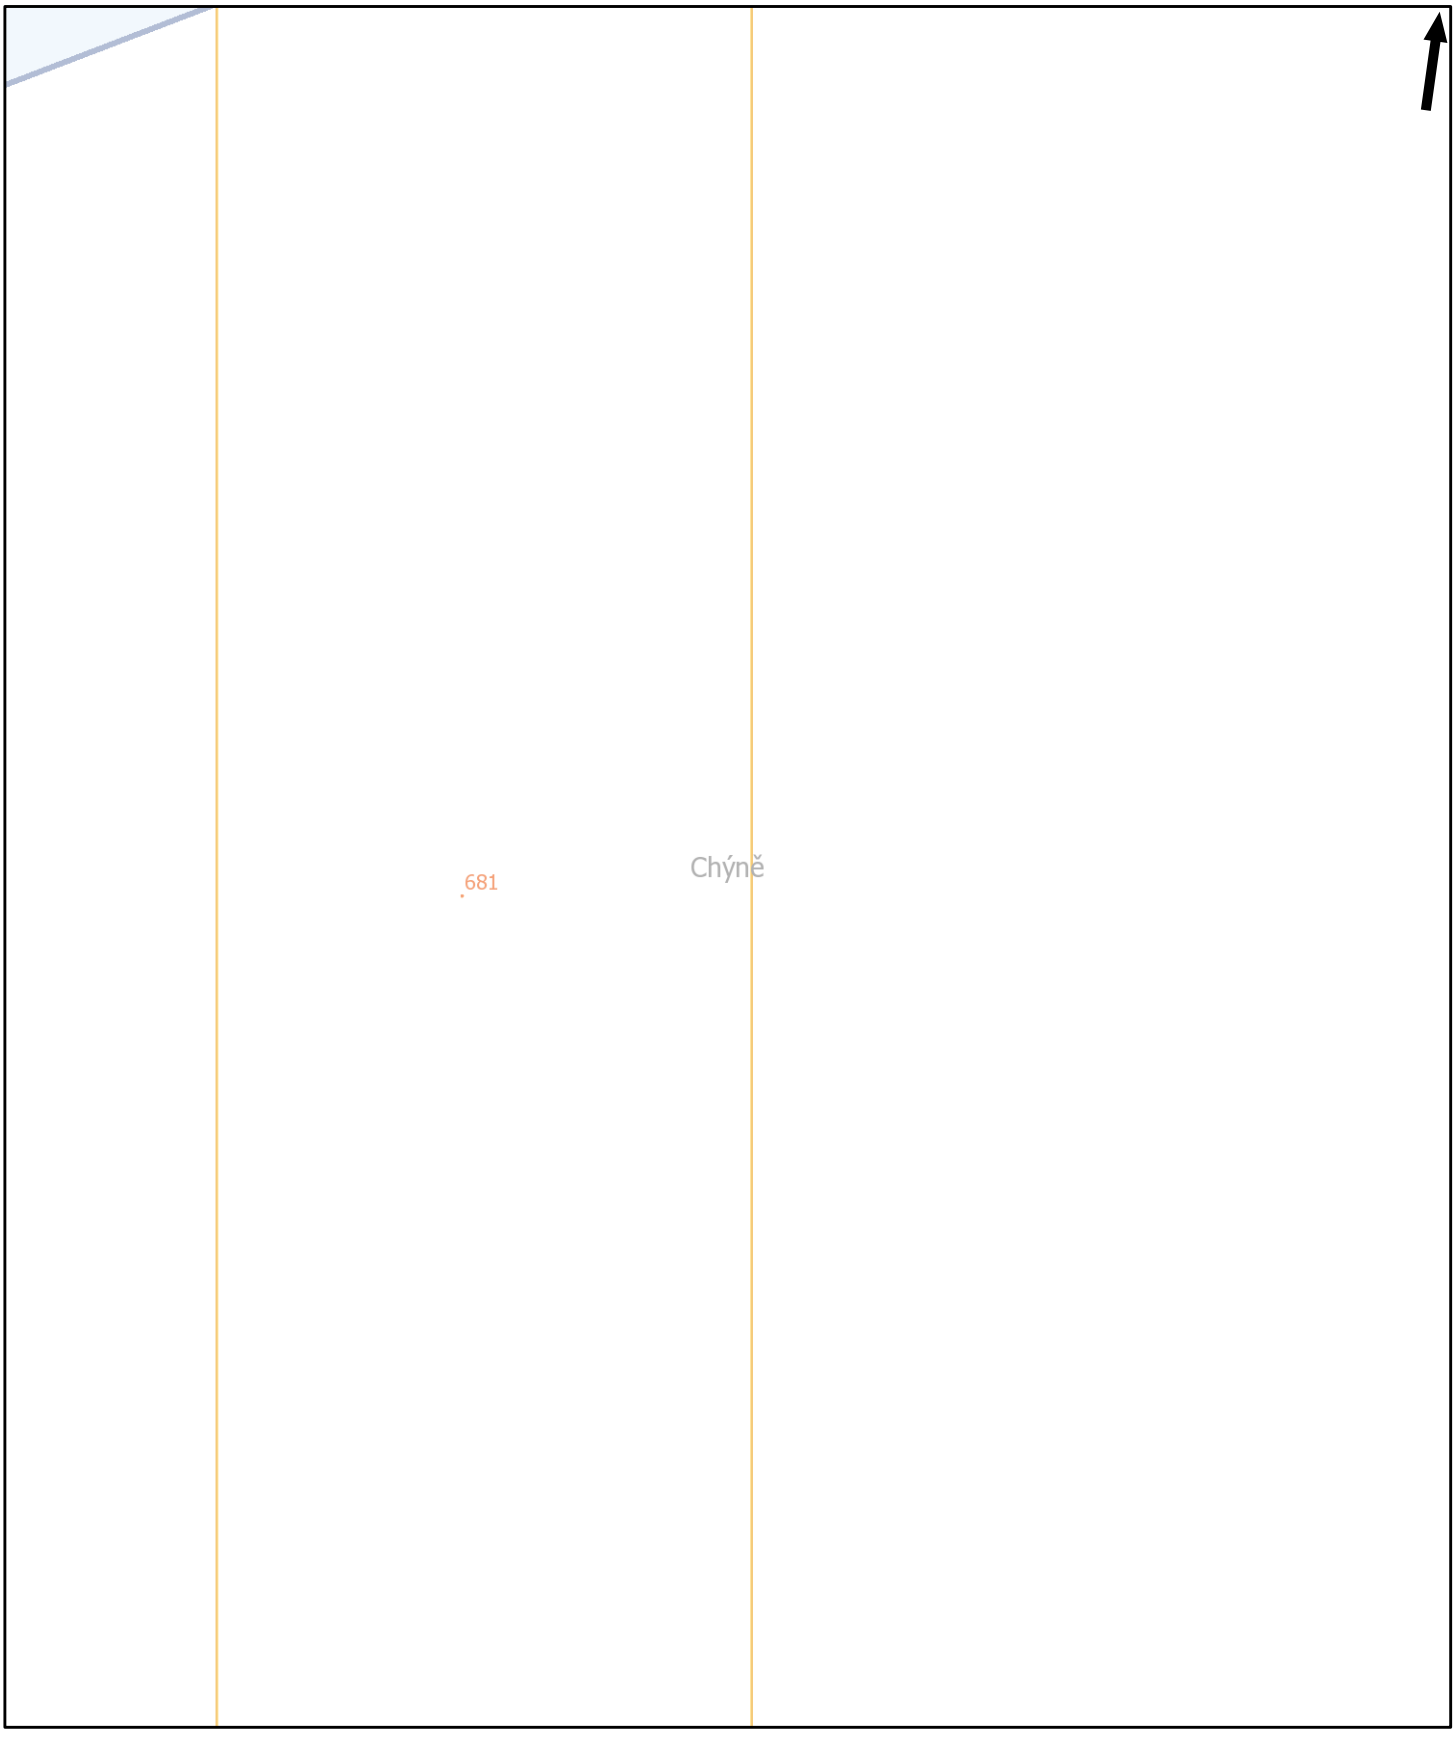

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

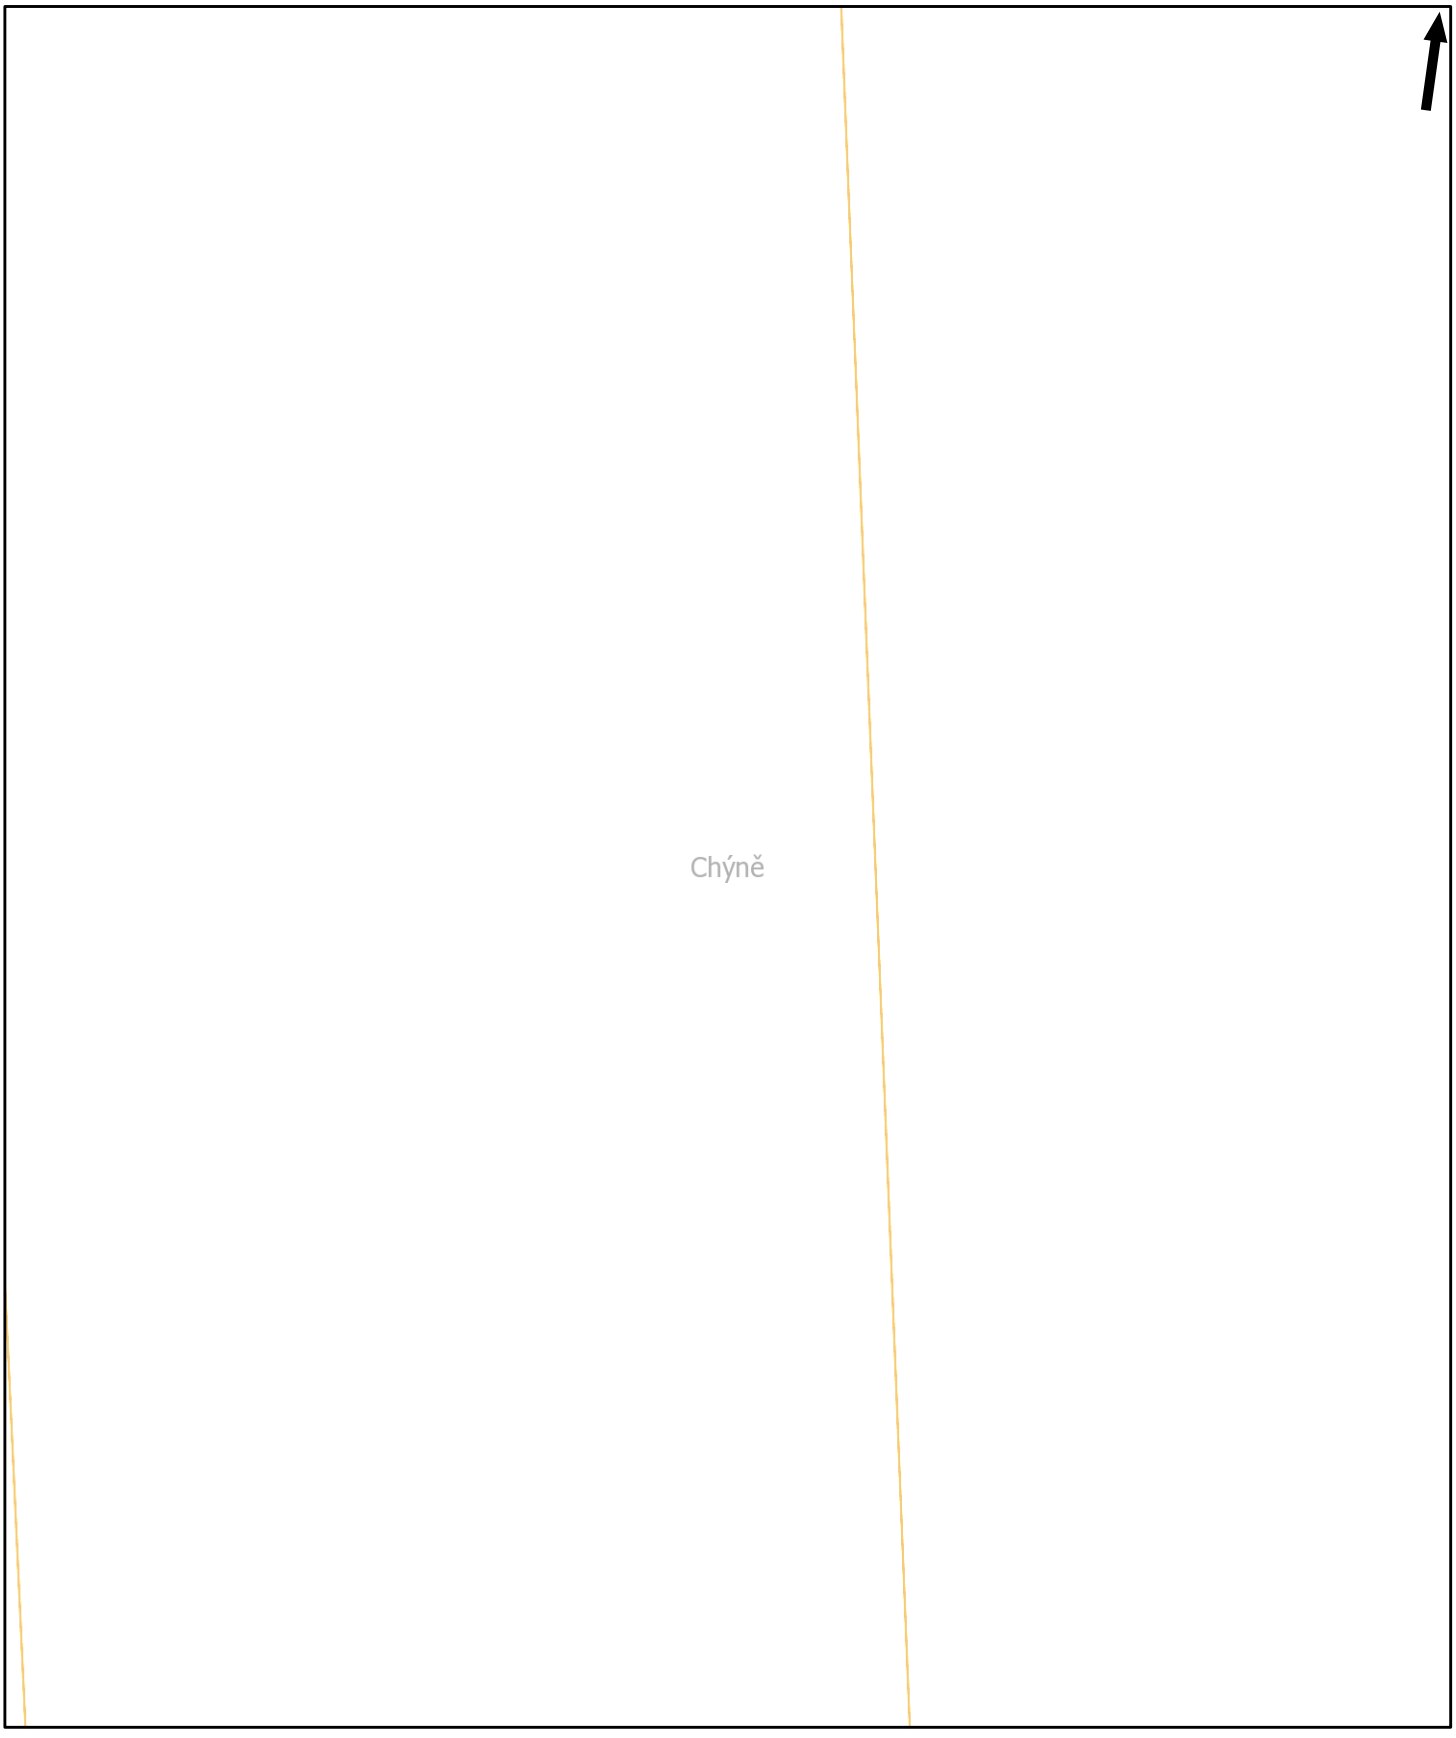

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

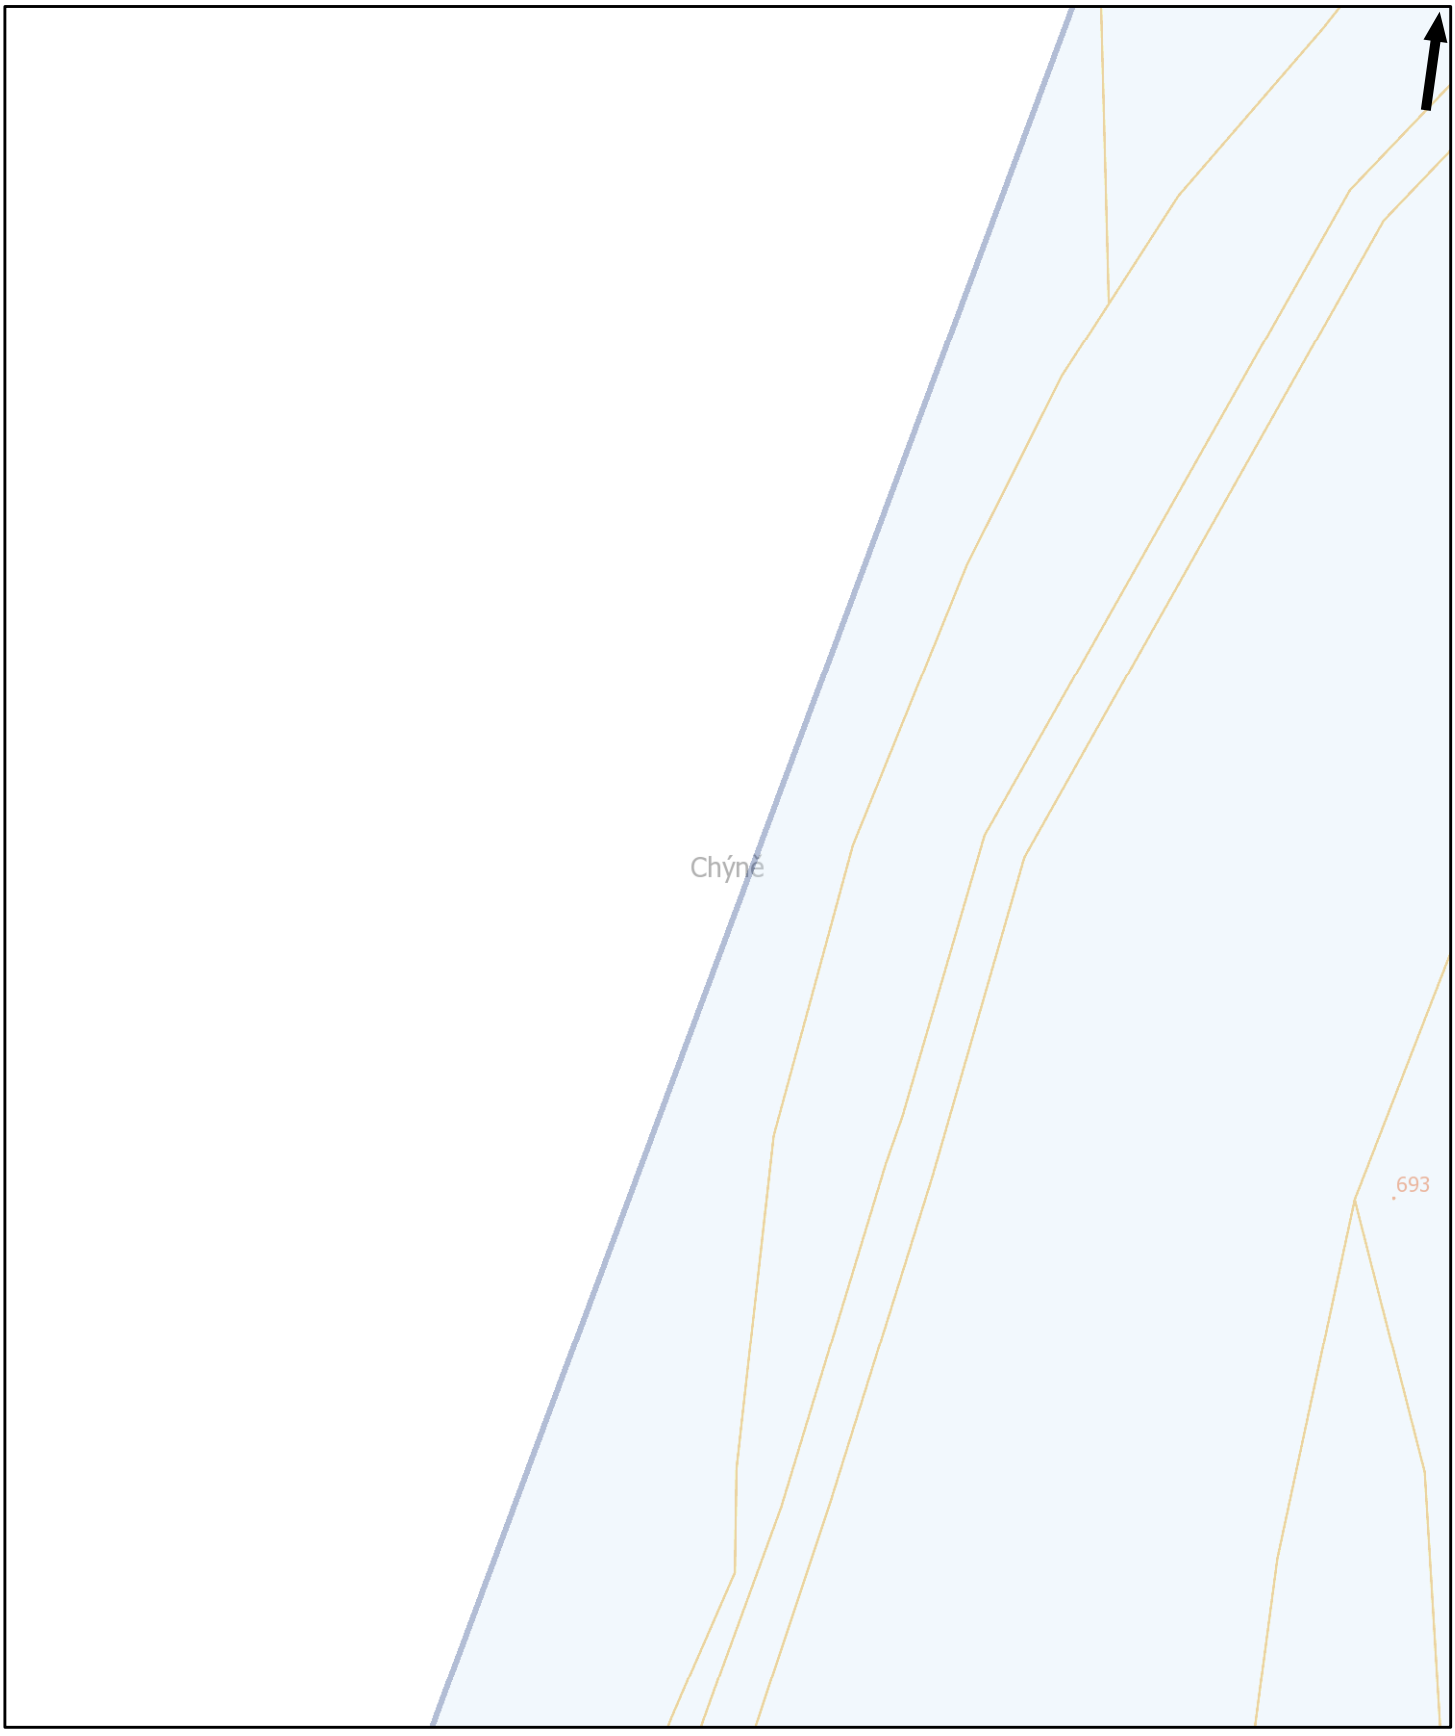

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

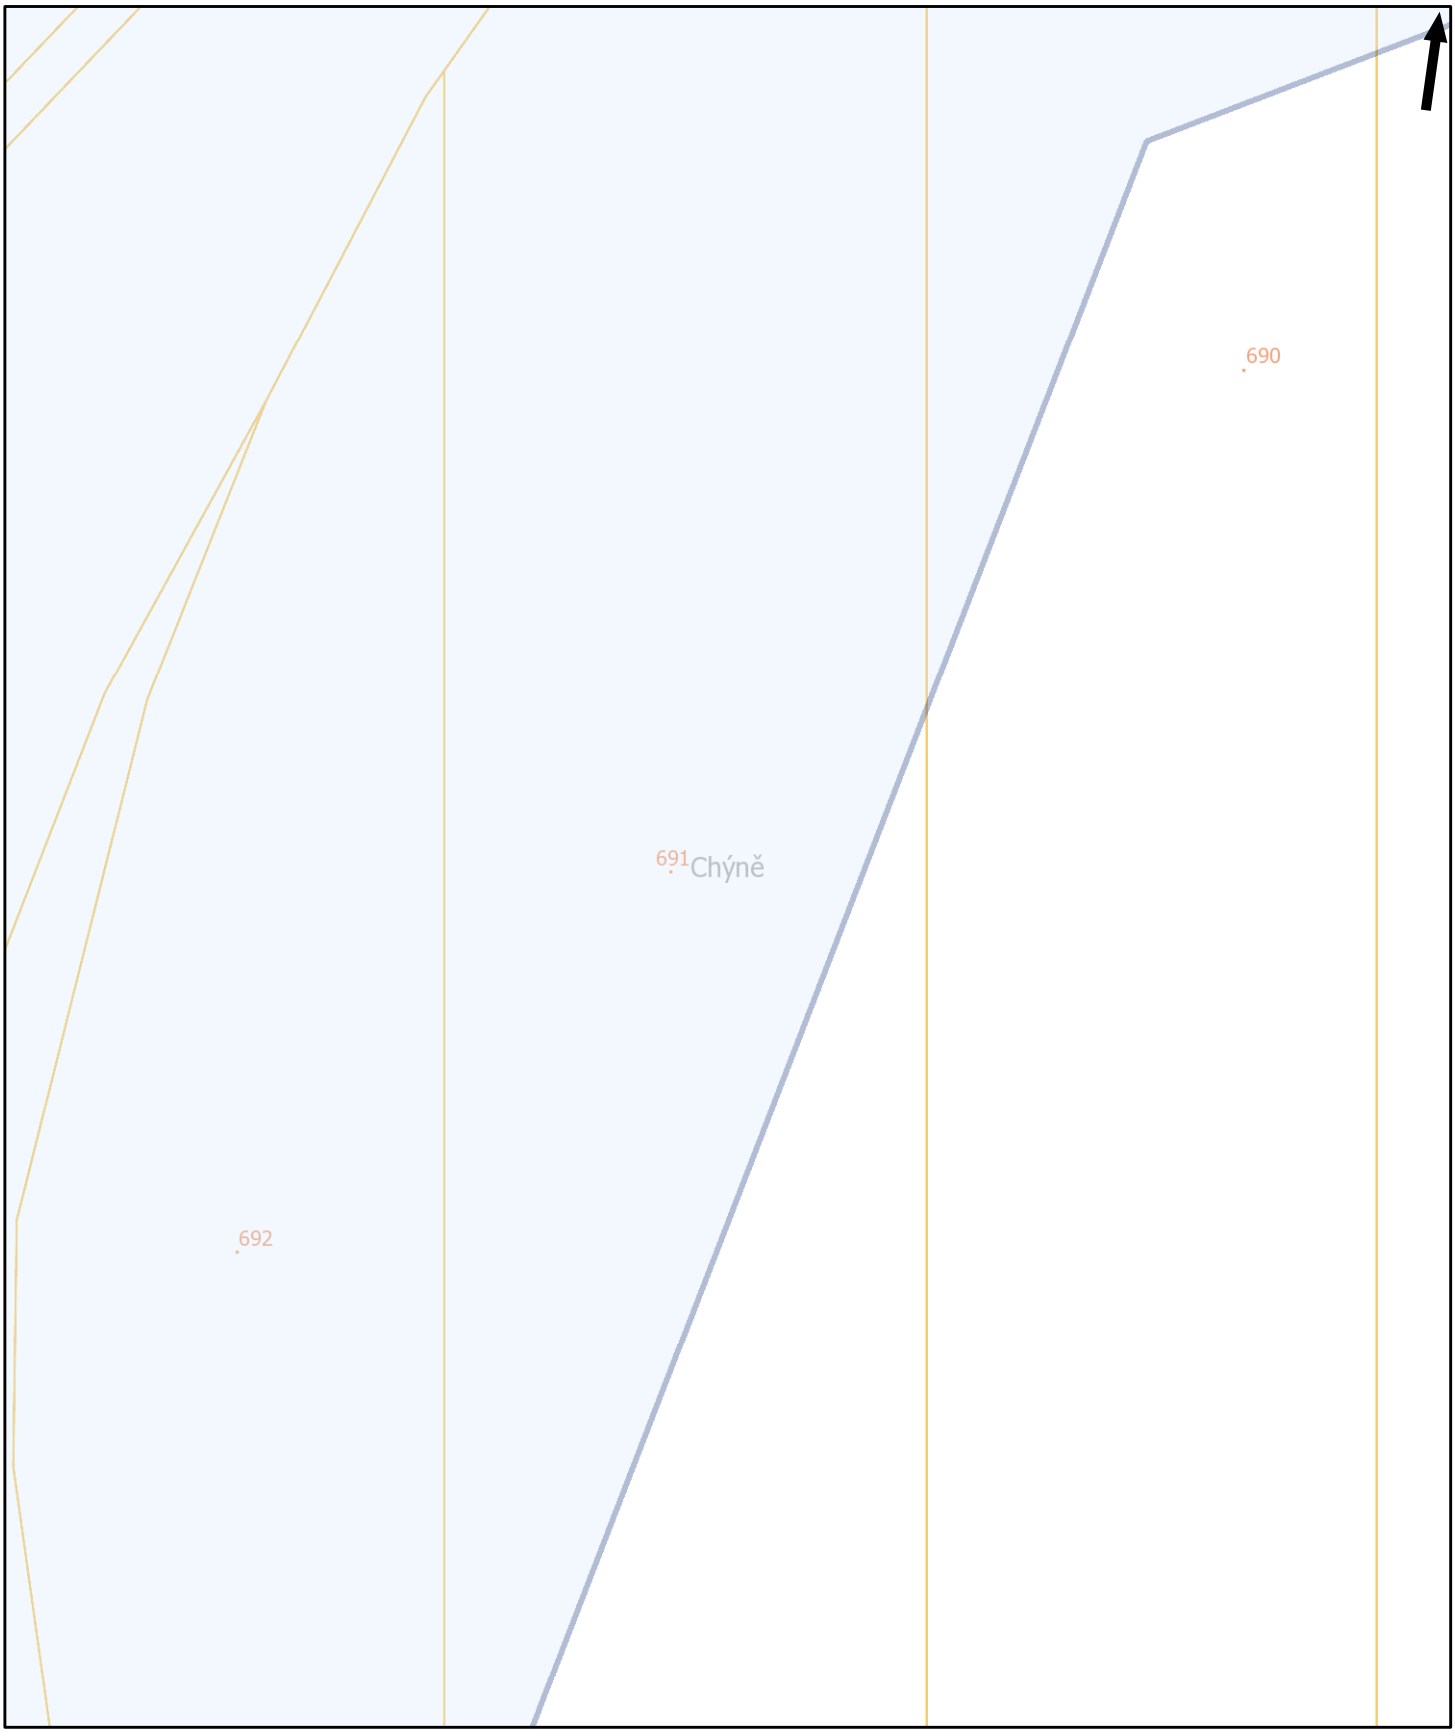

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

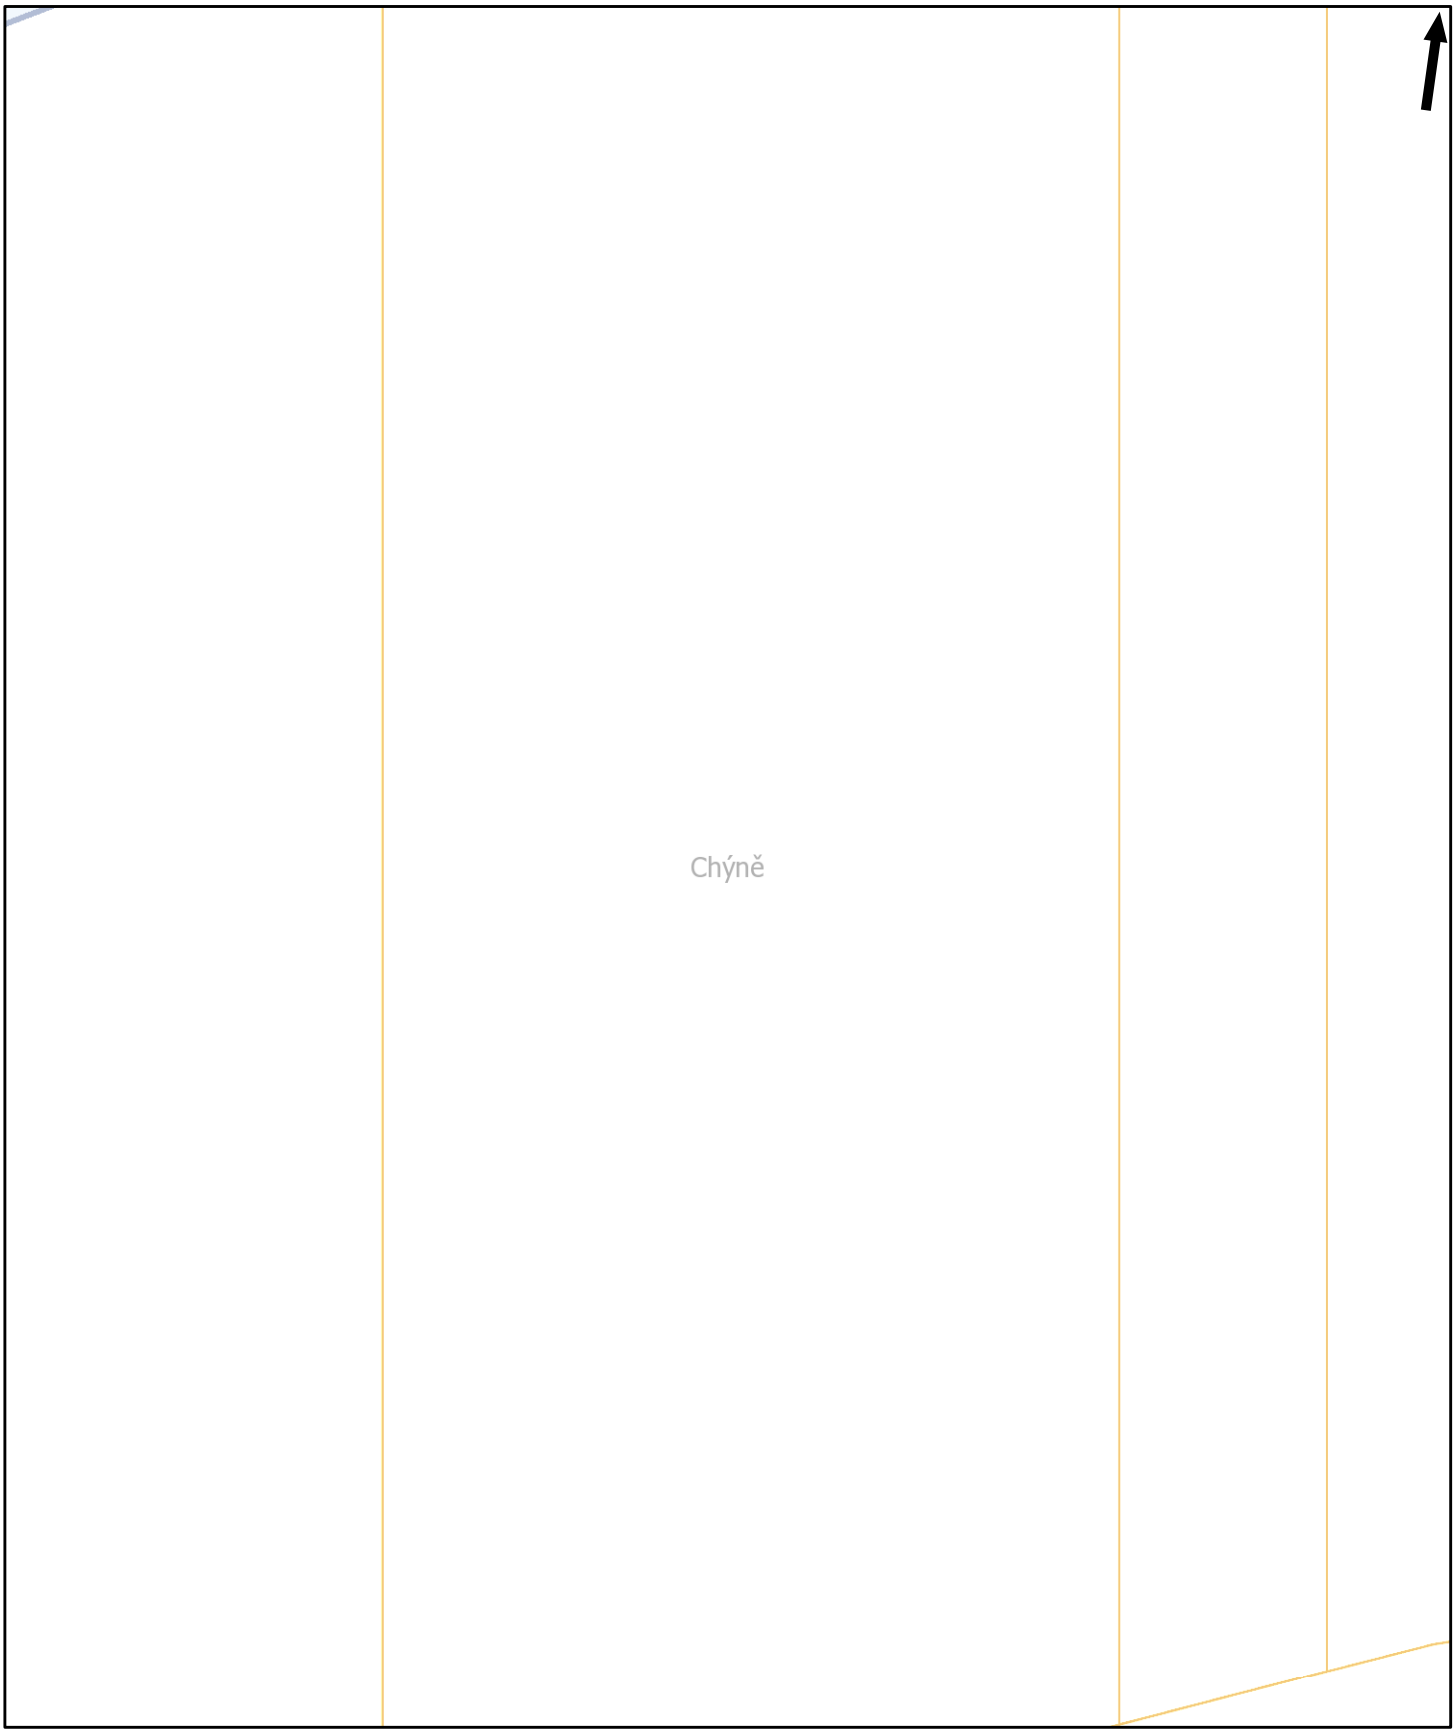

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

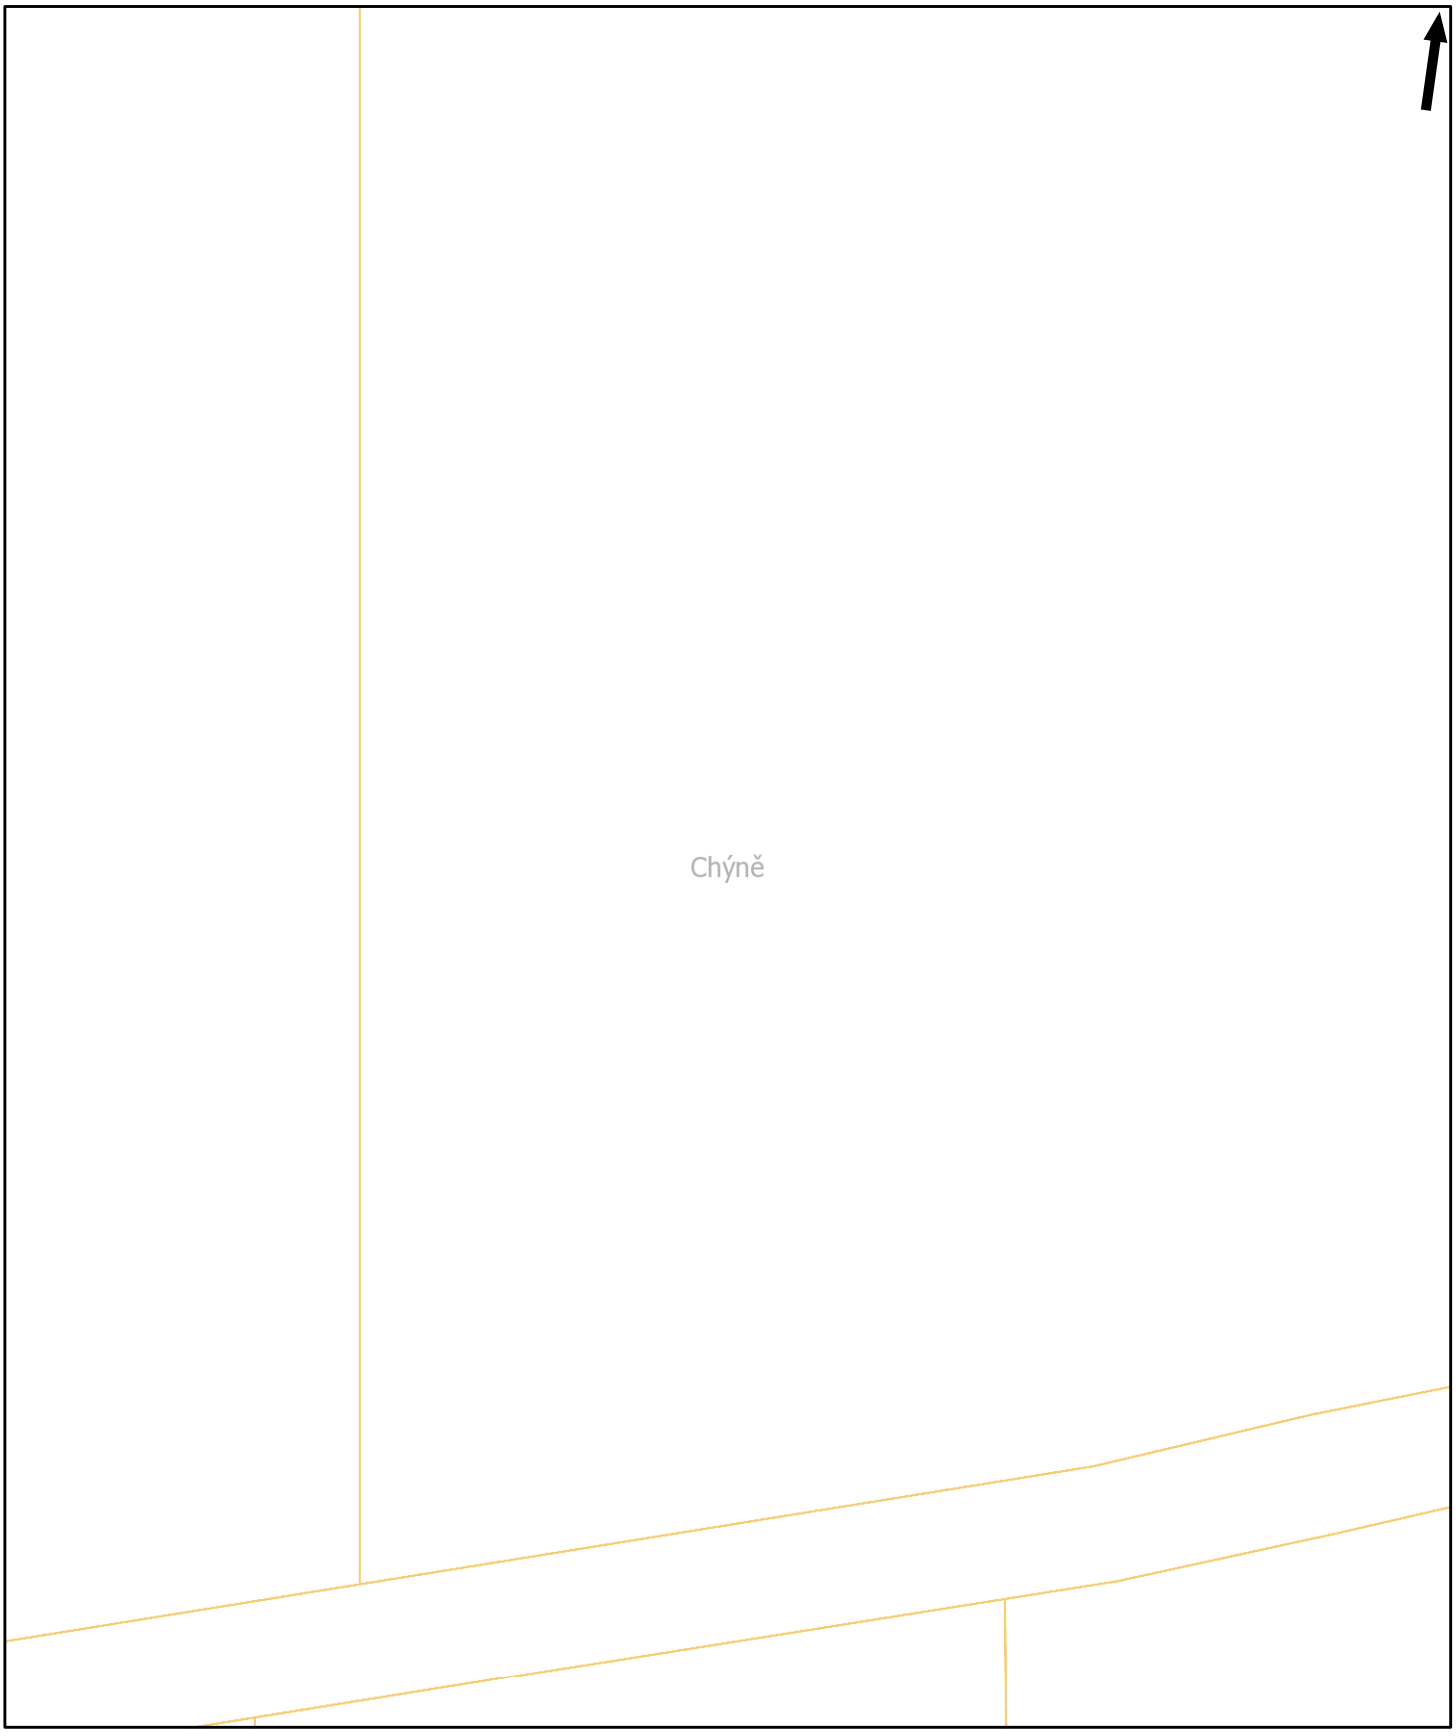

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

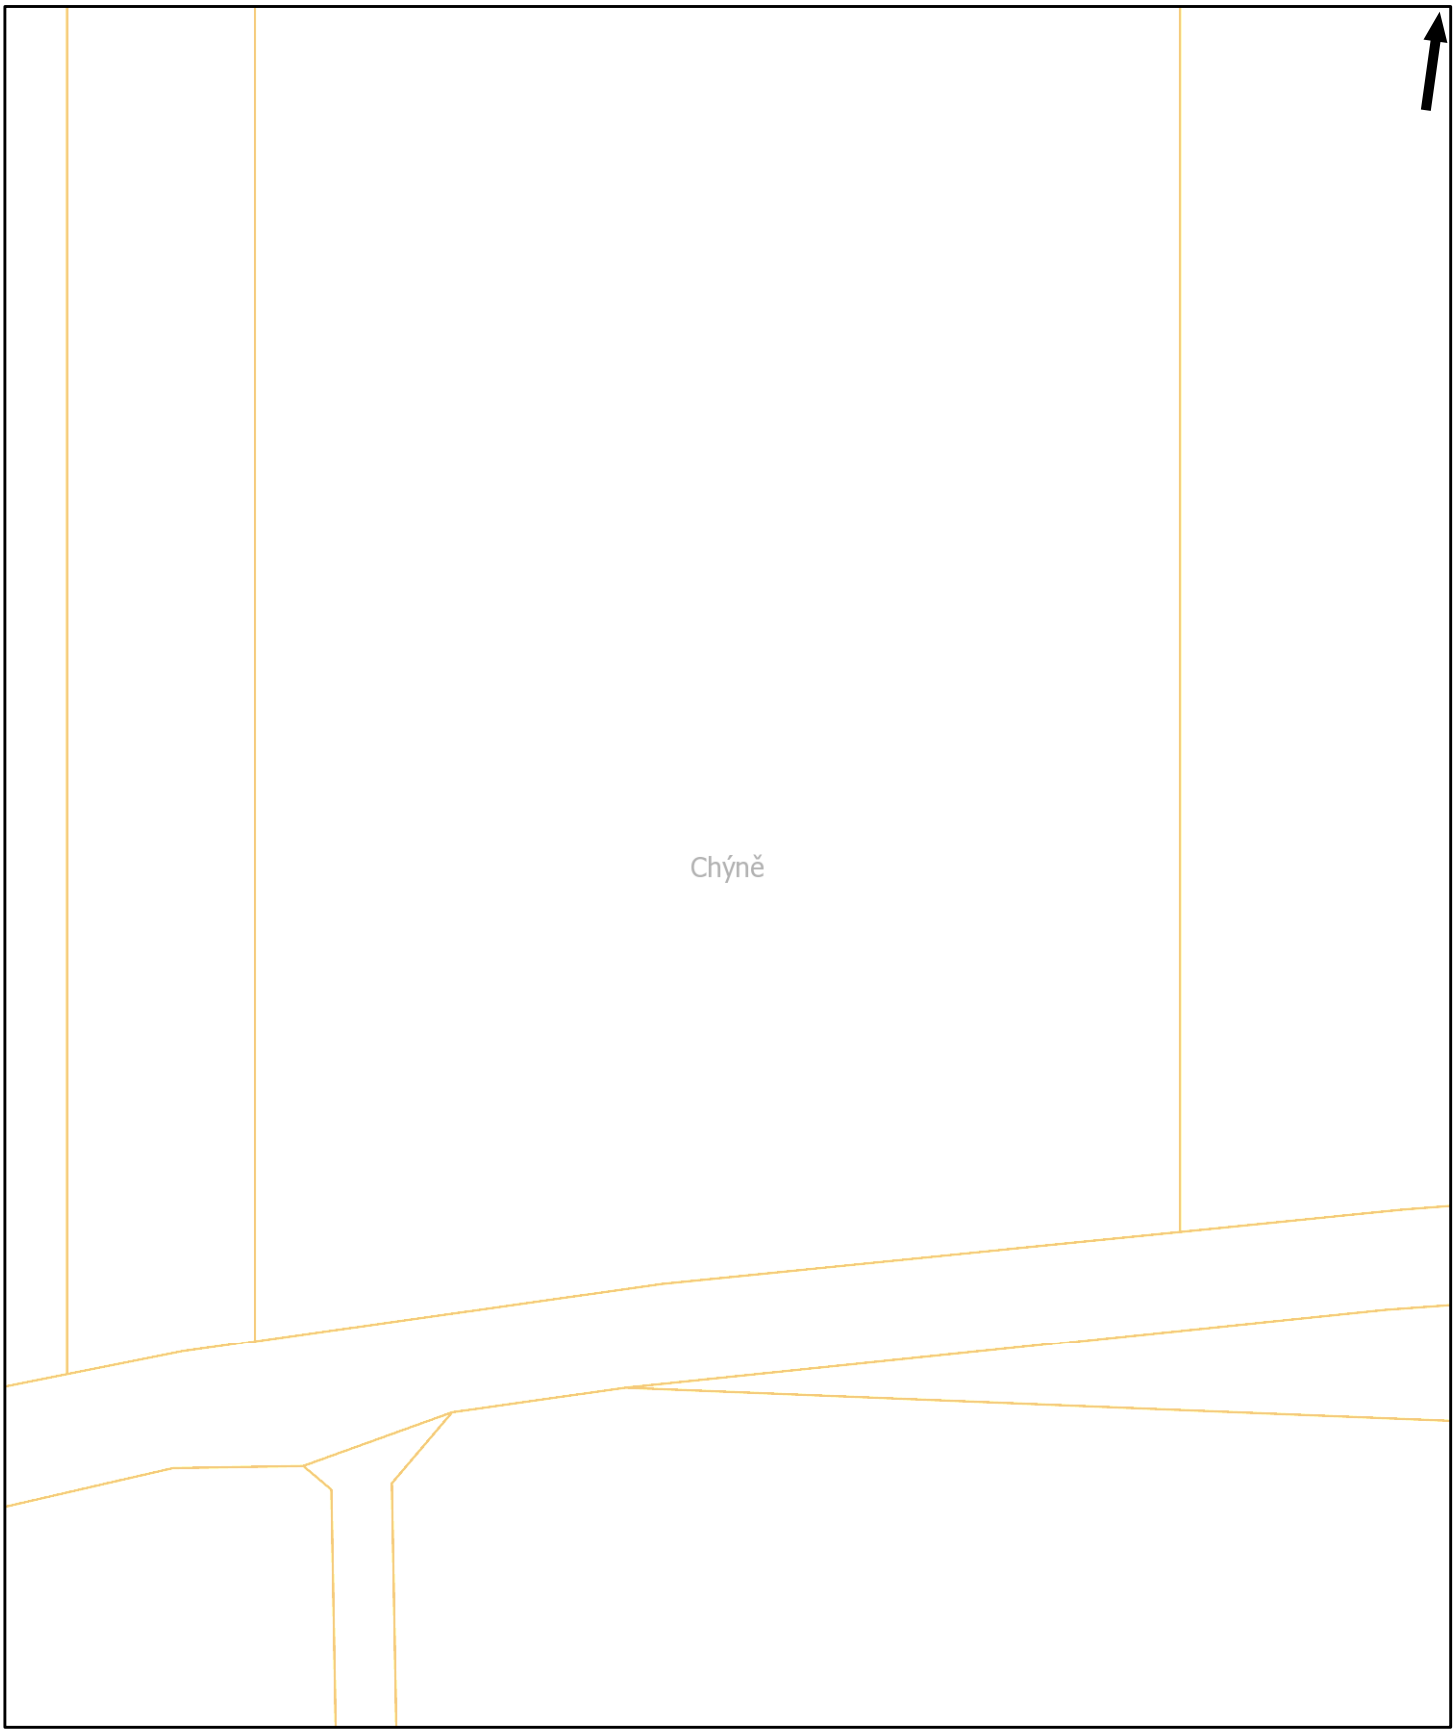

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

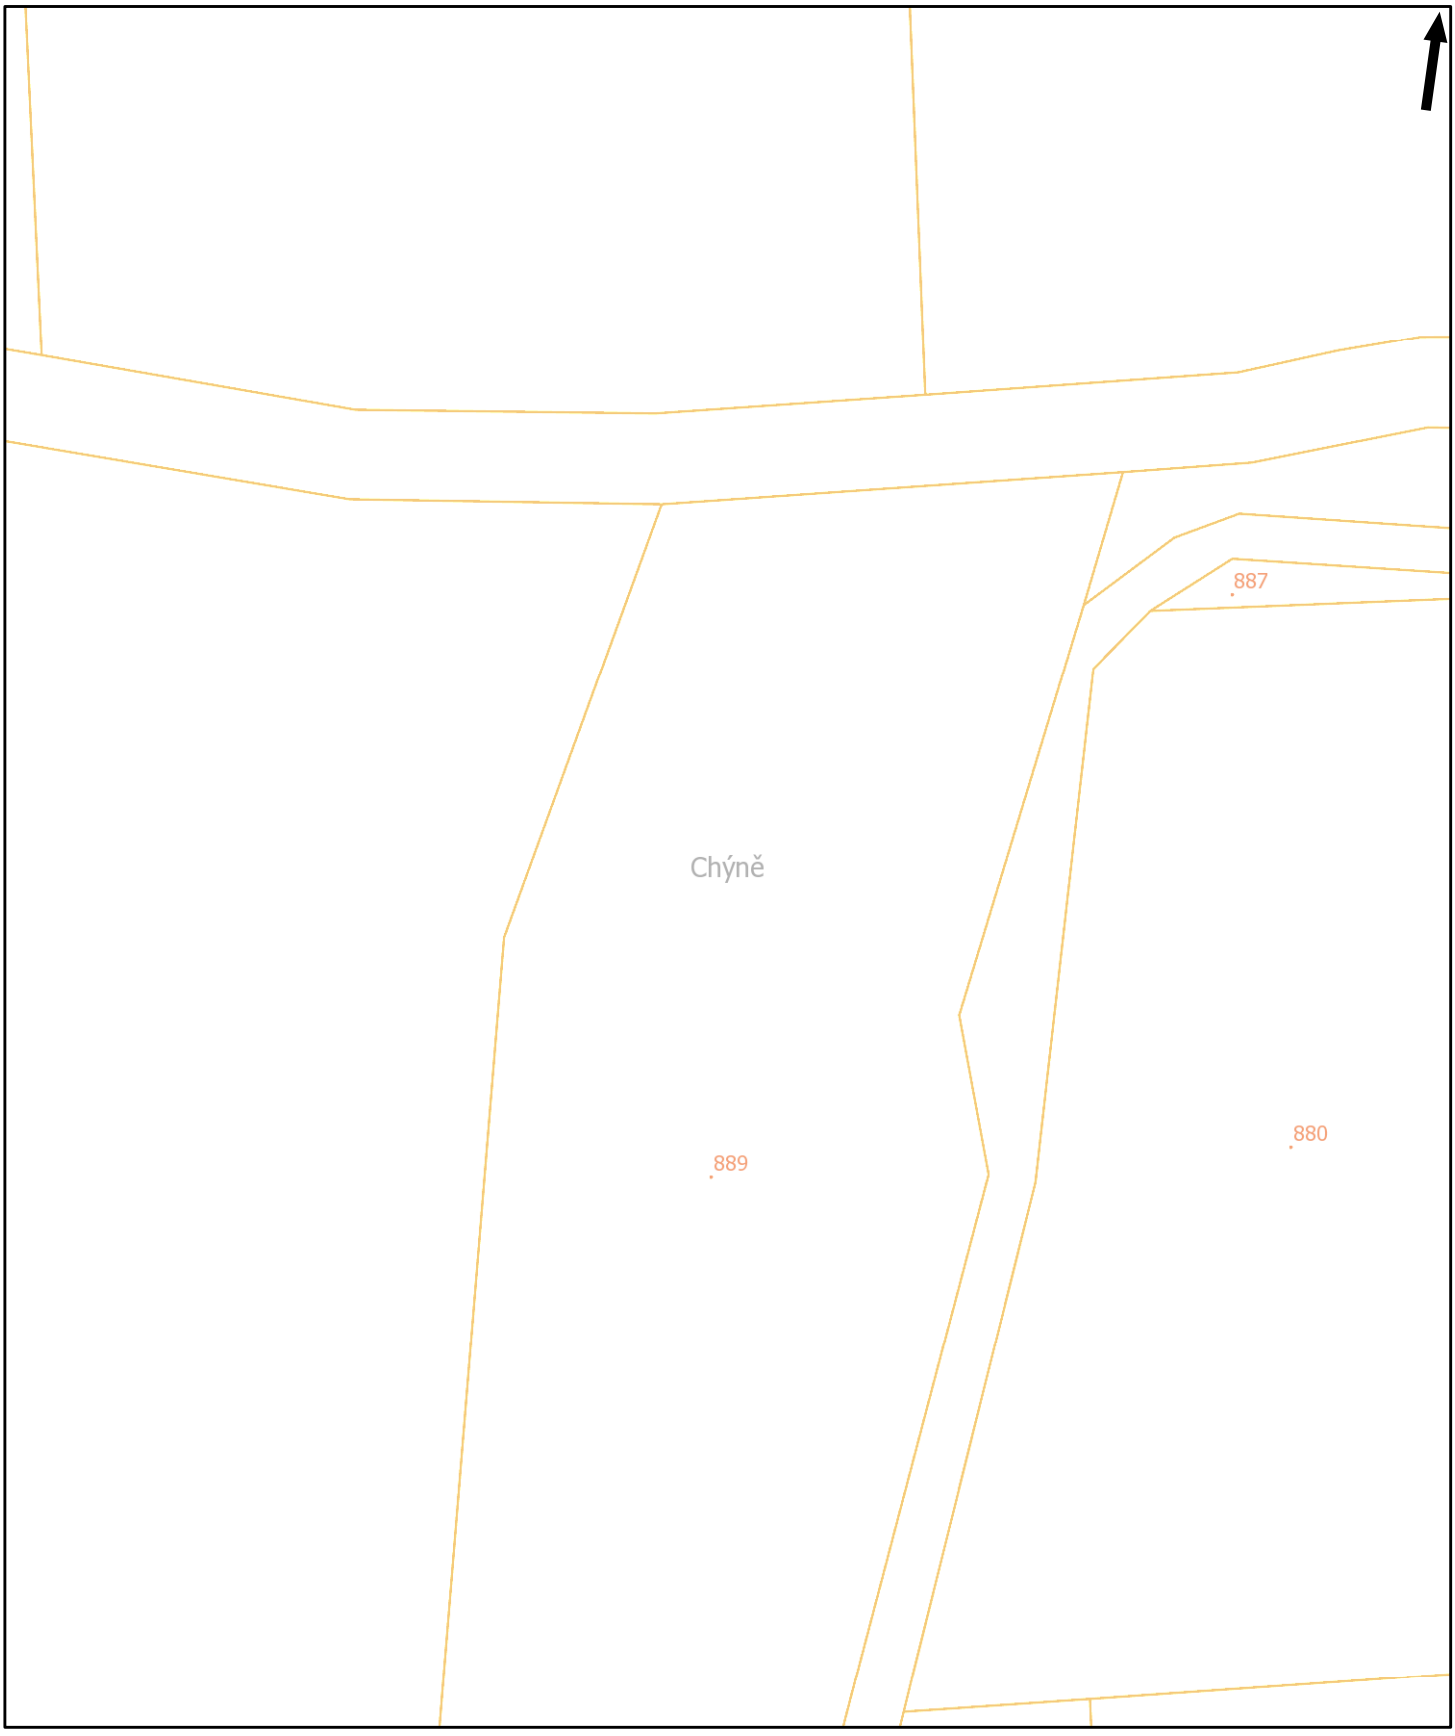

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

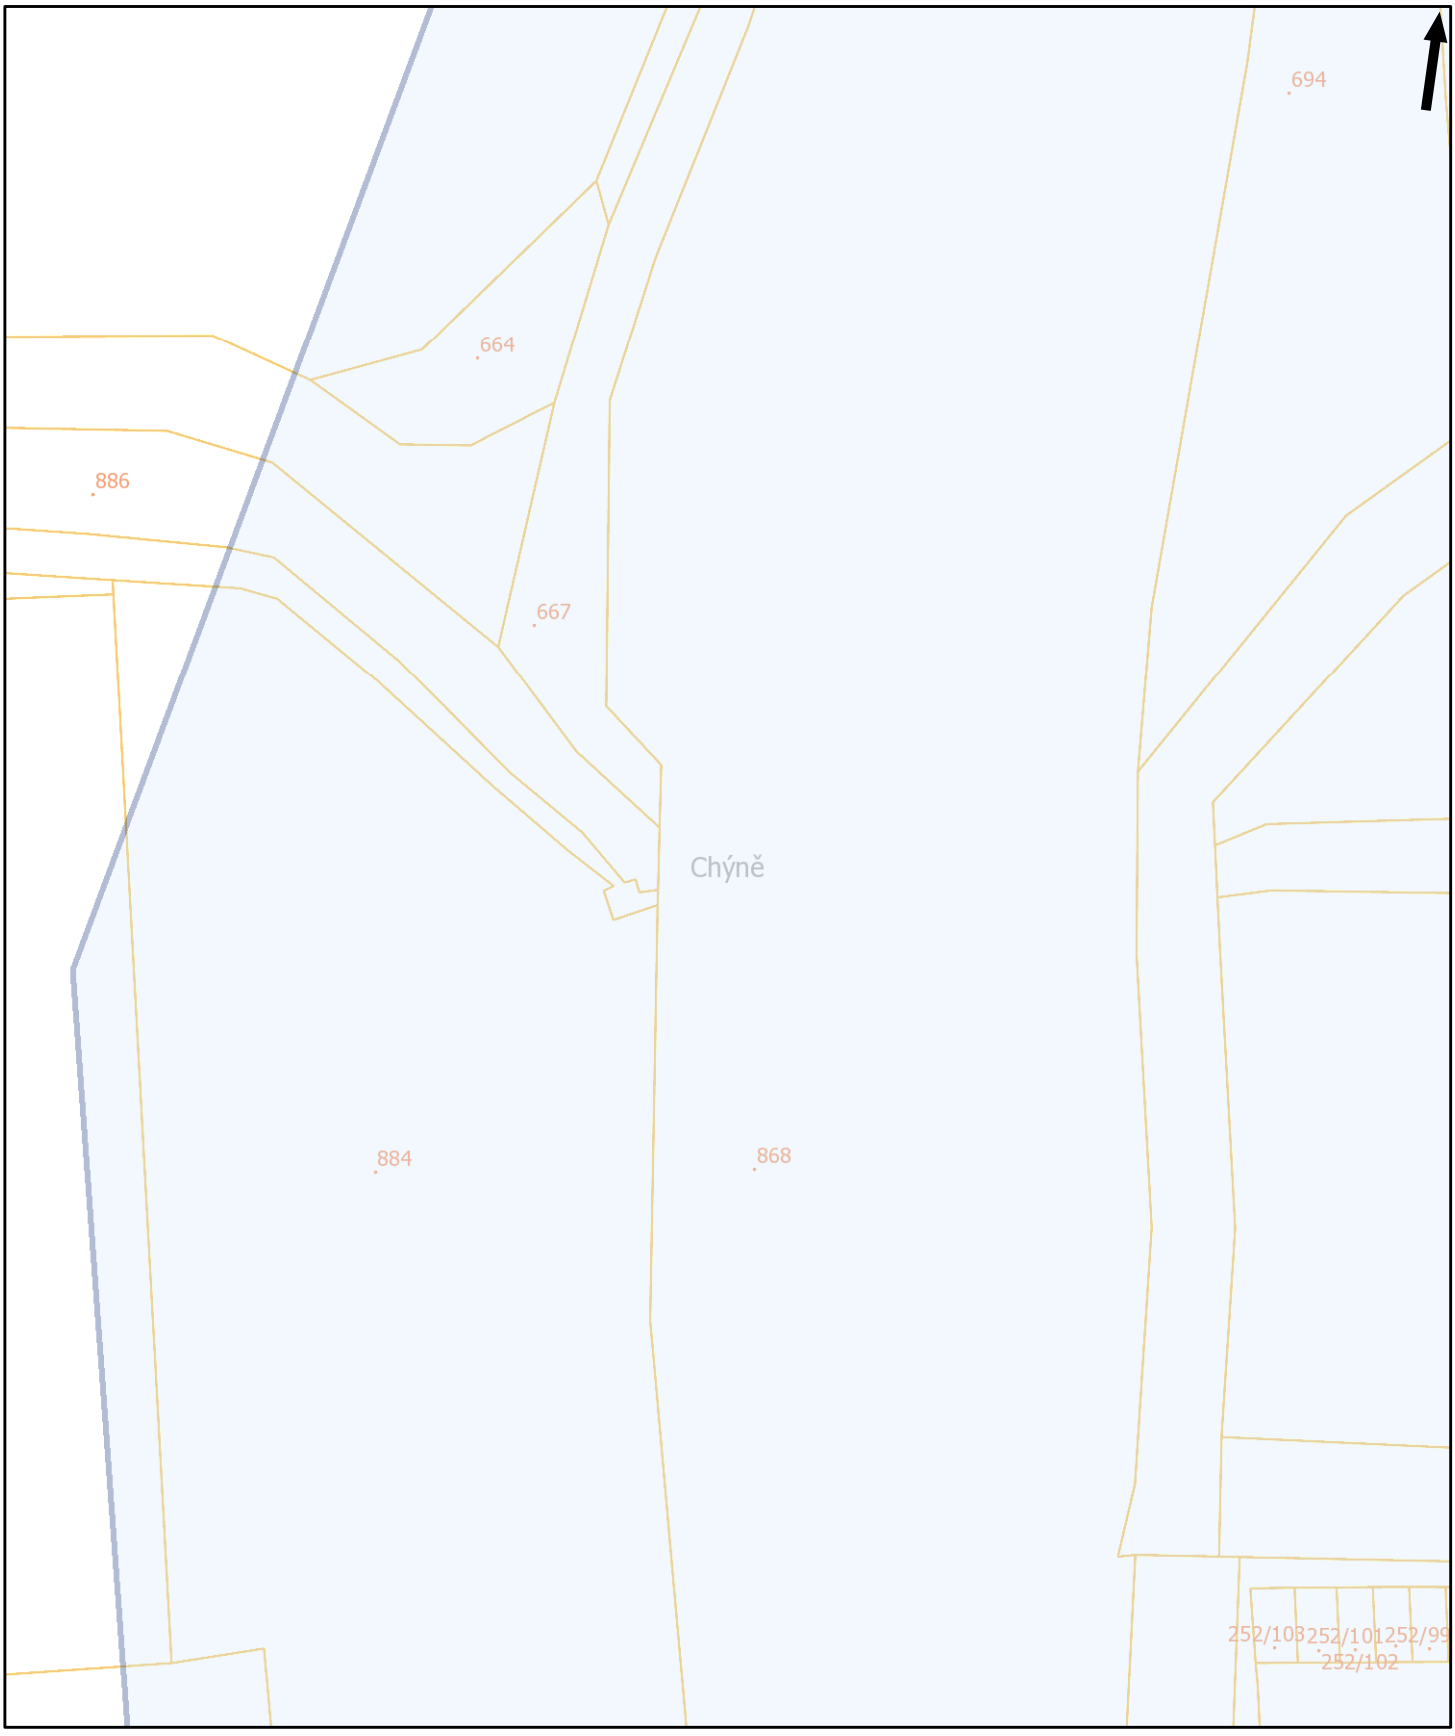

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

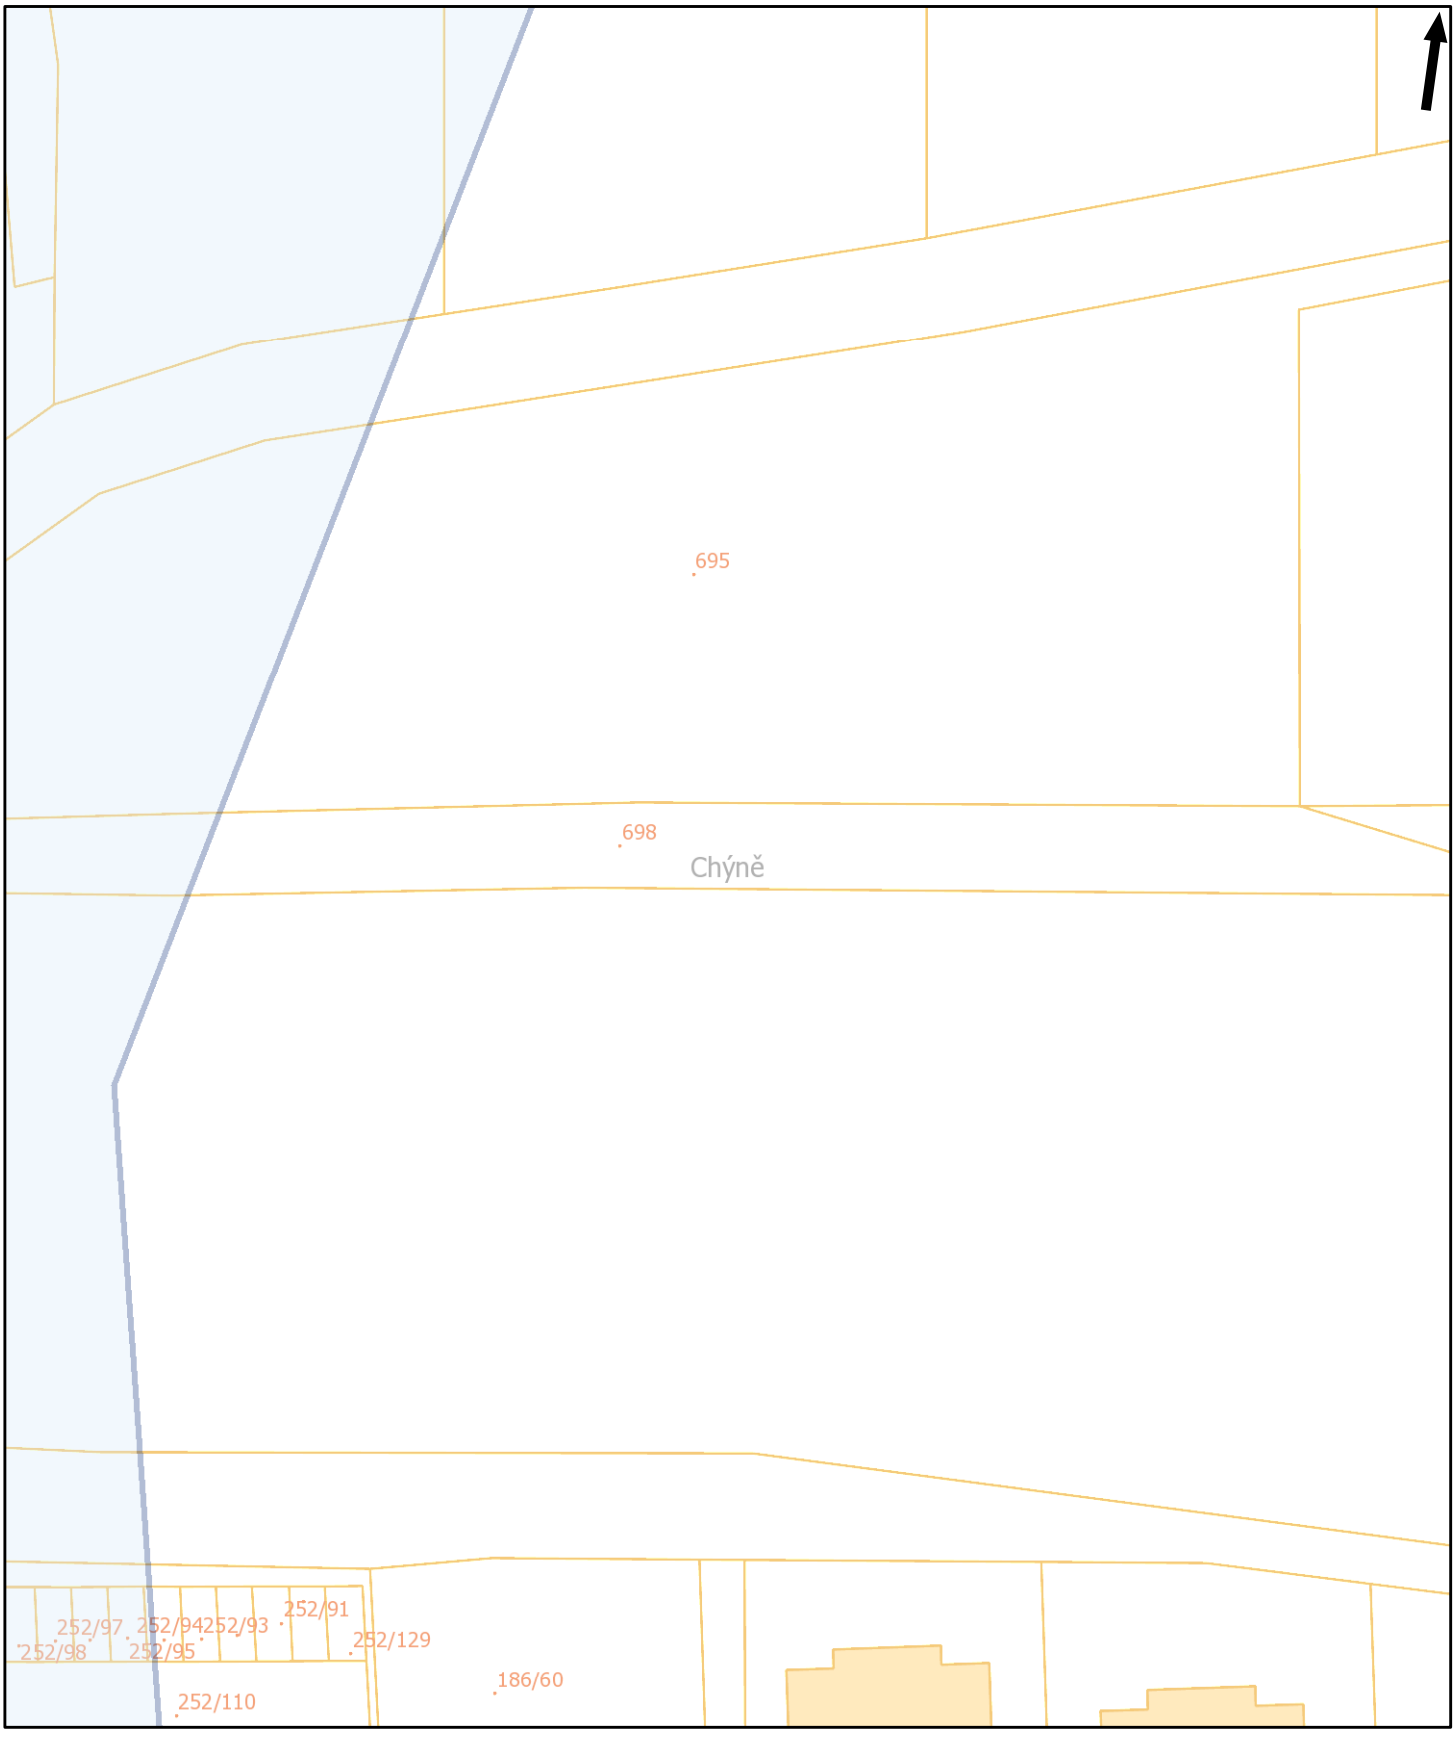

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

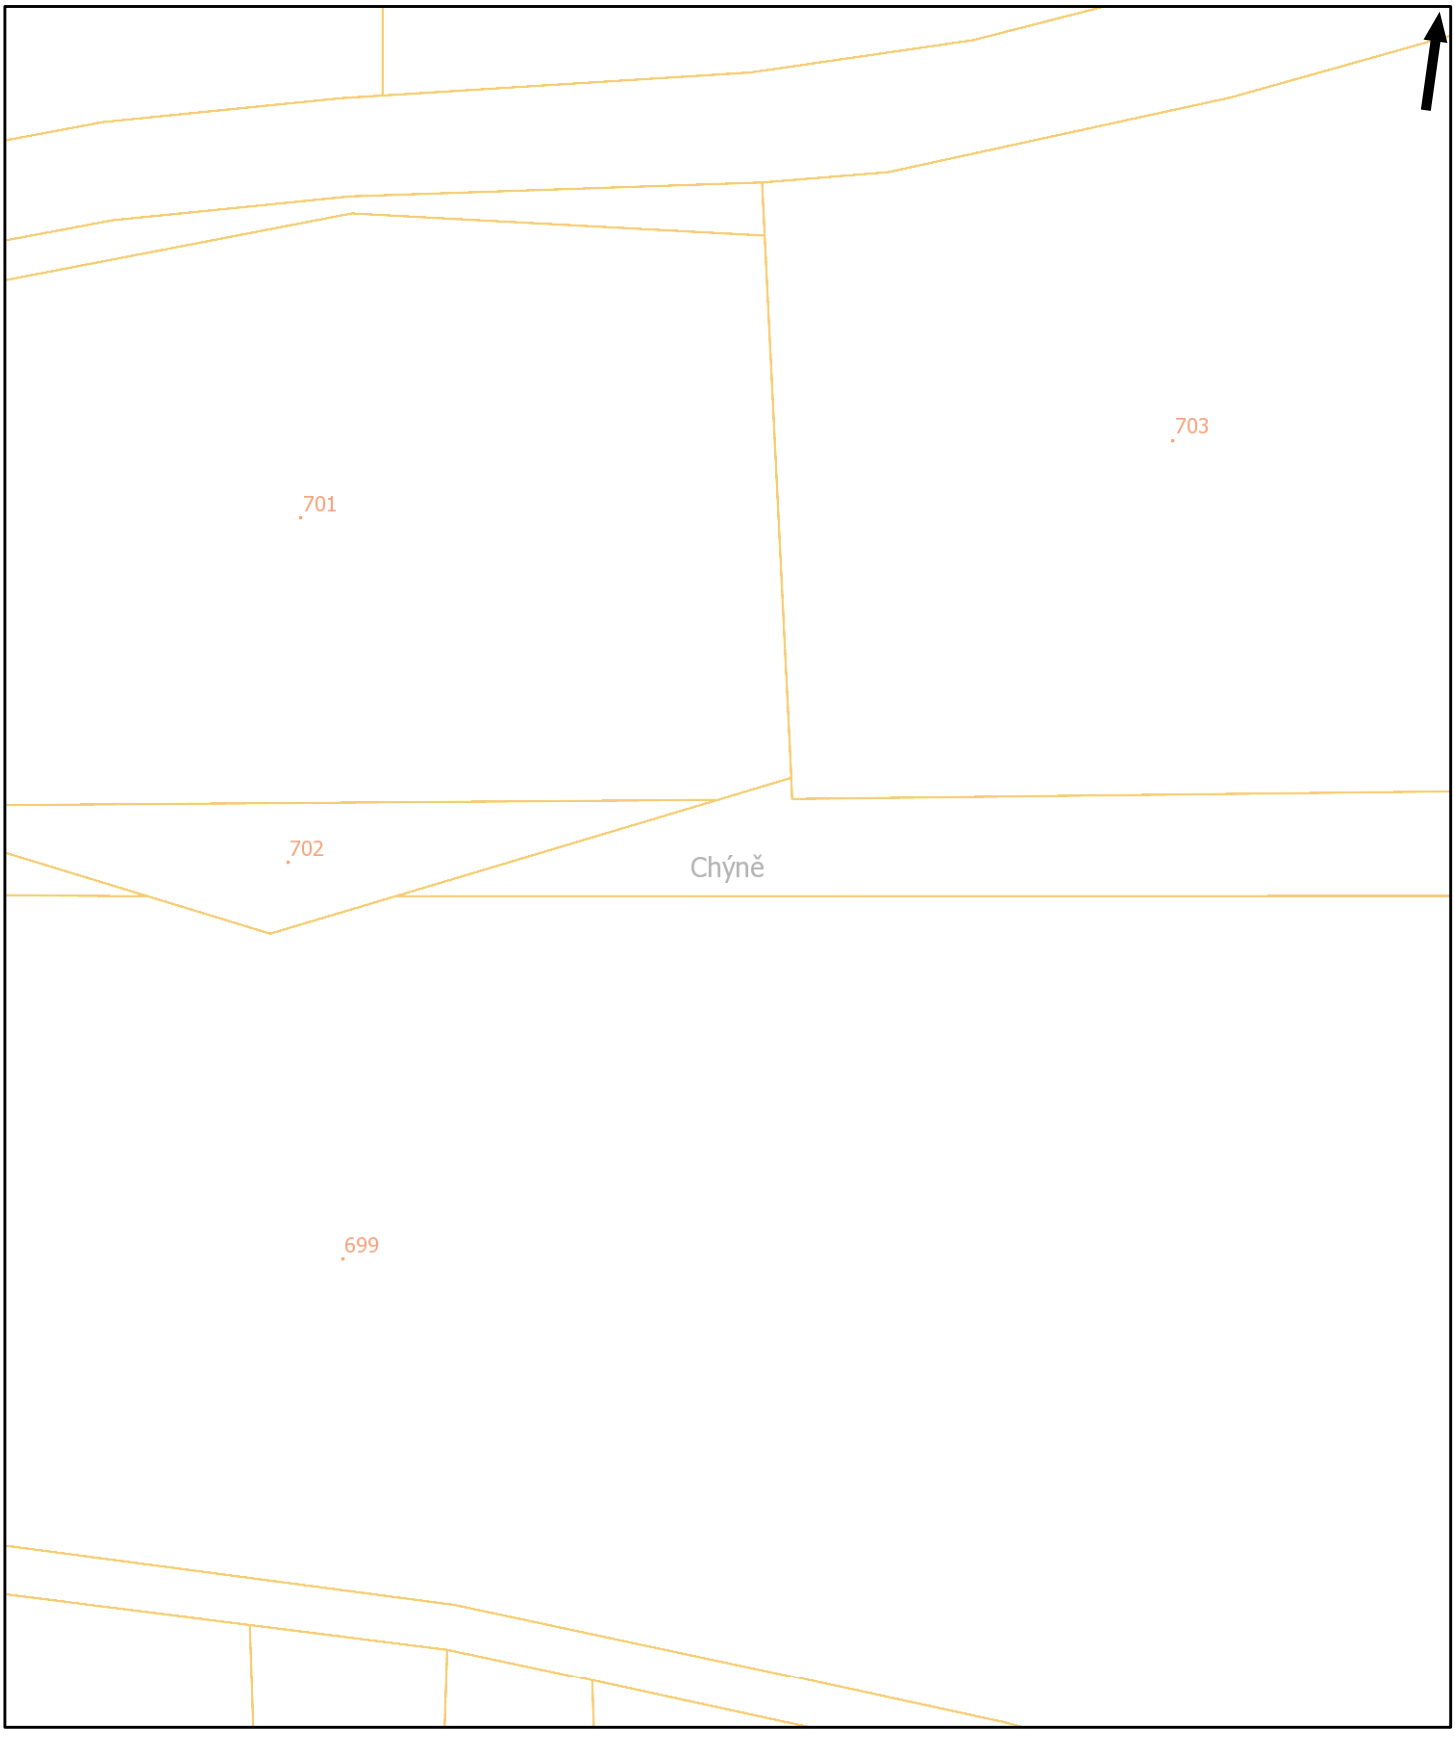

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

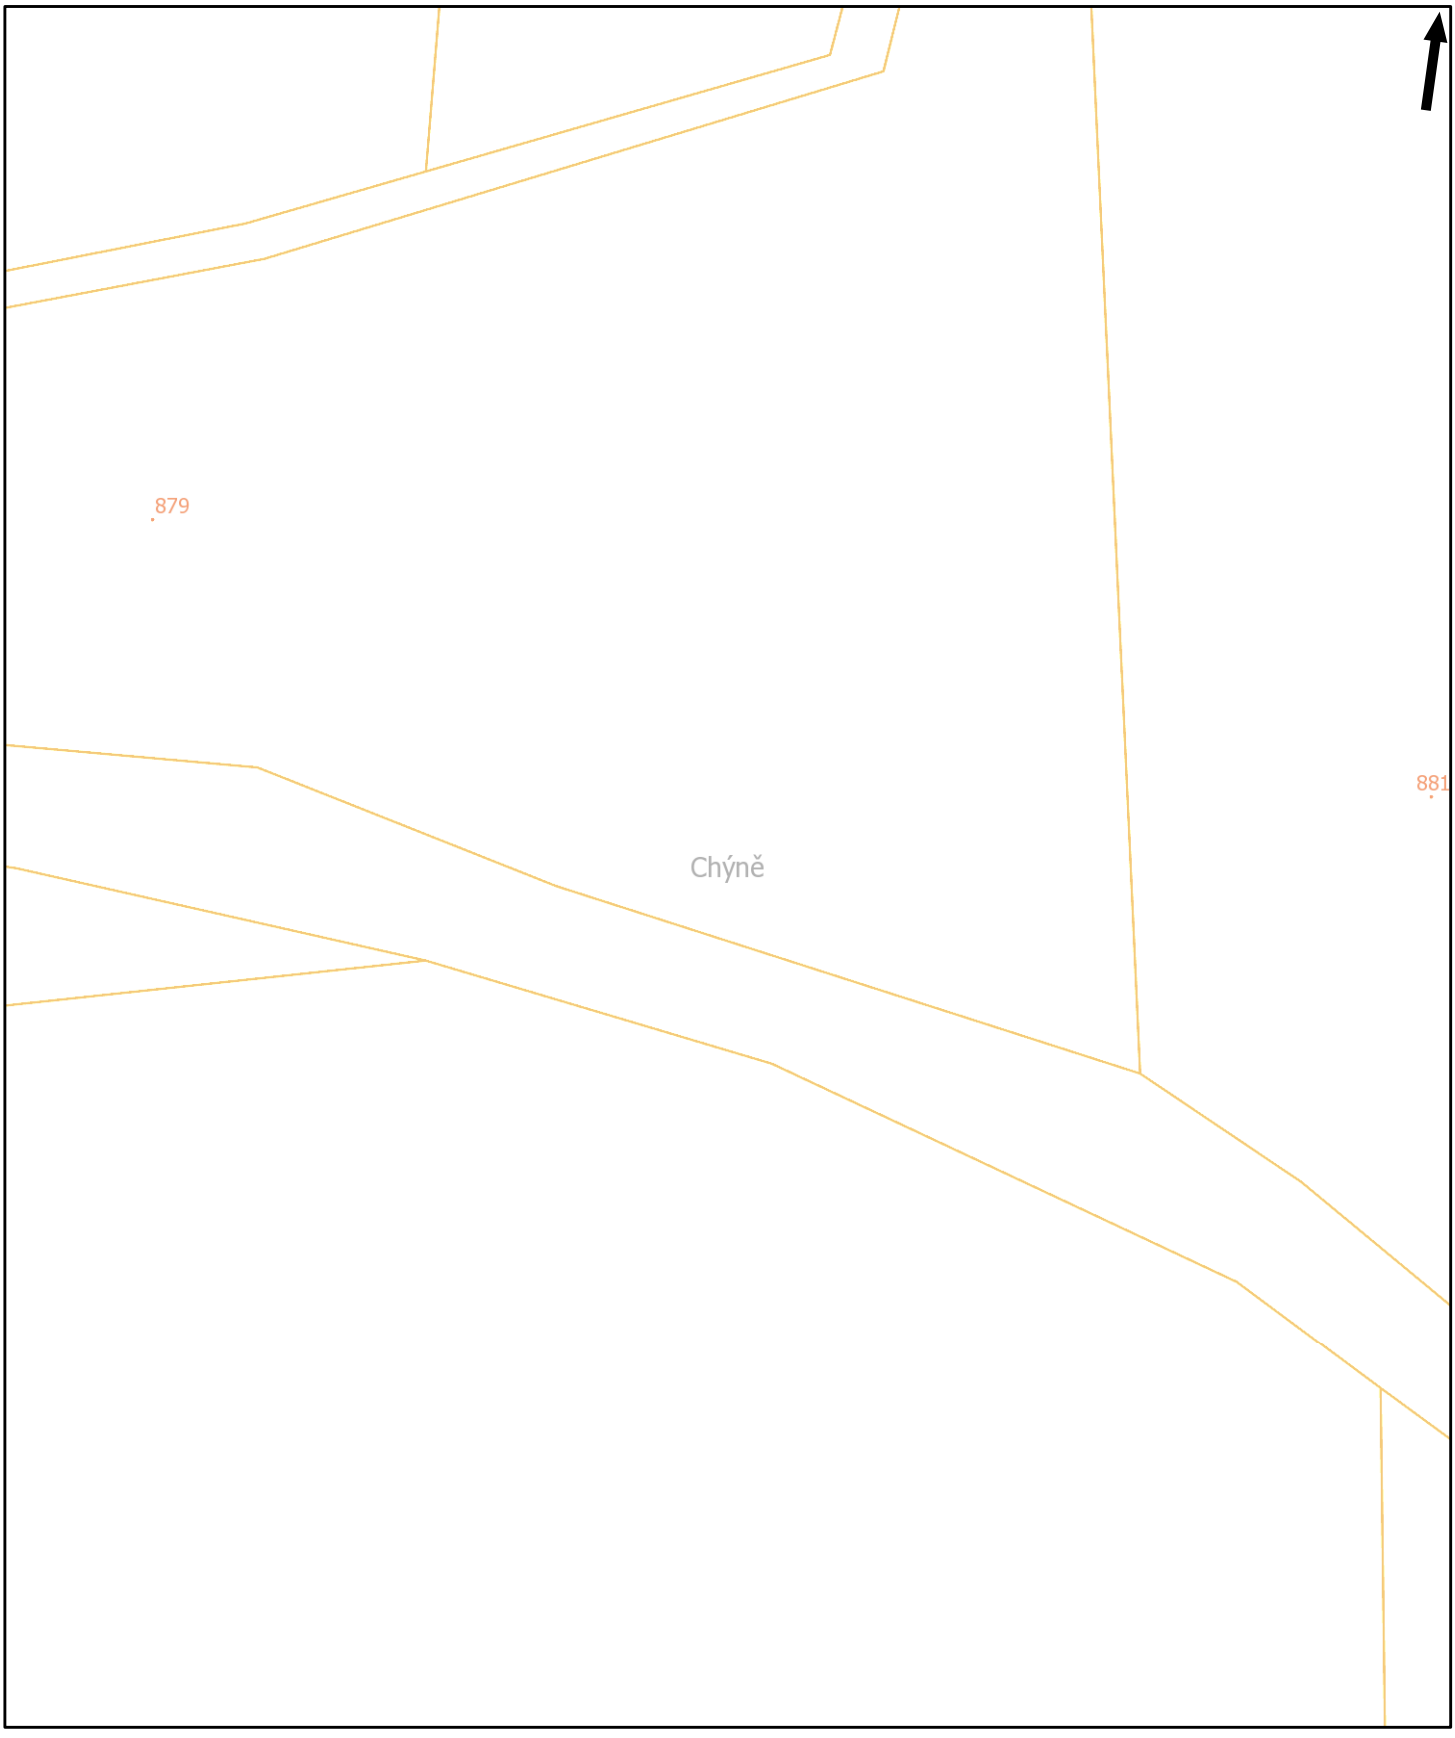

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

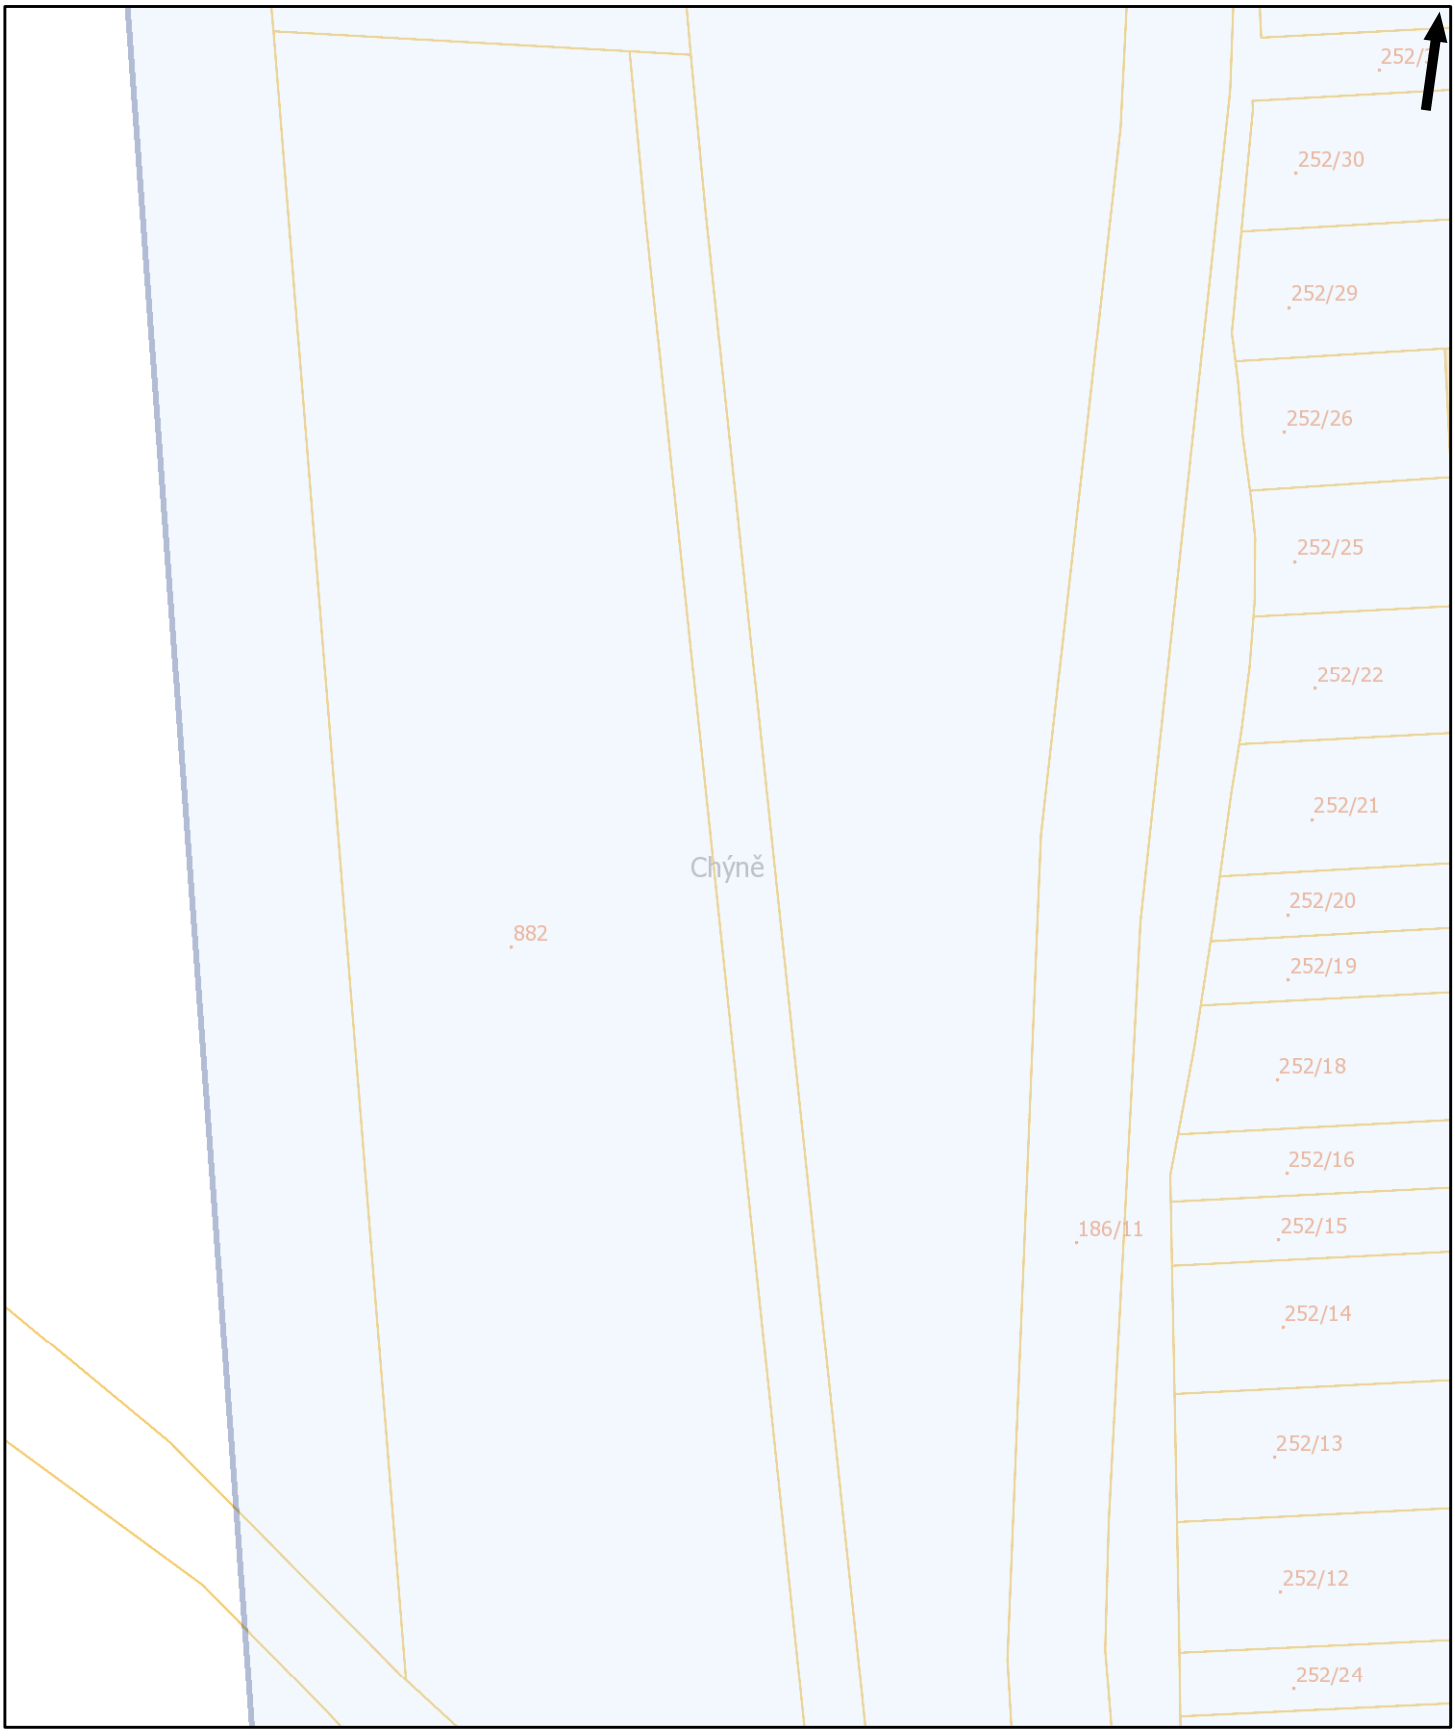

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

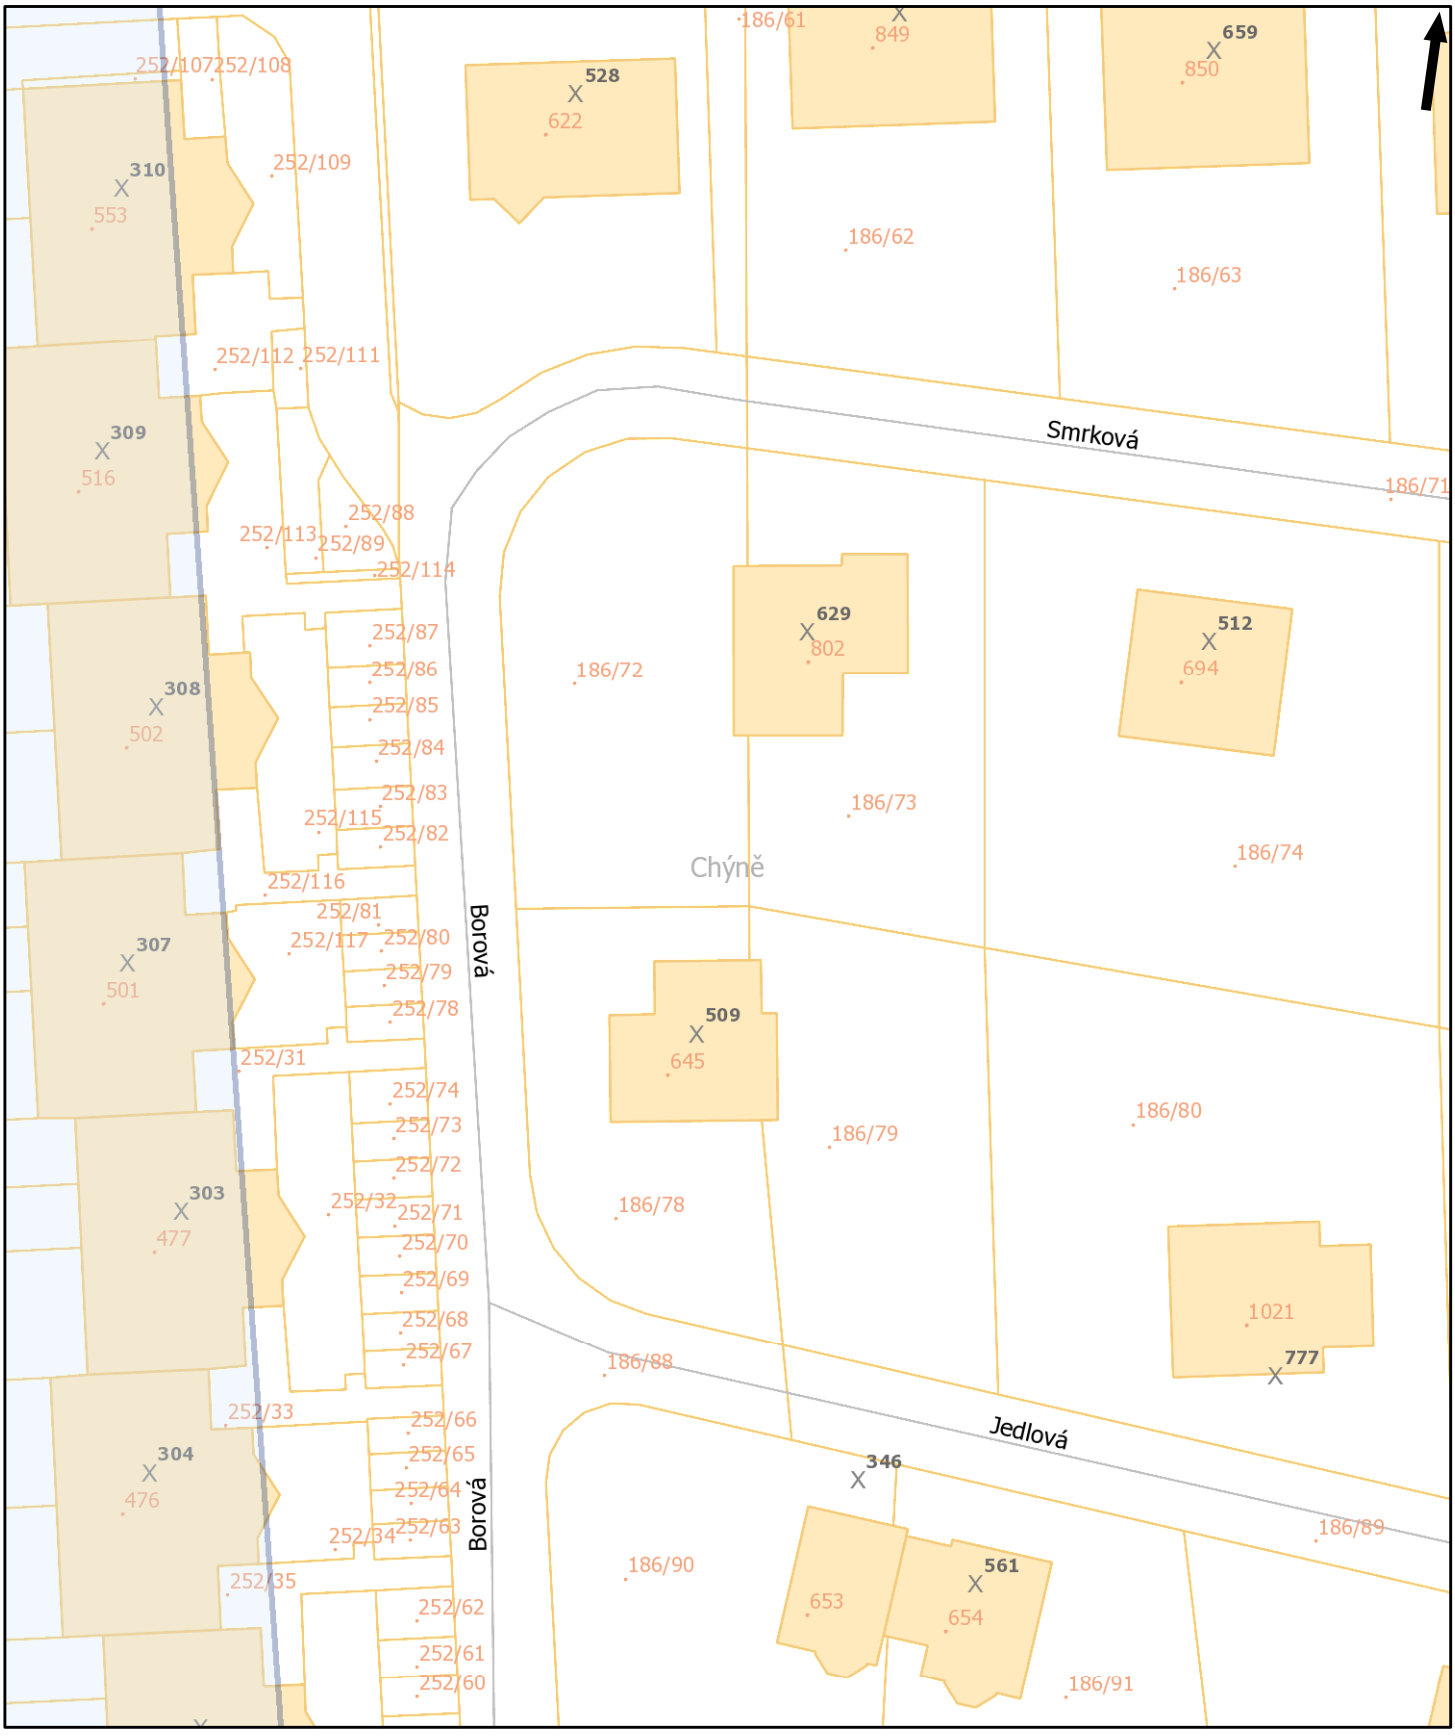

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

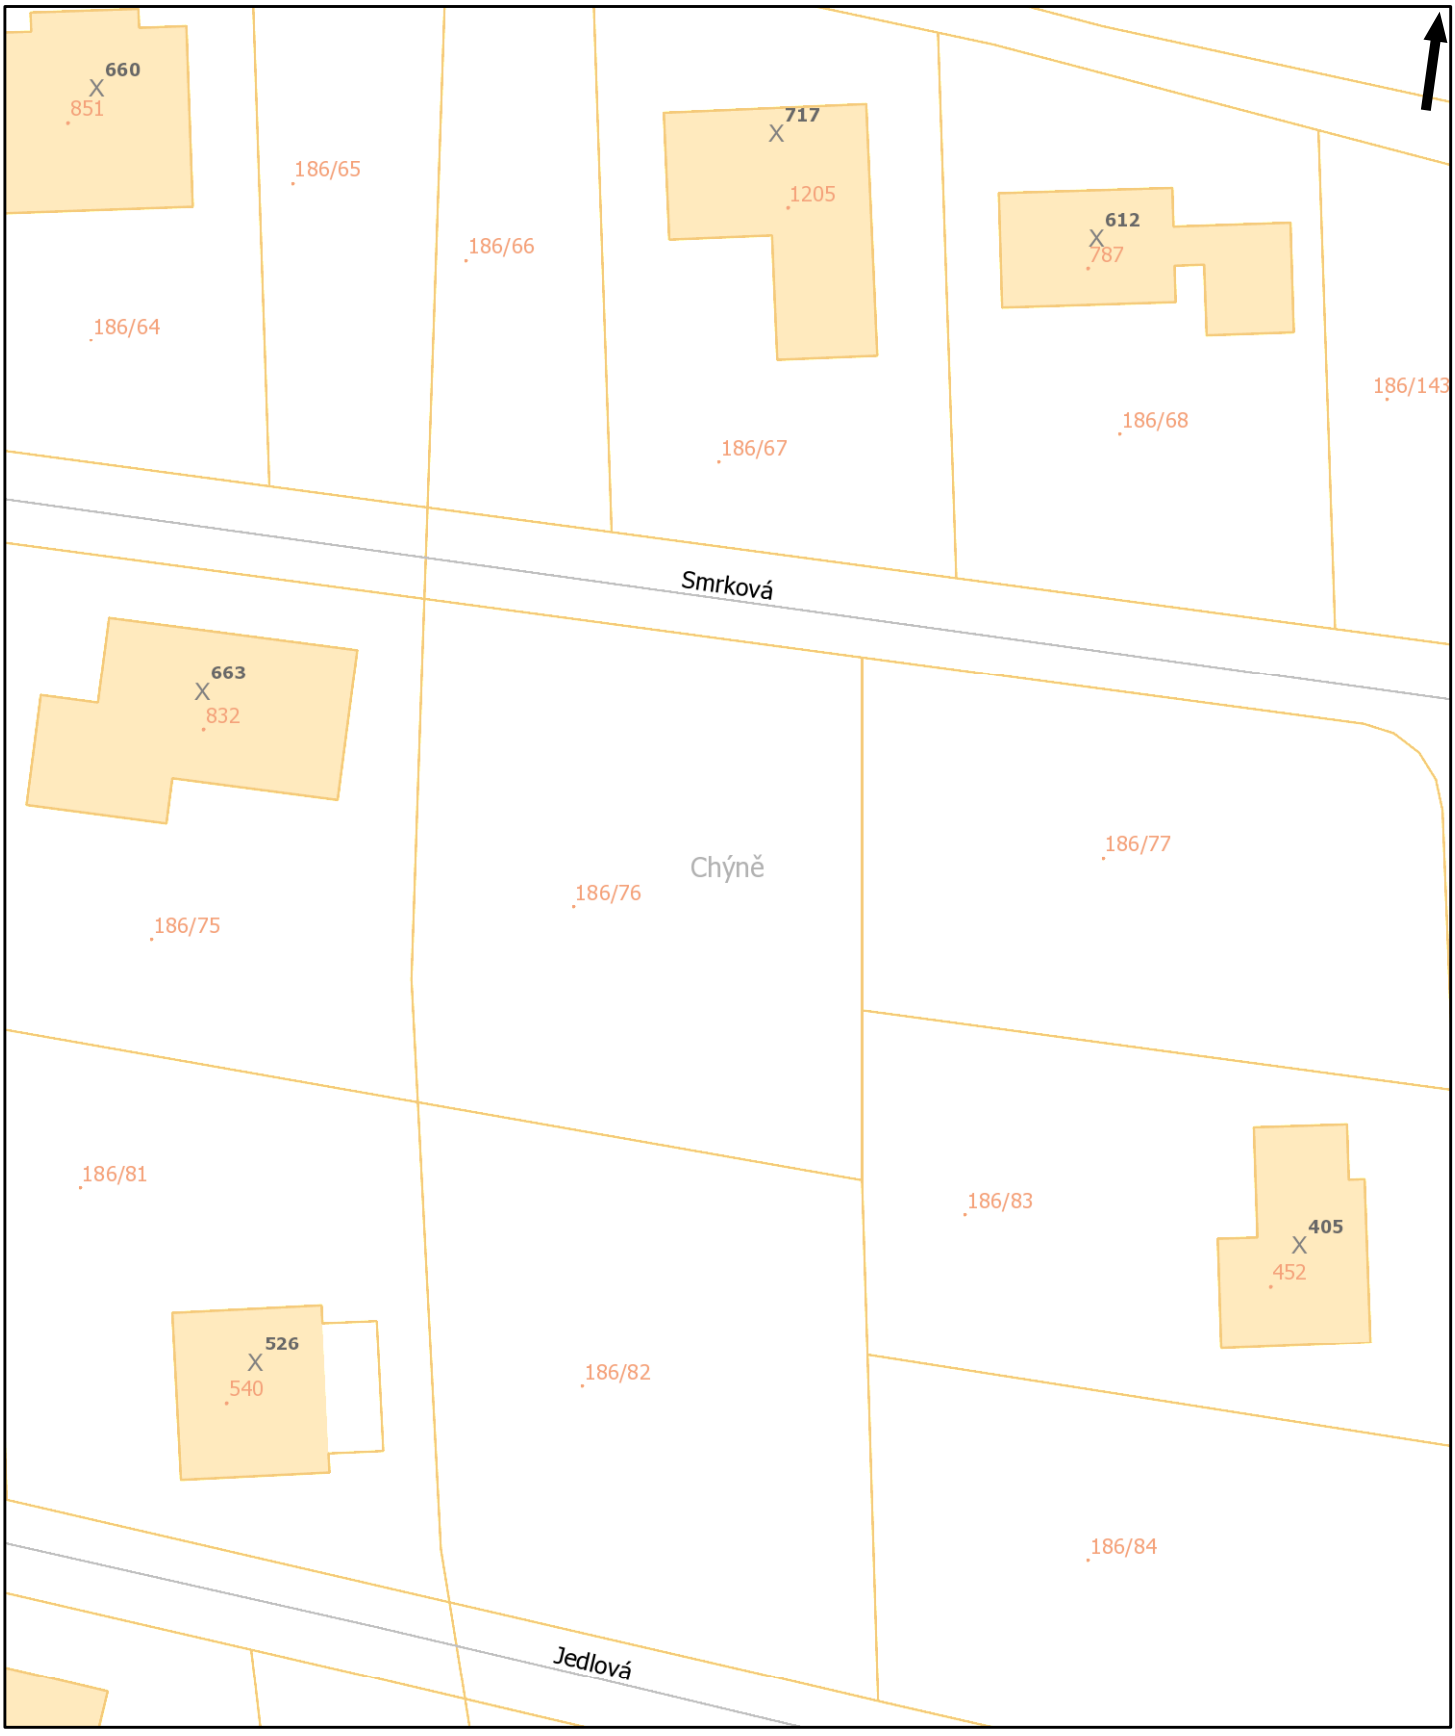

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

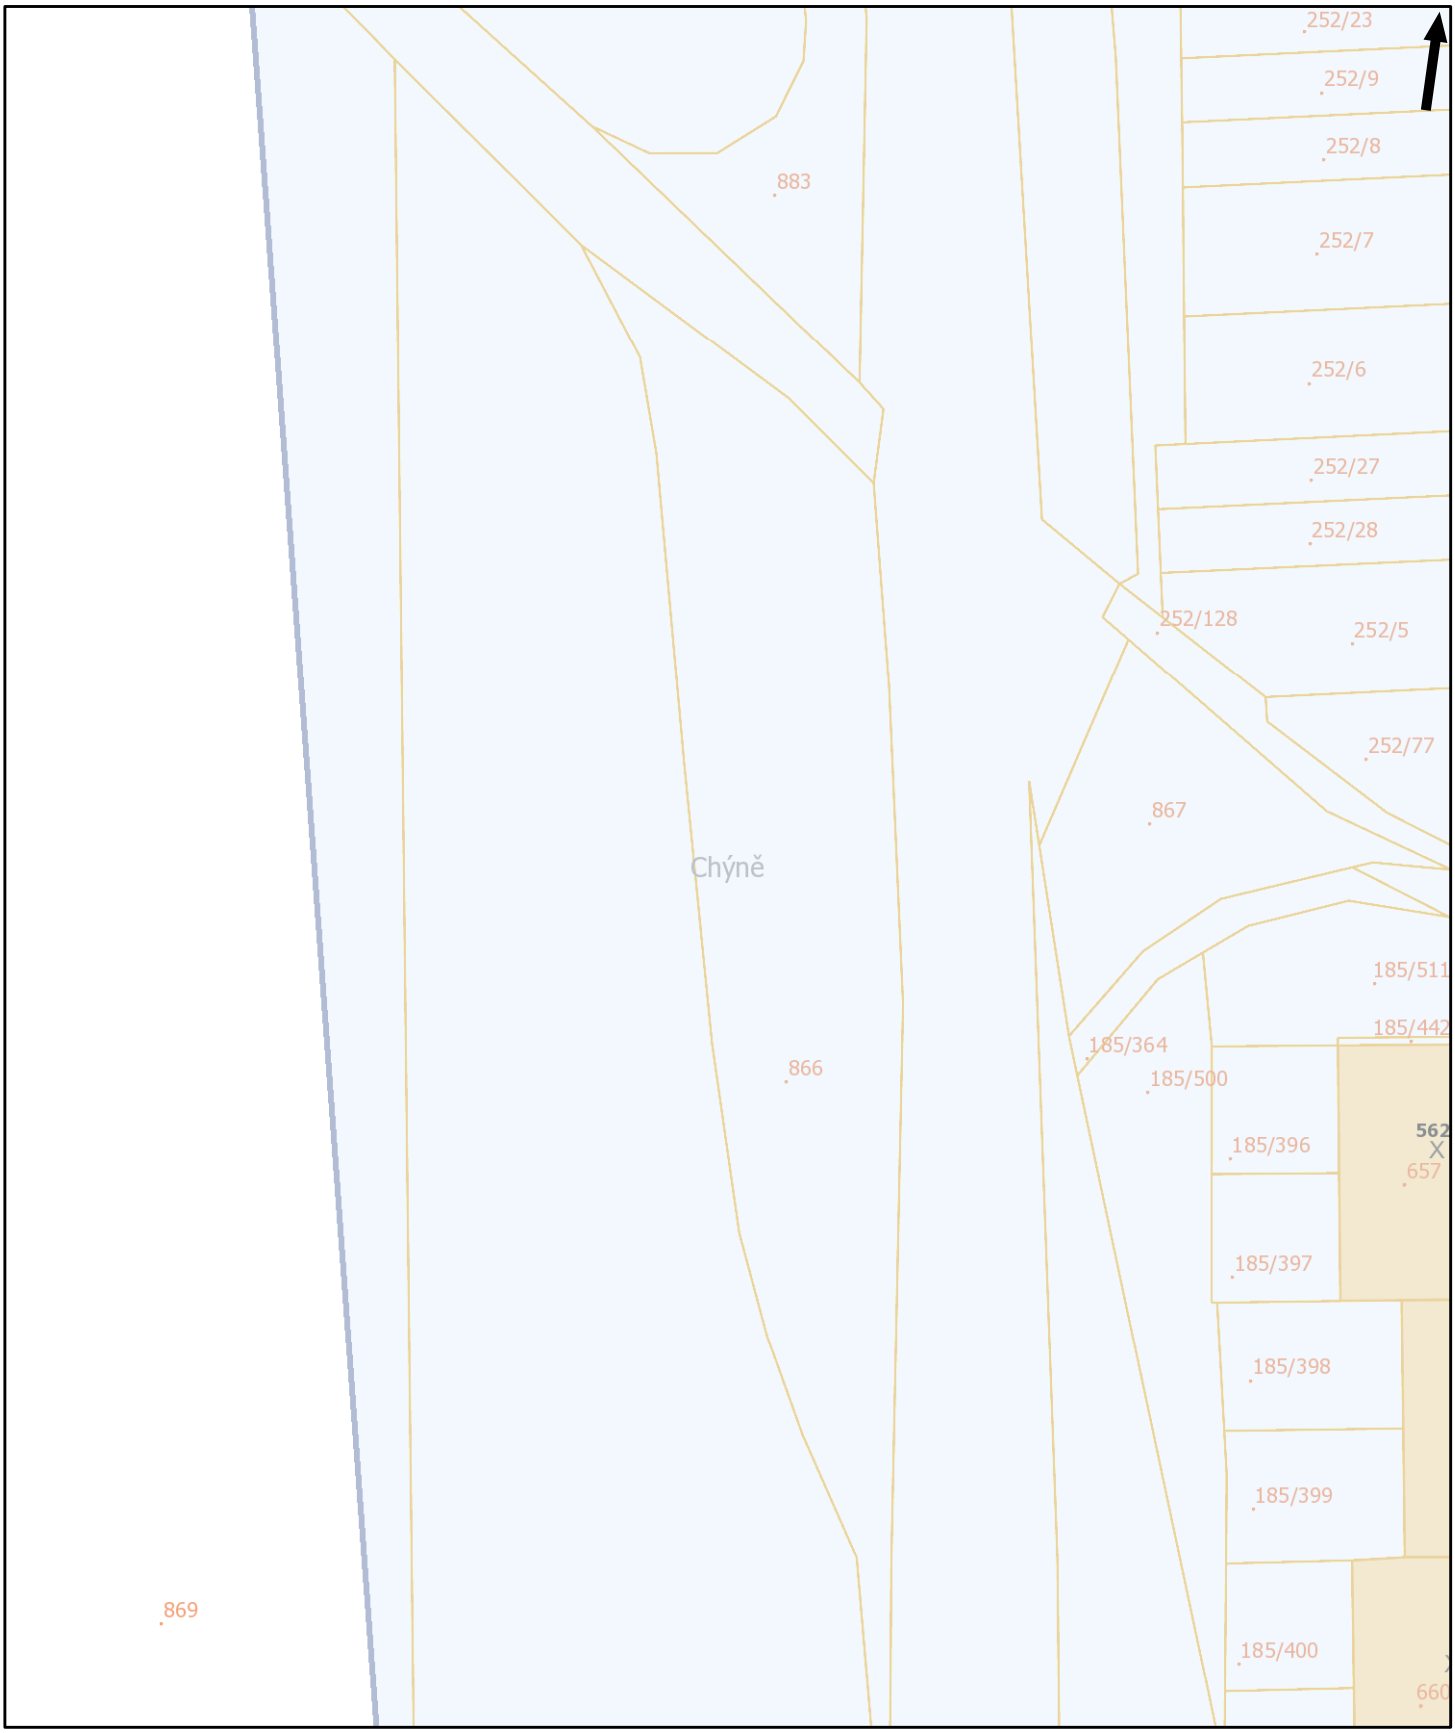

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

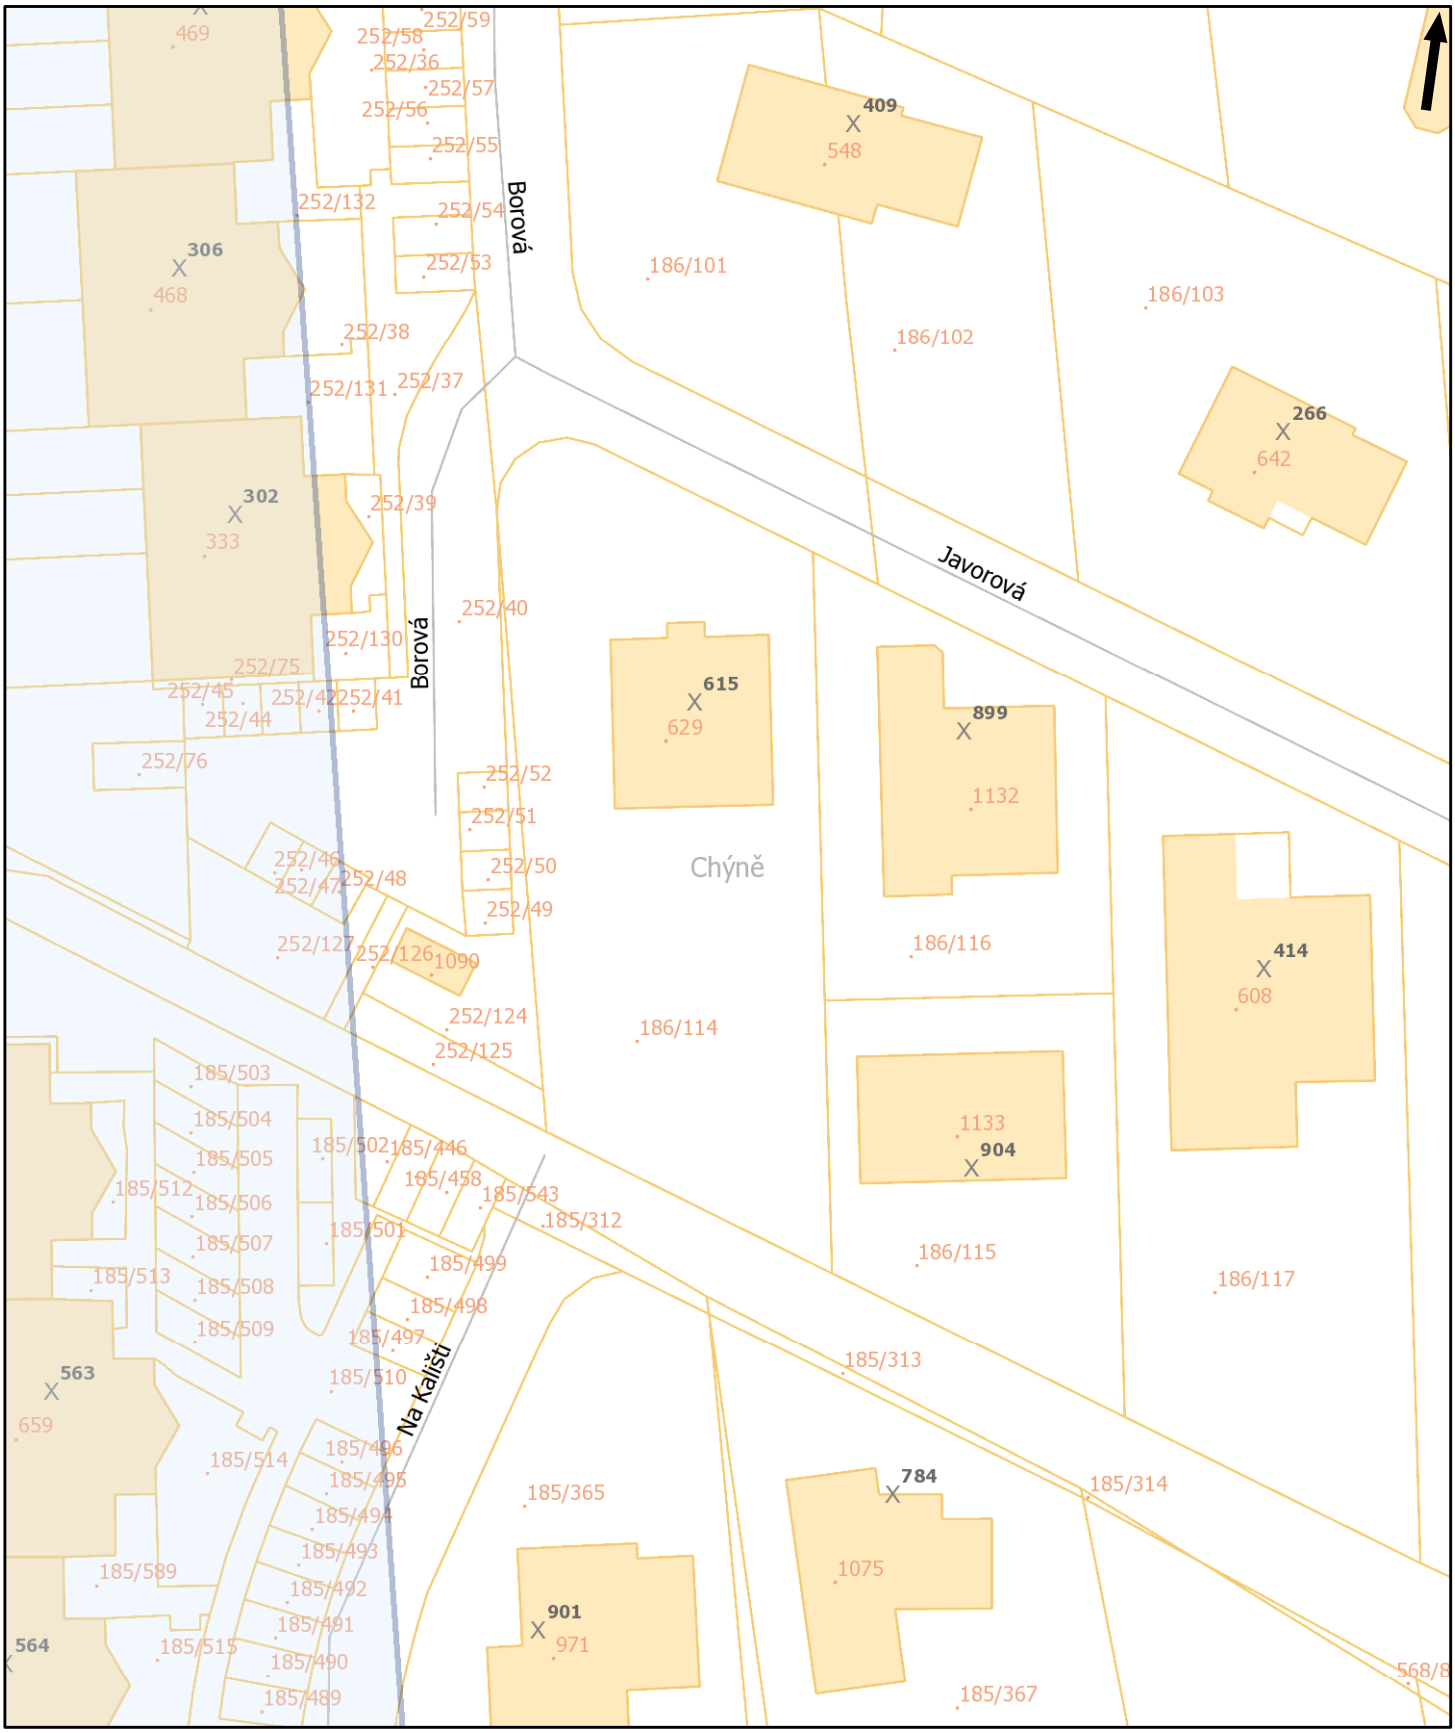

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

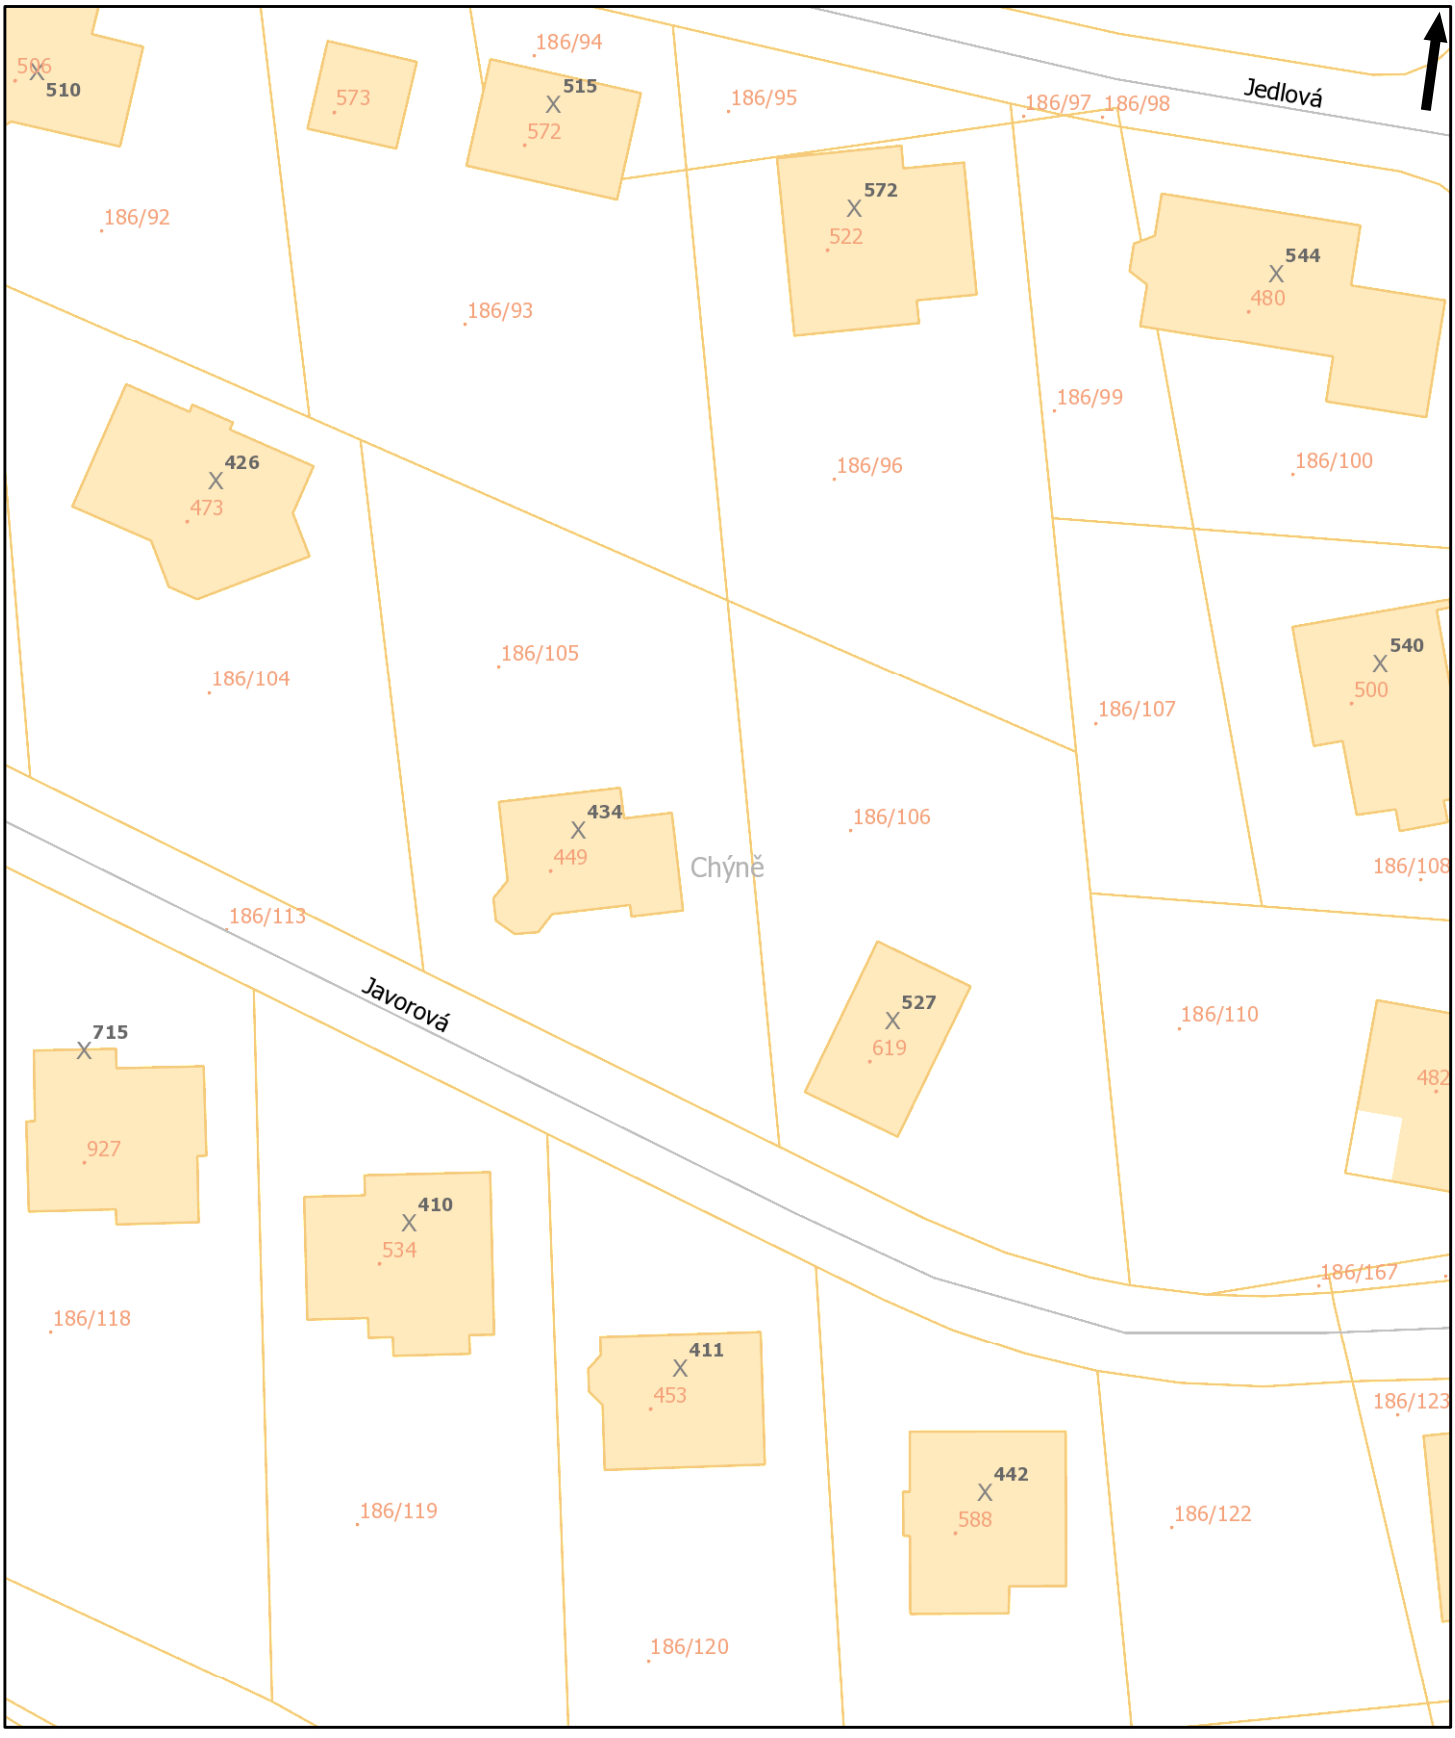

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

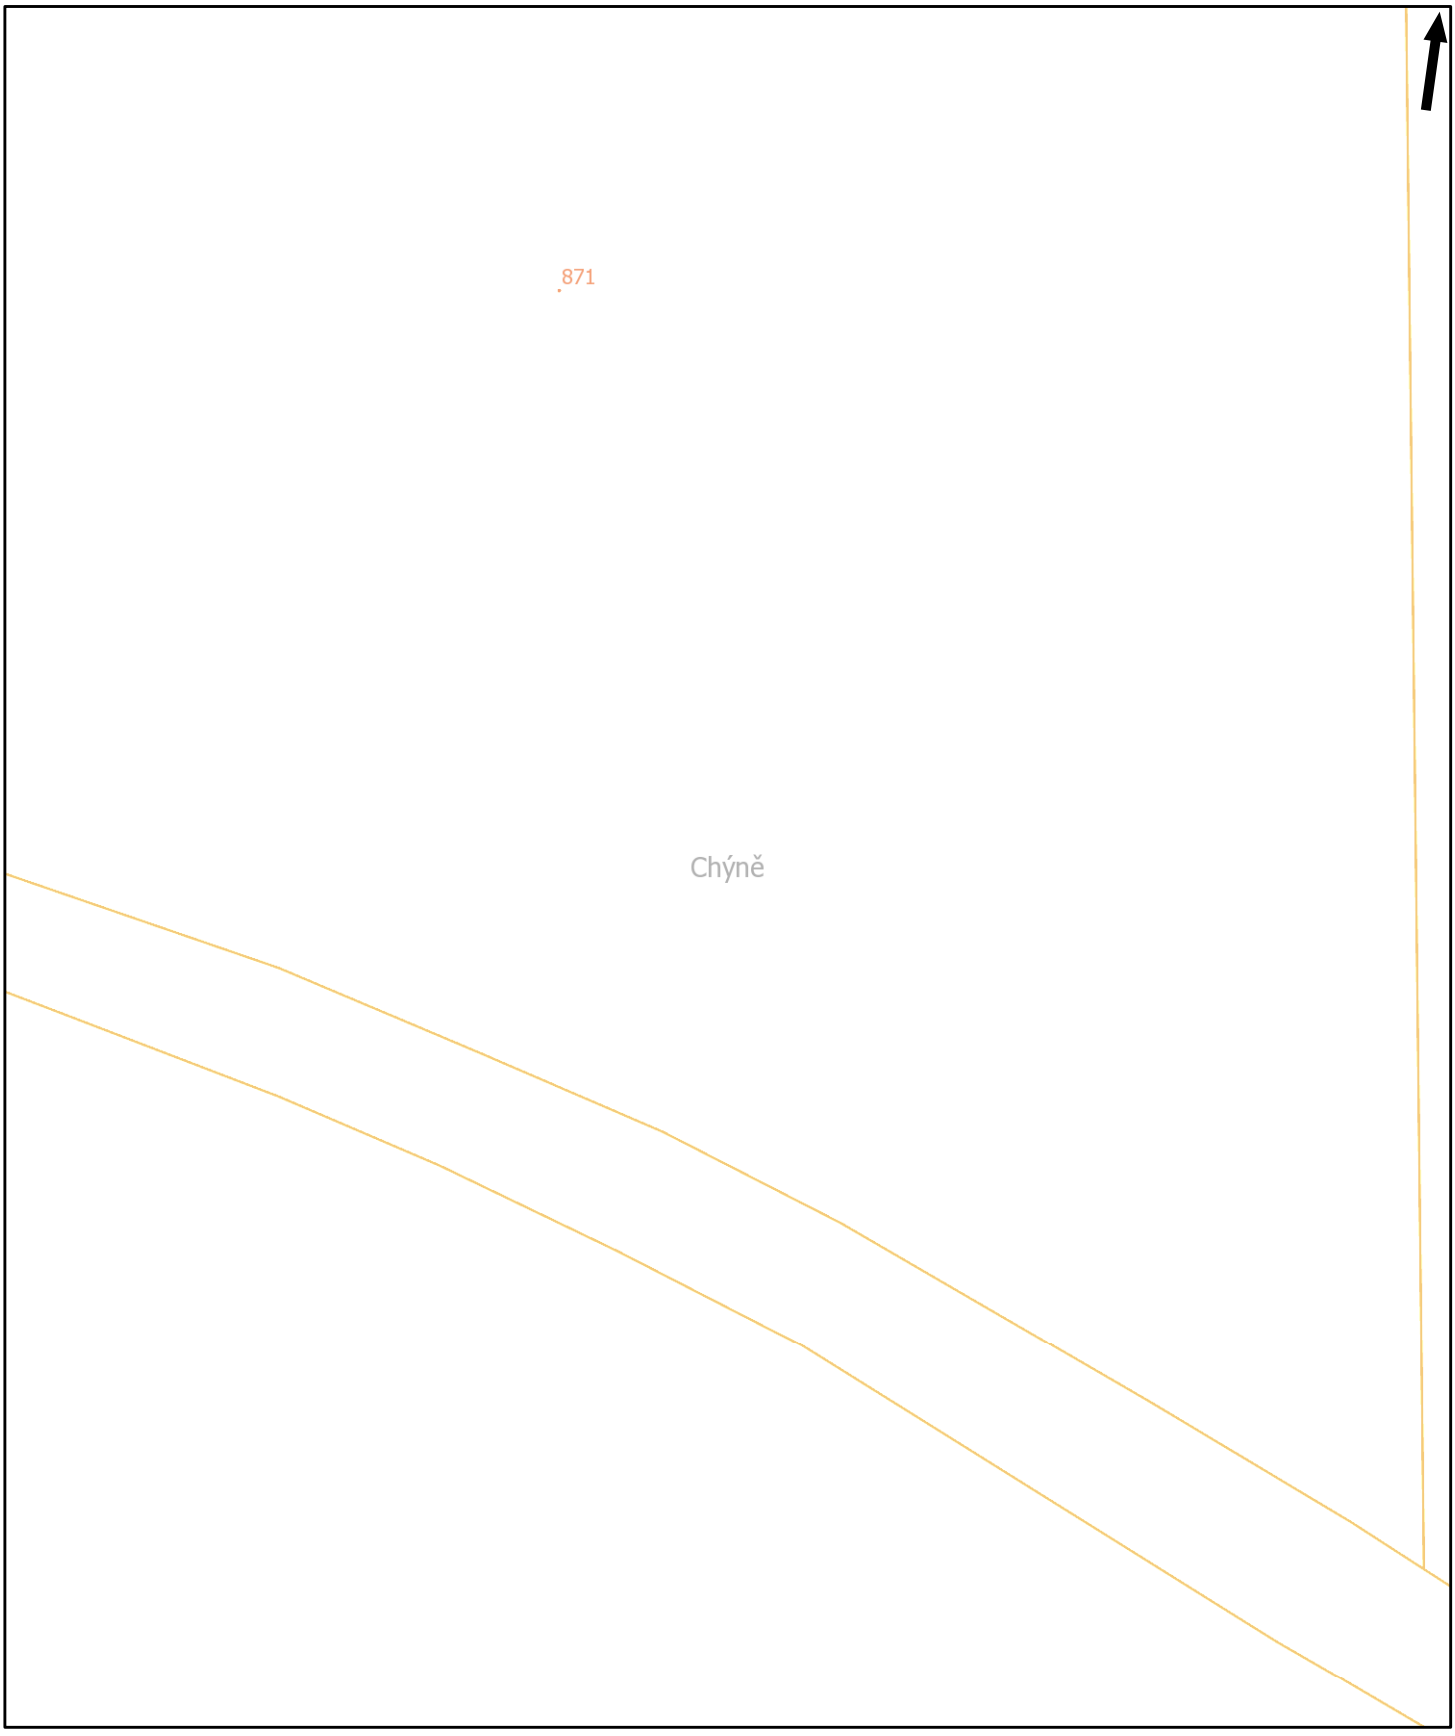

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

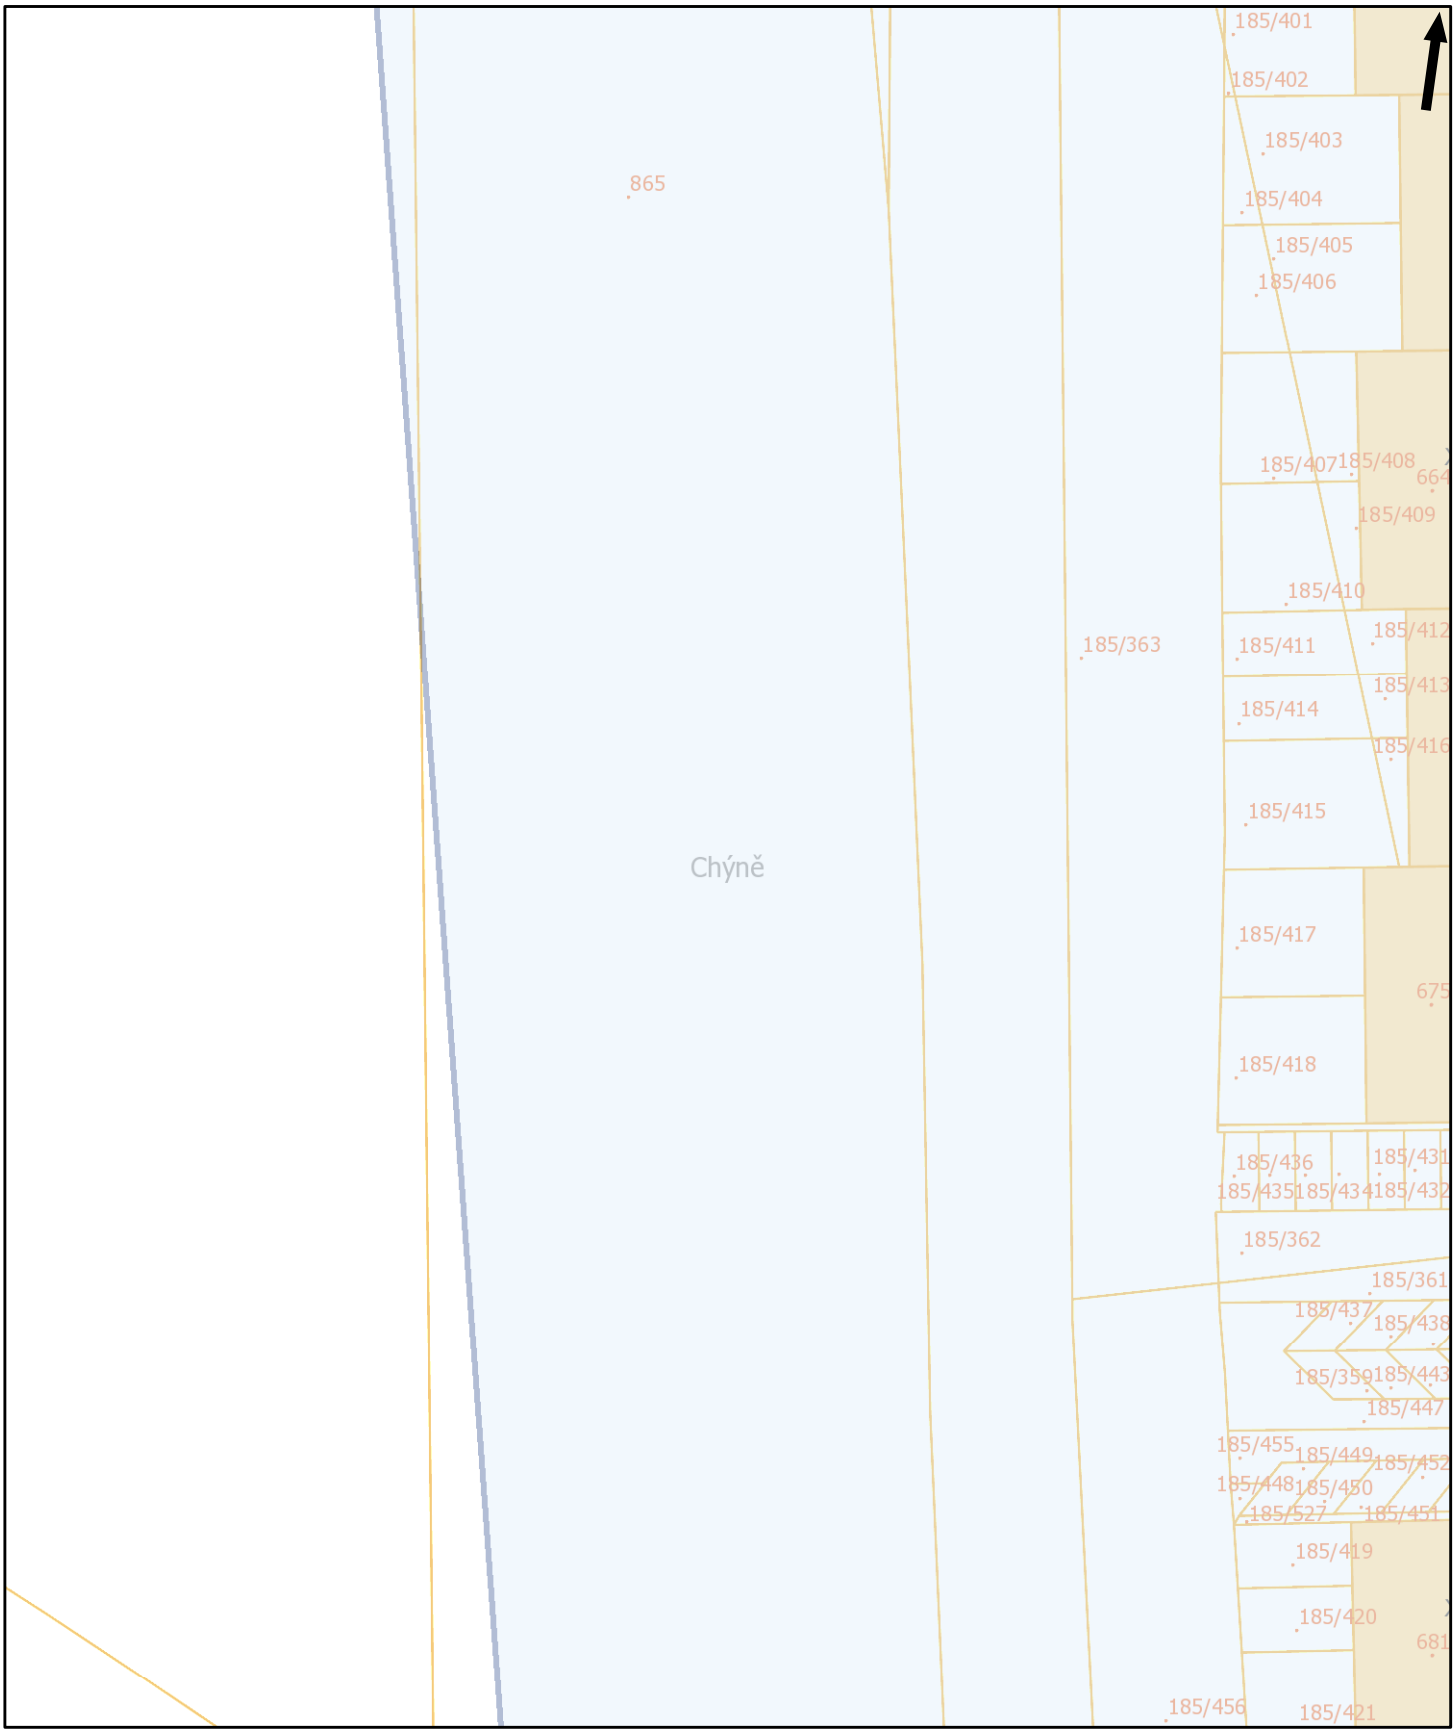

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

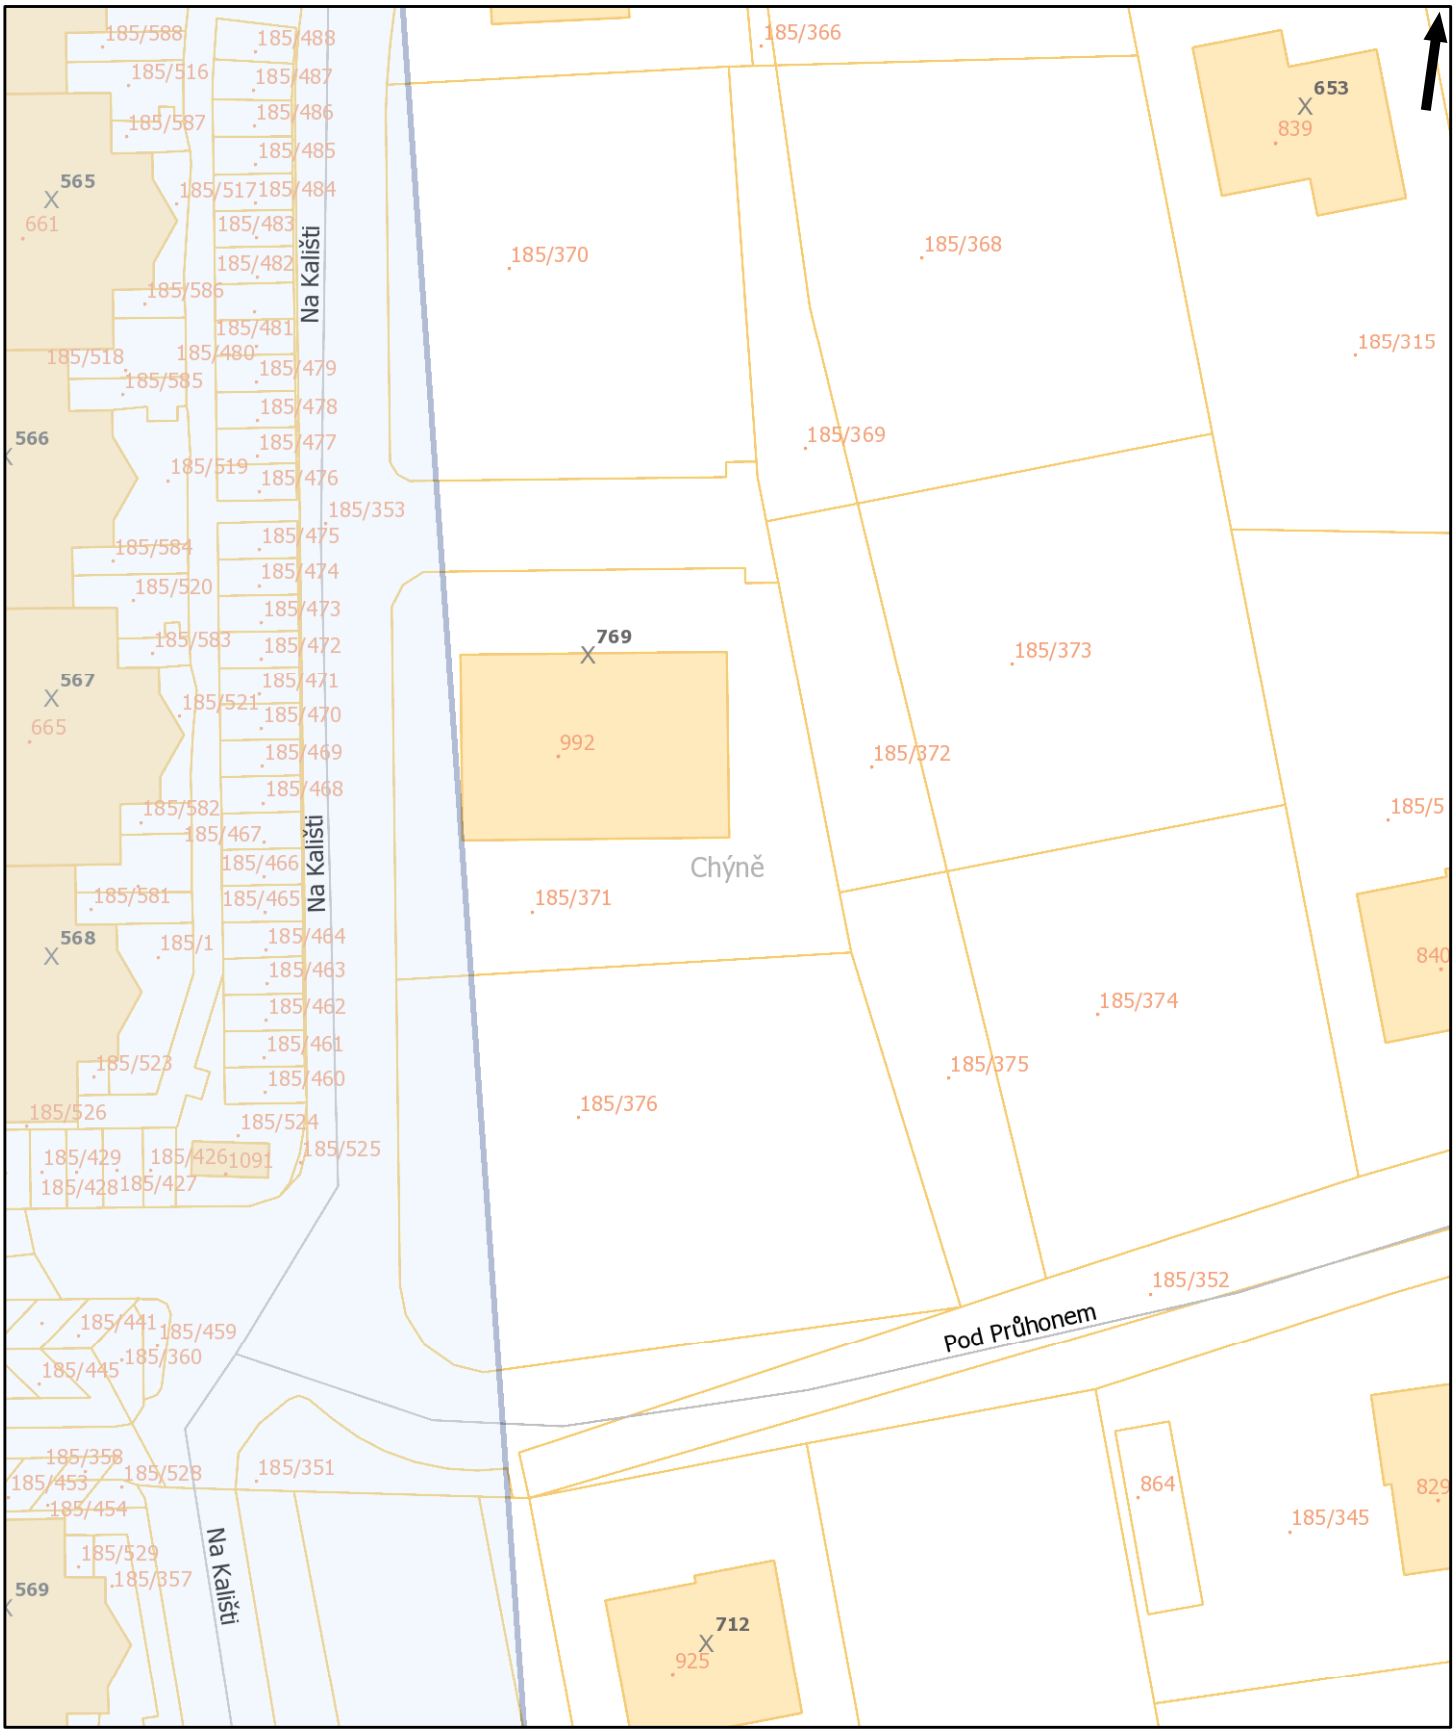

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

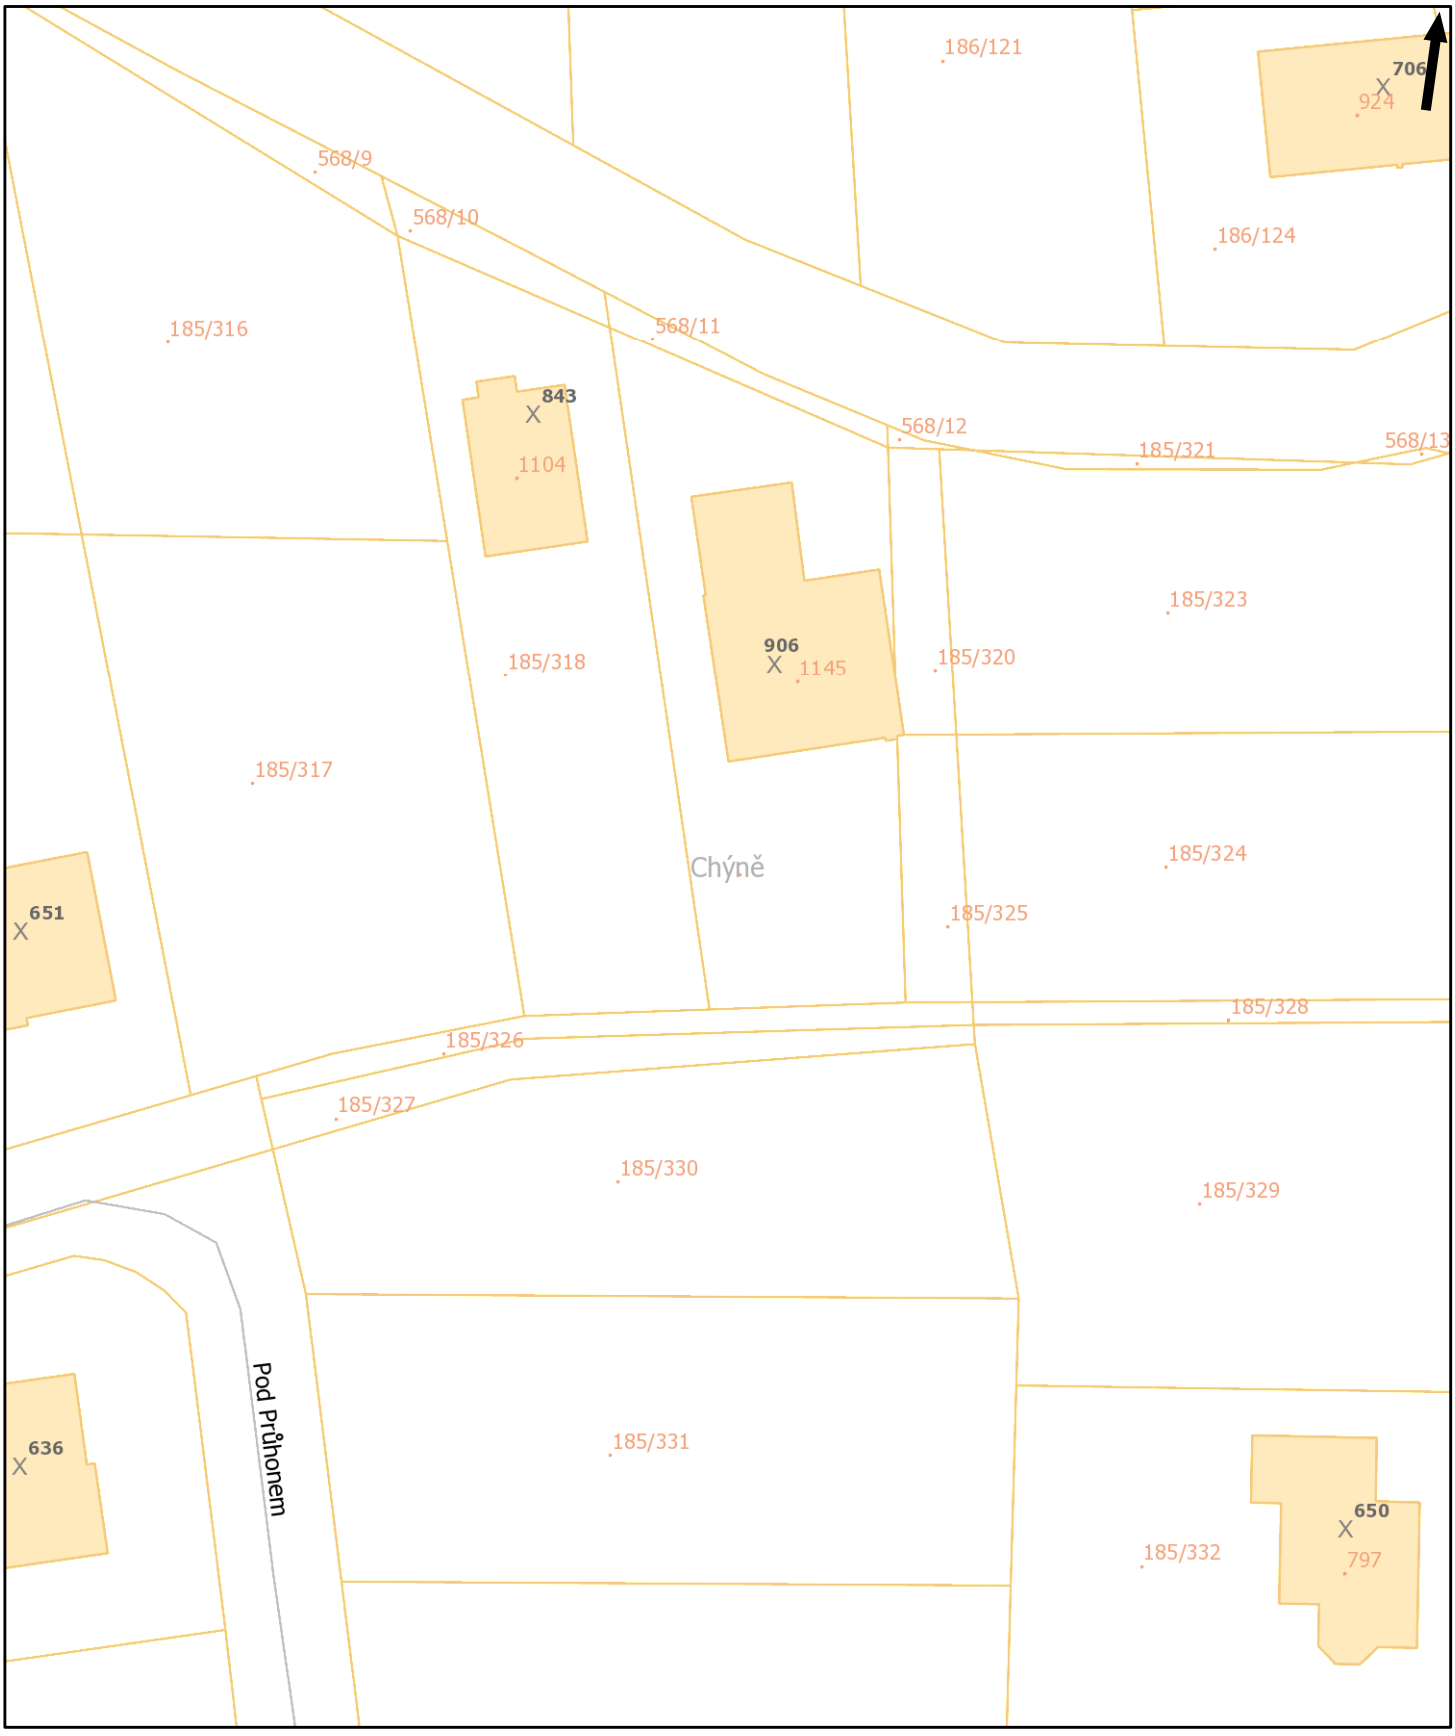

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

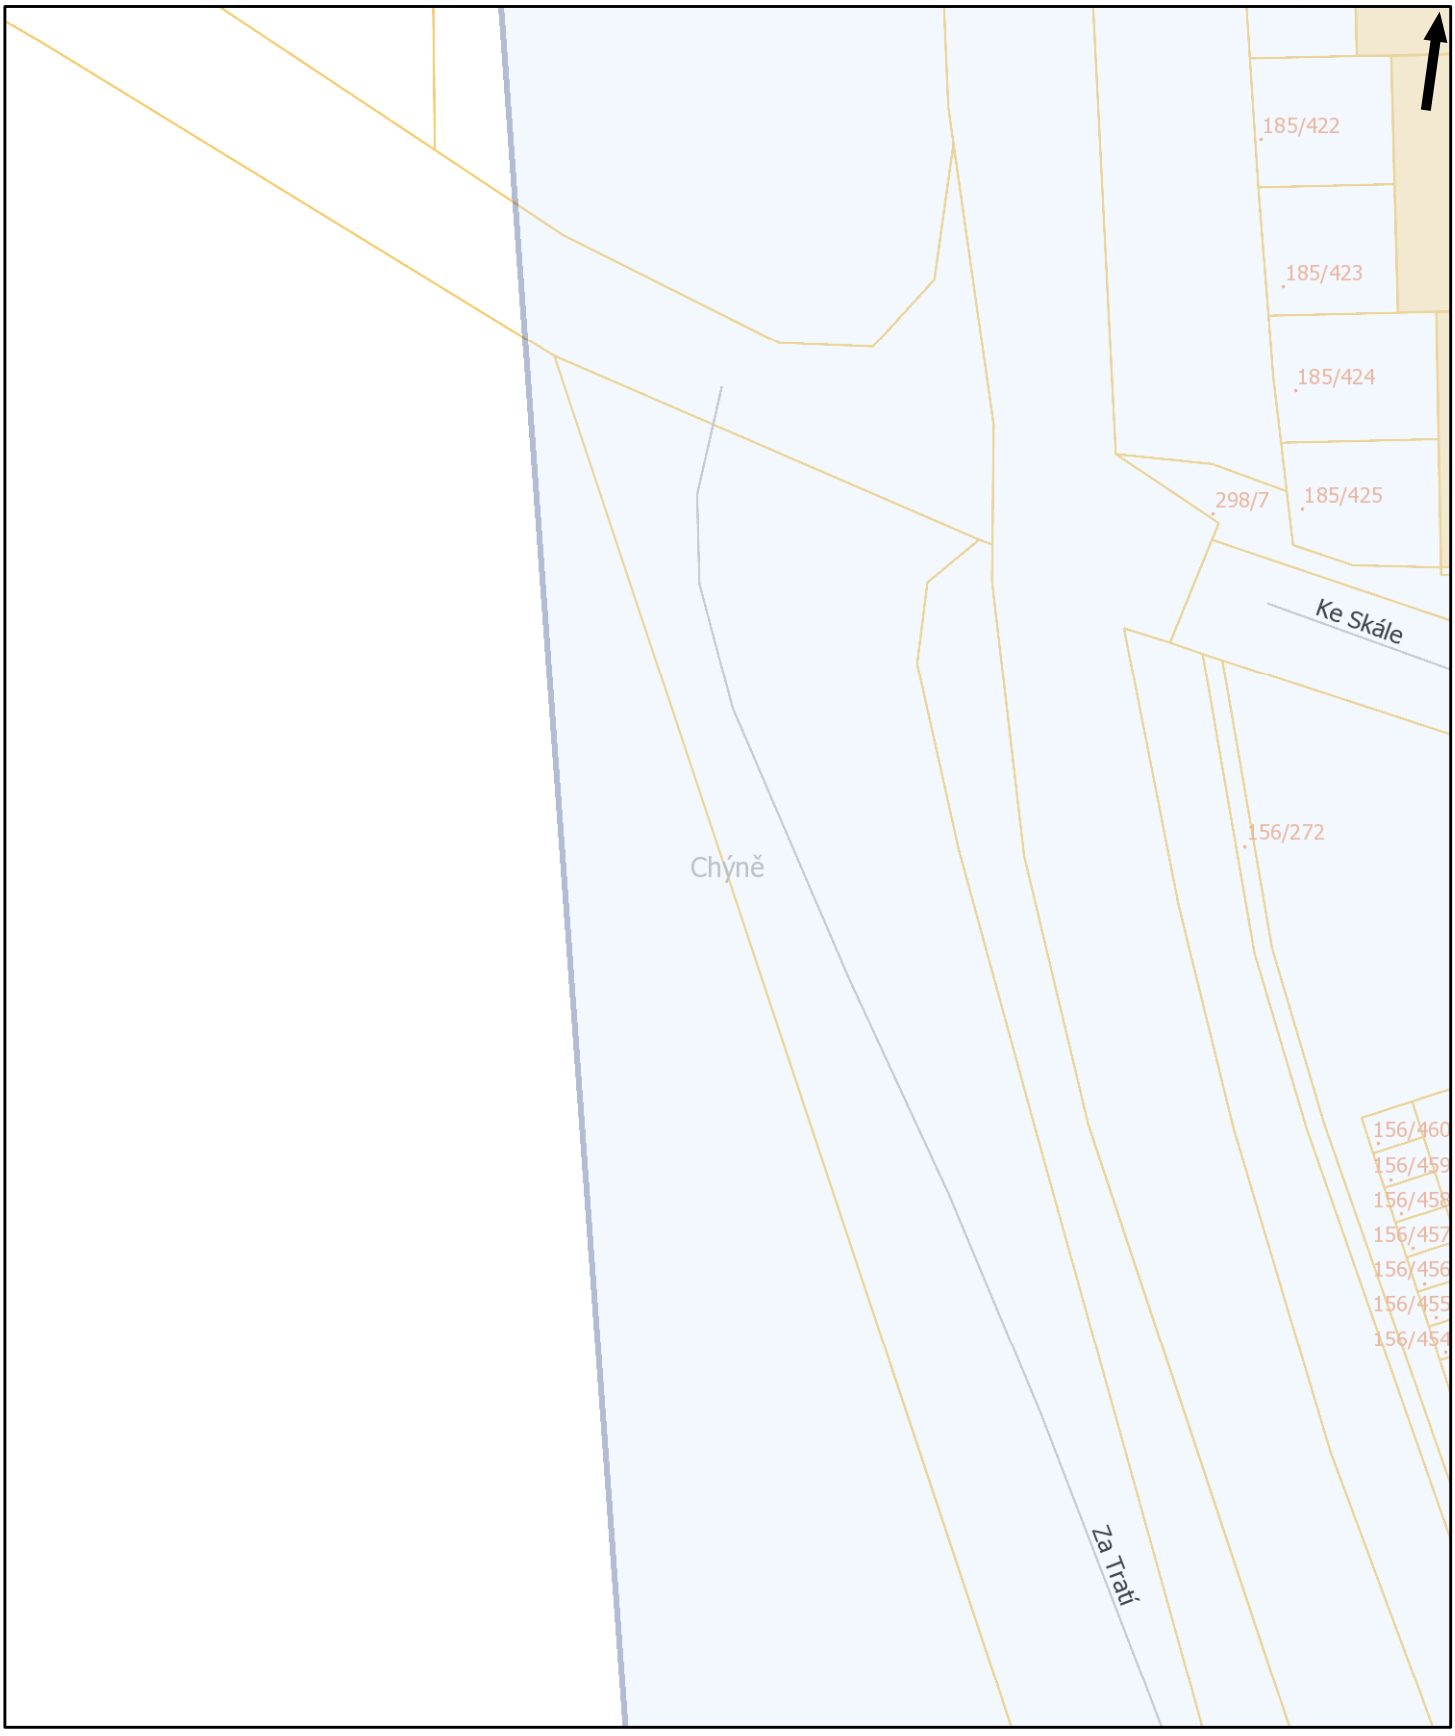

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

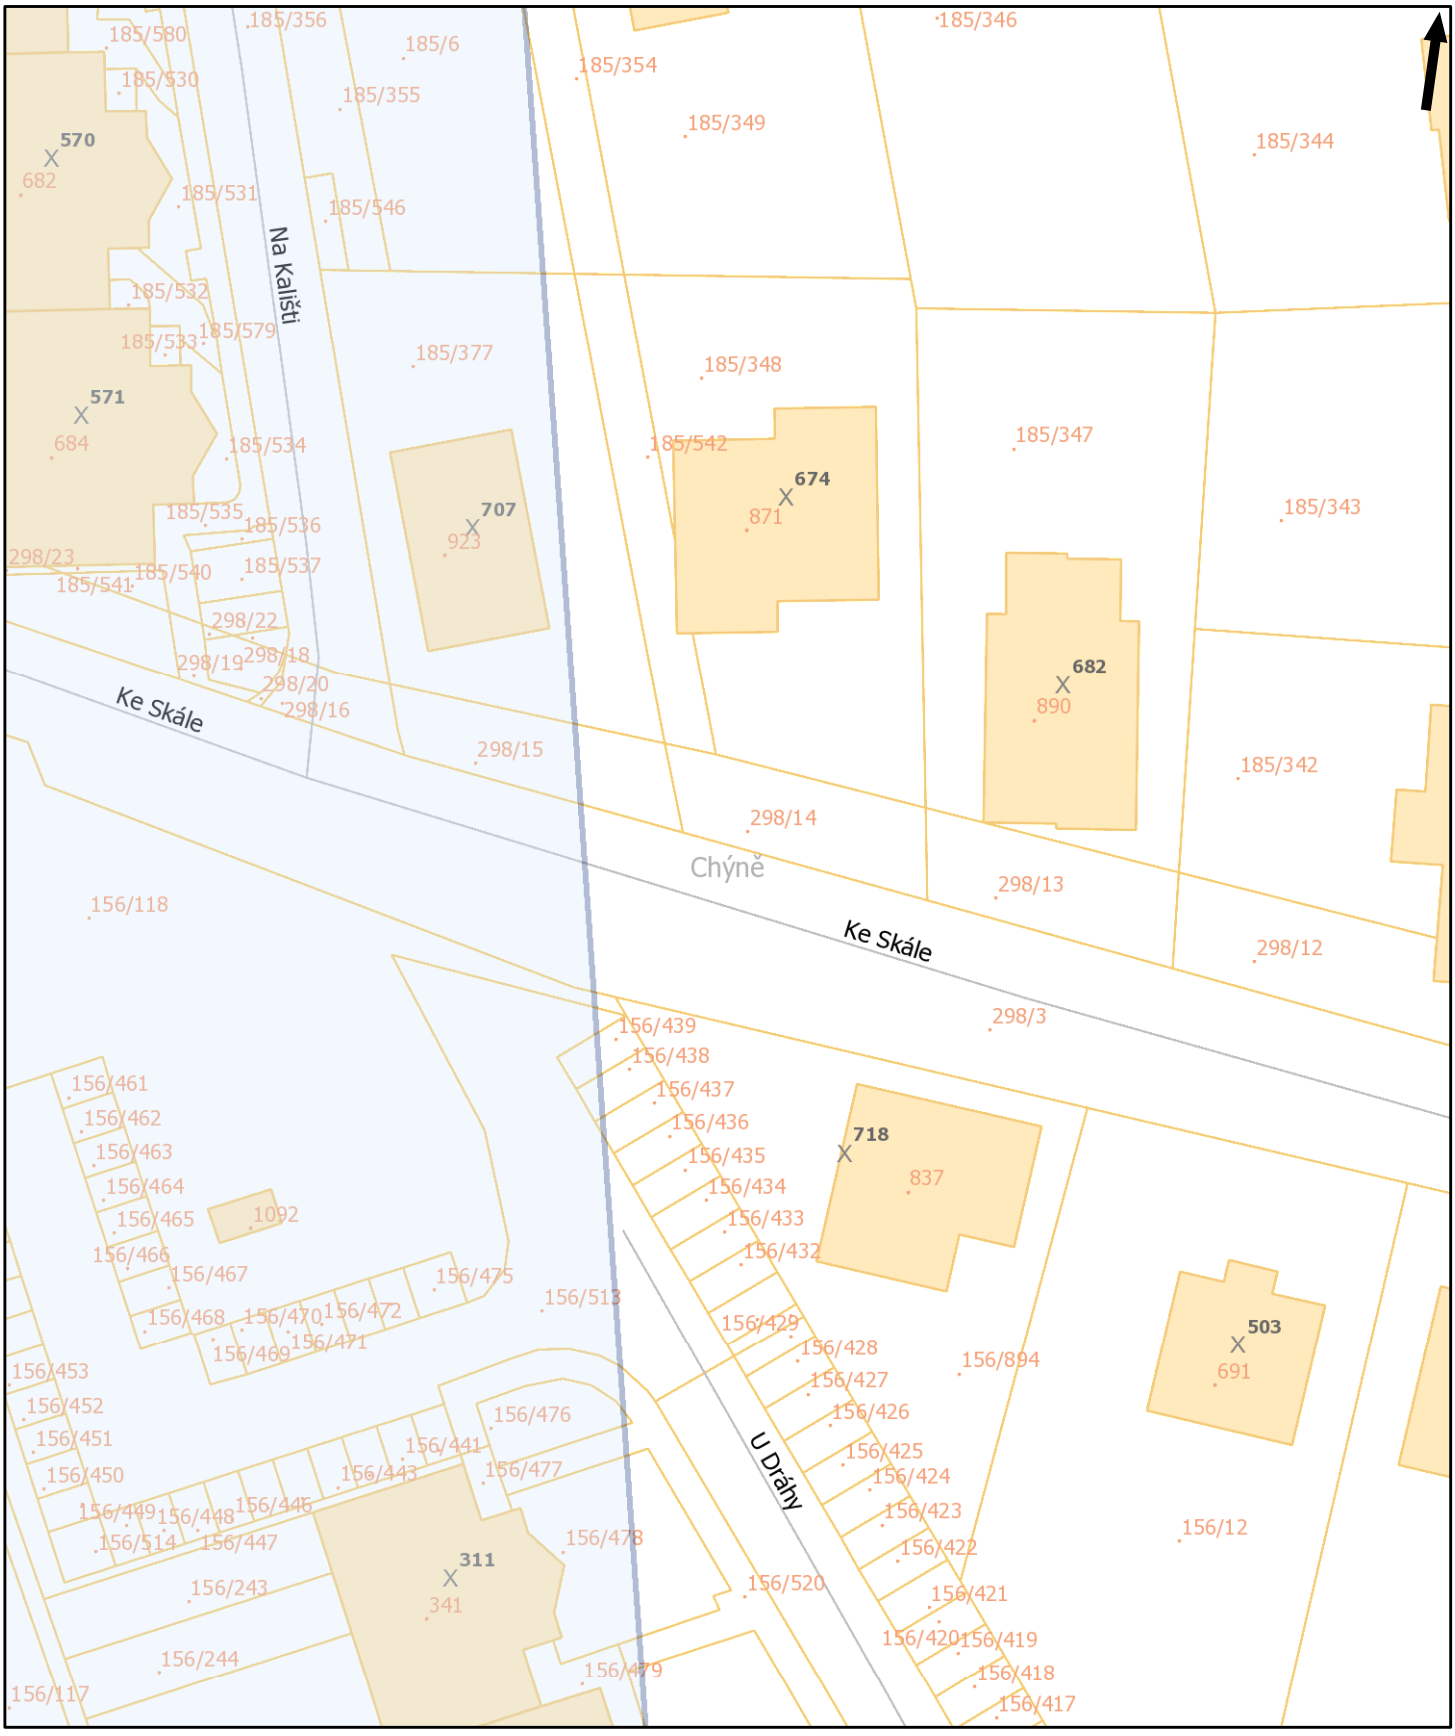

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

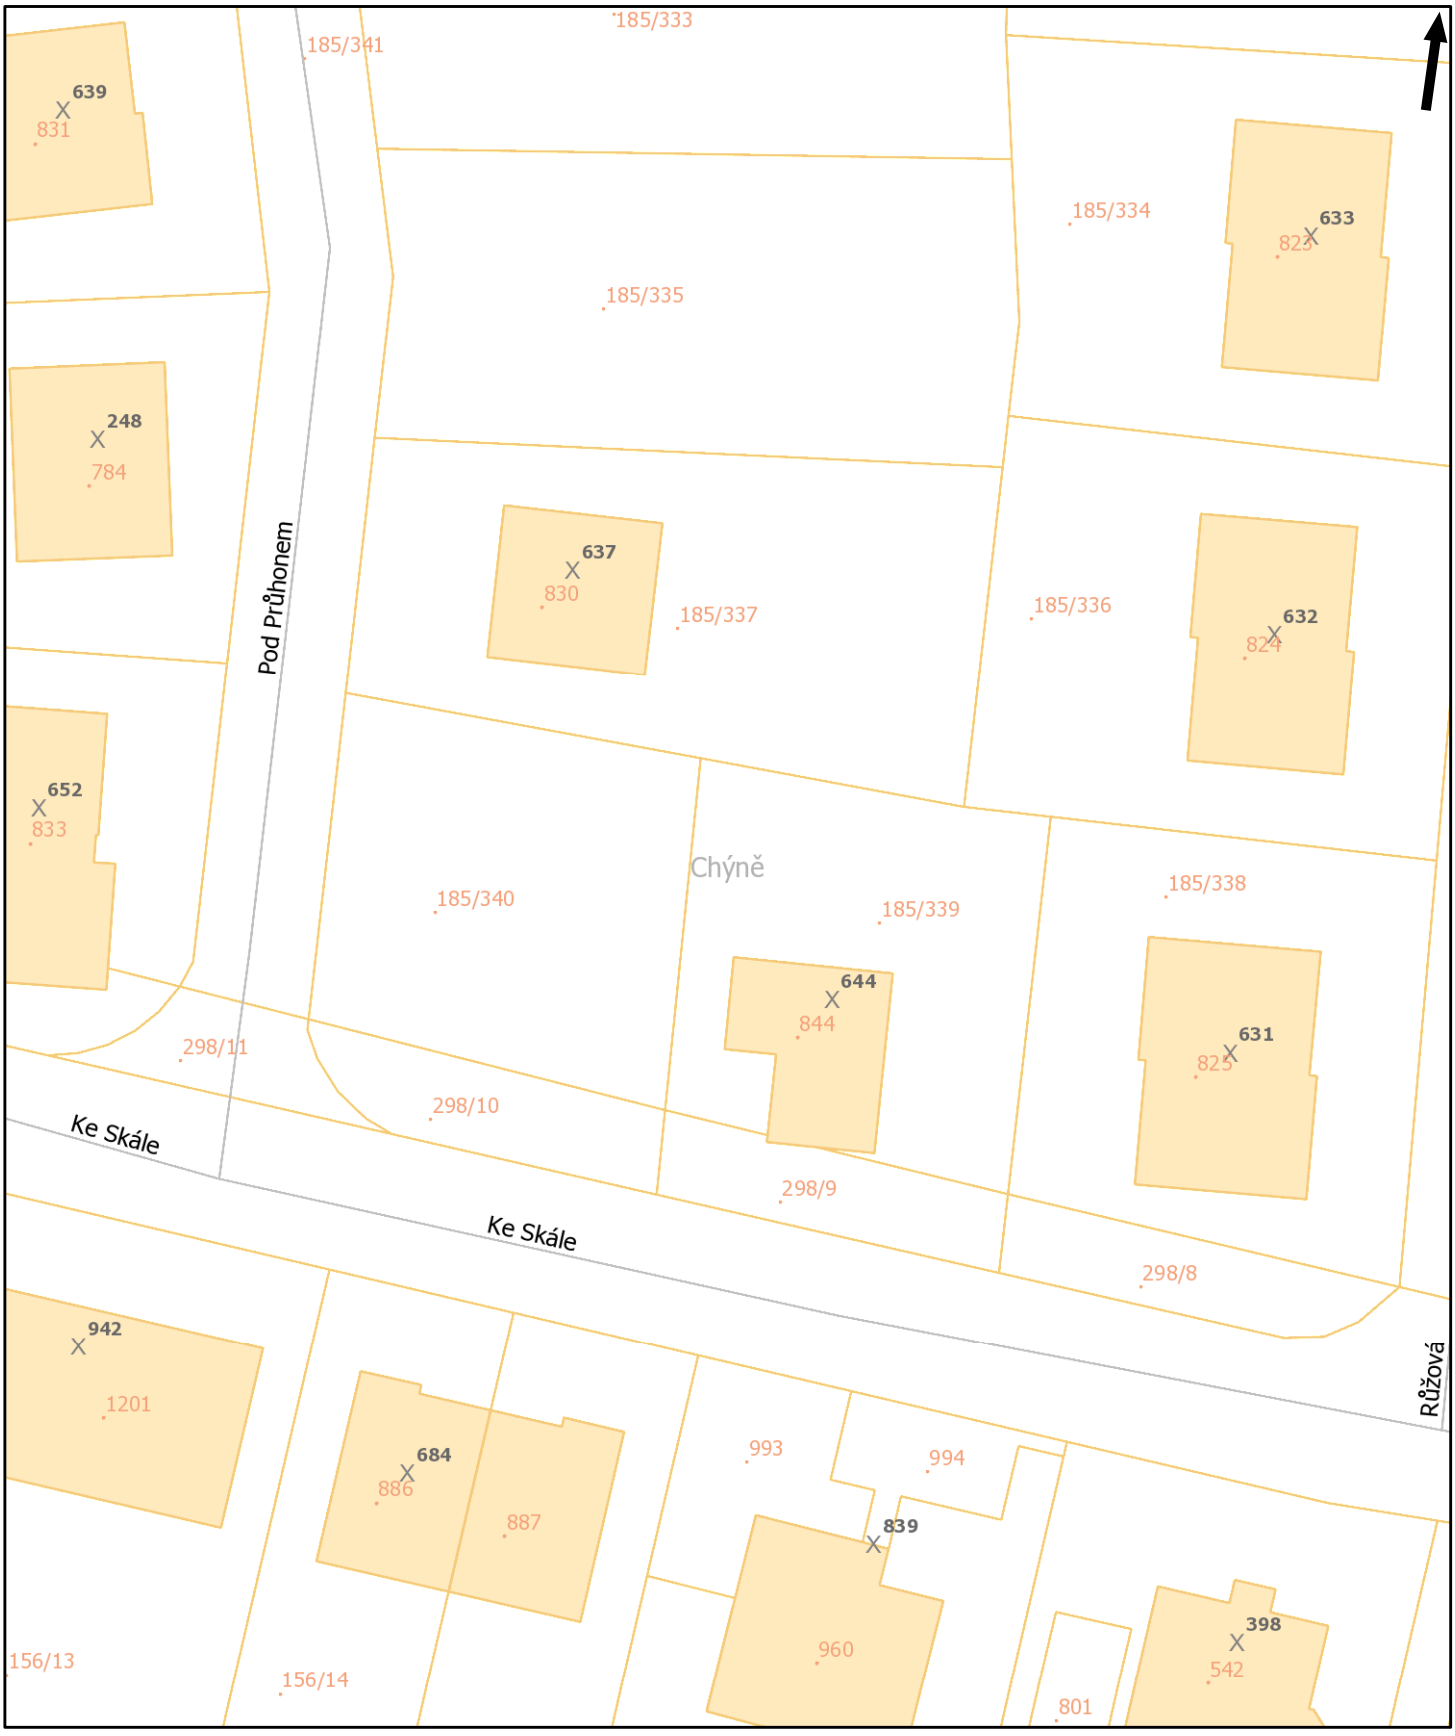

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

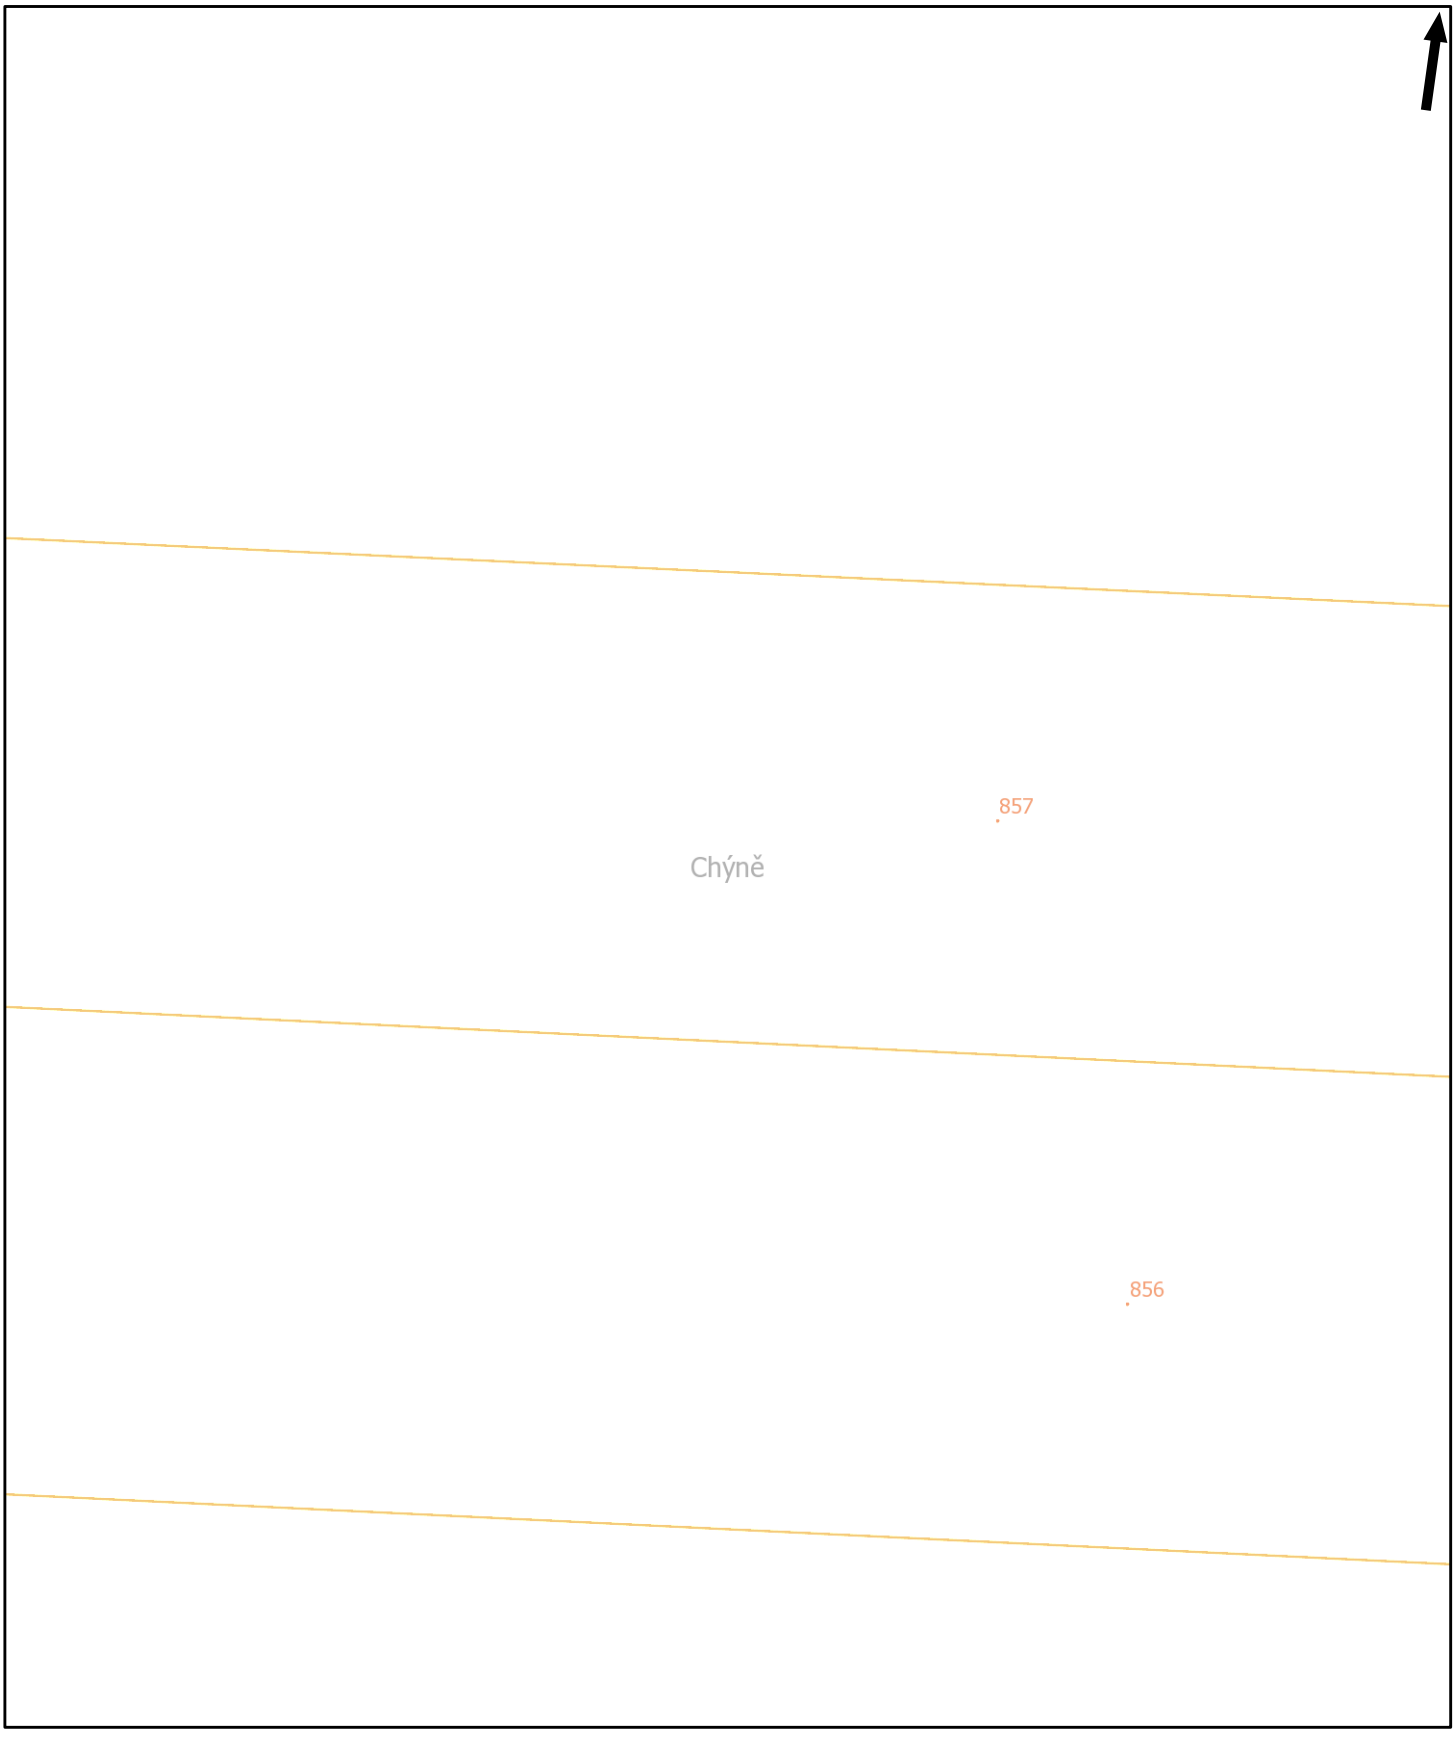

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

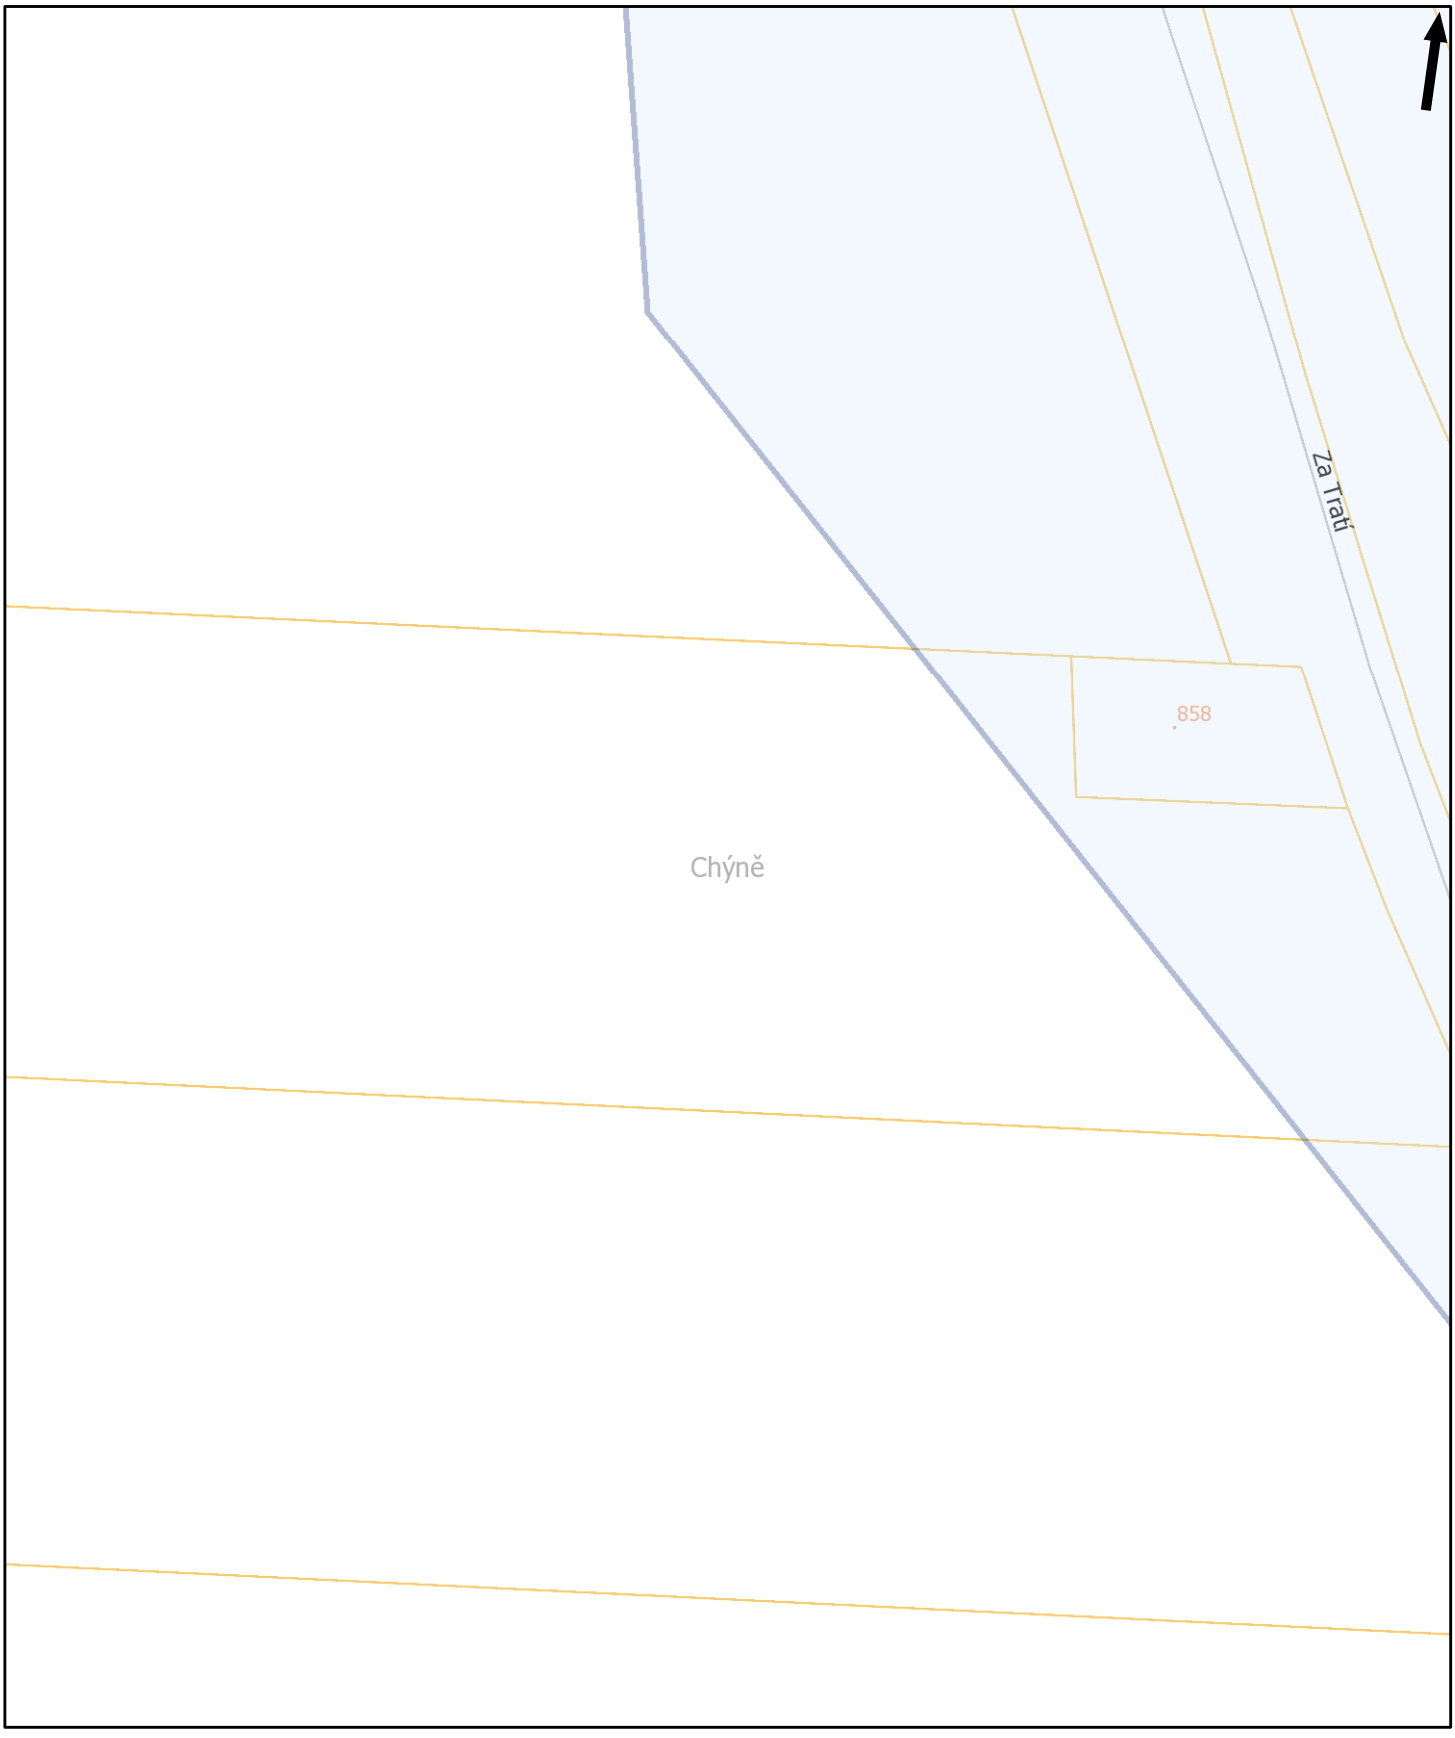

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

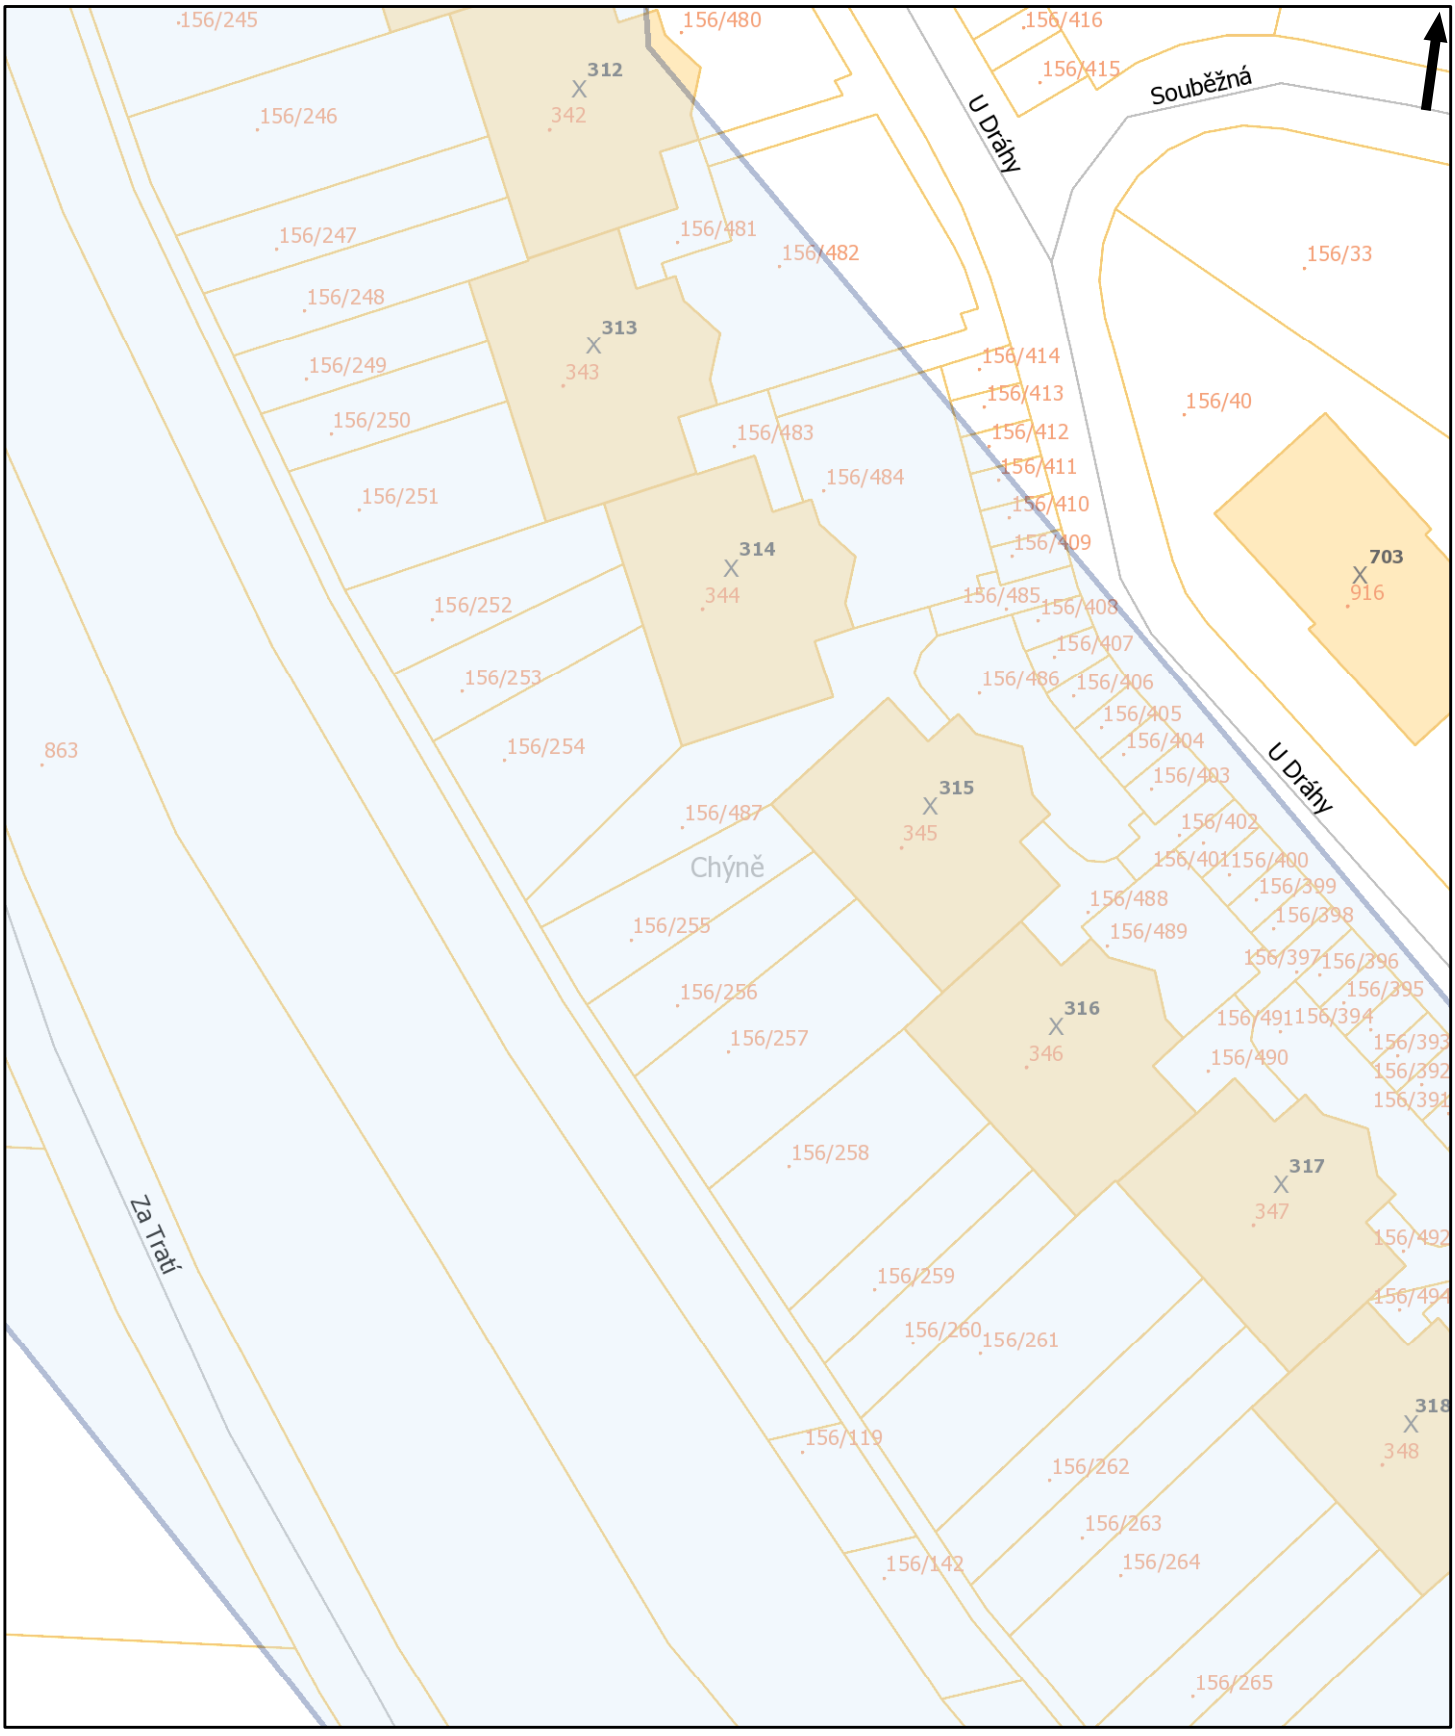

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

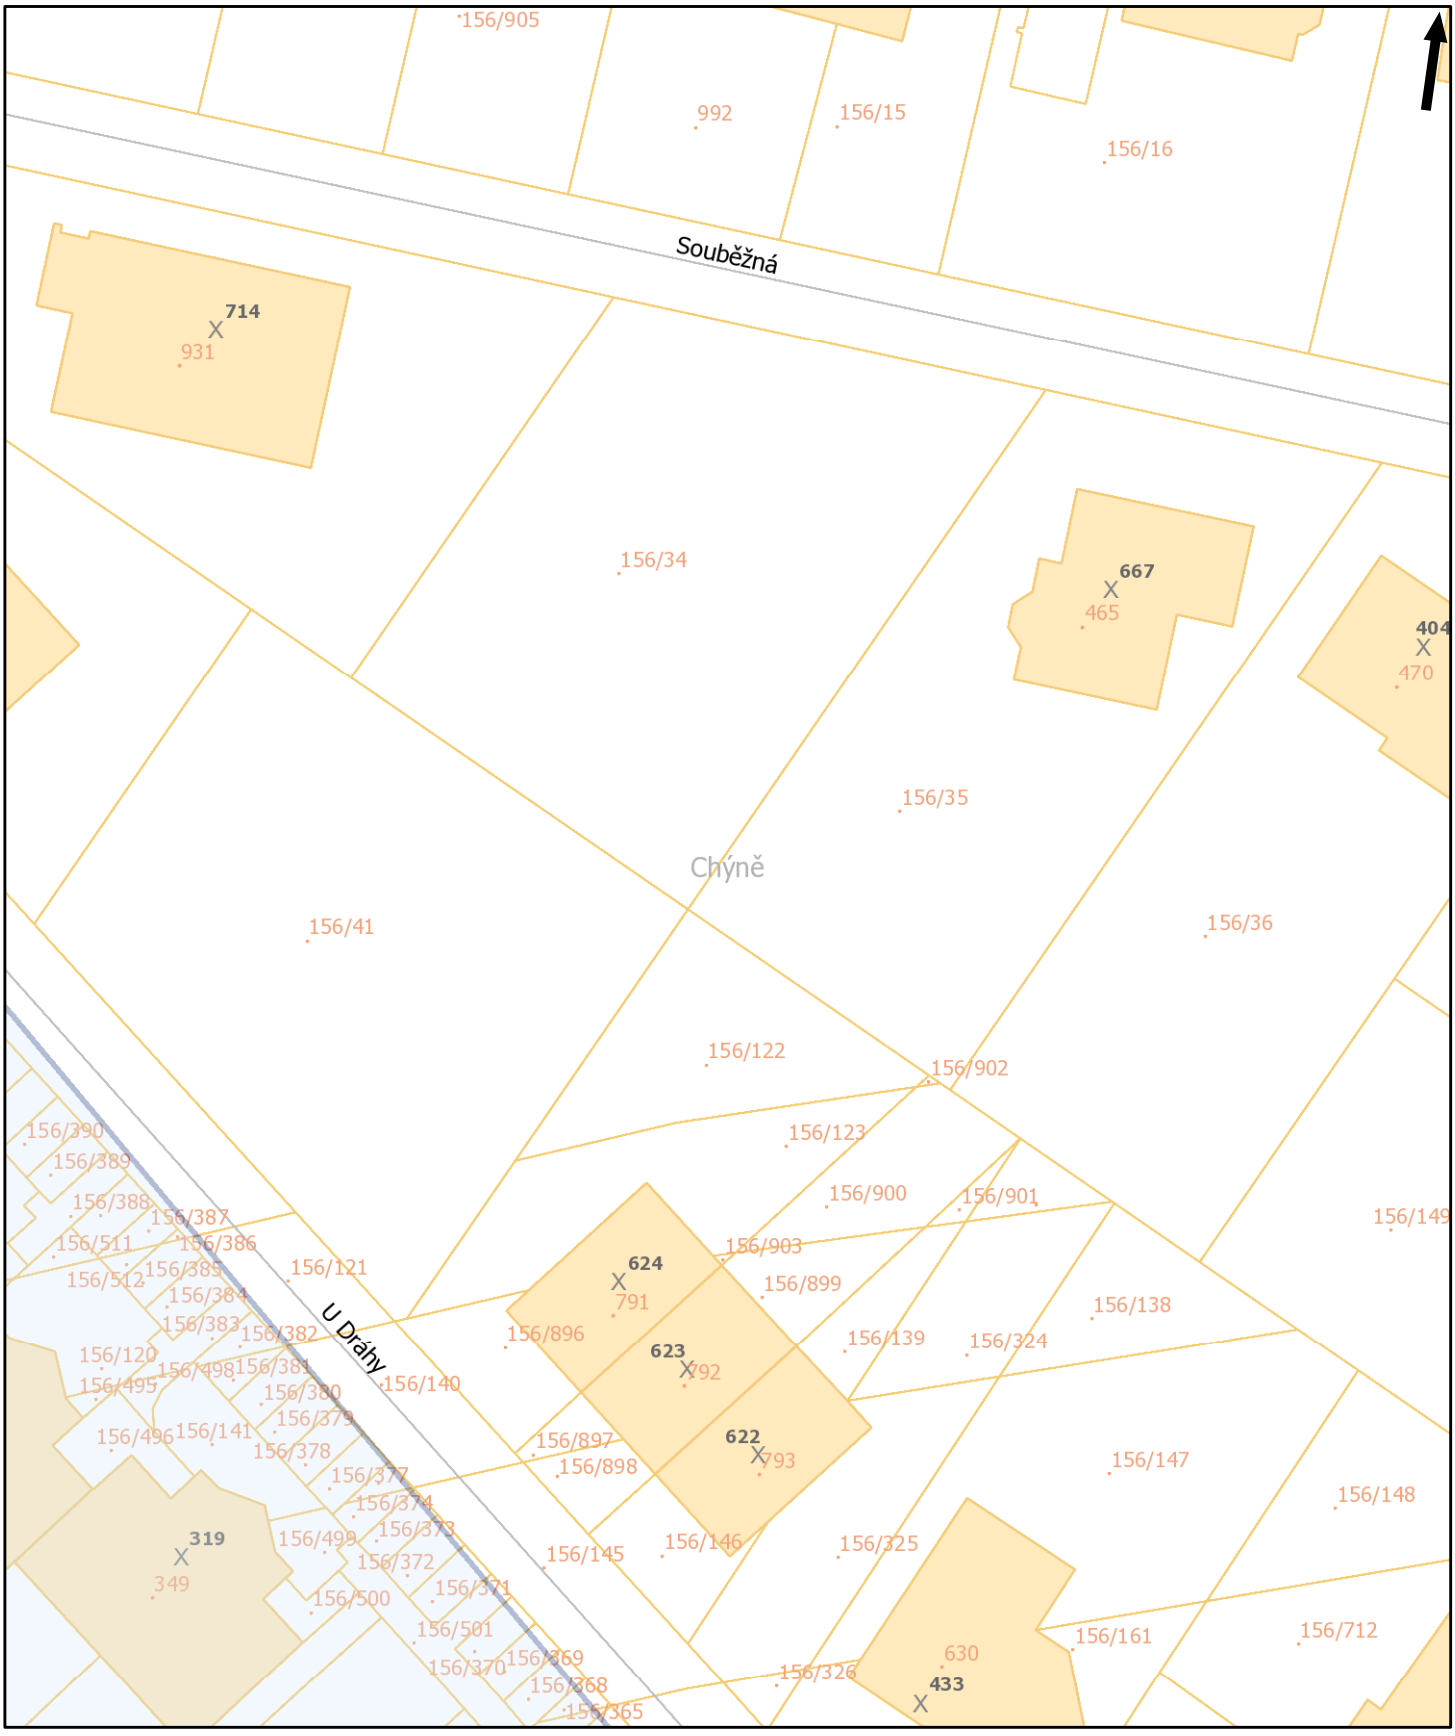

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

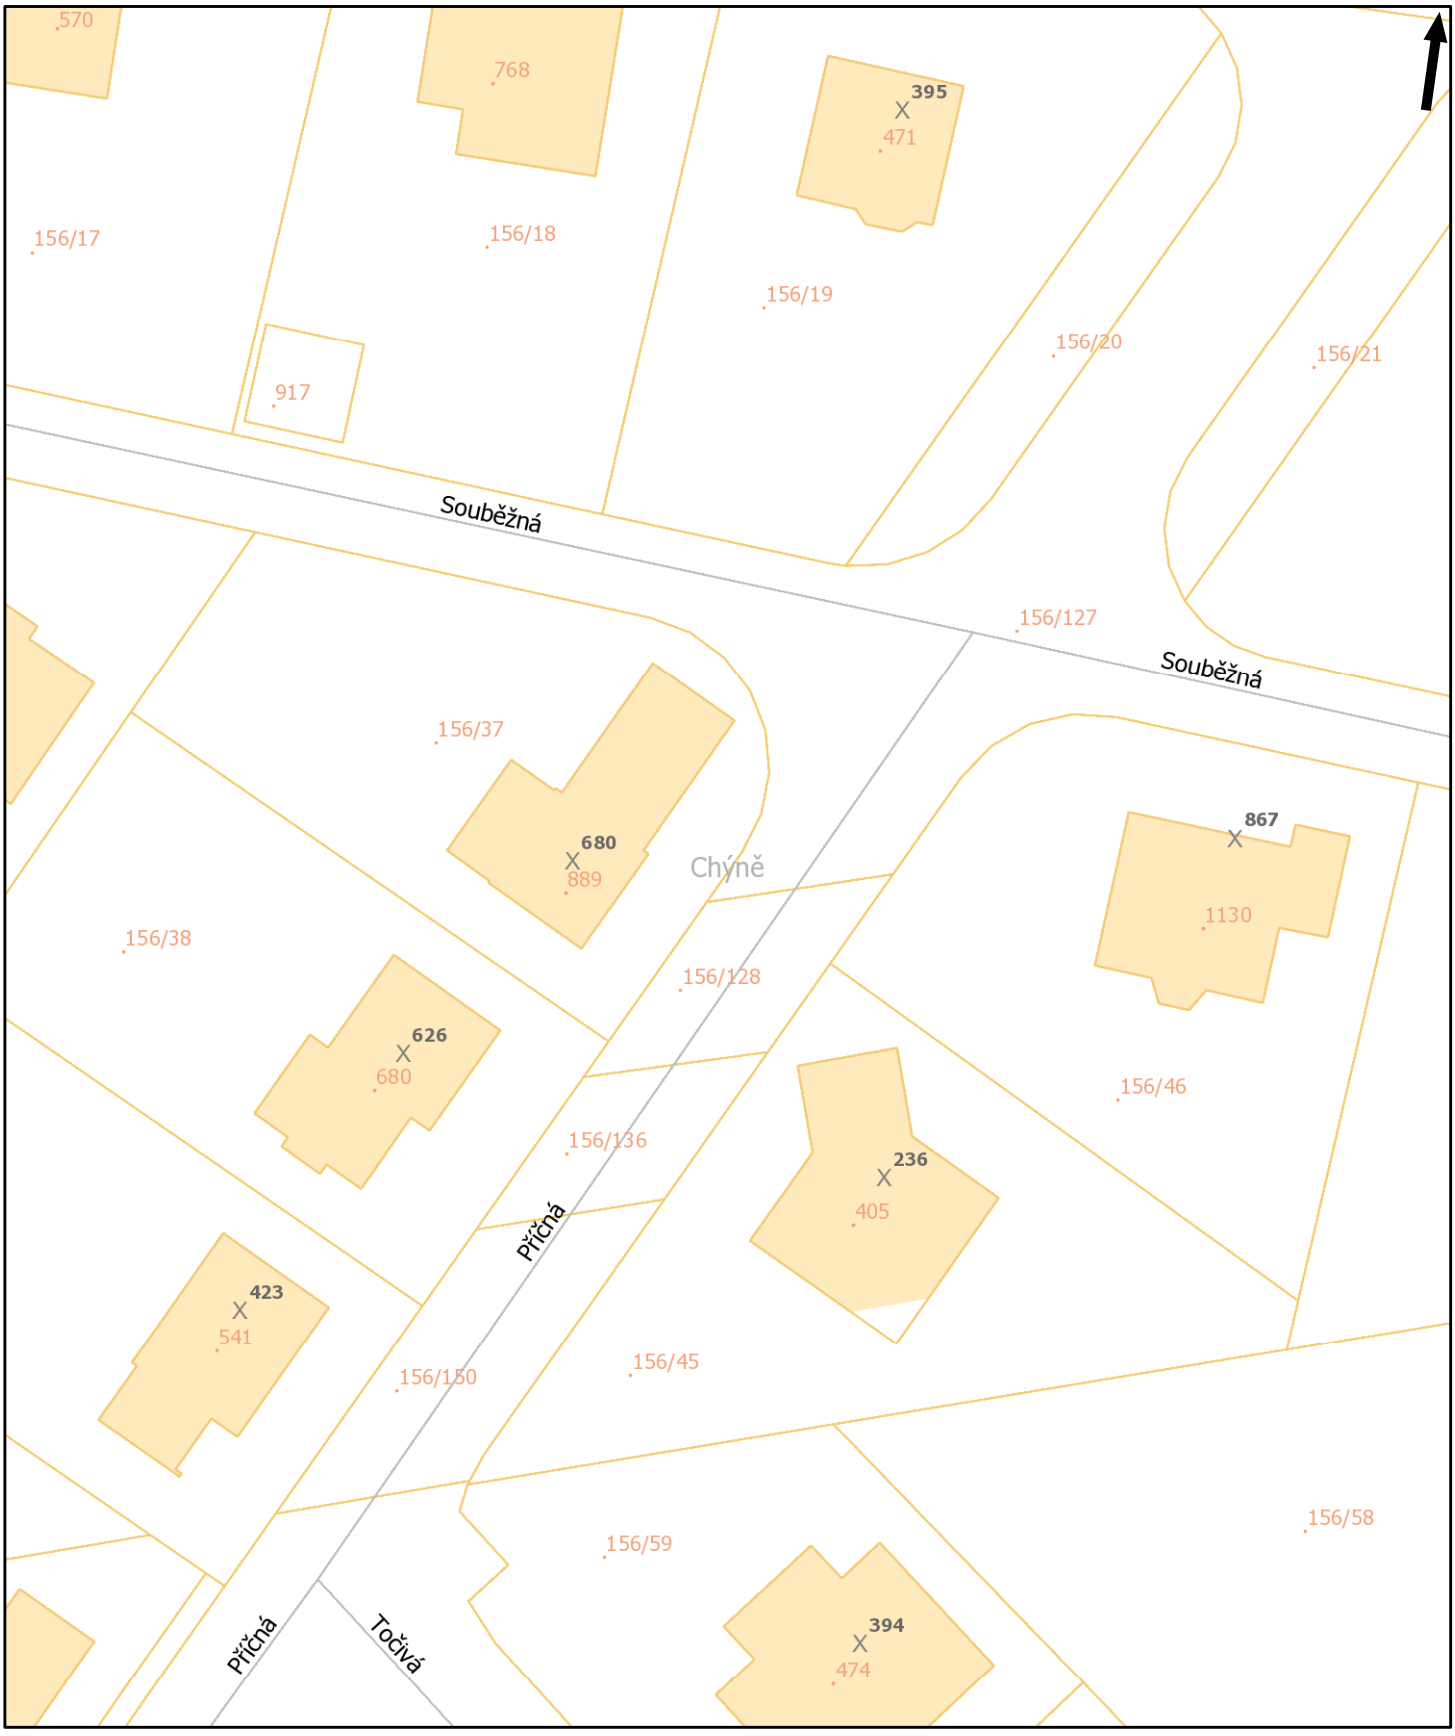

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

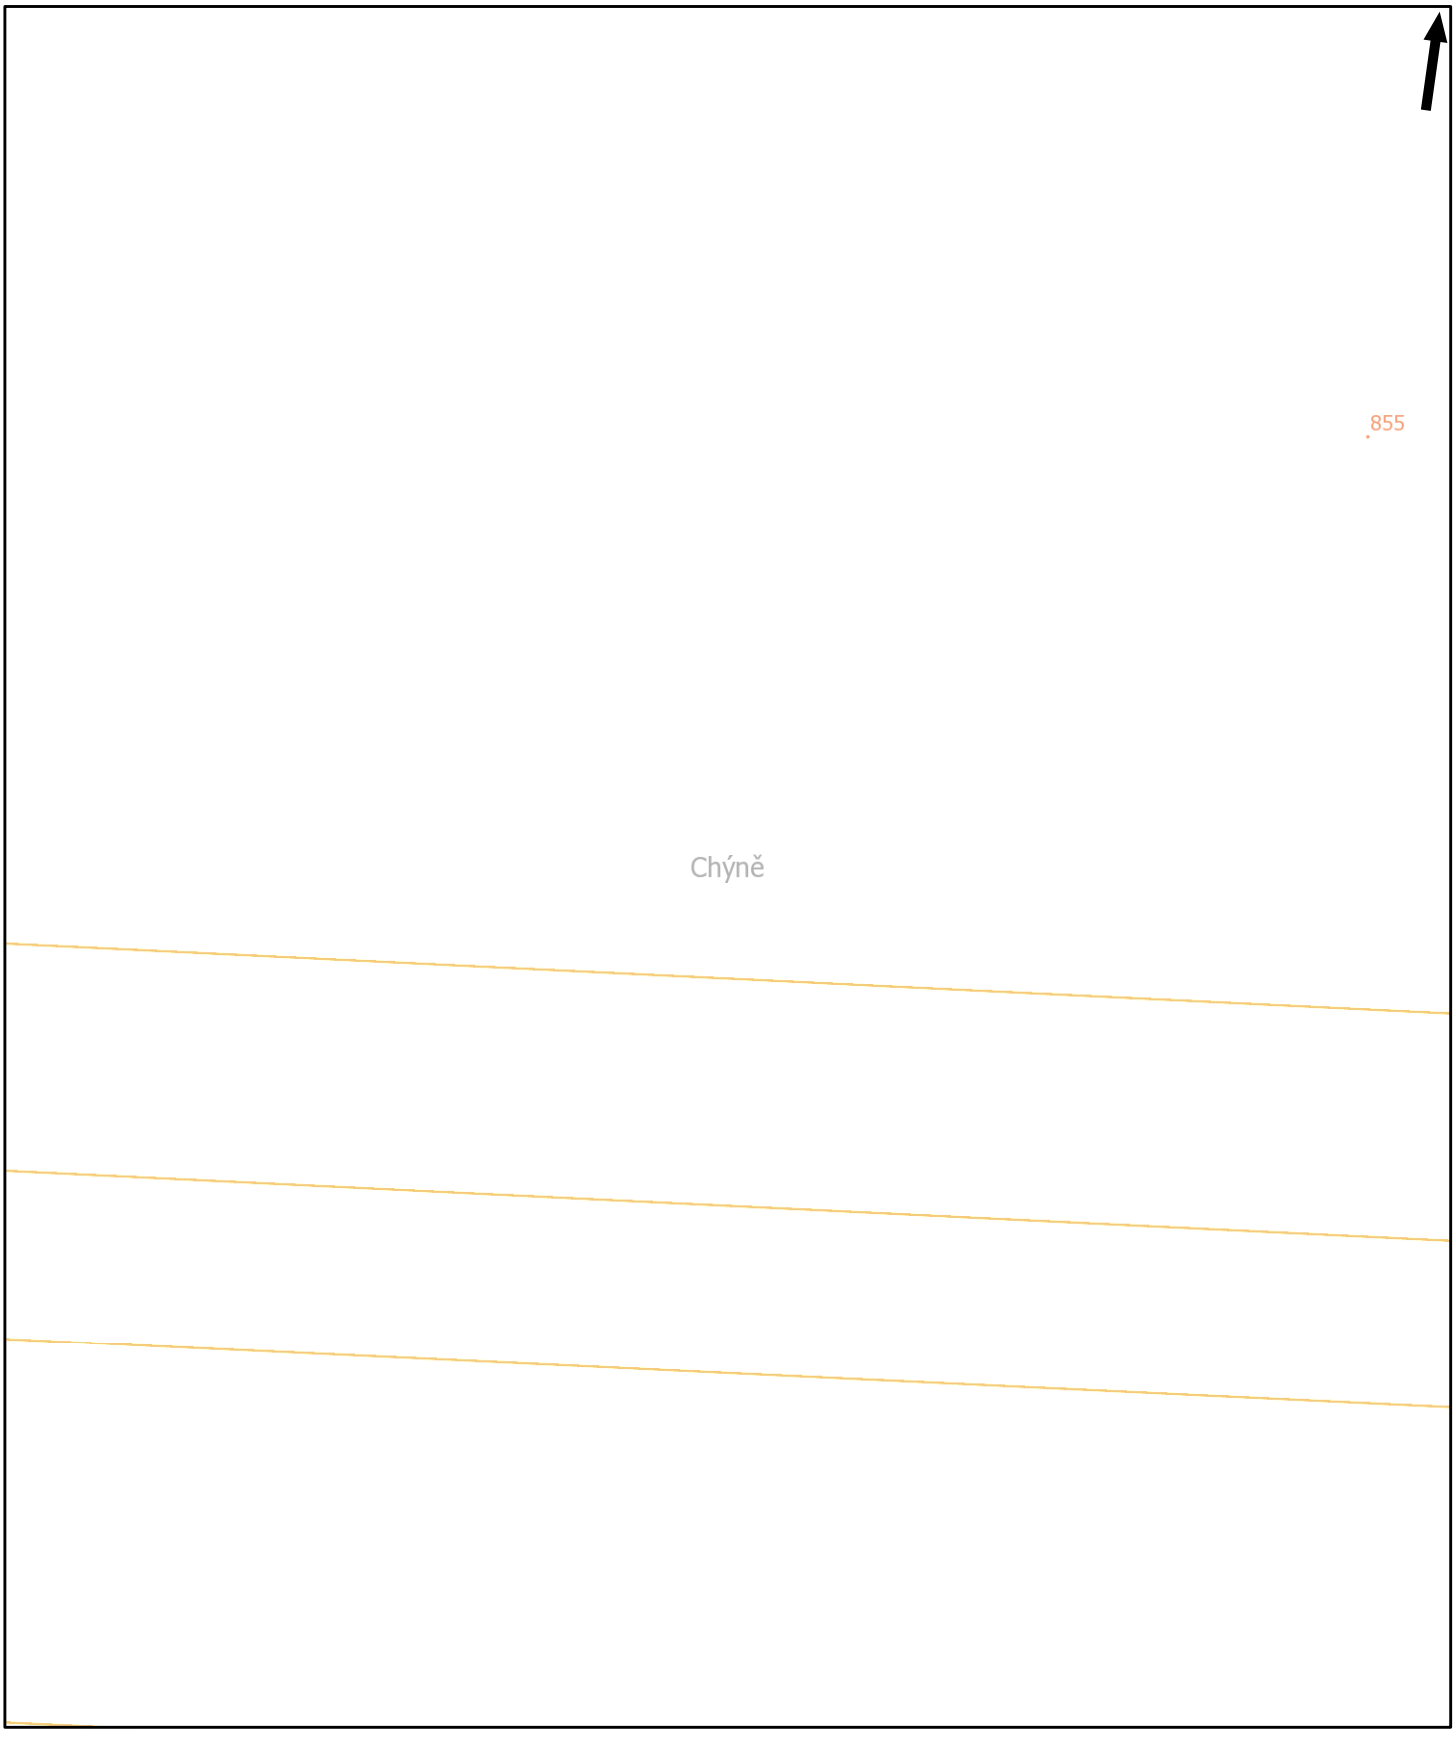

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

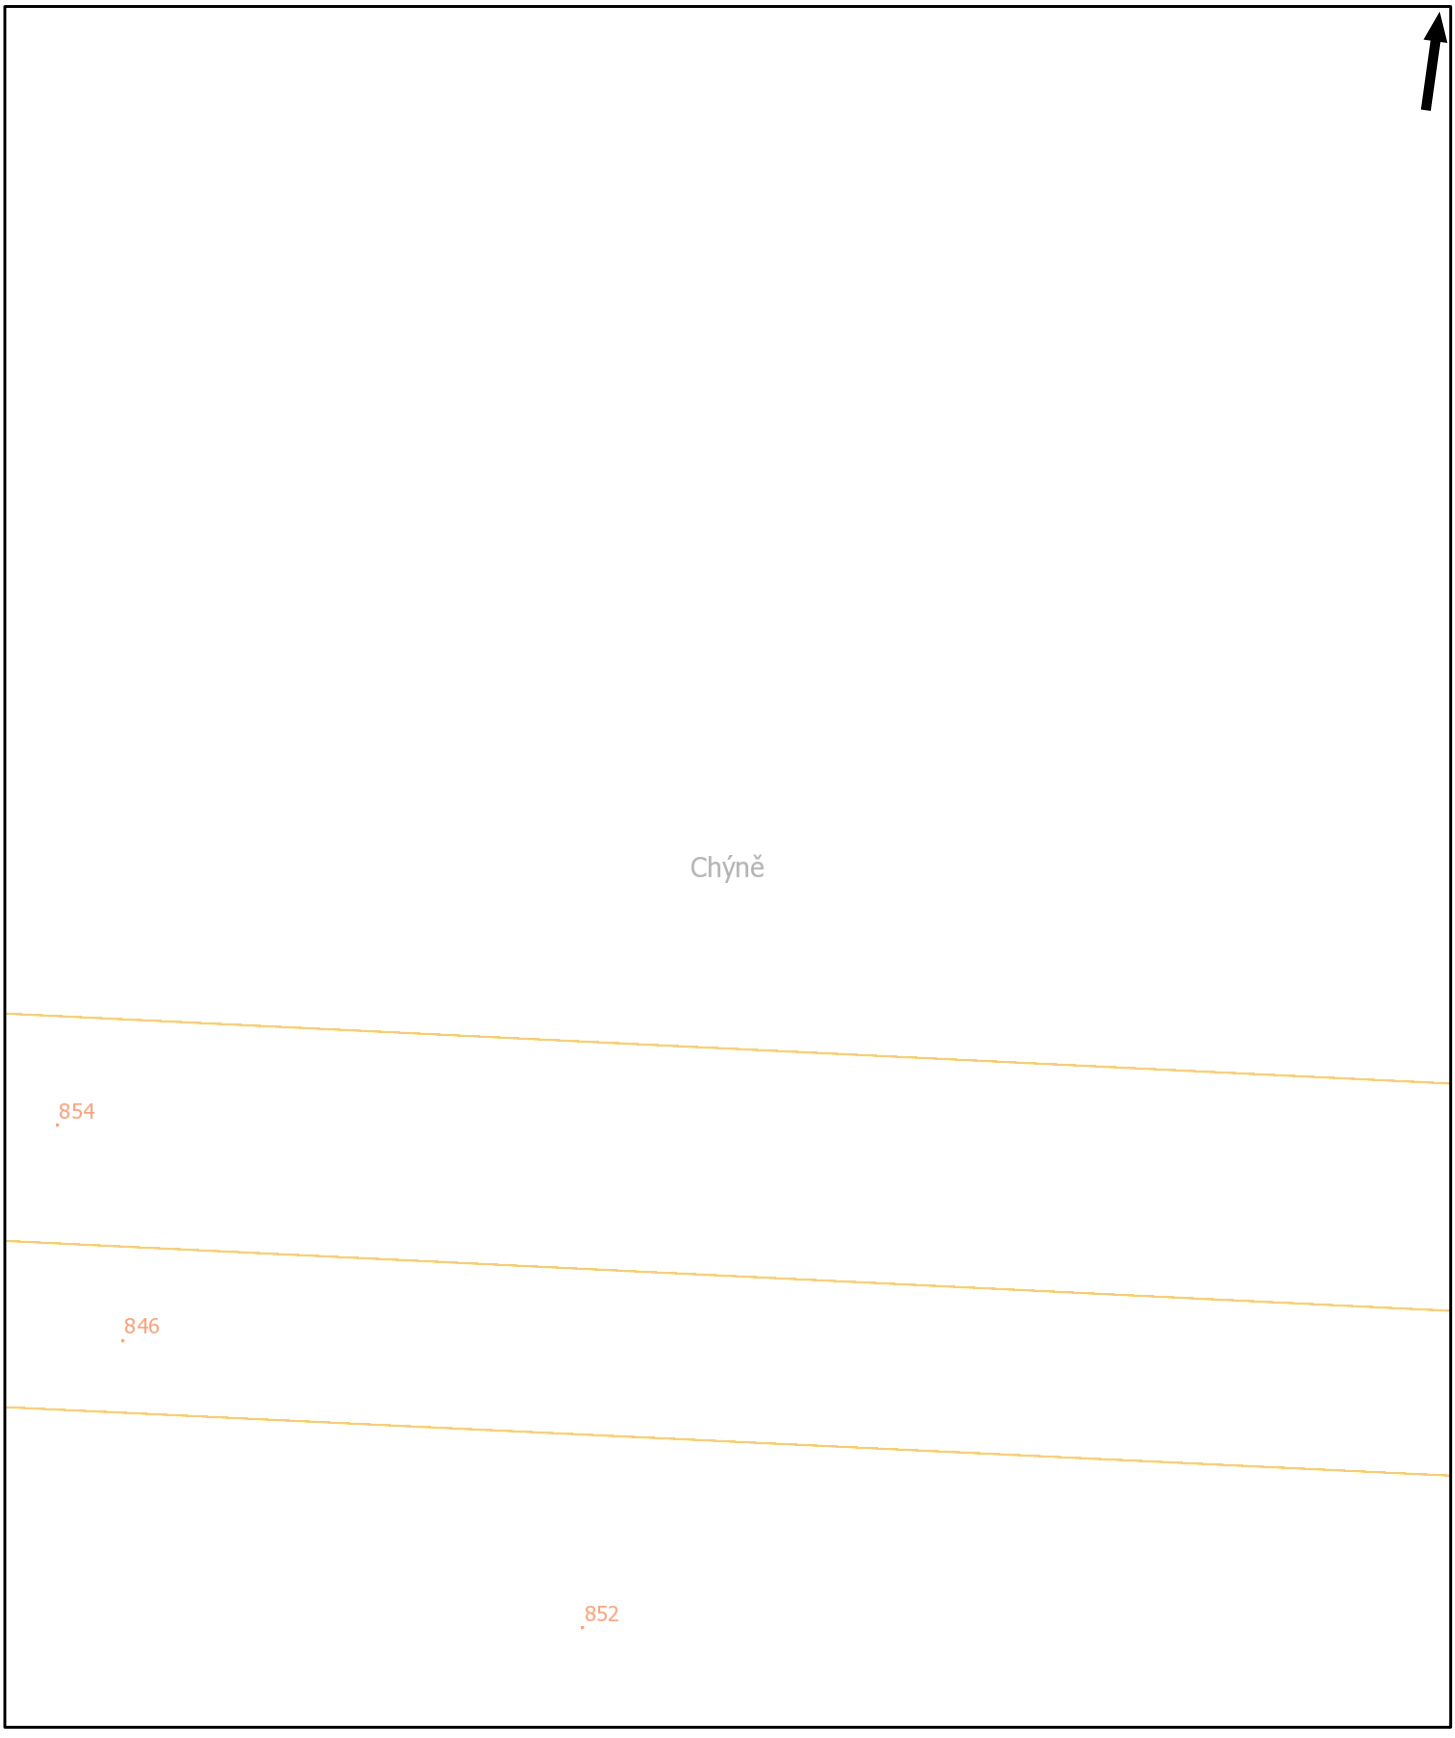

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

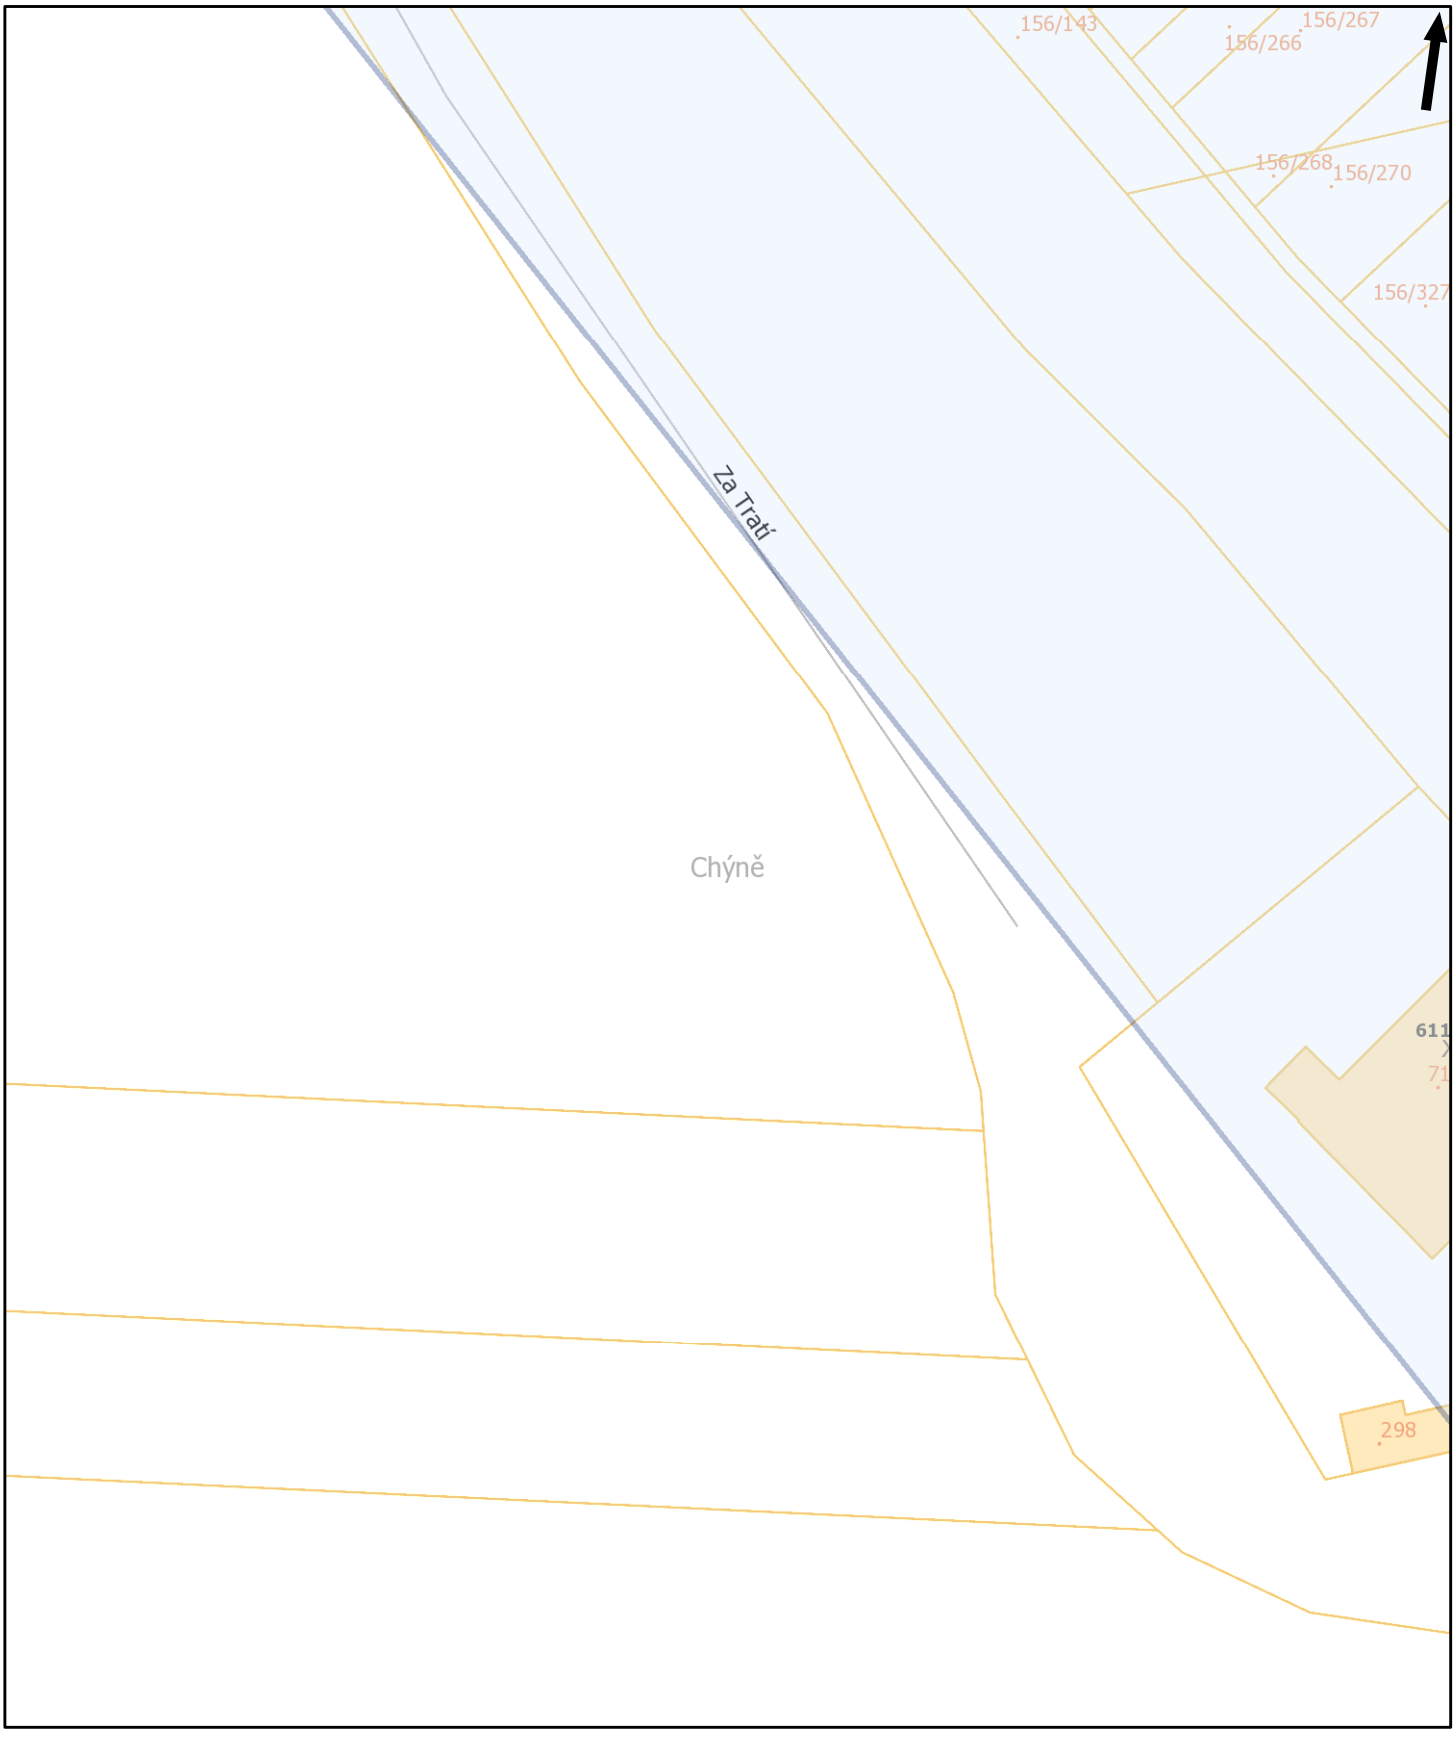

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

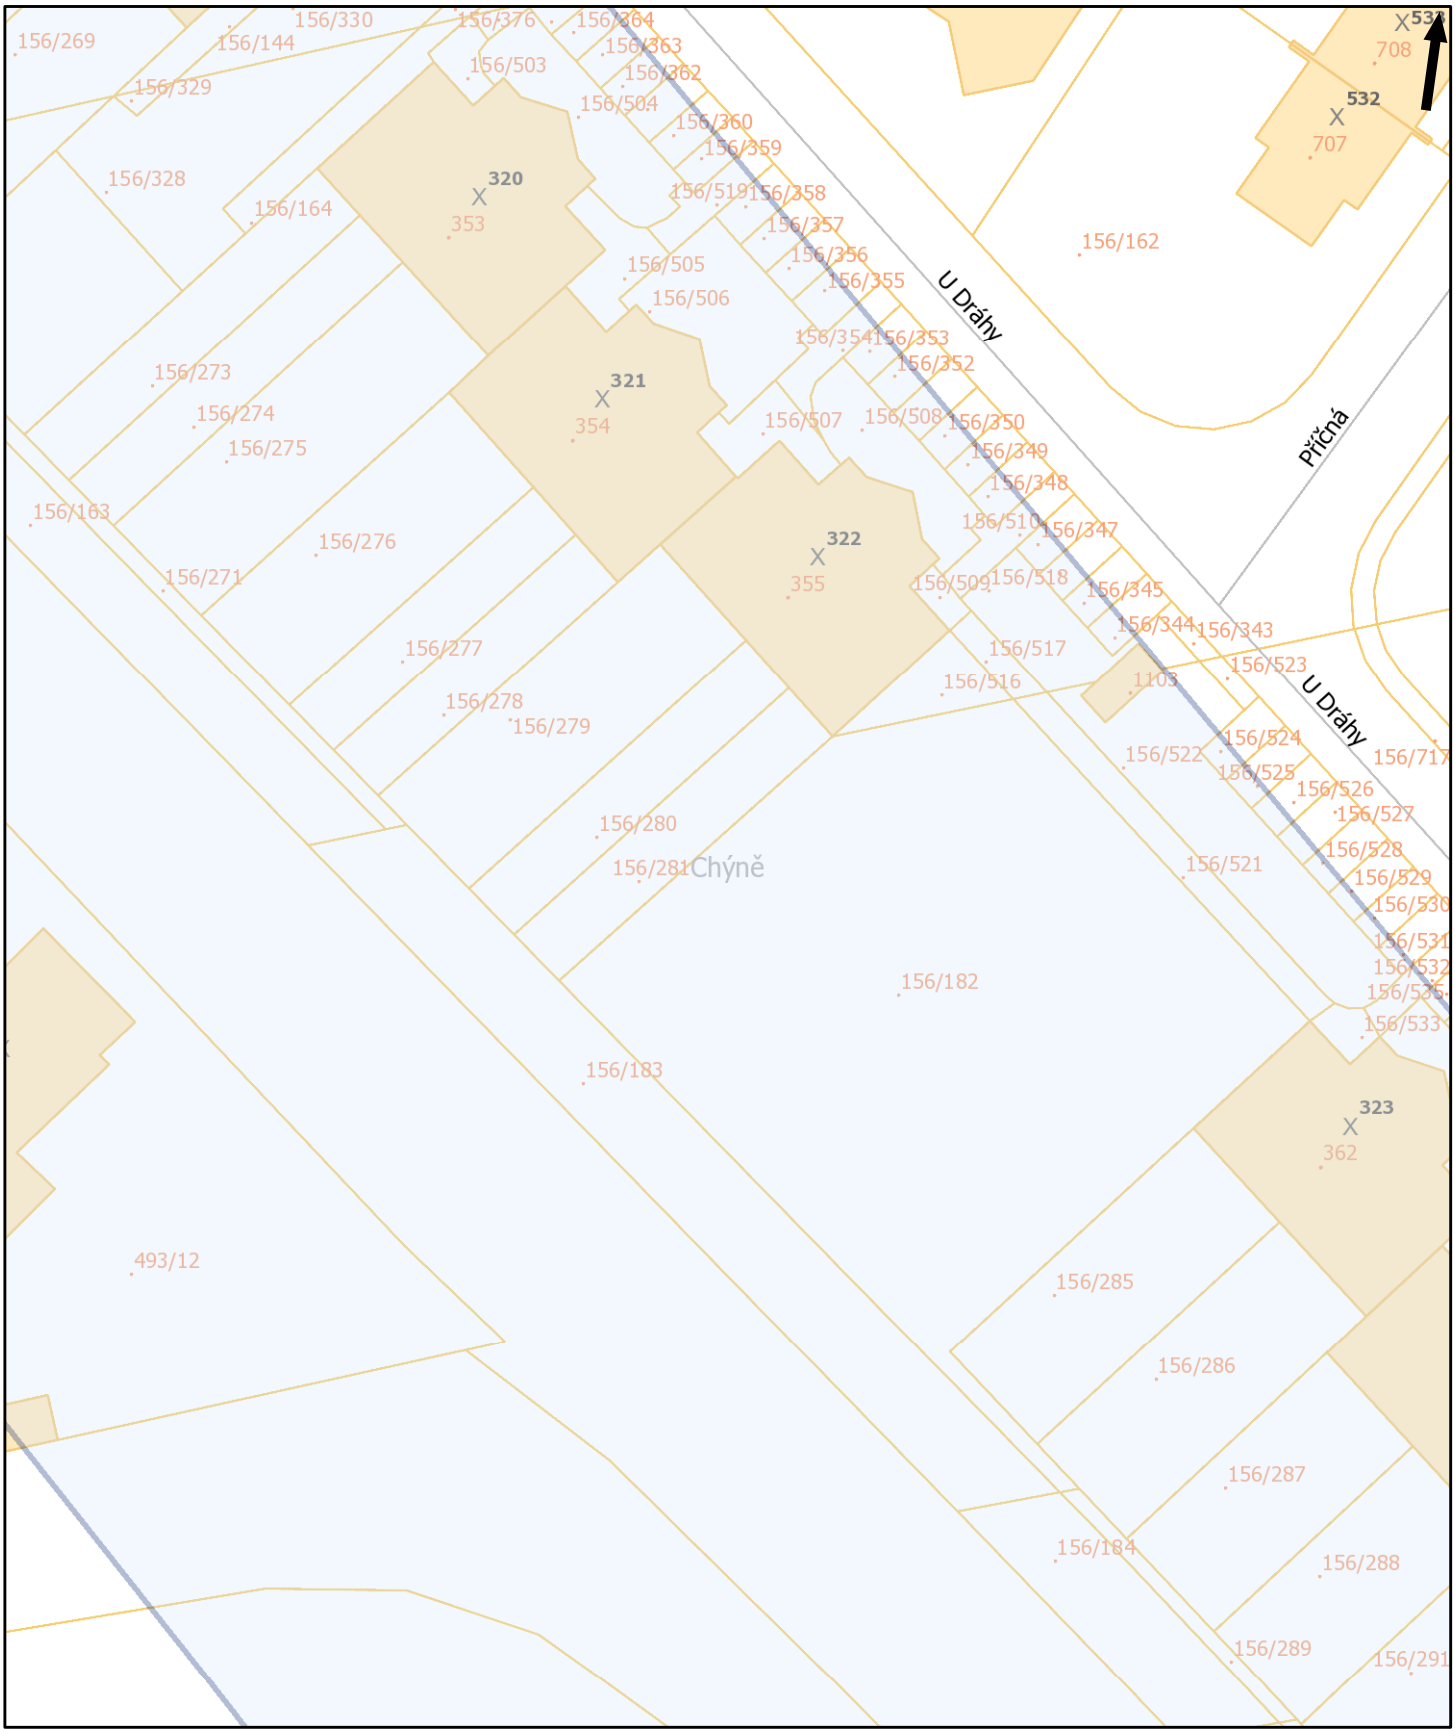

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

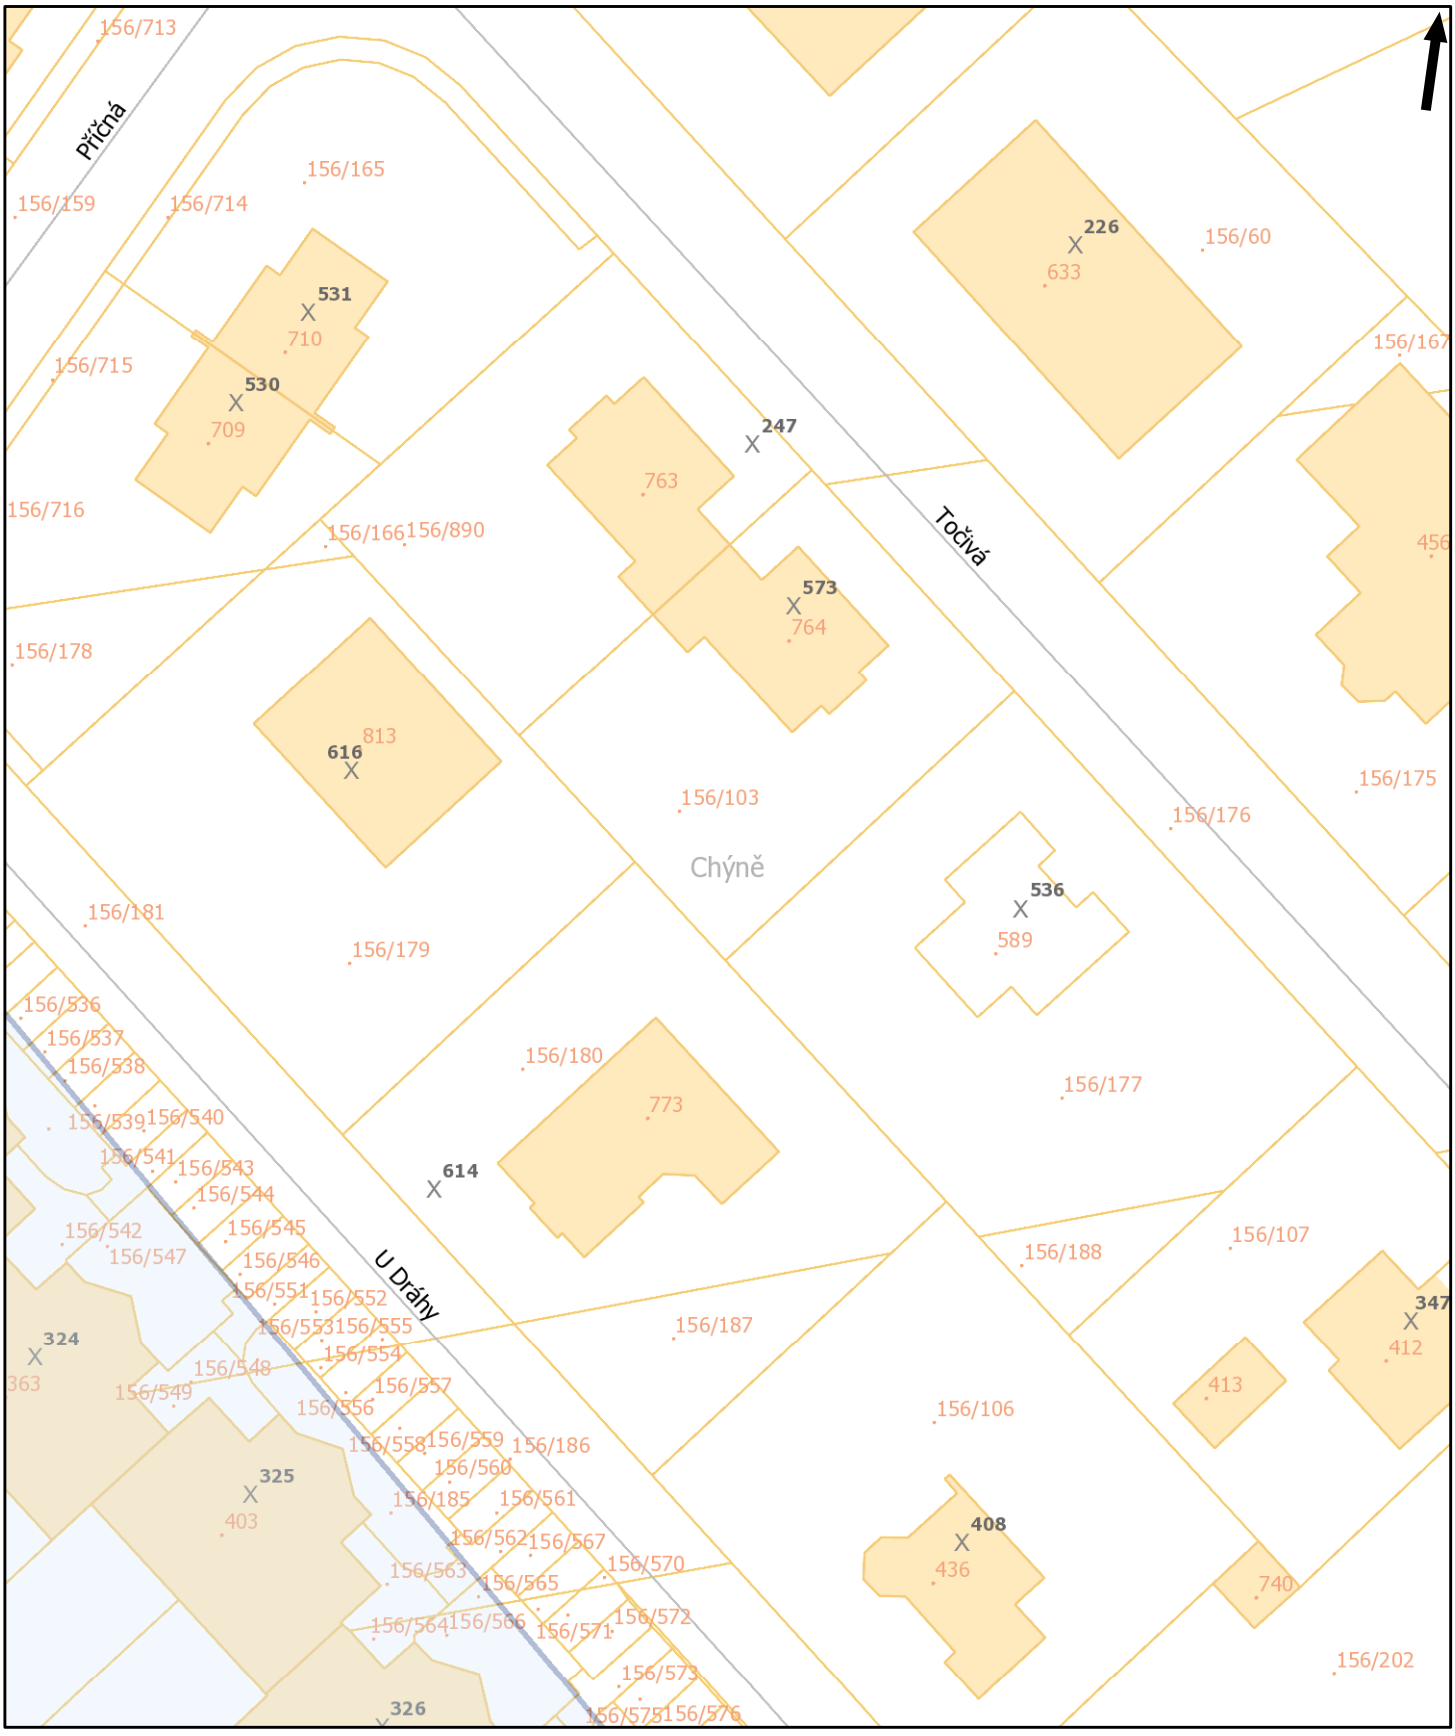

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

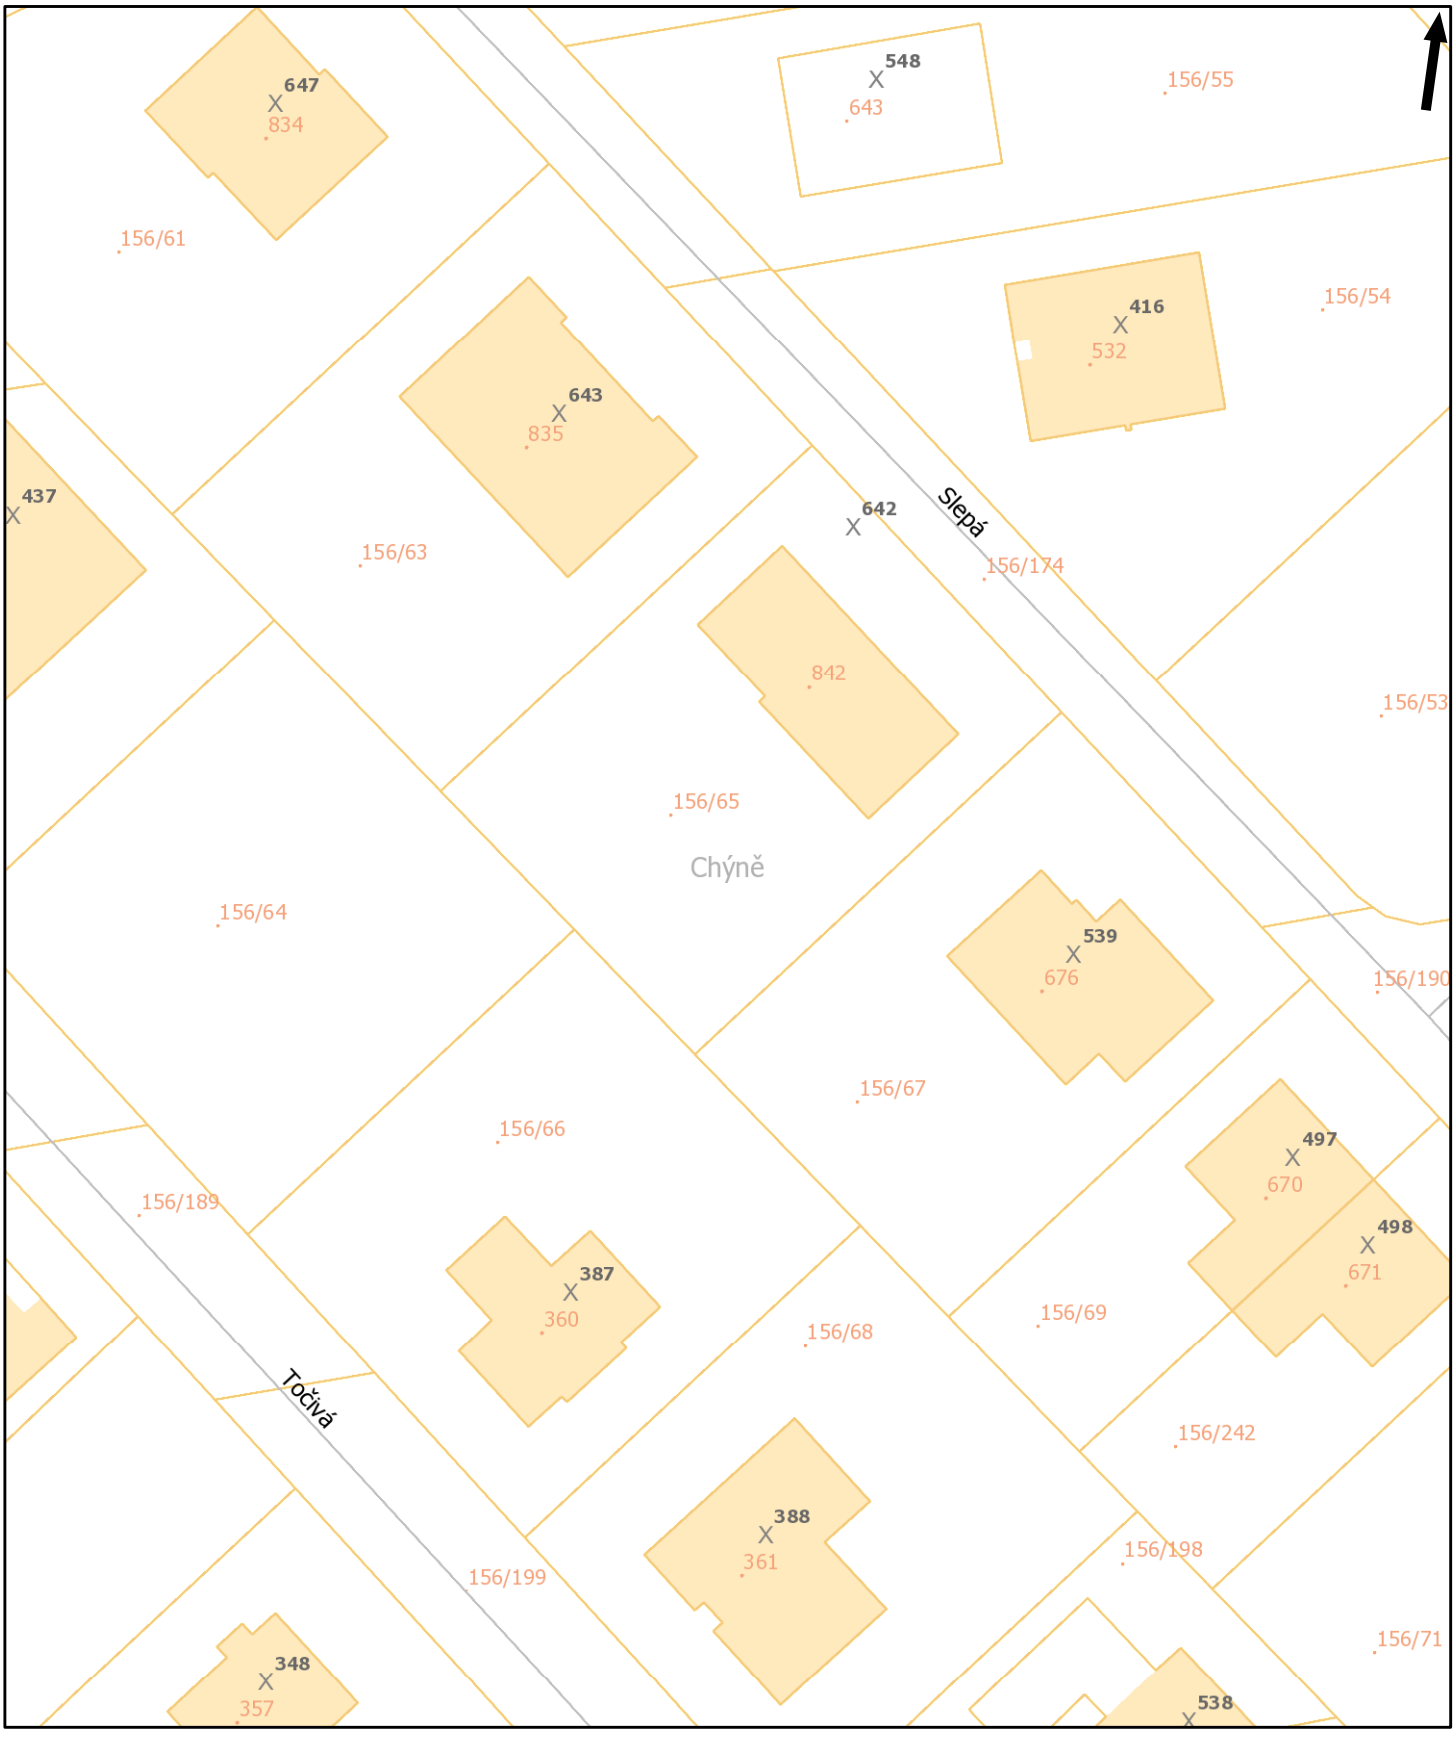

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

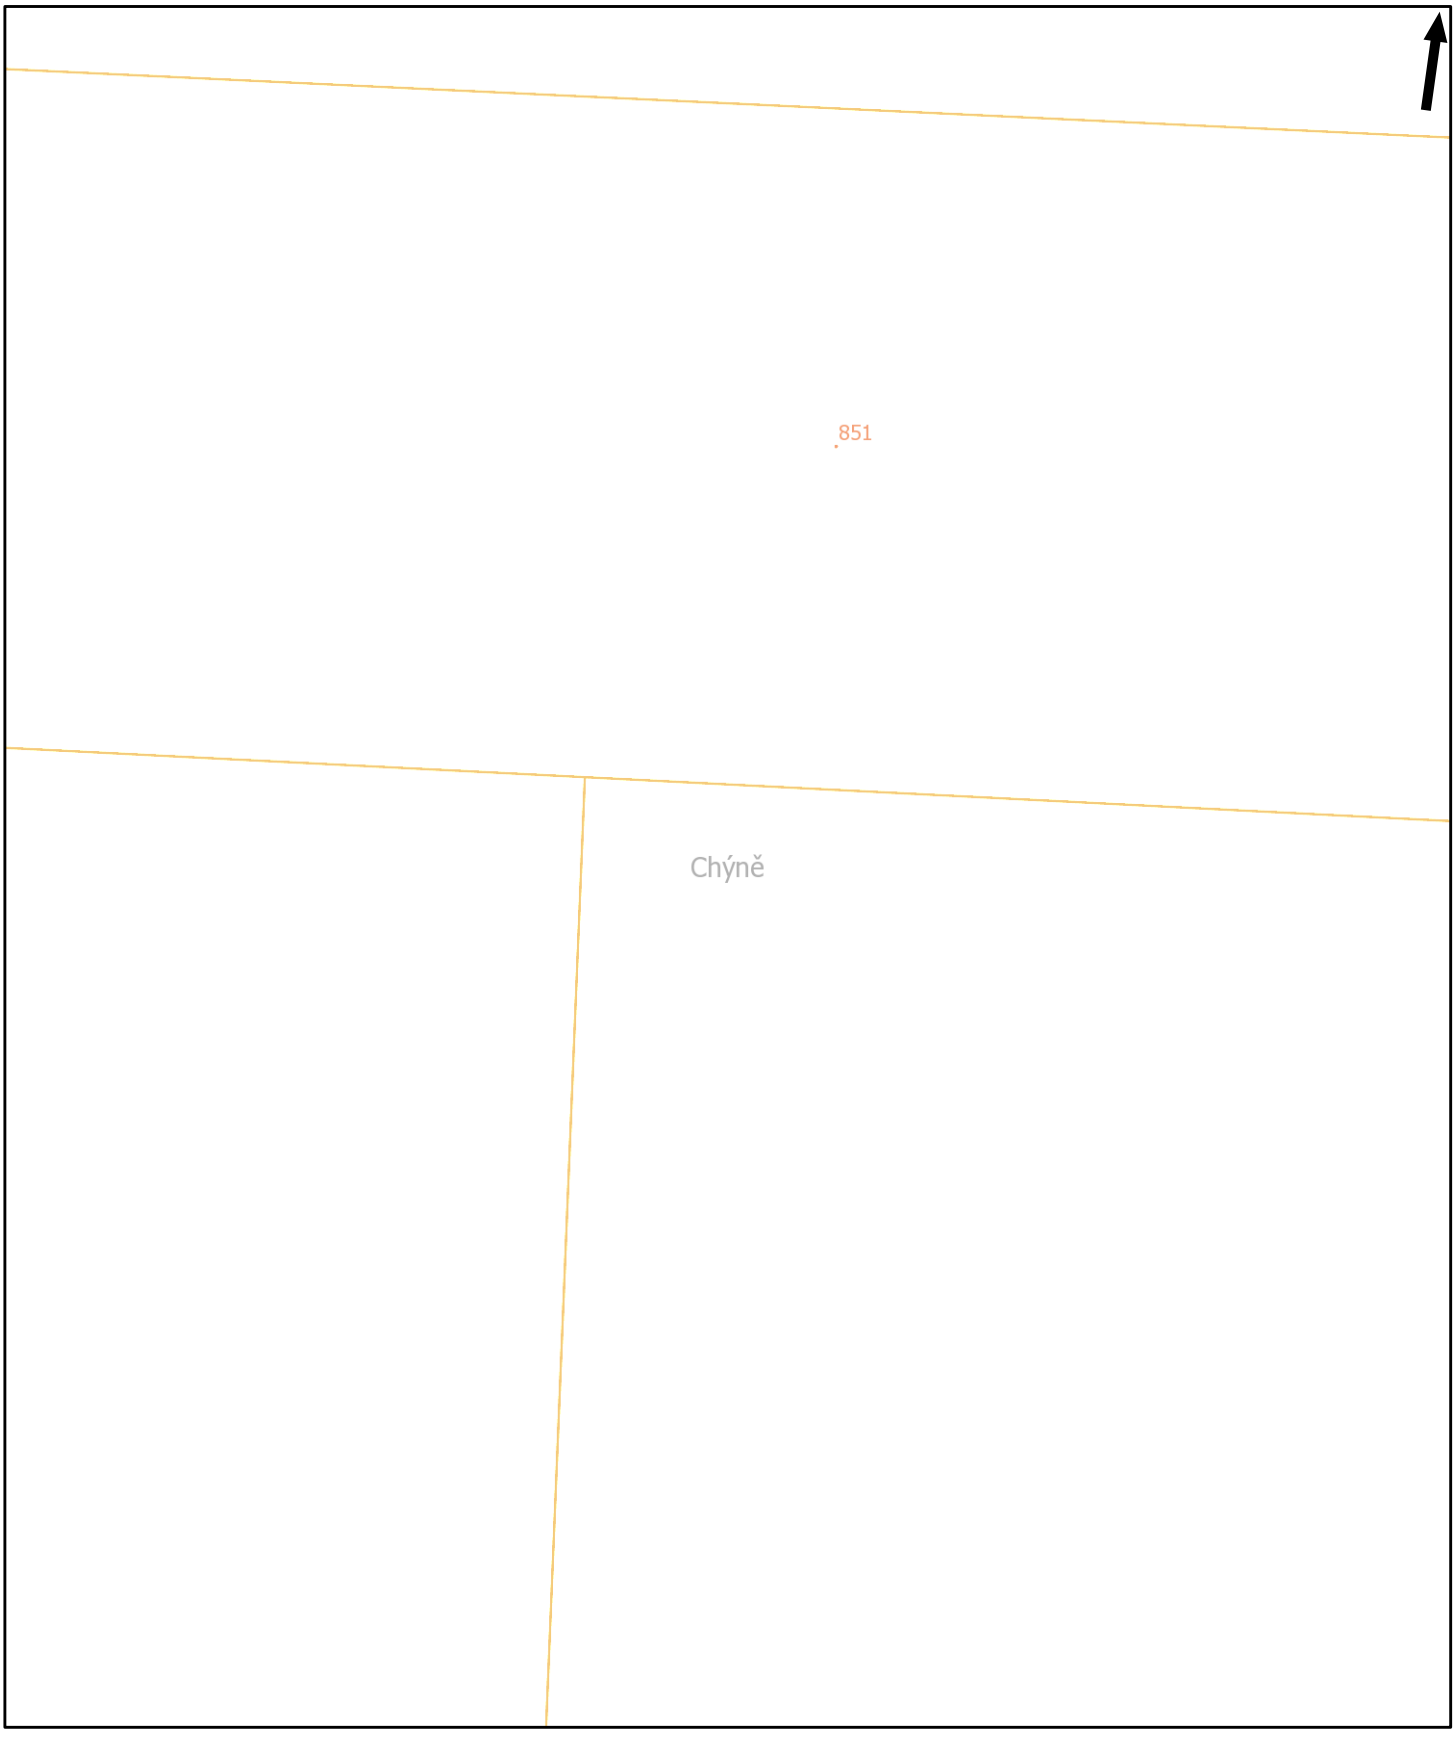

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

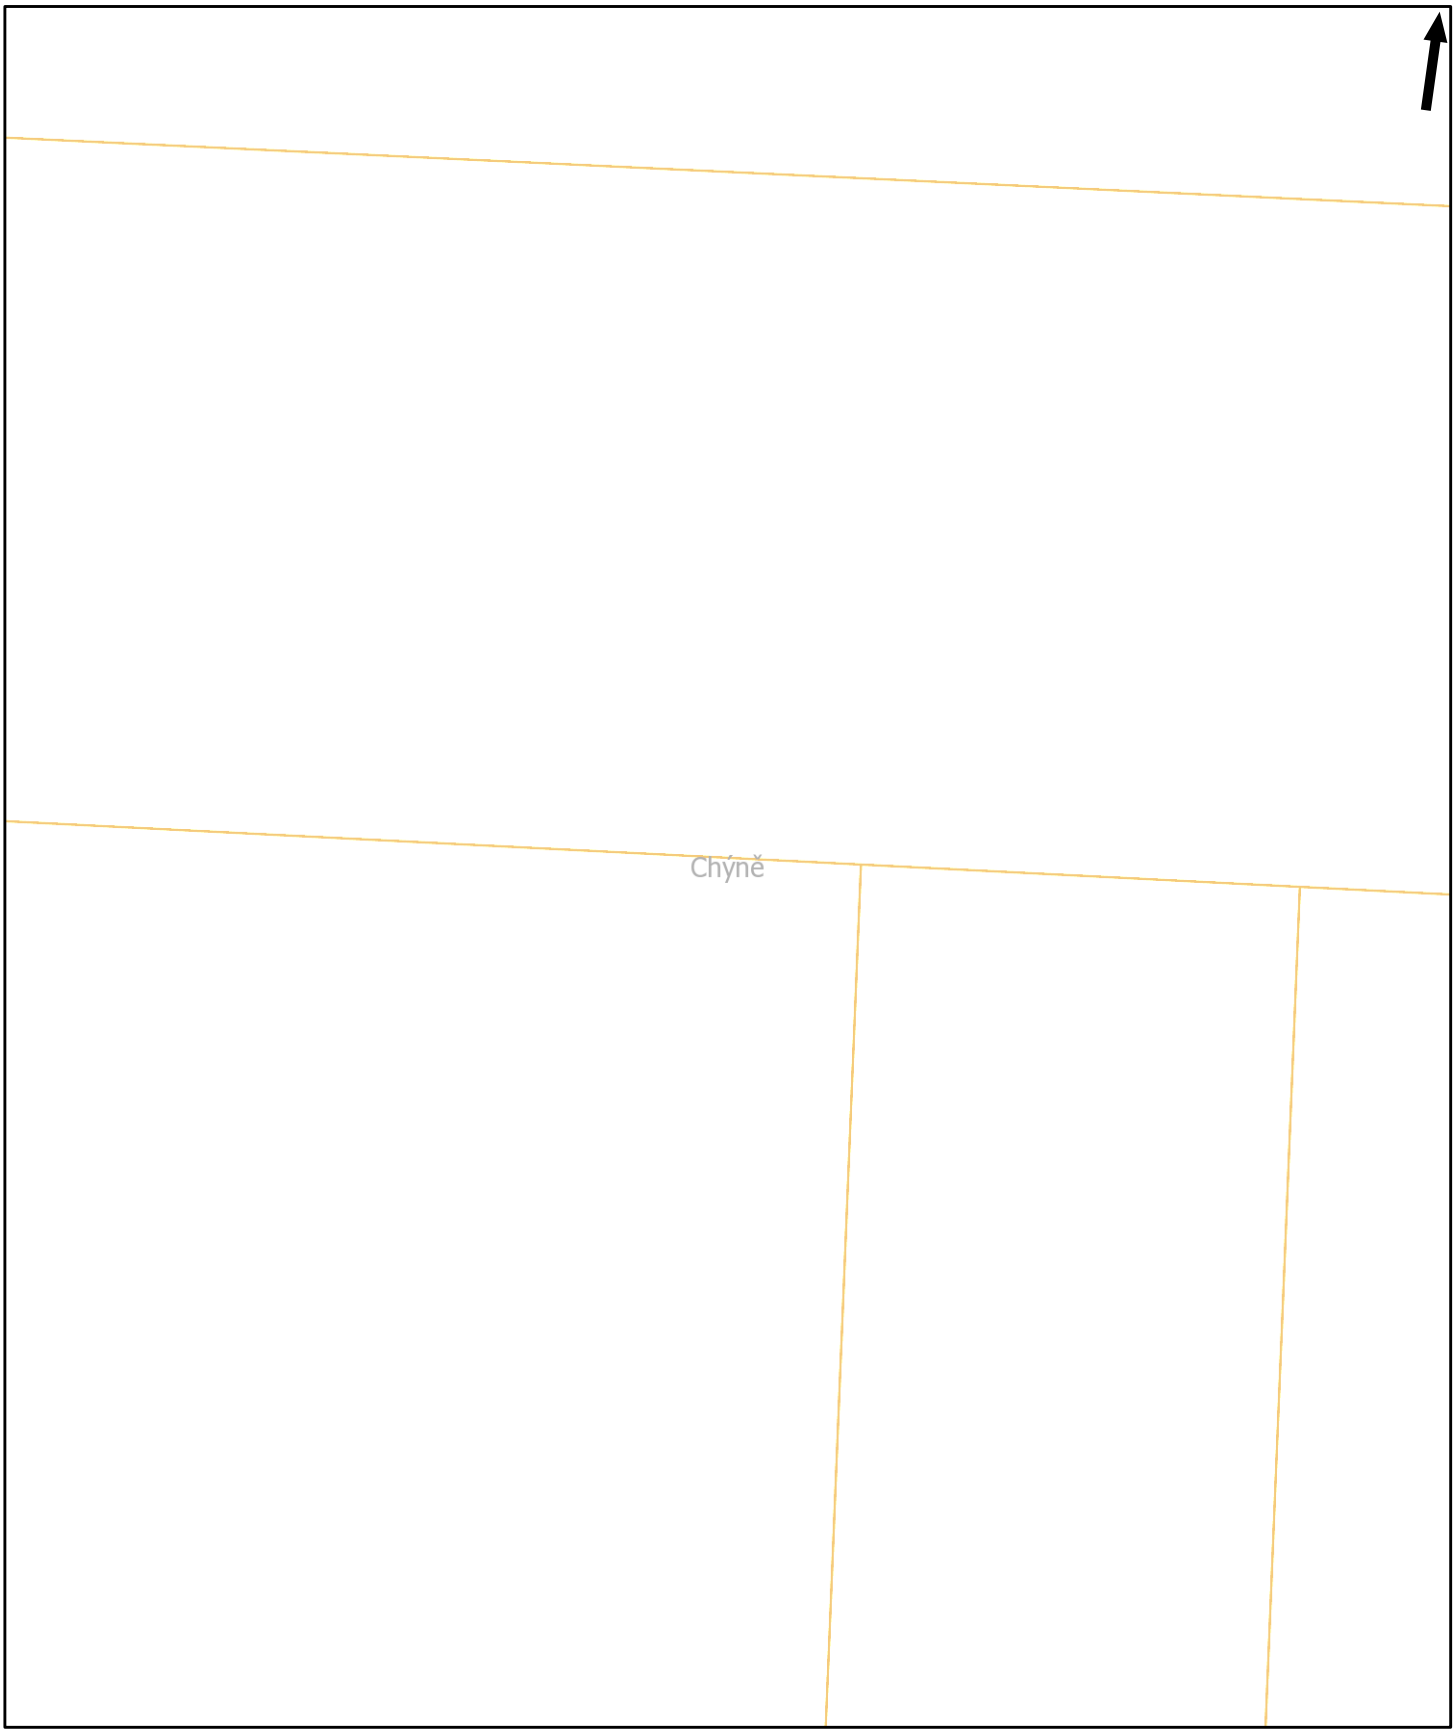

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

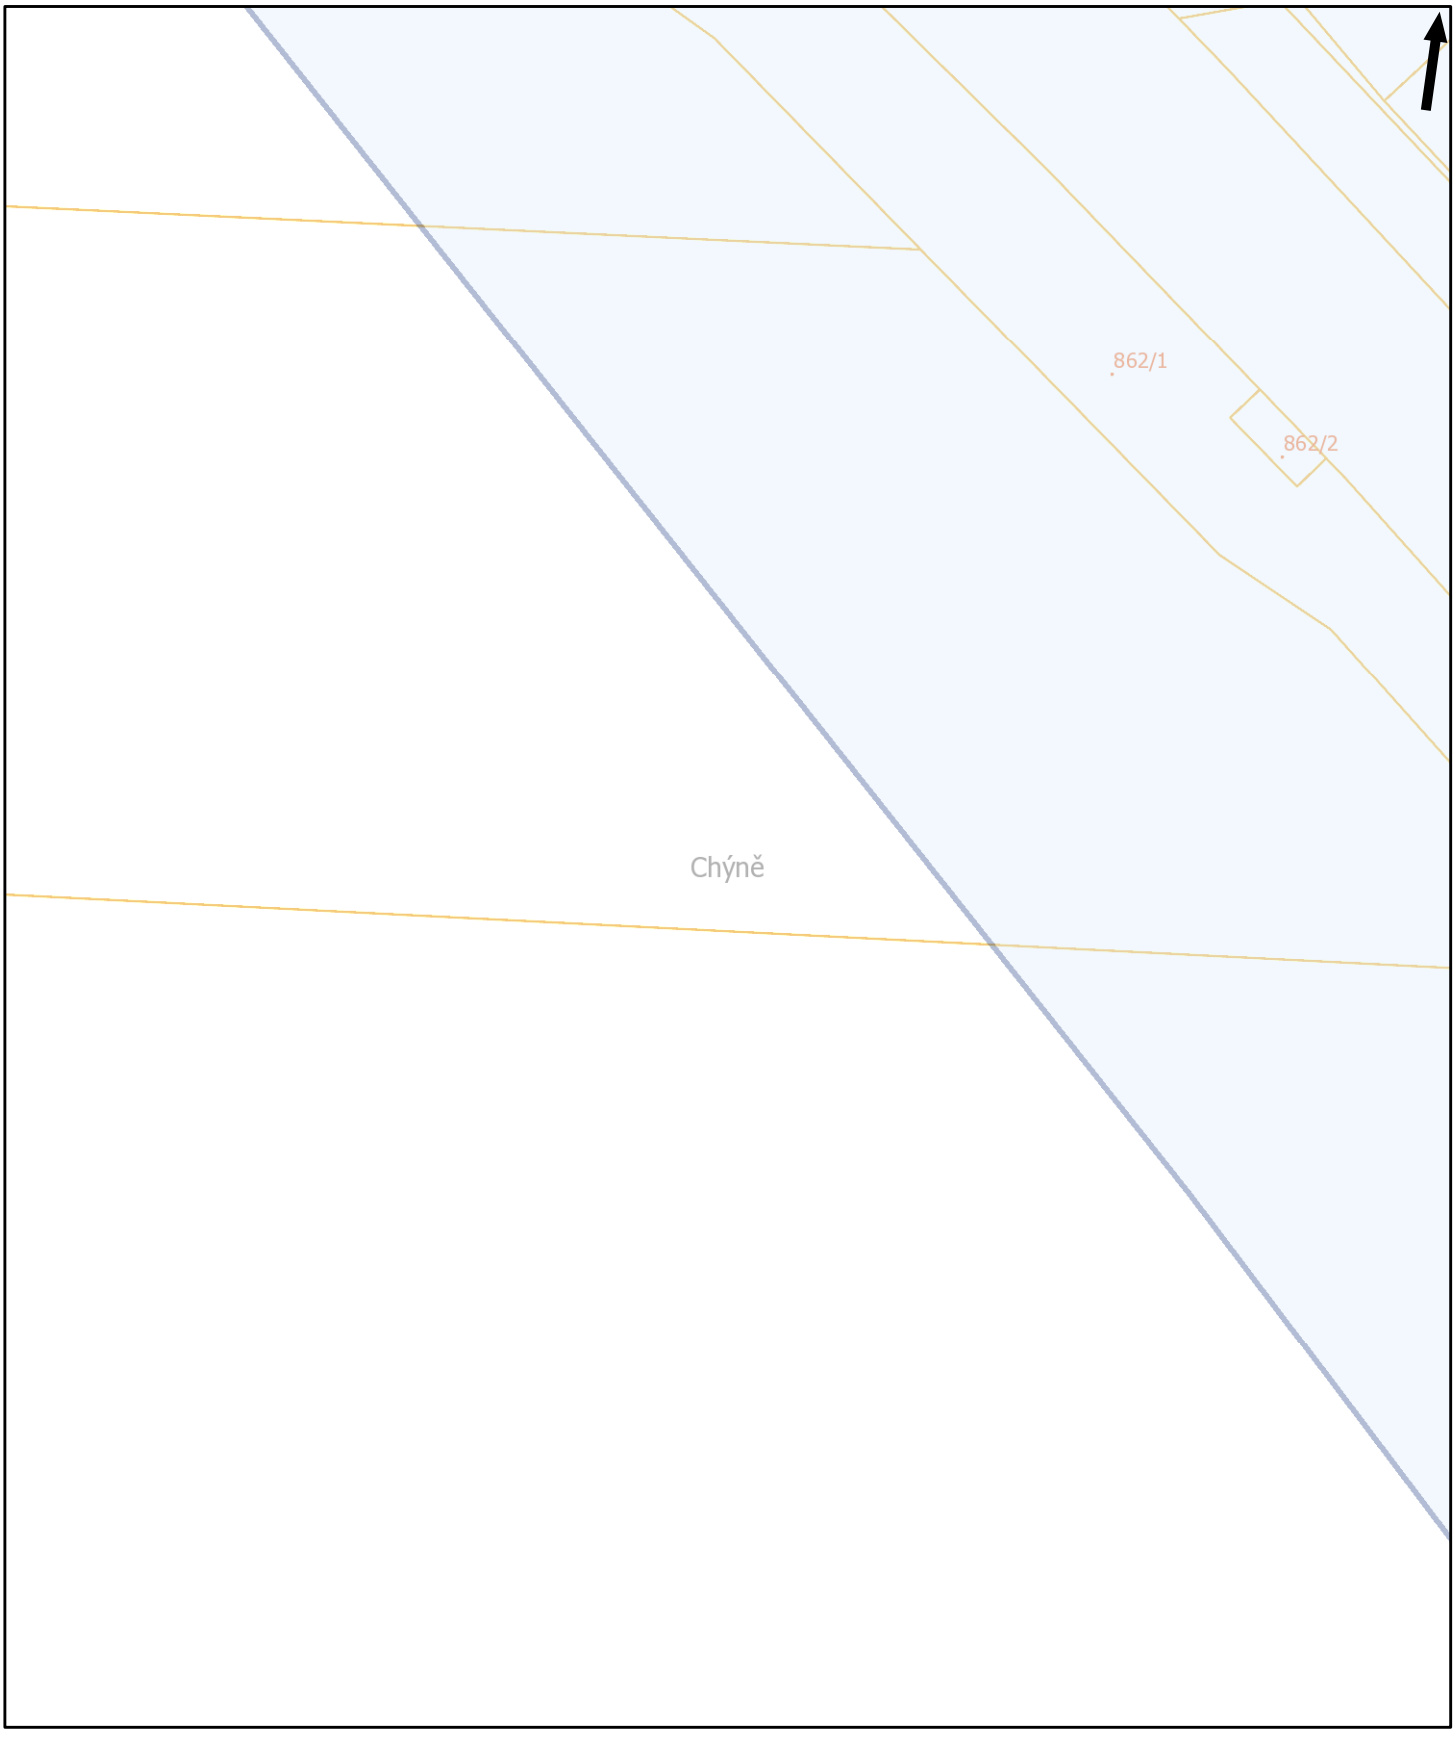

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

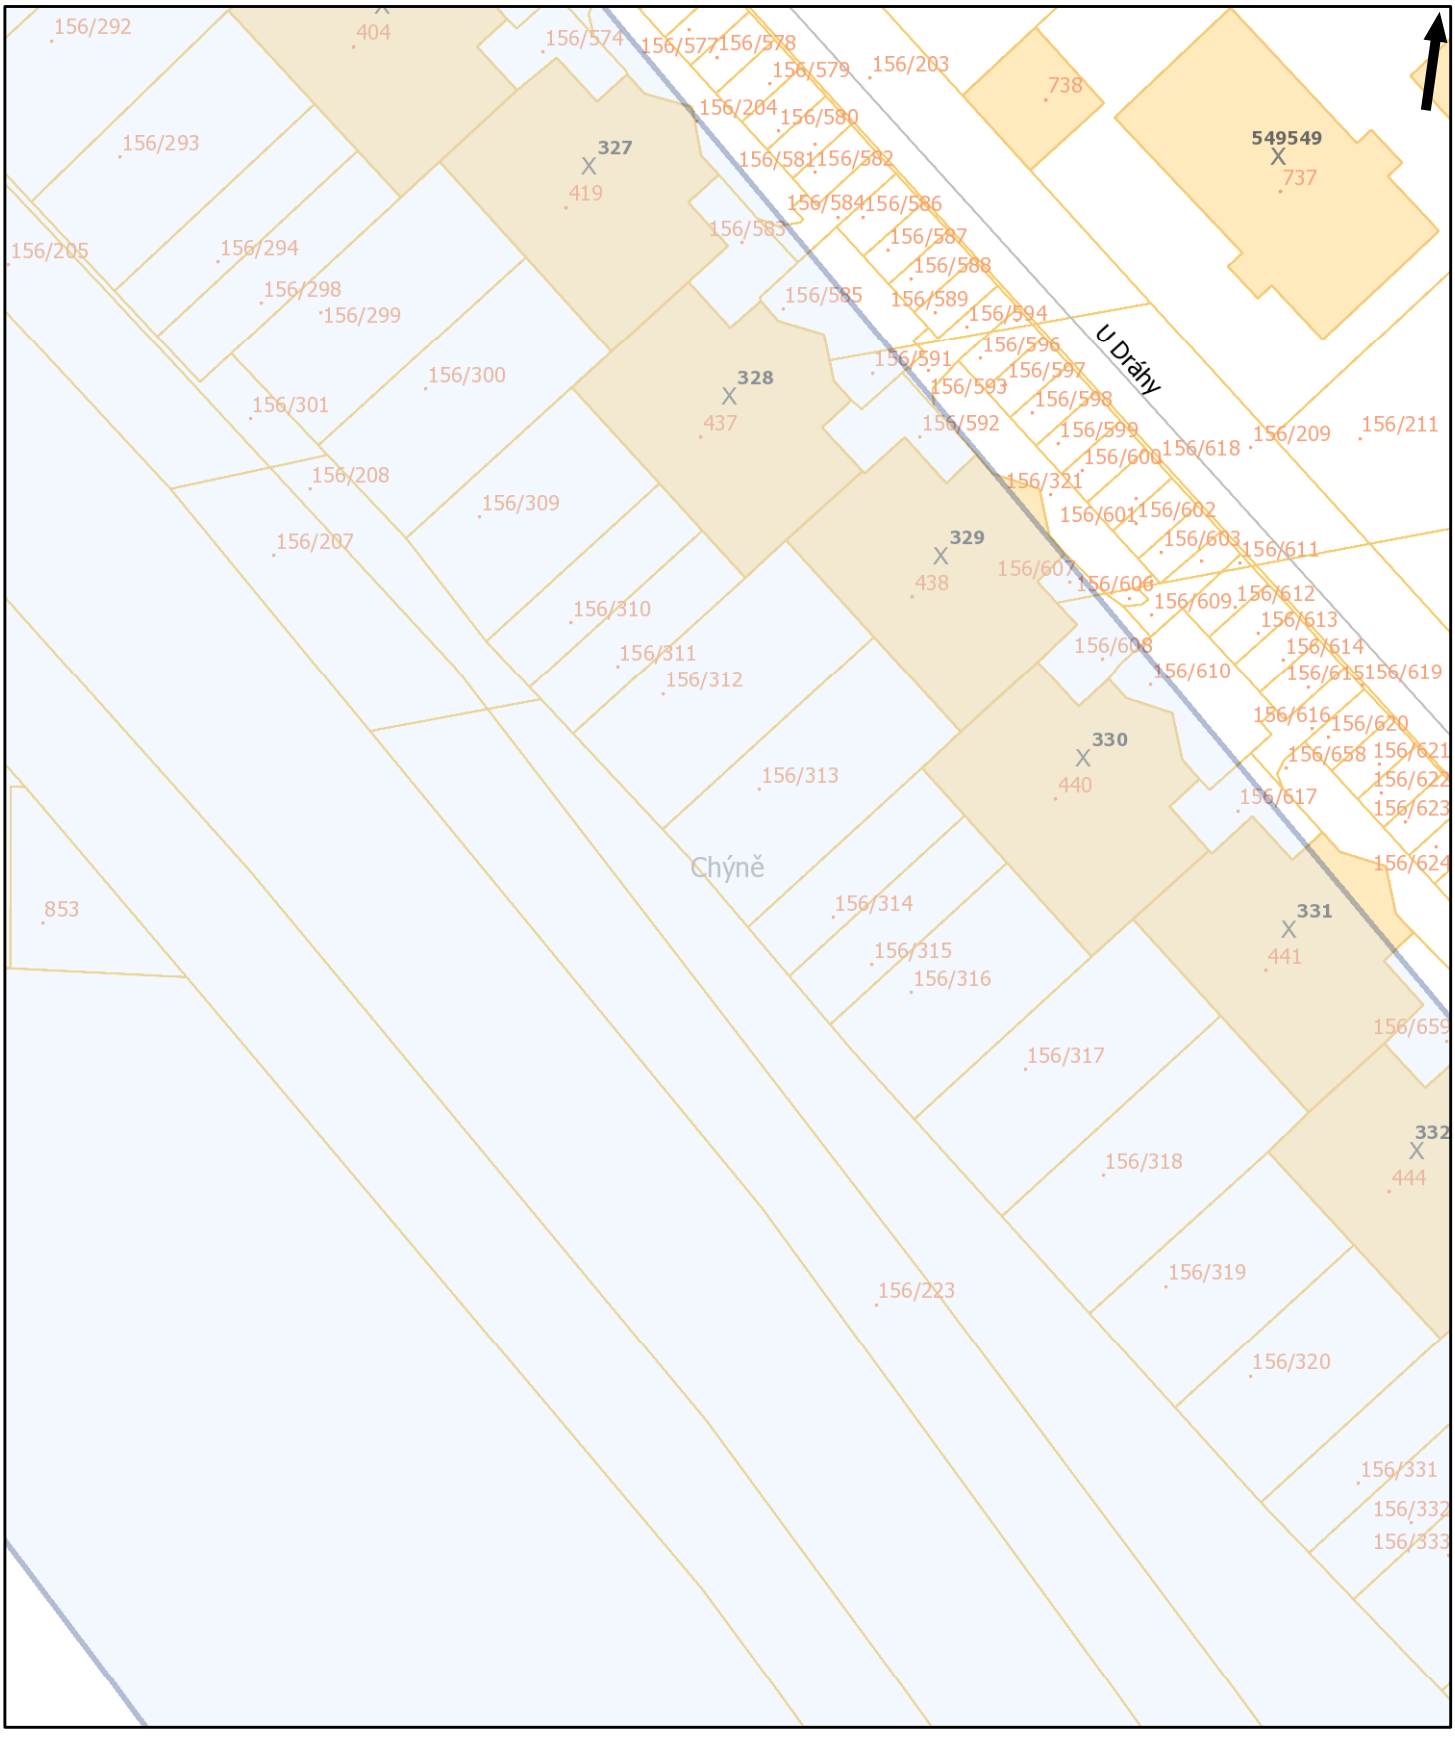

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

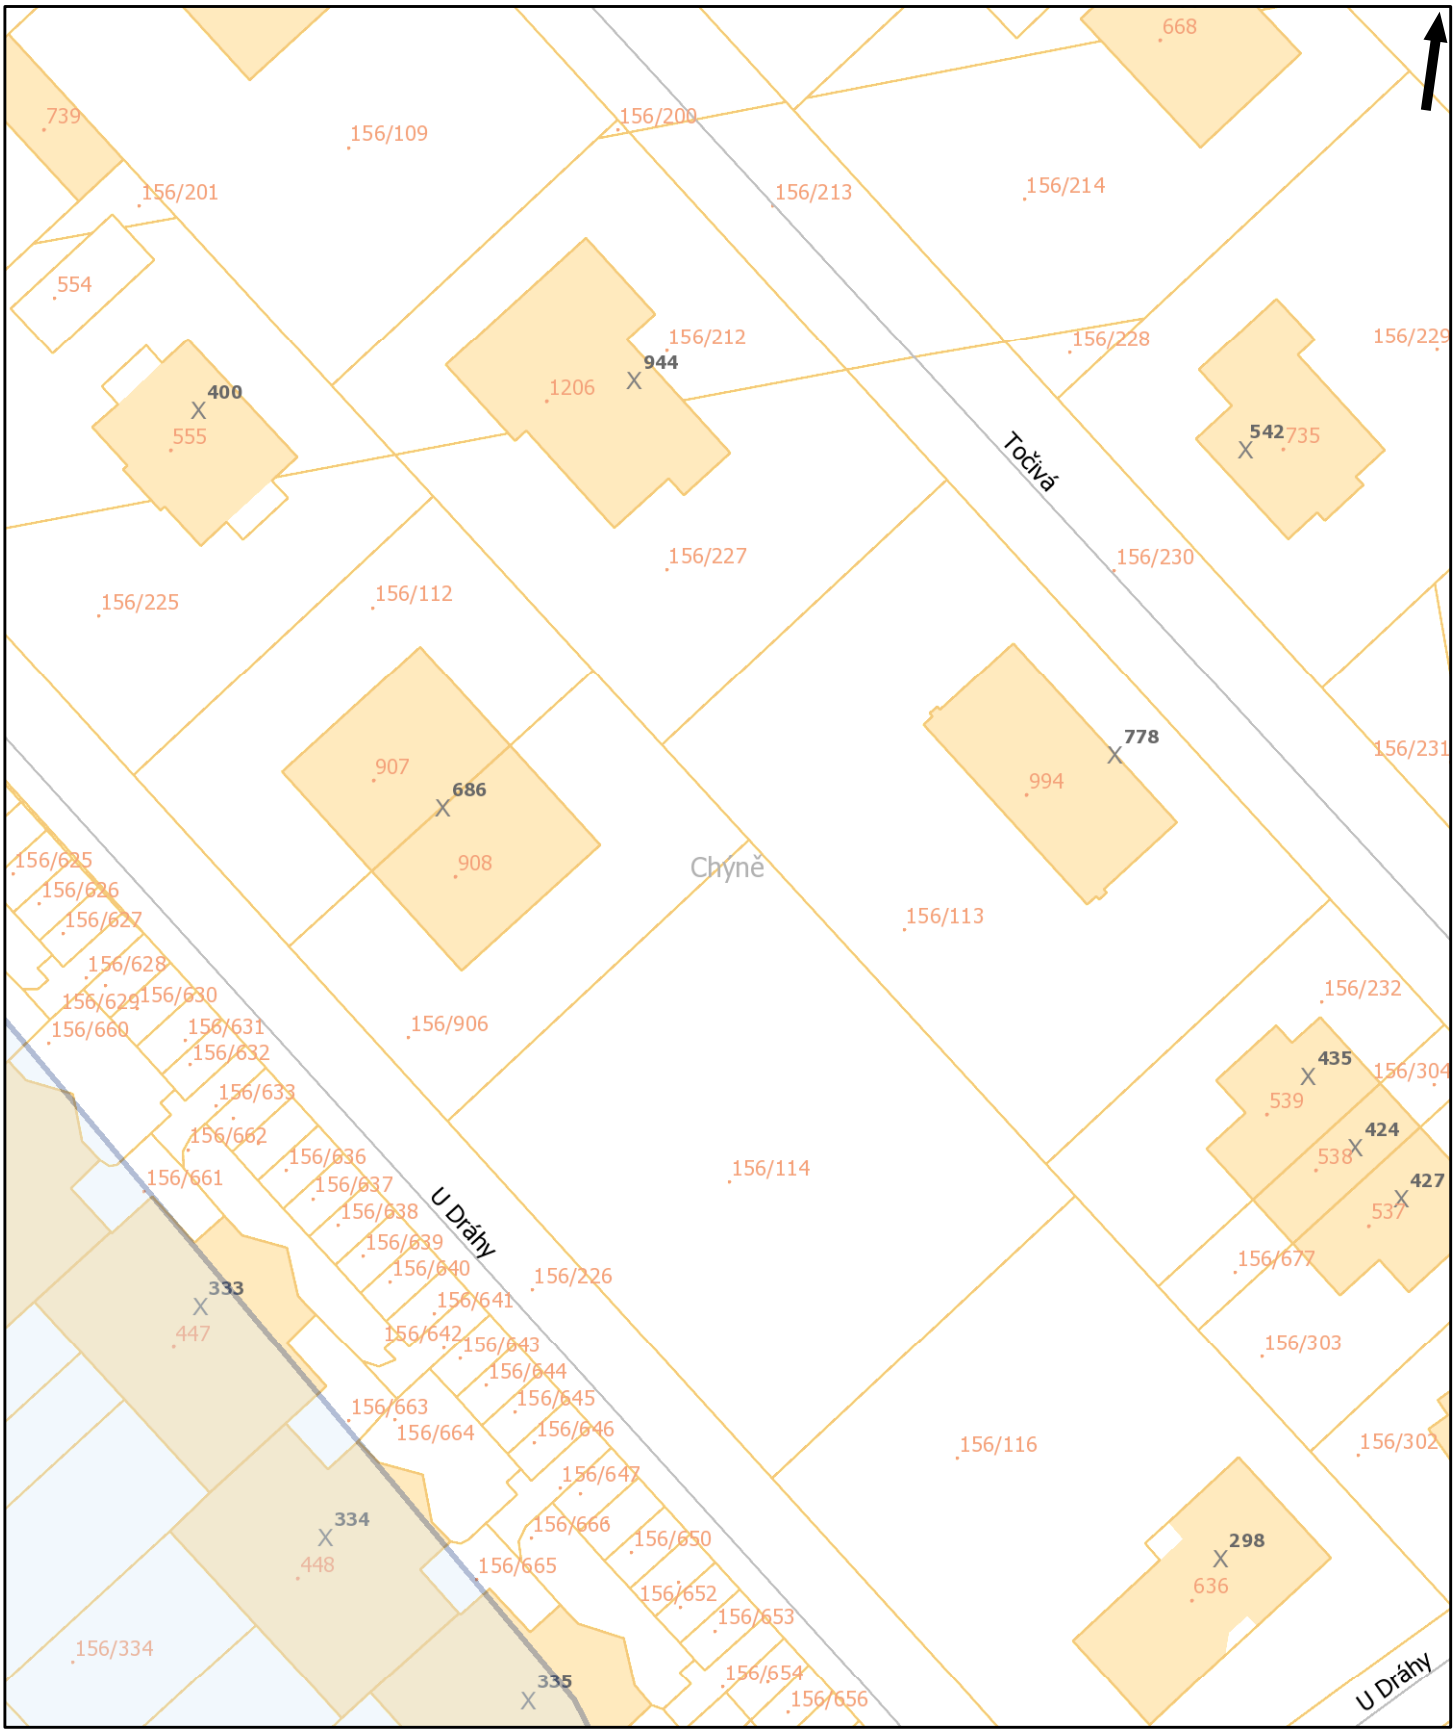

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

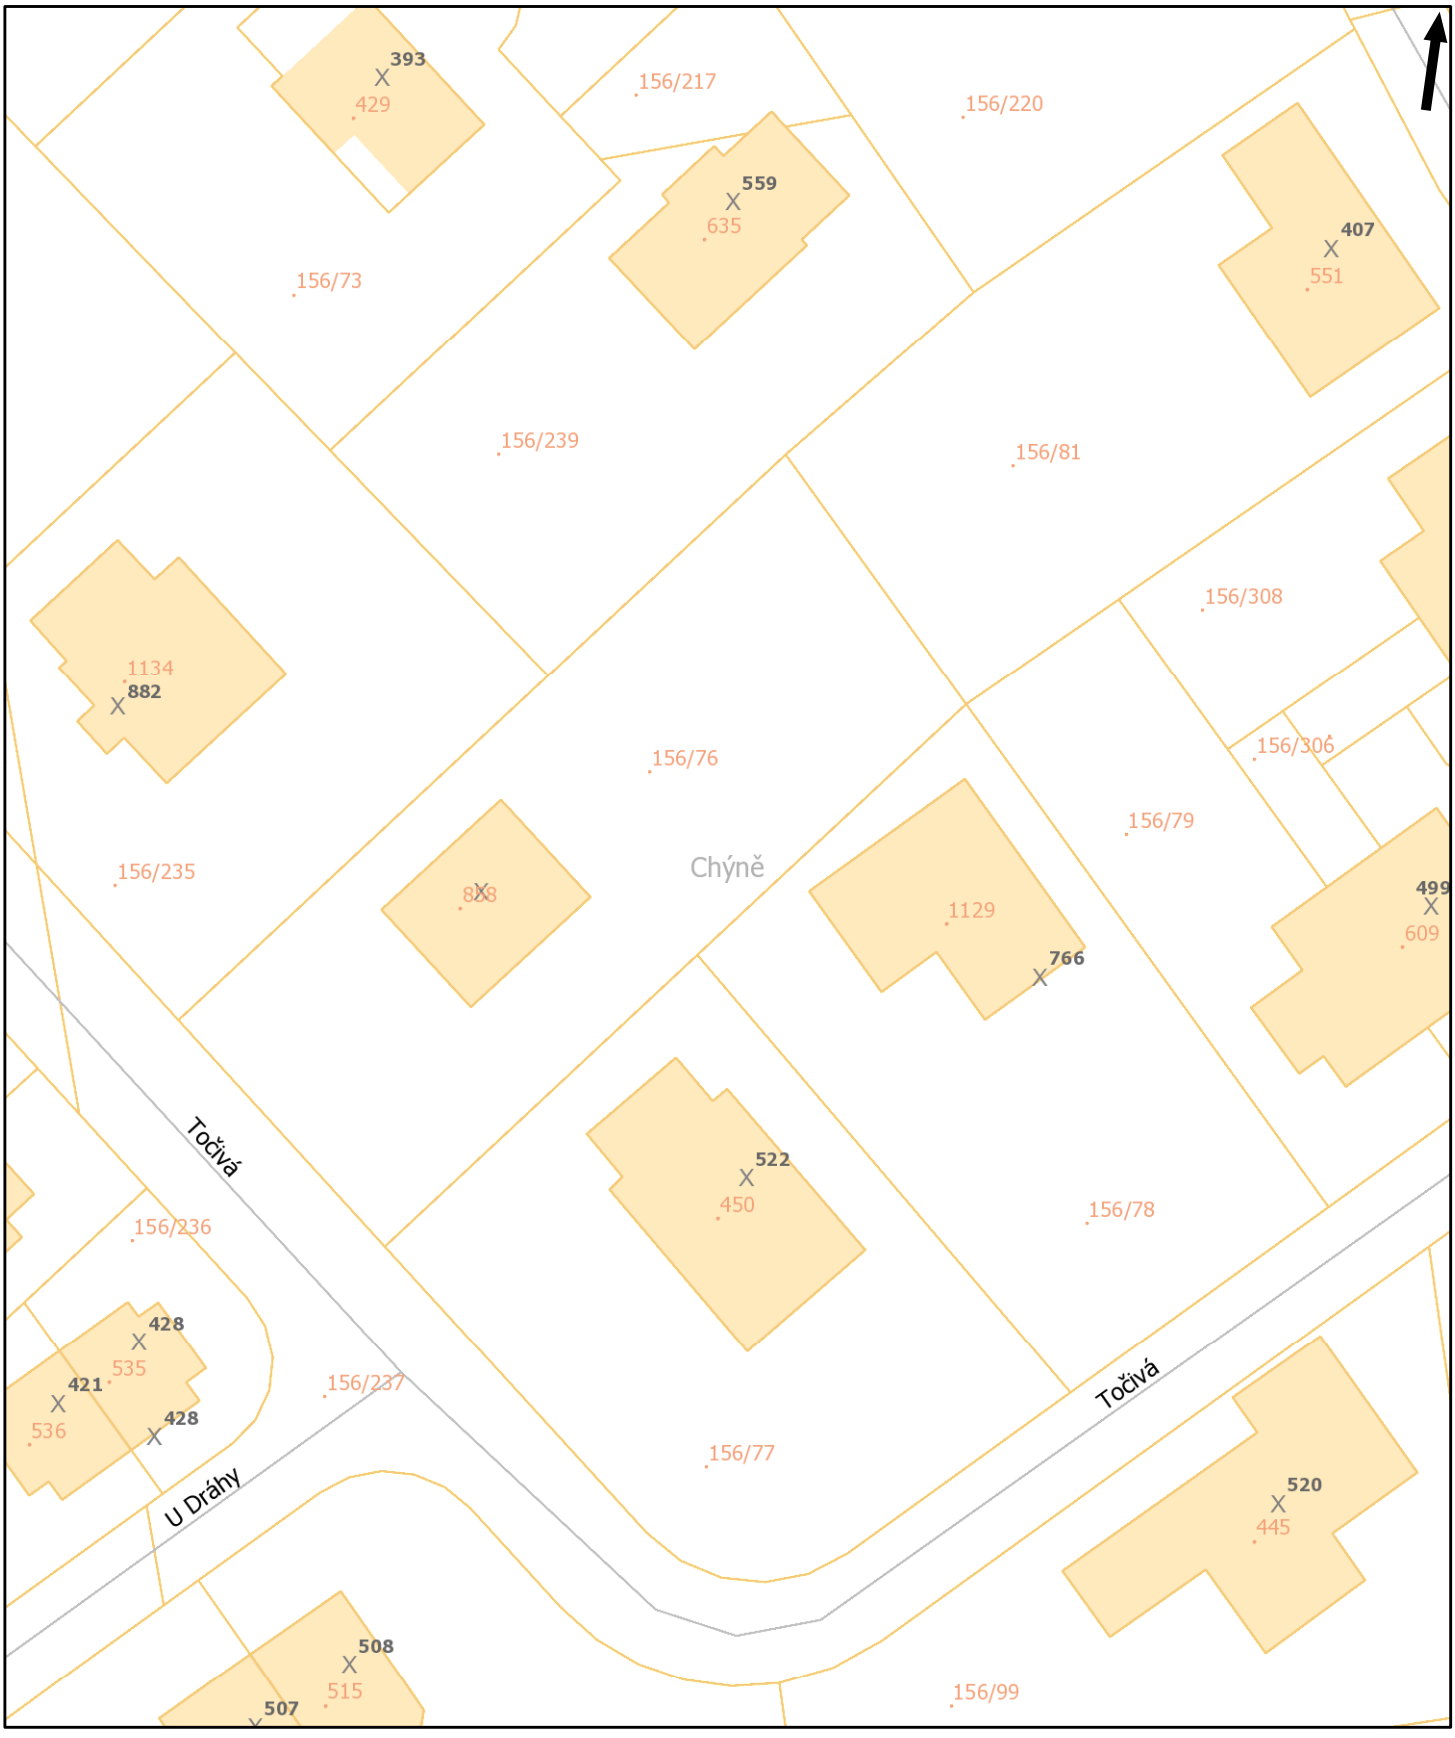

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

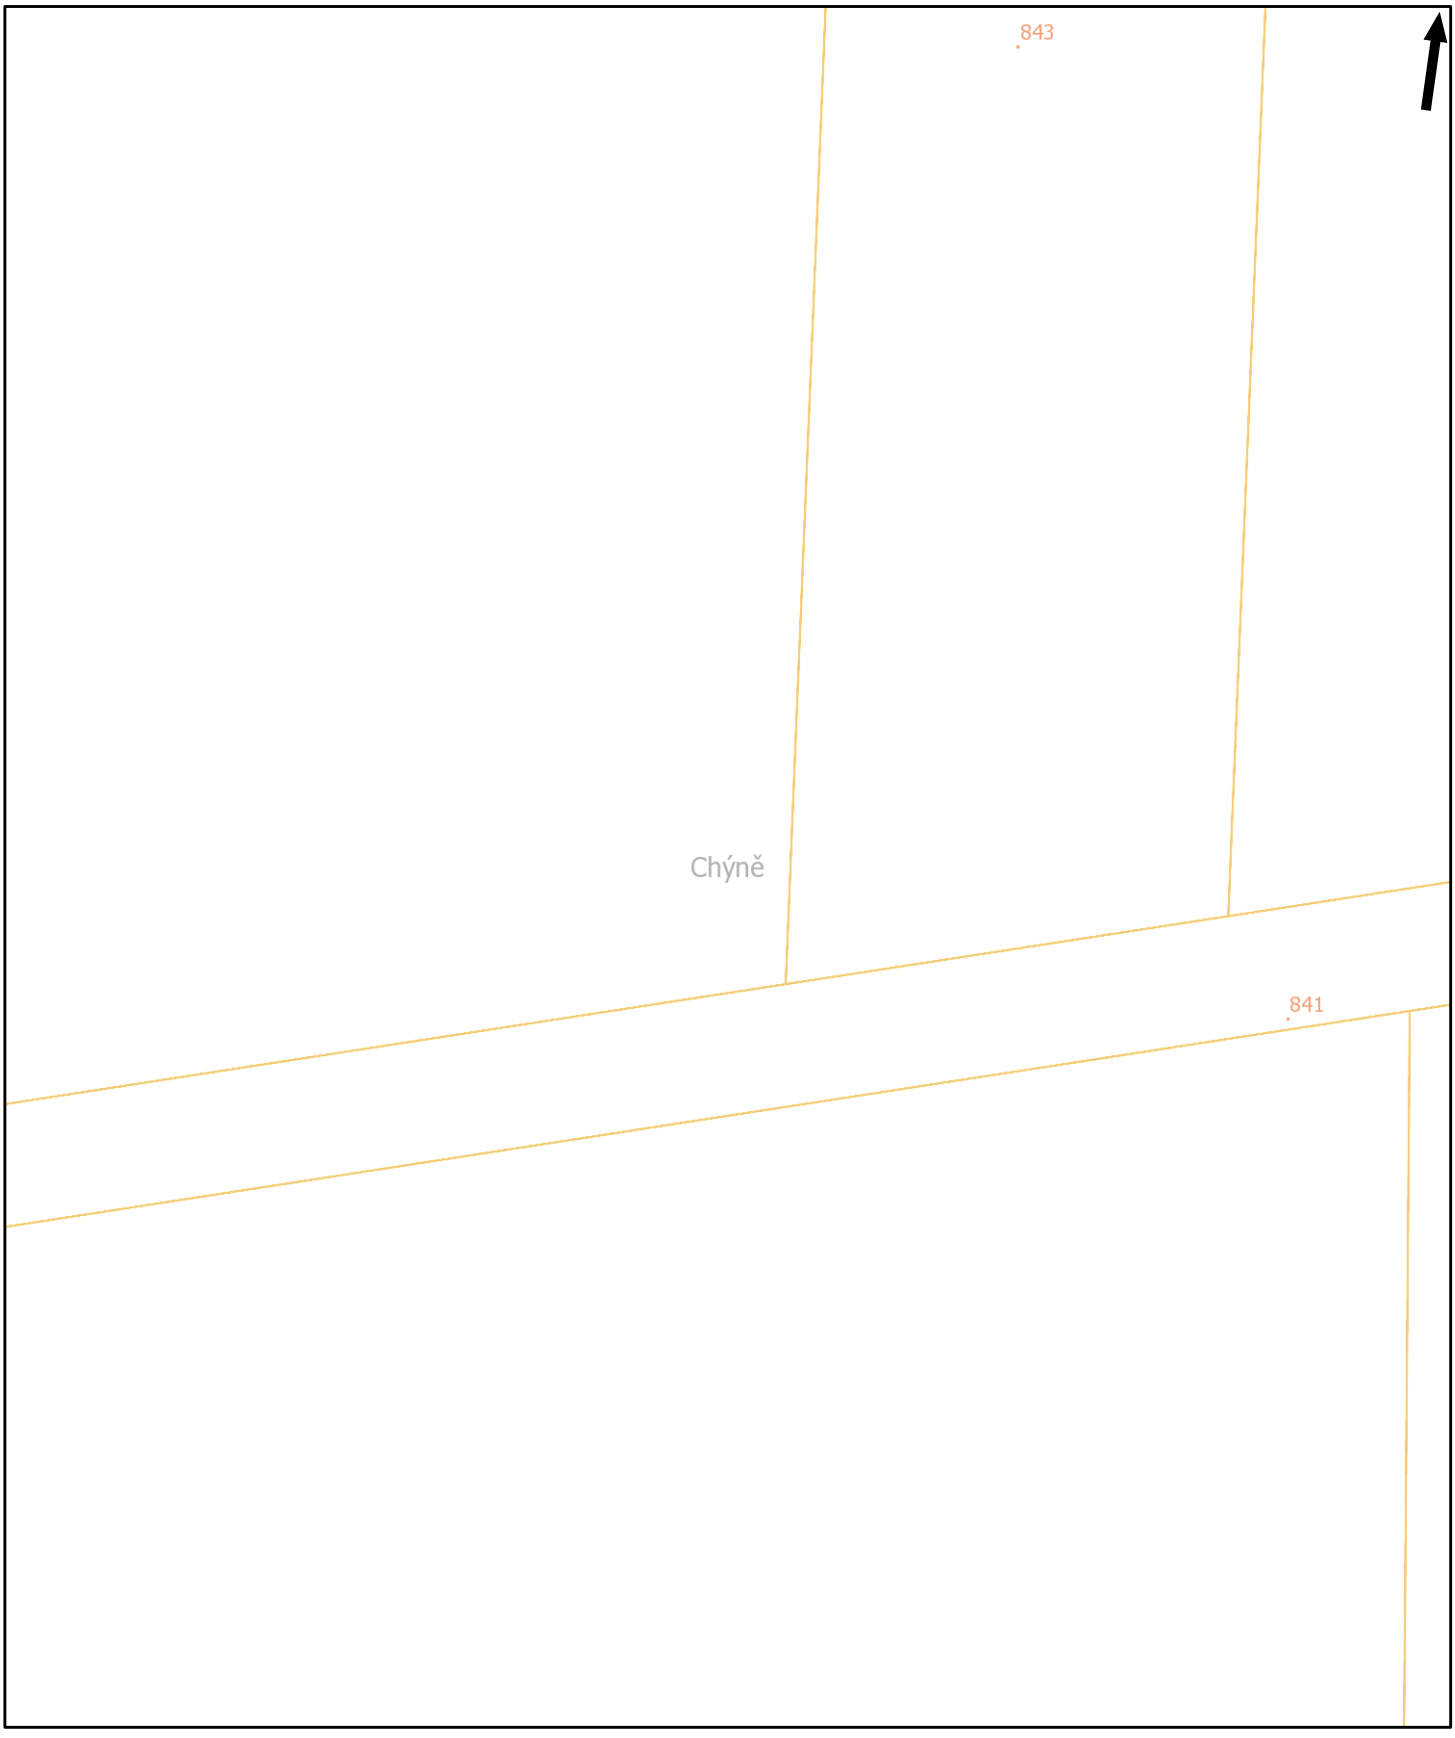

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

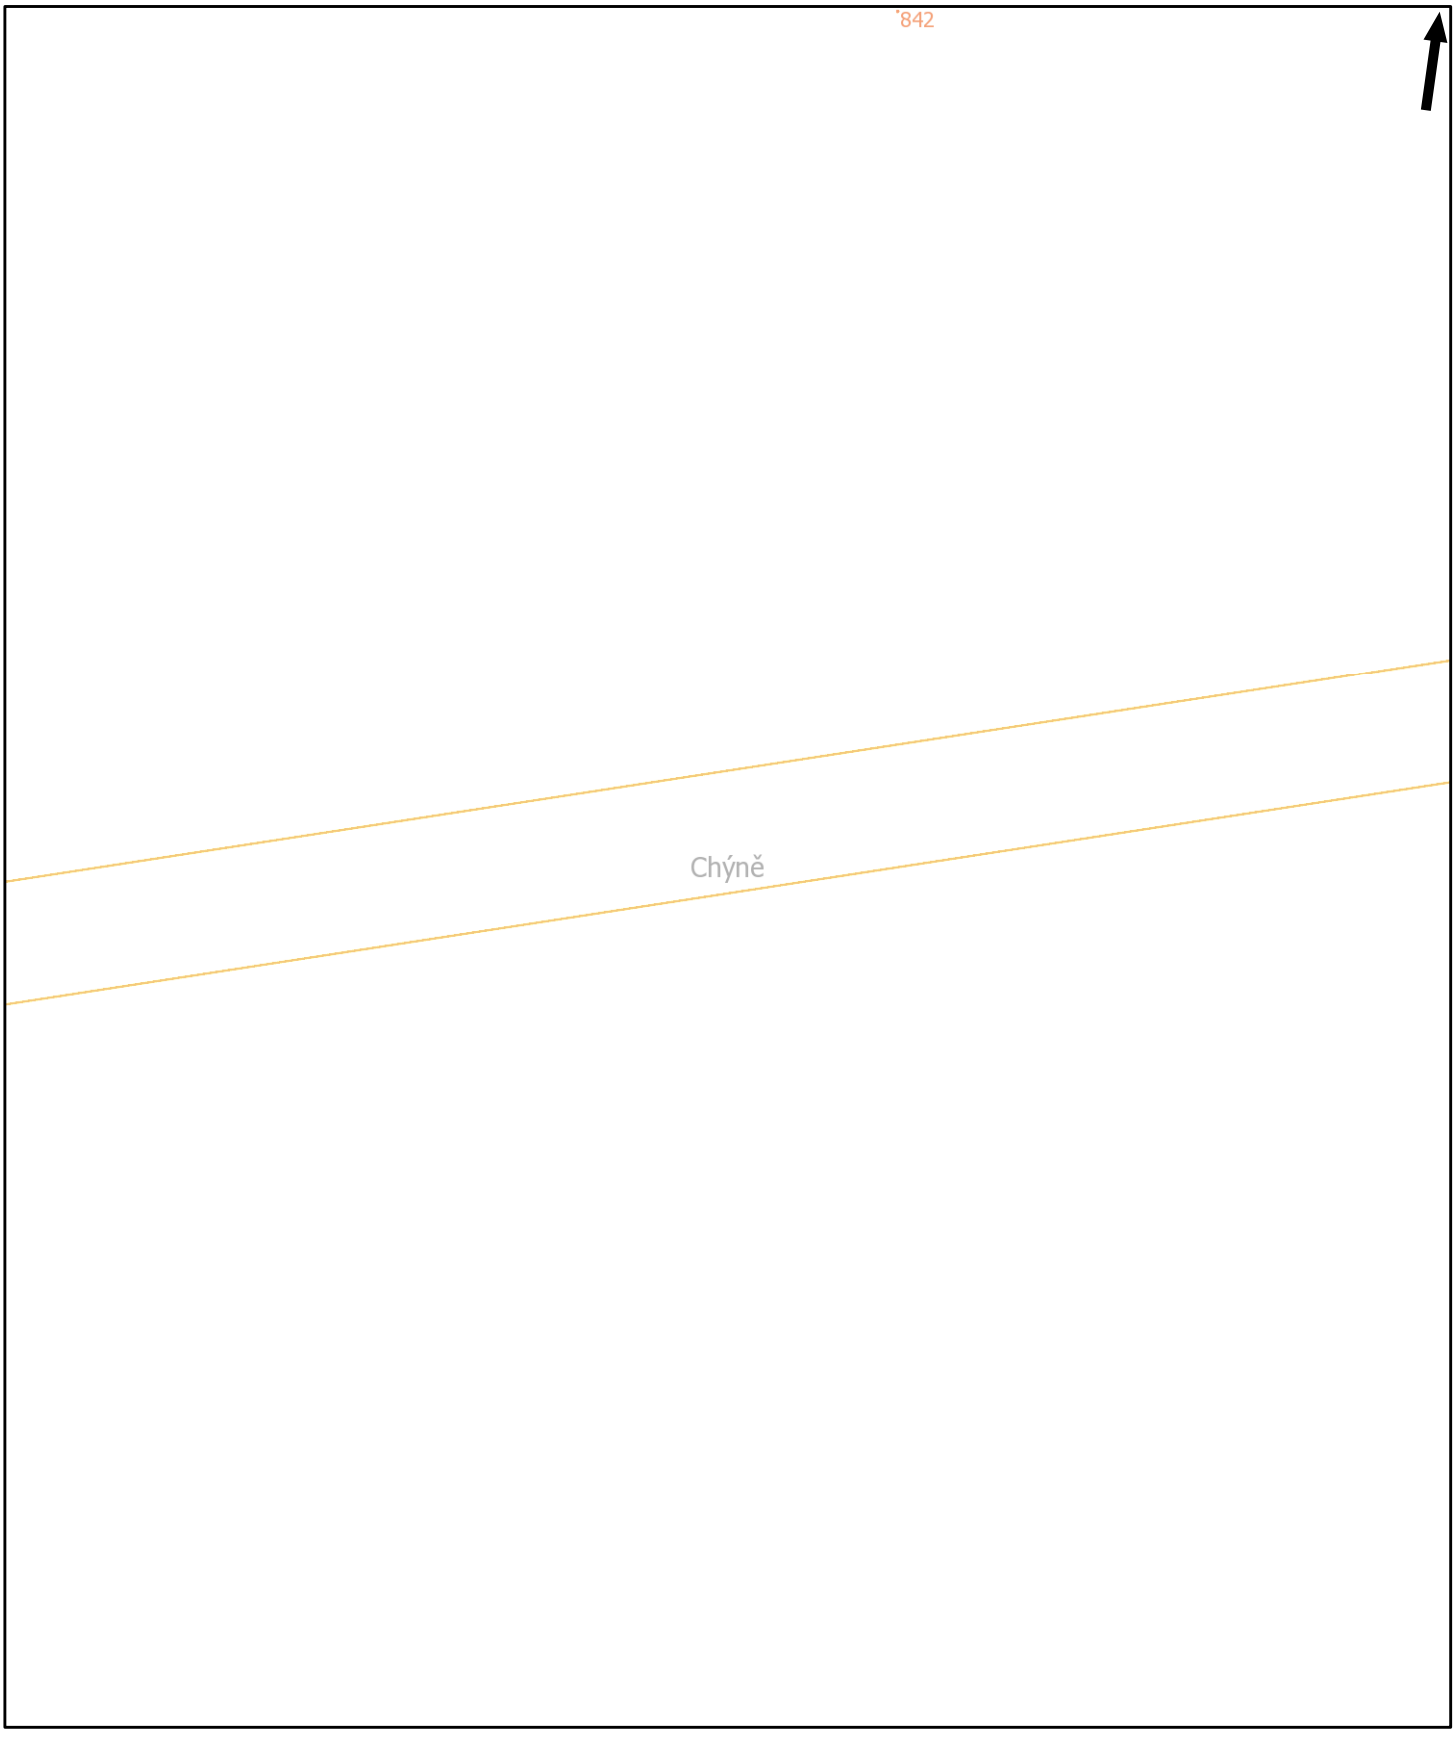

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

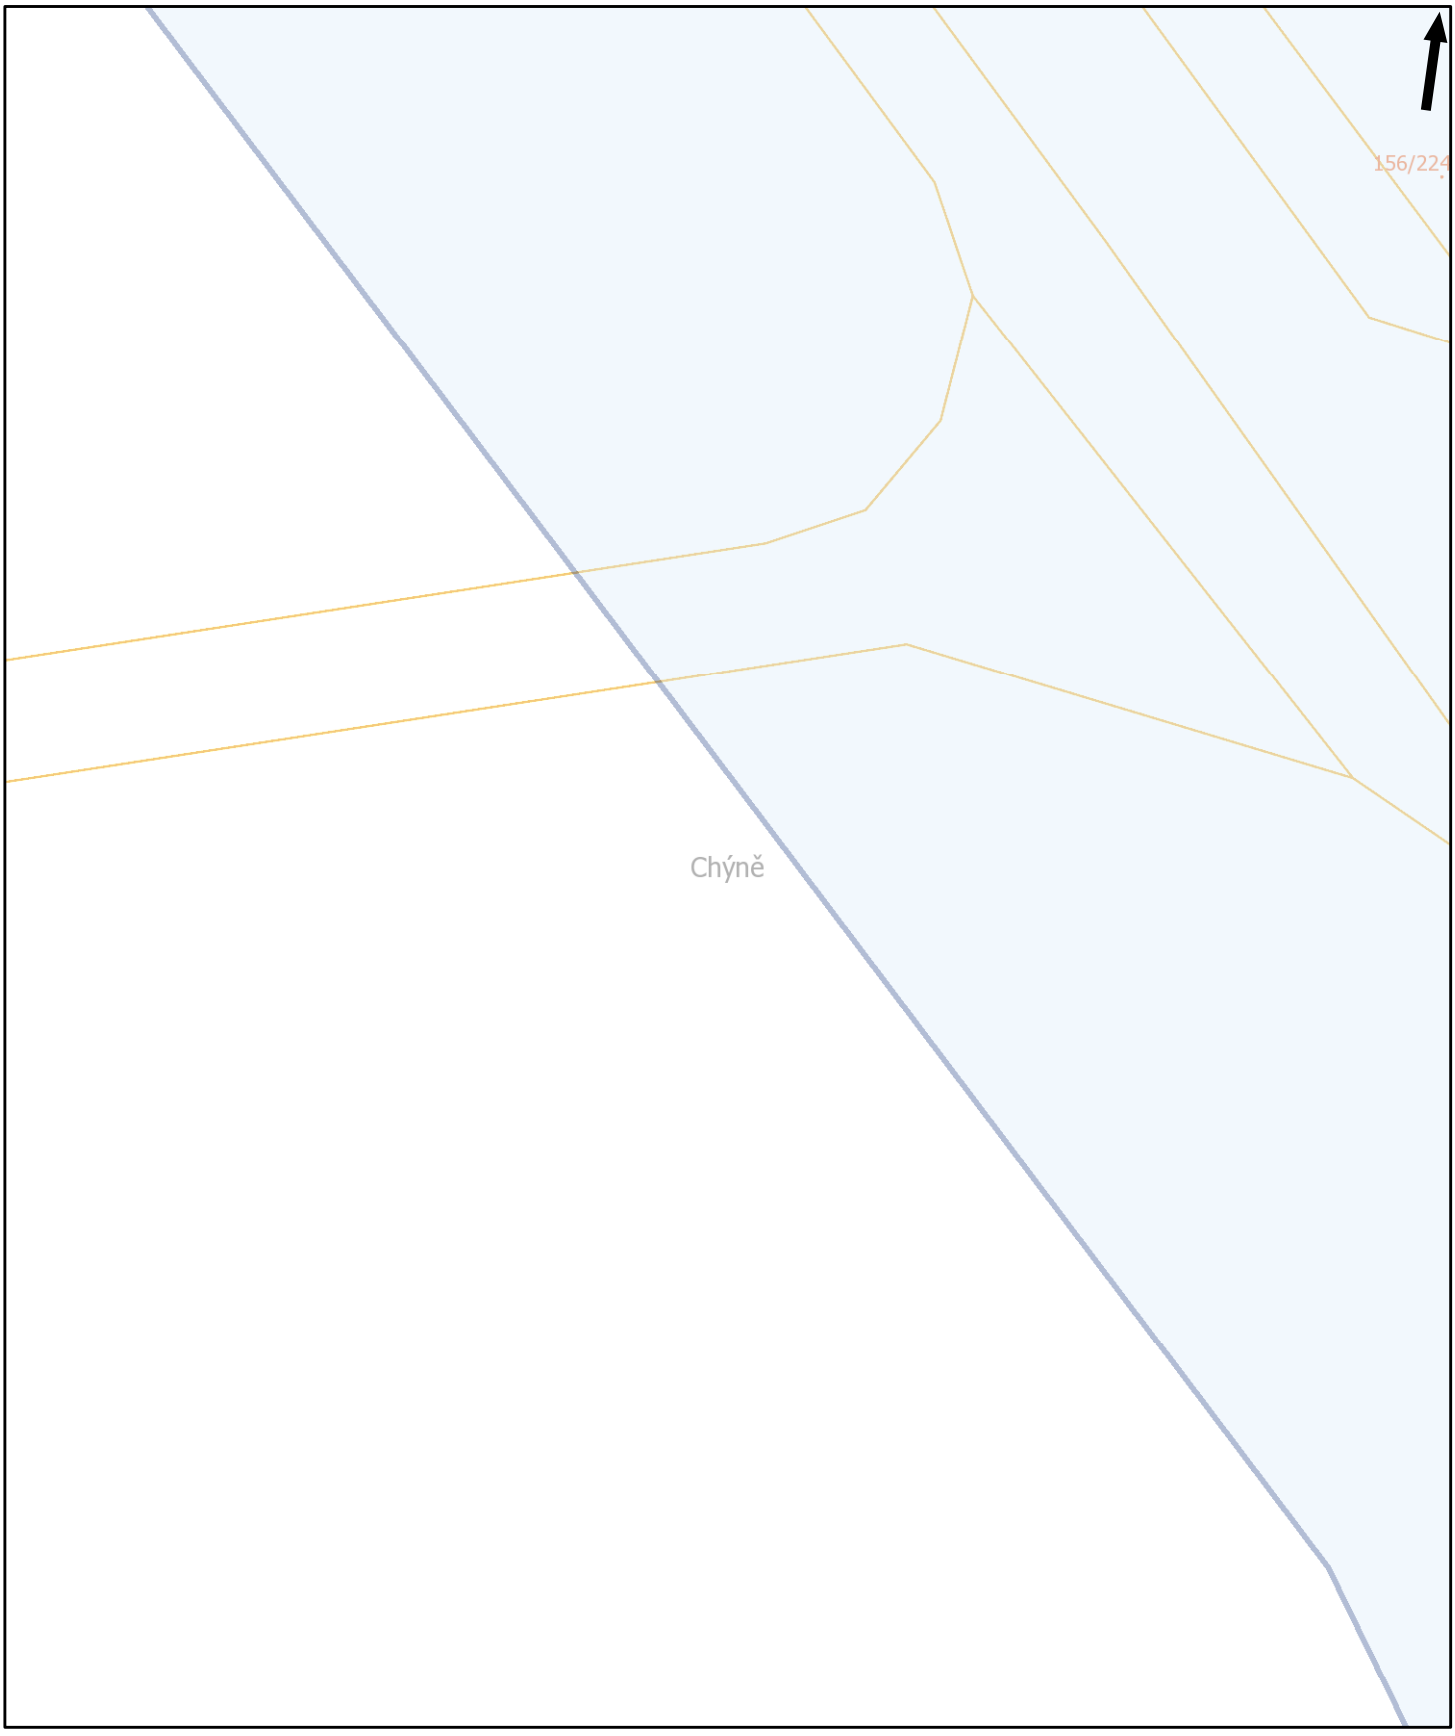

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

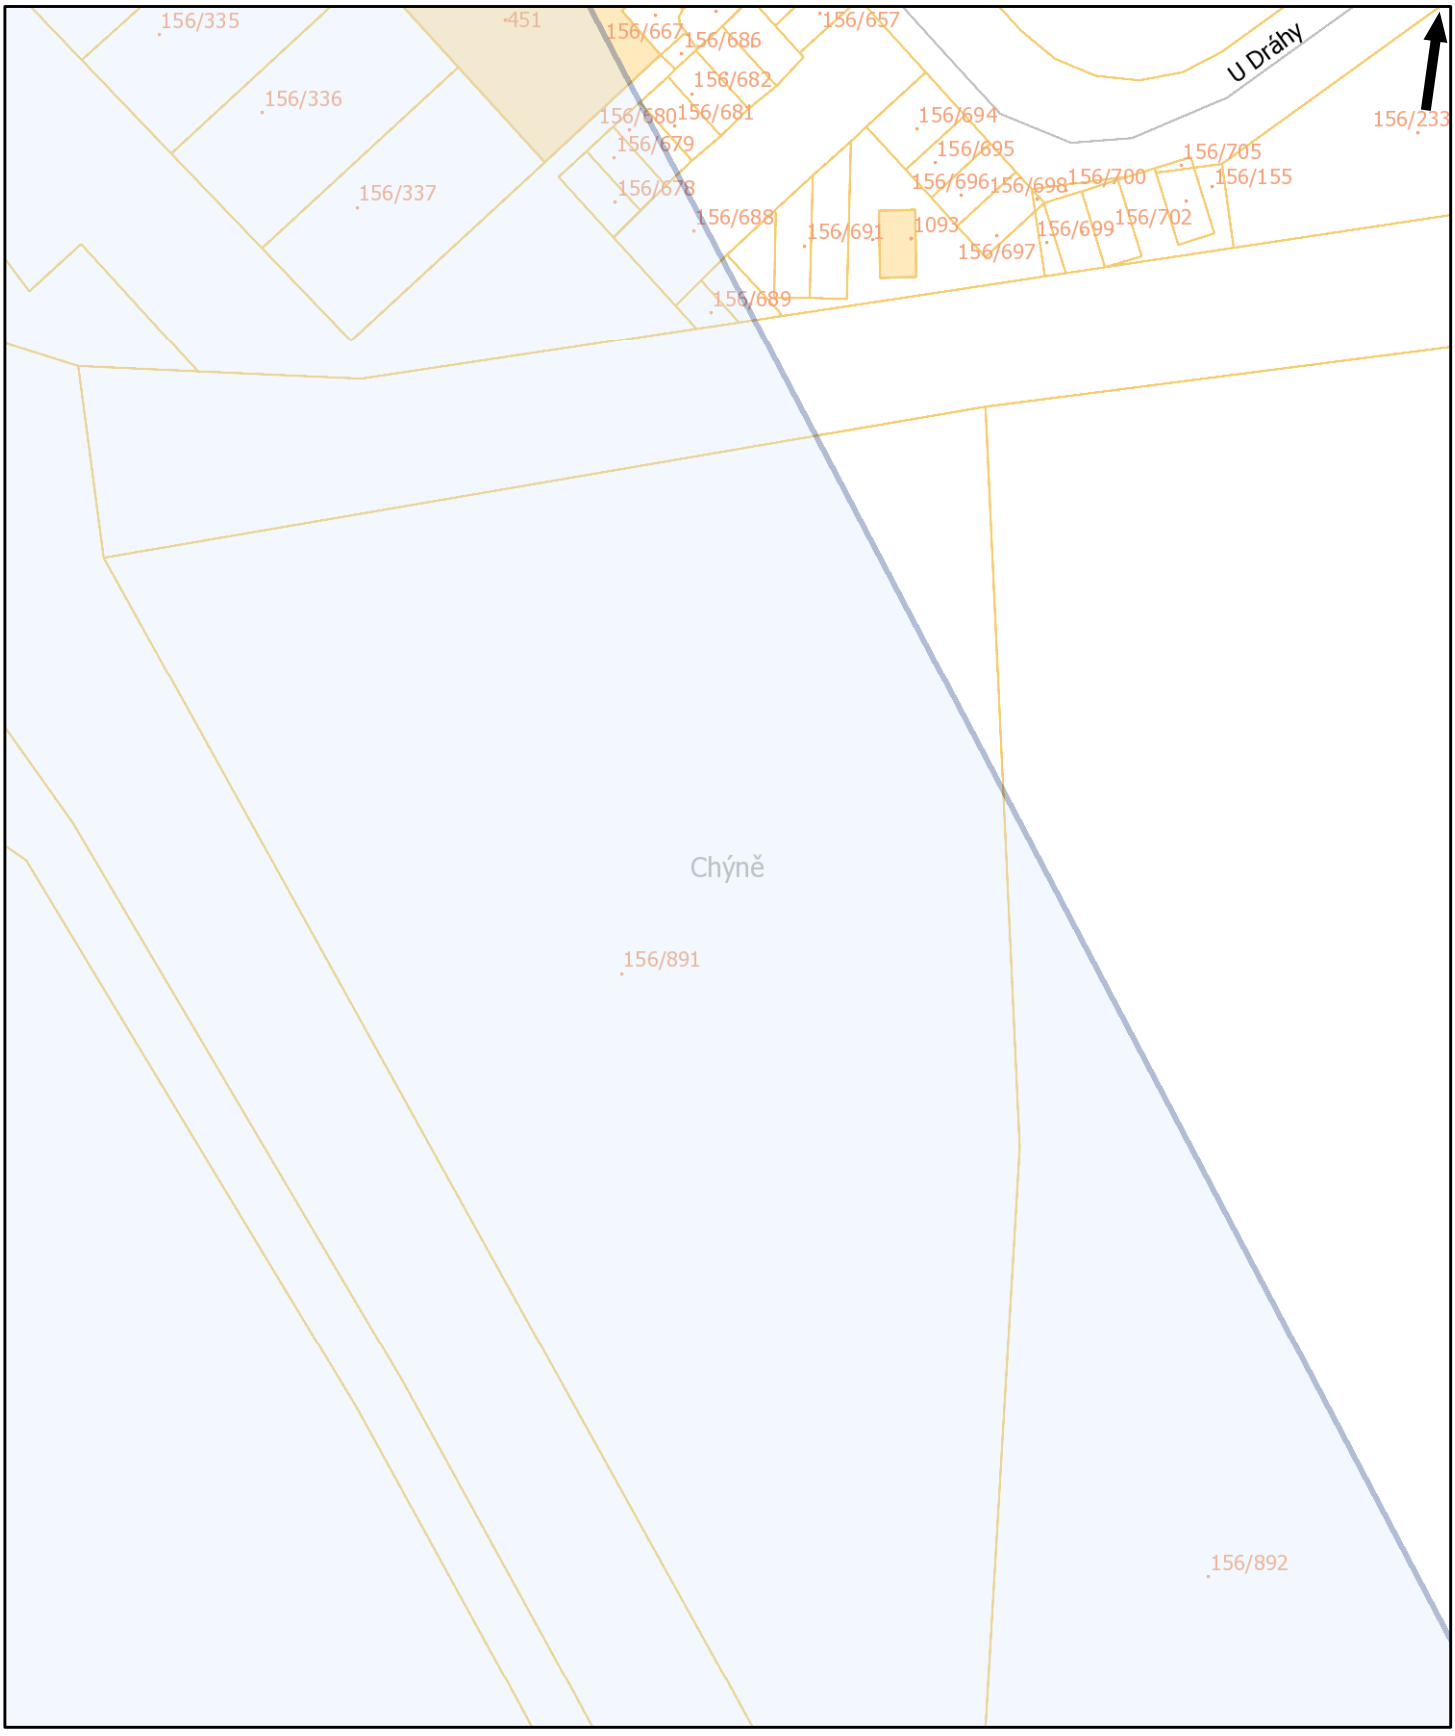

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

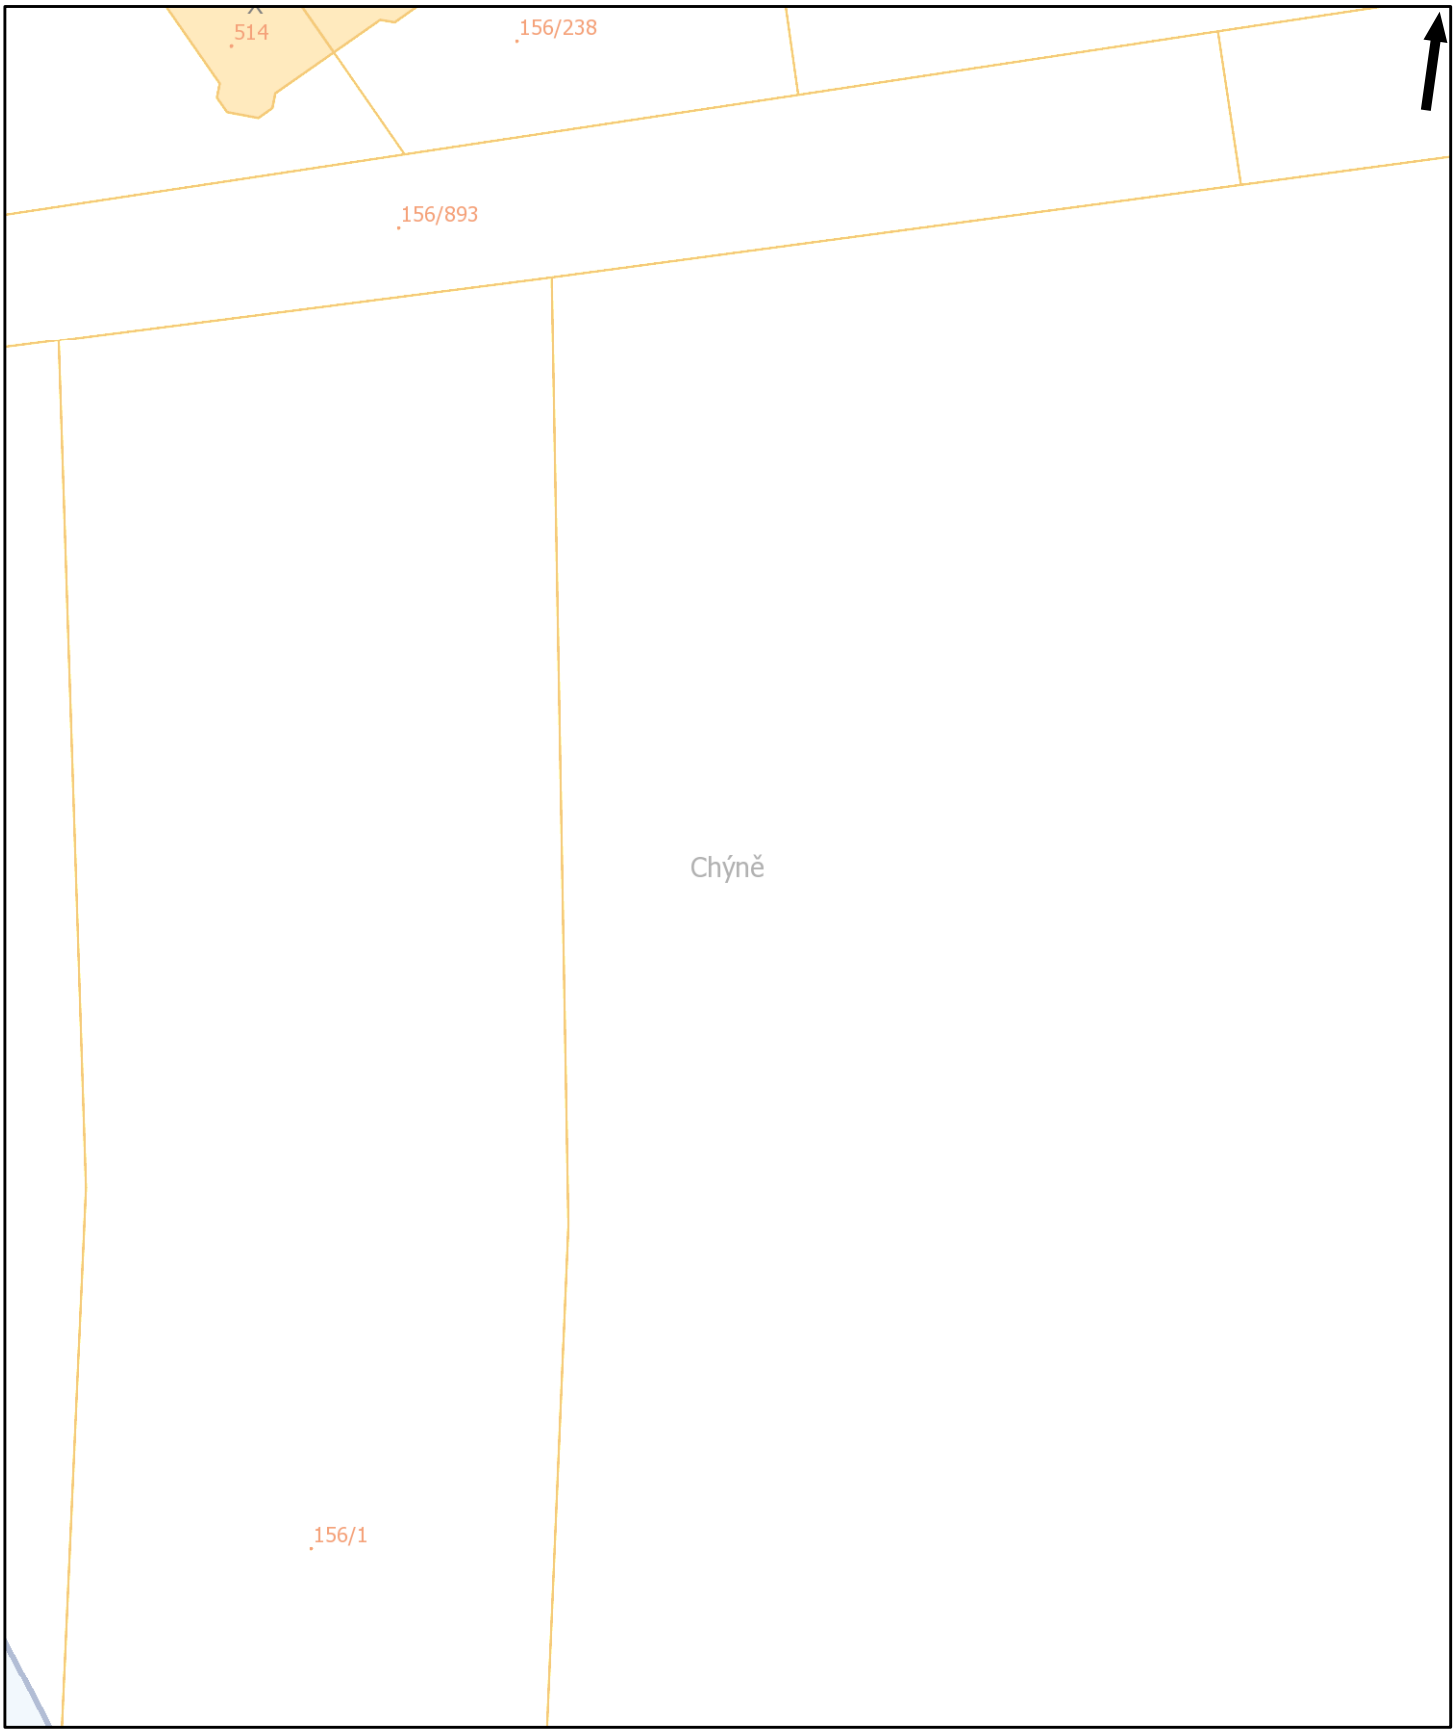

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

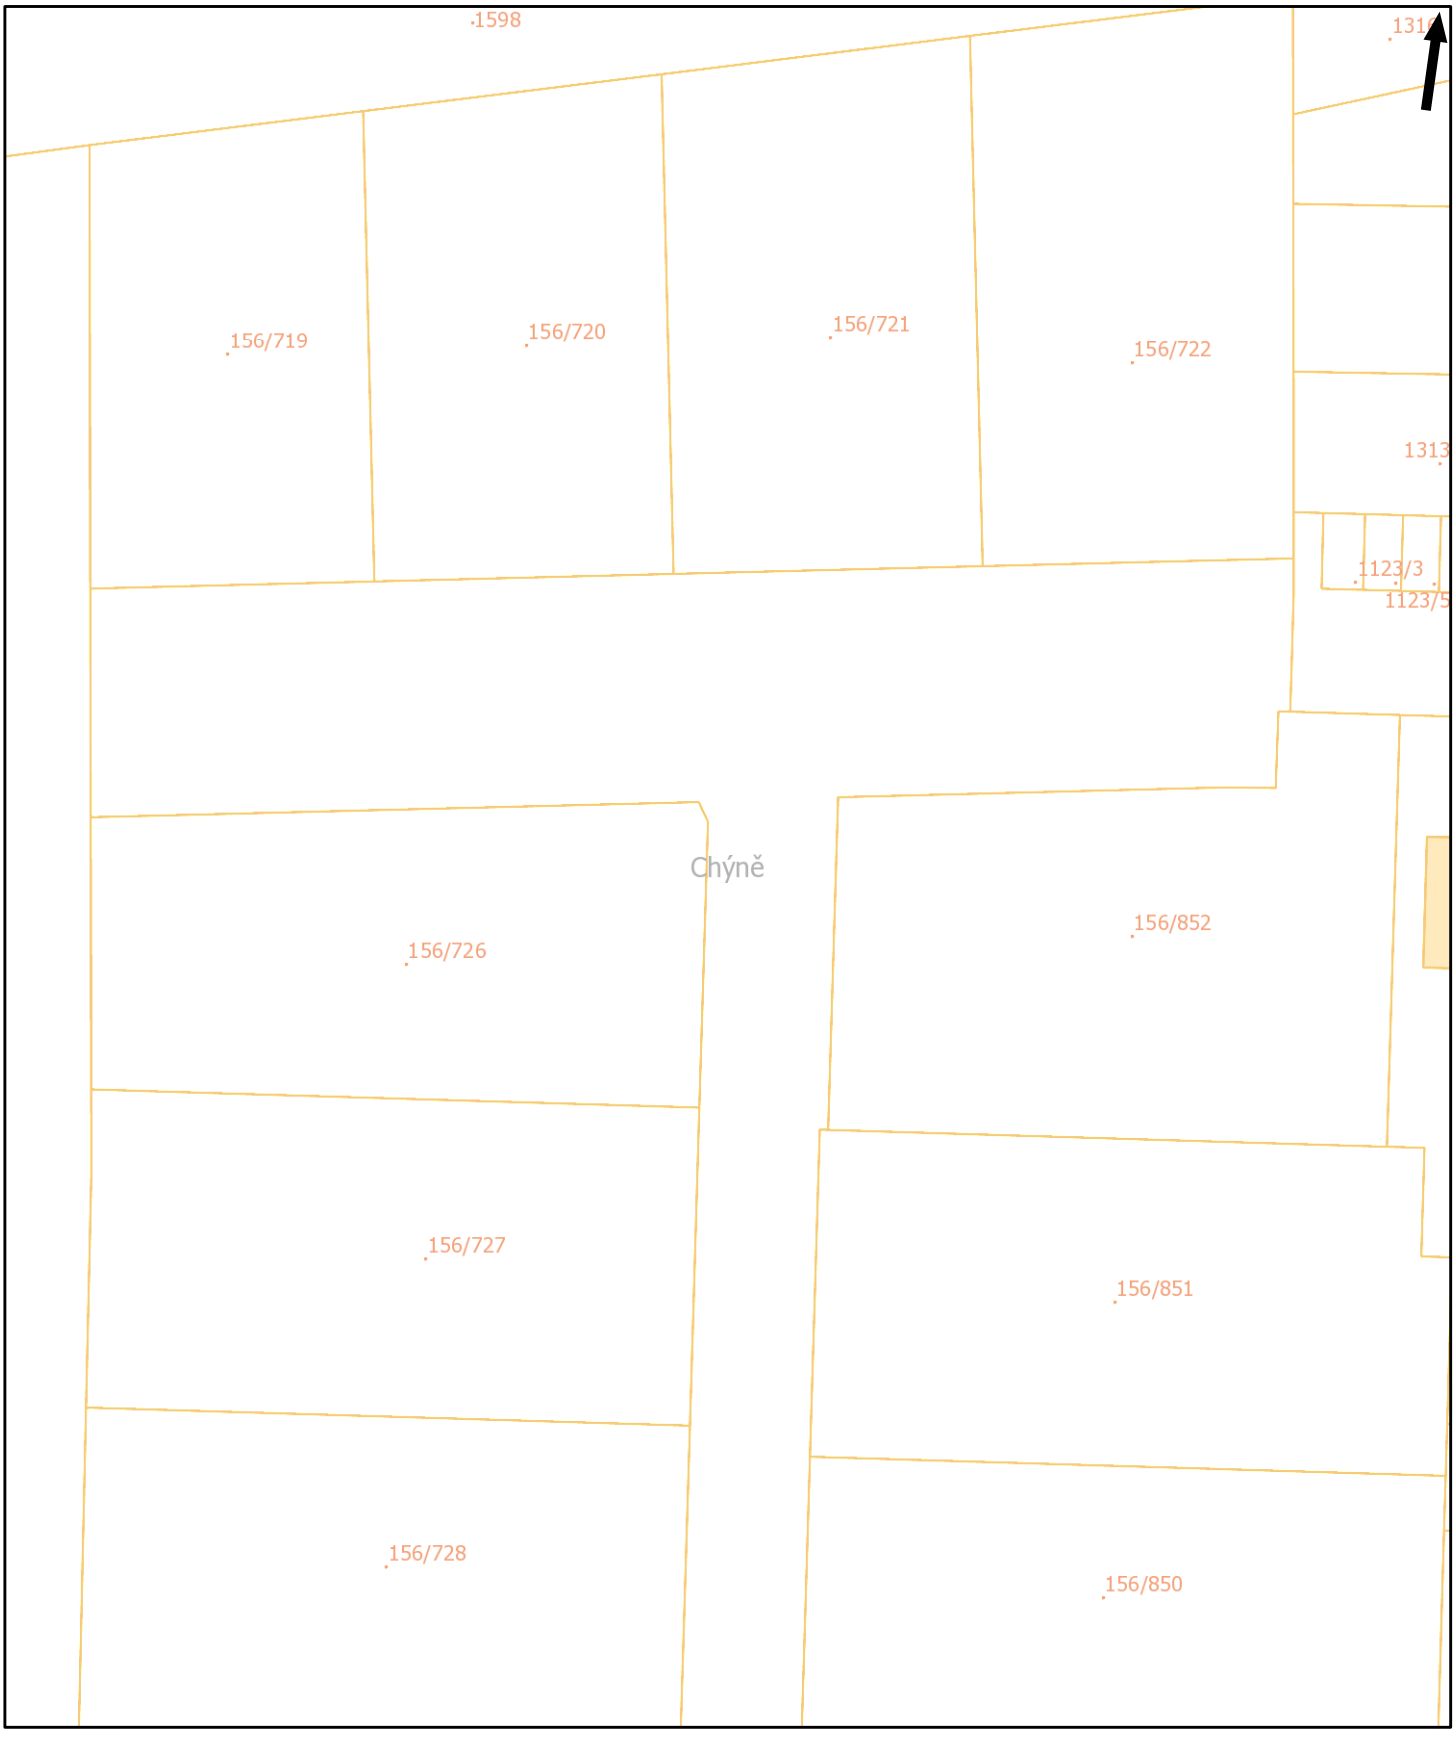

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

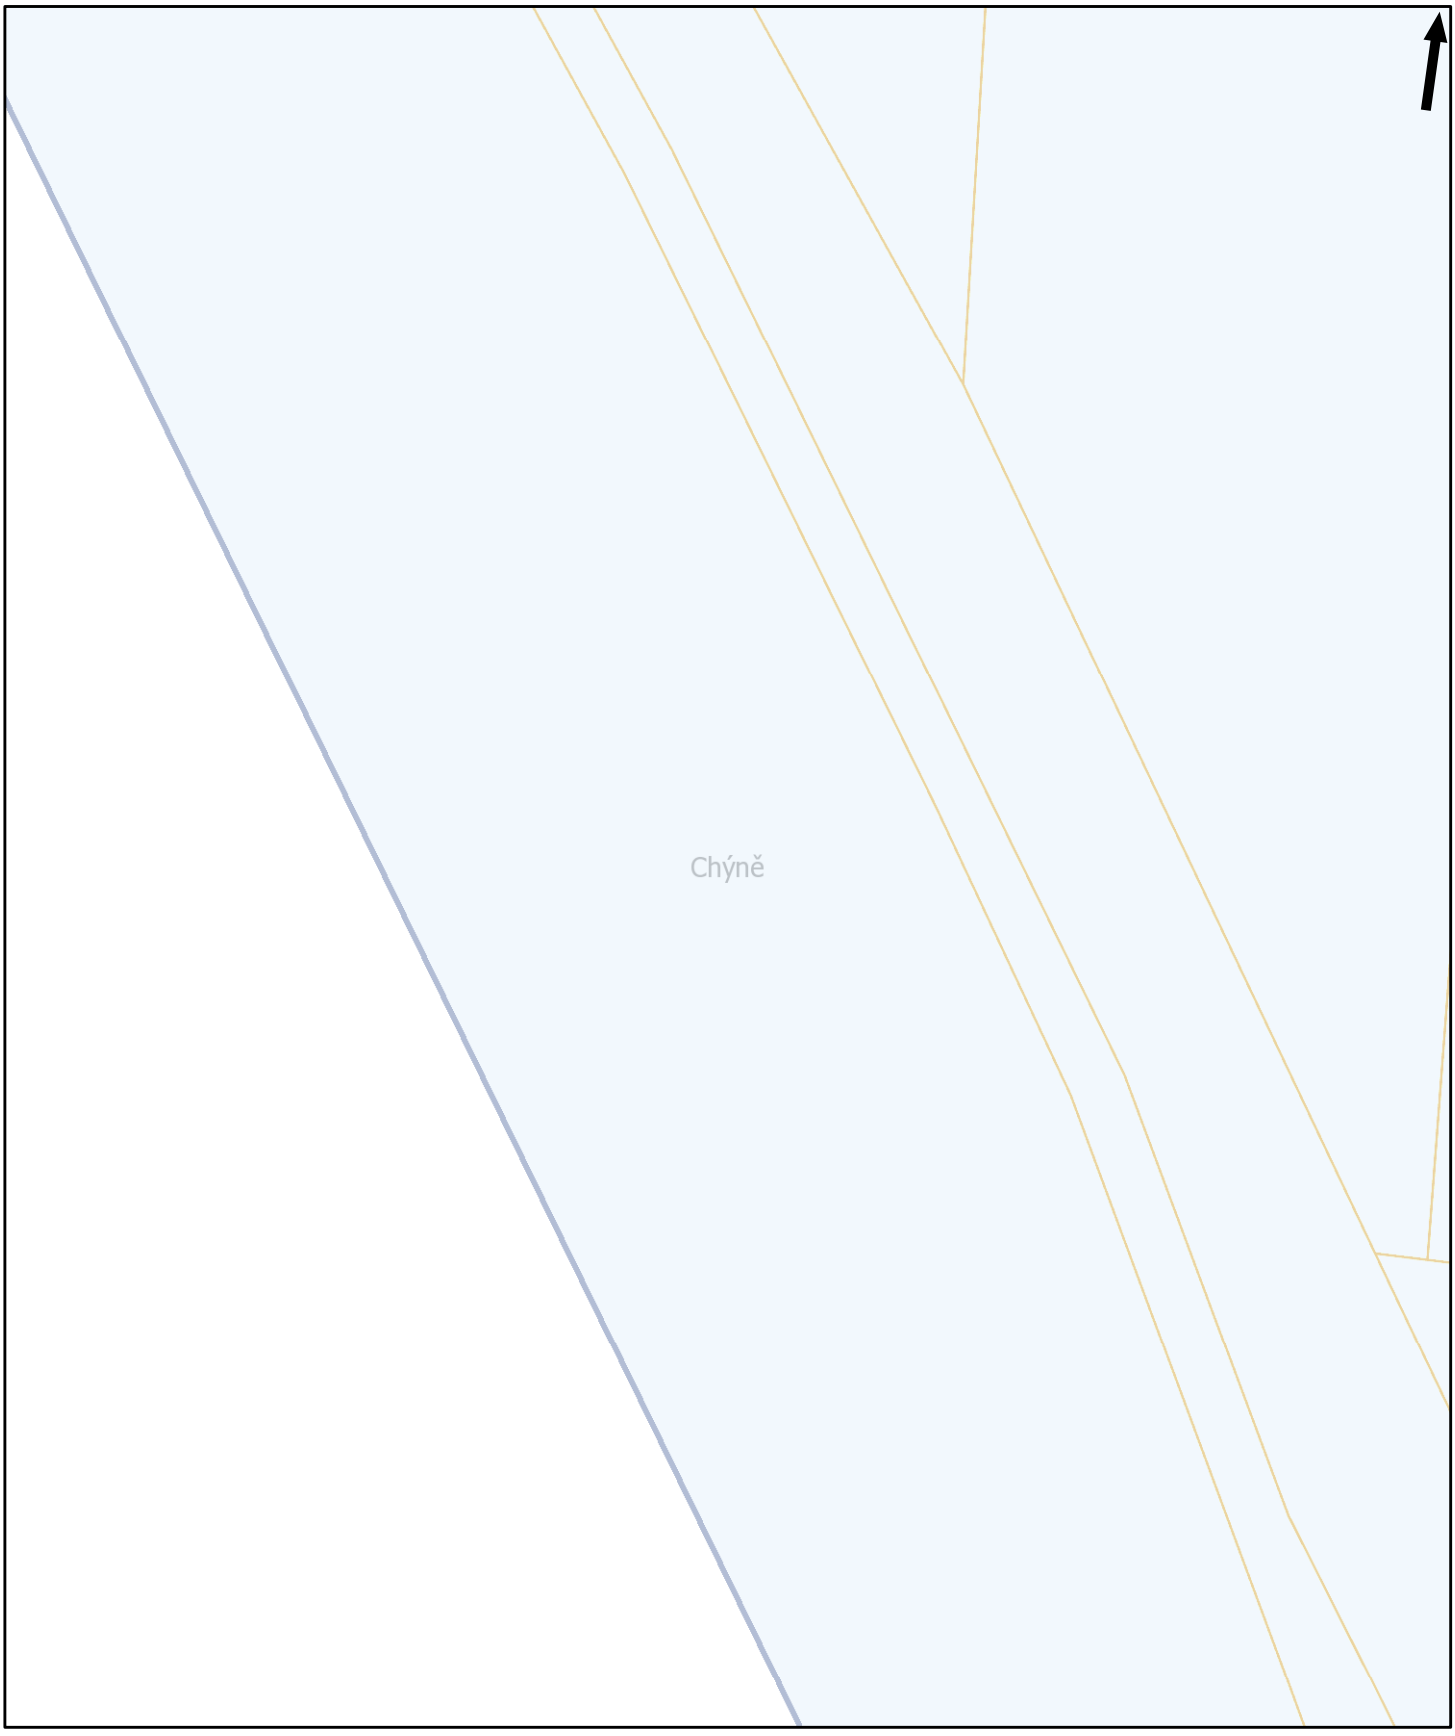

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

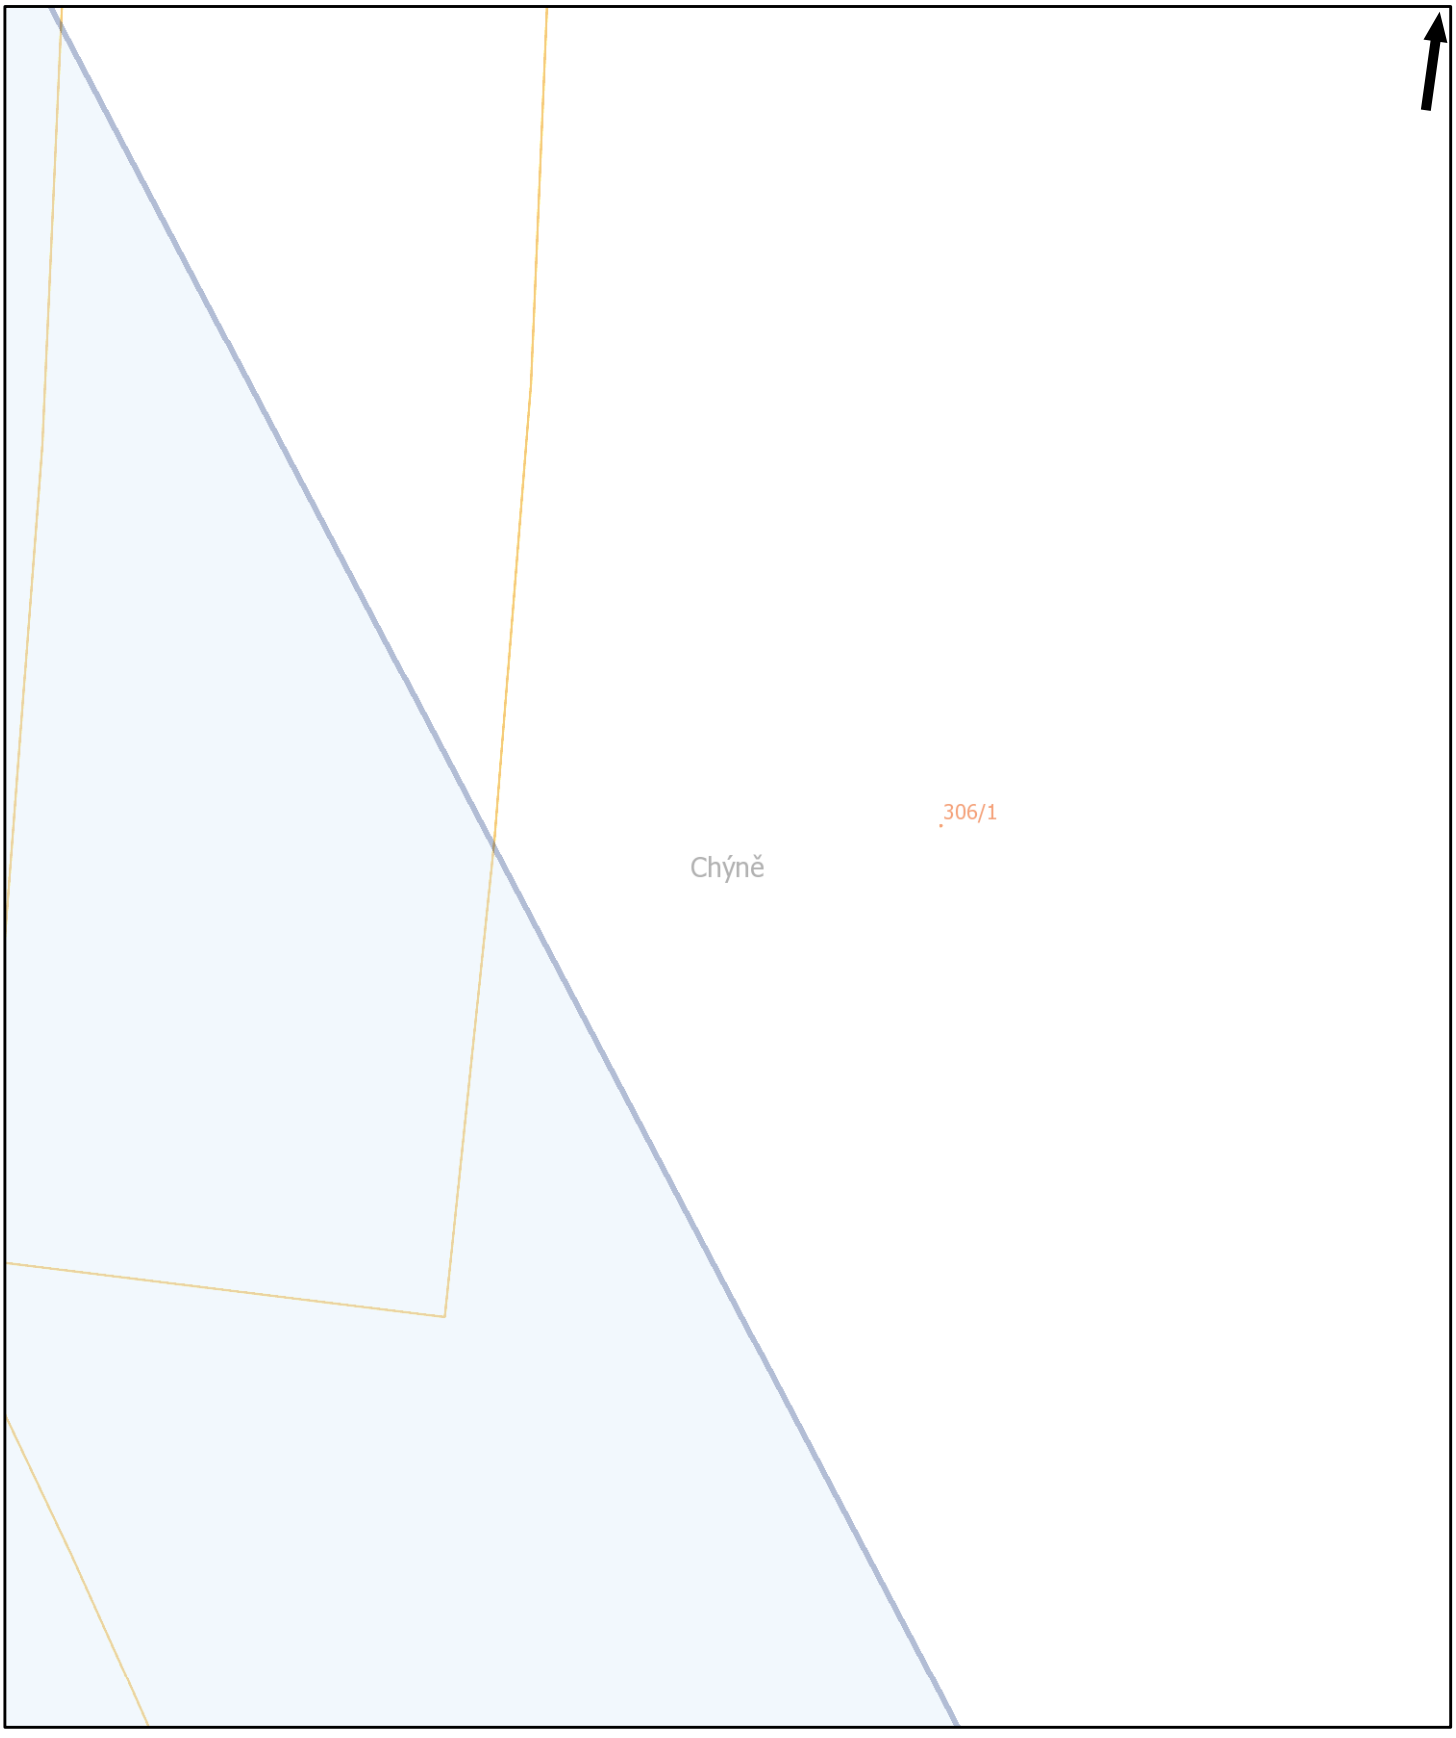

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

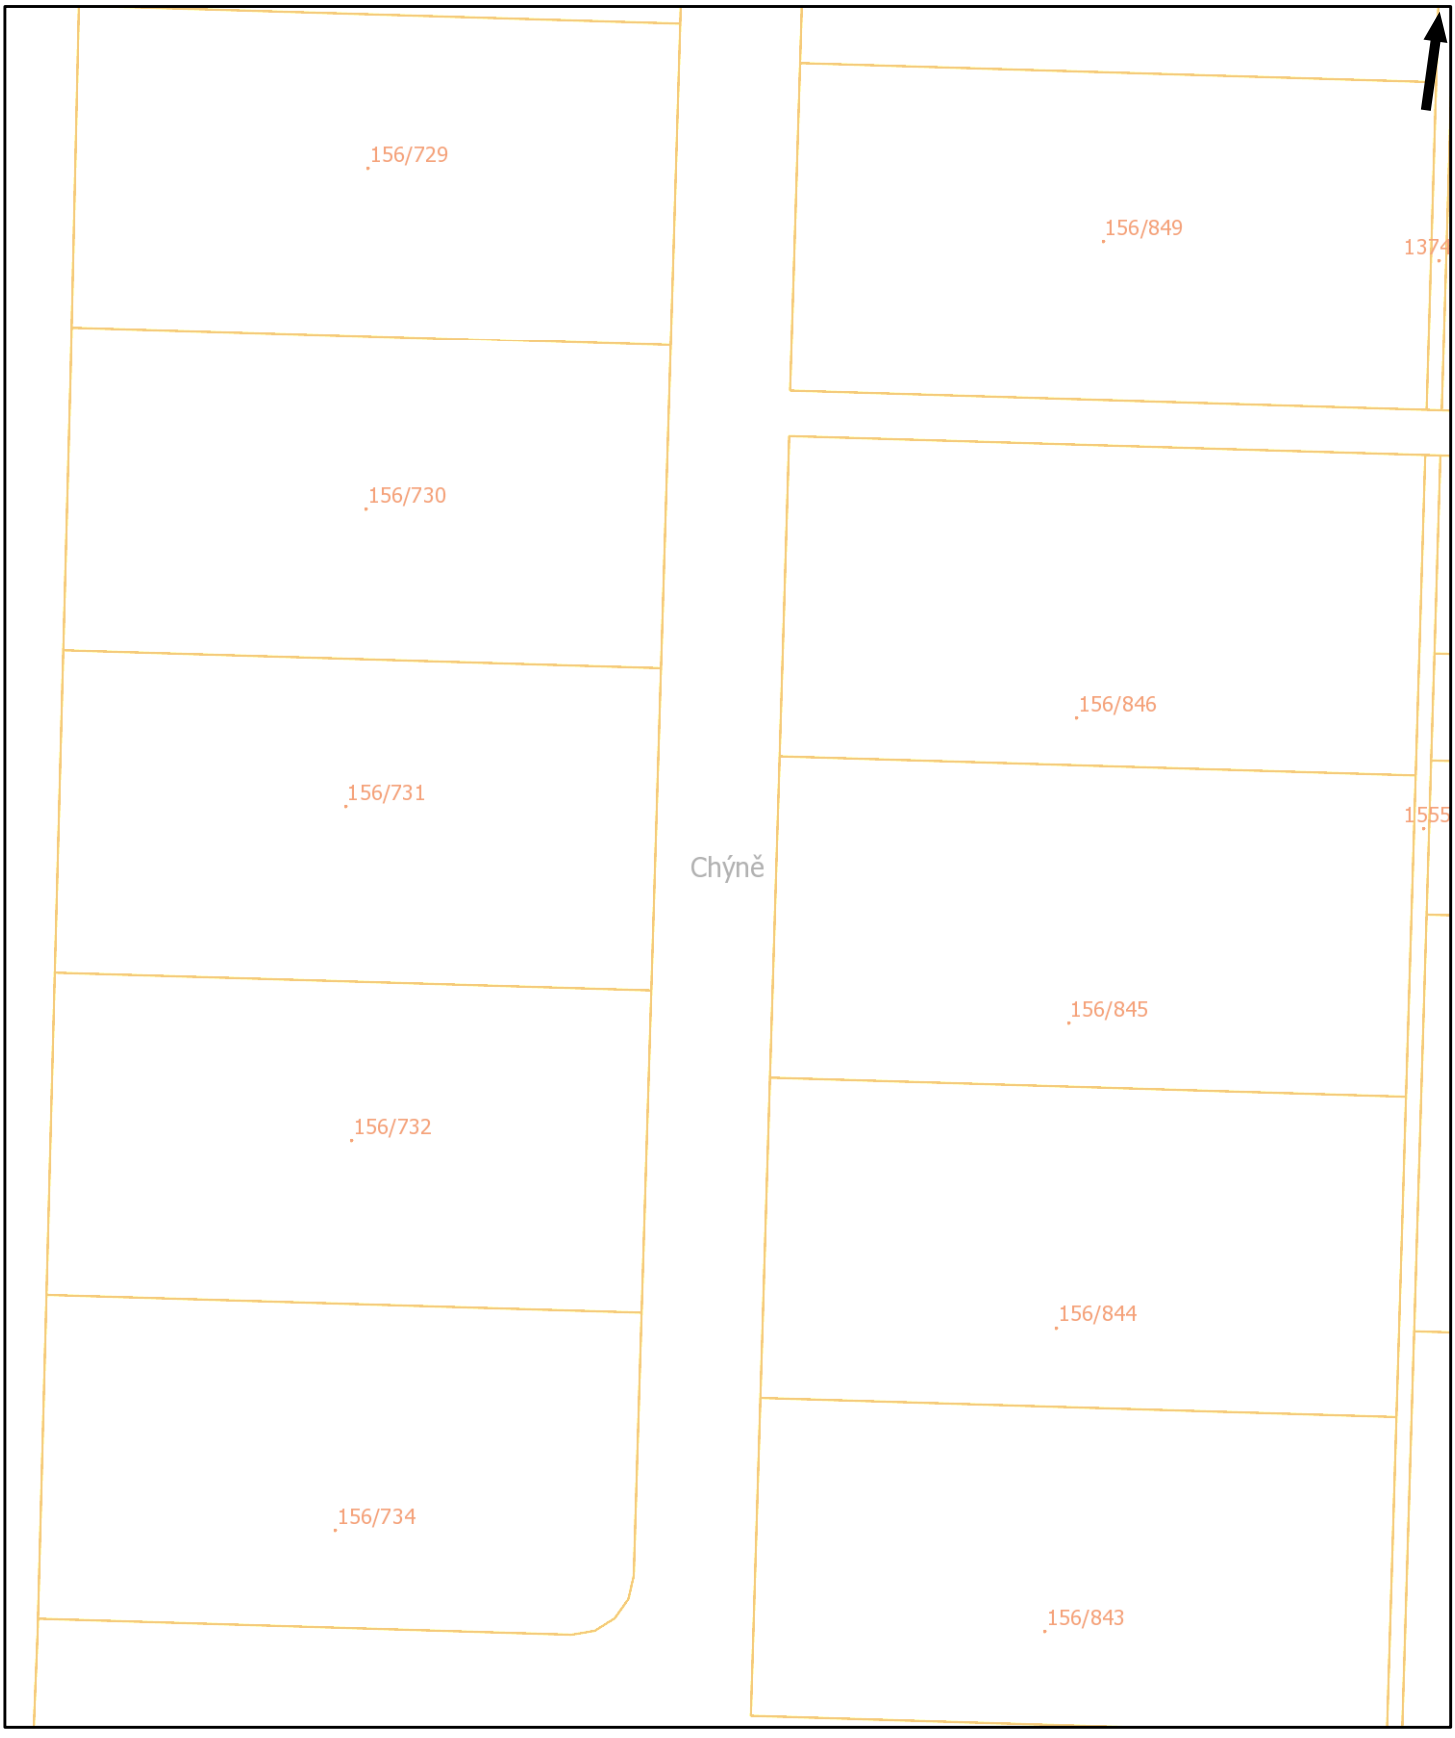

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

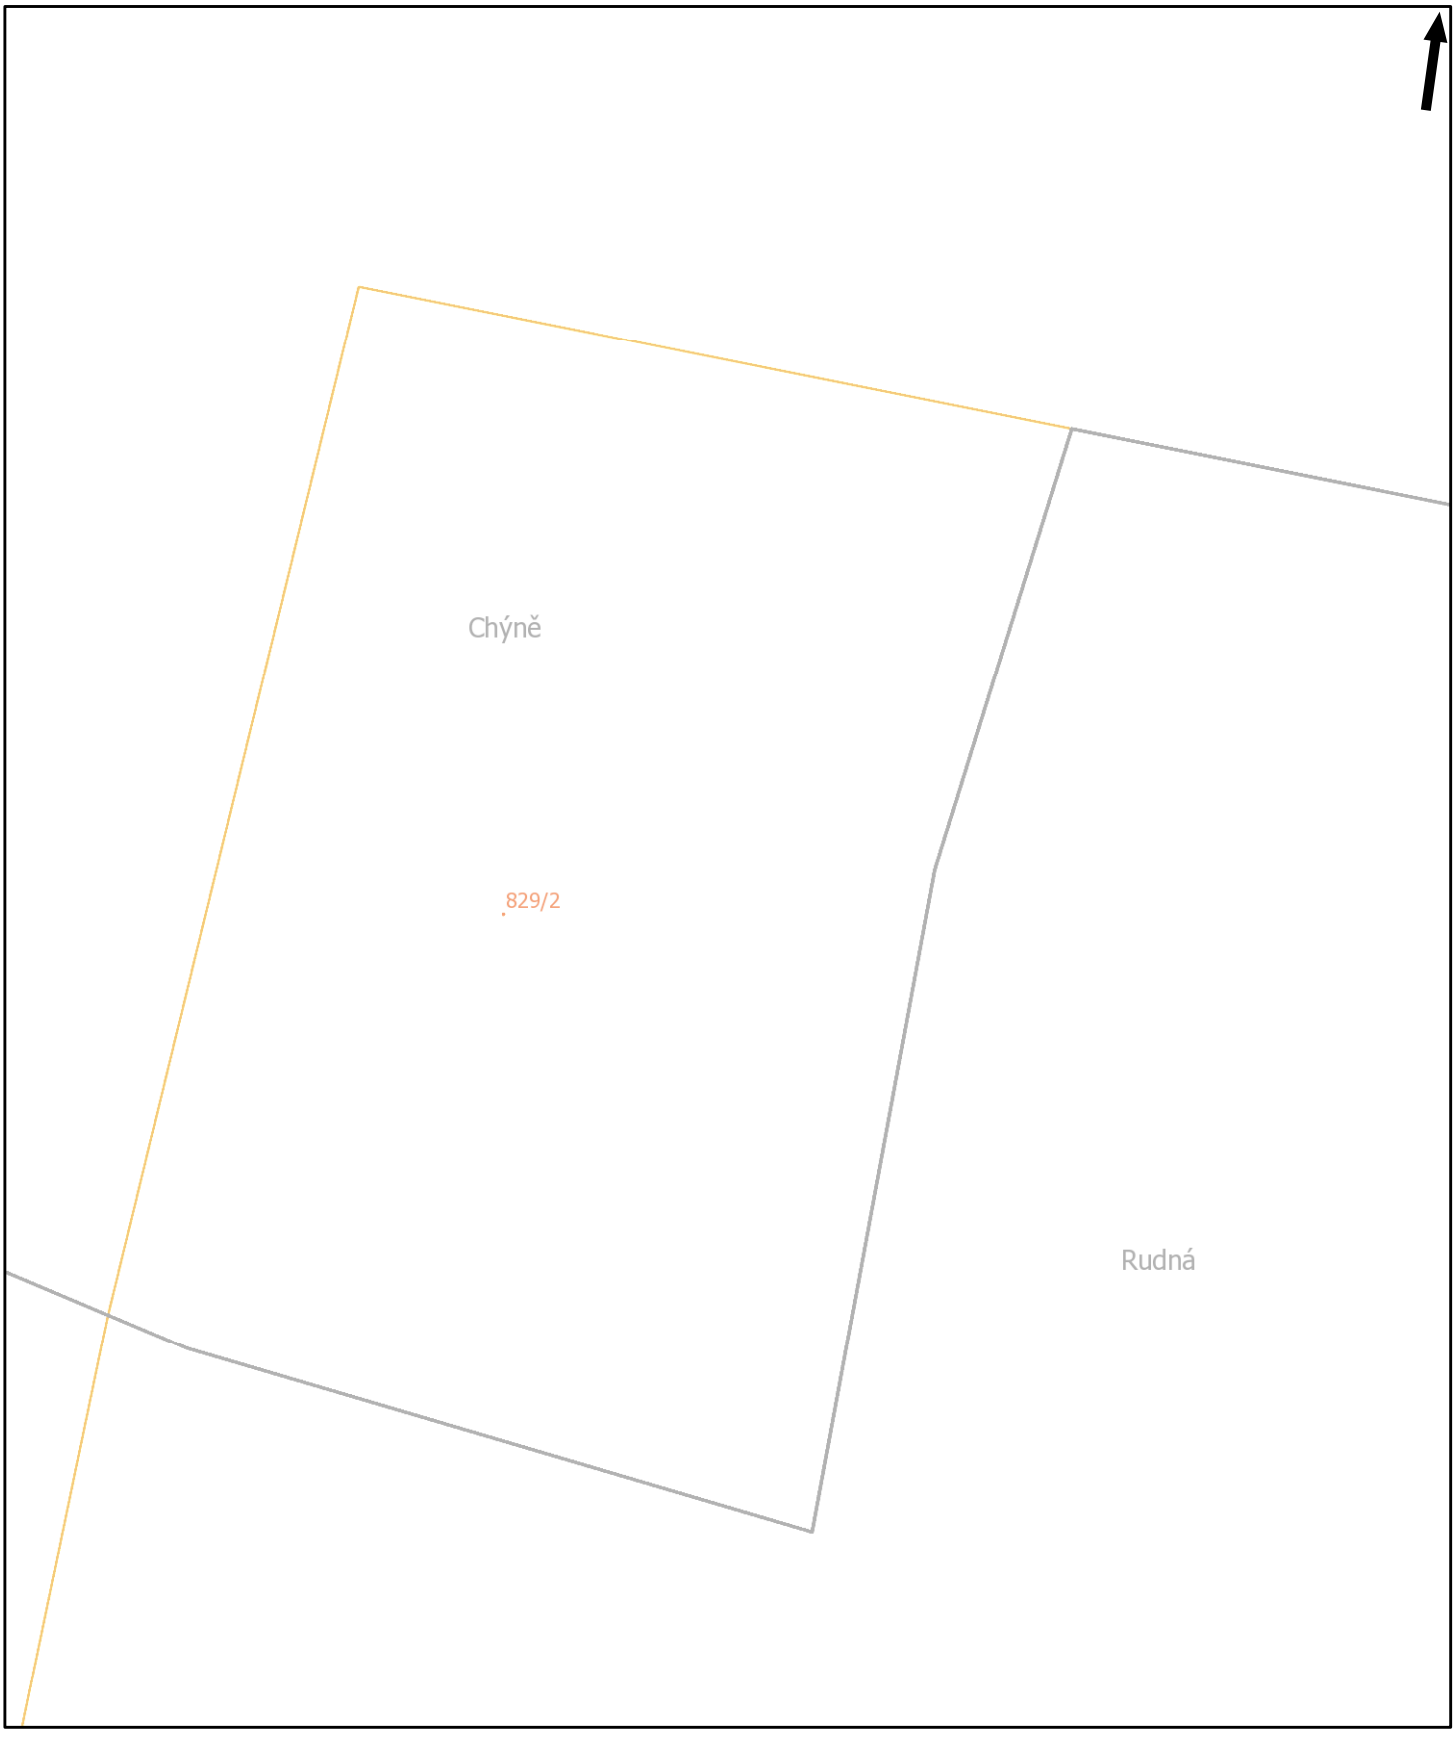

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

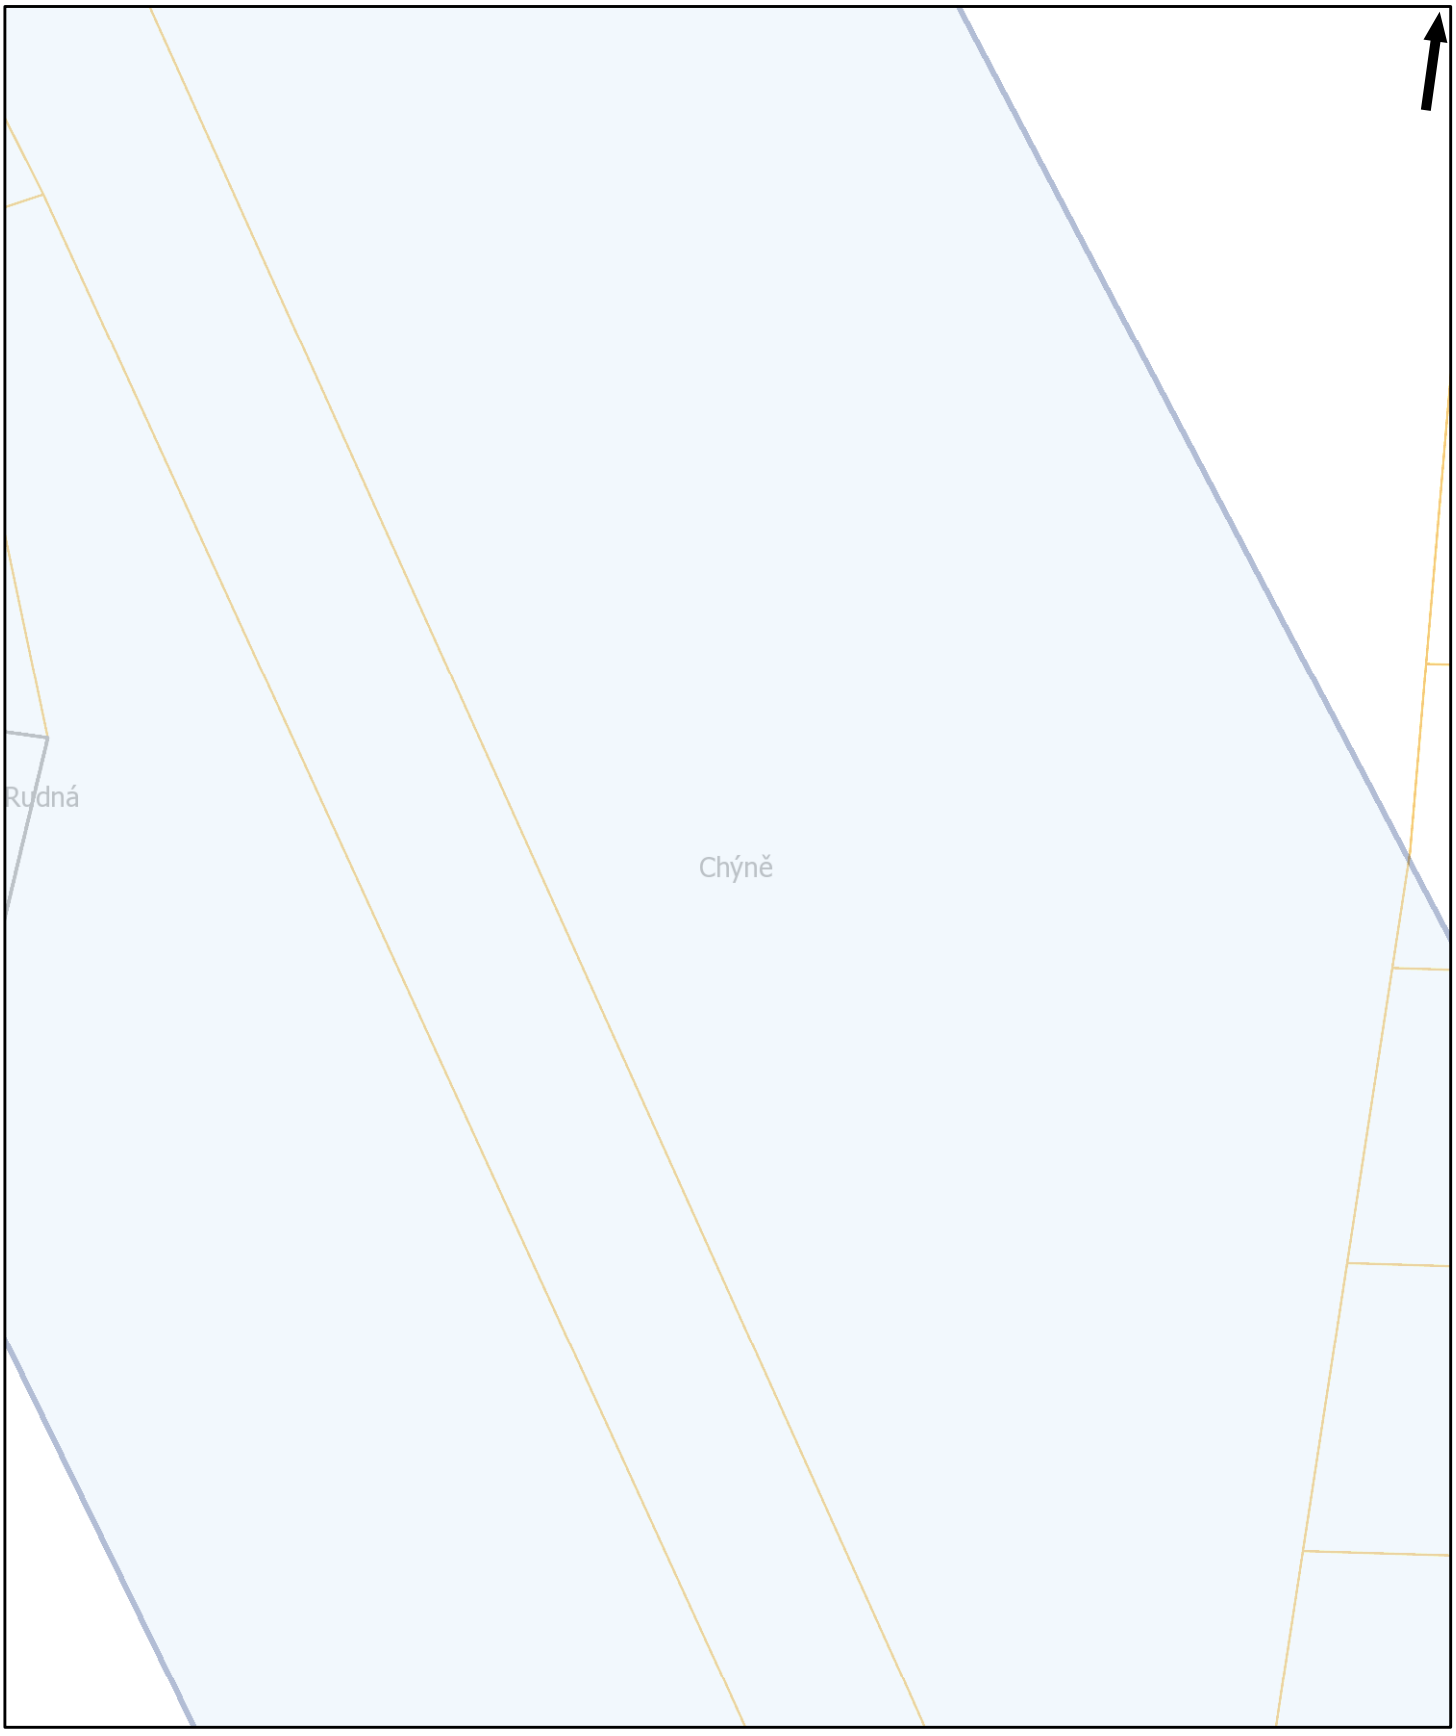

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

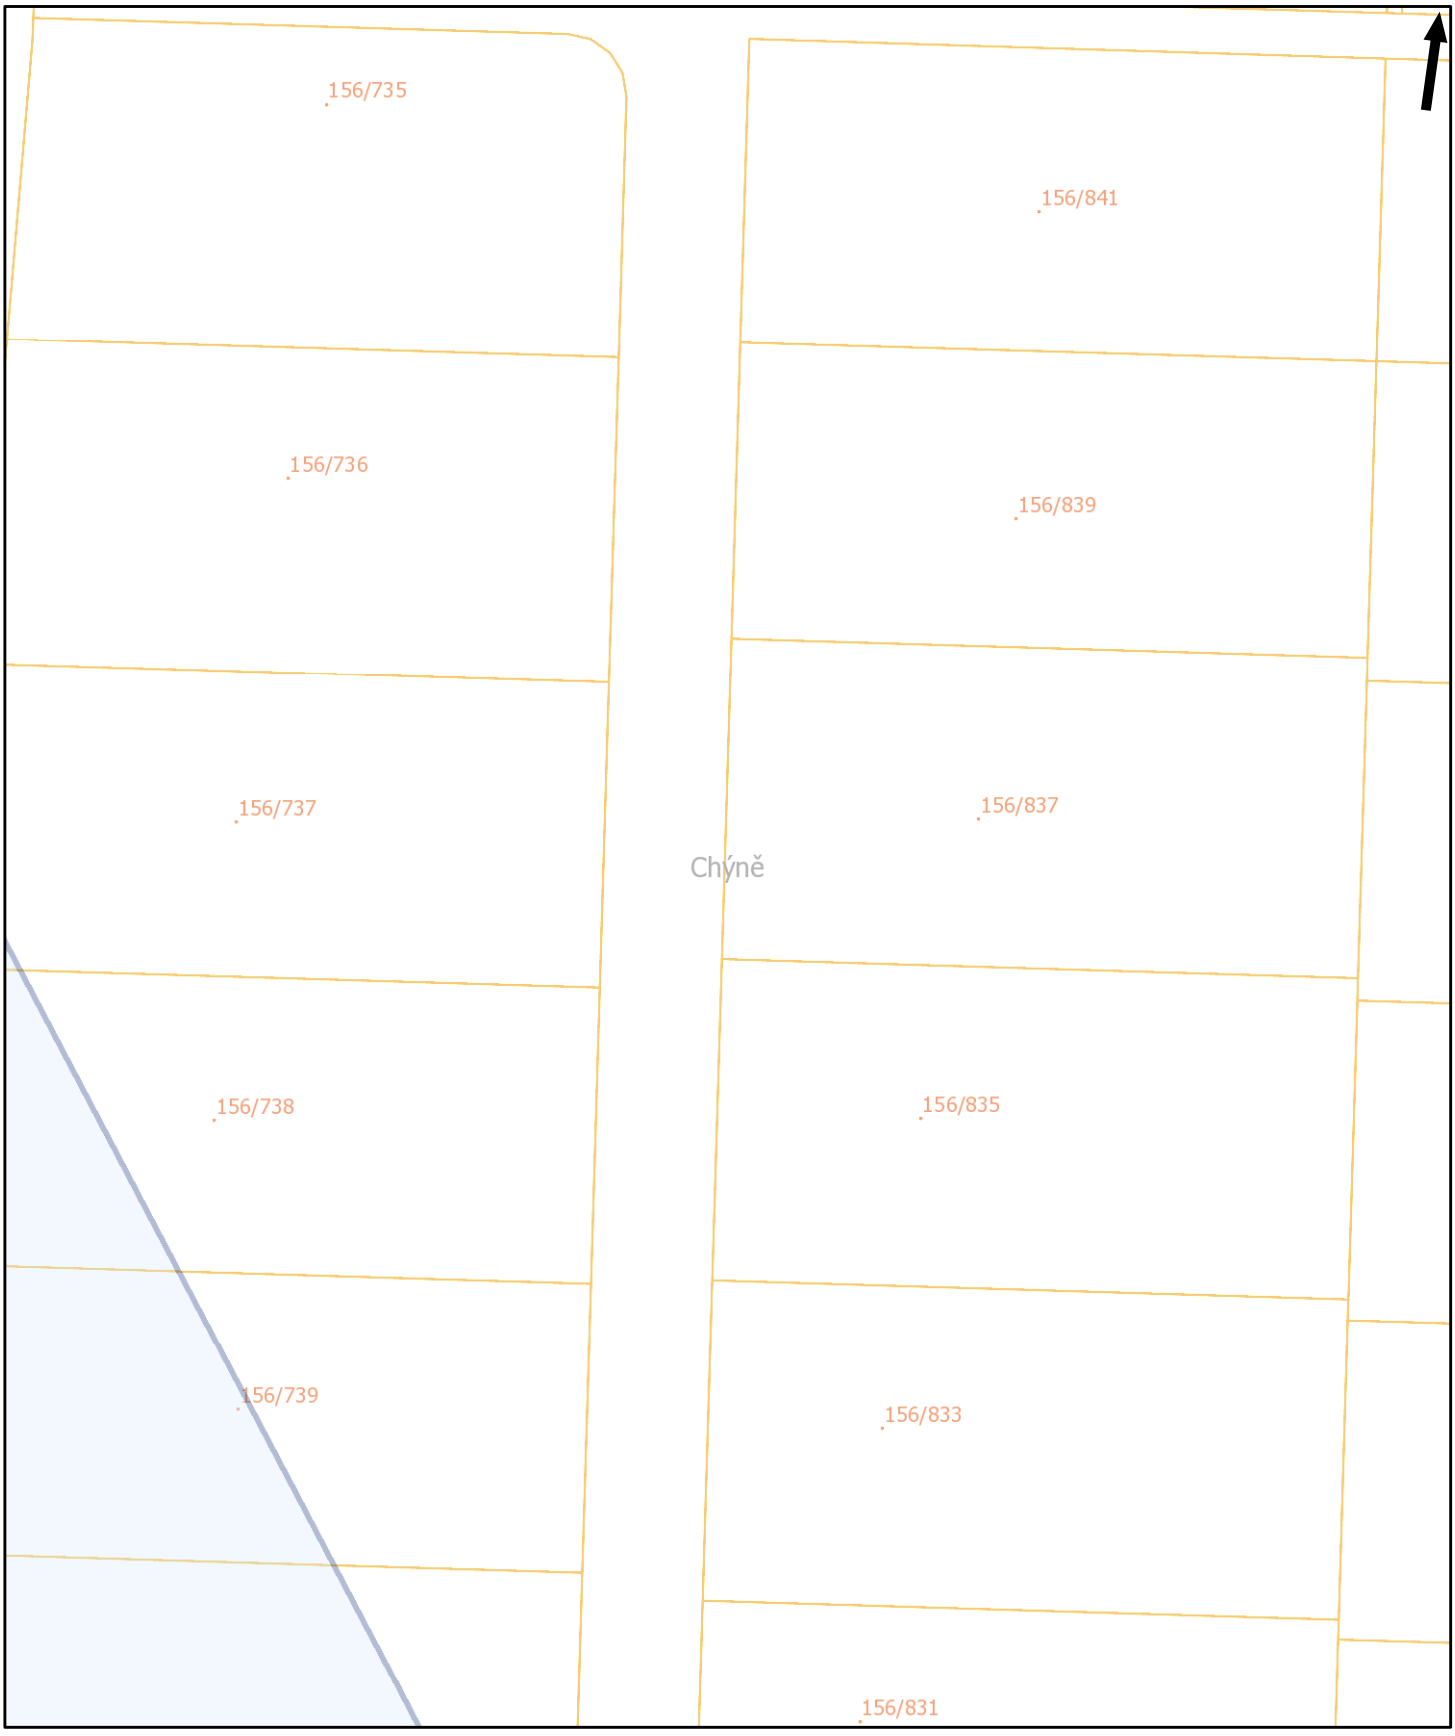

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

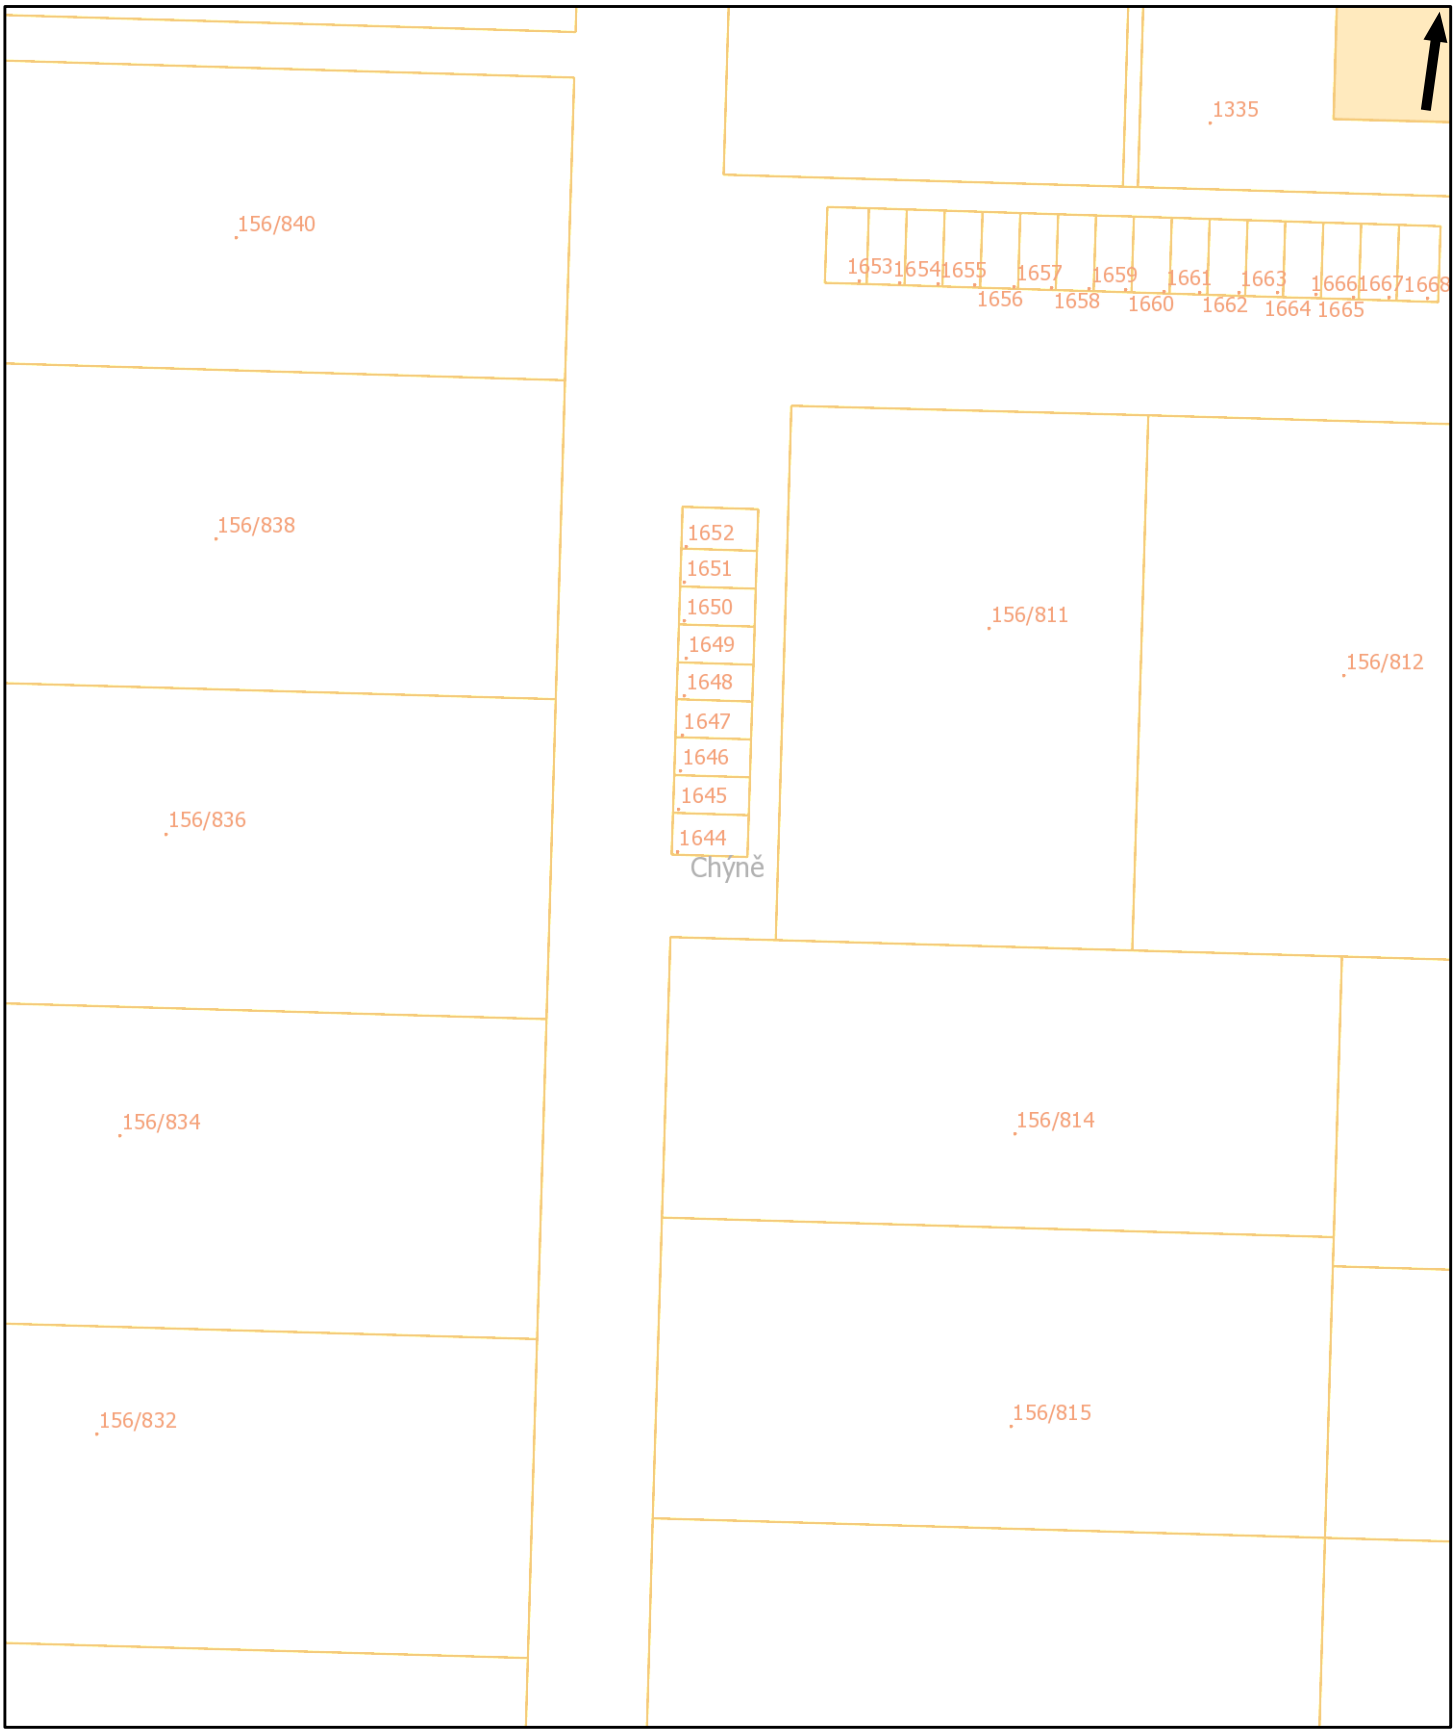

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

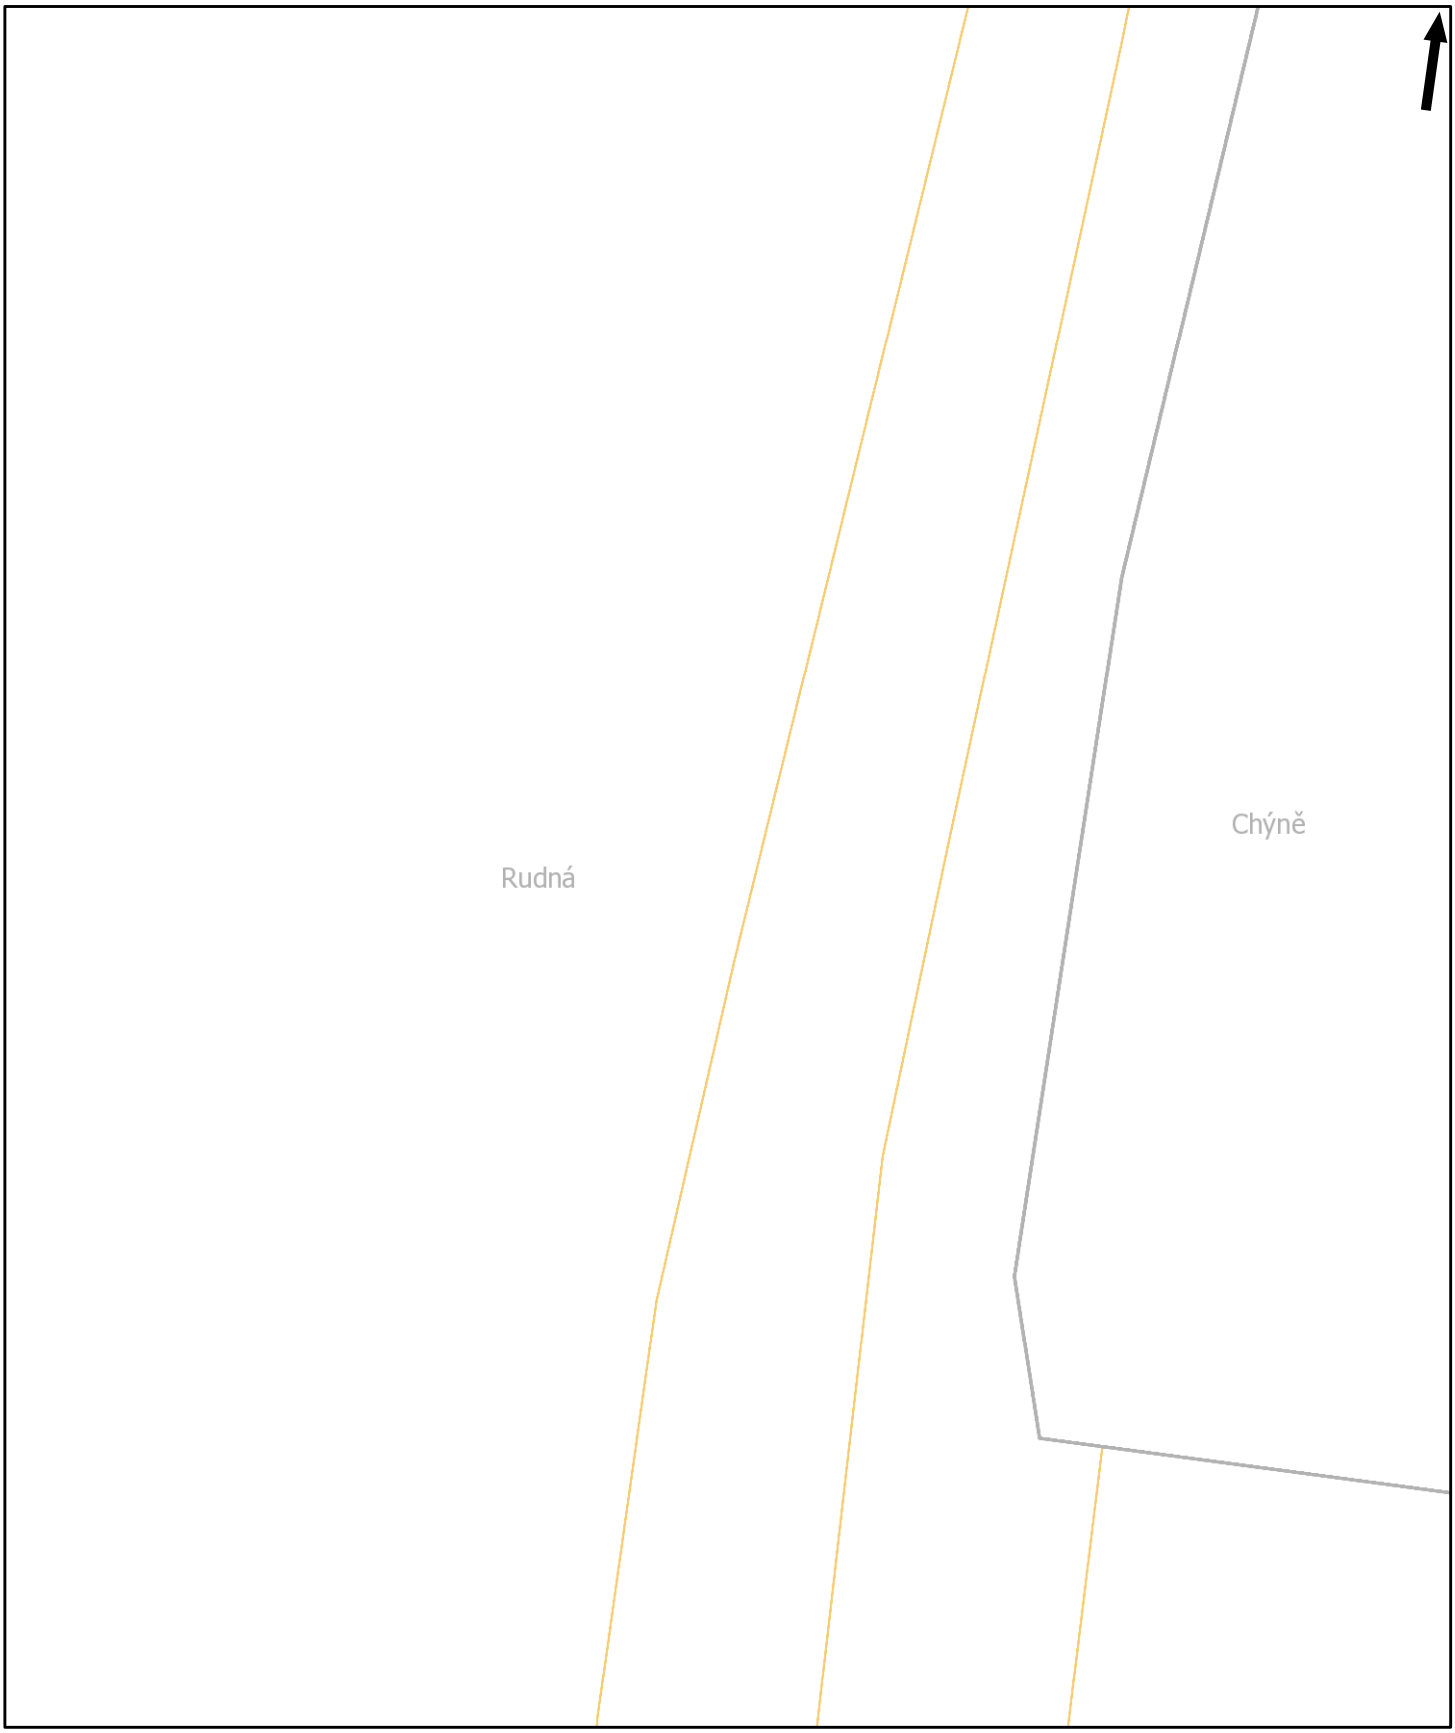

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

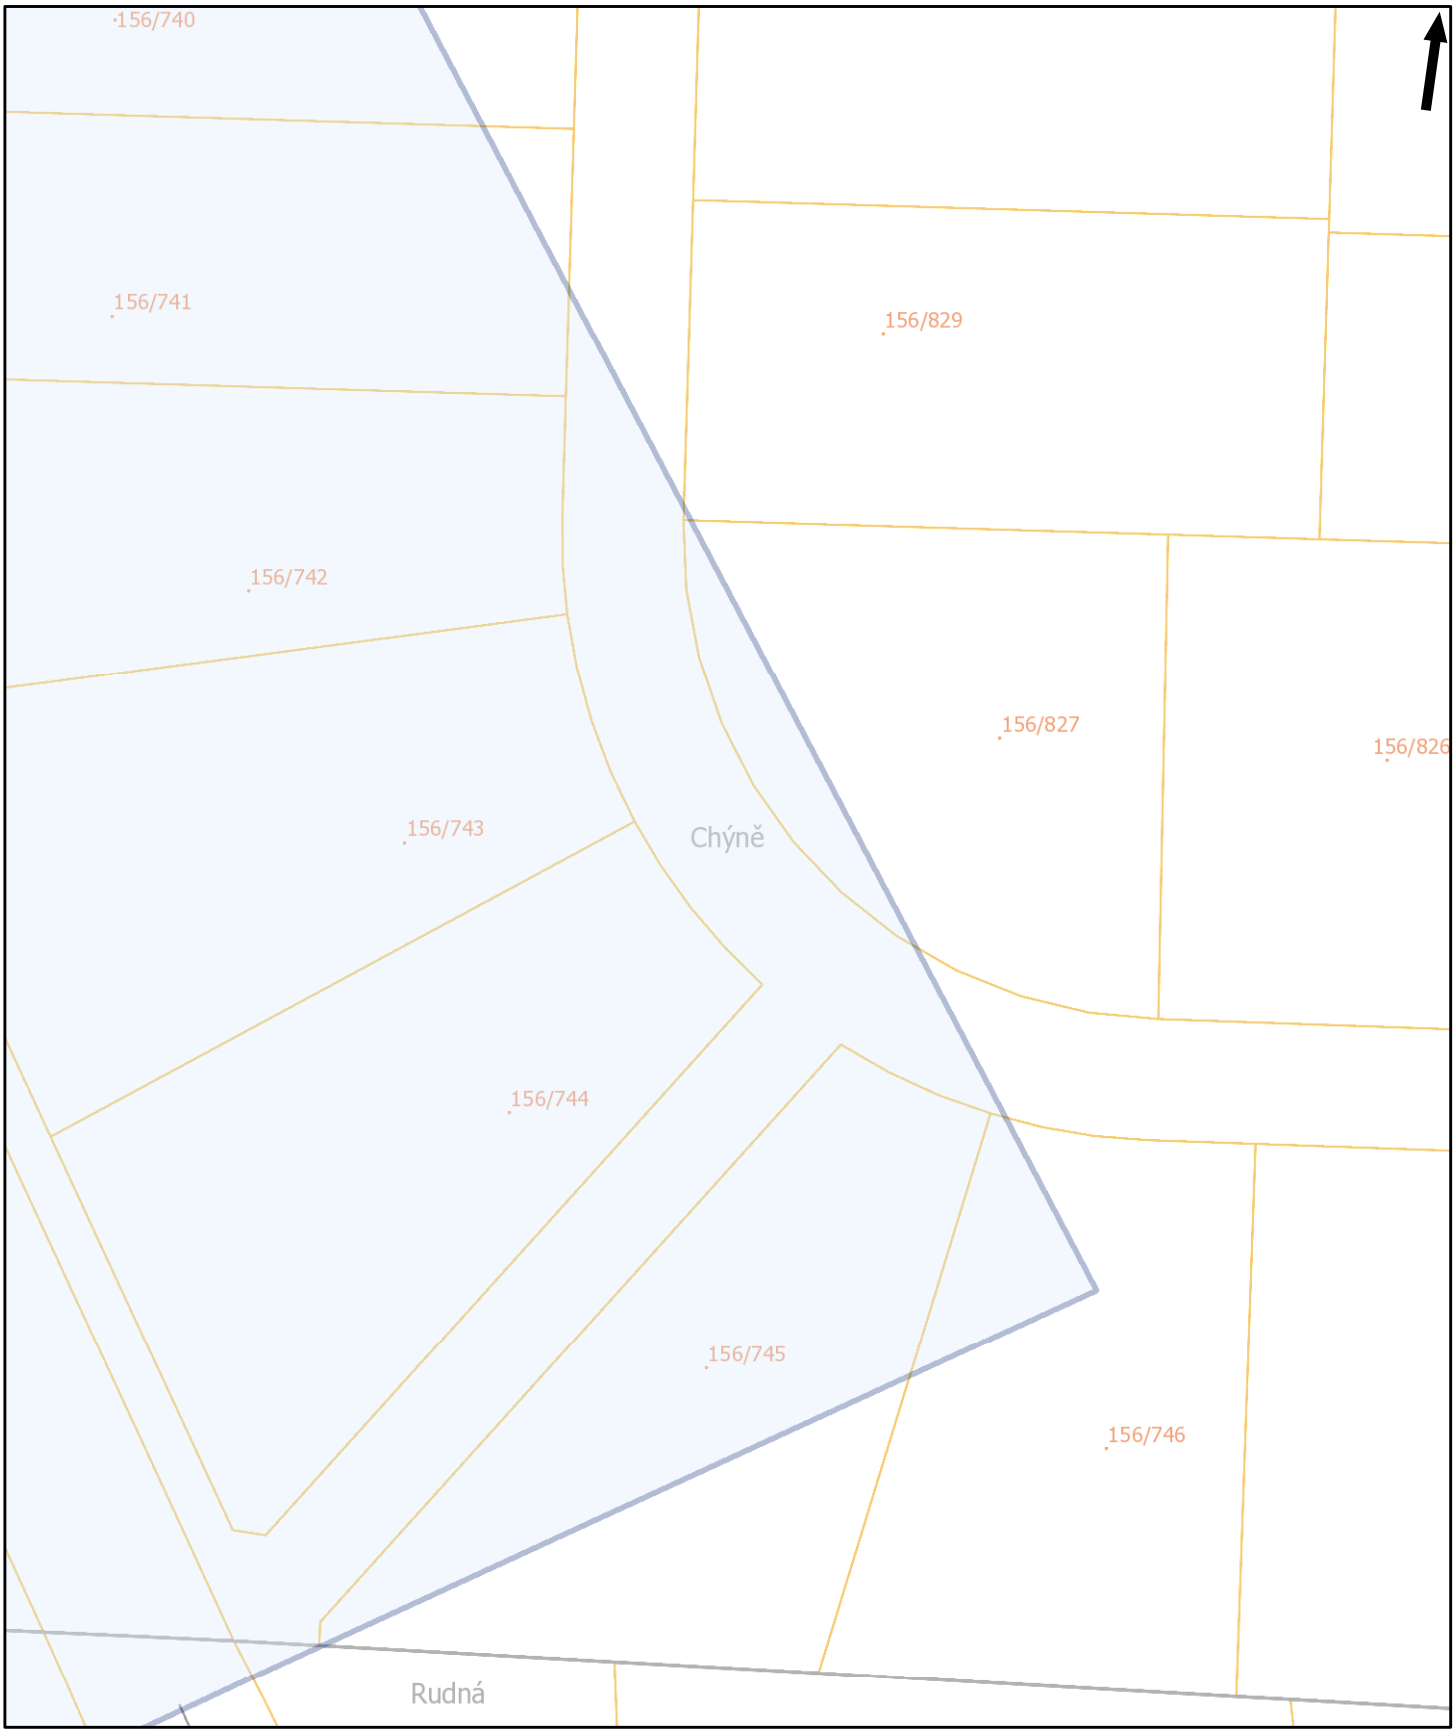

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

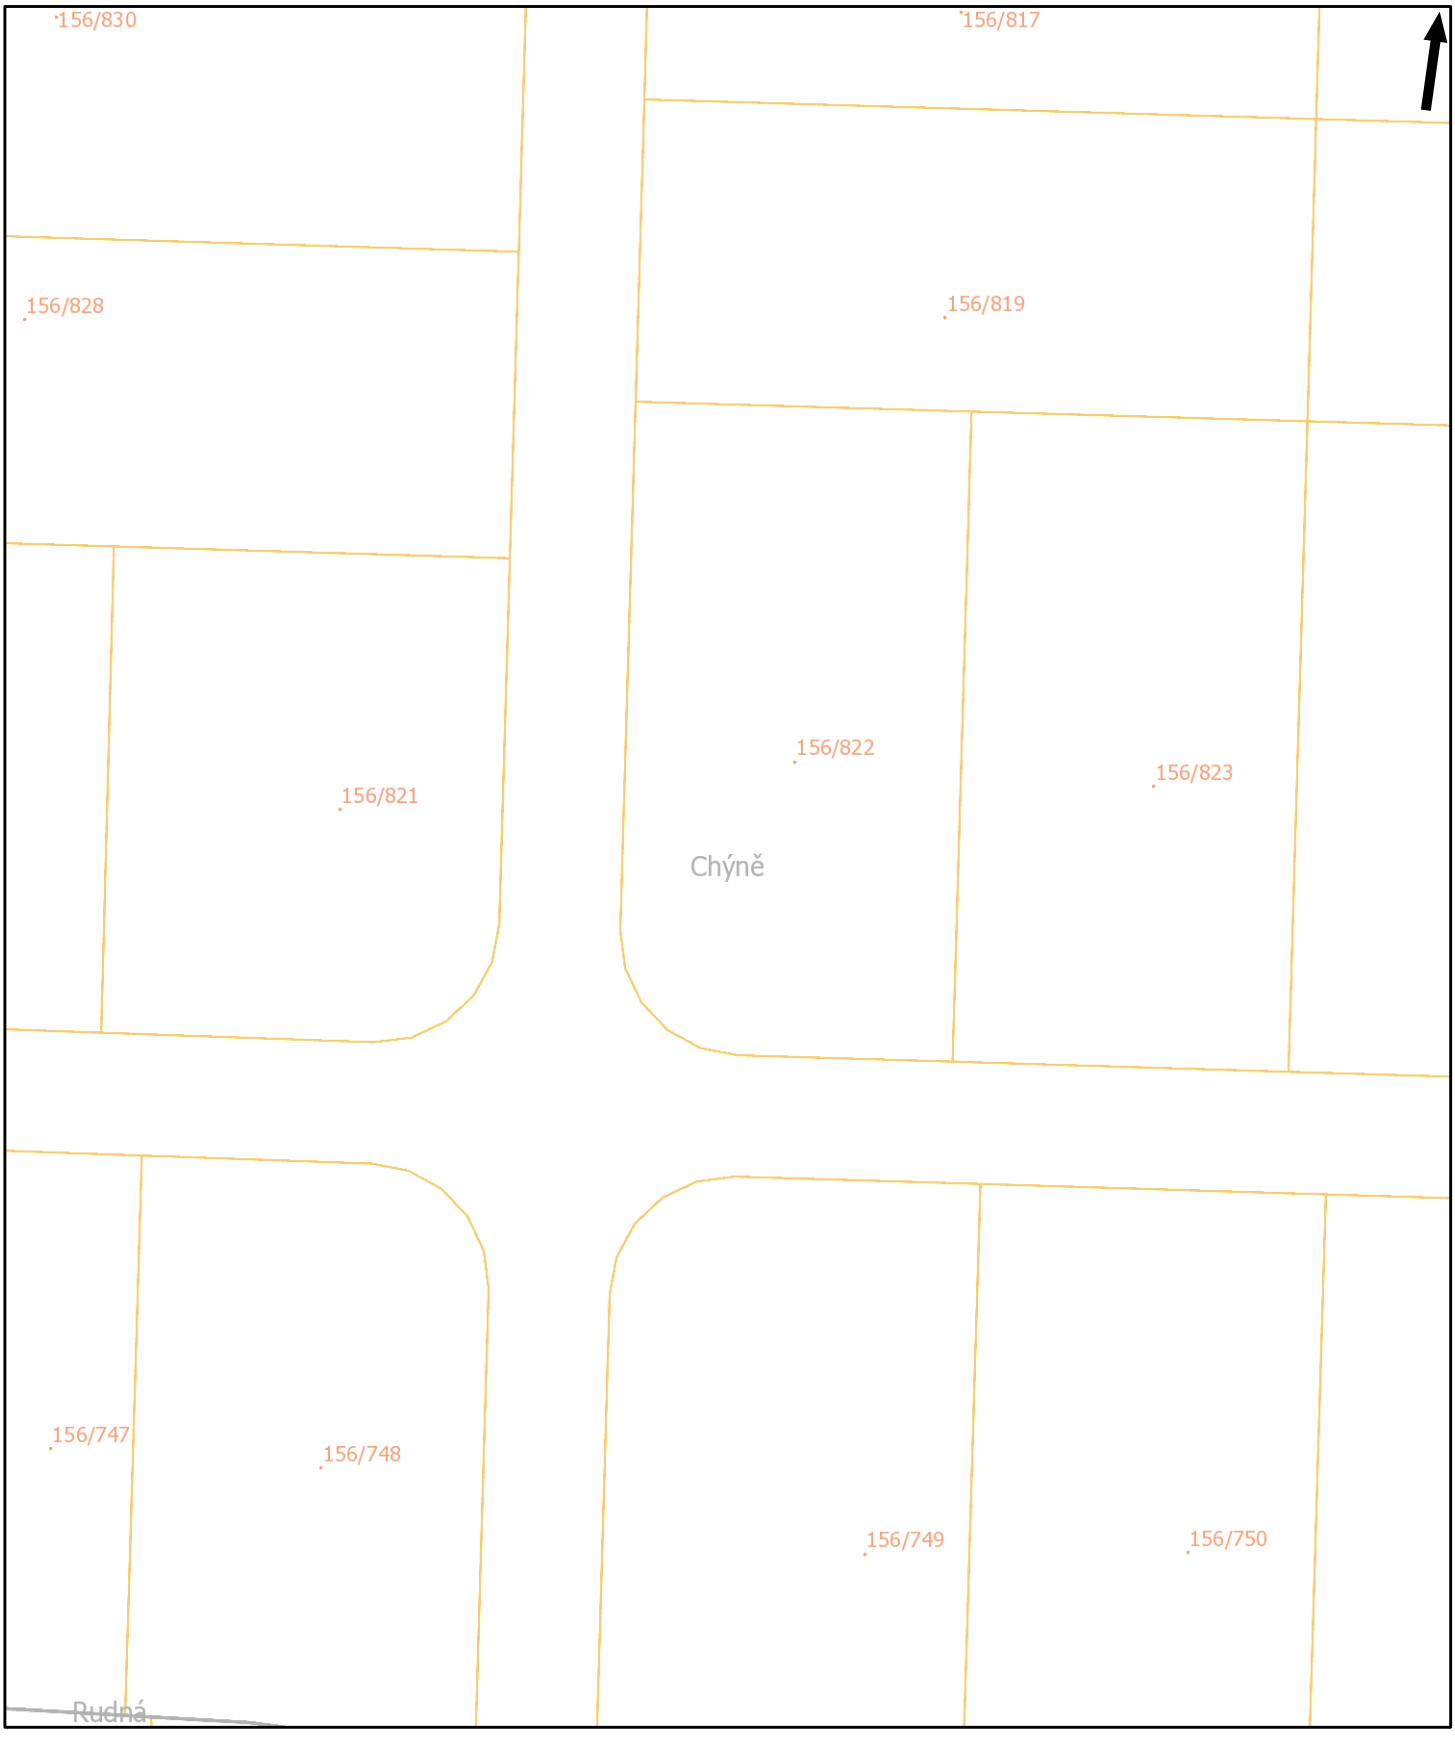

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

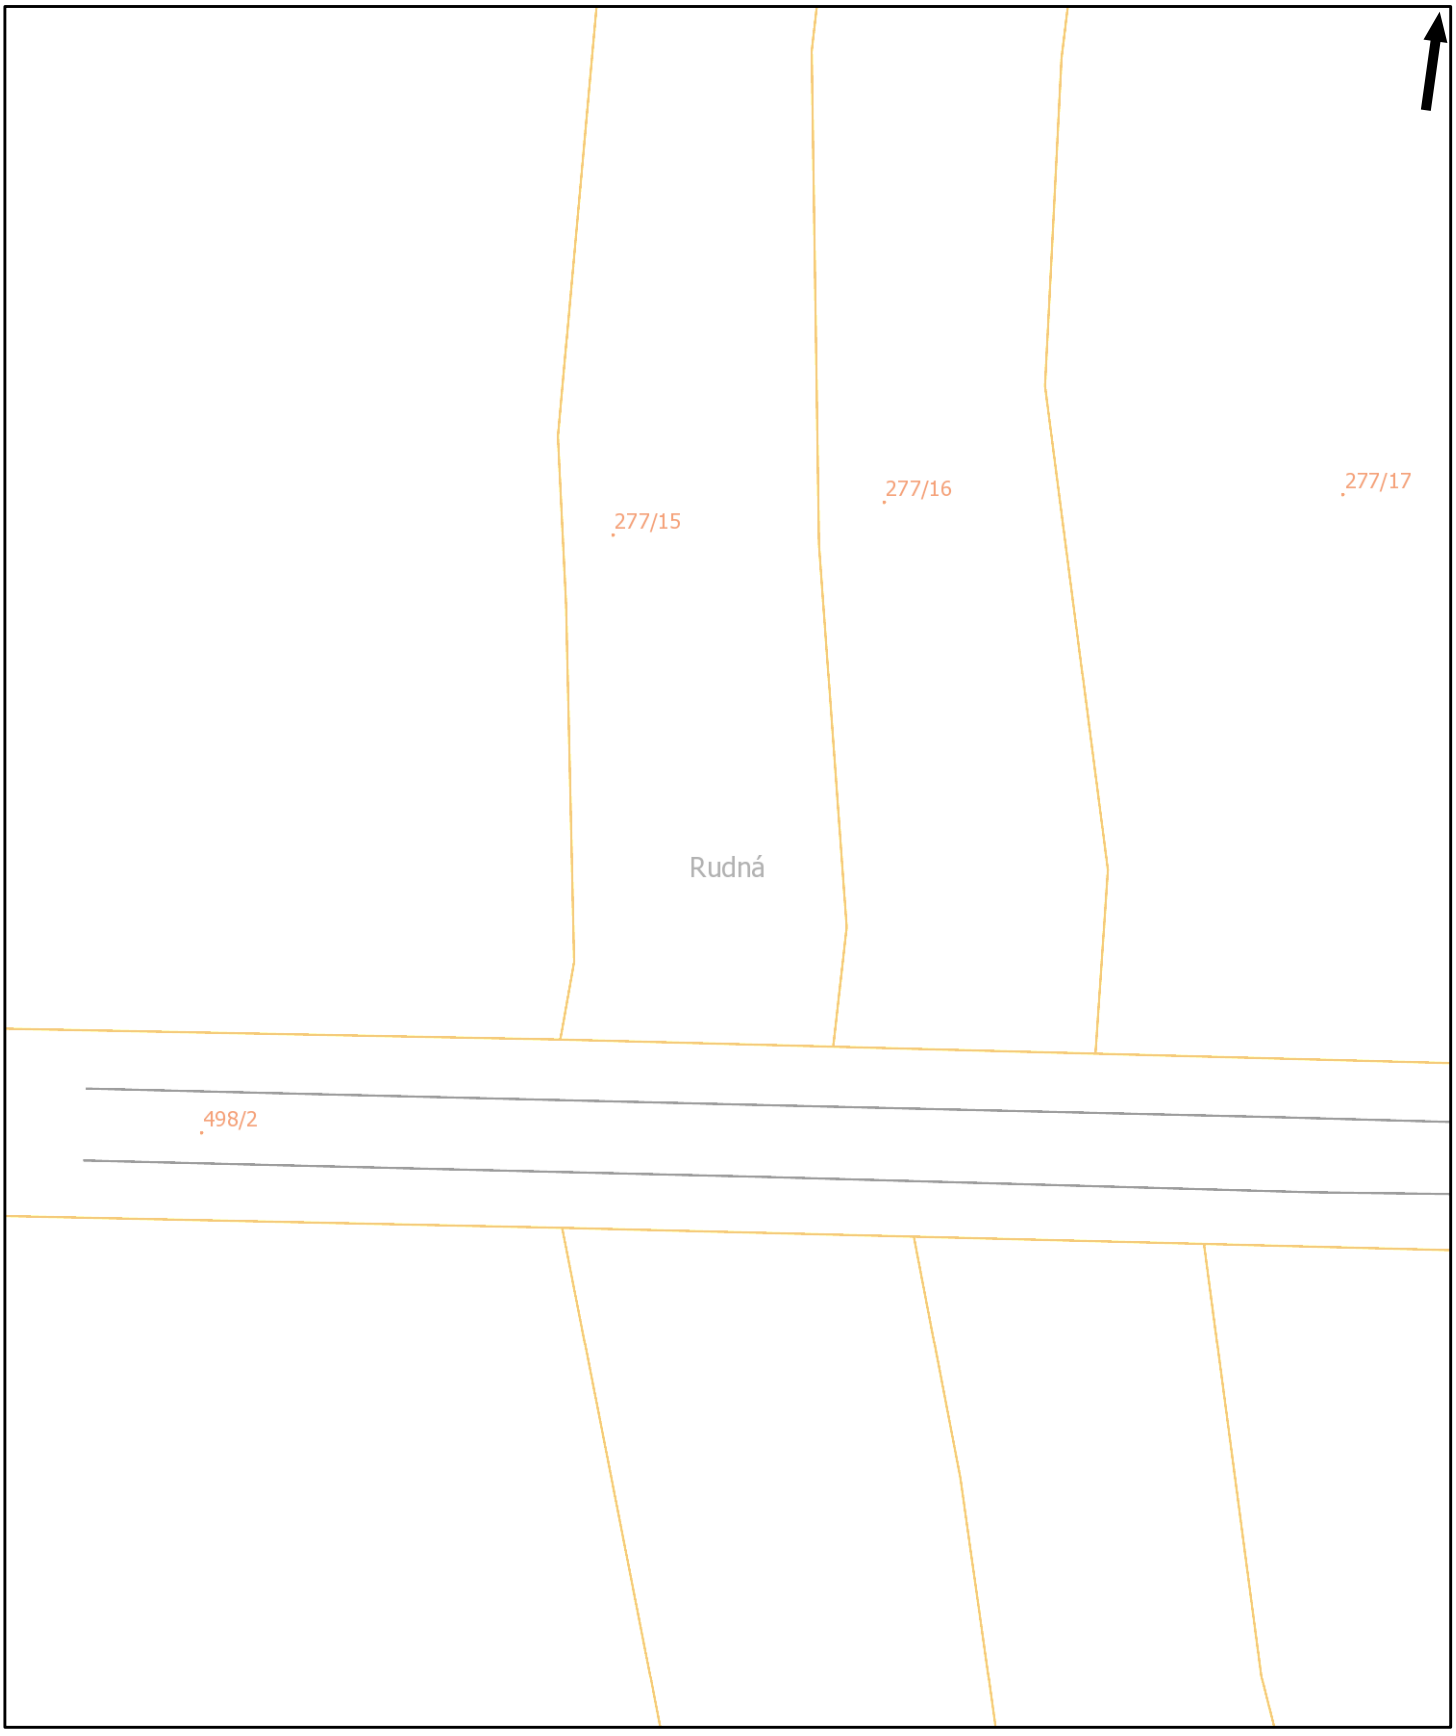

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

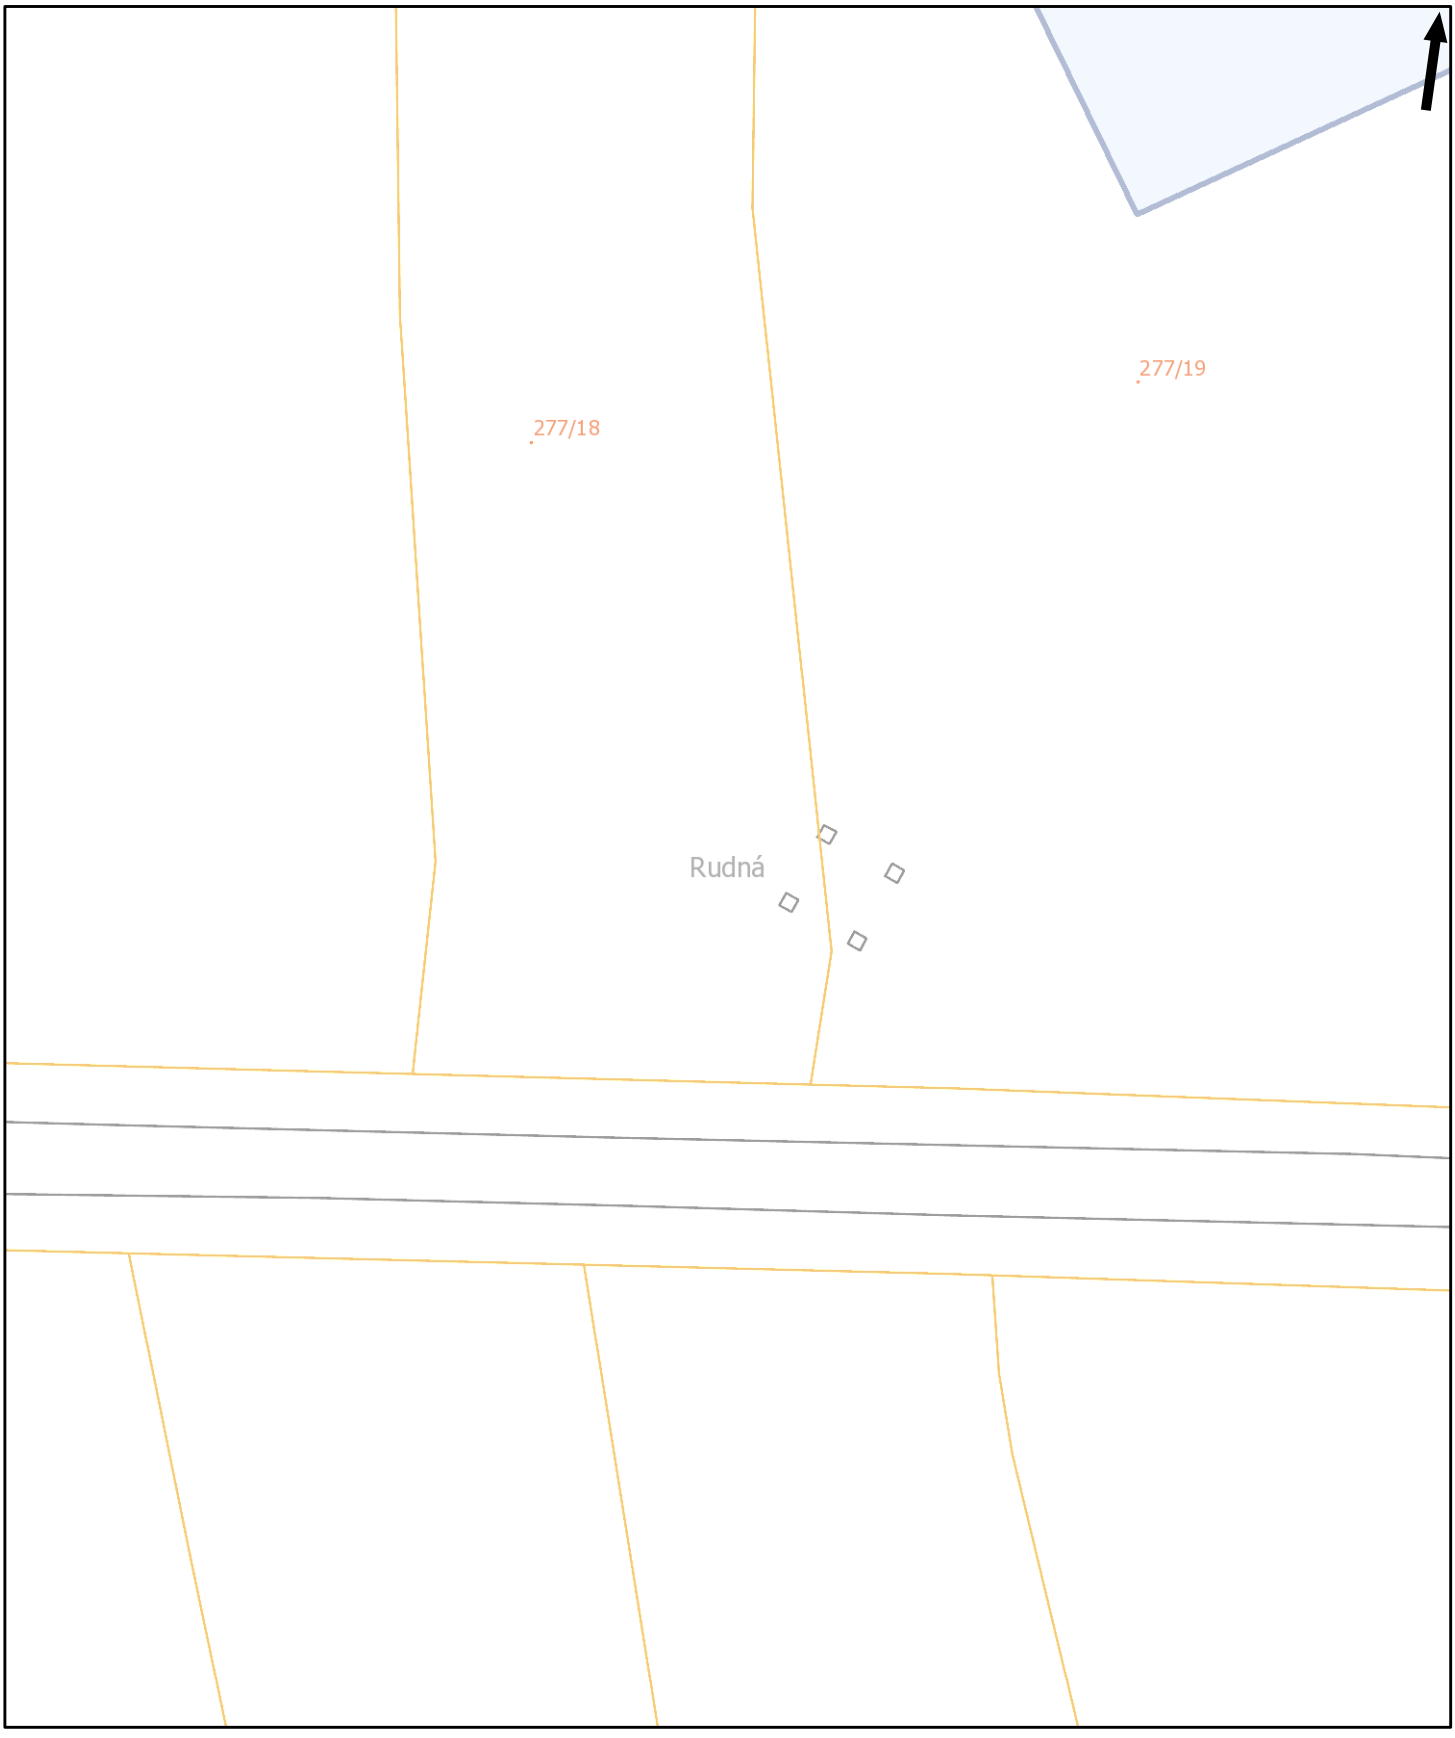

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

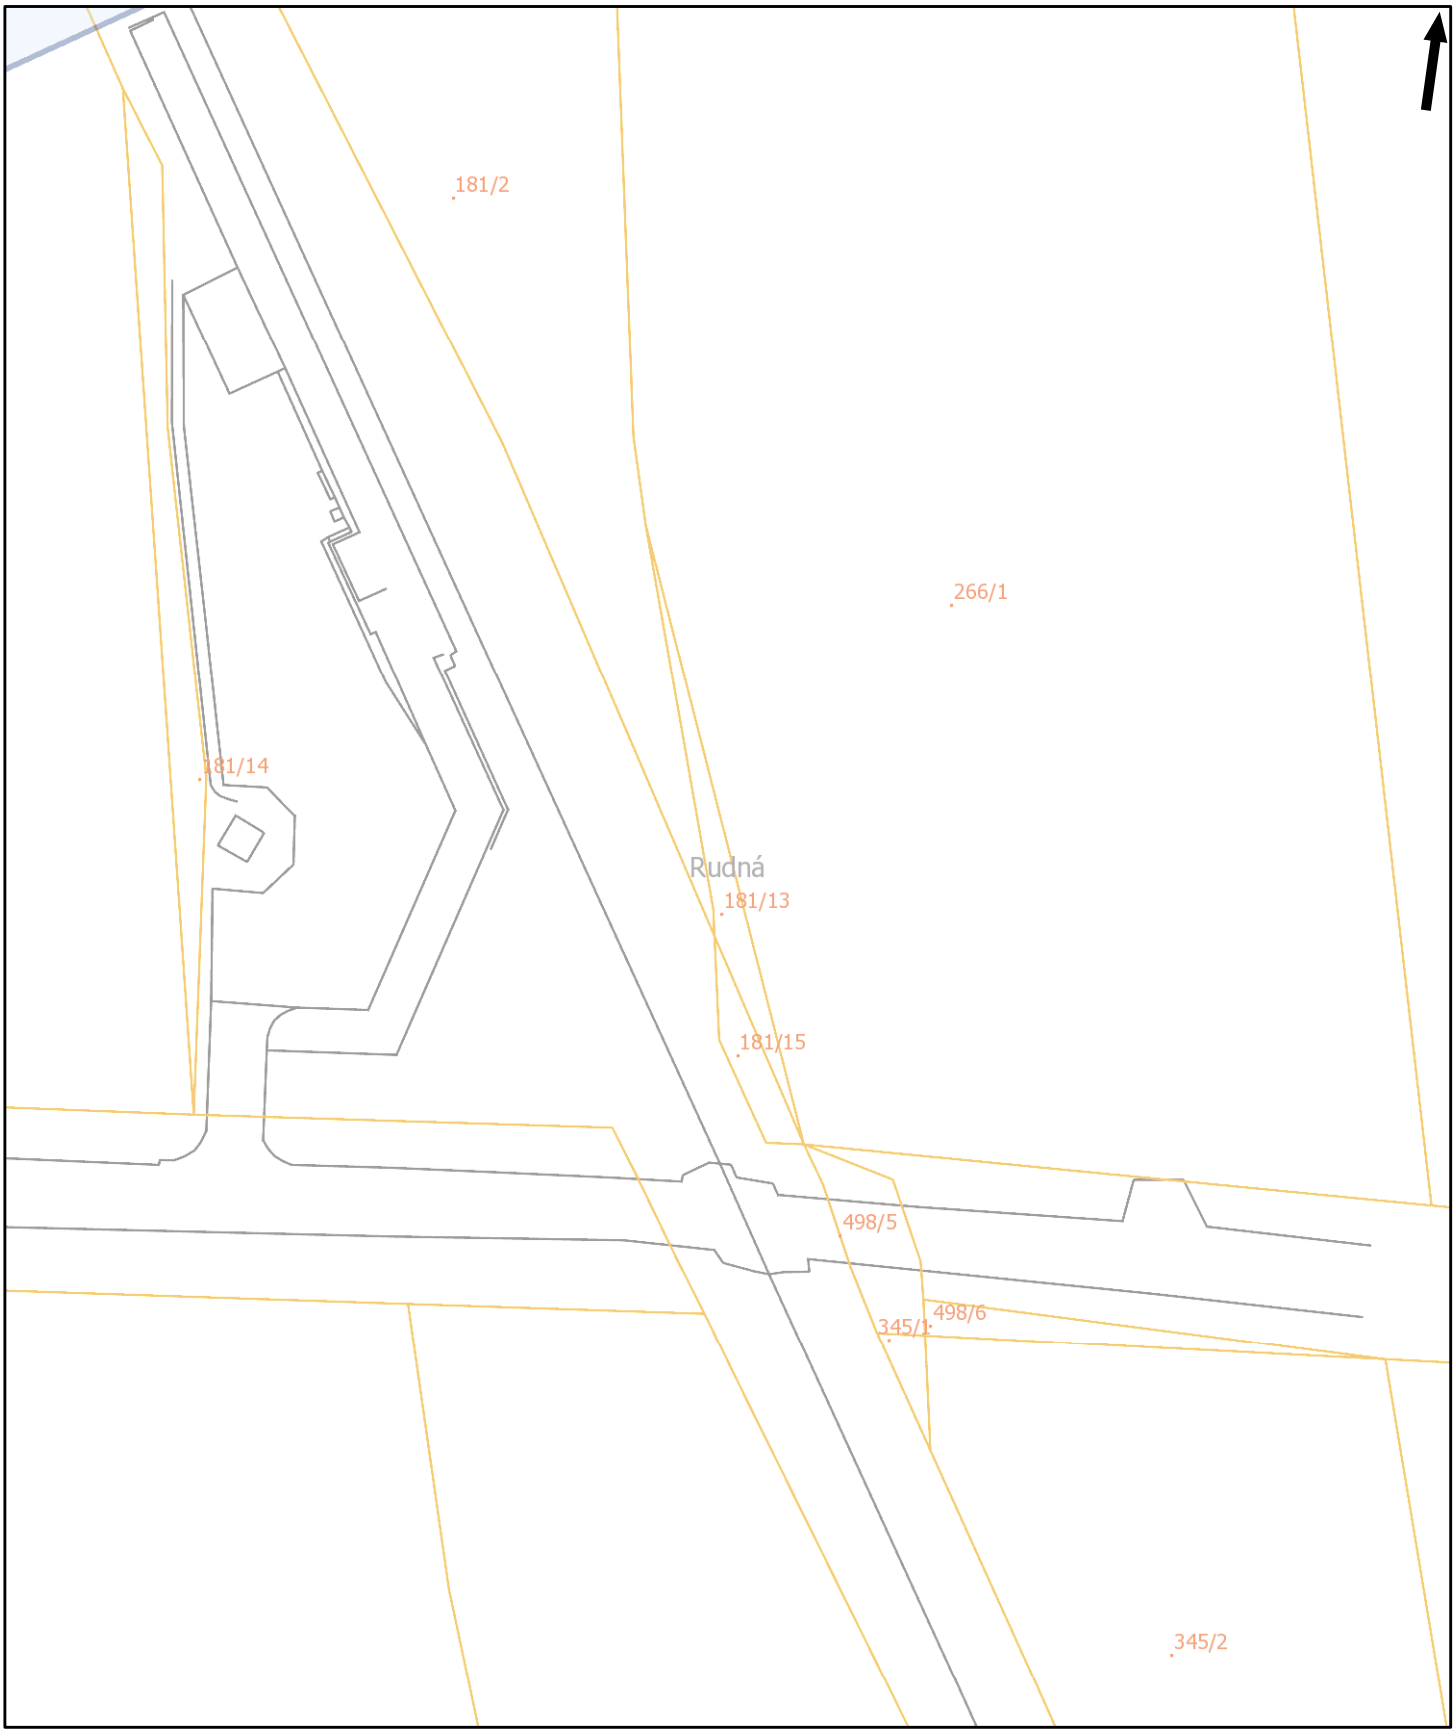

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2020_48537
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
16.03.2020 08:29:12

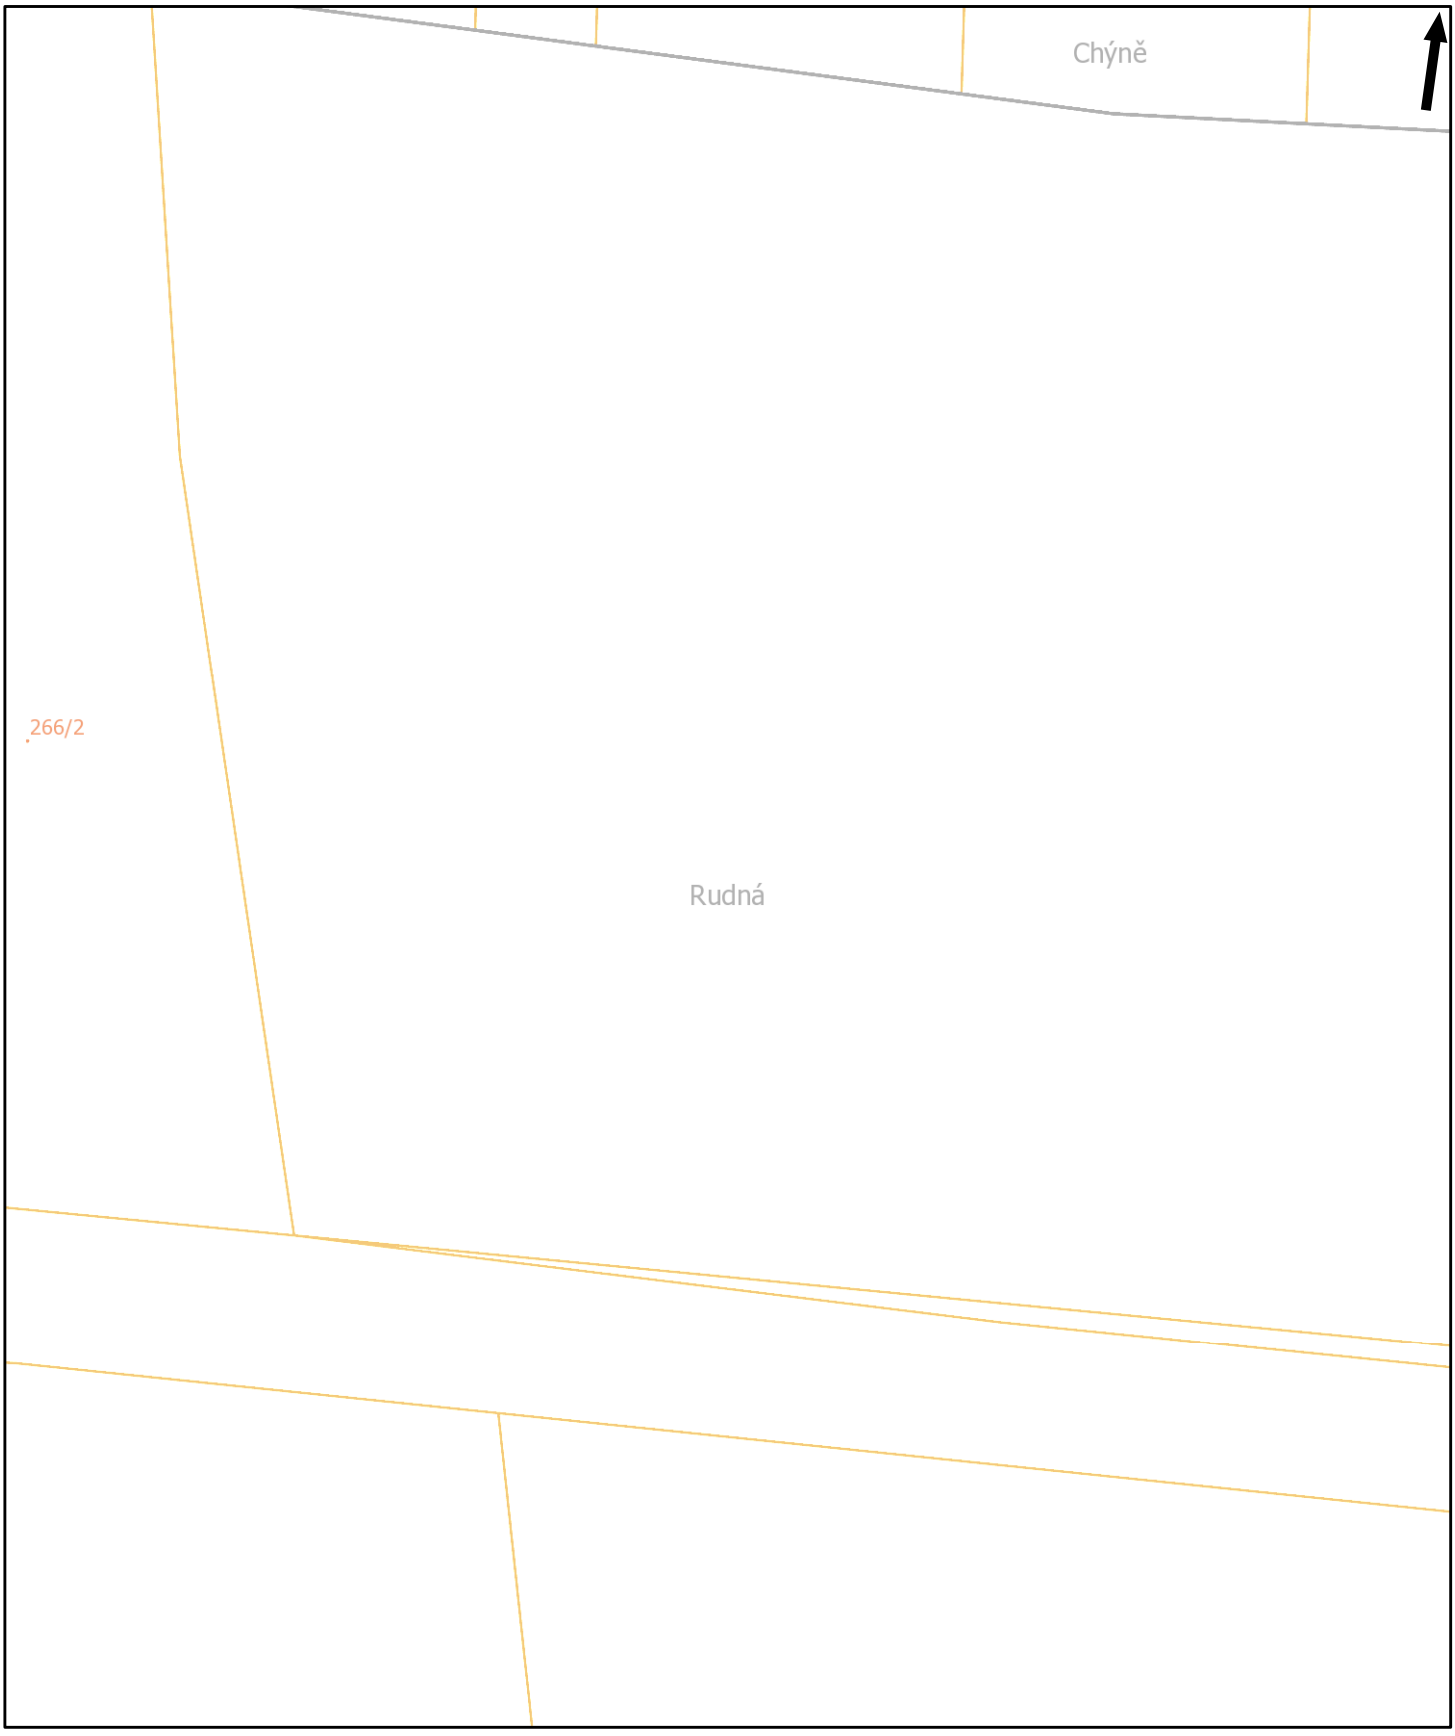

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

0 10 20 m

Plynárenská zařízení

BARVY PLYN./PŘÍP.

- VTL 25 bar
- STL 3 bar
- STL 1 bar
- NTL 2,1 a 4 kPa

Úsek plynovodu/přípojky

- odstaveno
- standardní průběh
- přibližný zákres

BARVY PRVKŮ

- VTL 25 bar
- STL 1 a 3 bar
- NTL 2,1 a 4 kPa
- čichačka
- DR v zemi
- DR ve skříňce
- DR ve skříňce s HUP
- filtr
- Gibaultova spojka
- HUP ve skříňce
- HUP bez skříňky
- chránička/ochr. trubka
- izolační spoj
- kapák
- kompenzátor
- odfuk
- odvzdušnění DR
- odvzdušnění RS

- ochoz
- povrchový znak
- přechod
- orientační sloupek
- vývod sig. vodiče
- redukce
- regulátor
- regulační stanice
- regulátor blokový
- regulátor posilovací
- štěrková stěna
- tvarovka
- zátka
- zaslepení
- uzávěr/uzávěr provozní
- změna materiálu

- plynové lampy
- sloupek dálkového přenosu
- chránička PKO
- zemnící pásek
- bleskojistka PKO
- referenční elektroda PKO
- RIS
- elektroměr PKO

- PO; spojovací objekt
- SKAO
- EPD
- kontrolní vývod, kont. měřící stanice
- saturáž

- kabel PKO hlavní
- ostatní kabely PKO

Anodové uzemnění PKO

- AU-V (hloubkové) vertikální
- GAN (galvanická anoda)
- AU-H (hloubkové)
- AU-rozpt. (rozptýlená anoda)
- ostatní anodová uzemnění

Anodové uzemnění - linie

- AU-FeSi
- AU-TU; AU-komb. jiné; AU-speciální
- AU-TU-FeSi (kombinované)
- AU-flexibilní
- AU-hřebenové
- AU-H; AU-rozpt.; GAN; zemn. pásek

H.2.7

ŽADATEL
TMS Projekt s.r.o.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0201043396		16.03.2020

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy - Odb. Jeneček**

Účel: **Sloučené územní a stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201043396 ze dne 16.03.2020, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 16.03.2021.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0201043396.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

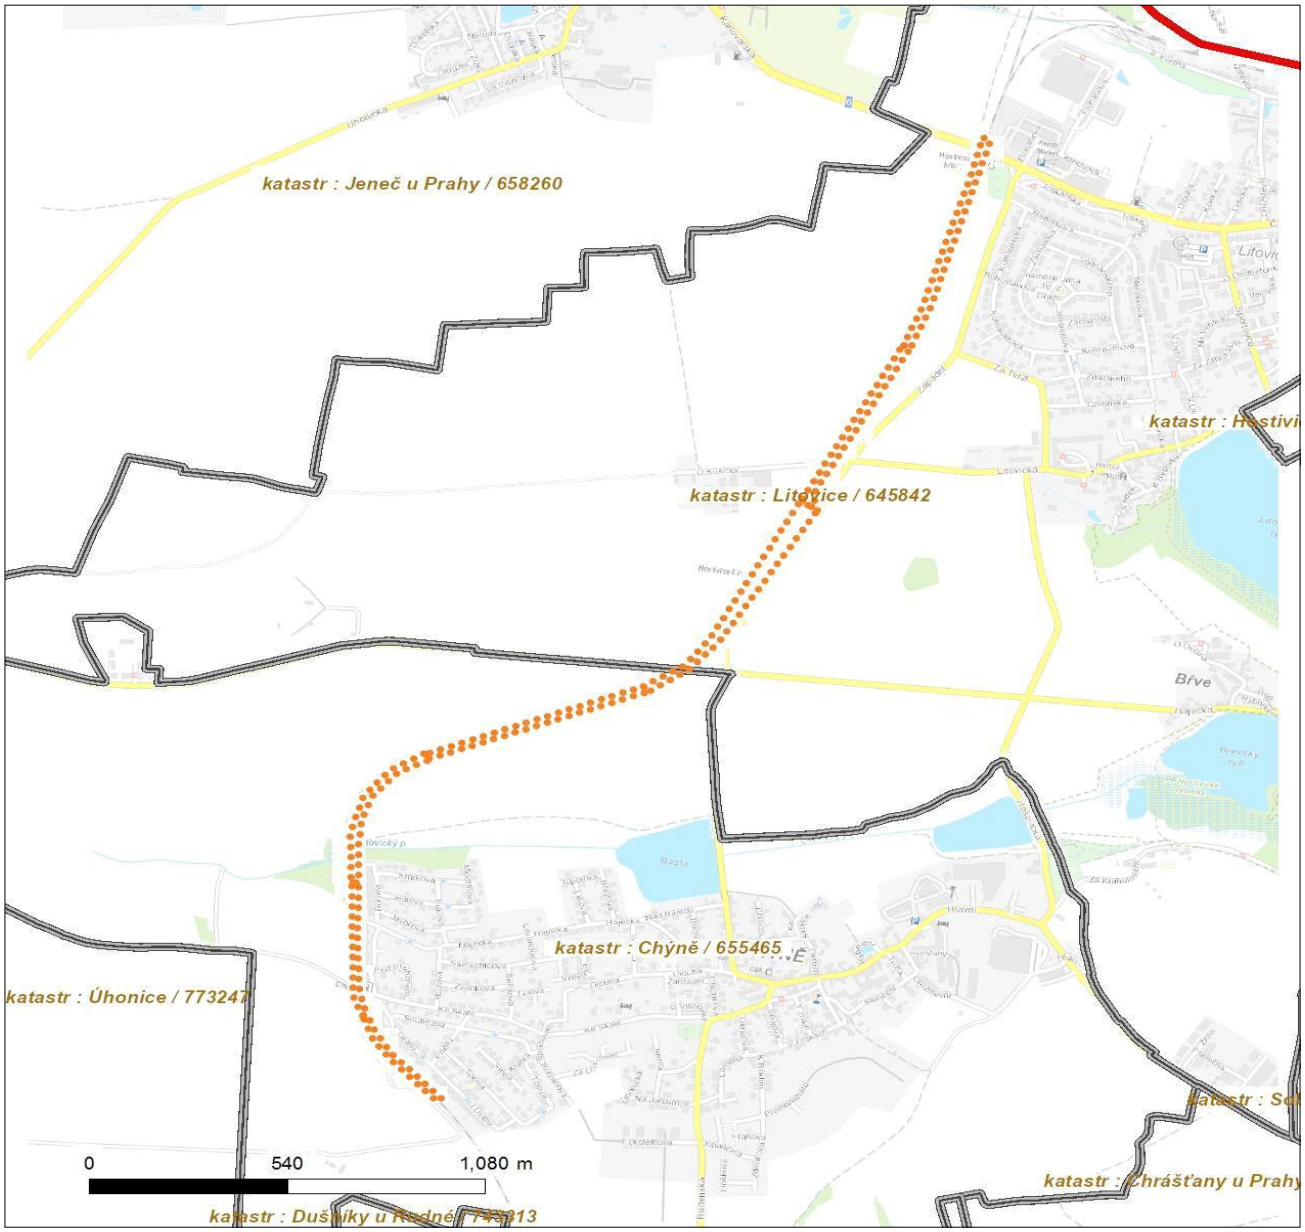

LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

DISTRIBUCE

H.2.8

TMS Projekt s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0101277242

VYŘÍZENO DNE
16.03.2020

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy - Odb. Jeneček

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101277242 ze dne 16.03.2020 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.
Toto sdělení je platné do 16.09.2020 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet	střet	
Nadzemní síť		střet	

Stanice	střet

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8

PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy
1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci, či ochranné trubky musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
   - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
   - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
   - pro vodiče s izolací základní 5 metrů
c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a.s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

Platí pouze se sdělením číslo 0101277242.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

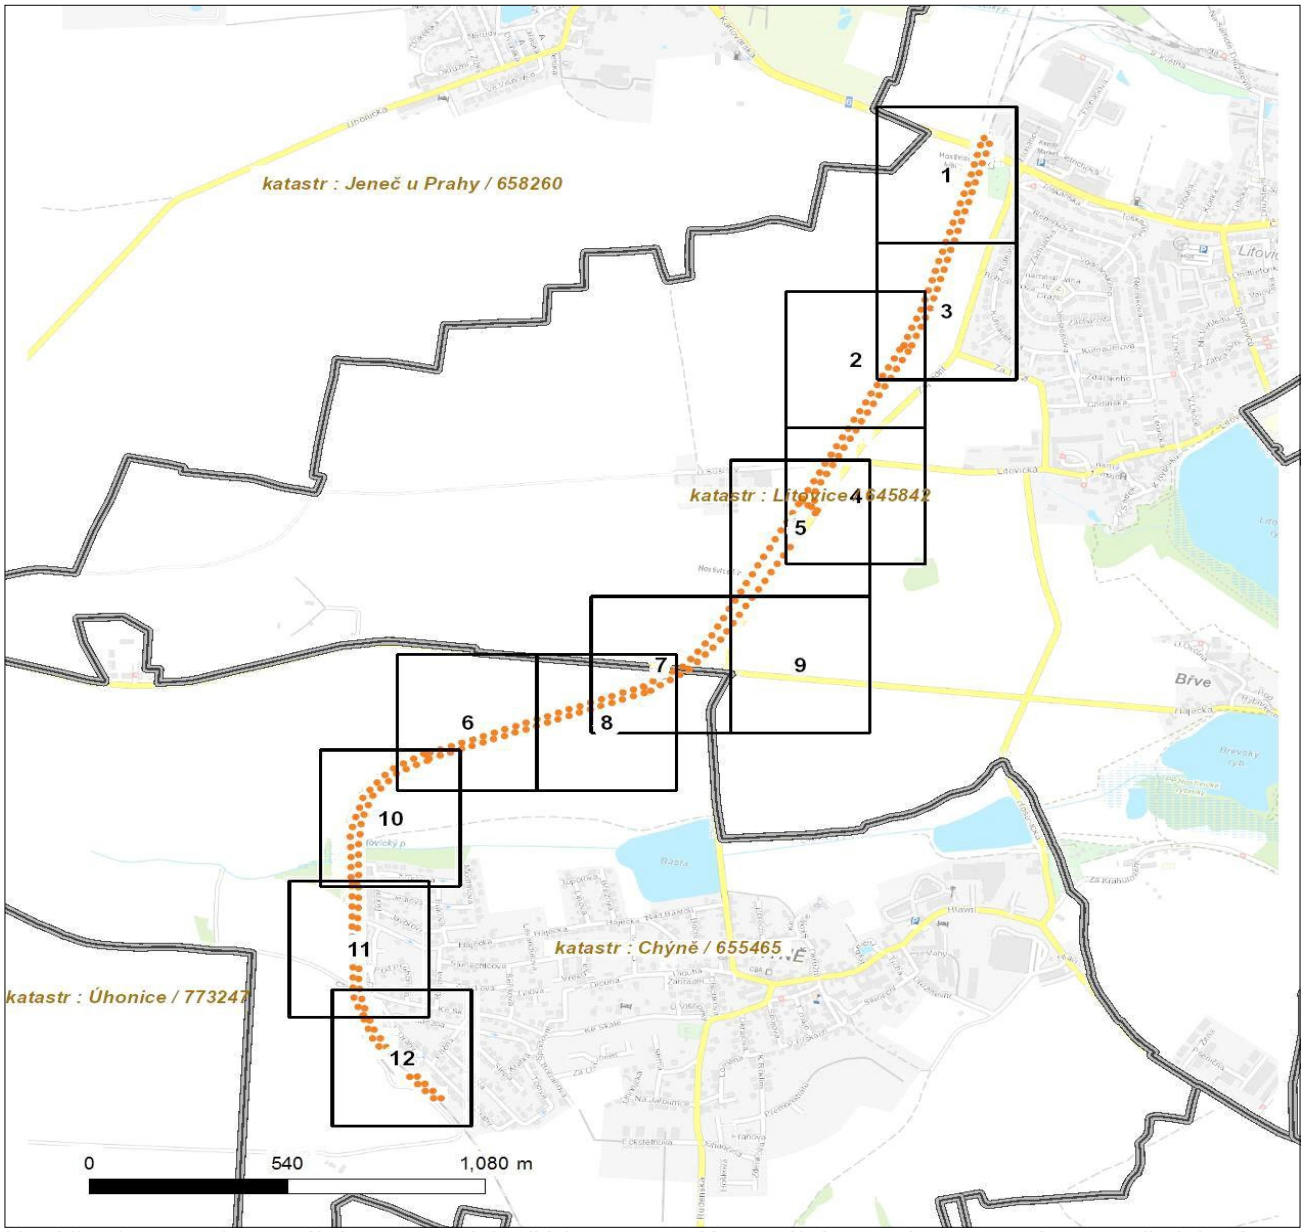

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1 kV
- Nadzemní vedení NN do 1 kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110 kV
- Nadzemní vedení VVN 110 kV
- NN přívod odběratele
- Zařízení technické infrastruktury
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území

- TS Stanice do 52 kV - stožárová
- TS Stanice do 52 kV - zděná
- TR Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- TS Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území

- Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
- Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
- HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:

- Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
- Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101277242.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

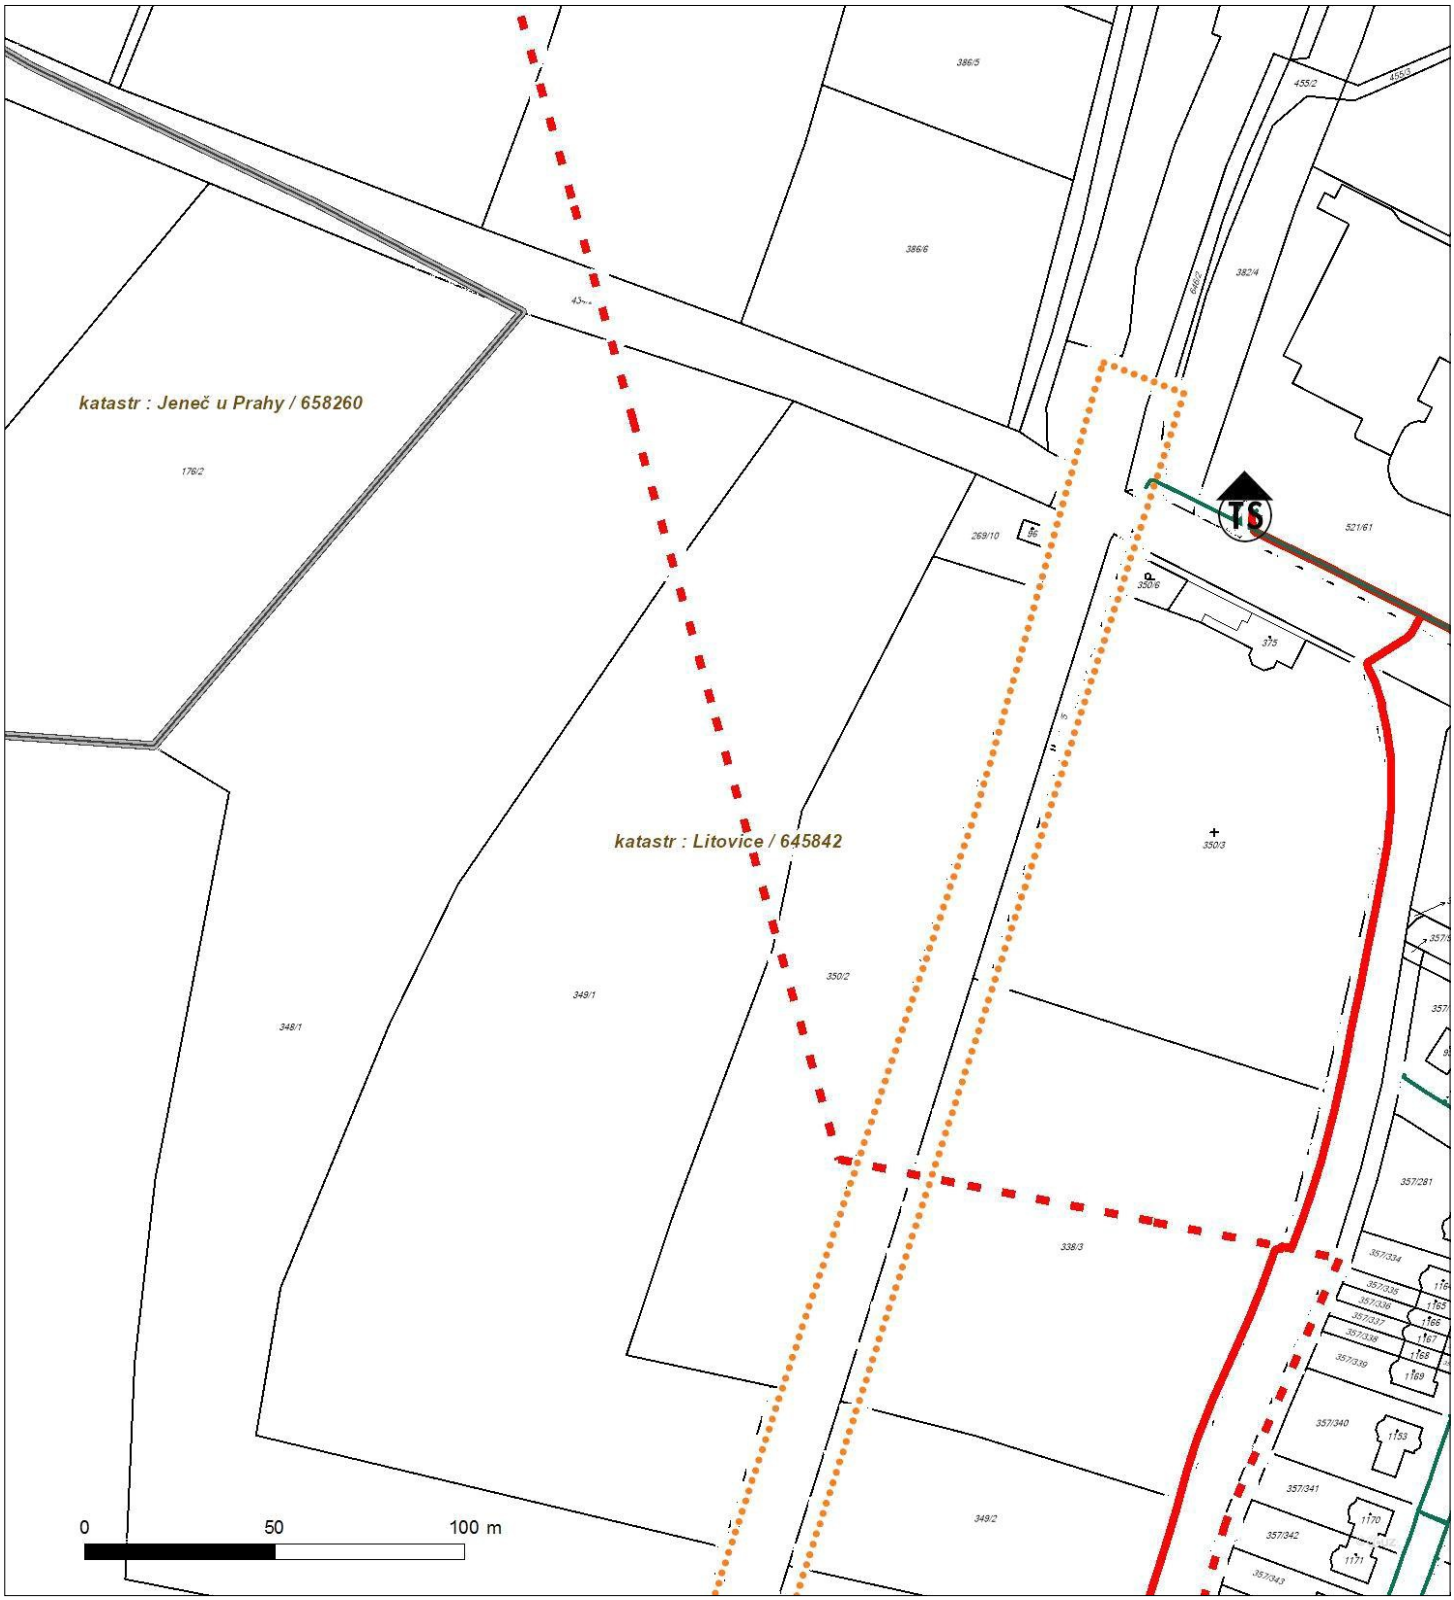

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101277242.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2

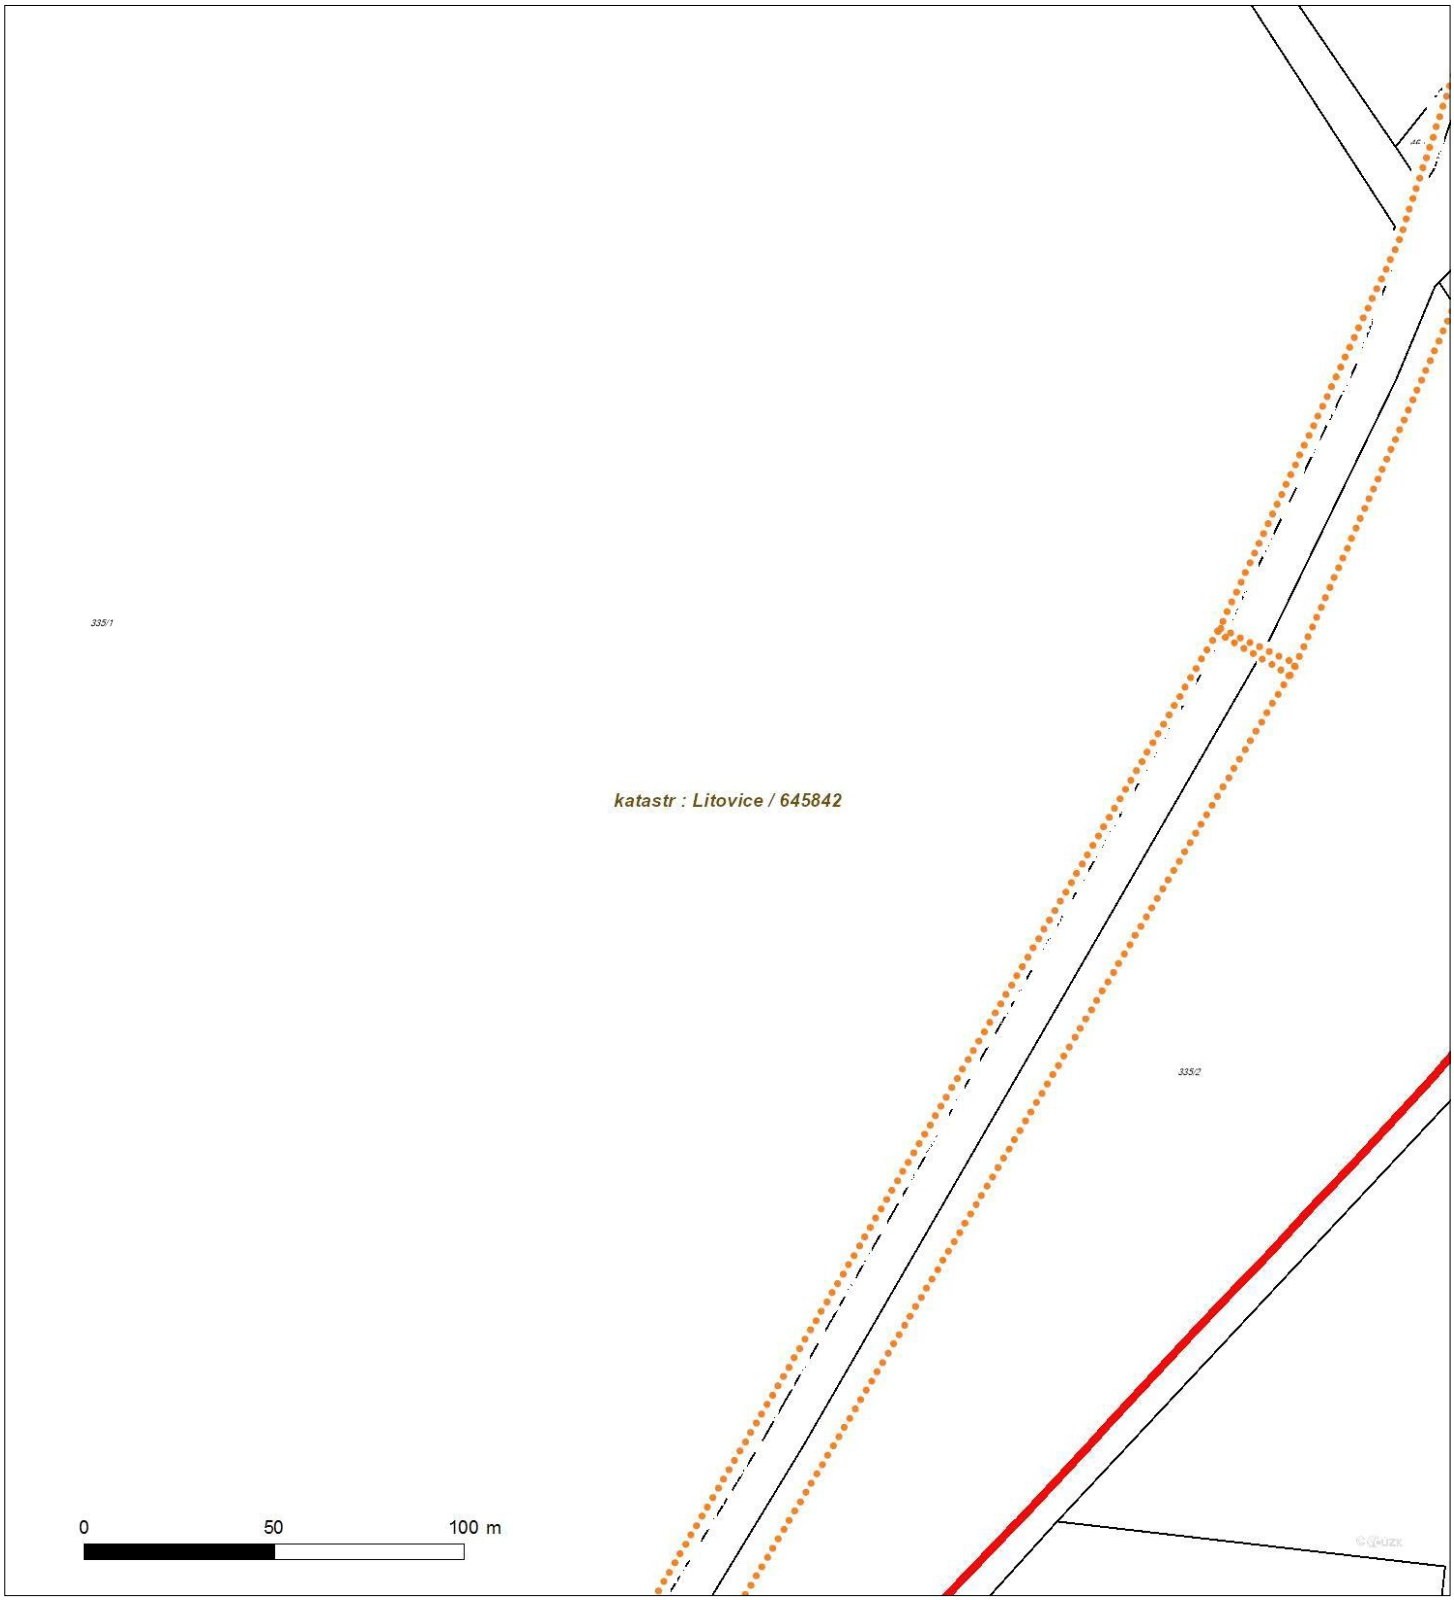

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101277242.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3

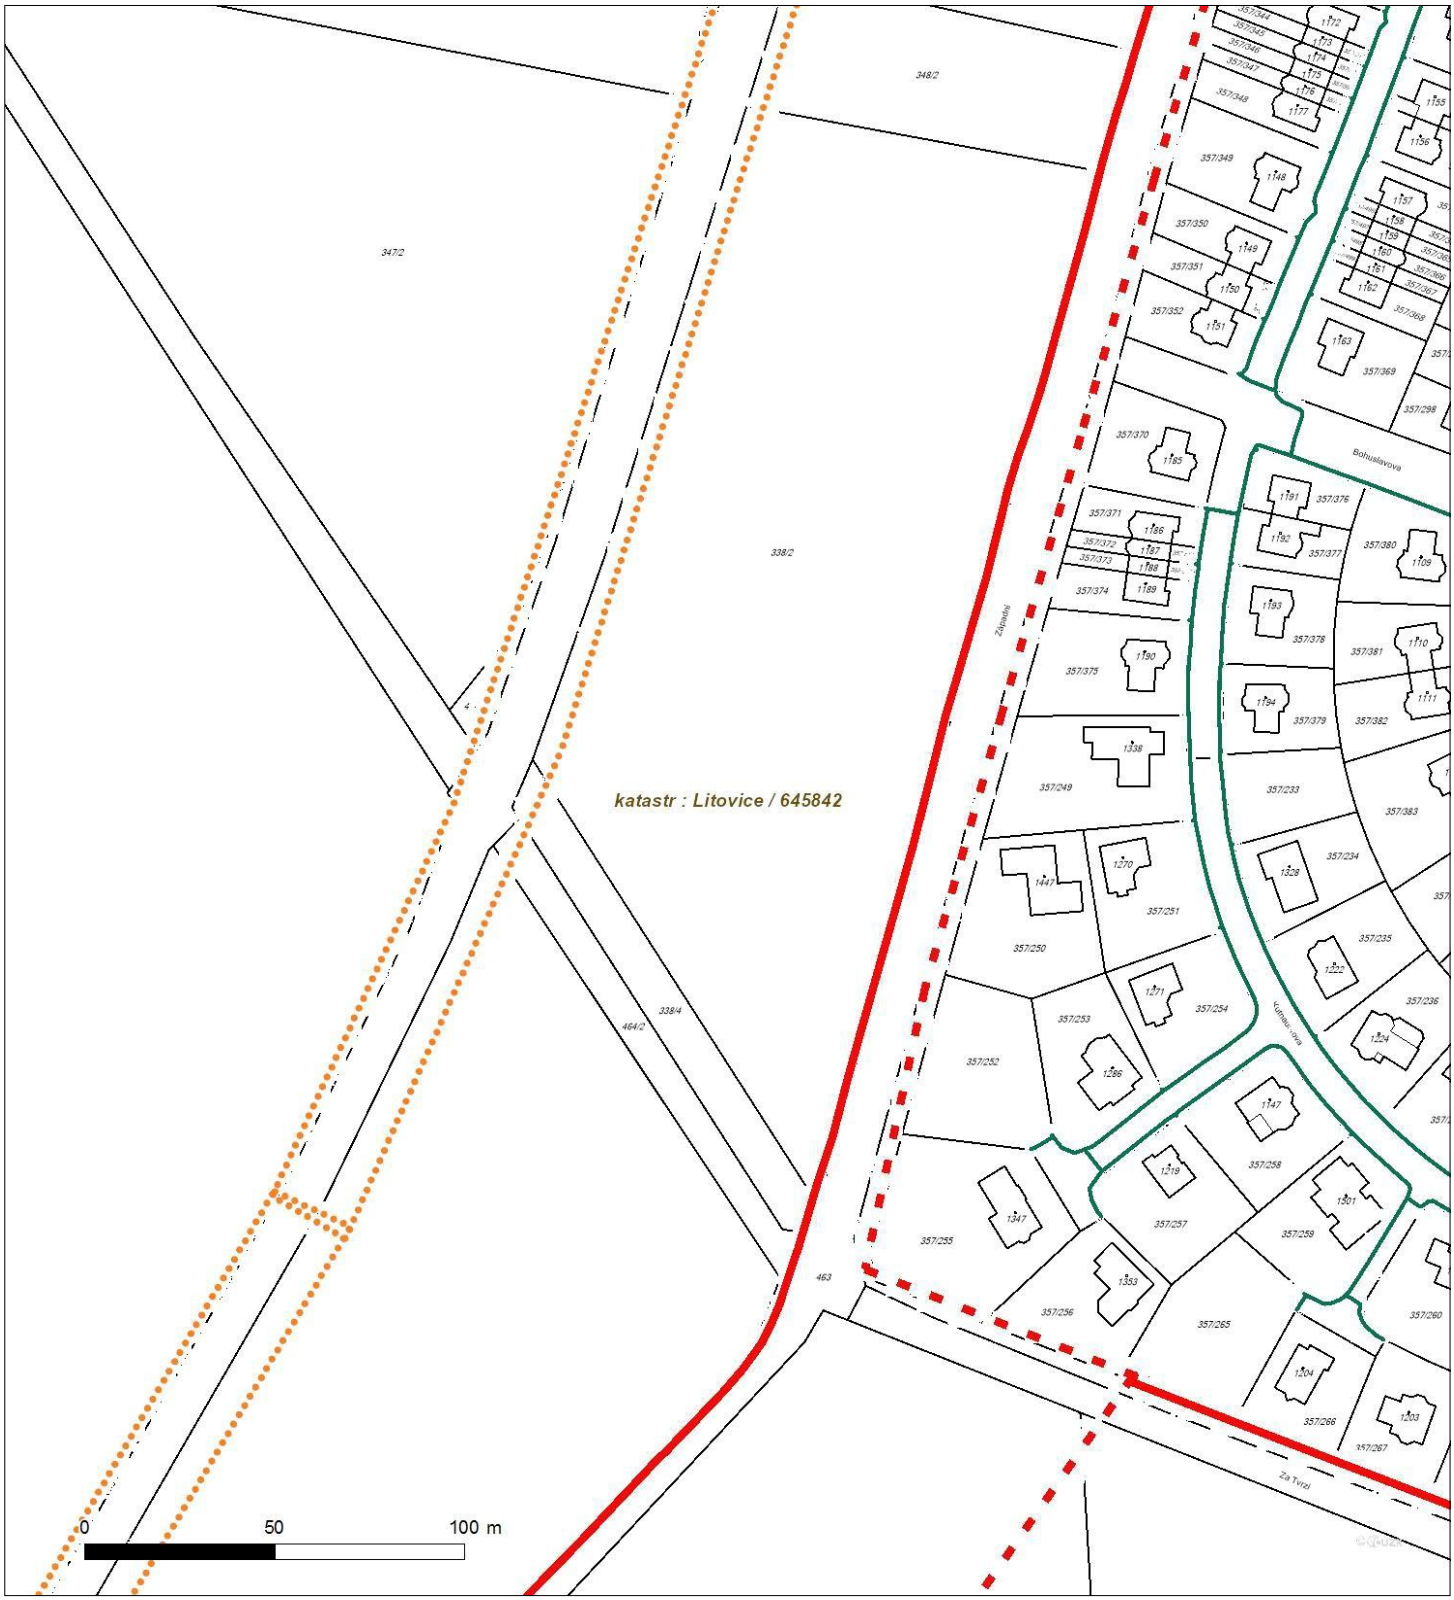

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101277242.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4

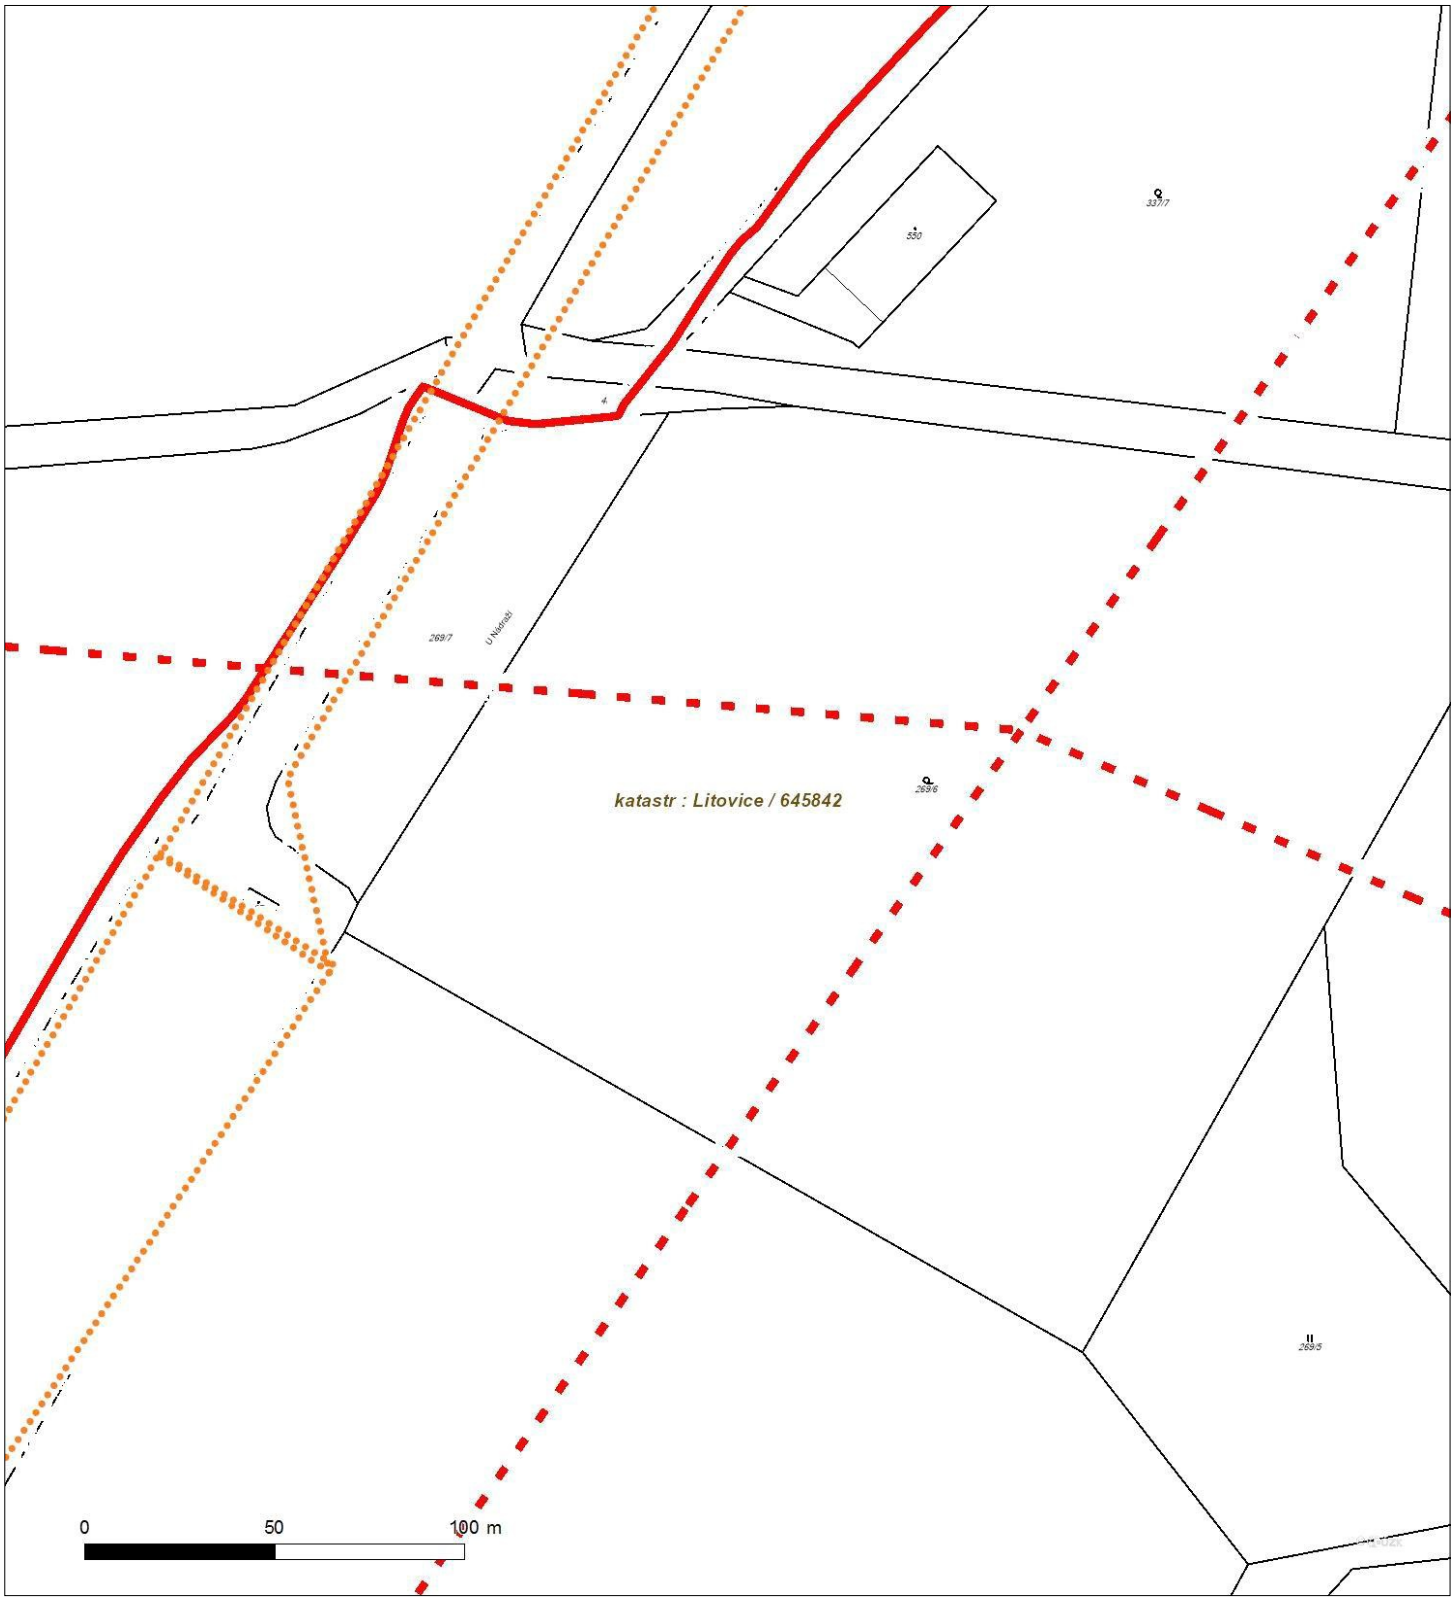

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101277242.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5

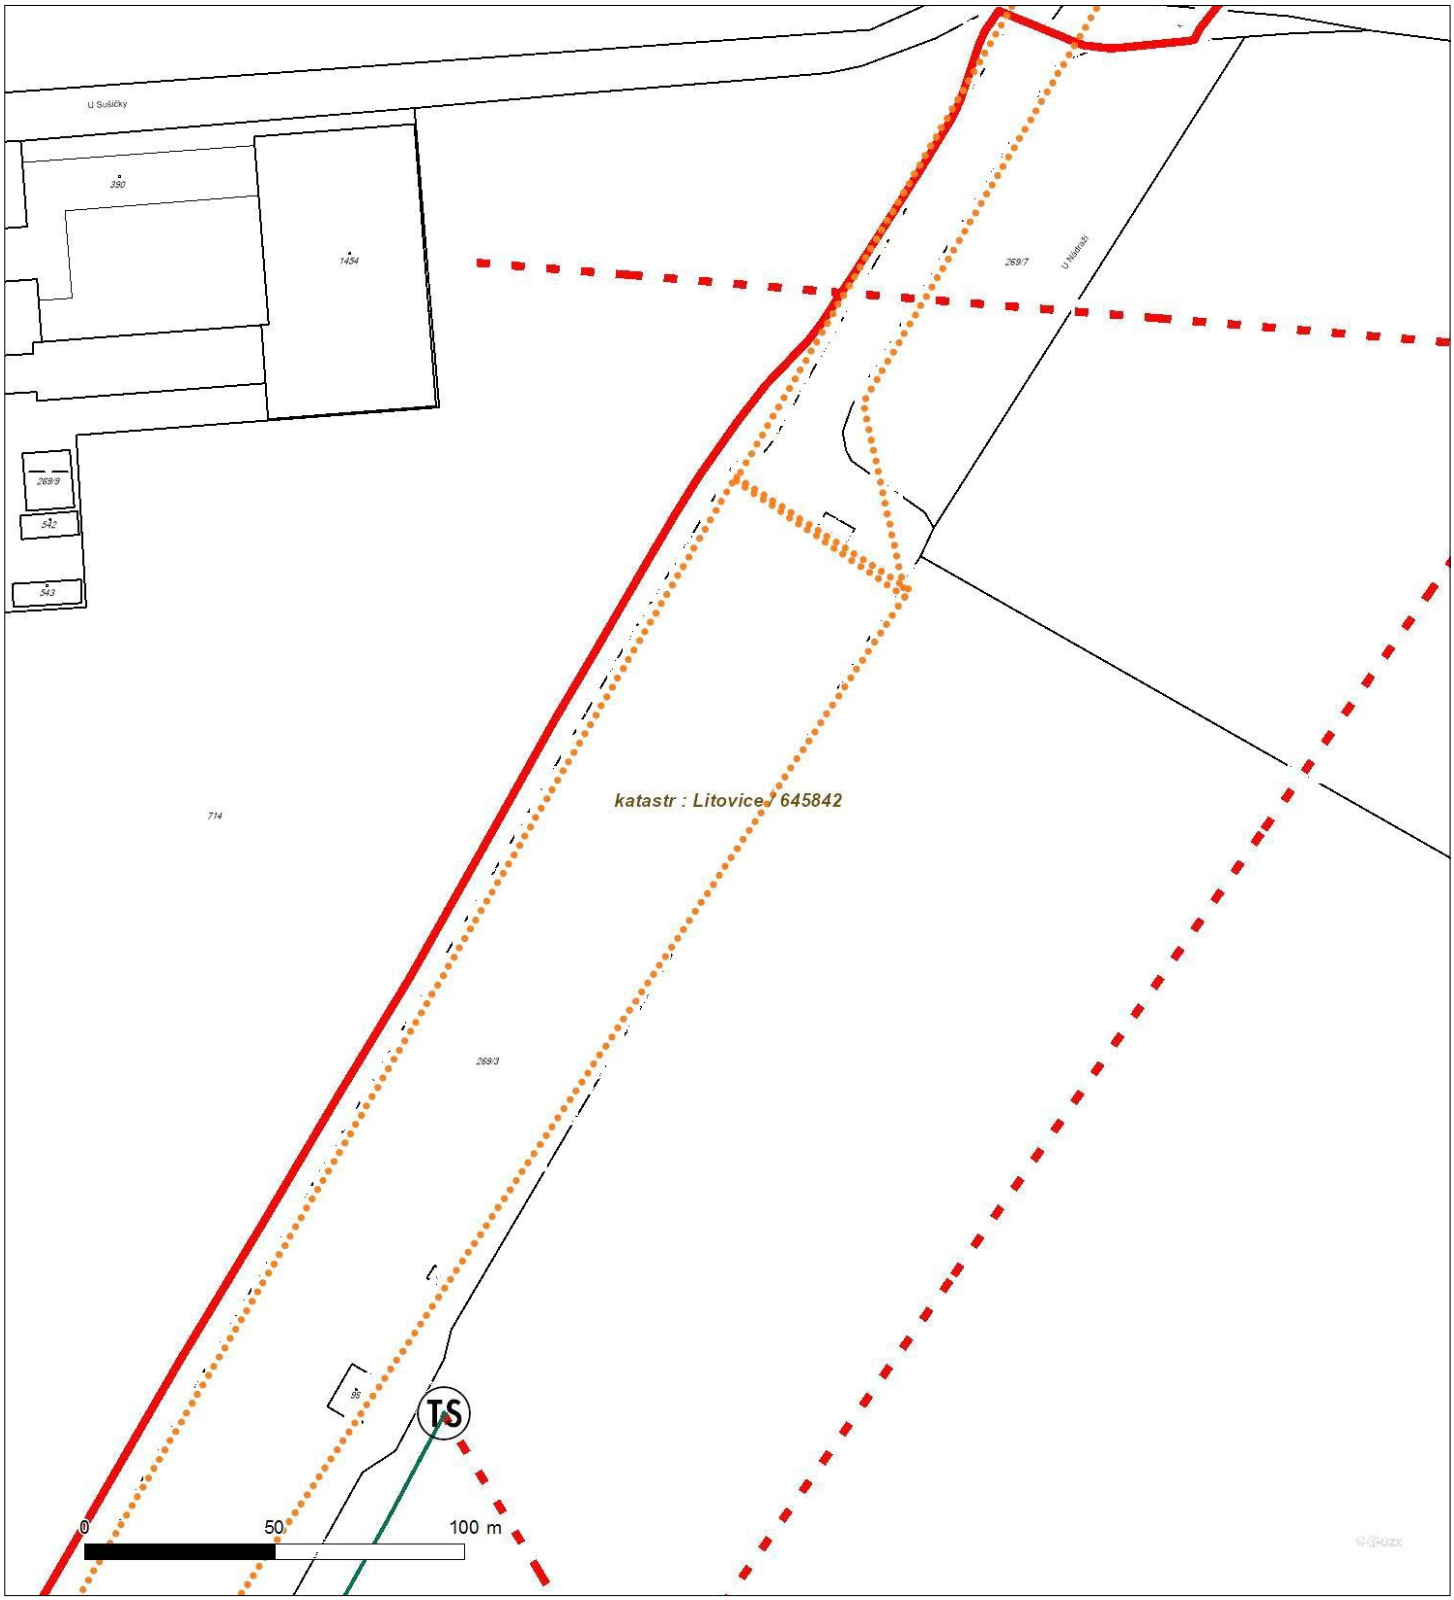

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101277242.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6

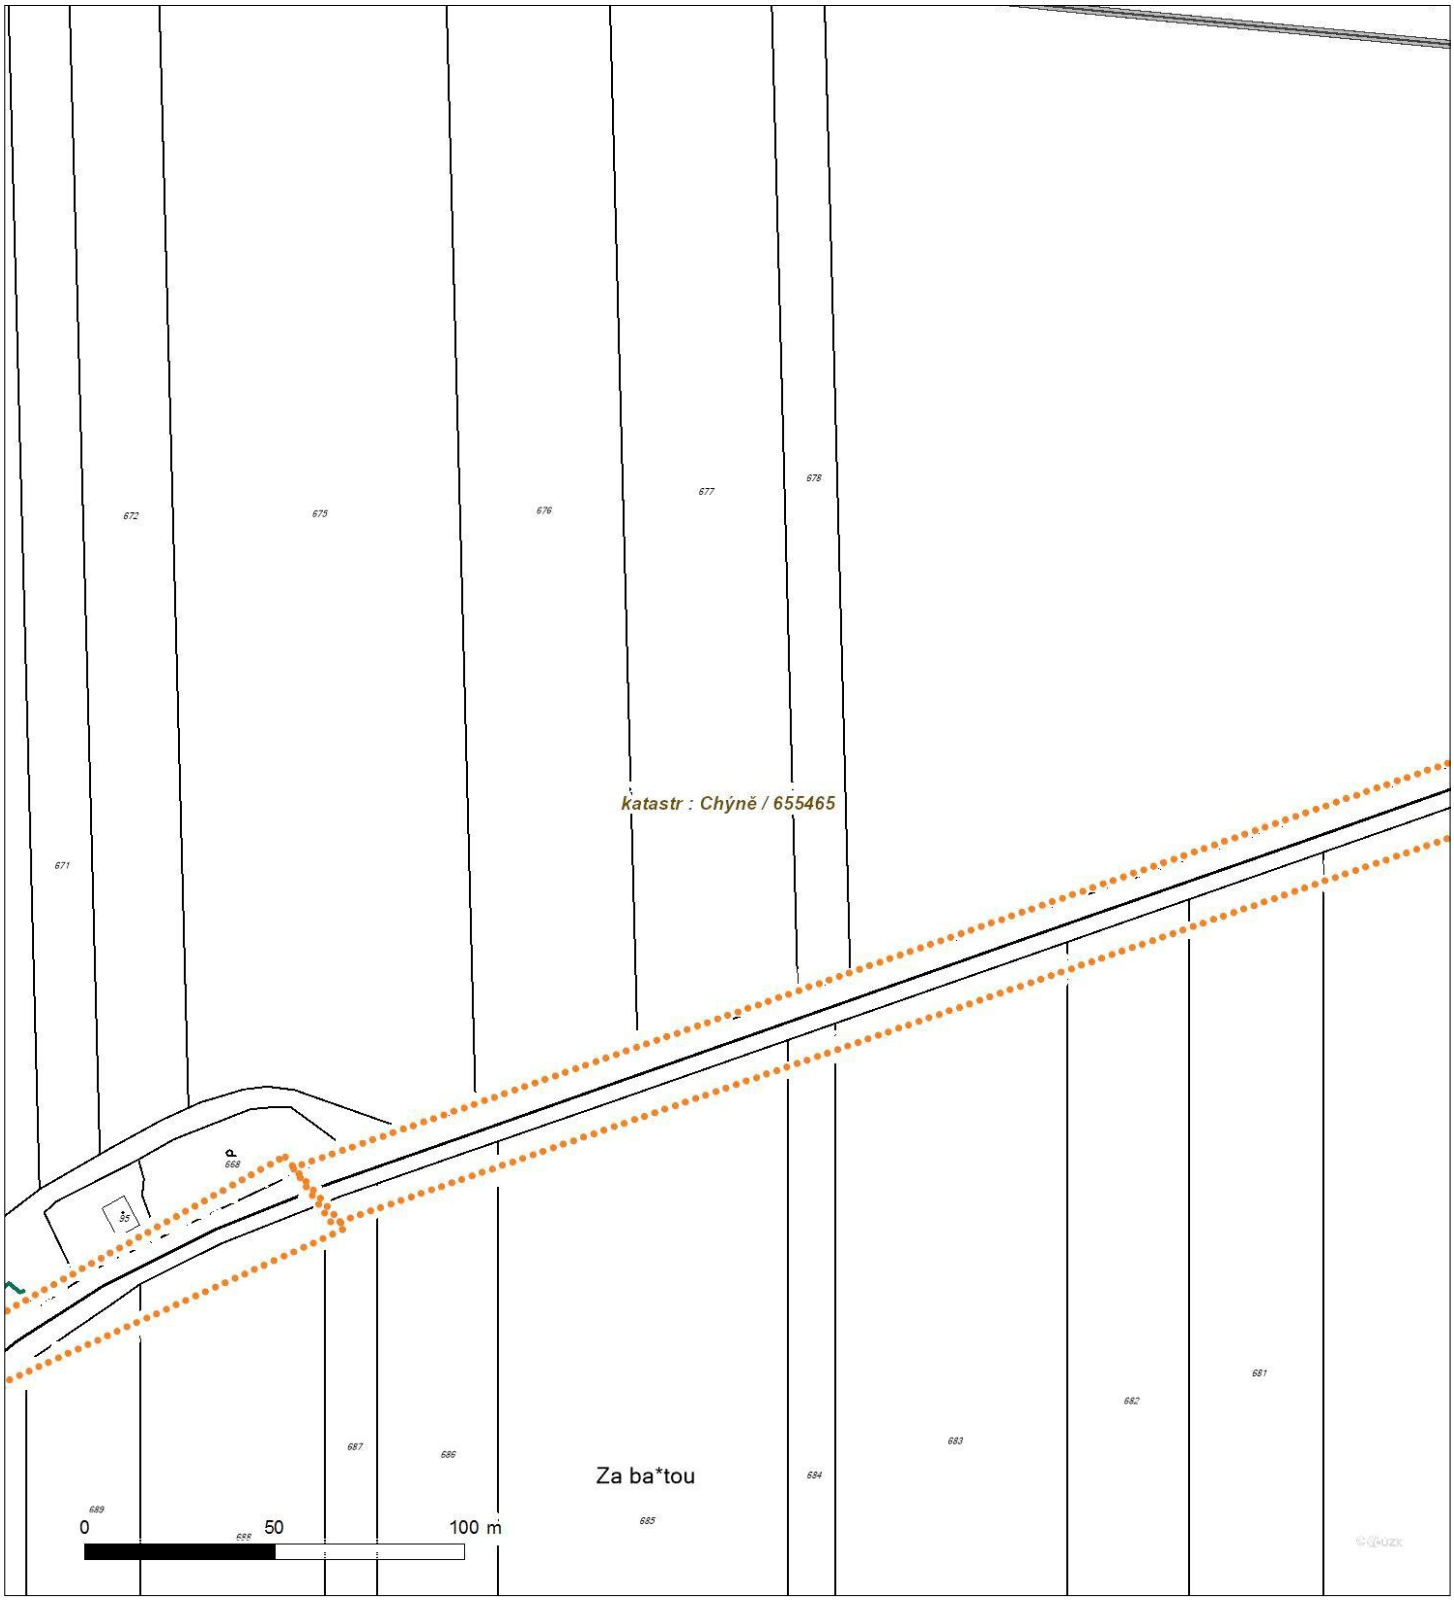

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101277242.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7

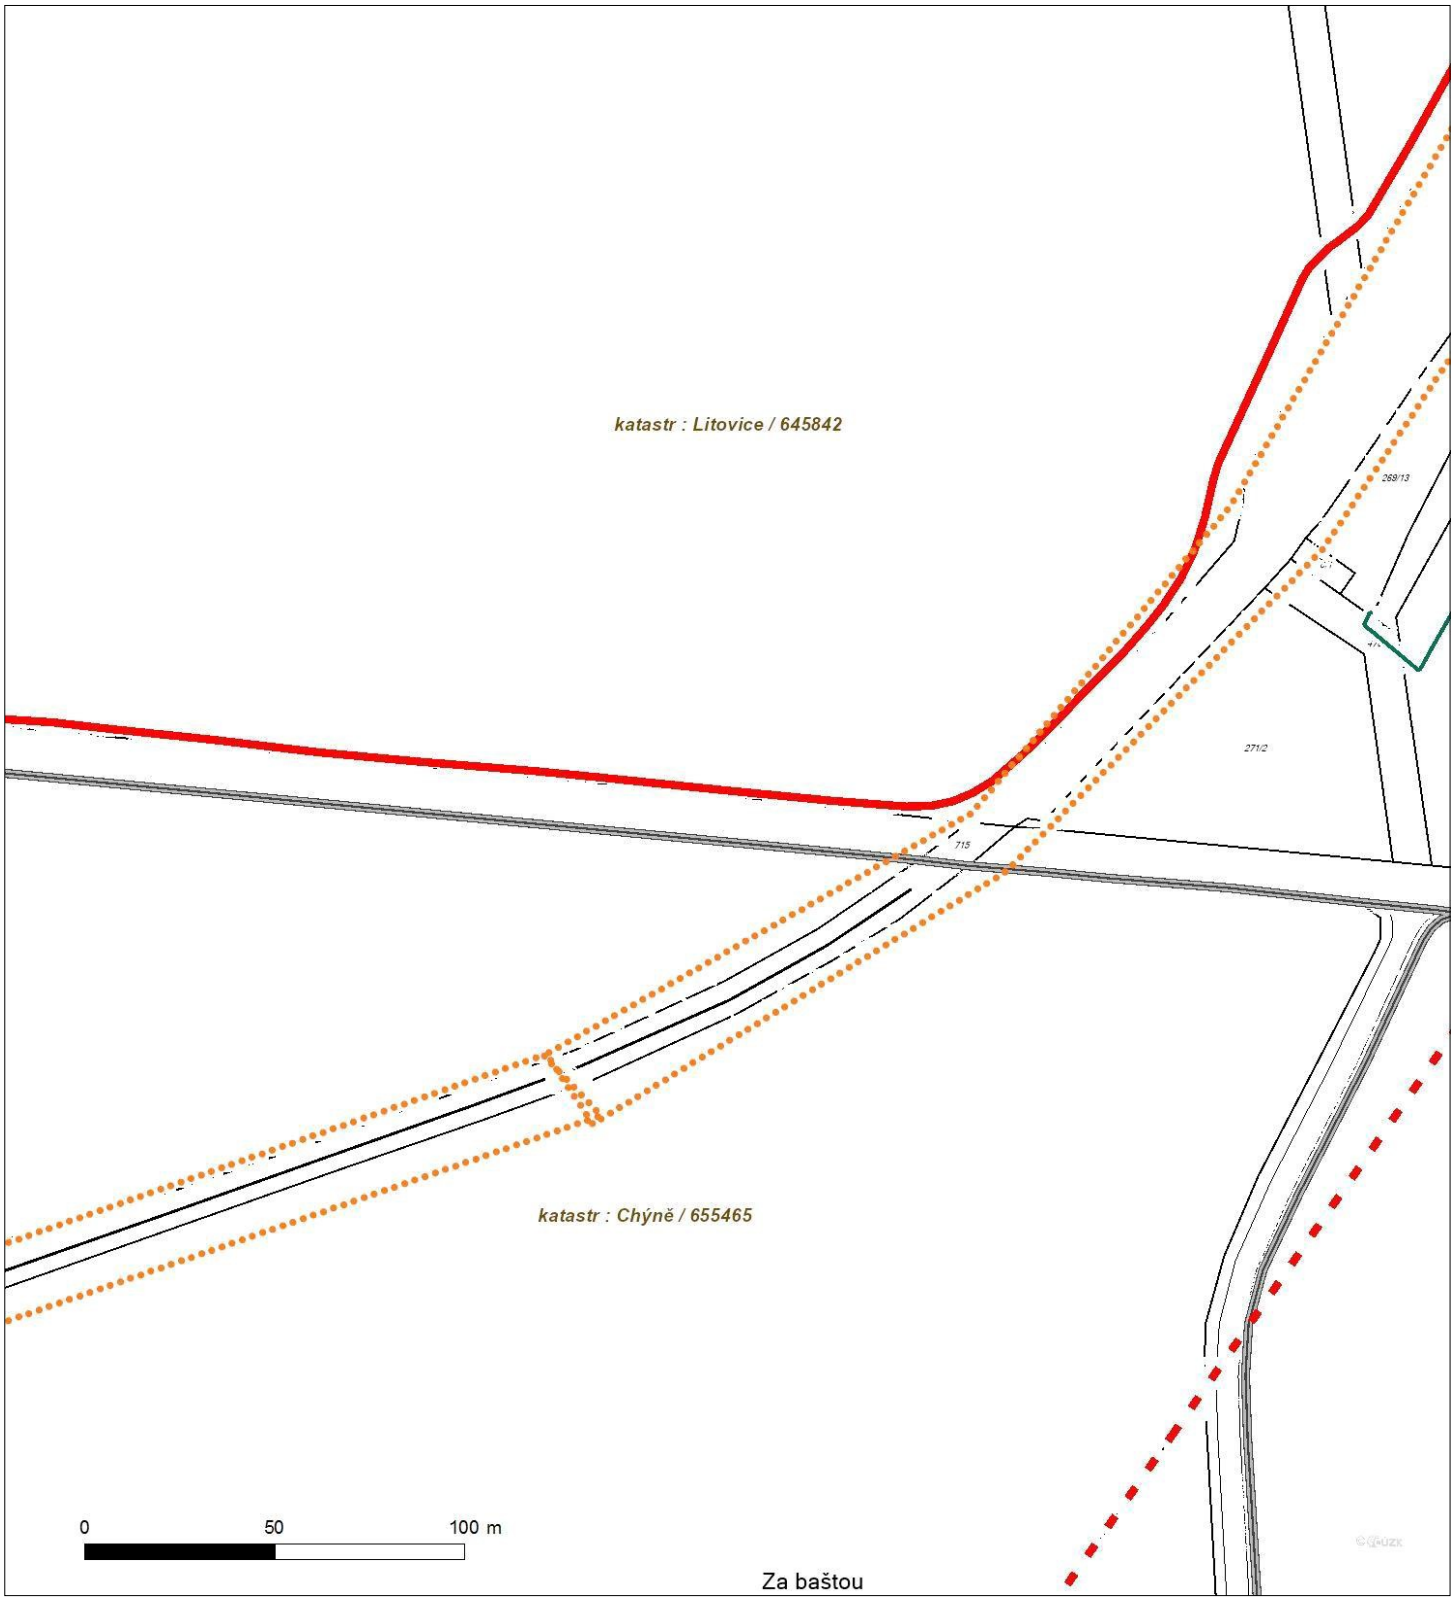

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101277242.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8

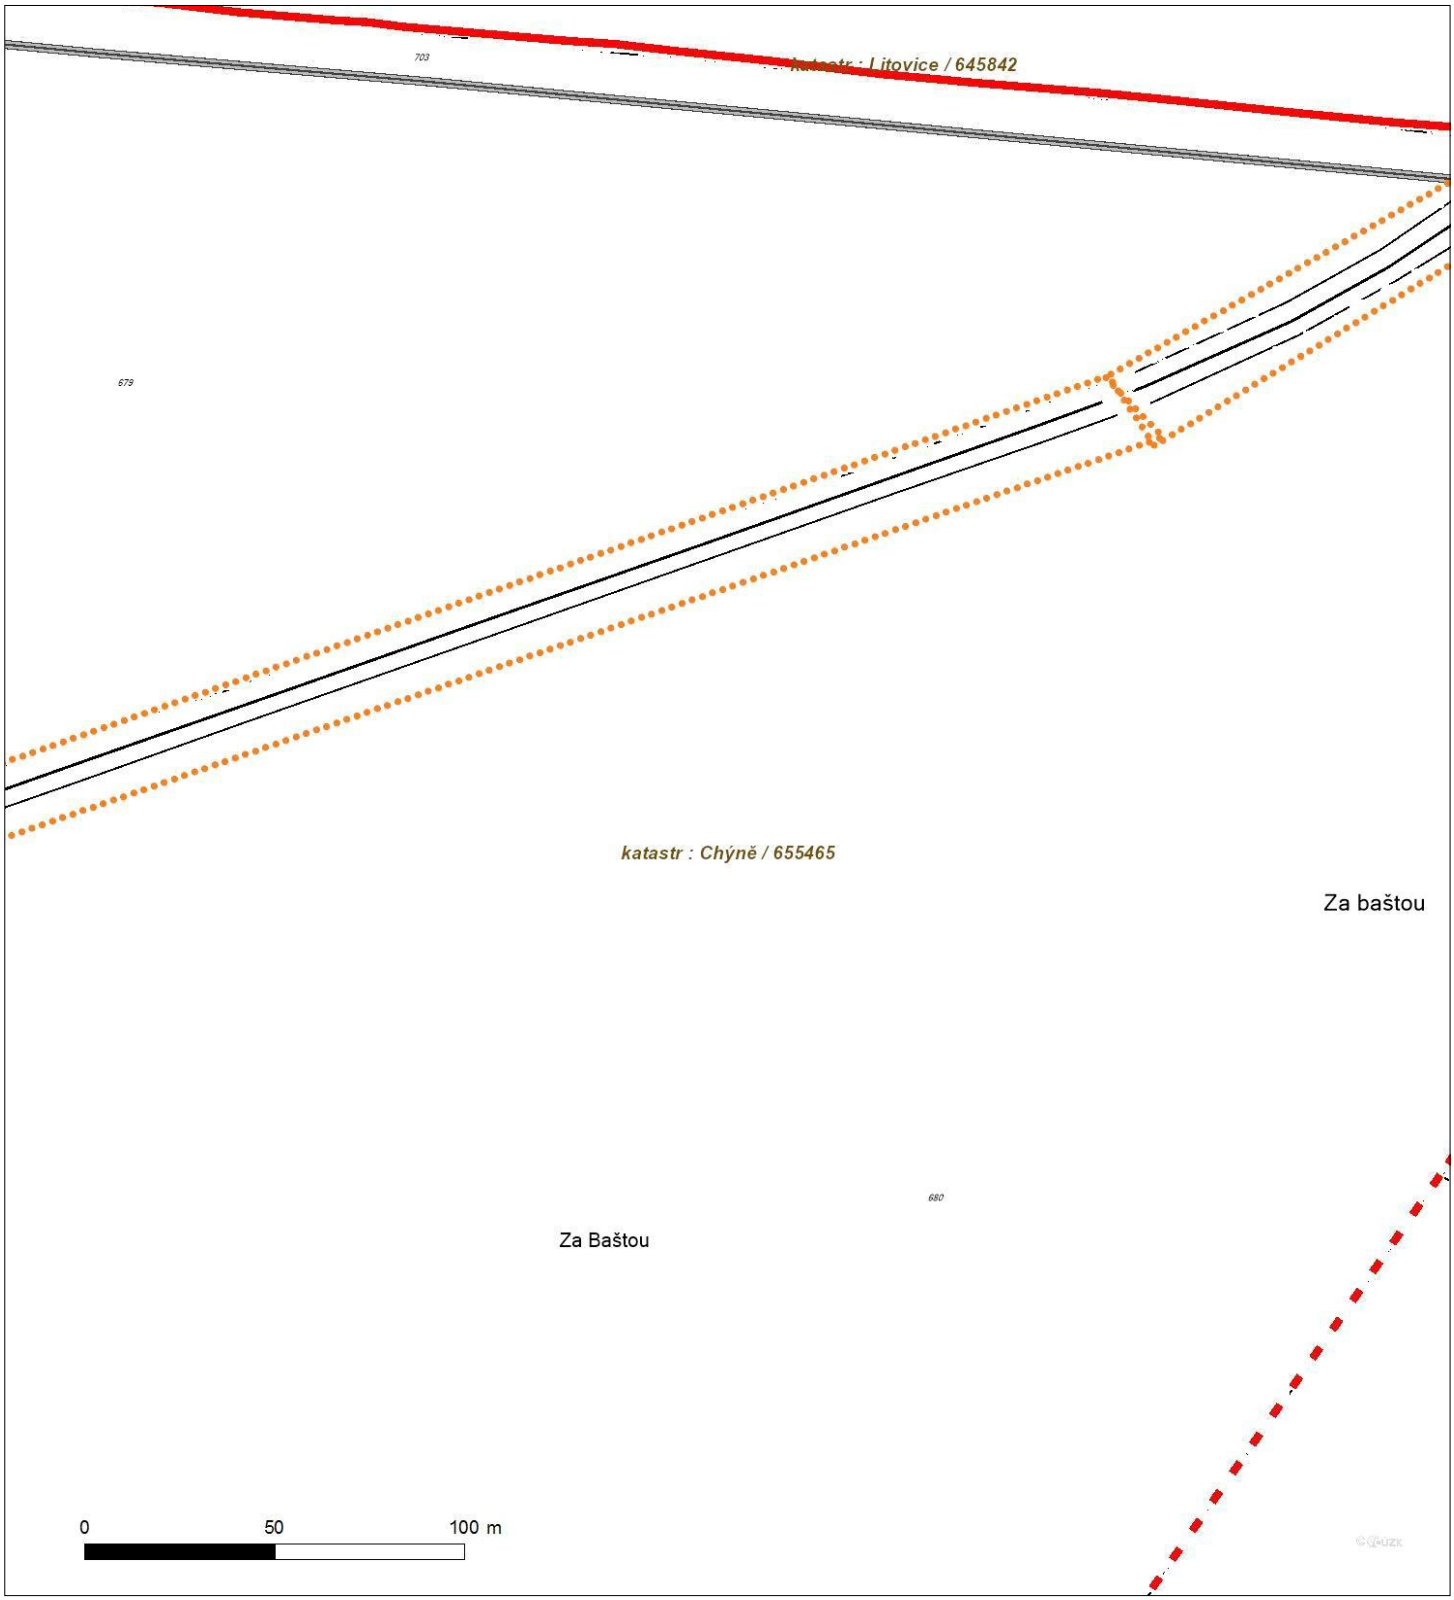

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101277242.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9

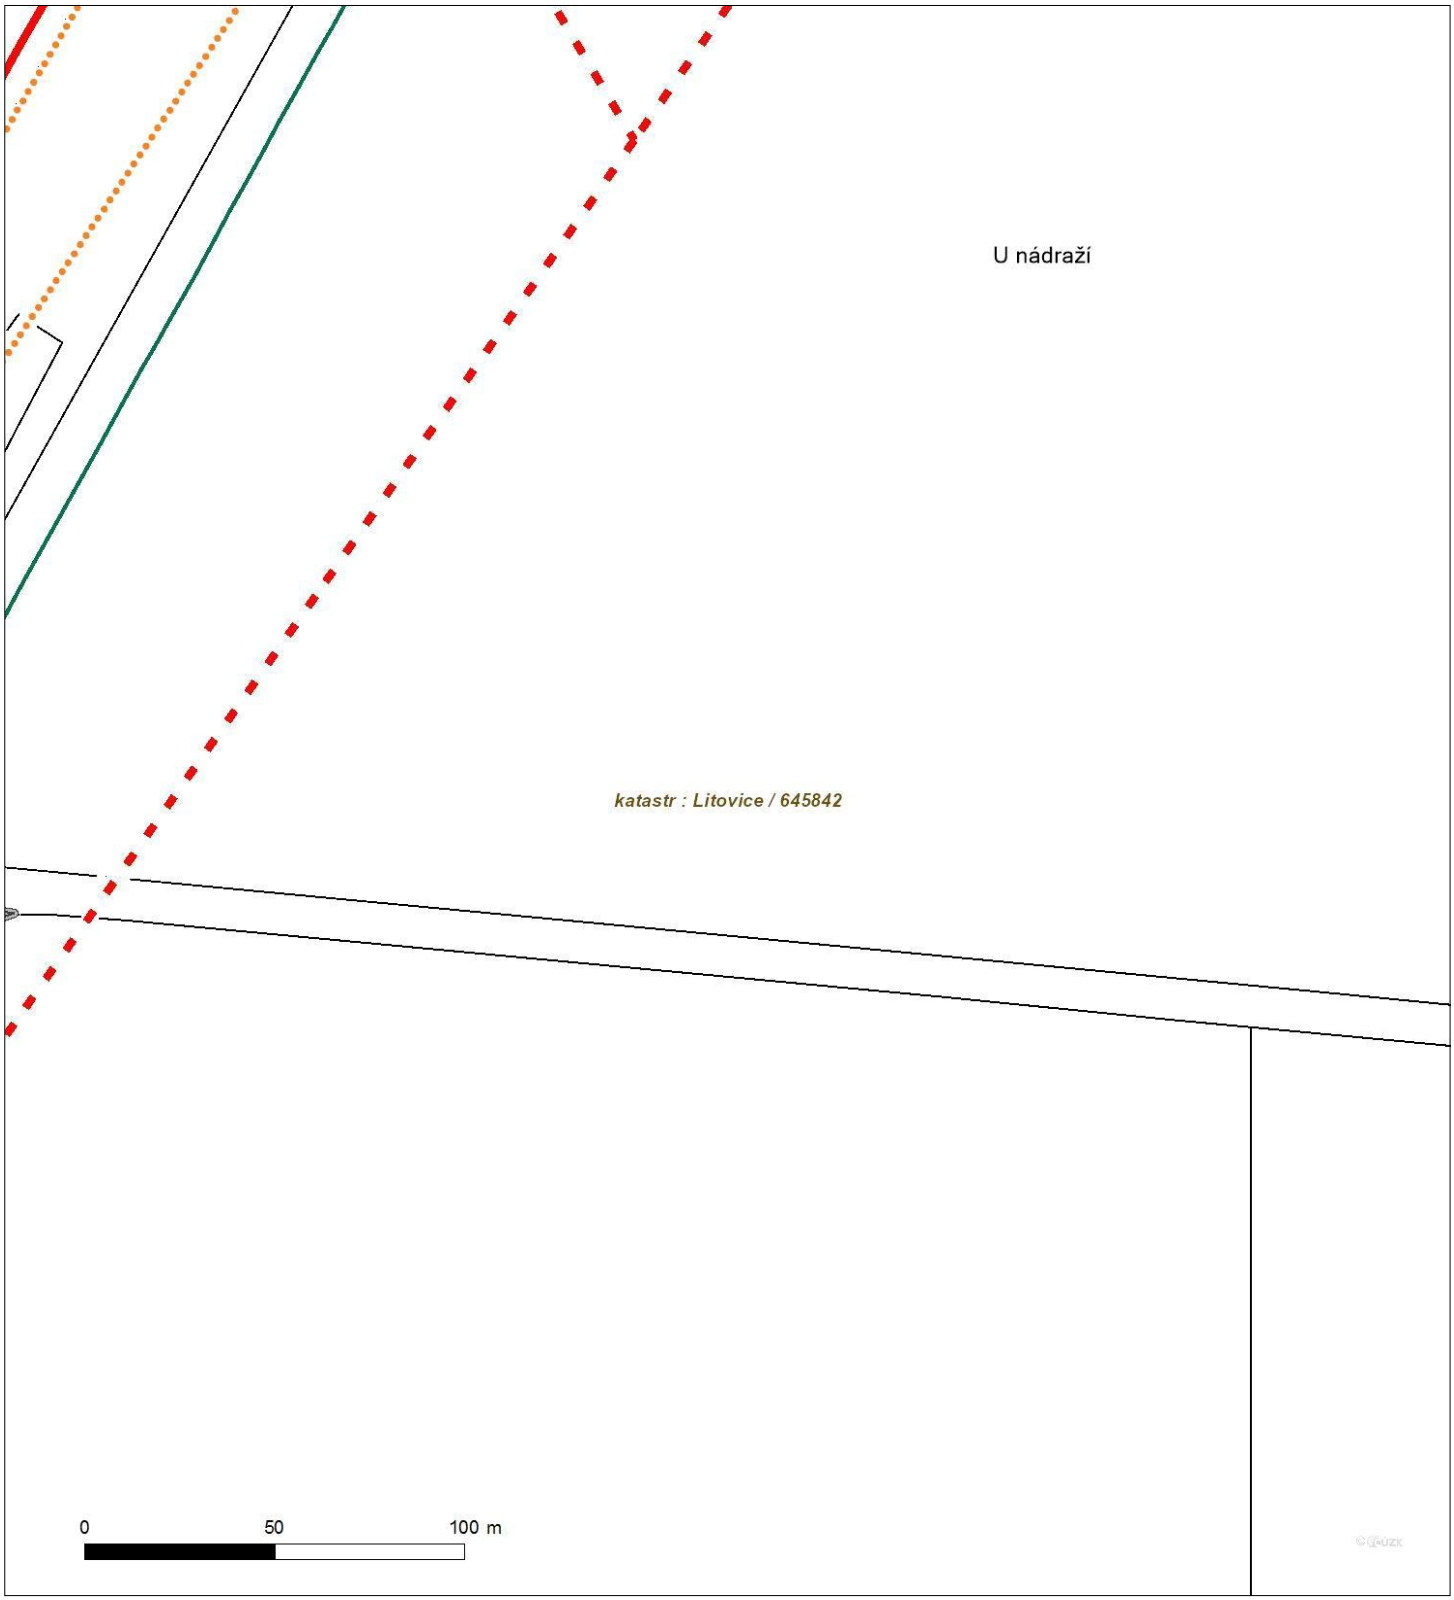

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101277242.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10

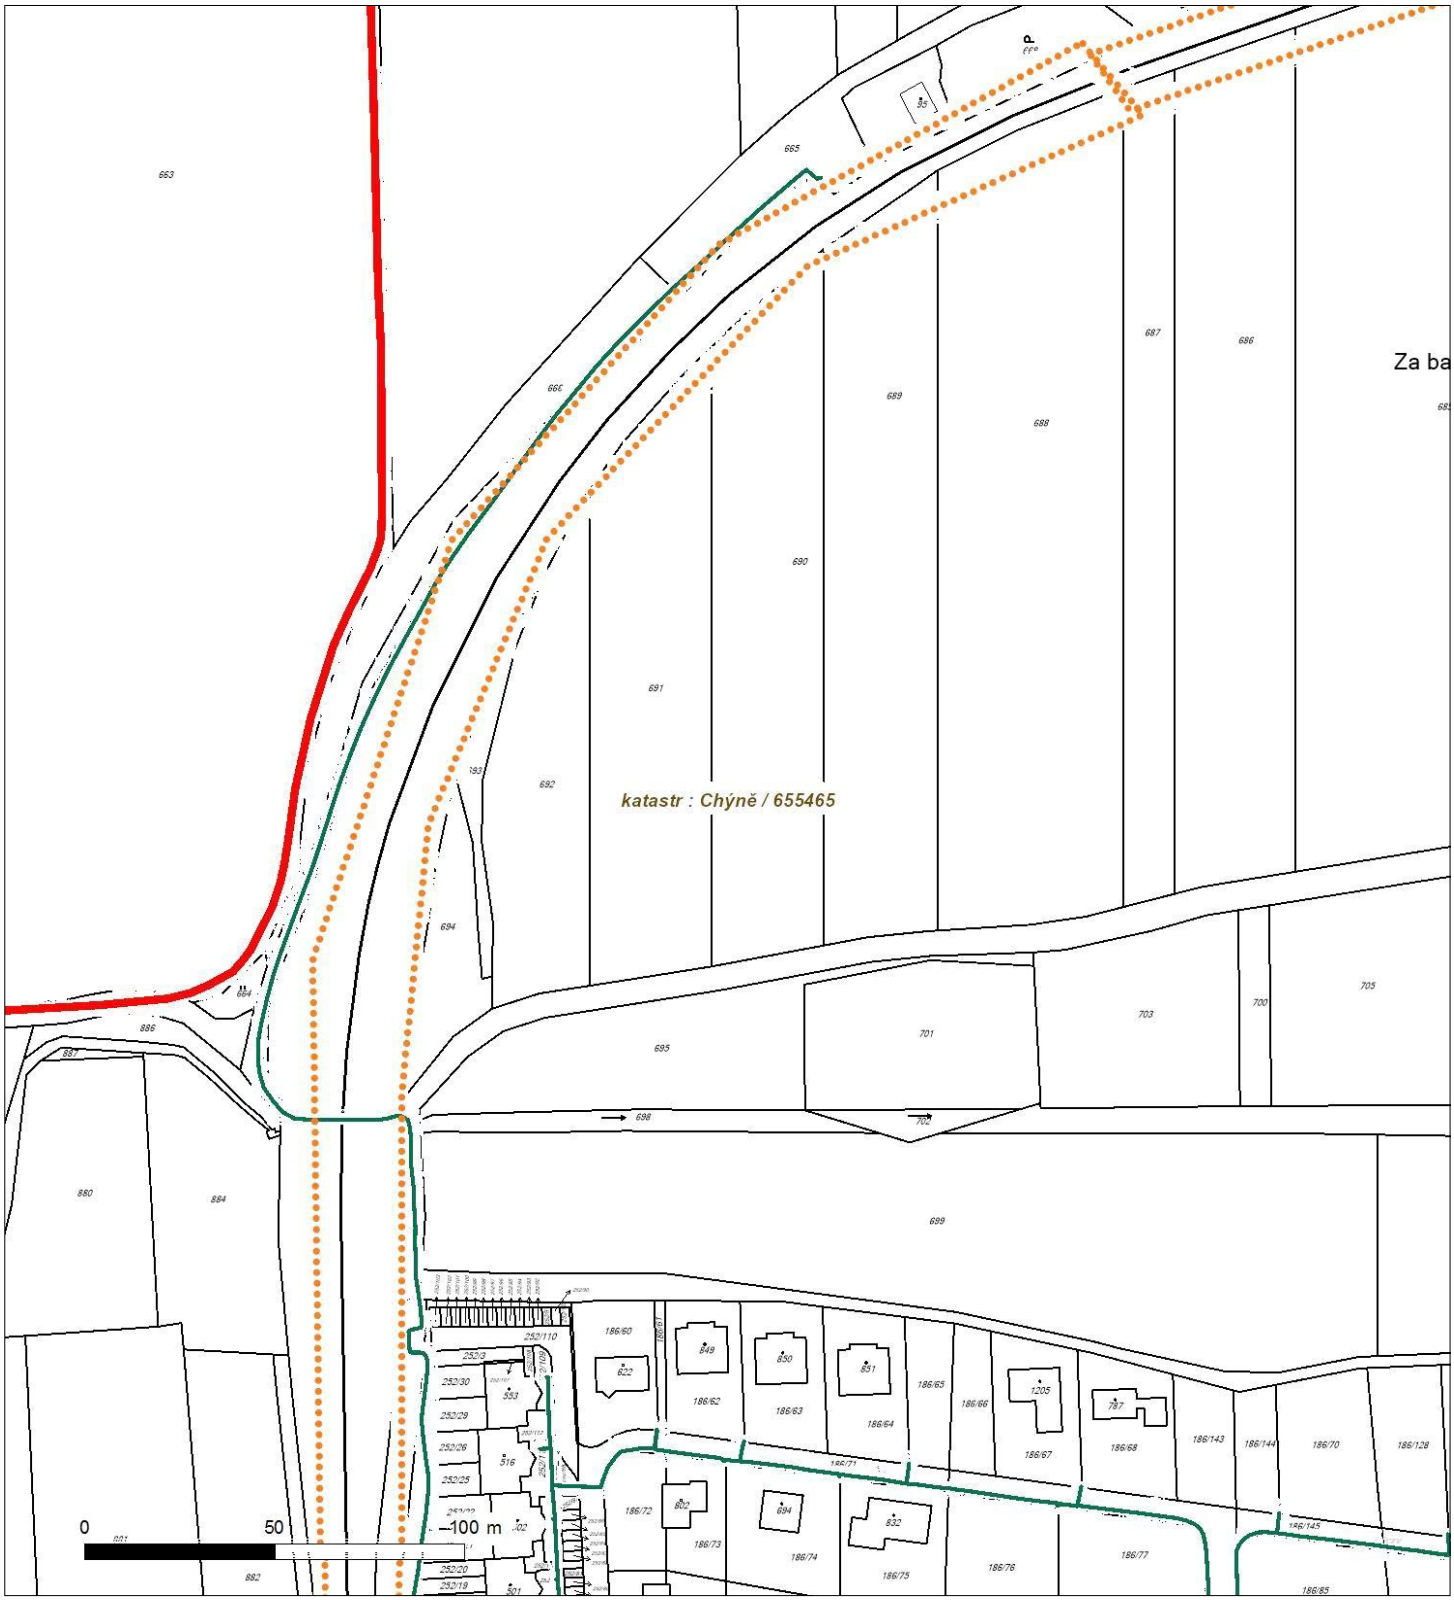

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101277242.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 11

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101277242.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 12

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

TMS Projekt s.r.o.
Wenzigova 79/8
Plzeň
301 00 PLZEŇ

0000101535049406

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
/	001108927626	Václav Kšír / 800 850 860	Kladno 26. 5. 202(

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy evidenční číslo: 1108927626

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 6. 5. 2020, ve které nás žádáte o vydání stanoviska ke stavbě a provádění souvisejících činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v našem majetku.

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba:

1. Investor: SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00
2. Název stavby: Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 Rudná u Prahy – Odb.Jeneček
3. Parc. číslo: 868 Kat. území: Chýně
4. Parc. číslo: 269/3, 715 Kat. území: Litovice
5. Předložené podklady: situace stavby

a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:

- podzemní kabelové vedení NN 0,4kV, VN 22kV v rozsahu 1m na každou stranu od kabelu,
- nadzemní vedení VN 22kV linka č.VN4923 - HÁJE v rozsahu 10m od krajních vodičů na obě strany,

které je v majetku naší společnosti.

Sdělujeme Vám, že udělujeme **souhlas** s činností zasahující do ochranného pásma předmětného zařízení.

Povoleny činnosti:

1 – stavební práce	2 – zemní práce	3 – kácení a prořez
4 – umístění stavby	~~5 – skladování hořlavin~~	~~6 – skladování výbušnin~~

(nehodící se škrtněte)

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.

2. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050. V případě nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a dotčení kabelového vedení v souběhu v komunikaci, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá. Případné uložení do chrániček bude provedeno za součinnosti ČEZ Distribuce, a.s.

3. Ochranné pásmo vedení vn bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „**POZOR – ochranné pásmo vedení VN**“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.

4. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.

5. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.

6. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů vn a 3 m od vodičů vvn *(dle PNE 330000-6)*, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu *(např. ČSN ISO 12480-1)*. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.

7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.

8. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

9. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu zařízení nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.

11. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.

12. Výjimka z ochranného pásma se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a. s. a Telco Pro Services, a. s..

Souhlas s prováděním činností souvisejících se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy" nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

S pozdravem

Radomír Šolc
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.

Příloha:

1. Podmínky pro provádění činností v OP nadzemních vedení
2. Podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení

DISTRIBUCE

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně sezná-mit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
   - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
   - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
   - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

CETIN

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Vyjádření“) A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 580308/20 **Číslo žádosti: 0120 733 910 („Žádost”)**

Název akce („**Stavba**“)	Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy - Odb. Jeneček	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	TMS Projekt s.r.o.	
Stavebník	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, 11000	
Zájmové území	Okres	Praha-západ
	Obec	Chýně, Hostivice
	Kat. území / č. parcely	Litovice; Chýně
Platnost Vyjádření	**18. 3. 2022 („Den konce platnosti Vyjádření“)**	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **CETIN a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a

(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a

(III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a

(IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a

(V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Číslo jednací: 580308/20 Číslo žádosti: 0120 733 910

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 18. 3. 2020.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

Číslo jednací: 580308/20 Číslo žádosti: 0120 733 910

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**“ je kalendářní den;
„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Jakub Vojta, tel.: 606 757 174, e-mail: jakub.vojta@cetin.cz;
„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 18. 3. 2020 pod č.j 580308/20;
„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 580308/20 Číslo žádosti: 0120 733 910

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Praha a Stř.Čechy

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238461858 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

ARITMET

se sídlem: Praha 10, Vršovice, Užocká 962/6, PSČ: 100 00
IČ: 27951529 DIČ: CZ27951529
kontakt: Mikuláš Záworka, mobil: 606213599, e-mail: mikulas.zaworka@aritmet.cz
Ing.David Kolář, mobil: 721606015, e-mail: david.kolar@aritmet.cz

FORTEL s.r.o.

se sídlem: Nušlova 2286, 158 00 Praha 5
IČ: 62909380 DIČ: CZ62909380
kontakt: Petr Láska, mobil: 602308933, e-mail: fortel@fortel.cz

Ing. Václav Hlavatý

se sídlem: V Lukách 2162, 269 01 Rakovník
IČ: 44255501 DIČ:
kontakt: Ing.Václav Hlavatý, mobil: 606632506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz

Milouš Koloušek

se sídlem: Novovysočanská 827/36, 190 00 Praha - Vysočany
IČ: 76397238 DIČ:
kontakt: Milouš Koloušek, mobil:605297296, e-mail: mkolousek@ixcon.cz

FORTEL s.r.o.

se sídlem: Nušlova 2286, 158 00 Praha 5
IČ: 62909380 DIČ: CZ62909380
kontakt: Petr Láska, mobil: 602308933, e-mail: fortel@fortel.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Ing. Václav Hlavatý

se sídlem: V Lukách 2162, 269 01 Rakovník
IČ: 44255501 DIČ:
kontakt: Ing.Václav Hlavatý, mobil: 606632506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz

Miroslav Kraušner

se sídlem: Jaselská 1159, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 64721051 DIČ: CZ64721051
kontakt: Miroslav Kraušner, mobil: 602350825, e-mail: spojdrat@seznam.cz

NEWTELELINE spol. s r.o.

se sídlem: Praha 6, Bělohorská 185/163 169 00
IČ: 48108421 DIČ: CZ48108421
kontakt: Michal Schonauer, mobil: 608333920, e-mail: michal.schonauer@ntl.cz

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Stanislav Rada, mobil: 606744788, e-mail: sr@sitel.cz

Miroslav Kraušner

se sídlem: Jaselská 1159, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 64721051 DIČ: CZ64721051
kontakt: Miroslav Kraušner, mobil: 602350825, e-mail: spojdrat@seznam.cz

NEWTELELINE spol. s r.o.

se sídlem: Praha 6, Bělohorská 185/163 169 00
IČ: 48108421 DIČ: CZ48108421
kontakt: Michal Schonauer, mobil: 608333920, e-mail: michal.schonauer@ntl.cz

SPOJMONT s.r.o.

se sídlem: Žitavského 556, 156 00 Praha 5
IČ: 61501387 DIČ: CZ61501387
kontakt: Miloslav Možný, mobil: 777794853, e-mail: info@spojmont.cz
Jan Adámek, mobil: 777226627, e-mail: info@spojmont.cz

SUPTel a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
kontakt: Bohumír Fulín, mobil: 724635314, e-mail: fulin@suptel.cz
Jiří Kalfiřt, mobil: 724635351, e-mail: kalfirt@suptel.cz
Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Stanislav Rada, mobil: 606744788, e-mail: sr@sitel.cz

Vegacom, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha4
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Vratislav Bína, mobil: 603 855 256, e-mail: bina@vegacom.cz
Milan Novotný, mobil: 724 437 713, e-mail: novotnym@vegacom.cz.

Číslo jednací: 580308/20 Číslo žádosti: 0120 733 910

SPOJMONT s.r.o.

se sídlem: Žitavského 556, 156 00 Praha 5
IČ: 61501387 DIČ: CZ61501387
kontakt: Miloslav Možný, mobil: 777794853, e-mail: info@spojmont.cz
Jan Adámek, mobil: 777226627, e-mail: info@spojmont.cz

SUPTel a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
kontakt: Bohumír Fulín, mobil: 724635314, e-mail: fulin@suptel.cz
Jiří Kalfiřt, mobil: 724635351, e-mail: kalfirt@suptel.cz
Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Vegacom, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha4
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Vratislav Bína, mobil: 603 855 256, e-mail: bina@vegacom.cz
Milan Novotný, mobil: 724 437 713, e-mail: novotnym@vegacom.cz.

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 580308/20 Číslo žádosti: 0120 733 910

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

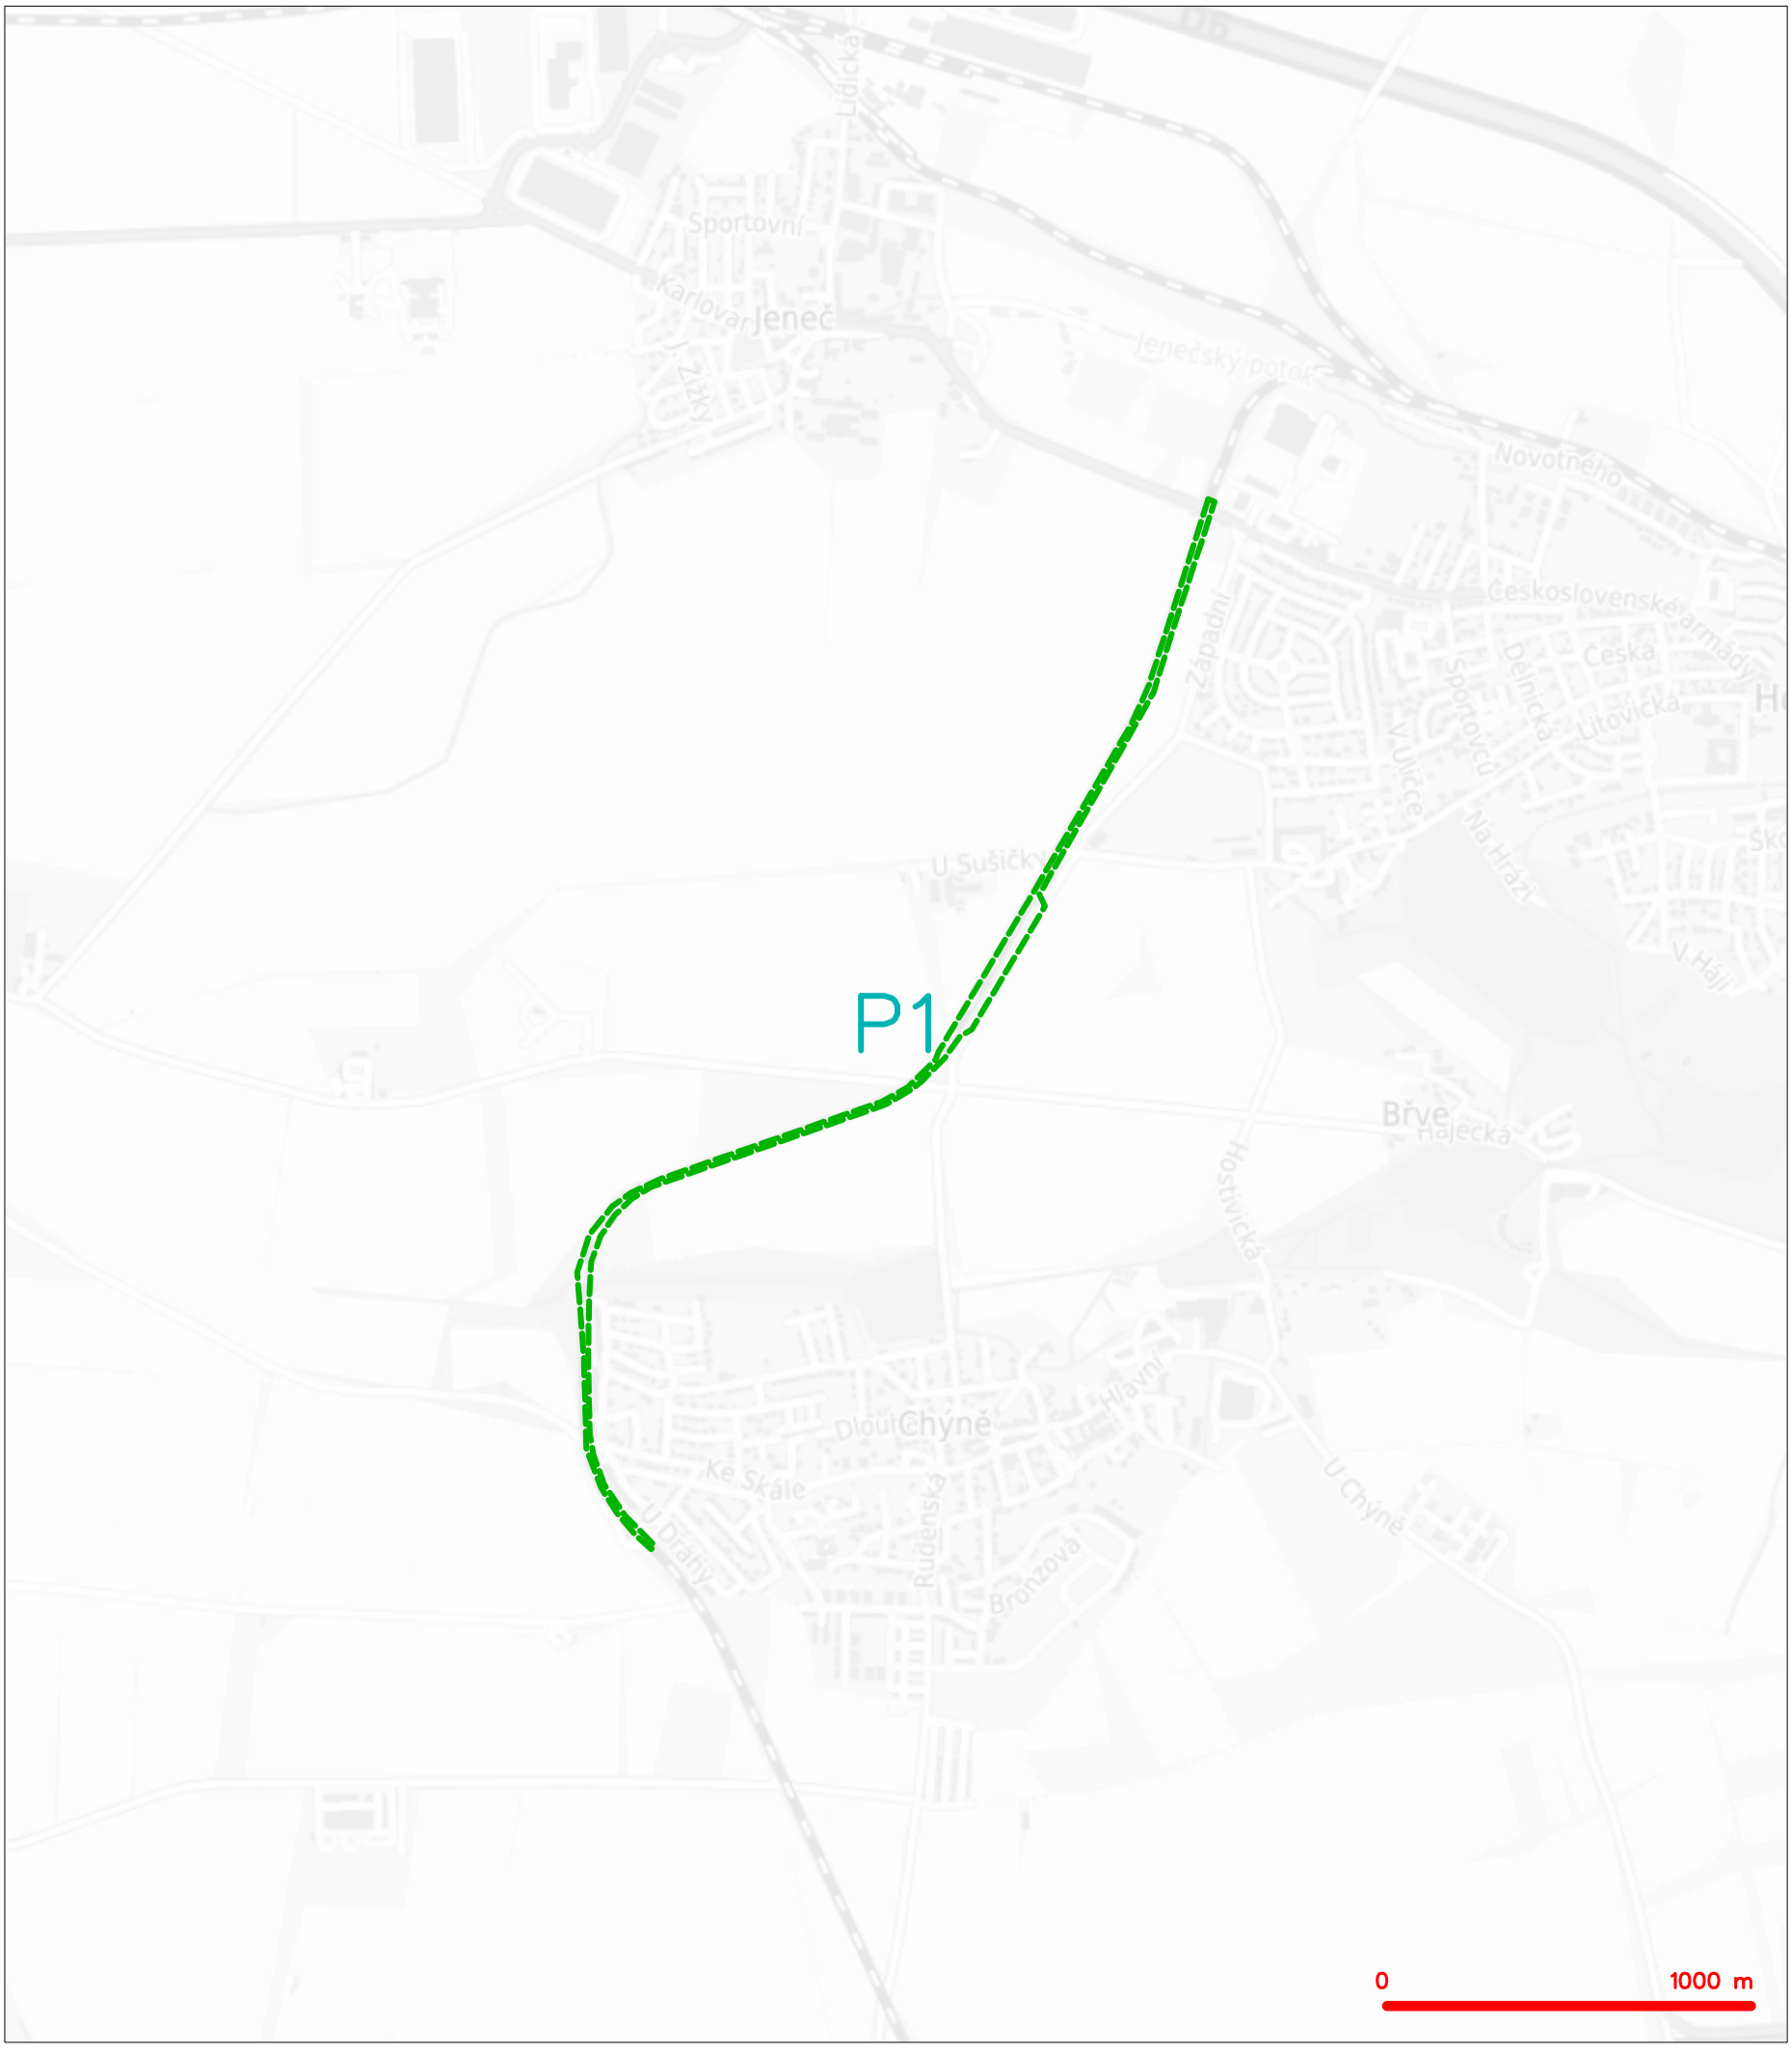

LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1

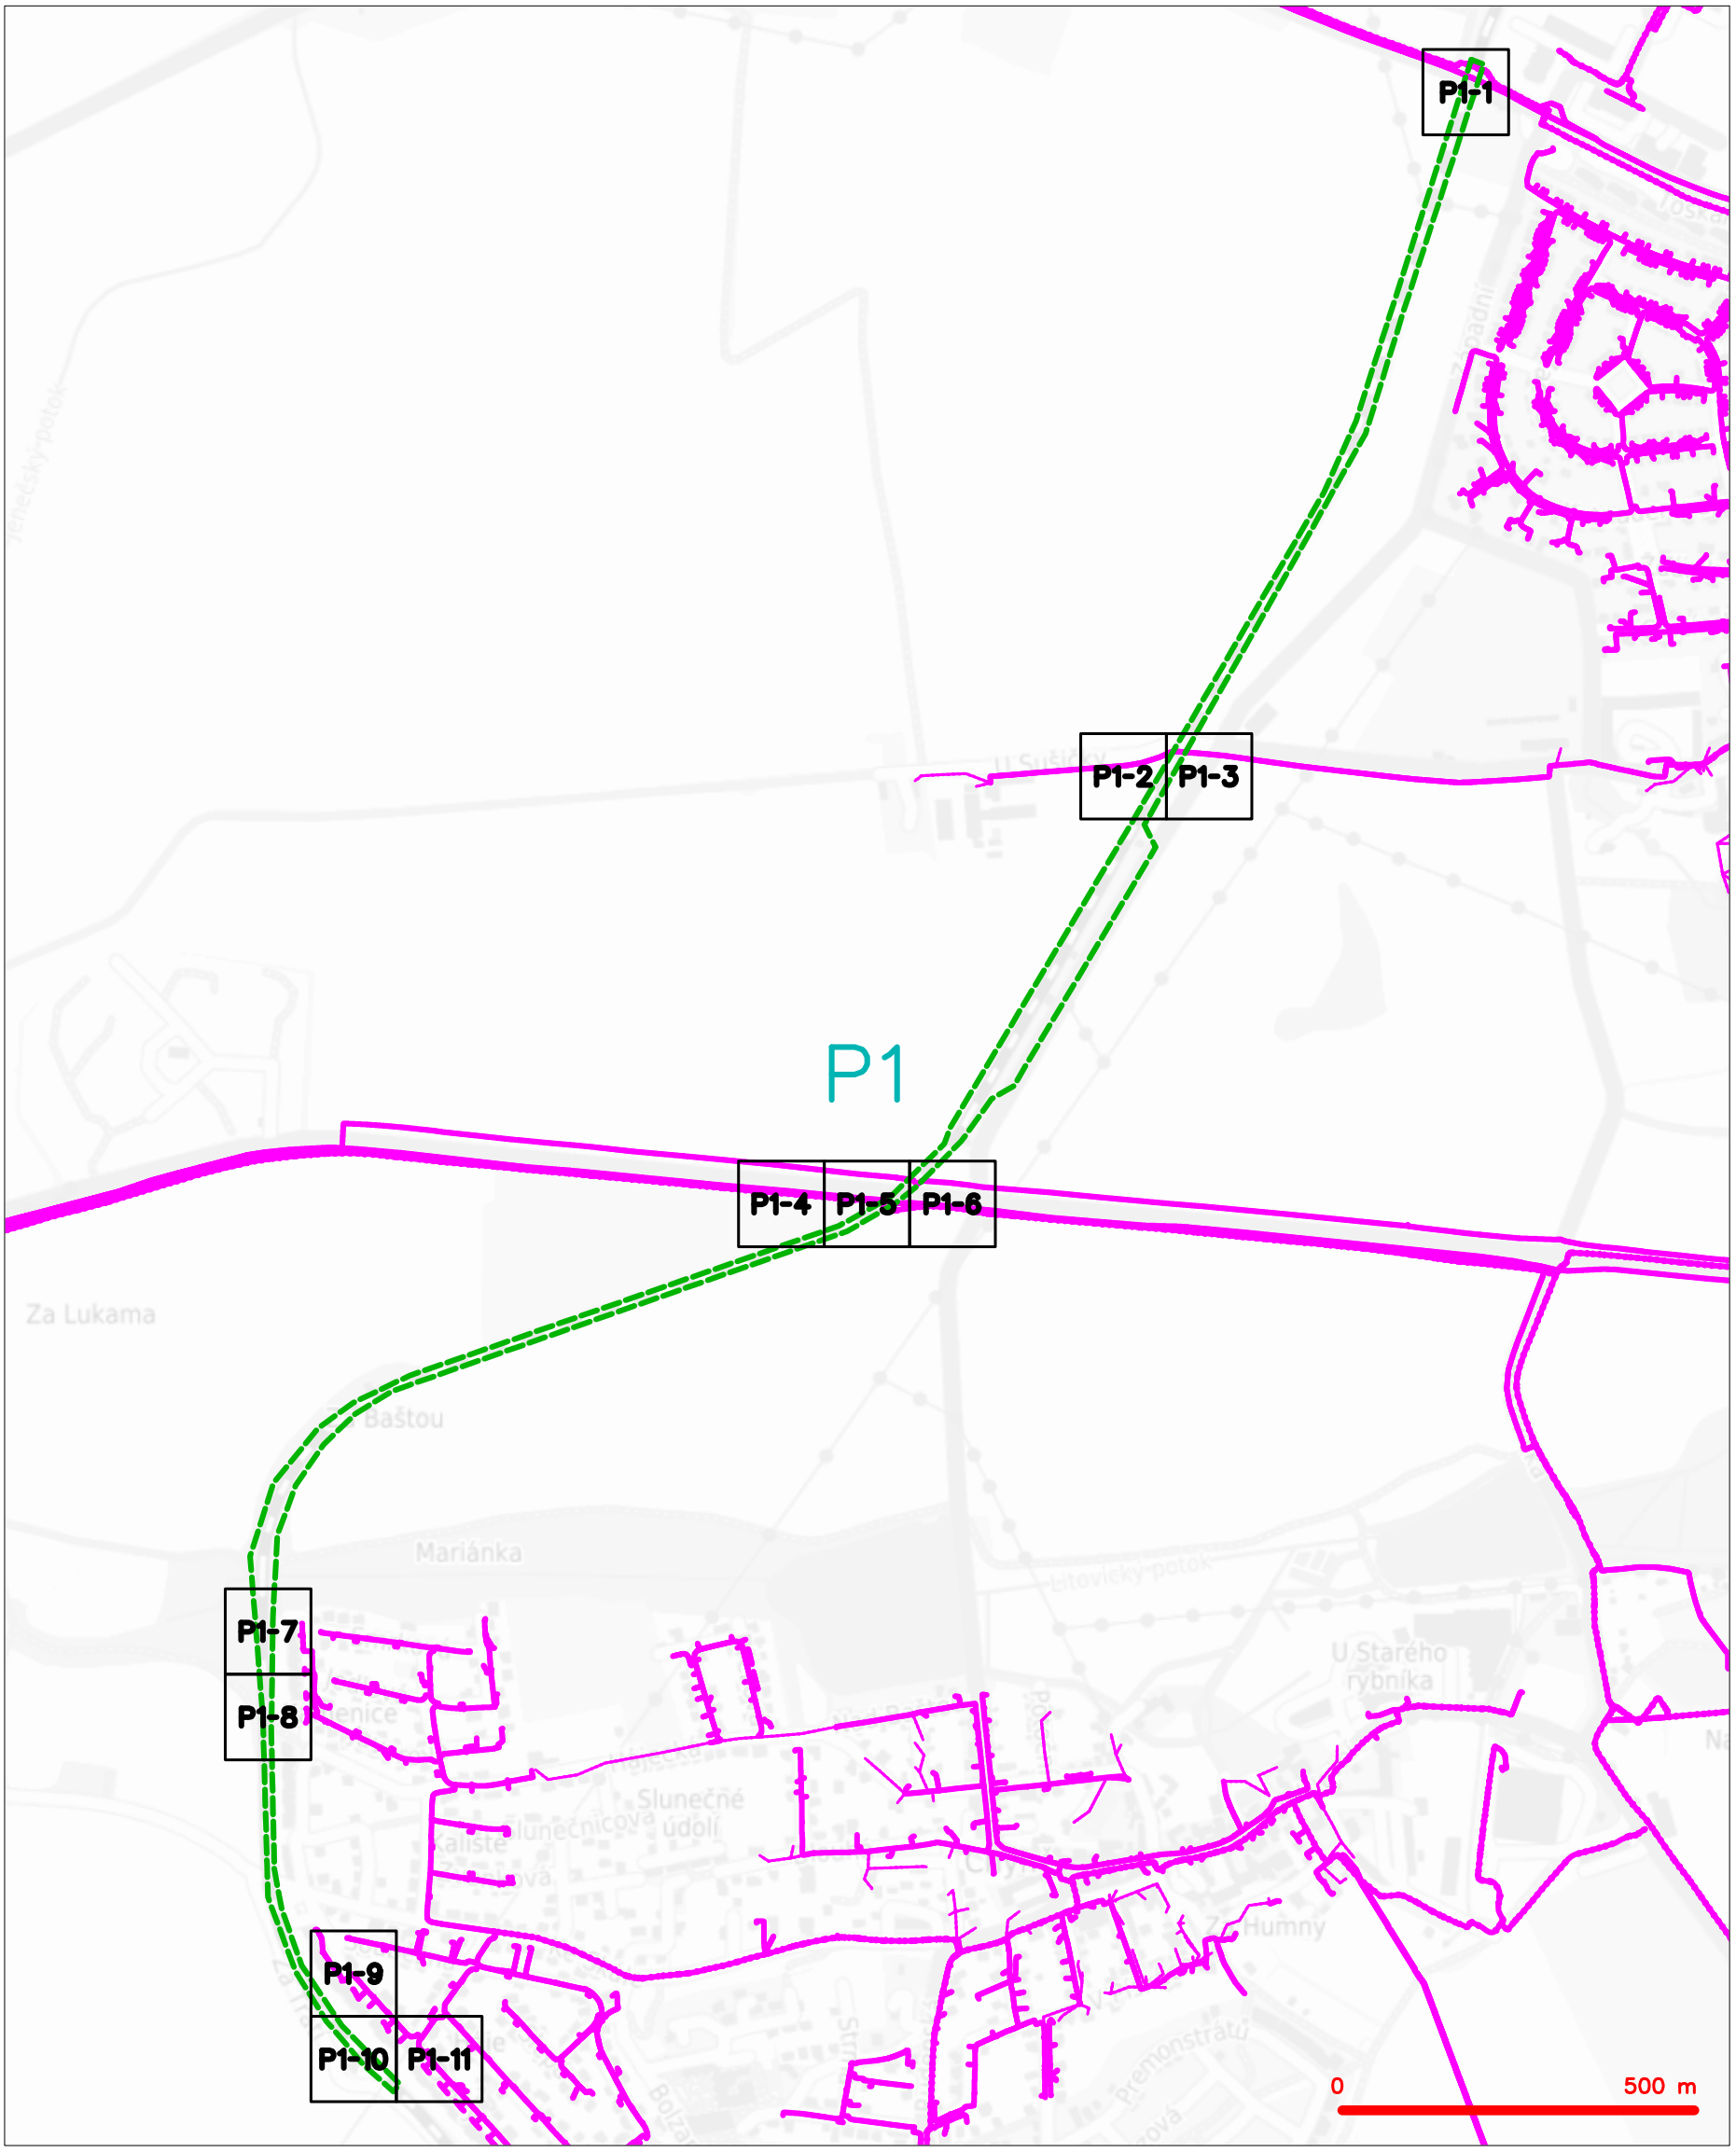

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

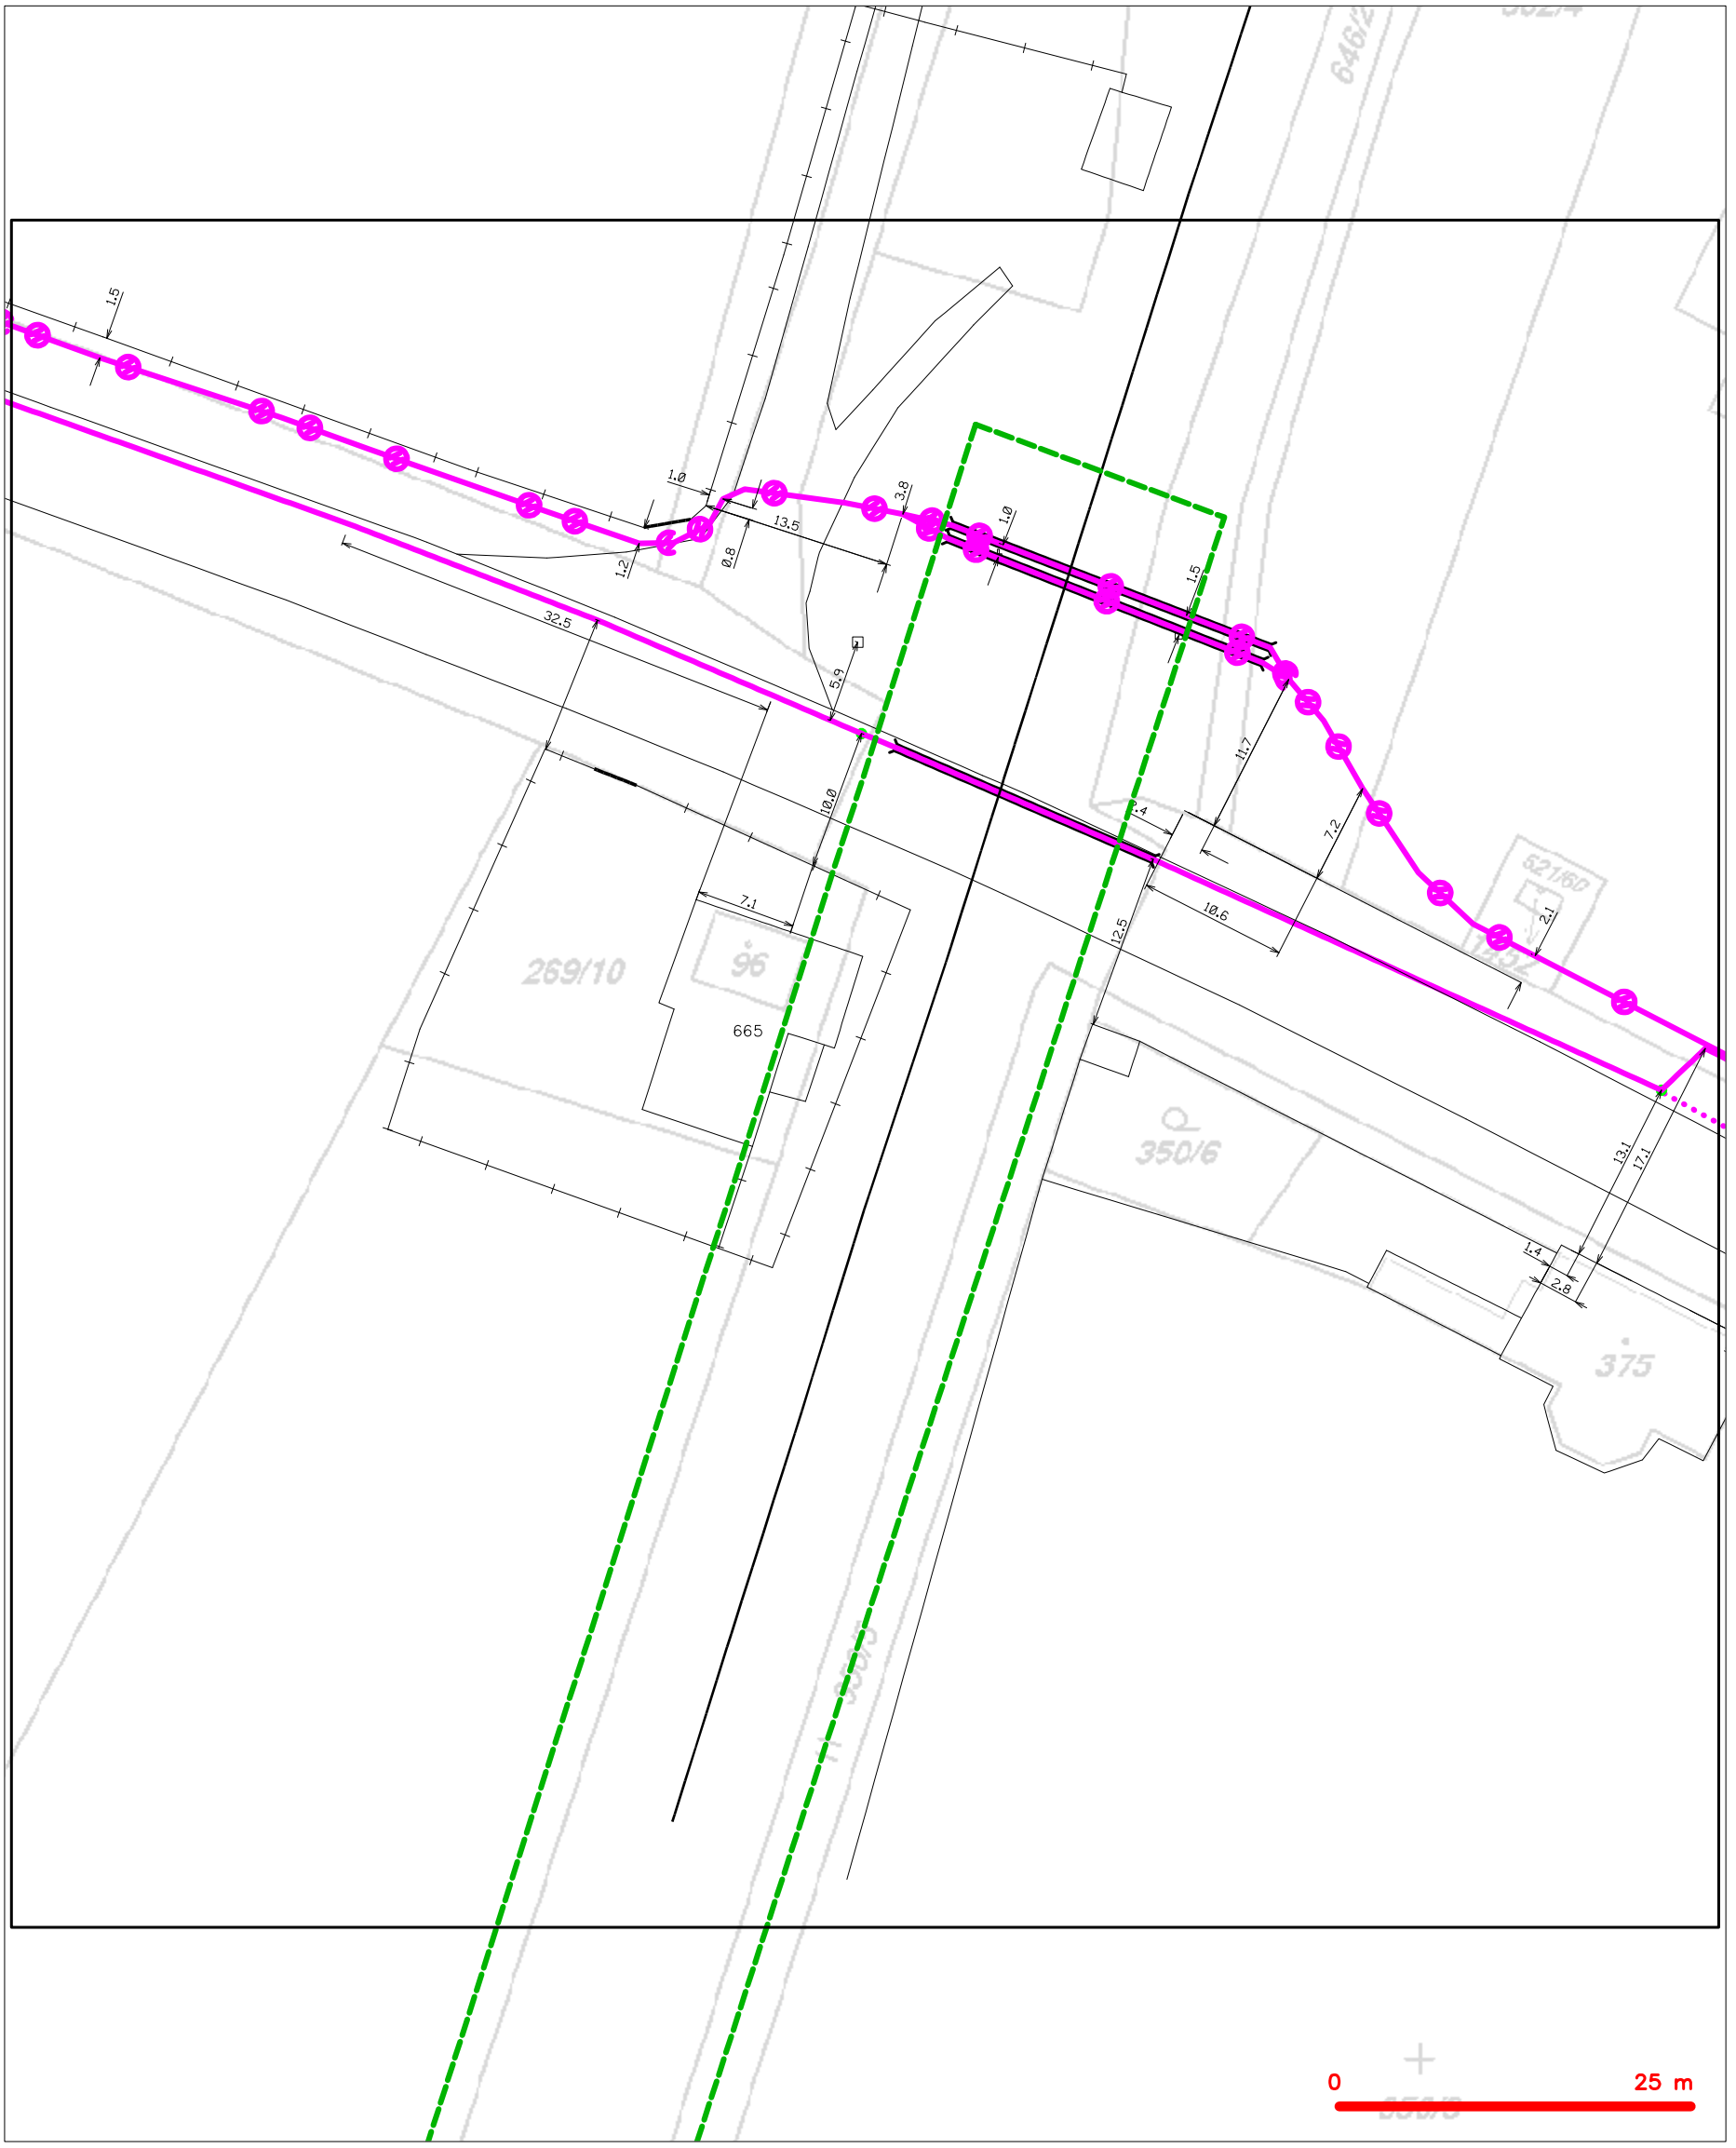

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2

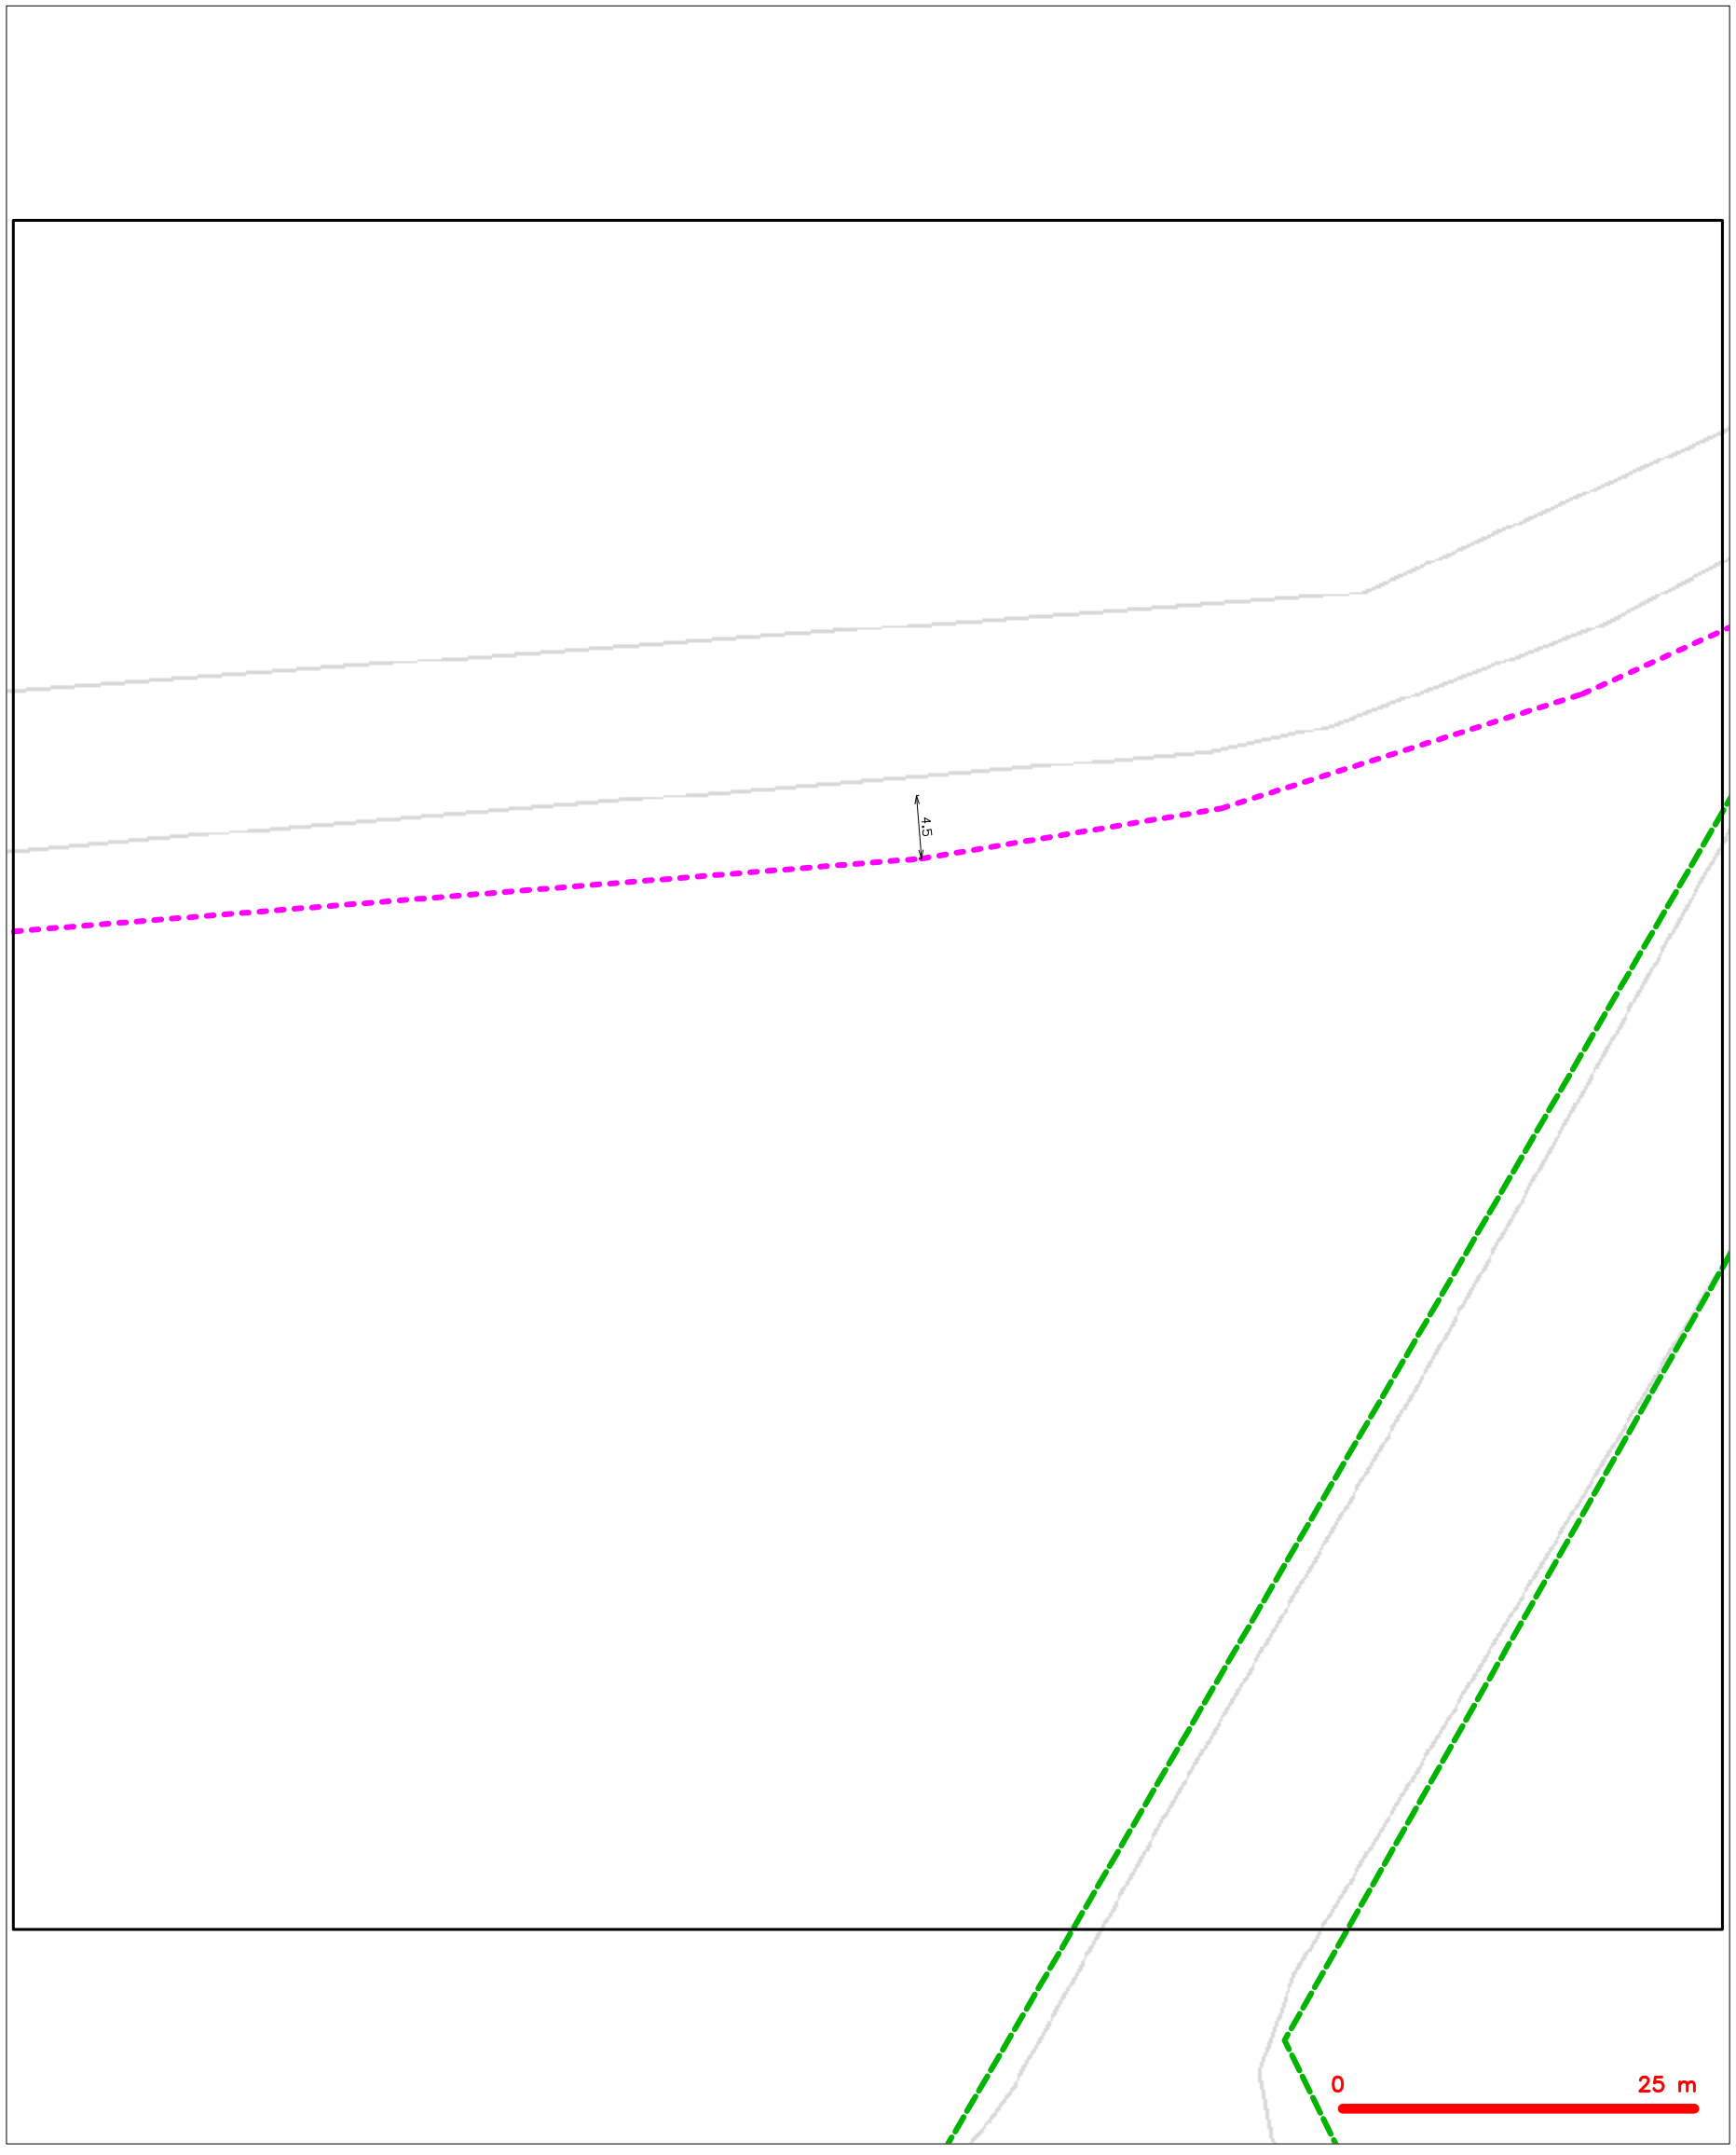

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3

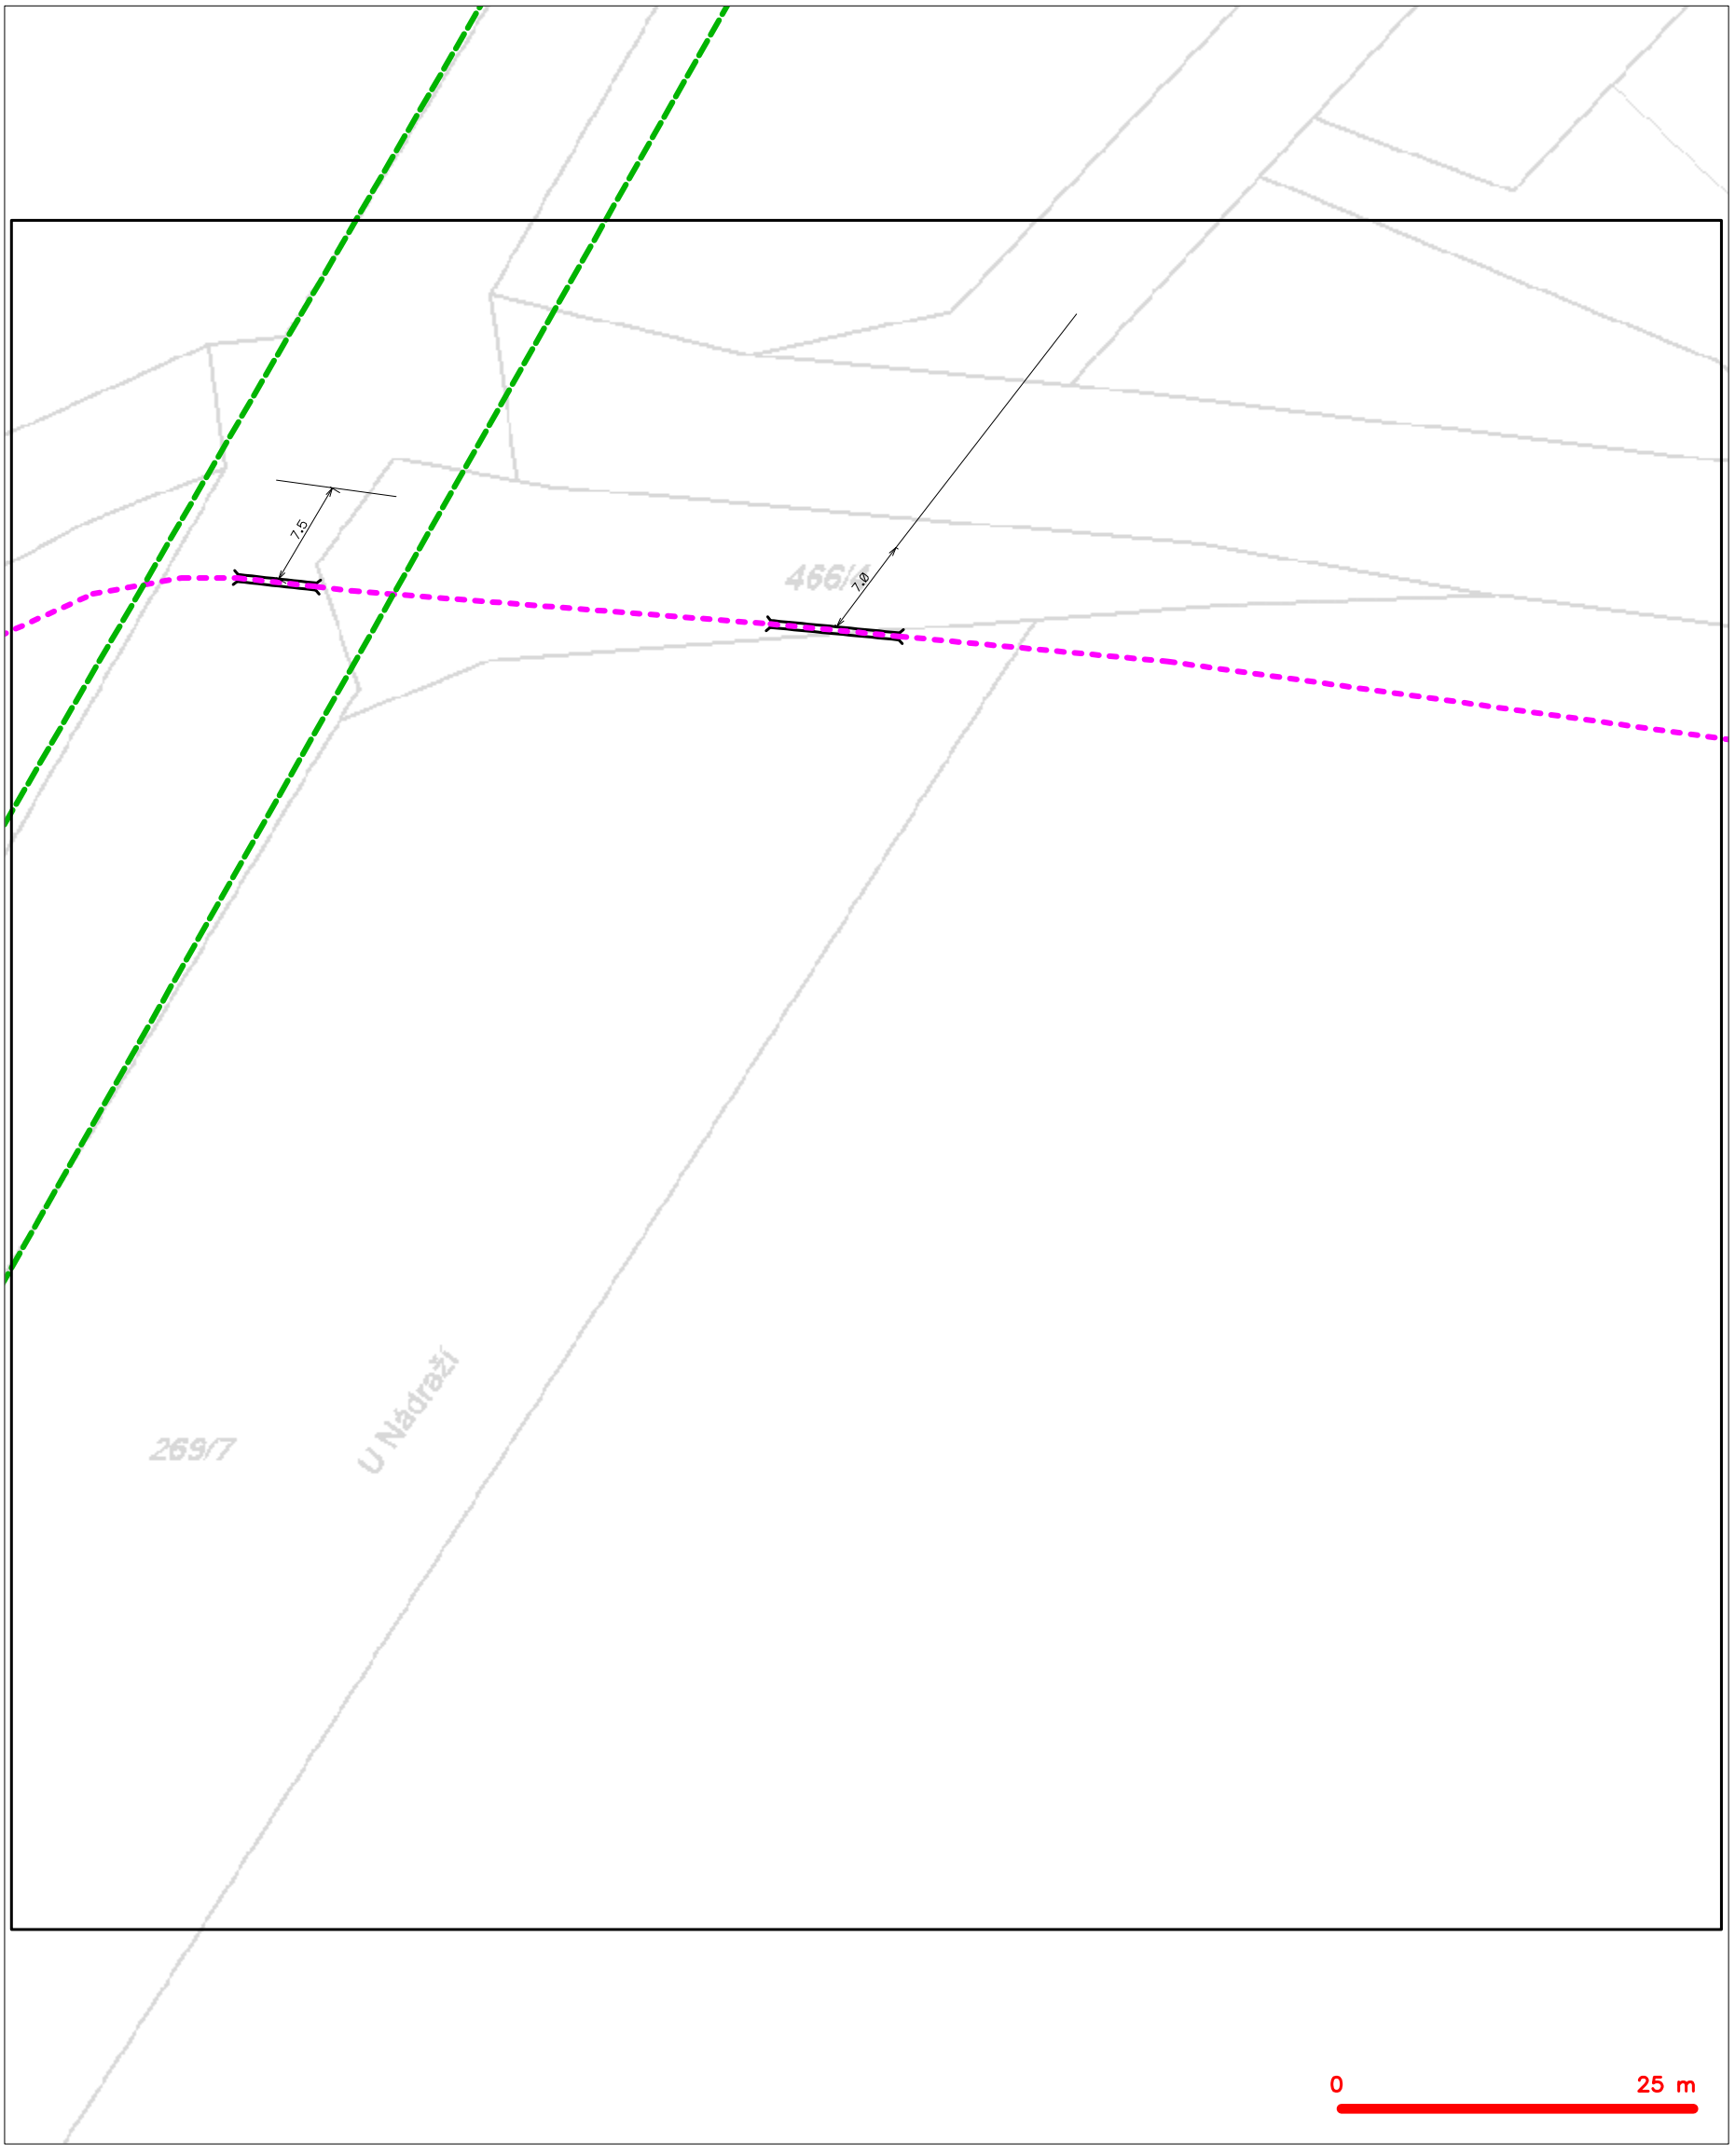

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4

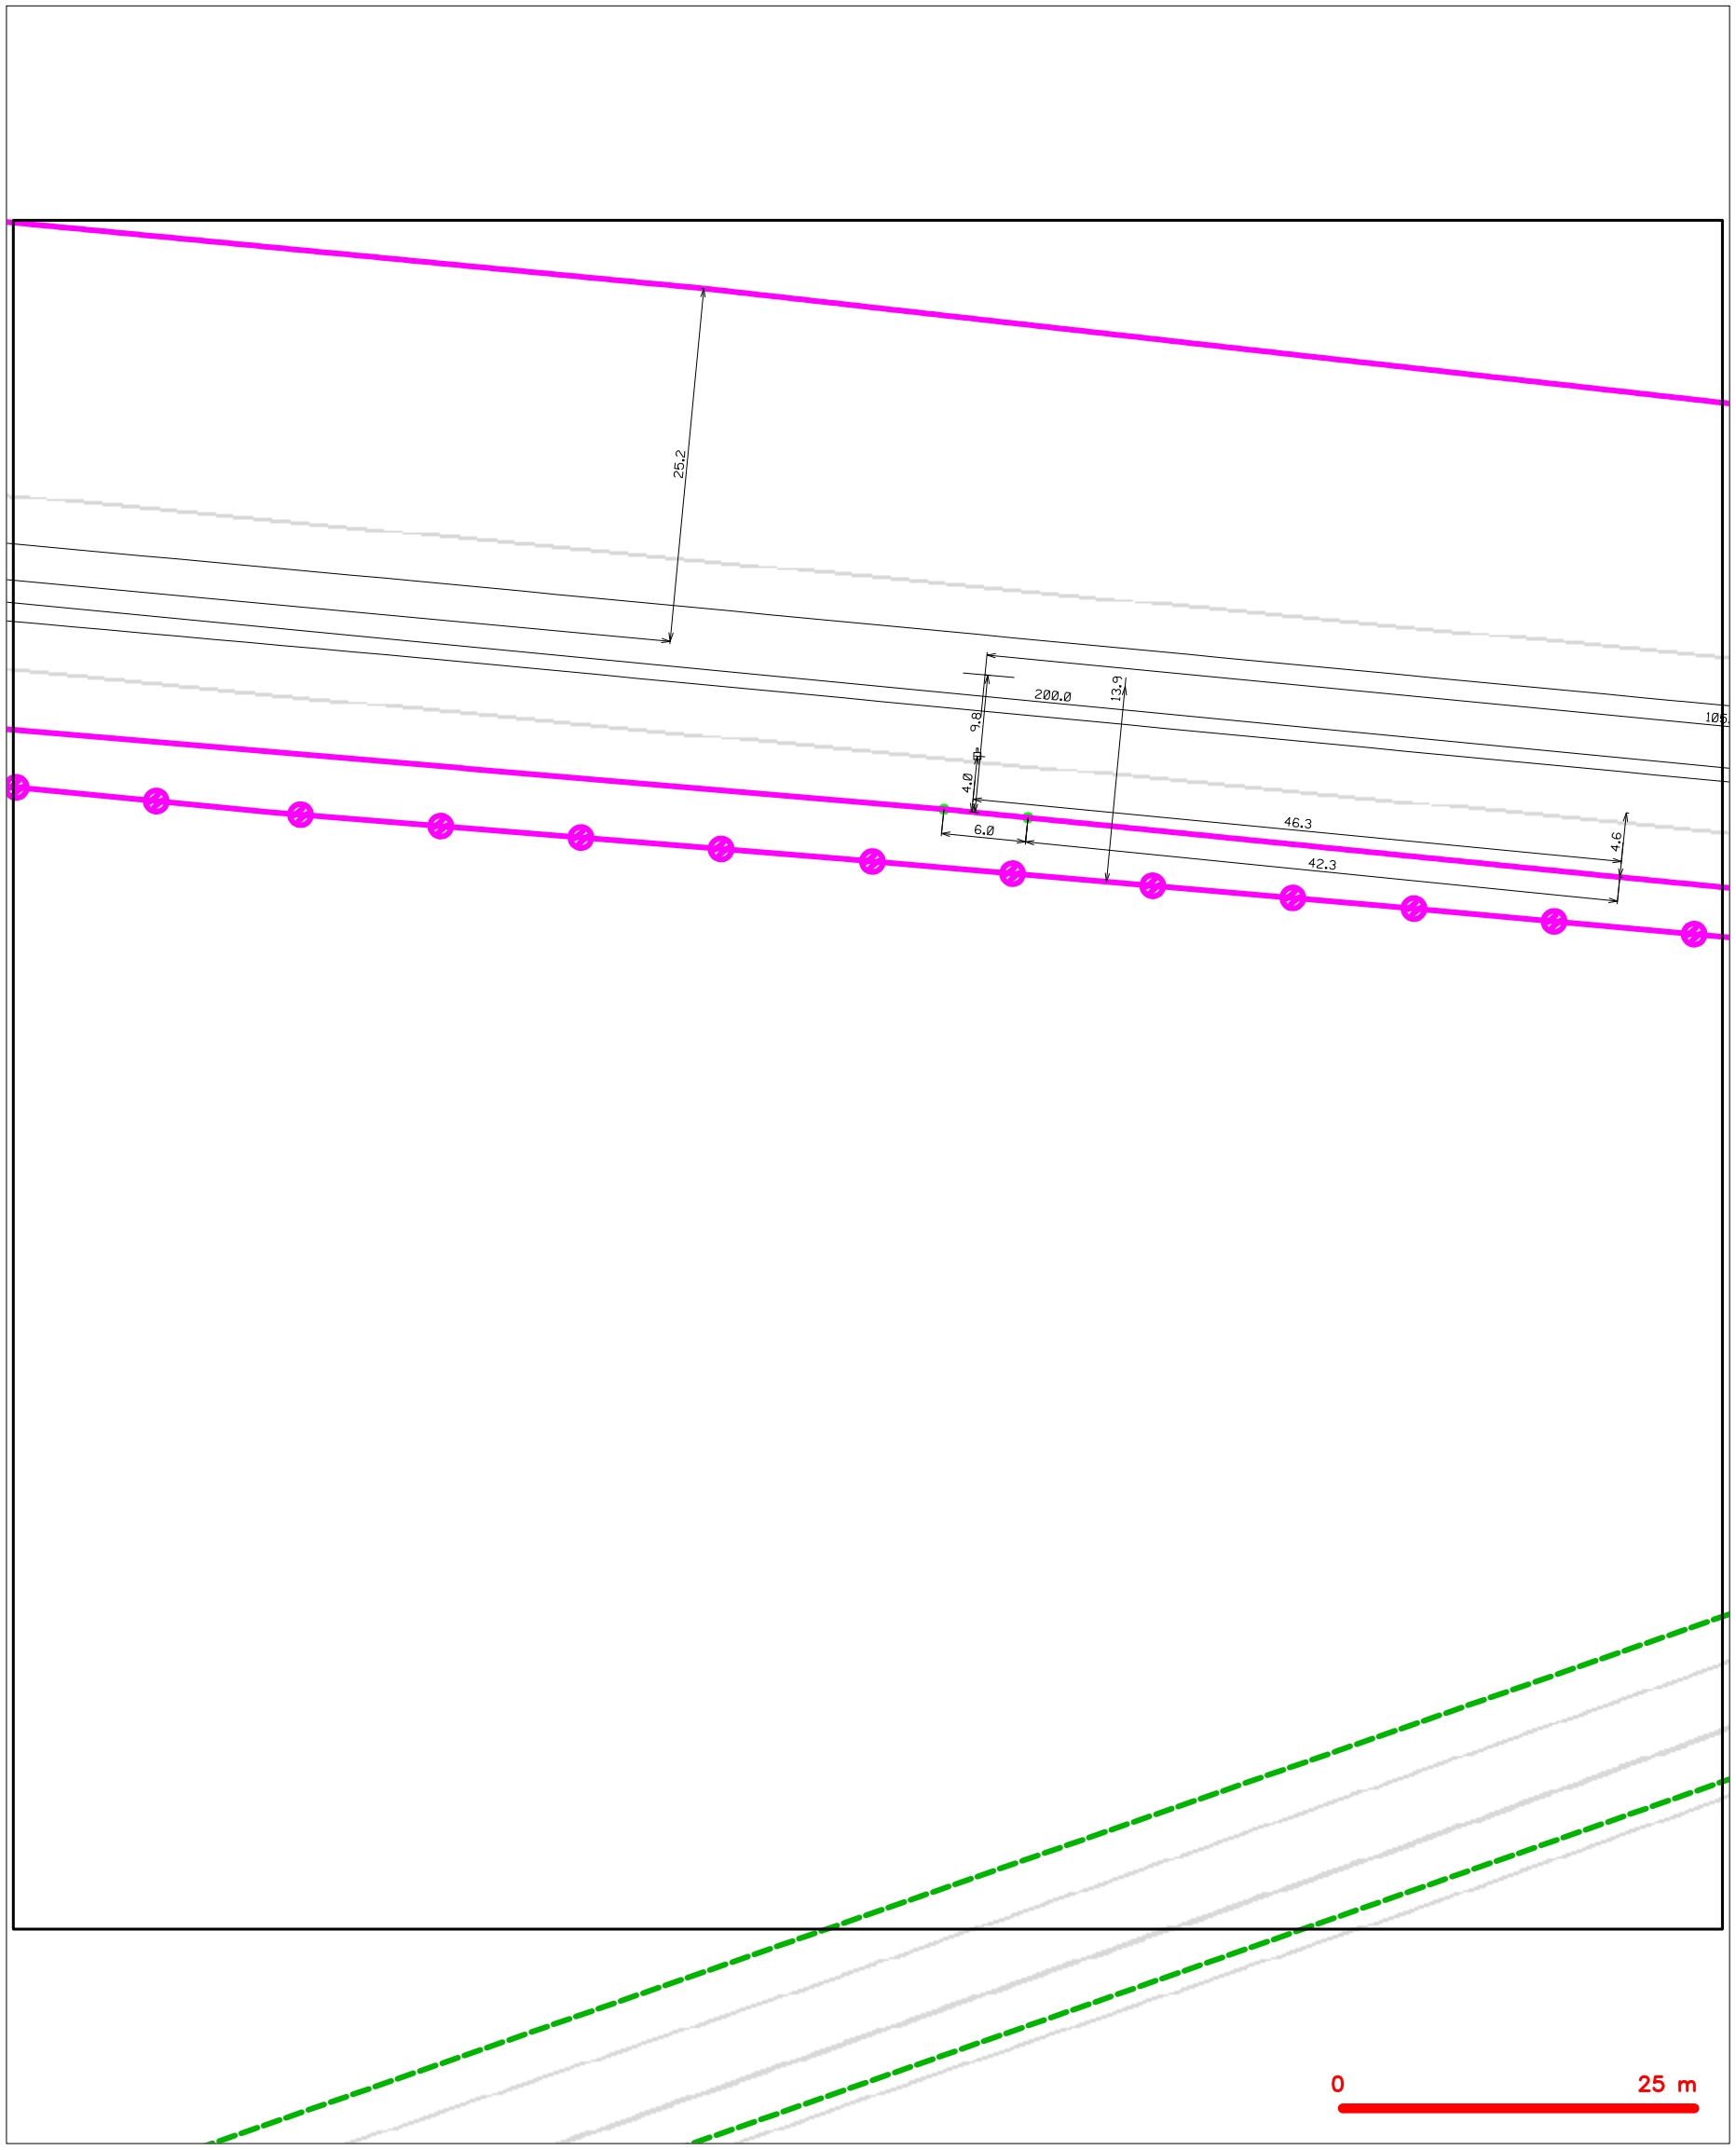

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5

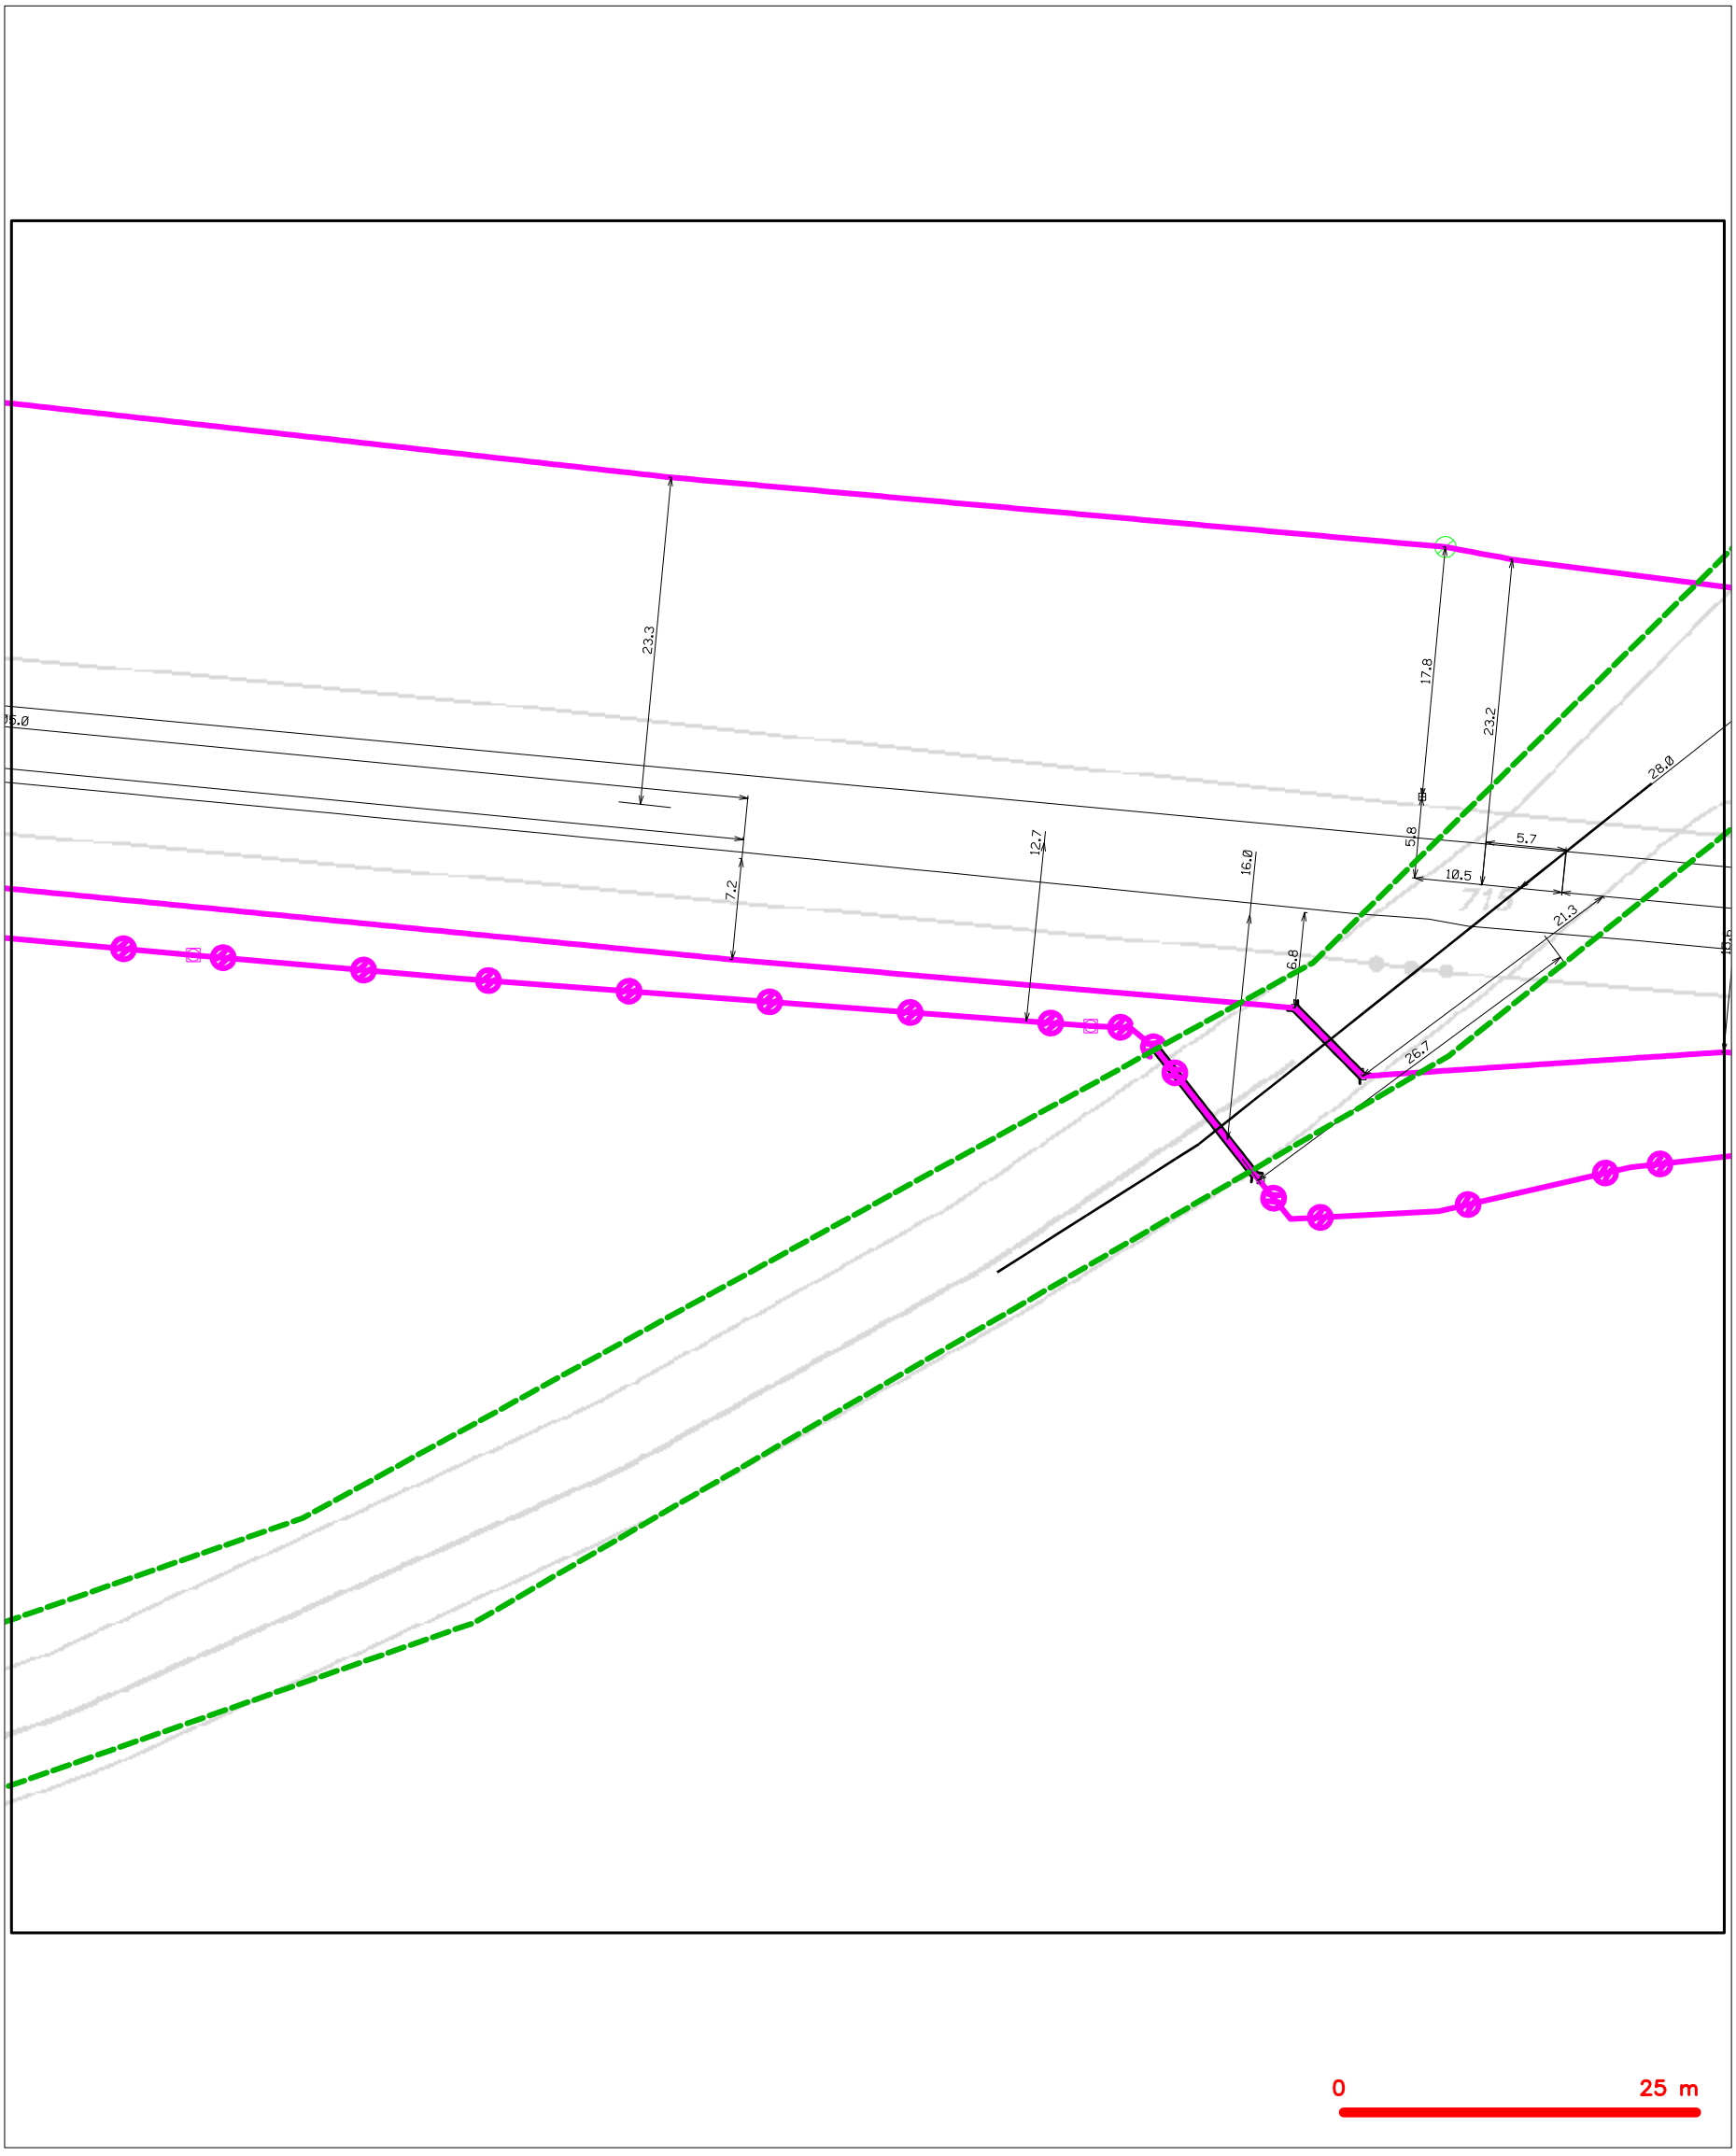

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6

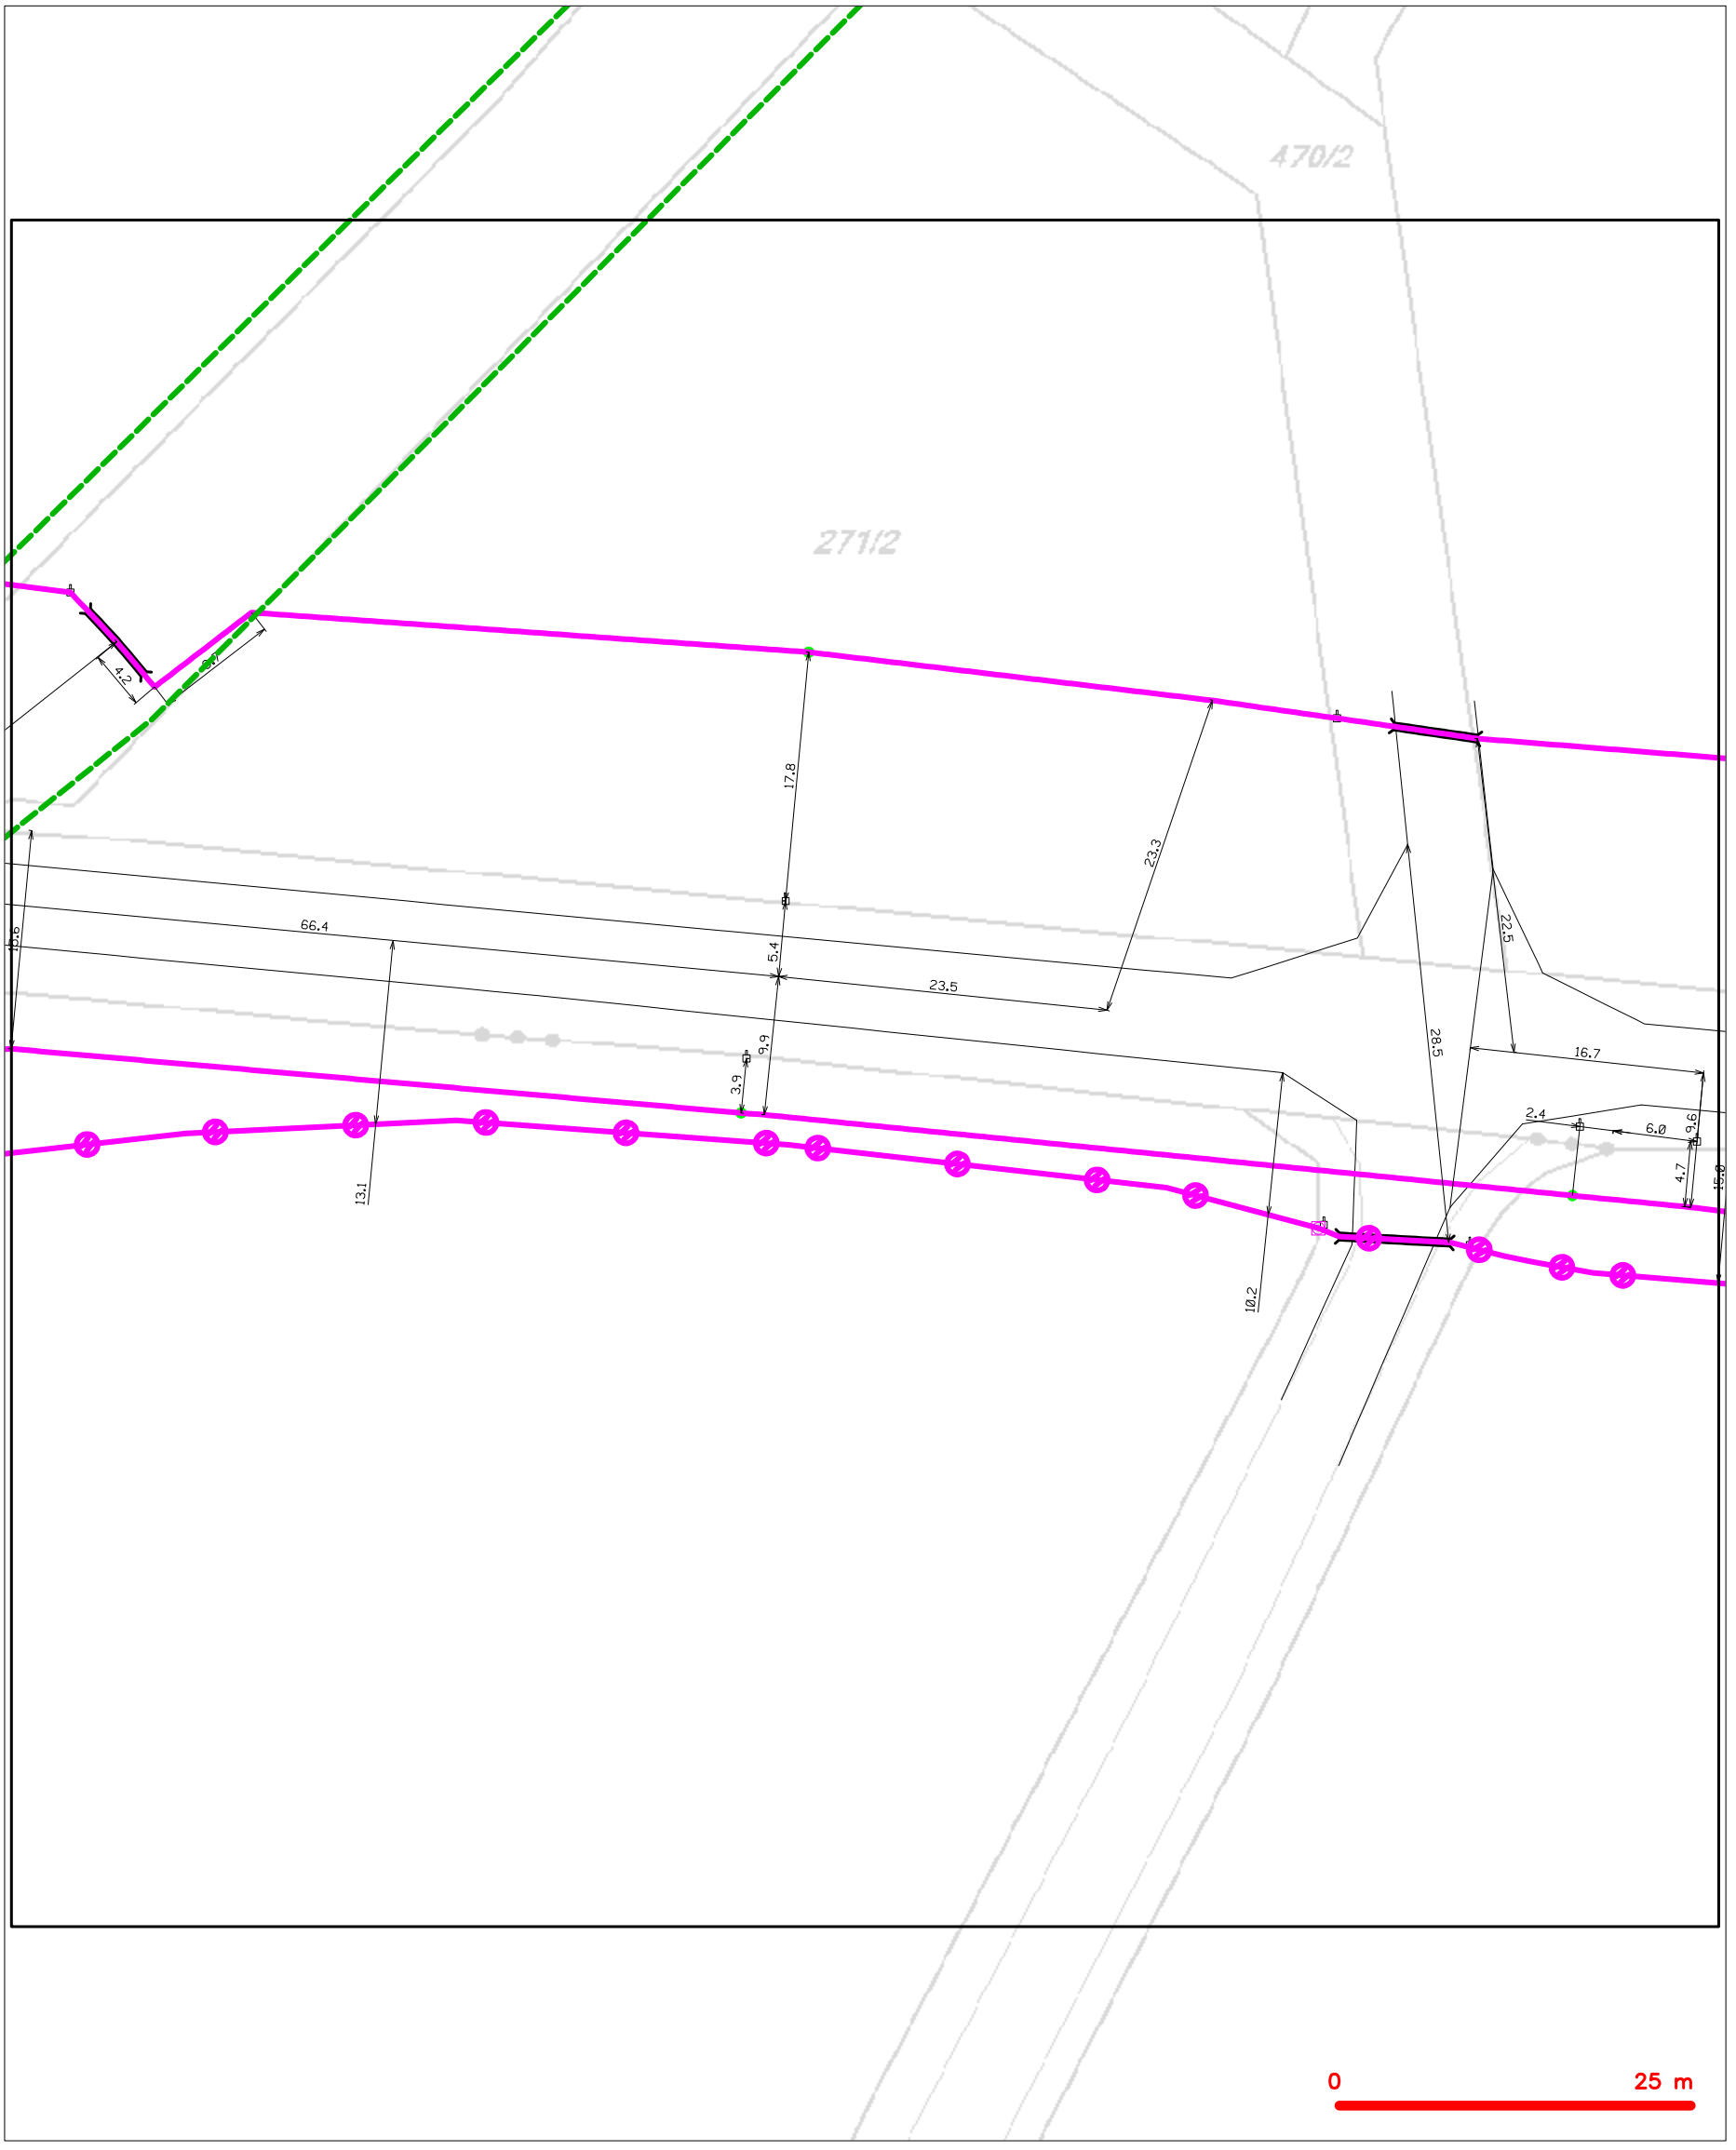

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8

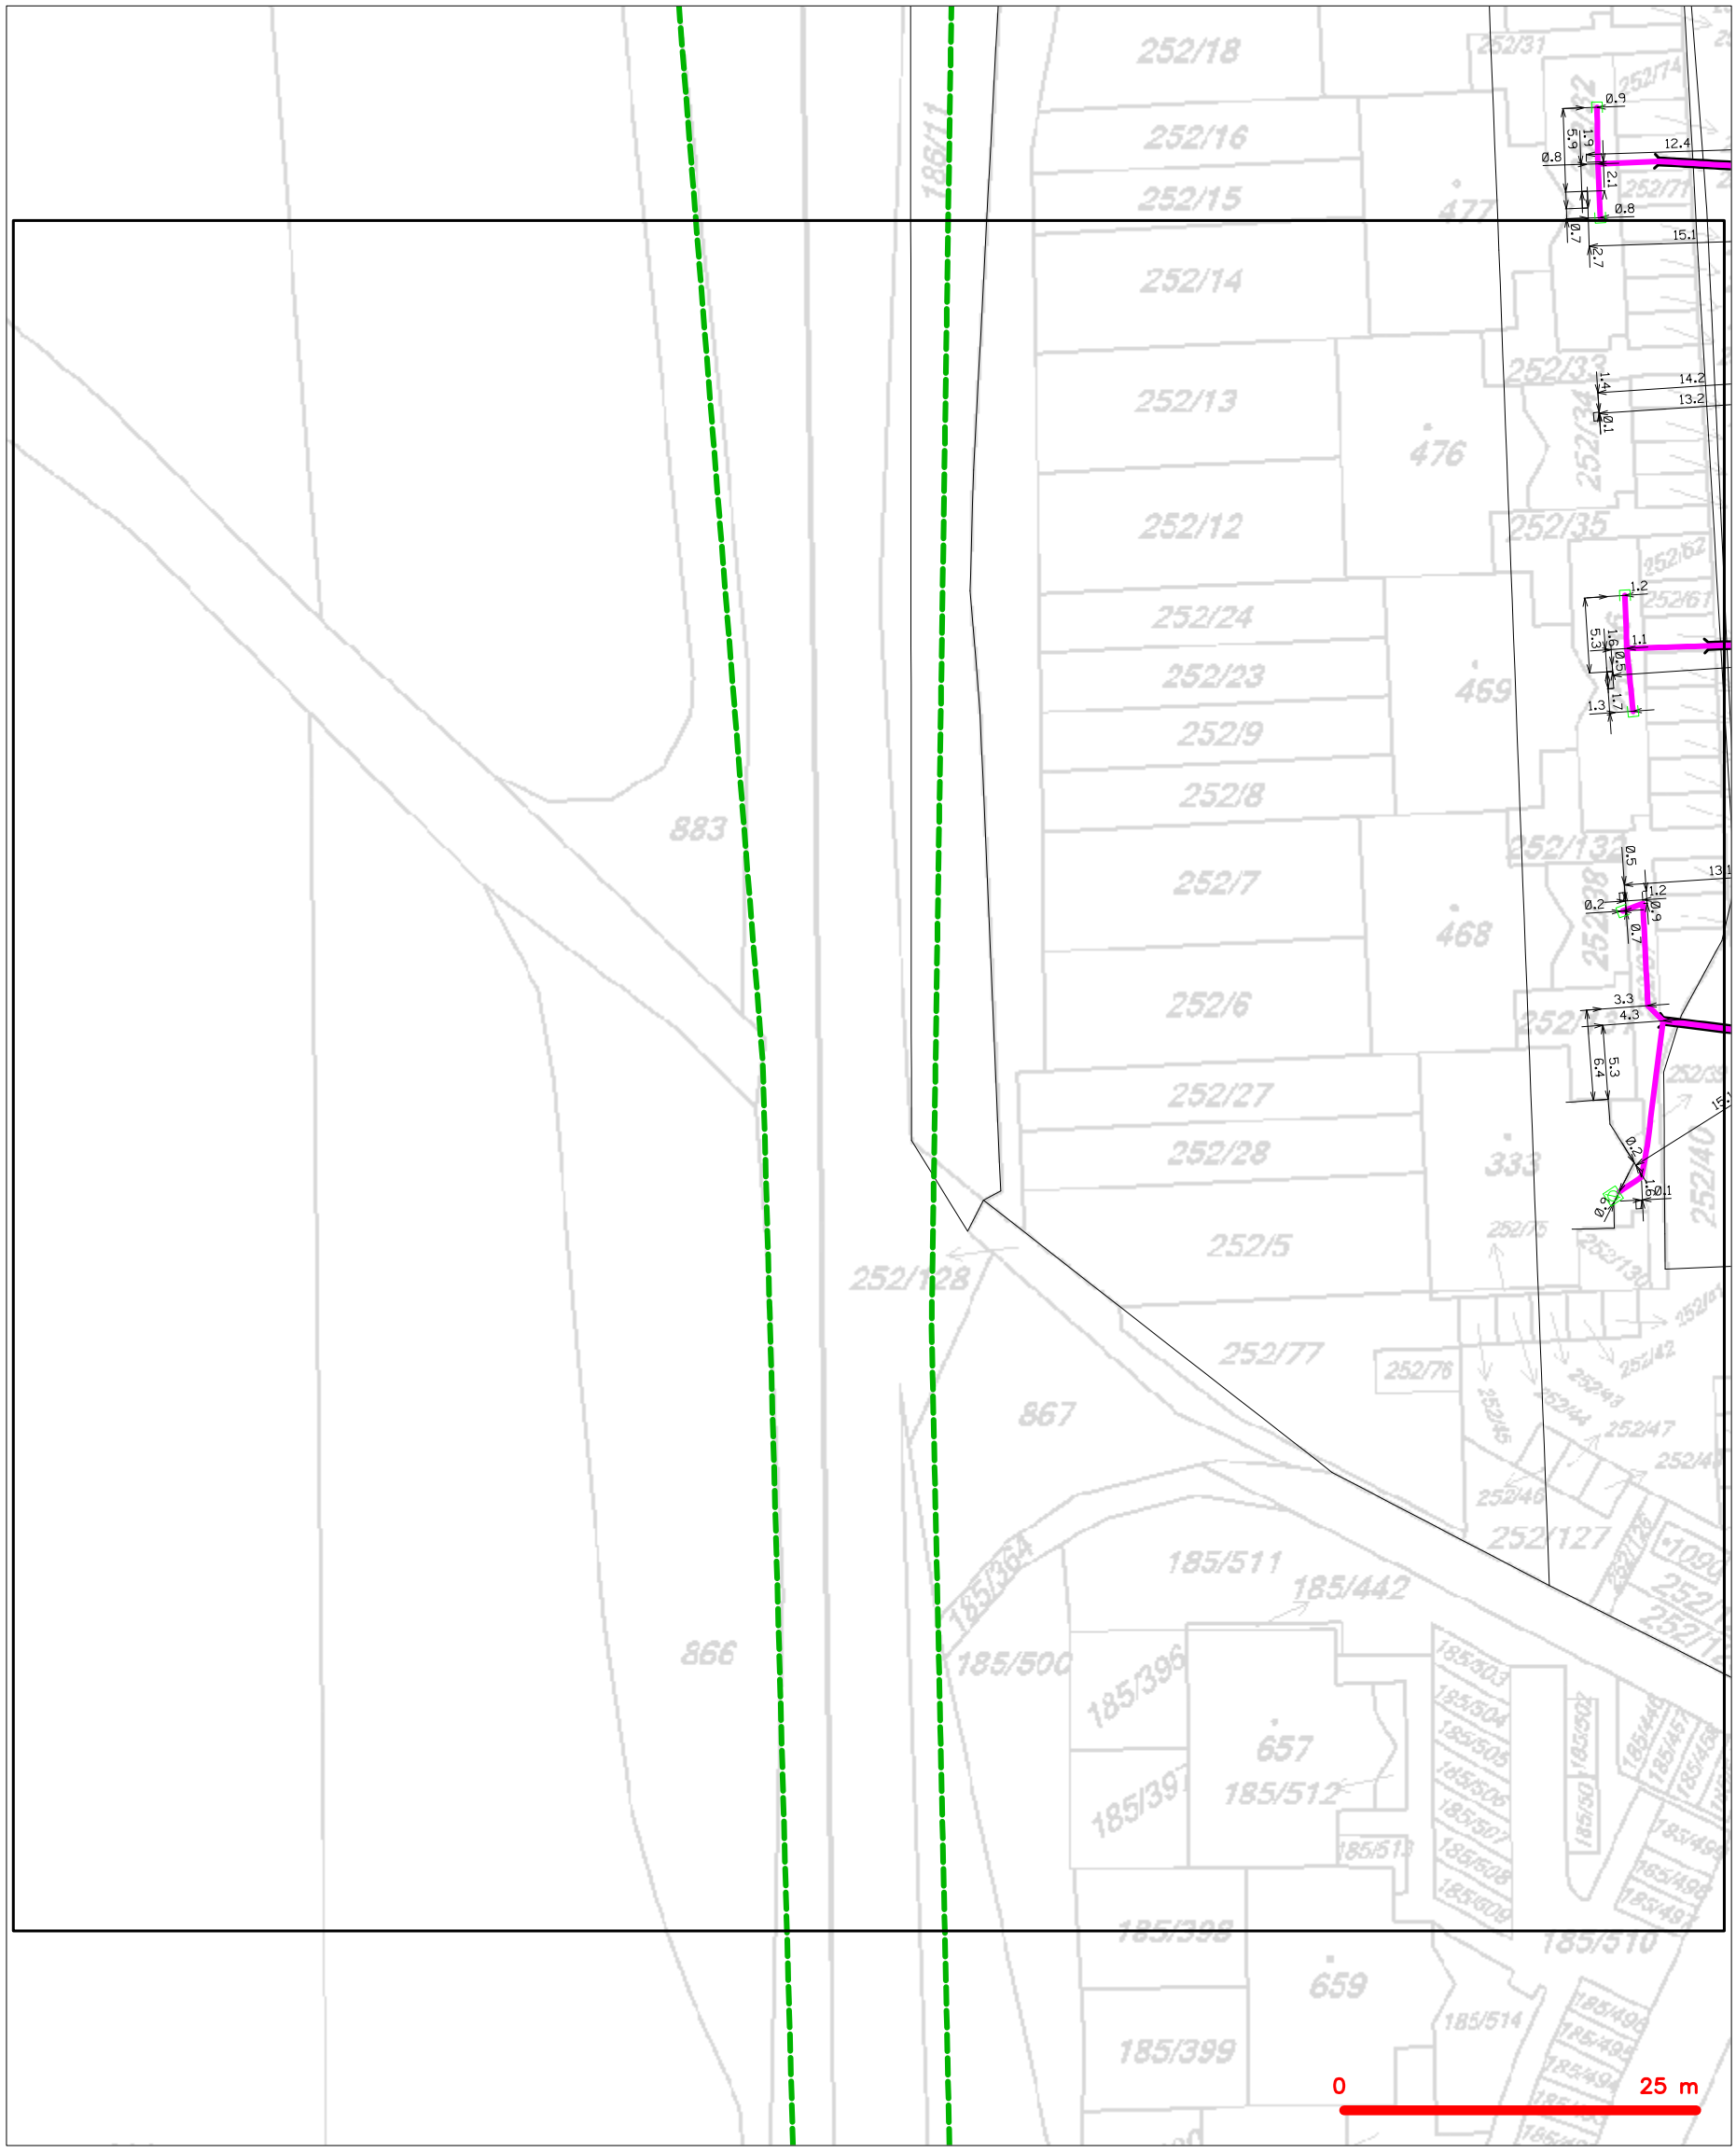

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9

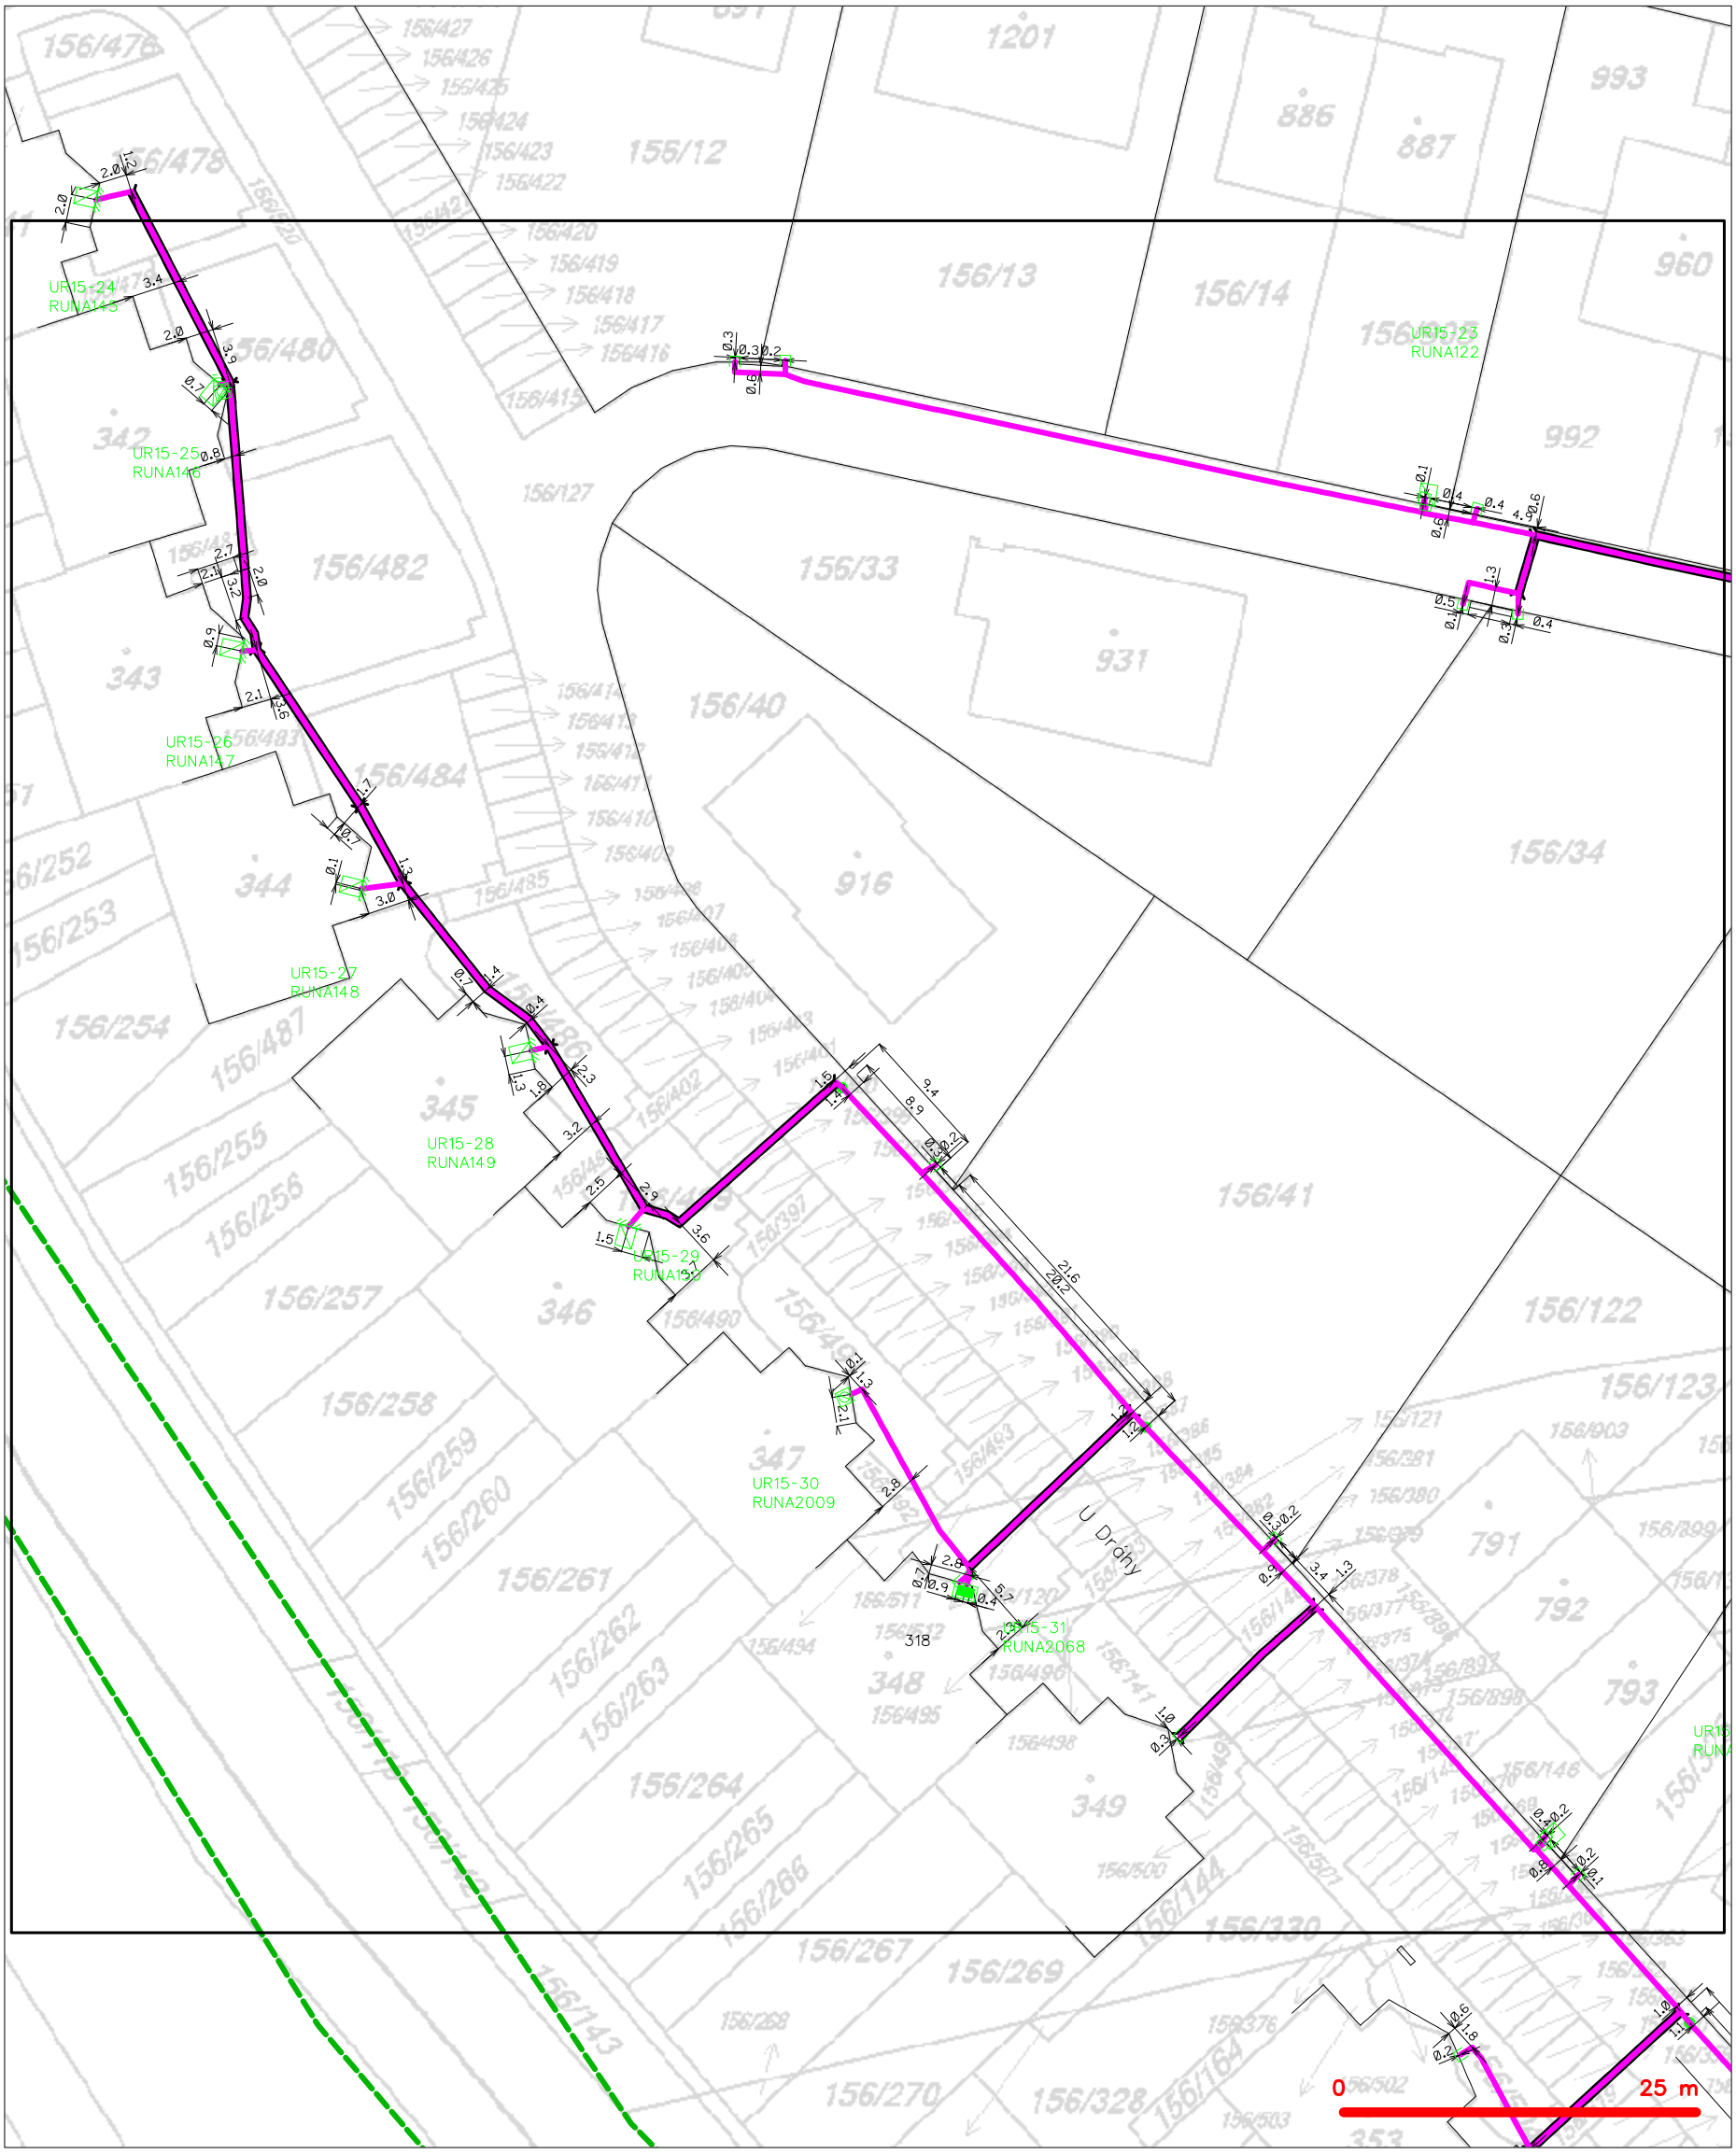

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10

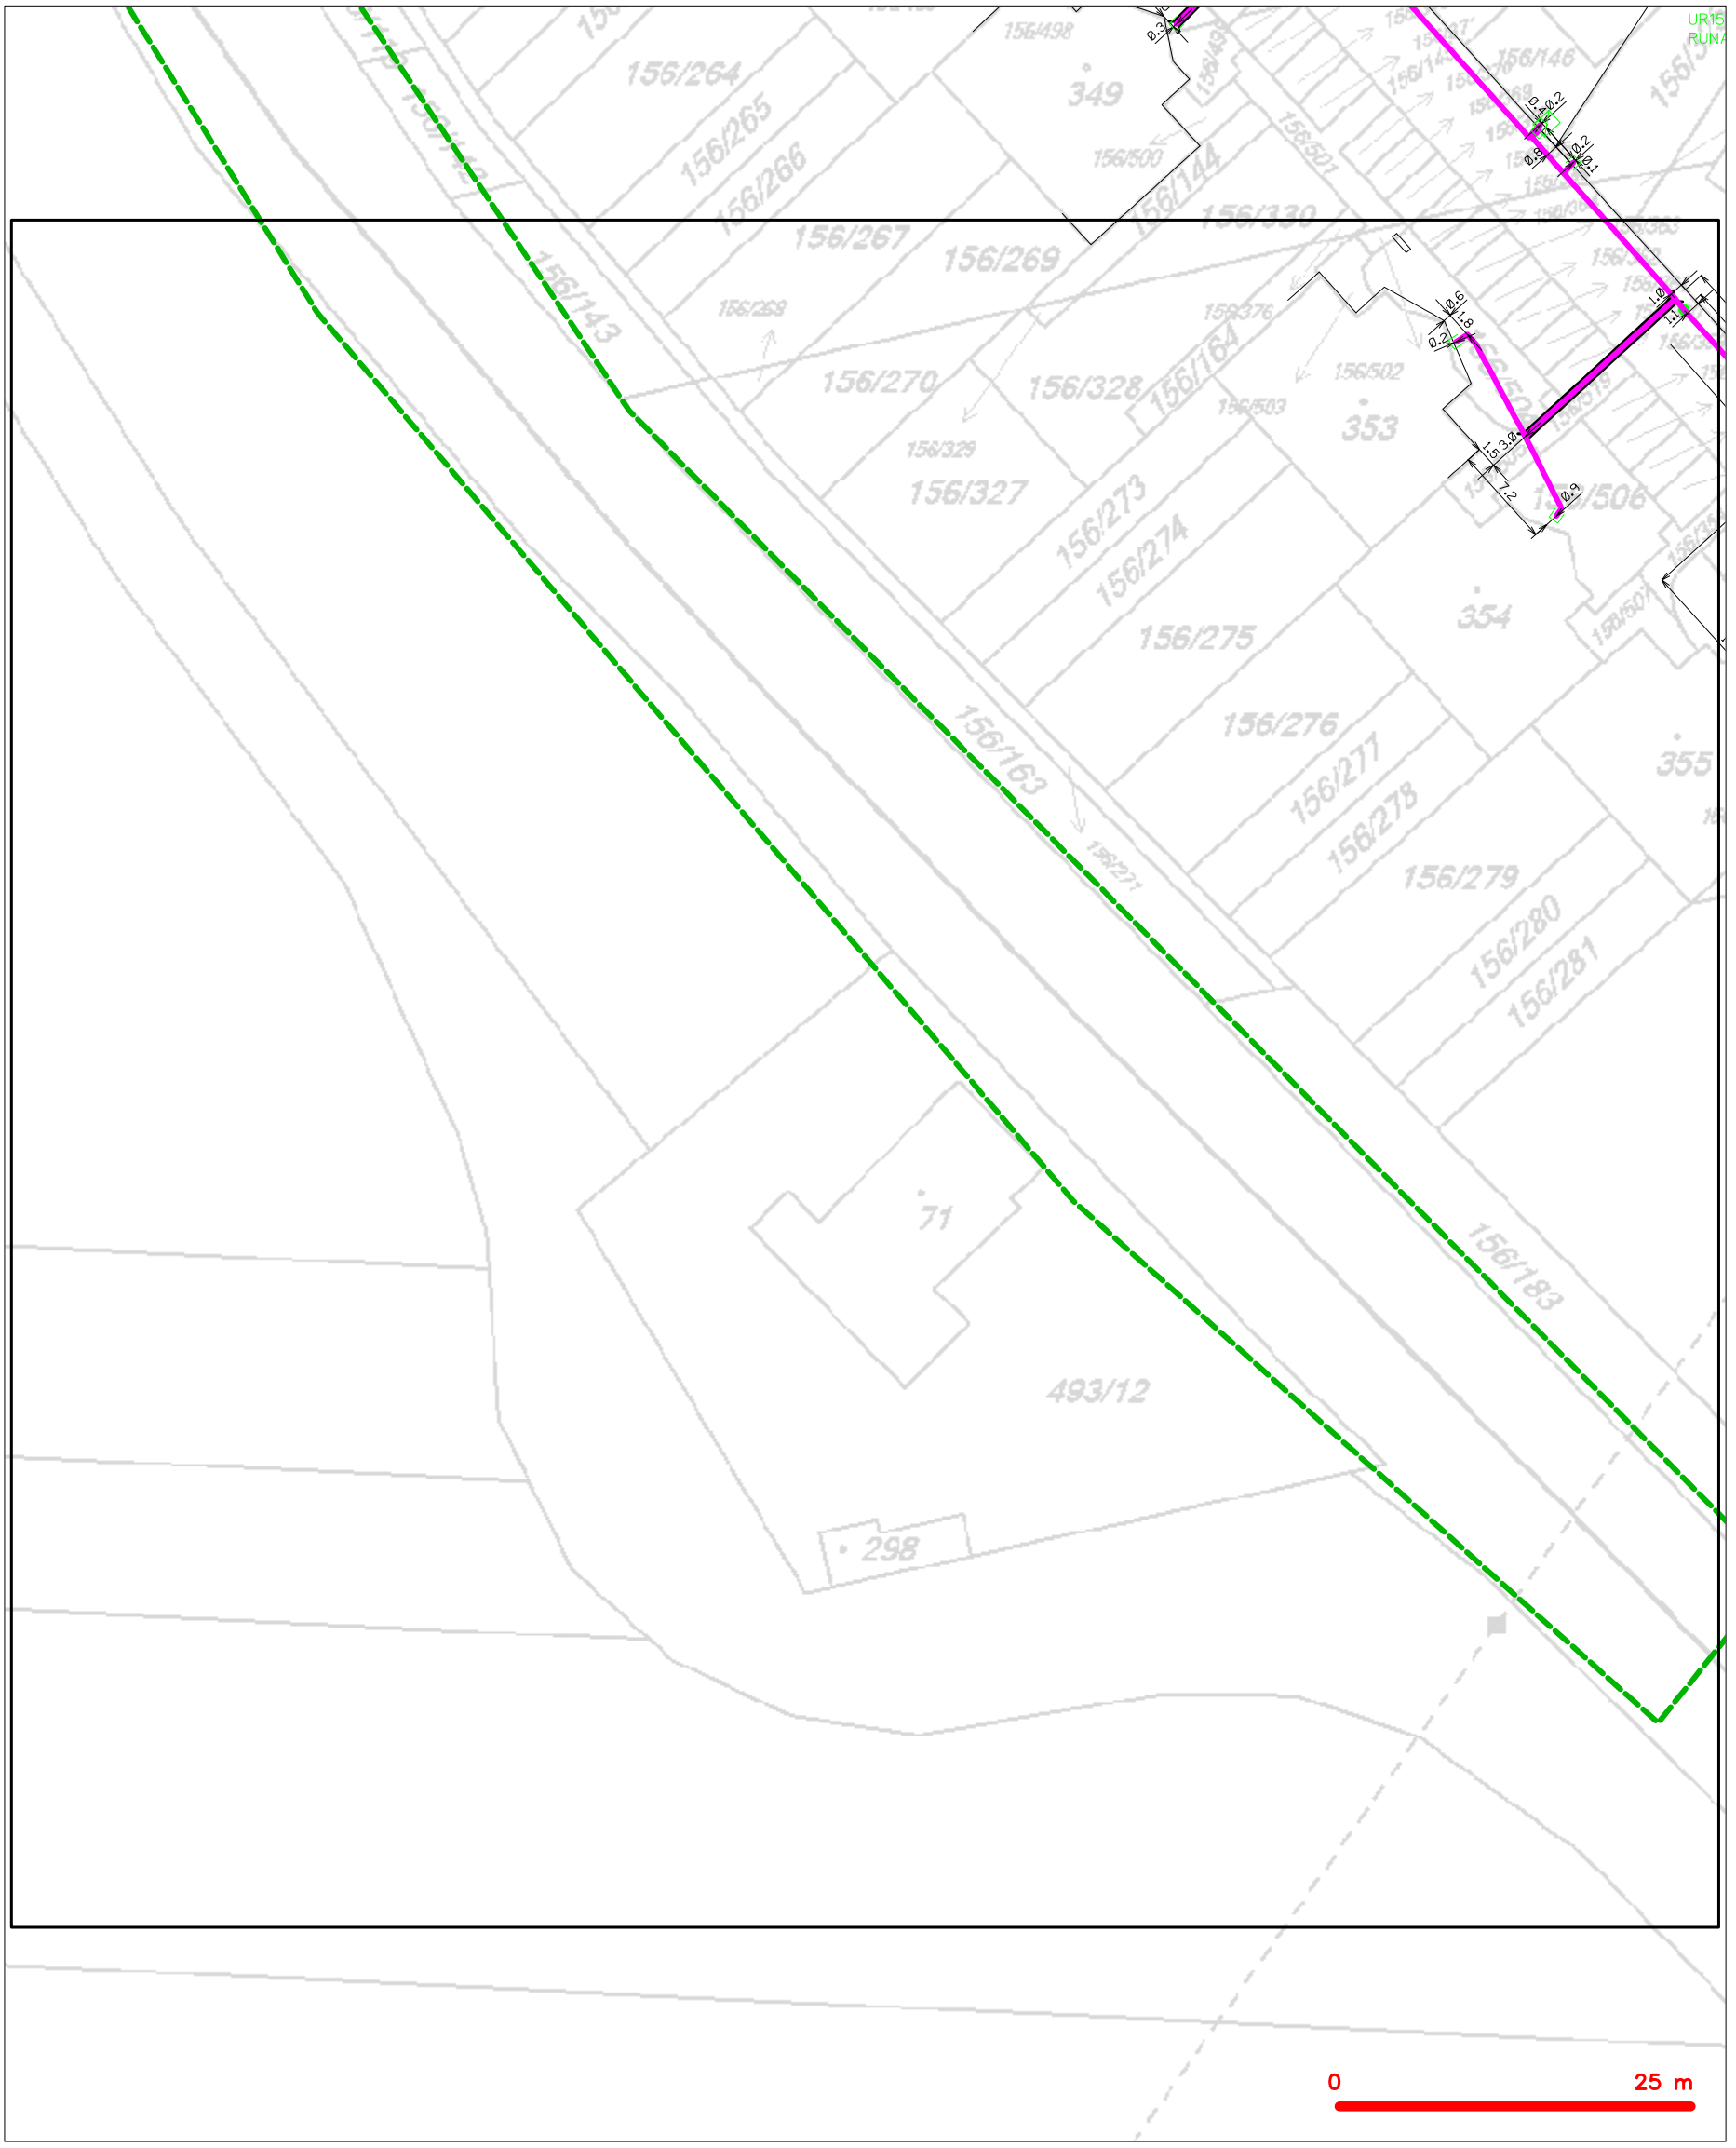

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-11

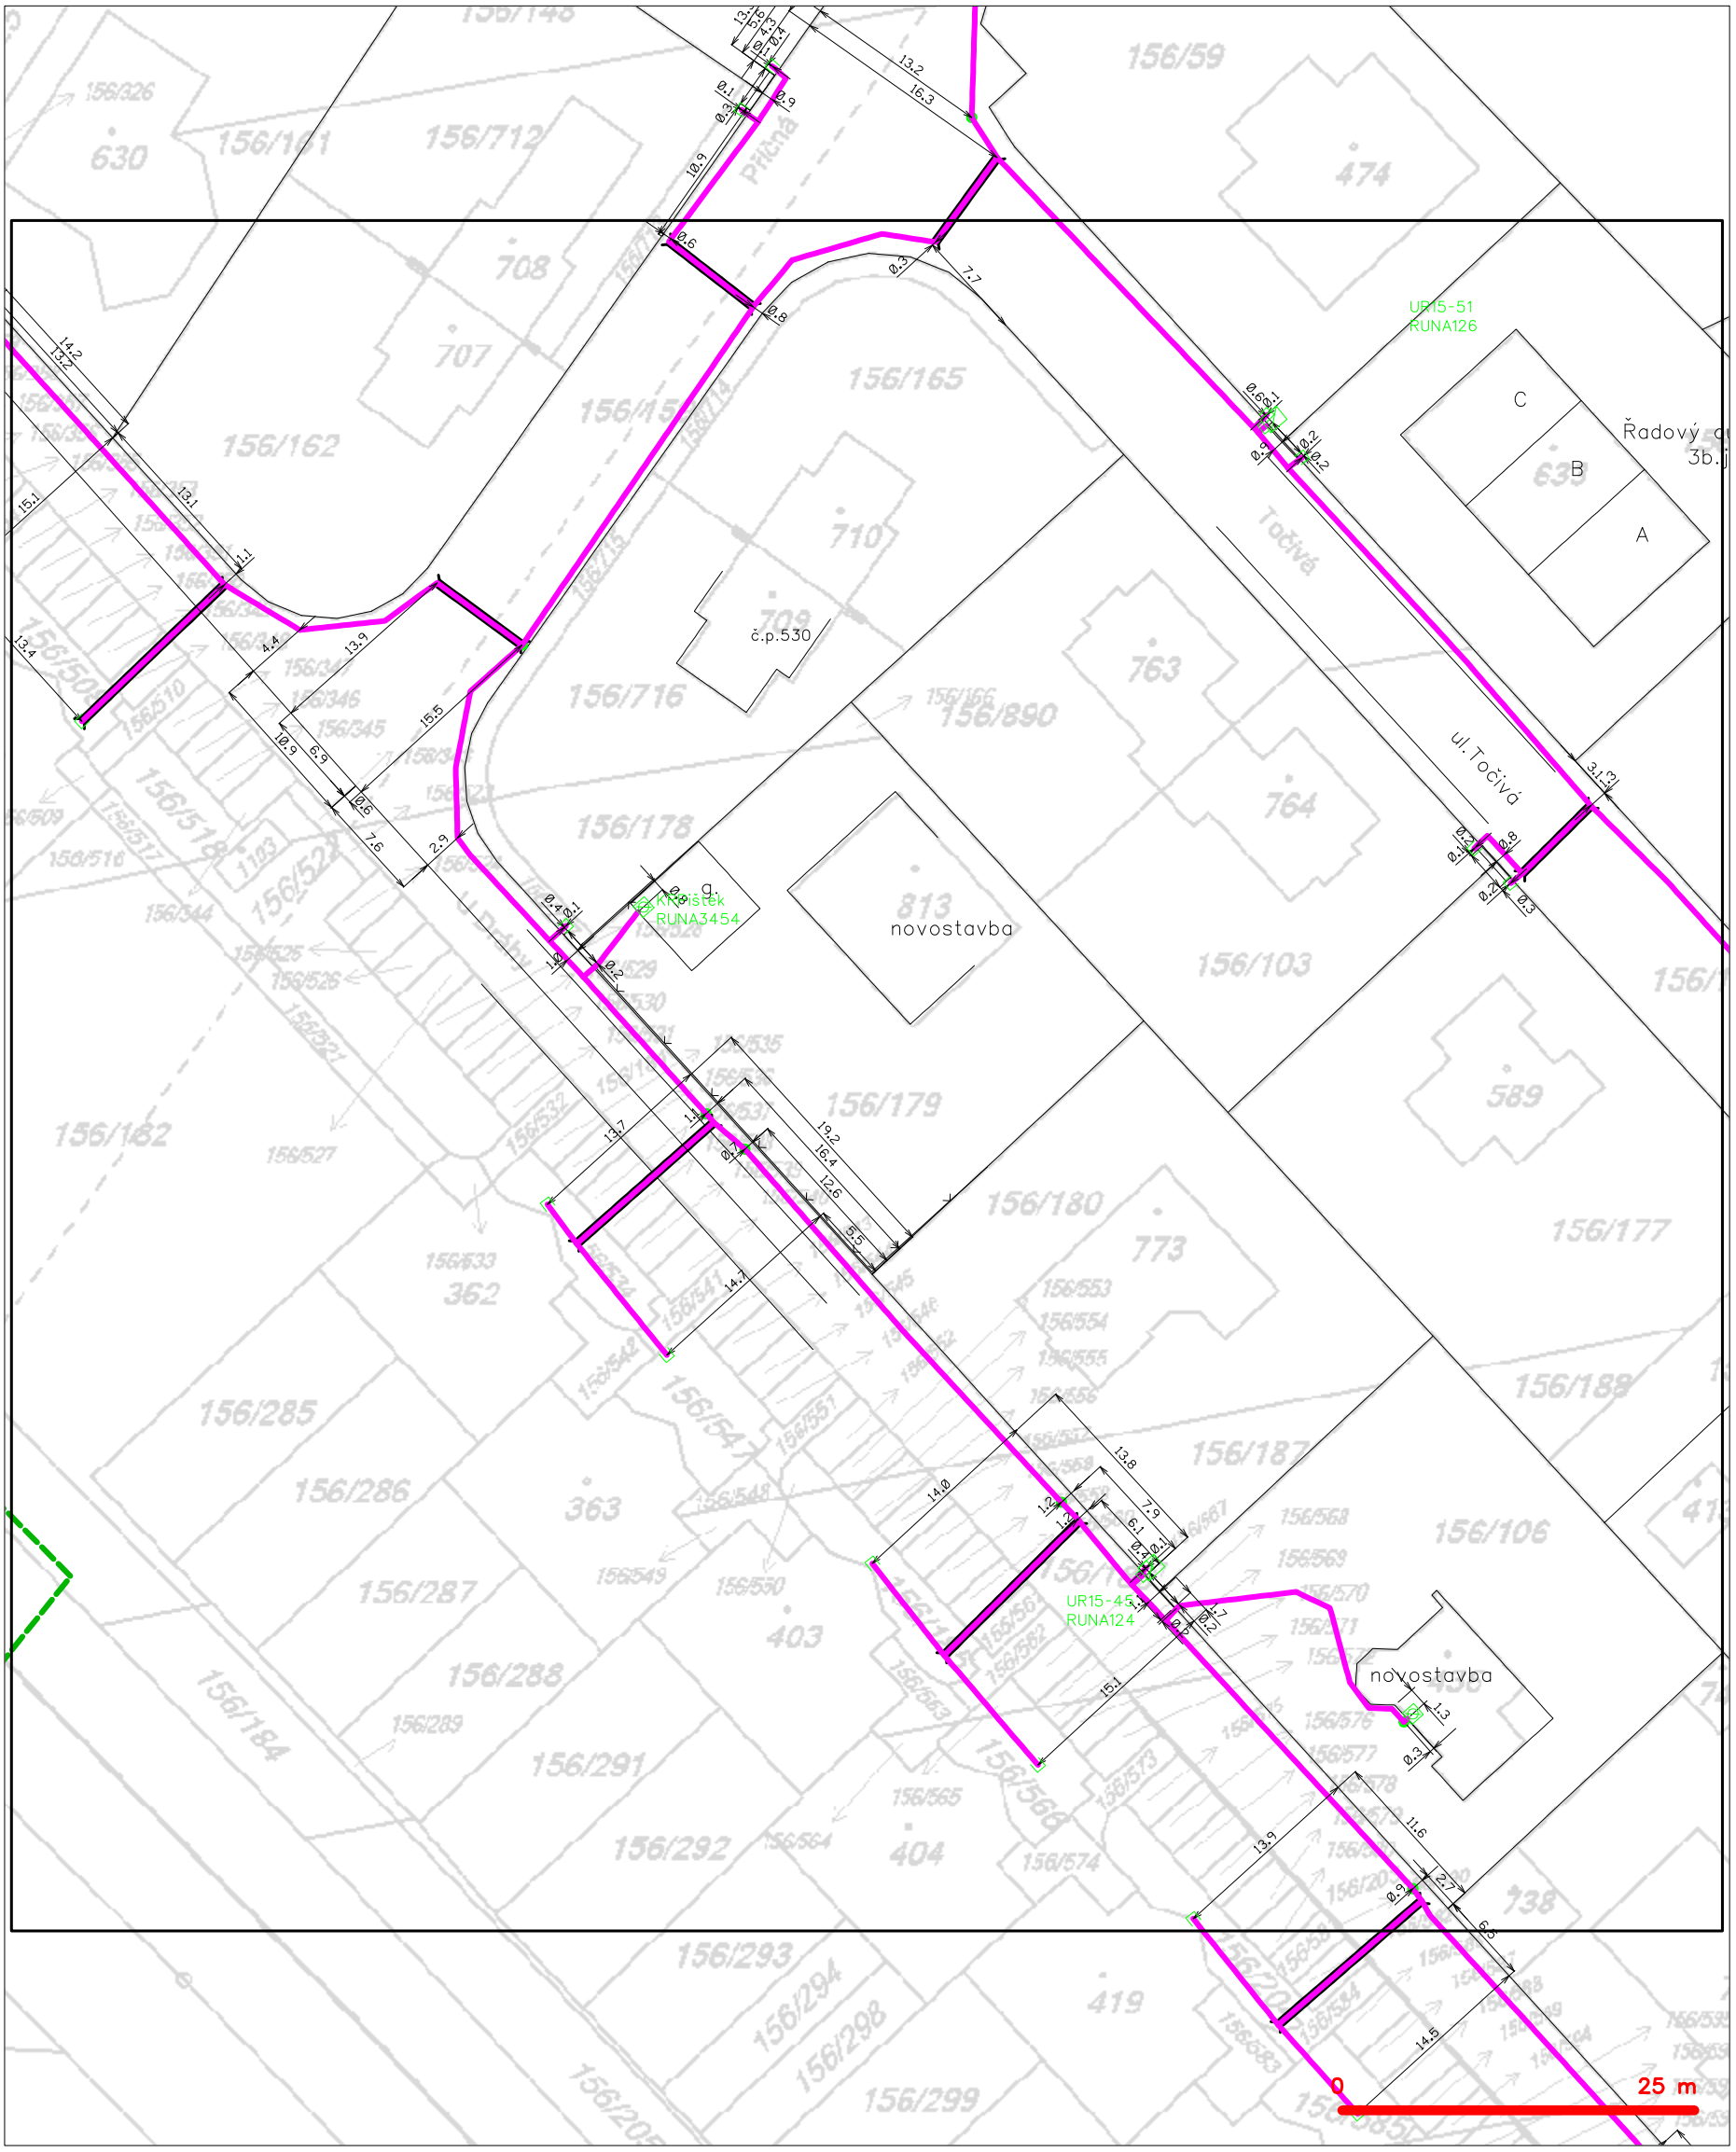

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 629109/20 **Číslo žádosti: 0120 779 010 („Žádost”)**

Název akce („**Stavba**“)	Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy - Odb. Jeneček	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Stavební řízení	
Žadatel	TMS Projekt s.r.o., kontaktní osoba: TMS Projekt s.r.o. , Wenzigova 79/8, Plzeň, 30100	
Stavebník	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, 11000	
Zájmové území	Okres	Praha-západ
	Obec	Chýně, Hostivice
	Kat. území / č. parcely	Litovice; Chýně
Platnost Vyjádření		**11. 5. 2022 („Den konce platnosti Vyjádření“)**

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **CETIN a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

(II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

- Oznámení o zahájení prací a kopii protokolu o vytyčení SEK zašlete na níže uvedený e-mail POS, zához odkrytých sítí elektronických komunikací musí být odsouhlasen pracovníkem ochrany sítě (POS).
  Jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od krajního vedení trasy kabelů budou prováděny výhradně ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů a nevhodných nástrojů, pokud nebude pracovníkem ochrany sítě (POS) písemně stanoveno jinak. S vytyčenou trasou SEK budou seznámeny všechny osoby, které budou anebo by mohly provádět práce v blízkosti SEK. Požaduji dodržení platných norem(zejména ČSN736005)
  ; a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 11. 5. 2020.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

Číslo jednací: 629109/20 Číslo žádosti: 0120 779 010

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**“ je kalendářní den;
„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Jakub Vojta, tel.: 606 757 174, e-mail: jakub.vojta@cetin.cz;
„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 11. 5. 2020 pod č.j 629109/20;
„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 629109/20 Číslo žádosti: 0120 779 010

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Praha a Stř.Čechy

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238461858 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

ARITMET

se sídlem: Praha 10, Vršovice, Užocká 962/6, PSČ: 100 00
IČ: 27951529 DIČ: CZ27951529
kontakt: Mikuláš Záworka, mobil: 606213599, e-mail: mikulas.zaworka@aritmet.cz
Ing.David Kolář, mobil: 721606015, e-mail: david.kolar@aritmet.cz

FORTEL s.r.o.

se sídlem: Nušlova 2286, 158 00 Praha 5
IČ: 62909380 DIČ: CZ62909380
kontakt: Petr Láska, mobil: 602308933, e-mail: fortel@fortel.cz

Ing. Václav Hlavatý

se sídlem: V Lukách 2162, 269 01 Rakovník
IČ: 44255501 DIČ:
kontakt: Ing.Václav Hlavatý, mobil: 606632506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz

Milouš Koloušek

se sídlem: Novovysočanská 827/36, 190 00 Praha - Vysočany
IČ: 76397238 DIČ:
kontakt: Milouš Koloušek, mobil:605297296, e-mail: mkolousek@ixcon.cz

FORTEL s.r.o.

se sídlem: Nušlova 2286, 158 00 Praha 5
IČ: 62909380 DIČ: CZ62909380
kontakt: Petr Láska, mobil: 602308933, e-mail: fortel@fortel.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Ing. Václav Hlavatý

se sídlem: V Lukách 2162, 269 01 Rakovník
IČ: 44255501 DIČ:
kontakt: Ing.Václav Hlavatý, mobil: 606632506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz

Miroslav Kraušner
se sídlem: Jaselská 1159, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 64721051 DIČ: CZ64721051
kontakt: Miroslav Kraušner, mobil: 602350825, e-mail: spojdrat@seznam.cz

NEWTELELINE spol. s r.o.
se sídlem: Praha 6, Bělohorská 185/163 169 00
IČ: 48108421 DIČ: CZ48108421
kontakt: Michal Schonauer, mobil: 608333920, e-mail: michal.schonauer@ntl.cz

SITEL, spol. s r.o.
se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Stanislav Rada, mobil: 606744788, e-mail: sr@sitel.cz

Miroslav Kraušner
se sídlem: Jaselská 1159, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 64721051 DIČ: CZ64721051
kontakt: Miroslav Kraušner, mobil: 602350825, e-mail: spojdrat@seznam.cz

NEWTELELINE spol. s r.o.
se sídlem: Praha 6, Bělohorská 185/163 169 00
IČ: 48108421 DIČ: CZ48108421
kontakt: Michal Schonauer, mobil: 608333920, e-mail: michal.schonauer@ntl.cz

SPOJMONT s.r.o.
se sídlem: Žitavského 556, 156 00 Praha 5
IČ: 61501387 DIČ: CZ61501387
kontakt: Miloslav Možný, mobil: 777794853, e-mail: info@spojmont.cz
Jan Adámek, mobil: 777226627, e-mail: info@spojmont.cz

SUPTel a.s.
se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
kontakt: Bohumír Fulín, mobil: 724635314, e-mail: fulin@suptel.cz
Jiří Kalfiřt, mobil: 724635351, e-mail: kalfirt@suptel.cz
Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

SITEL, spol. s r.o.
se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Stanislav Rada, mobil: 606744788, e-mail: sr@sitel.cz

Vegacom, a.s.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha4
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Vratislav Bína, mobil: 603 855 256, e-mail: bina@vegacom.cz
Milan Novotný, mobil: 724 437 713, e-mail: novotnym@vegacom.cz.

Číslo jednací: 629109/20 Číslo žádosti: 0120 779 010

SPOJMONT s.r.o.

se sídlem: Žitavského 556, 156 00 Praha 5
IČ: 61501387 DIČ: CZ61501387
kontakt: Miloslav Možný, mobil: 777794853, e-mail: info@spojmont.cz
Jan Adámek, mobil: 777226627, e-mail: info@spojmont.cz

SUPTel a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
kontakt: Bohumír Fulín, mobil: 724635314, e-mail: fulin@suptel.cz
Jiří Kalfiřt, mobil: 724635351, e-mail: kalfirt@suptel.cz
Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Vegacom, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha4
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Vratislav Bína, mobil: 603 855 256, e-mail: bina@vegacom.cz
Milan Novotný, mobil: 724 437 713, e-mail: novotnym@vegacom.cz.

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 629109/20 Číslo žádosti: 0120 779 010

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

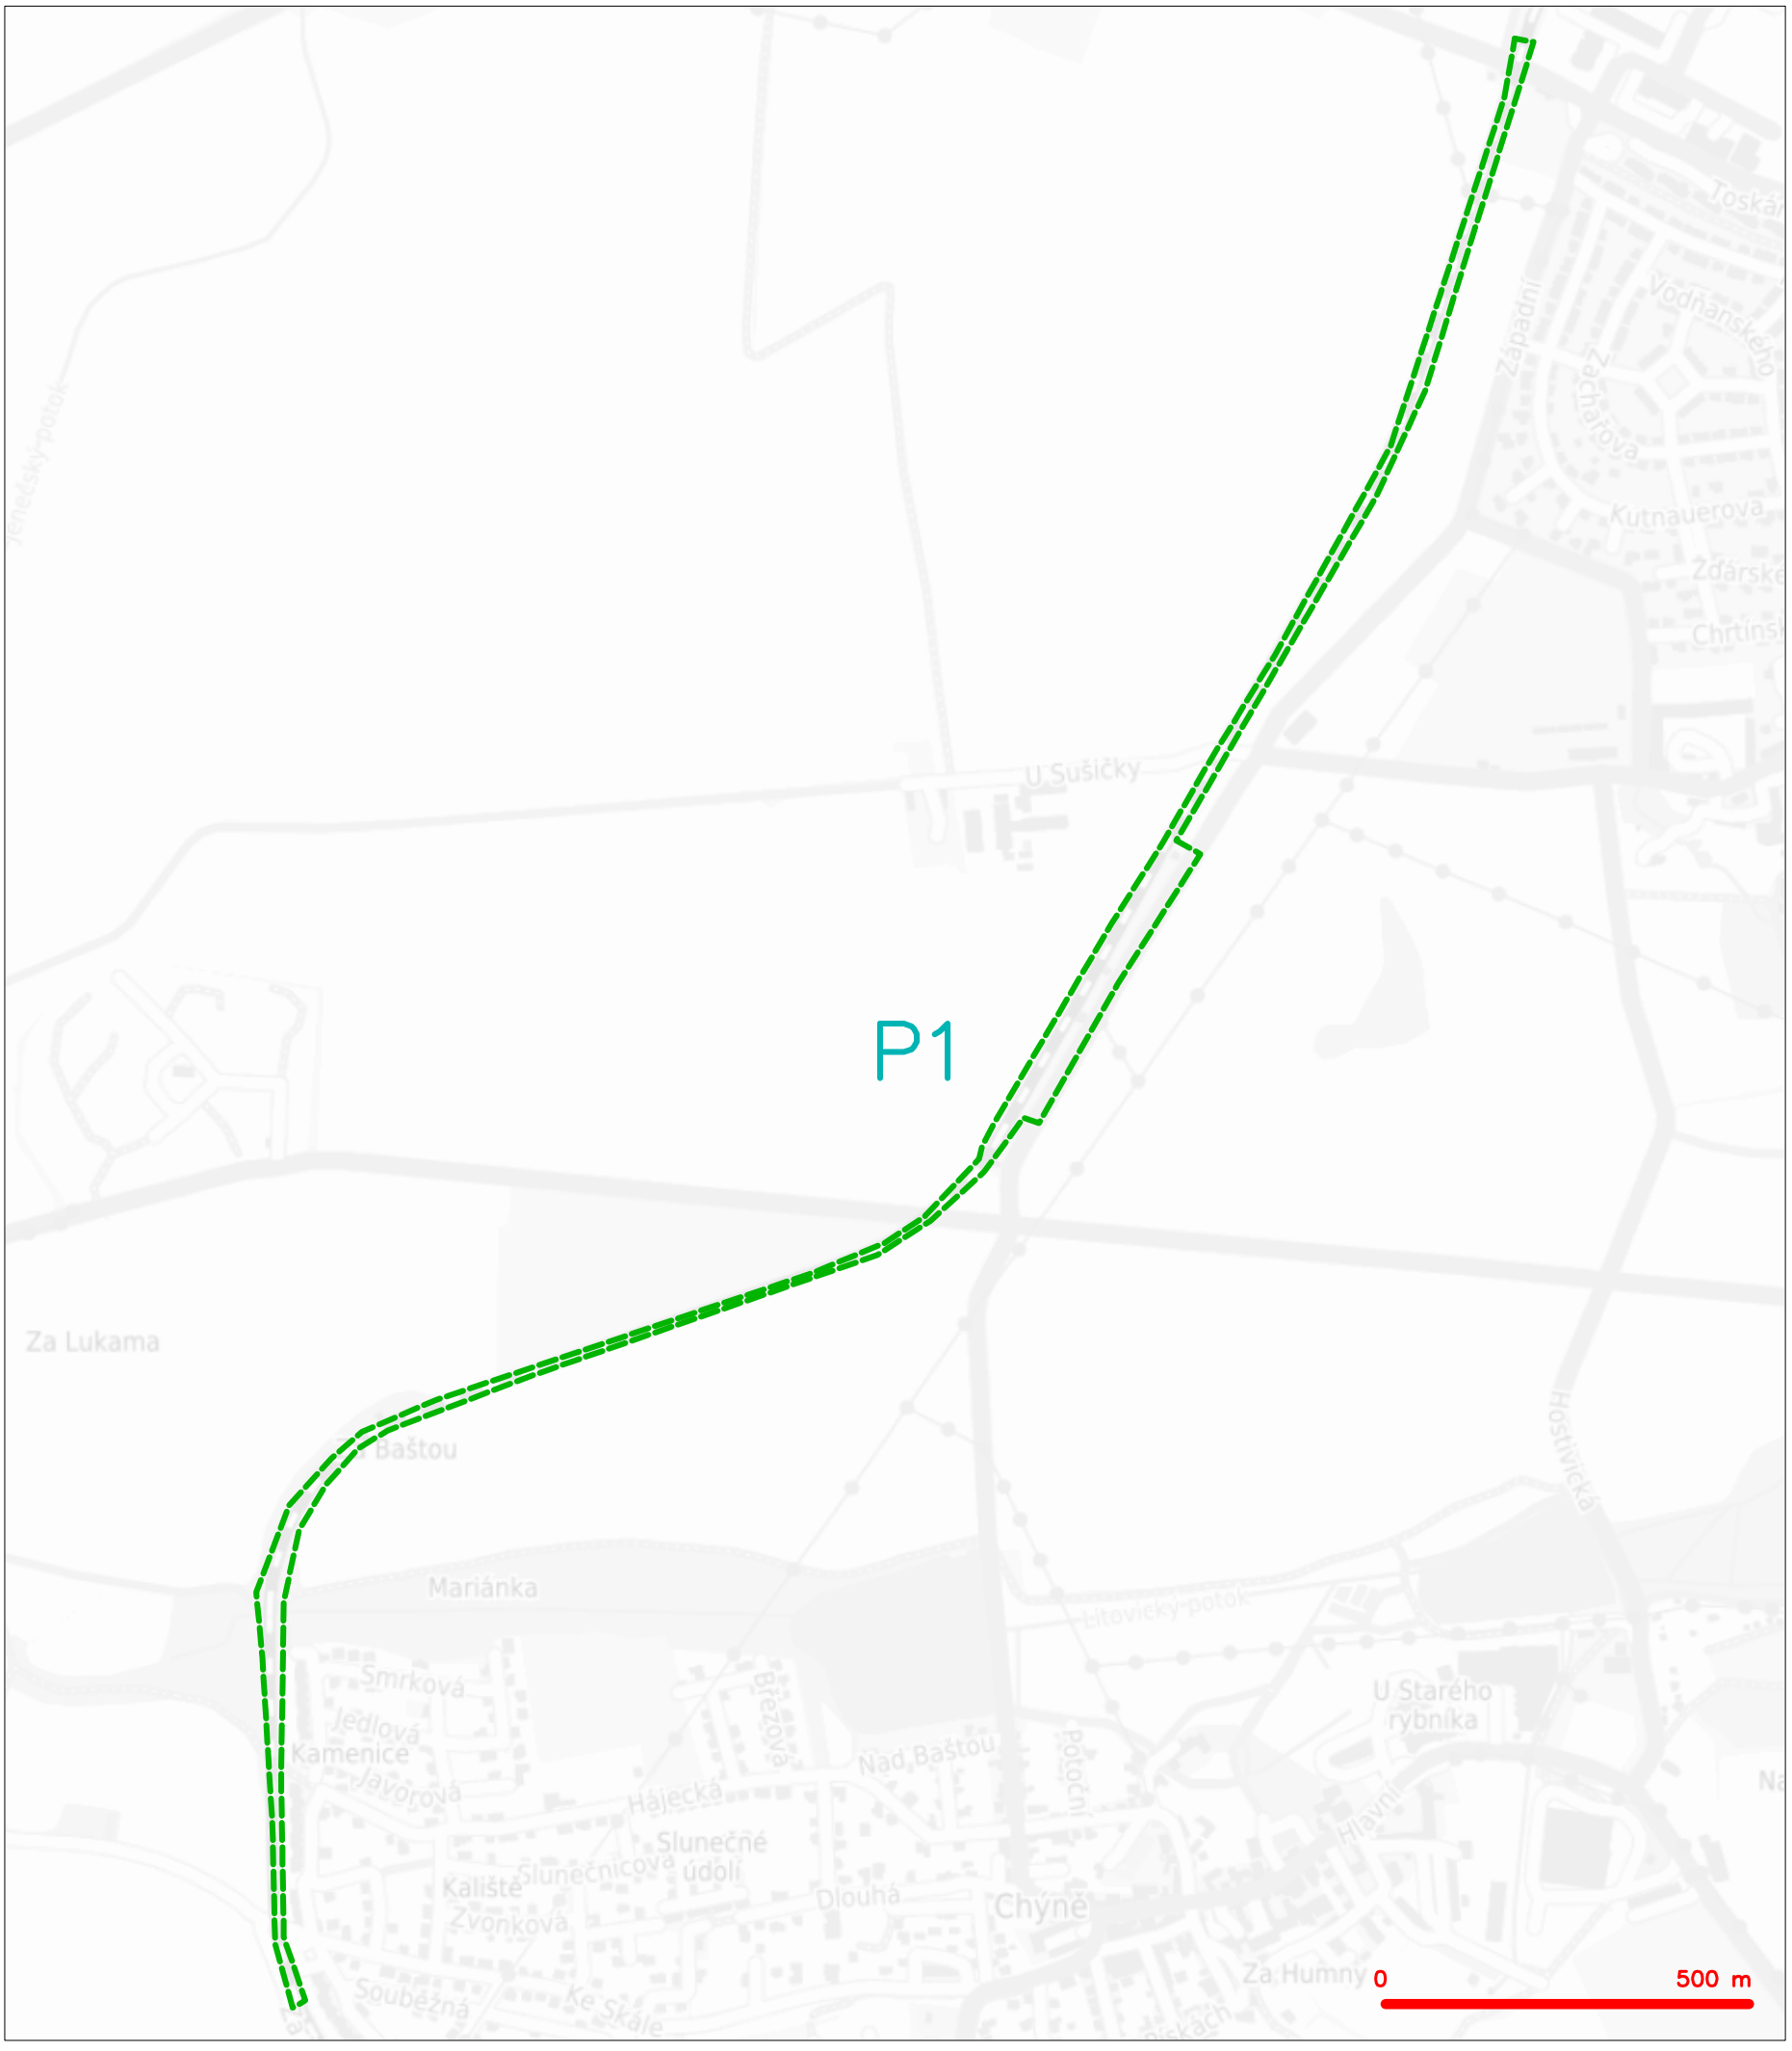

LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1

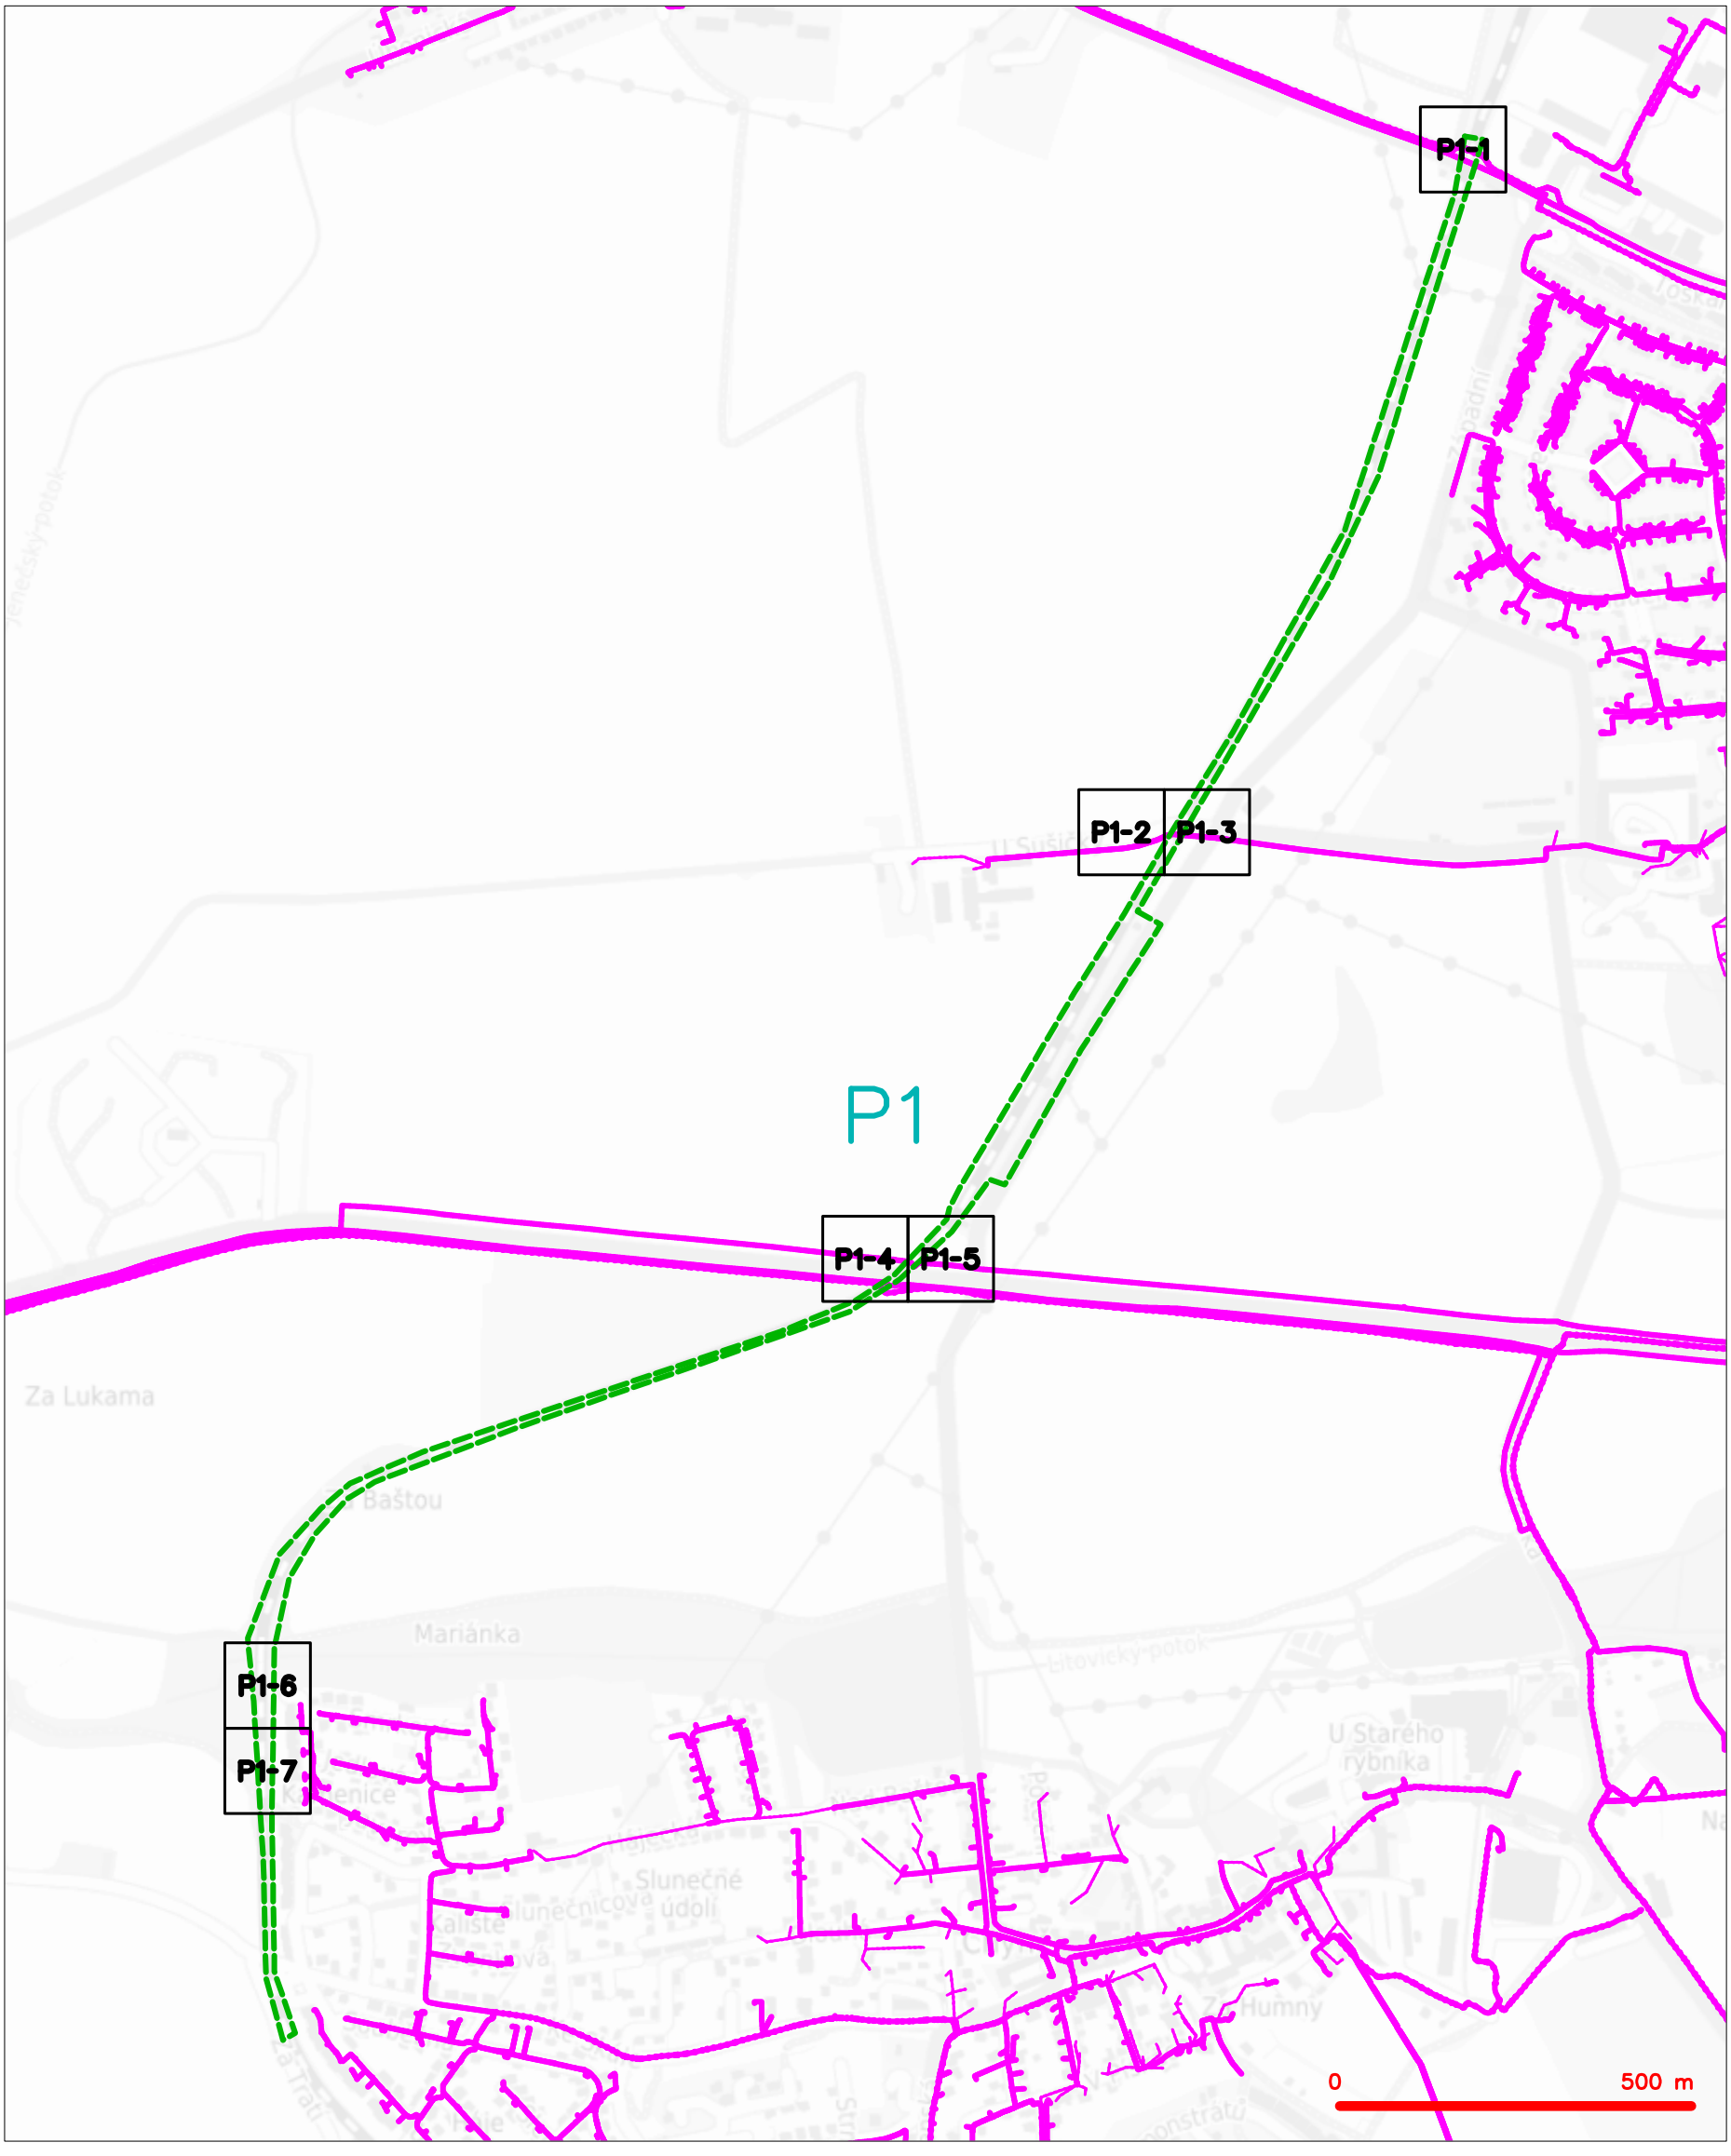

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

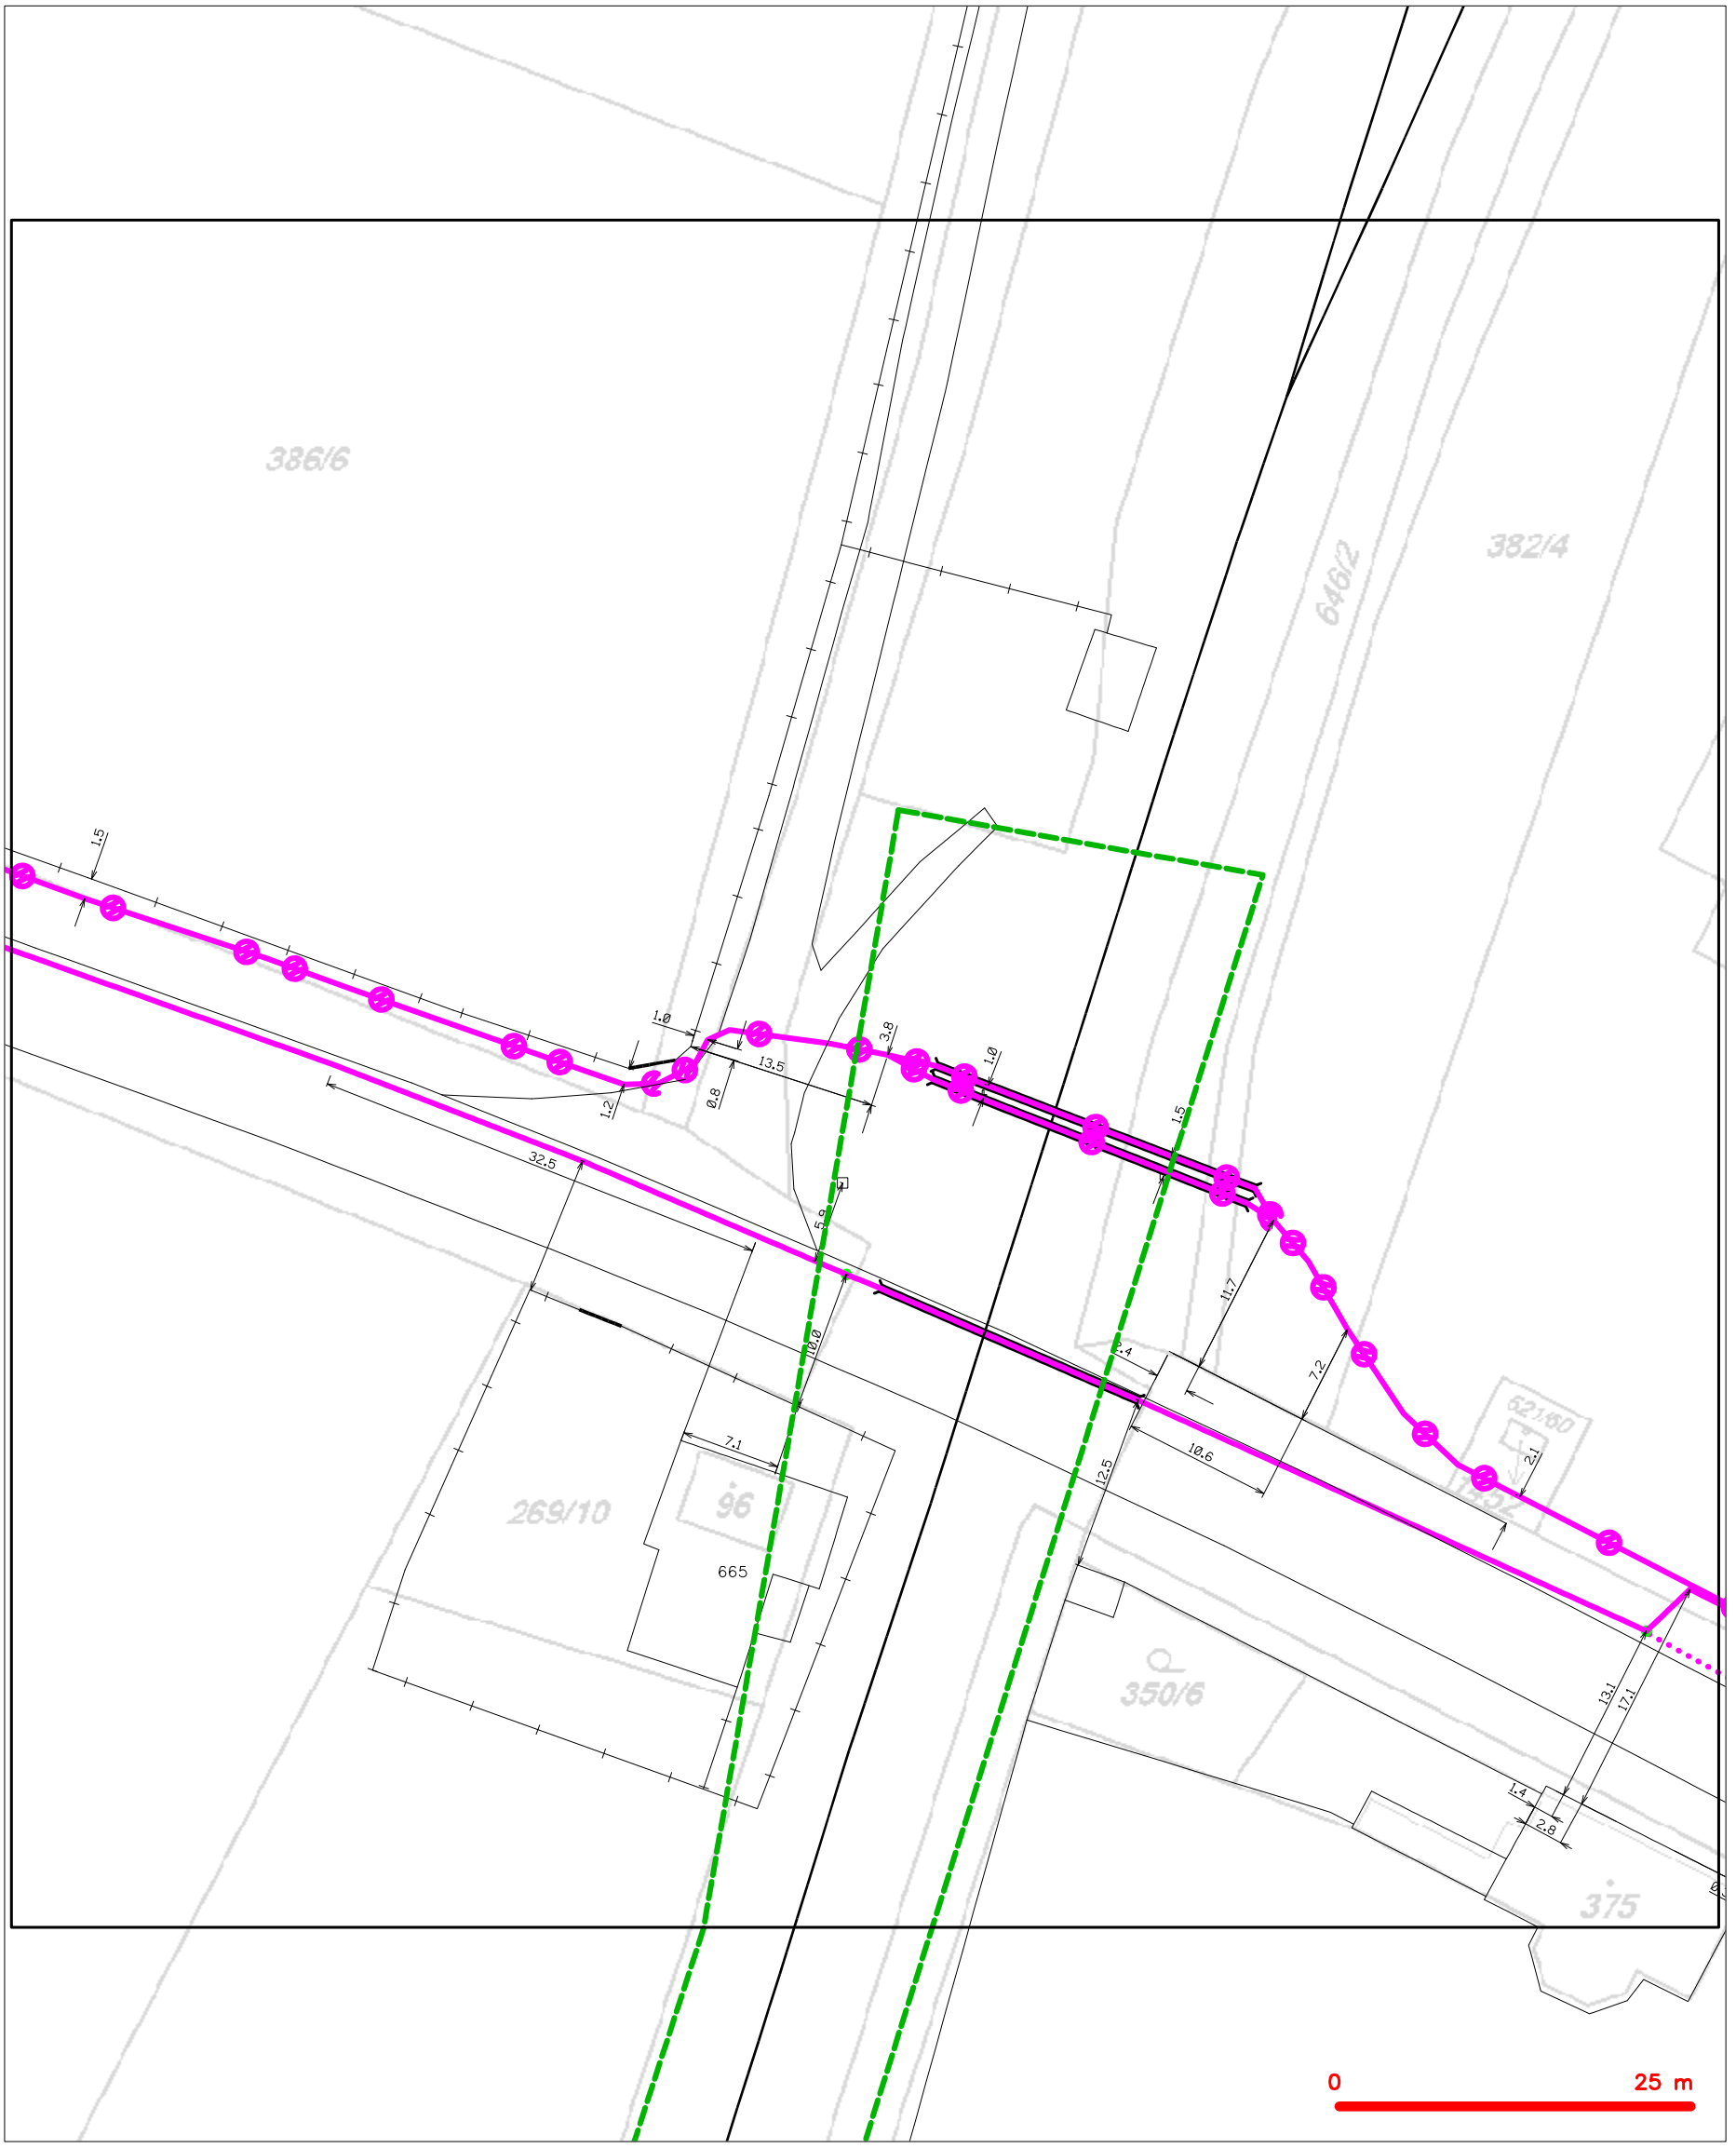

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2

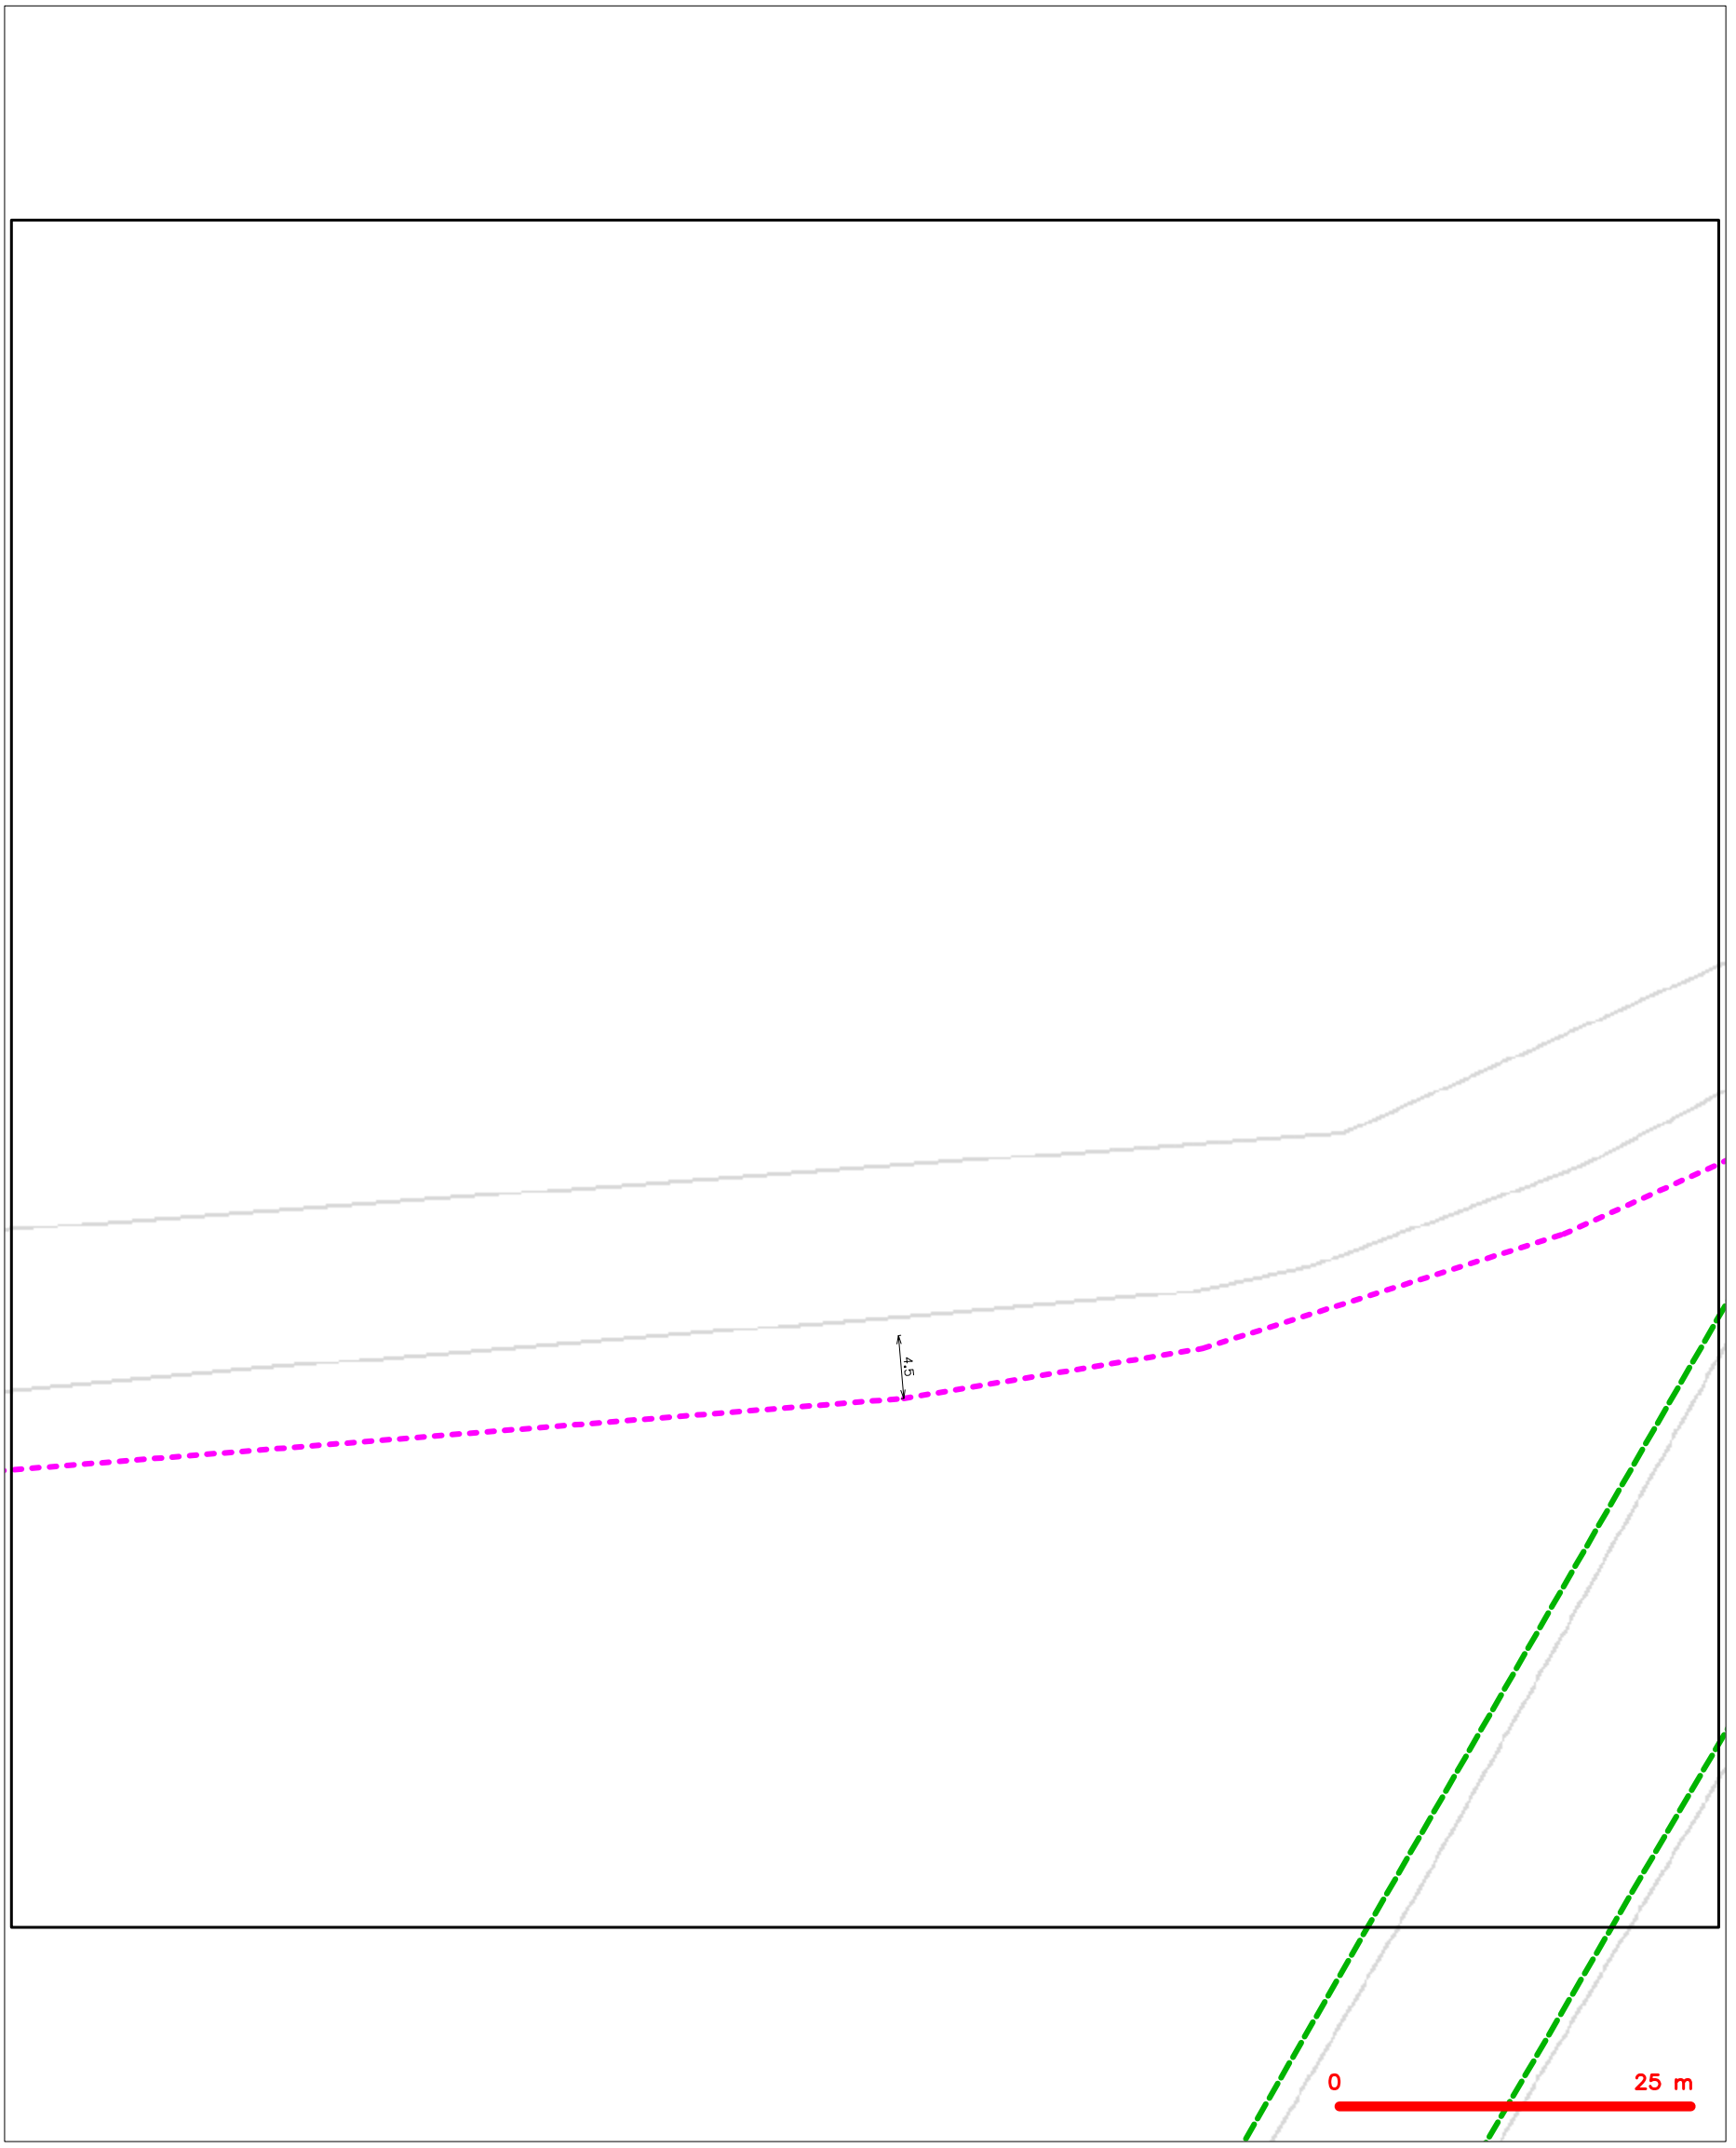

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3

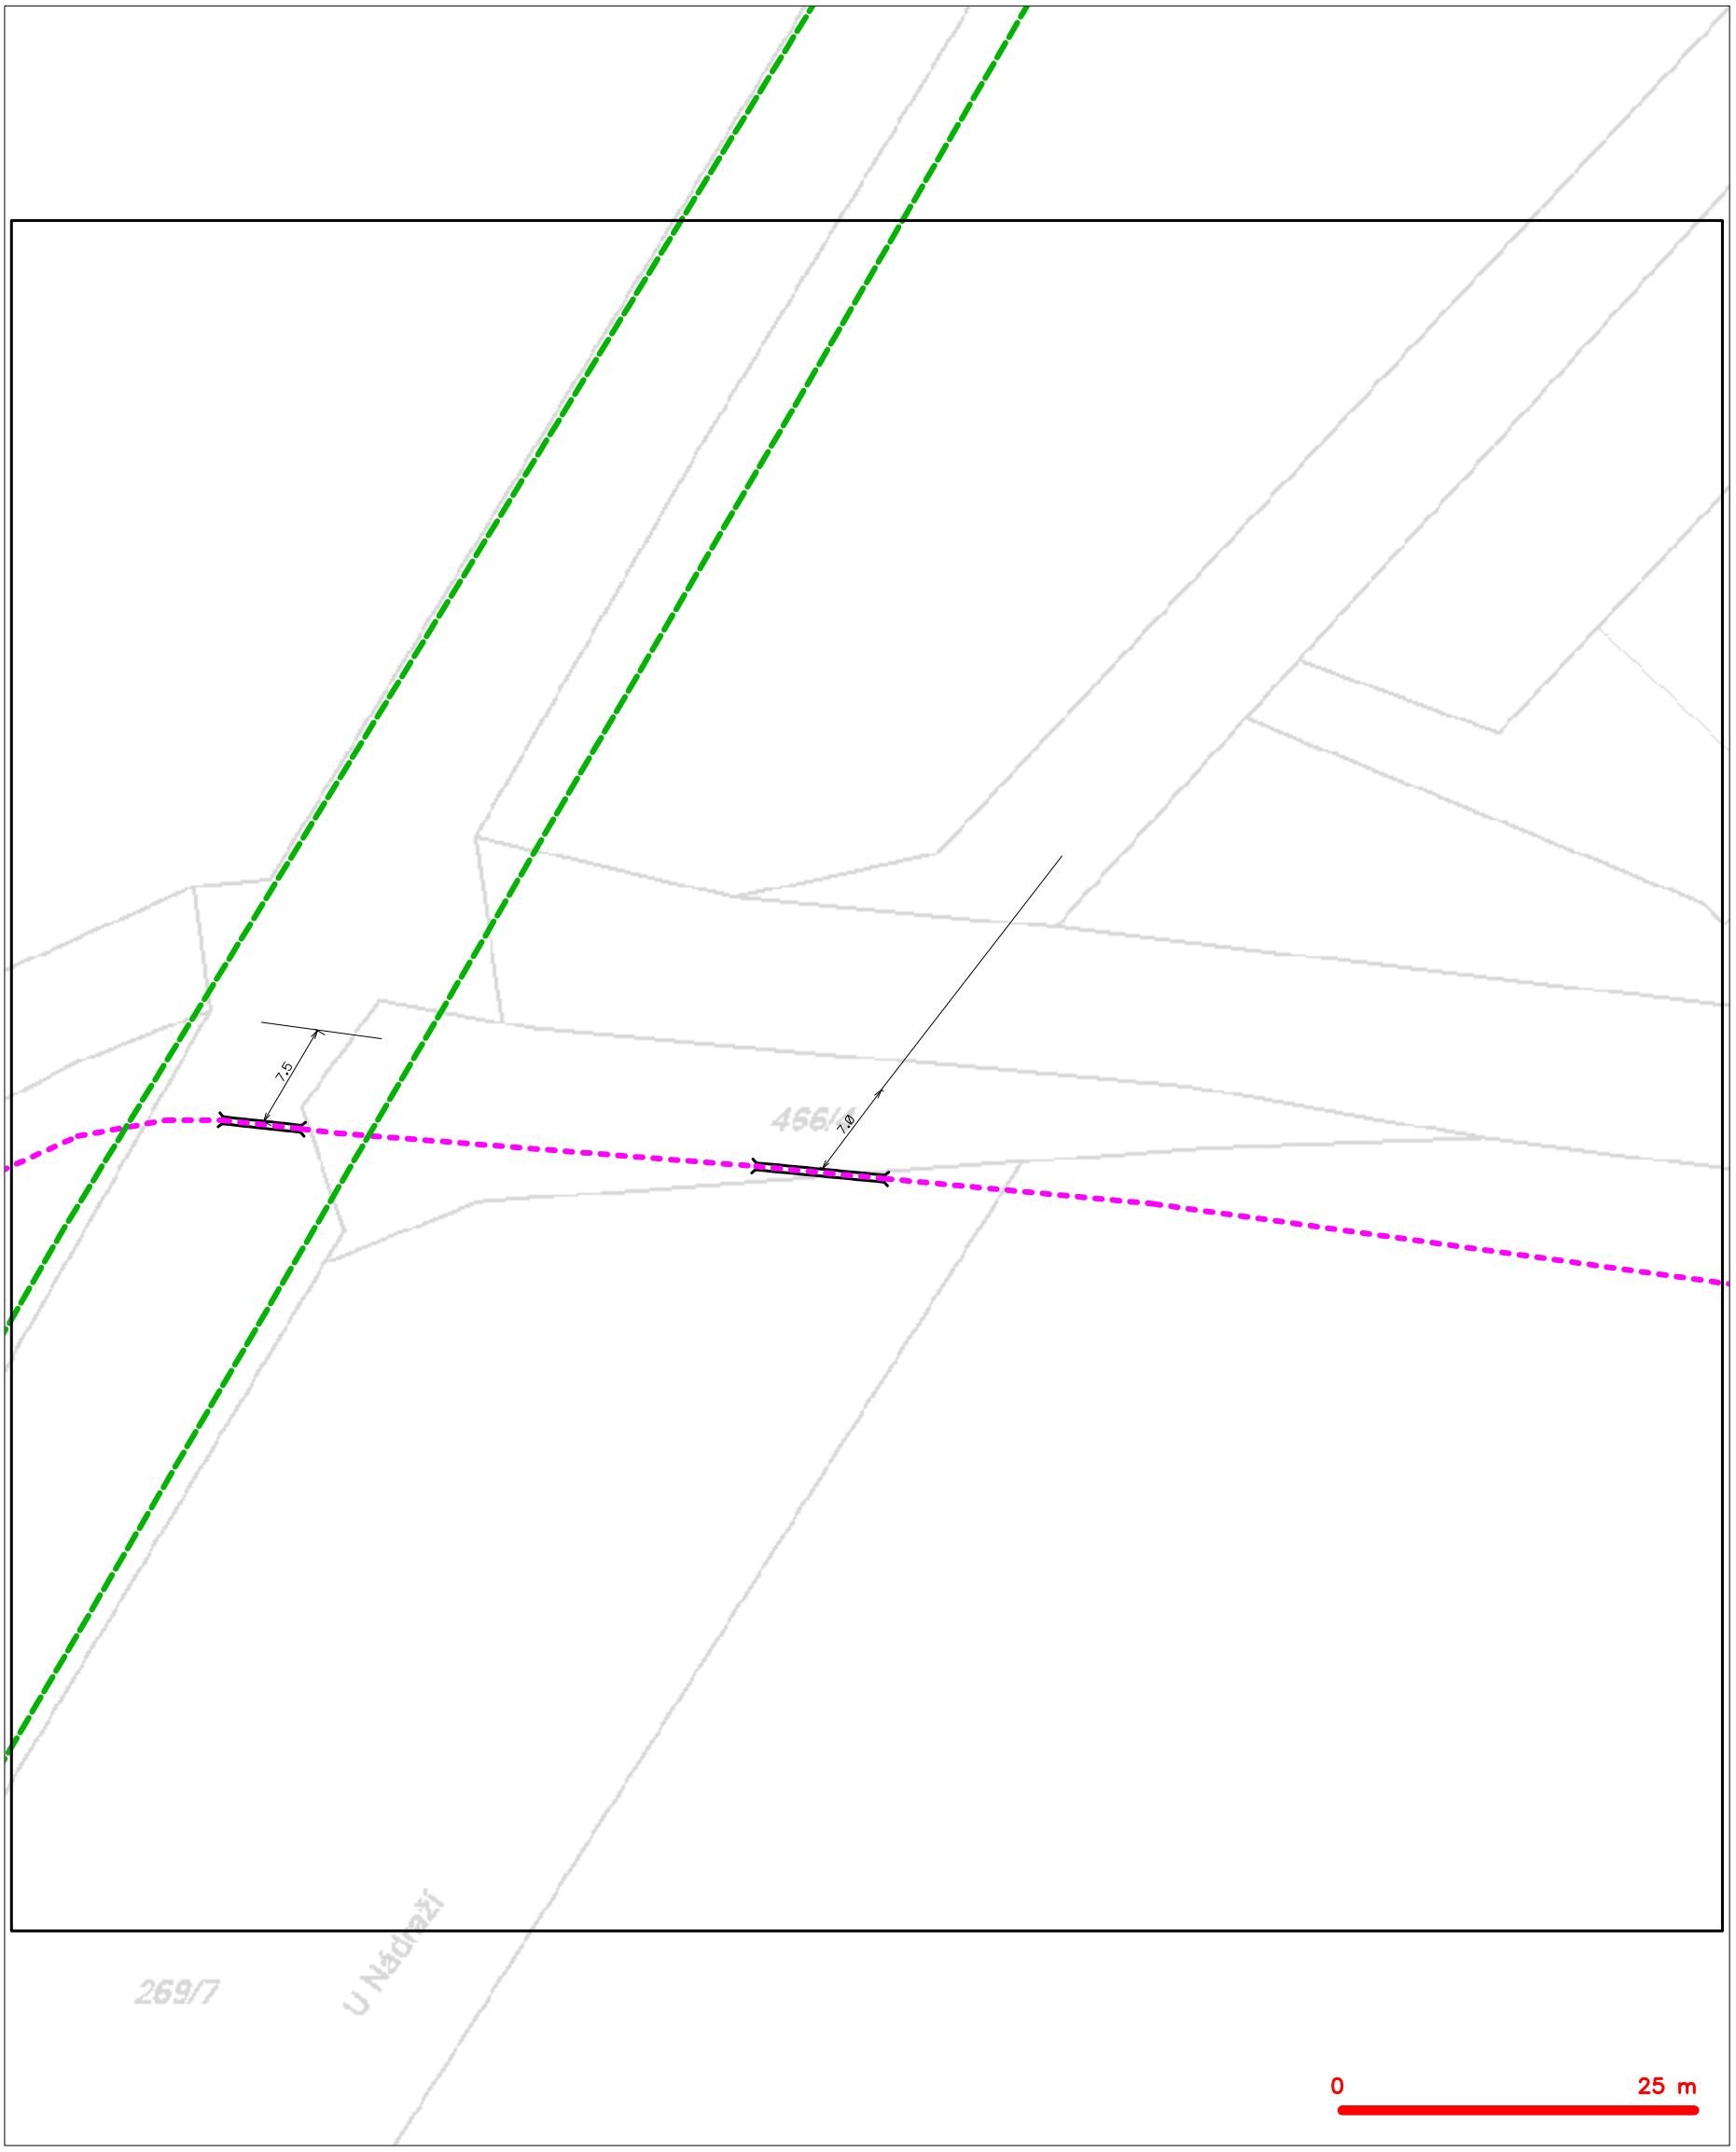

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4

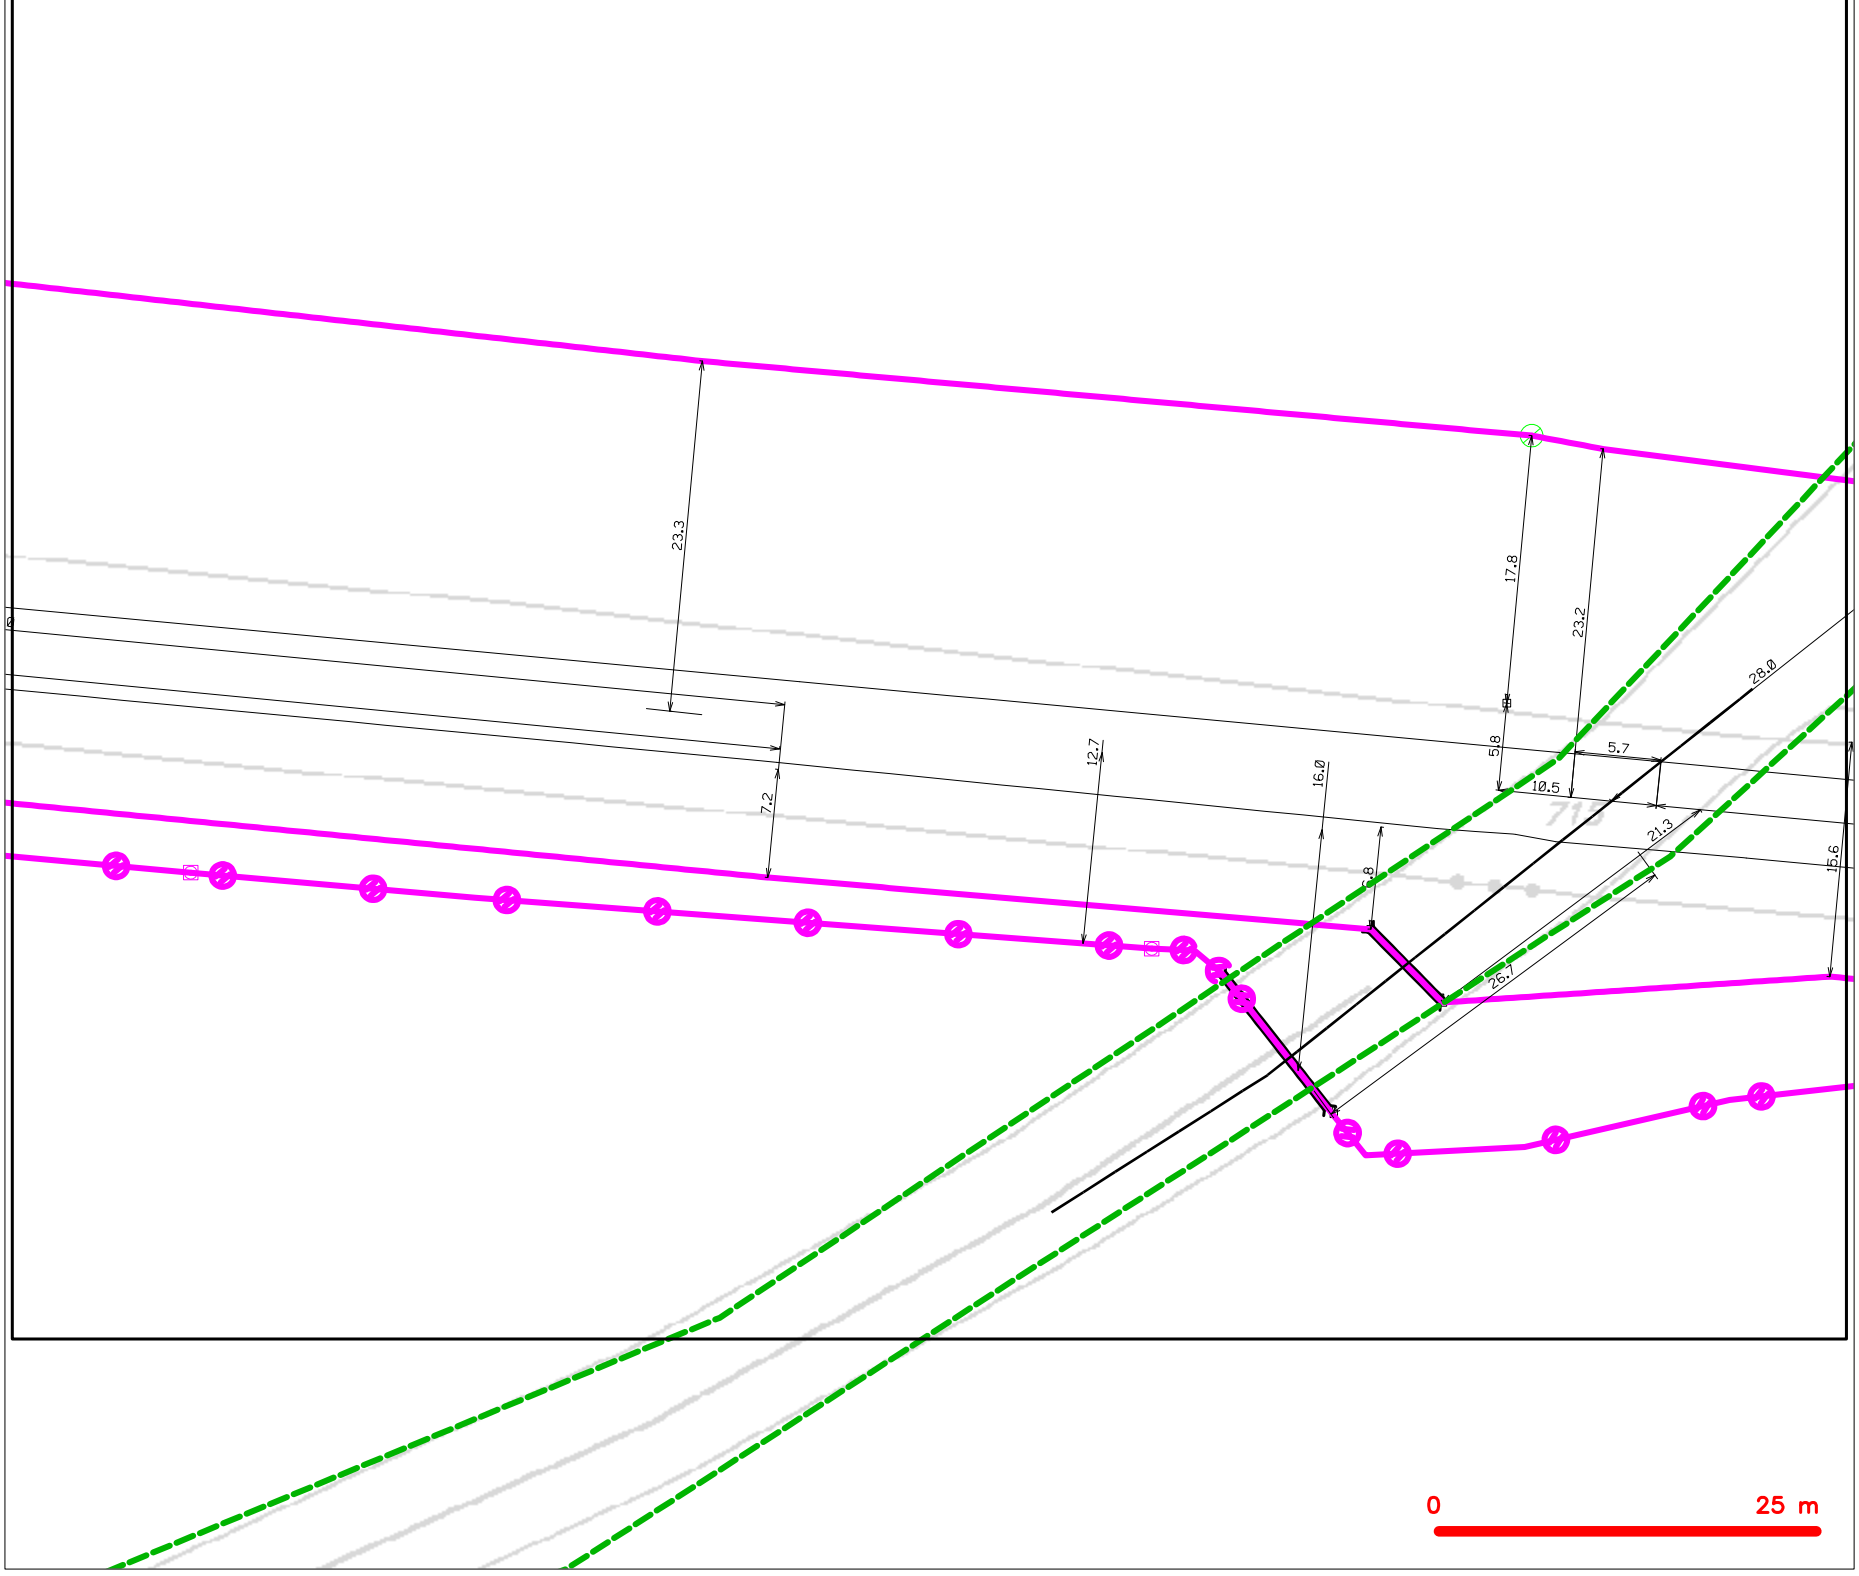

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5

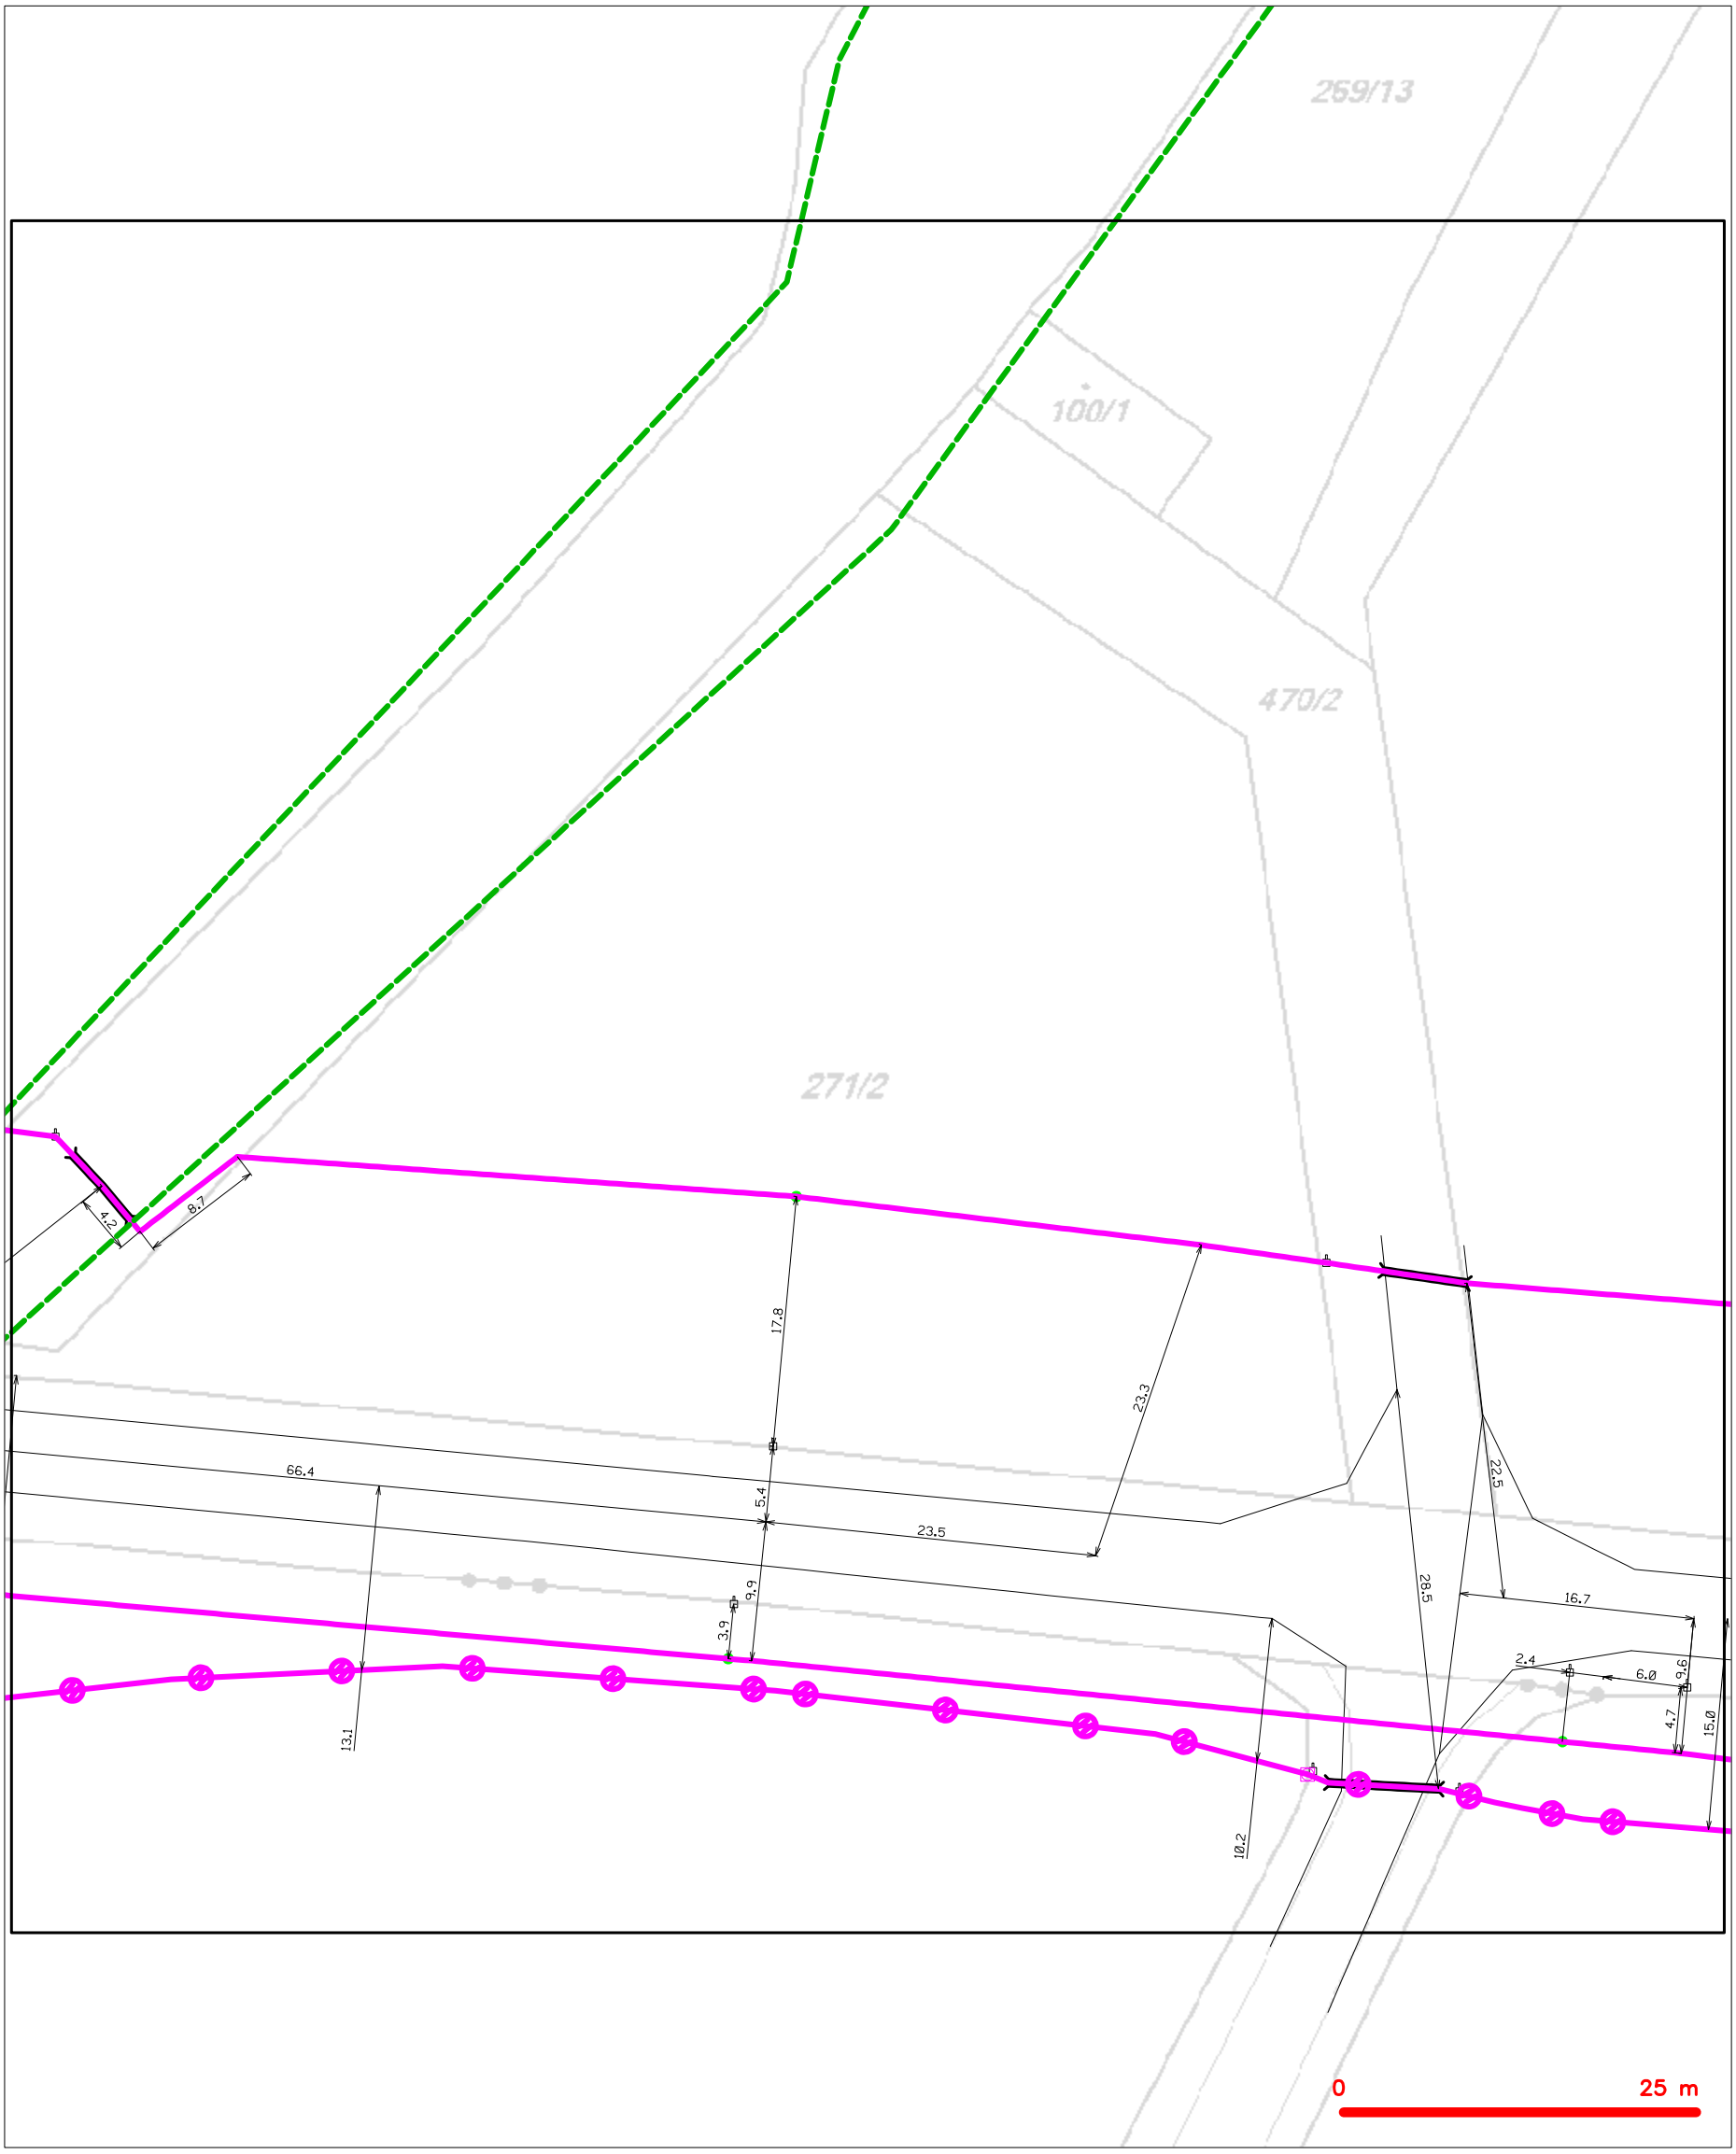

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE

H.2.10

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003 /7

11000 Praha

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
0000075472 / 09.03.2020	UPTS/OS/241098/2020	Ing. Marek Vitula	Praha / 18.03.2020

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Spojené územní a stavební řízení

Akce: Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 Rudná u Prahy - Odb. Jeneček

Oznamujeme Vám, že při realizaci Vaší stavby **D O J D E** ke styku s podzemním telekomunikačním vedením a zařízením sdělovací sítě Českých Radiokomunikací, a.s.

Provádění prací v blízkosti našich telekomunikačních vedení a zařízení povolujeme za těchto podmínek:
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení a zařízení, jste povinni podle § 101, odst. 2, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění o elektronických komunikacích učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení těmito pracemi, zejména tím, že:

a) nejméně 15 dní předem uvědomíte České Radiokomunikace, a.s. o zahájení prací. Oznámení o zahájení prací bude zasláno el. poštou na e-mailovou adresu: ochranasiti@radiokomunikace.cz, v kopii na adresu popelka@vegacom.cz .
V předmětu zprávy bude uvedeno „*č.j. tohoto stanoviska_Oznámení zahájení prací*“ .
b) Podklady k průběhu trasy kabelů ČRa jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a.s. na e-mailové adrese geo@vegacom.cz. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
c) před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení objednejte nejméně 14 dní předem u pracovníka firmy Vegacom, a.s.; kontaktní osobou je **Ing. Marek Vitula** tel. **603 855 225**. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
d) prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení (zařízení).
e) upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací.
f) upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně od vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.).
g) po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.).
h) nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup.
i) zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
j) dohlédněte, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala pracovníka firmy Vegacom, a.s. pana **Václava Popelku** tel. **266 005 615**, nebo **603 855 615** k provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedení (zařízení) viditelně poškozeno, a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas k záhozu. Ke kontrole vyzvěte prosím 14 dní před požadovaným termínem.
k) zajistíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními (zařízeními) byla dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního

telekomunikačního vedení (zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření.
l) při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 1m na každou stranu komunikace.
m) bez souhlasu Českých Radiokomunikací, a.s. nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod telekomunikačním vedením (zařízením).
n) písemně ohlásíte ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření.
o) pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy atd.), je investor povinen předat Českým Radiokomunikacím, a.s. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu.

U staveb vyžadujících **dodatečnou ochranu** (např. při křížení vedení komunikací, zpevněnými plochami, plynovodem, apod.) nebo překládku podzemního telekomunikačního vedení Českých Radiokomunikací, a.s. je stavebník povinen ihned kontaktovat pracovníky odd. Ochrany sítí Českých Radiokomunikací.

Pokud by bylo třeba manipulovat s vedením Českých Radiokomunikací, a.s., nebo je překládat, je akreditovanou organizací pro takové práce společnost Vegacom a.s., u níž je třeba práce objednat.

Upozorňujeme, že nedodržení těchto podmínek je porušením právní povinnosti podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. a o změně dalších zákonů v platném znění.

Toto vyjádření platí pro rozsah uvedených prací. Pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby do jednoho roku od jeho vydání. Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutno požádat České Radiokomunikace o nové vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení a zařízení.

Případné poškození kabelu stavebník okamžitě nahlásí na HOTLINE firmy Vegacom:
tel. 251 004470, fax.251 004480 s nepřetržitou službou.

S pozdravem

Za správnost:

České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)

Simona Hulíková
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad , 1x situace podzemního vedení ČRa (pdf)

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 18.03.2021 PIN: 1341

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

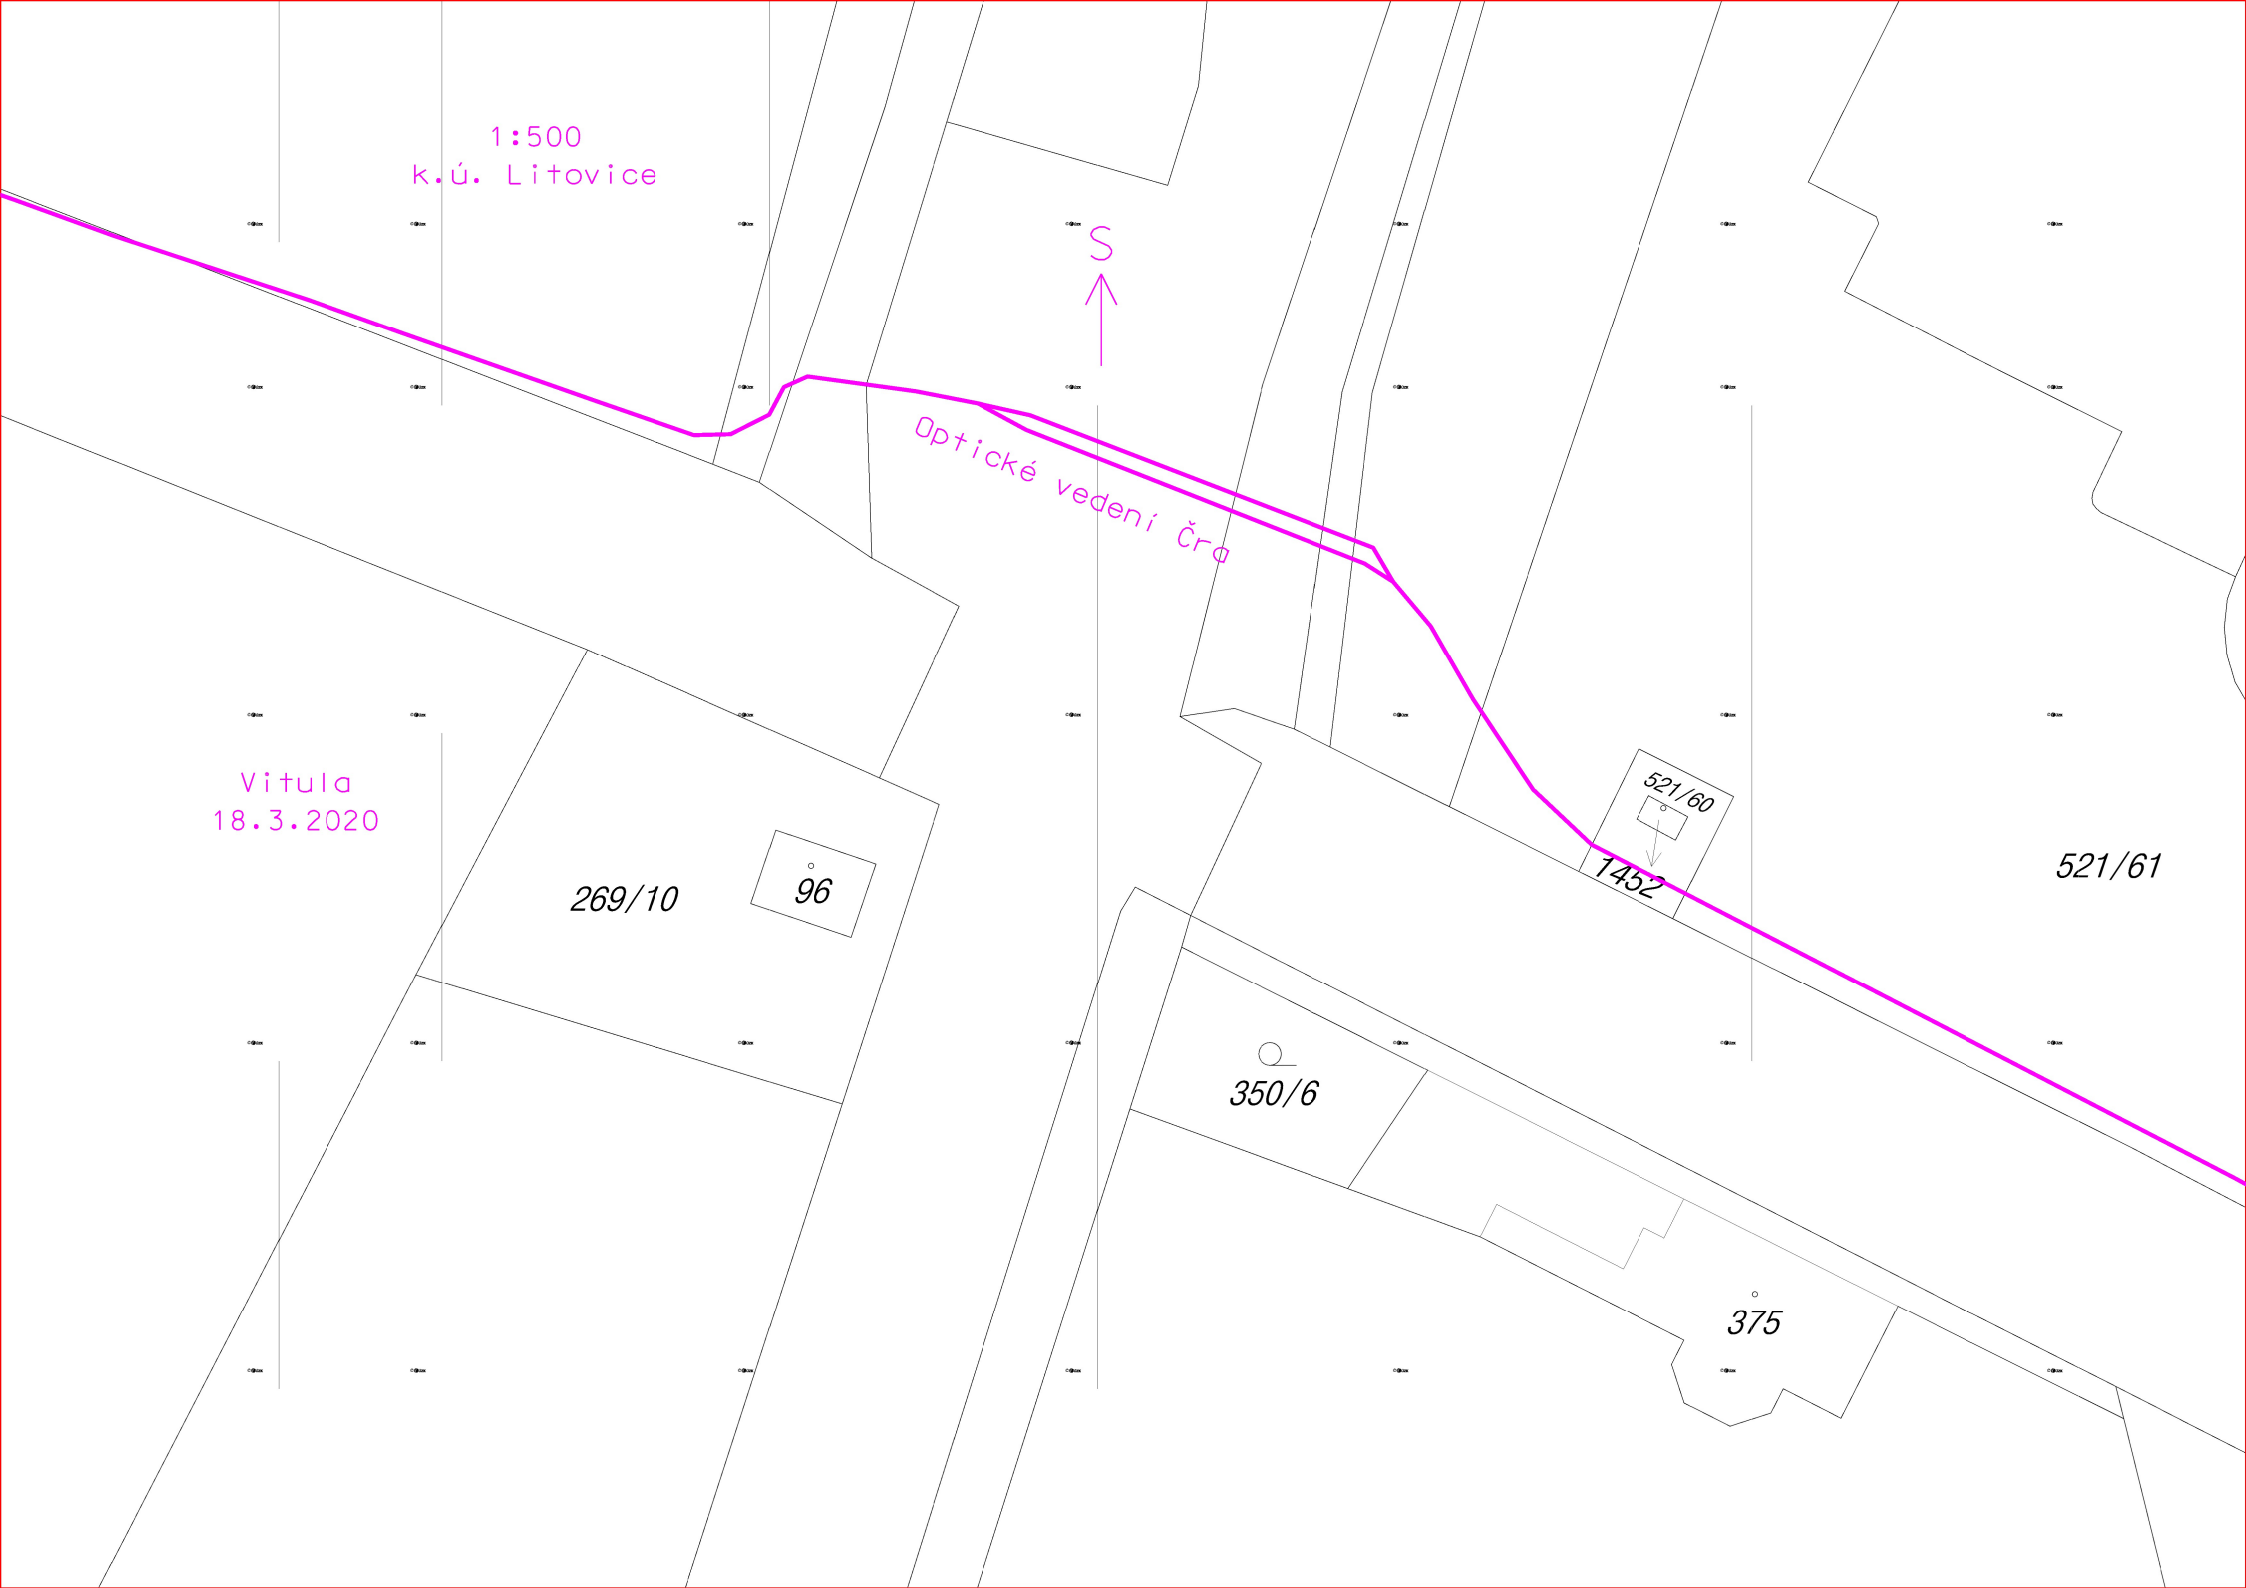
1:500
k.ú. Litovice
S
Optické vedení čra
Vitula
18.3.2020
269/10
96
521/60
1452
521/61
350/6
375

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003 /7

11000 Praha

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
0000077892 / 07.05.2020	UPTS/OS/245665/2020	Ing. Jiří Majzner	Praha / 12.05.2020

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Stavební řízení

Akce: Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy - Odb. Jeneček

Oznamujeme Vám, že při realizaci Vaší stavby **D O J D E** ke styku s podzemním telekomunikačním vedením a zařízením sdělovací sítě Českých Radiokomunikací, a.s.

Provádění prací v blízkosti našich telekomunikačních vedení a zařízení povolujeme za těchto podmínek:
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení a zařízení, jste povinni podle § 101, odst. 2, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění o elektronických komunikacích učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení těmito pracemi, zejména tím, že:

a) nejméně 15 dní předem uvědomíte České Radiokomunikace, a.s. o zahájení prací. Oznámení o zahájení prací bude zasláno el. poštou na e-mailovou adresu: ochranasiti@radiokomunikace.cz, v kopii na adresu popelka@vegacom.cz .
V předmětu zprávy bude uvedeno „*č.j. tohoto stanoviska_Oznámení zahájení prací*“ .
b) Podklady k průběhu trasy kabelů ČRa jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a.s. na e-mailové adrese geo@vegacom.cz. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
c) před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení objednejte nejméně 14 dní předem u pracovníka firmy Vegacom, a.s.; kontaktní osobou je **Ing. Marek Vitula** tel. **603 855 225**. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
d) prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení (zařízení).
e) upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací.
f) upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně od vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.).
g) po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.).
h) nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup.
i) zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
j) dohlédněte, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala pracovníka firmy Vegacom, a.s. pana **Václava Popelku** tel. **266 005 615**, nebo **603 855 615** k provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedení (zařízení) viditelně poškozeno, a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas k záhozu. Ke kontrole vyzvěte prosím 14 dní před požadovaným termínem.
k) zajistíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními (zařízeními) byla dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního

telekomunikačního vedení (zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření.
l) při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 1m na každou stranu komunikace.
m) bez souhlasu Českých Radiokomunikací, a.s. nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod telekomunikačním vedením (zařízením).
n) písemně ohlásíte ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření.
o) pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy atd.), je investor povinen předat Českým Radiokomunikacím, a.s. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu.

U staveb vyžadujících **dodatečnou ochranu** (např. při křížení vedení komunikací, zpevněnými plochami, plynovodem, apod.) nebo překládku podzemního telekomunikačního vedení Českých Radiokomunikací, a.s. je stavebník povinen ihned kontaktovat pracovníky odd. Ochrany sítí Českých Radiokomunikací.

Pokud by bylo třeba manipulovat s vedením Českých Radiokomunikací, a.s., nebo je překládat, je akreditovanou organizací pro takové práce společnost Vegacom a.s., u níž je třeba práce objednat.

Upozorňujeme, že nedodržení těchto podmínek je porušením právní povinnosti podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. a o změně dalších zákonů v platném znění.

Toto vyjádření platí pro rozsah uvedených prací. Pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby do jednoho roku od jeho vydání. Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutno požádat České Radiokomunikace o nové vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení a zařízení.

Případné poškození kabelu stavebník okamžitě nahlásí na HOTLINE firmy Vegacom:
tel. 251 004470, fax.251 004480 s nepřetržitou službou.

S pozdravem

Za správnost:

České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)

Simona Hulíková
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad , trasa ČRa

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 12.05.2021 PIN: 5640

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Žádost č. j. UPTS/OS/245665/2020

Zájmové území

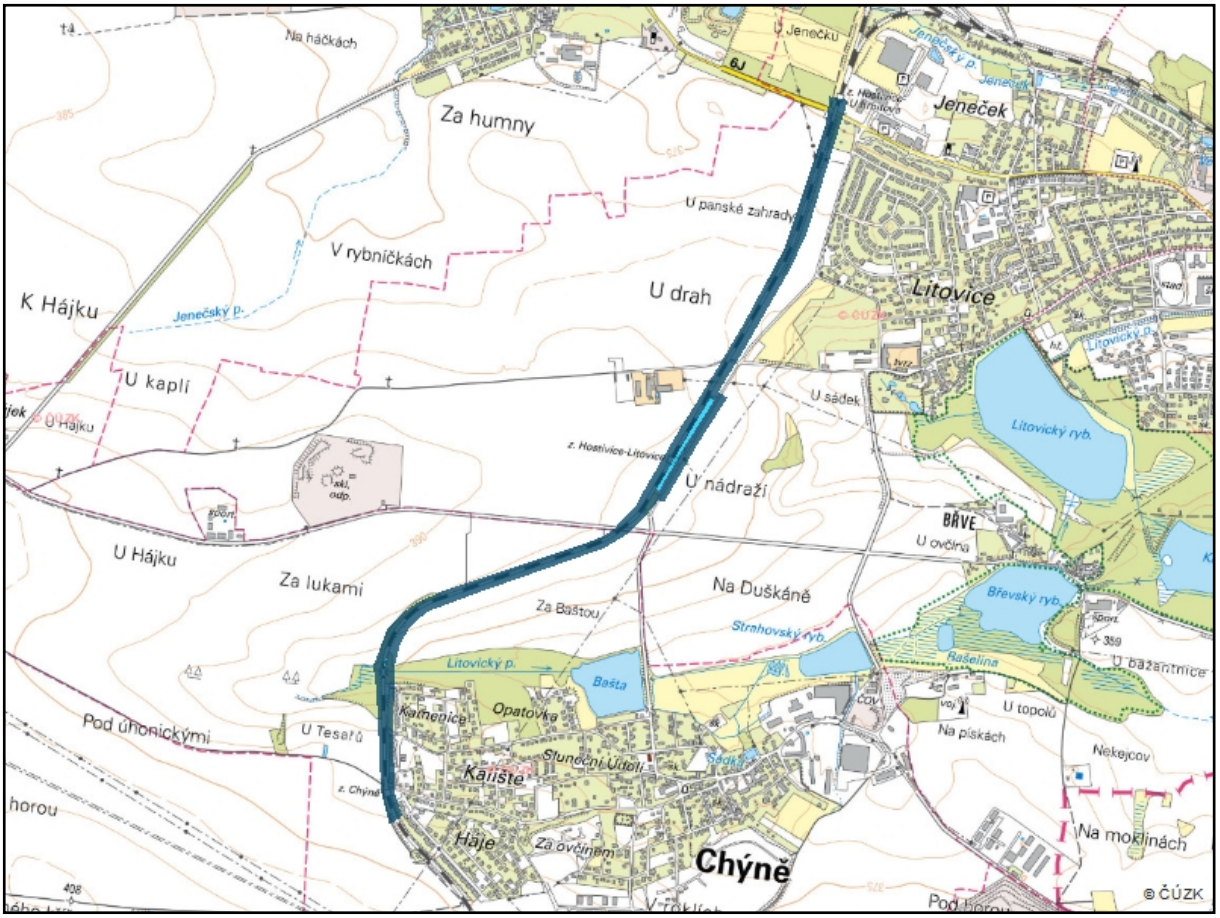

Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.

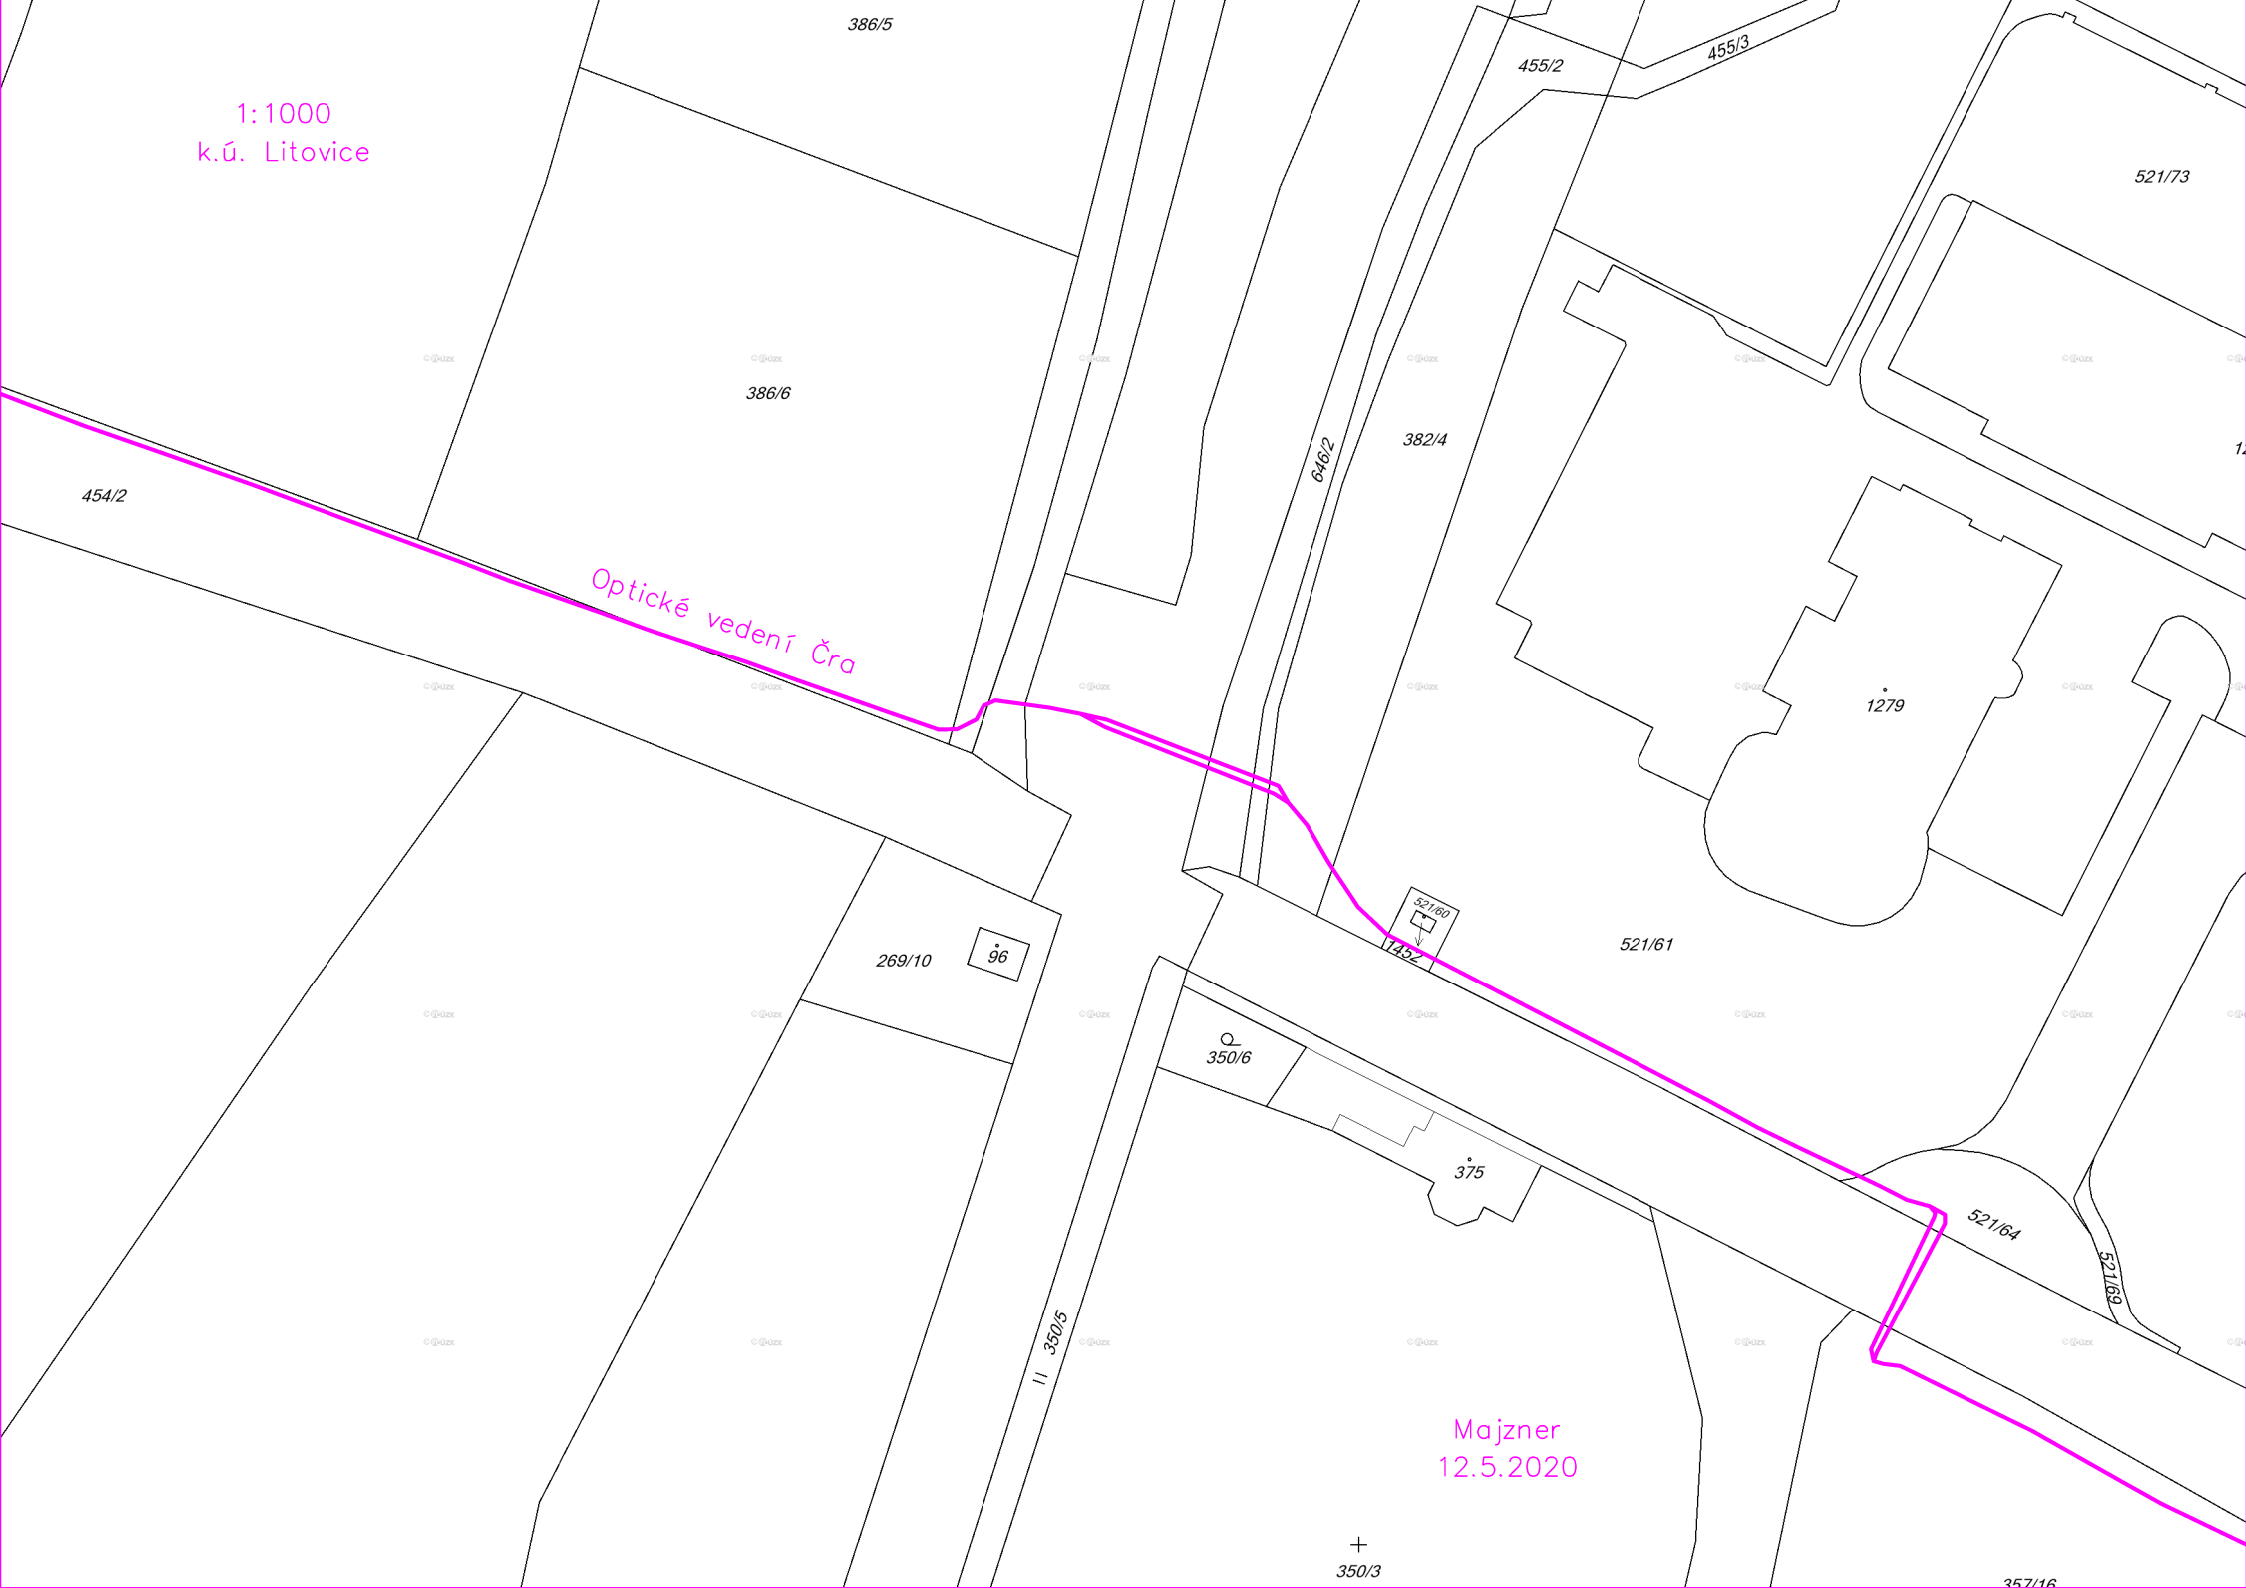
1:1000
k.ú. Litovice
386/5
386/6
454/2
Optické vedení Čra
455/2
455/3
521/73
646/2
382/4
1279
521/60
1452
521/61
269/10
96
350/6
375
521/64
521/63
350/5
Majzner
12.5.2020
350/3

Pracoviště:
SUPTel a.s.
Areál Vimbau
Dobronická 1257
148 00 Praha 4
tel.: +420 724 196 617
e-mail: vyjadrovani@suptel.cz

TMS Projekt s.r.o.
Dubičné 106
373 71 Rudolfov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	DNE / MÍSTO
		Michal Veselý e-mail: vyjadrovani@suptel.cz	18/03/2020

Vyjádření č.: 21900655

VĚC: Vyjádření k existenci inženýrských sítí k akci

„Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 Rudná u Prahy - Odb. Jeneček“

K Vaší předložené žádosti o vyjádření k existenci sítí pro spojené územní a stavební řízení k akci „Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 Rudná u Prahy - Odb. Jeneček“, Vám sdělujeme:

Při realizaci stavby **dojde** ke styku s naší podzemní telekomunikační infrastrukturou. Je tedy nutné dodržet podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti PVTS, při respektování existence naší infrastruktury. Podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti PVTS jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. **Konkrétní řešení styku s naší sítí je nutné řešit v samostatné části projektové dokumentace, ke které se společnost SUPTel a.s. opětovně vyjádří.**

Podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení telekomunikačních sítí (dále jen PVTS)

Vaše organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození PVTS stavebními pracemi, a to zejména:

a) Před zahájením zemních prací nechat vytýčit polohu PVTS přímo ve staveništi a přizvat na místo samé pracovníka společnosti SUPTel a.s.
   Kontakt: Karel Urban - tel. 724 635 351, e-mail: urban@suptel.cz
b) Upozornit organizaci provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.
c) Upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků.
d) Odkryté podzemní telekomunikační vedení zabezpečit proti poškození.
e) Nad trasou PVTS dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana PVTS proti mechanickému poškození.

f) Nad trasou PVTS dodržet zákaz skládek a dále zákaz budování zařízení, které by omezovaly budoucí přístup k PVTS.
g) Při provádění zemních prací zhutnit zeminu pod vedením a vyzvat SUPTel a.s. k provedení kontroly před zakrytím vedení, zda není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky.
Kontakt: Karel Urban - tel. 724 635 351, e-mail: urban@suptel.cz
h) Každé poškození podzemního telekomunikačního vedení oznámit organizaci, která vydala toto vyjádření, t.j. SUPTel a.s., HOTLINE, centrální kontakt - tel.: 800 414 414, e-mail: sos@suptel.cz.
i) Při křížení nebo souběhu s PVTS ve správě organizace SUPTel a.s. dodržovat ČSN 73 6005 v platném znění a normy související.
j) Při provádění zemních prací postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání telekomunikačních vedení.
k) Zabránit poškození a manipulaci pomocných zařízení PVTS (rozvaděče, označníky, lana, tyče, ochranné nebo uzemňovací soustavy).
l) Pokud v rámci projektu či vlastních stavebních prací vyvstane nutnost přeložky PVTS, lze přeložku provést pouze na základě zpracované projektové dokumentace po odsouhlasení majitelem či správcem PVTS a za jím stanovených podmínek.
Kontakt: Ing. Miroslav Houdek, tel. 724 196 617, houdek@suptel.cz
m) Veškeré přeložky PVTS může provést pouze SUPTel a.s.
Kontakt: Ing. Miroslav Houdek, tel. 724 196 617, houdek@suptel.cz
n) Veškeré práce (přeložka PVTS, manipulace a zabezpečen během výstavby, vytýčení trasy PVTS apod.) jsou vyvolanou investicí a budou hrazeny stavebníkem/investorem v plné výši.
o) Ostatní podmínky:
.....

Tyto podmínky pro provádění zemních prací jsou nedílnou součástí vyjádření o existenci podzemních vedení.
Na objednávku(y) o vytýčení sítí) uveďte č.j. vyjádření SUPTel a.s.
Číslo jednací uvádějte též při všech dalších jednáních se Vaší žádosti. Pracovníkovi, který bude vytýčení provádět, jste povinni předložit toto vyjádření včetně potvrzené Vaší situace a předaných podkladů. Objednávka na vytýčení kabelových sítí musí být uplatněna zásadně písemně a pokud možno 3 týdny předem. Faktura za vytýčení včetně nákladů na dopravu bude vystavena dle platného ceníku. S ohledem na to, že správce PVTS neodpovídá za změny, ke kterým došlo bez jeho vědomí, je nutné ověřit z hlediska směrového i hloubkového uložení vedení sondami.
(Údaje o technickém stavu se poskytují jen k žádosti podle příslušných ustanovení stavebního zákona č.183/2006 Sb. o územním plánovaní a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů).

Platnost vyjádření: 1 rok

S pozdravem

8008
SUPTel®
SUPTel a.s.
Dobronická 1257, 148 00 Praha 4
DIČ: CZ25229397

Za firmu SUPTel a.s.
Michal Veselý

Příloha:
1 x podrobná situace

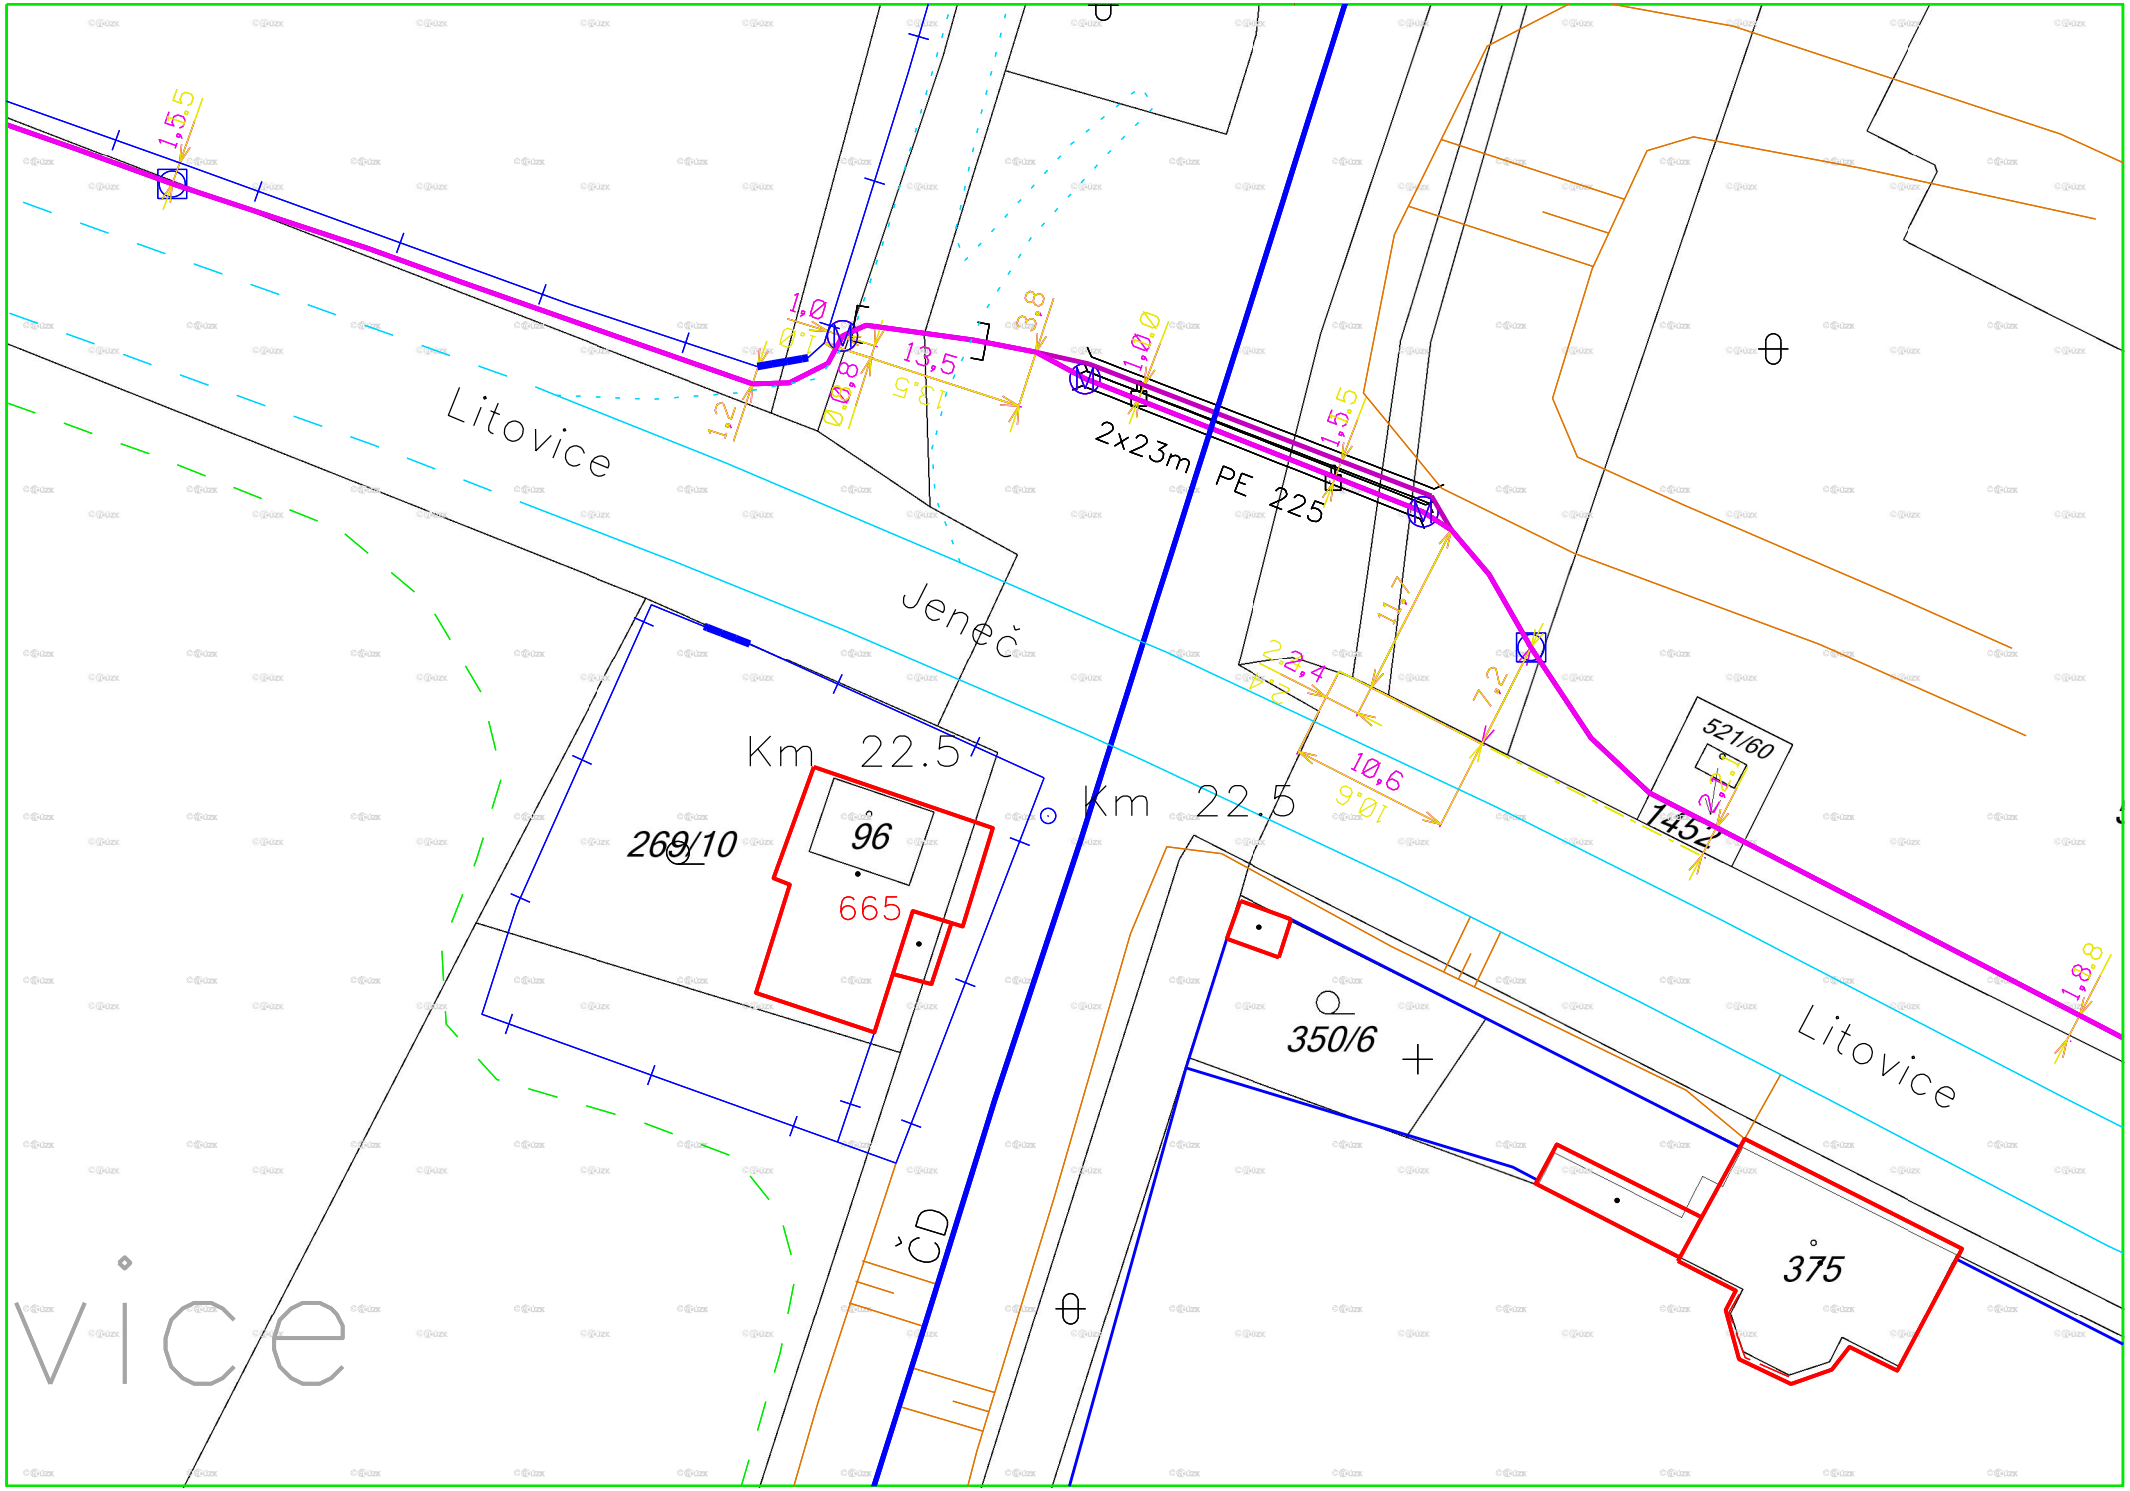

Litovice
Jeneč
Km 22.5
Km 22.5
2x23m PE 225
269/10
96
665
350/6
375
521/60
1452
Litovice
ČD
vice

H.2.12

TMS Projekt s.r.o.
Andrea Drncová
Wenzigova 79/8
301 00 Plzeň

Naše značka: 2580/20/OVP/N

Datum: 16.3.2020

Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Věc: Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy - Odb. Jeneček

okres: Praha-západ
k.ú.: Litovice, Chýně

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům a telekomunikačnímu vedení NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí elektronické podatelny: www.net4gas.cz (Přepravní soustava - Žádost o vyjádření).

NET4GAS, s.r.o. Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle
Tel.: +420 220 221 111, Fax: +420 220 225 498
E-mail: info@net4gas.cz, Web: www.net4gas.cz

Příloha k vyjádření: 2580/20/OVP/N

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 1

Y [m]	X [m]
756387.573	1041447.008
756528.243	1041935.809
756632.101	1042159.752
756867.403	1042570.315
757128.671	1043023.069
757236.084	1043115.047
757547.657	1043227.019
757953.352	1043369.823
758006.903	1043412.015
758070.192	1043486.663
758105.893	1043590.521
758105.893	1043840.428
758096.156	1044098.450
758040.982	1044242.877
757927.387	1044364.585
757878.704	1044413.268
757821.907	1044476.557
757802.433	1044448.970
758013.394	1044226.649
758073.437	1044085.468
758076.683	1043741.439
758076.683	1043587.275
758024.754	1043478.549
757946.861	1043402.278
757584.981	1043274.079
757226.348	1043137.766

Y [m]	X [m]
757117.622	1043056.627
757041.351	1042951.146
756768.725	1042498.392
756522.062	1042016.427
756340.311	1041461.437

H.2.13

ŽADATEL
TMS Projekt s.r.o.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0700183733		16.03.2020

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy - Odb. Jeneček**

Účel: **Sloučené územní a stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700183733 ze dne 16.03.2020, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 16.03.2021.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0700183733.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

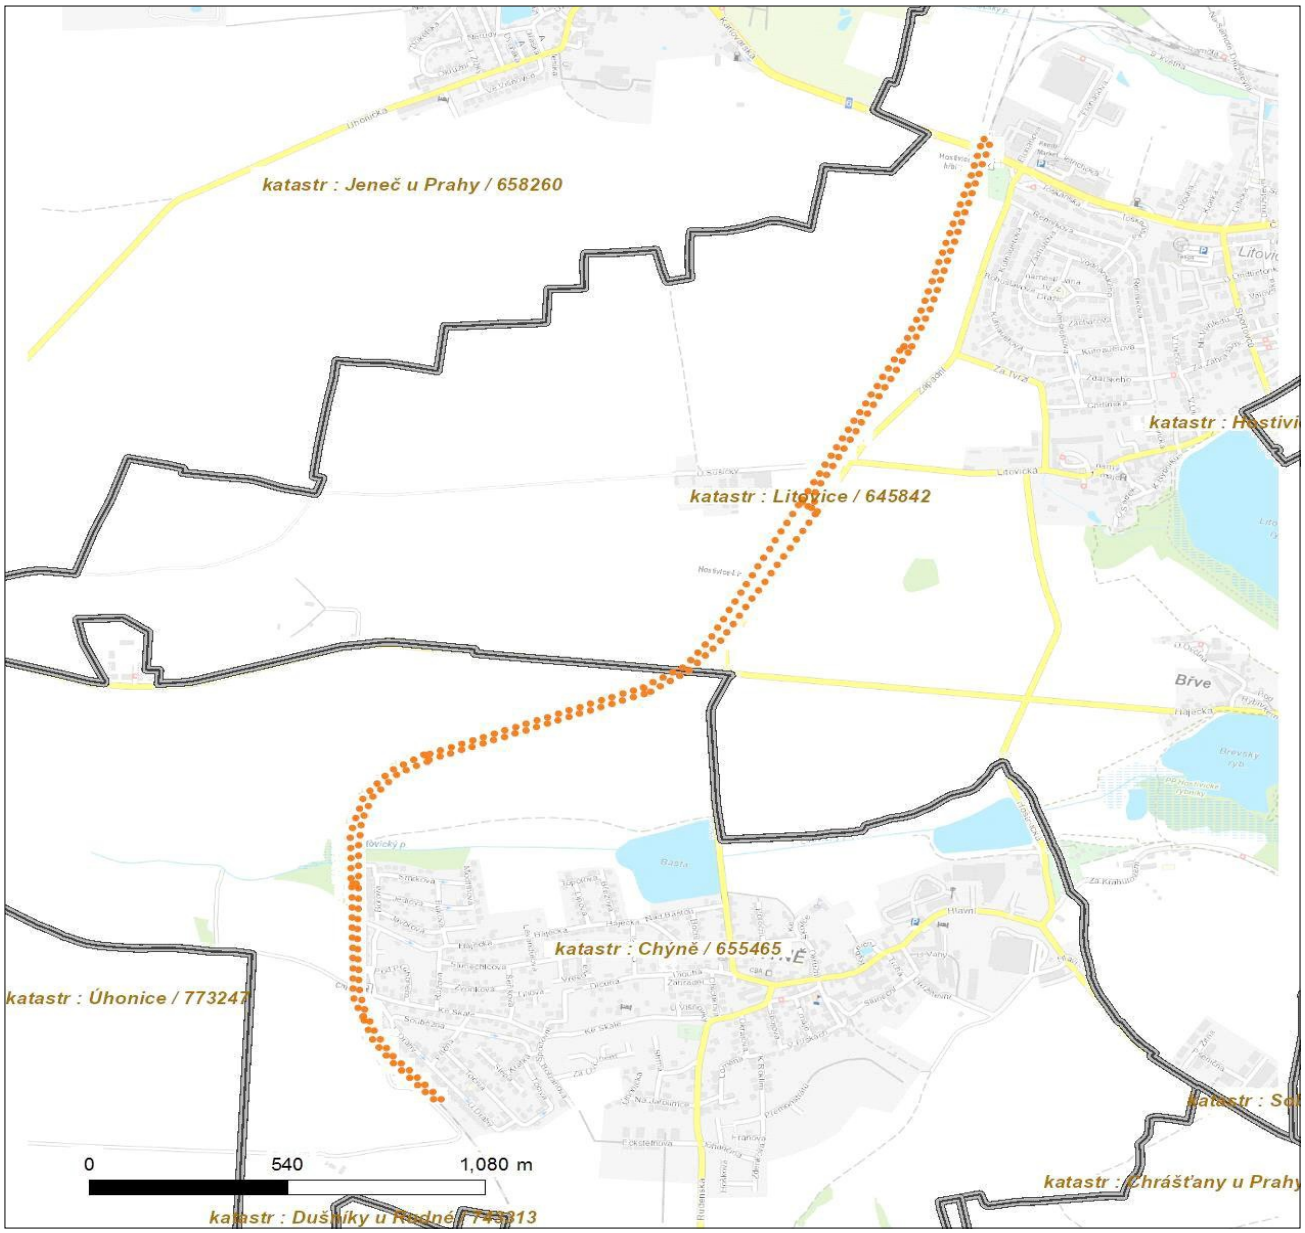

LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

(dále jen „*SEK*“) **H.2.14**

SPOLEČNOSTI Družstvo EUROSIGNAL

Vyjádření č.: 2020990843	Vyřizuje: J. Zámečník	Vyřízeno: 19. 3. 2020

Platnost tohoto vyjádření končí dne: 19. 3. 2021

Žadatel	**TMS Projekt s.r.o.** **Pracoviště Plzeň** **Wenzigova 79/8** **30100 Plzeň**	
Žádost	č.: **2020300199**	ze dne: **9. 3. 2020**
Název akce	**Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 Rudná u Prahy - Odb. Jeneček**	
Zájmové území	Kat. území Parc. č.	**viz žádost** **viz žádost**

Vážení,

Družstvo EUROSIGNAL, jako správce *SEK*, vydává pro účely spojeného územního a stavebního řízení, na základě Vaší žádosti, následující vyjádření:

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území (dle přiložené PD shora uvedené žádosti) se nenachází žádné podzemní *SEK* společnosti Družstvo EUROSIGNAL (nebo jejich ochranné pásmo), a tudíž s nimi **nedojde ke střetu**.

Družstvo Eurosignal
Roháčova 23, 130 00 Praha 3
DIČ: CZ26461129
Tel, fax: 222 721 002

S úctou

Jiří Zámečník

UPC Česká republika, s.r.o. *zastoupena společností* **InfoTel, spol. s r.o.**

Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČ: 00562262
T +420 261 107 111 F +420 261 107 100

Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno-Líšeň
IČ: 46981071
T +420 544 422 111 F +420 544 422 155

TMS Projekt s.r.o.
Andrea Drncová
Wenzigova 79/8
30100 Plzeň

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ (VVKS) A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ SPOLEČNOSTI UPC Česká republika, s.r.o.

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Číslo žádosti:	**E004581/20**
Název akce/stavby:	**Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy - Odb. Jeneček**
Vyřizuje:	Syřiště Jaroslav / +420 606 776 154
Naše značka:	**636/2020**
Datum:	**31.3.2020**
Umístěno:	
Katastrální území:	Litovice (645842), Chýně (655465)
Číslo parcely:	
Důvod vydání vyjádření:	**Sloučené územní a stavební řízení**
Popis důvodu žádosti:	
Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením:	**Ne**
Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou:	**Ne**

Společnost InfoTel, spol. s r.o. (dále jen *InfoTel*) zplnomocněna od 1.3.2017 k zastupování společnosti UPC Česká republika, s.r.o. (dále jen *UPC*) jako vlastníka sítě elektronických komunikací ve správních, stavebně – správních, povolovacích a jiných řízení na základě Vaší žádosti o vyjádření o existenci sítě po určení a vyznačení zájmového území a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává **následující vyjádření:**

ve staveništi předmětné stavby se nachází vedení veřejné komunikační sítě a jeho ochranné pásmo

společnosti UPC, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloze tohoto vyjádření. Ochranné pásmo VVKS je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajní hrany vedení VVKS (dále jen *Ochranné pásmo*).
Podzemní VVKS jsou uloženy v pískovém loži volně v zemní rýze, kryty cihlou, folií nebo zákrytovou deskou nebo v chráničkách PE, optické kabely v chráničkách HDPE.

Nadzemní VVKS jsou vedeny:

(1) Vyjádření je platné pouze v rámci předmětné stavby a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Společnost UPC souhlasí s umístěním a realizaci stavby s tím, že stavebník nebo jím pověřená třetí osoba dodrží níže uvedené podmínky včetně Všeobecných podmínek ochrany VVKS společnosti UPC, které jsou součástí tohoto vyjádření.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. **Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání**.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, **je povinen bez zbytečného odkladu vyzvat společnost UPC ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS, případně k přeložení VVKS poté, kdy zjistil, že jeho záměr**, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi s VVKS a nebo zasahuje do *Ochranného pásma* VVKS a v rámci realizace záměru bude **nutná manipulace, úprava, přeložení VVKS. Výzva ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS při manipulaci, úpravě, přeložení VVKS, musí být podána na UPC nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby** a to prostřednictvím pověřené osoby společnosti InfoTel - Jaroslav Syřiště, tel.: 606 776 154, e-mail: jaroslav_syriste@infotel.cz (dále jen *POS*).

(3) Stavebník, který vyvolal překládku VVKS je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti UPC veškeré náklady související s vyvolanou překládkou dotčeného VVKS, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Překládku rozvodu UPC zařadí stavebník do projektové dokumentace a rozpočtu své stavby.

(4) **Pro účely přeložení VVKS dle bodu (3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností UPC „Dohodu o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických komunikací“** a **„Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě“** v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby (nejlépe před zahájením stavebně správního řízení na příslušném stavebním úřadě).

(5) Před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení podzemního vedení komunikační sítě VVKS přímo na místě stavby. Vytýčení proti objednávce provede společnost Sitel spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, vytyceni@sitel.cz, tel. 267 198 235, nutno kontaktovat s 14-ti denním předstihem. S ohledem na to, že správce VVKS neodpovídá za změny jejího prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit i po vytýčení sítí výškové a prostorové umístění VVKS UPC sondami.

(6) Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

V případě jakýkoliv dotazů k poloze VVKS a její dokumentaci lze kontaktovat taktéž výše uvedenou pověřenou osobu společnosti InfoTel.

Vyjádření platí i za sítě zaniklé společnosti Sloane Park Property Trust, a.s. Tato firma byla ke dni 1.7.2011 sloučena do UPC Česká republika, s.r.o.

Přílohami vyjádření jsou:
– Všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti UPC
– Situační výkres 1xA4 (obsahuje zákres VVKS v zájmovém/dotčeném území vyznačeném žadatelem)

Vyjádření vydala společnost InfoTel dne: 31.3.2020

InfoTel®
TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY
InfoTel, spol. s r.o.
Novolíšeňská 18, 628 00 Brno
DIČ: CZ46981071

Jaroslav Syřiště

Všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti UPC

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení VVKS ve vlastnictví společnosti UPC a je výslovně srozuměn s tím, že VVKS jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo VVKS tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k VVKS. Při křížení nebo souběhu činností s VVKS je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního VVKS (dále jen PVVKS) se musí pracovat s nejvyšší opatrností a jen s ručním nářadím bez použití mechanizace.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti UPC vzniknou porušením jeho povinnosti.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti příslušného vyjádření, musí být takto neplatné vyjádření aktualizováno. Je třeba požádat o vydání nového vyjádření, které bude podkladem pro následné vytýčení nebo určení polohy VVKS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti VVKS

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS (pověřená osoba společnosti InfoTel, spol. s r.o.) a to v dostatečném časovém předstihu (alespoň 10 pracovních dní před zahájením stavebních prací). Oznámení musí obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVVKS na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVVKS prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou činnosti provádět.

3. Při provádění zemních prací v blízkosti PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVVKS. Odkryté PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

4. Při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze PVVKS a skutečností či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje POS, tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

5. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVVKS, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVVKS vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod VVKS a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy.

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti UPC.

7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVVKS mimo vozovku přejíždět vozidly nebo Stavební mechanizací, a to až do doby, než PVVKS řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVVKS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVVKS (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah chodníků, parkovišť, komunikací, zpevněných ploch, apod.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky VVKS.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky VVKS, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením VVKS.

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež VVKS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.

12. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVVKS (nadzemního vedení veřejné komunikační sítě), aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVVKS.

13. Při přepravě nebo manipulaci vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS.

14. Po ukončení stavebních činností musí být před záhozem pozvána POS k prohlídce stavu PVVKS, která sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení .

III. Práce v budovách a odstraňování budov

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách, kterými by mohl ohrozit stávající VVKS, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti UPC bezpečné odpojení VVKS.

2. Při provádění činností v budovách je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení VVKS na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení VVKS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení VVKS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy VVKS i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení VVKS.

3. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení VVKS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy VVKS, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

Vydáno spol. UPC Česká republika, s.r.o. dne: 31.3.2020

386/5
386/6
455/2
455/3
646/2
382/4
521/
1279
4/2
269/10
96
521/60
1452
521/61
350/6
375
521/64
521/59
350/5
350/3
357/16

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

H.2.17

TMS Projekt s.r.o.
Pracoviště Plzeň
Wenzigova 79/8
30100 Plzeň

Vyřizuje: Fojtová Petra
E-mail: petra.fojtova@t-mobile.cz

Číslo jednací: **E11019/20**

V Praze dne: **9.3.2020**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: **Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 Rudná u Prahy - Odb. Jeneček**

Stupeň: Jiný důvod Spojené územní a stavební řízení

V dané lokalitě se nachází technická infrastruktura (TI) společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.,** která je nezbytná pro provoz elektronického zařízení veřejné telekomunikační sítě.

Dle předložené dokumentace dojde ke kolizi s TI typu:
Kolizí se rozumí jakékoliv dotčení, odkrytí nebo poškození TI naší společnosti.

Druh TI	TI v kolizi	Příloha
Optické trasy	Ano	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.3
Mikrovlnné (MW) spoje	Ne	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.4
Elektropřípojky (vedení NN)	Ne	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.5
Základnové stanice	Ne	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.6
Body sítě	Ne	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.6

Při splnění podmínek uvedených v přílohách podle druhu kolize s TI souhlasí společnost T-Mobile Czech Republic a.s. s výstavbou v zájmovém území.
Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích.

Toto stanovisko má platnost 1 rok. Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
149 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681
068

Fojtová

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti:	**E11019/20**
Název stavby /akce:	**Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 Rudná u Prahy - Odb. Jeneček**
Datum podání žádosti:	**9.3.2020**
Důvod žádosti:	**Jiný důvod**
Popis jiného důvodu žádosti:	**Spojené územní a stavební řízení**
Poznámka:	

Žadatel

Firma / organizace:	**TMS Projekt s.r.o.**
IČ	**48200891**
DIČ	
Kontaktní osoba:	**Pracoviště Plzeň**
Adresa:	**Wenzigova 79/8**
Město / obec:	**Plzeň**
PSČ:	**30100**
Stát:	
E-mail:	**drncova@tmsplzen.cz**
Telefonní číslo:	**+420720047681**

Stavebník

Firma / organizace:	**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
Kontaktní osoba:	**Andrea Drncová**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7**
Město / obec:	**Praha**
PSČ:	**11000**
Stát:	
E-mail:	**drncova@tmsplzen.cz**
Telefonní číslo:	**+420378229855**

Stavba

Výška nad terénem (metry):	**0 m**
Projektant:	
Druh stavby:	**Ostatní**
Hodnota projektu:	
Měsíc zahájení stavby:	
Měsíc ukončení stavby:	

Odeslání stanoviska

E-mail:	**drncova@tmsplzen.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek podzemních sítí

Zájmová oblast zadaná žadatelem

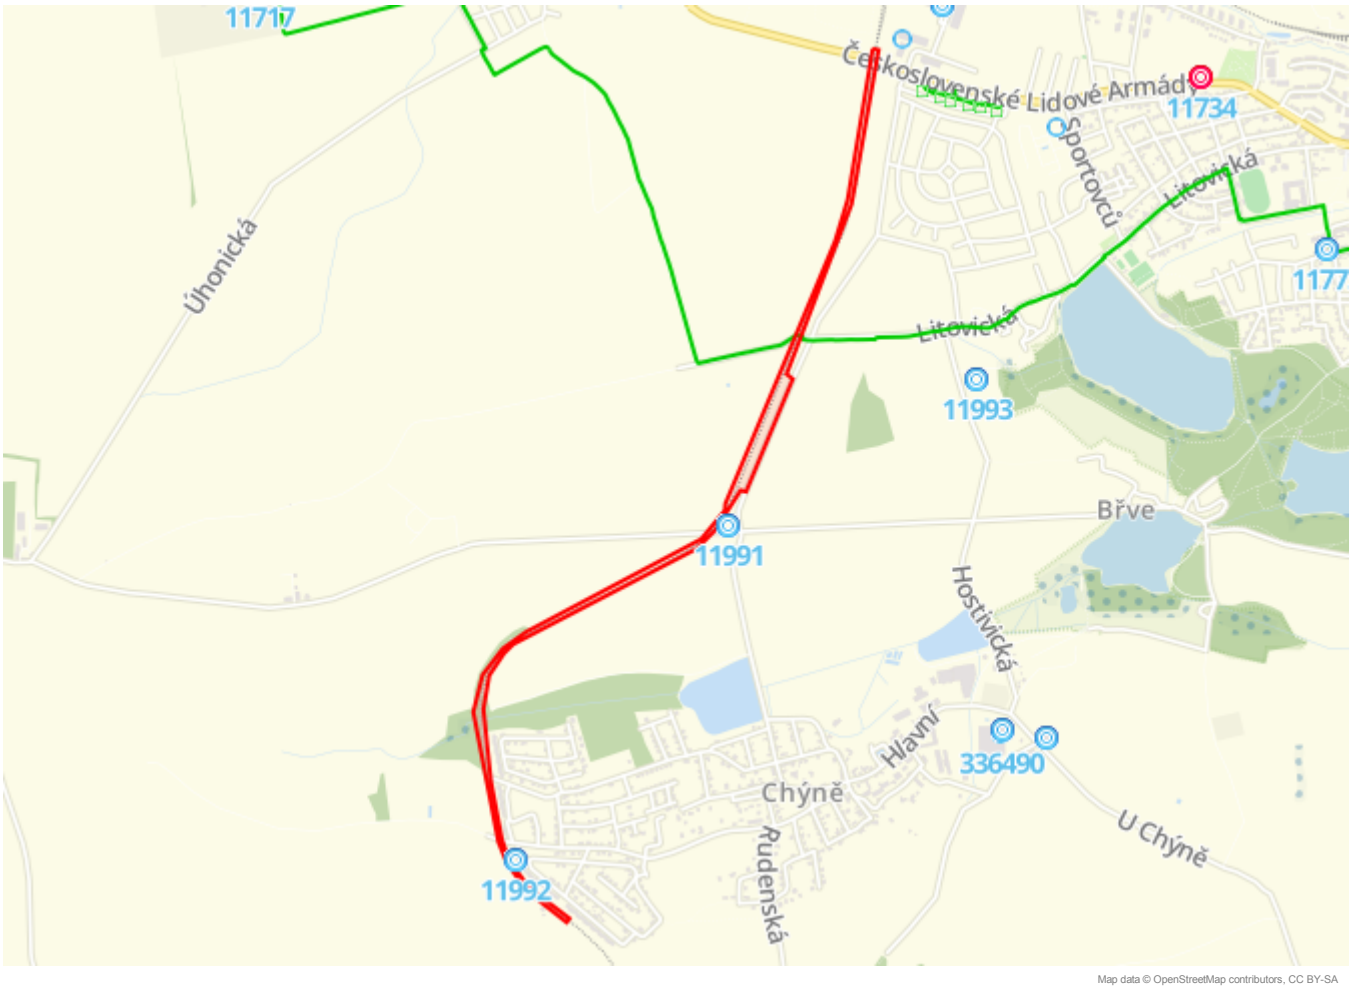

Legenda:

- Optické trasy TMCZ 1
- Optické trasy TMCZ 2 a sítě PASNET
- Elektro trasy NN
- Základnové stanice
- Optická technologie TMCZ 1
- Optická technologie TMCZ 2 a sítě PASNET
- Elektro technologie NN
- Základnové stanice s elektropřípojkou
- Body sítě

Druhy sítí:

- Geodeticky zaměřené
- Přibližný průběh
- Plánovaný průběh
- Nadzemní vedení

Jestliže zaměření kabelové trasy v příloze není, tak v elektronické podobě neexistuje a bude nutné vytýčení na náklady investora.

Vytýčení naše společnost nezajišťuje, pro upřesnění kontaktujte zástupce servisní organizace.

Situační plánek mikrovlnných (MW) spojů

Zájmová oblast zadaná žadatelem

Legenda:

Mikrovlnné (MW) spoje | Základnové stanice | Základnové stanice s elektropřípojkou | Body sítě

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-756379.99 -1041469.8,-756542.97 -1041988.91,-756607.53 -1042128.08,-757123.8 -1042996.94,-757129.35 -1043021.02,-757226.59 -1043109.92,-757889.63 -1043349.76,-757980.38 -1043396.99,-758064.65 -1043479.41,-758115.59 -1043605.35,-758091.51 -1044074.85,-758072.06 -1044152.64,-758014.65 -1044262.84,-757890.56 -1044391.56,-757878.52 -1044379.52,-758002.61 -1044254.5,-758061.88 -1044148.93,-758077.62 -1044069.29,-758087.8 -1043859.08,-758078.54 -1043600.72,-758041.5 -1043484.96,-757978.53 -1043414.58,-757941.49 -1043386.8,-757246.96 -1043141.4,-757171.95 -1043084.91,-757063.6 -1042958.04,-757045.08 -1042965.45,-756824.68 -1042592.26,-756844.13 -1042571.89,-756531.13 -1042006.07,-756359.81 -1041477.3,-756379.99 -1041469.8))

V další komunikaci projednávání kolize nebo doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.

Příloha č.3

Podmínky řešení kolizí s optickou trasou

Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s optickou sítí.
Vaše žádost je v kolizi s optickou sítí pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Optické trasy".

V dotčeném území stavby se nachází technická infrastruktura (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ) - optické trasy, jejichž existence a poloha je zakreslena v přiloženém situačním plánu.

Společnost TMCZ stanovuje podmínky pro udělení souhlasu s umístěním stavby v zájmovém území, aby nedošlo k poškození TI stavebními pracemi tím, že zajistí:

- písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase)
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení)
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci
- upozornění pracovníků, že při provádění stavebních prací je nutné dodržet platné normy ČSN pro souběh a křížení telekomunikačních kabelů, zejména ČSN 736005 a dále výkopové práce provádět ručně,
- dodržení ochranného pásma sítě v souladu s ustanovením § 102 ZEK stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení sítě
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcizení
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizaci
- nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup k TI (včetně, např. trvalých parkovišť apod.)
- bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšovat krytí nad kabelovými trasami
- stavebník, nebo jím pověřená osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti TMCZ
- ohlášení ukončení stavby na oddělení provozu infrastruktury TMCZ vystavba@t-mobile.cz a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.

Toto vyjádření **se nevztahuje** na způsob provedení přeložek. Vynucené úpravy kabelů sítě TMCZ je nutno projednat a smluvně ošetřit s našim odd. výstavby vystavba@t-mobile.cz. Při jakémkoliv odkrytí kabelů naší optické sítě je nutno okamžitě zastavit další práce a neprodleně informovat naše uvedené pracovníky, případně **dohledové centrum s nepřetržitým provozem** na tel. 236 099 777.

V případě, že stavebník poškodí TI v majetku nebo správě TMCZ vzniká TMCZ právo na náhradu škody.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích.

Kontaktní e-mail v případě kolize TMCZ 2 a sítě PASNET: vystavba@t-mobile.cz

Kontaktní pracovník v případě kolize TMCZ 1:
servisní partner TMCZ, firma **S COM s.r.o. - Ing.Trnka 603 256 144**, e-mail: jaroslav.trnka@scom.cz, v jehož odpovědnosti je kompletní řešení dotčení sítí pro TMCZ 1, včetně zajištění schválení na TMCZ, vypracování všech požadovaných stupňů PD, geodetického zaměření a dohledu nad realizací stavby.

V další komunikaci projednávání kolize nebo doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.

Příloha č.4

Podmínky řešení kolizí s MW spoji

Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s MW spoji.
Vaše žádost je v kolizi s MW spoji pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Mikrovlnné (MW) spoje".

Na základě doloženého zákresu dojde ke kolizi s MW spoji.

V dané lokalitě provozuje společnost T- Mobile Czech Republic a.s. MW spoj(e), které jsou nezbytné pro funkci veřejné telekomunikační sítě. Fresnelova zóna MW spojů je ve výškových hladinách **od: xxx m.**

V případě, že výšku neuvádíme nebo se jedná o kolizní stav, požadujeme předložení „Koordinační situace“ s uvedením výškových parametrů stavby k posouzení, tyto podklady zašlete na e-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

V případě, že budou instalovány jeřáby, požadujeme předložit ZOV k posouzení.

Nedojde-li při realizaci uvedené akce k dosažení výšky uvedených MW spojů (včetně činnosti stavebních strojů) s výstavbou souhlasíme.

V případě dosažení výšky uvedených MW spojů, s realizací stavby souhlasíme za podmínky uzavření „Smlouvy o úhradě vynaložených nákladů“. Na základě této smlouvy budou dotčené MW spoje přeloženy na náklady investora. V případě potřeby uzavření smlouvy, doplňte údaje o investorovi, místu stavby a vyplněné zašlete na e-mail: ochranasiti@t-mobile.cz

Smlouva bude podepsána, před vydáním stavebního povolení, mezi investorem akce a společností T-Mobile Czech Republic a.s..

V souvislosti se zněním § 100 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, upozorňujeme stavebníka, že za rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí nebo provozování rádiových služeb, je považováno i rušení způsobené stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami nebo činností stavebních strojů. Náklady na odstranění rušení stavbami nese vlastník dotčené stavby, náklady na odstranění rušení činnostmi souvisejícími s prováděním stavby nese stavebník. Dále bychom chtěli upozornit na znění §118 a násl. zákona o elektronických komunikacích, kde za porušení výše uvedených činností, v ochranném pásmu komunikačních vedení, je možno uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč.

Kontakt v případě kolize s MW spoji :

- Petr Dundáček , e-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

V další komunikaci projednávání kolize nebo doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.

Příloha č.5

Podmínky řešení kolizí s elektropřípojkou

Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s elektropřípojkou.
Vaše žádost je v kolizi s elektropřípojkou pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Elektropřípojky (vedení NN)".

V dotčeném území stavby se nachází kabelová trasa elektropřípojky k základnové stanici (ZS) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ).
S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a v jejím ochranném pásmu požadujeme splnění následujících podmínek:

- Pro řešení níže uvedeného, kontaktujte kontaktního pracovníka TMCZ.

Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození vedení elektropřípojky a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení trasy elektropřípojky,
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého kabelového vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali pří pracích v těchto místech největší opatrností a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního kab. vedení (zařízení) proti poškození, odcizení
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům (včetně, např. trvalých parkovišť" apod.)
- bez souhlasu majitele, správce nesnižovat, ani nezvyšovat krytí nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních kab. vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „ Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“",
- ohlášení ukončení stavby na servisního partnera TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.

V případě, že stavebník poškodí TI v majetku nebo správě TMCZ vzniká TMCZ právo na náhradu škody.

Při splnění výše uvedených podmínek TMCZ souhlasí s výstavbou v zájmovém území.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích.

Kontaktní pracovník v případě kolize s elektropřípojkou:
servisní partner TMCZ, firma **S COM s.r.o. - Ing.Trnka 603 256 144**, e-mail: jaroslav.trnka@scom.cz, v jehož odpovědnosti je kompletní řešení dotčení sítí pro TMCZ, včetně zajištění schválení na TMCZ, vypracování všech požadovaných stupňů PD, geodetického zaměření a dohledu nad realizací stavby.

V další komunikaci projednávání kolize nebo doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.

Příloha č.6

Podmínky řešení kolizí se základnovou stanicí nebo bodem sítě

Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize se základovou stanicí nebo bodem sítě.

Vaše žádost je v kolizi se základovou stanicí pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Základnové stanice".

Vaše žádost je v kolizi s bodem sítě pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Body sítě".

V dotčeném území je instalována základnová stanice (ZS) nebo bod sítě (zařízení) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ) vč. konstrukcí, technologie, napájení a rozvodů.

Seznam dotčených základových stanic a bodů sítě:

S realizací akce souhlasíme za podmínky dodržení níže uvedených pravidel:

1. Minimálně 1 měsíc před realizací oznamte zahájení uvedené akce, a to včetně plánovaného výpadku napájení ZS nebo bodu sítě, na e-mailovou adresu ez@t-mobile.cz.
2. Stavebník nebude provádět žádnou manipulaci s technologií a konstrukcemi společnosti TMCZ.
3. Všechny práce, úpravy aj. činnosti, které mohou ovlivnit konstrukci, přístup, napájení nebo technologii ZS nebo bodu sítě musí být v předstihu min. 14 dnů nahlášeny na e-mail adresy:

   sosmu-dispatching@t-mobile.cz; property@t-mobile.cz

V souvislosti se zněním § 100 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, upozorňujeme stavebníka, že za rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí nebo provozování rádiových služeb, je považováno i rušení způsobené stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami nebo činností stavebních strojů. Náklady na odstranění rušení stavbami nese vlastník dotčené stavby, náklady na odstranění rušení činnostmi souvisejícími s prováděním stavby nese stavebník. Dále bychom chtěli upozornit na znění §118 a násl. zákona o elektronických komunikacích, kde za porušení výše uvedených činností, v ochranném pásmu komunikačních vedení, je možno uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč.

V další komunikaci projednávání kolize nebo doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.

Příloha č.7

Popis DGN výkresů s průběhy tras optických vedení a elektropřípojky (vedení NN)

V případě kolize s trasou vedení optické sítě nebo trasou elektropřípojky (vedení NN) jsou součástí e-mailu obsahujícího toto stanovisko soubory DGN výkresů s průběhem tras vedení.

V případě kolize s trasou optické sítě je zaslán soubor "Opticke trasy vedeni *<číslo žádosti>*.dgn" ("*<číslo žádosti>*" je nahrazeno skutečným číslem žádosti).

V případě kolize s trasou elektropřípojky (vedení NN) je zaslán soubor "Elektro trasy vedeni NN *<číslo žádosti>*.dgn" ("*<číslo žádosti>*" je nahrazeno skutečným číslem žádosti).

Soubory DGN výkresů jsou vytvářeny pouze v případě kolize s průběhem trasy (čáry). V případě kolize pouze s bodovým objektem sítě nejsou výkresy generovány (odesílány).

Struktura DGN výkresů:

Přesnost	Číslo vrstvy
Geodeticky zaměřeno	1
Z dokumentace	2
Přibližný průběh	3
Plánovano (ve výstavbě)	4

Druh trasy	Styl čáry
Trasa vedení podzemní, v chráničce/žlabu	0
Trasa vedení v kabelovodu, v kolektoru, v metru, ...	3
Trasa vedení nadzemní, vedení na konstrukci	7

- Výkres ve formátu DGN V7.
- Kresba umístěna ve třetím kvadrantu v normální orientaci, přičemž souřadnice y, x v S-JTSK jsou v reálných souřadnicích výkresu MicroStationu stejné souřadnice se zápornými znaménky (y v JTSK = -x v souřadnicích výkresu, x v JTSK = -y v souřadnicích výkres.

Žadatel:
TMS Projekt s.r.o.
Pracoviště Plzeň
Wenzigova 79/8
30100 Plzeň

V Českých Budějovicích dne 30.3.2020

Věc: Vyjádření k technické infrastruktuře a existenci sítí - Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 Rudná u Prahy - Odb. Jeneček

UCED Distribuce s.r.o. nemá, v označeném zájmovém území, žádná distribuční elektrická zařízení.

Platnost vyjádření je 12 měsíců od data vystavení.

Příloha: Žádost o vyjádření

S pozdravem

Pavel Racek
Manažer provozu sítí

M: +420 724 347 505
E: pavel.racek@unicapital.cz

Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8
Kancelář České Budějovice: Administrativní centrum PIANO, Lidická 2331/6a, 370 01
www.unicapital-distribuce.cz

Telia Carrier

H.2.18

TMS Projekt s.r.o
Andrea Drncová
Wenzigova 79/8
301 00 Plzeň

Vaše značka	*Naše značka*	*Vyřizuje*	*V Praze dne*
	1312000779	Středisko dokumentace SITEL	23.03.2020

Věc: Vyjádření k e istenci technické in rastruktury
podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě

Stavba:

Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20 712 trati Rudná u Prahy Odb. Jeneček

– Zájmové území stavby vyznačeno na předložených situacích ve Vaši žádosti

Společnost **Telia Carrier Czech Republic a.s.** se sídlem U nákladového nádraží 3265/10, Strašnice, Praha 3, PSČ 130 00, zastoupena společností SITEL, spol. s r.o.; se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, PSČ 140 00 (dále jen "SITEL"), Vám sděluje, že při realizaci výše uvedeného stavebního záměru dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením a zařízením veřejné komunikační sítě (dále PV). V PV může být uloženo několik prvků - kabelů a ochranných trubek, které jsou chráněny ochranným pásmem - viz příloha.

Dotčené PV: SULE_PRAG-J

Ke kontaktu s PV dojde: dle situace

Souhlasíme s vydáním pro tyto účely: Ohlášení stavby, Rozhodnutí o umístění stavby, Sloučené územní a stavební řízení, Stavební povolení, Veřejnoprávní smlouvy, Zjednodušené územní řízení, Územní souhlas na výše uvedenou stavbu, kterou je dotčeno PV za předpokladu, že:

Stavebník bere na vědomí, že v zájmové lokalitě se nachází podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě (dále PV) včetně jeho ochranného pásma (dle přiložené situace) a dodrží zejména tyto podmínky:

- V Dokumentaci k žádosti o vydání příslušného povolení podle Stavebního zákona bude PV zohledněno a řešeno jeho případné dotčení.
- Dokumentace pro provádění stavby bude prostřednictvím SITEL předložena společnosti Telia (SITEL) k odsouhlasení.
- V ochranném pásmu PV je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka PV - žádost o souhlas se zahájením prací bude společnosti Telia (SITEL) zaslána 8 týdnů předem.
- Zástupce Telia (SITEL) bude přizván k předání staveniště - viz kontakt ochrana sítí.

Obecné podmínky:

- Před zahájením prací bude poloha PV přímo ve staveništi vyznačena geodetickým vytýčením, které stavebník objedná nejpozději 14 dní před započetím prací na adrese: SITEL, spol. s r.o., Ing. Rudolf Čihák, provozovna Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, e-mail rcihak@sitel.cz, tel.267198362.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PV.
- Před zahájením stavebních prací budou místa styků (křížení, souběhů) na základě vytýčení v terénu odkryta ručně kopanými sondami a případné zjištěné nesrovnalosti budou oznámeny společnosti Telia (SITEL).

- Při stavebních pracech v ochranném pásmu PV je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, nepoužívat nevhodné nářadí a žádné mechanizační prostředky.
- Nad trasou PV nebudou umisťována zařízení včetně skladování materiálu atp., která mohou omezit přístup k PV, a nebudou vysazovány dřeviny trvalého charakteru.
- Pří křížení nebo souběhu s PV bude dodržena norma ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Vhodný způsob ochrany PV při křížení či souběhu bude řešen v Dokumentaci pro provádění stavby.
- Odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací, proti poškození třetí stranou, popřípadě poškození obecně. O odkrytém PV bude zajištěna fotodokumentace.
- Před zakrytím PV bude ke kontrole přizván zástupce Telia (SITEL) - viz kontakt ochrana sítí.
- Po trase PV nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací), pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v Dokumentaci pro provádění stavby.
- Bez předchozího souhlasu vlastníka PV nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy nad PV.
- Jakékoliv poškození či narušení PV bude okamžitě ohlášeno na telefonní číslo 267 198 123 nebo 267 198 333 - na servisní dispečink společnosti SITEL a následně písemně na adresu SITEL, spol. s r.o., provozovna Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, PSČ 106 00 (popř. na e-mailovou adresu sos@sitel.cz nebo fax 267 198 334).
- Při poškození PV (i dodatečně zjištěném) způsobené činností stavebníka mu budou předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného PV včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu).
- PV nebude překládáno ani jinak upravováno.

V případě nutnosti přeložení manipulace nebo úprav PV:

- Bude uzavřena smlouva o přeložce s vlastníkem PV.
- Práce spojené s přeložením, manipulací nebo úpravou PV budou provedeny společností SITEL včetně vypracování Dokumentace pro provádění stavby na objednávku Stavebníka. (SITEL je autorizovaným dodavatelem vlastníka sítě).
- Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy PV jsou také kontrolní zkoušky PV (OK a HDPE), vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a její zapracování do stávající dokumentace, a to v papírové i DGN formě dle předpisu vlastníka PV a další související činnosti.
- Stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (věcná břemena atp.).

Kontakt na ochranu sítí: 267198126, 722485662, ochranasite@sitel.cz

Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) stavebník požádá o nové vyjádření k existenci PV ve vlastnictví společnosti Telia Carrier Czech Republic a.s.

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání.

V případě další korespondence uvádějte naše číslo jednací.

S pozdravem

Telia Carrier Czech Republic a.s.
zastoupena společností SITEL, spol. s r.o.
IČO: 44797320
Nad Elektrárnou 1526/45
106 00 Praha 10

Přílohy: polohopisný plánek

Kopie: žádné

Situační výkres

Platí pouze s vyjádřením 1312000779.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

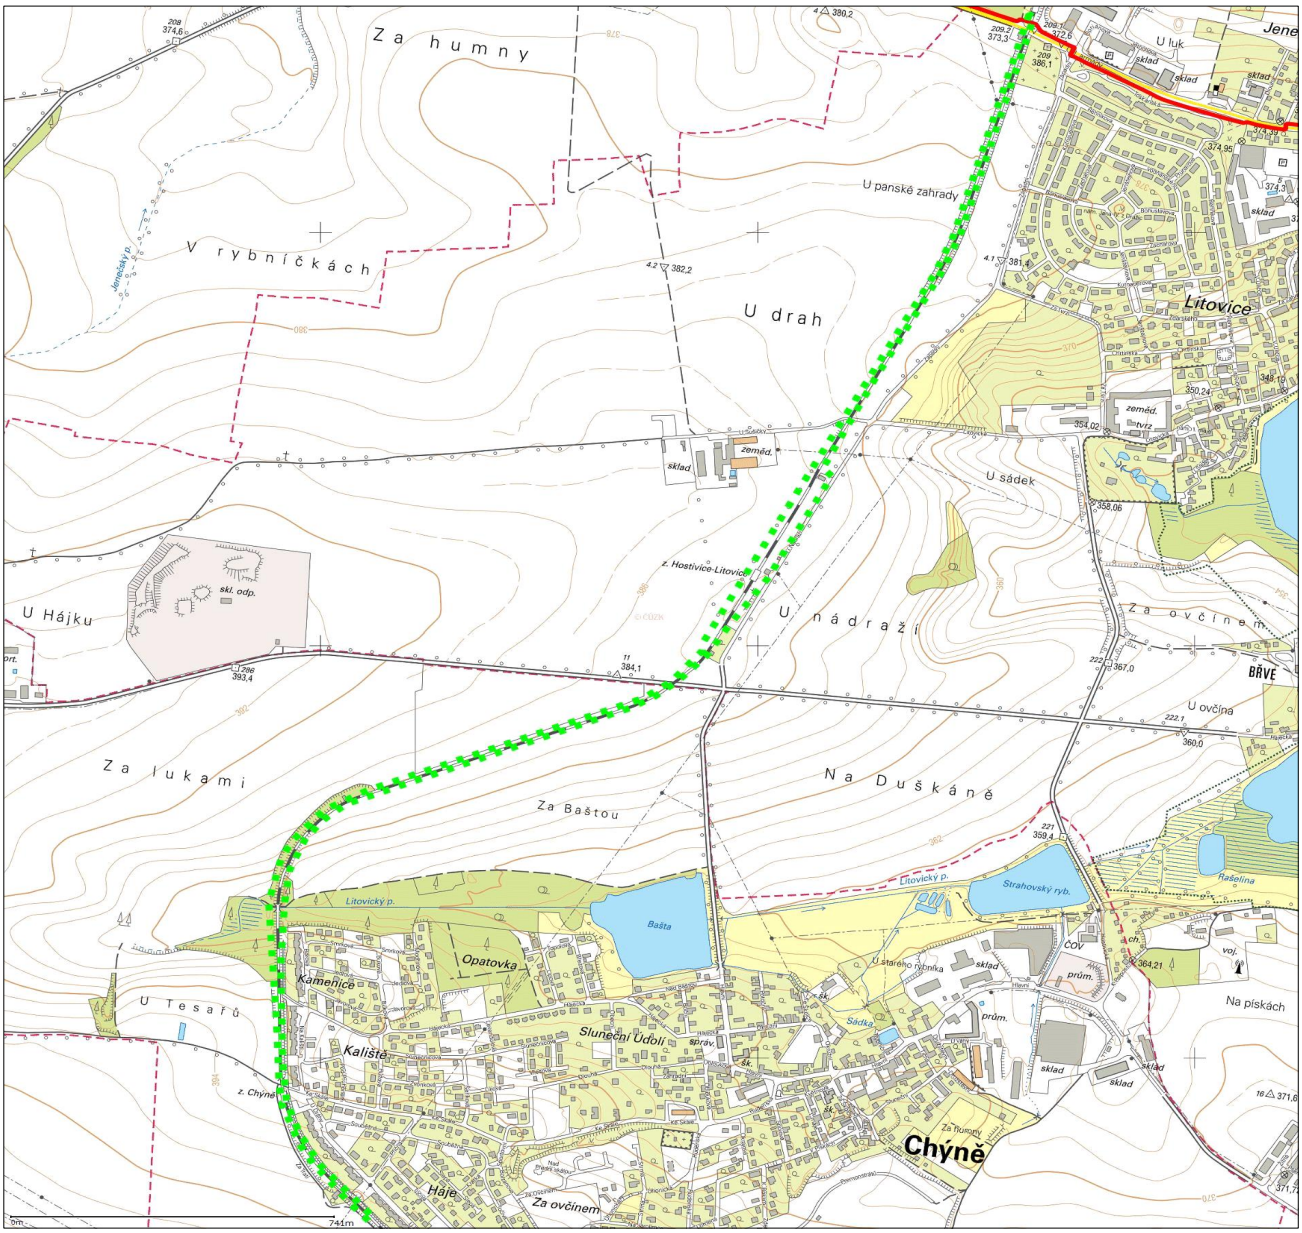

Legenda

Zájmové území

Komunikační vedení

Dotčená katastrální území: Chýně,Litovice

Telia Carrier Czech Republic a.s.
U nákladového nádraží 3265/10, Strašnice, Praha 3,
PSČ 130 00
IČ: 26207842, DIČ: CZ26207842
zapsána v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 6808

Verze 1.1

Zastoupena společností SITEL, spol. s r.o.
se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, PSČ 140 00
tel.: 267 198 111, fax: 267 198 222
web: www.sitel.cz
IČ: 44797320, DIČ: CZ44797320
zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 6725

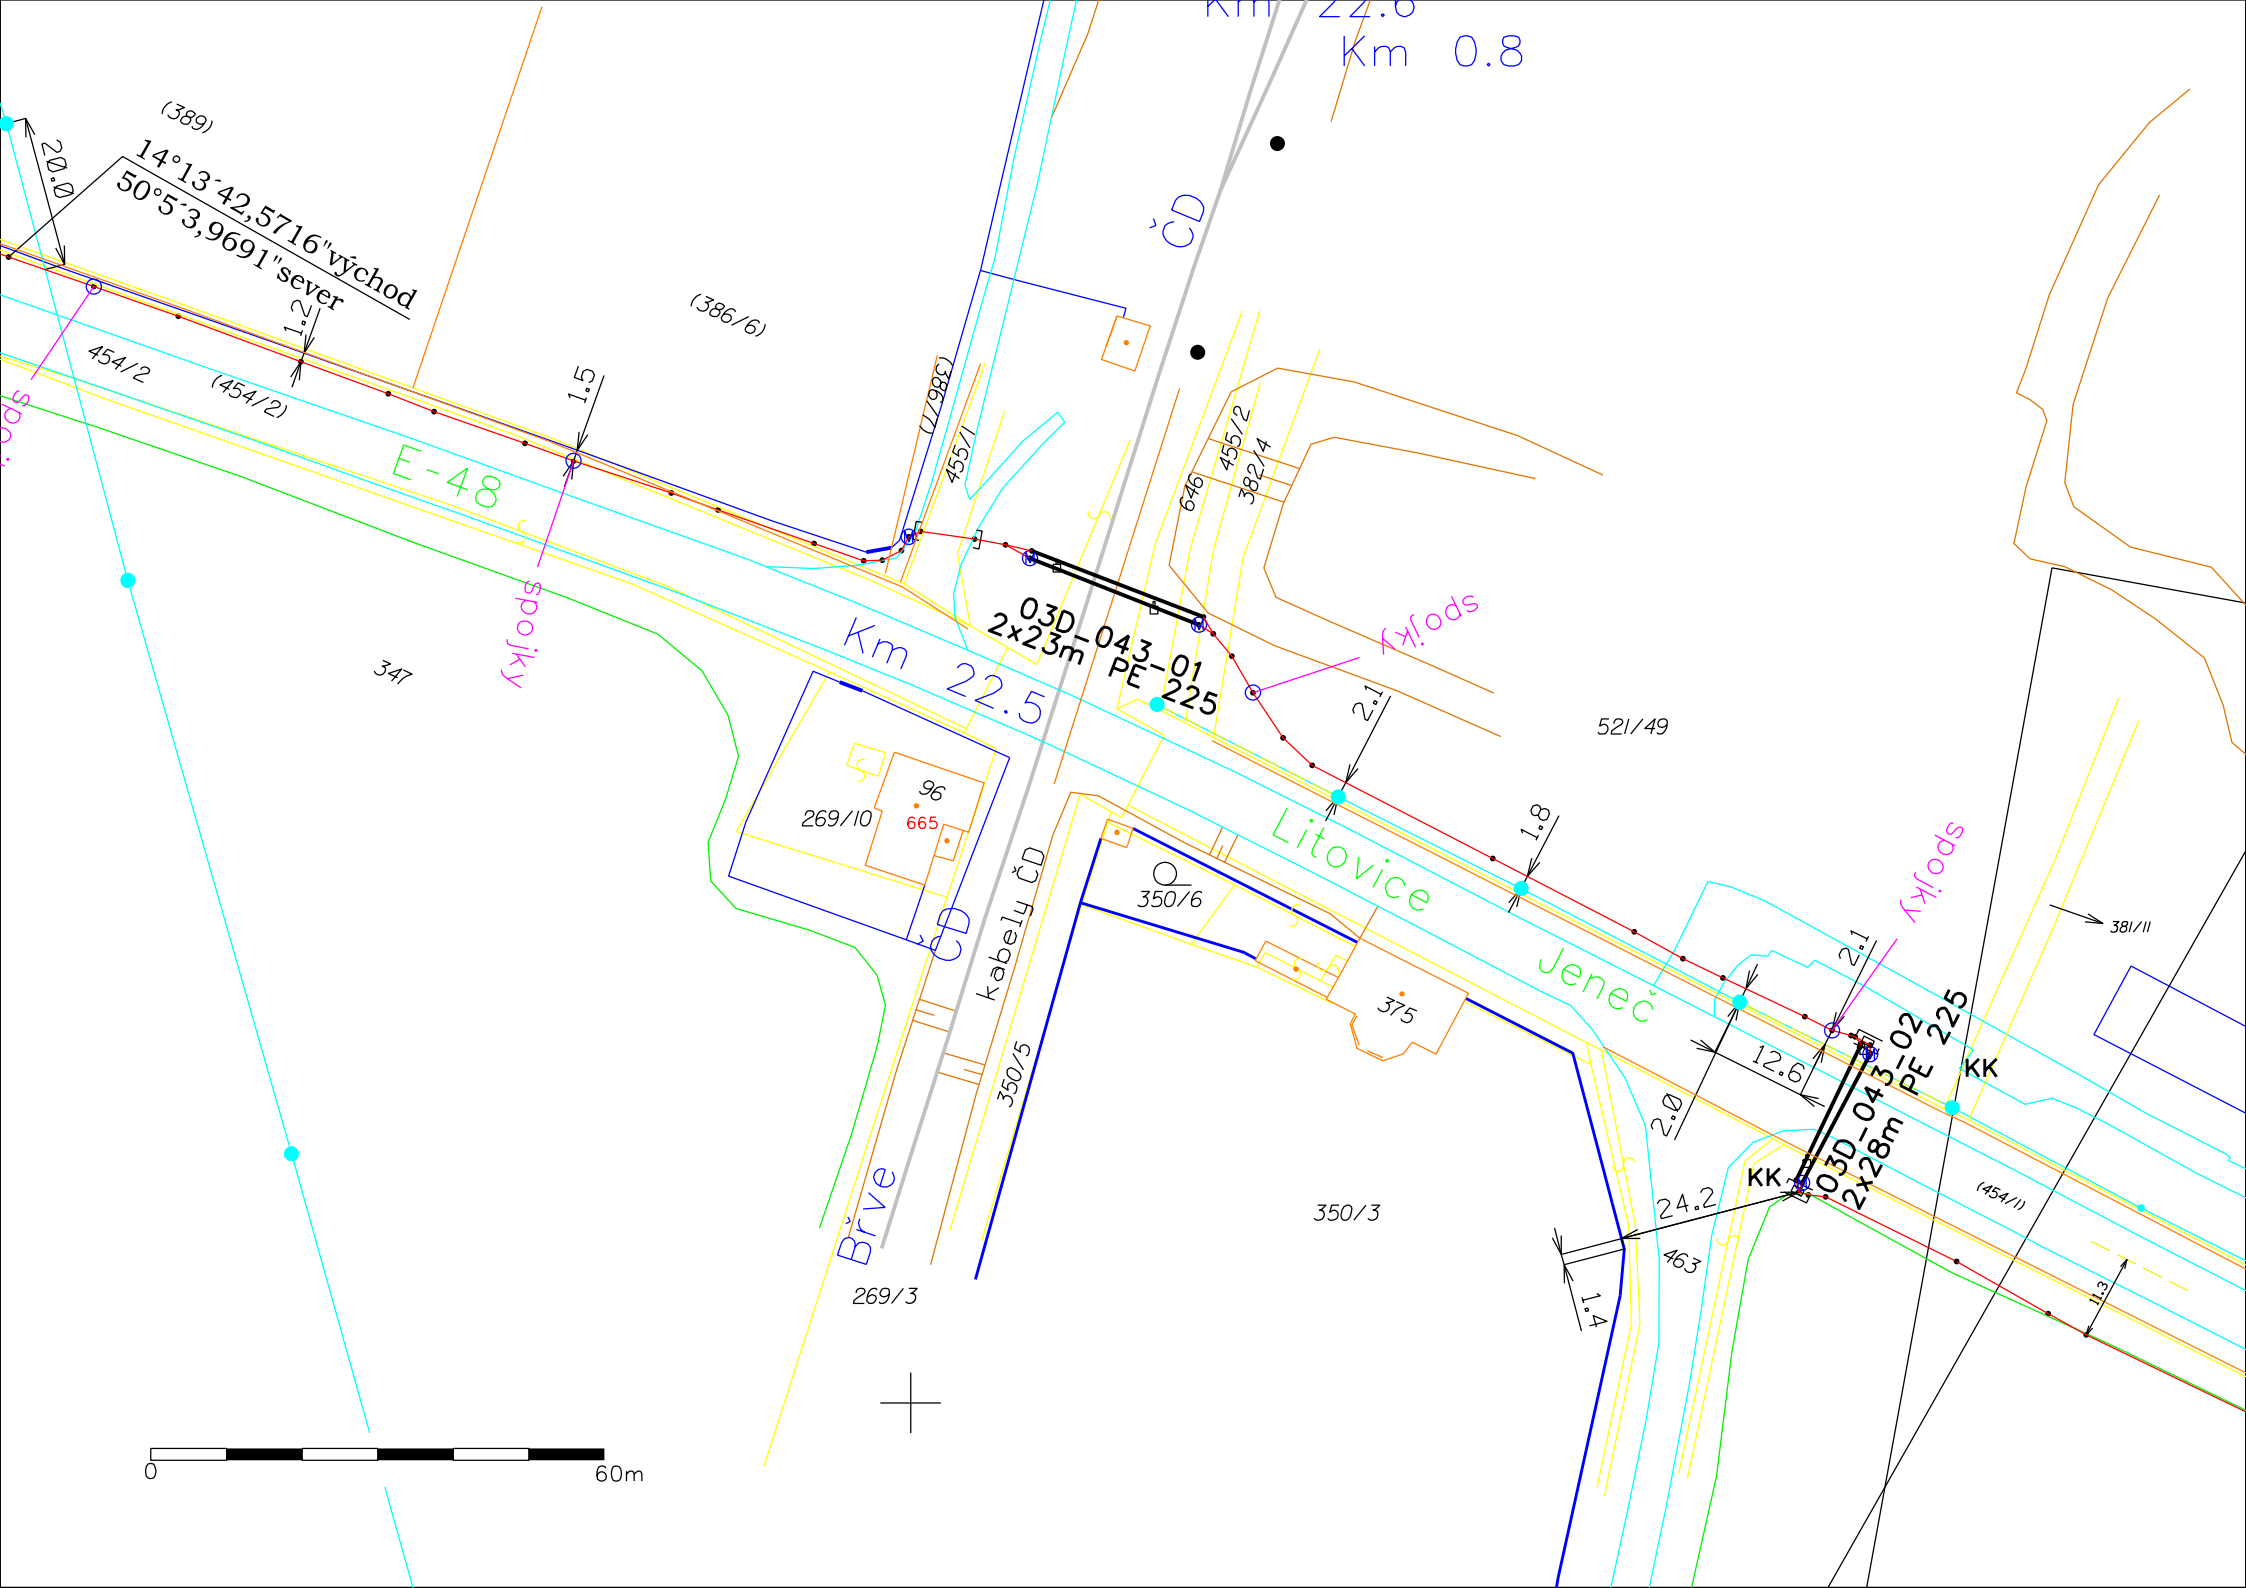

Km 22.6
Km 0.8
(389)
20.0
14°13´42,5716"východ
50°5´3,9691"sever
1.2
454/2
(454/2)
1.5
(386/6)
(386/1)
455/1
ČD
E-48
spojky
347
Km 22.5
03D_043_01
2x23m PE 225
646
455/2
382/4
spojky
2.1
521/49
1.8
269/10
96
665
kabely ČD
350/6
Litovice
Jeneč
375
2.1
spojky
381/11
12.6
2.0
03D_043_02
2x28m PE 225
KK
KK
24.2
463
1.4
350/3
350/5
Břve
269/3
(454/1)
11.3
0
60m

OPTILINE a.s.

H.2.19

TMS Projekt s.r.o
Andrea Drncová
Wenzigova 79/8
301 00 Plzeň

Vaše značka	*Naše značka*	*Vyřizuje*	*V Praze dne*
	1412000721	Středisko dokumentace SITEL	20.03.2020

Věc: Vyjádření k e istenci technické in rastruktury
podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě

Stavba:
Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20 712 trati Rudná u Prahy Odb. Jeneček
– Zájmové území stavby vyznačeno ve Vaši žádosti

Společnost **OPTILINE a.s.** se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, zastoupena společností SITEL, spol. s r.o., se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, PSČ 140 00 (dále jen "SITEL"), Vám sděluje, že ve vyznačeném zájmovém území se nenachází žádná podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti OPTILINE a.s.

Souhlasíme s vydáním pro tyto účely: Ohlášení stavby, Rozhodnutí o umístění stavby, Sloučené územní a stavební řízení, Stavební povolení, Veřejnoprávní smlouvy, Zjednodušené územní řízení, Územní souhlas.

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání.

V případě další korespondence uvádějte naše číslo jednací.

S pozdravem

SITEL, spol. s r.o.
Nad Elektrárnou 1526/45
106 00 Praha 10
tel.: 267 198 111
DIČ: CZ44797320

Přílohy: polohopisný plánek
Kopie: žádné

OPTILINE a.s.

Situační výkres

Platí pouze s vyjádřením 1412000721.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

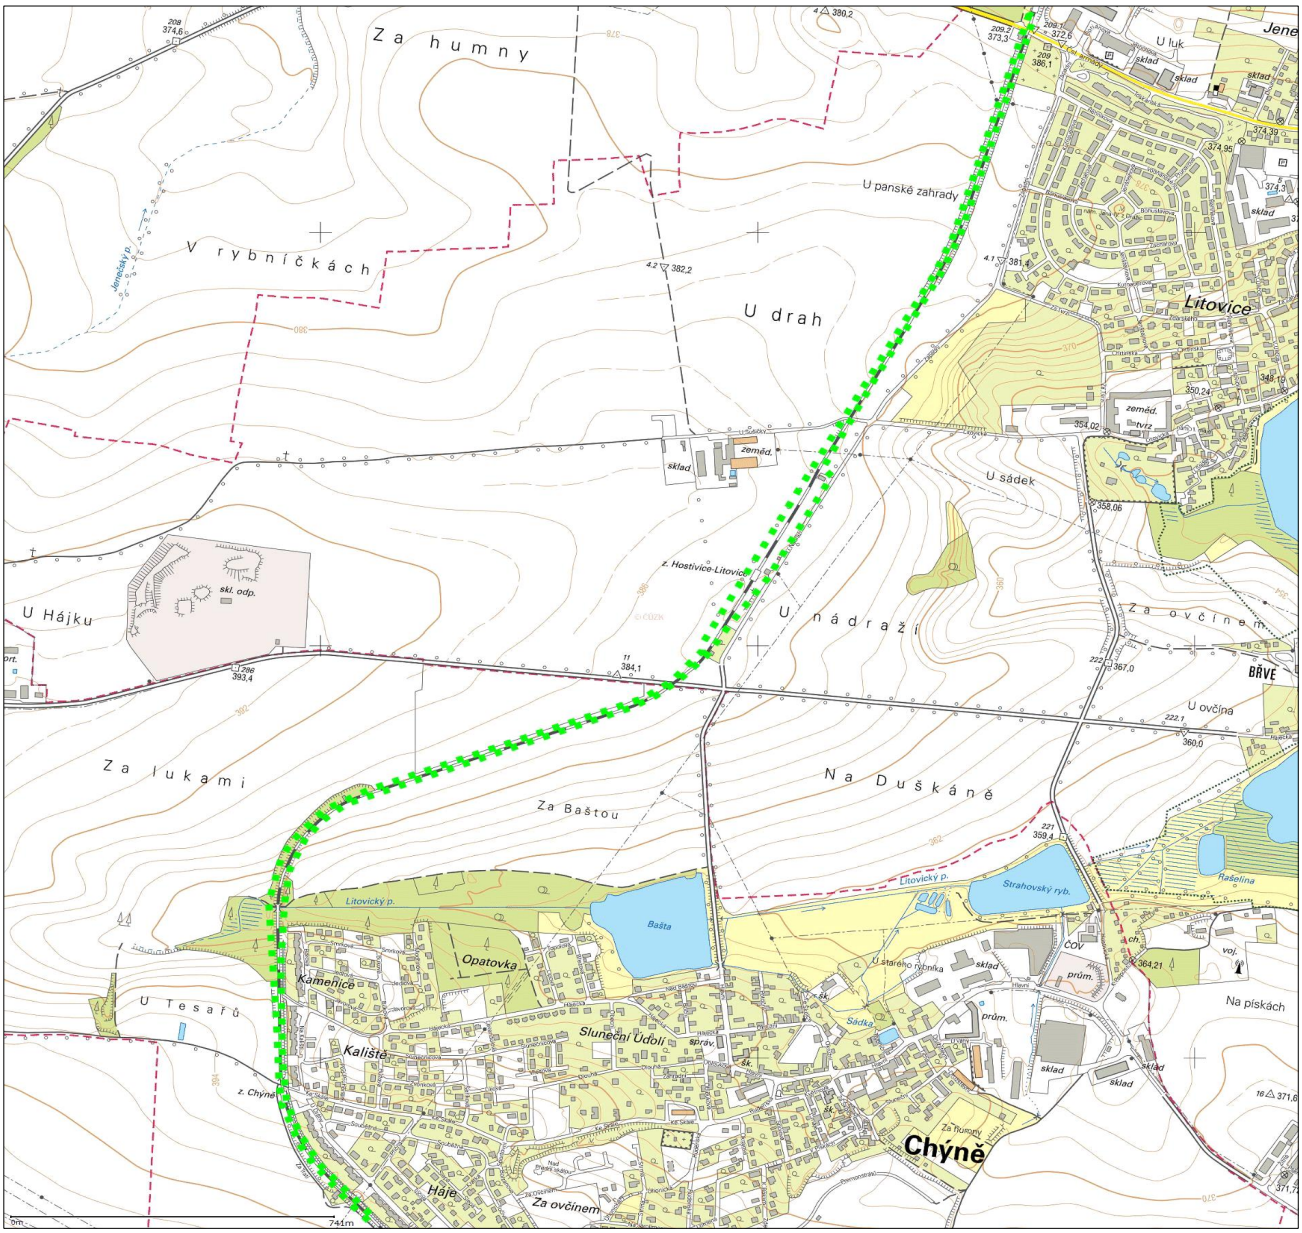

Legenda

Zájmové území

Komunikační vedení

Dotčená katastrální území: Chýně,Litovice

Optiline a.s.
Příkop 843/4, Brno, PSČ 602 00
IČ: 26270412, DIČ: CZ26270412
zapsána v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 3677

Zastoupena společností SITEL, spol. s r.o.
se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, PSČ 140 00
tel.: 267 198 111, fax: 267 198 222
web: www.sitel.cz
IČ: 44797320, DIČ: CZ44797320
zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 6725

SITEL, spol. s r.o.
Společnost pro výstavbu integrovaných telekomunikací
Sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
Provozovna: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10

H.2.20

TMS Projekt s.r.o
Andrea Drncová
Wenzigova 79/8
301 00 Plzeň

Vaše značka	*Naše značka*	*Vyřizuje*	*V Praze dne*
	1112001373	Středisko dokumentace SITEL	23.03.2020

Věc: Vyjádření k e istenci technické in rastruktury
podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě

Stavba:

Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20 712 trati Rudná u Prahy Odb. Jeneček

– Zájmové území stavby vyznačeno ve Vaši žádosti

Společnost **SITEL spol. s r.o.** se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, PSČ 140 00 (dále jen "SITEL"), Vám sděluje, že při realizaci výše uvedeného stavebního záměru dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením a zařízením veřejné komunikační sítě (dále PV). V PV může být uloženo několik prvků - kabelů a ochranných trubek, které jsou chráněny ochranným pásmem – viz příloha.

Dotčené PV: HDPE_09

Ke kontaktu s PV dojde: dle situace

Souhlasíme s vydáním pro tyto účely: Ohlášení stavby, Rozhodnutí o umístění stavby, Sloučené územní a stavební řízení, Stavební povolení, Veřejnoprávní smlouvy, Zjednodušené územní řízení, Územní souhlas na výše uvedenou stavbu, kterou je dotčeno PV za předpokladu, že:

Stavebník bere na vědomí, že v zájmové lokalitě se nachází podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě (dále PV) včetně jeho ochranného pásma (dle přiložené situace) a dodrží zejména tyto podmínky:

- V Dokumentaci k žádosti o vydání příslušného povolení podle Stavebního zákona bude PV zohledněno a řešeno jeho případné dotčení.
- Dokumentace pro provádění stavby bude předložena společnosti SITEL k odsouhlasení.
- V ochranném pásmu PV je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka PV - žádost o souhlas se zahájením prací bude společnosti SITEL zaslána 3 týdny předem.
- Zástupce SITEL bude přizván k předání staveniště - viz kontakt ochrana sítí.

Obecné podmínky:

- Před zahájením prací bude poloha PV přímo ve staveništi vyznačena geodetickým vytýčením, které stavebník objedná nejpozději 14 dní před započetím prací na adrese: SITEL, spol. s r.o., Ing. Rudolf Čihák, prvozovna Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, e-mail rcihak@sitel.cz, tel. 267198362.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PV.
- Před zahájením stavebních prací budou místa styků (křížení, souběhů) na základě vytýčení v terénu odkryta ručně kopanými sondami a případné zjištěné nesrovnalosti budou oznámeny společnosti SITEL.
- Při stavebních pracech v ochranném pásmu PV je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, nepoužívat nevhodné nářadí a žádné mechanizační prostředky.
- Nad trasou PV nebudou umisťována zařízení včetně skladování materiálu atp., která mohou omezit přístup k PV, a nebudou vysazovány dřeviny trvalého charakteru.

SITEL, spol. s r.o.
Společnost pro výstavbu integrovaných telekomunikací
Sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
Provozovna: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10

- Při křížení nebo souběhu s PV bude dodržena norma ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Vhodný způsob ochrany PV při křížení či souběhu bude řešen v Dokumentaci pro provádění stavby.
- Odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací, proti poškození třetí stranou, popřípadě poškození obecně. O odkrytém PV bude zajištěna fotodokumentace.
- Před zakrytím PV bude ke kontrole přizván zástupce SITEL - viz kontakt ochrana sítí.
- Po trase PV nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací), pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v Dokumentaci pro provádění stavby.
- Bez předchozího souhlasu vlastníka PV nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy nad PV.
- Jakékoliv poškození či narušení PV bude okamžitě ohlášeno na telefonní číslo 267 198 123 nebo 267 198 333 - na servisní dispečink společnosti SITEL a následně písemně na adresu SITEL, spol. s r.o., provozovna Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, PSČ 106 00 (popř. na e-mailovou adresu sos@sitel.cz nebo fax 267 198 334).
- Při poškození PV (i dodatečně zjištěném) způsobené činností stavebníka mu budou předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného PV včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu).
- PV nebude překládáno ani jinak upravováno.

V případě nutnosti přeložení manipulace nebo úprav PV:

- Bude uzavřena smlouva o přeložce s vlastníkem PV.
- Práce spojené s přeložením, manipulací nebo úpravou PV budou provedeny společností SITEL včetně vypracování Dokumentace pro provádění stavby na objednávku Stavebníka.
- Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy PV jsou také kontrolní zkoušky PV (OK a HDPE), vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a její zapracování do stávající dokumentace, a to v papírové i DGN formě dle předpisu vlastníka PV a další související činnosti.
- Stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (příslušné povolení dle Stavebního zákona, práva věcných břemen ap.).

Kontakt na ochranu sítí: 267198126, 722485662, ochranasite@sitel.cz

Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutné požádat o nové vyjádření o existenci PV ve vlastnictví společnosti SITEL, spol. s r.o.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

V případě další korespondence uvádějte, prosím, naše číslo jednací.

S pozdravem

SITEL, spol. s r.o.
Nad Elektrárnou 1526/45
106 00 Praha 10
tel.: 267 198 111
DIČ: CZ44797320
25

Přílohy: polohopisný plánek
Kopie: žádné

SITEL, spol. s r.o.
Společnost pro výstavbu integrovaných telekomunikací
Sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
Provozovna: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10

Situační výkres

Platí pouze s vyjádřením 1112001373.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

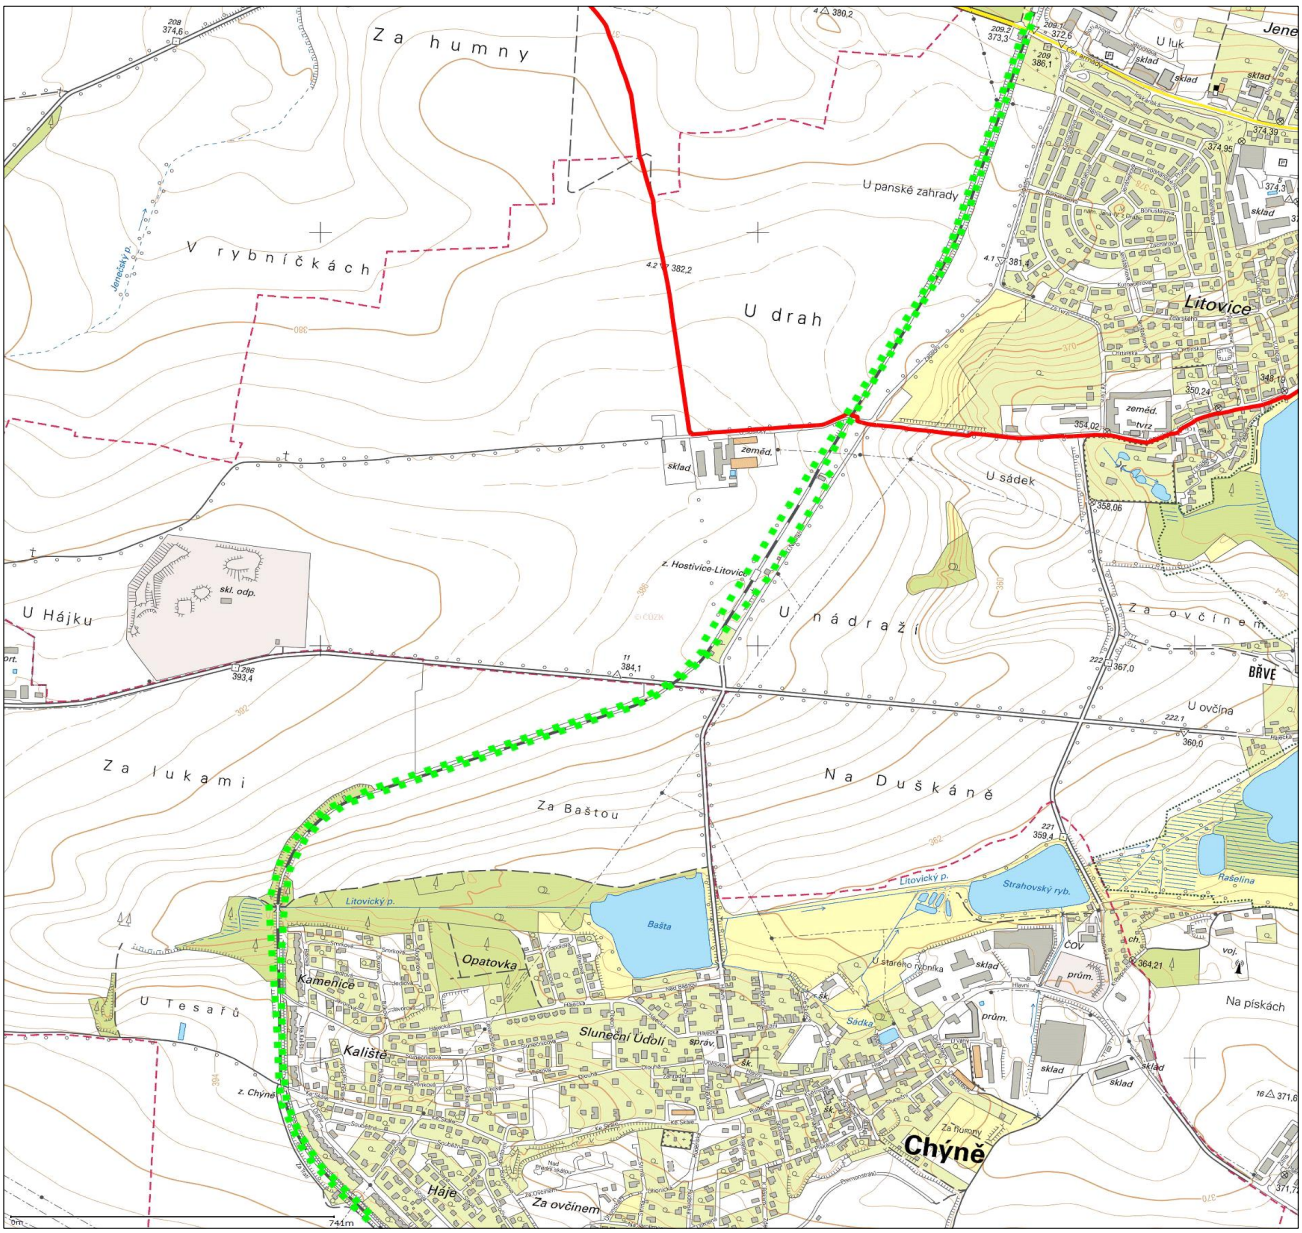

Legenda

Zájmové území

Komunikační vedení

Dotčená katastrální území: Chýně,Litovice

tel.: +420 267 198 111, fax: +420 267 198 222
e-mail: sitel@sitel.cz web: www.sitel.cz

ISO 9001 – ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM
DNV·GL
ISO/IEC 27001

bank. spojení: ČSOB Praha 5, č.ú. 892803/0300
IČ: 44797320, DIČ: CZ44797320
spis.zn.C.6725 u Městského soudu v Praze

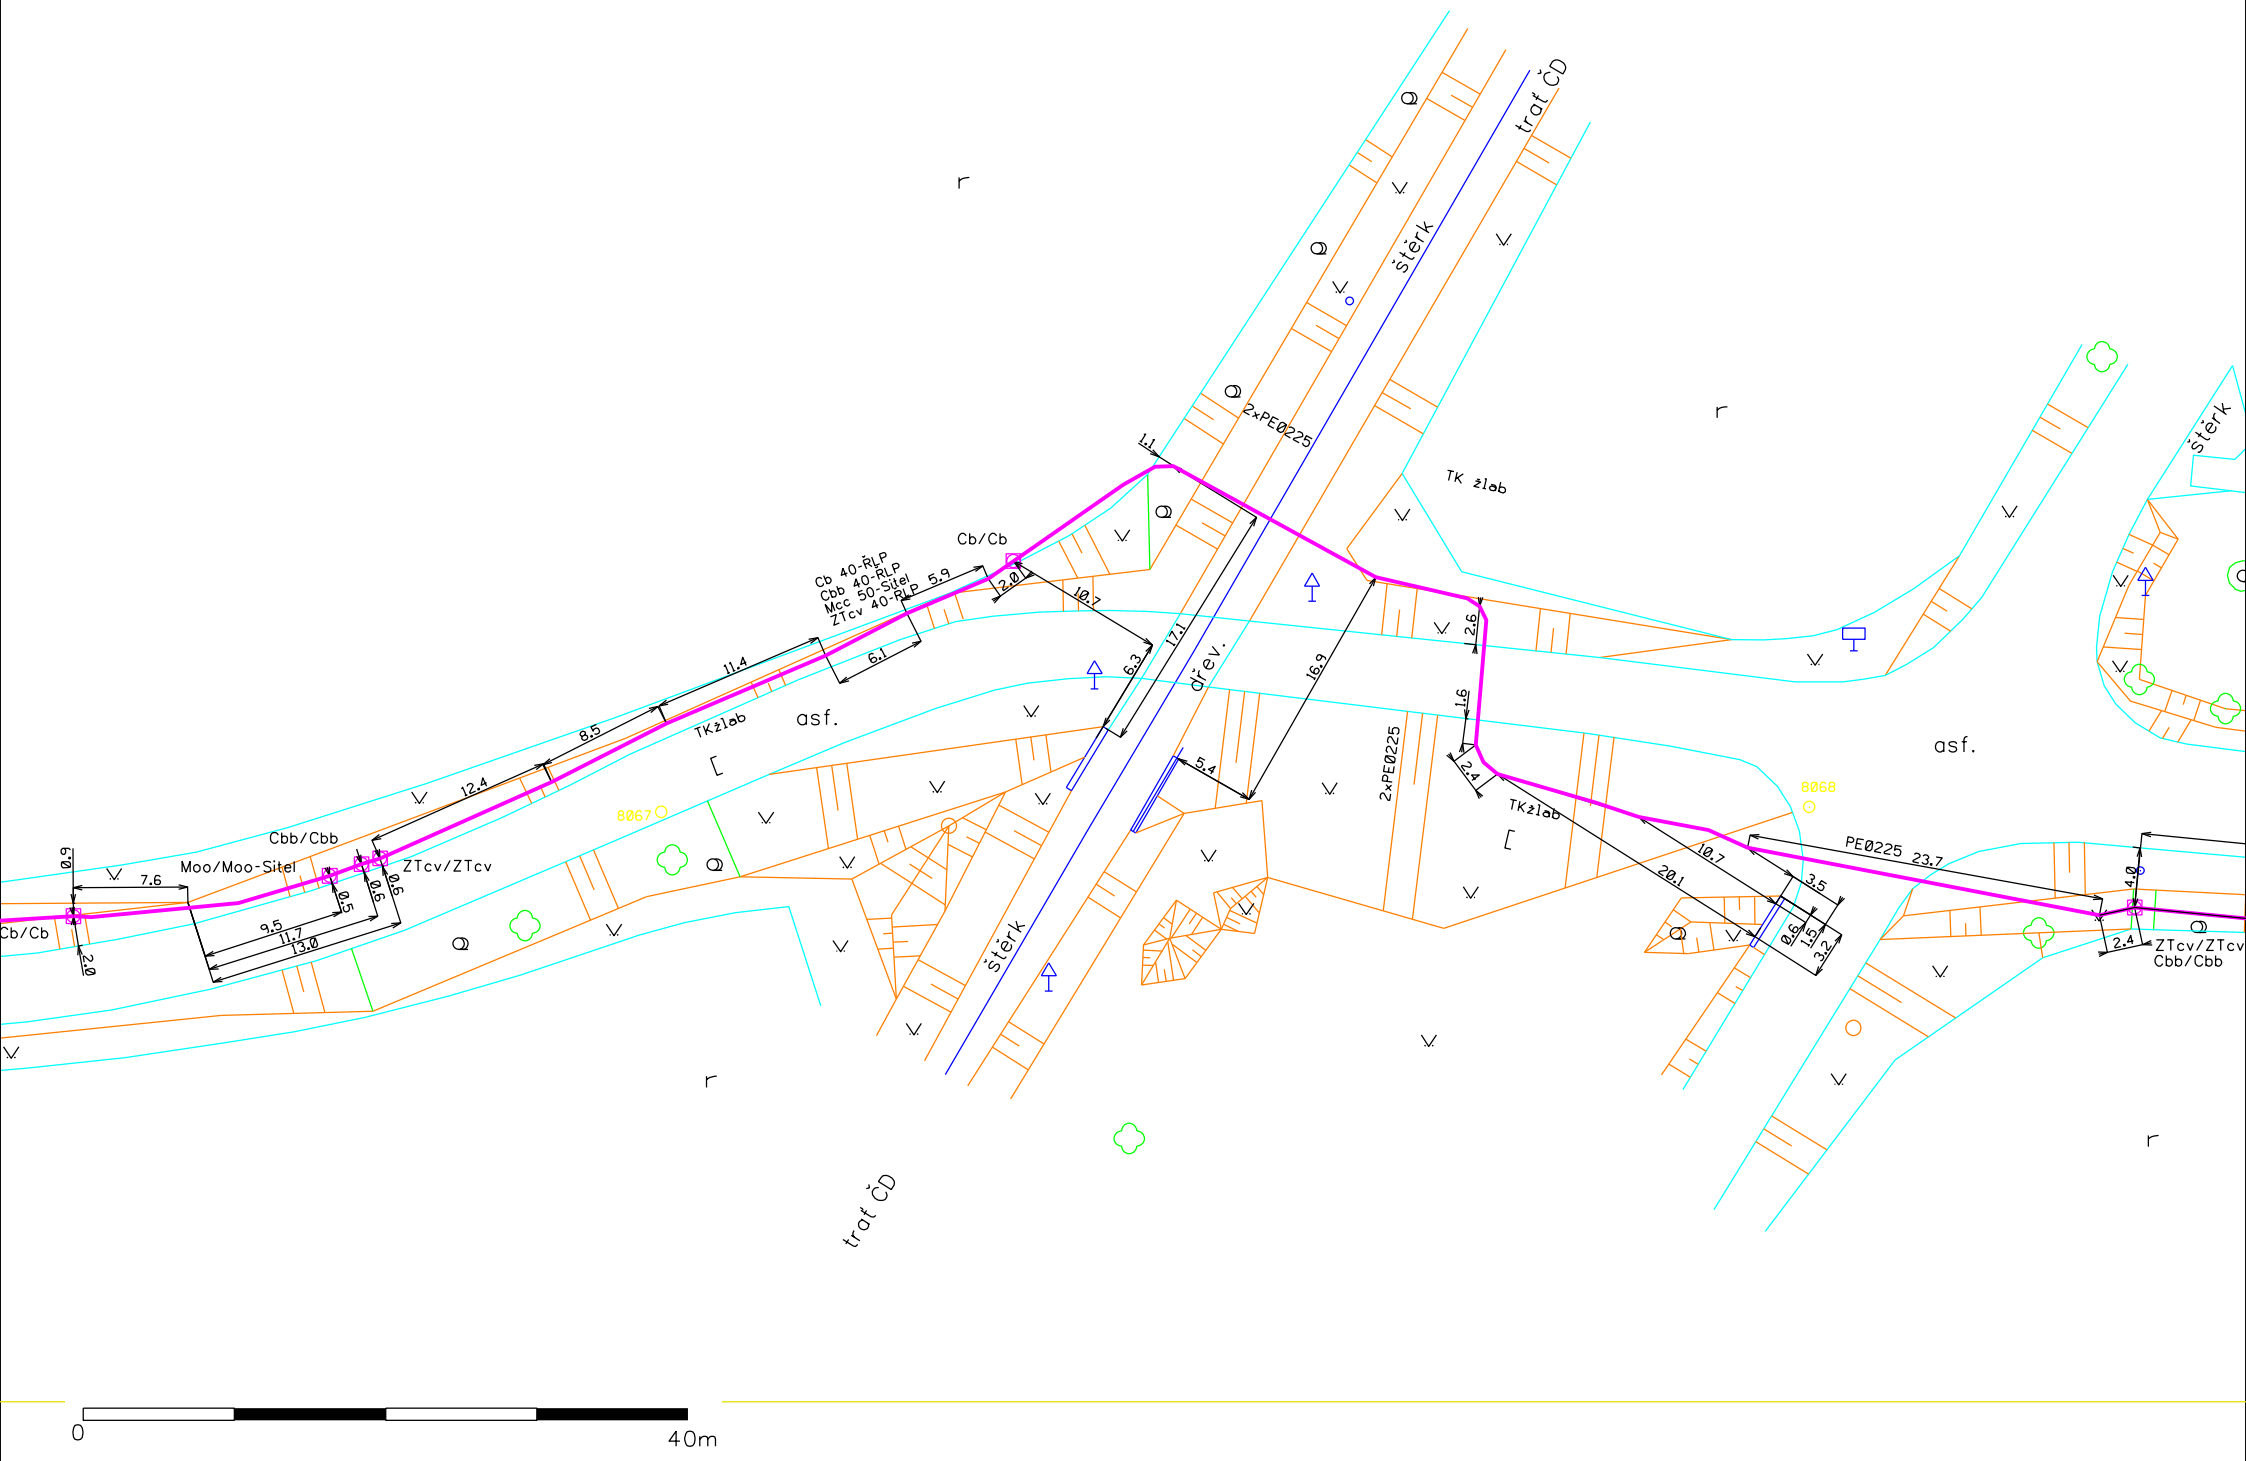
trať ČD
štěrk
2xPE0225
TK žlab
asf.
dřev.
Cb/Cb
Cb 40-RLP
Cbb 40-RLP
Mcc 50-Sitel
ZTcv 40-RLP
Moo/Moo-Sitel
Cbb/Cbb
ZTcv/ZTcv
TKžlab
8067
8068
PE0225 23.7
0
40m

„1.Vodohospodářská společnost,s.r.o.“
Kladenská 132 • 252 64 Velké Přílepy • Česká republika • Telefon 220910331 • Fax 220910739
E-mail: info@1vodohospodarska.cz, IČO:47551917, DIČ:CZ47551917, zaps. v OR KOS Praha, odd. C, vl.22775

TMS PROJEKT

WENZIGOVA 79/8
30100 PLZNEŇ

Naše značka	vyřizuje	DATUM
005V/2020/Ch	Jiří Šindler	2. 4. 2020

Věc: **ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ k - Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 Rudná u Prahy - Odb. Jeneč**

Souhlasíme s - Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 Rudná u Prahy - Odb. Jeneč, za podmínky respektování sítí vodovodu, kanalizace a jejich ochranných pásem.

S pozdravem

1. Vodohospodářská spol. s r.o.
Kladenská 132
252 64 Velké Přílepy
IČO: 47551917 DIČ: CZ47551917
Tel.: 220 911 739 FAX: 220 910 739

Ing. Martin Aleš
jednatel společnosti

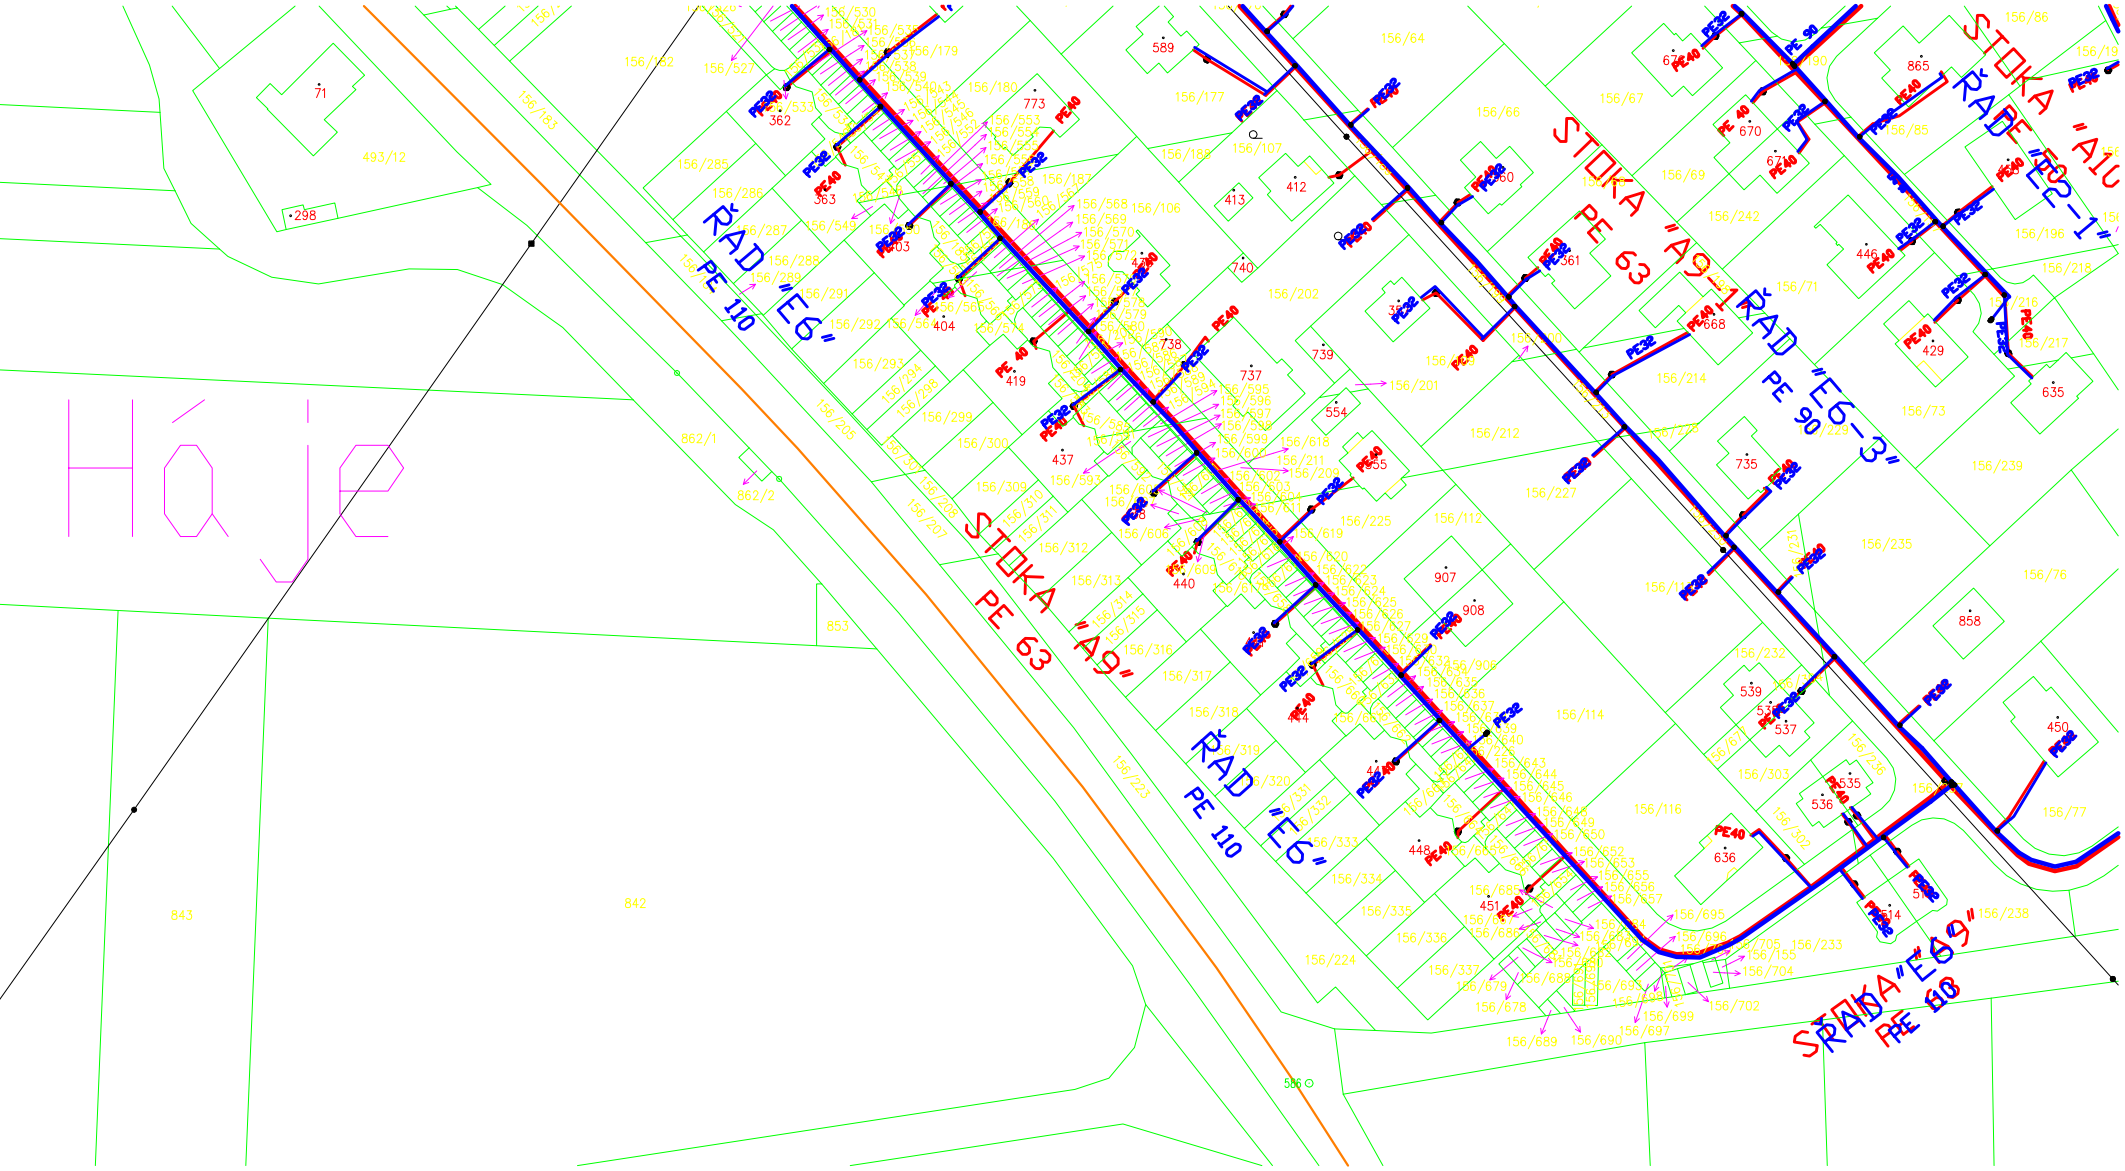

Háje
ŘAD "E6"
PE 110
STOKA "A9"
PE 63
ŘAD "E6"
PE 110
STOKA "A9-1"
PE 63
ŘAD "E6-3"
PE 90
STOKA "A10"
ŘAD "E2-1"
STOKA "E69"
ŘAD "E69"
PE 110

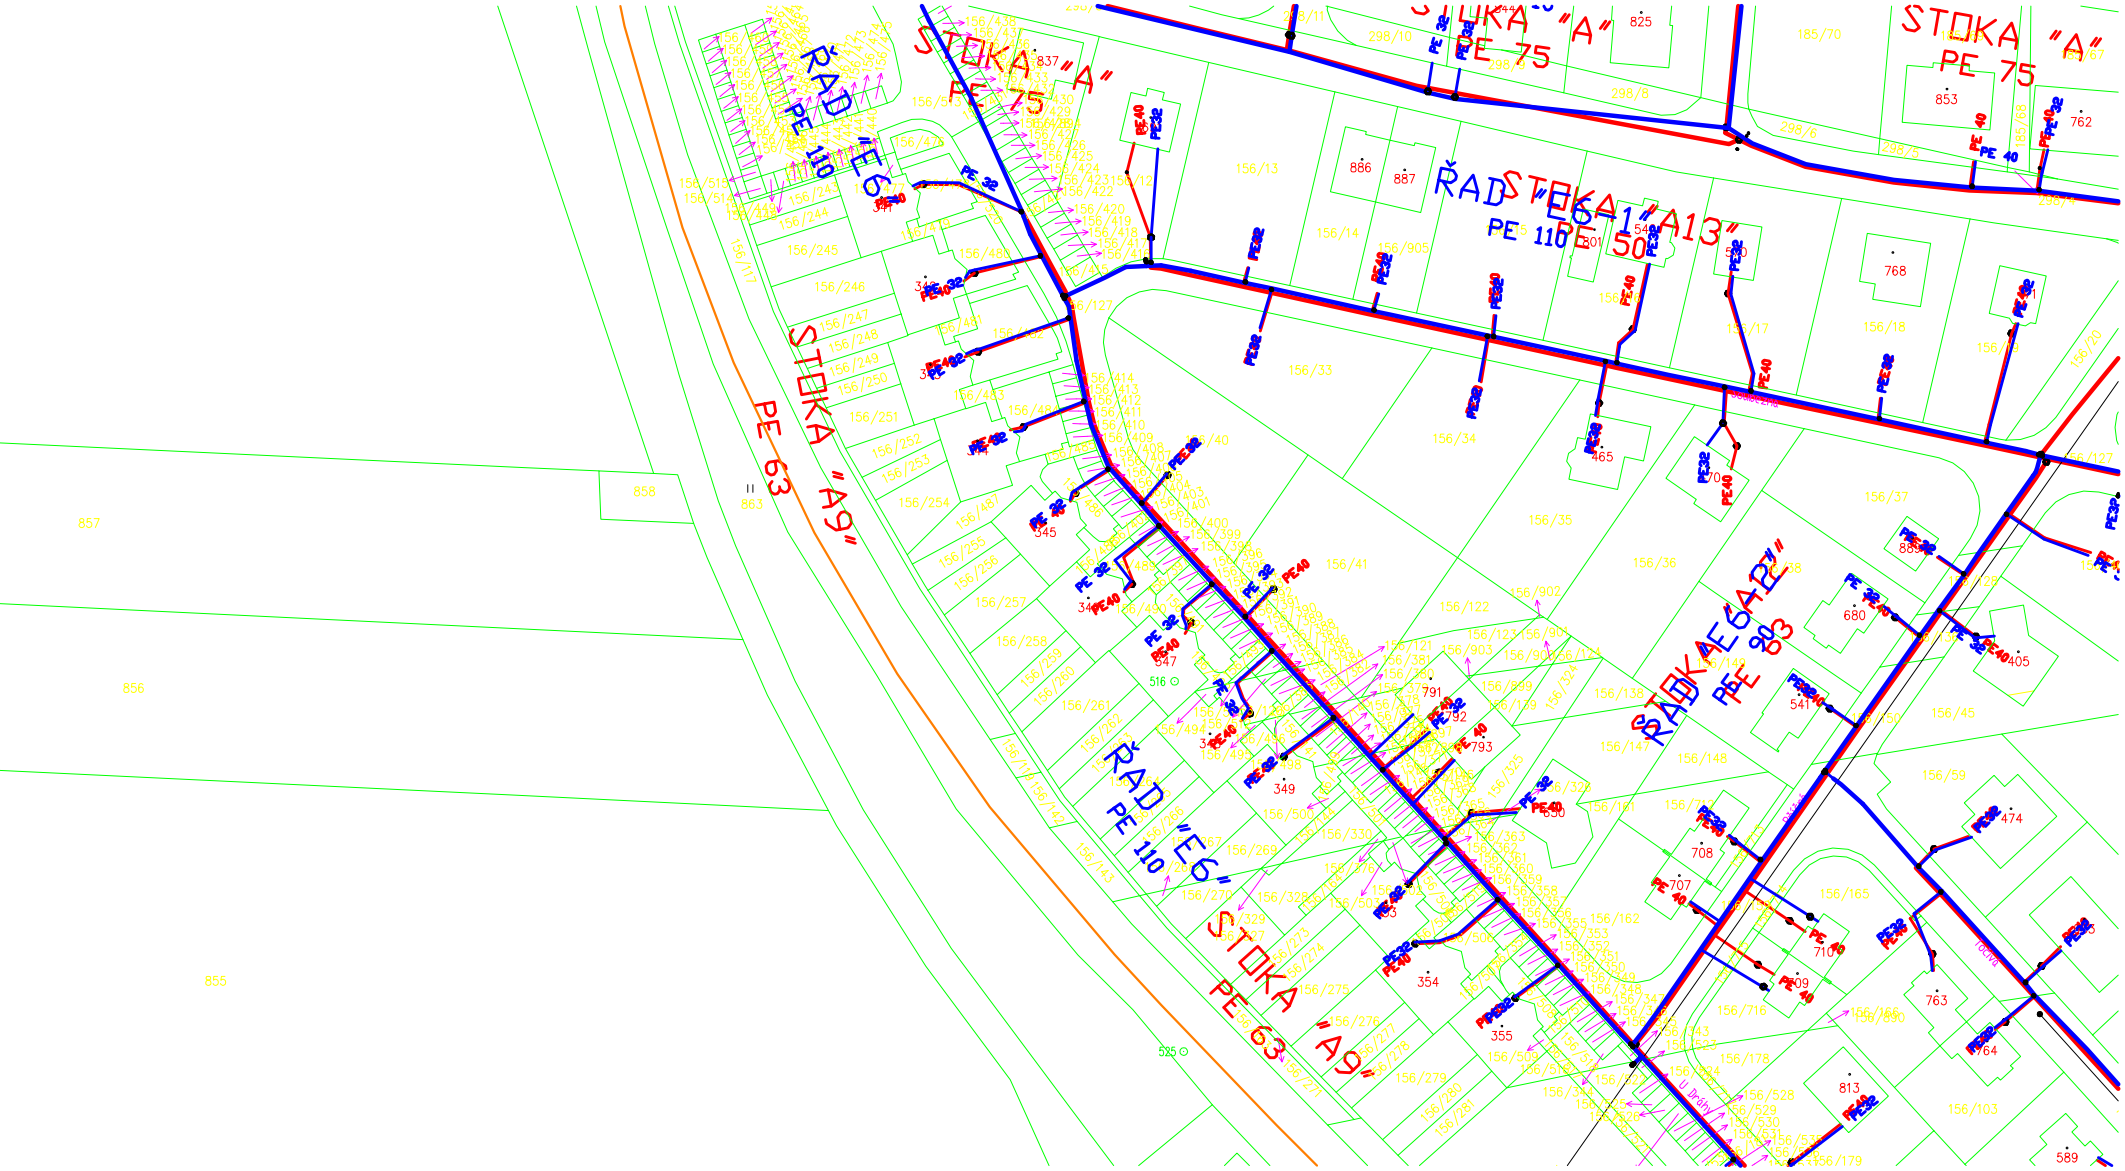
STOKA "A"
PE 75
STOKA "A"
PE 75
STOKA "A"
PE 75
ŘAD "E6"
PE 110
ŘAD "E6"
PE 110
STOKA "A13"
PE 50
STOKA "A9"
PE 63
STOKA "A9"
PE 63
ŘAD "E6"
PE 110
ŘAD "E6A2"
PE 63
U Dráhy
Točiva

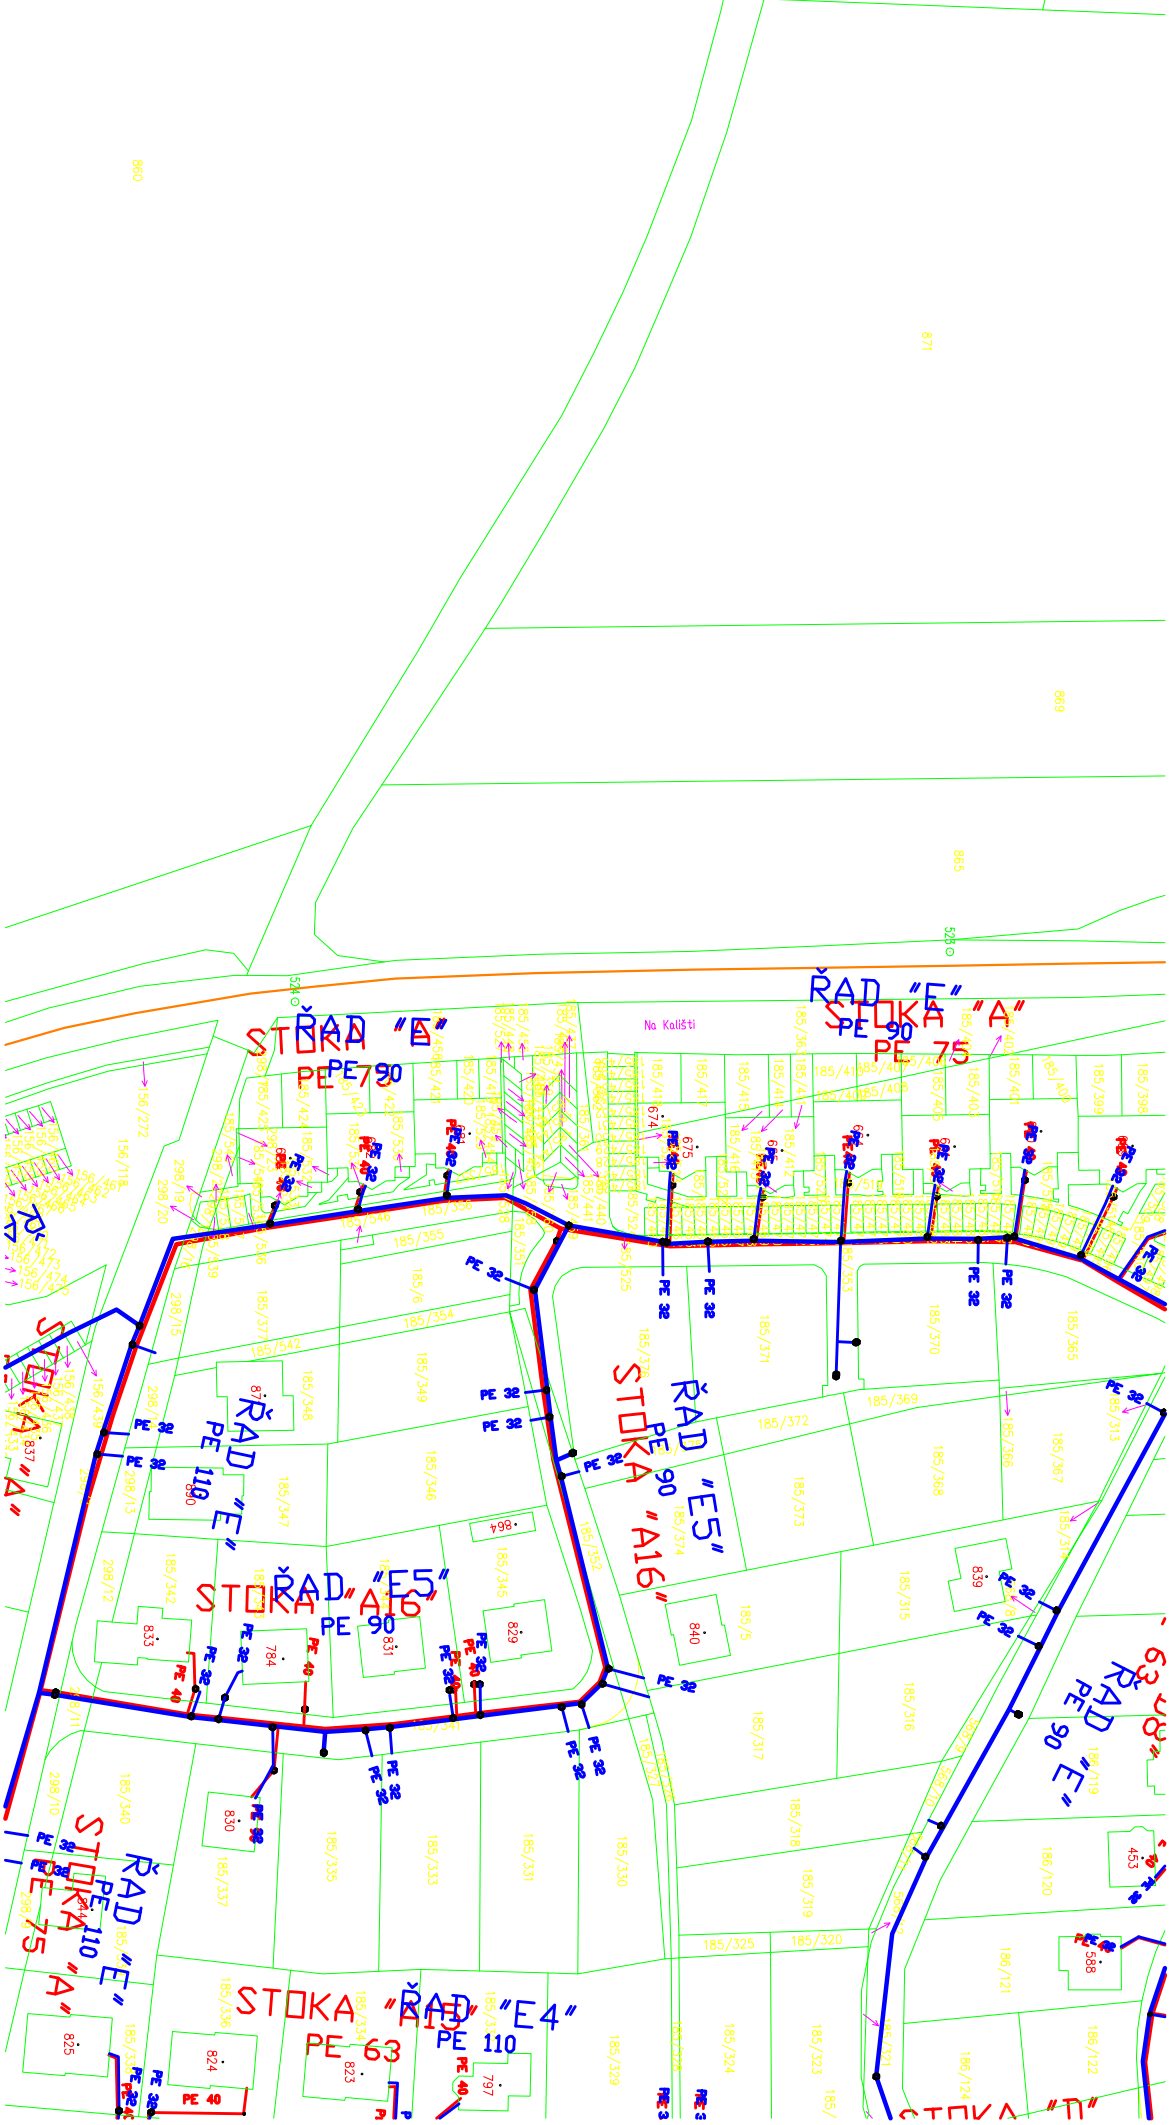

ŘAD "E"
STOKA "A"
PE 90
PE 75
Na Kališti
ŘAD "E"
STOKA "A"
PE 90
ŘAD "E"
PE 110
ŘAD "E5"
STOKA "A16"
PE 90
ŘAD "E5"
STOKA "A16"
PE 90
ŘAD "E"
PE 90
ŘAD "E"
STOKA "A"
PE 75
ŘAD "E"
PE 110
STOKA "A13"
PE 63
ŘAD "E4"
PE 110

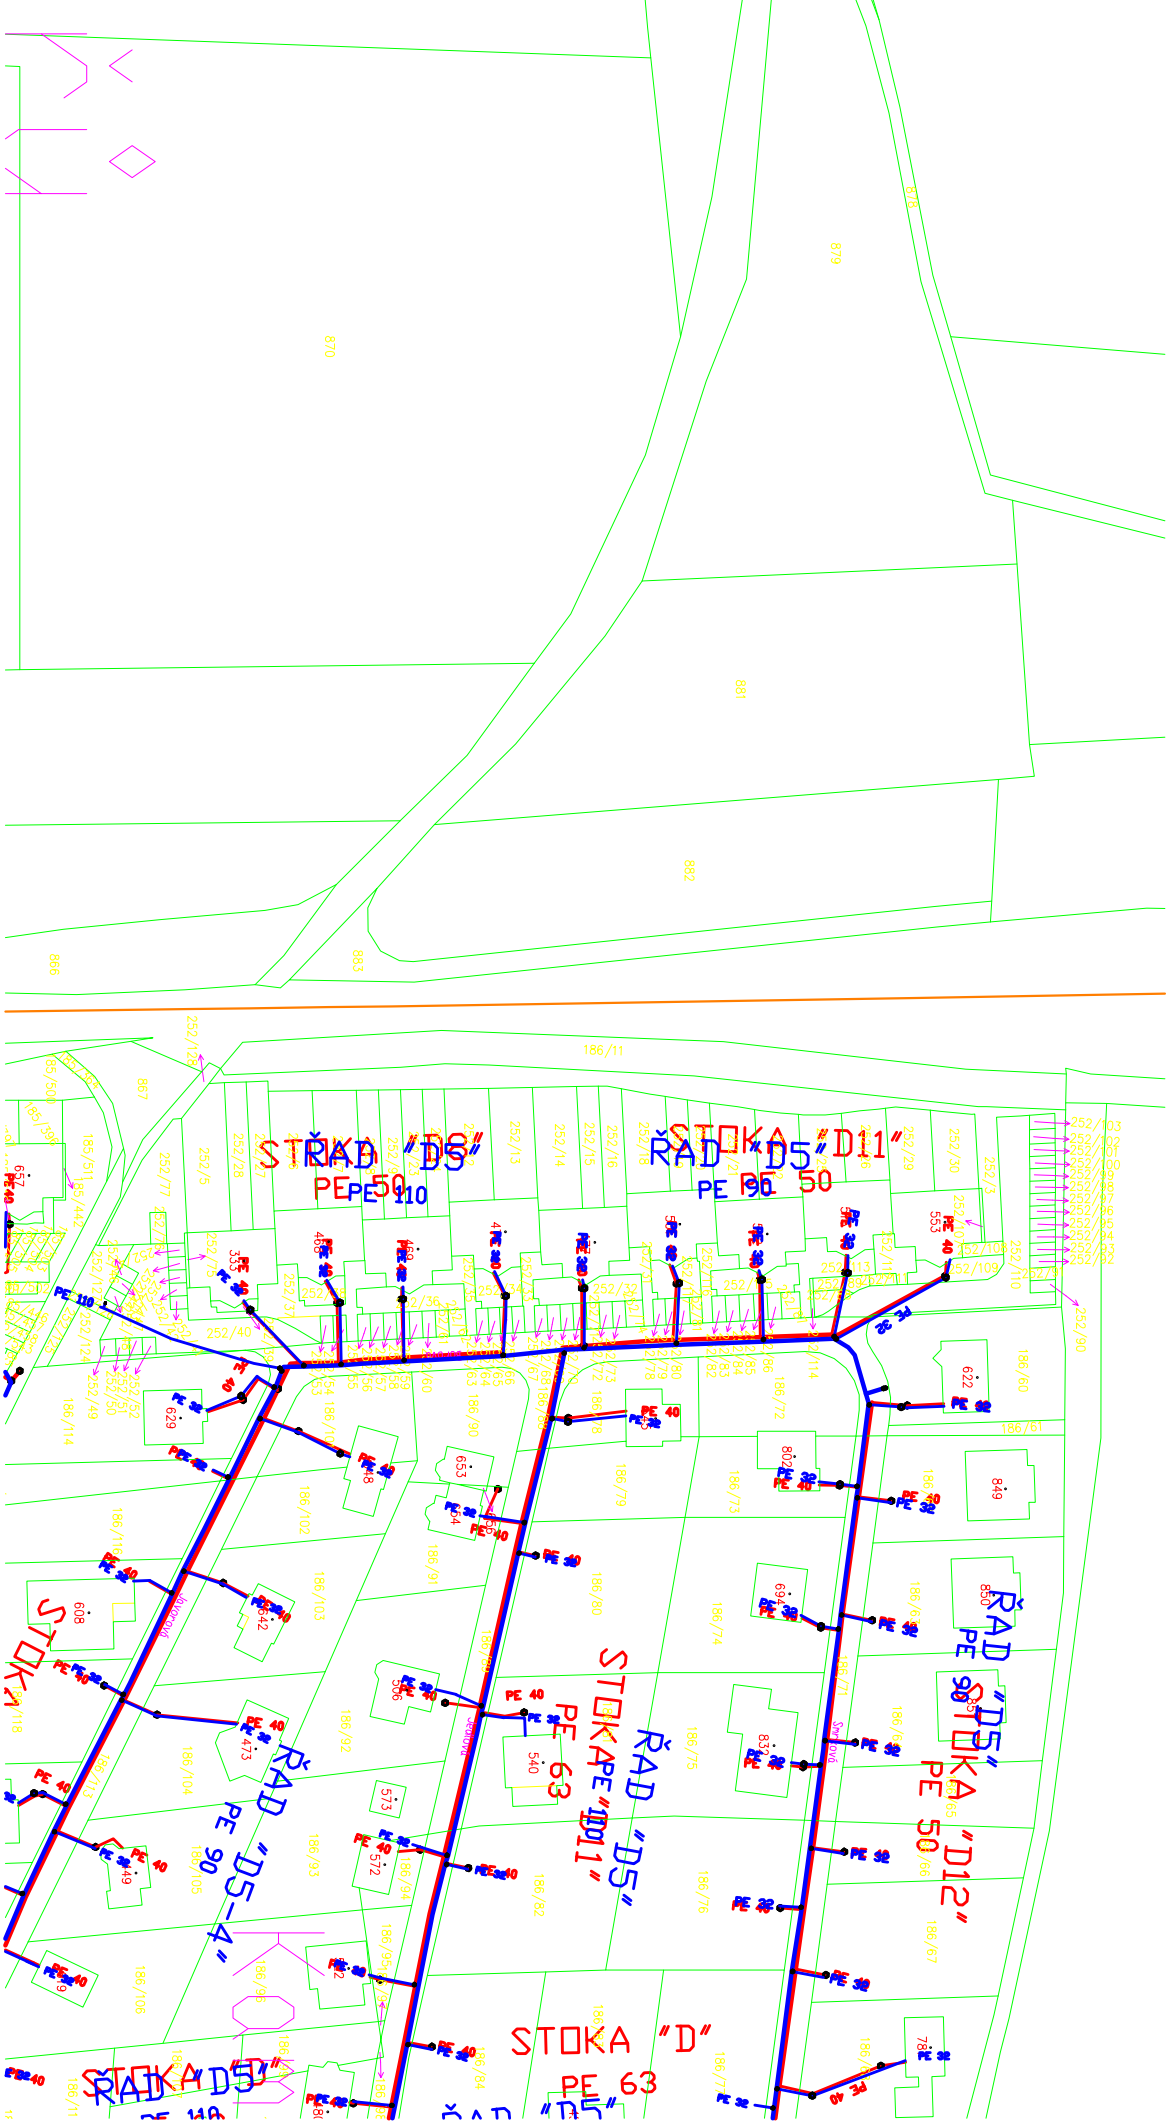

ŘAD "D5"
PE 110
STOKA "D11"
PE 50
ŘAD "D5"
PE 90
ŘAD "D5"
PE 90
STOKA "D12"
PE 50
ŘAD "D5"
PE 90
ŘAD "D5-4"
PE 90
STOKA "D11"
PE 63
STOKA "D"
PE 63

Evid. č. žádosti: 2020300199
Pořadové číslo polygonu: 1
Katastrální území: Chýně (Praha-západ) 655465; Litovice (Praha-západ) 645842
Popis polygonu:

Elektronický podpis - 3.4.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ivan Hrečka
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 10.7.2020 08:28:26-000 +02:00

Ministerstvo vnitra
V zakresleném staveništi se nenachází žádný sdělovací kabel MV.
Nemáme námitek proti realizaci stavby.
Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.
Datum 3.4.2020 Podpis.

Polygon 1 - Mapa širších vztahů

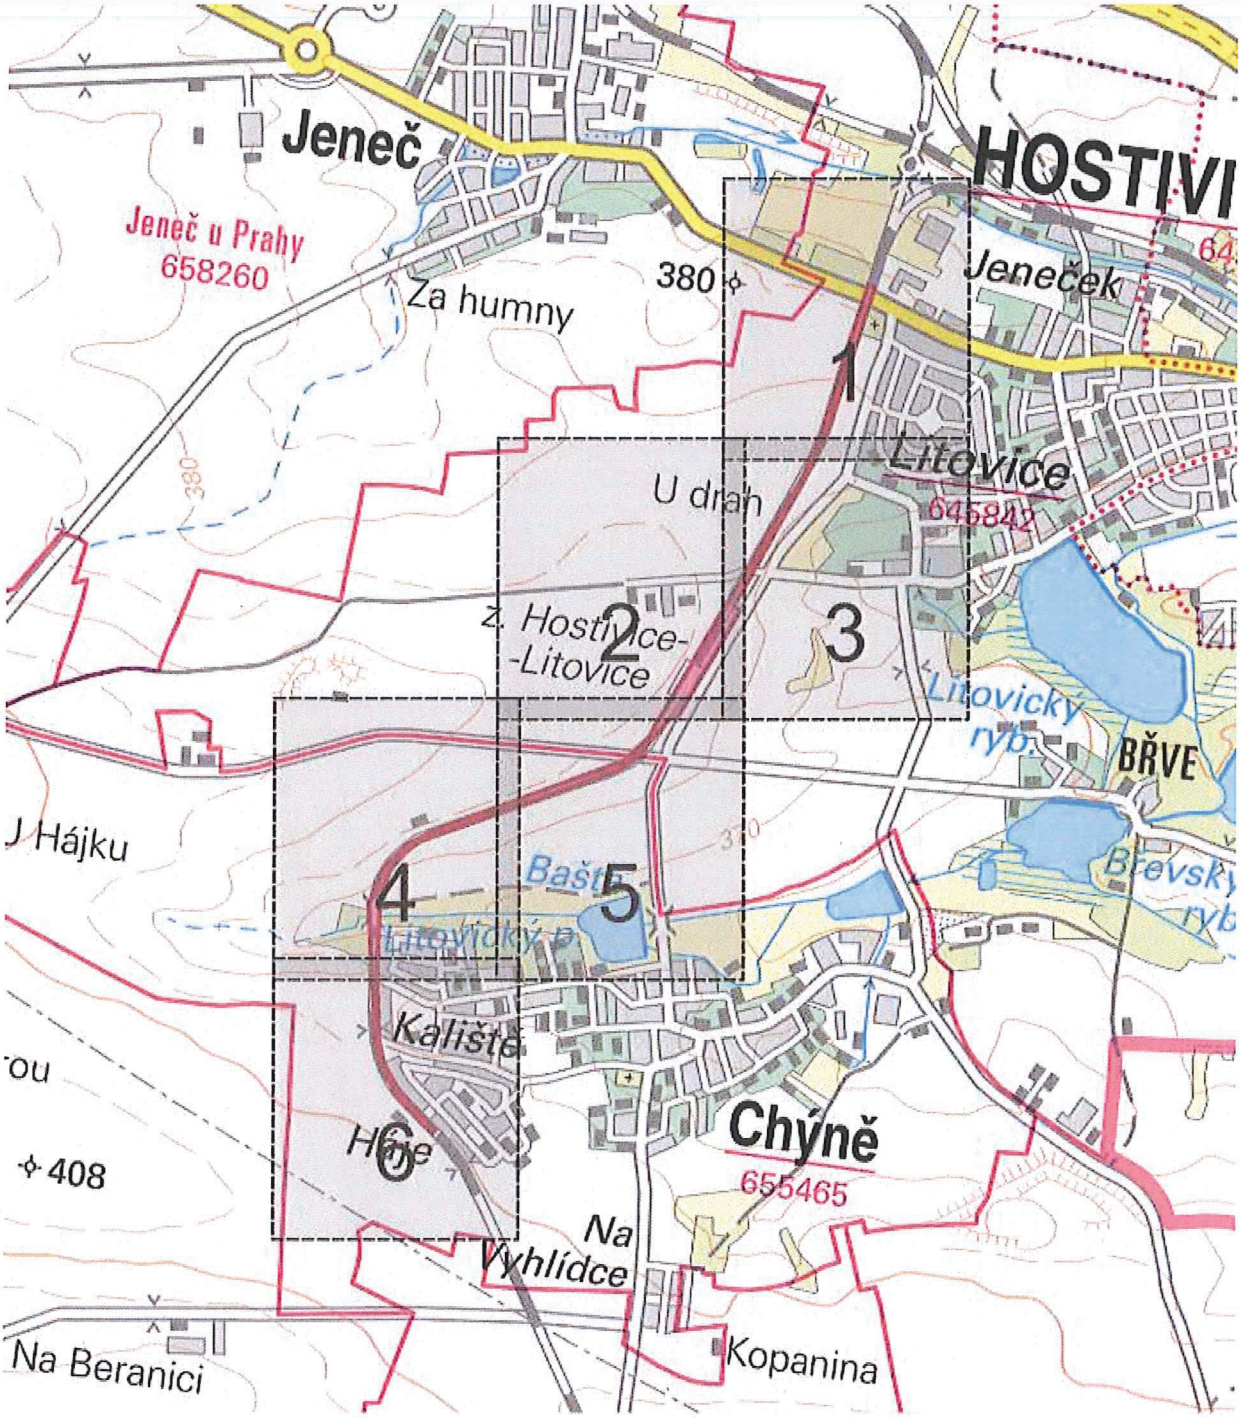

SPRÁVA ŽELEZNIC

H.2.23

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. S 13284/IS-15841/2020-SŽ-OŘ PHA-OPS
Listů/příloh 1/8

Vyřizuje Ing. Dohnálek Jozef
Telefon +420 972 224 614
Mobil +420 602 343 569
E-mail Dohnalek@szdc.cz

Datum 6. dubna 2020

TMS Projekt s.r.o.
p. Andrea Drncová
Wenzigova 8
301 00 Plzeň

Vyjádření OŘ Praha k existenci inž. sítí

/investor: Správa železnic, státní organizace/

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha (dále jen OŘ PHA) Vám k akci **"Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy - Odb. Jeneček"** z hlediska vyjádření k existenci inženýrských sítí sděluje následující:

Správa mostů a tunelů /SMT/ OŘ PHA:
V zájmovém území se nacházejí mosty (M) a propustky (P) v její správě v km19,172(P); km19,597(M); km20,815(P); km21,466(P).
Místní správce Ing. Jiří Hubka, tel.: 728 541 880.
Kontakt: Ing. Jan Marek, tel.: 728 542 013.

Správa pozemních staveb /SPS/OŘ PHA:
V zájmovém území stavby neeviduje žádné objekty, zařízení ani inženýrské sítě.
Kontakt: Ing. Klauz Lukáš, tel.: 725 805 788.

Správa tratí Praha západ /ST Pz/ OŘ PHA:
V uvedeném prostoru se nenacházejí žádné inženýrské sítě v její správě a údržbě. Pro vyjádření ke stavbě požaduje předložit podrobnou dokumentaci stavby, ze které bude jasné, jakým způsobem budou práce prováděny a jaký vliv budou mít na železniční svršek.
Kontakt: Ing. Jana Trtíková, tel.: 724 063 613.

Správa sdělov. a zab. techniky Praha západ /SSZT Pz/ OŘ PHA:
Dostupné dokumentace se zákresy inženýrských sítí-viz Přílohy SSZT Pz č.1-5. Pro upřesnění polohy bude nutné vytýčení stávajících inženýrských sítí. Vytýčení si sjednejte nejméně 14 dní předem na tel.: 972257480 nebo 602 691 953 – p. Jana Procházková.
Kontakt: p. Milan Bělehrad, tel.: 606 622 787.

Správa elektrotechniky a energetiky /SEE/ OŘ PHA:
V zájmovém území se nachází napájecí kabelové vedení a osvětlení-viz Přílohy SEE č. 6-8. Kabelové vedení v její správě nesmí být nijak dotčeno ani na něm nesmí být zřízeno zařízení cizího právního subjektu a veškeré kabelové trasy je nutné s předstihem vytyčit. Je nutno zachovat ochranné pásmo kabelů dle EZ č.458/2000 Sb. § 46 v platném znění, včetně zákazu přejíždění kabelů vozidly s hmotností nad 6 t. Veškeré zemní práce v jejich blízkosti je nutno provádět ručně za zvýšené opatrnosti. Přesné vytyčení kabelů si objednejte u vedoucího střediska SZČ - p. Tichý Lukáš na mailové adrese Tichyl@szdc.cz s dostatečným předstihem před zahájením akce. Veškeré stavební práce v blízkosti zařízení je nutné provádět pod dohledem správců zařízení:

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.szdc.cz

Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00 Praha 7 - Holešovice

VM SP - p. Polák Josef, tel.: 972 258 480, 972 258 483.
Kontakt: p. Voldřich Lukáš, tel.: 607 050 781.

Provedení stavby musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb státních drah v platném znění.

Upozorňujeme, že toto vyjádření platí 2 roky ode dne vydání a je **vydáno pouze za OŘ Praha k existenci inženýrských sítí.** Nelze je použít pro územní ani stavební řízení. **Vyjádření ostatních organizačních složek dráhy (SŽ) si musíte taktéž zajistit.**

Správa železnic
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[59]

Libor Škvára
náměstek ředitele pro techniku

Přílohy

Příloha č.1-5 - Přílohy SSZT Pz – elektronicky
Příloha č.6-8 – Přílohy SEE - elektronicky

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována."

RUDNÁ U PRAHY

ZP 701

ZP 702

ZP 703

ZP 704

km 21,675

km 21,749

ZP km 21,786

km 21,871

KP ≡ ZO km 21,830

km 21,959

KO ≡ ZP km 22,054

+5,0‰ 661

−14,3‰ 976

380 636

r = 1000m

v = 80 km/hod.

p = 39 mm

d_0 = 224,00 m

l_0 = 32,00 m

KABEL V DOLI

21,8

21,9

22,0

347

347

km 22.101

km 22.201

km 22.277

km 22.353

km 22.429

ŽP 704

ŽP 705

ŽP 706

ŽP 707

464/3

260/2

260/3

350/5

KO ≡ ZP km 22.054

KP km 22.086

336/2

350/3

453

22,1

22,2

22,3

22,4

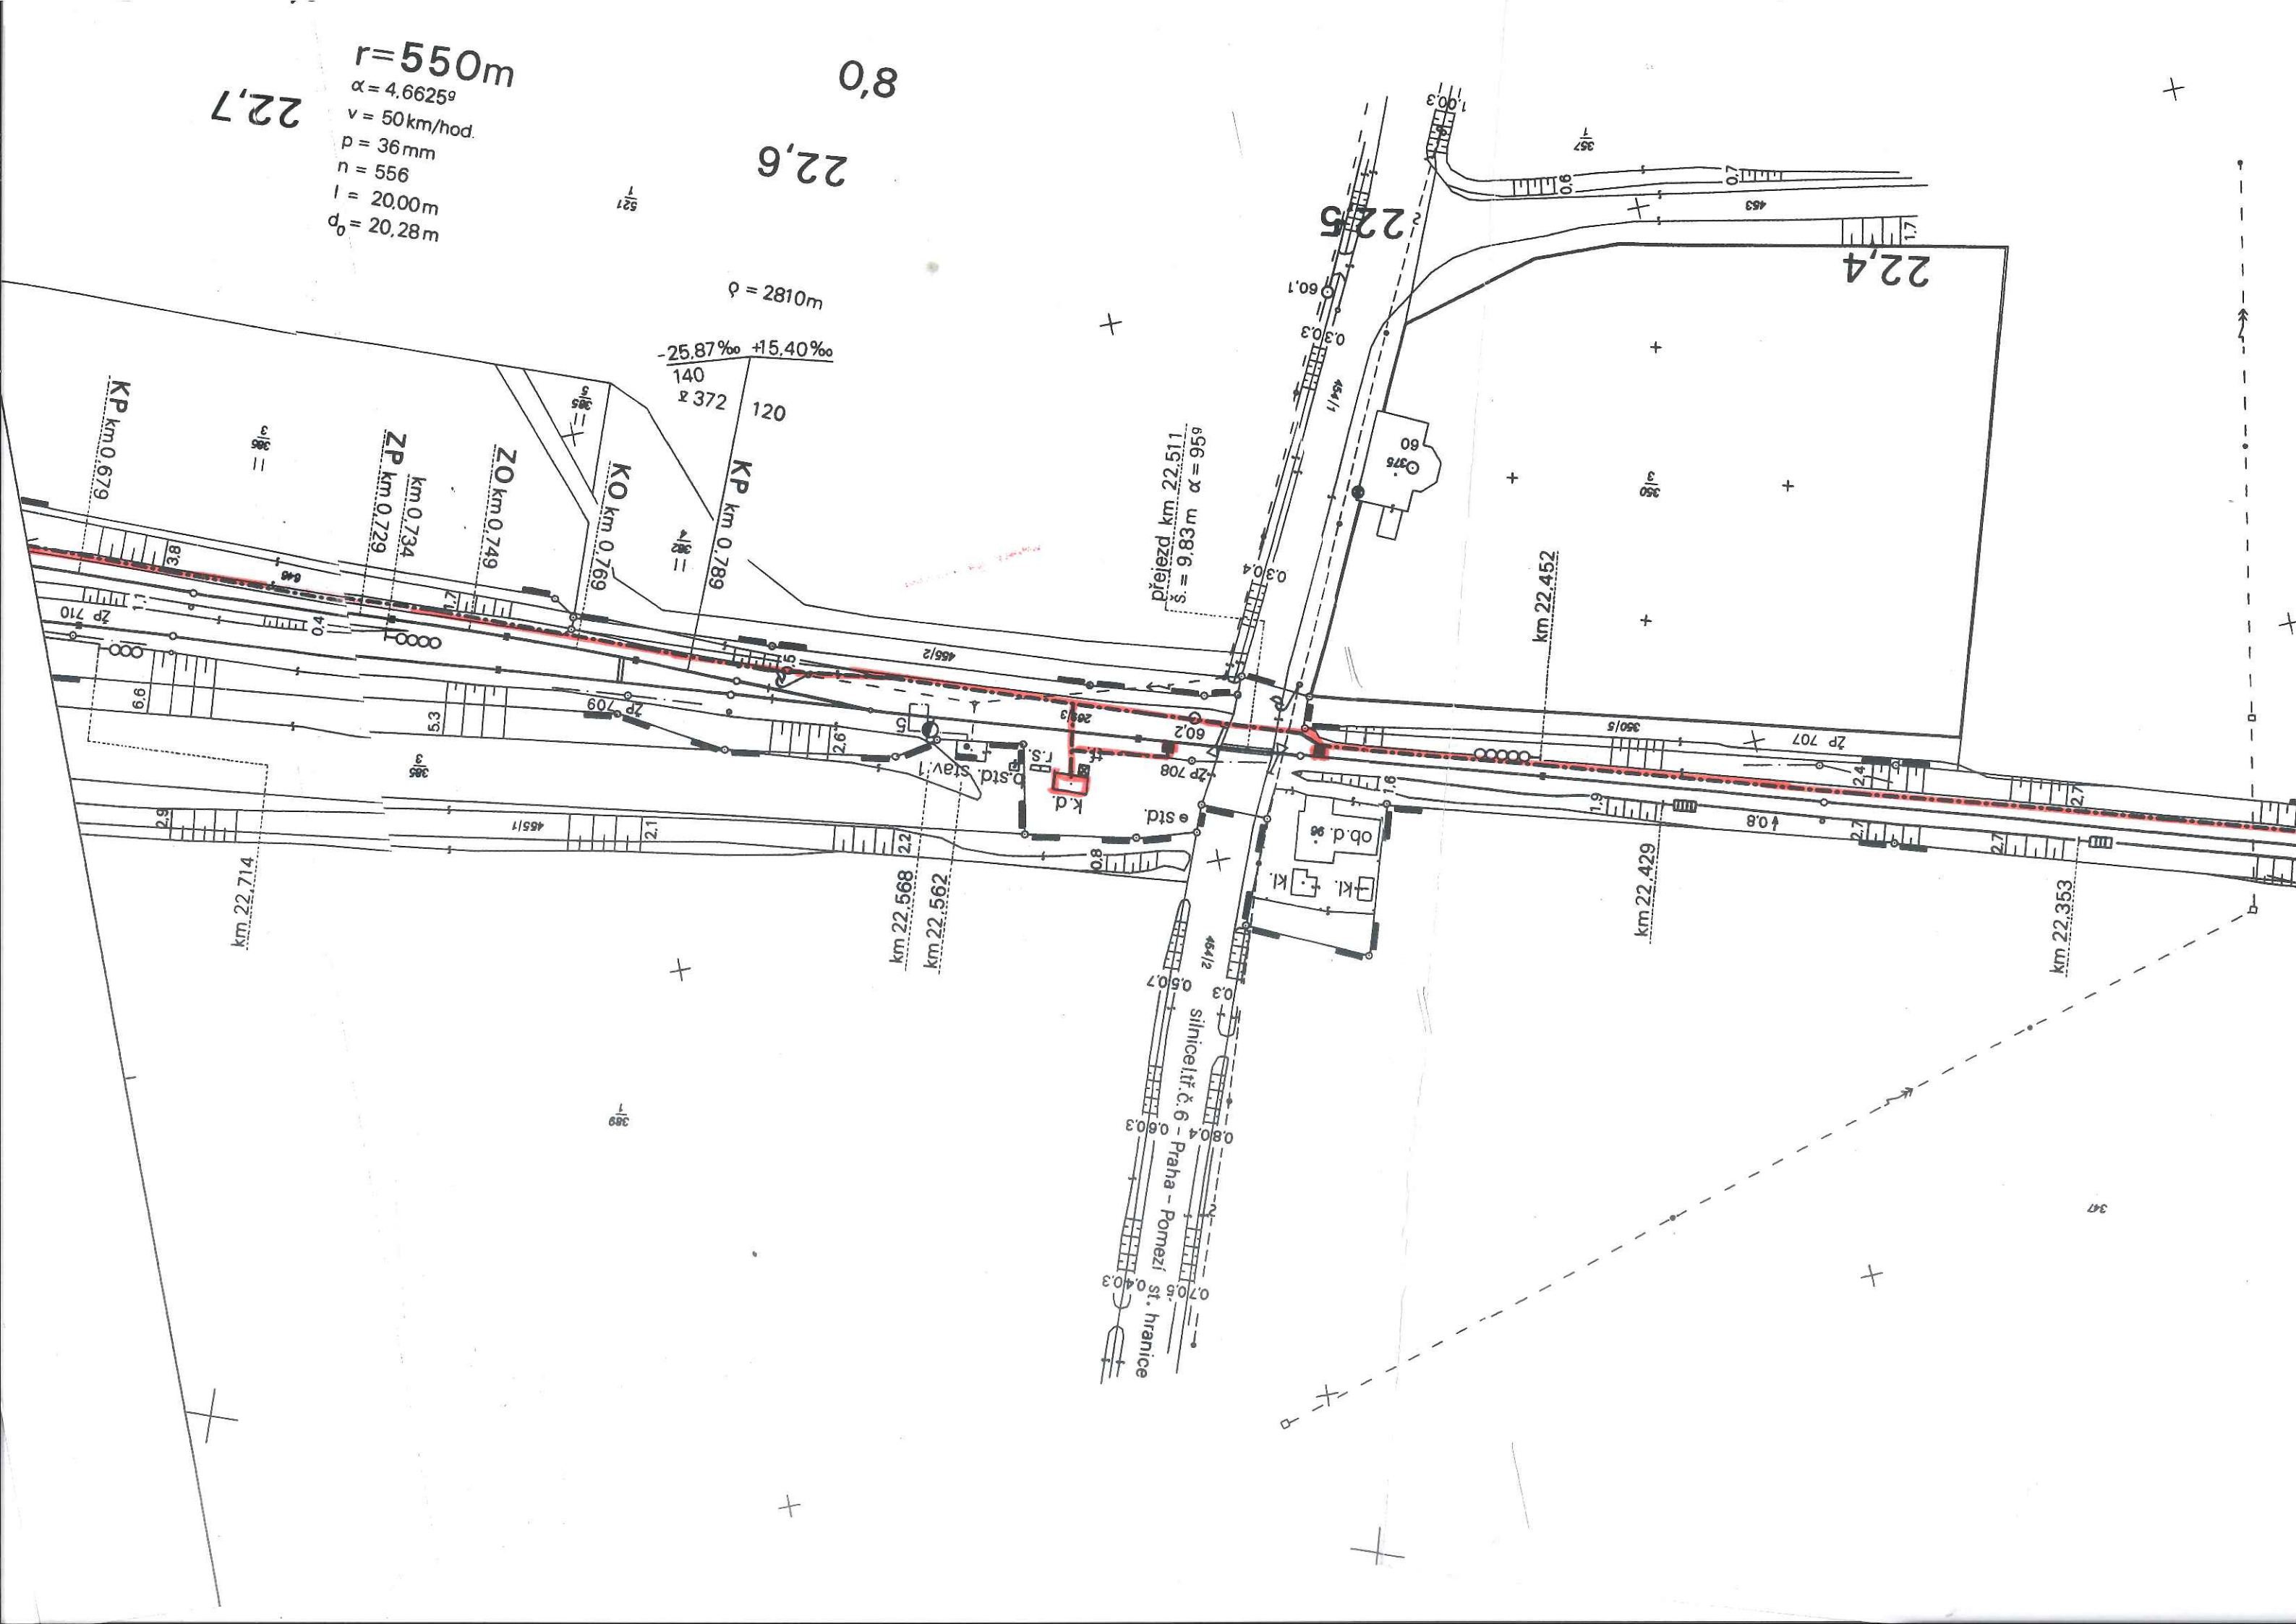

r=550m
α = 4,6625g
v = 50 km/hod.
p = 36 mm
n = 556
l = 20,00 m
d0 = 20,28 m
ρ = 2810m
-25,87‰ +15,40‰
140
372
120
KP km 0,679
ZP km 0,729
km 0,734
ZO km 0,749
KO km 0,769
KP km 0,789
přejezd km 22,511
š. = 9,83 m α = 95g
km 22,714
km 22,568
km 22,562
km 22,429
km 22,452
km 22,353
silnice l.tř.č. 6 - Praha - Pomezí st. hranice
22,7
22,6
22,5
22,4

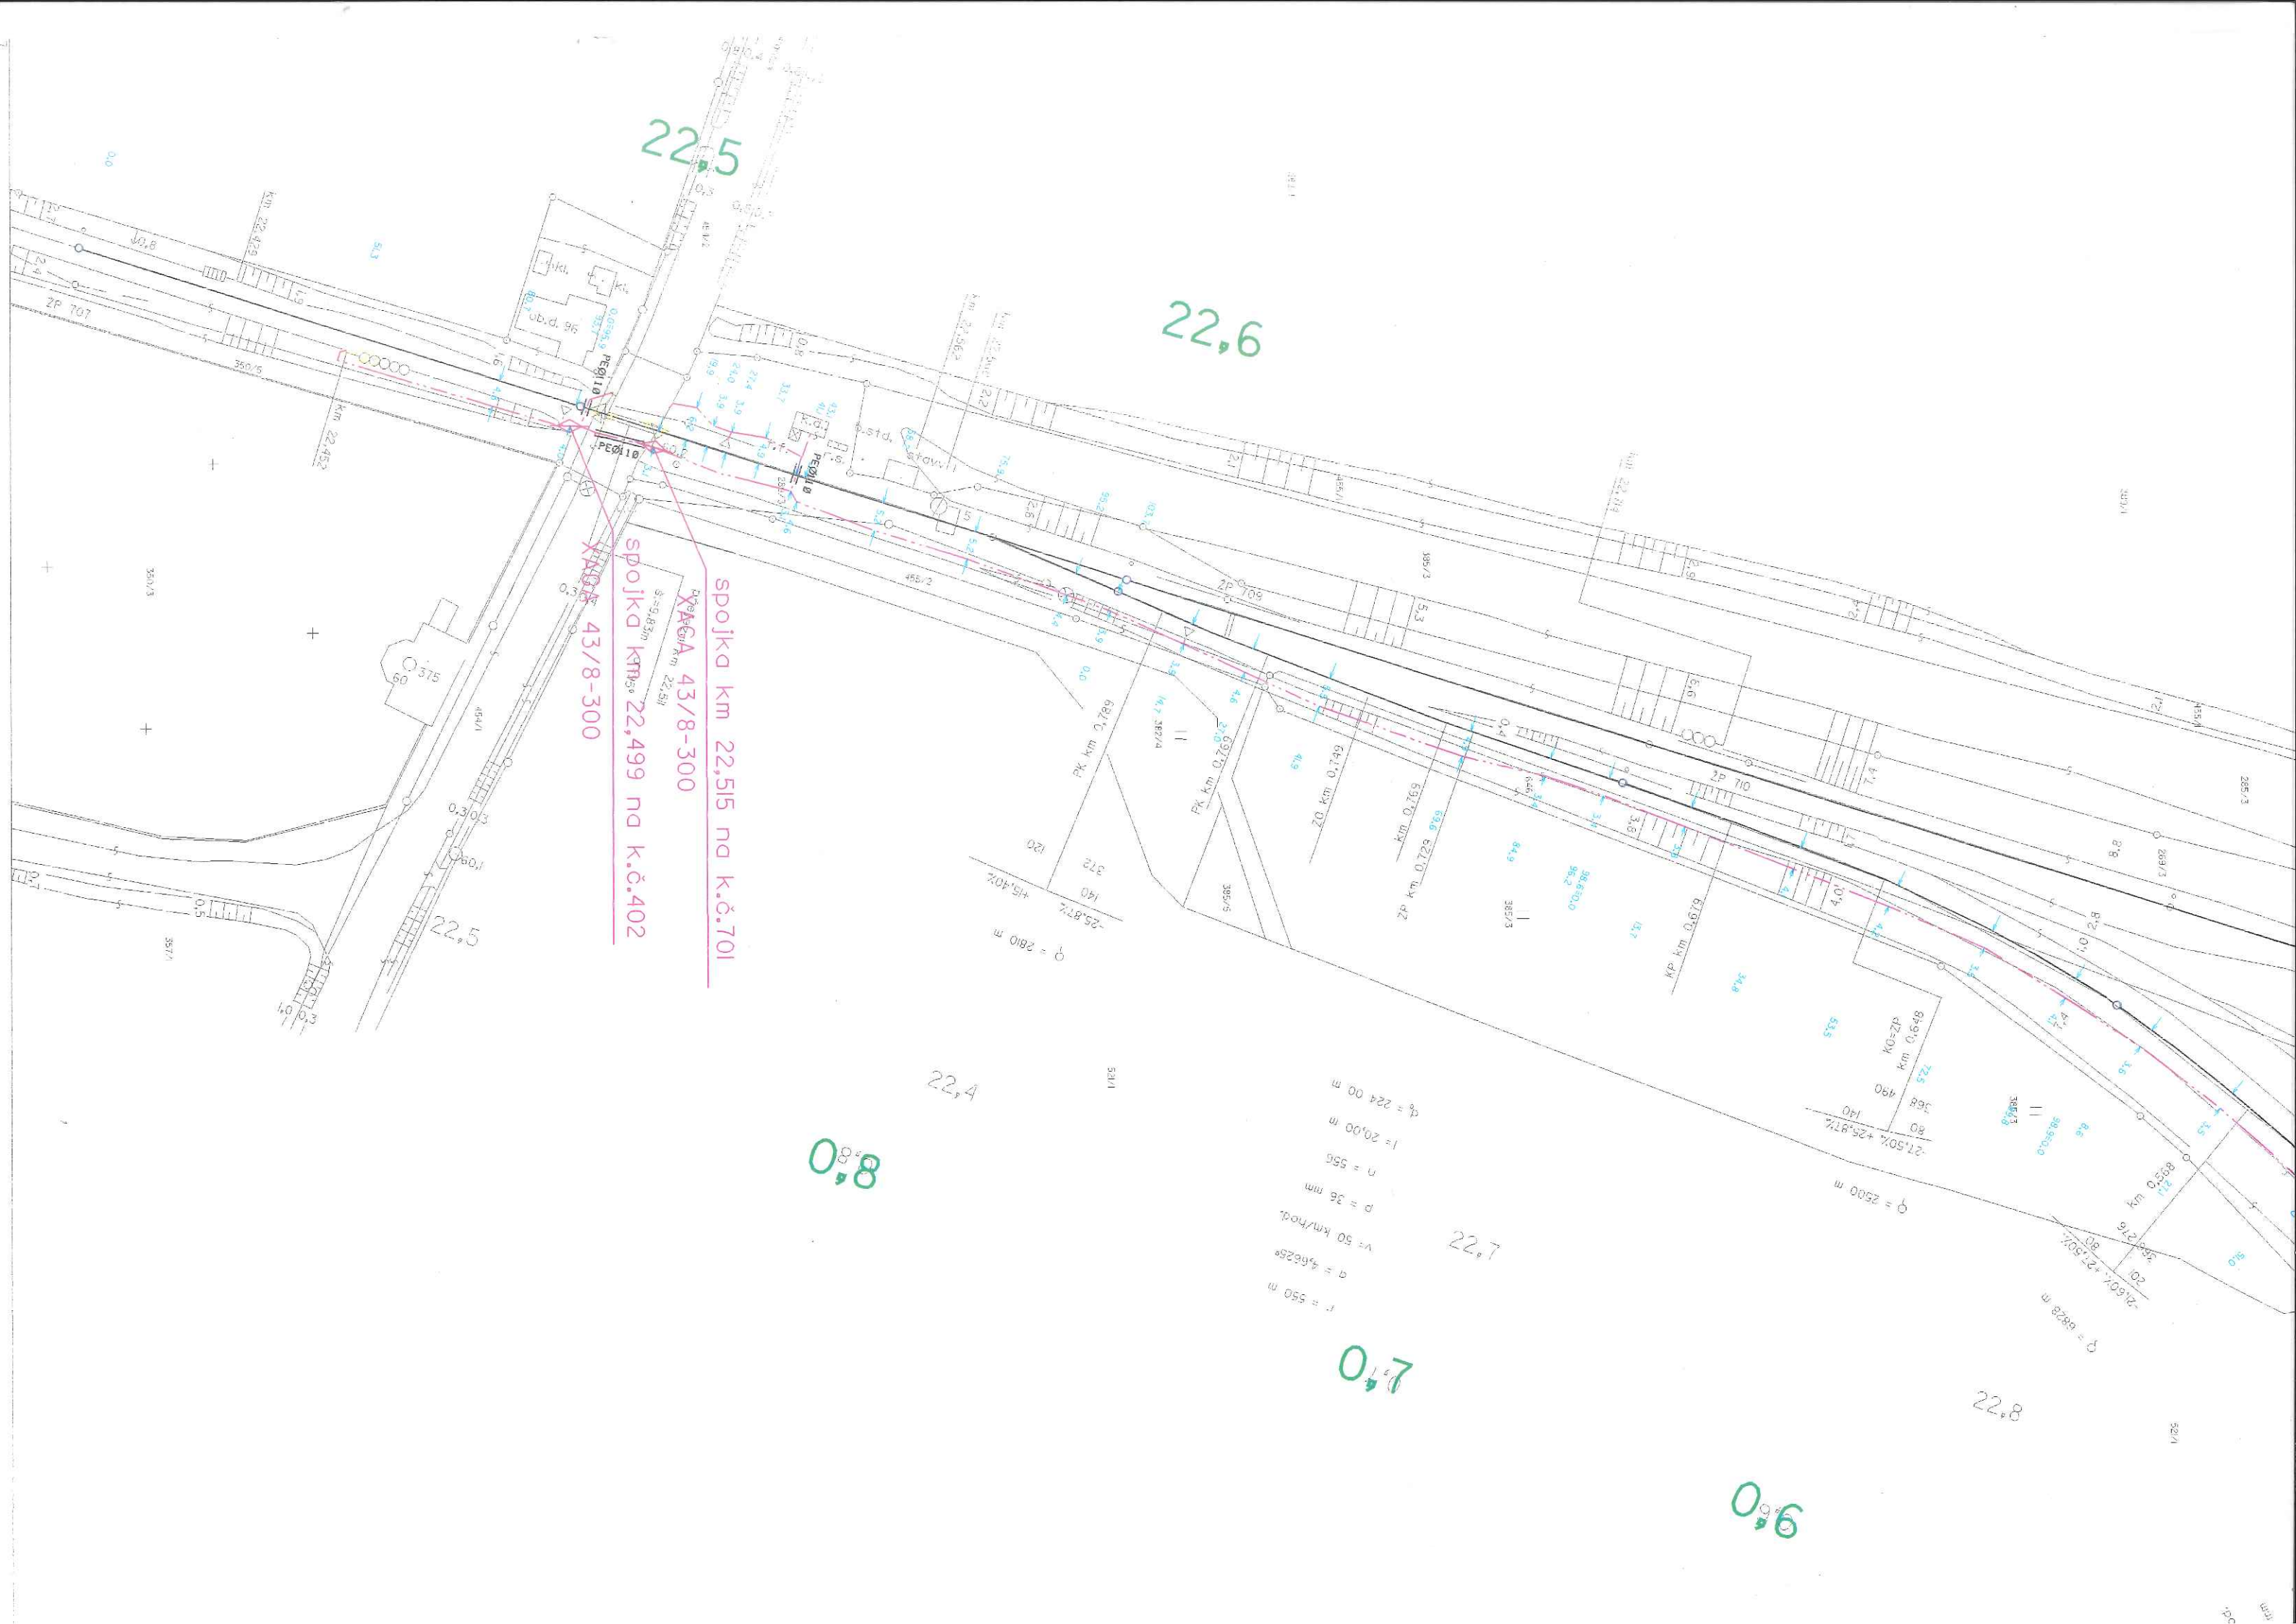
22,5
22,6
spojka km 22,515 na k.č.701
XAGA 43/8-300
spojka km 22,499 na k.č.402
XAGA 43/8-300
22,5
22,4
0,8
22,7
0,7
22,8
0,6

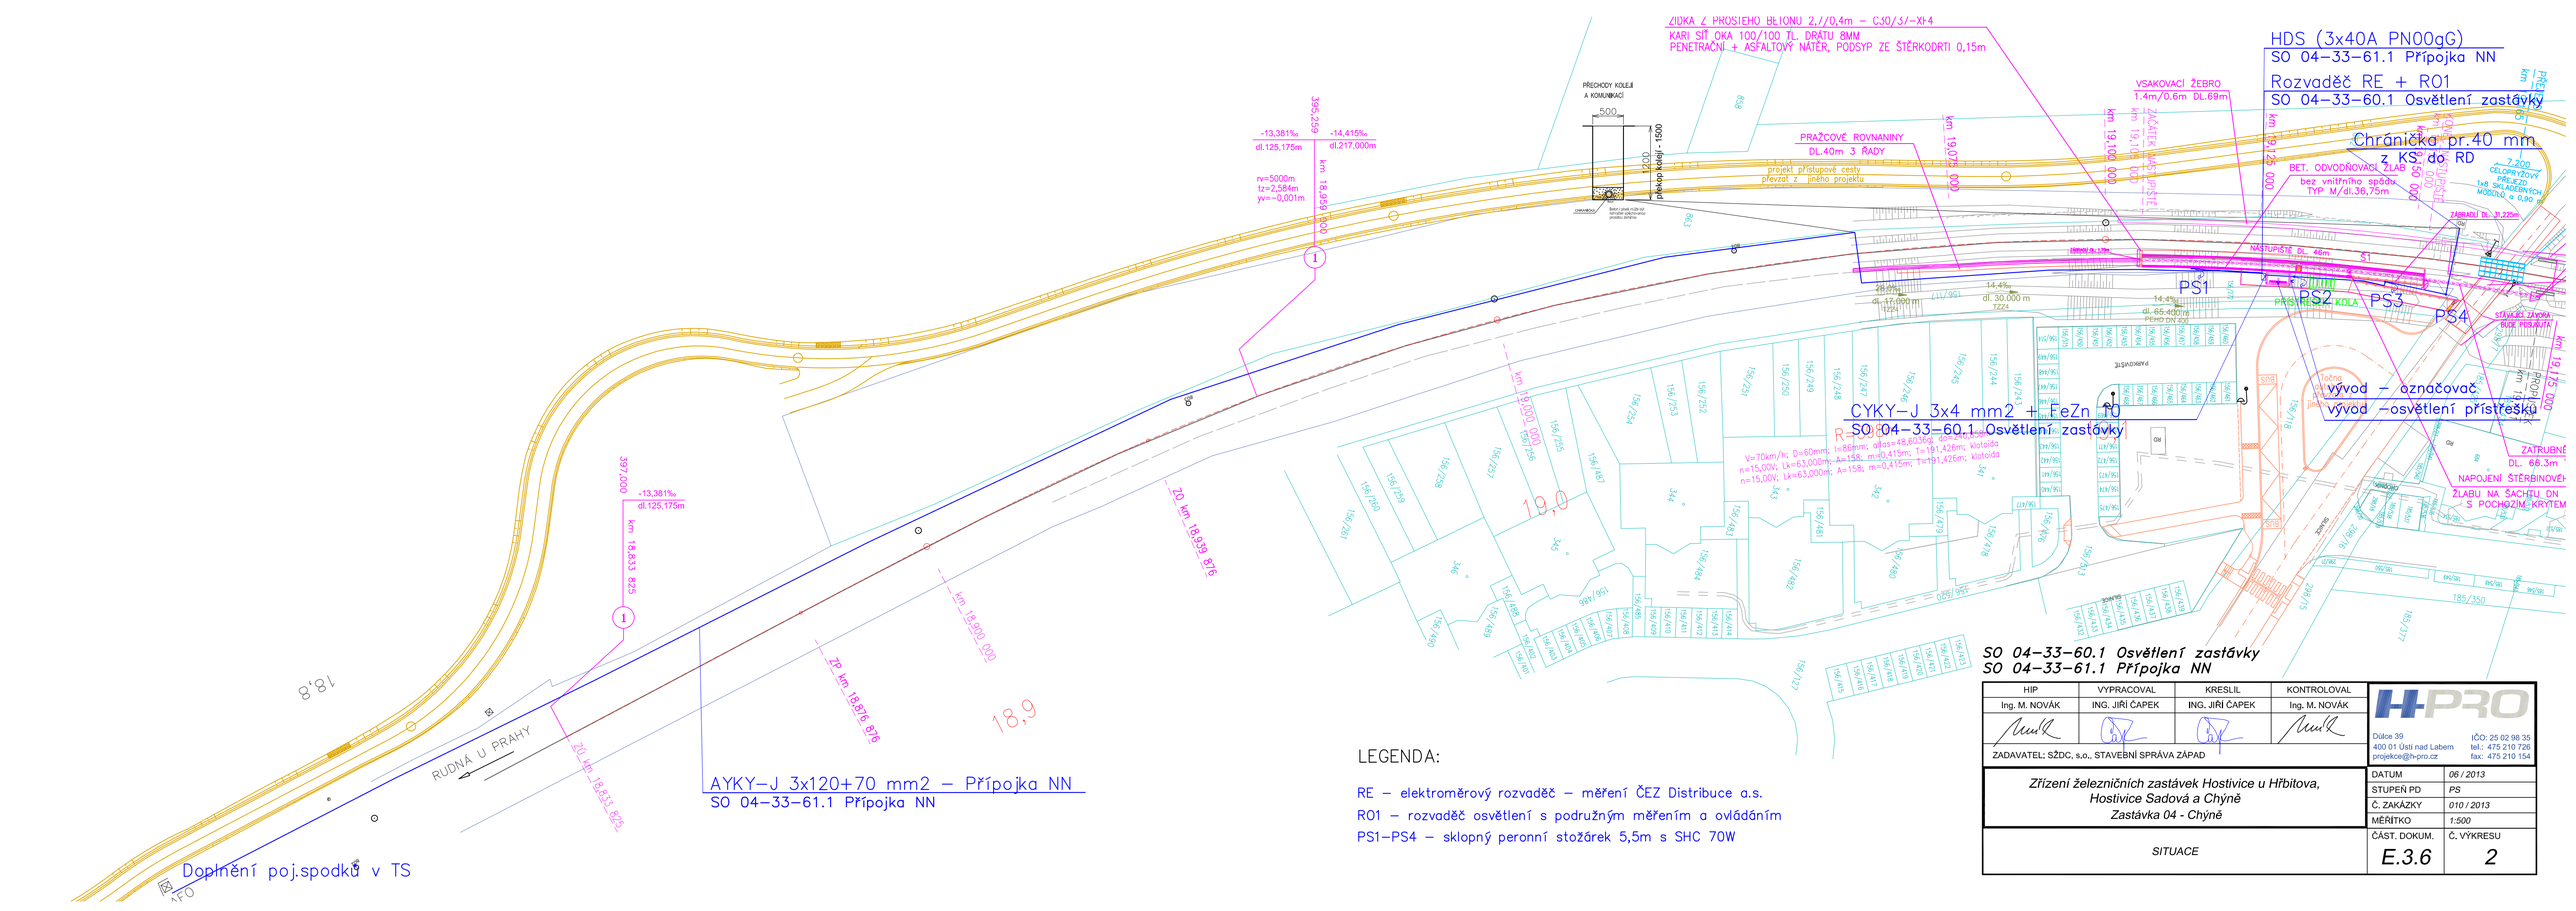

SO 04–33–60.1 Osvětlení zastávky
SO 04–33–61.1 Přípojka NN

LEGENDA:

RE – elektroměrový rozvaděč – měření ČEZ Distribuce a.s.
RO1 – rozvaděč osvětlení s podružným měřením a ovládáním
PS1–PS4 – sklopný peronní stožárek 5,5m s SHC 70W

HIP	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing. M. NOVÁK	ING. JIŘÍ ČAPEK	ING. JIŘÍ ČAPEK	Ing. M. NOVÁK

H-PRO
Dúlce 39
400 01 Ústí nad Labem
projekce@h-pro.cz
IČO: 25 02 98 35
tel.: 475 210 726
fax: 475 210 154

ZADAVATEL: SŽDC, s.o., STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD

Zřízení železničních zastávek Hostivice u Hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně
Zastávka 04 - Chýně

SITUACE

DATUM	06 / 2013
STUPEŇ PD	PS
Č. ZAKÁZKY	010 / 2013
MĚŘÍTKO	1:500
ČÁST. DOKUM.	E.3.6
Č. VÝKRESU	2

Floriánova
Čsl. armády
Západní
Hostivice - Uhříněves
6
© Seznam.cz, © TopGis
12
24
36
m

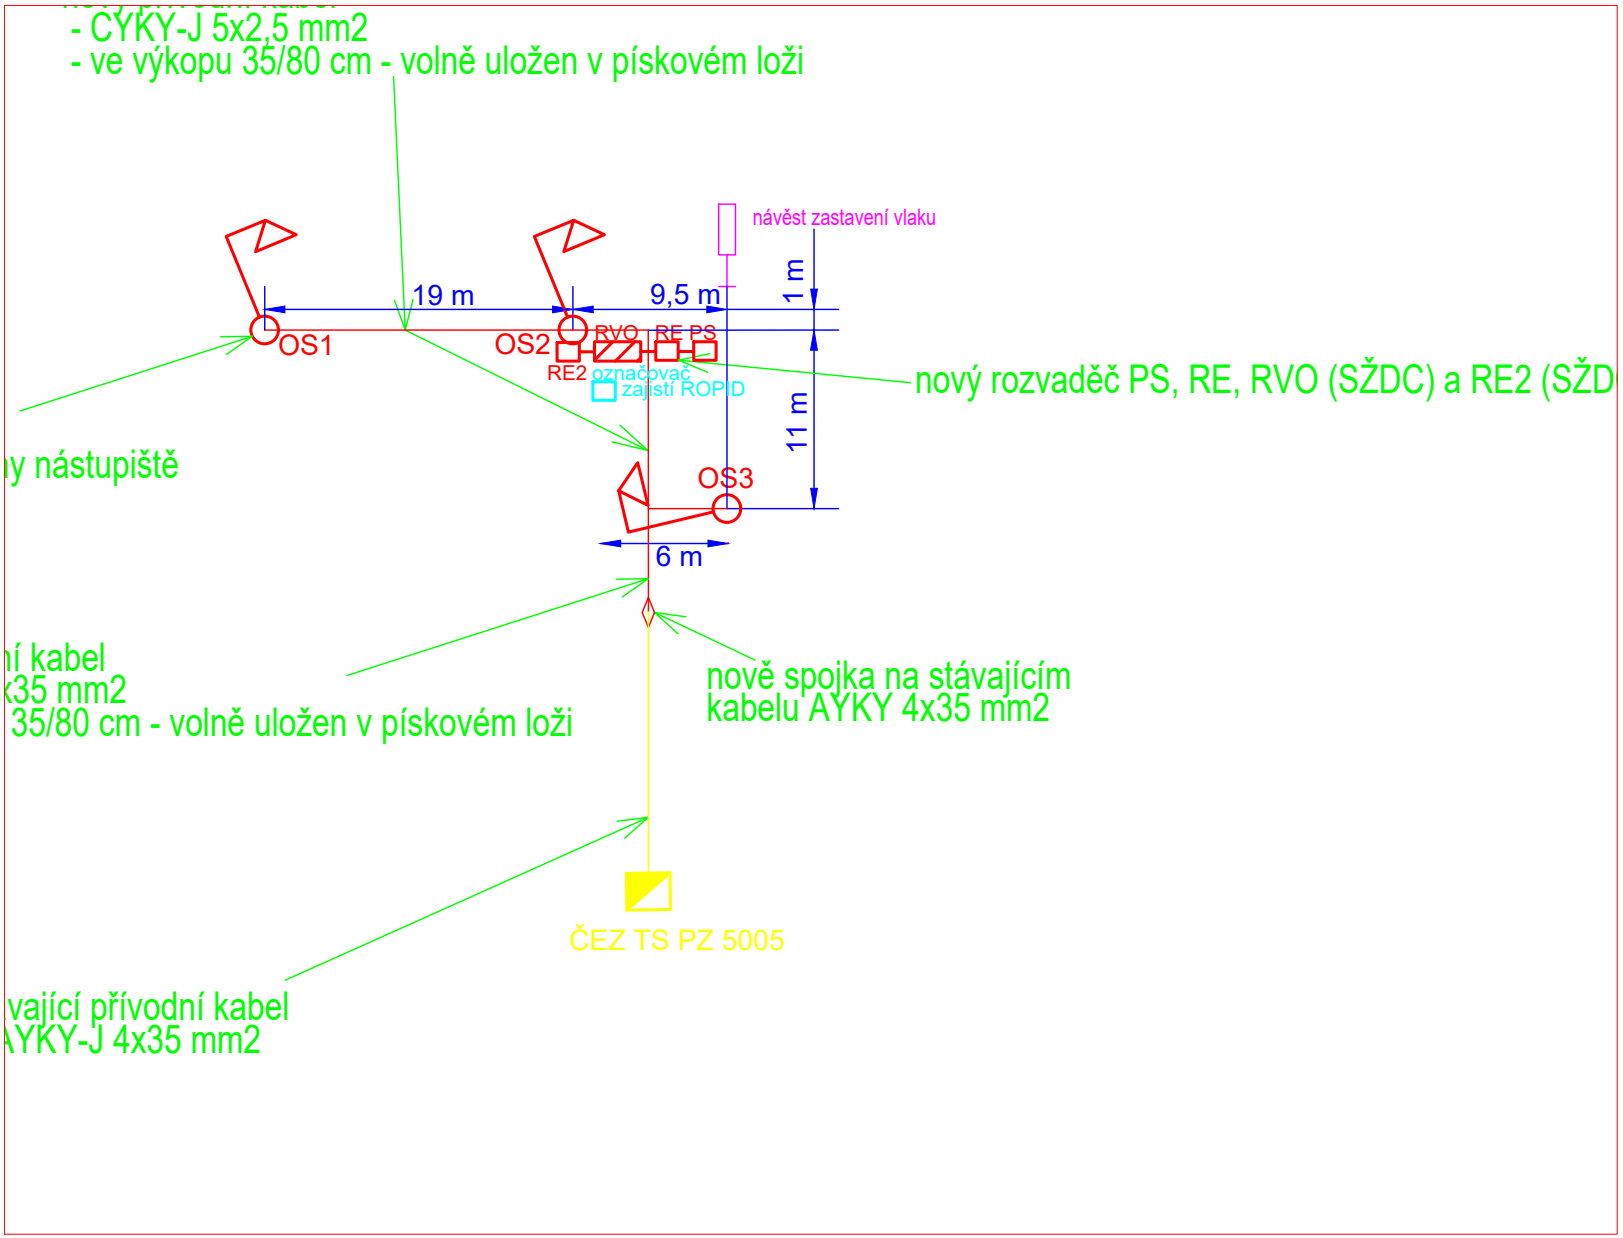
- CYKY-J 5x2,5 mm2
- ve výkopu 35/80 cm - volně uložen v pískovém loži
návěst zastavení vlaku
19 m
9,5 m
1 m
OS1
OS2
RVO
RE PS
RE2
označovač
zajistí ROPID
nový rozvaděč PS, RE, RVO (SŽDC) a RE2 (SŽD
y nástupiště
11 m
OS3
6 m
ní kabel
x35 mm2
35/80 cm - volně uložen v pískovém loži
nově spojka na stávajícím
kabelu AYKY 4x35 mm2
ČEZ TS PZ 5005
vající přívodní kabel
AYKY-J 4x35 mm2

ČD-TELEMATIKA

H.2.24

TMS Projekt s.r.o.
Wenzigova 8
301 00 Plzeň

Číslo jednací	1202009251	**Vyřizuje**	Mira Klímová
Datum	22.5.2020	**telefon**	+420 725 079 660
		e-mail	Mira.Klimova@cdt.cz

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. ke stavebnímu řízení.**

Název stavby: **Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy - Odb. Jeneček**

Při realizaci výše uvedené stavby **DOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.
Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 22.5.2022

Dotčená zařízení:
DOK Rudná - odb.Jeneček
TK Rudná - odb.Jeneček
rez.HDPE

Všeobecné podmínky ochrany:
Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti elektronických komunikací.
Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit.
Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.
Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese www.cdt.cz/vytyceni) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.

Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň dokumentace, ve kterém budou zakresleny sítě elektronických komunikací podle skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických komunikací. V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku Správy železnic, musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené Správou železnic.
Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší Správa železnic, Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.
Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

Specifické podmínky Správy železnic:
Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě elektronických komunikací v majetku Správy železnic musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí Správy železnic 11/2006.
Činnosti na majetku Správy železnic uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
V případě prodeje, pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření Správu železnic, Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Přílohou podané žádosti musí být toto vyjádření, a to včetně všech příloh.

Počet příloh: 2

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

ČD-TELEMATIKA

Příloha k vyjádření číslo jednací: 1202009251
Přehledka
Podkladová data (c) ČUZK

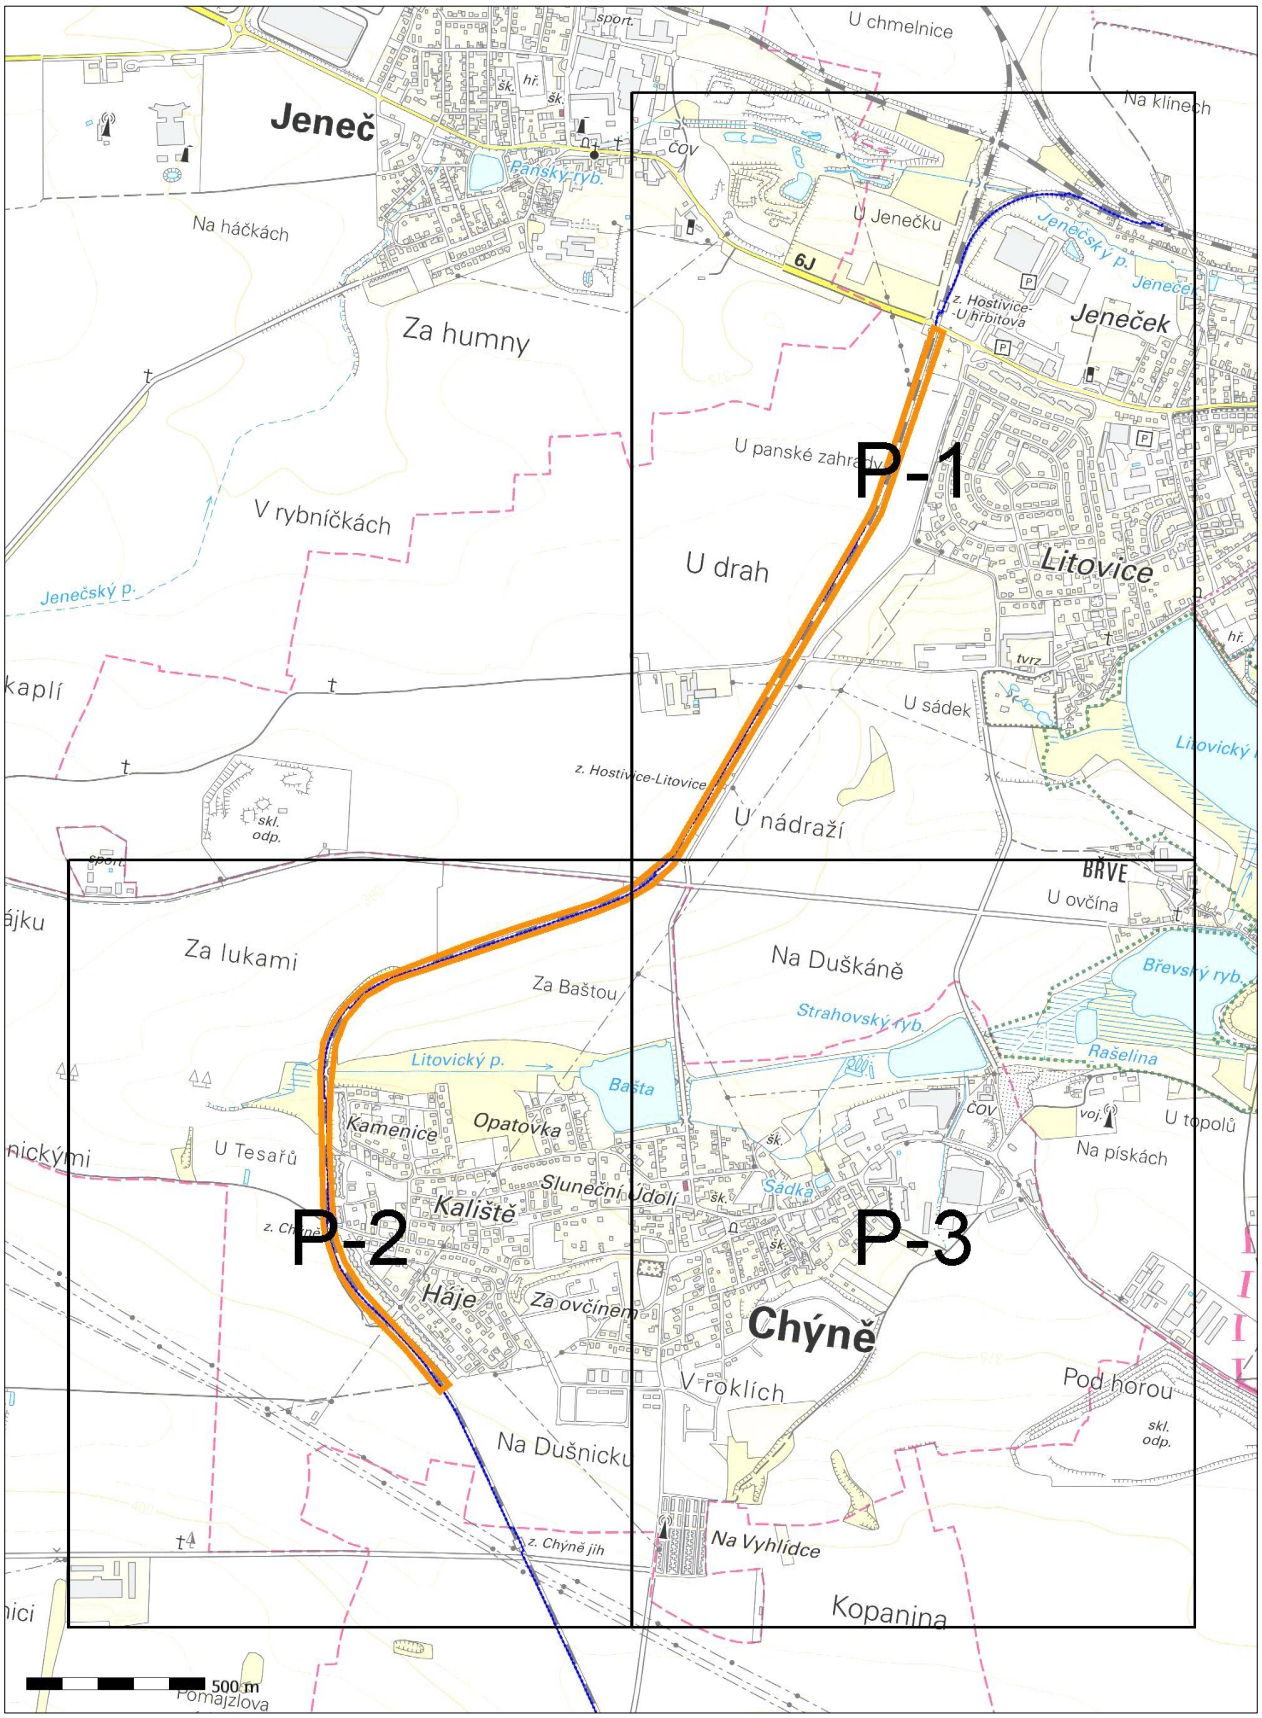

www.cdt.cz

ČD-TELEMATIKA

Příloha k vyjádření číslo jednací: 1202009251
Situace: 1/3
Podkladová data (c) ČUZK

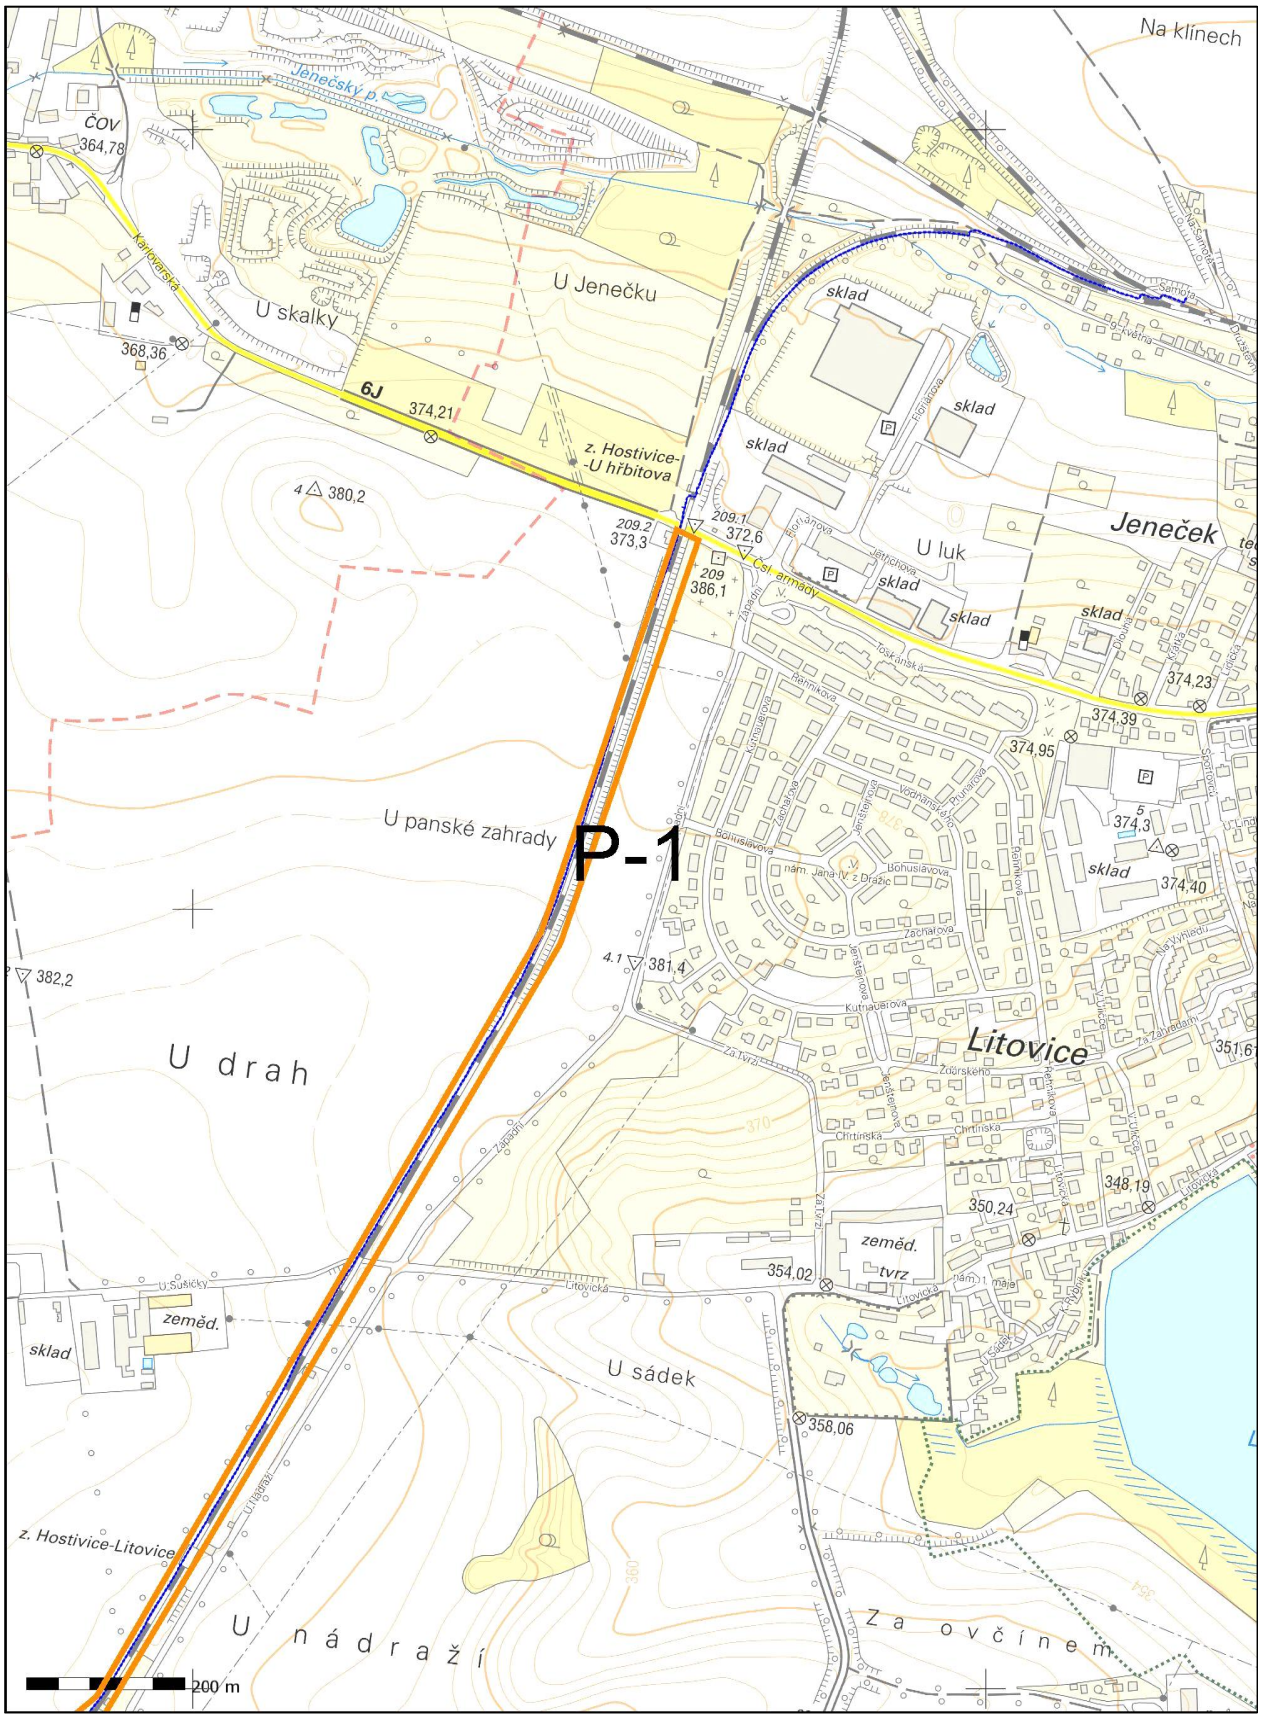

www.cdt.cz

ČD-TELEMATIKA

Příloha k vyjádření číslo jednací: 1202009251
Situace: 2/3
Podkladová data (c) ČUZK

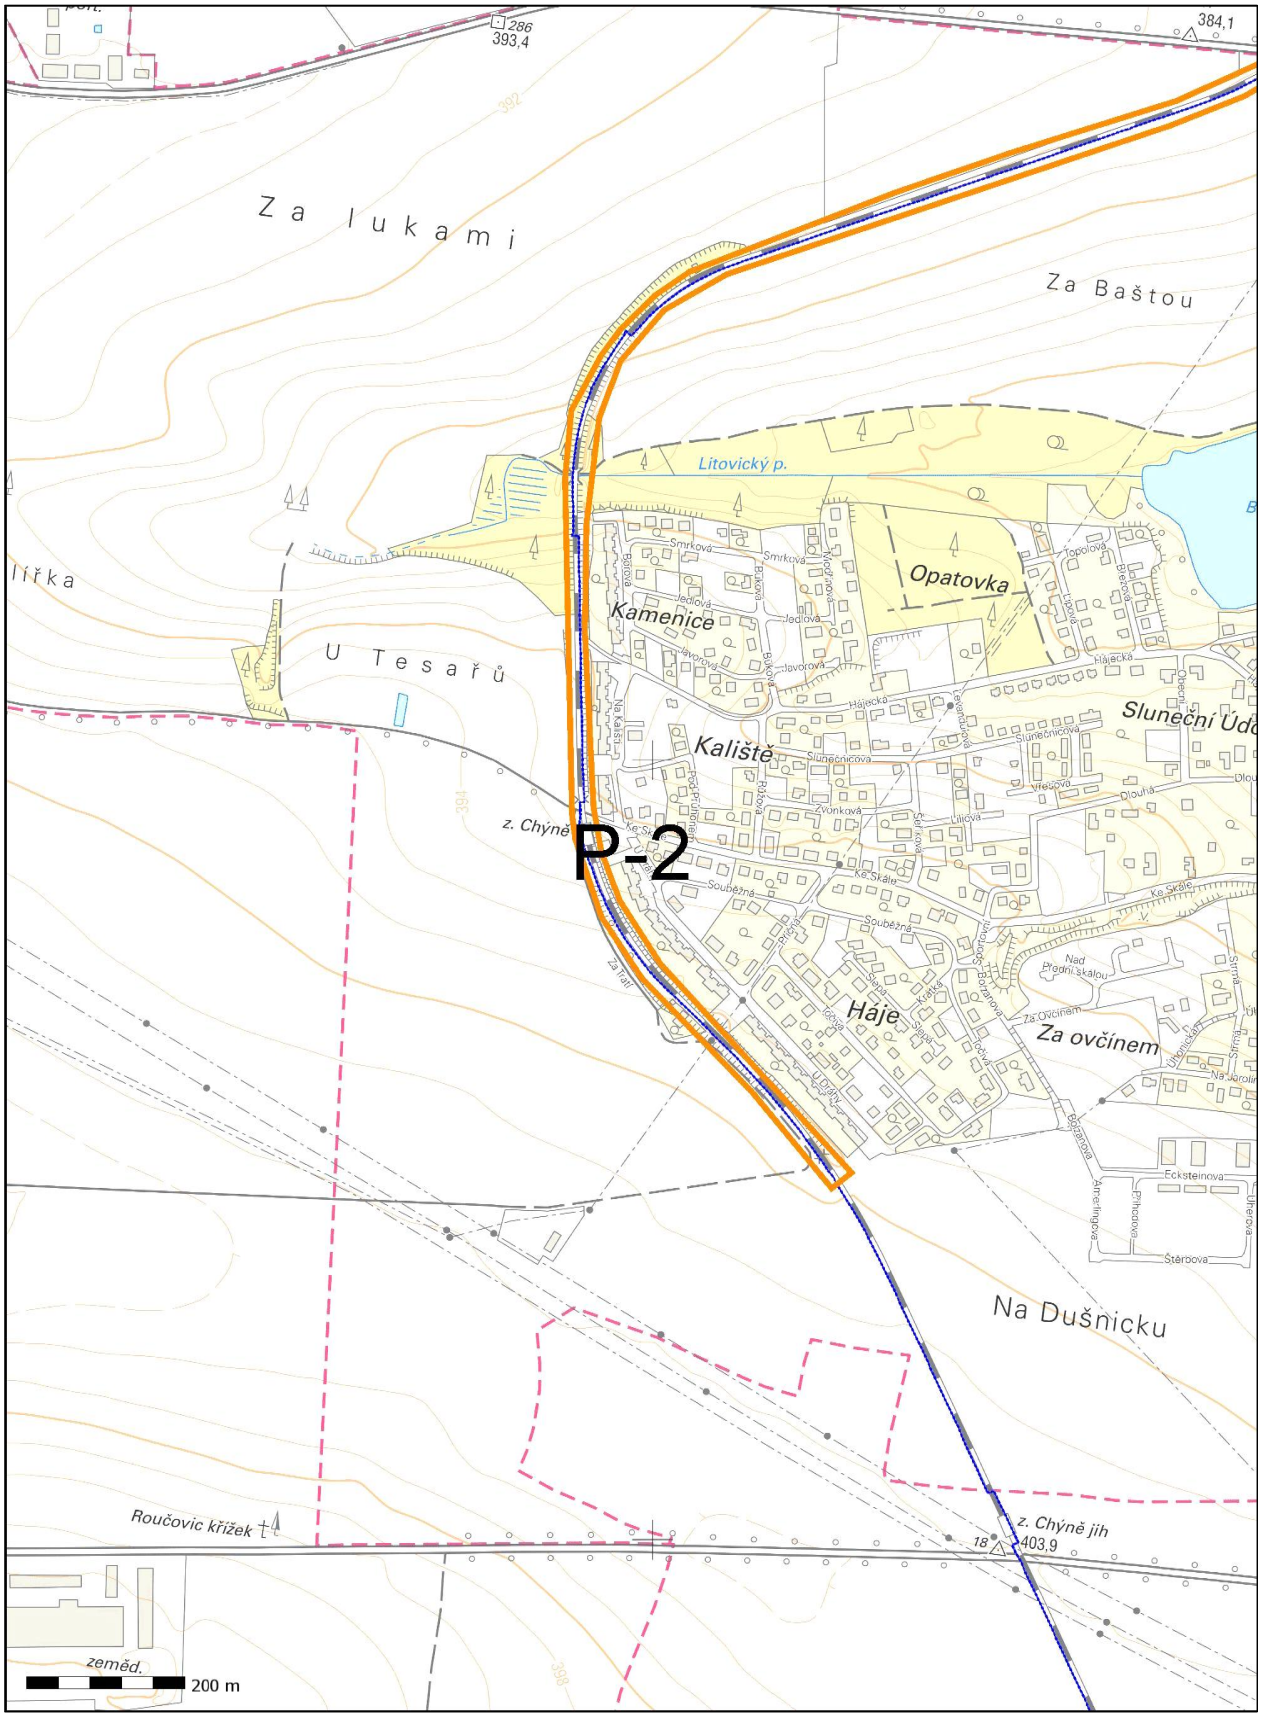

www.cdt.cz

ČD-TELEMATIKA

Příloha k vyjádření číslo jednací: 1202009251
Situace: 3/3
Podkladová data (c) ČUZK

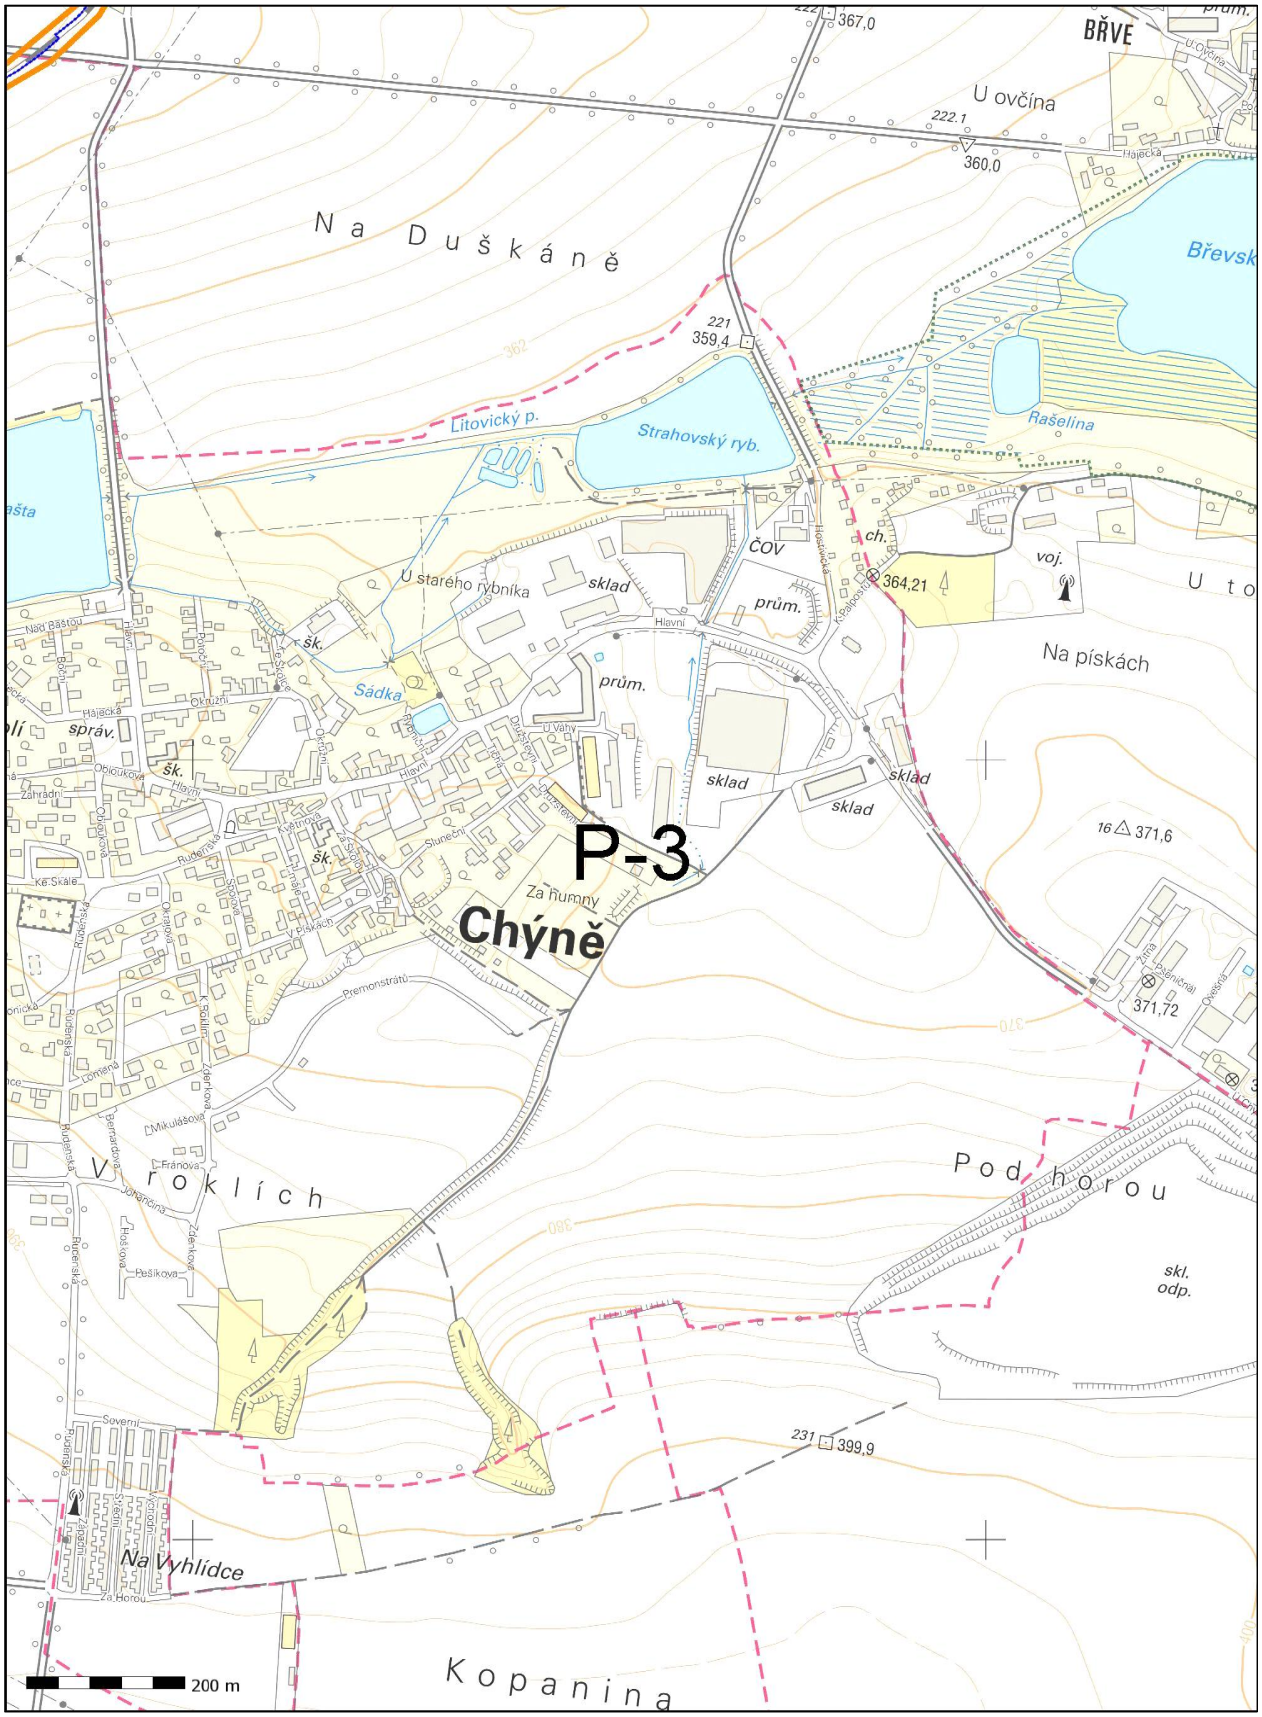

www.cdt.cz

Vyjádření ke stavbě z hlediska existence zařízení správce a stanovení podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Číslo žádosti/vyjádření: VPD_2020_1068

Důvod vydání vyjádření (stupeň PD): Dokumentace pro stavební povolení

Žadatel: TMS Projekt s.r.o. IČ: 48200891
Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 30100 Plzeň
tel.: +420720047681 email: drncova@tmsplzen.cz

Stavebník: Správa železnic, státní organizace

tel.: +420720047681 email: drncova@tmsplzen.cz

Název akce: „Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy - Odb. Jeneček**“**

Zájmové území:
Praha-západ, Hostivice
Kat. území/číslo parcely: 645842 - Litovice / 269/3

Žadatel výše uvedenou žádostí a předloženou autorizovanou projektovou dokumentací přesně vymezil zájmové území a zároveň stanovil důvod pro vydání Vyjádření ke stavbě z hlediska existence zařízení správce a stanovení podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Žadatel se žádostí zavázal, že předmětem akce není výstavba, přeložka ani jiná úprava veřejného osvětlení!

Na základě žádosti vydává společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. následující vyjádření:

Souhlasíme se stavbou dle předložené dokumentace.

Ve vymezeném zájmovém území se nenachází žádné zařízení a vedení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Platnost tohoto vyjádření je **1 rok** od data vydání.

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené zájmové území akce a pouze pro uvedený důvod vyjádření. Změnou rozsahu zájmového území či důvodu toto vyjádření pozbývá platnosti. Vyjádření pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o zařízení správce.

Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat ani jinak užívat bez souhlasu společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Přílohami vyjádření jsou:

- Situace stavby opatřená razítkem společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Za společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. vyjádření vydal dne: 05.06.2020

Jméno: Frank Martin FrankM@eltodo.cz

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018

.....

Kamila Procházková
manažer úseku Správa a servis

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MAREK TYR	tms projekt s.r.o.
NAVRHL, VYPRACOVAL	ANDREA DRNCOVÁ	DUBIČNÉ 106, 373,71 RUDOLFOV IČO : 48200891, DIČ : CZ48200891
KRESLIL	ANDREA DRNCOVÁ	**PROJEKČNÍ PRACOVIŠTĚ PLZEŇ** WENZIGOVA 8, 301 48 PLZEŇ tel.: 378 229 851, fax 378 229 870
KONTROLOVAL	ING. MAREK TYR	
OBJEDNATEL	Správa železnic, s.o., Stavební správa západ	

Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 Rudná u Prahy - Odb. Jeneček	DATUM	04/2020
	ÚČEL	DSP
	POČET FORMÁTŮ	
	MĚŘÍTKO	1: 1000
	ČÁST DOKUMENTACE :	PŘÍLOHA ČÍSLO :
CELKOVÁ SITUACE STAVBY km 19,100 - 20,500	C	201.

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
S předloženou stavbou souhlasíme za podmínky dodržení dotčených ČSN, EN a přiložených Všeobecných podmínek.
Platnost: 1 rok **Č.j.: VPD_2020_1068**
ze dne: 5.6.2020 **Podpis:**

LEGENDA:
navržená kabelová trasa PS101
navržená trasa přípojky nn SO201
STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:
ČEZ Distribuce a.s. - vn nadzemní
ČEZ Distribuce a.s. - vn, nn podzemní
Správa železnic s.o. - SSZT
CD-Telematika a.s.
Správa železnic s.o.
Správa železnic s.o. - SEE
Osvětlení
CETIN a.s.
CETIN a.s. - STP nezaměřená poloha
Vodafone Czech Republic a.s.
Česká Radiokomunikace a.s.
UPC (InfoTel spol. s r.o.)
SUPTEL a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Telia Czech Republic a.s.
SITEL spol. s r.o.

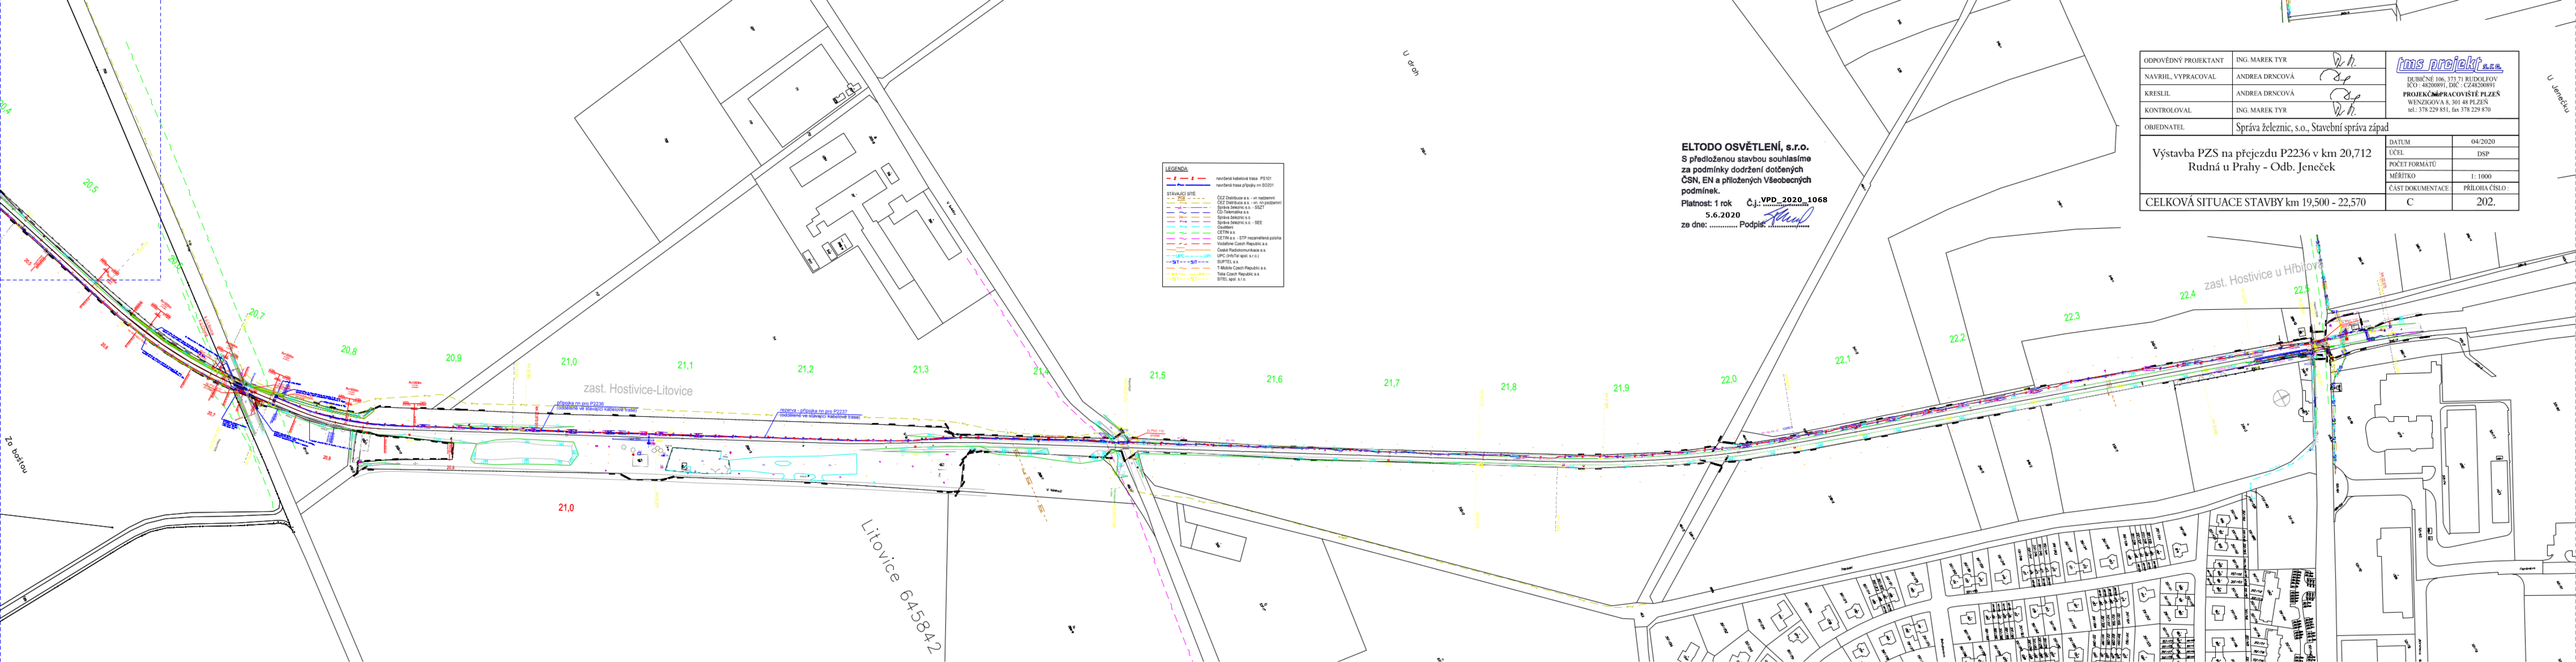
LEGENDA
nevrčená kabelová trasa PS101
nevrčená trasa přípojky nn SO201
STÁVAJÍCÍ SÍTĚ
ČEZ Distribuce a.s. - vn nadzemní
ČEZ Distribuce a.s. - vn podzemní
Správa železnic s.o. - SDZ
O2-Telematika a.s.
Správa železnic s.o. - SSZT
Správa železnic s.o. - SSE
GasNet s.r.o.
PRE a.s.
CETIN a.s. - DTP nepodléhá podmínkám
Vodafone Czech Republic a.s.
České Radiokomunikace a.s.
UPC DWDM spol. s r.o.
SUPTEL a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Telia Czech Republic a.s.
GTEL spol. s r.o.
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
S předloženou stavbou souhlasíme
za podmínky dodržení dotčených
ČSN, EN a příslušných Všeobecných
podmínek.
Platnost: 1 rok
Čj.:VPD_2020_1068
5.6.2020
ze dne: ..... Podpis: .....
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. MAREK TYR
NAVRHL, VYPRACOVAL ANDREA DRNCOVÁ
KRESLIL ANDREA DRNCOVÁ
KONTROLOVAL ING. MAREK TYR
OBJEDNATEL Správa železnic, s.o., Stavební správa západ
rms projekt s.r.o.
DUBEČNÉ 106, 373 71 RUDOLFOV
IČO : 49281091, DIČ : CZ49281091
PROJEKČNÍ PRACOVIŠTĚ PLZEŇ
WENZIGOVA 8, 301 48 PLZEŇ
tel.: 378 229 851, fax 378 229 870
Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712
Rudná u Prahy - Odb. Jeneček
DATUM 04/2020
ÚČEL DSP
POČET FORMÁTŮ
MĚŘÍTKO 1: 1000
ČÁST DOKUMENTACE PŘÍLOHA ČÍSLO
CELKOVÁ SITUACE STAVBY km 19,500 - 22,570
C
202.
zast. Hostivice-Litovice
zast. Hostivice u Hřebeče
Litovice 645842
U dráhy
U Jeneček
Za školou
20,4
20,5
20,6
20,7
20,8
20,9
21,0
21,1
21,2
21,3
21,4
21,5
21,6
21,7
21,8
21,9
22,0
22,1
22,2
22,3
22,4
22,5

ELTODO OSVĚTLENÍ

ELTODO OSVĚTLENÍ TÝNEC

Osvětlení a energetické systémy a.s.

VPD_2020_1068

ORIENTAČNÍ ZÁKRES

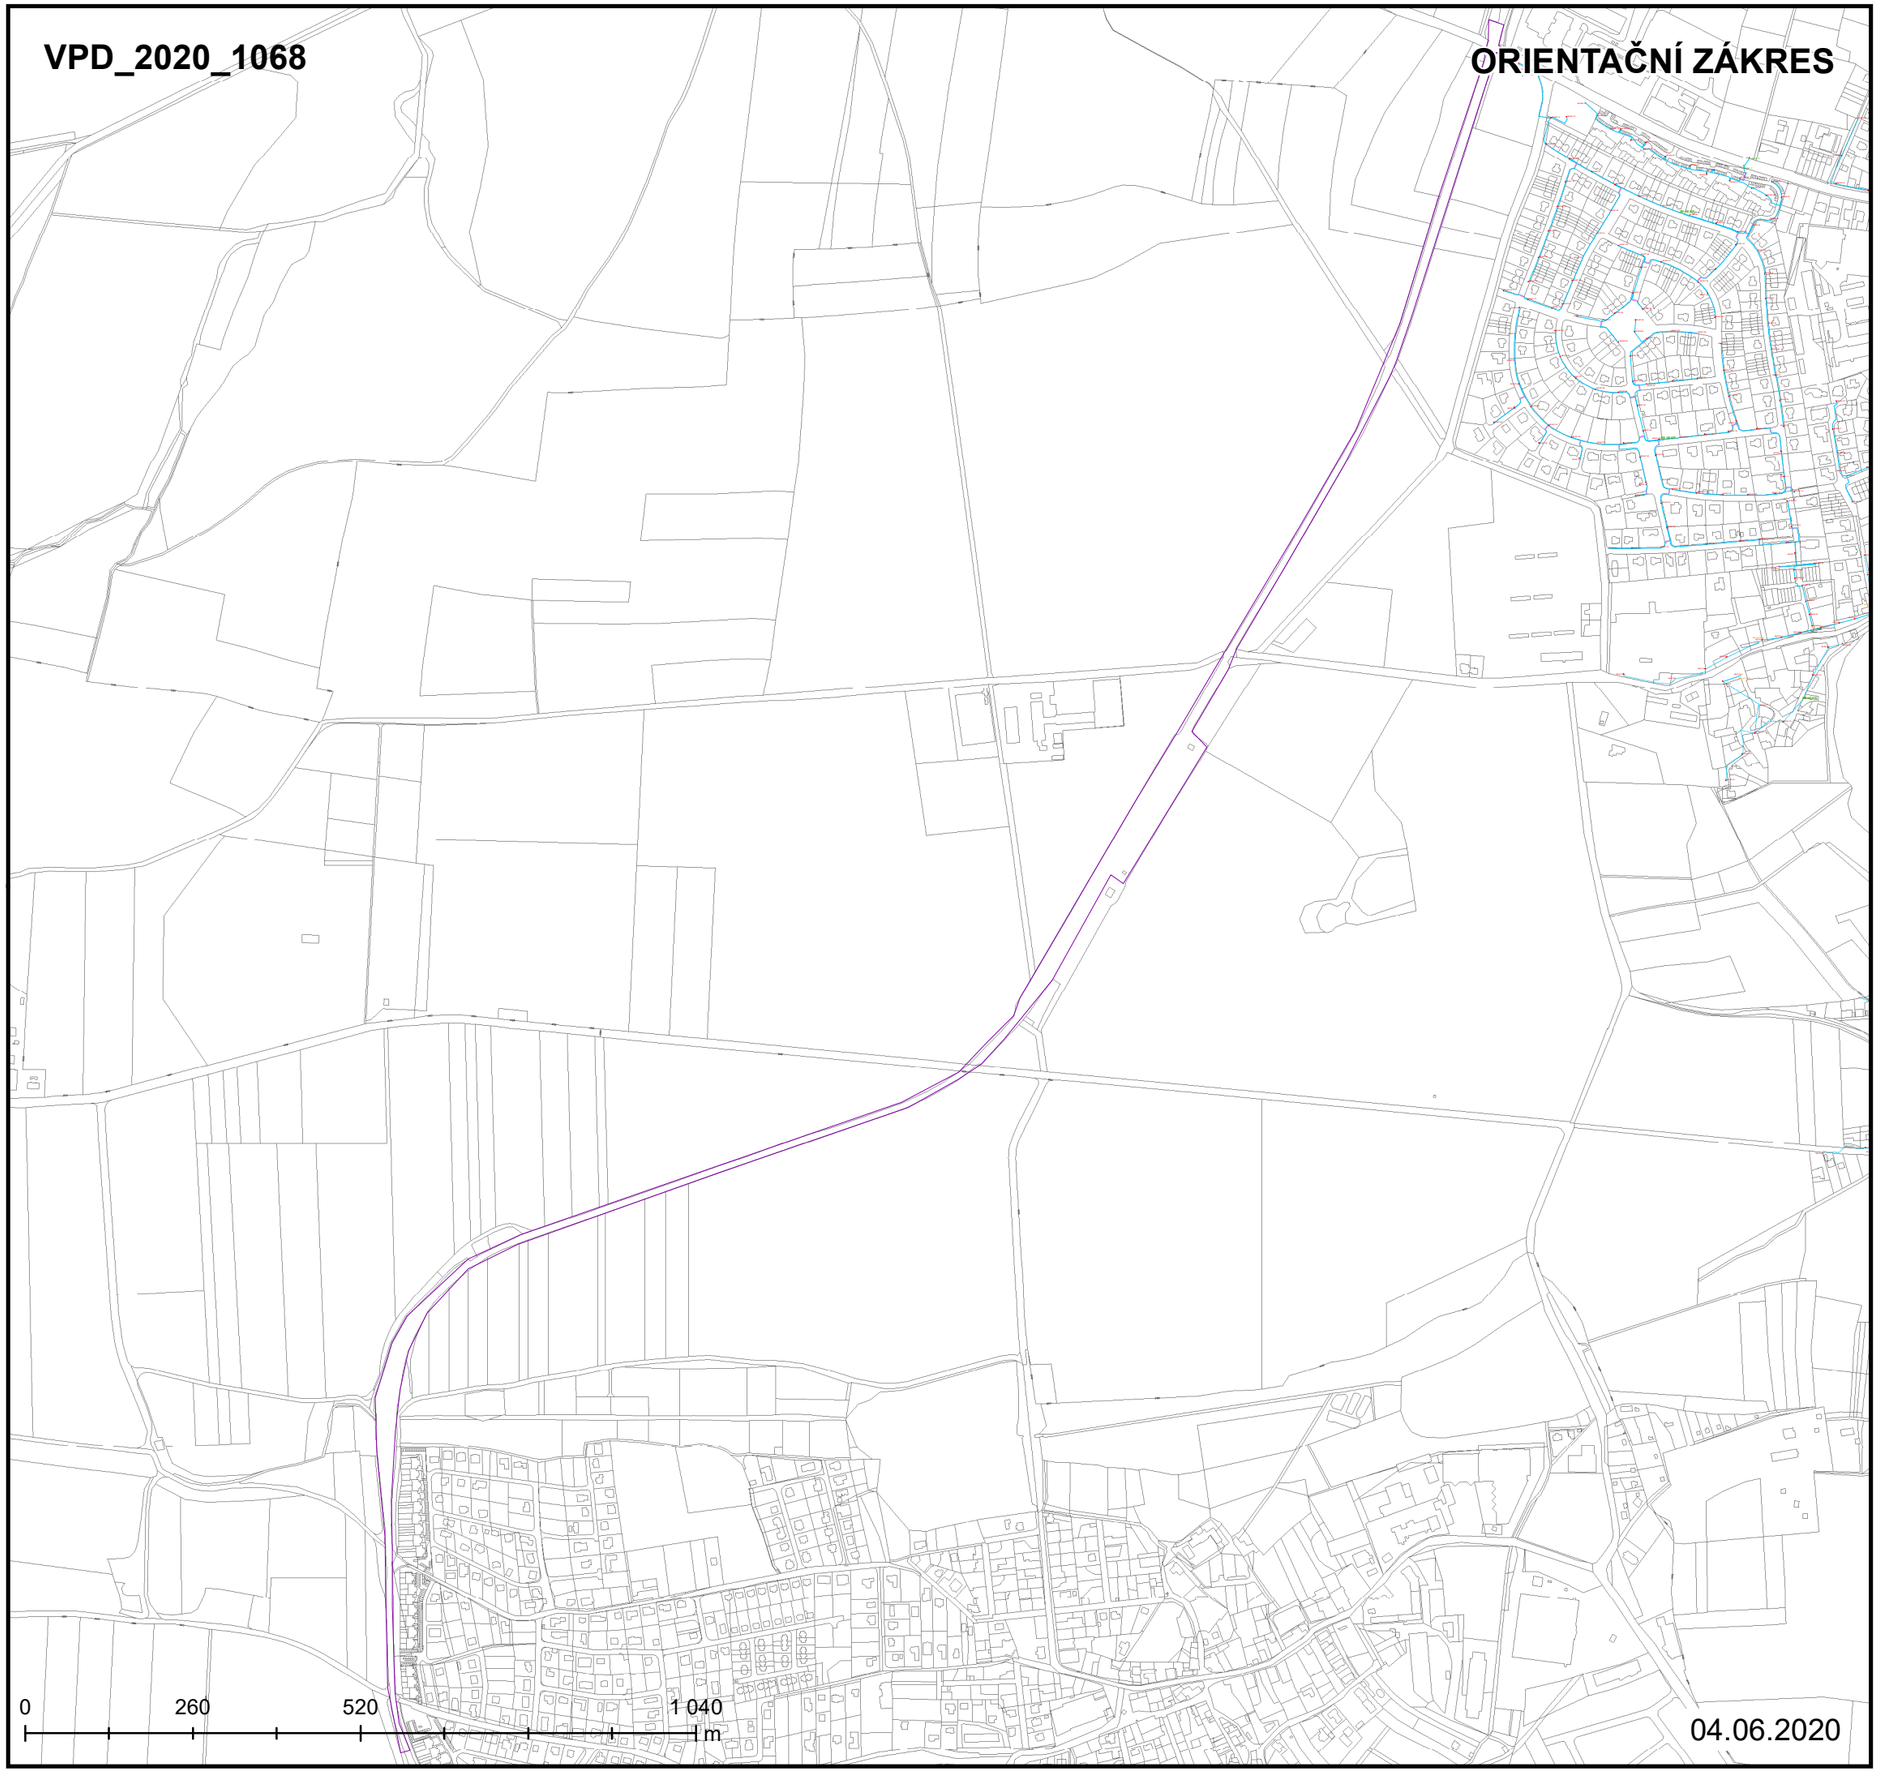

04.06.2020

- žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
- veřejné osvětlení - stožárové
- přisvětlení přechodu - samostatný stožár
- zapínací místo
- pomocný stožár
- dělicí skříň
- kabelová spojka
- chránička
- kabelové vedení - veřejné osv., zemní
- kabelové vedení - veřejné osv., vrchní
- kabelové vedení - přisv. přechodu, zemní
- propojovací kabel - zemní

H.3

Zápisy z jednání a místních šetření

Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 Rudná u Prahy - Odb. Jeneček

tms projekt s.r.o.
TMS Projekt s.r.o., se sídlem Rudolfov, Dubičné 106, PSČ 373 71 **IČO**: 48200891, **DIČ**: CZ 48200891
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., České Budějovice, č.ú.: 65802-231/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 2479.
Pracoviště **PLZEŇ**, Wenzigova 8, 301 00. Tel.:378 229 853, Fax:378 229 870

ZÁZNAM

z porady a místního šetření ke zpracování projektové dokumentace stavby:

„Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček“

Jednání se uskutečnilo dne **19.2.2020,** místní šetření na přejezdu P2236 se uskutečnilo dne **25.2.2020** za přítomnosti účastníků uvedených na přiložených prezenčních listinách.

Na poradě a místním šetření bylo dohodnuto následující:

- Přejezd bude vybaven přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3ZBI s celými závorami ve čtyř-kvadrantovém provedení (dle ČSN 34 2650 ed.2).
- Na přejezdu bude navrženo přejezdové zabezpečovací zařízení s celými závorami ve čtyř-kvadrantovém provedení, které bylo upřesněno po konání místního šetření dne 25.2.2020. Vpravo silnice III/0056-2 výstražníky se závorovými břevny „A“ a „B1/B2“; vlevo silnice výstražníky se závorovými břevny „C“ a „D“. Světelná deska výstražníku „B2“ bude doplněna pro pokrytí výjezdu z p.č. 679 v k.ú. Chýně.

  Konfigurace a počet výstražníků bude definitivně stanovena na základě řízení o změně a způsobu zabezpečení železničního přejezdu vedeném Drážním úřadem.
- Předpokládá se použití ekonomicky výhodného reléového systému s elektronickými doplňky.
- Jako prvky pro spolupůsobení vlaku se zabezpečovacím zařízením budou použity počítače náprav. Pro vyhodnocení průjezdu vlaku přejezdem bude využito systémové překřížení ovládacích úseků a směrové výstupy počítačů náprav.
- Primární kontrolní a ovládací prvky budou umístěny na pracovišti CDP Praha a na pracovišti PPV Beroun. Sekundární prvky kontrol bez možnosti ovládání PZS budou umístěny na kolejové desce, která bude nástavbou stávající, umístěnou v Odb. Jeneček. Velikost bude dimenzována pro možné doplnění indikací pro další PZS.
- V SÚ ŽST Rudná u Prahy bude ve volném stojanu vystrojena potřebná technologie pro ovládání a indikace nového PZS.
- Bude provedena úprava ASW a jeho vyzkoušení a následná výměna pro JOP vycházející z ŽST Rudná u Prahy. Dále bude modifikováno i pracoviště CDP Praha a PPV Beroun.
- Nová kabelizace bude přiložena do stávající kabelové trasy od km 19,100 (RJ3/P2234) do km 22,511 (RJ6/P2238). Od P2234 v km 19,100 do P2236 v km 20,712 bude veden kabel FLE24p. Od P2236 v km 20,712 do P2237 v km 21,475 bude veden vazební kabel FLE30p a kabel FLE 12p pro senzory PCN. Od 2237 v km 21,475 do P2238 v km 22,511 bude veden vazební kabel FLE30p a kabel FLE pro senzory PCN. Ve vazebním kabelu FLE30p i v kabelu FLE24p je ponechána rezerva pro možné připojení indikací a ovládání možného nového PZS v km 21,475, které by mohlo na tomto přejezdu vzniknout.
- V blízkosti přejezdu bude zřízen nový venkovní telefonní objekt (VTO) a místní ovládání PZZ a bude součástí plastového, integrovaného rozvaděče, který bude osazen u RD. Tento bude společný pro elektroměrový rozvaděč a pro NO a VTO v další sekci.
- VTO bude zapojen do stávajícího traťového okruhu. Připojení bude realizováno výpichovou spojkou ze stávajícího kabelu.

- Technologie PZS, tj. technologický stojan, baterie a dobíječ budou umístěny v novém zatepleném objektu s vnitřní temperací u přejezdu na pozemku p.č. 269/3 v k.ú. Litovice v majetku Správy železnic, státní organizace.
- PZS bude vybaveno v trati provozovanou kompatibilní diagnostikou vybraných provozních stavů (černá skříňka) v souladu s technickými specifikacemi.
- Elektrická přípojka pro PZZ bude zřízena ze stávajícího rozvodu NN umístěného na zastávce Hostivice – Litovice. SEE určí místo připojení nové přípojky NN pro nové PZS. Přípojka pro nové PZS bude vybavena podružným měřením el. energie. Tento, elektroměrový rozvaděč bude umístěn u RD (společný, integrovaný rozvaděč s VTO a NO). Kabelová trasa bude upřesněna po místním šetření (25.2.2020).

  Na místním šetření (25.02.2020) bylo určeno místo připojení pro nové PZS – stávající elektroměrový rozvaděč na zastávce Hostivice – Litovice. Bude nutné zažádat o navýšení jističe (z 1x20 A na 3x25 A). Vedle stávající skříně pro osvětlení RVO bude vybudován nový podružný elektroměrový rozvaděč pro měření (SŽE) přejezdu P2236 a nově i P2237 (bude opatřen klecí). Odtud bude vedena přípojka nn ve stávající kabelové trase k přejezdu P2236 k reléovému domku RD. K přejezdu P2237 bude položen jen kabel ve stávající trase jako budoucí rezerva.
- Stavbou prochází stávající společná sdělovací a zabezpečovací kabelová trasa Správy železnic, státní organizace. TUDC Praha (servis provádí ČD-Telematika) a SSZT Praha západ (Odb. Jeneček – Rudná u Prahy). Tato kabelová trasa nesmí být stavbou dotčena. V případě kolize kabelové trasy se stavbou, je nutné technicky dořešit její ochranu či přeložku se správci obou sítí.
- Z důvodu upřesnění umístění RD pro PZS, vedení kabelové trasy, el. přípojky pro PZS a řešení provedení odvodnění prostoru přejezdu bylo projektantem svoláno místní šetření dne 25.2.2020 od 9hod. na přejezdu P2236 za účasti zástupců investora Správy železnic, státní organizace.

Návrh členění dokumentace:

- **PS 101** Výstavba PZS v km 20,712 (P2236)
- **SO 101** Přejezdová konstrukce přejezdu P2236 v km 20,712
- **SO 201** Elektrická přípojka NN pro PZS v km 20,712 (P2236)

Zapsala dne 13.3.2020
Andrea Drncová (TMS Projekt s.r.o.)

Akce:

„Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček“

Stavební část všech přejezdů bude řešena podle těchto zásad:

Železniční svršek a spodek, přejezdová konstrukce

1) Železniční svršek obou přejezdů bude navržen podle zadání a požadavků ST z kolejnic 49 E1. Kolejový rošt bude na pražcích betonových s bezpodkladnicovým upevněním s upevňovadly v protikorozní úpravě. Pro výměnu kolejnic budou použity dlouhé kolejnicové pásy délky 36 m. Kolej bude svařena a svary musí být umístěny mimo přejezdovou konstrukci.
2) GPK bude upravena dle PPPK, které jako doplnění předaných geodetických podkladů prověří a předá SŽG. Rozsah směrového a výškového vyrovnání koleje bude dán přilehlými směrovými oblouky, tedy od cca km 20,5 až do km 20,9.

3) Železniční spodek vč. odvodnění bude upraven na základě výsledků geotechnického průzkumu v souladu s předpisem SŽDC S4.
4) Přejezdové konstrukce obou přejezdů budou rozebíratelné s plastbetonovými panely osazenými do závěrných zídek na bet.loži. Vnější panely budou použity delší, aby splňovaly podmínky definované dokumentem č.j. 15497/2017-SŽDC-GŘ-O13 ze dne 3.4.2017.
5) Stávající železniční svršek bude demontován v nezbytné délce, vždy však na takovou délku, aby přesahoval rozsah úprav ZKPP železničního spodku. S demontovaným materiálem bude zacházeno jako s výziskem k dalšímu použití investorem. Kolejový materiál (pražce, kolejnice, drobné kolejivo tedy nebude likvidováno na skládku ani do šrotu.
6) V souladu se ZTP budou navrženy úpravy otevřeného odvodnění, tedy reprofilace otevřených příkopů v rozsahu km 20,630 – 20,800. Protože zřejmě nebude možno zajistit přirozený odtok v terénu, bude nutné navrhnout otevřené příkopy v kombinaci se vsakovacími žebry s výplní štěrkem. Projektant upozorňuje, že tím může dojít k dotčení kabelových tras v souběhu s kolejí.
7) Na stavbu bude svoláno místní šetření, z něhož bude pořízen záznam. Zde může dojít k upřesnění některých výše uvedených zásad řešení stavby.

V dokumentaci nebudou uváděny konkrétní typy použitých výrobků.

Zaznamenal: Ing. V. Hrdlička

19.2.2020

PŘÍLOHY ZÁPISU :

- Prezenční listina 2x

tms projekt s.r.o.

Prezenční listina

z jednání konaného dne: **19.02.2020**

místo jednání: **Sokolovská 278/1955, Praha, zasedací místnost Stavební správy**

ve věci: **„Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček“**

Č.	Jméno	Organizace	Telefon, fax	E-mail	Podpis
1.	Ing. Marek Tyr	TMS Projekt s.r.o.	378 229 834	tyr@tmsplzen.cz	
2.	Ing. Petr Štengl	TMS Projekt s.r.o.	378 229 852	stengl@tmsplzen.cz	
3.	Andrea Drncová	TMS Projekt s.r.o.	378 229 855 720 047 681	drncova@tmsplzen.cz	
4.	Bc. Jaroslav Valníček	Správa železnic, s.o. – GŘ O24	972 741 487	valnicek@szdc.cz	omluven
5.	Bc. Monika Trpišovská	Správa železnic, s.o. – GŘ O30	972 241 448	trpisovska@szdc.cz	omluven
6.	Ing. Martin Musil	Správa železnic, s.o. – GŘ O14	972 244 567	musilm@szdc.cz	omluven
7.	Vlastimil Volný	Správa železnic ST Pz	737 257 887	volnyVl@szdc.cz	
8.	JOSEF POLÁK	SEE	607050780	polakj@szdc.cz	
9.	Milan Vacek	ČD-Telematika	724062783	milan.vacek@cdt.cz	
10.	Jan Korbel	Správa železnic SSZT PZ	725307521	korbel@szdc.cz	
11.	JAKUB VÁŽNÝ	SPRÁVA ŽELEZNIC SSZT Pz	724 916 441	VAZNY@SZDC.CZ	
12.	JANA MORAVCOVÁ	SŽG PRAHA	702228979	MORAVCOVAJA@szdc.cz	
13.	PETR KROUŽIL	SŽ, OŘ PHA-OPS	602 200 691	krouzil@szdc.cz	
14.	JAN MACHO	SŽ SPS Kladno	972258175 ~~602~~	j.mach@cz.	
15.	Václav Kabourek	SŽ, OŘ Pha - SPS	601367967	kabourekV@szdc.cz	

16.	Josef Ruhavička	SŽ PO Kralupy	57527	ruhavicka@szdc.cz	[signature]
17.	Martin Starý	Správa železnic OŘ Praha	602291590	staryon@szdc.cz	[signature]
18.	Vilém Hamouz	Správa Železnic CDP Praha	725068965	Hamouz@szdc.cz	[signature]
19.	JOSEF KREMEN	SPRÁVA ŽELEZNIC SSZ	725963524	KREMENJO@SZDC.CZ	[signature]
20.	VLADIMÍR HRDLIČKA	PROJEKT servis. Spol. sr. o.	724337502	vladimir.hrdlicka@projekt-servis.cz	[signature]
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					

tms projekt s.r.o.

Prezenční listina

z místního šetření konaného dne: **25.2.2020**

místo jednání: **železniční přejezd P2236 v km 20,712**

ve věci: **„Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček**

Č.	Jméno	Organizace	Telefon, fax	E-mail	Podpis
1.	Ing. Petr Štengl	TMS Projekt s.r.o.	378 229 852	stengl@tmsplzen.cz	
2.	Andrea Drncová	TMS Projekt s.r.o.	378 229 855	drncova@tmsplzen.cz	
3.	Vlastimil Volný	SŽ s.o. STPz	737 254 889	volny_vl@szdc.cz	
4.	Polák Josef	SŽ, SEE	607 050 780	polakj@szdc.cz	
5.	PETR JONÁŠ	SŽ, TO KLADNO	603 367 942	JONAS@SZDC.CZ	
6.	KLÍMEN JOSEF	SŽ, SSZ	725 961 524	KLIMENJO@SZDC.CZ	
7.	Vacek M. Jan	ČD-Telematika	724 022 983	milan.vacek@cdt.cz	
8.	JAKUB VÁŇA	SSZT PZ	724 876 441	VANA@SZDC.CZ	
9.	JAN KORBEL	SSZT PZ	725 307 521	Korbel@szdc.cz	
10.	VLADIMÍR HRDLIČKA	PROJEKT servis spol. s r.o.	724 337 502	vladimir.hrdlicka@projekt-servis.cz	
11.	JANA MORAVCOVÁ	SŽG PRAHA		MORAVCOVAJA@SZDC.CZ	
12.					
13.					
14.					
15.					

tms projekt s.r.o.
TMS Projekt s.r.o., se sídlem Rudolfov, Dubičné 106, PSČ 373 71 **IČO**: 48200891, **DIČ**: CZ 48200891
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., České Budějovice, č.ú.: 65802-231/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 2479.
Pracoviště **PLZEŇ**, Wenzigova 8, 301 00. Tel.:378 229 853, Fax:378 229 870

ZÁZNAM

ze závěrečné porady ke zpracování projektové dokumentace stavby:

„Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček“

Jednání se uskutečnilo dne **19.08.2020** za přítomnosti účastníků uvedených na přiložené prezenční listině.

Na poradě bylo dohodnuto:

1) V situačním schématu se rychlostník „60 km/h“ ze směru od Rudné u Prahy z km 20,527 posune do km 20,567. Rychlostník „50km/h“ ze směru od Odb. Jeneček v km 20,692 bude odstraněn.
2) Nová kabelová trasa v místě přejezdu v km 20,749 – 20,867 bude přiložena do stávající kabelové trasy.
3) Biologický průzkum – v dokumentaci bude doplněno o text:
   V místě záměru, ani v jeho okolí nelze očekávat žádné zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.
   V území se vyskytují běžné druhy charakteristické pro dané ekosystémy.
   Biologický průzkum není dle souhrnného stanoviska MěÚ Černošice OŽP č.j.: MUCE 29869/2020 OŽP/Apr ze dne 12.5.2020 požadován.
   (B.3.1.8 str.17)
4) Záplavové území – v celé dokumentaci bude opraveno a doplněno o text:
   Místo křížení železniční trati s Litovickým potokem v km 19,597 se nachází v aktivní zóně záplavového území Qakt a v záplavovém území Q100 Litovického potoka.
   Městský úřad Černošice OŽP – vodní hospodářství č.j: MUCE 29869/2020 OŽP/Apr ze dne 12.5.2020 nepožaduje zpracování povodňového plánu.
   (B.3.1 str.13-14; B.3.1.3 str.15; B.3.5 str.20)
5) Dočasný zábor ZPF – v celé dokumentaci bude opraven a sjednocen rozsah záborů ZPF a příslušných kapitolách doplněn o text:
   Při stavbě dochází k dočasnému záboru ZPF v celkovém rozsahu 20m^2.
   Městský úřad Černošice OŽP – orgán ochrany zemědělského půdního fondu nepožaduje vynětí ze ZPF, viz. souhrnné stanovisko MěÚ Černošice č.j: MUCE 29869/2020 OŽP/Apr ze dne 12.5.2020.
   (B.3.1 str.13; B.7 str.25; F.1.7.1 str.3)
6) Odpadové hospodářství – v textu bude doplněno:
   Seznam možných zařízení k nakládání s odpady je pouze informativního charakteru a slouží pro potřeby společného územního a stavebního řízení. Není pro zhotovitele závazný.
   (B.1.5.5 str.10; str.B.3.2 str. 18)

Navržené technické řešení bylo všemi přítomnými odsouhlaseno.

Zapsal dne 20.08.2020: Andrea Drncová (TMS Projekt s.r.o.)

PŘÍLOHY ZÁPISU:

- Prezenční listina

tms projekt s.r.o.

Prezenční listina

z jednání konaného dne: **19.08.2020**

místo jednání: **Sokolovská 278/1955, Praha, zasedací místnost Stavební správy**

ve věci: **„Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček“**

Č.	Jméno	Organizace	Telefon, fax	E-mail	Podpis
1.	Andrea Drncová	TMS Projekt s.r.o.	378 229 855 720 047 681	drncova@tmsplzen.cz	
2.	Radek Friesl	TMS Projekt s.r.o.	378 229 850	friesl@tmsplzen.cz	
3.	HRDLIČKA VLADIMÍR	PROJEKT SERVIS spol. s r.o.	724337502	vladimir.hrdlicka @projekt-servis.cz	
4.	VOSTRÝ MARTIN	SŽ - OŘ PRAHA OES	9722 29212	vostry@správazeleznic.cz	
5.	VAŽNÝ JAKUB	SŽ - OŘ PRAHA SŘT P2	724 836 441	VAZNYJ@ SPRAVAŽELEZNIC.CZ	
6.	Hamouz Vilém	CDP Praha	725 068 965	HamouzV@ Správa železnic.cz	
7.	KUNÍK PETR	SŽ GŘ O12	725 805 707	kunik@spravazeleznic.cz	
8.	JIŘÍ HUBKA	SŽ OŘ Pha SMT	728 541880	hubka@správazeleznic.cz	
9.	JOSEF KŘENEK	SŽ, SSZ	725 960524	KRENEKJO@ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
10.	LUCIE DALECKÁ	SŽ, SSZ	702 209 938	DALECKAL@SPRAVAŽELEZNIC.CZ	
11.	Vlastimil Volný	SŽ ST P2	737 257 887	volny Vl @ správa železnic.cz	
12.					
13.					
14.					
15.					

H.4

Vyjádření složek Správy železnic, s.o. a ČD, a.s.

Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 Rudná u Prahy - Odb. Jeneček

SPRÁVA ŽELEZNIC

H.4.1

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 34233/2020-SŽ-GŘ-O11
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Jaroslav Daněk
Telefon +420 972 524 575
Mobil +420 725 767 812
E-mail danek@szdc.cz

Datum 28. května 2020

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9

(*pouze v elektronické podobě*)

„Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček", souhrnné vyjádření k dokumentaci pro společné povolení

K dokumentaci pro společné povolení (DUSP) stavby „Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček" má úsek řízení provozu následující připomínky:

1. Odbor řízení provozu (O11)
(zpracovatel: Ing. J. Daněk, tel. 972 524 575)

V části B., kapitole B.1.4.1, PS 101, str. 5 a v části D.1, Technické zprávě, kapitole 3., str. 4 je uvedeno, že kontrolní a ovládací prvky budou umístěny na DOZ v ŽST Beroun a na CDP Praha. Místo „DOZ" nutno uvést „PPV" (tzn. pracoviště pohotovostního výpravčího).

2. Odbor plánování a koordinace výluk (O12)
(zpracovatel: Ing. P. Kuník, tel. 972 244 487)

1) B.2.2 Popis navrženého technického řešení: Odstavec týkající se přejezdu P6253 se zřejmě netýká řešené stavby, vypustit.
2) B.6.1 Výluky železničního provozu: Opravit vyloučený úsek na traťovou kolej Rudná u Prahy – odb. Jeneček.
3) SO 101, TZ, kap. 2 Všeobecné údaje: V druhé odstavci vypustit „Kol.míst.n.) – Rataje nad Sázavou odbočka (mimo)".
4) SO 101, TZ, kap. 2 Všeobecné údaje: Je uvedeno, že stávající rychlostník „70" je osazen chybně. Není zřejmé, zda bude úprava tohoto rychlosníku řešena v této stavbě nebo nezávisle, příp. v rámci jakého SO / PS.
5) SO 101, TZ, kap. 10 Návrh postupu prací: Rozpor v jednotlivých odstavcích kapitoly ohledně délky výluky. Sjednotit délku výluky v celé kapitole, vč. částí B.6.1 a F.
6) SO 101: Není zřejmé, v rámci jakého SO / PS je řešena úprava výstroje trati. Žádáme doplnit schéma úprav.
7) F.1.10.1: Výluky dopravy a jiná dopravní omezení: Opravit vyloučený úsek na traťovou kolej Rudná u Prahy – odb. Jeneček (nikoliv odb. Jenečky).

Ing. Miroslav Jasenčák
náměstek generálního ředitele pro řízení provozu

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.szdc.cz

Generální ředitelství
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

SPRÁVA ŽELEZNIC

H.4.2

Váš dopis zn.
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 35636/2020-SŽ-GŘ-O13
Listů/příloh 3/0

Vyřizuje Ing. Hana Bouberlová
Telefon 972 244 498
Mobil +420 725 530 539
E-mail bouberlova@szdc.cz

Datum 3. června 2020

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 2781/1955
190 00 Praha 9
Josef Křemen
(pouze elektronicky)

Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček

K předložené projektové dokumentaci (stupeň DSP) od zhotovitele TMS Projekt s.r.o. Plzeň, máme z hlediska našeho odboru následující připomínky.

Zásadní připomínky k dokumentaci

- Nesouhlasíme se zakonzervováním stávajících nevyhovujících směrových poměrů v oblasti přejezdu s propadem rychlosti na 40 km/h (oblouk R214 bez přechodnic a bez převýšení). Navrhujeme alternativní řešení dle finančních možností této stavby:
  - Drobnou úpravou převýšení ve složeném oblouku R370/328 m před přejezdem a prodloužením jeho výstupní přechodnice upravit rychlost na 60 km/h pro RP V (tj. do limitu 100 mm); v navazujícím směrovém oblouku R214 m doplnit přechodnice (sklon vzestupnice minimálně n=450, lépe 500) a příp. upravit poloměr (optimálně na R275 m bez rozšíření rozchodu) a pokud to stav kolejového roštu umožní zřídit převýšení pro rychlost 60 km/h příp. uvažovat s novým kol. roštem; vzhledem k blízkosti zastávky se tato rychlost jeví jako dostatečná s minimálním dopadem do výškového řešení přejezdu.
  - Variantně natrasovat celý směrový motiv od km 20,6 do km cca 20,9 pomocí složených oblouků a mezilehlé přechodnice pro rychlost 65/70 km/h s vymístěním vzestupnice z přejezdu; tato rozsáhlejší úprava si vyžádá nový kol. rošt a umožní zřízení BK a zavedení RP V_{130}.
- Vsakovací zkouška stanovila prostředí jako velmi málo propustné. Do takového prostředí nelze navrhovat vsakovací objekty. Předpokládaná hloubka propustnějších zemin musí být prokázána GTP.

Připomínky k jednotlivým částem a objektům

Železniční svršek (zpracoval Ing. Lelek Jiří, tel.: 972 322 583, lelek@szdc.cz)

- Vzhledem ke krátkému úseku výměny kolejového roštu v oblasti přejezdu požadujeme navrhnout nový kolejový rošt shodných charakteristik upevnění se stávajícím (tj. upevnění K) z důvodu shodných účinků v bezstykové koleji a pro zachování homogenity kolejového roštu. Tento požadavek se neuplatní, pokud se rozsah výměny kolejového roštu rozšíří dle zásadní připomínky výše.
- Navržená délka přechodnice v přejezdu je krátká, nevyhovuje parametru dle ČSN 73 6360-1 tabulka 6.
- V situaci přejezdu žádáme o rozlišení plnou/čárkovanou čarou nově vkládané kolejnice a pouhou směrovou úpravu/výběh podbitím.

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.szdc.cz

Generální ředitelství
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

- Upravte TZ, jsou v ní zmínky ze stavby na trati Kolín - Ledečko.

Železniční spodek (zpracoval Ing. Petr Břešťovský, Ph.D., tel. 972 244 275**,** Brestovsky@szdc.cz)

Geotechnický průzkum

- Máme pochybnosti o provedené statické zatěžovací zkoušce. V TZ je popsána spražová hlína, kdy na povrchu byla zastižena voda. Hloubka provedené SZZ měla být 1,05 m pod úložnou plochou pražce. V přiložené fotodokumentaci je dle mého poloha SZZ výrazně výše než je uváděno (dle mého názoru někde na rozmezí štěrkové lože a ŠD). Očekával bych v sondě vodu, ale z fotografie je zřejmém že je sonda suchá. Dále jsou na fotografii betonové pražce.
- Únosnost 17,0 MPa na jílu F6 s měkkou konzistencí je zvláštní. Při výpočtu E_{0r} bych očekával použití jiného koeficientu než z=1,0.
- Navržená ZKPP je nedostatečná. Je nutné provést výměnu materiálu pod ZKPP, tak aby se ŠD mohla ukládat na pevný povrch. Ve výpočtu uvažovaný modul štěrkodrti 80 MPa je při pokládce na měkký jíl nedosažitelná.

Technická zpráva

- Kap. 8.2 – V návrhu je nutné upravit složení ZKPP viz připomínky ke GTP.
- Kap. 8.3 – Nesouhlasím s navrženým způsobem likvidování povrchových vod pomocí vsakování. GTP stanovil koeficient vsaku $3{,}64 \times 10^{-8}$ $m.s^{-1}$, což je prostředí velmi málo propustné. V takovém prostředí se vsakovací objekty nemají navrhovat (nic se nevsákne).
- Kap. 8.3 - V této kapitole se hovoří o zjištění propustnějších zemin ve hloubce cca 2,0m a více. Ve zprávě o GTP jsem však žádnou takovou poznámku nenašel.
- Návrh odvodnění musí být změněn. Případný vsak musí být prokázán průzkumem, který doloží, že lze vody vsakovat. V předloženém průzkumu toto potvrzeno není.
- V technické zprávě není popsáno odláždění výtoku z příčného žlabu.
- V technické zprávě nejsou popsány úpravy svahů odvodnění (polovegetační tvárnice).

Situace

- Z jakého důvodu je šachta Š3 umístěna přímo v příkopu?

Podélný řez

- Do podélného řezu doplňte výškové vedení dna příkopů a spodku vsakovacího žebra (pokud bude potvrzeno GTP).

Železniční přejezdy (zpracovala Ing. Hana Bouberlová, tel. 972 244 498, bouberlova@szdc.cz)

- Projektová dokumentace navrhuje vodorovné dopravní značení na pozemní komunikaci – V5 „Příčná čára souvislá". Vzhledem k tomu, že se jedná o přejezd s vysokým počtem nehod a přitom se jedná o přejezd v přehledném úseku, doporučujeme instalovat před přejezdem V18 „Optická psychologická brzda" v akustickém provedení dle TP 133.

Závěr

S dokumentací nesouhlasíme a požadujeme dořešit zásadní připomínky.

v.z. Ing. Jan Čihák
Ing. Radek Trejtnar, Ph.D.
Ředitel odboru traťového hospodářství

(podepsáno elektronicky)

drncova@tmsplzen.cz

Předmět: FW: Přejezd P2236

Od: Břešťovský Petr, Ing., Ph.D. <brestovsky@spravazeleznic.cz>
Odesláno: úterý 25. srpna 2020 9:37
Komu: Křemen Josef, Ing.
Předmět: Přejezd P2236

Dobrý den,
Po prostudování projektu a reakce projektanta navrhuji toto:

1. Další průzkum neprovádět.
2. Neprovádět vsakovací příkopy, pouze pročístění.
3. Pro odvodnění provést vsakovací jímku z betonových skruží s dostatečným retenčním prostředím – obsypání skruží štěrkem. Do této retenční nádrže bude odvodněna pouze ZKPP.

S pozdravem

Ing. Petr Břešťovský, Ph.D.

Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství

Systémový specialista
Úsek provozuschopnosti, odbor traťového hospodářství, oddělení železničního spodku

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Pracoviště: Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8
T 972 244 275
M 606 054 292
E brestovsky@szdc.cz
www.szdc.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese www.szdc.cz/dolozka

SPRÁVA ŽELEZNIC

H.4.3

Váš dopis zn.	10330/2020-SŽ-SSZ-ÚT1
Ze dne	20.4.2020
Naše zn.	34210/2020-SŽ-GŘ-O14
Listů/příloh	1/1
Vyřizuje	Ing. Martin Musil
Telefon	+420 972 244 567
Mobil	+420 602 711 755
E-mail	musilm@szdc.cz
Datum	28. května 2020

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha

„Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček" vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení a územní řízení (DUSP)

Předkládám celkové vyjádření odboru zabezpečovací a telekomunikační techniky k dokumentaci pro stavební povolení a územní řízení (DUSP) výše uvedené stavby:

Zabezpečovací zařízení

- Rozpočet stavby nebyl součástí dokumentace a nebylo možno se k němu vyjádřit.
- Snímače počítačů náprav vyhodnocující průjezd železničních vozidel přejezdem (zhášecí obvod) musí být umístěny nejméně 5 metrů od okraje vozovky nebo 4,75 metru od okraje chodníku.
- Výstražné kříže u přejezdu doporučujeme zvýraznit žlutým reflexním orámováním.
- V části B.2.2 je uveden přejezd navíc P6253, který leží u Sepekova.
- Máme pochybnosti, zda výpočet tabulky přejezdu byl pro postupné (sekvenční) sklápění závor poveden podle dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 (viz příloha dopisu)

Sdělovací zařízení (Ing. Kapička, tel. 972 244 495)

- K předložené dokumentaci nemáme připomínek.

Ing. Martin Krupička
ředitel odboru
zabezpečovací a telekomunikační techniky

Přílohy

- **Dopis čj. 3867/2017-SŽDC-O14 „Upřesnění výpočtu dob u PZS s postupným (sekvenčním) sklápěním závor**

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.szdc.cz

Generální ředitelství
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

SPRÁVA ŽELEZNIC

H.4.4

Váš dopis zn. 10330/2020-SŽDC-SSZ-UT1
Ze dne 11.5.2020
Naše zn. 30854/2020-SŽ-GŘ-O15
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Anna Šiklová
Telefon +420 972 244 252
Mobil +420 702 194 289
E-mail siklova@szdc.cz

Datum 29. května 2020

Správa železnic, s.o.
O6
Josef Křemen

- k zaslání elektronicky –

kemenjo@szdc.cz

Stanovisko k dokumentaci z hlediska ochrany jednotlivých složek životního prostředí „Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy - Odb. Jeneček"

Z předložené dokumentace se naše pozornost soustředila na části týkající se Vlivu stavby na životní prostředí. K výše uvedené dokumentaci konstatujeme, že problematice ochrany životního prostředí (ŽP) byla zpracovatelem věnována přiměřená pozornost. K předkládané dokumentaci pro společné povolení uvádíme následující připomínky:

1. **Odpady a odpadové hospodářství**

Požadujeme uvést požadavek SŽDC na zpracování dokumentace o nakládání s odpady s ohledem na finanční náklady stavby (buď „Zprávu o nakládání s odpady" nebo „Prohlášení o nakládání s odpady" v rozsahu uvedeném ve VTP).

Ing. Bohuslav Stečínský, MSc.
ředitel odboru provozuschopnosti

digitálně podepsáno

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.szdc.cz

Generální ředitelství
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Ověřovací doložka konverze dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem **767496**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Ověřující osoba: **Anna ŠIKLOVÁ**

Vystavil: **Správa železnic, státní organizace**

Datum: **29.05.2020 08:09:24**

035cf14e-ddc8-4f93-82f0-573983d0e3fc

SPRÁVA ŽELEZNIC

H.4.5

Váš dopis zn.	10330/2020-SŽ-SSZ-ÚT1
Ze dne	11. 5. 2020
Naše zn.	30662/2020-SŽ-GŘ-O23
Listů/příloh	1/0
Vyřizuje	Ing. Lenka Žemličková Ph.D.
Telefon	
Mobil	+420 728 750 333
E-mail	zemlickova@szdc.cz
Datum	14. května 2020

Správa železnic s. o. SSZ
kremenjo@szdc.cz
Kopie:
drncova@tmsplzen.cz

Připomínky k dokumentaci stavby „Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy - Odb. Jeneček".

Sdělujeme, že k předkládané dokumentaci stavby „Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy - Odb. Jeneček" nemá odbor pozemních staveb žádné připomínky.

Ing. Stanislav Bytnar
Ředitel odboru pozemních staveb

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.szdc.cz

Generální ředitelství
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

SPRÁVA ŽELEZNIC

H.4.6

Váš dopis zn. 10330/2020-SŽ-SSZ-ÚT1
Ze dne 11. 5. 2020
Naše zn. 33601/2020-SŽ-GŘ-O24
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Ing. Ondřej Plocek
Telefon +420 972 322 491
Mobil +420 727 827 268
E-mail plocek@szdc.cz

Datum 27. května 2020

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9

v kopii e-mailem: kremenjo@szdc.cz,
drncova@tmsplzen.cz

Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy - Odb. Jeneček

Odbor elektrotechniky a energetiky k zaslané projektové dokumentaci pro společné povolení výše uvedené stavby nemá připomínky.

Ing. Jaromír Hrubý
ředitel odboru elektrotechniky a energetiky

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.szdc.cz

Generální ředitelství
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

SPRÁVA ŽELEZNIC

H.4.7

Váš dopis zn, 10330/2020-SŽ-SSZ-ÚT1 Kře
Ze dne 11. 5. 2020
Naše zn, 31535/2020-SŽ-GŘ-O30
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Karel Knížek
Telefon +420 972 522 142
Mobil +420 724 931 668
E-mail knizek@szdc,cz

Datum 21. května 2020

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
p. Josef Křemen
Sokolovská 278/1955
19 00 Praha 9 - Libeň

Vyjádření k dokumentaci ve stupni DUSP „Rekonstrukce PZS přejezdu P2236 v km 20,172 na trati Rudná u Prahy – odbočka Jeneček"

Oddělení požární prevence odboru bezpečnosti a krizového řízení Správy železnic prošlo předloženou dokumentaci stavby a má připomínku.

- **Technická zpráva,** část D.1, 0001, čl. 7 - ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY, **není v několika citacích v souladu** se Souhrnnou částí, část B, čl. B.4.2 – Zásady zajištění požární ochrany stavby, ve kterém je vše uvedeno správně. Zjištěný nesoulad článků požadujeme opravit.

Navrhovaný princip řešení požárně bezpečnostních požadavků je bez zásadních připomínek.

Ing. Mgr. Vladimír Abraham, MBA
ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www,szdc,cz

Generální ředitelství
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

SPRÁVA ŽELEZNIC

H.4.8

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. S13284/DUSP-21300/2020-SŽ-OŘ PHA-OPS
Listů/příloh 3/0

Vyřizuje Ing. Tomáš Laube
Telefon +420 972 224 838
Mobil +420 607 080 397
E-mail laube@szdc.cz

Datum 2. června 2020

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Ing. Josef Křemen
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9 - Libeň

Vyjádření OŘ Praha

/investor: Správa železnic, státní organizace/

Správa železnic, státní organizace (dále jen SŽ) Oblastní ředitelství Praha (dále jen OŘ PHA) posoudila předloženou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení (DUSP) k akci **„Výstavba PZS na přejezdu P 2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy-Odb. Jeneček"** a má následující připomínky a požadavky týkající se výše uvedené stavby:

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Praha-západ /SSZT-Pz/ OŘ PHA:
Upozorňuje, že v technické zprávě části „D" je mj. uvedeno zapracování kontrol PZS do JOP v ŽST Rudná u Prahy. V ŽST Rudná u Prahy JOP (jednotné obslužné pracoviště) zřízeno není. Úprava SW bude provedena v panelu EIP (doplnění nových vstupů a výstupů elektronického stavědla).
Projekt zmiňuje v dokumentaci výluky a omezení na trati Rudná u Prahy – odb. Jeneček. Vzhledem k tomu, že musí dojít (jak je v dokumentaci zmíněno) také k úpravě SW elektronického stavědla DOZ Praha Smíchov – Rudná – Beroun je nutné počítat s výlukou také na této trati a na trati Rakovník – Beroun. Předpoklad je jedna noční výluka při zastaveném provozu.
V tabulce PZS je spočítán odklad výstrahy ze směru od Jenečku Tzv 5,91s a navržen skutečný odklad výstrahy Tzvs 5s. Pokud odklad výstrahy Tzv je do 15s, toleruje se jeho nezřízení. Vzhledem k časté poruchovosti časových souborů žádá SSZT-Pz nezřízení odkladu ze směru od Jenečku.
V TZ PD PS 101 v odstavci 3.2 je navržena instalace lokálního diagnostické systému s minimálně 16ti vstupy. SSZT-Pz požaduje navýšení počtu vstupů minimálně na 60 a dále o doplnění modulů pro měření elektrických veličin.
Upozorňuje, že v zájmovém území se nachází inženýrské sítě v její správě. Před zahájením stavby je nutné v dostatečném předstihu (minimálně 14 dní předem) objednat jejich vytýčení na tel. 972 257 480 nebo 602 691 953, pí. Procházková.
Kontakt: Milan Bělehrad, tel.: 606 622 787

Správa pozemních staveb /SPS/ OŘ PHA:
Informuje, že v zájmovém území stavby eviduje ve své operativní správě objekt zastávky Hostivice- Litovice.
Požaduje nahlásit termín zahájení a ukončení prací v předstihu místnímu správci SPS OŘ Praha, panu Václavu Forstovi, tel.: 724 754 012.
Požaduje v případě dotčení objektu ve své správě neprovádět zásahy do nosních konstrukcí a minimalizovat bourací práce. Případné porušené plochy omítek, dlažeb, sokolů, aj... uvést do původního stavu.
Inženýrské sítě ve správě SPS OŘ Praha nesmí být porušeny ani poničeny.
Požaduje zajistit bezpečný přístup do objektů ve správě SPS OŘ Praha a na nástupiště žel. zastávky a zároveň po celou dobu realizace stavby zajistit úklid staveniště.
Kontakt: Ing. Lukáš Klauz, tel.: 725 805 788.

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.szdc.cz

Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00 Praha 7

Správa mostů a tunelů /SMT/ OŘ PHA:
Informuje, že v prostoru stavby (výkopů) eviduje mosty a propustky ve své správě (v TU 0741) v km 19,172(P); km 19,597(M); km 20,815(P) a km 21,466(P). Při provádění prací nesmí dojít ke zhoršení stavebnětechnického stavu objektů, zejména porušení hydroizolace a ke zhoršení odtokových poměrů v oblasti objektů.
Zhotovitel oznámí termín zahájení prací v blízkosti propustků místnímu správci s předstihem min. 2 týdny - místní správce Ing. Jiří Hubka 728 541 880.
Kontakt: Ing. Čermák Tomáš, tel.: 601 559 604

Odbor obchodních činností /OOČ/ OŘ PHA:
Upozorňuje, že na pozemku v k.ú. Litovice, ppč. 269/3 eviduje nájemní smlouvy č. 6458001616 (SML 1) a č. 6458005317 (SML 2). Rozsah pronajatého území na pozemku je uveden v přílohách (SML 1 a SML 2).
Vzhledem k tomu, že předpokládaný zábor stavby zasahuje i do pronajatých částí pozemků, je nutné kontaktovat zpracovatele smlouvy a upřesnit podrobnosti k zásahu do najatých ploch, nejpozději 6 měsíců před realizací:
SML 1: Zimmermannová Marie, +420 972 224 626, ZimmermannovaM@szdc.cz
SML 2: Ing. Pavel Votava, +420 972 226 456, Votava@szdc.cz
Zbylé pozemky jsou bez nájemních vztahů.
Kontakt: Ing. Jitka Kubečková, tel.: 602 677 940

Odbor energetiky a služeb /OES/ OŘ PHA:
Připojení musí splňovat Technické podmínky připojení k LDSž, jež jsou k dispozici na https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/energetika/podminky-pripojeni.
Konstrukčně musí rozvaděč vyhovovat osazení systémem dálkového odečtu DOE – je nutno počítat s dostatečným prostorem pro umístění komunikátoru. Elektroměr dodá a osadí stavba a bude typu ED310.DR dle specifikací pro Správu železnic, státní organizace; komunikátor dodá a osadí Správa železnic, státní organizace.
Kontakt: Miroslav Chalupecký, tel.: 702 194 293

Řízení provozu /ŘP/ OŘ PHA:
Bez připomínek
Kontakt: Michal Votava, tel.: 606 096 659

Správa tratí Praha západ /ST-Pz/ OŘ PHA:
Upozorňuje, že prostor do vzdálenosti 2,5m od osy krajní koleje je prostorem veřejně nepřístupným. V tomto prostoru se mohou pohybovat pouze osoby, které splňují zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru a které absolvovaly příslušná školení o bezpečnosti práce v provozované koleji a zkoušky SŽ dle předpisu.
Vzhledem ke vzdálenosti stavby k provozované koleji požaduje, aby stavba byla provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy. Do průjezdného průřezu nevyloučených traťových kolejí nesmí zasahovat žádné překážky (nářadí, mechanizace, materiál, apod.). Odkládání materiálu ani provizorně není možno na pozemky SŽ.
V SO 101 ST-Pz opakovaně požaduje betonové pražce s bezpodkladnicovým upevněním a hmotností přes 300kg. V projektu chybí doplnění hmotnosti požadovaných pražců.
Upozorňuje, že projekt hovoří o dvou přejezdech (pravděpodobně nedopatřením). Bylo by vhodné v souhrnné zprávě opravit.
Po dokončení prací požaduje kompletní úklid staveniště s odvozem veškerého zbytkového materiálu a uvedení terénu do původního stavu. Přebytečný materiál či zemina nesmí být ani provizorně ukládány na pozemku dráhy.
Požaduje oznámit zahájení stavebních prací minimálně 14 dní předem vedoucímu TO Kladno - pan Petr Joneš, tel.: 601 367 942.
Kontakt: Ing. Jana Trtíková, tel.: 972 226 502, 724 063 613.

Správa elektrotechniky a energetiky /SEE/ OŘ PHA:
Bez připomínek
Kontakt: Lukáš Voldřich, tel.: 607 050 781

Z hlediska požární ochrany OŘ PHA :
Z hlediska požární ochrany požaduje dodržet ustanovení čl. B.4.2. - "Zásady zajištění požární ochrany stavby" uvedeného v souhrnné technické zprávě.
Kontakt: Švejdová Martina, tel.: 724 165 919.

Provedení stavby musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb státních drah v platném znění - odkaz na internetové stránky:

Technické kvalitativní podmínky státních drah (TKP SD) jsou dostupné na webových stránkách SŽ-CTD: www.tudc.cz → *Dokumenty pro zhotovitele.*

Upozorňujeme, že toto vyjádření je vydáno pouze jako vyjádření za OŘ Praha. **Vyjádření ostatních organizačních složek dráhy (SŽ) si musíte taktéž zajistit.**

Libor Škvára
náměstek ředitele pro techniku

Správa železnic
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[63]

Přílohy

1. OOČ – zákres dle SML 1 — 1 x PDF, zasláno elektronicky na KremenJo@szdc.cz
2. OOČ – zákres dle SML 2 — 1 x PDF, zasláno elektronicky na KremenJo@szdc.cz

1372
0
5
10
15
20

Československé státní dráhy Ruz
99
zast.

SPRÁVA ŽELEZNIC

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 2200/2020-SŽ-SŽG-RP PHA
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Jana Moravcová
Telefon +420 972 221 786
Mobil +420 702 228 979
E-mail moravcovaja@szdc.cz

Datum 28. května 2020

Ing. Josef Křemen
SŽ, s.o., SS západ
Sokolovská 1955/278
190 00, Praha 9 - Libeň

Věc: Vyjádření UOZI-Investora k projektové dokumentaci „ Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček "

Projektová dokumentace pro společné provedení byla doručena v otevřené i uzavřené formě byla elektronicky doručena na SŽG Praha, RP Praha, 28.5. 2020 v otevřené i uzavřené formě, ověřil Ing. Petr Pavelka, dne 27. 5. 2020, č.ov. 79/2020.

Železniční bodové pole
Pro účel projektování bylo využito stávající ŽBP poskytnuté SŽG a splňující TKP staveb státních drah. Během realizace je nutné ochránit stávající ŽBP a body zničené stavbou nahradit ve spolupráci se správcem ŽBP.

Železniční mapové podklady
Rozsah mapových podkladů poskytnutých SŽG a splňující TKP staveb státních byl pro účely projektování dostačující.

Železniční katastr nemovitostí
K navrženému řešení nemáme připomínky.

Prostorová poloha koleje
PPK nebyla součástí DSPS.

Závěr:
Předložená dokumentace **splňuje požadavky TKP** staveb státních drah.

V Praze dne 28.5.2020
elektronicky podepsala: Ing. Jana Moravcová

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa železniční geodézie Praha
Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6
www.szdc.cz

Management kvality ISO 9001 DEKRA www.dekra-seal.com

SPRÁVA ŽELEZNIC

H.4.10

Váš dopis zn. 10330/2020-SŽ-SSZ-ÚT1
Ze dne 11. května 2020
Naše zn. 356/2020-SŽ-CDP PHA-TECH
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Petr Smejkal
Telefon +420 972 228 930
Mobil +420 725 573 060
E-mail SmejkalP@szdc.cz

Datum 25. května 2020

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Ing. Josef Křemen
TMS projekt, s.r.o.
Paní Andrea Drncová

Vyjádření CDP Praha k dokumentaci stavby „Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček“ (DUSP)

Zasílám vyjádření CDP Praha k předložené dokumentaci předmětné stavby.

1) Průvodní zpráva, seznam použitých zkratek – *D1 Předpis o provozování dráhy* nahraďte předpisem *SŽDC D1 – Dopravní a návěstní předpis.*
2) Upozorňujeme na nutnou úpravu ASW, jeho přezkoušení a následnou výměnu pro pracoviště JOP na CDP Praha, na PPV Beroun a na cvičném sále CDP Praha.

S pozdravem

Ing. Pavel Kolář
ředitel CDP Praha

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.szdc.cz

Centrální dispečerské pracoviště Praha
V Trianglu 2474
180 00 Praha 9

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 00000/0000-SŽ-OS-O00
Stran/příloh 5/0

Vyřizuje Lucie Dalecká
Telefon +420 972 244 849
Mobil +420 702 209 938
E-mail DaleckaL@szdc.cz

Datum 22. 5. 2020

Interní sdělení

Připomínky k DÚSP „Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček"

Dle schválených ZTP by se mělo jednat o dokumentaci pro společné povolení (DUSP) nikoliv dokumentaci pro stavební povolení (DSP).

Část B: Souhrnná technická zpráva

Str. 7 – kapitola B.1.4.6 Podmínky posuzování vlivů na životní prostředí

Ve schválených ZTP byl požadavek na zajištění vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda stavba podléhá nebo nepodléhá procesu EIA. Bylo toto vyjádření vydáno? Je součástí dokladové části DSP? Vyjádření mělo být dle schválených ZTP předloženo na SSZ ŽP ihned po obdržení…

Požadujeme doplnit informaci, zda záměr podléhá nebo nepodléhá procesu EIA dle vyjádření příslušného krajského úřadu s uvedením č.j. a dne vydání a odkazem na Dokladovou část, jejíž součástí musí vyjádření být.

Požadujeme vyjádření doložit.

Str. 7 – kapitola B.1.5.1 Uvolnění staveniště

Do tabulky dotčených pozemků požadujeme doplnit druh pozemku dle KN a rozsah záboru pozemku pro účely stavby, aby bylo jednoznačně patrné, že nedojde k záboru ZPF nebo PUPFL.

Např. pozemek p. č. 863 v k. ú. Chýně, který je ve výčtu pozemků dotčených stavbou, je dle KN trvalý travní porost, tj. ZPF. Pokud tedy dojde k záboru tohoto pozemku, je tvrzení, že nedojde k záborům ZPF ani PUPFL, jednoznačně nepravdivé. Pokud dojde k jeho zásahu, je nutné rozsah záborů ZPF specifikovat, vyčíslit a doplnit do všech příslušných kapitol napříč DUSP.

Rozsah záboru jednotlivých pozemků bude z důvodu stavby podstatně menší, než vyplývá ze Záborového elaborátu (výkresů Jenecek_DSP_C3_01_zabor a Jenecek_DSP_C3_02_zabor), kde je vymezen maximální územní rozsah stavby. Není možné stanovit maximální územní rozsah stavby podle hranice dotčených pozemků, protože pak by v celém území vymezeném záborem muselo dojít např. ke kácení dřevin, biologickému průzkumu apod.

Proto požadujeme doplnit do tabulky výše uvedené a současně přepracovat výkresy záborového elaborátu podle skutečného záboru stavby.

Str. 8 – B.1.5.4 Likvidace porostů

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.szdc.cz

Generální ředitelství
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Na straně 3 STZ je uvedeno, že kácení bude provedeno ve větším rozsahu než 40 m2, což si protiřečí s informacemi v kapitole B.1.5.4 Likvidace porostů a dále na str. 13, kde se tvrdí, že kácení se týká nespojitých porostů s rozlohou menší než 40 m2, a proto nebylo nutné provádět dendrologický průzkum. Požadujeme uvedené informace sjednotit!

Současně by podle výkresů Záborového elaborátu muselo dojít k podstatně rozsáhlejšímu kácení souvislých porostů, jejichž rozloha by byla větší než 40 m2, musel by být zpracován dendrologický průzkum a vydáno povolení ke kácení. Opět požadujeme informace sjednotit napříč DSP!

Str. 8 – kapitola B.1.5.5 Likvidace škodlivých odpadů

U jednotlivých kategorií odpadů požadujeme doplnit předpokládané množství odpadů, které vzniknou v souvislosti se stavbou.

Požadujeme zařadit železniční pryžové podložky a železniční polyetylenové podložky do kategorie dle Katalogu odpadů. Nelze je uvést do podkapitoly Ostatní odpad.

Dále požadujeme doplnit kategorii pro štěrk znečištěný nebezpečnými látkami, pokud se chemickými analýzami prokáže jeho přítomnost.

Ve výčtu očekávaných kategorií odpadů chybí odpad ze samotného přejezdu, který je tvořen živičnou konstrukcí z asfaltového betonu. Požadujeme doplnit příslušné kategorie odpadu, pod které je možné uvedené zařadit.

Str. 9 – Seznam možných skládek

Podle webových stránek spol. PRAGOTRADE spol. s.r.o., Recyklační středisko Hájek je zařízení oprávněno převzít charakteristické stavební odpady, které však spadají pouze do kategorie ostatní odpady. V případě, že by byla prokázána kontaminace štěrkového lože, není možné jej do Recyklační stanice předat. Stejně tak spol. T.O.P. UMWELT spol. s.r.o. není podle informací na jejich webových stránkách oprávněna převzít jakýkoliv stavební odpad, ať už ostatní nebo nebezpečný. Zcela chybí odkaz na skládku, přestože se v textu STZ na str. 8 a na str. 13 uvažuje, že odpady budou především ukládány na řízenou skládku.

Požadujeme doplnit další zařízení oprávněné k převzetí a nakládání s odpady tak, aby byly pokryty všechny kategorie odpadů vznikajících v důsledku stavby a bylo zřejmé, do kterého zařízení je možné je předat.

Str. 12 – kapitola B.3.1 Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí

Viz připomínka ke kapitole B.1.4.6 Podmínky posuzování vlivů na životní prostředí.

Do úvodu požadujeme doplnit informaci, zda záměr podléhá nebo nepodléhá procesu EIA dle vyjádření příslušného krajského úřadu s uvedením č.j. a dne vydání a odkazem na Dokladovou část, jejíž součástí musí vyjádření být.

Str. 13 – poslední odstavec před kapitolou B.3.1.1 Ochrana přírody

Uvedený odstavec zní: „Z hlediska ochrany významných krajinných prvků a památkové ochrany nedochází ke střetu zájmů."

Stavba kříží vodní tok Litovický potok, který je VKP ze zákona! Požadujeme doplnit, jestli stavbou dojde k ovlivnění vodního toku a případně jak. Stejně tak, pokud vodní tok ovlivněn nebude, je nezbytné uvést proč.

Str. 14 – B.3.1.3 Vliv na vodoteče

Požadujeme doplnit informaci o existenci záplavového území a aktivní zóny záplavového území na Litovelském potoce do všech příslušných kapitol STZ.

Vzhledem k tomu, že stavba zasahuje do záplavového území a aktivní zóny záplavového území, byl zpracován Havarijní a Povodňový plán? Pokud ano, požadujeme doplnit. Pokud ne, požadujeme do textu kapitoly doplnit informaci, že před realizací bude po konzultaci s příslušným vodoprávním úřadem zpracován Havarijní a Povodňový plán, který bude následně vodoprávním úřadem schválen.

Str. 15 – kapitola B.3.1.4 Hluk ze stavební činnosti

Byla konzultována nutnost zpracování akustického posouzení z výstavby s příslušnou hygienickou stanicí, jak bylo požadováno ve schválených ZTP? Je k dispozici její vyjádření jak k akustickému posouzení, tak k celé stavbě?

Str. 15 – kapitola B.3.1.1 Biologický průzkum

Pozn.: Rozhozené číslování kapitol

Dle schválených ZTP měl být proveden biologický průzkum formou rešerše a pochůzky, pokud by jej příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil.

Požadujeme doplnit výsledky pochůzky a rešerše dostupných zdrojů nebo sdělení příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, že není nutné biologický průzkum provádět.

Str. 15 – 16 – kapitola B.3.2 Odpadové hospodářství

Viz připomínky ke kapitole B.1.5.5 Likvidace škodlivých odpadů a Seznamu možných skládek.

Str. 17 – kapitola B.3.3 Zpracování podmínek z procesu EIA

Požadujeme doplnit informaci, zda záměr podléhá nebo nepodléhá procesu EIA dle vyjádření příslušného krajského úřadu s uvedením č.j. a dne vydání a odkazem na Dokladovou část, jejíž součástí musí vyjádření být.

Str. 17 – kapitola B.3.4 Návrh opatření k eliminaci negativních vlivů

Pokud není zpracován Havarijní a Povodňový plán (nedostali jsme k připomínkám), požadujeme do Návrhu opatření doplnit odrážku, že:

- před realizací bude po konzultaci s příslušným vodoprávním úřadem zpracován Havarijní a Povodňový plán, který bude následně vodoprávním úřadem schválen

Str. 18 – obrázek + popisek

Opravit obrázek vč. popisu, chybně je uvedena informace, že se v dotčeném území nenachází záplavové území. Současně není uvedena zmínka o existenci aktivní zóny záplavového území.

Str. 23 – kapitola B.7 Trvalé a dočasné zábory ZPF a PUPFL

Pozemek p. č. 863 v k. ú. Chýně, který je ve výčtu pozemků dotčených stavbou, je dle KN trvalý travní porost, tj. ZPF. Pokud tedy dojde k záboru tohoto pozemku, je tvrzení, že nedojde k záborům ZPF ani PUPFL, jednoznačně nepravdivé. Pokud dojde k jeho zásahu, je nutné rozsah záborů ZPF specifikovat, vyčíslit a doplnit do všech příslušných kapitol napříč DUSP.

Str. 23 – první odstavec

Nerozumím zcela, co si představit pod „tvorbou životního prostředí" ve větě: „Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na tvorbu životního prostředí." Prosím o změnu formulace.

Str. 23 – druhý odstavec

Základní podmínky ochrany životního prostředí zejména jednotlivé zákony (o ochraně veřejného zdraví, o ochraně ovzduší, o ochraně přírody a krajiny, o lesích, o vodách apod.). Ve větě bych tedy odkázala na platnou legislativu, nikoliv jen na zákon o životním prostředí.

Část C:

Výkresy Jenecek_DSP_C3_01_zabor a Jenecek_DSP_C3_02_zabor

Požadujeme přepracovat výkresy záborového elaborátu podle skutečného záboru stavby, ne podle hranic pozemků.

Část D: PS 101 Výstavba PZS v km 20,712 (P2236)

Str. 9 – kapitola 5 Životní prostředí, první odstavec

Ve schválených ZTP byl požadavek na zajištění vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda stavba podléhá nebo nepodléhá procesu EIA. Bylo toto vyjádření vydáno? Je součástí dokladové části DSP? Vyjádření mělo být dle schválených ZTP předloženo na SSZ ŽP ihned po obdržení…

Požadujeme doplnit informaci, zda záměr podléhá nebo nepodléhá procesu EIA dle vyjádření příslušného krajského úřadu s uvedením č.j. a dne vydání a odkazem na Dokladovou část, jejíž součástí musí vyjádření být.

Str. 9 – kapitola 5 Životní prostředí, druhý odstavec

Základní podmínky ochrany životního prostředí zejména jednotlivé zákony (o ochraně veřejného zdraví, o ochraně ovzduší, o ochraně přírody a krajiny, o lesích, o vodách apod.). Ve větě bych tedy odkázala na platnou legislativu, nikoliv jen na zákon o životním prostředí.

Část F: Organizace výstavby

Str. 3 – kapitola F.1.7 Vliv provádění stavby na životní prostředí

Opět uvedeno, že stavbou nedochází k záborům ZPF a PUPFL. Požadujeme prověřit dotčení pozemku p. č. 863 v k. ú. Chýně, který je ve výčtu pozemků dotčených stavbou, je dle KN trvalý travní porost, tj. ZPF. Pokud dojde k jeho zásahu, je nutné rozsah záborů ZPF specifikovat, vyčíslit a doplnit do všech příslušných kapitol napříč DUSP.

Požadujeme doplnit, že stavba zasahuje do záplavového území a aktivní zóny záplavového území.

Str. 3 – kapitola F.1.7.1 Zásady pro provoz stavební mechanizace z hlediska ochrany vod

Vzhledem k tomu, že stavba zasahuje do záplavového území a aktivní zóny záplavového území, byl zpracován Havarijní a Povodňový plán? Pokud ano, požadujeme doplnit. Pokud ne, požadujeme do textu kapitoly doplnit informaci, že před realizací bude po konzultaci s příslušným vodoprávním úřadem zpracován Havarijní a Povodňový plán, který bude následně vodoprávním úřadem schválen.

Str. 5 – kapitola F.1.11 Povodňový plán

Stavba zasahuje do záplavového území a do aktivní zóny záplavového území Litovického potoka. Byla s vodoprávním úřadem konzultována nutnost zpracování Povodňového plánu? Pokud ano, požadujeme doložit. Pokud ne, požadujeme do textu kapitoly doplnit informaci, že před realizací bude po konzultaci s příslušným vodoprávním úřadem zpracován Havarijní a Povodňový plán, který bude následně vodoprávním úřadem schválen.

Část I:

Část I.2.2 - 655465_Chýně

U Seznamu pozemků zemědělského půdního fondu je uvedeno „neobsazeno". Pozemek p. č. 863 v k. ú. Chýně, který je ve výčtu pozemků dotčených stavbou, je dle KN trvalý travní porost, tj. ZPF. Požadujeme prověřit dotčení uvedeného pozemku a příp. tuto část DUSP upravit.

Část I.2.2 – Bilance ploch

V tabulce jsou vyčísleny zábory ZPF jak v k. ú. Chýně, tak v k. ú. Litovice. V kapitolách DUSP týkajících se záborů je ale všude uvedeno, že nedojde k záborům ZPF a PUPFL. Požadujeme prověřit a opravit napříč celou DUSP!

Část I.2.4

Ve výkresech jsou vyznačeny zábory ZPF. V kapitolách DUSP týkajících se záborů je ale všude uvedeno, že nedojde k záborům ZPF a PUPFL. Požadujeme prověřit a opravit napříč celou DUSP!

Dokladová část

Zcela chybí, požadujeme doplnit.

ČD-TELEMATIKA

H.4.12

Paní
Andrea Drncová
TMS Projekt s.r.o.
Wenzigova 8
301 00 Plzeň

Váš dopis zn. / ze dne	. 2020	**Vyřizuje**	Milan Vacek
Naše značka	Č.j. 06955/2020-O	**Telefon**	+420 724062783
Datum	25. 08. 2020	**E-mail**	milan.vacek@cdt.cz

Věc: Vyjádření k DUSP
Akce: „Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček“

Vyjádření pozbývá platnosti dne 25.8.2022

Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb.,o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.
Uvedenou stavbou vede sdělovací kabelová trasa (v TZ není o této trase zmínka) Tato trasa nesmí být stavbou poškozena. Před zahájením zemních prací je nutné stávající kabelovou trasu vytyčit.

Při poškození nebo zcizení sdělovacích metalických kabelů v průběhu stavby, budou veškeré náklady na opravu a sankcí, souvisejících s výpadkem provozu vymáhány po zhotoviteli stavby.
Před realizací přeložek sdělovacích kabelů je nutné uzavřít s majitelem kabelu „Smlouvu o vynucené přeložce“
Za SŽ s.o. CTD Mgr.Jitka Adámková tel:972341043 jitka.adamkova@tudc.cz
Projektovou dokumentaci je nutné předložit majiteli kabelu Správa železnic s.o. CTD k odsouhlasení. Toto vyjádření nenahrazuje souhrnné stanovisko ČD a.s, nebo Správy železnic s.o. !!!

ČD-Telematika a.s.
Úsek_INFRA odbor SKS
Senior technik Vacek Milan

ČD-TELEMATIKA
ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
DIČ: CZ61459445, Tel.: +420 972 225 555
cdt@cdt.cz, www.cdt.cz

Příloha: Všeobecné podmínky Správy železnic s.o. CTD Praha

SPRÁVA ŽELEZNIC

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech (a v jejich blízkosti) v majetku Správy železnic, státní organizace (ve správě Centra telematiky a diagnostiky)

Schváleno CTD č.j.: 2681/2020-SŽ–CTD-DE ze dne: 06.04.2020

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující je na základě smluvního vztahu odpovědna za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železnic, státní organizace ve správě Centra telematiky a diagnostiky (dále jen CTD).

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením ve správě CTD, je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality sítě elektronických komunikací a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby projektová dokumentace byla zpracovaná dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy),
- aby činnosti na majetku ve správě CTD uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, (do projektové dokumentace pro územní řízení je nutno zakreslit sítě elektronických komunikací ve správě CTD),
- písemné vyrozumění organizaci udržující o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem,
- aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD – Telematika a.s. *(kontakty naleznete na **www.cdt.cz**, sekce **O nás – Informace pro stavebníky - Vytýčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě**)* provedeno vytýčení polohy podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání,
- řádné zabezpečení odkryté podzemní sítě elektronických komunikací (zařízení) proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech,
- odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označníky, markery, …),
- aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematiku a.s. *(kontakty naleznete na **www.cdt.cz**, sekce **O nás – Informace pro stavebníky - Vytýčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě**)* k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- aby při křížení, příp. soubězích podzemní sítě elektronických komunikací byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 33 2160 ,,Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54-ed.3 ,,Uzemnění a ochranné vodiče“,
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s. (telefonicky HELP DESK: +420 972 110 000),
- ohlášení ukončení stavby organizaci udržující, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb., zákona o drahách č.266/1994 Sb. a stavebního zákona č.183/2006 Sb., včetně platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací (včetně projektování) na síti elektronických komunikací (zařízení) organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., ,,Podmínky odborné způsobilosti" výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů Správy železnic, státní organizace (zejména Předpisem Zam 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství Správy železnic, státní organizace,
- uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení“ se správcem kabelu (Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň) v případě, kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky Správy železnic, státní organizace,
- ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení).

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce, kterým je: Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Stanovisko projektanta k připomínkám

OBSAH:

1. Správa železnic O11 – Odbor řízení provozu, SŽ O12 – Odbor plánování a koordinace výluk..1

2. Správa železnic, O13 – Odbor traťového hospodářství 2

3. Správa železnic, O14 – Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky..... 6

4. Správa železnic, O15 – Odbor provozuschopnosti..... 7

5. Správa železnic, O23 – Odbor pozemních staveb..... 8

6. Správa železnic, O24 – Odbor elektrotechniky a energetiky 8

7. Správa železnic, O30 – Odbor bezpečnosti a krizového řízení..... 8

8. Správa železnic – OŘ Praha 8

9. Správa železnic – SŽG 12

10. Správa železnic – CDP Praha 12

11. Správa železnic – SSZ..... 12

12. ČD – Telematika..... 18

1. Správa železnic O11 – Odbor řízení provozu, SŽDC O12 – Odbor plánování a koordinace výluk

zn. 34233/2020-SŽ-GŘ-O11 ze *dne 28.05.2020*

(Ing. Jaroslav Daněk, danek@szdc.cz, tel. 972 524 575, mob. 602 767 812)

,,Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy - Odb. Jeneček", souhrnné vyjádření k dokumentaci pro společné povolení

K dokumentaci pro společné povolení (DUSP) stavby „Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy - Odb. Jeneček" má úsek řízení provozu následující připomínky:

1. Odbor řízení provozu (011)

(zpracovatel: Ing. J. Daněk tel. 972 524 575)

V části B., kapitole B.1.4.1, PS 101, str. 5 a v části D.1, Technické zprávě, kapitole 3., str. 4 je uvedeno, že kontrolní a ovládací prvky budou umístěny na DOZ v ŽST Beroun a na CDP Praha. Místo „DOZ" nutno uvést „PPV'' (tzn. pracoviště pohotovostního výpravčího).

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Opraveno.

2. Odbor plánování a koordinace výluk (012)

(zpracovatel: Ing. P. Kuník tel. 972 244 487)

1) B.2.2 Popis navrženého technického řešení: Odstavec týkající se přejezdu P6253 se zřejmě netýká řešené stavby, vypustit.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Opraveno.

2) B.6.1 Výluky železničního provozu: Opravit vyloučený úsek na traťovou kolej Rudná u Prahy - odb. Jeneček.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Opraveno.

3) SO 101, TZ, kap. 2 Všeobecné údaje: V druhé odstavci vypustit „Kol.míst.n.) - Rataje nad Sázavou odbočka (mimo)".

Ing. Hrdlička (Projekt servis spol. s.r.o.): Bylo opraveno.

4) SO 101, TZ, kap. 2 Všeobecné údaje: Je uvedeno, že stávající rychlostník „70" je osazen chybně. Není zřejmé, zda bude úprava tohoto rychlostníku řešena v této stavbě nebo nezávisle, příp. v rámci jakého SO / PS.

Ing. Hrdlička (Projekt servis spol. s.r.o.): Úprava (posun) rychlostníku je řešena v této stavbě, posun je popsán v technické zprávě.

5) SO 101, TZ, kap. 10 Návrh postupu prací: Rozpor v jednotlivých odstavcích kapitoly ohledně délky výluky. Sjednotit délku výluky v celé kapitole, vč. částí B.6.1 a F.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Sjednocena délka výluky 5 dní v částí „B.6.1 a F“.

5) SO 101: Není zřejmé, v rámci jakého SO / PS je řešena úprava výstroje trati. Žádáme doplnit schéma úprav.

Ing. Hrdlička (Projekt servis spol. s.r.o.): Úprava (posun) rychlostníku je řešena v této stavbě, posun je popsán v technické zprávě. Jiná úprava výstroje trati se nepředpokládá. Jde o drobnou úpravu řešící dnešní chybné osazení rychlostníku “70” ještě před obloukem, který tuto rychlost neumožňuje. Změnu polohy rychlostníku je možné provést I v rámci údržby trati bez ohledu na předmětnou investici ještě v předstihu před stavbou.

7) F.1.10.1: Výluky dopravy a jiná dopravní omezení: Opravit vyloučený úsek na traťovou kolej Rudná u Prahy - odb. Jeneček (nikoliv odb. Jenečky).

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Opraveno.

2. Správa železnic, O13 – Odbor traťového hospodářství

zn. 35636/2020 ze *dne 03.06.2020*

(Ing. Hana Bouberlová, bouberlova@szdc.cz, tel. 972 144 498, mob. 725 530 539)

Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček

K předložené projektové dokumentaci (stupeň DSP) od zhotovitele TMS Projekt s.r.o. Plzeň, máme z hlediska našeho odboru následující připomínky.

Zásadní připomínky k dokumentaci

- Nesouhlasíme se zakonzervováním stávajících nevyhovujících směrových poměrů

v oblasti přejezdu s propadem rychlosti na 40 km/h (oblouk R214 bez přechodnic a bez převýšení). Navrhujeme alternativní řešení dle finančních možností této stavby:

- Drobnou úpravou převýšení ve složeném oblouku R370/328 m před přejezdem

a prodloužením jeho výstupní přechodnice upravit rychlost na 60 km/h pro RP V (tj. do limitu 100 mm); v navazujícím směrovém oblouku R214 m doplnit přechodnice (sklon vzestupnice minimálně n=450, lépe 500) a příp. upravit poloměr (optimálně na R275 m bez rozšíření rozchodu) a pokud to stav kolejového roštu umožní zřídit převýšení pro rychlost 60 km/h příp. uvažovat s novým kol. roštem; vzhledem

k blízkosti zastávky se tato rychlost jeví jako dostatečná s minimálním dopadem do výškového řešení přejezdu.

- Variantně natrasovat celý směrový motiv od km 20,6 do km cca 20,9 pomocí složených oblouků a mezilehlé přechodnice pro rychlost 65/70 km/h s vymístěním vzestupnice z přejezdu; tato rozsáhlejší úprava si vyžádá nový kol. rošt a umožní zřízení BK a zavedení RP V130.
- Vsakovací zkouška stanovila prostředí jako velmi málo propustné. Do takového prostředí nelze navrhovat vsakovací objekty. Předpokládaná hloubka propustnějších zemin musí být prokázána GTP.

Ing. Hrdlička (Projekt servis spol. s.r.o.):

Zvýšení traťové rychlosti je požadavkem nad rámec zadání v ZTP a vyžaduje další jednání na úrovni Správy železnic, s.o., neboť zásadně zasahuje dle zadání předpokládaného rozsahu stavby, technicky i finančně. Požadavky by bylo možné splnit jen při změně trasy koleje za cenu výměny železničního svršku a zásadních úprav železničního svršku.

GPK byla převzata z odsouhlaseného Projektu PPK předaného jako závazný podklad od SŽG. Odchylky od něj musí být odsouhlaseny SŽG.

Vsakování bylo navrženo jako možné zlepšení stávajícího stavu i v případě, že prostředí je málo propustné. Nelze-li jej dle O13 navrhnout, navrhujeme pouze pročištění stávajícího odvodnění. A to až do chvíle, kdy bude traťový úsek rekonstruován ve větším rozsahu cca km 19,9 – 21,0.
To však neřeší odvodnění přejezdu P2236, kde nelze rovněž jednoduše vyvést vodu z navrhovaného trativodu na terén. Zde bychom v tomto případě doporučovali odvodnění vsakovací studnou do větší hloubky (až 4 m), která by se ověřila podrobnou penetrační zkouškou vedenou do větší hloubky, kde lze předpokládat zastižení propustnějších vrstev.

V případě, že objednatel GTP objedná provedení vsakovací zkoušky ve větší hloubce, zhotovitel GTP vyhoví. Z archivních sond vyplývá, že skalní podklad tvořená písčitými slínovci se nachází v hl. 2,0 – 4,0m pod povrchem stávajícího terénu. Jeho přípovrchová partie může vykazovat lepší hydraulické parametry. Souhlasíme s nutností prokázat tuto skutečnost v terénu.

Připomínky k jednotlivým částem a objektům
Železniční svršek (zpracoval Ing. Lelek Jiří, tel.: 972 322 583, lelek@szdc.cz)

- Vzhledem ke krátkému úseku výměny kolejového roštu v oblasti přejezdu požadujeme navrhnout nový kolejový rošt shodných charakteristik upevnění se stávajícím (tj. upevnění K) z důvodu shodných účinků v bezstykové koleji a pro zachování homogenity kolejového roštu. Tento

požadavek se neuplatní, pokud se rozsah výměny kolejového roštu rozšíří dle zásadní připomínky výše.
Ing. Hrdlička (Projekt servis spol. s.r.o.): Žádáme řešit **jednotným stanoviskem mezi OŘ Praha, ST a O13**. Do dokumentace bude zapracován jeho výsledek. Do konceptu DUSP byl zapracován jednoznačný požadavek ST.

- Navržená délka přechodnice v přejezdu je krátká, nevyhovuje parametru dle ČSN 73 6360-1 tabulka 6.

Ing. Hrdlička (Projekt servis spol. s.r.o.): GPK byla převzata z odsouhlaseného Projektu PPK předaného jako závazný podklad od SŽG. Odchylky od něj musí být odsouhlaseny SŽG. Zvětšení délky přechodnice lze bez problémů zapracovat.

- V situaci přejezdu žádáme o rozlišení plnou/čárkovanou čarou nově vkládané kolejnice a pouhou směrovou úpravu/výběh podbitím.

Ing. Hrdlička (Projekt servis spol. s.r.o.): Bylo opraveno.

- Upravte TZ, jsou v ní zmínky ze stavby na trati Kolín - Ledečko.

Ing. Hrdlička (Projekt servis spol. s.r.o.): Bylo opraveno.

Železniční spodek (zpracoval Ing. Petr Břešťovský, Ph.D., tel. 972 244 275, Brestovsky@szdc.cz)
Geotechnický průzkum

- Máme pochybnosti o provedené statické zatěžovací zkoušce. V TZ je popsána sprašová hlína, kdy na povrchu byla zastižena voda. Hloubka provedené SZZ měla být 1,05 m pod úložnou plochou pražce. V přiložené fotodokumentaci je dle mého poloha SZZ výrazně výše než je uváděno (dle mého názoru někde na rozmezí štěrkové lože a ŠD). Očekával bych v sondě vodu, ale z fotografie je zřejmém že je sonda suchá. Dále jsou na fotografii betonové pražce.

Ing. Hrdlička (Projekt servis spol. s.r.o.):
V rámci popisu kopané a následně zarážené sondy bylo opomenutu zapsat výskyt sprašové hlíny tuhé konzistence s výskytem angulárních až subangulárních střípků a úlomků písčitého slínovce vel. do 1,5cm v obsahu do 20% (lze jen velmi obtížně hníst v prstech, lze otisknout nehet) – úroveň 1,05 – 1,3m. Voda (pouze srážková) byla dokumentována jen ve spárách kamenného štětu, po jeho odstranění voda do sondy nepřitékala. V popisku fotografie je uvedeno „Pohled na dno sondy před realizací SSZ.“ Tento popisek je zavádějící – nešlo o fotografie dna sondy tedy úrovně, na které se bezprostředně prováděla SZZ, ale pouze o dokumentaci před její realizací. Úroveň dna sondy na fotografii odpovídá úrovni po odstranění štětu a začištění sondy. V příloze zasíláme fotografii z výnosu zarážené sondy. Ten dokumentuje stav zeminy v hloubkové úrovni 1,05 – 1,3m. Pražce jsou jednoznačně dřevěné – viz fotografie stavu sondy po dosažení báze znečištěného štěrkového lože.

- Únosnost 17,0 MPa na jílu F6 s měkkou konzistencí je zvláštní. Při výpočtu E0r bych očekával použití jiného koeficientu než z=1,0.

Ing. Hrdlička (Projekt servis spol. s.r.o.):
Souhlasíme. Chyba vznikla v popisu sondy (bude opraveno). V podloží úrovně, ve které se prováděla SZZ, se nacházela zemina s vyšším stupněm konzistence. Dle obtížnosti hnětení a možnosti vtisku nehtu usuzujeme na stupeň tuhá. Současně byl zaznamenán obsah střípků a úlomků matečné horniny skalního podkladu (písčitého slínovce). Vyšší hodnota dále souvisí s hloubkou provádění. SSZ v kopaných sondách vykazují vyšší hodnoty modulu přetvárnosti než na otevřené pláni. Je to

způsobeno efektivním napětím od tíhy zeminy ležící mezi povrchem terénu a úrovní realizace SZZ, která snižuje deformace v okolí zatěžovací desky. Vzniklou chybu opravíme a ve stejném duchu i závěrečnou zprávu.

- Navržená ZKPP je nedostatečná. Je nutné provést výměnu materiálu pod ZKPP, tak aby se ŠD mohla ukládat na pevný povrch. Ve výpočtu uvažovaný modul štěrkodrti 80 MPa je při pokládce na měkký jíl nedosažitelná.

Ing. Hrdlička (Projekt servis spol. s.r.o.):

Souhlasíme. Chyba souvisí s neuvedeným popisem koncové části průzkumné sondy. I přesto, že skutečný stupeň konzistence byl v realitě vyšší, použijeme do opraveného výpočtu nižší návrhový modul přetvárnosti štěrkodrti, abychom byli více na straně bezpečnosti.

Technická zpráva

- Kap. 8.2 – V návrhu je nutné upravit složení ZKPP viz připomínky ke GTP.
- Kap. 8.3 – Nesouhlasím s navrženým způsobem likvidování povrchových vod pomocí vsakování. GTP stanovil koeficient vsaku 3,64x10-8 m.s-1, což je prostředí velmi málo propustné. V takovém prostředí se vsakovací objekty nemají navrhovat (nic se nevsákne).
- Kap. 8.3 - V této kapitole se hovoří o zjištění propustnějších zemin ve hloubce cca 2,0m a více. Ve zprávě o GTP jsem však žádnou takovou poznámku nenašel.
- Návrh odvodnění musí být změněn. Případný vsak musí být prokázán průzkumem, který doloží, že lze vody vsakovat. V předloženém průzkumu toto potvrzeno není.

- V technické zprávě není popsáno odláždění výtoku z příčného žlabu.
- V technické zprávě nejsou popsány úpravy svahů odvodnění (polovegetační tvárnice).

Ing. Hrdlička (Projekt servis spol. s.r.o.):

Připomínky budou řešeny na základě výsledku projednání konceptu DUSP. Viz řešení připomínek k GTP.

Situace

- Z jakého důvodu je šachta Š3 umístěna přímo v příkopu?

Ing. Hrdlička (Projekt servis spol. s.r.o.):

Z důvodu stísněného místa a také vyvedení vody do vsakovacího příkopu pod úrovní dna tohoto příkopu.

Podélný řez

- Do podélného řezu doplňte výškové vedení dna příkopů a spodku vsakovacího žebra (pokud bude potvrzeno GTP).

Ing. Hrdlička (Projekt servis spol. s.r.o.):

Bude doplněno na základě výsledku projednání konceptu DUSP.

Železniční přejezdy (zpracovala Ing. Hana Bouberlová, tel. 972 244 498, bouberlova@szdc.cz)

- Projektová dokumentace navrhuje vodorovné dopravní značení na pozemní komunikaci – V5 „Příčná čára souvislá“. Vzhledem k tomu, že se jedná o přejezd s vysokým počtem nehod a přitom se jedná o přejezd v přehledném úseku, doporučujeme instalovat před přejezdem V18 „Optická psychologická brzda“ v akustickém provedení dle TP 133.

Ing. Hrdlička (Projekt servis spol. s.r.o.):
Bylo doplněno, i když nebylo v zadání požadováno.

Závěr
S dokumentací nesouhlasíme a požadujeme dořešit zásadní připomínky.

3. Správa železnic, O14 – Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky

zn. 34210/2020-SŽ-GŘ-O14 ze dne 28.05.2020
(Ing. Martin Musil, musilm@szdc.cz, tel. 972 244 567, mob. 602 711 755)

„Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček“ vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení a územní řízení (DUSP)

Předkládám celkové vyjádření odboru zabezpečovací a telekomunikační techniky k dokumentaci pro stavební povolení a územní řízení (DUSP) výše uvedené stavby:

Zabezpečovací zařízení

- Rozpočet stavby nebyl součástí dokumentace a nebylo možno se k němu vyjádřit.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): VV bude předložen.

- Snímače počítačů náprav vyhodnocující průjezd železničních vozidel přejezdem (zhášecí obvod) musí být umístěny nejméně 5 metrů od okraje vozovky nebo 4,75 metru od okraje chodníku.

  Drncová (TMS Projekt s.r.o.): akceptováno.

- Výstražné kříže u přejezdu doporučujeme zvýraznit žlutým reflexním orámováním.

  Drncová (TMS Projekt s.r.o.): doplněno.

- V části B.2.2 je uveden přejezd navíc P6253, který leží u Sepekova.

  Drncová (TMS Projekt s.r.o.): opraveno.

- Máme pochybnosti, zda výpočet tabulky přejezdu byl pro postupné (sekvenční) sklápění závor poveden podle dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 (viz příloha dopisu)

  Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Tabulka přejezdu byla opravena pro postupné (sekvenční) sklápění závor dle dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14.

Sdělovací zařízení (Ing. Kapička, tel. 972 244 495)

- K předložené dokumentaci nemáme připomínek.

4. Správa železnic, O15 – Odbor provozuschopnosti

zn. 30854/2020-SŽ-GŘ-O15 ze dne 29.05.2020
(Ing. Anna Šiklová, siklova@szdc.cz, tel. 972 244 252, mob. 702 194 289)

Stanovisko k dokumentaci z hlediska ochrany jednotlivých složek životního prostředí „Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy - Odb. Jeneček“
Z předložené dokumentace se naše pozornost soustředila na části týkající se Vlivu stavby na životní prostředí. K výše uvedené dokumentaci konstatujeme, že problematice ochrany životního prostředí (ŽP) byla zpracovatelem věnována přiměřená pozornost. K předkládané dokumentaci pro společné povolení uvádíme následující připomínky:

1. Odpady a odpadové hospodářství

Požadujeme uvést požadavek SŽDC na zpracování dokumentace o nakládání s odpady s ohledem na finanční náklady stavby (buď „Zprávu o nakládání s odpady“ nebo „Prohlášení o nakládání s odpady“ v rozsahu uvedeném ve VTP).

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Doplněno, bude respektováno zhotovitelem při realizaci stavby.

5. Správa železnic, O23 – Odbor pozemních staveb

zn. 30662/2020-SŽ-GŘ-O23 ze dne 12.06.2020
(Ing. Lenka Žemličková Ph.D., zemlickova@szdc.cz, mob. 728 750 333)

- Bez připomínek

6. Správa železnic, O24 – Odbor elektrotechniky a energetiky

zn.33601/2020-SŽ-GŘ-O24 ze dne 11.05.2020
(Ing. Ondřej Plocek, plocek@szdc.cz, tel. 972 322 491, mob. 727 827 268)

- Bez připomínek

7. Správa železnic, O30 – Odbor bezpečnosti a krizového řízení

zn. 31535/2020-SŽ-GŘ-O30 ze dne 12.06.2020
(Karel Knížek, knizek@szdc.cz, tel. 972 522 142, mob. 724 931 668)

Vyjádření k dokumentaci ve stupni DUSP „Rekonstrukce PZS přejezdu P2236 v km 20,172 na trati Rudná u Prahy – odbočka Jeneček“
Oddělení požární prevence odboru bezpečnosti a krizového řízení Správy železnic prošlo předloženou dokumentaci stavby a má připomínku.

- **Technická zpráva,** část D.1, 0001, čl. 7 - ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY, **není v několika citacích v souladu** se Souhrnnou částí, část B, čl. B.4.2 – Zásady zajištění požární ochrany stavby, ve kterém je vše uvedeno správně. Zjištěný nesoulad článků požadujeme opravit.

Navrhovaný princip řešení požárně bezpečnostních požadavků je bez zásadních připomínek.
Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Opraveno.

8. Správa železnic – OŘ Praha

zn. S13284/DUSP-21300/2020-SŽ-OŘ PHA-OPS ze dne 12.06.2020
(Ing. Tomáš Laube, laube@szdc.cz , tel. 972 224 838, mob. 607 080 397)
Vyjádření OŘ Praha
/investor: Správa železnic, státní organizace/
Správa železnic, státní organizace (dále jen SŽ) Oblastní ředitelství Praha (dále jen OŘ PHA) posoudila předloženou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení (DUSP) k akci **„Výstavba PZS na přejezdu P 2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy-Odb. Jeneček“** a má následující připomínky a požadavky týkající se výše uvedené stavby:

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Praha-západ /SSZT-Pz/ OŘ PHA:

Upozorňuje, že v technické zprávě části „D“ je mj. uvedeno zapracování kontrol PZS do JOP v ŽST Rudná u Prahy. V ŽST Rudná u Prahy JOP (jednotné obslužné pracoviště) zřízeno není. Úprava SW bude provedena v panelu EIP (doplnění nových vstupů a výstupů elektronického stavědla).

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Opraveno.

Projekt zmiňuje v dokumentaci výluky a omezení na trati Rudná u Prahy – odb. Jeneček. Vzhledem k tomu, že musí dojít (jak je v dokumentaci zmíněno) také k úpravě SW elektronického stavědla DOZ Praha Smíchov – Rudná – Beroun je nutné počítat s výlukou také na této trati a na trati Rakovník – Beroun. Předpoklad je jedna noční výluka při zastaveném provozu.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Doplněno.

V tabulce PZS je spočítán odklad výstrahy ze směru od Jenečku Tzv 5,91s a navržen skutečný odklad výstrahy Tzvs 5s. Pokud odklad výstrahy Tzv je do 15s, toleruje se jeho nezřízení. Vzhledem k časté poruchovosti časových souborů žádá SSZT-Pz nezřízení odkladu ze směru od Jenečku.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Upraveno.

V TZ PD PS 101 v odstavci 3.2 je navržena instalace lokálního diagnostické systému s minimálně 16ti vstupy. SSZT-Pz požaduje navýšení počtu vstupů minimálně na 60 a dále o doplnění modulů pro měření elektrických veličin.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Doplněno.

Upozorňuje, že v zájmovém území se nachází inženýrské sítě v její správě. Před zahájením stavby je nutné v dostatečném předstihu (minimálně 14 dní předem) objednat jejich vytýčení na tel. 972 257 480 nebo 602 691 953, pí. Procházková.

Kontakt: Milan Bělehrad, tel.: 606 622 787

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Požadavek bude respektován zhotovitelem před realizací stavby.

Správa pozemních staveb /SPS/ OŘ PHA:

Informuje, že v zájmovém území stavby eviduje ve své operativní správě objekt zastávky Hostivice-Litovice.

Požaduje nahlásit termín zahájení a ukončení prací v předstihu místnímu správci SPS OŘ Praha, panu Václavu Forstovi, tel.: 724 754 012.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Požadavek bude respektován zhotovitelem před realizací stavby.

Požaduje v případě dotčení objektu ve své správě neprovádět zásahy do nosních konstrukcí a minimalizovat bourací práce. Případné porušené plochy omítek, dlažeb, sokolů, aj… uvést do původního stavu.

Inženýrské sítě ve správě SPS OŘ Praha nesmí být porušeny ani poničeny.

Požaduje zajistit bezpečný přístup do objektů ve správě SPS OŘ Praha a na nástupiště žel. zastávky a zároveň po celou dobu realizace stavby zajistit úklid staveniště.

Kontakt: Ing. Lukáš Klauz, tel.: 725 805 788.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Požadavek bude respektován zhotovitelem při realizaci stavby

Správa mostů a tunelů /SMT/ OŘ PHA:

Informuje, že v prostoru stavby (výkopů) eviduje mosty a propustky ve své správě (v TU 0741) v km 19,172(P); km 19,597(M); km 20,815(P) a km 21,466(P). Při provádění prací nesmí dojít ke zhoršení

stavebnětechnického stavu objektů, zejména porušení hydroizolace a ke zhoršení odtokových poměrů v oblasti objektů.

Zhotovitel oznámí termín zahájení prací v blízkosti propustků místnímu správci s předstihem min. 2 týdny - místní správce Ing. Jiří Hubka 728 541 880.

Kontakt: Ing. Čermák Tomáš, tel.: 601 559 604

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Požadavek bude respektován zhotovitelem před realizací stavby.

Odbor obchodních činností /OOČ/ OŘ PHA:

Upozorňuje, že na pozemku v k.ú. Litovice, ppč. 269/3 eviduje nájemní smlouvy č. 6458001616 (SML 1) a č. 6458005317 (SML 2). Rozsah pronajatého území na pozemku je uveden v přílohách (SML 1 a SML 2).

Vzhledem k tomu, že předpokládaný zábor stavby zasahuje i do pronajatých částí pozemků, je nutné kontaktovat zpracovatele smlouvy a upřesnit podrobnosti k zásahu do najatých ploch, nejpozději 6 měsíců před realizací:

SML 1: Zimmermannová Marie, +420 972 224 626, ZimmermannovaM@szdc.cz

SML 2: Ing. Pavel Votava, +420 972 226 456, Votava@szdc.cz

Zbylé pozemky jsou bez nájemních vztahů.

Kontakt: Ing. Jitka Kubečková, tel.: 602 677 940

Drncová (TMS Projekt s.r.o.):

Zábor stavby upraven a do vymezených pronajatých pozemků v k.ú. Litovice, ppč. 269/3 již nezasahuje. Požadavek bude respektován zhotovitelem před realizací stavby.

Odbor energetiky a služeb /OES/ OŘ PHA:

Připojení musí splňovat Technické podmínky připojení k LDSž, jež jsou k dispozici na https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/energetika/podminky-pripojeni.

Konstrukčně musí rozvaděč vyhovovat osazení systémem dálkového odečtu DOE – je nutno počítat s dostatečným prostorem pro umístění komunikátoru. Elektroměr dodá a osadí stavba a bude typu ED310.DR dle specifikací pro Správu železnic, státní organizace; komunikátor dodá a osadí Správa železnic, státní organizace.

Kontakt: Miroslav Chalupecký, tel.: 702 194 293

Ing. Štengl (TMS Projekt s.r.o.): Doplněno

Řízení provozu /ŘP/ OŘ PHA:

Bez připomínek

Kontakt: Michal Votava, tel.: 606 096 659

Správa tratí Praha západ /ST-Pz/ OŘ PHA:

Upozorňuje, že prostor do vzdálenosti 2,5m od osy krajní koleje je prostorem veřejně nepřístupným. V tomto prostoru se mohou pohybovat pouze osoby, které splňují zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru a které absolvovaly příslušná školení o bezpečnosti práce v provozované koleji a zkoušky SŽ dle předpisu.

Vzhledem ke vzdálenosti stavby k provozované koleji požaduje, aby stavba byla provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy. Do průjezdného průřezu nevyloučených traťových kolejí nesmí zasahovat žádné překážky (nářadí, mechanizace, materiál, apod.). Odkládání materiálu ani provizorně není možno na pozemky SŽ.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Požadavek bude respektován zhotovitelem před realizací stavby.

V SO 101 ST-Pz opakovaně požaduje betonové pražce s bezpodkladnicovým upevněním a hmotností přes 300kg. V projektu chybí doplnění hmotnosti požadovaných pražců.

Ing. Hrdlička (Projekt servis spol. s.r.o.):
Předchozí text byl zapracován do části 10. Technické zprávy.

Upozorňuje, že projekt hovoří o dvou přejezdech (pravděpodobně nedopatřením). Bylo by vhodné v souhrnné zprávě opravit.

Ing. Hrdlička (Projekt servis spol. s.r.o.): Bylo opraveno.

Po dokončení prací požaduje kompletní úklid staveniště s odvozem veškerého zbytkového materiálu a uvedení terénu do původního stavu. Přebytečný materiál či zemina nesmí být ani provizorně ukládány na pozemku dráhy.
Požaduje oznámit zahájení stavebních prací minimálně 14 dní předem vedoucímu TO Kladno - pan Petr Joneš, tel.: 601 367 942.
Kontakt: Ing. Jana Trtíková, tel.: 972 226 502, 724 063 613.
Ing. Hrdlička (Projekt servis spol. s.r.o.): Bylo doplněno do části 10. Technické zprávy.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Požadavek bude respektován zhotovitelem před realizací stavby.

Správa elektrotechniky a energetiky /SEE/ OŘ PHA:
Bez připomínek
Kontakt: Lukáš Voldřich, tel.: 607 050 781

Z hlediska požární ochrany OŘ PHA :
Z hlediska požární ochrany požaduje dodržet ustanovení čl. B.4.2. - "Zásady zajištění požární ochrany stavby" uvedeného v souhrnné technické zprávě.
Kontakt: Švejdová Martina, tel.: 724 165 919.
Provedení stavby musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb státních drah v platném znění - odkaz na internetové stránky:
Technické kvalitativní podmínky státních drah (TKP SD) jsou dostupné na webových stránkách SŽ-CTD: www.tudc.cz → Dokumenty pro zhotovitele.
Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Požadavek bude respektován zhotovitelem před realizací stavby.

9. Správa železnic – SŽG

zn. 2200/2020-SŽ-SŽG-RP PHA ze dne 28.05.2020
(Jana Moravcová, moravcovaja@szdc.cz , tel. 972 221 786, mob. 702 228 979)

Předložená dokumentace splňuje požadavky TKP staveb státních drah.
Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Nové situování výstražníků v geodetické části bude po zapracování dokumentace předložena.
Doplnění: Po zapracování úpravy GPK bude opravená dokumentace předložena.

10. Správa železnic – CDP Praha

zn. 356/2020-SŽ-CDP PHA-TECH ze dne 12.06.2020
(Petr Smejkal, SmejkalP@szdc.cz , tel. 972 228 930, mob. 725 573 060)

Vyjádření CDP Praha k dokumentaci stavby „Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček“ (DUSP)

Zasílám vyjádření CDP Praha k předložené dokumentaci předmětné stavby.

1) Průvodní zpráva, seznam použitých zkratek – D1 Předpis o provozování dráhy nahraďte předpisem SŽDC D1 – Dopravní a návěstní předpis.
2) Upozorňujeme na nutnou úpravu ASW, jeho přezkoušení a následnou výměnu pro pracoviště JOP na CDP Praha, na PPV Beroun a na cvičném sále CDP Praha.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): 1) Opraveno 2) Úprava ASW v TZ upřesněna.

11. Správa železnic – SSZ

ze dne 22.05.2020
(Lucie Dalecká, DaleckaL@szdc.cz , tel. 972 244 849, mob. 702 209 938)

Připomínky k DÚSP „Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček“

Dle schválených ZTP by se mělo jednat o dokumentaci pro společné povolení (DUSP) nikoliv dokumentaci pro stavební povolení (DSP).

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Opraveno

Část B: Souhrnná technická zpráva

Str. 7 – kapitola B.1.4.6 Podmínky posuzování vlivů na životní prostředí

Ve schválených ZTP byl požadavek na zajištění vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda stavba podléhá nebo nepodléhá procesu EIA. Bylo toto vyjádření vydáno? Je součástí dokladové části DSP? Vyjádření mělo být dle schválených ZTP předloženo na SSZ ŽP ihned po obdržení…

Požadujeme doplnit informaci, zda záměr podléhá nebo nepodléhá procesu EIA dle vyjádření příslušného krajského úřadu s uvedením č.j. a dne vydání a odkazem na Dokladovou část, jejíž součástí musí vyjádření být.

Požadujeme vyjádření doložit.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Vyjádření EIA je součástí části H Doklady, vyjádření bude předloženo.

Str. 7 – kapitola B.1.5.1 Uvolnění staveniště

Do tabulky dotčených pozemků požadujeme doplnit druh pozemku dle KN a rozsah záboru pozemku pro účely stavby, aby bylo jednoznačně patrné, že nedojde k záboru ZPF nebo PUPFL.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Doplněno.

Např. pozemek p. č. 863 v k. ú. Chýně, který je ve výčtu pozemků dotčených stavbou, je dle KN trvalý travní porost, tj. ZPF. Pokud tedy dojde k záboru tohoto pozemku, je tvrzení, že nedojde k záborům ZPF ani PUPFL, jednoznačně nepravdivé. Pokud dojde k jeho zásahu, je nutné rozsah záborů ZPF specifikovat, vyčíslit a doplnit do všech příslušných kapitol napříč DUSP.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Doplněno o vyjádření městského úřadu Černošice, v souhrnném stanovisku odboru ŽP (orgán ochrany zemědělského půdního fondu) - neshledal, že by předložený záměr podléhal vydání jiného závazného stanoviska na ochranu jednotlivých složek životního prostředí.

Rozsah záboru jednotlivých pozemků bude z důvodu stavby podstatně menší, než vyplývá ze Záborového elaborátu (výkresů Jenecek_DSP_C3_01_zabor a Jenecek_DSP_C3_02_zabor), kde je vymezen maximální územní rozsah stavby. Není možné stanovit maximální územní rozsah stavby podle hranice dotčených pozemků, protože pak by v celém území vymezeném záborem muselo dojít např. ke kácení dřevin, biologickému průzkumu apod.

Proto požadujeme doplnit do tabulky výše uvedené a současně přepracovat výkresy záborového elaborátu podle skutečného záboru stavby.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Záborový elaborát upraven dle skutečného rozsahu stavby.

Str. 8 – B.1.5.4 Likvidace porostů

Na straně 3 STZ je uvedeno, že kácení bude provedeno ve větším rozsahu než 40 m2, což si protiřečí s informacemi v kapitole B.1.5.4 Likvidace porostů a dále na str. 13, kde se tvrdí, že kácení se týká nespojitých porostů s rozlohou menší než 40 m2, a proto nebylo nutné provádět dendrologický průzkum. Požadujeme uvedené informace sjednotit!

Současně by podle výkresů Záborového elaborátu muselo dojít k podstatně rozsáhlejšímu kácení souvislých porostů, jejichž rozloha by byla větší než 40 m2, musel by být zpracován dendrologický průzkum a vydáno povolení ke kácení. Opět požadujeme informace sjednotit napříč DSP!

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Opraveno.

Str. 8 – kapitola B.1.5.5 Likvidace škodlivých odpadů

U jednotlivých kategorií odpadů požadujeme doplnit předpokládané množství odpadů, které vzniknou v souvislosti se stavbou.

Požadujeme zařadit železniční pryžové podložky a železniční polyetylenové podložky do kategorie dle Katalogu odpadů. Nelze je uvést do podkapitoly Ostatní odpad.

Dále požadujeme doplnit kategorii pro štěrk znečištěný nebezpečnými látkami, pokud se chemickými analýzami prokáže jeho přítomnost.

Ve výčtu očekávaných kategorií odpadů chybí odpad ze samotného přejezdu, který je tvořen živičnou konstrukcí z asfaltového betonu. Požadujeme doplnit příslušné kategorie odpadu, pod které je možné uvedené zařadit.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Doplněno.

Str. 9 – Seznam možných skládek

Podle webových stránek spol. PRAGOTRADE spol. s.r.o., Recyklační středisko Hájek je zařízení oprávněno převzít charakteristické stavební odpady, které však spadají pouze do kategorie ostatní odpady. V případě, že by byla prokázána kontaminace štěrkového lože, není možné jej do Recyklační stanice předat. Stejně tak spol. T.O.P. UMWELT spol. s.r.o. není podle informací na jejich webových stránkách oprávněna převzít jakýkoliv stavební odpad, ať už ostatní nebo nebezpečný. Zcela chybí odkaz na skládku, přestože se v textu STZ na str. 8 a na str. 13 uvažuje, že odpady budou především ukládány na řízenou skládku.

Požadujeme doplnit další zařízení oprávněné k převzetí a nakládání s odpady tak, aby byly pokryty všechny kategorie odpadů vznikajících v důsledku stavby a bylo zřejmé, do kterého zařízení je možné je předat.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Doplněno o řízenou skládku pro uložení nebezpečného odpadu. EKOLOGIE spol. s.r.o., skládka odpadu Rynholec

Str. 12 – kapitola B.3.1 Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí

Viz připomínka ke kapitole B.1.4.6 Podmínky posuzování vlivů na životní prostředí.

Do úvodu požadujeme doplnit informaci, zda záměr podléhá nebo nepodléhá procesu EIA dle vyjádření příslušného krajského úřadu s uvedením č.j. a dne vydání a odkazem na Dokladovou část, jejíž součástí musí vyjádření být.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Doplněno.

Str. 13 – poslední odstavec před kapitolou B.3.1.1 Ochrana přírody

Uvedený odstavec zní: „Z hlediska ochrany významných krajinných prvků a památkové ochrany nedochází ke střetu zájmů.“

Stavba kříží vodní tok Litovický potok, který je VKP ze zákona! Požadujeme doplnit, jestli stavbou dojde k ovlivnění vodního toku a případně jak. Stejně tak, pokud vodní tok ovlivněn nebude, je nezbytné uvést proč.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Doplněno o vyjádření městského úřadu Černošice, v souhrnném stanovisku odboru ŽP (vodoprávní úřad) - neshledal, že by předložený záměr podléhal vydání jiného závazného stanoviska na ochranu jednotlivých složek životního prostředí.

Doplněno.

Str. 14 – B.3.1.3 Vliv na vodoteče

Požadujeme doplnit informaci o existenci záplavového území a aktivní zóny záplavového území na Litovelském potoce do všech příslušných kapitol STZ.

Vzhledem k tomu, že stavba zasahuje do záplavového území a aktivní zóny záplavového území, byl zpracován Havarijní a Povodňový plán? Pokud ano, požadujeme doplnit. Pokud ne, požadujeme do textu kapitoly doplnit informaci, že před realizací bude po konzultaci s příslušným vodoprávním úřadem zpracován Havarijní a Povodňový plán, který bude následně vodoprávním úřadem schválen.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Doplněno o vyjádření městského úřadu Černošice, v souhrnném stanovisku odboru ŽP (vodoprávní úřad) - neshledal, že by předložený záměr podléhal vydání jiného závazného stanoviska na ochranu jednotlivých složek životního prostředí.

Doplněno.

Str. 15 – kapitola B.3.1.4 Hluk ze stavební činnosti

Byla konzultována nutnost zpracování akustického posouzení z výstavby s příslušnou hygienickou stanicí, jak bylo požadováno ve schválených ZTP? Je k dispozici její vyjádření jak k akustickému posouzení, tak k celé stavbě?

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Doplněno o vyjádření KHS.

Str. 15 – kapitola B.3.1.1 Biologický průzkum

Pozn.: Rozhozené číslování kapitol

Dle schválených ZTP měl být proveden biologický průzkum formou rešerše a pochůzky, pokud by jej příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil.

Požadujeme doplnit výsledky pochůzky a rešerše dostupných zdrojů nebo sdělení příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, že není nutné biologický průzkum provádět.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Opraveno, doplněno o vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, OŽP a zemědělství.

Str. 15 – 16 – kapitola B.3.2 Odpadové hospodářství

Viz připomínky ke kapitole B.1.5.5 Likvidace škodlivých odpadů a Seznamu možných skládek.

Str. 17 – kapitola B.3.3 Zpracování podmínek z procesu EIA

Požadujeme doplnit informaci, zda záměr podléhá nebo nepodléhá procesu EIA dle vyjádření příslušného krajského úřadu s uvedením č.j. a dne vydání a odkazem na Dokladovou část, jejíž součástí musí vyjádření být.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Doplněno.

Str. 17 – kapitola B.3.4 Návrh opatření k eliminaci negativních vlivů

Pokud není zpracován Havarijní a Povodňový plán (nedostali jsme k připomínkám), požadujeme do Návrhu opatření doplnit odrážku, že:

- před realizací bude po konzultaci s příslušným vodoprávním úřadem zpracován Havarijní a Povodňový plán, který bude následně vodoprávním úřadem schválen

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Doplněno o vyjádření městského úřadu Černošice, v souhrnném stanovisku odboru ŽP (vodoprávní úřad).

Str. 18 – obrázek + popisek

Opravit obrázek vč. popisu, chybně je uvedena informace, že se v dotčeném území nenachází záplavové území. Současně není uvedena zmínka o existenci aktivní zóny záplavového území.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Trať je v místě křížení s potokem vyvýšena a Litovický potok protéká v úrovni křížení pod mostní konstrukcí. Záplavové území se nachází mimo trať.

Str. 23 – kapitola B.7 Trvalé a dočasné zábory ZPF a PUPFL

Pozemek p. č. 863 v k. ú. Chýně, který je ve výčtu pozemků dotčených stavbou, je dle KN trvalý travní porost, tj. ZPF. Pokud tedy dojde k záboru tohoto pozemku, je tvrzení, že nedojde k záborům ZPF ani PUPFL, jednoznačně nepravdivé. Pokud dojde k jeho zásahu, je nutné rozsah záborů ZPF specifikovat, vyčíslit a doplnit do všech příslušných kapitol napříč DUSP.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Doplněno.

Str. 23 – první odstavec

Nerozumím zcela, co si představit pod „tvorbou životního prostředí“ ve větě: „Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na tvorbu životního prostředí.“ Prosím o změnu formulace.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Opraveno.

Str. 23 – druhý odstavec

Základní podmínky ochrany životního prostředí zejména jednotlivé zákony (o ochraně veřejného zdraví, o ochraně ovzduší, o ochraně přírody a krajiny, o lesích, o vodách apod.). Ve větě bych tedy odkázala na platnou legislativu, nikoliv jen na zákon o životním prostředí.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Opraveno.

Část C:

Výkresy Jenecek_DSP_C3_01_zabor a Jenecek_DSP_C3_02_zabor

Požadujeme přepracovat výkresy záborového elaborátu podle skutečného záboru stavby, ne podle hranic pozemků.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Záborový elaborát upraven dle skutečného rozsahu stavby.

Část D: PS 101 Výstavba PZS v km 20,712 (P2236)

Str. 9 – kapitola 5 Životní prostředí, první odstavec

Ve schválených ZTP byl požadavek na zajištění vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda stavba podléhá nebo nepodléhá procesu EIA. Bylo toto vyjádření vydáno? Je součástí dokladové části DSP? Vyjádření mělo být dle schválených ZTP předloženo na SSZ ŽP ihned po obdržení…

Požadujeme doplnit informaci, zda záměr podléhá nebo nepodléhá procesu EIA dle vyjádření příslušného krajského úřadu s uvedením č.j. a dne vydání a odkazem na Dokladovou část, jejíž součástí musí vyjádření být.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Doplněno.

Str. 9 – kapitola 5 Životní prostředí, druhý odstavec

Základní podmínky ochrany životního prostředí zejména jednotlivé zákony (o ochraně veřejného zdraví, o ochraně ovzduší, o ochraně přírody a krajiny, o lesích, o vodách apod.). Ve větě bych tedy odkázala na platnou legislativu, nikoliv jen na zákon o životním prostředí.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Doplněno.

Část F: Organizace výstavby

Str. 3 – kapitola F.1.7 Vliv provádění stavby na životní prostředí

Opět uvedeno, že stavbou nedochází k záborům ZPF a PUPFL. Požadujeme prověřit dotčení pozemku p. č. 863 v k. ú. Chýně, který je ve výčtu pozemků dotčených stavbou, je dle KN trvalý travní porost, tj. ZPF. Pokud dojde k jeho zásahu, je nutné rozsah záborů ZPF specifikovat, vyčíslit a doplnit do všech příslušných kapitol napříč DUSP.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Doplněno.

Požadujeme doplnit, že stavba zasahuje do záplavového území a aktivní zóny záplavového území.

Str. 3 – kapitola F.1.7.1 Zásady pro provoz stavební mechanizace z hlediska ochrany vod

Vzhledem k tomu, že stavba zasahuje do záplavového území a aktivní zóny záplavového území, byl zpracován Havarijní a Povodňový plán? Pokud ano, požadujeme doplnit. Pokud ne, požadujeme do textu kapitoly doplnit informaci, že před realizací bude po konzultaci s příslušným vodoprávním úřadem zpracován Havarijní a Povodňový plán, který bude následně vodoprávním úřadem schválen.

Str. 5 – kapitola F.1.11 Povodňový plán

Stavba zasahuje do záplavového území a do aktivní zóny záplavového území Litovického potoka. Byla s vodoprávním úřadem konzultována nutnost zpracování Povodňového plánu? Pokud ano, požadujeme doložit. Pokud ne, požadujeme do textu kapitoly doplnit informaci, že před realizací bude po konzultaci s příslušným vodoprávním úřadem zpracován Havarijní a Povodňový plán, který bude následně vodoprávním úřadem schválen.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Doplněno o vyjádření městského úřadu Černošice, v souhrnném stanovisku odboru ŽP (vodoprávní úřad).

Část I:

Část I.2.2 – 655465 Chýně

U Seznamu pozemků zemědělského půdního fondu je uvedeno „neobsazeno“. Pozemek p. č. 863 v k. ú. Chýně, který je ve výčtu pozemků dotčených stavbou, je dle KN trvalý travní porost, tj. ZPF. Požadujeme prověřit dotčení uvedeného pozemku a příp. tuto část DUSP upravit.

Část I.2.2 – Bilance ploch

V tabulce jsou vyčísleny zábory ZPF jak v k. ú. Chýně, tak v k. ú. Litovice. V kapitolách DUSP týkajících se záborů je ale všude uvedeno, že nedojde k záborům ZPF a PUPFL. Požadujeme prověřit a opravit napříč celou DUSP!

Část I.2.4

Ve výkresech jsou vyznačeny zábory ZPF. V kapitolách DUSP týkajících se záborů je ale všude uvedeno, že nedojde k záborům ZPF a PUPFL. Požadujeme prověřit a opravit napříč celou DUSP!

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Doplněno.

Dokladová část

Zcela chybí, požadujeme doplnit.

Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Dokladová část bude předložena.

12. ČD – Telematika

zn. č.j. 04340/2020-O ze dne 19.05.2020
(Milan Vacek, milan.vacek@cdt.cz , mob. 724 062 783)

Při realizaci výše uvedené akce DOJDE ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb.,o elektronických komunikacích.
Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.
Předložená projektová dokumentace neřeší stávající trasu sdělovacích metalických a optických kabelů, (která vede podél uvedené trati) v majetku Správy železnic státní organizace CTD a proto s dokumentací nesouhlasíme.

Při poškození nebo zcizení sdělovacích metalických, optických kabelů v průběhu stavby, budou veškeré náklady na opravu a sankcí, souvisejících s výpadkem provozu vymáhány po zhotoviteli stavby.
Projektovou dokumentaci je nutné předložit majiteli kabelu Správa železnic s.o. CTD k odsouhlasení.
Drncová (TMS Projekt s.r.o.): Doplněno, dokumentace bude předložena.

H.5

Podklady z Katastrálního úřadu

Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 Rudná u Prahy - Odb. Jeneček

Seznam pozemků dotčených stavbou:

Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy - Odb. Jeneček

OBEC	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	PARCELA ČÍSLO	MAJITEL	UPŘESNĚNÍ
Chýně	Chýně	**868**	Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 11000	kabelová trasa
Chýně	Chýně	**863**	Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 11000	
Hostivice	Litovice	**716**	Město Hostivice, Husovo náměstí 13, Hostivice 25301	umístění výstražníků pro PZS
Hostivice	Litovice	**715**	Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 11000	kabelová trasa, PZS
Hostivice	Litovice	**703**	Město Hostivice, Husovo náměstí 13, Hostivice 25301	umístění výstražníků pro PZS
Hostivice	Litovice	**269/3**	Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 11000	umístění RD, kabelová trasa

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	715
Obec:	Hostivice [539244]
Katastrální území:	Litovice [645842]
Číslo LV:	2500
Výměra [m^2]:	147
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	dráha
Druh pozemku:	ostatní plocha

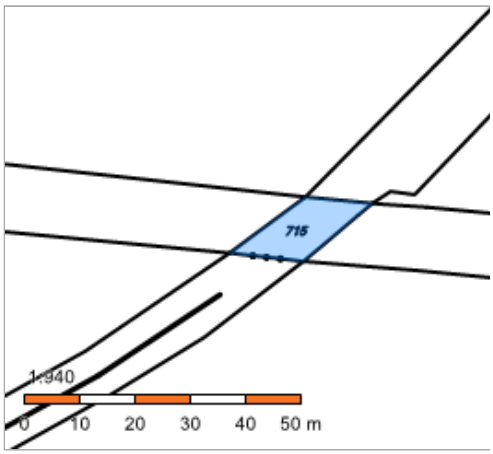

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 04.03.2020 12:00:00.

© 2004 - 2020 Český úřad zeměměřický a katastrální , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Verze aplikace: 5.6.0 build 0
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	863
Obec:	Chýně [539309]
Katastrální území:	Chýně [655465]
Číslo LV:	212
Výměra [m^2]:	3165
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	trvalý travní porost

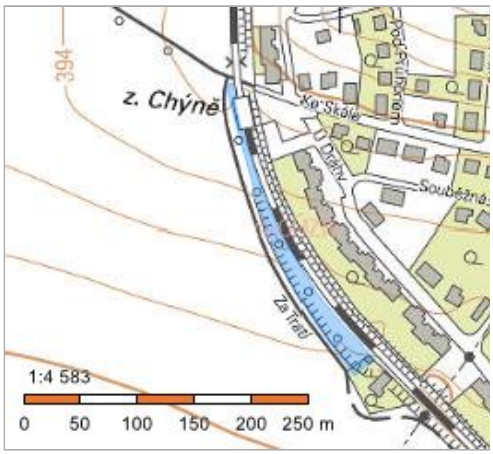

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Právo hospodařit s majetkem státu	**Podíl**
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
42501	3165

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 01.04.2020 21:00:00.

© 2004 - 2020 Český úřad zeměměřický a katastrální , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Verze aplikace: 5.6.0 build 0
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	868
Obec:	Chýně [539309]
Katastrální území:	Chýně [655465]
Číslo LV:	212
Výměra [m^2]:	33158
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	dráha
Druh pozemku:	ostatní plocha

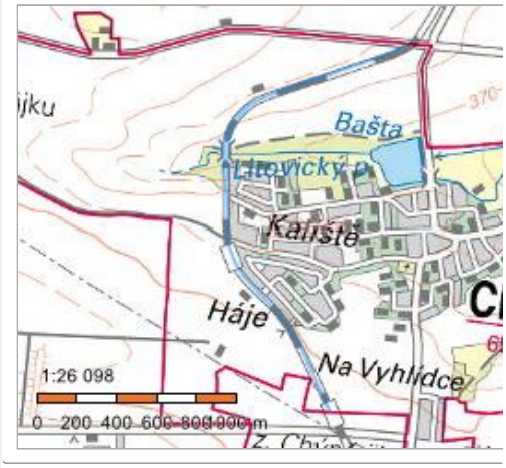

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Právo hospodařit s majetkem státu	**Podíl**
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 04.03.2020 12:00:00.

© 2004 - 2020 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Verze aplikace: 5.6.0 build 0
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	269/3
Obec:	Hostivice [539244]
Katastrální území:	Litovice [645842]
Číslo LV:	2500
Výměra [m^2]:	56905
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	dráha
Druh pozemku:	ostatní plocha

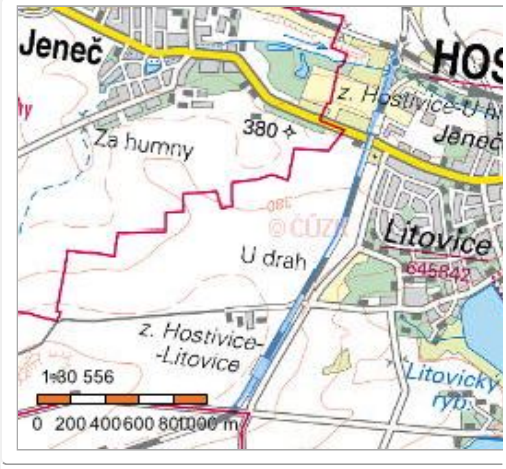

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)
Věcné břemeno vedení
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 04.03.2020 10:00:00.

© 2004 - 2020 Český úřad zeměměřický a katastrální , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Verze aplikace: 5.6.0 build 0
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	703
Obec:	Hostivice [539244]
Katastrální území:	Litovice [645842]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	7181
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha

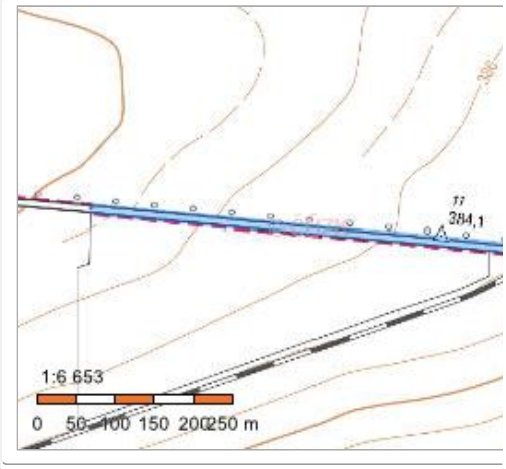

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Hostivice, Husovo náměstí 13, 25301 Hostivice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 04.03.2020 12:00:00.

© 2004 - 2020 Český úřad zeměměřický a katastrální , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.6.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	716
Obec:	Hostivice [539244]
Katastrální území:	Litovice [645842]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	12396
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha

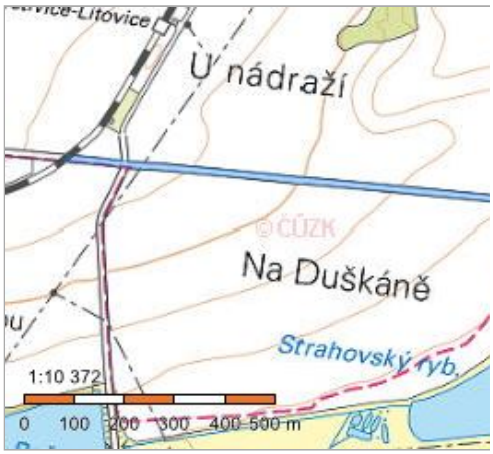

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Hostivice, Husovo náměstí 13, 25301 Hostivice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 04.03.2020 12:00:00.

© 2004 - 2020 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.6.0 build 0

H.6

Posouzení shody navrhovaného technického řešení s podmínkami interoperability

Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 Rudná u Prahy - Odb. Jeneček

Prohlášení

odpovědného projektanta DSP (dokumentace pro stavení povolení) o shodě stavby s požadavky na interoperabilitu

Č.j. 143/2020/P

Název stavby: „**Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček**"

Na základě získaného stanoviska VUZ a.s. pod č.j. VUZ/17/CCT/CS/0274 ze dne 7.11.2017 ve věci uplatňování požadavků interoperability pro výstavbu a modernizaci PZS na konvenčních železničních tratích ve správě SŽ s.o. pro výše uvedenou stavbu vydáváme **prohlášení**:

1. K dodržení podmínek stanoviska pod č.j. VUZ/17/CCT/CS/0274 ze dne 7.11.2017

K bodu 1.

a. K zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a dostupnosti musí vybraný zhotovitel předmětné stavby a zpracovatel realizační dokumentace (dPSŘ) použít schválený a zavedený systém PZS pro použití na železniční dopravní cestě ve správě SŽ s.o.; zpracovatel DSP doporučuje použít systém PZS reléový s elektronickými doplňky (dle ČSN 34 2650 ed.2: PZS kategorie 3ZBI). Návrh musí být v souladu s ustanoveními dokumentu Směrnice SŽDC (SŽ) č. 34:2007 (č.j. 21783/07).
b. K zajištění kompatibility s traťovými systémy detekce vlaků musí vybraný zhotovitel předmětné stavby a zpracovatel realizační dokumentace řešit použitím schválených a zavedených systémů detekce vlaků (nové a stávající počítače náprav), které jsou specifikované v interface dokumentu povinných specifikací TSI CCS - nařízení Komise (EU) 2016/919, a které jsou schválené pro používání na železniční dopravní cestě ve správě SŽ s.o.

K bodu 2

Návrh řešení zhotovitele předmětné stavby a zpracovatele realizační dokumentace (dPSŘ) na použití zavedeného systému PZS, systému detekce vlaků počítači náprav zavedeného typu včetně kolových senzorů a vazeb PZS na stávající zabezpečovací systémy v traťovém úseku musí být v souladu s výše uvedeným stanoviskem VUZ a.s. a musí respektovat vyjádření MD ČR pod č.j. 15/2012-130-INF/1 ze dne 23.10.2012 v záležitostech uplatňování požadavků interoperability na konvenční železniční tratě pro technologické stavby.

2. Závěr

Stanovené podmínky v tomto prohlášení odpovědného projektanta DSP stavby jsou závazné pro vybraného zhotovitele předmětné stavby a jsou plně v souladu s výše uváděným stanoviskem autorizované osoby (č. AO 258) VUZ a.s. a také s Nařízením vlády č. 133/2005 Sb o technických požadavcích na propojenost železničního systému. Zhotovitel stavby bude uvedené náležitosti dokladovat, např. v Protokolu právnické osoby pro předmětná UTZ nebo samostatným prohlášením, při uvedení stavby do zkušebního provozu dle zákona č. 266/1994 Sb o drahách a ve znění pozdějších předpisů. Výše uváděné stanovisko VUZ a.s. je nedílnou přílohou tohoto prohlášení.

V Plzni dne 14.8.2020.

Odborný garant TSI CCS:
První SaZ Plzeň, a.s.
Ing. František Fiala

První SaZ Plzeň a.s.
Wenzigova 8
301 00 Plzeň
DIČ: CZ26329921

Odpovědný projektant DSP:
TMS Projekt s.r.o.

TMS Projekt s.r.o.
Dubičné 106, 373 71 Rudolfov
DIČ: CZ48200891

Příloha:

- Stanovisko VUZ a.s. pod č.j. VUZ/17/CCT/CS/0274 ze dne 7.11.2017

Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

Autorizovaná osoba č. AO 258 / Notifikovaná osoba č. 1714
Akreditovaný certifikační orgán certifikující výrobky č. 3149
Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1462
Akreditovaný Inspekční orgán č.4056

Praha 4, Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01

První SaZ Plzeň a.s.
Ing. František Fiala
Technický ředitel
Wenzigova 8
Plzeň
301 00

Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje / Linka	Místo / Datum
138/2017/P	VUZ/17/CCT/CS/0274	Beneš / 377911000	Plzeň / 7.11.2017

Věc: Výstavba a modernizace PZS a jejich vztah k požadavkům interoperability - stav k říjnu 2017

Společnost První SaZ Plzeň a.s. předložila dne 23.8.2017 pod č.j. 138/2017/P podklady a žádost o vydání stanoviska ve věci plnění požadavků interface dokumentu[1] počítači náprav AZF a ACS2000 (GS04) firmy Frauscher s kolovými senzory RSR180, které První SaZ Plzeň a.s. používá v systému PZS typu PZZ-K jako detekční prvek obsazení a volnosti jeho přibližovacích úseků.

Na základě uvedené žádosti a již dříve provedených posouzení plnění požadavků interface dokumentu počítači náprav AZF a ACS2000 (GS04) firmy Frauscher s kolovými senzory RSR180 lze konstatovat, že tyto počítače náprav splňují v podmínkách České republiky relevantní požadavky interface dokumentu.

Společnost První SaZ Plzeň a.s. ve své žádosti č.j. 138/2017/P rovněž požádala o vyjádření k platnosti stanoviska Výzkumného ústavu železničního, a.s. č.j. VUZ KAO-210/13 ze dne 9.5.2013. Stanovisko se týkalo upřesnění požadavků interoperability ve vztahu k projektům výstaveb a modernizací PZS na tratích Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. V této záležitosti lze konstatovat:

1. U PZS je třeba sledovat s odkazem na TSI CCS (nařízení Komise (EU) 2016/919) parametry bezpečnost, spolehlivost a dostupnost a kompatibilitu s traťovými systémy detekce vlaků. K tomu:
    a. Bezpečnost, spolehlivost a dostupnost řeší použití schváleného (zavedeného) typu PZS. Použití takového typu PZS současně znamená např. i splnění požadavků týkajících se pracovního prostředí (např. norma ČSN EN 50125-3).
    b. Kompatibilita s traťovými systémy detekce vlaků je řešena použitím schválených (zavedených) typů systémů detekce vlaků a splněním požadavků na kolejové obvody a počítače náprav, které jsou uvedené v interface dokumentu, v případě otevřených bodů TSI CCS (interface dokumentu) pak národních předpisů.

[1] Rozhraní mezi traťovým subsystémem „Řízení a zabezpečení" a ostatními subsystémy (Interfaces between control-command and signalling trackside and other subsystems - ERA/ERTMS/033281, verze 3.0 ze 4.12.2015) - součást povinných specifikací TSI CCS (nařízení Komise (EU) 2016/919)

2. Oblast působnosti - s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11.5.2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii a TSI CCS (nařízení Komise (EU) 2016/919) se požadavky interoperability uplatňují na tratích kategorií dráha celostátní i regionální. Při posuzování požadavků interoperability lze také přihlédnout k vyjádření MD ČR č.j. 15/2012-130-INF/1 ze dne 23.10.2012 (uplatňování požadavků interoperability na konvenční železniční tratě).

S pozdravem

Karel Beneš

Technický vedoucí subsystému CCS