


SITUACE ZOV

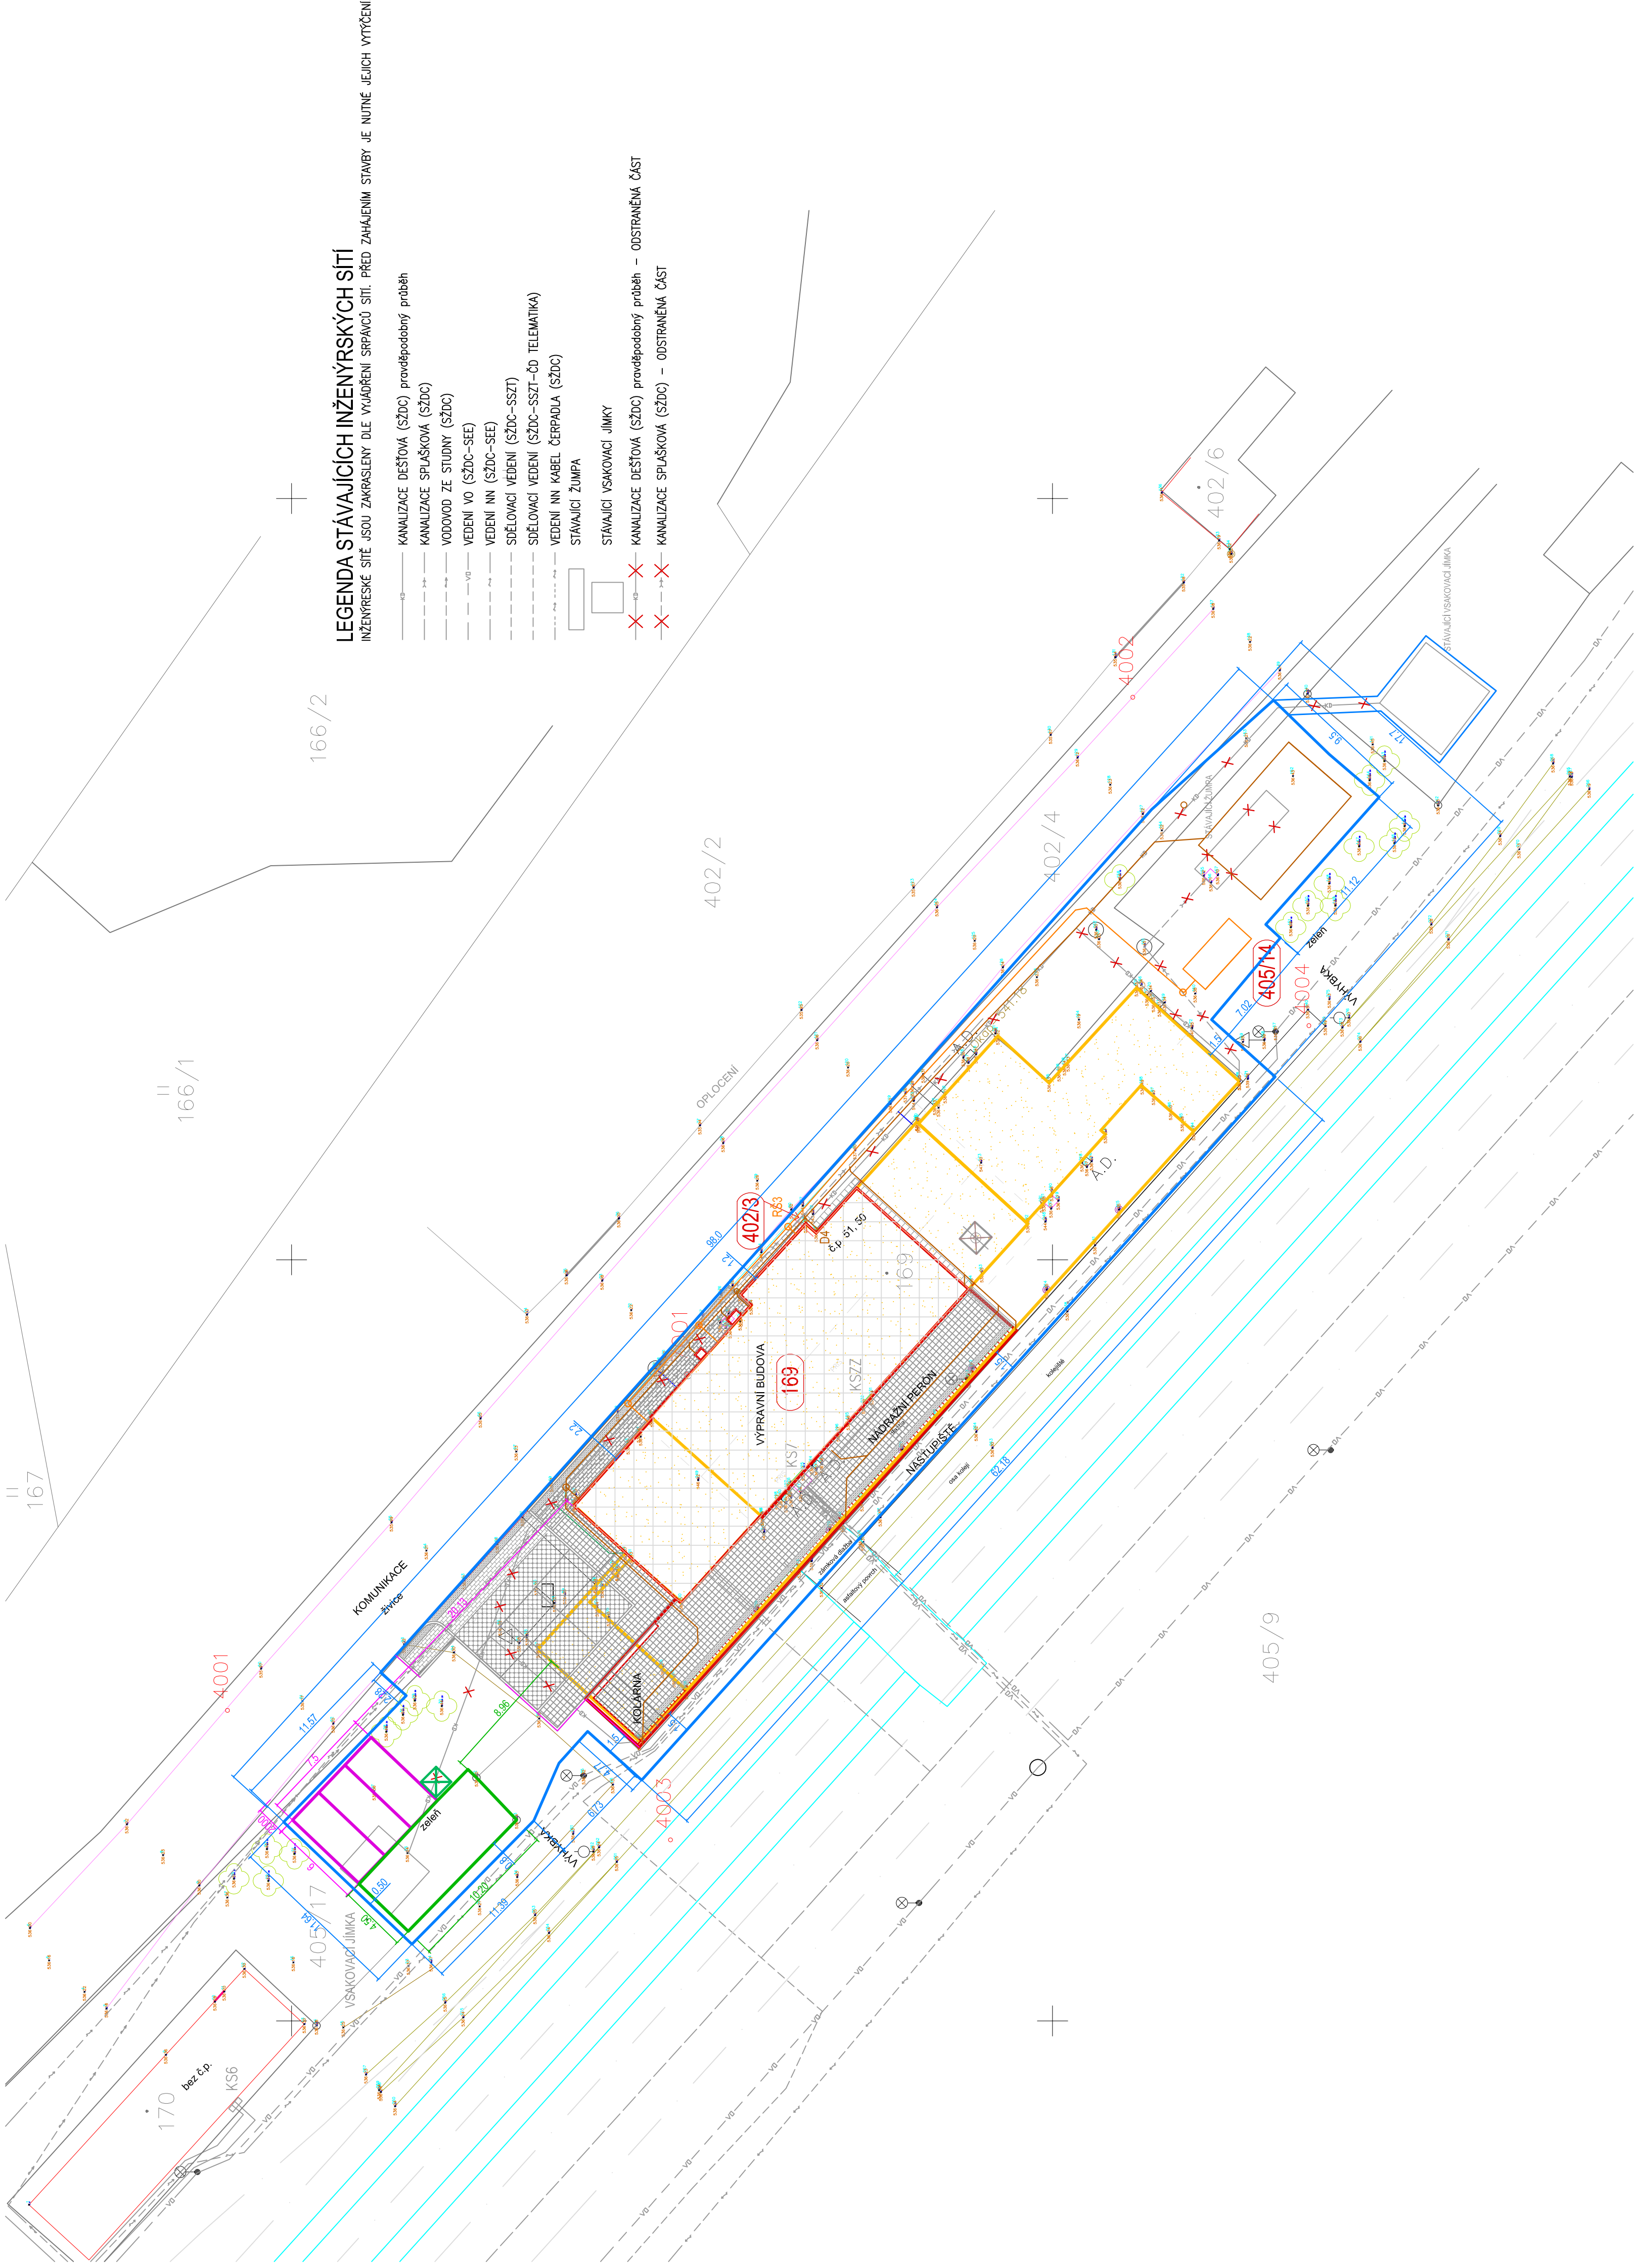

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY DLE VYJÁDRĚNÍ SPRÁVČŮ SÍTÍ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNÉ JEJICH VYTVOŘENÍ.

- KANALIZACE DEŠŤOVÁ (SZDC) prověd podobný průběh
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (SZDC)
- VODOVOD ZE STUDNY (SZDC)
- VEDENÍ VO (SZDC-SEE)
- VEDENÍ NN (SZDC-SEE)
- SDELOVACÍ VEDENÍ (SZDC-SSZT)
- SDELOVACÍ VEDENÍ (SZDC-SSZT-ČD TELEMATIKA)
- VEDENÍ NN KABEL ČERPADLA (SZDC)
- STÁVAJÍCÍ ŽUMPY
- STÁVAJÍCÍ VSAKOVACÍ JIMKY
- X — KANALIZACE DEŠŤOVÁ (SZDC) prověd podobný průběh – ODSTRANĚNÁ ČÁST
- X — KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (SZDC) – ODSTRANĚNÁ ČÁST

LEGENDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE – PVC KG DN VZ. PD ZTI
- ŠACHTY DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – PVC KG DN VZ. PD ZTI
- REVIZNÍ ŠACHTY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

LEGENDA

- ▨ BUDOVA Č.P. 50, 51, MORAVSKÝ BEROUN – 286m²
- ▨ BUDOVA Č.P. 50, 51, MORAVSKÝ BEROUN – KRYTÉ VSTUPNÍSTĚ S KOLÁRNOU – 163m²
- ▨ ZNAČENÍ BOURANÝCH KONSTRUKCÍ
- ▨ BOURÁNÍ VEDLEJŠÍCH ČÁSTÍ BUDOVY Č.P. 50, MORAVSKÝ BEROUN
- ▨ BOURÁNÍ PŮDY A 2.NP HLAVNÍ BUDOVY Č.P. 50, MORAVSKÝ BEROUN
- ▨ NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÉ DLAŽBY 300x300x50mm
- ▨ NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL80mm
- ▨ MANIPULAČNÍ PLOCHY POJIZDNÉ – DRENÁŽNÍ PASTI VYPLNĚNÝ BETONOVOU DLAŽBOU VHDNOU PRO POUŽITÍ AUTY
- ▨ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA PRO NEVIDOME TL80mm
- ▨ STÁVAJÍCÍ PŘÍJEZDOVÁ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE
- ▨ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA PRO NEVIDOME TL80mm
- ▨ STÁVAJÍCÍ MANIPULAČNÍ PLOCHY – DLAŽBA
- ▨ HRANICE PARCEL DLE KN
- ▨ NOVÁ ŽUMPA O OBJEMU 12m³ – TYPOVÝ VÝROBEK
- ▨ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR
- ▨ NOVÁ VSAKOVACÍ JIMKA
- KÁCENÍ STROMU

LEGENDA ZOV

- ▨ STAVEBNÍ BUŇKY – CELKEM 6ks dl. 4m, š. 2,5m, UMÍSTĚNÝ VZDY DVĚ NA SOBĚ
- ▨ OPLOČENÝ SKLAD MATERIÁLU – PLOCHA 45,9m²
- ▨ MOBILNÍ SUCHÉ WC PRO STAVBU
- HRANICE STAVENIŠTĚ, STAVENIŠTĚ VEDENO NA PARC.Č. 169, 402/3, 405/14, 405/17 – ZABOR CELKEM 1500m²
- VEŠKÝ ZABOR PRO STAVENIŠTĚ JE DOČASNÝ, DO DOBY DOKONČENÍ STAVBY



VEDOUcí PROJEKTANT: Ing. Jara Moravský	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Tomáš Pácl	VYPRACOVAL: Ing. Kateřina Svobádová
INVESTOR: SZDC, s.o., Dláždění 1003/77, Praha 1, 110 00 Sídlová 20248	MÍSTO STAVBY: s.o. Dláždění, parc.č. 169, 402/3, 405/14, 405/17, 405/18, 405/19, 405/20, 405/21, 405/22, 405/23, 405/24, 405/25, 405/26, 405/27, 405/28, 405/29, 405/30, 405/31, 405/32, 405/33, 405/34, 405/35, 405/36, 405/37, 405/38, 405/39, 405/40, 405/41, 405/42, 405/43, 405/44, 405/45, 405/46, 405/47, 405/48, 405/49, 405/50, 405/51, 405/52, 405/53, 405/54, 405/55, 405/56, 405/57, 405/58, 405/59, 405/60, 405/61, 405/62, 405/63, 405/64, 405/65, 405/66, 405/67, 405/68, 405/69, 405/70, 405/71, 405/72, 405/73, 405/74, 405/75, 405/76, 405/77, 405/78, 405/79, 405/80, 405/81, 405/82, 405/83, 405/84, 405/85, 405/86, 405/87, 405/88, 405/89, 405/90, 405/91, 405/92, 405/93, 405/94, 405/95, 405/96, 405/97, 405/98, 405/99, 405/100	AKCE:
„Moravský Beroun ON – PD rekonstrukce“		
VÝKRES: SITUACE ZOV	DATUM 10./2018	STUPEŇ DSP
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO —	ČÍSLO VÝKRESU F. — 01