

TYMDI s.r.o.  
Moskevská 60/532  
10100 Praha

naše značka  
5001240447

vyřizuje  
Martina Pýchová

datum  
03.02.2016

Věc:

**Ochrana trati před pádem hornin - lokalita Prudká-Předmětný úsek tratě je km 85,150 - 86,100.**

K.ú. - p.č.: Doubravník, Ochoz u Tišnova, Borač, Podolí u Borače

Stavebník: TYMDI s.r.o., Moskevská 60/532, 10100 Praha

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Bohuslav Hubička, tel: 532 227 264):

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v oblasti plánované ochrany trati před pádem hornin (dle předložené situace EMP) prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 100, PN 40.  
Je proto nutné činnost v této lokalitě řešit dle zákona 458/2000 Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594.

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 100 je 15 m na obě strany od plynovodu.  
Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu.

Při realizaci ochrany trati před pádem hornin požadujeme dodržet následující podmínky:

- případné pletivo podél trati umístit min. mimo ochranné pásmo VTL plynovodu -4 m od plynovodu;
- VTL plynovod nezaplocovat ani jinak nezastavovat;

Všeobecné podmínky:

- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz);

- případné výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět zásadně ručně;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu;
- po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou).

V blízkosti tratě (cca. 100 m od tratě) se nachází vysokotlaká regulační stanice plynu.

Projektovou dokumentaci na konkrétní záměr (upřesnění opatření proti pádu hornin a trasa) i se zakresleným naším zařízením je nutné předložit k odsouhlasení.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě RWE GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: [www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/](http://www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/).

Toto stanovisko je pouze informativní a nelze ho použít pro jednání s orgány státní správy.

Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., EPZ (Martina Pýchová, tel. 532228294):

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E [info\\_ds@rwe.cz](mailto:info_ds@rwe.cz)

I [www.rwe.cz](http://www.rwe.cz)

IC 27935311

DIČ CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300



The energy to lead

Toto stanovisko je pouze informativní a nelze jej použít pro účely povolení stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení apod.) dle zákona 183/2006 Sb.!

V zájmovém území se v současné době nachází STL podzemní vedení a zařízení v majetku nebo ve správě RWE GasNet, s.r.o.

Před vydáním stanoviska pro účely povolení stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení apod.) dle zákona 183/2006 Sb., nebo realizace stavby, požadujeme předložit kompletní projektovou dokumentaci celé stavby odpovídající zákonu č. 183/2006 Sb., vyhlášce č. 499/2006 a platných předpisů (koordinační situaci se zákresem umístění stavby a s rozlišením stávajících a nových inž. sítí, zákresem stávajícího plynovodního vedení a zařízení, Souhrnné a Technické zprávy, příčných řezů atd.) navrženou s ohledem na zákon č. 458/2000 Sb. a ČSN 736005 k odsouhlasení.

O vedení sítí ve správě RWE GasNet, s.r.o. v digitální podobě můžete zažádat na emailové adrese: <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/>

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001240447 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Martina Pýchová  
technik externích požadavků  
odbor zpracování externích požadavků  
RWE Distribuční služby, s.r.o.  
+420532228294  
[martina.pychova@rwe.cz](mailto:martina.pychova@rwe.cz)

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001240447 ze dne 03.02.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: TYMDI s.r.o., Moskevská 60/532, 10100 Praha. Kú: Doubravník, Ochoz u Tišnova, Borač, Podolí u Borače.

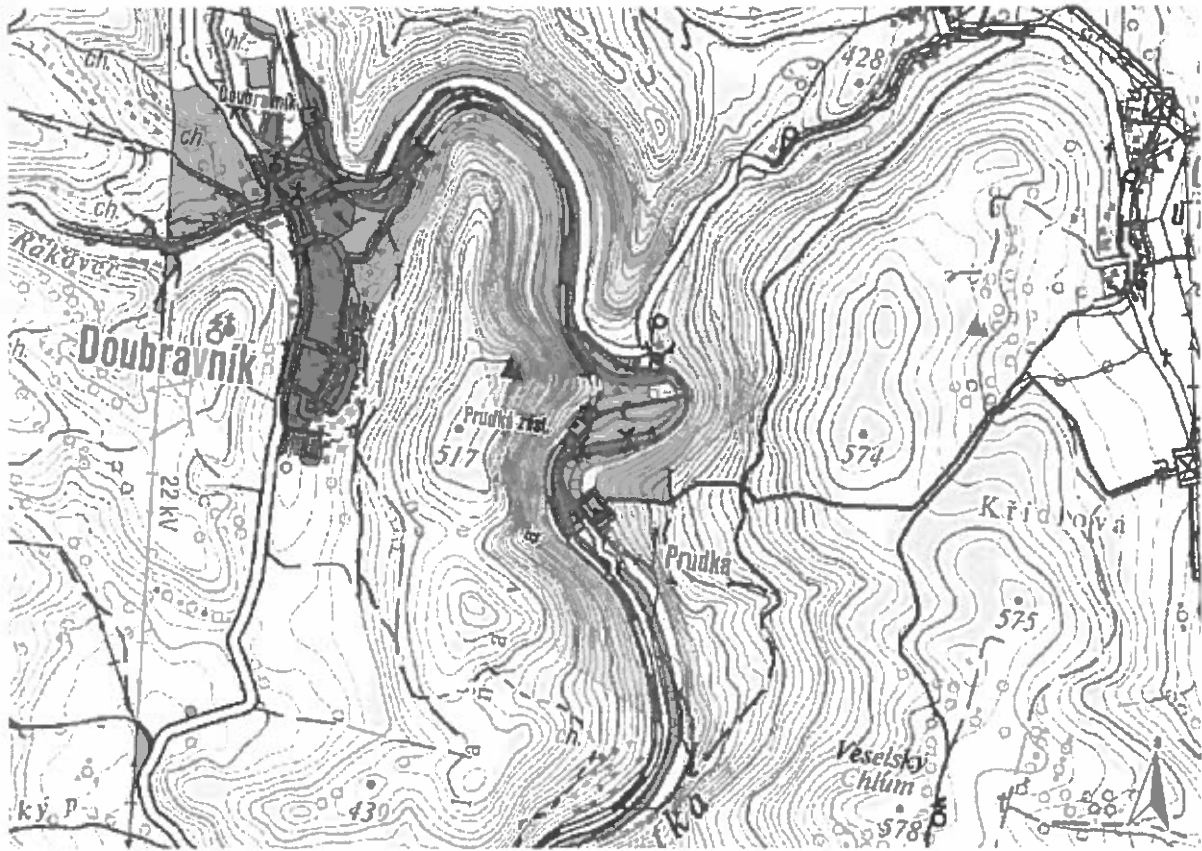

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany