


			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 Silnoproud	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Jan Zářecký	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jan Zářecký <i>Galuch</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Zářecký <i>Galuch</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Jan Zářecký <i>Galuch</i>	KONTROLOVAL Ing. Vojtěch Popelář <i>Popelář</i>	
KRAJ: Jihomoravský/Vysočina	POVĚŘENÝ OÚ: Tišnov – Golčův Jeníkov		STUPEŇ: DUSP+PDPS	
ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TNS ČEBÍN SO 10-06-01 SpS Křižanov, DOÚO  Svorkovnicová skříň MXT2			ZAK. ČÍSLO 20047-01-1020	ARCH. ČÍSLO 2020240017
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 10/2020	
			ČÁST DOKUM. D.2.3.2.4	PŘÍLOHA 5

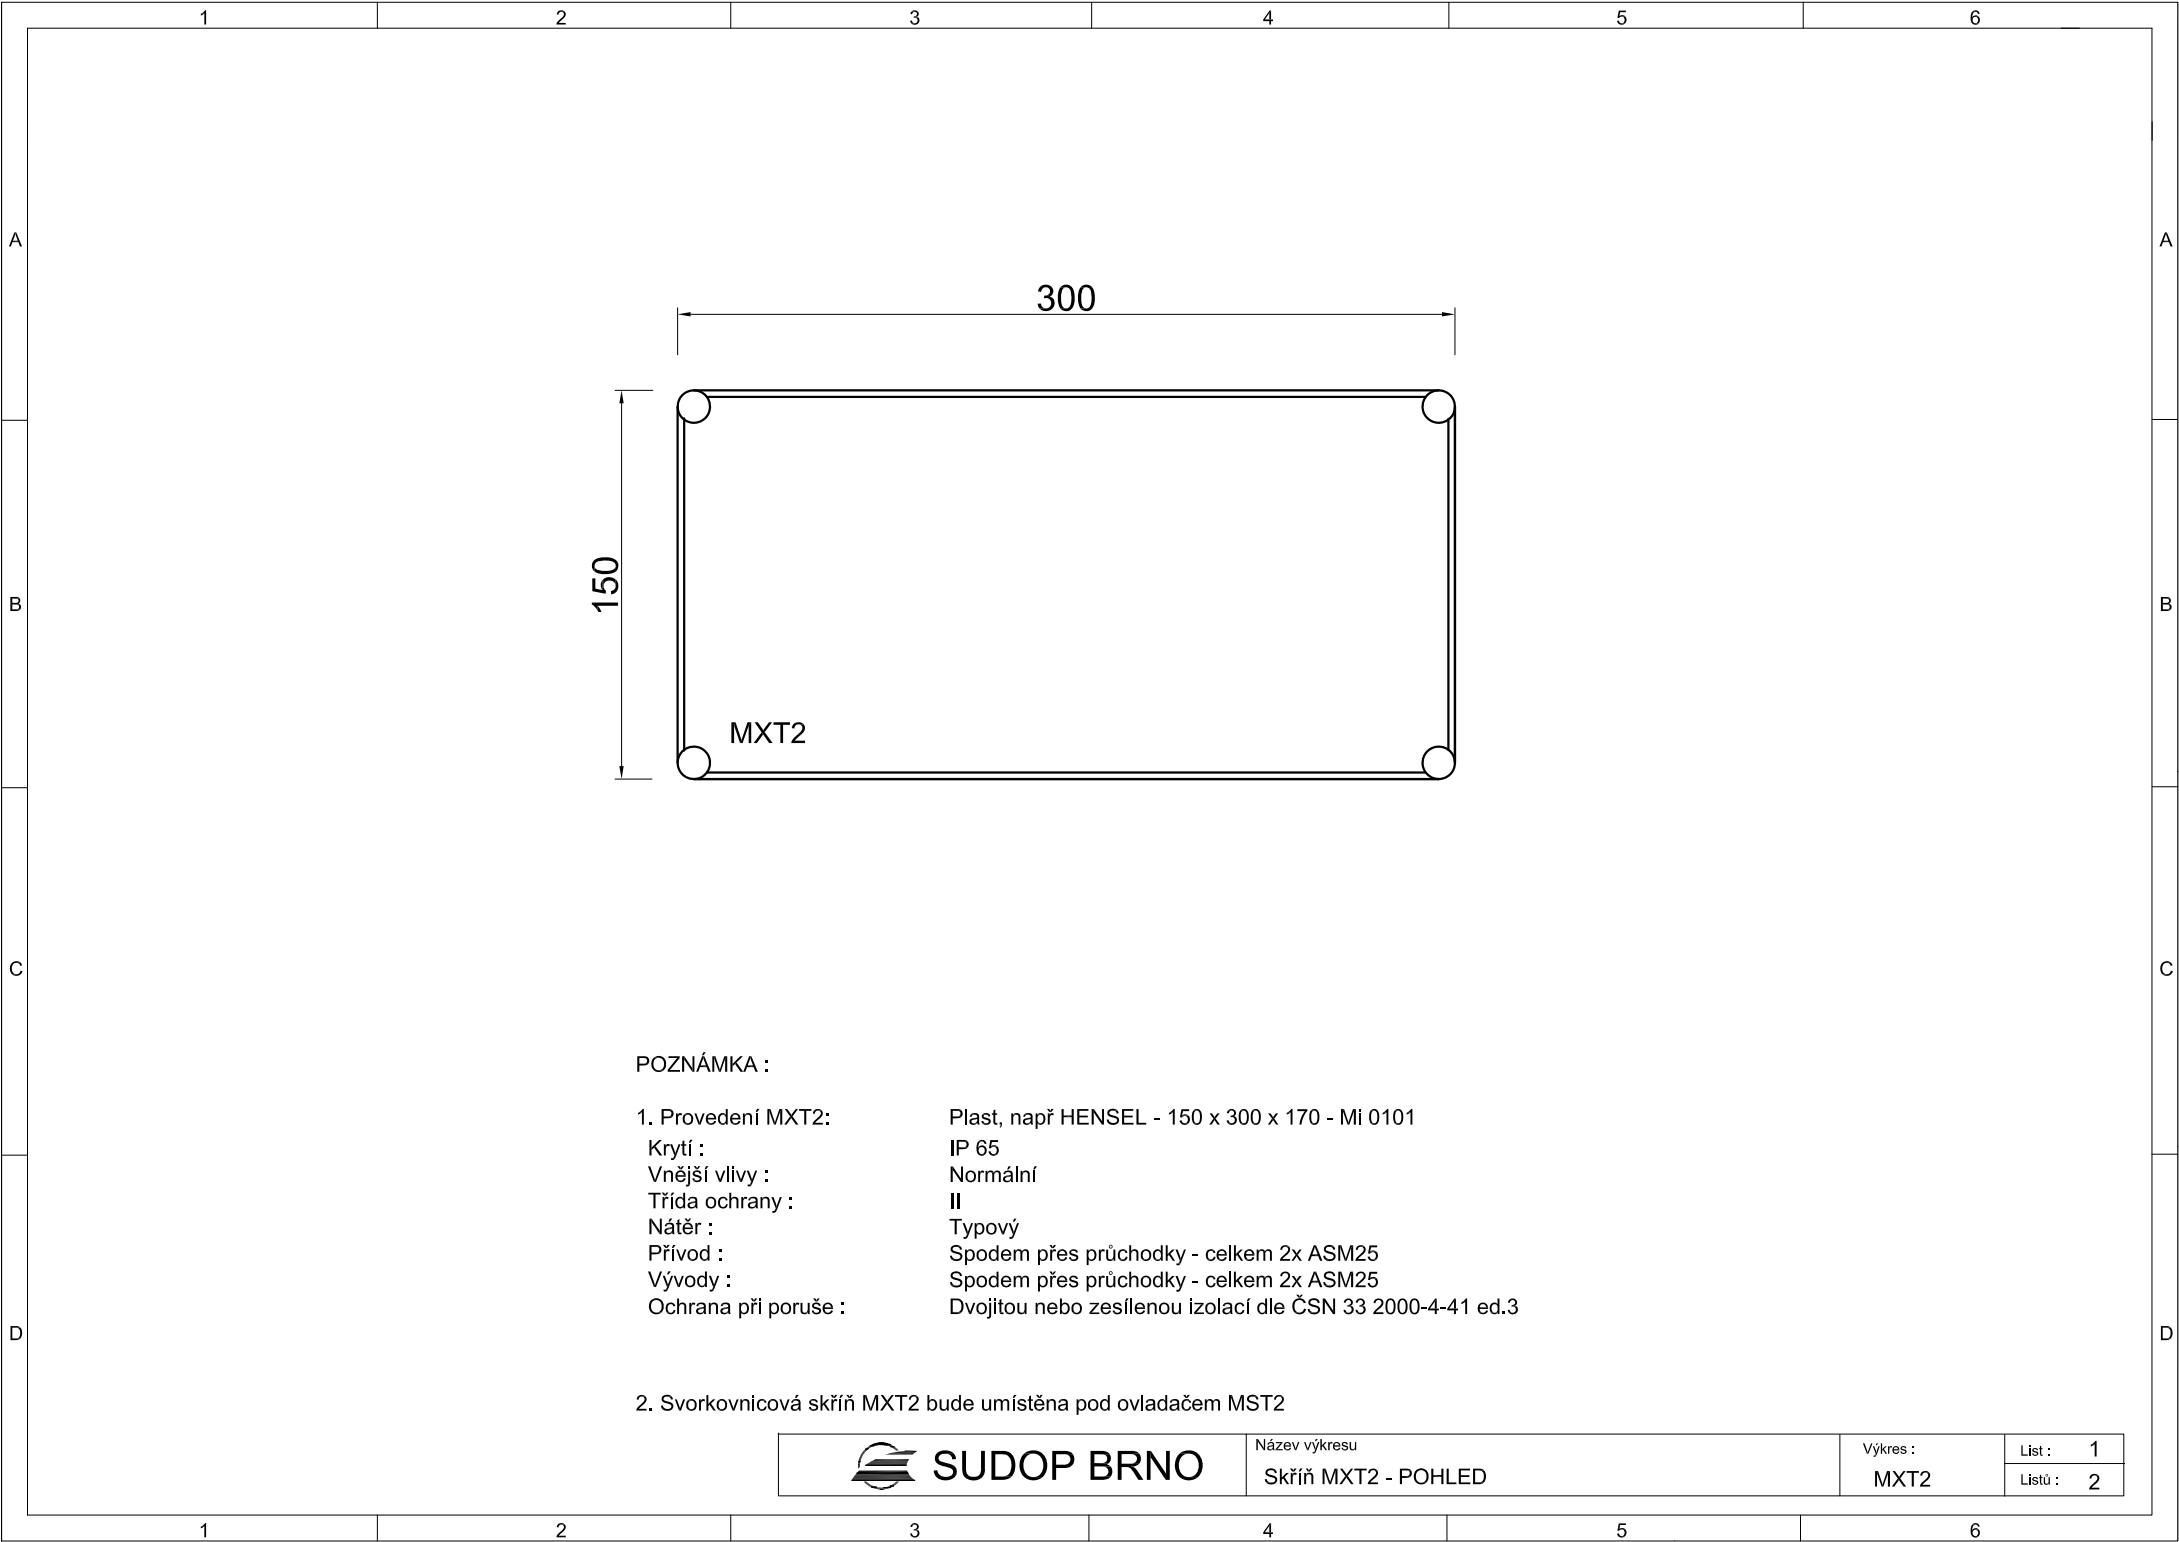

POZNÁMKA :

1. Provedení MXT2:

Krytí :

Vnější vlivy :

Třída ochrany :

Nátěr :

Přívod :

Vývody :

Ochrana při poruše :

Plast, např HENSEL - 150 x 300 x 170 - Mi 0101

IP 65

Normální

II

Typový

Spodem přes průchodky - celkem 2x ASM25


Spodem přes průchodky - celkem 2x ASM25

Dvojitou nebo zesílenou izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

2. Svorkovnicová skříň MXT2 bude umístěna pod ovladačem MST2

MXT2

X  
20xRSA4A

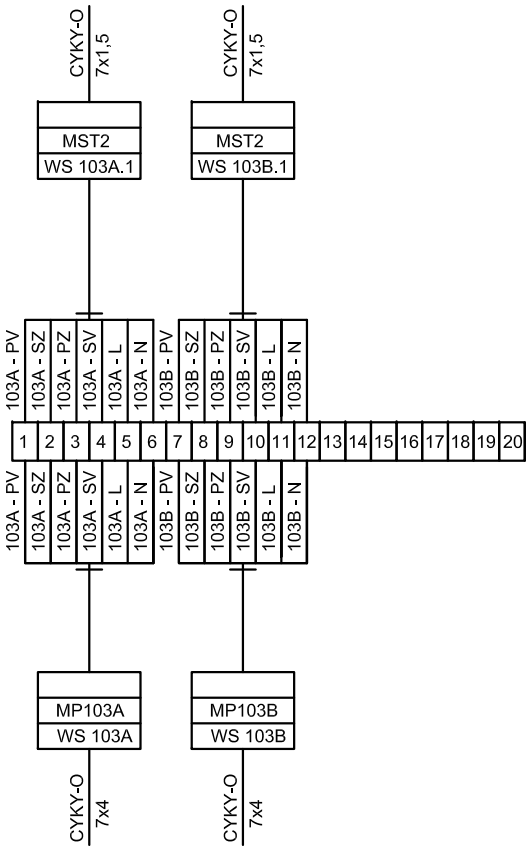

Název výkresu  
Svorkovnicová skříň MXT2 - vnější spoje

Výkres :  
MXT2

List :	2
Listů :	2