

Uveřejněno na profilu zadavatele

Naše zn. 1619/2021-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/2

Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš

Mobil +420 722 819 305
E-mail Klimesja@spravazeleznic.cz

Datum 29. ledna 2021

Věc: Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 8
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 118

Ve výkazu výměr SO 04-17-01 Odb.Svitava-žst.Adamov, železniční svršek je pol.č.24 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU OBLOUKOVÉ VÝHYBKY v množství 1 ks. Ale žádná z výhybek v tomto SO není oblouková. Odstraní zadavatel tuto položku z výkazu výměr?

Odpověď: Položka byla odstraněna.

Dotaz č. 119

Ve výkazu výměr SO 03-17-01 Odb.Svitava, železniční svršek je pol.č 14 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 3 KS v množství 1 kpl. Dle našeho názoru obsahují tento komplet všechny 4 výhybky (č.1,2,3,4). Doplní zadavatel množství o 3 kpl?

Odpověď: Bylo doplněno, nová výměra položky 539103 je 4 ks.

Dotaz č. 120

SO 04-16-01, Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční spodek

V rozpočtu výše uvedeného SO je položka č 42 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON, u které je zřejmě ve výkazu výměr mylně počítána objemová hmotnost betonových poklopů na příkopové žlaby (desetinná chyba). Kdy je počítáno na jeden poklop 0,164 m³, což dle katalogů výrobce není dobře. Správně má být 0,0164 m³, čímž dojde ke snížení množství této položky. Může zadavatel provést opravu množství této položky.

Odpověď: Byla provedena oprava. Oprava objemu poklopu dle dotazu č.121.

Dotaz č. 121

So 02-16-01, Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový spodek

SO 04-16-01, Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční spodek

Ve výše uvedených SO je projektantem navržen v položce č. 31 u SO 02-16-01 a SO 04-16-01 poklop délky 50 cm (2 kusy do 1 m délky žlabu). Dle vyjádření exkluzivního výrobce prefabrikátu se poklopy o délce 50cm již delší dobu nevyrábí. Jako řešení navrhuje Poklop příkopového žlabu U – v délce 31 cm. Může uchazeč počítat s použitím těchto poklopů. Případně může zadavatel upravit popisy a výměry poklopů u této položky?

Odpověď: Byla provedena oprava položek v rámci obou SO. Uchazeč může počítat s poklopy délky 31cm.


Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

SP (1x XLSX, 1x XDC)

V Olomouci dne 29.1.2021

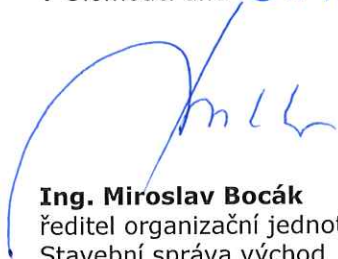

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace