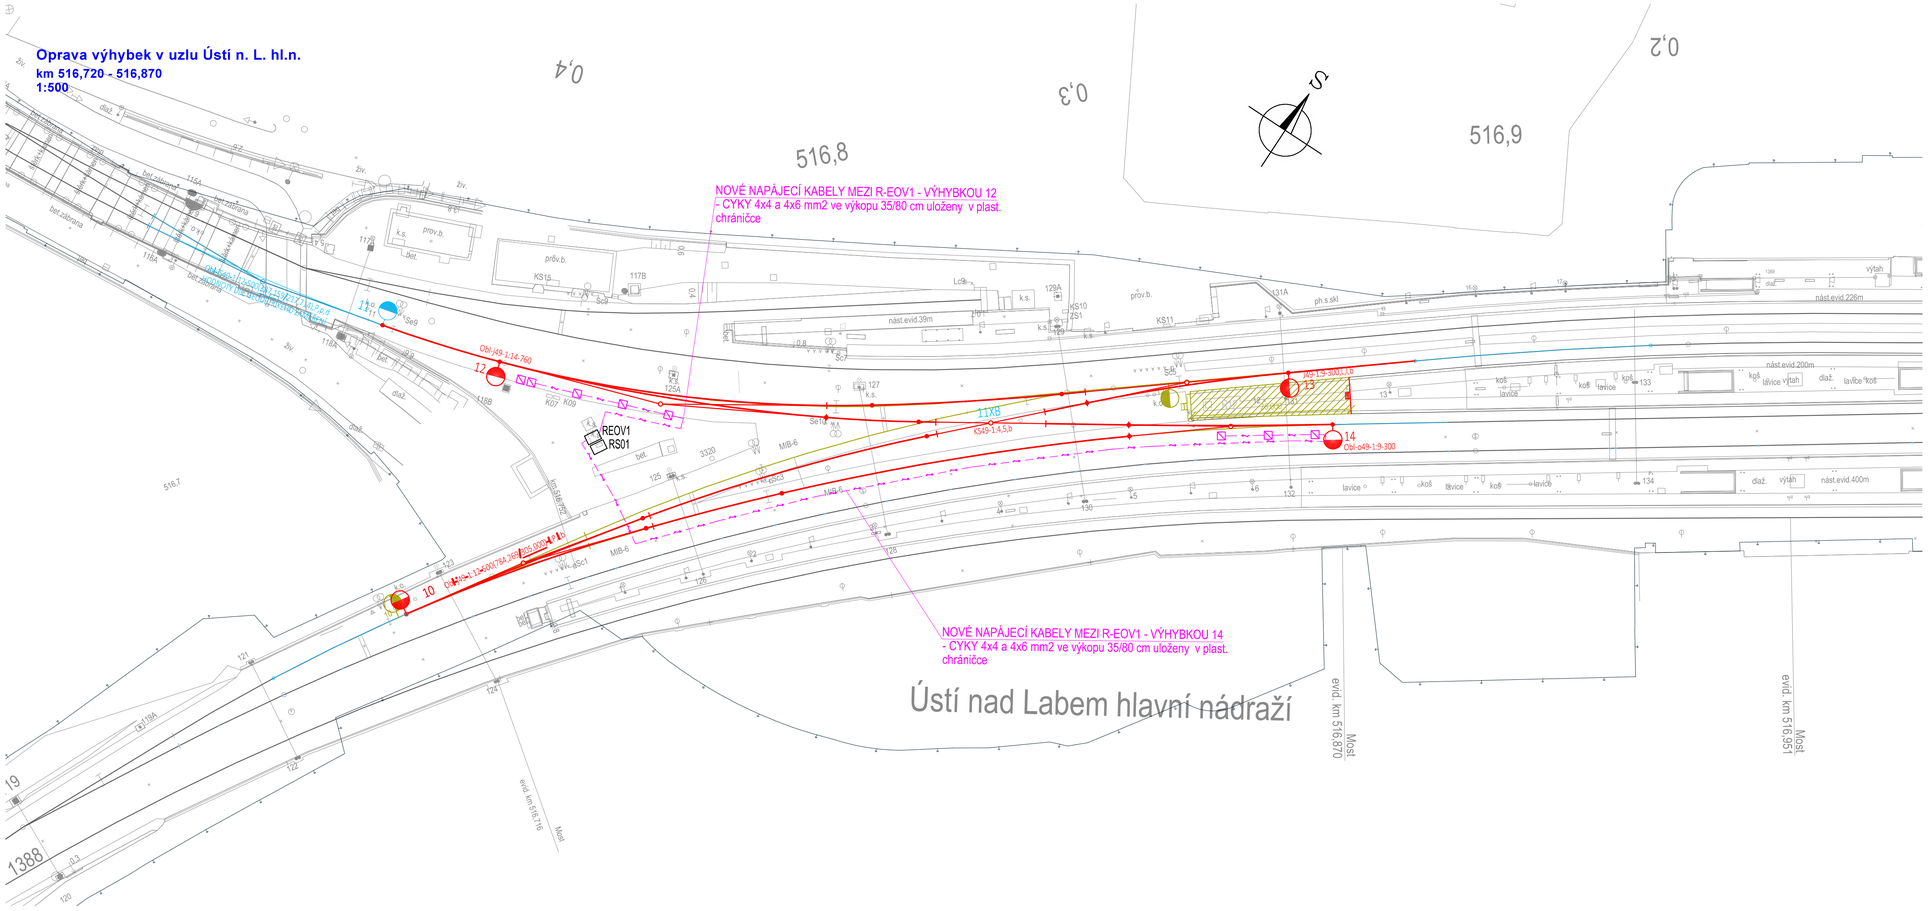

LEGENDA BAREV:

- NOVÉ ZAŘÍZENÍ A KABELOVÉ TRASY
- DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ

LEGENDA:

REOV1 — Rozvaděč EOV

Nový kabelový rozvod EOV

Svorkovnicové skříňky EOV

Vnější vlivy :

Vnější vlivy jsou stanoveny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Pro venkovní prostředí jsou stanoveny vnější vlivy : AB8, AD3, AE2, AG2, AK2, AL2, AN2, AQ2, AS2

Proudová soustava : 3PEN AC 50Hz, 400/230V, síť TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 : - izolací živých částí a kryty nebo přepážkami

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 : základní - automatickým odpojením od zdroje
doplňková - proudovým chráničem

Odpovědný projektant: Ing. Jiří Štolba	Vypracoval: Lukáš Škořepa
Objednatel: Správa železnic, státní organizace OŘ Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem	
Stavba: Oprava výhybek v uzlu Ústí n. L. hl.n. SO 107 EOV	Číslo projektu: 46/2019
	Datum: 05/2020
	Stupeň: DSP
	Měřítko: 1:500
SITUACE	Část: E.3.4
	Číslo výkresu: 2

Stosmol — STOSMOL, s.r.o., U Cukrovaru 3084, 400 07 Ústí nad Labem
IČ : 28695097 tel. : +420 725 881 561
www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz

PROGI SPOL. S R. O.
Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem
projekce@progi.cz
Tel: 411 198 004