


Název investora: Správa železnic, státní organizace.
Adresa včetně PSČ: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ: 70 99 42 34
DIČ: CZ70994234

Zjednodušená dokumentace ve „stádiu 2“

investiční akce malého rozsahu: „**Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P595 v km 22,511 trati Lochovice - Zadní Třebaň**“

1) Identifikační údaje projektu

Číslo projektu: S632000446
Název projektu: „**Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P595 v km 22,511 trati Lochovice - Zadní Třebaň**“
Místo realizace (kraj): Středočeský
Číslo železničního přejezdu: P595
Kód TUDU: 029112, 0291H1, 029114, 0281N1
Název traťového úseku: Zadní Třebaň (mimo) -> Lochovice (mimo)
Název definičního úseku: Hostomice pod Brdy – Neumětely, nz. Neumětely, Neumětely – Lochovice, žst. Lochovice
Název a číslo dle TTP: Zadní Třebaň – Lochovice; 715B
Evidenční km - poloha přejezdu: 22,511
Předpokládaná doba realizace: 15 měsíců, v letech 2021-2022

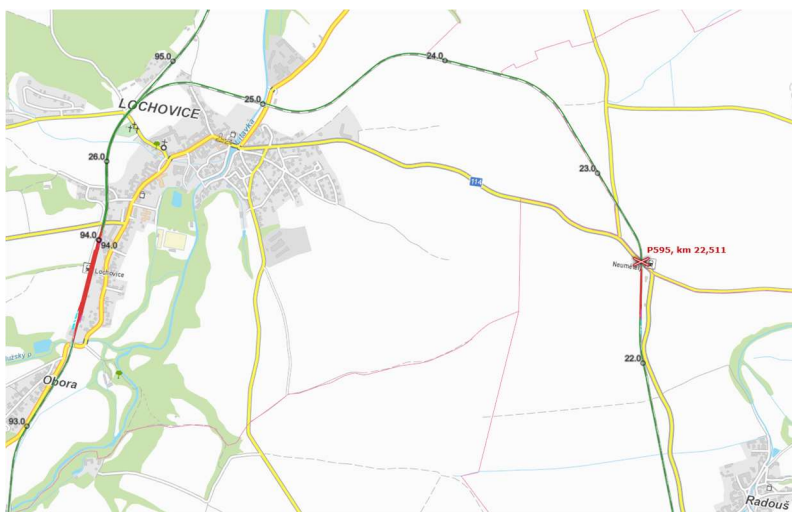

2) Zdůvodnění potřebnosti investiční akce



Účelem stavby je výstavba nového přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P595 v km 22,511 trati Zadní Třebaň - Lochovice. V současné době je přejezd zabezpečen výstražnými kříži (A32a), které jsou doplněny dopravní značkou STOP (P6). Přejezd bude zabezpečen přejezdovým světelným zabezpečovacím zařízením PZS 3ZBL 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed. 2 se závory. Výstavbou nového zabezpečovacího zařízení na přejezdu se sníží nebezpečí vzniku mimořádných událostí. Zvýšením zabezpečení přejezdu dojde k odstranění TOR.

Na přejezdu byla od roku 2010 evidována jedna mimořádná událost.

13. 10. 2016 Střetnutí PMD (MUV 69.760) s osobním autem na přejezdu zabezpečeném výstražnými kříži. Bez zranění.

3) Popis technického řešení

Zabezpečovací zařízení

- Popis stávajícího stavu

V současné době je přejezd zabezpečen výstražnými kříži (A32a), které jsou doplněny dopravní značkou STOP (P6). Trať Zadní Třeboň – Lochovice je provozována podle předpisu SŽ D3. Přejezd se nachází v blízkosti nákladiště a zastávky Neumětely.

- Požadavky na nový stav

Přejezd bude zabezpečen přejezdovým světelným zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed. 2. PZS 3ZBL, dle SŽ MP „Konfigurace přejezdových zabezpečovacích zařízení světelných“, musí být přejezd zabezpečen PZS se závory.

Předpokládá se použití ekonomicky a energeticky výhodného reléového systému s elektronickými doplňky. Ovládání PZZ bude prostřednictvím počítačů náprav s využitím směrových výstupů pro potřeby anulace PZS.

V rámci stavby budou použity kompozitní závorová břevna s LED břevnovými svítilnami, velké výstražné kříže (1200 mm) a výstražníky v LED provedení.

Vzhledem k těsné blízkosti bytové výstavby bude přednostně zvolena taková konfigurace prvků výstrahy, aby při sklopení břevna závor došlo k vypnutí akustické signalizace. Zároveň bude PZS vybaveno automatickým snížením úrovně akustické výstrahy v nočních hodinách.

Napájení bude zálohováno akumulátorovou baterií s volnou hladinou elektrolytu a řízeným dobíječem.

Zhotovitel dokumentace zajistí veřejnoprávní jednání s DÚ ČR pro vydání Rozhodnutí o změně způsobu zabezpečení přejezdu.

Technologická část zařízení PZS bude umístěna do nového betonového, zatepleného a temperovaného reléového domku umístěného přednostně na pozemku Správy železnic, státní organizace tak, aby vyhověly rozhledové poměry na přejezdu dle ČSN 73 6380. Velikost domku bude dimenzována tak, aby bylo možné v něm umístit technologii pro zabezpečení manipulačního místa na trati (nákladiště Neumětely). Dveře technologického domku budou osazeny dveřním kontaktem pro budoucí zapojení do DDTS.

Pro PZS bude provedena odpovídající kabelizace, která bude provedena dle platných norem a TKP staveb a bude situována přednostně na pozemcích Správy železnic, státní organizace. Vzhledem k připravovaným rekonstrukcím na blízkých přejezdech P591 a P592 bude zřízena souvislá kabelizace v celém úseku přibližovacích úseků těchto PZS a úseků mezi těmito přibližovacími úseky. Bude prověřena možnost kabelizace až do SÚ Lochovice. Bude upřesněno na vstupní poradě. V rozsahu kabelizace v obvodu nákladiště Neumětely bude položena kabelizace pro předpokládané nasazení TZZ 3. kategorie, předpokládá se zabezpečení manipulačního místa na trati.

V rámci stavby bude na přejezdu doplněno odpovídající nové dopravní značení.

Informace o stavu PZS budou předávány strojvedoucímu prostřednictvím přejezdníků. Předpokládá se zřízení 3 přejezdníků. Dva přejezdníky budou umístěny na zábrzdou vzdálenost, třetí bude vzhledem k blízkosti nákladiště a zastávky mezi výhybkou 3 a PZS. Dále musí být vyřešena vazba PZS na posun v nákladišti.

PZS bude vybaveno stavovou a měřicí diagnostikou s online bezdrátovým přenosem informací do stávajícího diagnostického serveru SSZT.

Sdělovací zařízení

- Popis stávajícího stavu

V současné době není u přejezdu žádné sdělovací zařízení.

- Požadavky na nový stav

Vzhledem k tomu, že v současné době není žádná kabelizace do sousedních stanic, nebude zřízeno telefonní spojení. Bude vybudována příprava pro venkovní telefonní objekt, který bude aktivován po zřízení ucelené kabelizace do nejbližší obsazené nebo dálkově řízené dopravní.

V rámci stavby bude navržena pokládka dvou trubek HDPE 40/32 modré a černé barvy, pro budoucí zafouknutí optických kabelů. U trubek pro optické kabely bude provedena kalibrace a tlakování. Dále bude položen nový sdělovací metalický kabel 10XN0,8, pokud nebude v době projektování znám další požadavek s ohledem na předpokládané nasazení SZZ a TZZ.

Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

- Popis stávajícího stavu
Přejezd P595 v km 22,511 je v současné době bez přípojky NN.
- Požadavky na nový stav
Pro zabezpečení základního napájení nového PZS bude nutno zajistit a navrhnout přípojku NN. Předpokládá se napojení na novou přípojku NN řešenou v rámci související akce „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P592 v km 20,570 trati Lochovice - Zadní Třebaň“.

Návrh napájení PZS musí splňovat podmínky ČSN 37 6605 ed.2, ČSN 34 2650 ed.2 a současně splňovat ustanovení předpisu SŽDC E8 – Přepis pro provoz zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení, ve znění platném od 1. 5. 2013.

Napájení zařízení PZS (rozvaděč NN pro RD) se vybaví přívodkou (přes přepínač), pro možnost připojení náhradního mobilního zdroje.

Zařízení nového odběrného místa včetně podmínek připojení k distribuční soustavě, bude v rámci dokumentace legislativně zajištěno s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. ve smyslu zák. č. 458/2000 Sb. a vyhlášky č. 16/2016 Sb. prostřednictvím provozovatele lokální distribuční soustavy železnic (LDSŽ) tj. Správy železnic, státní organizace. Zhotovitel dokumentace dodá Správě železnic, OR Praha SEE příslušnou dokumentaci k odsouhlasení.

Po dokončení stavby požaduje OR Praha SEE dodání DSPS včetně GEO zaměření dle skutečného provedení, revizní zprávu, protokol UTZ a průkaz způsobilosti el. UTZ.

Železniční přejezdy

- Popis stávajícího stavu
Přejezdová konstrukce bude vybudována ke konci roku 2020, bude rozebíratelná, složena z vnitřních i vnějších železobetonových panelů typu UNIS. Realizaci řeší OR Praha. Fotodokumentace je z 09/2020 a do doby odevzdání ZDS nebyla konstrukce ještě realizována.
- Požadavky na nový stav
Součástí stavebních prací bude provedení úpravy přístupu na nástupiště zastávky jeho nasměrováním před výstražník a doplnění zábradlí od konce nástupiště k výstražníku včetně nutných úprav nástupiště. Navržené úpravy zabrání přístupu cestující veřejnosti do prostoru přejezdu.

Ostatní objekty

Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně.


Detailní řešení bude upřesněno při zahájení projekčních prací.

4) Objektová skladba

PS 11-01-31 Zabezpečovací zařízení (PZS) železniční přejezd v km 22,511 (P595)

SO 11-86-01 Přípojka napájení NN železniční přejezd v km 22,511 (P595)

5) Situační schéma přejezdu

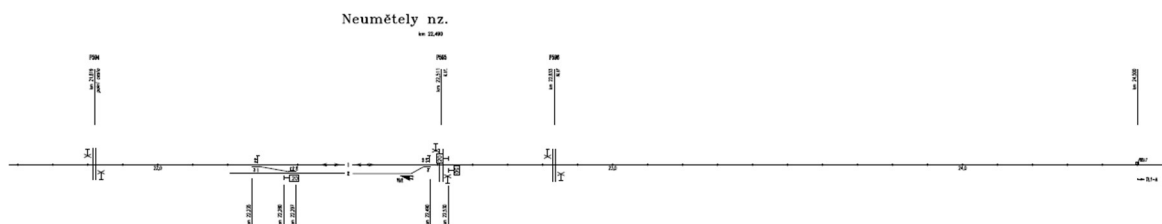

6) Územně technické podmínky

V rámci stavby „**Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P595 v km 22,511 trati Lochovice - Zadní Třebaň**“ bude prováděna výstavba nového PZS včetně výstavby nové elektrické přípojky. Stavební práce proběhnou v prostoru již provozované dráhy i mimo ni.

Veškeré práce nebudou mít zásadní vliv na okolní prostředí. Stavba neovlivní rozhodujícím způsobem životní prostředí v nejbližším okolí.

Stavba nevyvolává omezení dosavadních staveb a ani potřeby kácení zeleně, kromě náletové zeleně.

Vlastní stavba bude realizována v rozsahu pozemků se způsobem využití dráha, silnice, ostatní komunikace, zahrada, trvalý travní porost a orná půda. Pokud bude stavba zasahovat na pozemky se způsobem využití orná půda, bude nutné zajistit vynětí ZPF, ale jen pro nezbytně nutnou část pozemku.

7) Odhad investičních nákladů včetně jeho zdůvodnění

Celkové investiční náklady primárně vychází z třídníku OTSKP 2019. U objektů stavebních úprav jsou stanoveny dle dostupné databáze SŽ, která vychází z nákladů obdobných staveb.

Tabulka CIN: Smíšená CÚ 2020 – 2023

Do celkových investičních nákladů je zahrnut inflační koeficient ve výši 3,7% p.a. v letech realizace 2021 a 2022.

8) Ekonomické hodnocení

Hodnocení ekonomické efektivity stavby je metodicky provedeno dle Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb s účinností od 15. 11. 2017, a je samostatnou přílohou tohoto dokumentu.

Výsledné hodnoty ukazatelů finanční a ekonomické analýzy jsou uvedeny v následující tabulce:

FIRR/EIRR (%)	FNPV/ENPV (tis. Kč)	BCR
	Finanční analýza	
-	-16 586	
	Ekonomická analýza	
30,390	54 878	5,397

Z pohledu finanční analýzy je hodnota FNPV pod hranicí efektivity. Je to logické, vzhledem k zaměření projektu na modernizaci vybavení infrastruktury, která z hlediska investora obvykle nepřináší podstatné finanční efekty. Projekt sice přinese efekty i v oblasti provozu investora, výše úspor však nebude tak velká, aby jimi byly pokryty celé investiční náklady.

Po započtení socioekonomických benefitů je však projekt z celospolečenského hlediska efektivní, což prokazuje kladný výsledek ekonomické čisté současné hodnoty (ENPV), resp. to, že výše ekonomického vnitřního výnosového procenta (ERR) přesáhla stanovenou diskontní sazbu pro ekonomickou analýzu ve výši 5 %.

Přepínací hodnota pro CIN bez rezervy činí 439,75%, což odpovídá 71 343 tis. Kč v CÚ 2020.

Projekt se doporučuje k financování.

9) Závěr

Tato zjednodušená dokumentace ve stádiu 2 slouží jako podklad pro schválení investiční akce malého rozsahu v rámci Správy železnic, státní organizace.

Dne: 20. 10. 2020

Vypracoval: kolektiv Správy železnic, státní organizace, Stavební správa západ a Oblastní ředitelství Praha.

Přílohy

Formulář_SR_zjednoduseny_prejezdy_500 - P595
Ekonomické hodnocení

—

—