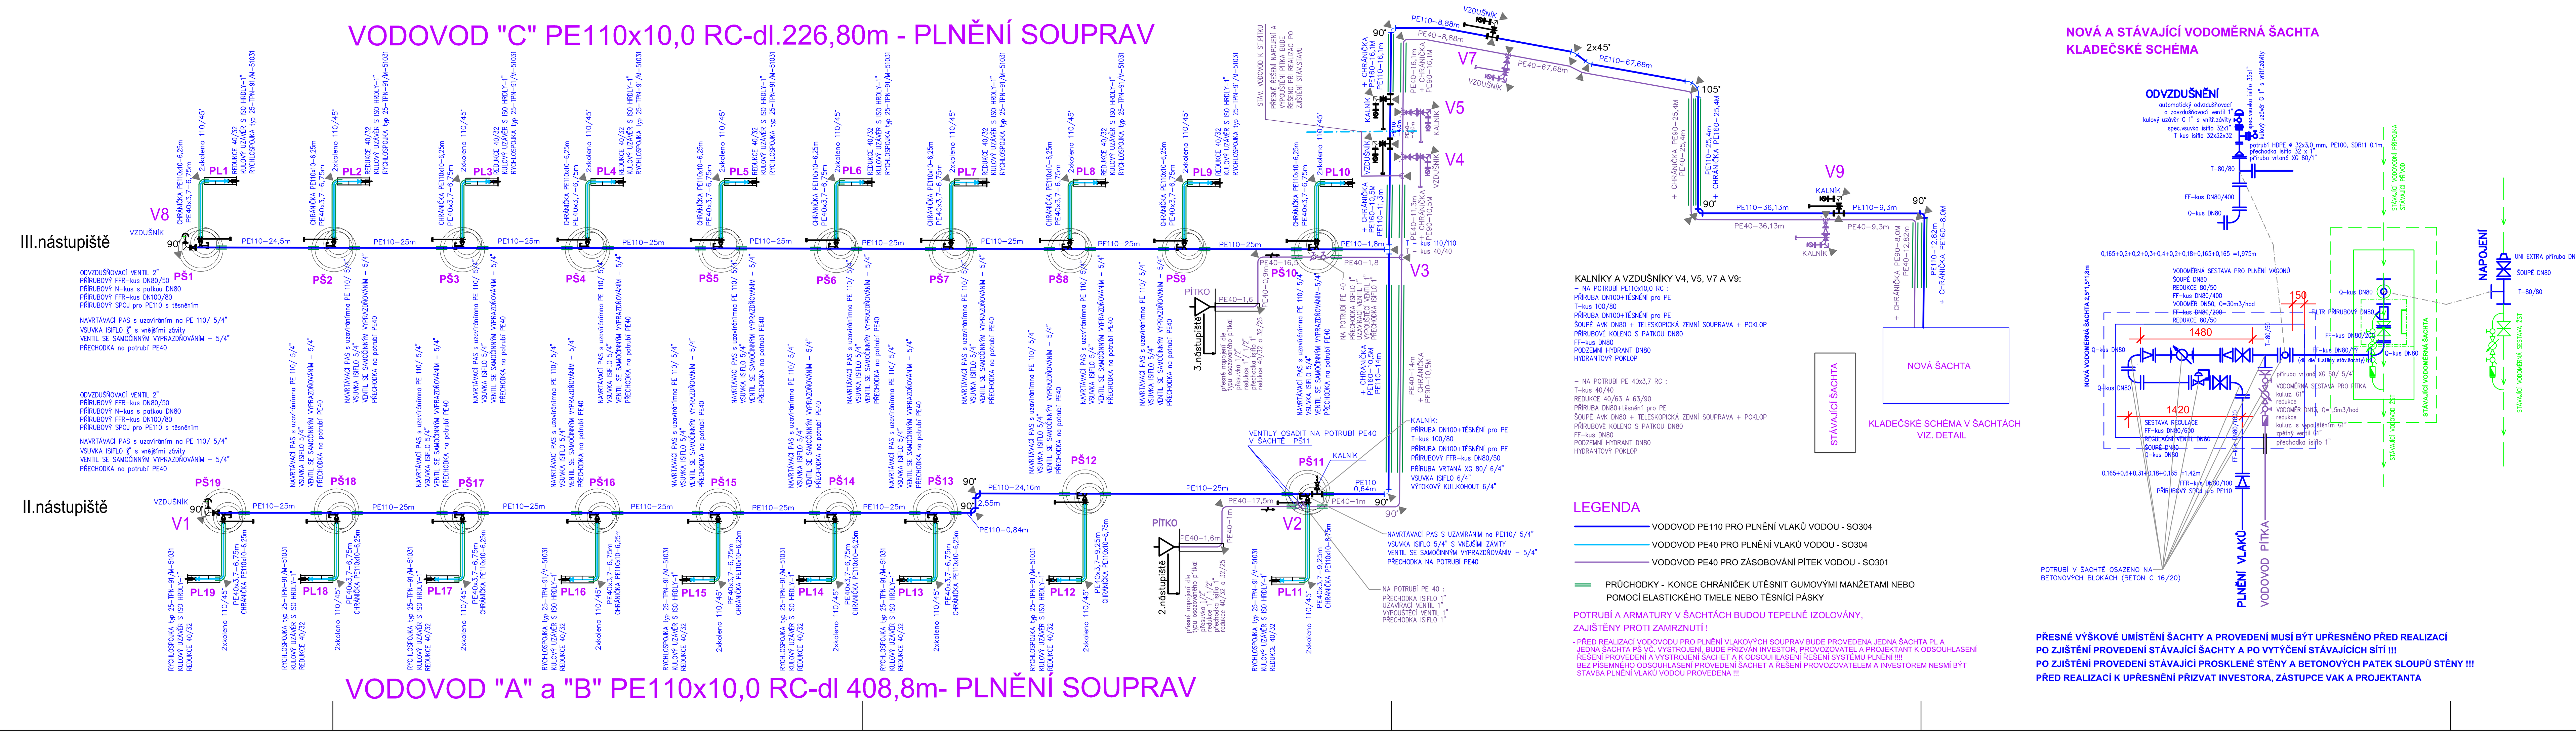

VÝPIS TVAROVEK A ARMATUR (PLNĚNÍ VLAKŮ VODOU)	MNOŽSTVÍ
PŘÍRUBA s těsněním pro PE-potrubí s jišt. proti posunu DN100	13 ks
NÁKRUŽEK LEMOVÝ PE110	13 ks
PŘÍRUBOVÝ T-kus 80/50	1 ks
PŘÍRUBOVÝ T-kus 80/80	2 ks
PŘÍRUBOVÝ T-kus 100/80	5 ks
PŘÍRUBOVÝ Q-kus 90° DN80	6 ks
PŘÍRUBOVÝ N-kus s patkou DN80	6 ks
PŘÍRUBOVÝ FFR-kus DN100/80	3 ks
PŘÍRUBOVÝ FFR-kus DN80/50	5 ks
PŘÍRUBA VRTANÁ XG 80/ 6/4"	1 ks
VSUVKA ISIFLO 6/4"	1 ks
VÝTOKOVÝ KUL.KOHOUT 6/4"	1 ks
FF-kus DN80/200	2 ks
FF-kus DN80/500-900 (k hydrantům, dl. dle potřeby)	4 ks
FF-kus DN80/400	2 ks
FF-kus DN80/600	1 ks
FF-kus DN80/1000	1 ks
FF-kus DN80/1200-1500(délka dle tl.stěny stáv.šachty, dle odstupu šachet)	1 ks
REGULAČNÍ VENTIL DN80	1 ks
ŠOUPĚ s přírubami krátké AVK DN80	7 ks
PODZEMNÍ HYDRANT DN80 S DVOJITÝM UZAVÍRÁNÍM	4 ks
NAVRTÁVACÍ PAS s uzavíráním 110/ 5/4"	19 ks
VSUVKA ISIFLO 5/4" s vnějšími závity	19 ks
VENTIL SE SAMOČINNÝM VYPRAZDŇOVÁNÍM 5/4"	19 ks
PŘECHODKA ISIFLO na potrubí PE40	19 ks
KULOVÝ UZÁVĚR S ISO HRDLY 1"	19 ks
RYCHLOSPOJKA typ 25-TPN-91/M-51031	19 ks
ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL 2" S PŘÍRUBOU	2 ks
VODOMĚR DN50, Q=30m3/hod	1 ks
ŠOUPÁTKOVÉ POKLOPY	4 ks
HYDRANTOVÉ POKLOPY	4 ks
TELESKOPICKÁ ZEMNÍ SOUPRAVA	4 ks
TUHÁ ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ	19 ks
UZAVÍRACÍ KLÍČ NA OVLÁDÁNÍ ŠOUPAT	4 ks
KOLEČKA K ŠOUPATŮM VE VODOMĚRNÉ ŠACHTĚ	3 ks
NEREZ ŠROUBY + MATICE	520 ks
AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ A ZAVZDUŠŇOVACÍ VENTIL 1"	1 ks
FLITR PŘÍRUBOVÝ DN80	1 ks
UNI EXTRA PŘÍRUBA DN80	1 ks
PŘÍRUBA VRTANÁ XG 80/1"	1 ks
PŘECHODKA ISIFLO 32 X 1"	1 ks
T KUS ISIFLO 32 x 32 x 32	1 ks
VSUVKA ISIFLO 32 X 1"	2 ks
KULOVÝ UZÁVĚR G 1" S VNITŘ.ZÁVITY	2 ks

VÝPIS TVAROVEK A ARMATUR (PLNĚNÍ VLAKŮ VODOU)	MNOŽSTVÍ
ELEKTROTVAROVKY	
KOLENO DN110 45°	44 ks
KOLENO DN110 90°	6 ks
KOLENO DN110 11°	4 ks
KOLENO DN40 45°	38 ks
T-kus DN110-110	1 ks
REDUKCE 40-32	19 ks
POTRUBÍ	
hlavník : PE100 RC PROTECT 110x10 SDR11, PN16 PAS 1075	635,6 m
přípojky : PE100 RC PROTECT 40x3,7 SDR11, PN16 PAS 1075	133,25 m
chráničky : PE100 RC PROTECT 110x10 SDR11, PN16 PAS 1075	123,75 m
chráničky : PE160 RC PROTECT 160x14,6 SDR11, PN16 PAS 1075	85,0 m
POTRUBÍ HDPE ø 32 X 3,0MM, PE 100, SDSR 11	0,1 m
OSTATNÍ	
MANŽETA CHRÁNIČKY 40 X 110 MM	38 ks
MANŽETA CHRÁNIČKY 110 X 160 MM	82 ks
BETONOVÝ BLOK 0,4*0,4*0,4	40 ks
BETONOVÝ BLOK 0,4*0,4*0,3	5 ks
NAPOJENÍ ODVODNĚNÍ HYDRANTU DO KANALIZACE	4 soub
SIGNALIZAČNÍ DRÁT CY žž 6 mm2	802,6m
FÓLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	754,6m

SO 304 PLNĚNÍ VLAKOVÝCH SOUPRAV VODOU

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Přemyslova 941, 580 01 Havlíčkův Brod – PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB, tel.: 724 155 348, e-mail: jmeno@dmchb.cz

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL
MARTA NOVOTNÁ	MARTA NOVOTNÁ, MARTA KYNCLOVÁ
KRESLIL	HIP
MARTA NOVOTNÁ, MARTA KYNCLOVÁ	R.KVEREK DIS

OBEC: HAVLÍČKŮV BROD — KRAJ: VYSOČINA

INVESTOR: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1

ZADAVATEL: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC

NÁZEV AKCE: Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod

DATUM	7/2014
STUPEŇ PD	PROJEKT
Č. ZAKÁZKY	14002
MĚŘÍTKO	
ČÁST DOKUM.	Č. VÝKRESU
E.1	05

SO 304 - KLADEČSKÉ SCHÉMA