


POZNÁMKA  
– po ukončení montáže kabelů provést v prostupech a chráničkách požární ucpávky (PU),  
které musí mít požární atest (např. INTUMEX C) s PO 30min. Příslušné ucpávky jsou součástí  
tohoto PS.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	Plocha (m <sup>2</sup> )	PODLAHA	UKONČENÍ PODLAHY U STĚN	POZN.
01	SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ	15,11	PVC	SOKLÍK Z PVC LIŠTY	
02	MÍSTNOST DŘT	7,64	PVC	SOKLÍK Z PVC LIŠTY	
03	ROZVODNA NN	18,03	DIELEKTR.KOBEREC BET.MAZANINA+UZAV.NÁTĚR	UZAVÍR.NÁTĚR DO V. 150MM	
04	STAVĚDLOVÁ ÚSTŘEDNA	27,9	ANTISTATICKÁ PODL.	SOKLÍK Z PVC LIŠTY	
05	MÍSTN. NOUZ. OBSLUHY	7,88	PVC	SOKLÍK Z PVC LIŠTY	
06	ZDROJE ZZ	9,8	ANTISTATICKÁ PODL.	SOKLÍK Z PVC LIŠTY	
07	ČEKÁRNA	13,95	DLAŽBA	KER.SOKLÍK V. 150MM	
08	WC ŽENY + IMOBILNÍ	5,05	DLAŽBA	KER.OBKŁAD DO V.2,2M	SDK PODHLED sv.v. 3,0m
09	UMÝVÁRNA MUŽI	2,47	DLAŽBA	KER.OBKŁAD DO V.2,2M	SDK PODHLED sv.v. 3,0m
10	WC MUŽI	1,94	DLAŽBA	KER.OBKŁAD DO V.2,2M	SDK PODHLED sv.v. 3,0m

	MÍSTNOST	UMÍSTĚNÉ ZAŘÍZENÍ	
		OZNAČENÍ	URČENÍ SKŘÍNĚ A ZAŘÍZENÍ
MÍSTNOST NOUZ. OVLÁDÁNÍ SZZ	DNO NVN DP		Deska nouzových obsluh Tlačítko pro nouzové vypnutí napájení Diagnostické pracoviště údržby (atyp. stůl se židlí, monitor, počítač)
	11 12 13 16 17		Zařízení č.11 – 17 jsou součástí PS sdělovacího zařízení Náhradní zapojovač ve stole IP telefon s rozšířenou klávesnicí ve funkci zapojovače Ovládní TRS Aut. telefon Hodiny
	TZZ E-SZZ PZS		Tratové zabezpečovací zařízení – automatická hradla Elektronické staniční zabezpečovací zařízení Přejezdové zabezpečovací zařízení
	NAP DP ZM 500/250 ZW 500/250 NVN		Napájecí skříň Pracoviště údržby Žlab o délce 800 mm šířky 500 mm nebo 250 mm Žlab volné vazby, šířky 500 mm nebo 250 mm Tlačítko pro nouzové vypnutí napájení
	N1, N2 BAT1, BAT2 BAT-PZS1 BAT-PZS2		Vstupní skříň elektroniky, dobýječe a měniče 50Hz Skříň s bateriemi Skříň s bateriemi pro PZS1 Skříň s bateriemi pro PZS2
ZDROJE ZZ			

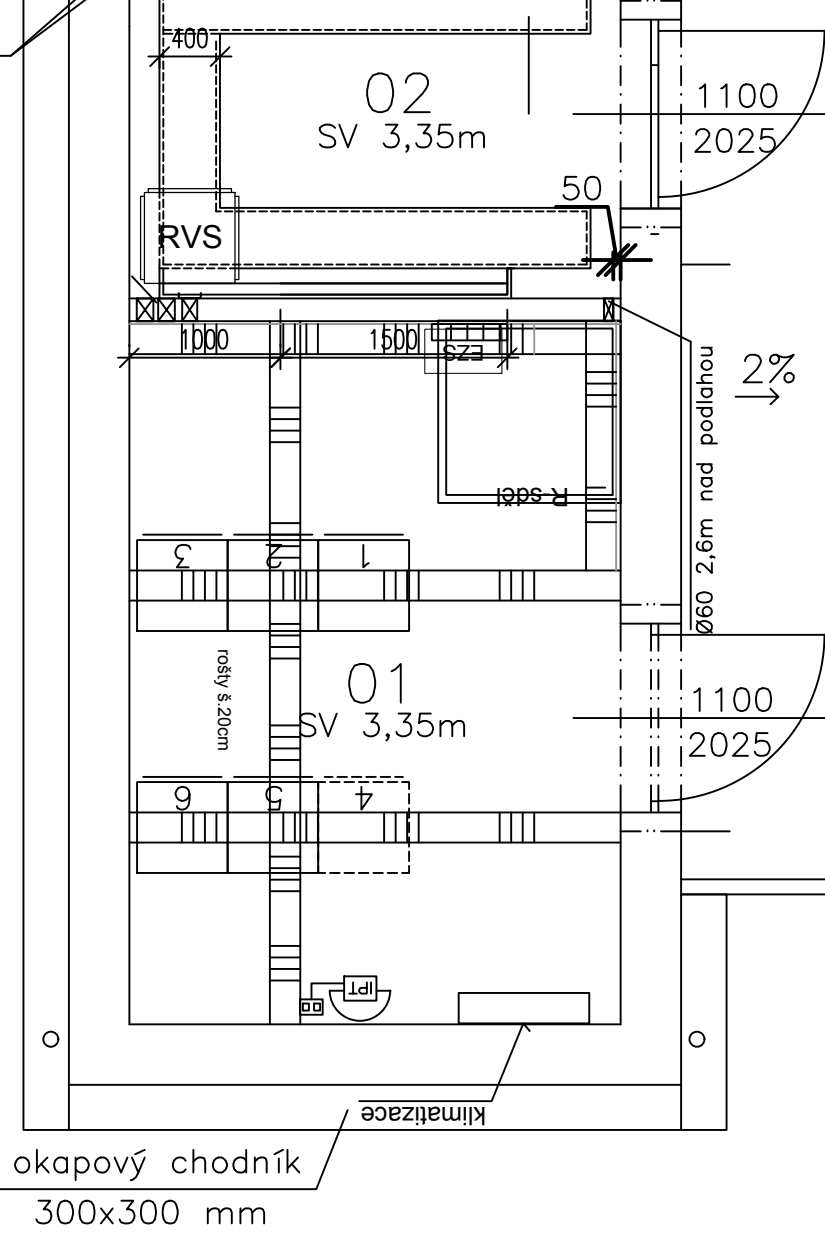

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

 <b>SUDOP BRNO</b>				<b>SUDOP BRNO, spol. s r.o.</b> <b>Kounicova 26</b> <b>611 36 Brno</b>			
OBJEDNAVATEL:		SŽDC, s.o., Dílžďěňá 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz			
PROFESNÍ SKUPINA:		22 Zabezpečovací zařízení		VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Miroslav Šerý			
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Kamil Chmela		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Tomáš Klement		JEDNATEL Ing. Jiří Molák			
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Kamil Chmela		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Tomáš Klement		KONTROLOVAL Ing. Miroslav Šerý			
KRAJ: Jiho-moravský		POVĚŘENÝ OÚ: MIKULOV		STUPEŇ: Projekt			
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2.stavba PS 06-28-52 žst. Sedlec u Mikulova, část A, staniční zabezpečovací zařízení				ZAK. ČÍSLO 17001-01-0817		ARCH. ČÍSLO 2017220006	
				MÉRITKO 1:50		POČET FORMÁTŮ	
				DATUM:		08/2017	
Dispozice SÚ				ČÁST DOKUM. D.1.1.1.A		PŘÍLOHA 0600	