


č. 1 - Prostor III č. 2 - Prostor III
Podchod - LEDKY Podchod - LEDKY

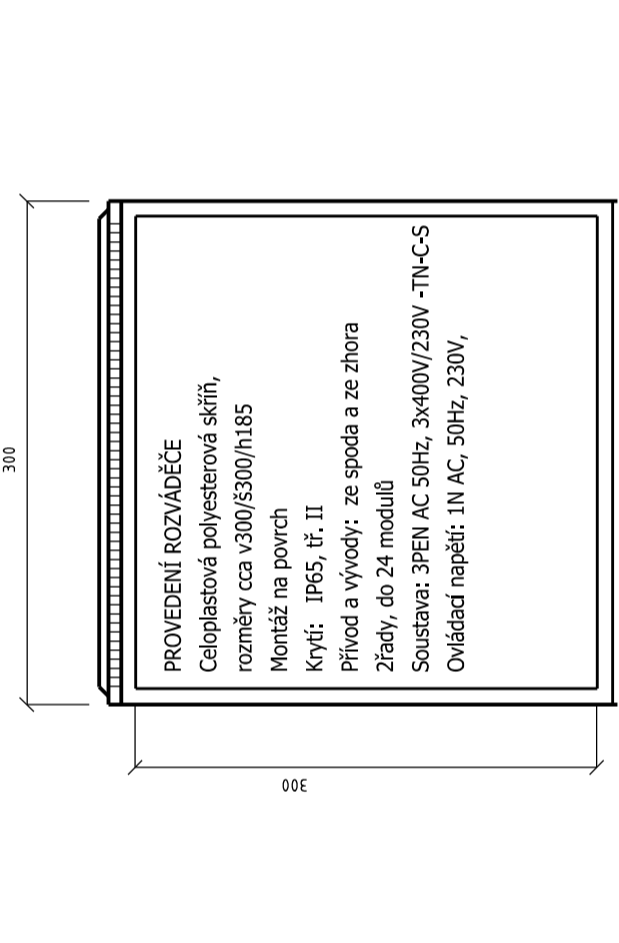

KS	NÁZEV
RO3	1 Celoplastová polyesterová skříň s přípojnícemi 3+PEN
	1 Cylindrická zámková vložka na energetický (RIS) klíč
FA1	1 Jistič LTN-16B-3 3pol/ch.B/ 16A/6kA
FA2, FA3	2 Jistič LTN-10B-1 2pol/ch.B/ 10A/6kA
FI1, FI2	1 Proudový chránič 25/2/300mA
FV1	1 D - svodič bleskový
	X Radová svorkovnice do 4 mm2
	X Radová svorkovnice do 16 mm2
	X Svorkovnice PE+N
	X Svorkovnice N

Poznámka:
Proudový chránič a přístroje za proudovým chráničem musí být umístěny na samostatné liště, nesmí být na společné liště s přístroji před chráničem. Přístroje za proudovým chráničem musí být včetně vodičů a svorek prostorově odděleny, tak aby byla dodržena podmínka dvojité izolace.

- Napěťová soustava:
- 3 PEN AC 50Hz 400/230V - TNC - stávající rozvody nn vč. kabel. skříní
 - 3 PEN AC 50 Hz 400/230V - TNC-S - vstupní části napáj. rozvaděče
 - 3 N PE AC 50 Hz 400/230V - TNC - rozvodů nn vč. kabel. skříní
 - 3 N AC 50Hz 230V - TT - výstupní části napáj. rozvaděče
- Ochrana proti zkratu a přetížení(polistiky a jističi)
- Ochrana před nebezpečím dotyku ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, ČSN 33 2000-5-54 ed. 2
- samočinným odpojením od zdroje
- proudovým chráničem
- ochrana použitím zařízení třídy ochrany II

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

SO 36-31

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Sdružení: „SEU + SP+PROJIS_Kyjice-Chomutov_DSP“

Zpracovatel částí:

Hlavní inženýr projektu:
ING. STANISLAV JAROS

SUDOP EU a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha
Tel.: +420 267 094 305
E-mail: info@sudopeu.cz

Garant profese:
-

Sředitisko:

STOSMOL, s.r.o.
U Cukrovaru 809/4, 400 07 Ústí nad Labem
IČ: 286 95 097
tel.: 725 881 561
www.stosmol.cz info@stosmol.cz

Vedoucí sředitelka:

ING. JIŘÍ ŠTOLBA

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. LUIS PINTO

Kontroloval:

ING. JIŘÍ ŠTOLBA

Název akce:	Číslo smlouvy:	19-010.640
REKONSTRUKCE TRATÍ V ÚSEKU KYJICE - CHOMUTOV	Projektový stupeň:	DZV
Název PS/SO: D.2.3 Trakční a energetická zařízení D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a DOÚO SO 36-31 Žst. Chomutov, obvod město, úprava rozv. nn a osvět.	Datum:	10 / 2019
Název přílohy:	Číslo části:	D.2.3.6
	Měřítka:	Počet formátů: 3xA4
	Číslo přílohy:	08