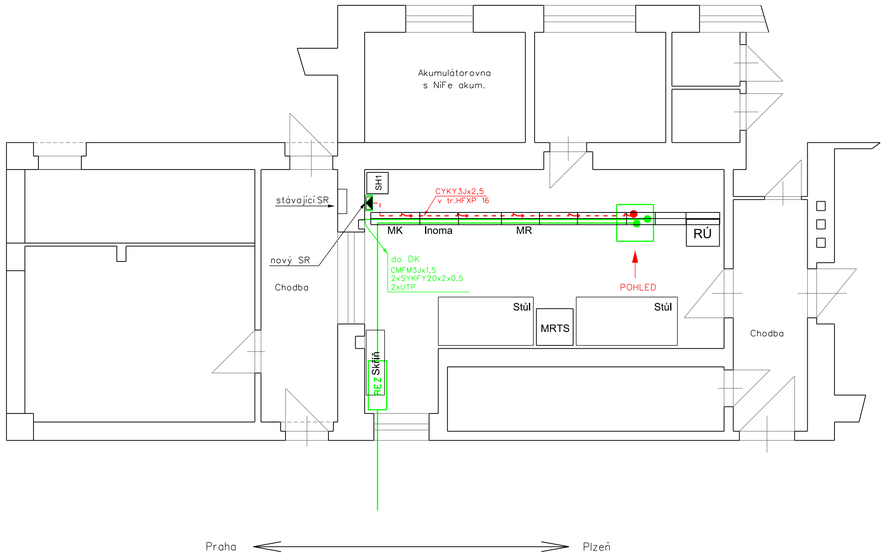

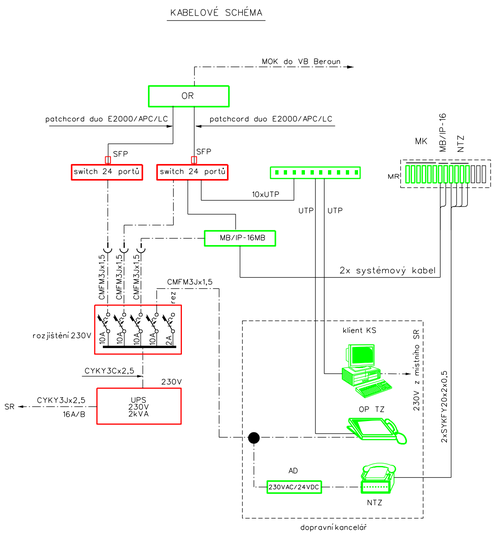

VYSVĚTLIVKY

Nově navržené sdělovací zařízení v rámci řešeného PS

Sdělovací zařízení vybudované v rámci jiných provozních souborů

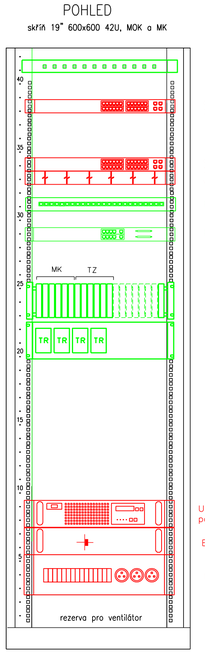

datový switch 10/100/1000
24 portů+2xSFP – DS INTRANET

datový switch 10/100/1000
24 portů+2xSFP– TDS
vyvazovací modul

Patchpanel 24xRJ45

Převodník MB/IP

UPS 2kW se zálohou napájení
podobu 6 hodin provozu při odběru 120W

Baterový box UPS

panel rozjištění 230V

ČISTOPISNÁ DOKUMENTACE 11/2015

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Inženýrská činnost:
SŽDC, s.o.
Stavební správa Praha oblast západ
PO BOX 188
Purkyňova 22
304 88 Plzeň 1

Zhotovitel části dokumentace:
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
generální ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

Souprava číslo:

HIP:
Ing. Jaroslav Janeček
tel.: **+420 296 154 302**
Podpis:
Stupeň: **PS (DSP)**

Název a účel díla:
Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr (včetně)

Zpracovatelský útvar:
SUDOP PRAHA a.s.
tel.: **267 094 139**

Vedoucí útvaru:
ING. MARTIN RAIBR
Podpis:

Název části díla:
ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ
PS 13-22-05 ŽST Beroun - Králův Dvůr, přenosový systém

D.2
D.2.1.5

Odpovědný projektant:
ING.PETR POUPA
Podpis:

Vypracoval:
ING.PETR POUPA
Podpis:

Název přílohy:
Umístění přenosového zařízení ve zkušebně objektu seřaďovací nádraží

Změna: **000**

Číslo příl.: **006**

Skart. znak: **V20/2033**
Datum: **11/2015**
Počet formátů: **3xA4**
Měřítko: **----------**

IČD: | 14 | 6380 | 004 | 02 | 01 | 05 |