


3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-S

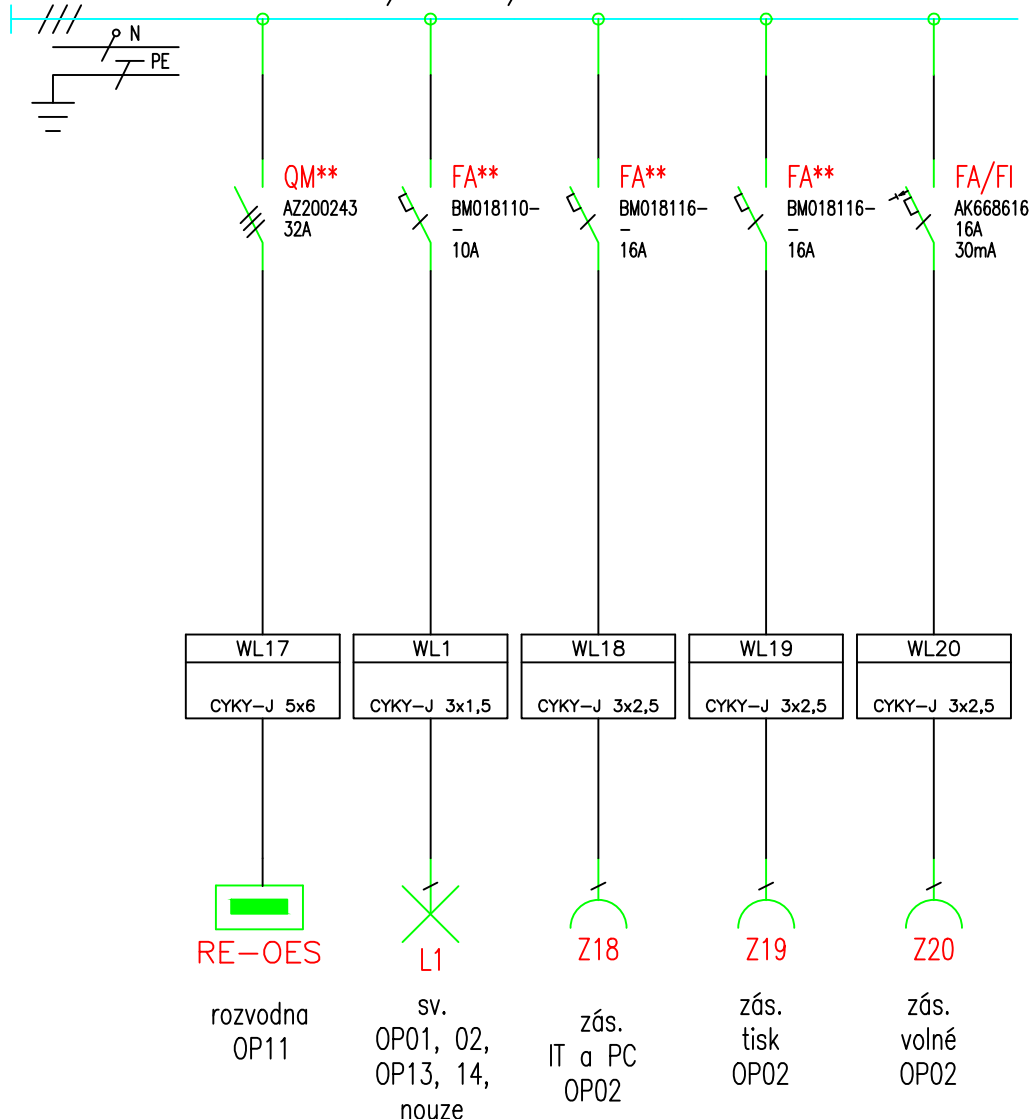

| | | | |
|--|------------------------|---|--|
| NÁZEV AKCE: | | STUPEŇ DOKUMENTACE: | |
| OPRAVA ELINSTALACE A HROMOSVODU | | DSP | |
| | MÍSTO STAVBY: | Výpravní budova žst. Velim | |
| | STAVEBNÍK: | Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 | |
| | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | Karel Zamrazil ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzminova 462/20, 27801 Kralupy n/Vl, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz | |
| AUTORIZACE: | PROJEKTANT ČÁSTI: | Karel Zamrazil, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz | MĚŘÍTKO: ----- DATUM: únor 2021 |
| ČÁST: ELEKTRO | NÁZEV VÝKRESU/TEXTU: | rozvodnice R1 | |
| | | ČÍSLO VÝKRESU: E-8 | |