


žst VELIM - výpravní budova

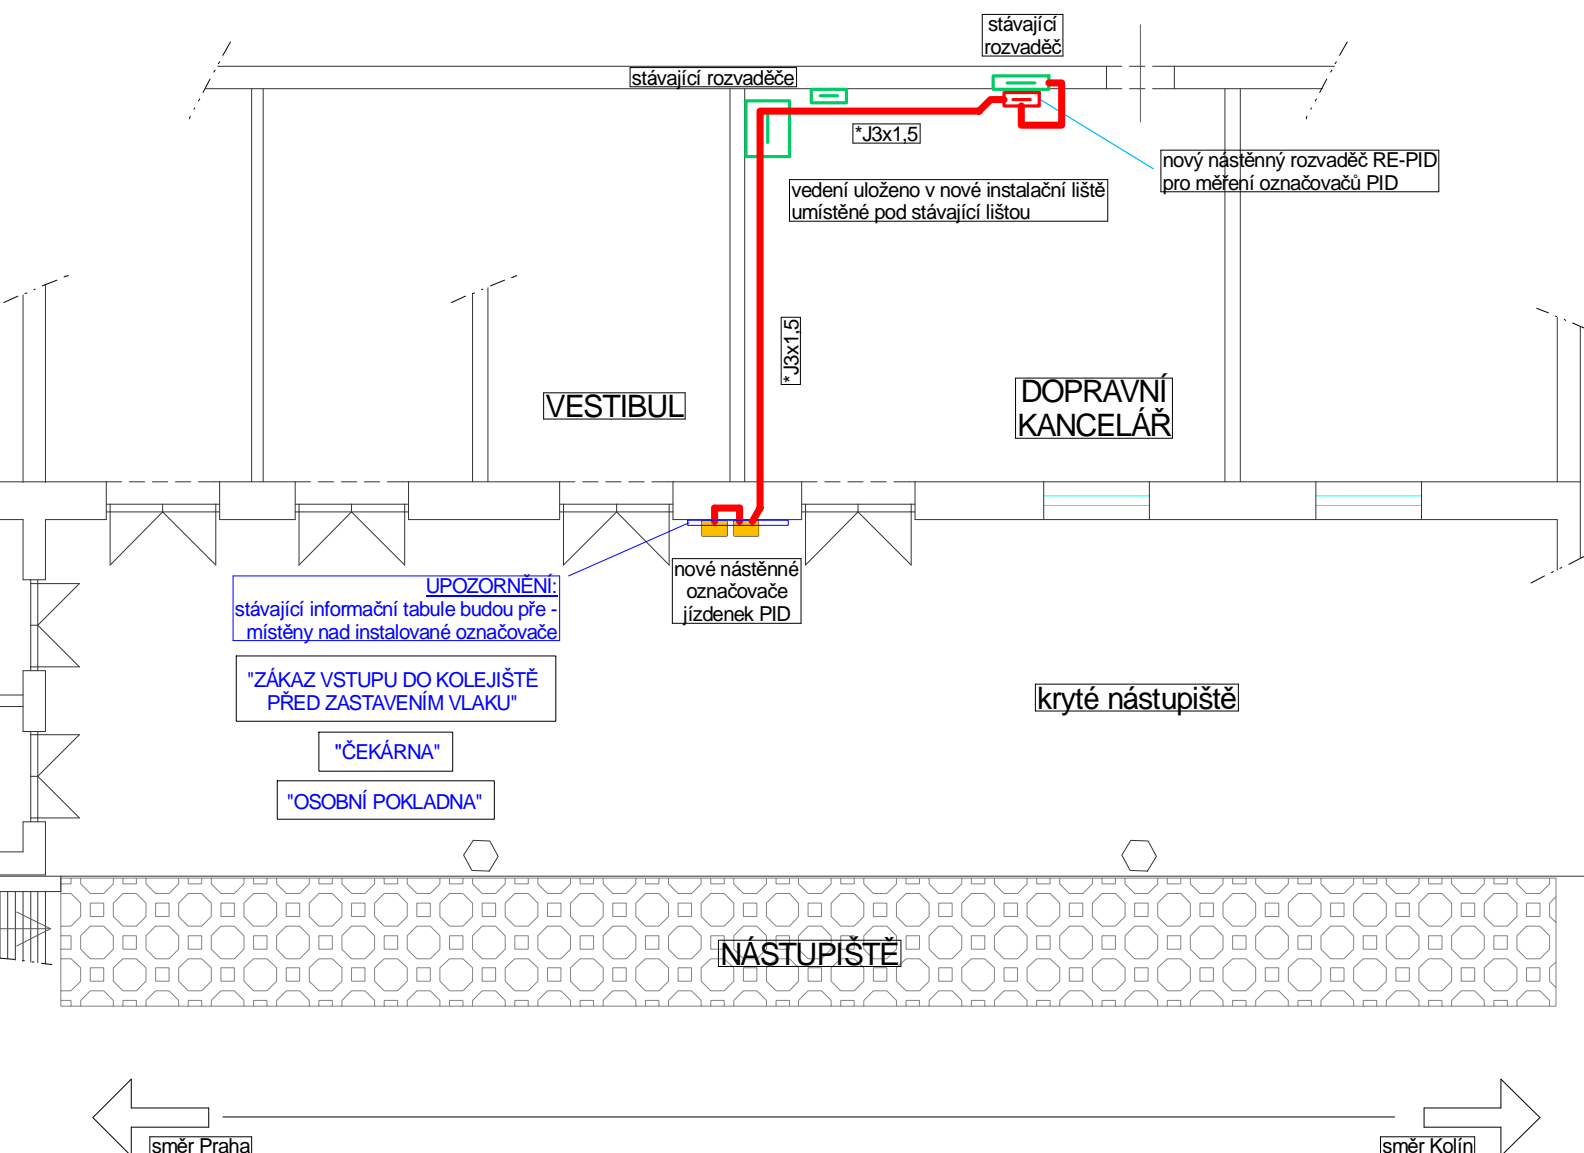

M 1 : 100

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 1NPE AC 50Hz 230V / TN-S.

ZODP. PROJEKTANT		Jaroslav Rejnyš Sekaninova 421 Hradec Králové	
VYPRACOVAL	Jaroslav Rejnyš		
INVESTOR	České dráhy, a.s., ZAP Praha		
KRAJ, MÍSTO	Středočeský, obec: Velim		
ODDÍL	D.1.4.g) Silnoproudá elektrotechnika		
AKCE:	OZNAČOVAČE JÍZDENEK PID - VELIM - výpravní budova	DATUM	07/2018
		STUPEŇ	DSP+DPS
		PARÉ	
VÝKRES:	Dispozice napájení NN pro označovače PID	1E-03	