


Rozvodná soustava 3PEN stř. 50Hz 400V/TN-C

Ochranné opatření:
automatické odpojení od zdroje
dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2






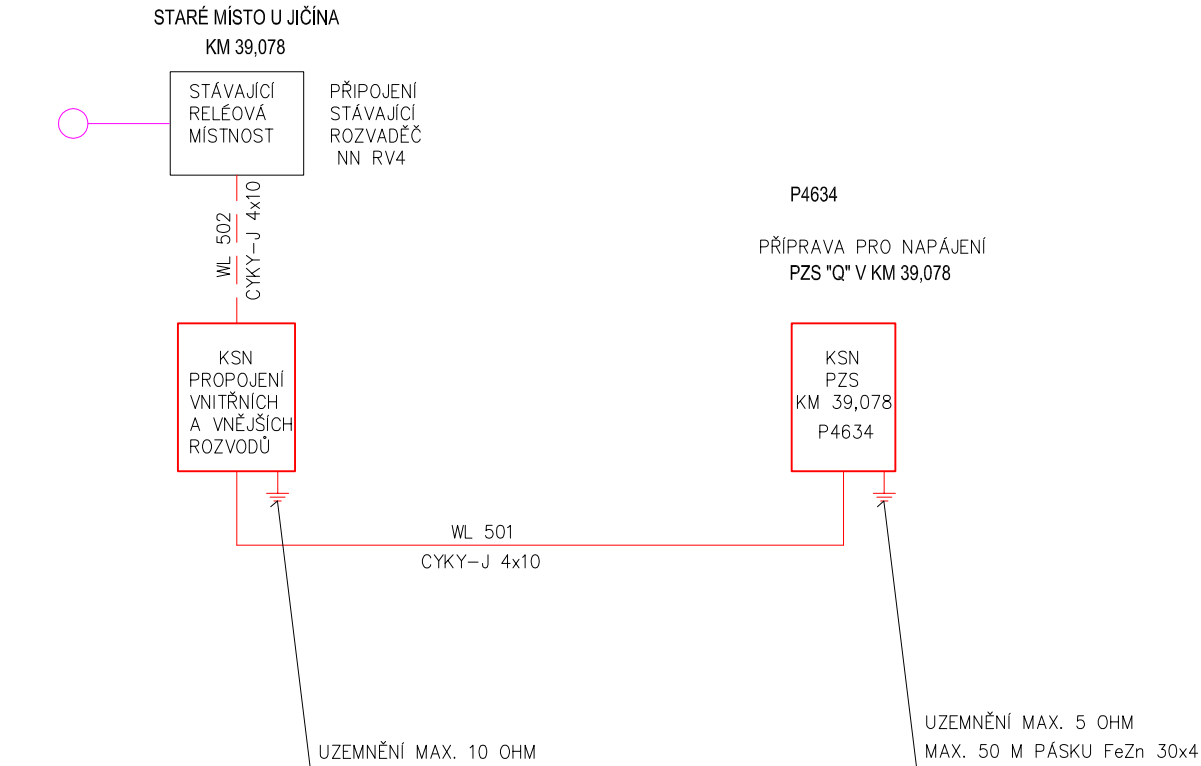




LEGENDA

- nové zařízení realizované v tomto stavebním objektu
- zařízení realizované v provozním souboru zabezpečovacího zařízení
- zařízení SŽDC stávající
- zařízení ČEZ Distribuce a.s.
- realizace mimo tuto stavbu

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

| | | | | | |
|--|-------|---|--|--|---|
| Přehled verzí přílohy | | | | | |
| Číslo | Datum | Popis změny | Jméno | Podpis | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zadavatel: | | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00 SŽDC s.o., Stavební správa východ Nerudova 1, Olomouc 772 58 | |  | |
| Zhotovitel: | | PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz | |  | |
| Hlavní inženýr projektu: | | Zástupce hlavního inženýra projektu | | | |
|  Jiří Novosad, DiS. | |  Bc. Michal Munzar | | | |
| Zpracovatel částí: | | STARMON s r.o. Průmyslová 1880, Choceň 565 01 IČ: 49285751 tel.: 465 530 177 www.starmon.cz starmon@starmon.cz | | |  |
| Vypracoval: | | Kontroloval: | Odpovědný projektant: | | |
|  Ing. František Soukup | |  Ing. Ladislav Kempný |  Ing. František Soukup | | |
| KRAJ: Královéhradecký | | OKRES: Jičín | OÚ: Jičíněves | | |
| Název akce: Zřízení výhybny Bartoušov | | | | | |
| SO 112 NAPÁJENÍ | | | Číslo zakázky: ZAK-2019-19 | | |
| | | | Stupeň: | DSP, PDPS | |
| | | | Datum: | 01/2020 | |
| | | | Měřítko: | - | |
| Příloha: Přehledové schéma úpravy napájení zastávka Staré Místo u Jičína | | | Formát: | 2A4 | |
| | | | Verze: | Část: D.2.3.6.1 Č. přílohy: 205 | |