LEGENDA:

- 🟥 zařízení instalovaná nebo upravená v rámci tohoto PS
- 🟦 zařízení instalovaná v rámci jiných PS této stavby
- 🟩 napájení zařízení instalované nebo upravené v rámci tohoto PS
- 🟧 napájení zařízení instalované nebo upravené v rámci jiných PS této stavby
- ● ostatní zařízení
- * zařízení umístěno z druhé strany skříně

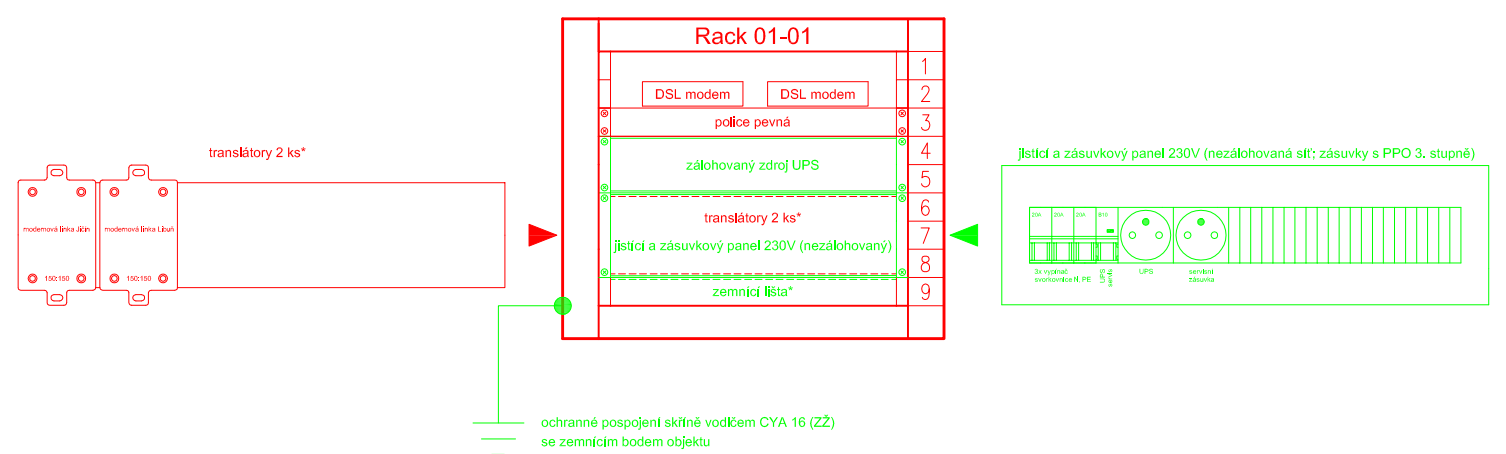
Jinolice
budova zastávky
sdělovací místnost

Rack 01-01
skříň 19" 9U (600x600mm)
interiérová
prosklené dveře vpředu
nástěnná

Rack 01-01
DSL modem
DSL modem
police pevná
zálohovaný zdroj UPS
translátory 2 ks*
jistící a zásuvkový panel 230V (nezálohovaný)
zemnící lišta*
translátory 2 ks*
modemová linka Jičín
modemová linka Libuň
150:150
jistící a zásuvkový panel 230V (nezálohovaná síť; zásuvky s PPO 3. stupně)
3x vypínač svorkovnice N, PE
UPS
servisní zásuvka
ochranné pospojení skříně vodičem CYA 16 (ZŽ) se zemnícím bodem objektu

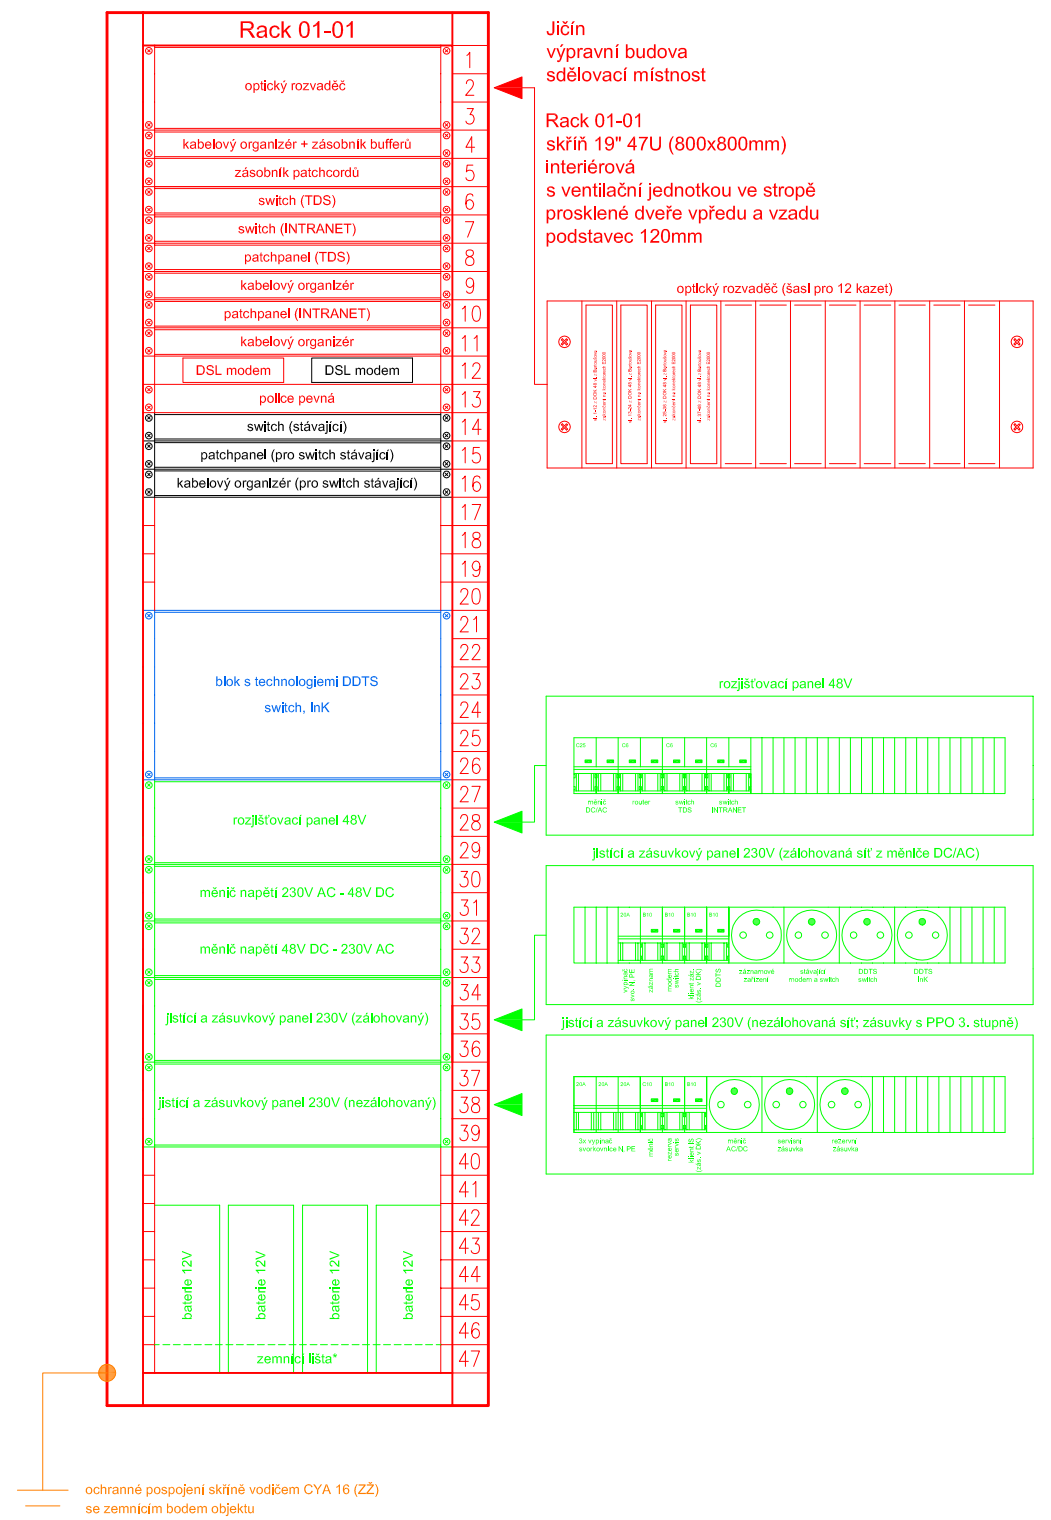
Jičín
výpravní budova
sdělovací místnost

Rack 01-01
skříň 19" 47U (800x800mm)
interiérová
s ventilační jednotkou ve stropě
prosklené dveře vpředu a vzadu
podstavec 120mm

Rack 01-01
optický rozvaděč
kabelový organizér + zásobník bufferů
zásobník patchcordů
switch (TDS)
switch (INTRANET)
patchpanel (TDS)
kabelový organizér
patchpanel (INTRANET)
kabelový organizér
DSL modem
DSL modem
police pevná
switch (stávající)
patchpanel (pro switch stávající)
kabelový organizér (pro switch stávající)
blok s technologiemi DDTS
switch, InK
rozjišťovací panel 48V
měnič napětí 230V AC - 48V DC
měnič napětí 48V DC - 230V AC
jistící a zásuvkový panel 230V (zálohovaný)
jistící a zásuvkový panel 230V (nezálohovaný)
baterie 12V
baterie 12V
baterie 12V
baterie 12V
zemnící lišta*
optický rozvaděč (šasi pro 12 kazet)
rozjišťovací panel 48V
měnič DC/AC
router
switch TDS
switch INTRANET
jistící a zásuvkový panel 230V (zálohovaná síť z měniče DC/AC)
vypínač svo. N, PE
záznam
modem switch
klient zab. (zás. v DK)
DDTS
záznamové zařízení
stávající modem a switch
DDTS switch
DDTS InK
jistící a zásuvkový panel 230V (nezálohovaná síť; zásuvky s PPO 3. stupně)
3x vypínač svorkovnice N, PE
měnič
rezerva servis
klient IS (zás. v DK)
měnič AC/DC
servisní zásuvka
rezervní zásuvka
ochranné pospojení skříně vodičem CYA 16 (ZŽ) se zemnícím bodem objektu

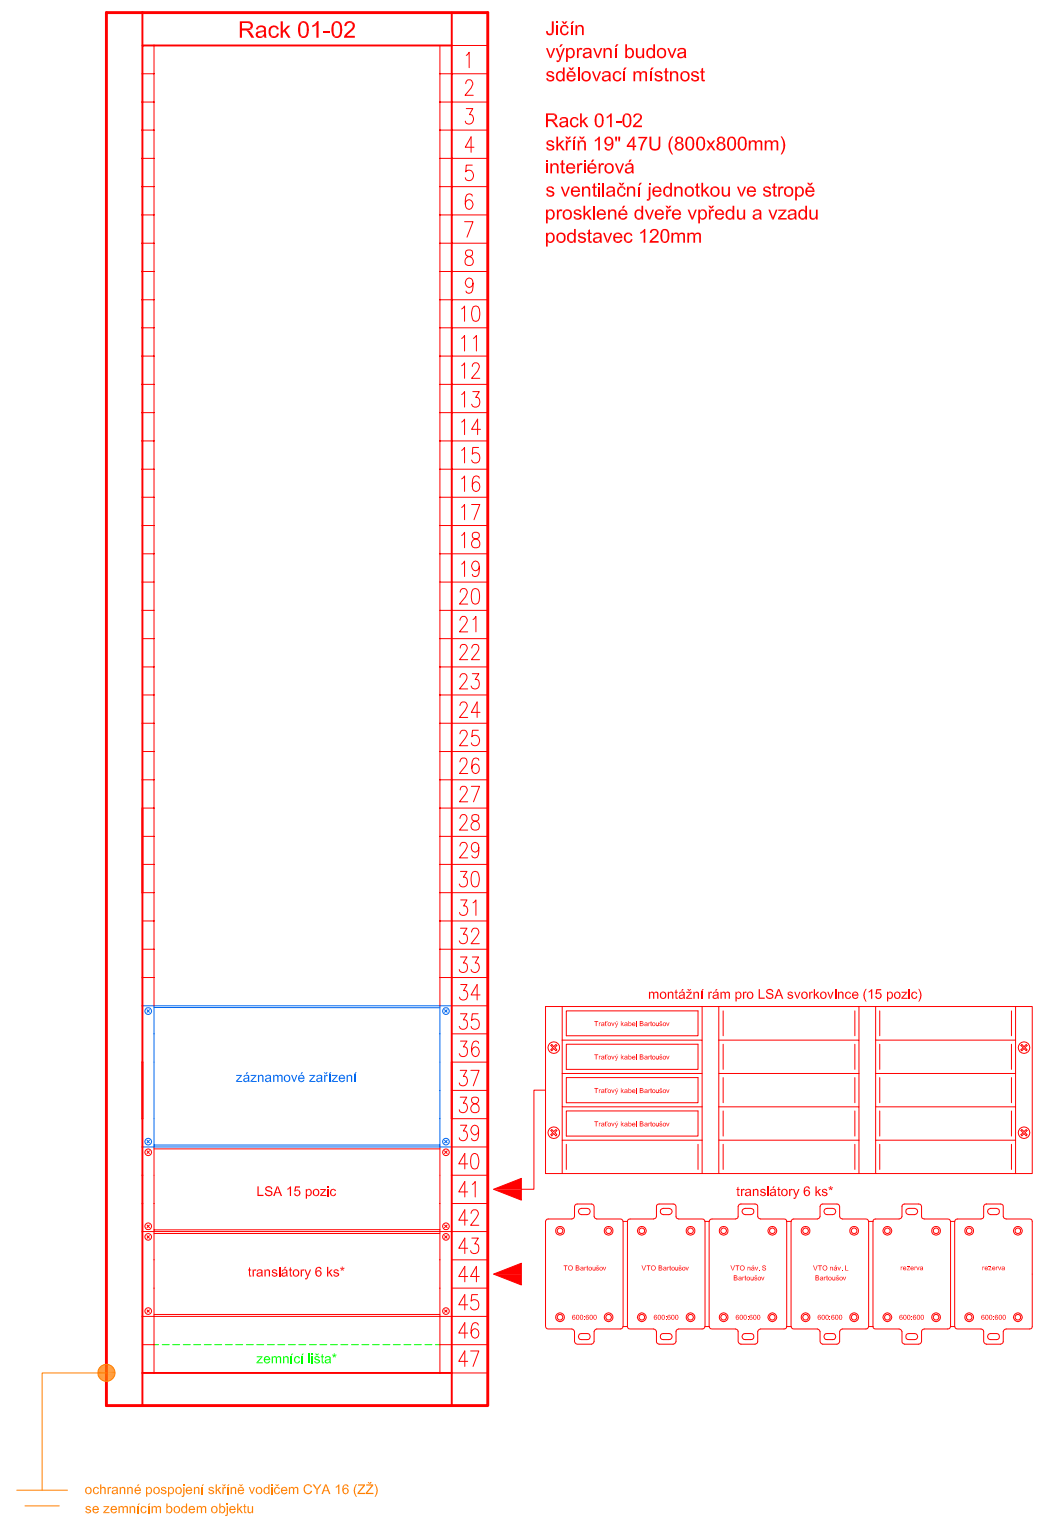
Jičín
výpravní budova
sdělovací místnost

Rack 01-02
skříň 19" 47U (800x800mm)
interiérová
s ventilační jednotkou ve stropě
prosklené dveře vpředu a vzadu
podstavec 120mm

Rack 01-02
záznamové zařízení
LSA 15 pozic
translátory 6 ks*
zemnící lišta*
montážní rám pro LSA svorkovnice (15 pozic)
Traťový kabel Bartoušov
Traťový kabel Bartoušov
Traťový kabel Bartoušov
Traťový kabel Bartoušov
translátory 6 ks*
TO Bartoušov
VTO Bartoušov
VTO náv. S Bartoušov
VTO náv. L Bartoušov
rezerva
rezerva
600:600
ochranné pospojení skříně vodičem CYA 16 (ZŽ) se zemnícím bodem objektu

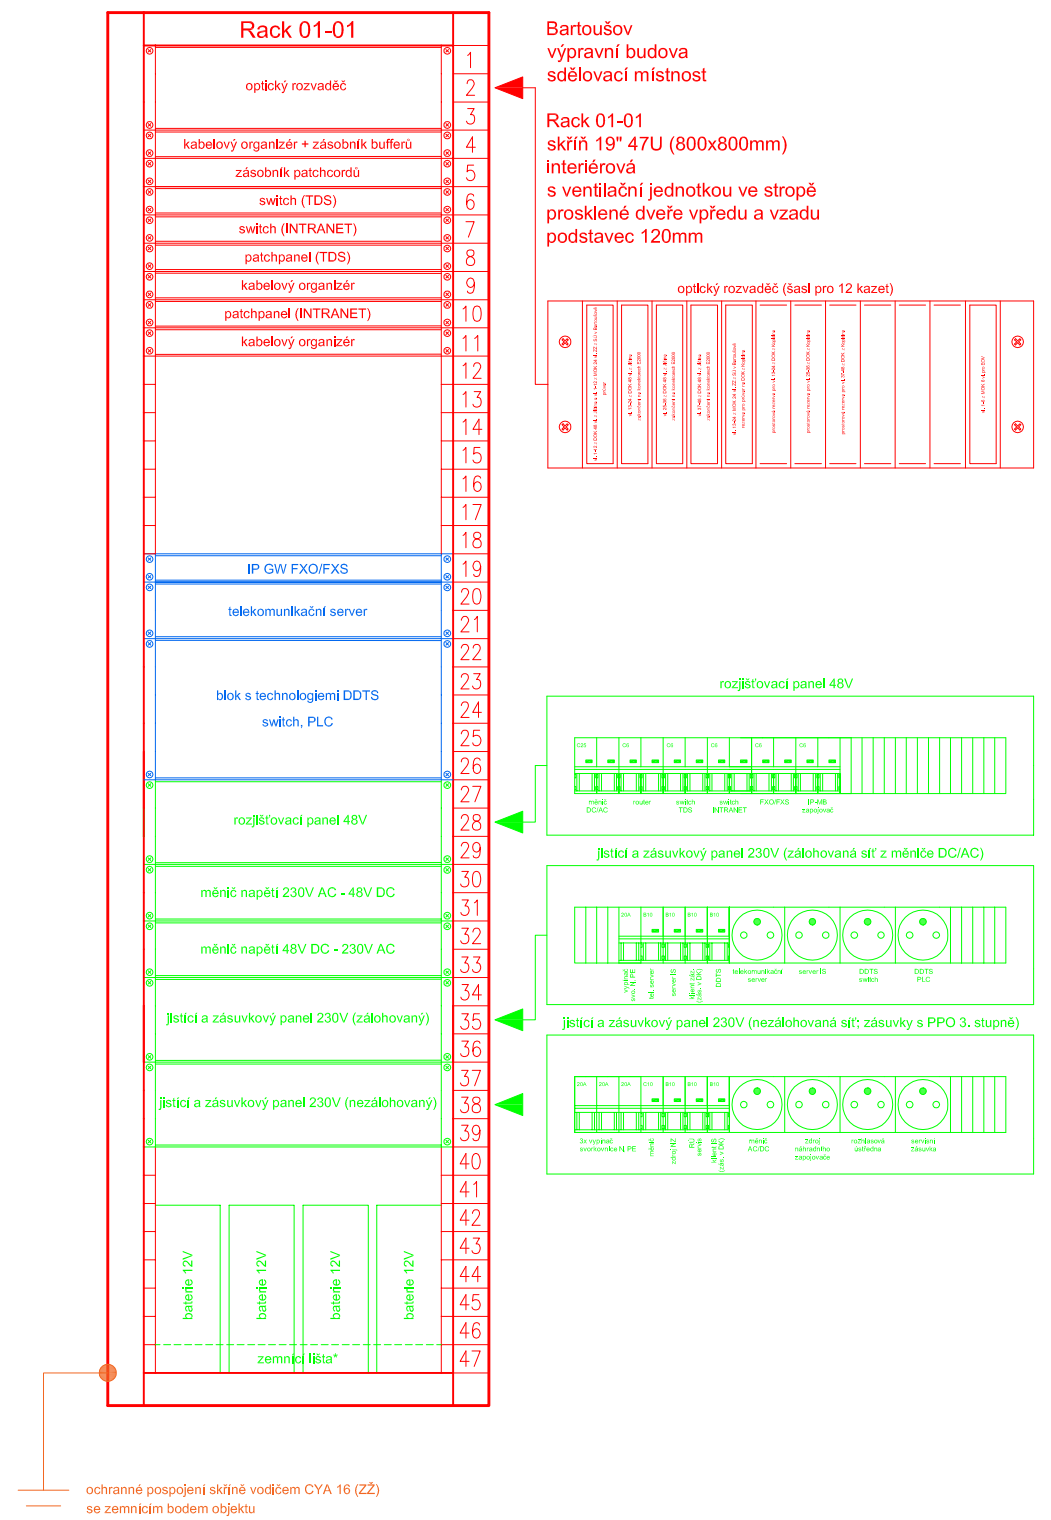
Bartoušov
výpravní budova
sdělovací místnost

Rack 01-01
skříň 19" 47U (800x800mm)
interiérová
s ventilační jednotkou ve stropě
prosklené dveře vpředu a vzadu
podstavec 120mm

Rack 01-01
optický rozvaděč
kabelový organizér + zásobník bufferů
zásobník patchcordů
switch (TDS)
switch (INTRANET)
patchpanel (TDS)
kabelový organizér
patchpanel (INTRANET)
kabelový organizér
IP GW FXO/FXS
telekomunikační server
blok s technologiemi DDTS
switch, PLC
rozjišťovací panel 48V
měnič napětí 230V AC - 48V DC
měnič napětí 48V DC - 230V AC
jistící a zásuvkový panel 230V (zálohovaný)
jistící a zásuvkový panel 230V (nezálohovaný)
baterie 12V
baterie 12V
baterie 12V
baterie 12V
zemnící lišta*
optický rozvaděč (šasi pro 12 kazet)
rozjišťovací panel 48V
měnič DC/AC
router
switch TDS
switch INTRANET
FXO/FXS
IP-MB zapojovač
jistící a zásuvkový panel 230V (zálohovaná síť z měniče DC/AC)
vypínač svo. N, PE
tel. server
server IS
klient zab. (zás. v DK)
DDTS
telekomunikační server
server IS
DDTS switch
DDTS PLC
jistící a zásuvkový panel 230V (nezálohovaná síť; zásuvky s PPO 3. stupně)
3x vypínač svorkovnice N, PE
měnič
zdroj NZ
RÚ servis
klient IS (zás. v DK)
měnič AC/DC
zdroj náhradního zapojovače
rozhlasová ústředna
servisní zásuvka
ochranné pospojení skříně vodičem CYA 16 (ZŽ) se zemnícím bodem objektu

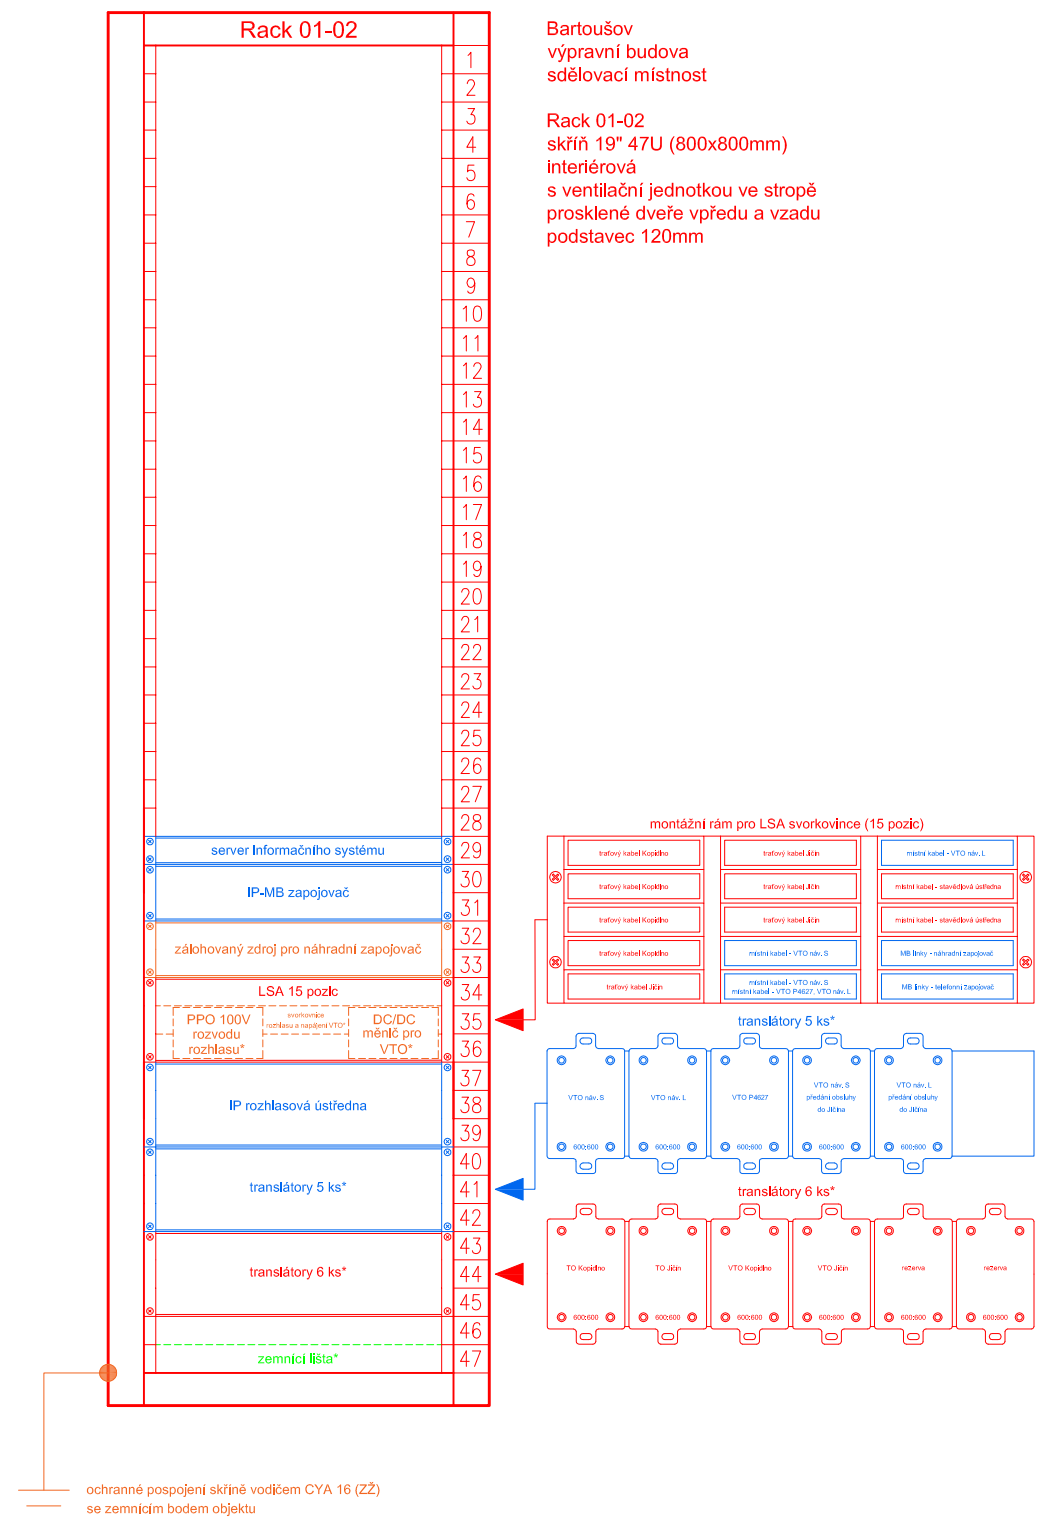
Bartoušov
výpravní budova
sdělovací místnost

Rack 01-02
skříň 19" 47U (800x800mm)
interiérová
s ventilační jednotkou ve stropě
prosklené dveře vpředu a vzadu
podstavec 120mm

Rack 01-02
server informačního systému
IP-MB zapojovač
zálohovaný zdroj pro náhradní zapojovač
LSA 15 pozic
PPO 100V rozvodu rozhlasu*
svorkovnice rozhlasu a napájení VTO*
DC/DC měnič pro VTO*
IP rozhlasová ústředna
translátory 5 ks*
translátory 6 ks*
zemnící lišta*
montážní rám pro LSA svorkovnice (15 pozic)
traťový kabel Kopidlno
traťový kabel Kopidlno
traťový kabel Kopidlno
traťový kabel Kopidlno
traťový kabel Jičín
traťový kabel Jičín
traťový kabel Jičín
traťový kabel Jičín
místní kabel - VTO náv. S
místní kabel - VTO náv. S
místní kabel - VTO P4627, VTO náv. L
místní kabel - VTO náv. L
místní kabel - stavědlová ústředna
místní kabel - stavědlová ústředna
MB linky - náhradní zapojovač
MB linky - telefonní zapojovač
translátory 5 ks*
VTO náv. S
VTO náv. L
VTO P4627
VTO náv. S předání obsluhy do Jičína
VTO náv. L předání obsluhy do Jičína
translátory 6 ks*
TO Kopidlno
TO Jičín
VTO Kopidlno
VTO Jičín
rezerva
rezerva
600:600
ochranné pospojení skříně vodičem CYA 16 (ZŽ) se zemnícím bodem objektu

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Přehled verzí přílohy

Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

Zadavatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00
SŽDC s.o., Stavební správa východ
Nerudova 1, Olomouc 772 58

Zhotovitel: **PROJEKT servis spol. s r.o.**
U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00
IČ: 49823141
tel.: 281 090 860
www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz

Hlavní inženýr projektu: Novosad Jiří Novosad, DiS.
Zástupce hlavního inženýra projektu Bc. Michal Munzar

Zpracovatel části: **STARMON s r.o.**
Průmyslová 1880, Choceň 565 01
IČ: 49285751
tel.: 465 530 177
www.starmon.cz starmon@starmon.cz

Vypracoval: Petr Patočka Ing. Petr Patočka
Kontroloval: Lukáš Krejsar, BA (Hons)
Odpovědný projektant: Lukáš Krejsar, BA (Hons)

KRAJ: Královéhradecký
OKRES: Jičín
OÚ: Jičíněves

Název akce:

Zřízení výhybny Bartoušov

Část:
D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

PS 02 KABELIZACE VČETNĚ PŘENOSOVÝCH SYSTÉMŮ

Příloha:

OBSAZENÍ 19" SKŘÍNÍ

Číslo zakázky: **ZAK-2019-19**
Stupeň: DSP, PDPS
Datum: 01/2020
Měřítko: -
Formát: 7xA4
Verze:
Část: **D.1.2.1**
Č. přílohy: **9**

Dokument lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Žádná jeho část nemůže být dle zákona č. 121/2000 Sb. kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována bez souhlasu PROJEKT servis spol. s r.o.