


ŽST JIČÍN

STÁVAJÍCÍ NAPÁJENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Rozvodná soustava 3PEN stř. 50Hz 400V/TN-C  
Rozvodná soustava 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-C-S

Ochranné opatření:  
automatické odpojení od zdroje  
dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

P3134  
SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ  
PZS "BJ6" V KM 16,570

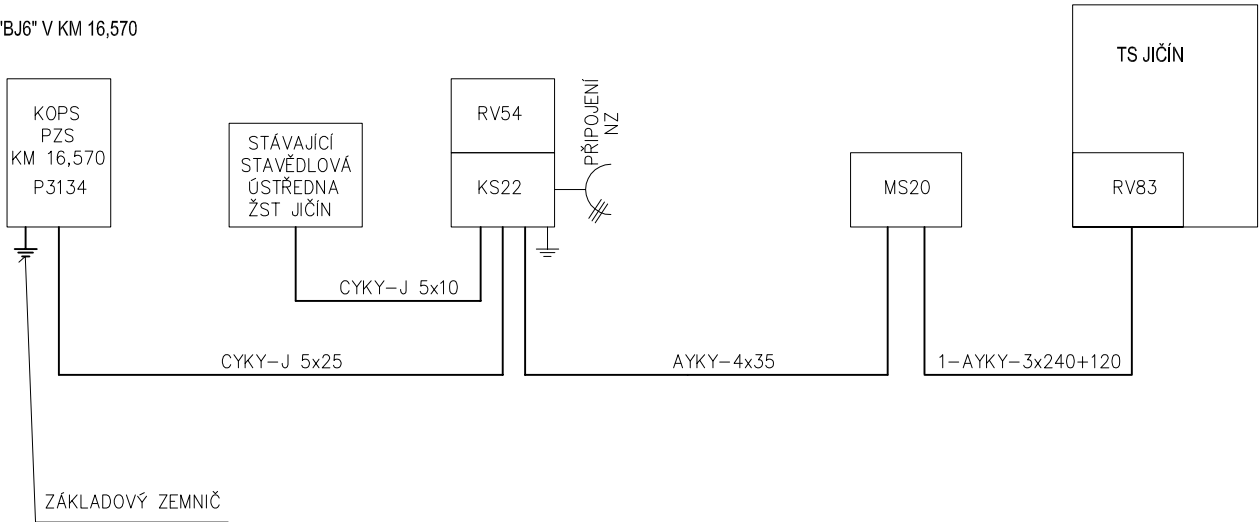









ŽST JIČÍN

ÚPRAVA NAPÁJENÍ PRO ZAŘÍZENÍ DDTS A SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ V RÁMCI PS  
SDĚLOVACÍ MÍSTNOST  
DOPRAVNÍ KANCELÁŘ

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Přehled verzí přílohy					
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis	
Zadavatel:		<b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b> Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00 <b>SŽDC s.o., Stavební správa východ</b> Nerudova 1, Olomouc 772 58			
Zhotovitel:		<b>PROJEKT servis spol. s r.o.</b> U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz    firma@projekt-servis.cz			
Hlavní inženýr projektu:		Zástupce hlavního inženýra projektu			
 Jiří Novosad, DiS.		 Bc. Michal Munzar			
Zpracovatel částí:		<b>STARMON s r.o.</b> Průmyslová 1880, Choceň 565 01 IČ: 49285751 tel.: 465 530 177 www.starmon.cz    starmon@starmon.cz			
Vypracoval:		Kontroloval:	Odpovědný projektant:		
 Ing. František Soukup		 Ing. Ladislav Kempný	 Ing. František Soukup		
KRAJ: Královéhradecký		OKRES: Jičín	OÚ: Jičíněves		
Název akce: <b>Zřízení výhybny Bartoušov</b>					
<b>SO 112 NAPÁJENÍ</b>			Číslo zakázky: <b>ZAK-2019-19</b>		
			Stupeň:	DSP, PDPS	
			Datum:	01/2020	
			Měřítko:	-	
Příloha: <b>Přehledové schéma napájení SZZ v ŽST Jičín</b>			Formát:	2A4	
			Verze:	Část: <b>D.2.3.6.1</b> Č. přílohy: <b>206</b>	