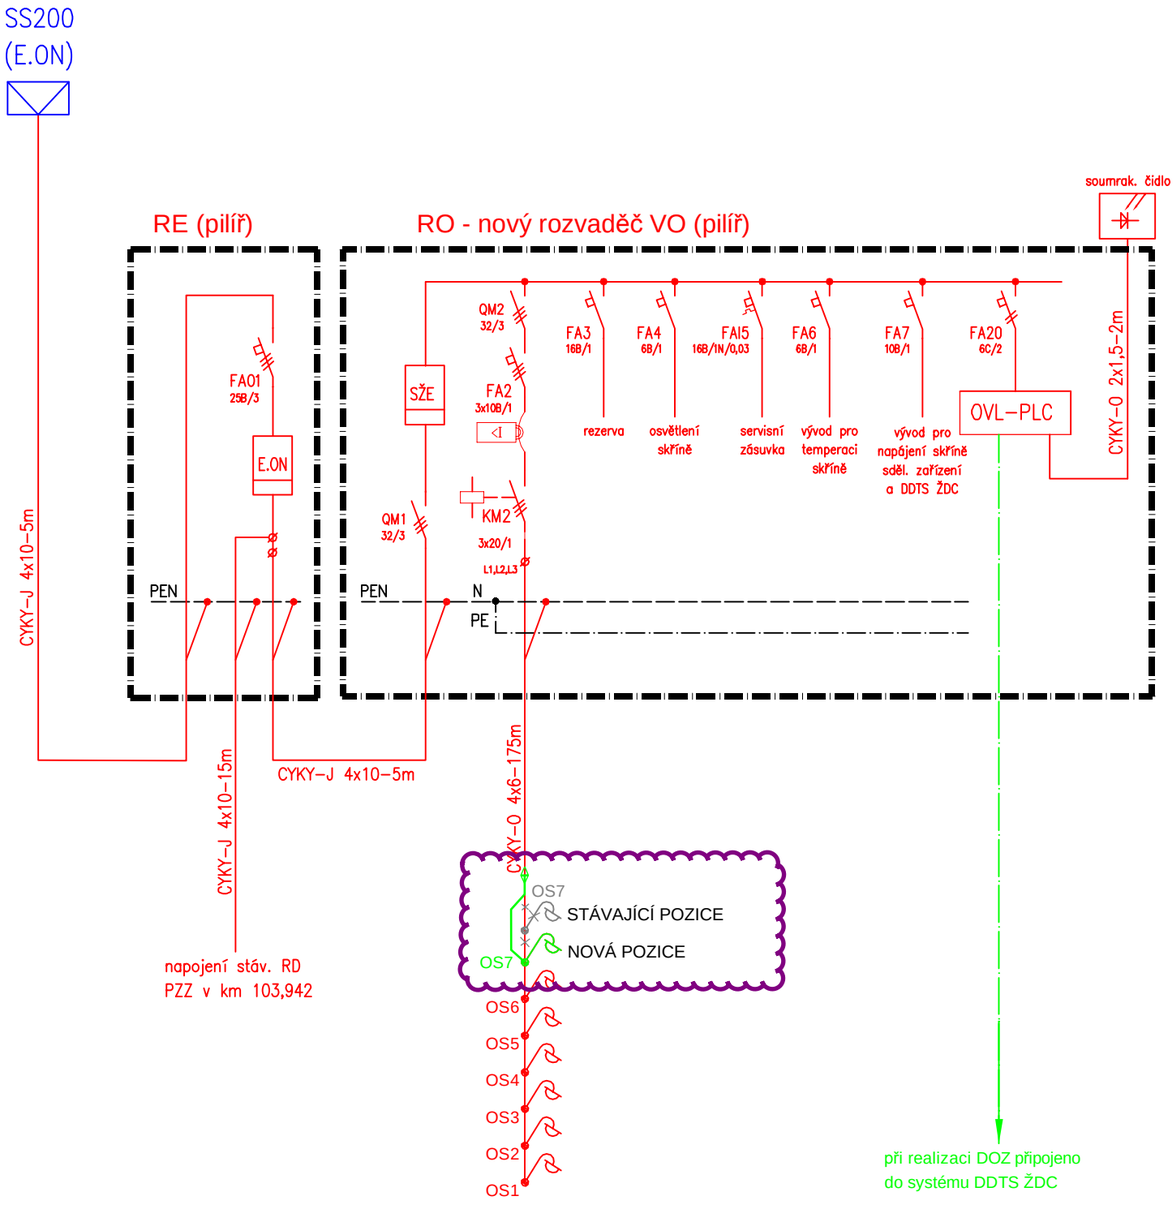

Specifikace stožárů a svítidel:

Stožáry OS1 - OS7 - sklopné, tř. ochrany II, výška 6m,
výbojkové svítidlo, tř. ochrany II, vysokotlaká sodíková výbojka 70W

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3, NPE, AC, 50Hz, 230/400V / TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM – ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

- čl. 411 Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje, čl. 411.4 síť TN
- ochrana izolací (sklopné osvětlovací stožáry včetně svorkovnic a svítidel)

SO 23-06-141 Zast. Vésky, rekonstrukce silnoproudých zařízení
Distribuční síť E.ON
výhled pro realizaci DOZ

REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	ČÍSLO SOUPRAVY:
		DRAFT	

SB projekt s.r.o.
Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

Investor	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	Externí subdodavatel
SŽDC	Ing. Jan Slivka	Tomáš Voldán	Ing. Jan Slivka	

stavba:

Rekonstrukce silnoproudých zařízení na úseku
Vlárský průsmyk (mimo) – Vesci nad Moravou (mimo)

SO 23-06-141 Zast. Vésky, rekonstrukce silnoproudých zařízení

Přehledové schéma rozvodů NN

Archivní číslo		1202001-11_2306141_03.dwg	
Stupeň dokumentace		DSPS	
Formát	2xA4	Datum	12/2013
Část	Výtisk číslo	Měřítko	-
E.3.6		Výkres číslo	03