


VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ BET. POTRUBÍ

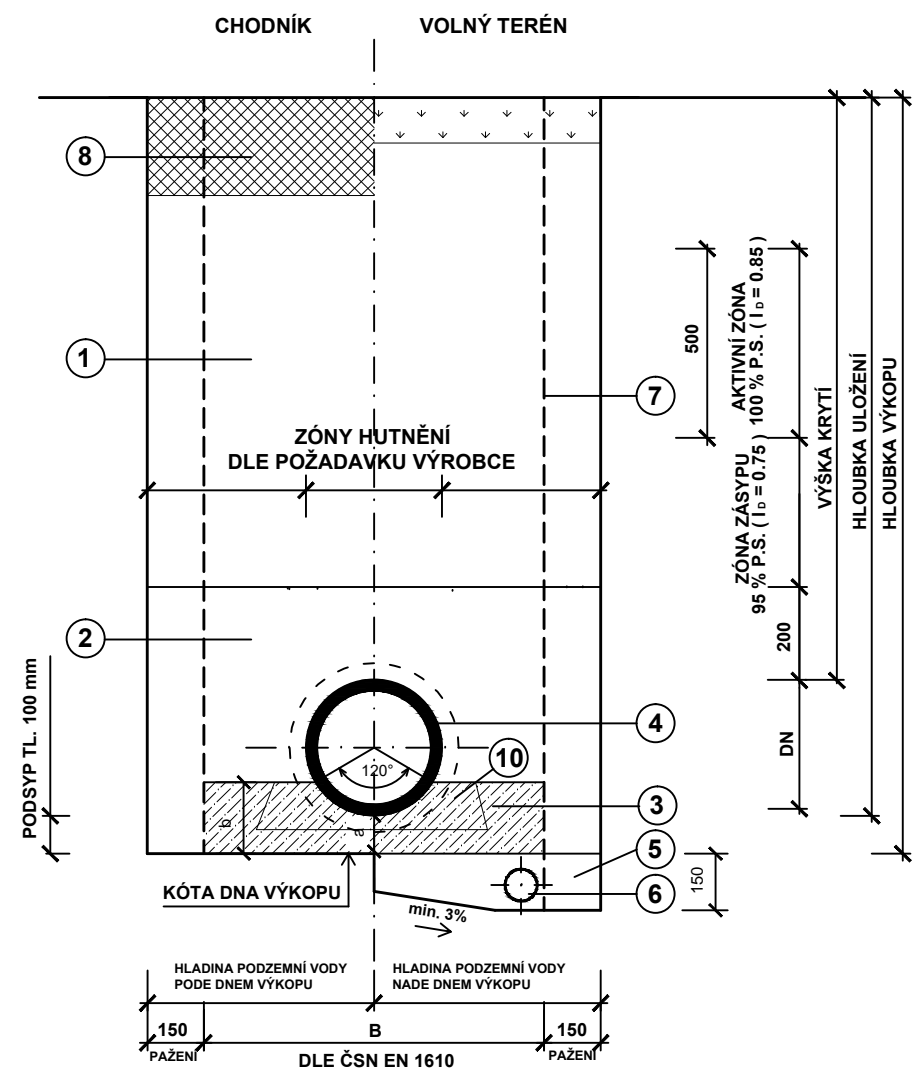

TABULKA ROZMĚRŮ KE VZOROVÝM ŘEZŮM

DN	VNĚJŠÍ PRŮMĚR DŘÍKU TROUBY	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY KOLMÉ STĚNY BEZ PAŽENÍ	ŠÍŘKA RÝHY KOLMÉ VČETNĚ PAŽENÍ	VÝŠKA BETONOVÉHO LOŽE	
	OD ( mm )	B ( mm )	( mm )	a ( mm )	b ( mm )
400	560	1200	1500	150	350
500	670	1200	1500	150	350

LEGENDA

1	ZPĚTNÝ ZÁSYP NESEDAVÝM MATERIÁLEM - ŠTĚRKOPÍSEK 0/32	
2	OBSYP ( boční a krycí )	HUTNĚNÝ ŠP - MIN HODN. HUTNĚNÍ $I = 0,8$ RUČNĚ UPĚCHOVANÝ PO VRSTVÁCH
3	BETONOVÉ LOŽE	
4	POTRUBÍ BETON DN400, DN500	
5	DRENÁŽNÍ RÝHA VYPLNĚNÁ TĚŽENÝM KAMENIVEM 8/16	
6	DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 80 ( po ukončení stavby zaslepit )	
7	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM	
8	KONSTRUKČNÍ VRSTVY CHODNÍKU ( ŠD 0/32 TL 250 )	
9	ORNICE TL. 150MM + OSIVO	
10	BET. PODKLADEK PRO DN 300-500	



INVESTOR STAVBY:	Správa železnic s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1				
OBJEDNATEL PROJEKTU:	Správa železnic s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc				
	VED. PRACOVISTĚ:	Lubomír Tůma		ZAK. ČÍSLO:	SOUPRAVA Č.:
	HIP:	Jaromír Kielor		20-046-30-211	
	ODP.PROJ.:	Ing. Zdeněk Gibl		DATUM:	
	NAVRHL:	Ing. Zdeněk Gibl		7/2020	
	KONTROLOVAL:	Ing. Jiří Motal		STUPEŇ:	
STAVBA:	Výstavba PZS přejezdu P5387 v km 12,607 trati Hradec Králové - Turnov			DSP+PDPS	
Část:	SO07 Úprava jednotné kanalizace obce Dohalice			MĚŘÍTKO:	
Výkres:	VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ BET. POTRUBÍ			ČÁST:	PŘÍLOHA:
				D.2.2.7	04